标段编号： 44031020230030024001

深圳市建设工程其他招标投标文件

标段名称： 福城南产业片区12-16等宗地项目第三方检测（11-20-02宗地）

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 深圳市恒义建筑技术有限公司

日期： 2024年09月25日

福城南产业片区 12-16 等宗地项目第三方检测（11-20-02 宗地）项目

投标文件

资信标书

项目编号：4403102023003002400 1

投标人名称：深圳市恒义建筑技术有限公司

投标人代表：黄华

投标日期：2024 年 09 月 25 日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	企业基本情况	提供营业执照、企业资质证书及CMA计量认证证书原件证明材料扫描件，若为联合体投标，联合成员均要填报。 按第三章招标人对招标文件及合同范本的补充/修改附件1格式要求提供。
2	企业信用情况	信用情况查询途径与查询内容：近一年内企业是否有失信或执行能力欠缺记录，查询途径以“中国执行信息公开网”、“全国企业信用信息公示系统”查询结果；由投标单位自行提供查询截图证明。 注：上述企业信用情况以招标人复核情况为准，查询截至入围前一天下午18时。（若为联合体投标，则联合体各方均查询）
3	企业同类工程业绩	提供近5年（以截标时间倒推，以合同签订时间为准）投标人自认为最具代表性的建设工程质量检测类业绩。若为联合体投标，联合体各方业绩均认可。 业绩不超过5项，超过5项只取列表前5项。 证明材料：①合同关键页扫描件，需体现签订时间、项目名称、签订合同各方签章、合同金额（若非独立的检测合同，合同中应体现检测部分的合同金额）、工作内容等主要信息；若部分上述信息在合同中未能体现，须提供相应的政府批复文件或甲方单位出具的证明文件，作为补充证明材料，否则视为无效业绩。②第三方检测报告等或其他成果文件，需能体现项目名称、投标单位名称及盖章、编制时间等主要信息；证明材料中未按要求体现主要信息的，则不予统计该业绩。 按“第三章招标人对招标文件及合同范本的补充/修改附件3”格式要求提供
4	拟派项目负责人同类工程业绩	拟派项目负责人近5年（以截标时间倒推，以合同签订时间为准）以项目负责人身份承担的自认为最具代表性的建设工程质量检测类业绩。 业绩不超过3项，超过3项只取列表前3项。 证明材料：①合同关键页扫描件，需体现签订时间、项目负责人姓名、项目名称、签订合同各方签章、合同金额（若非独立的检测合同，合同中应体现检测部分的合同金额）、工作内容等主要信息；若部分上述信息在合同中未能体现，须提供相应的政府批复文件或甲方单位出具的证明文件，作为补充证明材料，否则视为无效业绩。②第三方检测报告等或其他成果文件，需能体现项目名称、投标单位名称及盖章、编制时间等主要信息； 证明材料中未按要求体现主要信息的，则不予统计该业绩。按“第三章招标人对招标文件及合同范本的补充/修改附件4”格式要求提供
5	拟派项目团队能力	项目管理团队由投标人自行配置，至少须包含项目负责人、技术负责人、安全负责人，以上人员不得兼任。 证明材料：①项目管理团队人员的任职资格材料（相关执业资格证、毕业证等）； ②项目负责人和各专业负责人在本单位连续缴纳的投标截止日前3个月的社保证明文件。 按第三章招标人对招标文件及合同范本的补充/修改附件5格式要求提供。

企业基本情况一览表

企业名称	深圳市恒义建筑技术有限公司	企业曾用名（如有）	/
统一社会信用代码	9144030078394631XE	企业性质（民营/国有）	民营
注册资金（万元）	1100	注册地址	深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
企业法定代表人	邱晨	建立日期	2006 年 01 月 17 日
现有资质类别及等级	建设工程质量检测机构资质证书/不分等级 检验检测机构资质认定证书（CMA 计量认证证书）/不分等级 中国合格评定国家认可委员会颁发的检验机构认可证书（CNAS）/不分等级 中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室检验认可证书（CNAS）/不分等级		
企业简介（内容包括企业规模、人员数量及具有技术职称人员所占的比率等）	深圳市恒义建筑技术有限公司（前身为深圳中铁二局工程有限公司试验室），是第三方公正性检测机构，能承担相应的法律责任和民事责任的独立法人有限责任公司。 公司成立于 2006 年 1 月，注册资金 1100 万。 2007 年 6 月，通过国家认证认可监督管理委员会评审，取得《计量认证证书》（CMA）； 2009 年 7 月，取得了广东省建设厅颁发的《建设工程质量检测机构资质证书》； 2014 年 6 月获得中国合格评定国家认可委员会颁发的检验机构认可证书（CNAS）； 2016 年 06 月取得广东省质量技术监督局颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA）； 2017 年 5 月获得中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室检验认可证书（CNAS）。 2024 年 01 月 31 日取得质量管理体系认证证书（GB/T19001-2016/ISO9001：2015 标准）、环境管理体系认证证书（GB/T24001-2016/ISO14001：2015 标准）、职业健康安全管理体系认证证书（GB/T45001-2020/ISO45001：2018 标准）。 为全面提升公司技术服务能力，公司于 2010 年 9 月取得了广东省建设厅颁发的《建筑设计资质证书》。恒义建筑是一家具有第三方公正地位专业从事工业与民用建筑工程质量检测、检验的机构，集检测、检验、设计、施工为一体的大型企业。 目前，公司现有人员 220 人，专业技术人员 100 多人，其中高级工程师 28 名，工程师 33 名，助理工程师 23 名，一级注册结构工程师 5 名，一级注册岩土工程师 3 名，各技术岗位人员均持有相应的上岗资格证书。实验室拥有国内外先进的各类检测仪器设备 600 多台（件）。公司拥有宽敞的办公场所面积 4100 ㎡，其中检测用房面积 1800 ㎡，各检测工作室面积及环境条件均满足检测需要，采光充足、布局合理，数据自动采集联网自动化。 公司主要在建筑、交通等行业公开为社会各界全方位提供检测、检验服务。检验范围：基础的工程质量验收与评价，建筑结构的施工质量评价、结构设计复核、结构可靠性评价与鉴定、结构抗震性能评价与鉴定，既有幕墙安全性检查和评价，建筑消防设施的检测与评价；建筑电气防火的施工质量验收、评价与使用功能评价等；检测范围：主体机构工程现场检测、建筑幕墙工程检测、钢结构工程检测、见证取样建筑材料检测、室内环境检测、建筑节能检测、建筑电气检测、通风与空调检测、市政道路检测、地基基础检测等；建筑设计咨询服务等。		

	公司成立以来，依靠综合的技术实力，充分发挥人员、技术、设备优势，为深圳及周边地区的上千项工程和 6000 多万㎡的建筑提供优质的检测鉴定、试验，解决工程项目实施中出现的疑难问题，赢得了业界的好评。并先后在北京、汕尾、惠州、湛江、河源等地成立多个检测、检验分公司及业务办事处。 公司本着“科技为先、质量为本、求实创新、信誉为上”的经营宗旨，秉承以“坚持标准、行为公正、数据准确、服务规范”的质量方针。为构建一流的工程质量检测技术服务的科技型团队而不懈努力。坚持以高素质人才和先进设备为依托，不断以技术创新为动力以优良产品、服务回报社会，让更多的客户享受到“恒义建筑”安全、优质、高效、热情的服务。并愿与所有业内朋友携手耕耘，共同收获。 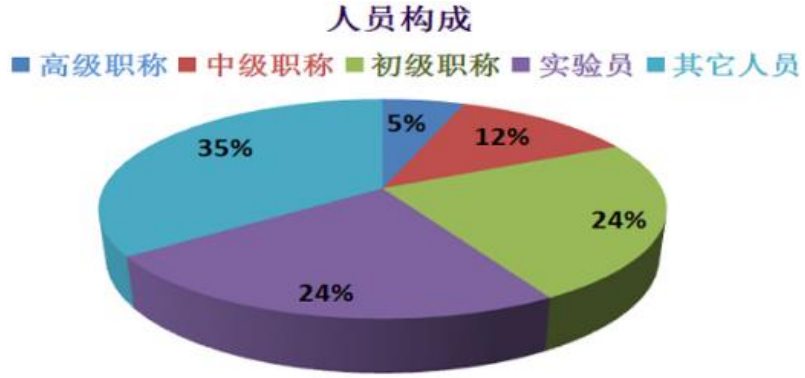 **组织架构图** 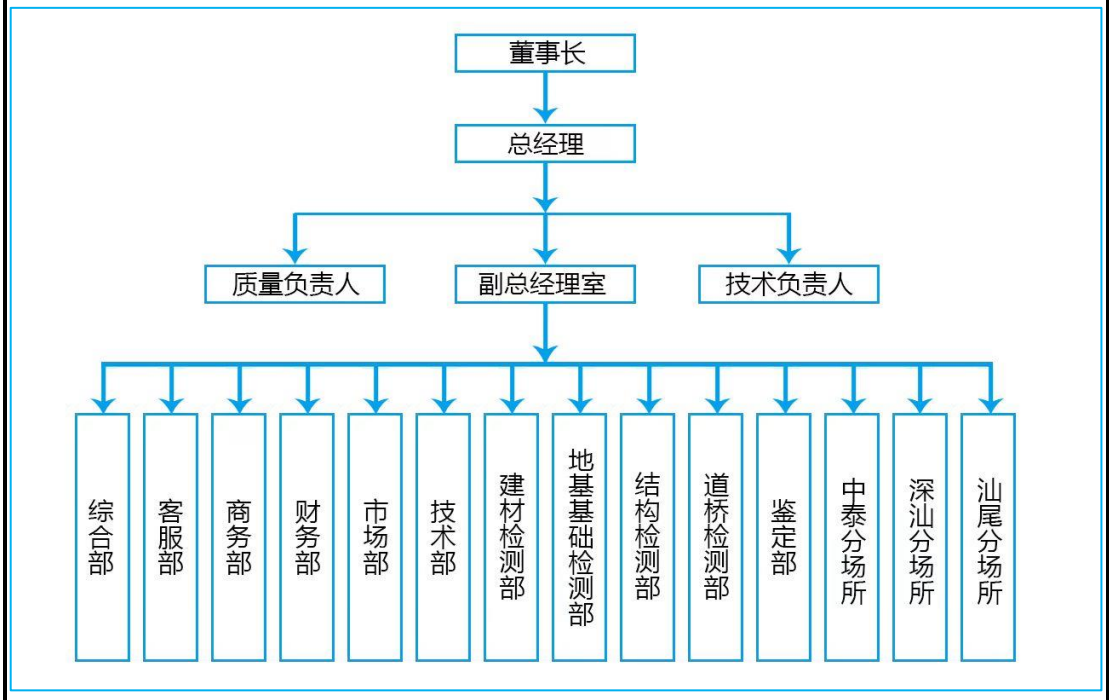
其他	/

注：

1.提供营业执照、企业资质证书及 CMA 计量认证证书原件证明材料扫描件，若为联合体投标，联合成员均要填报。

2.如果表中填写的内容与招标人在相关网站查询结果不一致，将视为投标人存在弄虚作假的情形。

(一)、投标函

投标函

致_____（深圳市新龙福投资发展有限公司）_____：

根据已收到贵方的__（福城南产业片区 12-16 等宗地项目第三方检测（11-20-02 宗地））__招标文件，我单位经考察现场和研究上述招标文件后，我方愿以招标文件前附表规定的付费方法及标准，接受贵方招标文件所提出的任务要求。

1. 我方已详细审核了全部招标文件，包括澄清、修改、补充文件（如有时）及有关附件，对招标文件的要求完全理解。

2. 我方认同招标文件规定的评审规则，遵守评标委员会的裁决结果，并且不会采取妨碍项目进展的行为。我方理解你方没有必须接受你方可能收到的最低标或任何投标的义务。

3. 我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期限内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收。

4. 我方保证所提交的保证金是从我单位基本账户汇出，银行保函是由我单位基本账户开户银行所在网点或其上级银行机构出具，保证保险的保费是通过我单位基本账户支付，如不按上述原则提交投标担保，招标人有权取消我单位的中标资格或单方面终止合同，因此造成的责任由我单位承担。

5. 如果我方中标，我方保证按照招标文件规定的时间完成任务，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

6. 如果我方中标，我方将按照投标文件承诺组建项目组，由投标文件所承诺的人员完成本项目的全部工作。如未经招标人同意更换项目组成员，招标人有权取消我单位的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我单位承担。

7. 如果我方中标，我方将按照招标文件中规定的金额提交经招标人认可的履约保函。

8. 我方保证投标文件内容无任何虚假。若评定标过程中查有虚假，同意作无效或废标处理，并被没收投标担保；若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标担保。

9. 在正式合同签署并生效之前，贵方的中标通知书和本投标函将成为约束双方的合同文件的组成部分。

本投标函同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标人名称：深圳市恒义建筑技术有限公司

法定代表人：邱晨

授权委托人：黄华

单位地址：深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号 邮编：518107

联系电话：0755-26971881 传真：0755-26971595

日　　期：2024 年 09 月 25 日

㈡、通过年审的营业执照副本（原件扫描件）

统一社会信用代码
91440300783946 31XE

营业执照

（副 本）

名　　称　深圳市恒义建筑技术有限公司

类　　型　有限责任公司　　成立日期　2006年01月17日

法定代表人　邱晨　　住　　所　深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号

重要提示
1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局

2023 年 06 月 25 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　　国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

深圳市恒义建筑技术有限公司　存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码：91440300783946 31XE
注册号：
法定代表人：邱晨
登记机关：深圳市市场监督管理局
成立日期：2006年01月17日

发送报告　信息分享　信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

营业执照信息

- 统一社会信用代码：91440300783946 31XE
- 企业名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
- 注册号：
- 法定代表人：邱晨
- 类型：有限责任公司
- 成立日期：2006年01月17日
- 注册资本：1100.000000万人民币
- 核准日期：2023年06月25日
- 登记机关：深圳市市场监督管理局
- 登记状态：存续（在营、开业、在册）
- 住所：深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
- 经营范围：一般经营项目是：钢结构工程检测，地基基础工程检测，主体结构工程现场检测，建筑幕墙工程检测，见证取样检测，建筑工程质量验收、检查与评价（鉴定）以及技术咨询。，许可经营项目是：

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://gkml.samr.gov.cn/nsjg/djzcj/202209/t20220901_349745.html

㈢、企业资质证书（原件扫描件）

1、省级或以上质量技术监督部门颁发的 CMA 计量认证证书及其附表

检验检测机构
资质认定证书

证书编号：202219021483

名称：深圳市恒义建筑技术有限公司

地址：深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。

资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力（含食品）及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由深圳市恒义建筑技术有限公司承担。

发证日期：2024 年 04 月 23 日

有效期至：2028 年 05 月 16 日

发证机关：

许可使用标志

CMA

202219021483

注：需要延续证书有效期的，应当在证书届满有效期 3 个月前提出申请，不再另行通知。

扫码查看证书详情

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

新增项目

检验检测机构

资质认定证书附表

202219021483

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司

发证日期：2024年07月30日

有效期至：2028年05月16日

发证机关：广东省市场监督管理局

取消项目参数（备案制）

国家认证认可监督管理委员会制
注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围，第二部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围。

2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。

3. 本附表无批准部门骑缝章无效。

4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

批准深圳市恒义建筑技术有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：202219021483

审批日期:2024 年 07 月 30 日　　有效日期:2028 年 05 月 16 日

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：2　　类别数：11　　对象数：39　　参数数：385

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.1	岩芯抗压强度	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩石	1.1.2.1	岩芯抗压强度	《建筑基桩检测技术规程》 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.1	岩石	1.2.1.1	吸水性试验	天然石材试验方法 第3部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验 GB/T 9966.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.1	岩石	1.2.1.2	单轴抗压强度	天然石材试验方法 第1部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验 GB/T 9966.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.1	岩石	1.2.1.3	含水率	工程岩体试验方法标准 GB/T50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.1	岩石	1.2.1.4	吸水性试验	工程岩体试验方法标准 GB/T50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.1	岩石	1.2.1.5	吸水性试验	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：2　　类别数：11　　对象数：39　　参数数：385

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.1	岩石	1.2.1.6	单轴抗压强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.1	岩石	1.2.1.7	含水率	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-机电工程	1.3.1	电缆电线	1.3.1.1	绝缘电阻常数	额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-道路工程	1.4.1	路基路面	1.4.1.1	平整度(三米直尺法)	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-道路工程	1.4.1	路基路面	1.4.1.2	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-道路工程	1.4.1	路基路面	1.4.1.3	回弹模量（承载板法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-道路工程	1.4.1	路基路面	1.4.1.4	路面构造深度（手工铺砂法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：2　　类别数：11　　对象数：39　　参数数：385

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-道路工程	1.4.1	路基路面	1.4.1.5	路面厚度（挖坑和钻芯法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-道路工程	1.4.1	路基路面	1.4.1.6	沥青路面渗水系数	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-道路工程	1.4.1	路基路面	1.4.1.7	路面摩擦系数（摆式仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-道路工程	1.4.1	路基路面	1.4.1.8	承载能力（贝克曼梁法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-道路工程	1.4.1	路基路面	1.4.1.9	路面压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-道路工程	1.4.1	路基路面	1.4.1.10	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-地基与基础	1.5.1	地基	1.5.1.1	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-地基与基础	1.5.1	地基	1.5.1.2	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：2　　类别数：11　　对象数：39　　参数数：385

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-地基与基础	1.5.1	地基	1.5.1.3	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-地基与基础	1.5.1	地基	1.5.1.4	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-地基与基础	1.5.1	地基	1.5.1.5	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-地基与基础	1.5.1	地基	1.5.1.6	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-地基与基础	1.5.2	地下连续墙	1.5.2.1	墙身混凝土强度（钻芯法）	深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-地基与基础	1.5.2	地下连续墙	1.5.2.2	墙底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-地基与基础	1.5.3	基桩	1.5.3.1	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-地基与基础	1.5.3	基桩	1.5.3.2	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：2　　类别数：11　　对象数：39　　参数数：385

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-地基与基础	1.5.3	基桩	1.5.3.3	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-地基与基础	1.5.3	基桩	1.5.3.4	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-地基与基础	1.5.3	基桩	1.5.3.5	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-地基与基础	1.5.3	基桩	1.5.3.6	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.6.1	扣件	1.6.1.1	扭转刚度	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.6.1	扣件	1.6.1.2	抗拉	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.6.1	扣件	1.6.1.3	抗滑	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.6.1	扣件	1.6.1.4	抗破坏	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：2　　类别数：11　　对象数：39　　参数数：385

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.6.1	扣件	1.6.1.5	抗压	钢管脚手架扣件 GB 15831-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.6.2	安全帽	1.6.2.1	冲击吸收性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.6.2	安全帽	1.6.2.2	耐穿刺性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.1	陶瓷砖及装饰砖	1.7.1.1	断裂模数	陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.1	陶瓷砖及装饰砖	1.7.1.2	吸水率	陶瓷砖试验方法 第 3 部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定 GB/T 3810.3-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.1	陶瓷砖及装饰砖	1.7.1.3	破坏强度	陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石（粗集料）	1.7.2.1	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石（粗集料）	1.7.2.2	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：2　　类别数：11　　对象数：39　　参数数：385

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石（粗集料）	1.7.2.3	岩石抗压强度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石（粗集料）	1.7.2.4	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石（粗集料）	1.7.2.5	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石（粗集料）	1.7.2.6	岩石抗压强度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石（粗集料）	1.7.2.7	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石（粗集料）	1.7.2.8	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石（粗集料）	1.7.2.9	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石（粗集料）	1.7.2.10	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：2　　类别数：11　　对象数：39　　参数数：385

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石（粗集料）	1.7.2.11	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石（粗集料）	1.7.2.12	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石（粗集料）	1.7.2.13	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石（粗集料）	1.7.2.14	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石（粗集料）	1.7.2.15	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石（粗集料）	1.7.2.16	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石（粗集料）	1.7.2.17	卵石含泥量、碎石泥粉含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石（粗集料）	1.7.2.18	针、片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：2　类别数：11　对象数：39　参数数：385

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.19	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.20	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.21	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.22	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.23	毛体积密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.24	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.25	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.26	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：2　类别数：11　对象数：39　参数数：385

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.27	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.28	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.29	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.30	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.31	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.32	表观密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.33	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.1	水泥净浆流动度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：2　类别数：11　对象数：39　参数数：385

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.2	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.3	pH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.4	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做精密密度计法。	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.5	固体含量/含固量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.6	含气量	砌筑砂浆增塑剂 JG/T 164-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.7	凝结时间/凝结时间差	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.8	抗压强度/抗压强度比	喷射混凝土用速凝剂 JC/T 477-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.9	泌水率/泌水率比	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：2　类别数：11　对象数：39　参数数：385

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.10	抗压强度/抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.11	坍落度/1h 坍落度保留值/坍落度 1h 经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.12	限制膨胀率	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.13	收缩率/收缩率比	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.14	泌水率/泌水率比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.15	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.16	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.17	收缩率/收缩率比	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：2　类别数：11　对象数：39　参数数：385

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.18	凝结时间/凝结时间差	喷射混凝土用速凝剂 JC/T 477-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.19	减水率	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.20	抗压强度/抗压强度比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.21	凝结时间/凝结时间差	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.22	坍落度/1h 坍落度保留值/坍落度 1h 经时变化量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.23	抗压强度/抗压强度比	筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.24	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.25	凝结时间/凝结时间差	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：2　类别数：11　对象数：39　参数数：385

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.26	收缩率/收缩率比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.27	收缩率/收缩率比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.28	凝结时间/凝结时间差	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.29	抗压强度/抗压强度比	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.30	含气量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.4	混凝土	1.7.4.1	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.4	混凝土	1.7.4.2	压力泌水	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.4	混凝土	1.7.4.3	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：2　类别数：11　对象数：39　参数数：385

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.4	混凝土	1.7.4.4	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.4	混凝土	1.7.4.5	坍落度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.4	混凝土	1.7.4.6	混凝土配合比	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.4	混凝土	1.7.4.7	抗水渗透	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009	只做逐级加压法。	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.4	混凝土	1.7.4.8	表观密度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.4	混凝土	1.7.4.9	泌水	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.4	混凝土	1.7.4.10	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.4	混凝土	1.7.4.11	抗压强度	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：2　类别数：11　对象数：39　参数数：385

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.5	电线电缆	1.7.5.1	结构尺寸检查（导度测量、外形尺寸测量）	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯经绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.5	电线电缆	1.7.5.2	电压试验	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯经绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.5	电线电缆	1.7.5.3	标志	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯经绝缘电线和电缆 第 1 部分：一般规定 JB/T 10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.5	电线电缆	1.7.5.4	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯经绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.5	电线电缆	1.7.5.5	不延燃性能（单根垂直蔓延试验）	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 12 部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW 预混合型火焰试验方法 GB/T 18380.12-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.5	电线电缆	1.7.5.6	标志	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.5	电线电缆	1.7.5.7	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.5	电线电缆	1.7.5.8	绝缘电阻	电线电缆电性能试验方法 第 5 部分：绝缘电阻试验 GB/T 3048.5-2007		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：2　类别数：11　对象数：39　参数数：385

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.5	电线电缆	1.7.5.9	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第 8 部分：交流电压试验 GB/T3048.8-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.5	电线电缆	1.7.5.10	导体电阻	额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.5	电线电缆	1.7.5.11	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.5	电线电缆	1.7.5.12	老化前机械性能（抗张强度、断裂伸长率）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.5	电线电缆	1.7.5.13	电压试验	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.5	电线电缆	1.7.5.14	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.5	电线电缆	1.7.5.15	导体直流电阻	电线电缆电性能试验方法 第 4 部分：导体直流电阻试验 GB/T3048.4-2007		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：2　类别数：11　对象数：39　参数数：385

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.5	电线电缆	1.7.5.16	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.5	电线电缆	1.7.5.17	标志	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆第 1 部分：一般要求 GB/T5023.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.5	电线电缆	1.7.5.18	体积电阻率	额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第 1 部分：额定电压 1kV(Um=1.2kV)和 3kV(Um=3.6kV)电缆 GB/T12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.5	电线电缆	1.7.5.19	导体直流电阻/导体电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.5	电线电缆	1.7.5.20	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.5	电线电缆	1.7.5.21	导体直流电阻/导体电阻	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.5	电线电缆	1.7.5.22	标志	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第 1 部分：一般要求 GB/T5013.1-2008		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：2　类别数：11　对象数：39　参数数：385

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.5	电线电缆	1.7.5.23	电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.5	电线电缆	1.7.5.24	标志	电线电缆识别标志方法 第 1 部分：一般规定 GB/T 6995.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.5	电线电缆	1.7.5.25	电压试验	额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.5	电线电缆	1.7.5.26	导体电阻	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.6	钢材钢筋及焊接接头	1.7.6.1	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.6	钢材钢筋及焊接接头	1.7.6.2	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.6	钢材钢筋及焊接接头	1.7.6.3	抗剪力	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.6	钢材钢筋及焊接接头	1.7.6.4	断后伸长率	金属材料焊缝破坏性试验熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：2　类别数：11　对象数：39　参数数：385

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 2652-2022		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.6	钢材钢筋及焊接接头	1.7.6.5	抗拉强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.6	钢材钢筋及焊接接头	1.7.6.6	屈服强度/下屈服强度	金属材料焊缝破坏性试验熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.6	钢材钢筋及焊接接头	1.7.6.7	最大力总延伸率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.6	钢材钢筋及焊接接头	1.7.6.8	弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.6	钢材钢筋及焊接接头	1.7.6.9	断后伸长率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.6	钢材钢筋及焊接接头	1.7.6.10	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.6	钢材钢筋及焊接接头	1.7.6.11	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.6	钢材钢筋及焊接接头	1.7.6.12	下屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：2　类别数：11　对象数：39　参数数：385

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.6	钢材钢筋及焊接接头	1.7.6.13	重量偏差	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.6	钢材钢筋及焊接接头	1.7.6.14	抗拉强度/拉伸试验	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.6	钢材钢筋及焊接接头	1.7.6.15	维氏硬度	金属材料维氏硬度试验第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.6	钢材钢筋及焊接接头	1.7.6.16	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.6	钢材钢筋及焊接接头	1.7.6.17	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.6	钢材钢筋及焊接接头	1.7.6.18	重量偏差	钢筋混凝土用余热处理钢筋 GB/T 13014-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.6	钢材钢筋及焊接接头	1.7.6.19	最大力总延伸率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.6	钢材钢筋及焊接接头	1.7.6.20	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2010		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：2　类别数：11　对象数：39　参数数：385

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.6	钢材钢筋及焊接接头	1.7.6.21	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.6	钢材钢筋及焊接接头	1.7.6.22	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.6	钢材钢筋及焊接接头	1.7.6.23	强屈比（Rm/ReL）	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.6	钢材钢筋及焊接接头	1.7.6.24	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.6	钢材钢筋及焊接接头	1.7.6.25	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.6	钢材钢筋及焊接接头	1.7.6.26	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.6	钢材钢筋及焊接接头	1.7.6.27	维氏硬度	焊接接头硬度试验方法 GB/T 2654-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.6	钢材钢筋及焊接接头	1.7.6.28	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：2　类别数：11　对象数：39　参数数：385

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.6	钢材钢筋及焊接接头	1.7.6.29	弯曲试验	钢筋混凝土用钢筋弯曲和反向弯曲试验方法 YB/T 5126-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.6	钢材钢筋及焊接接头	1.7.6.30	屈服强度/下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.6	钢材钢筋及焊接接头	1.7.6.31	超强比（ReH/ReL）	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.7	砂浆/保温砂浆	1.7.7.1	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.7	砂浆/保温砂浆	1.7.7.2	拉伸粘结强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.7	砂浆/保温砂浆	1.7.7.3	保水性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.7	砂浆/保温砂浆	1.7.7.4	稠度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.7	砂浆/保温砂浆	1.7.7.5	砂浆配合比设计	砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T 98-2010		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：2　类别数：11　对象数：39　参数数：385

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.7	砂浆/保温砂浆	1.7.7.6	表观密度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.7	砂浆/保温砂浆	1.7.7.7	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.7	砂浆/保温砂浆	1.7.7.8	抗压强度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.7	砂浆/保温砂浆	1.7.7.9	凝结时间	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.7	砂浆/保温砂浆	1.7.7.10	抗压强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	无机结合料稳定材料	1.7.8.1	配合比设计	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	无机结合料稳定材料	1.7.8.2	无侧限抗压强度	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	无机结合料稳定材料	1.7.8.3	含水量试验	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：2　类别数：11　对象数：39　参数数：385

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	无机结合料稳定材料	1.7.8.4	击实试验	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	防水卷材	1.7.9.1	尺寸变化率	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	防水卷材	1.7.9.2	不透水性	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	防水卷材	1.7.9.3	热处理尺寸变化率	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	防水卷材	1.7.9.4	撕裂性/梯形撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 19 部分：高分子防水卷材 撕裂性 GB/T 328.19-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	防水卷材	1.7.9.5	接缝剥离性能/剥离强度（卷材与卷材）	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	防水卷材	1.7.9.6	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸	建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：2　类别数：11　对象数：39　参数数：385

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
							长率/沥青断裂延伸率）			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	防水卷材	1.7.9.7	耐热性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	防水卷材	1.7.9.8	尺寸变化率	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	防水卷材	1.7.9.9	拉伸应变性能/拉伸性能（无处理）/最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	防水卷材	1.7.9.10	低温弯折性（无处理）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	防水卷材	1.7.9.11	PY 卷材撕裂力	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	防水卷材	1.7.9.12	耐热性/耐热度	建筑防水卷材试验方法 第 11 部分：沥青防水卷材 耐热性 GB/T 328.11-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.7	工程材料-建设工程	1.7.9	防水卷材	1.7.9.13	加热伸缩量	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：2　类别数：11　对象数：39　参数数：385

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料					18173.1-2012		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	防水卷材	1.7.9.14	尺寸稳定性/加热伸缩量/热处理尺寸变化率/尺寸稳定性/尺寸变化率（热老化）/尺寸变化（热稳定性）	建筑防水卷材试验方法 第 13 部分：沥青防水卷材 尺寸稳定性 GB/T 328.12-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	防水卷材	1.7.9.15	低温弯折性	建筑防水卷材试验方法 第 15 部分：高分子防水卷材低温弯折性 GB/T 328.15-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	防水卷材	1.7.9.16	撕裂强度/直角撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	防水卷材	1.7.9.17	拉伸强度/拉断伸长率	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	防水卷材	1.7.9.18	热稳定性（尺寸变化率）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	防水卷材	1.7.9.19	拉伸性能（无处理）（拉伸强度/拉力/断裂伸长率）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	防水卷材	1.7.9.20	低温柔性/低温柔度/柔度/低温柔性	建筑防水卷材试验方法 第 14 部分：沥青防水卷材 低温柔性 GB/T 328.14-2007		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：2　类别数：11　对象数：39　参数数：385

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	防水卷材	1.7.9.21	低温弯折性	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	防水卷材	1.7.9.22	接缝剥离性能/接缝剥离强度/接缝剥离性	建筑防水卷材试验方法 第 21 部分 高分子防水卷材 接缝剥离性能 GB/T 328.21-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	防水卷材	1.7.9.23	可溶物含量/浸涂材料总量	建筑防水卷材试验方法 第 26 部分：沥青防水卷材 可溶物含量（浸涂材料含量）GB/T 328.26-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	防水卷材	1.7.9.24	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	防水卷材	1.7.9.25	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	防水卷材	1.7.9.26	不透水性/渗水	建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性 GB/T 328.10-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	防水卷材	1.7.9.27	尺寸变化率（热老化）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：2　类别数：11　对象数：39　参数数：385

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	防水卷材	1.7.9.28	撕裂性能/钉杆撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 18 部分：沥青防水卷材 撕裂性能（钉杆法）GB/T 328.18-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	防水卷材	1.7.9.29	尺寸稳定性/加热伸缩量/热处理尺寸变化率/尺寸稳定性/尺寸变化率（热老化）/尺寸变化（热稳定性）	建筑防水卷材试验方法 第 13 部分：高分子防水卷材尺寸稳定性 GB/T 328.13-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.10	路面砖	1.7.10.1	磨坑长度（耐磨性）	无机地面材料耐磨性能试验方法 GB/T 12988-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.10	路面砖	1.7.10.2	抗压强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.10	路面砖	1.7.10.3	抗折强度	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.10	路面砖	1.7.10.4	抗压强度	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.10	路面砖	1.7.10.5	吸水率	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.10	路面砖	1.7.10.6	抗折强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：2　类别数：11　对象数：39　参数数：385

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.10	路面砖	1.7.10.7	抗折强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.11	沥青	1.7.11.1	蒸发损失	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.11	沥青	1.7.11.2	含水量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.11	沥青	1.7.11.3	与粗集料的粘附性	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.11	沥青	1.7.11.4	软化点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.11	沥青	1.7.11.5	针入度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.11	沥青	1.7.11.6	延度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.11	沥青	1.7.11.7	旋转薄膜加热试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：2　类别数：11　对象数：39　参数数：385

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.11	沥青	1.7.11.8	密度与相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.12	水泥与掺合料	1.7.12.1	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.12	水泥与掺合料	1.7.12.2	活性指数	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.12	水泥与掺合料	1.7.12.3	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.12	水泥与掺合料	1.7.12.4	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.12	水泥与掺合料	1.7.12.5	含水量/含水率	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.12	水泥与掺合料	1.7.12.6	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.12	水泥与掺合料	1.7.12.7	强度/胶砂强度（ISO 法）	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：2　类别数：11　对象数：39　参数数：385

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.12	水泥与掺合料	1.7.12.8	活性指数/抗压强度比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.12	水泥与掺合料	1.7.12.9	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.12	水泥与掺合料	1.7.12.10	含水量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.12	水泥与掺合料	1.7.12.11	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.12	水泥与掺合料	1.7.12.12	细度	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.12	水泥与掺合料	1.7.12.13	强度（快速法）	水泥强度快速检验方法 JC/T738-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.12	水泥与掺合料	1.7.12.14	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.12	水泥与掺合料	1.7.12.15	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：2　　类别数：11　　对象数：39　　参数数：385

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							1346-2011		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.12	水泥与掺合料	1.7.12.16	流动度比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.13	钢筋机械连接及套筒	1.7.13.1	单向拉伸残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.13	钢筋机械连接及套筒	1.7.13.2	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016	只做单向拉伸。	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.14	沥青混合料	1.7.14.1	表观相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.14	沥青混合料	1.7.14.2	毛体积相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.14	沥青混合料	1.7.14.3	矿料级配	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.14	沥青混合料	1.7.14.4	理论最大相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.14	沥青混合料	1.7.14.5	流值	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：2　　类别数：11　　对象数：39　　参数数：385

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.14	沥青混合料	1.7.14.6	空隙率	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.14	沥青混合料	1.7.14.7	配合比设计	公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.14	沥青混合料	1.7.14.8	沥青含量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.14	沥青混合料	1.7.14.9	马歇尔稳定度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.14	沥青混合料	1.7.14.10	矿料间隙率	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.14	沥青混合料	1.7.14.11	压实沥青混合料密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.14	沥青混合料	1.7.14.12	车辙试验(动稳定度)	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.15	建筑涂料、腻子	1.7.15.1	容器中状态	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：2　　类别数：11　　对象数：39　　参数数：385

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.15	建筑涂料、腻子	1.7.15.2	施工性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.15	建筑涂料、腻子	1.7.15.3	对比率	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.15	建筑涂料、腻子	1.7.15.4	涂膜外观	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.15	建筑涂料、腻子	1.7.15.5	涂膜外观	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.15	建筑涂料、腻子	1.7.15.6	打磨性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.15	建筑涂料、腻子	1.7.15.7	容器中状态	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.15	建筑涂料、腻子	1.7.15.8	耐碱性	建筑涂料 涂层耐碱性的测定 GB/T 9265-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.15	建筑涂料、腻子	1.7.15.9	施工性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：2　　类别数：11　　对象数：39　　参数数：385

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.15	建筑涂料、腻子	1.7.15.10	耐碱性	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.15	建筑涂料、腻子	1.7.15.11	容器中状态	建筑内外墙底漆 JG/T 210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.15	建筑涂料、腻子	1.7.15.12	初期干燥抗裂性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.15	建筑涂料、腻子	1.7.15.13	打磨性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.15	建筑涂料、腻子	1.7.15.14	施工性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.15	建筑涂料、腻子	1.7.15.15	容器中状态	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.15	建筑涂料、腻子	1.7.15.16	容器中状态	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.15	建筑涂料、腻子	1.7.15.17	标准状态拉伸粘结强度	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：2　类别数：11　对象数：39　参数数：385

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.15	建筑涂料、腻子	1.7.15.18	施工性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.15	建筑涂料、腻子	1.7.15.19	对比率	色漆和清漆 遮盖力的测定 第 1 部分：白色和浅色漆对比率的测定 GB/T 23981.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.15	建筑涂料、腻子	1.7.15.20	标准状态下的粘结强度	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.15	建筑涂料、腻子	1.7.15.21	对比率	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.15	建筑涂料、腻子	1.7.15.22	初期干燥抗裂性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.15	建筑涂料、腻子	1.7.15.23	干燥时间	漆膜、腻子膜干燥时间测定方法 GB/1728-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.15	建筑涂料、腻子	1.7.15.24	标准状态下的粘结强度	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.15	建筑涂料、腻子	1.7.15.25	涂膜外观	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：2　类别数：11　对象数：39　参数数：385

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.15	建筑涂料、腻子	1.7.15.26	耐水性	漆膜耐水性固定法 GB/T 1733-1993		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.15	建筑涂料、腻子	1.7.15.27	施工性	建筑内外墙底漆 JG/T 210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.16	砌墙砖和砌块	1.7.16.1	抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.16	砌墙砖和砌块	1.7.16.2	干密度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.17	开关插座及电气附件	1.7.17.1	尺寸检查	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.17	开关插座及电气附件	1.7.17.2	绝缘电阻	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.17	开关插座及电气附件	1.7.17.3	尺寸检查	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.17	开关插座及电气附件	1.7.17.4	温升试验	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：2　类别数：11　对象数：39　参数数：385

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 16915.1-2014		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.17	开关插座及电气附件	1.7.17.5	耐老化	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.17	开关插座及电气附件	1.7.17.6	温升	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.17	开关插座及电气附件	1.7.17.7	耐老化、由外壳提供的防护和防潮	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.17	开关插座及电气附件	1.7.17.8	耐热	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.17	开关插座及电气附件	1.7.17.9	分断容量	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.17	开关插座及电气附件	1.7.17.10	拔出插头所需的力	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.17	开关插座及电气附件	1.7.17.11	绝缘电阻和电气强度	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.17	开关插座及电气附件	1.7.17.12	通断能力	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：2　类别数：11　对象数：39　参数数：385

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 16915.1-2014		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.17	开关插座及电气附件	1.7.17.13	爬电距离	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.17	开关插座及电气附件	1.7.17.14	绝缘材料的耐非正常热、耐燃	电工电子产品着火危险试验 第 11 部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法 (GWEPT)GB/T 5169.11-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.17	开关插座及电气附件	1.7.17.15	正常操作	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.17	开关插座及电气附件	1.7.17.16	开关外壳提供的防护	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.17	开关插座及电气附件	1.7.17.17	电气强度	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.17	开关插座及电气附件	1.7.17.18	防触电保护	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.17	开关插座及电气附件	1.7.17.19	防触电保护	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：2　类别数：11　对象数：39　参数数：385

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.17	开关插座及电气附件	1.7.17.20	耐潮	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.17	开关插座及电气附件	1.7.17.21	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.17	开关插座及电气附件	1.7.17.22	电气间隙	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.17	开关插座及电气附件	1.7.17.23	绝缘材料的耐非正常热、耐燃	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.17	开关插座及电气附件	1.7.17.24	正常操作	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.17	开关插座及电气附件	1.7.17.25	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.17	开关插座及电气附件	1.7.17.26	绝缘材料的耐非正常热、耐燃	电工电子产品着火危险试验 第 10 部分：灼热丝/热丝基本试验方法 灼热丝装置和通用方法 GB/T 5169.10-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.17	开关插座及电气附件	1.7.17.27	耐热	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：2　类别数：11　对象数：39　参数数：385

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.18	路缘石	1.7.18.1	抗压强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砂(细集料	1.7.19.1	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砂(细集料	1.7.19.2	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砂(细集料	1.7.19.3	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砂(细集料	1.7.19.4	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砂(细集料	1.7.19.5	含水率（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砂(细集料	1.7.19.6	含水率（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砂(细集料	1.7.19.7	含泥量（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：2　类别数：11　对象数：39　参数数：385

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砂(细集料	1.7.19.8	氯化物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砂(细集料	1.7.19.9	颗粒级配和细度模数	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砂(细集料	1.7.19.10	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砂(细集料	1.7.19.11	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砂(细集料	1.7.19.12	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砂(细集料	1.7.19.13	氯离子（氯化物）含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砂(细集料	1.7.19.14	亚甲蓝值与石粉含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砂(细集料	1.7.19.15	石粉含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：2　类别数：11　对象数：39　参数数：385

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砂(细集料	1.7.19.16	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砂(细集料	1.7.19.17	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砂(细集料	1.7.19.18	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砂(细集料	1.7.19.19	空隙率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砂(细集料	1.7.19.20	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砂(细集料	1.7.19.21	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砂(细集料	1.7.19.22	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砂(细集料	1.7.19.23	颗粒级配和细度模数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：2　类别数：11　对象数：39　参数数：385

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砂(细集料	1.7.19.24	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砂(细集料	1.7.19.25	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砂(细集料	1.7.19.26	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砂(细集料	1.7.19.27	表观密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.1	高分子防水卷材	1.8.1.1	热空气老化	《高分子防水材料 第 1 部分:片材》 GB/T 18173.1-2012 《硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验》 GB/T 3512-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.1	高分子防水卷材	1.8.1.2	耐碱性	《高分子防水材料 第 1 部分:片材》 GB/T 18173.1-2012 《硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法》 GB/T 1690-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.2	矿粉	1.8.2.1	塑性指数	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005 公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.8	公路交通-工程材料	1.8.2	矿粉	1.8.2.2	加热安定性	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：2　类别数：11　对象数：39　参数数：385

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.2	矿粉	1.8.2.3	亲水系数	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.2	矿粉	1.8.2.4	密度	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.2	矿粉	1.8.2.5	筛分	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.3	水泥混凝土	1.8.3.1	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.3	水泥混凝土	1.8.3.2	圆柱体轴心抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.3	水泥混凝土	1.8.3.3	棱柱体轴心抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.4	聚氯乙烯防水卷材	1.8.4.1	拉伸强度	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	公路交通-工程材料	1.8.4	聚氯乙烯防水卷材	1.8.4.2	热处理尺寸变化率	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：2　类别数：11　对象数：39　参数数：385

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.5	土	1.8.5.1	比重	《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019	只做比重瓶法。	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.5	土	1.8.5.2	含水率（烘干法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.5	土	1.8.5.3	比重（比重瓶法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.5	土	1.8.5.4	砂的相对密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.5	土	1.8.5.5	粗粒土和巨粒土的最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.5	土	1.8.5.6	界限含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020	只做液限和塑限联合测定法。	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.5	土	1.8.5.7	界限含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只做液限和塑限联合测定法。	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	公路交通-工程材料	1.8.5	土	1.8.5.8	承载比（CBR）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：2　类别数：11　对象数：39　参数数：385

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.5	土	1.8.5.9	砂的相对密度	《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.5	土	1.8.5.10	密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只做环刀法。	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.5	土	1.8.5.11	密度（灌砂法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.5	土	1.8.5.12	承载比（CBR）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.5	土	1.8.5.13	含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.5	土	1.8.5.14	颗粒分析（筛分法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.5	土	1.8.5.15	最佳含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	公路交通-工程材料	1.8.5	土	1.8.5.16	天然稠度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：2　类别数：11　对象数：39　参数数：385

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.5	土	1.8.5.17	颗粒级配	《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019	不做移液管法。	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.5	土	1.8.5.18	含水率（酒精燃烧法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.5	土	1.8.5.19	密度（环刀法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.5	土	1.8.5.20	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-工程结构及构配件	1.9.1	混凝土结构	1.9.1.1	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-工程结构及构配件	1.9.1	混凝土结构	1.9.1.2	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016		维持
2	产品质量检验	2.1	建材产品	2.1.1	预铺防水卷材	2.1.1.1	钉杆撕裂强度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	产品质量检验	2.2	电子电气-电线电缆	2.2.1	额定电压 450/750 V 及以下聚氯乙烯绝缘	2.2.1.1	结构尺寸	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：2　类别数：11　对象数：39　参数数：385

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					电缆					
2	产品质量检验	2.2	电子电气-电线电缆	2.2.2	额定电压 450/750 V 及以下橡皮绝缘电缆	2.2.2.1	结构尺寸检查	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5013.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	电子电气-电线电缆	2.2.3	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）铝合金芯挤包绝缘电力电缆	2.2.3.1	电压试验	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第 1 部分：额定电压 1kV（Um=1.2kV） 和 3kV（Um=3.6kV）电缆 GB/T 31840.1-2015		维持

以下空白

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.1	水泥土墙（桩）的桩长、桩身强度和均匀性（缺陷及其位置）、持力层岩土柱状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.2	喷射混凝土厚度	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.3	喷射混凝土厚度	深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	路基路面	1.1.2.1	压实度（挖坑灌砂法、环刀法、钻芯法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.3.1	混凝土结构、衬砌结构内钢筋锈蚀检测	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.3.2	混凝土强度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.1	综合布线系统光纤	1.2.1.1	衰减	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.1	综合布线系统光纤	1.2.1.2	长度	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.2	智能工程	1.2.2.1	光纤链路的衰减	《智能建筑工程检测规程》 CECS 182-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.3	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	1.2.3.1	长度 后向散射法）	《光纤试验方法规范 第 22 部份 尺寸参数的测量方法和试验程序—长度》GB/T 15972.22-2008、		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.3	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	1.2.3.2	衰减（后向散射法）	《光纤试验方法规范 第 40 部份 传输特性和光学特性的测量方法和试验程序—衰减》GB/T 15972.40-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	土	1.3.1.1	无侧限抗压强度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	土	1.3.1.2	原位密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	土	1.3.1.3	击实试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	土	1.3.1.4	击实试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.1	桥梁主体及周边环境	1.4.1.1	温度	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.1	挠度、变位（静载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	限中小桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.2	索力	公路桥梁结构监测技术规范 JT/T 1037-2022	限中小桥	维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.3	承载能力	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015	限中小桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.4	速度、加速度（动载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011	限中小桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.5	速度、加速度（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015	限中小桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.6	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015	限中小桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.7	速度、加速度（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015	限中小桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.8	动挠度（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015	限中小桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.9	应变、应力(静载试验)	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015	限中小桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.10	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	限中小桥	维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.11	动应力、动应变（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015	限中小桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.12	挠度、变位（静载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011	限中小桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.13	应变、应力(桥梁施工监控与运营监测)	公路桥梁施工监控技术规程 JTG/T 3650-01-2022	限中小桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.14	承载能力	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	限中小桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.15	动挠度（动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	限中小桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.16	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015	限中小桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.17	应变、应力(静载试验)	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011	限中小桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.18	挠度、变位（静载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015	限中小桥	维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.19	挠度、变位(桥梁施工监控与运营监测)	公路桥梁施工监控技术规程 JTG/T 3650-01-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.20	线形	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.21	线形	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.22	线形	《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.23	挠度、变位（静载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.24	承载能力	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.25	挠度、变位（桥梁施工监控与运营监测）	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.26	挠度、变位(桥梁施工监控与运营监测)	公路桥梁结构监测技术规范 JT/T 1037-2022		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁周边环境	1.4.3.1	风速	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁周边环境	1.4.3.2	风速	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁周边环境	1.4.3.3	风速	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁周边环境	1.4.3.4	风速	公路桥梁结构监测技术规范（JT/T 1037-2022）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.4	桥梁结构及构件	1.4.4.1	桥梁轴线位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.4	桥梁结构及构件	1.4.4.2	桥梁轴线位移	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.4	桥梁结构及构件	1.4.4.3	桥梁轴线位移	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构（桥梁施工监	1.4.5.1	水平位移	工程测量标准 GB50026-2020		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				控）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构（桥梁施工监控）	1.4.5.2	水平位移	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.1	混凝土电阻率	《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.2	外观质量	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015、《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.3	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.4	位移	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.5	钢筋保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.6	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.7	内部缺陷	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测							384-2016		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.8	钢筋保护层厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.9	垂直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.10	裂缝	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.11	垂直度	在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.12	裂缝长度	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.13	裂缝	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.14	几何尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.15	强度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.16	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.17	钢筋保护层厚度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.18	碳化深度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.19	内部缺陷	《雷达法检测混凝土结构技术标准》JGJ/T 456-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.20	内部缺陷	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.21	内部缺陷	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.22	混凝土电阻率	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.23	裂缝深度	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.24	裂缝深度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.25	钢筋锈蚀电位	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.26	强度	超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程 T/CECS 02-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.27	碳化深度	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.28	表观缺陷	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.2	桥梁结构与构件	1.5.2.1	外观缺陷	《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.2	桥梁结构与构件	1.5.2.2	竖直度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.3	钢构件	1.5.3.1	无缝钢管内部缺陷（超声波检测）	无缝和焊接（埋弧焊除外）钢管纵向和/或横向缺欠的全圆周自		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							动超声检测 （GB/T 5777-2019）		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.3	钢构件	1.5.3.2	高强度扭剪型螺栓紧固轴力	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.3	钢构件	1.5.3.3	钢材厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.4	混凝土结构	1.5.4.1	钢筋位置、保护层厚度及钢筋直径	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.4	混凝土结构	1.5.4.2	混凝土抗压强度（超声回弹综合法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.4	混凝土结构	1.5.4.3	表观及内部缺陷	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.4	混凝土结构	1.5.4.4	氯离子含量	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/ T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.4	混凝土结构	1.5.4.5	表观及内部缺陷	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.1	承载能力	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》1982	限中小桥	维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.2	静态应变（应力）	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014	限中小桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.3	静态应变（应力）	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982 试行）	限中小桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.4	静态应变（应力）	公路桥梁施工监控技术规程 JTG/T 3650-01-2022	限中小桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.5	承载能力	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 城市桥梁养护技术标准 CJJ 99-2017 公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范 JTG 3362-2018	限中小桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.6	索力	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015	限中小桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.7	振动频率	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	限中小桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.8	动应变	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》 JTG/T J21-2011	限中小桥	维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.9	索力	公路桥梁施工监控技术规程 JTG/T 3650-01-2022	限中小桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.10	自振频率	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）	限中小桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.11	承载能力	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012	限中小桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.12	动应变	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014	限中小桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.13	速度	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014	限中小桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.14	线形	公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.15	阻尼比	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T50152-2012）	限中小桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.16	频率	《钢结构现场检测技术标准》（GB/T 50621-2010）、《城市人行天桥与人行地道技术规范》（CJJ69-95）、《大	限中小桥	维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982 试行）		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.17	振型	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）	限中小桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.18	静态应变（应力）	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011	限中小桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.19	动应变	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）	限中小桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.20	动应变	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）	限中小桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.21	索力	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015	限中小桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.22	动挠度	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011	限中小桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.23	动挠度	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）	限中小桥	维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.24	频率、振型、阻尼比、冲击系数	《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015	限中小桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.25	索力	在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022	限中小桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.26	索力	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014	限中小桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.27	索力	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	限中小桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.28	索力	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）	限中小桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.29	挠度	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982试行）	限中小桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.30	静态应变（应力）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	限中小桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.31	混凝土碳化状况	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.32	混凝土表面损伤层厚度	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.33	几何尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.34	位移	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.35	温度	公路桥梁施工监控技术规程 JTG/T 3650-01-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.36	混凝土强度	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.37	位移	公路桥梁结构监测技术规范 JT/T 1037-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.38	温度	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.39	位移	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》1982		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.40	钢筋保护层厚度	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.41	振动频率	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.42	混凝土结构内部空洞和不密实	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.43	线形	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.44	位移	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.45	裂缝深度	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.46	位移	公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.47	线形	《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.48	混凝土电阻率	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.49	水平位移（桥梁施工监控与运营）	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.50	竖直度	《建筑变形测量规范》 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.51	钢筋锈蚀电位	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.52	振动频率	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.53	竖直度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.54	混凝土结构裂缝	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.55	裂缝宽度	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.56	外观缺陷	《公路桥梁技术状况评定标准》JTG/T H21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.57	裂缝长度	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.58	几何尺寸	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.59	混凝土结合面质量	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.60	几何尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.61	冲击系数	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011	限中小桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.62	振动频率	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011	限中小桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.6	基桩	1.5.6.1	完整性	《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.6	基桩	1.5.6.2	桩身完整性（高应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.6	基桩	1.5.6.3	桩身完整性（低应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.6	基桩	1.5.6.4	完整性	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.6	基桩	1.5.6.5	完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.6	基桩	1.5.6.6	桩身完整性（声波透射法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.6	基桩	1.5.6.7	完整性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.6	基桩	1.5.6.8	完整性	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	公路交通-水运工程	1.6.1	结构	1.6.1.1	挠度	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012	限中小桥	维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-水运工程	1.6.1	结构	1.6.1.2	动位移	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012	限中小桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-水运工程	1.6.2	地基与基础（基坑）	1.6.2.1	复合地基中桩身完整性（钻芯法）	《建筑地基检测技术规范》JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-水运工程	1.6.2	地基与基础（基坑）	1.6.2.2	水泥土配合比	《水泥土配合比设计规程》JGJ/T 233-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-水运工程	1.6.3	水泥基渗透结晶型防水材料	1.6.3.1	混凝土抗渗性能	《水泥基渗透结晶型防水材料》GB 18445-2012 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082-2009	只用GB/T50082-2009	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	路基路面	1.7.1.1	几何尺寸	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	路基路面	1.7.1.2	水泥混凝土路面强度（取芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	路基路面	1.7.1.3	路面构造深度（手工铺砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450—2019		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	路基路面	1.7.1.4	路基回弹模量（承载板法）	公路路基路面现场测试规程 JTG		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测							3450—2019		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	路基路面	1.7.1.5	路面渗水系数	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450—2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	路基路面	1.7.1.6	路面平整度（连续式平整度仪法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	路基路面	1.7.1.7	路面厚度（挖坑钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450—2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	路基路面	1.7.1.8	路面摩擦系数（摆式仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450—2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	路基路面	1.7.1.9	路面水泥混凝土强度（回弹仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450—2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	路基路面	1.7.1.10	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450—2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	路基路面	1.7.1.11	路面压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450—2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	路基路面	1.7.1.12	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450—2019		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	路基路面	1.7.1.13	平整度（三米直尺法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450—2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	路基路面	1.7.1.14	弯沉值	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450—2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	路基路面	1.7.1.15	土基回弹模量（贝克曼梁法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450—2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	路基路面	1.7.1.16	路面车辙	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019	只做基准尺法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.1	基础锚杆承载力（抗拔试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.2	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.3	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.4	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	深圳市基坑支护技术标准 SJG05-2020		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.5	土钉位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.6	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.7	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.8	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.9	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.10	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.11	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	《边坡工程技术标准》SJG 85-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.12	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.13	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.14	支护锚杆承载力（基本试验）	《边坡工程技术标准》SJG 85-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.15	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.16	土钉承载力（基本试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.17	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.18	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.19	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.20	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.21	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.22	土钉位移（基本试验、验收试验）	深圳市基坑支护技术标准 SJG05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.23	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	深圳市基坑支护技术标准 SJG05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.24	支护锚杆承载力（基本试验）	深圳市基坑支护技术标准 SJG05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.25	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.26	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.27	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.28	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.29	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.30	基础锚杆位移（抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.31	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.32	支护锚杆承载力（基本试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.33	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.34	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.35	支护锚杆位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.36	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.37	土钉位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.38	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	《边坡工程技术标准》SJG 85-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.39	基础锚杆承载力（抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.40	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.41	土钉承载力（基本试验）	深圳市基坑支护技术标准 SJG05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.1	砂的相对密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.2	密度（环刀法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.3	有机质含量	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.4	最佳含水率/最优含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.5	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.6	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.7	原位密度（灌砂法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.8	颗粒级配（密度计法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.9	颗粒级配（筛分法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.10	承载比试验（CBR）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.11	密度（灌砂法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.12	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.13	原位密度（灌水法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.14	最佳含水率/最优含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.15	含水量（酒精燃烧法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.16	含水量（烘干法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.1	地基承载力（动力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.2	压缩/变形模量（静力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.3	变形（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.4	复合地基墙强体施工质量（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.5	复合地基竖向墙强体桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.6	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.7	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.8	复合地基竖向墙强体桩身强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.9	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.10	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.11	承载力（地基载荷试验）	深圳地区地基处理技术规范 SJG 04-2015		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.12	复合地基竖向墙强体的竖向承载力（竖向墙强体载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.13	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.14	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.15	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.16	复合地基竖向墙强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.17	复合地基竖向墙强体桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.18	复合地基竖向墙强体的竖向承载力（竖向墙强体载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.19	岩土性状（标准贯入试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.20	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.21	地基承载力（静力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.22	复合地基竖向墙强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.23	压缩/变形模量（静力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.24	复合地基竖向墙强体均匀性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.25	CFG 桩桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.26	承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.27	压缩/变形模量（静力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.28	岩土性状（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.29	岩土性状（动力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.30	承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.31	岩土性状（标准贯入试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.32	承载力（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.33	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.34	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.35	地基承载力（静力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.36	地基承载力（静力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.37	CFG 桩桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.38	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.39	岩土性状（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.40	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.41	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.42	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.43	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.44	承载力（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.45	CFG 桩桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.46	地基承载力（标准贯入试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.47	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	深圳市地基处理技术规范 SJG 04-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.48	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.49	CFG 桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.50	CFG 桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.51	承载力（地基载荷试验）	电力工程地基处理技术规程 DL/T 5024-2020		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.52	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016	不做超重型	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.53	地基承载力（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015	不做超重型	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.54	岩土性状（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015	不做超重型	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.55	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.56	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.57	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.58	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.4	地下连续墙	1.8.4.1	墙底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.4	地下连续墙	1.8.4.2	墙身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.4	地下连续墙	1.8.4.3	墙底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.4	地下连续墙	1.8.4.4	墙身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.4	地下连续墙	1.8.4.5	墙深（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.4	地下连续墙	1.8.4.6	墙身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.1	上拔量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.2	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.3	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.4	桩身完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.5	上拔量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.6	上拔量(静载试验)	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.7	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.8	沉降量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.9	水平位移(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.10	水平位移(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.11	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.12	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.13	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.14	水平位移(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.15	桩身完整性（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.16	沉降量(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.17	水平承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.18	桩身完整性（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.19	桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.20	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.21	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.22	水平位移(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.23	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.24	沉降量(静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.25	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.26	沉降量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.27	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.28	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.29	桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.30	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.31	桩身完整性（低应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.32	桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.33	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.34	上拔量(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.35	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.36	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.37	桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.38	上拔量(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.39	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.40	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.41	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.42	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.43	沉降量(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.44	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.45	沉降量(静载试验)	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.46	上拔量(静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.47	桩身完整性（声波透射法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.48	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.49	竖向抗压承载力(静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.50	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.51	桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.52	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.53	沉降量(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.54	桩身完整性（高应变法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.55	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.56	水平承载力(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.57	桩底沉渣厚度（引孔/界面钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.58	上拔量(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.59	水平位移(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.60	桩底持力层（引孔/界面钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.61	桩身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.62	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.63	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.64	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.60	桩底持力层（引孔/界面钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.66	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.67	桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.68	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.69	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.70	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.71	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.57	桩底沉渣厚度（引孔/界面钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.73	桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.6	支护桩	1.8.6.1	桩底沉渣厚度（钻芯法）	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.6	支护桩	1.8.6.2	桩身混凝土强度（钻芯法）	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.6	支护桩	1.8.6.3	桩长（钻芯法）	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.6	支护桩	1.8.6.4	桩身完整性（低应变法）	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.6	支护桩	1.8.6.5	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.6	支护桩	1.8.6.6	桩身完整性（声波透射法）	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.6	支护桩	1.8.6.7	桩身完整性（钻芯法）	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.1	安全带	1.9.1.1	静态负荷	安全带试验方法 GB/T 6096-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.1	安全带	1.9.1.2	整体动态负荷	安全带试验方法 GB/T 6096-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程设备-建筑施工机具及安	1.9.1	安全带	1.9.1.3	整体滑落	安全带试验方法 GB/T 6096-2009		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.1	安全带	1.9.1.4	零部件动态负荷	安全带试验方法 GB/T 6096-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.1	安全带	1.9.1.5	围杆作业用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.1	安全带	1.9.1.6	区域限制用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.1	安全带	1.9.1.7	坠落悬挂用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.1	安全带	1.9.1.8	零部件静负荷	安全带试验方法 GB/T 6096-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.1	安全带	1.9.1.9	整体静态负荷	安全带试验方法 GB/T 6096-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.1	安全带	1.9.1.10	阻燃性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向 损毁长度阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程设备-建筑施工机具及安	1.9.2	扣件	1.9.2.1	扭转刚度	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.2	扣件	1.9.2.2	抗滑	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.2	扣件	1.9.2.3	抗破坏	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.2	扣件	1.9.2.4	抗拉	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.2	扣件	1.9.2.5	抗压	钢管脚手架扣件 GB 15831-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.3	构件	1.9.3.1	可调支座抗压强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.3	构件	1.9.3.2	连接盘抗拉强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.3	构件	1.9.3.3	连接盘双侧抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程设备-建筑施工机具及安	1.9.3	构件	1.9.3.4	连接盘单侧抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.3	构件	1.9.3.5	连接盘抗弯强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.3	构件	1.9.3.6	连接盘内侧环焊缝抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.3	构件	1.9.3.7	可调托撑和可调底座抗压强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.3	构件	1.9.3.8	上碗扣强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.3	构件	1.9.3.9	下碗扣焊接强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.3	构件	1.9.3.10	横杆接头强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.3	构件	1.9.3.11	横杆接头焊接强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程设备-建筑施工机具及安	1.9.4	安全帽	1.9.4.1	佩戴高度	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.4	安全帽	1.9.4.2	垂直间距	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.4	安全帽	1.9.4.3	耐穿刺性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.4	安全帽	1.9.4.4	冲击吸收性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006	只做高温、低温、浸水预处理	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.5	安全绳	1.9.5.1	动态力学性能	坠落防护 安全绳 GB 24543-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.5	安全绳	1.9.5.2	调节扣滑移测试	坠落防护 安全绳 GB 24543-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.5	安全绳	1.9.5.3	静态力学性能	坠落防护 安全绳 GB 24543-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.6	安全网	1.9.6.1	系绳断裂强力	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程设备-建筑施工机具及安	1.9.6	安全网	1.9.6.2	阻燃性能	安全网 GB 5725-2009		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.6	安全网	1.9.6.3	密目网梯形法撕裂强力	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.6	安全网	1.9.6.4	接缝部位抗拉强力	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.6	安全网	1.9.6.5	断裂强力×断裂伸长	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.6	安全网	1.9.6.6	平（立）网筋绳间距	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.6	安全网	1.9.6.7	规格尺寸	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.6	安全网	1.9.6.8	系绳断裂强力	纤维绳索 有关物理和机械性能的测定 GB/T 8834-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.6	安全网	1.9.6.9	密目网耐冲击性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程设备-建筑施工机具及安	1.9.6	安全网	1.9.6.10	平（立）网耐冲击性能	安全网 GB 5725-2009		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.6	安全网	1.9.6.11	绳断裂强力	纤维绳索 有关物理和机械性能的测定 GB/T 8834-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.6	安全网	1.9.6.12	平（立）网系绳间距及长度	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.6	安全网	1.9.6.13	阻燃性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向 根毁长度阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.6	安全网	1.9.6.14	网目边长	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.6	安全网	1.9.6.15	开眼环扣强力	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.6	安全网	1.9.6.16	耐贯穿性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.1	热环境	1.10.1.1	太阳辐射吸收系数	航天器热控涂层试验方法 第 2 部分：太阳吸收比测试 GJB 2502.2-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.1	热环境	1.10.1.2	围护结构传热系数	居住建筑节能检测标准 JGJ/T132-2009		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.1	热环境	1.10.1.3	传热系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.1	热环境	1.10.1.4	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.1	热环境	1.10.1.5	外墙节能构造钻芯检测	建筑节能工程施工验收规范 SZJG 31-2010 附录 E		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.1	热环境	1.10.1.6	热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性测定 热流计法 GB/T10295-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.1	热环境	1.10.1.7	玻璃传热系数	建筑门窗幕墙热工计算规程 JGJ/T151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.1	热环境	1.10.1.8	热工缺陷	居住建筑节能检测标准 JGJ/T 132-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.1	热环境	1.10.1.9	围护结构传热系数	围护结构传热系数现场检测技术规程 JGJ/T 357-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.10	工程环境-建筑物理	1.10.1	热环境	1.10.1.1	热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		及节能			0		热板法 GB/T 10294-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.1	热环境	1.10.1.11	热工缺陷	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.1	热环境	1.10.1.12	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性测定 热流计法 GB/T10295-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.1	热环境	1.10.1.13	保温性能（门窗）	建筑外门窗保温性能检测方法 GB/T 8484-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.1	热环境	1.10.1.14	围护结构传热系数	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.2	围护结构	1.10.2.1	保温板材与基层的拉伸粘结强度（现场拉拔）	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.2	围护结构	1.10.2.2	外墙节能构造钻芯检测	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.2	围护结构	1.10.2.3	节能构造	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.3	声	1.10.3.1	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第5部分：外墙构件和外墙空气		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							声隔声的现场测量 GB/T 19889.5-2006		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.3	声	1.10.3.2	噪声	社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.3	声	1.10.3.3	噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.3	声	1.10.3.4	噪声	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.3	声	1.10.3.5	噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.3	声	1.10.3.6	楼板撞击声（现场）	声学建筑和建筑构件隔声测量第7部分：楼板撞击声隔声的现场测量 GB/T 19889.7-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.3	声	1.10.3.7	噪声	建筑施工场界噪声限值 GB 12523-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.3	声	1.10.3.8	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第4部分：房间之间空气声隔声的现场测量 GB/T 19889.4-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.3	声	1.10.3.9	噪声	民用建筑隔声设计规范 GB 50118-2010		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.4	光	1.10.4.1	室内照度	《采光测量方法》 GB/T 5699-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.4	光	1.10.4.2	色温	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.4	光	1.10.4.3	显色指数	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.4	光	1.10.4.4	亮度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.4	光	1.10.4.5	反射比	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.4	光	1.10.4.6	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.4	光	1.10.4.7	可见光反射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.4	光	1.10.4.8	太阳能总透射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.4	光	1.10.4.9	半球发射率、太阳光反射比	建筑外表面用热反射隔热涂料 JC/T 1040-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.4	光	1.10.4.10	可见光透射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.4	光	1.10.4.11	室外照度	采光测量方法 GB/T 5699-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.4	光	1.10.4.12	功率密度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.4	光	1.10.4.13	半球辐射率	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.4	光	1.10.4.14	采光系数	采光测量方法 GB/T 5699-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.4	光	1.10.4.15	太阳光直接反射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.4	光	1.10.4.16	遮蔽系数	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.4	光	1.10.4.17	反射比	采光测量方法 GB/T 5699-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.4	光	1.10.4.18	亮度	采光测量方法 GB/T 5699-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.4	光	1.10.4.19	太阳光直接透射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.4	光	1.10.4.20	统一眩光值	建筑照明设计标准 GB/T50034-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.4	光	1.10.4.21	眩光值	建筑照明设计标准 GB/T 50034-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.5	墙体传热	1.10.5.1	传热系数	建筑构件稳态热传递性质的测定标定和防护热箱法 GB/T13475-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.6	玻璃	1.10.6.1	露点	中空玻璃 GB/T 11944-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.6	玻璃	1.10.6.2	尺寸偏差	中空玻璃 GB/T 11944-2012		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.6	玻璃	1.10.6.3	尺寸偏差	建筑用安全玻璃第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.6	玻璃	1.10.6.4	尺寸偏差	建筑用安全玻璃 第 1 部分：防火玻璃 GB 15763.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.6	玻璃	1.10.6.5	厚度偏差	建筑用安全玻璃 第 1 部分：防火玻璃 GB 15763.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.6	玻璃	1.10.6.6	厚度偏差	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.6	玻璃	1.10.6.7	太阳光直接透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.6	玻璃	1.10.6.8	可见光透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.6	玻璃	1.10.6.9	辐射率	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.6	玻璃	1.10.6.10	落球冲击剥落性能	建筑用安全玻璃第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.6	玻璃	1.10.6.11	太阳能总透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.6	玻璃	1.10.6.12	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.6	玻璃	1.10.6.13	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.6	玻璃	1.10.6.14	遮阳系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.6	玻璃	1.10.6.15	可见光反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.6	玻璃	1.10.6.16	抗冲击性能	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.6	玻璃	1.10.6.17	紫外线透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.6	玻璃	1.10.6.18	太阳光直接反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.6	玻璃	1.10.6.19	碎片状态	建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.11.1.1	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.1	脱扣特性(时间-电流特性、多极断路器单极负载对脱扣特性的影响试验、周围空气温度对脱扣特性的影响试验)	电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.2	电气间隙	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.3	介电强度（工频耐压）	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.4	耐热试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.5	耐异常发热和耐燃试验	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.6	瞬时脱扣试验	电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020	1、只做B.C型；2、D型限C30以下。	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.7	温升试验	电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.8	温升试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.9	耐异常发热和耐燃试验	电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.10	电击保护	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.11	耐潮	电气附件—家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.12	温升试验	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							般规则 GB/T 16916.1-2014		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.13	时间-(过)电流特性试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.14	爬电距离	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.15	瞬时脱扣试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014	1、只做B.C型；2、D型限C30以下。	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.16	耐热试验	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.17	标志	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.18	耐异常发热和耐燃试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.19	标志	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.20	耐潮	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.21	标志	电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.22	爬电距离	电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.23	绝缘材料的耐非正常热、耐燃	电工电子产品着火危险试验 第10部分：灼热丝/热丝基本试验方法 灼热丝装置和通用方法 GB/T 5169.10-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.24	绝缘电阻	电气附件—家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.25	绝缘电阻	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.26	介电强度（工频耐压）	电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.27	电击保护	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.28	电击保护	电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.29	耐热试验	电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.30	在剩余电流条件下，验证动作特性	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.31	电气间隙	电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.3	陶瓷砖及装饰砖	1.11.3.1	破坏强度	陶瓷砖试验方法 第4部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.3	陶瓷砖及装饰砖	1.11.3.2	尺寸和表面质量、尺寸允许偏差	陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验 GB/T 3810.2-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.3	陶瓷砖及装饰砖	1.11.3.3	耐磨性	陶瓷砖试验方法 第6部分：有无釉砖耐磨深度的测定 GB/T 3810.6-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.3	陶瓷砖及装饰砖	1.11.3.4	抗弯强度	陶瓷材料抗弯强度试验方法 GB/T 4741-1999		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.3	陶瓷砖及装饰砖	1.11.3.5	耐磨性	陶瓷砖试验方法 第7部分：有釉砖表面耐磨性的测定 GB/T 3810.7-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.3	陶瓷砖及装饰砖	1.11.3.6	吸水率	陶瓷砖试验方法 第3部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定 GB/T 3810.3-2016	只做真空法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.3	陶瓷砖及装饰砖	1.11.3.7	断裂模数	陶瓷砖试验方法 第4部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.4	石材	1.11.4.1	吸水率	建筑装饰用水磨石 JC/T 507-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.4	石材	1.11.4.2	抗折强度	建筑装饰用水磨石 JC/T 507-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.4	石材	1.11.4.3	弯曲强度	合成石材试验方法 第2部分：弯曲强度的测定 GB/T35160.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.4	石材	1.11.4.4	吸水率	合成石材试验方法 第1部分：密度和吸水率的测定 GB/T35160.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.4	石材	1.11.4.5	吸水率	天然板石 GB/T 18600-2009		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.4	石材	1.11.4.6	弯曲性能	陶瓷砖试验方法 第4部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.4	石材	1.11.4.7	弯曲强度	天然板石 GB/T 18600-2009	干燥和水饱和状态	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.4	石材	1.11.4.8	弯曲强度	天然石材试验方法 第2部分：干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验 GB/T 9966.2-2020	干燥和水饱和状态	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.4	石材	1.11.4.9	压缩强度	天然石材试验方法 第1部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验 GB/T 9966.1-2020	干燥和水饱和状态	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.4	石材	1.11.4.10	压缩强度	合成石材试验方法 第3部分：压缩强度的测定 GB/T 35160.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.4	石材	1.11.4.11	吸水率	陶瓷砖试验方法 第3部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定 GB/T 3810.3-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.4	石材	1.11.4.12	密度	合成石材试验方法 第1部分：密度和吸水率的测定 GB/T35160.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.4	石材	1.11.4.13	吸水率	天然石材试验方法 第3部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验 GB/T 9966.3-2020		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.4	石材	1.11.4.14	体积密度	天然石材试验方法 第3部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验 GB/T 9966.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.5	耐碱玻璃纤维网布	1.11.5.1	断裂伸长率	增强材料 机织物试验方法 第5部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.5	耐碱玻璃纤维网布	1.11.5.2	耐碱性/耐碱强力 保留率	玻璃纤维网布耐碱性试验方法 氢氧化钠溶液浸泡法 GB/T20102-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.5	耐碱玻璃纤维网布	1.11.5.3	单位面积质量	增强制品试验方法 第3部分：单位面积质量的测定 GB/T 9914.3-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.5	耐碱玻璃纤维网布	1.11.5.4	耐碱断裂强力保留率（快速法）	外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.5	耐碱玻璃纤维网布	1.11.5.5	耐碱强力 保留率	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.5	耐碱玻璃纤维网布	1.11.5.6	耐碱断裂强力（快速法）	外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.5	耐碱玻璃纤维网布	1.11.5.7	耐碱断裂强力	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.5	耐碱玻璃纤维网布	1.11.5.8	断裂强力/拉伸断裂强力/耐碱断裂强力	增强材料 机织物试验方法 第5部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石（粗集料）	1.11.6.1	岩石抗压强度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石（粗集料）	1.11.6.2	压碎值	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石（粗集料）	1.11.6.3	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石（粗集料）	1.11.6.4	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石（粗集料）	1.11.6.5	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石（粗集料）	1.11.6.6	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石（粗集料）	1.11.6.7	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石（粗集料）	1.11.6.8	表观密度（液体比重天平法）	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石（粗集料）	1.11.6.9	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石（粗集料）	1.11.6.10	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石（粗集料）	1.11.6.11	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石（粗集料）	1.11.6.12	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石（粗集料）	1.11.6.13	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石（粗集料）	1.11.6.14	碱活性（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石（粗集料）	1.11.6.15	紧密密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石（粗集料）	1.11.6.16	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石（粗集料）	1.11.6.17	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石（粗集料）	1.11.6.18	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石（粗集料）	1.11.6.19	卵石含泥量、碎石泥粉含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石（粗集料）	1.11.6.20	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石（粗集料）	1.11.6.21	有机物含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石（粗集料）	1.11.6.22	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石（粗集料）	1.11.6.23	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石（粗集料）	1.11.6.24	有机物含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石（粗集料）	1.11.6.25	岩石抗压强度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石（粗集料）	1.11.6.26	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石（粗集料）	1.11.6.27	针片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石（粗集料）	1.11.6.28	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.1	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和高抗冲聚氯乙烯（PVC-HI）管材 GB/T 8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.2	烘箱试验	埋地排水用热聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第1部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.3	环柔性	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T9647-2015	只做不大于1000mm	维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测								管材	
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.4	受压开裂稳定性	钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管材及管件 CJ/T189-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.5	扁平试验/压扁试验/受压开裂稳定性	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.6	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.7	尺寸	埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管 CJ/T 329-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.8	简支梁冲击试验	热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定 第 1 部分：通用试验方法 GB/T 18743.1-2022、热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定 第 2 部分：不同材料管材的试验条件 GB/T 18743.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.9	氧化诱导时间和氧化诱导温度	塑料 差示扫描量热法（DSC）第 6 部分：氧化诱导时间（等温 OIT）和氧化诱导温度（动态 OIT）的 GB/T 19466.6-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.10	扩口性能	金属管 扩口试验方法 GB/T 242-2007		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.11	受压开裂稳定性	给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道 GB/T 32439-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.12	尺寸	冷热水用聚丙烯管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 18742.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.13	液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试验方法 GB/T 15560-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.14	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.15	规格尺寸	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.16	维卡软化温度	热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定 GB/T 1633-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.17	液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	流体输送用热塑性塑料管道系统 耐内压性能的测定 GB/T 6111-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.18	尺寸	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 GB/T 5836.2-2018		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.19	扁平试验/压扁试验/受压开裂稳定性	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015	只做不大于1000mm管材	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.20	烘箱试验	埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管 CJ/T 329-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.21	结合强度	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.22	烘箱试验	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.23	尺寸	玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.24	烘箱试验	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第 3 部分：轴向中空壁管材 GB/T 18477.3-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.25	弯曲试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.26	环刚度	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T9647-2015	只做不大于1000mm	维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测								管材	
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.27	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物（ABS）和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物（ASA）管件热烘箱试验方法 GB/T8803-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.28	烘箱试验	埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 CJ/T225-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.29	坠落试验	硬聚氯乙烯 PVC-U 管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.30	压扁性能	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.31	压扁试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.32	冲击性能	给水涂塑复合钢管 CJ/T120-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.33	断裂伸长率	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 2 部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							乙烯（PVC-C）和高抗冲聚氯乙烯（PVC-HI）管材 GB/T 8804.2-2003		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.34	尺寸	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.35	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.36	灰分	塑料 灰分的测定 第 1 部分：通用方法 GB/T 9345.1-2008	只做方法 A	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.37	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.38	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.39	附着力试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.40	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.41	弯曲试验	金属材料 管 弯曲试验方法 GB/T 244-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.42	环柔性	塑料管道系统—热塑性塑料管—环挠性的测定 ISO 13968:2008	只做不大于 1000mm 管材	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.43	尺寸	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.44	尺寸	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第 1 部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.45	镀锌层均匀性	低压流体输送用镀锌焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.46	尺寸	低压流体输送用镀锌焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.47	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.48	落锤冲击试验/冲击强度/冲击性能	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T14152-2001		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.49	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.50	尺寸	聚丙烯静音排水管材及管件 CJ/T 273-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.51	镀锌层重量	低压流体输送用镀锌焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.52	纵向回缩率/纵向尺寸收缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.53	尺寸	埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 CJ/T225-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.54	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定 GB/T8802-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.8	保温棉及其制品	1.11.8.1	短期吸水量	建筑用绝热制品 部分浸入法测定短期吸水量 GB/T 30805-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.8	保温棉及其制品	1.11.8.2	压缩性能	建筑用绝热制品 压缩性能的测定 GB/T 13480-2014		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.8	保温棉及其制品	1.11.8.3	导热系数/热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.8	保温棉及其制品	1.11.8.4	憎水性/憎水率	绝热材料憎水性试验方法 GB/T 10299-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.8	保温棉及其制品	1.11.8.5	吸水性/体积吸水率/吸水率	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.8	保温棉及其制品	1.11.8.6	垂直于板面的拉伸强度	建筑用绝热制品 垂直于表面抗拉强度的测定 GB/T 30804-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.8	保温棉及其制品	1.11.8.7	密度	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.8	保温棉及其制品	1.11.8.8	吸湿率/吸湿性	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.8	保温棉及其制品	1.11.8.9	长期吸水量	建筑用绝热制品 浸泡法测定长期吸水性 GB/T 30807-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.9	电线槽及配件	1.11.9.1	尺寸	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.9	电线槽及配件	1.11.9.2	镀（涂）层附着力	金属基体上的金属覆盖层 电沉积和化学沉积层 附着强度试验方法评述 GB/T 5270-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.9	电线槽及配件	1.11.9.3	镀（涂）层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.1	抗压强度/抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.2	限制膨胀率	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.3	抗折强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.4	施工性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.5	收缩率/收缩率比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.6	收缩率/收缩率比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.7	水泥胶砂减水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.8	含气量	砌筑砂浆增塑剂 JG/T 164-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.9	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.10	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.11	水泥净浆流动度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.12	分层度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.13	渗透高度/渗透高度比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.14	收缩率/收缩率比	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.15	晾置时间	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.16	湿基面粘结强度	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.17	抗压强度/抗压强度比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.18	抗压强度/抗压强度比	筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.19	耐碱处理后的拉伸粘结强度	《混凝土界面处理剂》JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.20	浸水处理后的拉伸粘结强度	《混凝土界面处理剂》JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.21	抗压强度/抗压强度比	喷射混凝土用速凝剂 JC/T 477-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.22	含水率	混凝土防冻剂 JC 475-2004		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.23	抗压强度/抗压强度比	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.24	净浆安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.25	凝结时间/凝结时间差	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.26	含气量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.27	砂浆抗渗性能	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.28	泌水率/泌水率比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.29	涂层抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.30	吸水量比(48h)	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.31	坍落度/1h坍落度保留值/坍落度1h经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.32	凝结时间/凝结时间差	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.33	拉伸粘结强度	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.34	凝结时间/凝结时间差	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.35	试件抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.36	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.37	耐热处理后的拉伸粘结强度	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.38	透水压力比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.39	凝结时间/凝结时间差	喷射混凝土用速凝剂 JC/T 477-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.40	减水率	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.11	混凝土表面防腐涂层	1.11.11.1	表面漆膜厚度	色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.12	门窗用塑料型材	1.11.12.1	尺寸	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.12	门窗用塑料型材	1.11.12.2	主型材落锤冲击	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.12	门窗用塑料型材	1.11.12.3	加热后状态	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.12	门窗用塑料型材	1.11.12.4	加热后尺寸变化率	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.13	嵌缝密封材料	1.11.13.1	低温柔性	膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.13	嵌缝密封材料	1.11.13.2	拉伸强度/拉断强度/拉伸断裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.13	嵌缝密封材料	1.11.13.3	低温试验	高分子防水材料第3部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.13	嵌缝密封材料	1.11.13.4	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.13	嵌缝密封材料	1.11.13.5	耐水性	膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.13	嵌缝密封材料	1.11.13.6	低温弯折	高分子防水材料第3部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.13	嵌缝密封材料	1.11.13.7	拉断伸长率/拉伸断裂伸长率/断裂伸长率	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.13	嵌缝密封材料	1.11.13.8	耐热性	膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.13	嵌缝密封材料	1.11.13.9	吸水膨胀倍率/体积变化（耐水）	膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.14	预应力筋	1.11.14.1	实际破断拉力/实测破断拉力/最小破断拉力/初次断丝拉力	钢丝绳 破断拉力测定方法 GB/T 8358-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.14	预应力筋	1.11.14.2	规定非比例延伸力	金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.14	预应力筋	1.11.14.3	最大力总伸长率	金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.14	预应力筋	1.11.14.4	最大力总伸长率	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.14	预应力筋	1.11.14.5	最大力/整根钢绞线最大力	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.14	预应力筋	1.11.14.6	重量偏差	预应力混凝土用螺纹钢筋 GB/T 20065-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.14	预应力筋	1.11.14.7	最大力	金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.14	预应力筋	1.11.14.8	规定非比例延伸力	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.15	混凝土	1.11.15.1	吸水率	泡沫混凝土 JG/T 266-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.15	混凝土	1.11.15.2	干密度	泡沫混凝土 JG/T 266-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.15	混凝土	1.11.15.3	混凝土配合比	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.15	混凝土	1.11.15.4	氯离子含量	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.15	混凝土	1.11.15.5	软化系数	轻骨料混凝土应用技术标准 JGJ/T 12-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.15	混凝土	1.11.15.6	劈裂抗拉强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.15	混凝土	1.11.15.7	混凝土配合比	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.15	混凝土	1.11.15.8	芯样抗压强度	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2007		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.15	混凝土	1.11.15.9	连续孔隙率	再生骨料透水混凝土应用技术规程 CJJ/T 253-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.15	混凝土	1.11.15.10	吸水率	轻骨料混凝土应用技术标准 JGJ/T 12-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.15	混凝土	1.11.15.11	收缩	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.15	混凝土	1.11.15.12	透水系数	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.15	混凝土	1.11.15.13	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.15	混凝土	1.11.15.14	泌水	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.15	混凝土	1.11.15.15	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.15	混凝土	1.11.15.16	弯拉强度	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.15	混凝土	1.11.15.17	表观密度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.15	混凝土	1.11.15.18	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.15	混凝土	1.11.15.19	维勃稠度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.15	混凝土	1.11.15.20	轴心抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.15	混凝土	1.11.15.21	抗压强度	泡沫混凝土 JG/T 266-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.15	混凝土	1.11.15.22	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.15	混凝土	1.11.15.23	干表观密度	轻骨料混凝土应用技术标准 JGJ/T 12-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.16	电工套管及配件	1.11.16.1	尺寸	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.16	电工套管及配件	1.11.16.2	弯曲性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998	只检：硬质导管	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.16	电工套管及配件	1.11.16.3	耐热性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998	只检：硬质导管	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.16	电工套管及配件	1.11.16.4	尺寸	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.16	电工套管及配件	1.11.16.5	压力试验	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.16	电工套管及配件	1.11.16.6	自熄时间	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.16	电工套管及配件	1.11.16.7	跌落性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.16	电工套管及配件	1.11.16.8	抗压性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.16	电工套管及配件	1.11.16.9	弯曲性能	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.16	电工套管及配件	1.11.16.10	结构	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.16	电工套管及配件	1.11.16.11	尺寸	电气导管 电气安装用导管的外径和导管与配件的螺纹 GB/T 17194-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.17	装饰板材	1.11.17.1	漆膜硬度	色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.17	装饰板材	1.11.17.2	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-1921		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.18	灌浆材料	1.11.18.1	抗压强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.18	灌浆材料	1.11.18.2	泌水率	普通混凝土拌合物性能试验方法 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.18	灌浆材料	1.11.18.3	拉伸剪切强度	胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料)GB/T 7124-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.18	灌浆材料	1.11.18.4	粘度	胶黏剂黏度的测定 GB/T 2794-2022		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.18	灌浆材料	1.11.18.5	可操作时间	胶黏剂黏度的测定 GB/T 2794-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.18	灌浆材料	1.11.18.6	细度	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.18	灌浆材料	1.11.18.7	抗拉强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.18	灌浆材料	1.11.18.8	粘结强度	混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T 1041-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.18	灌浆材料	1.11.18.9	粘结强度	混凝土裂缝修补灌浆材料技术条件 JG/T 333-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.18	灌浆材料	1.11.18.10	流动度	钢筋连接用套筒灌浆料 JG/T 408-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.18	灌浆材料	1.11.18.11	抗压强度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.18	灌浆材料	1.11.18.12	流动度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.18	灌浆材料	1.11.18.13	塌落扩展度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 500080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.18	灌浆材料	1.11.18.14	抗压强度	混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T 1041-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.18	灌浆材料	1.11.18.15	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.18	灌浆材料	1.11.18.16	可操作时间	多组分胶粘剂可操作时间的测定 GB/T 7123.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.18	灌浆材料	1.11.18.17	抗压强度	钢筋连接用套筒灌浆料 JG/T 408-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.18	灌浆材料	1.11.18.18	竖向膨胀率	混凝土外加剂应用技术规范 GB/T 50119-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.18	灌浆材料	1.11.18.19	竖向膨胀率	钢筋连接用套筒灌浆料 JG/T 408-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.18	灌浆材料	1.11.18.20	流动度	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.18	灌浆材料	1.11.18.21	流动度	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.18	灌浆材料	1.11.18.22	竖向膨胀率	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.18	灌浆材料	1.11.18.23	抗压强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.18	灌浆材料	1.11.18.24	塌落扩展度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.19	建筑用龙骨	1.11.19.1	尺寸	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.19	建筑用龙骨	1.11.19.2	双面镀锌层厚度	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.19	建筑用龙骨	1.11.19.3	墙体静载试验	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.19	建筑用龙骨	1.11.19.4	吊顶静载试验	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.19	建筑用龙骨	1.11.19.5	镀锌层厚度/涂镀层厚度	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.19	建筑用龙骨	1.11.19.6	墙体抗冲击试验	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.20	建筑结构加固用碳纤维片材	1.11.20.1	抗拉强度	定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法 GB/T 3354-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.20	建筑结构加固用碳纤维片材	1.11.20.2	与混凝土正拉粘结强度	碳纤维增强复合材料加固混凝土结构技术规程 T/CECS 146-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.20	建筑结构加固用碳纤维片材	1.11.20.3	受拉弹性模量	定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法 GB/T 3354-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.20	建筑结构加固用碳纤维片材	1.11.20.4	单位面积质量	增强制品试验方法 第3部分：单位面积质量的测定 GB/T 9914.3-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.20	建筑结构加固用碳纤维片材	1.11.20.5	伸长率	定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法 GB/T 3354-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.21	电线电缆	1.11.21.1	绝缘电阻	电线电缆电性能试验方法 第5部分：绝缘电阻试验 GB/T 3048.5-2007		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.21	电线电缆	1.11.21.2	电压试验	额定电压 450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.21	电线电缆	1.11.21.3	标志	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第1部分：一般要求 GB/T5023.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.21	电线电缆	1.11.21.4	老化前机械性能（抗张强度、断裂伸长率）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.21	电线电缆	1.11.21.5	导体电阻	额定电压 450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.21	电线电缆	1.11.21.6	标志	额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第1部分：一般规定 JB/T 10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.21	电线电缆	1.11.21.7	导体直流电阻	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.21	电线电缆	1.11.21.8	导体直流电阻	电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验 GB/T3048.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.21	电线电缆	1.11.21.9	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.21	电线电缆	1.11.21.10	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.21	电线电缆	1.11.21.11	电压试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008	只做小于等于0.6kV	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.21	电线电缆	1.11.21.12	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第4部分：交流电压试验 GB/T3048.8-2007	只做小于等于0.6kV	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.21	电线电缆	1.11.21.13	标志	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.21	电线电缆	1.11.21.14	绝缘电阻	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.21	电线电缆	1.11.21.15	电压试验	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.21	电线电缆	1.11.21.16	导体直流电阻	额定电压450750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.21	电线电缆	1.11.21.17	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.21	电线电缆	1.11.21.18	绝缘电阻	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.21	电线电缆	1.11.21.19	标志	电线电缆识别标志方法 第1部分：一般规定 GB/T 6995.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.21	电线电缆	1.11.21.20	标志	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第1部分：一般要求 GB/T5013.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.21	电线电缆	1.11.21.21	导体电阻	额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1 kV(Um=1.2 kV)和3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.21	电线电缆	1.11.21.22	老化后机械性能（抗张强度、断裂伸长率）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法热老化试验方法 GB/T 2951.12-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.21	电线电缆	1.11.21.23	不延燃性能（单根垂直蔓延试验）	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW预混合型火焰试验方法 GB/T 18380.12-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.21	电线电缆	1.11.21.24	电压试验	额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1 kV(Um=1.2 kV)和3		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.1	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.2	最大力下总伸长率	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.3	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.4	断后伸长率	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.5	弯曲试验	钢筋混凝土用钢筋弯曲和反向弯曲试验方法 YB/T 5126-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.6	下屈服强度	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.7	断后伸长率/拉伸试验	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.8	规定塑性延伸强度/拉伸试验	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.9	覆盖层厚度/镀层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量磁性法 GB/T4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.10	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.11	反复弯曲	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.12	上屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.13	镀锌层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.14	低倍组织及缺陷	钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法 GB/T 226-20152015	只做冷酸腐蚀法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.15	弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.16	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.17	抗剪力	钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.18	Z向断面收缩率/Z向钢厚度方向断面收缩率	厚度方向性能钢板 GB/T 5313-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.19	抗拉强度	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.20	抗拉强度/拉伸试验	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.21	抗剪力试验	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.22	冲击试验	金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 GB/T 2650-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.23	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.24	最大力下总伸长率	预应力混凝土用螺纹钢筋 GB/T 20065-2016		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.25	尺寸	热轧型钢 GB/T 706-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.26	最大力总延伸率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.27	规定塑性延伸强度	金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.28	断后伸长率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.29	冲击试验	金属材料 夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020	只做-30~20℃温度范围	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.30	规定塑性延伸强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.31	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.32	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .22	钢材钢筋及焊接接头	1.11 .22. 33	最大力总延伸率/拉伸试验	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .22	钢材钢筋及焊接接头	1.11 .22. 34	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .22	钢材钢筋及焊接接头	1.11 .22. 35	抗拉强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .22	钢材钢筋及焊接接头	1.11 .22. 36	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .22	钢材钢筋及焊接接头	1.11 .22. 37	下屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .22	钢材钢筋及焊接接头	1.11 .22. 38	维氏硬度	焊接接头硬度试验方法 GB/T 2654-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .22	钢材钢筋及焊接接头	1.11 .22. 39	里氏硬度	金属材料 里氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 17394.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .22	钢材钢筋及焊接接头	1.11 .22. 40	质量偏差	冷轧扭钢筋 JG 190-2006		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .22	钢材钢筋及焊接接头	1.11 .22. 41	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .22	钢材钢筋及焊接接头	1.11 .22. 42	弯曲试验	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .22	钢材钢筋及焊接接头	1.11 .22. 43	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .22	钢材钢筋及焊接接头	1.11 .22. 44	重量偏差	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .22	钢材钢筋及焊接接头	1.11 .22. 45	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .22	钢材钢筋及焊接接头	1.11 .22. 46	屈服强度/下屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .22	钢材钢筋及焊接接头	1.11 .22. 47	公称厚度（尺寸）	连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带 GB/T 2518-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .22	钢材钢筋及焊接接头	1.11 .22. 48	反复弯曲	金属材料 线材 反复弯曲试验方法 GB/T238-2013		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .22	钢材钢筋及焊接接头	1.11 .22. 49	镀锌层质量/镀层重量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .22	钢材钢筋及焊接接头	1.11 .22. 50	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .22	钢材钢筋及焊接接头	1.11 .22. 51	重量偏差	钢筋混凝土用余热处理钢筋 GB/T 13014-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .22	钢材钢筋及焊接接头	1.11 .22. 52	断面收缩率	金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .22	钢材钢筋及焊接接头	1.11 .22. 53	规定非比例延伸强度	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .23	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.11 .23. 1	连接副紧固轴力	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .23	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.11 .23. 2	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .23	螺栓及连接副、紧固件、	1.11 .23. 3	连接副摩擦面抗滑移系数	钢结构高强度螺栓连接技术规程 JGJ 82-2011		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				钢网架构件					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .23	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.11 .23. 4	楔负载试验	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .23	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.11 .23. 5	楔负载试验	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .23	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.11 .23. 6	断后伸长量	紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2023	只做M6-M30	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .23	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.11 .23. 7	楔负载试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .23	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.11 .23. 8	连接副扭矩系数	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .23	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.11 .23. 9	节点拉力载荷	钢网架螺栓球节点 JG/T 10-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .23	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.11 .23. 10	连接副扭矩系数	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .23	螺栓及连接副、紧固件、	1.11 .23. 11	拉力试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				钢网架构件					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .23	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.11 .23. 12	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021	只做M6-M30	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .23	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.11 .23. 13	连接副摩擦面抗滑移系数	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .23	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.11 .23. 14	焊接性能	电弧螺柱焊用圆柱头焊钉 GB/T 10433-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .24	玻璃	1.11 .24. 1	落球冲击剥落性能	建筑用安全玻璃第3部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .24	玻璃	1.11 .24. 2	表面应力	玻璃应力测试方法 GB/T 18144-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .24	玻璃	1.11 .24. 3	表面应力	建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .24	玻璃	1.11 .24. 4	尺寸偏差	建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .25	建筑玻璃	1.11 .25. 1	抗冲击性	建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .25	建筑玻璃	1.11 .25. 2	中空玻璃密封性能	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .25	建筑玻璃	1.11 .25. 3	露点	中空玻璃 GB 11944-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .25	建筑玻璃	1.11 .25. 4	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .25	建筑玻璃	1.11 .25. 5	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .25	建筑玻璃	1.11 .25. 6	碎片状态	建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .26	砂浆/保温砂浆	1.11 .26. 1	线性收缩率	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .26	砂浆/保温砂浆	1.11 .26. 2	抗渗性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .26	砂浆/保温砂浆	1.11 .26. 3	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							1346-2011		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .26	砂浆/保温砂浆	1.11 .26. 4	可操作时间	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .26	砂浆/保温砂浆	1.11 .26. 5	拉伸粘结强度	墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂 JC/T 992-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .26	砂浆/保温砂浆	1.11 .26. 6	拉伸粘结强度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .26	砂浆/保温砂浆	1.11 .26. 7	抗折强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .26	砂浆/保温砂浆	1.11 .26. 8	抗压强度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .26	砂浆/保温砂浆	1.11 .26. 9	拉伸粘结强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .26	砂浆/保温砂浆	1.11 .26. 10	表观密度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .26	砂浆/保温砂浆	1.11 .26. 11	拉伸粘结强度	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .26	砂浆/保温砂浆	1.11 .26. 12	抗渗压力	《聚合物水泥防水砂浆》 JC/T 984-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .26	砂浆/保温砂浆	1.11 .26. 13	压折比	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .26	砂浆/保温砂浆	1.11 .26. 14	吸水率	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .26	砂浆/保温砂浆	1.11 .26. 15	抗压强度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .26	砂浆/保温砂浆	1.11 .26. 16	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .26	砂浆/保温砂浆	1.11 .26. 17	抗拉强度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .26	砂浆/保温砂浆	1.11 .26. 18	稠度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .26	砂浆/保温砂浆	1.11 .26. 19	粘结强度	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011	只做拉剪试验	维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.26	砂浆/保温砂浆	1.11.26.20	保塑时间	预拌砂浆 GB/T 25181-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.26	砂浆/保温砂浆	1.11.26.21	拉伸粘结强度	保温装饰板外墙外保温系统材料 JG/T287-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.26	砂浆/保温砂浆	1.11.26.22	试件抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.26	砂浆/保温砂浆	1.11.26.23	干密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.26	砂浆/保温砂浆	1.11.26.24	含气量	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.26	砂浆/保温砂浆	1.11.26.25	分层度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.26	砂浆/保温砂浆	1.11.26.26	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.26	砂浆/保温砂浆	1.11.26.27	密度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.26	砂浆/保温砂浆	1.11.26.28	抗压强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.26	砂浆/保温砂浆	1.11.26.29	软化系数	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.26	砂浆/保温砂浆	1.11.26.30	保水性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.26	砂浆/保温砂浆	1.11.26.31	稠度损失率	预拌砂浆 GB/T 25181-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.26	砂浆/保温砂浆	1.11.26.32	砂浆配合比设计	砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T 98-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.26	砂浆/保温砂浆	1.11.26.33	堆积密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.26	砂浆/保温砂浆	1.11.26.34	收缩	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.26	砂浆/保温砂浆	1.11.26.35	干表观密度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.26	砂浆/保温砂浆	1.11.26.36	拉伸粘结强度	地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.26	砂浆/保温砂浆	1.11.26.37	软化系数	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.26	砂浆/保温砂浆	1.11.26.38	拉伸粘结强度	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.26	砂浆/保温砂浆	1.11.26.39	拉伸粘结强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.26	砂浆/保温砂浆	1.11.26.40	凝结时间	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.26	砂浆/保温砂浆	1.11.26.41	压折比	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.26	砂浆/保温砂浆	1.11.26.42	抗压强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.26	砂浆/保温砂浆	1.11.26.43	砂浆配合比设计	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.27	瓦	1.11.27.1	抗弯曲性能	屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.27	瓦	1.11.27.2	吸水率	屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.28	泡沫塑料与隔热材料	1.11.28.1	压缩强度	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 GB/T 10801.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.28	泡沫塑料与隔热材料	1.11.28.2	相对伸长率	硬质泡沫塑料拉伸性能试验方法 GB/T 9641-1988		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.28	泡沫塑料与隔热材料	1.11.28.3	表观密度	泡沫塑料与橡胶 表观密度的测定 GB/T 6343-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.28	泡沫塑料与隔热材料	1.11.28.4	真空吸水率	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.28	泡沫塑料与隔热材料	1.11.28.5	尺寸稳定性	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.28	泡沫塑料与隔热材料	1.11.28.6	尺寸	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.28	泡沫塑料与隔热材料	1.11.28.7	表观密度	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.28	泡沫塑料与隔热材料	1.11.28.8	垂直于板面方向的抗拉强度	挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.28	泡沫塑料与隔热材料	1.11.28.9	吸水率	硬质泡沫塑料吸水率的测定 GB/T 8810-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.28	泡沫塑料与隔热材料	1.11.28.10	垂直于板面方向的抗拉强度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.28	泡沫塑料与隔热材料	1.11.28.11	断裂拉伸应力	硬质泡沫塑料拉伸性能试验方法 GB/T 9641-1988		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.28	泡沫塑料与隔热材料	1.11.28.12	压缩强度	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)GB/T 10801.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.28	泡沫塑料与隔热材料	1.11.28.13	垂直于板面方向的抗拉强度	硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范 GB 50404-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.28	泡沫塑料与隔热材料	1.11.28.14	压缩强度或 10%形变时的压缩应力	绝热用喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 20219-2015		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.28	泡沫塑料与隔热材料	1.11.28.15	尺寸稳定性	硬质泡沫塑料 尺寸稳定性试验方法 GB/T 8811-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.28	泡沫塑料与隔热材料	1.11.28.16	体积	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.28	泡沫塑料与隔热材料	1.11.28.17	压缩强度	硬质泡沫塑料 压缩性能的测定 GB/T 8813-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.28	泡沫塑料与隔热材料	1.11.28.18	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板 GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.28	泡沫塑料与隔热材料	1.11.28.19	热阻	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)GB/T 10801.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.28	泡沫塑料与隔热材料	1.11.28.20	尺寸	泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定 GB/T 6342-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.28	泡沫塑料与隔热材料	1.11.28.21	最大拉伸应力	硬质泡沫塑料拉伸性能试验方法 GB/T 9641-1988		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.28	泡沫塑料与隔热材料	1.11.28.22	抗拉强度	外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.28	泡沫塑料与隔热材料	1.11.28.23	拉伸粘结强度	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.29	光纤光缆	1.11.29.1	衰减	光纤试验方法规范 第 40 部分：传输特性和光学特性的测量方法和试验程序 衰减 GB/T 15972.40-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.29	光纤光缆	1.11.29.2	长度	光纤试验方法规范 第 22 部分：尺寸参数的测量方法和试验程序 长度 GB/T 15972.22-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.30	无机结合料稳定材料	1.11.30.1	击实试验	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.31	建筑保温系统	1.11.31.1	拉伸粘结强度	保温装饰板外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.31	建筑保温系统	1.11.31.2	拉伸粘结强度	《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.31	建筑保温系统	1.11.31.3	单点锚固力	保温装饰板外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.31	建筑保温系统	1.11.31.4	拉伸粘结强度	建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ/T110-2017		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.31	建筑保温系统	1.11.31.5	热阻	绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法 GB/T 13475-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.31	建筑保温系统	1.11.31.6	抗拉强度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.32	防水卷材	1.11.32.1	压缩性能/异型片抗压强度	塑料压缩性能的测定 GB/T 1041-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.33	阀门管件产品	1.11.33.1	密封试验	工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.33	阀门管件产品	1.11.33.2	壳体试验	工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.34	混凝土预制构件	1.11.34.1	尺寸	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.34	混凝土预制构件	1.11.34.2	外观质量	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.35	轻骨料	1.11.35.1	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							10294-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .35	轻骨料	1.11 .35. 2	表观密度	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .35	轻骨料	1.11 .35. 3	空隙率	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .35	轻骨料	1.11 .35. 4	软化系数	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .35	轻骨料	1.11 .35. 5	吸水率	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .35	轻骨料	1.11 .35. 6	泥块含量	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .35	轻骨料	1.11 .35. 7	堆积密度	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .35	轻骨料	1.11 .35. 8	粒型系数	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .35	轻骨料	1.11 .35. 9	颗粒级配(筛分析)	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							17431.2-2010		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .35	轻骨料	1.11 .35. 10	有机物含量	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .35	轻骨料	1.11 .35. 11	含泥量	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .35	轻骨料	1.11 .35. 12	烧失量	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .35	轻骨料	1.11 .35. 13	筒压强度	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .36	井盖和雨水箅	1.11 .36. 1	残余变形	玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .36	井盖和雨水箅	1.11 .36. 2	残余变形	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .36	井盖和雨水箅	1.11 .36. 3	残余变形	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .36	井盖和雨水箅	1.11 .36. 4	承载能力	钢纤维混凝土检查井盖 GB 26537-2011		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .36	井盖和雨水箅	1.11 .36. 5	结构尺寸	公路用玻璃纤维增强塑料产品 第 4 部分：非承压通信井盖 GB/T 24721.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .36	井盖和雨水箅	1.11 .36. 6	承载能力	塑胶排水盖板 HG/T 4142-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .36	井盖和雨水箅	1.11 .36. 7	尺寸	聚合物基复合材料 CJ/T 212-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .36	井盖和雨水箅	1.11 .36. 8	结构尺寸	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .36	井盖和雨水箅	1.11 .36. 9	尺寸	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .36	井盖和雨水箅	1.11 .36. 10	承载能力	聚合物基复合材料 CJ/T 212-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .36	井盖和雨水箅	1.11 .36. 11	残余变形	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .36	井盖和雨水箅	1.11 .36. 12	尺寸偏差	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .36	井盖和雨水箅	1.11 .36. 13	尺寸	再生树脂复合材料水箅 CJ/T 130-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .36	井盖和雨水箅	1.11 .36. 14	承载能力	检查井盖 GBT 23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .36	井盖和雨水箅	1.11 .36. 15	承载能力	玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .36	井盖和雨水箅	1.11 .36. 16	尺寸及偏差	钢纤维混凝土水箅盖 JC/T 948-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .36	井盖和雨水箅	1.11 .36. 17	承载能力	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .36	井盖和雨水箅	1.11 .36. 18	残余变形	球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .36	井盖和雨水箅	1.11 .36. 19	承载能力	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11 .36	井盖和雨水箅	1.11 .36. 20	承载能力	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.36	井盖和雨水箅	1.11.36.21	承载能力	钢纤维混凝土水箅盖 JC/T 948-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.36	井盖和雨水箅	1.11.36.22	承载能力	球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.36	井盖和雨水箅	1.11.36.23	承载能力	再生树脂复合材料水箅 CJ/T 130-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.36	井盖和雨水箅	1.11.36.24	残余变形	球墨铸铁复合树脂水箅 CJ/T 328-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.36	井盖和雨水箅	1.11.36.25	尺寸测量	塑胶排水盖板 HG/T 4142-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.36	井盖和雨水箅	1.11.36.26	残余变形	聚合物基复合材料 CJ/T 212-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.36	井盖和雨水箅	1.11.36.27	残留变形	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.36	井盖和雨水箅	1.11.36.28	尺寸	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.36	井盖和雨水箅	1.11.36.29	承载能力	球墨铸铁复合树脂水箅 CJ/T 328-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.36	井盖和雨水箅	1.11.36.30	残余变形	塑胶排水盖板 HG/T 4142-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.36	井盖和雨水箅	1.11.36.31	尺寸偏差	球墨铸铁复合树脂水箅 CJ/T 328-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.36	井盖和雨水箅	1.11.36.32	尺寸测量	钢纤维混凝土检查井盖 GB 26537-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.36	井盖和雨水箅	1.11.36.33	残余变形	公路用玻璃纤维增强塑料产品，第4部分：非承压通信井盖 GB/T 24721.4-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.36	井盖和雨水箅	1.11.36.34	尺寸偏差	球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.36	井盖和雨水箅	1.11.36.35	尺寸偏差	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.36	井盖和雨水箅	1.11.36.36	几何尺寸及允许偏差	玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.36	井盖和雨水箅	1.11.36.37	尺寸	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.36	井盖和雨水箅	1.11.36.38	承载能力	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.36	井盖和雨水箅	1.11.36.39	承载性能	公路用玻璃纤维增强塑料产品，第4部分：非承压通信井盖 GB/T 24721.4-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.36	井盖和雨水箅	1.11.36.40	残余变形	再生树脂复合材料水箅 CJ/T 130-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.37	建筑用硅酮结构密封胶	1.11.37.1	拉伸强度	建筑幕墙可靠性鉴定技术规程 DBJ/T 15-88-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.37	建筑用硅酮结构密封胶	1.11.37.2	最大强度伸长率	建筑幕墙可靠性鉴定技术规程 DBJ/T 15-88-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.38	路面砖	1.11.38.1	抗压强度	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.38	路面砖	1.11.38.2	抗折强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.38	路面砖	1.11.38.3	吸水率	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.38	路面砖	1.11.38.4	抗压强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.38	路面砖	1.11.38.5	尺寸允许偏差	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.38	路面砖	1.11.38.6	耐磨度（耐磨性）	混凝土及其制品耐磨性试验方法(滚珠轴承法)GB/T 16925-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.38	路面砖	1.11.38.7	磨坑长度（耐磨性）	无机地面材料耐磨性能试验方法 GB/T 12988-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.38	路面砖	1.11.38.8	防滑性能	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.38	路面砖	1.11.38.9	抗折强度	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.38	路面砖	1.11.38.10	透水系数	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.38	路面砖	1.11.38.11	劈裂抗拉强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.38	路面砖	1.11.38.12	抗折强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.39	沥青	1.11.39.1	延度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.39	沥青	1.11.39.2	蒸发残留物	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.39	沥青	1.11.39.3	破乳速度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.39	沥青	1.11.39.4	离子电荷	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.39	沥青	1.11.39.5	弹性恢复试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.40	电焊网	1.11.40.1	尺寸	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.40	电焊网	1.11.40.2	网孔偏差	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.40	电焊网	1.11.40.3	焊点抗拉力	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.40	电焊网	1.11.40.4	镀锌层重量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.41	水泥与掺合料	1.11.41.1	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.41	水泥与掺合料	1.11.41.2	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.41	水泥与掺合料	1.11.41.3	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.41	水泥与掺合料	1.11.41.4	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.41	水泥与掺合料	1.11.41.5	活性指数/抗压强度比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.41	水泥与掺合料	1.11.41.6	强度（快速法）	水泥强度快速检验方法 JC/T738-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.41	水泥与掺合料	1.11.41.7	强度/胶砂强度（ISO 法）	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.41	水泥与掺合料	1.11.41.8	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.41	水泥与掺合料	1.11.41.9	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.41	水泥与掺合料	1.11.41.10	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.41	水泥与掺合料	1.11.41.11	流动度比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.41	水泥与掺合料	1.11.41.12	细度	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.41	水泥与掺合料	1.11.41.13	含水量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							18046-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.41	水泥与掺合料	1.11.41.14	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.41	水泥与掺合料	1.11.41.15	含水量/含水率	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.41	水泥与掺合料	1.11.41.16	活性指数	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.1	尺寸偏差	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.2	抗冲击性能	灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.3	吊挂力	灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.4	尺寸偏差	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.5	断裂荷载	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.6	垂直于板面方向的抗拉强度	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.7	面密度	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.8	复合板单位面积质量	外墙保温复合板通用技术要求 JG/T 480-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.9	拉伸粘结强度	外墙保温复合板通用技术要求 JG/T 480-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.10	含水率	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.11	抗折强度	玻镁风管 JC/T 646-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.12	软化系数	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.13	含水率	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.14	含水率	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.15	尺寸/尺寸偏差	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.16	抗冲击性	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.17	软化系数	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.18	含水率	灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.19	抗冲击性能	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.20	干燥收缩	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.21	密度/表观密度	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.22	软化系数	灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.23	含水率	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.24	吸水率	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.25	抗冲击性能	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.26	尺寸偏差	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.27	抗压强度	泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.28	吸水率	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.29	吊挂力	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.30	面密度	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.31	吊挂力	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.32	抗弯承载	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.33	抗弯破坏荷载	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.34	外观质量	灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.35	断裂荷载	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.36	吸水率	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.37	外观质量	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.38	抗压强度	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.39	密度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.40	抗压强度	灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.41	面密度	灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.42	面密度	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.43	抗弯承载	灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.44	抗折强度/干态抗弯强度/吸水饱和状态的抗弯强度	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.45	传热系数	绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法 GB/T 13475-2008		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.46	软化系数	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.47	干燥收缩	灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.48	抗压强度	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.49	单位面积质量	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.50	单位面积质量	保温装饰外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.51	外观质量	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.52	表观密度	玻镁风管 JC/T 646-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.53	尺寸偏差	灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.54	抗压强度	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.55	尺寸偏差	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.56	抗冲击强度/落球法抗冲击性	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.57	单位面积质量	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.58	断裂荷载	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.59	抗压强度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.60	含水率	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.61	含水率	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.62	表面吸水量	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.63	面密度	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.64	护面纸与芯材粘结性	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.65	吊挂力	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.66	抗压强度	玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.67	抗冲击强度	玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.68	吸水率	玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.69	抗弯破坏强度/抗弯极限强度	玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2023		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.70	抗拉强度	玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.71	体积密度	玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.72	抗冲击性能	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.73	抗弯承载	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.74	尺寸偏差	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.75	干燥收缩	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑板材	1.11.42.76	外观质量	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.43	钢筋机械连接及套筒	1.11.43.1	抗拉强度	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.43	钢筋机械连接及套筒	1.11.43.2	残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.43	钢筋机械连接及套筒	1.11.43.3	承载力	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.43	钢筋机械连接及套筒	1.11.43.4	外形尺寸及螺纹尺寸	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013	只检外形尺寸、螺纹中径	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.43	钢筋机械连接及套筒	1.11.43.5	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.44	焊接材料	1.11.44.1	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.44	焊接材料	1.11.44.2	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.44	焊接材料	1.11.44.3	断后伸长率	金属材料焊缝破坏性试验熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.44	焊接材料	1.11.44.4	下屈服强度	金属材料焊缝破坏性试验熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 2652-2022		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.44	焊接材料	1.11.44.5	规定塑性延伸强度	金属材料焊缝破坏性试验熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.44	焊接材料	1.11.44.6	冲击试验	金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 GB/T 2650-2022	只做-30~20℃温度范围	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.45	沥青混合料	1.11.45.1	车辙试验(动稳定度)	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.45	沥青混合料	1.11.45.2	谢伦堡析漏试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.45	沥青混合料	1.11.45.3	肯塔堡飞散	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.46	木质素纤维	1.11.46.1	吸油率	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.46	木质素纤维	1.11.46.2	灰分含量	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.46	木质素纤维	1.11.46.3	最大长度	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.46	木质素纤维	1.11.46.4	平均长度	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.47	砌墙砖和砌块	1.11.47.1	含水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.47	砌墙砖和砌块	1.11.47.2	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.47	砌墙砖和砌块	1.11.47.3	抗压强度	排水工程混凝土模块砌体结构技术规程 CJJ/T 230-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.47	砌墙砖和砌块	1.11.47.4	空心率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.47	砌墙砖和砌块	1.11.47.5	抗折强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.47	砌墙砖和砌块	1.11.47.6	抗压强度	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.47	砌墙砖和砌块	1.11.47.7	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.47	砌墙砖和砌块	1.11.47.8	抗压强度/块材抗压强度（取芯法）	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.47	砌墙砖和砌块	1.11.47.9	干密度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.47	砌墙砖和砌块	1.11.47.10	吸水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.47	砌墙砖和砌块	1.11.47.11	尺寸偏差	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.47	砌墙砖和砌块	1.11.47.12	抗折强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.47	砌墙砖和砌块	1.11.47.13	含水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.47	砌墙砖和砌块	1.11.47.14	体积密度/干燥表观密度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.47	砌墙砖和砌块	1.11.47.15	抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.47	砌墙砖和砌块	1.11.47.16	吸水率/最大吸水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.47	砌墙砖和砌块	1.11.47.17	尺寸测量/尺寸偏差/尺寸允许偏差	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.47	砌墙砖和砌块	1.11.47.18	块体密度/密度/表观密度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.47	砌墙砖和砌块	1.11.47.19	抗折强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.47	砌墙砖和砌块	1.11.47.20	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的固定防护热板法 GB 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.47	砌墙砖和砌块	1.11.47.21	饱和系数	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.47	砌墙砖和砌块	1.11.47.22	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.47	砌墙砖和砌块	1.11.47.23	相对含水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.47	砌墙砖和砌块	1.11.47.24	抗折强度	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.48	铝合金型材与铝塑板	1.11.48.1	尺寸偏差	金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.48	铝合金型材与铝塑板	1.11.48.2	韦氏硬度	铝合金韦氏硬度试验方法 YS/T 420-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.48	铝合金型材与铝塑板	1.11.48.3	纵向剪切试验/抗剪强度	铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T 28289-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.48	铝合金型材与铝塑板	1.11.48.4	尺寸偏差	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.48	铝合金型材与铝塑板	1.11.48.5	耐沾污性	建筑涂料涂层耐沾污性试验方法 GB/T 9780-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.48	铝合金型材与铝塑板	1.11.48.6	附着力	漆膜划圈试验 GB/T 1720-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.48	铝合金型材与铝塑板	1.11.48.7	尺寸偏差	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.48	铝合金型材与铝塑板	1.11.48.8	尺寸偏差	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.48	铝合金型材与铝塑板	1.11.48.9	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.48	铝合金型材与铝塑板	1.11.48.10	尺寸偏差	铝合金建筑型材 第 1 部分：型材 GB/T 5237.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.48	铝合金型材与铝塑板	1.11.48.11	氧化膜厚度	铝及铝合金阳极氧化氧化膜厚度的测量方法 第 1 部分：测量原则 GB/T 8014.1-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.48	铝合金型材与铝塑板	1.11.48.12	规定非比例延伸强度	金属材料拉伸试验第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.48	铝合金型材与铝塑板	1.11.48.13	尺寸偏差	金属及金属复合材料吊顶板　JC/T 1059-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.48	铝合金型材与铝塑板	1.11.48.14	180° 剥离强度	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.48	铝合金型材与铝塑板	1.11.48.15	剥离强度	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.48	铝合金型材与铝塑板	1.11.48.16	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.48	铝合金型材与铝塑板	1.11.48.17	尺寸偏差	一般工业用铝及铝合金板、带材第 3 部分：尺寸偏差 GB/T 3880.3-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.48	铝合金型材与铝塑板	1.11.48.18	膜厚	色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.48	铝合金型材与铝塑板	1.11.48.19	滚筒剥离强度	夹层结构滚筒剥离强度试验方法 GB/T 1457-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.48	铝合金型材与铝塑板	1.11.48.20	纵向抗剪试验	建筑用隔热铝合金型材 JG/T 175-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.48	铝合金型材与铝塑板	1.11.48.21	横向抗拉试验	建筑用隔热铝合金型材 JG/T 175-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.48	铝合金型材与铝塑板	1.11.48.22	涂层厚度/膜厚	非磁性基体金属上非导电覆盖层厚度测量涡流法 GB/T 4957-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.48	铝合金型材与铝塑板	1.11.48.23	横向拉伸试验/抗拉强度	铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T 28289-2012		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.48	铝合金型材与铝塑板	1.11.48.24	附着力/附着力（干式）/附着力（湿式）/附着力（沸水煮）/附着力（铝及铝合金基材）/附着性/干附着性/湿附着性/沸水附着性	色漆和清漆划格试验 GB/T 9286-1921		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.48	铝合金型材与铝塑板	1.11.48.25	抗拉强度	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.48	铝合金型材与铝塑板	1.11.48.26	规定非比例延伸强度	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.48	铝合金型材与铝塑板	1.11.48.27	断后伸长率	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.48	铝合金型材与铝塑板	1.11.48.28	表面铅笔硬度/漆膜硬度	色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.49	耐火绝热材料	1.11.49.1	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板 GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.49	耐火绝热材料	1.11.49.2	抗压强度	泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2005		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.49	耐火绝热材料	1.11.49.3	尺寸	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.49	耐火绝热材料	1.11.49.4	质量含湿率/含水率	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.49	耐火绝热材料	1.11.49.5	密度/体积密度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.49	耐火绝热材料	1.11.49.6	抗折强度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.49	耐火绝热材料	1.11.49.7	抗压强度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.50	石膏	1.11.50.1	细度	建筑石膏 粉料物理性能的测定 GB/T 17669.5-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.50	石膏	1.11.50.2	抗折强度	建筑石膏 力学性能的测定 GB/T 17669.3-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.50	石膏	1.11.50.3	凝结时间	抹灰石膏 GB/T 28627-2023		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.50	石膏	1.11.50.4	拉伸粘结强度	抹灰石膏 GB/T 28627-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.50	石膏	1.11.50.5	抗折强度	抹灰石膏 GB/T 28627-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.50	石膏	1.11.50.6	体积密度	抹灰石膏 GB/T 28627-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.50	石膏	1.11.50.7	抗压强度	抹灰石膏 GB/T 28627-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.50	石膏	1.11.50.8	细度	抹灰石膏 GB/T 28627-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.50	石膏	1.11.50.9	凝结时间	建筑石膏 净浆物理性能的测定 GB/T 17669.4-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.50	石膏	1.11.50.10	抗压强度	建筑石膏 力学性能的测定 GB/T 17669.3-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.50	石膏	1.11.50.11	标准稠度需水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.50	石膏	1.11.50.12	标准稠度用水量	建筑石膏 净浆物理性能的测定 GB/T 17669.4-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.50	石膏	1.11.50.13	拉伸粘结强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.51	加固用胶粘剂	1.11.51.1	拉伸粘结强度	保温装饰外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.51	加固用胶粘剂	1.11.51.2	拉伸粘结强度	挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T30595-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.51	加固用胶粘剂	1.11.51.3	钢对钢拉伸剪切强度	胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料)GB/T 7124-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.51	加固用胶粘剂	1.11.51.4	钢对钢拉伸抗剪强度	混凝土结构加固设计规范 GB 50367-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.52	铜管	1.11.52.1	抗拉强度	铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法 GB/T 34505-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.52	铜管	1.11.52.2	非比例延伸强度	铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法 GB/T 34505-2017		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.52	铜管	1.11.52.3	断后伸长率	铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法 GB/T 34505-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.53	钢管	1.11.53.1	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.53	钢管	1.11.53.2	弯曲	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.53	钢管	1.11.53.3	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.53	钢管	1.11.53.4	压扁	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.53	钢管	1.11.53.5	弯曲/导向弯曲	金属材料 管 弯曲试验方法 GB/T 244-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.53	钢管	1.11.53.6	尺寸	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.53	钢管	1.11.53.7	镀锌层质量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.53	钢管	1.11.53.8	镀锌层重量测定	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016	附录 B	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.53	钢管	1.11.53.9	镀锌层的附着力	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.54	开关插座及电气附件	1.11.54.1	耐热	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.54	开关插座及电气附件	1.11.54.2	绝缘电阻	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.54	开关插座及电气附件	1.11.54.3	耐老化、由外壳提供的防护和防潮	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.54	开关插座及电气附件	1.11.54.4	爬电距离	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.54	开关插座及电气附件	1.11.54.5	电气强度	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.54	开关插座及电气附件	1.11.54.6	耐热	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.54	开关插座及电气附件	1.11.54.7	防触电保护	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.54	开关插座及电气附件	1.11.54.8	耐潮	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.54	开关插座及电气附件	1.11.54.9	耐潮	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.54	开关插座及电气附件	1.11.54.10	绝缘材料的耐非正常热、耐燃	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.54	开关插座及电气附件	1.11.54.11	爬电距离	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.54	开关插座及电气附件	1.11.54.12	拔出插头所需的力	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.54	开关插座及电气附件	1.11.54.13	耐老化	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.54	开关插座及电气附件	1.11.54.14	温升试验	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.54	开关插座及电气附件	1.11.54.15	防触电保护	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.54	开关插座及电气附件	1.11.54.16	绝缘电阻	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.54	开关插座及电气附件	1.11.54.17	温升试验	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.54	开关插座及电气附件	1.11.54.18	电气间隙	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.54	开关插座及电气附件	1.11.54.19	电气间隙	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.54	开关插座及电气附件	1.11.54.20	绝缘材料耐电痕化	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.54	开关插座及电气附件	1.11.54.21	绝缘材料的耐非正常热、耐燃	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.54	开关插座及电气附件	1.11.54.22	电气强度	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求 GB 16915.1-2014		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.54	开关插座及电气附件	1.11.54.23	绝缘材料耐电痕化	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.55	预埋组件及槽道	1.11.55.1	尺寸及允许偏差	《建筑用槽式预埋组件》JG/T560-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.55	预埋组件及槽道	1.11.55.2	T型螺栓副受拉承载力、组件受拉承载力	《建筑用槽式预埋组件》JG/T560-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.55	预埋组件及槽道	1.11.55.3	断面收缩率	金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.55	预埋组件及槽道	1.11.55.4	T型螺栓副受拉承载力、组件受拉承载力	《建筑幕墙用槽式预埋组件》 GB/T38525-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.55	预埋组件及槽道	1.11.55.5	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.55	预埋组件及槽道	1.11.55.6	尺寸及允许偏差	《建筑幕墙用槽式预埋组件》 GB/T38525-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.55	预埋组件及槽道	1.11.55.7	镀层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.56	路缘石	1.11.56.1	尺寸偏差	混凝土路缘石 JC 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.56	路缘石	1.11.56.2	抗折强度	混凝土路缘石 JC 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.56	路缘石	1.11.56.3	吸水率	混凝土路缘石 JC 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.56	路缘石	1.11.56.4	抗压强度	混凝土路缘石 JC 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.57	保温棉及其制品及其制品	1.11.57.1	尺寸	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.58	建筑用胶粘剂	1.11.58.1	冲击强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砂(细集料	1.11.59.1	石粉含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砂(细集料	1.11.59.2	含水率（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砂(细集料	1.11.59.3	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砂(细集料	1.11.59.4	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砂(细集料	1.11.59.5	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砂(细集料	1.11.59.6	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砂(细集料	1.11.59.7	贝壳含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砂(细集料	1.11.59.8	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砂(细集料	1.11.59.9	压碎值	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砂(细集料	1.11.59.10	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砂(细集料	1.11.59.11	有机物（有机质）含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砂(细集料	1.11.59.12	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砂(细集料	1.11.59.13	紧密密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砂(细集料	1.11.59.14	氯离子（氯化物）含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砂(细集料	1.11.59.15	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砂(细集料	1.11.59.16	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砂(细集料	1.11.59.17	贝壳含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砂(细集料	1.11.59.18	亚甲蓝值与石粉含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砂(细集料	1.11.59.19	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砂(细集料	1.11.59.20	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砂(细集料	1.11.59.21	颗粒级配和细度模数	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砂(细集料	1.11.59.22	碱活性（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砂(细集料	1.11.59.23	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砂(细集料	1.11.59.24	氯化物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砂(细集料	1.11.59.25	有机物（有机质）含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砂(细集料	1.11.59.26	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砂(细集料	1.11.59.27	亚甲蓝值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砂(细集料	1.11.59.28	砂当量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.60	材料防火阻燃性能	1.11.60.1	水平燃烧性能	塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法 GB/T 2408-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.60	材料防火阻燃性能	1.11.60.2	氧指数	纺织品 燃烧性能试验 氧指数法 GB/T 5454-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.60	材料防火阻燃性能	1.11.60.3	辐地材料临界辐射通量	辐地材料的燃烧性能 测定 辐射热源法 GB/T 11785-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.60	材料防火阻燃性能	1.11.60.4	可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.60	材料防火阻燃性能	1.11.60.5	氧指数	塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.60	材料防火阻燃性能	1.11.60.6	电线电缆单根阻燃性能	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW 预混合型火焰试验方法 GB/T		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								18380.12-2022		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.60	材料防火阻燃性能	1.11.60.7	烟密度	建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法 GB/T 8627-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.60	材料防火阻燃性能	1.11.60.8	电线电缆单根阻燃性能	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第13部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 测定燃烧的滴落（物）/微粒的试验方法 GB/T 18380.13-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.60	材料防火阻燃性能	1.11.60.9	燃烧热值	建筑材料及制品的燃烧性能热值的测定 GB/T 14402-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.60	材料防火阻燃性能	1.11.60.10	不燃性	建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.60	材料防火阻燃性能	1.11.60.11	纺织物垂直燃烧性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.60	材料防火阻燃性能	1.11.60.12	耐燃时间	饰面型防火涂料 GB 12441-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.60	材料防火阻燃性能	1.11.60.13	单体燃烧性能	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.60	材料防火阻燃性能	1.11.60.14	垂直燃烧性能	塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法 GB/T 2408-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.61	有机防水涂料	1.11.61.1	吸水率	建筑防水材料用聚合物乳液 JC/T 1017-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.61	有机防水涂料	1.11.61.2	可燃性/燃烧性能	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.61	有机防水涂料	1.11.61.3	粘结强度（无处理）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.61	有机防水涂料	1.11.61.4	干燥时间（表干时间/实干时间/烘干时间）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.61	有机防水涂料	1.11.61.5	涂层抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.61	有机防水涂料	1.11.61.6	粘度/初始粘度	胶黏剂黏度的测定 GB/T 2794-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.62	电缆导管	1.11.62.1	抗压强度	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.62	电缆导管	1.11.62.2	抗压强度	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.62	电缆导管	1.11.62.3	扁平/压扁试验	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.62	电缆导管	1.11.62.4	拉伸强度	电力电缆用导管技术条件 第 2 部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.62	电缆导管	1.11.62.5	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定 GB/T 8802-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.62	电缆导管	1.11.62.6	压扁试验	电力电缆导管技术条件 第 3 部分：实壁类塑料电缆导管 DL/T 802.3-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.62	电缆导管	1.11.62.7	落锤冲击	电力电缆导管技术条件 第 3 部分：实壁类塑料电缆导管 DL/T 802.3-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.62	电缆导管	1.11.62.8	尺寸	电力电缆导管技术条件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.62	电缆导管	1.11.62.9	落锤冲击	电力电缆导管技术条件 第 7 部分：非开挖用塑料电缆导管 DL/T 802.7-2023		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.62	电缆导管	1.11.62.10	压扁试验	电力电缆导管技术条件 第 7 部分：非开挖用塑料电缆导管 DL/T802.7-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.62	电缆导管	1.11.62.11	尺寸	电力电缆导管技术条件 第 7 部分：非开挖用塑料电缆导管 DL/T 802.7-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.62	电缆导管	1.11.62.12	坠落试验	硬聚氯乙烯（PVC-U）管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.62	电缆导管	1.11.62.13	拉伸性能/拉伸强度	热塑性塑料管材、拉伸性能测定 第 2 部分：硬聚氯乙烯 氯化聚乙烯、高抗冲聚氯乙烯管材 GB/T 8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.62	电缆导管	1.11.62.14	环刚度/刚度	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.62	电缆导管	1.11.62.15	复原率	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.62	电缆导管	1.11.62.16	落锤冲击	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.62	电缆导管	1.11.62.17	环刚度/刚度	纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.62	电缆导管	1.11.62.18	尺寸	电力电缆用导管技术条件 第 2 部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.62	电缆导管	1.11.62.19	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806—2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.62	电缆导管	1.11.62.20	耐外负荷性能	埋地通信用多孔一体塑料管材 第 2 部分：聚乙烯（PE）多孔一体管材 QBT2667.2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.62	电缆导管	1.11.62.21	纵向回缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.62	电缆导管	1.11.62.22	落锤冲击	电力电缆用导管 第 2 部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.62	电缆导管	1.11.62.23	巴氏硬度	增强塑料巴柯尔硬度试验方法 GB/T 3854-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.62	电缆导管	1.11.62.24	拉伸性能/拉伸强度	热塑性塑料 管材拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.12.1	混凝土外加剂	1.12.1.1	泌水率比	《公路工程混凝土外加剂》JT/T 523-2004 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011	只用 JT/T523-2004	维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.1	混凝土外加剂	1.12.1.2	含气量	《公路工程混凝土外加剂》JT/T 523-2004《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011	只用JT/T523-2004	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.1	混凝土外加剂	1.12.1.3	抗折强度比	公路工程混凝土外加剂 JT/T 523-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.1	混凝土外加剂	1.12.1.4	收缩率比	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.1	混凝土外加剂	1.12.1.5	抗压强度比	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.1	混凝土外加剂	1.12.1.6	凝结时间之差	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	细集料	1.12.2.1	有机质含量	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	细集料	1.12.2.2	人工砂及混合砂中石粉含量（亚甲蓝值）	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	细集料	1.12.2.3	压碎指标	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	细集料	1.12.2.4	亚甲蓝值	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	细集料	1.12.2.5	紧装密度	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	细集料	1.12.2.6	碱活性	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005	只做砂浆长度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	细集料	1.12.2.7	轻物质含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	细集料	1.12.2.8	毛体积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	细集料	1.12.2.9	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	细集料	1.12.2.10	表干密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	细集料	1.12.2.11	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	细集料	1.12.2.12	表观相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	细集料	1.12.2.13	砂当量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	细集料	1.12.2.14	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	细集料	1.12.2.15	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	细集料	1.12.2.16	毛体积相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	细集料	1.12.2.17	颗粒级配（含细度模数）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	细集料	1.12.2.18	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	细集料	1.12.2.19	云母含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	细集料	1.12.2.20	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	细集料	1.12.2.21	亚甲蓝值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	细集料	1.12.2.22	表干相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	细集料	1.12.2.23	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	混凝土	1.12.3.1	配合比设计	《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011 《公路工程水泥混凝土路面施工技术规范》F30-2014《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG E30-2005	只用JTG F30-2014、JGJ 55-2011	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.4	焊接网	1.12.4.1	抗剪力	钢筋混凝土用钢筋焊接网 试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.5	沥青	1.12.5.1	沥青溶解度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.5	沥青	1.12.5.2	乳化沥青与粗集料的黏附性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.5	沥青	1.12.5.3	沥青弹性恢复率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.5	沥青	1.12.5.4	乳化沥青筛上剩余量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.5	沥青	1.12.5.5	沥青闪点与燃点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.5	沥青	1.12.5.6	沥青含水量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.5	沥青	1.12.5.7	沥青薄膜加热试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.5	沥青	1.12.5.8	沥青针入度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.5	沥青	1.12.5.9	乳化沥青微粒离子的电荷性质	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.5	沥青	1.12.5.10	沥青针入度比	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.5	沥青	1.12.5.11	沥青蒸发损失	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.5	沥青	1.12.5.12	沥青运动黏度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.5	沥青	1.12.5.13	沥青软化点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.5	沥青	1.12.5.14	乳化沥青低温储存稳定性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.5	沥青	1.12.5.15	沥青灰分含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.5	沥青	1.12.5.16	乳化沥青与矿料的拌和性能	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.5	沥青	1.12.5.17	沥青旋转薄膜加热试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.5	沥青	1.12.5.18	乳化沥青储存稳定性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.5	沥青	1.12.5.19	沥青延度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.5	沥青	1.12.5.20	沥青标准黏度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.5	沥青	1.12.5.21	聚合物改性沥青储存稳定性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.5	沥青	1.12.5.22	沥青与粗集料的黏附性等级	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.5	沥青	1.12.5.23	沥青针入度指数	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.5	沥青	1.12.5.24	乳化沥青破乳速度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.5	沥青	1.12.5.25	乳化沥青蒸发残留物含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.5	沥青	1.12.5.26	沥青密度与相对密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.6	高强高性能混凝土用矿物外加剂	1.12.6.1	需水量比	高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.6	高强高性能混凝土用矿物外加剂	1.12.6.2	活性指数	高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.7	掺合料	1.12.7.1	活性指数	《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.7	掺合料	1.12.7.2	含水量	《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.7	掺合料	1.12.7.3	细度	《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.7	掺合料	1.12.7.4	流动度比	《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.7	掺合料	1.12.7.5	需水量比	《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.8	矿粉	1.12.8.1	亲水系数	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.8	矿粉	1.12.8.2	含水率	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.8	矿粉	1.12.8.3	密度	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.8	矿粉	1.12.8.4	加热安定性	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.8	矿粉	1.12.8.5	筛分	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.8	矿粉	1.12.8.6	塑性指数	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005 公路土工试验规程 JTG 3430-2020	只做液限和塑限联合测定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.9	无机结合料稳定材料	1.12.9.1	含水量	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》 JTG E51-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.9	无机结合料稳定材料	1.12.9.2	石灰、粉煤灰密度	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》 JTG E51-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.9	无机结合料稳定材料	1.12.9.3	水泥或石灰稳定材料中水泥或石灰剂量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.9	无机结合料稳定材料	1.12.9.4	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.9	无机结合料稳定材料	1.12.9.5	粉煤灰细度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.9	无机结合料稳定材料	1.12.9.6	最佳含水率	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.9	无机结合料稳定材料	1.12.9.7	粉煤灰比表面积	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.9	无机结合料稳定材料	1.12.9.8	最大干密度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.9	无机结合料稳定材料	1.12.9.9	配合比设计	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 公路路面基层施工技术细则 JTG/T F20-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	钢筋焊接接头	1.12.10.1	弯曲性能	《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	钢筋焊接接头	1.12.10.2	抗拉强度	《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.11	水泥混凝土	1.12.11.1	泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.11	水泥混凝土	1.12.11.2	水泥混凝土拌合物凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.11	水泥混凝土	1.12.11.3	棱柱体轴心抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.11	水泥混凝土	1.12.11.4	扩展度经时损失	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.11	水泥混凝土	1.12.11.5	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.11	水泥混凝土	1.12.11.6	体积密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.11	水泥混凝土	1.12.11.7	泌水量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.11	水泥混凝土	1.12.11.8	抗弯拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.11	水泥混凝土	1.12.11.9	稠度（坍落度仪法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.11	水泥混凝土	1.12.11.10	抓柱体劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.11	水泥混凝土	1.12.11.11	含气量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.11	水泥混凝土	1.12.11.12	普通混凝土配合比设计	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.11	水泥混凝土	1.12.11.13	棱柱体抗压弹性模量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.11	水泥混凝土	1.12.11.14	水泥混凝土拌合物稠度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.11	水泥混凝土	1.12.11.15	水泥混凝土拌合物稠度	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.11	水泥混凝土	1.12.11.16	坍落扩展度及扩展时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.11	水泥混凝土	1.12.11.17	立方体劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.11	水泥混凝土	1.12.11.18	抗渗等级	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.11	水泥混凝土	1.12.11.19	圆柱体轴心抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.11	水泥混凝土	1.12.11.20	抗渗性能	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.11	水泥混凝土	1.12.11.21	稠度（维勃仪法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.11	水泥混凝土	1.12.11.22	干缩率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020	只做接触法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.12	粗集料	1.12.12.1	有机物含量	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.12	粗集料	1.12.12.2	针片状颗粒含量（游标卡尺法）	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.12	粗集料	1.12.12.3	破碎砾石含量	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.12	粗集料	1.12.12.4	洛杉矶磨耗损失	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005	只做洛杉矶法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.12	粗集料	1.12.12.5	碱活性	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005	只做砂浆长度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.12	粗集料	1.12.12.6	软弱颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.12	粗集料	1.12.12.7	磨光值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.12	粗集料	1.12.12.8	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.12	粗集料	1.12.12.9	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.12	粗集料	1.12.12.10	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.12	粗集料	1.12.12.11	毛体积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.12	粗集料	1.12.12.12	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.12	粗集料	1.12.12.13	表观相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.12	粗集料	1.12.12.14	表干相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.12	粗集料	1.12.12.15	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.12	粗集料	1.12.12.16	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.12	粗集料	1.12.12.17	毛体积相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.12	粗集料	1.12.12.18	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.12	粗集料	1.12.12.19	表干密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.12	粗集料	1.12.12.20	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.12	粗集料	1.12.12.21	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.12	粗集料	1.12.12.22	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	机械连接接头	1.12.13.1	最大力总伸长率	《钢筋机械连接技术规程》 JGJ 107-2016	只做单向拉伸	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	机械连接接头	1.12.13.2	抗拉强度	《钢筋机械连接技术规程》 JGJ 107-2016	只做单向拉伸	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.14	钢材焊接接头	1.12.14.1	冲击吸收能量	金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 GB/T 2650-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.14	钢材焊接接头	1.12.14.2	拉伸强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023 金属		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.15	粉煤灰	1.12.15.1	比表面积	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.15	粉煤灰	1.12.15.2	安定性	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.15	粉煤灰	1.12.15.3	密度	《水泥密度测定方法》GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.16	沥青路面用纤维	1.12.16.1	含水率	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.16	沥青路面用纤维	1.12.16.2	耐热稳定性	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.17	砖及砌体构件	1.12.17.1	透水系数	透水砖路面技术规程 CJJ/T 188-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.18	矿渣粉	1.12.18.1	需水量比	《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736-2017		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.18	矿渣粉	1.12.18.2	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.19	外加剂	1.12.19.1	凝结时间	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.19	外加剂	1.12.19.2	抗压强度比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.19	外加剂	1.12.19.3	减水率	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.19	外加剂	1.12.19.4	泌水率比	《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.19	外加剂	1.12.19.5	泌水率比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.19	外加剂	1.12.19.6	减水率	《公路工程混凝土外加剂》JT/T 523-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.19	外加剂	1.12.19.7	凝结时间差	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	预应力混凝土用钢丝	1.12.20.1	最大力总伸长率	《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	预应力混凝土用钢丝	1.12.20.2	最大力	预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019 金属材料 拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	土	1.12.21.1	砂的相对密度	《公路土工试验规程 JTG 3430-2020》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	土	1.12.21.2	承载比（CBR）	《公路土工试验规程 JTG 3430-2020》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	土	1.12.21.3	密度（灌砂法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	土	1.12.21.4	自由膨胀率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	土	1.12.21.5	颗粒分析（筛分法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	土	1.12.21.6	粗粒土和巨粒土的最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	土	1.12.21.7	回弹模量（强度仪法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	土	1.12.21.8	比重（比重瓶法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	土	1.12.21.9	颗粒分析（密度计法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	土	1.12.21.10	界限含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	土	1.12.21.11	含水率（烘干法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	土	1.12.21.12	密度（环刀法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	土	1.12.21.13	无侧限抗压强度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	土	1.12.21.14	有机质含量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	土	1.12.21.15	天然稠度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	土	1.12.21.16	含水率（酒精燃烧法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	土	1.12.21.17	密度（灌水法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.22	钢材	1.12.22.1	断后伸长率	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.22	钢材	1.12.22.2	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.22	钢材	1.12.22.3	尺寸偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.22	钢材	1.12.22.4	弯曲性能	《金属材料 弯曲试验方法》GB/T 232-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.22	钢材	1.12.22.5	抗拉强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							228.1-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.22	钢材	1.12.22.6	重量偏差	《钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.22	钢材	1.12.22.7	屈服强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.22	钢材	1.12.22.8	重量偏差	《钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.22	钢材	1.12.22.9	屈服强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.22	钢材	1.12.22.10	抗拉强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.22	钢材	1.12.22.11	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.22	钢材	1.12.22.12	尺寸偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.22	钢材	1.12.22.13	弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.22	钢材	1.12.22.14	断后伸长率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.23	木质素纤维	1.12.23.1	长度	《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.24	岩石	1.12.24.1	密度	《公路工程岩石试验规程》 JTG E41-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.24	岩石	1.12.24.2	坚固性	《公路工程岩石试验规程》 JTG E41-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.24	岩石	1.12.24.3	毛体积密度	《公路工程岩石试验规程》 JTG E41-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.24	岩石	1.12.24.4	劈裂强度	《公路工程岩石试验规程》 JTG E41-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.24	岩石	1.12.24.5	吸水性	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.24	岩石	1.12.24.6	单轴抗压强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.24	岩石	1.12.24.7	含水率	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.25	水泥	1.12.25.1	胶砂强度	《水泥强度快速检验方法》JC/T 738-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.25	水泥	1.12.25.2	凝结时间	《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.25	水泥	1.12.25.3	标准稠度用水量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.25	水泥	1.12.25.4	安定性	《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.25	水泥	1.12.25.5	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.25	水泥	1.12.25.6	安定性	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.25	水泥	1.12.25.7	密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.25	水泥	1.12.25.8	胶砂流动度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.25	水泥	1.12.25.9	密度	《水泥密度测定方法》 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.25	水泥	1.12.25.10	胶砂强度(ISO 法)	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.25	水泥	1.12.25.11	比表面积	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.25	水泥	1.12.25.12	凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.25	水泥	1.12.25.13	胶砂强度	《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.25	水泥	1.12.25.14	细度（筛析法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.25	水泥	1.12.25.15	水泥浆体流动度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.25	水泥	1.12.25.16	标准稠度用水量	《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.25	水泥	1.12.25.17	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005	只做负压筛析法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.26	钢绞线	1.12.26.1	规定非比例延伸力	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.26	钢绞线	1.12.26.2	最大力/抗拉强度	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.26	钢绞线	1.12.26.3	最大力总伸长率	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019 金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.27	砂浆	1.12.27.1	稠度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.27	砂浆	1.12.27.2	立方体抗压强度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.27	砂浆	1.12.27.3	配合比设计	《砌筑砂浆配合比设计规程》 JGJ/T 98-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.27	砂浆	1.12.27.4	保水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.27	砂浆	1.12.27.5	分层度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.27	砂浆	1.12.27.6	拉伸粘结强度	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.27	砂浆	1.12.27.7	稠度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.27	砂浆	1.12.27.8	表观密度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.27	砂浆	1.12.27.9	体积密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.27	砂浆	1.12.27.10	保水性	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.27	砂浆	1.12.27.11	立方体抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.27	砂浆	1.12.27.12	分层度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.28	沥青混合料	1.12.28.1	沥青混合料中沥青含量（离心分离法）	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.28	沥青混合料	1.12.28.2	密度（体积法）	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.28	沥青混合料	1.12.28.3	沥青混合料的矿料级配	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.28	沥青混合料	1.12.28.4	沥青混合料配合比设计	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.28	沥青混合料	1.12.28.5	压实沥青混合料密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.28	沥青混合料	1.12.28.6	沥青混合料动稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.28	沥青混合料	1.12.28.7	空隙率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.28	沥青混合料	1.12.28.8	密度（蜡封法）	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.28	沥青混合料	1.12.28.9	沥青混合料肯塔堡飞散损失	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.28	沥青混合料	1.12.28.10	沥青饱和度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.28	沥青混合料	1.12.28.11	沥青混合料渗水系数	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.28	沥青混合料	1.12.28.12	矿料间隙率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.28	沥青混合料	1.12.28.13	压实沥青混合料密度（水中重法）	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.28	沥青混合料	1.12.28.14	密度（表干法）	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.28	沥青混合料	1.12.28.15	沥青混合料理论最大相对密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.28	沥青混合料	1.12.28.16	沥青混合料马歇尔稳定度试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.28	沥青混合料	1.12.28.17	沥青混合料表面构造深度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.28	沥青混合料	1.12.28.18	沥青混合料谢伦堡沥青析漏损失	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.1	钢结构/钢网架	1.13.1.1	防火涂层厚度	非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法 GB/T 4957-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	砌体结构	1.13.2.1	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	砌体结构	1.13.2.2	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	砌体结构	1.13.2.3	砌筑砂浆强度（砂浆片剪切法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	砌体结构	1.13.2.4	砌体抗压强度（原位轴压法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	砌体结构	1.13.2.5	饰面砖粘结强度	建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ/T 110-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	砌体结构	1.13.2.6	砂浆强度（点荷法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	砌体结构	1.13.2.7	砌筑砂浆抗压 强度（筒压法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	砌体结构	1.13.2.8	砌筑砂浆抗压强度（回弹法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	砌体结构	1.13.2.9	砌筑砂浆抗压强度（贯入法）	贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程 JGJ/T 136-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	砌体结构	1.13.2.10	砌筑砂浆强度（推出法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	钢结构	1.13.3.1	焊缝内部质量（射线法）	焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	钢结构	1.13.3.2	钢网架挠度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	钢结构	1.13.3.3	焊缝表面质量（渗透法）	GB/T18851.1-2012 无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	钢结构	1.13.3.4	防腐涂层厚度	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	钢结构	1.13.3.5	钢网架挠度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	钢结构	1.13.3.6	防火涂层厚度	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	钢结构	1.13.3.7	高强度螺栓连接副施工扭矩	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	钢结构	1.13.3.8	防腐涂层厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	钢结构	1.13.3.9	构件承载力（变形、应变）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	钢结构	1.13.3.10	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	钢结构	1.13.3.11	钢网架倾斜	《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	钢结构	1.13.3.12	钢网架挠度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	钢结构	1.13.3.13	外观质量	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	钢结构	1.13.3.14	焊缝内部质量（超声波法）	《钢结构现场检测技术标准》 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	钢结构	1.13.3.15	防火涂层厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	钢结构	1.13.3.16	结构整体变形（垂直度、平面弯曲）	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	钢结构	1.13.3.17	钢构件表面质量（渗透法）	无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则 GBT 18851.1-2012		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	钢结构	1.13.3.18	钢网架水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	钢结构	1.13.3.19	焊缝表面质量（渗透法）	钢结构工程施工质量验收标准（GB 50205-2020）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	钢结构	1.13.3.20	钢网架水平位移	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	钢结构	1.13.3.21	防火涂层厚度	钢结构防火涂料应用技术规程 T/CECS 24-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	钢结构	1.13.3.22	钢板内部质量（超声波法）	厚钢板超声波检测方法 GB/T2970-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	钢结构	1.13.3.23	结构整体变形（垂直度、平面弯曲）	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	钢结构	1.13.3.24	钢材厚度（超声法）	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	钢结构	1.13.3.25	结构整体变形（垂直度、平面弯曲）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	钢结构	1.13.3.26	焊缝内部质量（超声波法）	钢结构工程施工质量验收标准（GB 50205-2020）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	钢结构	1.13.3.27	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	钢结构	1.13.3.28	钢网架挠度	建筑变形测量 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	钢结构	1.13.3.29	防腐涂层厚度	《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》 GB/T 4957-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	钢结构	1.13.3.30	钢网架倾斜	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	钢结构	1.13.3.31	焊缝尺寸	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	钢结构	1.13.3.32	防腐涂层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	钢结构	1.13.3.33	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	钢结构	1.13.3.34	构件尺寸	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	钢结构	1.13.3.35	焊缝内部质量（超声波法）	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	钢结构	1.13.3.36	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB50661-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	钢结构	1.13.3.37	防火涂层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	钢结构	1.13.3.38	防腐涂层厚度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	钢结构	1.13.3.39	焊缝内部质量（超声波法）	钢结构超声波探伤及质量分级法 JG/T203-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	钢结构	1.13.3.40	钢网架倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	钢结构	1.13.3.41	钢材抗拉强度（里氏硬度法）	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	钢结构	1.13.3.42	钢网架倾斜	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	钢结构	1.13.3.43	焊缝内部质量（射线法）	钢结构工程施工质量验收标准（GB 50205-2020）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	钢结构	1.13.3.44	构件尺寸	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	钢结构	1.13.3.45	防火涂层厚度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	钢结构	1.13.3.46	焊缝内部质量（射线法）	《无损检测 金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测方法》GB/T 12605-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	钢结构	1.13.3.47	焊缝表面质量（磁粉法）	《焊缝无损检测 磁粉检测》 GBT 26951-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	钢结构	1.13.3.48	钢材厚度（超声法）	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	钢结构	1.13.3.49	焊缝表面质量（磁粉法）	钢结构工程施工质量验收标准（GB 50205-2020）		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	钢结构	1.13.3.50	节点承载力	钢网架焊接空心球节点 JG/T 11-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	钢结构	1.13.3.51	钢网架挠度	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	钢结构	1.13.3.52	构件尺寸	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	钢结构	1.13.3.53	钢网架水平位移	《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	钢结构	1.13.3.54	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测 验收等级 GB/T 29712-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	钢结构	1.13.3.55	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测 焊缝内部不连续的特征 GB/T 29711-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	钢结构	1.13.3.56	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.4	混凝土结构	1.13.4.1	混凝土抗压强度（回弹法）	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.4	混凝土结构	1.13.4.2	外观缺陷(露筋、孔洞、蜂窝、疏松、夹渣)	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.4	混凝土结构	1.13.4.3	混凝土抗压强度（超声回弹综合法）	超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程 T/CECS 02-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.4	混凝土结构	1.13.4.4	构件承载力（挠度、应变、裂缝宽度）	混凝土结构试验方法标准 GB 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.4	混凝土结构	1.13.4.5	内部缺陷（超声法）	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.4	混凝土结构	1.13.4.6	构件尺寸	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.4	混凝土结构	1.13.4.7	加固材料（包括纤维复合材）与基材的正拉粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.4	混凝土结构	1.13.4.8	保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.4	混凝土结构	1.13.4.9	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2007		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.4	混凝土结构	1.13.4.10	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.4	混凝土结构	1.13.4.11	内部缺陷（超声法）	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.4	混凝土结构	1.13.4.12	后锚固件抗拔承载力	砌体工程施工质量验收规范 GB50203-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.4	混凝土结构	1.13.4.13	保护层厚度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.4	混凝土结构	1.13.4.14	构件尺寸	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.4	混凝土结构	1.13.4.15	混凝土抗压强度（回弹法）	高强混凝土强度检测技术规程 JGJ/T294-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.4	混凝土结构	1.13.4.16	混凝土抗压强度（回弹法）	深圳市回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 SJG 28-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.4	混凝土结构	1.13.4.17	后锚固件抗拔承载力	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》 GB 50550-2010		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.4	混凝土结构	1.13.4.18	保护层厚度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.4	混凝土结构	1.13.4.19	混凝土抗压强度（回弹法）	高强混凝土强度回弹法检测技术规程 DBJ/T 15-186-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.4	混凝土结构	1.13.4.20	钢筋锈蚀状况（剔凿法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.4	混凝土结构	1.13.4.21	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.4	混凝土结构	1.13.4.22	钢筋锈蚀状况（剔凿法）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.4	混凝土结构	1.13.4.23	混凝土层厚（雷达法）	雷达法检测混凝土结构技术标准 JGJ/T 456-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.4	混凝土结构	1.13.4.24	混凝土抗压强度（回弹-取芯法）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.4	混凝土结构	1.13.4.25	钢筋配置（间距、直径、数量）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.4	混凝土结构	1.13.4.26	后锚固件抗拔承载力	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.4	混凝土结构	1.13.4.27	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.4	混凝土结构	1.13.4.28	构件尺寸	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.4	混凝土结构	1.13.4.29	保护层厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.4	混凝土结构	1.13.4.30	外观缺陷（露筋、孔洞、蜂窝、疏松、夹渣）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.4	混凝土结构	1.13.4.31	裂缝深度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.4	混凝土结构	1.13.4.32	构件承载力（挠度、应变、裂缝宽度）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.4	混凝土结构	1.13.4.33	内部缺陷（超声法）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.4	混凝土结构	1.13.4.34	楼板厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.4	混凝土结构	1.13.4.35	后锚固件抗拔承载力	混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术规程 DBJ/T 15-35-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	建筑结构	1.13.5.1	动力响应(位移、速度、加速度)	混凝土结构试验方法标准 GB 50152-2012	限中小楼	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	建筑结构	1.13.5.2	倾斜观测	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	建筑结构	1.13.5.3	沉降观测	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	建筑结构	1.13.5.4	裂缝观测（裂缝位置、走向、长度、宽度）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.1	通风与空调工程	1.14.1.1	漏风量	通风管道技术规程 JGJ/T 141-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.1	通风与空调工程	1.14.1.2	风口风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.1	通风与空调工程	1.14.1.3	输入功率	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.1	通风与空调工程	1.14.1.4	室内温湿度	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.1	通风与空调工程	1.14.1.5	定风量系统平衡度	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.1	通风与空调工程	1.14.1.6	系统总风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.1	通风与空调工程	1.14.1.7	风压	组合式空调机组 GB/T 14294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.1	通风与空调工程	1.14.1.8	供冷量	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.1	通风与空调工程	1.14.1.9	空调冷（热）源设备性能系数	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.1	通风与空调工程	1.14.1.10	拔风井自然通风效果	绿色建筑检测技术标准 CSUS/GBC05-2014		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.1	通风与空调工程	1.14.1.11	室内温湿度	居住建筑节能检测标准 JGJ/T 132-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.1	通风与空调工程	1.14.1.12	风量	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.1	通风与空调工程	1.14.1.13	采暖空调水系统供、回水温差	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.1	通风与空调工程	1.14.1.14	机组噪声	采暖通风与空气调节设备噪声声功率的测定 GB/T 9068-1988		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.1	通风与空调工程	1.14.1.15	系统总风量	组合式空调机组 GB/T 14294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.1	通风与空调工程	1.14.1.16	出口静压	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.1	通风与空调工程	1.14.1.17	噪声	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.1	通风与空调工程	1.14.1.18	采暖空调水系统冷水（热泵）机组实际性能系数	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.1	通风与空调工程	1.14.1.19	水泵效率检测	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.1	通风与空调工程	1.14.1.20	空调机组冷（热）水供回水温差（现场试验）	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.1	通风与空调工程	1.14.1.21	供热量	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.1	通风与空调工程	1.14.1.22	风压	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.1	通风与空调工程	1.14.1.23	冷源系统能效系数	公共建筑节能设计标准 GB 50189-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.1	通风与空调工程	1.14.1.24	风量	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.1	通风与空调工程	1.14.1.25	风口风量	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB/T 50243-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.1	通风与空调工程	1.14.1.26	无动力拔风帽自然通风效果	绿色建筑检测技术标准 CSUS/GBC05-2014		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.1	通风与空调工程	1.14.1.27	风机单位风量耗功率	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.1	通风与空调工程	1.14.1.28	冷（热）源设备机组耗功率	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.1	通风与空调工程	1.14.1.29	冷源系统能效系数	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.1	通风与空调工程	1.14.1.30	水流量	给排水用超声流量计（传播速度差法）CJ/T 3063-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.1	通风与空调工程	1.14.1.31	风管强度	通风管道技术规程 JGJ 141-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.1	通风与空调工程	1.14.1.32	冷（热）源设备冷冻（热）水流量（现场试验）	采暖通风与空气调节工程检测技术规范 JGJ/T 260-2011	只做超声波流量计法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.2	电气工程	1.14.2.1	供电电压偏差	电能质量 供电电压偏差 GB/T 12325-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.2	电气工程	1.14.2.2	公共电网谐波电流	电能质量 公用电网谐波 GB/T 14549-1993		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.2	电气工程	1.14.2.3	色温（现场测量方法）	照明光源颜色的测量方法 GB/T 7922-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.2	电气工程	1.14.2.4	显色指数（现场测量方法）	照明光源颜色的测量方法 GB/T 7922-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.2	电气工程	1.14.2.5	公共电网谐波电压	电能质量 公用电网谐波 GB/T 14549-1993		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.2	电气工程	1.14.2.6	三相电压不平衡度	电能质量 三相电压不平衡度 GB/T 15543-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.3	工程管网	1.14.3.1	缺陷（管道潜望镜检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.3	工程管网	1.14.3.2	功能性缺陷（水压试验）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.3	工程管网	1.14.3.3	功能性缺陷（闭水试验）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.3	工程管网	1.14.3.4	缺陷（电视检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.3	工程管网	1.14.3.5	缺陷（声呐检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-岩土工程监测	1.15.1	边坡工程	1.15.1.1	喷射混凝土厚度	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-岩土工程监测	1.15.2	工业与民用建筑	1.15.2.1	建筑裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-附属工程	1.16.1	混凝土构件	1.16.1.1	裂缝	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-附属工程	1.16.1	混凝土构件	1.16.1.2	氯离子含量	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-附属工程	1.16.1	混凝土构件	1.16.1.3	强度	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.1	交通安全设施	1.17.1.1	外观及几何尺寸	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.2	隔离栅及防落网	1.17.2.1	焊点抗拉力	《隔离栅 第3部分：焊接网》GB/T 26941.3-2011		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.2	隔离栅及防落网	1.17.2.2	立柱埋深	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.3	防眩设施	1.17.3.1	安装高度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 防眩板 GB/T 24718-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.4	路面标线及标线用涂料	1.17.4.1	标线抗滑值 BPN	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009《道路预成形标线带》GB/T 24717-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.4	路面标线及标线用涂料	1.17.4.2	标线抗滑值 BPN	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.5	交通标志	1.17.5.1	标志板下缘距路面净空高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.5	交通标志	1.17.5.2	标志基础尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.5	交通标志	1.17.5.3	标志金属构件防腐涂层厚度	公路交通工程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226-2015 磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.5	交通标志	1.17.5.4	标志立柱的内边缘距土路肩边缘线距离	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.5	交通标志	1.17.5.5	标志板内缘距路边缘距离	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.5	交通标志	1.17.5.6	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.6	防眩板	1.17.6.1	安装高度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 防眩板 GB/T 24718-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.7	波形梁护栏、缆索护栏	1.17.7.1	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.7	波形梁护栏、缆索护栏	1.17.7.2	横梁中心高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.7	波形梁护栏、缆索护栏	1.17.7.3	镀(涂)层厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015《磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.8	轮廓标	1.17.8.1	安装角度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.1	隧道衬砌	1.18.1.1	厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.1	隧道衬砌	1.18.1.2	回填密实度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.1	隧道衬砌	1.18.1.3	外观缺陷	公路隧道养护技术规范 JTG H12-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.1	隧道衬砌	1.18.1.4	回填密实度	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.2	隧道锚杆、锚索	1.18.2.1	拉拔力	《岩土锚杆与喷射混凝土支护技术规范》GB 50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.2	隧道锚杆、锚索	1.18.2.2	锚杆拉拔力	《锚杆检测与监测技术规程》JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.2	隧道锚杆、锚索	1.18.2.3	拉拔力	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.2	隧道锚杆、锚索	1.18.2.4	锚杆拉拔力	公路隧道检测规程 T/CECS G:J60-2020		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.3	隧道	1.18.3.1	断面尺寸	《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》JTGF80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.3	隧道	1.18.3.2	断面尺寸	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.3	隧道	1.18.3.3	椭圆度	铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10417-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.3	隧道	1.18.3.4	错台	盾构法隧道施工与验收规范 GB 50446-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.3	隧道	1.18.3.5	椭圆度	盾构法隧道施工与验收规范 GB 50446-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.4	涵洞	1.18.4.1	断面尺寸	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.4	涵洞	1.18.4.2	断面尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.4	涵洞	1.18.4.3	错台	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.5	隧道结构	1.18.5.1	锚杆锚固密实度	公路隧道施工技术规范 JTGT3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.5	隧道结构	1.18.5.2	墙面平整度	公路隧道施工技术规范 JTGT3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.6	综合管廊	1.18.6.1	衬砌密实性	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.6	综合管廊	1.18.6.2	墙面平整度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.7	隧道管片	1.18.7.1	管片几何尺寸	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.7	隧道管片	1.18.7.2	管片几何尺寸	盾构法隧道施工与验收规范 GB 50446-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-环境工程	1.19.1	空气物理性	1.19.1.1	空气流速	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-环境工程	1.19.1	空气物理性	1.19.1.2	新风量	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-环境工程	1.19.1	空气物理性	1.19.1.3	相对湿度	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-环境工程	1.19.1	空气物理性	1.19.1.4	温度	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.1	地基	1.20.1.1	表层及分层沉降	工程测量标准 GB 50026-2020 公路路基施工技术规范 JTG/T 3610-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.1	地基	1.20.1.2	地基承载力	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.1	地基	1.20.1.3	地基承载力	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.1	地基	1.20.1.4	地基承载力	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019	重型动力触探	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.1	地基	1.20.1.5	地基承载力	《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.1	地基	1.20.1.6	表层及分层沉降	《软土地基路基监控标准》GB/T 51275-2017		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.1	平整度（三米直尺法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.2	透层油渗透深度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.3	路面构造深度（手工铺砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.4	弯沉值（贝克曼梁法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.5	水泥混凝土路面强度（回弹法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.6	路面摩擦系数（摆式仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.7	路基路面回弹模量（贝克曼梁法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.8	土基回弹模量（承载板法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.9	压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.10	沥青路面渗水系数	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.11	水泥混凝土路面强度（取芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.12	基层芯样完整性	公路路面基层施工技术细则 JTG/T F20-2015 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.13	厚度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.14	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.15	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.3	边坡	1.20.3.1	预应力锚杆（索）抗拔力	《岩土锚杆（索）技术规程》CECS 22-2005 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB 50086-2001 《岩土锚杆与喷射混凝土支护		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								技术规范》GB 50086-2015《建筑边坡工程技术规范》GB 50330-2013		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.3	边坡	1.20.3.2	预应力锚杆（索）抗拔力	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.1	水泥	1.21.1.1	快速强度	水泥强度快速检验方法 JC/T 738-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.1	水泥	1.21.1.2	胶砂强度（抗折强度）	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.1	水泥	1.21.1.3	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.1	水泥	1.21.1.4	胶砂强度（抗压强度）	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.1	水泥	1.21.1.5	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.1	水泥	1.21.1.6	比表面积	水泥比表面积测定方法（勃氏法） GB/T8074-2008		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.1	水泥	1.21.1.7	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.1	水泥	1.21.1.8	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.1	水泥	1.21.1.9	密度	水泥密度测定方法 GB/T208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.1	水泥	1.21.1.10	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.2	基础处理工程检测	1.21.2.1	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.2	基础处理工程检测	1.21.2.2	单桩承载力（单桩竖向抗拔静载）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.2	基础处理工程检测	1.21.2.3	地基承载力（地基载荷试验）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.2	基础处理工程检测	1.21.2.4	地基承载力（动力触探）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.2	基础处理工程检测	1.21.2.5	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.2	基础处理工程检测	1.21.2.6	单桩承载力（单桩竖向抗压静载）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.2	基础处理工程检测	1.21.2.7	标准贯入击数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.2	基础处理工程检测	1.21.2.8	原位密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.2	基础处理工程检测	1.21.2.9	标准贯入击数	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.2	基础处理工程检测	1.21.2.10	单桩承载力（单桩水平静载）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.2	基础处理工程检测	1.21.2.11	标准贯入击数	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.2	基础处理工程检测	1.21.2.12	地基承载力（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.2	基础处理工程检测	1.21.2.13	单桩承载力（单桩水平静载）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.2	基础处理工程检测	1.21.2.14	单桩承载力（单桩竖向抗压静载）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.2	基础处理工程检测	1.21.2.15	原位密度	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.2	基础处理工程检测	1.21.2.16	单桩承载力（单桩竖向抗拔静载）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.2	基础处理工程检测	1.21.2.17	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.2	基础处理工程检测	1.21.2.18	桩身完整性(钻芯法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.2	基础处理工程检测	1.21.2.19	防渗墙墙身完整性(钻芯法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.2	基础处理工程检测	1.21.2.20	防渗墙墙身完整性(钻芯法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.2	基础处理工程检测	1.21.2.21	桩身完整性(钻芯法)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.2	基础处理工程检测	1.21.2.22	单桩承载力（单桩竖向抗压静载）	深圳市建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.2	基础处理工程检测	1.21.2.23	单桩承载力（单桩水平静载）	深圳市建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.2	基础处理工程检测	1.21.2.24	单桩承载力（单桩竖向抗拔静载）	深圳市建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.2	基础处理工程检测	1.21.2.25	防渗墙墙身完整性(钻芯法)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	混凝土骨料(细骨料)	1.21.3.1	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	混凝土骨料(细骨料)	1.21.3.2	压碎指标	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	混凝土骨料(细骨料)	1.21.3.3	坚固性	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	混凝土骨料(细骨料)	1.21.3.4	泥块含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	混凝土骨料(细骨料)	1.21.3.5	片状颗粒含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	混凝土骨料(细骨料)	1.21.3.6	压碎指标	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	混凝土骨料(细骨料)	1.21.3.7	细度模数	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	混凝土骨料(细骨料)	1.21.3.8	饱和面干吸水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	混凝土骨料(细骨料)	1.21.3.9	氯离子含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	混凝土骨料(细骨料)	1.21.3.10	堆积密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	混凝土骨料(细骨料)	1.21.3.11	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	混凝土骨料(细骨料)	1.21.3.12	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	混凝土骨料(细骨料)	1.21.3.13	表观密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	混凝土骨料(细骨料)	1.21.3.14	含泥量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	混凝土骨料(细骨料)	1.21.3.15	表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	混凝土骨料(细骨料)	1.21.3.16	饱和面干吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	混凝土骨料(细骨料)	1.21.3.17	饱和面干吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	混凝土骨料(细骨料)	1.21.3.18	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	混凝土骨料(细骨料)	1.21.3.19	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	混凝土骨料（细骨料）	1.21.3.20	颗粒级配	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	混凝土骨料（细骨料）	1.21.3.21	人工细骨料石粉含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	混凝土骨料（细骨料）	1.21.3.22	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	混凝土骨料（细骨料）	1.21.3.23	坚固性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	混凝土骨料（细骨料）	1.21.3.24	细度模数	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	混凝土骨料（细骨料）	1.21.3.25	细度模数	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.4	钢筋焊接（连接）	1.21.4.1	单向拉伸残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	土工指标检测	1.21.5.1	密度（压实度）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	土工指标检测	1.21.5.2	含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	土工指标检测	1.21.5.3	密度	水电水利工程粗粒土试验规程 DL/T 5356-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	土工指标检测	1.21.5.4	渗透系数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	土工指标检测	1.21.5.5	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	土工指标检测	1.21.5.6	塑性指数	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	土工指标检测	1.21.5.7	比重	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	土工指标检测	1.21.5.8	密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	土工指标检测	1.21.5.9	直剪强度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	土工指标检测	1.21.5.10	渗透临界坡降	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	土工指标检测	1.21.5.11	比重	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	土工指标检测	1.21.5.12	密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	土工指标检测	1.21.5.13	比重	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	土工指标检测	1.21.5.14	颗粒级配	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	土工指标检测	1.21.5.15	含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	土工指标检测	1.21.5.16	液性指数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	土工指标检测	1.21.5.17	最大干密度	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	土工指标检测	1.21.5.18	最优含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	土工指标检测	1.21.5.19	密度	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	土工指标检测	1.21.5.20	渗透系数	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	土工指标检测	1.21.5.21	塑性指数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	土工指标检测	1.21.5.22	塑限	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	土工指标检测	1.21.5.23	颗粒级配	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	土工指标检测	1.21.5.24	含水率	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	土工指标检测	1.21.5.25	相对密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	土工指标检测	1.21.5.26	塑限	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	土工指标检测	1.21.5.27	最优含水率	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	土工指标检测	1.21.5.28	液限	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	土工指标检测	1.21.5.29	渗透临界坡降	水电水利工程粗粒土试验规程 DL/T 5356-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	土工指标检测	1.21.5.30	颗粒级配	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	土工指标检测	1.21.5.31	相对密度	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	土工指标检测	1.21.5.32	最优含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	土工指标检测	1.21.5.33	直剪强度	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	土工指标检测	1.21.5.34	液限	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	土工指标检测	1.21.5.35	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	土工指标检测	1.21.5.36	液限	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	土工指标检测	1.21.5.37	相对密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	土工指标检测	1.21.5.38	塑限	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	土工指标检测	1.21.5.39	最优含水率	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	土工指标检测	1.21.5.40	最大干密度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	土工指标检测	1.21.5.41	含水率	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	土工指标检测	1.21.5.42	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.6	岩石（体）指标检测	1.21.6.1	单轴抗压强度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.6	岩石（体）指标检测	1.21.6.2	含水率	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.6	岩石（体）指标检测	1.21.6.3	单轴抗压强度	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.6	岩石（体）指标检测	1.21.6.4	块体密度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.6	岩石（体）指标检测	1.21.6.5	弹性模量	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.6	岩石（体）指标检测	1.21.6.6	弹性模量	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.6	岩石（体）指标检测	1.21.6.7	单轴抗压强度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.6	岩石（体）指标检测	1.21.6.8	含水率	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.6	岩石（体）指标检测	1.21.6.9	块体密度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.6	岩石（体）指标检测	1.21.6.10	变形模量	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.6	岩石（体）指标检测	1.21.6.11	变形模量	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.6	岩石（体）指标检测	1.21.6.12	变形模量	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.6	岩石（体）指标检测	1.21.6.13	块体密度	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.6	岩石（体）指标检测	1.21.6.14	弹性模量	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.6	岩石（体）指标检测	1.21.6.15	含水率	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.7	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.7.1	饱和面干吸水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.7	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.7.2	针片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.7	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.7.3	软弱颗粒含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.7	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.7.4	含泥量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.7	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.7.5	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.7	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.7.6	含泥量(泥粉含量)	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.7	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.7.7	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.7	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.7.8	颗粒级配	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.7	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.7.9	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.7	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.7.10	压碎指标	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.7	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.7.11	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.7	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.7.12	饱和面干吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.7	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.7.13	坚固性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.7	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.7.14	表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.7	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.7.15	针片状颗粒含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.7	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.7.16	压碎指标	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.7	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.7.17	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.7	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.7.18	堆积密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.7	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.7.19	饱和面干吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.7	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.7.20	表观密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.7	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.7.21	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.7	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.7.22	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.7	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.7.23	氯离子含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.7	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.7.24	泥块含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.8	砂浆	1.21.8.1	稠度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.8	砂浆	1.21.8.2	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.8	砂浆	1.21.8.3	稠度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.8	砂浆	1.21.8.4	配合比	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.8	砂浆	1.21.8.5	配合比	砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T98-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.8	砂浆	1.21.8.6	表观密度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.8	砂浆	1.21.8.7	泌水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.8	砂浆	1.21.8.8	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.8	砂浆	1.21.8.9	抗压强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.8	砂浆	1.21.8.10	表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.9.1	涂料涂层厚度	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.9.2	涂料涂层附着力	水电水利工程金属结构设备防腐蚀技术规程 DL/T 5358-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.9.3	焊缝内部缺陷	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.9.4	涂料涂层附着力	水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB 50766-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.9.5	表面清洁度	涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第 2 部分：已涂覆过的钢材表面局部清除原有涂层后的处理等级 GB/T 8923.2-2008		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.9.6	焊缝表面缺陷	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.9.7	钢板表面缺陷	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.9.8	涂料涂层厚度	水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB 50766-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.9.9	涂料涂层附着力	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.9.10	涂料涂层附着力	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.9.11	涂料涂层附着力	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量	1.21.9.12	表面清洁度	涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第 1 部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					检测			的钢材表面的锈蚀等级和处理等级 GB/T 8923.1-2011		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.9.13	涂料涂层厚度	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.9.14	表面清洁度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.9.15	涂料涂层厚度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.9.16	表面清洁度	涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第 4 部分：与高压水喷射处理有关的初始表面状态、处理等级和闪锈等级 GB/T 8923.4-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.9.17	焊缝表面缺陷	焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.9.18	焊缝内部缺陷	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.9.19	焊缝表面缺陷	焊缝无损检测 焊缝磁粉检测 验收等级 GB/T 26952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.9.20	表面清洁度	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.9.21	焊缝内部缺陷	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.9.22	焊缝表面缺陷	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.9.23	涂料涂层厚度	水电水利工程金属结构设备防腐蚀技术规程 DL/T 5358-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.9.24	焊缝表面缺陷	无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则 GB/T 18851.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.9.25	钢板表面缺陷	无损检测 目视检测 总则 GB/T 20967-2007		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.9.26	表面清洁度	涂敷涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第3部分：焊缝、边缘和其他区域的表面缺陷的处理等级 GB/T 8923.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.9.27	焊缝内部缺陷	焊缝无损检测 射线检测 第1部分：X和伽玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.9.28	焊缝内部缺陷	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.9.29	焊缝表面缺陷	无损检测 目视检测 总则 GB/T 20967-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.9.30	焊缝内部缺陷	焊缝无损检测 超声检测 验收等级 GB/T 29712-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.9.31	焊缝内部缺陷	焊缝无损检测 超声检测 焊缝内部不连续的特征 GB/T 29711-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.9	铸锻、焊接、材料质量与	1.21.9.32	焊缝内部缺陷	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				防腐涂层质量检测			11345-2023		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.10	外加剂	1.21.10.1	减水率	混凝土外加剂 GB8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.10	外加剂	1.21.10.2	抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.10	外加剂	1.21.10.3	抗压强度比	喷射混凝土用速凝剂 JC 477-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.10	外加剂	1.21.10.4	含气量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.10	外加剂	1.21.10.5	凝结时间差	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.10	外加剂	1.21.10.6	抗压强度比	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.10	外加剂	1.21.10.7	含气量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.10	外加剂	1.21.10.8	凝结时间差	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.10	外加剂	1.21.10.9	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.10	外加剂	1.21.10.10	水泥净浆流动度	公路工程混凝土外加剂 JT/T523-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.10	外加剂	1.21.10.11	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.10	外加剂	1.21.10.12	凝结时间差	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.10	外加剂	1.21.10.13	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.10	外加剂	1.21.10.14	减水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.10	外加剂	1.21.10.15	抗压强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法） GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.11	管道	1.21.11.1	管道 CCTV（闭路电视系统）内窥摄像检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.11	管道	1.21.11.2	管道潜望镜检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.11	管道	1.21.11.3	闭水试验	给排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.11	管道	1.21.11.4	水压试验	给排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	混凝土	1.21.12.1	拌合物均匀性	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	混凝土	1.21.12.2	配合比	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	混凝土	1.21.12.3	抗压强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	混凝土	1.21.12.4	配合比	普通混凝土配合比设计规程 JGJ55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.12	混凝土	1.21.12.5	拌和物泌水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	混凝土	1.21.12.6	抗折强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	混凝土	1.21.12.7	拌合物凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	混凝土	1.21.12.8	氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	混凝土	1.21.12.9	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	混凝土	1.21.12.10	抗渗等级	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	混凝土	1.21.12.11	拌合物泌水率	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	混凝土	1.21.12.12	拌合物坍落度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.12	混凝土	1.21.12.13	拌和物表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	混凝土	1.21.12.14	拌和物坍落度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	混凝土	1.21.12.15	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	混凝土	1.21.12.16	拌和物含气量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	混凝土	1.21.12.17	拌合物含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	混凝土	1.21.12.18	抗渗等级	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	混凝土	1.21.12.19	拌和物水胶比	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	混凝土	1.21.12.20	拌和物凝结时间	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.12	混凝土	1.21.12.21	拌和物均匀性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.13	管材	1.21.13.1	尺寸	中空壁塑钢缠绕聚乙烯管道 T/GBMA 003-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.14	混凝土结构、构筑物	1.21.14.1	抗压强度（钻芯法）	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.14	混凝土结构、构筑物	1.21.14.2	碳化深度	回弹法检验混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.14	混凝土结构、构筑物	1.21.14.3	抗压强度（混凝土强度）	水利水电工程锚喷支护技术规范 SL 377-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.14	混凝土结构、构筑物	1.21.14.4	抗压强度（混凝土强度）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.14	混凝土结构、构筑物	1.21.14.5	回弹强度	回弹法检验混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.14	混凝土结构、构筑物	1.21.14.6	混凝土保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.14	混凝土结构、构筑物	1.21.14.7	混凝土保护层厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.15	给水排水构筑物	1.21.15.1	满水试验	给水排水构筑物工程施工及验收规范 GB 50141-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.16	高强度螺栓连接副	1.21.16.1	抗拉强度	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.17	沥青混合料	1.21.17.1	谢伦堡析漏试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.17	沥青混合料	1.21.17.2	肯塔堡飞散	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	钢筋	1.21.18.1	抗拉强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	钢筋	1.21.18.2	最大力总延伸率	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	钢筋	1.21.18.3	屈服强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.18	钢筋	1.21.18.4	屈服强度	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	钢筋	1.21.18.5	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	钢筋	1.21.18.6	反复弯曲	金属材料 线材 反复弯曲试验方法 GB/T 238-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	钢筋	1.21.18.7	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	钢筋	1.21.18.8	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	钢筋	1.21.18.9	弯曲	钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	钢筋	1.21.18.10	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	钢筋	1.21.18.11	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.18	钢筋	1.21.18.12	屈服强度	钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	钢筋	1.21.18.13	冷弯性能（弯曲）	金属材料 弯曲试验方法 GB/T232-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	钢筋	1.21.18.14	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	钢筋	1.21.18.15	冷弯性能（弯曲）	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	钢筋	1.21.18.16	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	钢筋	1.21.18.17	接头抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	钢筋	1.21.18.18	接头抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	钢筋	1.21.18.19	断后伸长率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.18	钢筋	1.21.18.20	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	钢筋	1.21.18.21	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	钢筋	1.21.18.22	屈服强度	钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	钢筋	1.21.18.23	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	钢筋	1.21.18.24	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	钢筋	1.21.18.25	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.22.1	建筑门窗	1.22.1.1	气密性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.22.1	建筑门窗	1.22.1.2	水密性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.22	工程实体-幕墙、门窗、屋面系	1.22.1	建筑门窗	1.22.1.3	抗风压性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		统							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.22.1	建筑门窗	1.22.1.4	抗风压性能（现场）	建筑外门窗气密、水密，抗风压性能现场检测方法 JG/T 211-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.22.1	建筑门窗	1.22.1.5	水密性能（现场）	建筑外门窗气密、水密，抗风压性能现场检测方法 JG/T 211-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.22.1	建筑门窗	1.22.1.6	气密性能（现场）	建筑外门窗气密、水密，抗风压性能现场检测方法 JG/T 211-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.22.2	建筑幕墙	1.22.2.1	水密性能（试验室）	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.22.2	建筑幕墙	1.22.2.2	抗风压性能（试验室）	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.22.2	建筑幕墙	1.22.2.3	平面外变形性能（层间变形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.22.2	建筑幕墙	1.22.2.4	耐软重物撞击性能	建筑幕墙耐撞击性能分级及检测方法 GB/T 38264-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.22	工程实体-幕墙、门窗、屋面系	1.22.2	建筑幕墙	1.22.2.5	动态水密性能	建筑幕墙动态风压作用下水密性能检测方法 GB/T 29907-2013		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		统							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.22.2	建筑幕墙	1.22.2.6	平面内变形性能（层间变形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.22.2	建筑幕墙	1.22.2.7	耐撞击性能	建筑幕墙 GB/T 21086-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.22.2	建筑幕墙	1.22.2.8	耐硬物撞击性能	建筑幕墙耐撞击性能分级及检测方法 GB/T 38264-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.22.2	建筑幕墙	1.22.2.9	气密性能(试验室)	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.22.2	建筑幕墙	1.22.2.10	垂直方向变形性能（层间变形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.1	建(构)筑物（工程监测）	1.23.1.1	竖向位移/垂直位移/沉降	《国家一、二等水准测量规范》（GB/T 12897-2006）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.1	建(构)筑物（工程监测）	1.23.1.2	挠度	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	施工影响区环境	1.23.2.1	风力	地面气象观测规范 风向和风速 GB/T 35227-2017		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	施工影响区环境	1.23.2.2	温度	地面气象观测规范 空气温度和湿度 GB/T 35226-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	公路交通-隧道工程	1.24.1	隧道结构	1.24.1.1	钢筋锈蚀状况	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	公路交通-隧道工程	1.24.1	隧道结构	1.24.1.2	钢筋网格尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80 / 1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	公路交通-隧道工程	1.24.1	隧道结构	1.24.1.3	锚杆锚固密实度	《锚杆锚固质量无损检测技术规程》JGJ/T 182-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	公路交通-隧道工程	1.24.1	隧道结构	1.24.1.4	锚杆拉拔力	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	公路交通-隧道工程	1.24.1	隧道结构	1.24.1.5	锚杆拉拔力	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	公路交通-隧道工程	1.24.1	隧道结构	1.24.1.6	锚杆拉拔力	《岩土锚杆(索)技术规程》CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.24	公路交通-隧道工程	1.24.1	隧道结构	1.24.1.7	锚杆长度	《锚杆锚固质量无损检测技术规程》JGJ/T		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测							182-2009		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	公路交通-隧道工程	1.24.1	隧道结构	1.24.1.8	衬砌厚度	《公路隧道设计细则》JTG/T D70-2010、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	公路交通-隧道工程	1.24.1	隧道结构	1.24.1.9	仰拱厚度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80 / 1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	公路交通-隧道工程	1.24.1	隧道结构	1.24.1.10	墙面平整度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80 / 1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	公路交通-隧道工程	1.24.1	隧道结构	1.24.1.11	表面错台	公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
2	产品质量检验	2.1	金属制品-其他金属制品	2.1.1	高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈	2.1.1.1	拉力载荷	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
2	产品质量检验	2.2	电子电气-低压	2.2.1	用于交流的断路器	2.2.1.1	螺钉、载流部件和连接的可靠性	电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
2	产品质量检验	2.2	电子电气-低压	2.2.1	用于交流的断路器	2.2.1.2	28 天试验	电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　类别数：32　对象数：199　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	电子电气-低压	2.2.2	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）	2.2.2.1	螺钉、载流部件和连接的可靠性	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBOs）第 1 部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
2	产品质量检验	2.2	电子电气-低压	2.2.3	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）	2.2.3.1	自由脱扣机构	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第 1 部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
2	产品质量检验	2.2	电子电气-低压	2.2.3	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）	2.2.3.2	螺钉、载流部件和连接的可靠性试验	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第 1 部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
2	产品质量检验	2.3	日用化工产品-胶粘剂	2.3.1	墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂	2.3.1.1	拉伸粘结强度	墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂 JC/T 992-2006		维持
2	产品质量检验	2.4	金属制品-结构性金属制品	2.4.1	焊接接头	2.4.1.1	栓钉焊接头拉伸试验	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	金属制品-结构性金属制品	2.4.1	焊接接头	2.4.1.2	栓钉焊接头弯曲试验	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.5	建材产品	2.5.1	外墙内保温复合板系统	2.5.1.1	拉伸粘结强度（复合板）	外墙内保温复合板系统 GB/T 30593-2014		维持
2	产品质量检验	2.5	建材产品	2.5.1	外墙内保温复合板系统	2.5.1.2	拉伸粘结强度（粘结石膏）	外墙内保温复合板系统 GB/T 30593-2014		维持
2	产品质量检验	2.5	建材产品	2.5.1	外墙内保温复合板系统	2.5.1.3	拉伸粘结强度（胶粘剂）	外墙内保温复合板系统 GB/T 30593-2014		维持
2	产品质量检验	2.5	建材产品	2.5.1	外墙内保温复合板系统	2.5.1.4	系统拉伸粘结强度	外墙内保温复合板系统 GB/T 30593-2014		维持
2	产品质量检验	2.5	建材产品	2.5.2	外墙外保温系统用水泥基界面剂和填缝剂	2.5.2.1	压折比	外墙外保温系统用水泥基界面剂和填缝剂 JC/T 2242-2014		维持
2	产品质量检验	2.5	建材产品	2.5.3	钢渣粉	2.5.3.1	比表面积	用于水泥和混凝土中的钢渣粉 GB/T 20491-2017		维持
2	产品质量检验	2.5	建材产品	2.5.4	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料	2.5.4.1	胶粘剂-拉伸粘结强度	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
2	产品质量检验	2.5	建材产品	2.5.4	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料	2.5.4.2	抹面胶浆-拉伸粘结强度	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
2	产品质量检验	2.5	建材产品	2.5.4	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保	2.5.4.3	抹面胶浆-压折比	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					温系统材料					
2	产品质量检验	2.5	建材产品	2.5.5	建筑用绝热制品	2.5.5.1	长期吸水性	建筑用绝热制品 浸泡法测定长期吸水性 GB/T 30807-2014		维持
2	产品质量检验	2.5	建材产品	2.5.6	挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料	2.5.6.1	胶粘剂-拉伸粘结强度	挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014		维持
2	产品质量检验	2.5	建材产品	2.5.6	挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料	2.5.6.2	抹面胶浆-拉伸粘结强度	挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014		维持
2	产品质量检验	2.5	建材产品	2.5.7	膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统	2.5.7.1	膨胀聚苯板-垂直于板面方向的抗拉强度	膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 JG 149-2003		维持
2	产品质量检验	2.6	电子电气-电线电缆	2.6.1	额定电压 1kV（Um=1.2kV）和 3kV（Um=3.6kV）电缆	2.6.1.1	电压试验	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第 1 部分：额定电压 1kV（Um=1.2kV）和 3kV（Um=3.6kV）电缆 GB/T 31840.1-2015		维持
2	产品质量检验	2.7	日用化工产品-涂料	2.7.1	硅酸盐复合绝热涂料	2.7.1.1	高温后抗拉强度	硅酸盐复合绝热涂料 GB/T 17371-2008		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.1	均压环布置	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防	3.1.1.2	防雷装置尺寸	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					雷装置			21431-2015		
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.3	防雷装置敷设	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.4	防雷装置材料规格	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.5	支架垂直拉力	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.6	安全距离	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.7	泄漏电流	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.8	绝缘电阻	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.9	土壤电阻率	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.10	过渡电阻	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.11	连接点间距	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.12	支架布置	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.13	网格尺寸	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.14	引下线布置	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：32　　对象数：199　　参数数：2140

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.15	工频接地电阻	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.16	敷设间距	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.17	环路电阻	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.18	压敏电压	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.19	接闪器保护范围	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持

以下空白

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司中泰分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰街 181 号 B 栋 5 层
领域数：2　　类别数：10　　对象数：61　　参数数：419

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-桥梁工程	1.1.1	混凝土构件	1.1.1.1	氯离子含量	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-桥梁工程	1.1.1	混凝土构件	1.1.1.2	氯离子含量	《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.1	公路交通-桥梁工程	1.1.1	混凝土构件	1.1.1.3	氯离子含量	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司中泰分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰街 181 号 B 栋 5 层
领域数：2　类别数：10　对象数：61　参数数：419

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-桥梁工程	1.1.2	混凝土结构	1.1.2.1	氯离子含量	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/ T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-桥梁工程	1.1.3	桥梁结构及构件	1.1.3.1	氯离子含量	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECSG:J50-01-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.1	外加剂和无机防水材料	1.2.1.1	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.1	外加剂和无机防水材料	1.2.1.2	总碱量/碱含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.1	外加剂和无机防水材料	1.2.1.3	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.1	外加剂和无机防水材料	1.2.1.4	固体含量/含固量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.1	外加剂和无机防水材料	1.2.1.5	pH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.1	外加剂和无机防水材	1.2.1.6	总碱量/碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司中泰分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰街 181 号 B 栋 5 层
领域数：2　类别数：10　对象数：61　参数数：419

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.1	外加剂和无机防水材料	1.2.1.7	氯离子含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.1	外加剂和无机防水材料	1.2.1.8	含水率/含水量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.1	外加剂和无机防水材料	1.2.1.9	含水率/含水量	喷射混凝土用速凝剂 JC/T 477-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	嵌缝密封材料	1.2.2.1	体积膨胀倍率	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	嵌缝密封材料	1.2.2.2	密封胶条与硅酮结构胶、硅酮密封胶相容性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.3	混凝土用水	1.2.3.1	氯离子含量	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.3	混凝土用水	1.2.3.2	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 重量法 GB/T11899-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.3	混凝土用水	1.2.3.3	碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司中泰分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰街 181 号 B 栋 5 层
领域数：2　类别数：10　对象数：61　参数数：419

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.3	混凝土用水	1.2.3.4	不溶物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.3	混凝土用水	1.2.3.5	pH 值	水质 pH 值的测定玻璃电极法 GB/T6920-1986		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.3	混凝土用水	1.2.3.6	可溶物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.4	材料放射性	1.2.4.1	外照射指数	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.4	材料放射性	1.2.4.2	内照射指数	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.5	混凝土	1.2.5.1	氯离子含量	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	灯具及其附件	1.2.6.1	谐波含量	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	灯具及其附件	1.2.6.2	相关色温	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司中泰分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰街 181 号 B 栋 5 层
领域数：2　类别数：10　对象数：61　参数数：419

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	灯具及其附件	1.2.6.3	显色指数	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	灯具及其附件	1.2.6.4	功率因数	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	灯具及其附件	1.2.6.5	镇流器能效因数	高压钠灯用镇流器能效限定值及节能评价值 GB 19574-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	灯具及其附件	1.2.6.6	谐波电流	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	灯具及其附件	1.2.6.7	相关色温	放电灯（荧光灯除外）特性测量方法 GB/T 13434-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	灯具及其附件	1.2.6.8	相关色温	双端荧光灯性能要求 GB/T 10682-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	灯具及其附件	1.2.6.9	相关色温	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	灯具及其附件	1.2.6.10	相关色温	白炽灯泡光电参数的测量方法 GB/T 15043-2008		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司中泰分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰街 181 号 B 栋 5 层
领域数：2　类别数：10　对象数：61　参数数：419

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	灯具及其附件	1.2.6.11	相关色温	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	灯具及其附件	1.2.6.12	相关色温	光源显色性评价方法 GB/T 5702-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	灯具及其附件	1.2.6.13	相关色温	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	灯具及其附件	1.2.6.14	显色指数	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	灯具及其附件	1.2.6.15	显色指数	放电灯（荧光灯除外）特性测量方法 GB/T 13434-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	灯具及其附件	1.2.6.16	显色指数	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	灯具及其附件	1.2.6.17	显色指数	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	灯具及其附件	1.2.6.18	显色指数	光源显色性评价方法 GB/T 5702-2019		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司中泰分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰街 181 号 B 栋 5 层
领域数：2　类别数：10　对象数：61　参数数：419

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	灯具及其附件	1.2.6.19	显色指数	双端荧光灯性能要求 GB/T 10682-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	灯具及其附件	1.2.6.20	光效/初始光效/灯具效能	普通照明用非定向自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	灯具及其附件	1.2.6.21	光效/初始光效/灯具效能	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	灯具及其附件	1.2.6.22	光效/初始光效/灯具效能	反射型自镇流 LED 灯性能测试方法 GB/T 29295-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	灯具及其附件	1.2.6.23	光效/初始光效/灯具效能	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	灯具及其附件	1.2.6.24	光效/初始光效/灯具效能	嵌入式 LED 灯具性能要求 GB/T 30413-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	灯具及其附件	1.2.6.25	光效/初始光效/灯具效能	LED 筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	灯具及其附件	1.2.6.26	光通量	白炽灯泡光电参数的测量方法 GB/T 15043-2008		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司中泰分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰街 181 号 B 栋 5 层
领域数：2　类别数：10　对象数：61　参数数：419

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	灯具及其附件	1.2.6.27	光通量	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T 9468-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	灯具及其附件	1.2.6.28	光通量	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	灯具及其附件	1.2.6.29	光通量	双端荧光灯性能要求 GB/T 10682-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	灯具及其附件	1.2.6.30	光通量	光通量的测量方法试 GB/T 26178-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	灯具及其附件	1.2.6.31	光通量	灯具的光度测试和分布光度学 GB/T 22907-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	灯具及其附件	1.2.6.32	光通量	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	灯具及其附件	1.2.6.33	光通量	放电灯（荧光灯除外）特性测量方法 GB/T 13434-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	灯具及其附件	1.2.6.34	光通量	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司中泰分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰街 181 号 B 栋 5 层
领域数：2　类别数：10　对象数：61　参数数：419

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	灯具及其附件	1.2.6.35	功率因数	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	灯具及其附件	1.2.6.36	功率因数	普通照明用非定向自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	灯具及其附件	1.2.6.37	功率因数	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	灯具及其附件	1.2.6.38	功率	双端荧光灯性能要求 GB/T 10682-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	灯具及其附件	1.2.6.39	功率	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	灯具及其附件	1.2.6.40	功率	反射型自镇流 LED 灯性能测试方法 GB/T 29295-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	灯具及其附件	1.2.6.41	功率	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	灯具及其附件	1.2.6.42	功率	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司中泰分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰街 181 号 B 栋 5 层
领域数：2　　类别数：10　　对象数：61　　参数数：419

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	灯具及其附件	1.2.6.43	功率	白炽灯泡光电参数的测量方法 GB/T 15043-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	灯具及其附件	1.2.6.44	灯具的输入电流谐波试验	电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)GB 17625.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	灯具及其附件	1.2.6.45	灯具的光输出比（LOR）/光通输出比（灯具）（LOR）/灯具效率	灯具的光度测试和分布光度学 GB/T 22907-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	灯具及其附件	1.2.6.46	灯具的光输出比（LOR）/光通输出比（灯具）（LOR）/灯具效率	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T 9468-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	灯具及其附件	1.2.6.47	功率	放电灯（荧光灯除外）特性测量方法 GB/T 13434-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	灯具及其附件	1.2.6.48	谐波电流	电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A） GB 17625.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.7	建筑用密封胶	1.2.7.1	剥离粘结性	建筑密封材料试验方法 第18部分：剥离粘结性的测定 GB/T 13477.18-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.7	建筑用密封胶	1.2.7.2	质量损失率	建筑密封材料试验方法 第19部分：质量与体积变化的测定 GB/T		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司中泰分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰街 181 号 B 栋 5 层
领域数：2　　类别数：10　　对象数：61　　参数数：419

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							13477.19-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.7	建筑用密封胶	1.2.7.3	热老化	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.7	建筑用密封胶	1.2.7.4	密度	建筑密封材料试验方法 第2部分：密度的测定 GB/T 13477.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.7	建筑用密封胶	1.2.7.5	下垂度	建筑密封材料试验方法 第6部分：流动性的测定 GB/T 13477.6-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.7	建筑用密封胶	1.2.7.6	流动性	建筑密封材料试验方法 第6部分：流动性的测定 GB/T 13477.6-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.7	建筑用密封胶	1.2.7.7	表干时间	建筑密封材料试验方法 第5部分：表干时间的测定 GB/T 13477.5-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.7	建筑用密封胶	1.2.7.8	弹性恢复率	建筑密封材料试验方法 第17部分：弹性恢复率的测定 GB/T 13477.17-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.7	建筑用密封胶	1.2.7.9	挤出性	建筑密封材料试验方法 第3部分：使用标准器具测定密封材料挤出性的方法 GB/T 13477.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.7	建筑用密封胶	1.2.7.10	适用期	建筑密封材料试验方法 第3部分：使用标准器具测定密封材料		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司中泰分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰街 181 号 B 栋 5 层
领域数：2　　类别数：10　　对象数：61　　参数数：419

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							挤出性的方法 GB/T 13477.3-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.7	建筑用密封胶	1.2.7.11	浸水后定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第11部分：浸水后定伸粘结性 GB/T 13477.11-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.7	建筑用密封胶	1.2.7.12	紫外线辐照后粘结性	建筑密封材料试验方法 第10部分：定伸粘结性的测定 GB/T 13477.10-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.7	建筑用密封胶	1.2.7.13	紫外线辐照后-水浸后定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第10部分：定伸粘结性的测定 GB/T 13477.10-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.7	建筑用密封胶	1.2.7.14	与附件的相容性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.7	建筑用密封胶	1.2.7.15	与基材的粘结性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.7	建筑用密封胶	1.2.7.16	邵氏硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.7	建筑用密封胶	1.2.7.17	-20℃拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第8部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.7	建筑用密封胶	1.2.7.18	拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第8部分：拉伸粘结性的测定 GBT		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司中泰分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰街 181 号 B 栋 5 层
领域数：2　　类别数：10　　对象数：61　　参数数：419

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							13477.8-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.8	土工合成材料	1.2.8.1	厚度	土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第1部分：单层产品 GB/T 13761.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.8	土工合成材料	1.2.8.2	网眼尺寸	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.8	土工合成材料	1.2.8.3	梯形撕裂试验	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.8	土工合成材料	1.2.8.4	撕破强力	土工合成材料 梯形法撕破强力的测定 GB/T 13763-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.8	土工合成材料	1.2.8.5	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.8	土工合成材料	1.2.8.6	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.8	土工合成材料	1.2.8.7	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司中泰分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰街 181 号 B 栋 5 层
领域数：2　　类别数：10　　对象数：61　　参数数：419

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.8	土工合成材料	1.2.8.8	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法 GB/T 3923.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.8	土工合成材料	1.2.8.9	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法 GB/T 16989-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.8	土工合成材料	1.2.8.10	断裂伸长率/标称伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.8	土工合成材料	1.2.8.11	断裂伸长率	玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.8	土工合成材料	1.2.8.12	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.8	土工合成材料	1.2.8.13	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.8	土工合成材料	1.2.8.14	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.8	土工合成材料	1.2.8.15	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司中泰分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰街 181 号 B 栋 5 层
领域数：2　　类别数：10　　对象数：61　　参数数：419

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测						伸/拉伸强度			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.8	土工合成材料	1.2.8.16	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸	土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法 GB/T 16989-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.8	土工合成材料	1.2.8.17	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法 GB/T 3923.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.8	土工合成材料	1.2.8.18	断裂强力	玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.8	土工合成材料	1.2.8.19	动态穿孔	土工布及其有关产品 动态穿孔试验 落锥法 GB/T 17630-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.8	土工合成材料	1.2.8.20	顶破强力	合成材料 静态顶破试验（CBR 法）GB/T 14800-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.8	土工合成材料	1.2.8.21	等效孔径/有效孔径	土工布及其有关产品 有效孔径的测定 干筛法 GB/T 14799-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.8	土工合成材料	1.2.8.22	等效孔径	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.8	土工合成材料	1.2.8.23	单位面积质量	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司中泰分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰街 181 号 B 栋 5 层
领域数：2　　类别数：10　　对象数：61　　参数数：419

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.8	土工合成材料	1.2.8.24	单位面积质量	土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法 GB/T 13762-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.8	土工合成材料	1.2.8.25	单位面积质量	塘渣制品试验方法 第 3 部分：单位面积质量的测定 GB/T 9914.3-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.8	土工合成材料	1.2.8.26	垂直渗透系数	土工布及其有关产品无负荷时垂直渗透特性的测定 GB/T 15789-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.8	土工合成材料	1.2.8.27	垂直渗透系数	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.8	土工合成材料	1.2.8.28	网眼目数	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.9	金属化学分析	1.2.9.1	锰	钢铁及合金 锰含量的测定 高碘酸钠（钾）分光光度法 GB/T 223.63-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.9	金属化学分析	1.2.9.2	碳	钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）GB/T20123-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.9	金属化学分析	1.2.9.3	镍	钢铁及合金化学分析方法 丁二酮肟重量法测定镍量 GB/T		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司中泰分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰街 181 号 B 栋 5 层
领域数：2　　类别数：10　　对象数：61　　参数数：419

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							223.25-1994		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.9	金属化学分析	1.2.9.4	钼	钢铁及合金 钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法 GB/T 223.26-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.9	金属化学分析	1.2.9.5	硫	钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）GB/T20123-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.9	金属化学分析	1.2.9.6	磷	钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法 GB/T 223.59-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.9	金属化学分析	1.2.9.7	铬	钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法 GB/T 223.11-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.9	金属化学分析	1.2.9.8	硅	钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法 GB/T 223.5-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.10	防水卷材	1.2.10.1	尺寸稳定性/加热伸缩量/热处理尺寸变化率/尺寸稳定性/尺寸变化率（热老化）/尺寸变化（热稳定性）	建筑防水卷材试验方法 第 13 部分：沥青防水卷材 尺寸稳定性 GB/T 328.12-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.10	防水卷材	1.2.10.2	低温柔性（热老化）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司中泰分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰街 181 号 B 栋 5 层
领域数：2　类别数：10　对象数：61　参数数：419

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.10	防水卷材	1.2.10.3	粘结剥离强度	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.10	防水卷材	1.2.10.4	粘合强度/粘结剥离强度	硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定 GB/T 532-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.10	防水卷材	1.2.10.5	与后浇混凝土、水泥砂浆浸水后剥离强度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.10	防水卷材	1.2.10.6	与后浇混凝土、水泥砂浆剥离强度（无处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.10	防水卷材	1.2.10.7	撕裂性能/钉杆撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第18部分:沥青防水卷材 撕裂性能（钉杆法）GB/T 328.18-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.10	防水卷材	1.2.10.8	撕裂性/梯形撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第19部分:高分子防水卷材 撕裂性 GB/T 328.19-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.10	防水卷材	1.2.10.9	撕裂强度/直角撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.10	防水卷材	1.2.10.10	热稳定性（尺寸变化率）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司中泰分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰街 181 号 B 栋 5 层
领域数：2　类别数：10　对象数：61　参数数：419

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.10	防水卷材	1.2.10.11	热老化	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.10	防水卷材	1.2.10.12	热老化	建筑防水材料老化试验方法 GB/T 18244-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.10	防水卷材	1.2.10.13	热处理尺寸变化率	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.10	防水卷材	1.2.10.14	耐热性/耐热度	建筑防水卷材试验方法 第11部分:沥青防水卷材 耐热性 GB/T 328.11-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.10	防水卷材	1.2.10.15	耐热性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.10	防水卷材	1.2.10.16	拉伸应变性能/拉伸性能（无处理）/最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/最断裂伸长率/沥青断裂延伸率	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.10	防水卷材	1.2.10.17	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸	建筑防水卷材试验方法 第9部分:高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司中泰分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰街 181 号 B 栋 5 层
领域数：2　类别数：10　对象数：61　参数数：419

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测						率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/最断裂伸长率/沥青断裂延伸率）			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.10	防水卷材	1.2.10.18	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/最断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第8部分:沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.10	防水卷材	1.2.10.19	拉伸性能（无处理）（拉伸强度/拉力/断裂伸长率）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.10	防水卷材	1.2.10.20	拉伸强度/拉断伸长率	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.10	防水卷材	1.2.10.21	可溶物含量/浸涂材料总量	建筑防水卷材试验方法 第26部分:沥青防水卷材 可溶物含量（浸涂材料含量）GB/T 328.26-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.10	防水卷材	1.2.10.22	抗穿孔性	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.10	防水卷材	1.2.10.23	卷材下表面沥青涂盖层厚度	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司中泰分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰街 181 号 B 栋 5 层
领域数：2　类别数：10　对象数：61　参数数：419

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.10	防水卷材	1.2.10.24	卷材下表面沥青涂盖层厚度	建筑防水卷材试验方法 第5部分:高分子防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.10	防水卷材	1.2.10.25	卷材下表面沥青涂盖层厚度	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.10	防水卷材	1.2.10.26	接缝剥离性能/接缝剥离强度/接缝剥离性	建筑防水卷材试验方法 第21部分 高分子防水卷材 接缝剥离性能 GB/T 328.21-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.10	防水卷材	1.2.10.27	接缝剥离性能/剥离强度（卷材与卷材）	建筑防水卷材试验方法 第20部分:沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.10	防水卷材	1.2.10.28	低温弯折性（无处理）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.10	防水卷材	1.2.10.29	低温弯折性	建筑防水卷材试验方法 第15部分:高分子防水卷材 低温弯折性 GB/T 328.15-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.10	防水卷材	1.2.10.30	低温弯折性	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.10	防水卷材	1.2.10.31	低温柔性/低温柔度/柔度/低温柔性	建筑防水卷材试验方法 第14部分:沥青防水卷材 低温柔性		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司中泰分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰街 181 号 B 栋 5 层
领域数：2　类别数：10　对象数：61　参数数：419

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 328.14-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.10	防水卷材	1.2.10.32	低温柔性（热老化）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.10	防水卷材	1.2.10.33	低温柔性（热老化）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.10	防水卷材	1.2.10.34	低温柔性（热老化）	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.10	防水卷材	1.2.10.35	尺寸稳定性/加热伸缩量/热处理尺寸变化率/尺寸稳定性/尺寸变化率（热老化）/尺寸变化（热稳定性）	建筑防水卷材试验方法 第 13 部分：高分子防水卷材 尺寸稳定性 GB/T 328.13-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.10	防水卷材	1.2.10.36	尺寸变化率（热老化）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.10	防水卷材	1.2.10.37	尺寸变化率	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.10	防水卷材	1.2.10.38	尺寸变化率	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司中泰分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰街 181 号 B 栋 5 层
领域数：2　类别数：10　对象数：61　参数数：419

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.10	防水卷材	1.2.10.39	不透水性/渗水	建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性 GB/T 328.10-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.10	防水卷材	1.2.10.40	不透水性	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.10	防水卷材	1.2.10.41	PY 卷材撕裂力	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.10	防水卷材	1.2.10.42	接缝剥离强度	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材 接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.10	防水卷材	1.2.10.43	压缩性能/异型片抗压强度	塑料压缩性能的测定 GB/T 1041-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.10	防水卷材	1.2.10.44	热稳定性	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.11	建筑用硅酮结构密封胶	1.2.11.1	最大强度伸长率	玻璃幕墙粘结可靠性检测评估技术标准 JGJ/T 413-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.11	建筑用硅酮结构密封胶	1.2.11.2	拉伸粘结强度	玻璃幕墙粘结可靠性检测评估技术标准 JGJ/T 413-2019		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司中泰分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰街 181 号 B 栋 5 层
领域数：2　类别数：10　对象数：61　参数数：419

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.11	建筑用硅酮结构密封胶	1.2.11.3	结构胶现场检测	建筑幕墙工程检测方法标准 JGJ/T 324-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.11	建筑用硅酮结构密封胶	1.2.11.4	热老化	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.11	建筑用硅酮结构密封胶	1.2.11.5	下垂度	建筑密封材料试验方法 第 6 部分：流动性的测定 GB/T 13477.6-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.11	建筑用硅酮结构密封胶	1.2.11.6	表干时间	建筑密封材料试验方法 第 5 部分：表干时间的测定 GB/T 13477.5-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.11	建筑用硅酮结构密封胶	1.2.11.7	与附件的相容性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.11	建筑用硅酮结构密封胶	1.2.11.8	与基材的粘结性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.12	水泥与掺合料	1.2.12.1	游离氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.12	水泥与掺合料	1.2.12.2	氧化镁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司中泰分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰街 181 号 B 栋 5 层
领域数：2　类别数：10　对象数：61　参数数：419

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.12	水泥与掺合料	1.2.12.3	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.12	水泥与掺合料	1.2.12.4	三氧化硫	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.12	水泥与掺合料	1.2.12.5	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.12	水泥与掺合料	1.2.12.6	不溶物	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.12	水泥与掺合料	1.2.12.7	氧化钾和氧化钠（碱含量）	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.13	材料有害物质含量	1.2.13.1	甲醛释放量	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.13	材料有害物质含量	1.2.13.2	乙二醇醚及其酯含量	色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法 GB/T 23986-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.13	材料有害物质含量	1.2.13.3	总挥发性有机物	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司中泰分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰街 181 号 B 栋 5 层
领域数：2　类别数：10　对象数：61　参数数：419

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.13	材料有害物质含量	1.2.13.4	游离甲醛	水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 23993-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.13	材料有害物质含量	1.2.13.5	游离甲醛	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.13	材料有害物质含量	1.2.13.6	甲醛释放量	室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 GB 18580-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.13	材料有害物质含量	1.2.13.7	甲醛释放量	室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 GB 18584-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.13	材料有害物质含量	1.2.13.8	甲醛	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.13	材料有害物质含量	1.2.13.9	甲苯+二甲苯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.13	材料有害物质含量	1.2.13.10	甲苯、二甲苯、乙苯	涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法 GB/T 23990-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.13	材料有害物质含量	1.2.13.11	挥发性有机化合物（voc）	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB18582-2020		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司中泰分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰街 181 号 B 栋 5 层
领域数：2　类别数：10　对象数：61　参数数：419

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.13	材料有害物质含量	1.2.13.12	挥发性有机化合物	色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 差值法 GB/T 23985-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.13	材料有害物质含量	1.2.13.13	挥发性有机化合物	色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 气相色谱法 GB/T 23986-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.13	材料有害物质含量	1.2.13.14	挥发物	室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB 18586-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.13	材料有害物质含量	1.2.13.15	材料游离甲醛释放量（环境测试舱法）	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.13	材料有害物质含量	1.2.13.16	材料 VOC 释放量（环境测试舱法）	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.13	材料有害物质含量	1.2.13.17	苯	涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法 GB/T 23990-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.13	材料有害物质含量	1.2.13.18	苯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.13	材料有害物质含量	1.2.13.19	氨释放量	混凝土外加剂中释放氨的限量 GB 18588-2001		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司中泰分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰街 181 号 B 栋 5 层
领域数：2　类别数：10　对象数：61　参数数：419

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.13	材料有害物质含量	1.2.13.20	甲苯二异氰酸酯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	建筑涂料、腻子	1.2.14.1	低温稳定性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	建筑涂料、腻子	1.2.14.2	漆膜的划格试验/附着力（划格法）	色漆和清漆漆膜的划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	建筑涂料、腻子	1.2.14.3	耐沾污性	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	建筑涂料、腻子	1.2.14.4	耐沾污性	建筑涂料涂层耐沾污性试验方法 GB/T 9780-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	建筑涂料、腻子	1.2.14.5	耐洗刷性	建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定 GB/T 9266-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	建筑涂料、腻子	1.2.14.6	耐洗刷性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	建筑涂料、腻子	1.2.14.7	耐水性	漆膜耐水性测定法 GB/T 1733-1993		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司中泰分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰街 181 号 B 栋 5 层
领域数：2　类别数：10　对象数：61　参数数：419

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	建筑涂料、腻子	1.2.14.8	耐碱性	建筑涂料 涂层耐碱性的测定 GB/T 9265-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	建筑涂料、腻子	1.2.14.9	耐碱性	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	建筑涂料、腻子	1.2.14.10	耐冻融循环性/涂层耐温变性	建筑涂料涂层耐温变性试验法 JG/T 25-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	建筑涂料、腻子	1.2.14.11	密度	色漆和清漆 密度的测定 比重瓶法 GB/T 6750-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	建筑涂料、腻子	1.2.14.12	抗压强度	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	建筑涂料、腻子	1.2.14.13	抗压强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	建筑涂料、腻子	1.2.14.14	抗拉强度	硅酸盐复合绝热涂料 GB/T 17371-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	建筑涂料、腻子	1.2.14.15	浸水后拉伸粘结强度	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司中泰分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰街 181 号 B 栋 5 层
领域数：2　类别数：10　对象数：61　参数数：419

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	建筑涂料、腻子	1.2.14.16	浸水后的粘结强度	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	建筑涂料、腻子	1.2.14.17	浆体密度	硅酸盐复合绝热涂料 GB/T 17371-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	建筑涂料、腻子	1.2.14.18	浆体 pH 值	硅酸盐复合绝热涂料 GB/T 17371-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	建筑涂料、腻子	1.2.14.19	机械稳定性	建筑涂料用乳液 GB/T 20623-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	建筑涂料、腻子	1.2.14.20	干燥时间	漆膜、腻子膜干燥时间测定方法 GB/1728-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	建筑涂料、腻子	1.2.14.21	干密度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	建筑涂料、腻子	1.2.14.22	干密度	硅酸盐复合绝热涂料 GB/T 17371-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	建筑涂料、腻子	1.2.14.23	附着力(划圈法)	漆膜划圈试验 GB/T 1720-2020		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司中泰分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰街 181 号 B 栋 5 层
领域数：2　类别数：10　对象数：61　参数数：419

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	建筑涂料、腻子	1.2.14.24	对比率	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	建筑涂料、腻子	1.2.14.25	对比率	色漆和清漆 遮盖力的测定 第 1 部分：白色和浅色漆对比率的测定 GB/T 23981.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	建筑涂料、腻子	1.2.14.26	打磨性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	建筑涂料、腻子	1.2.14.27	PH 值	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	建筑涂料、腻子	1.2.14.28	打磨性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	建筑涂料、腻子	1.2.14.29	初期干燥抗裂性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	建筑涂料、腻子	1.2.14.30	贮存稳定性/低温贮存稳定性/热贮存稳定性/低温稳定性/结皮性	乳胶漆耐冻融性的测定 GB/T 9268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	建筑涂料、腻子	1.2.14.31	贮存稳定性	建筑涂料用乳液 GB/T 20623-2006		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司中泰分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰街 181 号 B 栋 5 层
领域数：2　类别数：10　对象数：61　参数数：419

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	建筑涂料、腻子	1.2.14.32	粘结强度	硅酸盐复合绝热涂料 GB/T 17371-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	建筑涂料、腻子	1.2.14.33	粘结强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	建筑涂料、腻子	1.2.14.34	早期耐水性	钢结构用水性防腐涂料 HG/T 5176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	建筑涂料、腻子	1.2.14.35	涂膜外观	钢结构用水性防腐涂料 HG/T 5176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	建筑涂料、腻子	1.2.14.36	体积收缩率	硅酸盐复合绝热涂料 GB/T 17371-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	建筑涂料、腻子	1.2.14.37	施工性	钢结构用水性防腐涂料 HG/T 5176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	建筑涂料、腻子	1.2.14.38	闪锈抑制性	钢结构用水性防腐涂料 HG/T 5176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	建筑涂料、腻子	1.2.14.39	容器中状态	钢结构用水性防腐涂料 HG/T 5176-2017		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司中泰分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰街 181 号 B 栋 5 层
领域数：2　类别数：10　对象数：61　参数数：419

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	建筑涂料、腻子	1.2.14.40	初期干燥抗裂性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	建筑涂料、腻子	1.2.14.41	标准状态下的粘结强度	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	建筑涂料、腻子	1.2.14.42	标准状态拉伸粘结强度	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	建筑涂料、腻子	1.2.14.43	标准状态下的粘结强度	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	建筑涂料、腻子	1.2.14.44	附着力（拉开法）	色漆和清漆 拉开法附着力试验 GB/T 5210-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.15	木质素纤维	1.2.15.1	pH 值	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.16	加固用胶粘剂	1.2.16.1	抗弯强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.16	加固用胶粘剂	1.2.16.2	伸长率	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司中泰分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰街 181 号 B 栋 5 层
领域数：2　类别数：10　对象数：61　参数数：419

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.16	加固用胶粘剂	1.2.16.3	劈裂抗拉强度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.16	加固用胶粘剂	1.2.16.4	抗拉强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.16	加固用胶粘剂	1.2.16.5	钢对混凝土正拉粘结强度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.16	加固用胶粘剂	1.2.16.6	钢对混凝土正拉粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.16	加固用胶粘剂	1.2.16.7	不挥发物含量	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.16	加固用胶粘剂	1.2.16.8	不挥发物含量	胶粘剂不挥发物含量的测定 GB/T 2793-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.16	加固用胶粘剂	1.2.16.9	下垂度	建筑密封材料试验方法 第6部分：流动性的测定 GB/T 13477.6-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.16	加固用胶粘剂	1.2.16.10	抗压强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司中泰分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰街 181 号 B 栋 5 层
领域数：2　类别数：10　对象数：61　参数数：419

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.16	加固用胶粘剂	1.2.16.11	受拉弹性模量	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.17	建筑用胶粘剂	1.2.17.1	冲击强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.18	砂(细集料	1.2.18.1	氯离子（氯化物）含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.18	砂(细集料	1.2.18.2	氯化物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.19	胶粘剂与密封材料	1.2.19.1	硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.19	胶粘剂与密封材料	1.2.19.2	压剪强度	干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.19	胶粘剂与密封材料	1.2.19.3	污染性	石材用建筑密封胶 GB/T 23261-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.19	胶粘剂与密封材料	1.2.19.4	晾置时间≥20min，拉伸粘结强度	陶瓷墙地砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司中泰分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰街 181 号 B 栋 5 层
领域数：2　类别数：10　对象数：61　参数数：419

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.19	胶粘剂与密封材料	1.2.19.5	拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第8部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.19	胶粘剂与密封材料	1.2.19.6	拉伸粘接强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.19	胶粘剂与密封材料	1.2.19.7	拉伸剪切强度/拉剪强度（不锈钢-不锈钢）	胶粘剂 拉伸剪切强度的测定（刚性材料对刚性材料）GB/T 7124-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.19	胶粘剂与密封材料	1.2.19.8	剪切粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.19	胶粘剂与密封材料	1.2.19.9	浸水后的拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.19	胶粘剂与密封材料	1.2.19.10	定伸粘结性/浸油后定伸粘结性	建筑材料密封试验方法 第10部分：定伸粘结性的测定 GB/T 13477.10-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.19	胶粘剂与密封材料	1.2.19.11	定伸粘结性/水-紫外线辐照后定伸性能/热处理后定伸粘结性/浸油处理后定伸粘结性	建筑窗用弹性密封胶 JC/T 485-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.20	有机防水涂料	1.2.20.1	冻融稳定性	合成树脂乳液试验方法 GB/T 11175-2021		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司中泰分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰街 181 号 B 栋 5 层
领域数：2　类别数：10　对象数：61　参数数：419

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.20	有机防水涂料	1.2.20.2	粘结强度（无处理）（粘结性/涂料与水泥混凝土的粘结强度）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.20	有机防水涂料	1.2.20.3	粘结强度（无处理）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.20	有机防水涂料	1.2.20.4	粘结强度	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.20	有机防水涂料	1.2.20.5	硬度（邵AM/邵A）	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.20	有机防水涂料	1.2.20.6	吸水率	建筑防水涂料用聚合物乳液 JC/T 1017-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.20	有机防水涂料	1.2.20.7	涂层抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.20	有机防水涂料	1.2.20.8	撕裂强度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.20	有机防水涂料	1.2.20.9	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶 撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司中泰分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰街 181 号 B 栋 5 层
领域数：2　类别数：10　对象数：61　参数数：419

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.20	有机防水涂料	1.2.20.10	耐热性/耐热度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.20	有机防水涂料	1.2.20.11	拉伸性能（无处理、标准条件）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.20	有机防水涂料	1.2.20.12	抗渗性	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.20	有机防水涂料	1.2.20.13	固体含量	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.20	有机防水涂料	1.2.20.14	固体含量	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.20	有机防水涂料	1.2.20.15	固体含量	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.20	有机防水涂料	1.2.20.16	干燥时间（表干时间/实干时间/烘干时间）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.20	有机防水涂料	1.2.20.17	干燥时间（表干时间/实干时间）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司中泰分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰街 181 号 B 栋 5 层
领域数：2　类别数：10　对象数：61　参数数：419

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.20	有机防水涂料	1.2.20.18	断裂伸长率（标准条件）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.20	有机防水涂料	1.2.20.19	低温弯折性（无处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.20	有机防水涂料	1.2.20.20	低温柔性（无处理）/低温柔性（标准条件）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.20	有机防水涂料	1.2.20.21	低温柔性（标准条件）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.20	有机防水涂料	1.2.20.22	不透水性	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.20	有机防水涂料	1.2.20.23	不透水性	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.1	混凝土外加剂	1.3.1.1	pH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.1	混凝土外加剂	1.3.1.2	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做电位滴定法	维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司中泰分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰街 181 号 B 栋 5 层
领域数：2　类别数：10　对象数：61　参数数：419

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.2	工程用水	1.3.2.1	氯离子含量	《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》GB 11896-89		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.2	工程用水	1.3.2.2	硫酸根（硫酸盐）	《混凝土用水标准》JGJ 63-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.2	工程用水	1.3.2.3	可溶物	《混凝土用水标准》JGJ 63-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.2	工程用水	1.3.2.4	不溶物	《混凝土用水标准》JGJ 63-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.2	工程用水	1.3.2.5	pH 值	《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》GB 6920-86		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.3	遇水膨胀橡胶	1.3.3.1	低温弯折	高分子防水材料 第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.3	遇水膨胀橡胶	1.3.3.2	低温试验	高分子防水材料 第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.4	掺合料	1.3.4.1	游离氧化钙	钢渣中游离氧化钙含量测定方法 YB/T 4328-2012		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司中泰分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰街 181 号 B 栋 5 层
领域数：2　类别数：10　对象数：61　参数数：419

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.4	掺合料	1.3.4.2	吸铵值	《矿物掺合料应用技术规范》GB/T51003-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.4	掺合料	1.3.4.3	碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做火焰光度计法（基准法）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.4	掺合料	1.3.4.4	二氧化硅含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做氯化铵重量法（基准法）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.4	掺合料	1.3.4.5	三氧化二铝含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 EDTA 直接滴定铁铝合量（基准法）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.4	掺合料	1.3.4.6	三氧化二铁含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做邻菲啰啉分光光度计法（基准法）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.5	止水带	1.3.5.1	硬度	高分子防水材料 第 2 部分：止水带 GB/T 18173.2-2014 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.5	止水带	1.3.5.2	拉伸强度	《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》GB/T 528-2009/ISO 37:2005		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司中泰分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰街 181 号 B 栋 5 层
领域数：2　　类别数：10　　对象数：61　　参数数：419

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.5	止水带	1.3.5.3	扯断伸长率	《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》 GB/T 528-2009/ISO 37:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.5	止水带	1.3.5.4	撕裂强度	高分子防水材料 第2部分：止水带 GB/T 18173.2-2014 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.6	无机结合料稳定材料	1.3.6.1	石灰有效氧化钙和氧化镁	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009	只做EDTA滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.6	无机结合料稳定材料	1.3.6.2	粉煤灰烧失量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	只做灼烧差减法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.7	土工合成材料	1.3.7.1	有效孔径	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.7	土工合成材料	1.3.7.2	土工格栅每延米拉伸断裂强度、断裂伸长率	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.7	土工合成材料	1.3.7.3	土工格栅、土工网网孔尺寸	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.3	公路交通-工程材料	1.3.7	土工合成材料	1.3.7.4	土工格室片单位宽度的断裂拉力和断裂伸长率	《土工合成材料塑料土工格室》GB/T 19274-2003《塑料 拉伸性能的测定 第		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司中泰分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰街 181 号 B 栋 5 层
领域数：2　　类别数：10　　对象数：61　　参数数：419

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							3部分：薄膜和薄片的试验条件》GB/T 1040.3-2006		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.7	土工合成材料	1.3.7.5	梯形撕破强力	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.7	土工合成材料	1.3.7.6	梯形撕破强力	《土工合成材料梯形法撕破强力的测定》 GB/T 13763-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.7	土工合成材料	1.3.7.7	特定伸长率下的拉伸强度	公路工程土工合成材料 第1部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.7	土工合成材料	1.3.7.8	塑料三维土工网垫拉伸强度	土工合成材料 塑料三维土工网垫 GB/T 18744-2002 土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.7	土工合成材料	1.3.7.9	塑料三维土工网垫厚度	《土工合成材料 塑料三维土工网垫》 GB/T 18744-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.7	土工合成材料	1.3.7.10	内孔尺寸	公路工程土工合成材料 第1部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.7	土工合成材料	1.3.7.11	抗拉强度	公路工程土工合成材料 第1部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	公路交通-工程材料	1.3.7	土工合成材料	1.3.7.12	垂直渗透性能	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司中泰分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰街 181 号 B 栋 5 层
领域数：2　　类别数：10　　对象数：61　　参数数：419

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.7	土工合成材料	1.3.7.13	标称伸长率	公路工程土工合成材料 第1部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.7	土工合成材料	1.3.7.14	CBR 顶破强力	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.7	土工合成材料	1.3.7.15	CBR 顶破强力	《土工合成材料 静态顶破试验（CBR 法）》 GB/T 14800-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.7	土工合成材料	1.3.7.16	玻璃纤维网眼尺寸和网眼目数	《玻璃纤维土工格栅》 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.7	土工合成材料	1.3.7.17	单位面积质量	公路工程土工合成材料 第1部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.8	建筑密封材料	1.3.8.1	下垂度	《建筑密封材料试验方法 第6部分：流动性的测定》 GB/T 13477.6-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.8	建筑密封材料	1.3.8.2	表干时间	《建筑密封材料试验方法 第5部分：表干时间的测定》 GB/T 13477.5-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	公路交通-工程材料	1.3.8	建筑密封材料	1.3.8.3	弹性恢复率	《建筑密封材料试验方法 第17部分：弹性恢复率的测定》		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司中泰分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰街 181 号 B 栋 5 层
领域数：2　　类别数：10　　对象数：61　　参数数：419

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 13477.17-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.8	建筑密封材料	1.3.8.4	剥离强度	《建筑密封材料试验方法 第18部分：剥离粘结性的测定》 GB/T 13477.18-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.9	粉煤灰	1.3.9.1	烧失量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017	只做灼烧差减法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.9	粉煤灰	1.3.9.2	烧失量	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009	只做灼烧差减法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.9	粉煤灰	1.3.9.3	二氧化硅	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017	只做氯化铵重量法（基准法）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.10	聚氯乙烯防水卷材	1.3.10.1	梯形撕裂强度	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011《建筑防水卷材试验方法 第19部分：高分子防水卷材 撕裂性能》 GB/T 328.19-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.10	聚氯乙烯防水卷材	1.3.10.2	热处理尺寸变化率	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.10	聚氯乙烯防水卷材	1.3.10.3	拉伸强度	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司中泰分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰街 181 号 B 栋 5 层
领域数：2　类别数：10　对象数：61　参数数：419

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.10	聚氯乙烯防水卷材	1.3.10.4	抗穿孔性	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.10	聚氯乙烯防水卷材	1.3.10.5	断裂伸长率	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.11	沥青路面用纤维	1.3.11.1	pH 值	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.12	砖及砌体构件	1.3.12.1	放射性	《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.13	矿渣粉	1.3.13.1	三氧化硫含量	《粒化高炉矿渣的化学分析方法》 GB/T27975-2011	只做硫酸钡重量法（基准法）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.13	矿渣粉	1.3.13.2	烧失量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017	只做灼烧差减法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.13	矿渣粉	1.3.13.3	烧失量	《粒化高炉矿渣的化学分析方法》 GB/T27975-2011	只做灼烧差减法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.14	土	1.3.14.1	烧失量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司中泰分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰街 181 号 B 栋 5 层
领域数：2　类别数：10　对象数：61　参数数：419

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.14	土	1.3.14.2	易溶盐总量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.15	钢渣	1.3.15.1	三氧化二铝	《 钢渣化学分析方法》 YB/T 140-2009	只做直接滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.15	钢渣	1.3.15.2	三氧化二铁	《 钢渣化学分析方法》 YB/T 140-2009	只做EDTA直接滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.16	预铺/湿铺防水卷材	1.3.16.1	钉杆撕裂强度	《建筑防水卷材试验方法 第 18 部分：沥青防水卷材 撕裂性能（钉杆法）》 GB/T 328.18-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.17	水泥	1.3.17.1	碱含量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020	只做火焰光度计法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.17	水泥	1.3.17.2	烧失量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017	只做灼烧差减法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.17	水泥	1.3.17.3	氯离子含量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-附属工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.1	氯离子含量	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司中泰分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰街 181 号 B 栋 5 层
领域数：2　类别数：10　对象数：61　参数数：419

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程环境-环境工程	1.5.1	土壤放射性	1.5.1.1	土壤氡浓度	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程环境-环境工程	1.5.1	土壤放射性	1.5.1.2	土壤表面氡析出率	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程环境-环境工程	1.5.2	空气污染物含量	1.5.2.1	氡	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程环境-环境工程	1.5.2	空气污染物含量	1.5.2.2	氡	空气中氡浓度的闪烁瓶测定方法 GBZ/T 155-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程环境-环境工程	1.5.2	空气污染物含量	1.5.2.3	总挥发性有机化合物(TVOC)	室内空气质量标准 GB/T 18883-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程环境-环境工程	1.5.2	空气污染物含量	1.5.2.4	苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程环境-环境工程	1.5.2	空气污染物含量	1.5.2.5	总挥发性有机化合物（TVOC）	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程环境-环境工程	1.5.2	空气污染物含量	1.5.2.6	氡	T/CECS 569-2019《建筑室内空气中氡检测方法标准》	只做泵吸闪烁室法和静电收集法	维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司中泰分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰街 181 号 B 栋 5 层
领域数：2　类别数：10　对象数：61　参数数：419

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程环境-环境工程	1.5.2	空气污染物含量	1.5.2.7	苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程环境-环境工程	1.5.2	空气污染物含量	1.5.2.8	甲醛	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程环境-环境工程	1.5.2	空气污染物含量	1.5.2.9	甲醛	居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法 GB/T 16129-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程环境-环境工程	1.5.2	空气污染物含量	1.5.2.10	甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程环境-环境工程	1.5.2	空气污染物含量	1.5.2.11	甲苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程环境-环境工程	1.5.2	空气污染物含量	1.5.2.12	二甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程环境-环境工程	1.5.2	空气污染物含量	1.5.2.13	二甲苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程环境-环境工程	1.5.2	空气污染物含量	1.5.2.14	氧气	环境空气中氧的标准测量方法 GB/T 14582-1993		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司中泰分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰街 181 号 B 栋 5 层
领域数：2　类别数：10　对象数：61　参数数：419

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.1	建筑密封胶	1.6.1.1	定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 10 部分：定伸粘结性的测定 GB/T 13477.10-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.2	混凝土骨料（细骨料）	1.6.2.1	氯离子含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.3	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.6.3.1	放射性	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.4	混凝土骨料（粗骨料）	1.6.4.1	氯离子含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.5	外加剂	1.6.5.1	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.5	外加剂	1.6.5.2	固体含量（含固量）	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.5	外加剂	1.6.5.3	PH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.5	外加剂	1.6.5.4	固体含量（含固量）	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司中泰分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰街 181 号 B 栋 5 层
领域数：2　类别数：10　对象数：61　参数数：419

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.6	混凝土	1.6.6.1	氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.7	防水卷材	1.6.7.1	撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 18 部分：沥青防水卷材 撕裂性能（钉杆法）GB/T 328.18-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.7	防水卷材	1.6.7.2	撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 19 部分：高分子防水卷材 撕裂性能 GB/T 328.19-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.7	防水卷材	1.6.7.3	卷材下表面沥青涂盖层厚度	建筑防水卷材试验方法第 4 部分：沥青防水卷材厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.8	土工合成材料检测	1.6.8.1	伸长率	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.8	土工合成材料检测	1.6.8.2	伸长率	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.8	土工合成材料检测	1.6.8.3	伸长率	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T 3923.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.8	土工合成材料检测	1.6.8.4	拉伸强度	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司中泰分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰街 181 号 B 栋 5 层
领域数：2　类别数：10　对象数：61　参数数：419

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.8	土工合成材料检测	1.6.8.5	拉伸强度	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.8	土工合成材料检测	1.6.8.6	拉伸强度	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T 3923.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.8	土工合成材料检测	1.6.8.7	厚度	土工布 多层产品中单层厚度的测定 GB/T 17598-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.8	土工合成材料检测	1.6.8.8	厚度	土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第 1 部分：单层产品 GB/T 13761.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.8	土工合成材料检测	1.6.8.9	圆柱顶破强力	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.8	土工合成材料检测	1.6.8.10	圆柱顶破强力	土工合成材料 静态顶破试验（CBR 法）GB/T 14800-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.8	土工合成材料检测	1.6.8.11	撕裂强力	土工合成材料 梯形法撕破强力的测定 GB/T 13763-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.8	土工合成材料检测	1.6.8.12	撕裂强力	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司中泰分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰街 181 号 B 栋 5 层
领域数：2　类别数：10　对象数：61　参数数：419

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.8	土工合成材料检测	1.6.8.13	厚度	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.8	土工合成材料检测	1.6.8.14	单位面积质量	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.8	土工合成材料检测	1.6.8.15	单位面积质量	土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法 GB/T 13762-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.8	土工合成材料检测	1.6.8.16	单位面积质量	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-胶粘剂	2.1.1	陶瓷砖胶粘剂	2.1.1.1	拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
2	产品质量检验	2.2	电子电气-照明	2.2.1	高压放电灯（荧光灯除外）控制装置	2.2.1.1	电子控制装置的输入功率和输出功率	灯控制装置的效率要求 第 2 部分：高压放电灯（荧光灯除外）控制装置效率的测量方法 GB/T 32483.2-2021		维持
2	产品质量检验	2.2	电子电气-照明	2.2.1	高压放电灯（荧光灯除外）控制装置	2.2.1.2	电磁控制装置的功率损耗	灯控制装置的效率要求 第 2 部分：高压放电灯（荧光灯除外）控制装置效率的测量方法 GB/T 32483.2-2021		维持
2	产品质量检验	2.2	电子电气-照明	2.2.2	普通照明用气体放电灯用镇流器	2.2.2.1	能效等级	普通照明用气体放电灯用镇流器能效限定值及能效等级 GB 17896-2022		维持

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司中泰分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰街 181 号 B 栋 5 层
领域数：2　　类别数：10　　对象数：61　　参数数：419

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	电子电气-照明	2.2.3	管形荧光灯镇流器	2.2.3.1	镇流器效率	管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级 GB 17896-2012		维持
2	产品质量检验	2.2	电子电气-照明	2.2.4	金属卤化物灯用镇流器	2.2.4.1	能效等级	金属卤化物灯用镇流器能效限定值及能效等级 GB 20053-2015		维持
2	产品质量检验	2.2	电子电气-照明	2.2.5	荧光灯控制装置	2.2.5.1	电感控制装置-灯线路总输入功率	灯控制装置的效率要求 第1部分：荧光灯控制装置 控制装置线路总输入功率和控制装置效率的测量方法 GB/T 32483.1-2016		维持
2	产品质量检验	2.2	电子电气-照明	2.2.5	荧光灯控制装置	2.2.5.2	电子控制装置-灯线路的输入总功率	灯控制装置的效率要求 第1部分：荧光灯控制装置 控制装置线路总输入功率和控制装置效率的测量方法 GB/T 32483.1-2016		维持
2	产品质量检验	2.3	建材产品	2.3.1	室内空气	2.3.1.1	氨	公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014		维持
2	产品质量检验	2.3	建材产品	2.3.2	聚氯乙烯（PVC）防水卷材	2.3.2.1	抗冲击性能	聚氯乙烯（PVC）防水卷材 GB 12952-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-涂料	2.4.1	溶剂型木器涂料	2.4.1.1	甲苯、二甲苯、乙苯含量总和	室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2009		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-涂料	2.4.2	建筑用墙面涂料	2.4.2.1	乙二醇醚及醚酯总和含量	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		维持

以下空白

以下空白

批准深圳市恒义建筑技术有限公司

授权签字人及其授权签字领域

证书编号：202219021483

审批日期：2024 年 07 月 30 日　　有效日期：2028 年 05 月 16 日

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	谭天红	中级技术职称	公路交通-工程材料, 地质勘察-岩土工程勘察, 地质勘察-岩土工程测试检测, 工程实体-地基与基础, 工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-道路工程	2024年07月30日	
2	于红亚	中级技术职称	建材产品, 工程材料-建设工程材料, 公路交通-工程材料, 公路交通-机电工程, 地质勘察-岩土工程勘察, 地质勘察-岩土工程测试检测, 工程实体-地基与基础, 工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-道路工程, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 电子电气-电线电缆	2024年07月30日	

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	于红亚	中级技术职称	工程材料-建设工程材料, 公路交通-工程材料, 水利水电工程, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 电子电气-低压, 电子电气-电线电缆, 公路交通-交通安全设施, 金属制品-其他金属制品, 金属制品-结构性金属制品, 日用化工产品-涂料	2024年07月30日	
2	李康彭	高级技术职称	水利水电工程, 金属制品-其他金属制品, 金属制品-结构性金属制品, 日用化工产品-涂料, 建材产品, 公路交通-交通安全设施, 工程实体-工程结构及构配件, 工程材料-建设工程材料, 工程环境-建筑物理及节能, 工程环境-环境工程, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 工程设备-智能建筑, 工程设备-建筑设备, 公路交通-工程材料	2024年07月30日	
3	刘林森	高级技术职称	钢结构, 工程实体-地基与基础	2024年07月30日	
4	黄雷	高级技术职称	公路交通-桥梁工程, 公路交通-水运工程, 公路交通-工程材料, 水利水电工程, 金属制品-其他金属制品, 金属制品-结构性金属制品, 日用化工产品-涂料, 公路交通-交通安全设施, 建材产品, 工程材料-建设工程材料, 工程环境-建筑物理及节能, 工程实体-工程结构及构配件	2024年07月30日	
5	梁彬	高级技术职称	金属制品-结构性金属制品, 工程实体-道路工程, 公路交通-路基路面工程, 电子电气-电线电缆, 公路交通-交通安全设施, 金属制品-其他金属制品, 工程材料-建设工程材料, 水利水电工程, 工程环境-环境工程, 公路交	2024年07月30日	

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			通-工程材料, 工程环境-建筑物理及节能, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 日用化工产品-涂料, 电子电气-低压		
6	李正康	中级技术职称	公路交通-路基路面工程, 公路交通-水运工程, 公路交通-交通安全设施, 公路交通-附属工程, 工程实体-道路工程, 工程实体-工程监测与测量, 工程材料-建设工程材料, 公路交通-工程材料	2024年07月30日	
7	彭年威	高级技术职称	工程设备-建筑设备, 工程环境-建筑物理及节能, 工程材料-建设工程材料, 工程环境-环境工程, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 公路交通-工程材料, 水利水电工程, 公路交通-交通安全设施, 金属制品-其他金属制品, 金属制品-结构性金属制品, 日用化工产品-涂料, 建材产品	2024年07月30日	
8	马士华	高级技术职称	工程环境-建筑物理及节能, 水利水电工程, 工程实体-工程结构及构配件, 工程设备-建筑设备	2024年07月30日	
9	李建华	高级技术职称	地质勘察-岩土工程监测, 工程实体-地基与基础, 地质勘察-岩土工程勘察, 地质勘察-岩土工程测试检测, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-水运工程, 水利水电工程	2024年07月30日	
10	郑鸿生	高级技术职称	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2024年07月30日	
11	梅秀珊	高级技术职称	公路交通-附属工程, 水利水电工程, 工程实体-工程结构及构配件	2024年07月30日	
12	孙平	高级技术职称	地质勘察-岩土工程勘察, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-水运工程, 水利水电工程, 地质勘察-岩土工程监测, 工程实体-地基与基础, 地质勘察-岩土工程测试检测	2024年07月30日	
13	杨爱元	高级技术职称	工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 公路交通-附属工程, 水利水电工程	2024年07月30日	
14	苏晓利	高级技术职称	防雷, 工程实体-桥梁工程, 公路交通-交通安全设施, 工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-附属工程, 水利水电工程, 公路交通-隧道工程, 工程实体-隧道工程	2024年07月30日	
15	黄春生	中级技术职称	防雷装置检测, 电子电气-电线电缆, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 工程设备-建筑设备, 电子电气-低压, 公路交通-交通安全设施, 金属制品-其他金属制品, 金属制品-结构性金属制品, 日用化工产品-涂料, 工	2024年07月30日	

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			程材料-建设工程材料, 公路交通-工程材料, 水利水电工程, 工程设备-智能建筑		
16	王浩	中级技术职称	工程实体-交通安全设施, 工程实体-道路工程, 工程实体-地基与基础, 工程材料-建设工程材料, 公路交通-工程材料, 公路交通-路基路面工程, 地质勘察-岩土工程勘察, 工程实体-隧道工程, 水利水电工程, 工程实体-桥梁工程, 公路交通-隧道工程, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-交通安全设施, 工程实体-工程监测与测量, 工程设备-建筑设备	2024年07月30日	
17	杨承翀	高级技术职称	地质勘察-岩土工程勘察, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-隧道工程, 工程实体-桥梁工程, 工程实体-隧道工程, 工程实体-地基与基础, 地质勘察-岩土工程测试检测	2024年07月30日	
18	宋海龙	高级技术职称	工程实体-工程监测与测量, 公路交通-隧道工程, 公路交通-附属工程, 公路交通-交通安全设施, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-桥梁工程, 工程材料-建设工程材料, 公路交通-工程材料, 工程实体-道路工程, 工程实体-桥梁工程, 工程实体-隧道工程, 工程实体-交通安全设施	2024年07月30日	
19	马全珍	高级技术职称	地质勘察-岩土工程测试检测, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-隧道工程, 工程实体-桥梁工程, 工程实体-隧道工程, 地质勘察-岩土工程勘察	2024年07月30日	
20	赵锦辉	高级技术职称	地质勘察-岩土工程勘察, 地质勘察-岩土工程测试检测, 公路交通-路基路面工程, 工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-地基与基础	2024年07月30日	

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰街 181 号 B 栋 5 层

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	彭年威	高级技术职称	工程环境-环境工程, 水利水电工程, 建材产品, 日用化工产品-胶粘剂, 电子电气-照明, 工程材料-建设工程材料, 公路交通-工程材料, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-附属工程	2024年07月30日	
2	黄春生	中级技术职称	工程环境-环境工程, 水利水电工程, 建材产品, 日用化工产品-胶粘剂, 电子电气-照明, 工程材料-建设工程材料, 公路交通-工程材料, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-附属工程	2024年07月30日	
3	李正康	中级技术职称	工程材料-建设工程材料, 公路交通-工程材料, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-附属工程, 工程环境-环境工程, 水利水电工程, 建材产品, 日用化工产品-胶粘剂, 电子电气-照明	2024年07月30日	

2、建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书

建设工程质量检测机构资质证书

证书编号：粤建质检证书字02018号

企业名称	深圳市恒义建筑技术有限公司
注册地址	深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
注册资本金	1100万
法定代表人	邱晨
技术负责人	杨承瀚
统一社会信用代码（营业执照注册号）	9144030078394631XE
经济性质	有限责任公司
有效期	2024年10月31日
证书状态	有效
发证日期	2024年09月09日
发证机关	广东省住房和城乡建设厅
检测范围	一、建筑幕墙工程检测 1、硅酮结构胶相容性检测 2、建筑幕墙的气密性能、水密性能、抗风压性能、平面内变形性能检测 二、主体结构工程现场检测 1、钢筋保护层厚度检测(无损检测法) 2、砂浆强度检测(砂浆回弹法、砂浆贯入法) 3、混凝土强度检测(混凝土钻芯法、混凝土超声回弹综合法、混凝土回弹法) 4、后置埋件的力学性能检测(抗拔试验) 三、钢结构工程检测 1、钢结构防腐及防火涂装检测 2、钢结构焊接质量无损检测(射线法、渗透检测、磁粉探伤法、超声波法) 3、钢结构节点、机械连接用紧固标准件及高强度螺栓力学性能检测(扭矩系数、承载力、抗滑移系数、楔负载、节点承载力、预拉力) 4、钢网架结构的变形检测 四、地基基础工程检测 1、地基及复合地基承载力静载检测(平板静载荷试验) 2、桩身完整性检测(钻孔取芯法、声波透射法、低应变法) 3、锚杆锁定力检测(锚杆抗拔试验) 4、桩的承载力检测(单桩竖向抗拔静载荷试验、单桩竖向抗压静载荷试验2500吨级) 五、见证取样检测 1、预应力钢绞线、锚夹具检测 2、砂、石常规检验 3、简易土工试验(路基路面土工试验、土壤试验) 4、混凝土掺加剂检验 5、混凝土、砂浆性能检验(混凝土性能检验、砂浆性能检验) 6、钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验 7、水泥物理力学性能检验 8、沥青、沥青混合料检测(沥青混合料检验、沥青检验)
备注	可进行尺寸不大于“宽19m×高16m”幕墙检测

3、其他资质

⑴、中国合格评定国家认可委员会颁发的检验机构认可证书（CNAS）

中国合格评定国家认可委员会

检验机构认可证书

（注册号：CNAS IB0387）

兹证明：

深圳市恒义建筑技术有限公司

（法人：深圳市恒义建筑技术有限公司）

广东省深圳市光明区公明街道楼村社区中泰路21号,518107

符合ISO/IEC 17020:2012《各类检验机构运行的基本准则》(CNAS-C101《检验机构能力认可准则》) A类的要求，具备承担本证书附件所列检验服务的能力，予以认可。

获认可的能力范围见标有相同认可注册号的证书附件，证书附件是本证书组成部分。

生效日期：2023-06-13

截止日期：2029-06-12

中国合格评定国家认可委员会授权人 张朝华

中国合格评定国家认可委员会（CNAS）经国家认证认可监督管理委员会（CNCA）授权，负责实施合格评定国家认可制度。

CNAS是国际实验室认可合作组织（ILAC）和亚太认可合作组织（APAC）的互认协议成员。

本证书的有效性可登录www.cnas.org.cn获认可的机构名录查询。

名称：深圳市恒义建筑技术有限公司

地址：广东省深圳市光明区公明街道楼村社区中泰路 21 号

注册号：CNAS IB0387

类型：A 类

认可依据：ISO/IEC 17020:2012 以及 CNAS 特定认可要求

生效日期：2024 年 08 月 13 日　　截止日期：2029 年 06 月 12 日

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

附件 2　认可的检验能力范围

序号	检验对象	检验项目		检验标准（方法/程序）	说明	生效日期
		序号	名称			
一、建筑结构						
1	建筑结构	1	工程施工质量评价	《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB 50203-2011 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2015 《钢结构工程施工质量验收标准》 GB 50205-2020 《建筑装饰装修工程质量验收标准》 GB 50210-2018		2023-05-30

在线扫码获取验证

序号	检验对象	检验项目		检验标准（方法/程序）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2013 《钢结构焊接规范》 GB 50661-2011 《工程结构通用规范》 GB 55001-2021 《建筑与市政工程抗震通用规范》 GB 55002-2021 《建筑与市政地基基础通用规范》 GB 55003-2021 《组合结构通用规范》 GB 55004-2021 《钢结构通用规范》 GB 55006-2021 《砌体结构通用规范》 GB 55007-2021 《混凝土结构通用规范》 GB 55008-2021 《工程测量通用规范》 GB 55018-2021 《既有建筑鉴定与加固通用规范》 GB 55021-2021 《既有建筑维护与改造通用规范》 GB 55022-2021		
		2	结构可靠性评价	《砌体结构设计规范》 GB 50003-2011		2023-05-30

在线扫码获取验证

序号	检验对象	检验项目		检验标准（方法/程序）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《建筑地基基础设计规范》 GB 50007-2011		
				《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2012		
				《混凝土结构设计规范》 GB 50010-2010(2015 年版)		
				《钢结构设计标准》 GB 50017-2017		
				《建筑结构可靠性设计统一标准》 GB 50068-2018		
				《工业建筑可靠性鉴定标准》 GB 50144-2019		
				《民用建筑可靠性鉴定标准》 GB 50292-2015		
				《工程结构通用规范》 GB 55001-2021		
				《建筑与市政地基基础通用规范》 GB 55003-2021		
				《组合结构通用规范》 GB 55004-2021		
				《钢结构通用规范》 GB 55006-2021		
				《砌体结构通用规范》 GB 55007-2021		
				《混凝土结构通用规范》 GB 55008-2021		

在线扫码获取验证

ISO/IEC 17020 认可证书

序号	检验对象	检验项目		检验标准（方法/程序）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《工程测量通用规范》 GB 55018-2021		
				《既有建筑鉴定与加固通用规范》 GB 55021-2021		
				《既有建筑维护与改造通用规范》 GB 55022-2021		
				《户外广告设施钢结构技术规程》 CECS 148:2003		
				《火灾后工程结构鉴定标准》 T/CECS 252-2019		
				《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ 3-2010		
				《危险房屋鉴定标准》 JGJ 125-2016		
		3	结构抗震性能评价	《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010（2016 年版）		2023-05-30
				《建筑抗震鉴定标准》 GB50023-2009		
				《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223-2008		
				《工程结构通用规范》 GB 55001-2021		
				《建筑与市政工程抗震通用规范》 GB 55002-2021		
				《建筑与市政地基基础通用规范》 GB 55003-2021		

在线扫码获取验证

序号	检验对象	检验项目		检验标准（方法/程序）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《组合结构通用规范》 GB 55004-2021		
				《钢结构通用规范》 GB 55006-2021		
				《砌体结构通用规范》 GB 55007-2021		
				《混凝土结构通用规范》 GB 55008-2021		
				《工程测量通用规范》 GB 55018-2021		
				《既有建筑鉴定与加固通用规范》 GB 55021-2021		
				《既有建筑维护与改造通用规范》 GB 55022-2021		
		4	结构设计复核	《建筑结构可靠性设计统一标准》 GB50068-2018	只测：混凝土结构、砌体结构	2024-08-13
				《工程结构可靠性设计统一标准》 GB 50153-2008		
				《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2012		
				《建筑工程抗震设防分类标准》 GB 50223-2008		
				《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2010（2016 年版）		
				《混凝土结构设计规范》 GB 50010-2010（2015 年版）		

在线扫码获取验证

序号	检验对象	检验项目		检验标准（方法/程序）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《砌体结构设计规范》 GB 50003-2011		
				《建筑地基基础设计规范》 GB 50007-2011		
				《工程结构通用规范》 GB 55001-2021		
				《建筑与市政工程抗震通用规范》 GB 55002-2021		
				《混凝土结构通用规范》 GB 55008-2021		
				《砌体结构通用规范》 GB 55007-2021		
				《既有建筑维护与改造通用规范》 GB 55022-2021		
				《建筑地基基础设计规范》 DBJ 15-31-2016		
二、建筑幕墙						
1	建筑幕墙	1	既有幕墙安全性检查和评价	《建筑幕墙》 GB 21086-2007		2023-05-30
				《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2012		
				《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2010（2016）		
				《建筑装饰装修工程质量验收标准》 GB 50210-2018		
				《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ 102-2003		

在线扫码获取验证

序号	检验对象	检验项目		检验标准（方法/程序）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ 113-2015		
				《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ 133-2001		
				《玻璃幕墙工程质量检验标准》 JGJ/T 139-2020		
				《建筑玻璃采光顶》 JG/T 231-2018		
				《采光顶与金属层面技术规程》 JGJ 255-2012		
				《点支式玻璃幕墙工程技术规程》 CECS 127-2001		
				《铝塑复合板幕墙工程施工及验收规程》 CECS 231-2007		
				《既有建筑幕墙安全检查技术规程》 T/CECS 990-2022		
				《建筑幕墙可靠性鉴定技术规程》 DBJ/T15-88-2022		
				《深圳市既有建筑幕墙安全检查技术标准》 SJG 43-2022		
				《深圳市既有建筑幕墙安全性鉴定技术标准》 SJG 112-2022		
三、建筑节能						
1	建筑节能	1	建筑能效测评	《公共建筑节能设计标准》 GB 50189-2015		2023-05-30
				《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ 26-2018		

在线扫码获取验证

序号	检验对象	检验项目		检验标准（方法/程序）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》 JGJ 75-2012		
				《既有居住建筑节能改造技术规程》 JGJ/T 129-2012		
				《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ 134-2010		
				《建筑能效标识技术标准》 JGJ/T 288-2012		
四、绿色建筑						
1	绿色建筑	1	设计复核性评价	《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378-2014	GB/T 50378-2014 废标留用。	2023-05-30
				《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378-2019		
				《绿色建筑评价标准》 SJG 47-2018		
		2	绿色性能评价	《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378-2014	GB/T 50378-2014，废标留用。	2023-05-30
				《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378-2019		
				《广东省绿色校园评价标准》 DBJ/T 15-166-2019		
				《绿色建筑评价标准》 SJG 47-2018		

在线扫码获取验证

名称：深圳市恒义建筑技术有限公司

地址：广东省深圳市光明区公明街道楼村社区中泰路 21 号

注册号：CNAS IB0387

类型：A 类

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

生效日期：2024 年 08 月 13 日　　截止日期：2029 年 06 月 12 日

附件 1 认可的授权签字人及领域

序号	姓　名	授权签字领域	说　明	生效日期
1	杨爱元	建筑结构-工程施工质量评价、结构可靠性评价、结构抗震性能评价、结构设计复核；建筑幕墙-既有幕墙安全性检查和评价。		2024-08-13
2	苏晓利	建筑结构-工程施工质量评价、结构可靠性评价、结构抗震性能评价、结构设计复核；建筑幕墙-既有幕墙安全性检查和评价。		2024-08-13
3	梅秀珊	建筑结构-工程施工质量评价、结构可靠性评价、结构抗震性能评价、结构设计复核；建筑节能-建筑能效测评；绿色建筑-设计复核性评价、绿色性能评价。		2024-08-13
4	彭年威	建筑节能-建筑能效测评；绿色建筑-设计复核性评价、绿色性能评价。		2024-08-13
5	郑鸿生	建筑节能-建筑能效测评；绿色建筑-设计复核性评价、绿色性能评价。		2024-08-13

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章

(2)、中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室检验认可证书（CNAS）

中国合格评定国家认可委员会

实验室认可证书

（注册号：CNAS L10013）

兹证明：

深圳市恒义建筑技术有限公司

（法人：深圳市恒义建筑技术有限公司）

广东省深圳市光明区

公明街道楼村社区中泰路21号，518107

符合 ISO/IEC 17025：2017《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》）的要求，具备承担本证书附件所列服务能力，予以认可。

获认可的能力范围见标有相同认可注册号的证书附件，证书附件是本证书组成部分。

生效日期：2023-05-27

截止日期：2029-05-26

中国合格评定国家认可委员会授权人 张朝华

中国合格评定国家认可委员会（CNAS）经国家认证认可监督管理委员会（CNCA）授权，负责实施合格评定国家认可制度。
CNAS是国际实验室认可合作组织（ILAC）和亚太认可合作组织（APAC）的互认协议成员。
本证书的有效性可登陆www.cnas.org.cn获认可的机构名录查询。

名称：深圳市恒义建筑技术有限公司

地址：广东省深圳市光明区公明街道楼村社区中泰路 21 号

注册号：CNAS L10013

认可依据：ISO/IEC 17025:2017 以及 CNAS 特定认可要求

生效日期：2024 年 09 月 04 日　　截止日期：2029 年 05 月 26 日

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

附件 3　认可的检测能力范围

序号	检测对象	项目/参数 序号	项目/参数 名称	检测标准（方法）	说明	生效日期
一、密封材料						
1	密封材料	1	密度	建筑密封材料试验方法 第 2 部分:密度的测定 GB/T13477.2-2018		2023-05-30
		2	下垂度	建筑密封材料试验方法 第 6 部分:流动性的测定 GB/T13477.6-2002 6.1		2023-05-30
		3	表干时间	建筑密封材料试验方法 第 5 部分:表干时间的测定 GB/T13477.5-2002		2023-05-30
		4	挤出性	建筑密封材料试验方法 第 3 部分:使用标准器具测定密封材料挤出性的方法 GB/T13477.3-2017		2023-05-30
		5	弹性恢复率	建筑密封材料试验方法 第 17 部分:弹性恢复率的测定 GB/T13477.17-2017		2023-05-30

序号	检测对象	项目/参数 序号	项目/参数 名称	检测标准（方法）	说明	生效日期
		6	质量变化	建筑密封材料试验方法 第 19 部分：质量与体积变化的测定 GB/T13477.19-2017		2023-05-30
		7	适用期	建筑密封材料试验方法 第 3 部分:使用标准器具测定密封材料挤出性的方法 GB/T13477.3-2017		2023-05-30
		8	相容性	建筑用硅酮结构密封胶 GB16776-2005 附录 A、B		2023-05-30
		9	污染性	石材用建筑密封胶 GB/T23261-2009 附录 A		2023-05-30
		10	剥离粘结性	建筑密封材料试验方法 第 18 部分:剥离粘结性的测定 GB/T13477.18-2002		2023-05-30
		11	邵尔硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度） GB/T531.1-2008	只测：A 型。	2023-05-30
		12	正割拉伸模量	建筑密封材料试验方法 第 8 部分:拉伸粘结性的测定 GB/T13477.8-2017	不测：（-20±2）℃拉伸粘结性	2023-05-30
		13	定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 10 部分:定伸粘结性的测定 GB/T13477.10-2017	不测：（-20±2）℃拉伸粘结性	2023-05-30
		14	紫外线辐照后粘结性	建筑窗用弹性密封胶 JC/T485-2007 5.12.1		2023-05-30
		15	浸水后定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 11 部分:浸水后定伸粘结性的测定 GB/T13477.11-2017		2023-05-30
		16	正割拉伸模量/最大拉伸强度/断裂伸长率	建筑密封材料试验方法 第 8 部分:拉伸粘结性的测定 GB/T13477.8-2017	不测：（-20±2）℃拉伸粘结性	2023-05-30
		17	热老化	建筑用硅酮结构密封胶 GB16776-2005 6.9		2023-05-30
		18	拉伸强度	建筑幕墙可靠性鉴定技术规程 DBJ/T 15-88-2022 附录 A		2023-05-30

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		19	拉伸粘结强度	玻璃幕墙粘结可靠性检测评估技术标准 JGJ/T 413-2019 4.6		2023-05-30
		20	最大强度伸长率	建筑幕墙可靠性鉴定技术规程 DBJ/T 15-88-2022 附录A		2023-05-30
				玻璃幕墙粘结可靠性检测评估技术标准 JGJ/T 413-2019 4.6		2023-05-30
二、门窗和幕墙						
1	门窗	1	抗风压性能	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019 9		2023-05-30
		2	气密性能	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019 7		2023-05-30
		3	水密性能	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019 8		2023-05-30
		4	保温性能	建筑外门窗保温性能检测方法 GB/T8484-2020	只测：传热系数。	2023-05-30
2	幕墙	1	气密性能	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T15227-2019 8		2023-05-30
				指定压力差下外窗、天窗、幕墙及门气密性能的标准测试方法 ASTM E283/E283M-19		2023-05-30
		2	水密性能	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T15227-2019 9		2023-05-30
				建筑幕墙动态风压作用下水密性能检测方法 GB/T 29907-2013		2023-05-30
				均匀静态压力差下外窗、天窗、门及幕墙水密性能的标准测试方法 ASTM E331-2000(2023)		2023-07-25

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				窗、幕墙及门在动态压力差下的水密性能标准测试方法 AAMA501.1-17		2023-05-30
		3	抗风压性能	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T15227-2019 10		2023-05-30
				均匀静态空气压力差下外窗、门、天窗及幕墙结构性能的标准测试方法 ASTM E330/E330M-14（2021）		2023-05-30
		4	层间变形性能	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T18250-2015		2023-05-30
				推荐使用于评价受地震与风力引起层间位移的窗墙、幕墙与店面系统的静态试验方法 AAMA501.4-2018		2023-05-30
		5	耐撞击性能	建筑幕墙 GB/T21086-2007 附录F		2023-05-30
				建筑幕墙耐撞击性能分级及检测方法 GB/T 38264-2019 5		2023-05-30
三、铝型材						
1	铝型材	1	规定非比例伸长应力	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T16865-2023 6.9		2024-05-14
		2	断后伸长率	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T16865-2023 6.9		2024-05-14
		3	抗拉强度	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T16865-2023 6.9		2024-05-14
		4	铅笔硬度/漆膜硬度	色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度 GB/T6739-2022		2023-10-12
		5	尺寸偏差	铝合金建筑型材第一部分：基材 GB/T 5237.1-2017 5.2		2023-05-30

中国合格评定国家认可委员会

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		6	膜厚/涂层厚度	非磁性基体金属上非导电覆盖层覆盖层厚度测量涡流法 GB/T4957-2003		2023-05-30
				铝及铝合金阳极氧化氧化膜厚度的测量方法 第1部分：测量原则 GB/T 8014.1-2005		2023-05-30
		7	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		2023-05-30
		8	韦氏硬度	铝合金韦氏硬度试验方法 YS/T 420-2023		2024-08-15
四、建筑玻璃						
1	建筑玻璃	1	碎片状态	建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃 GB15763.2-2005 6.6		2023-05-30
		2	落球冲击性能	建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃 GB15763.2-2005 6.5		2023-05-30
				建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃 GB15763.3-2009 7.11		2023-05-30
		3	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃 GB15763.2-2005 6.7		2023-05-30
				建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃 GB15763.3-2009 7.12		2023-05-30
		4	可见光透射比	建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T2680-2021 5.1		2023-05-30
				建筑玻璃.光透率、日光直射率、太阳能总透射率及紫外线透射率及有关光泽系数的测定 ISO 9050:2003 3.3		2023-05-30
		5	可见光反射比	建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定		2023-05-30

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				GB/T2680-2021 5.2		
				建筑玻璃.光透率、日光直射率、太阳能总透射率及紫外线透射率及有关光泽系数的测定 ISO 9050:2003 3.4		2023-05-30
		6	太阳光直接透射比	建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T2680-2021 5.4		2023-05-30
				建筑玻璃.光透率、日光直射率、太阳能总透射率及紫外线透射率及有关光泽系数的测定 ISO9050：2003 3.5.3		2023-05-30
		7	太阳光直接反射比	建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T2680-2021 5.5		2023-05-30
				建筑玻璃.光透率、日光直射率、太阳能总透射率及紫外线透射率及有关光泽系数的测定 ISO 9050:2003 3.5.4		2023-05-30
		8	太阳能总透射比	建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T2680-2021 5.7		2023-05-30
				建筑玻璃.光透率、日光直射率、太阳能总透射率及紫外线透射率及有关光泽系数的测定 ISO 9050:2003 3.5		2023-05-30
		9	紫外线透射比	建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T2680-2021 5.11		2023-05-30
				建筑玻璃.光透率、日光直射率、太阳能总透射率及紫外线透射率及有关光泽系数的测定 ISO 9050:2003 3.6		2023-05-30

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数 序号	项目/参数 名称	检测标准（方法）	说明	生效日期
		10	遮阳系数	建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T2680-2021 5.9		2023-05-30
				建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T151-2008 6.4		2023-05-30
		11	半球辐射率	建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T2680-2021 5.12		2023-05-30
				建筑玻璃.光透率、日光直射率、太阳能总透射率及紫外线透射率及有关光泽系数的测定 ISO 9050:2003 3.5.6		2023-05-30
		12	传热系数（U值）	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T151-2008 6.4		2023-05-30
				建筑玻璃.光透率、日光直射率、太阳能总透射率及紫外线透射率及有关光泽系数的测定 ISO 9050:2003 3.5.6		2023-05-30
		13	中空玻璃露点	中空玻璃 GB/T11944-2012 7.3		2023-05-30
		14	尺寸偏差	建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005 5.1、5.2、6.1、6.2		2023-05-30
		15	表面应力	建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005 5.8、6.8		2023-05-30
				玻璃应力测试方法 GB/T 18144-2008		2023-05-30
五、地基基础						
1	地基	1	平板载荷试验	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 8	只测：最大试验荷载≤25000kN。	2023-05-30

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数 序号	项目/参数 名称	检测标准（方法）	说明	生效日期
				深圳市地基处理技术规范 SJG04-2015 附录B	只测：最大试验荷载≤25000kN。	2023-05-30
		2	岩石地基载荷试验	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 9	只测：最大试验荷载≤25000kN。	2023-05-30
		3	轻型动力触探试验	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 5		2023-05-30
		4	重型动力触探试验	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 5		2023-05-30
		5	标准贯入试验	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 4		2023-05-30
		6	锚杆（锚索）及土钉抗拔试验	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013 附录C		2023-05-30
				建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 17、18		2023-05-30
				基坑支护技术标准 SJG05-2020 10、附录B、E、F		2023-05-30
2	基础	1	单桩竖向抗压静载试验	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 14	只测：最大试验荷载≤25000kN。	2023-05-30
				深圳市建筑基桩检测规程 SJG09-2020 4	只测：最大试验荷载≤25000kN。	2023-05-30
		2	单桩竖向抗拔静载试验	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 15	只测：最大试验荷载≤25000kN。	2023-05-30
				深圳市建筑基桩检测规程 SJG09-2020 5	只测：最大试验荷载≤25000kN。	2023-05-30
		3	钻芯法	建筑基桩检测技术规范 JGJ106-2014 7		2023-05-30
				建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 13		2023-05-30

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				深圳市建筑基桩检测规程 SJG09-2020 10		2023-05-30
		4	低应变法	建筑基桩检测技术规范 JGJ106-2014		2023-05-30
				建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 10		2023-05-30
				深圳市建筑基桩检测规程 SJG09-2020 8		2023-05-30
		5	声波透射法	建筑基桩检测技术规范 JGJ106-2014 10		2023-05-30
				建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 12		2023-05-30
				深圳市建筑基桩检测规程 SJG09-2020 9		2023-05-30
六、建筑结构						
1	混凝土结构	1	尺寸偏差	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015/ 第5、6、8、9章、附录F		2023-05-30
				建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019 附录D		2023-05-30
				混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013 8.2		2023-05-30
		2	缺陷	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019 4.5		2023-05-30
				混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013 7		2023-05-30
				超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000 5、6章		2023-05-30
		3	裂缝	混凝土结构试验方法标准 GB50152-2012 6.5		2023-05-30

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019 4.5		2023-05-30
				混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013 8.5		2023-05-30
				建筑变形测量规范 JGJ8-2016 7.4		2023-05-30
		4	挠度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015/ 附录B		2023-05-30
				建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019 附录D		2023-05-30
				混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013 8.4		2023-05-30
				建筑变形测量规范 JGJ8-2016 6.6		2023-05-30
		5	沉降	建筑变形测量规范 JGJ8-2016 5.5		2023-05-30
		6	结构构件倾斜	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019 附录D		2023-05-30
				混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013 8.3		2023-05-30
				建筑变形测量规范 JGJ8-2016 6.2		2023-05-30
		7	结构构件承载力	混凝土结构试验方法标准 GB50152-2012 9		2023-05-30
				建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019 附录E、F		2023-05-30
		8	钢筋保护层厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015 附录E		2023-05-30
				建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019 4.6		2023-05-30

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013 9.3		2023-05-30
				混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T152-2019 4		2023-05-30
		9	钢筋配置	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015 第5章		2023-05-30
				混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013 9.2、9.4		2023-05-30
				混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T152-2019 4、5		2023-05-30
		10	后锚固件抗拔性能	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ145-2013 附录C		2023-05-30
				混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术规程 DBJ/T15-35-2004		2023-05-30
				砌体结构工程施工质量验收规范 GB50203-2011 附录B		2023-05-30
				建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010 附录W		2023-05-30
		11	混凝土强度	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019 4.3		2023-05-30
				混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013 4.2、4.3、4.4		2023-05-30
				回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011		2023-05-30
				超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程 T/CECS 02-2020		2023-05-30
				钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03-2007		2023-05-30

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016		2023-05-30
				深圳市回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 SJG 28-2016		2023-05-30
				混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015 附录D		2023-05-30
		12	楼板厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015 附录F		2023-05-30
		13	钢筋锈蚀	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019 4.6、附录L		2023-05-30
				混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013 9.5		2023-05-30
				混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T152-2019 7		2023-05-30
		14	氯离子含量	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019 附录H		2023-05-30
2	砌体结构	1	尺寸与偏差	砌体结构工程施工质量验收规范 GB50203-2011/ 第5、6、7、8、9章		2023-05-30
				建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019 5.2		2023-05-30
		2	缺陷	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019 5.6		2023-05-30
		3	裂缝	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019 5.6		2023-05-30
				建筑变形测量规范 JGJ8-2016 7.4		2023-05-30
		4	倾斜	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019 5.6		2023-05-30
				建筑变形测量规范 JGJ8-2016 6.2		2023-05-30

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	沉降	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019 5.6		2023-05-30
				建筑变形测量规范 JGJ8-2016 5.5		2023-05-30
		6	砌筑砂浆强度	砌体工程现场检测技术标准 GB/T50315-2011 12	只测：回弹法。	2023-05-30
				建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019 5.3		2023-05-30
				贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程 JGJ/T136-2017		2023-05-30
		7	砌筑块材强度	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019 5.2		2023-05-30
		8	饰面砖粘结强度	建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ/T 110-2017		2023-05-30
3	钢结构	1	外观尺寸与偏差	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019 6.5		2023-05-30
				钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010 10		2023-05-30
		2	变形	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010 9		2023-05-30
				建筑变形测量规范 JGJ8-2016 5、6、7		2023-05-30
		3	涂层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量磁性法 GB/T4956-2003		2023-05-30
				钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020 13.2.3、附录 E		2023-05-30
				建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019 6.8		2023-05-30
				钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010 12、13		2023-05-30

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	网架杆件组合拉力	钢网架螺栓球节点 JG/T10-2009 6.2.3、6.4.2		2023-05-30
				钢网架焊接空心球节点 JG/T11-2009 6.1.1		2023-05-30
		5	超声波检测	厚钢板超声波检测方法 GB/T2970-2016 6		2023-05-30
				无损检测 接触式超声脉冲回波法测厚方法 GB/T11344-2021		2023-05-30
				焊缝无损检测 超声检测技术、检测等级和评定 GB/T11345-2023		2024-06-25
				焊缝无损检测超声检测焊缝内部不连续的特征 GB/T29711-2023		2024-06-25
				焊缝无损检测超声检测验收等级 GB/T29712-2023		2024-06-25
				钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020 5.2.5		2023-05-30
				钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010 第 10 章		2023-05-30
				钢结构焊接规范 GB 50661-2011 8.1、8.2		2023-05-30
				钢结构超声波探伤及质量分级法 JG/T203-2007 第 6 章		2023-05-30
七、采暖通风空调设备及其工程						
1	风管及其系统	1	风管耐压强度及漏风量	通风管道技术规程 JGJ 141-2017 附录 A		2023-05-30
		2	系统漏风量	通风管道技术规程 JGJ 141-2017 附录 B		2023-05-30
2	通风与空调工	1	风口风量	通风与空调工程施工质量验收规范 GB/T 50243-2016 附		2023-05-30

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
	程			录 E.2		
				公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009 附录 E.2		2023-05-30
		2	风量/风速	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2016 附录 E.1		2023-05-30
		3	风压	通风与空调工程施工质量验收规范 GB/T 50243-2016 附录 D2		2023-05-30
		4	水系统供、回水温差	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009 8.4		2023-05-30
		5	冷水（热泵）机组实际性能系数	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009 8.2		2023-05-30
		6	风机单位风量耗功率	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009 9.2		2023-05-30
		7	冷源系统能效系数	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009 8.6		2023-05-30
		8	室内温湿度	居住建筑节能检测标准 JGJ/T 132-2009 4		2023-05-30
				公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009 4		2023-05-30
		9	系统总风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009 附录 E.1		2023-05-30
		10	新风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009 附录 E.1		2023-05-30
3	风机盘管机组	1	出口静压	风机盘管机组 GB/T 19232-2019 附录 A		2023-05-30
		2	风量	风机盘管机组 GB/T 19232-2019 附录 A		2023-05-30

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	供冷量	风机盘管机组 GB/T 19232-2019 附录 B		2023-05-30
		4	供热量	风机盘管机组 GB/T 19232-2019 附录 B		2023-05-30
		5	输入功率	风机盘管机组 GB/T 19232-2019 附录 A		2023-05-30
		6	噪声	风机盘管机组 GB/T 19232-2019 附录 C		2023-05-30
八、建筑节能工程						
1	建筑物保温材料及其系统	1	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008		2023-05-30
		2	干密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021 附录 C		2023-05-30
		3	抗压强度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008 6		2023-05-30
				建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021 6.8.2		2023-05-30
		4	密度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008 8		2023-05-30
2	建筑围护结构	1	热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008		2023-05-30
		2	围护结构传热系数	居住建筑节能检测标准 JGJ/T132-2009 7		2023-05-30
				公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009 5.2		2023-05-30
				围护结构传热系数现场检测技术规程 JGJ/T 357-2015	只测：热流计法	2023-05-30
		3	外墙节能构造	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019 附录 F		2023-05-30

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	外围护结构热工缺陷	居住建筑节能检测标准 JGJ/T 132-2009 5		2023-05-30
九、建筑环境						
1	光环境	1	色温	照明测量方法 GB/T 5700-2023 6.4		2024-07-18
				照明光源颜色的测量方法 GB/T 7922-2023		2023-10-12
		2	显色指数	照明测量方法 GB/T 5700-2023 6.4		2024-07-18
				照明光源颜色的测量方法 GB/T 7922-2023		2023-10-12
		3	采光系数	采光测量方法 GB/T 5699-2017 6		2023-05-30
		4	功率密度	照明测量方法 GB/T 5700-2023 6.6		2024-07-18
		5	亮度	照明测量方法 GB/T 5700-2023 6.2		2024-07-18
		6	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2023 6.1		2024-07-18
		7	材料光学性能（反射比、透射比）	采光测量方法 GB/T 5699-2017 9.2、9.3		2023-05-30
		8	统一眩光值	建筑照明设计标准 GB/T 50034-2024 附录 A		2024-08-15
		9	眩光值	建筑照明设计标准 GB/T 50034-2024 附录 B		2024-08-15
2	热环境	1	室内风速	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 5		2023-05-30

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	温度	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 3.2		2023-05-30
		3	相对湿度	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 4.3		2023-05-30
		4	室内新风量	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 6.2		2023-05-30
3	声环境	1	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 4 部分：房间之间空气声隔声的现场测量 GB/T 19889.4-2005		2023-05-30
				声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 5 部分：外墙构件和外墙空气声隔声的现场测量 GB/T 19889.5-2006		2023-05-30
		2	噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008 附录 C		2023-05-30
				工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008		2023-05-30
				建筑施工场界环境噪声排放标准 GB 12523-2011		2023-05-30
				公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 7.0		2023-05-30
				社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008		2023-05-30
				民用建筑隔声设计规范 GB 50118-2010 附录 A		2023-05-30
4	空气环境	1	氨	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014 8.1		2023-05-30
		2	苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022 附录 B		2023-10-12
				民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 附录 D		2023-05-30

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	氡	环境空气中氡的标准测量方法 GB/T 14582-1993		2023-05-30
				民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 6.0.6		2023-05-30
				空气中氡浓度的闪烁瓶测定方法 GBZ/T 155-2002		2023-05-30
				建筑室内空气中氡检测方法标准 T/CECS 569-2019		2023-05-30
		4	二甲苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022 附录 A.6		2023-10-12
				民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 附录 D		2023-05-30
		5	甲苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022 附录 A.6		2023-10-12
				民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 附录 D		2023-05-30
		6	甲醛	居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法 GB/T 16129-1995		2023-05-30
				公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014 7.2		2023-05-30
				民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 6.0.7		2023-05-30
		7	总挥发性有机化合物(TVOC)	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 附录 E		2023-05-30
5	土壤质量	1	土壤表面氡析出率	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 附录 C		2023-05-30
		2	土壤氡浓度	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 附录 C		2023-05-30

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
十、材料有害物质含量						
1	建筑材料	1	环境测试舱法测定装饰材料装修材料 VOC 释放量	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 附录 B		2023-05-30
		2	环境测试舱法测定装饰材料装修材料游离甲醛释放量	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 附录 B		2023-05-30
		3	内照射指数	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		2023-05-30
		4	外照射指数	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		2023-05-30

名称：深圳市恒义建筑技术有限公司

地址：广东省深圳市光明区公明街道楼村社区中泰路 21 号

注册号：CNAS L10013

生效日期：2024 年 09 月 04 日　　截止日期：2029 年 05 月 26 日

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

附件 2 认可的授权签字人及领域

序号	姓　名	授权签字领域	说明	生效日期
1	杨爱元	门窗和幕墙、建筑结构（不含钢结构无损检测项目）。		2023-05-30
2	苏晓利	门窗和幕墙、建筑结构（不含钢结构无损检测项目）。		2023-05-30
3	梅秀珊	建筑结构（不含钢结构无损检测项目）。		2023-05-30
4	郑鸿生	门窗和幕墙、采暖通风空调设备及其工程、建筑节能工程、建筑环境（光环境、热环境、声环境）。		2023-05-30
5	彭年威	密封材料、门窗和幕墙、铝型材、建筑玻璃、采暖通风空调设备及其工程、建筑节能工程、建筑环境、材料有害物质含量。		2023-05-30
6	李建华	地基基础。		2023-05-30
7	梁彬	密封材料、铝型材、建筑玻璃。		2023-05-30
8	李康彭	铝型材、建筑玻璃。		2023-05-30
9	黄雷	密封材料、铝型材、建筑玻璃。		2023-05-30
10	马士华	建筑结构。		2024-02-06
11	杨承瀚	地基基础。		2024-09-04

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章

(3)、管理体系认证证书

质量管理体系认证证书

证书编号：80424Q0075R0S

兹证明:

深圳市恒义建筑技术有限公司

统一社会信用代码：9144030078394631XE

质量管理体系符合:

GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 标准

证书覆盖范围:

资质范围内地基基础工程、主体结构工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、见证取样的质量检测服务

注册地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号

实际地理地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号

初次颁证日期：2024-01-31

本次颁证日期：2024-01-31

有效日期至：2027-01-30

证书签发人

中实国际认证检测（深圳）有限公司 证书专用章

本认证证书有效期内，获证组织每年至少接受一次监督审核，监督审核合格后证书方为持续有效；
此认证证书的有效性以左侧二维码扫描结果为准，或登陆本认证机构网站：www.zosesz.com查询；
或登陆中国国家认证认可监督管理委员会网站：www.cnca.gov.cn查询。

中实国际认证检测（深圳）有限公司

中国·深圳·光明区马田街道合水口社区中粮云景广场第1栋906

环境管理体系认证证书

证书编号：80424E0026R0S

兹证明:

深圳市恒义建筑技术有限公司

统一社会信用代码：9144030078394631XE

环境管理体系符合:

GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 标准

证书覆盖范围:

资质范围内地基基础工程、主体结构工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、见证取样的质量检测服务及相关管理活动

注册地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号

实际地理地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号

初次颁证日期：2024-01-31

本次颁证日期：2024-01-31

有效日期至：2027-01-30

证书签发人

中实国际认证检测（深圳）有限公司 证书专用章

本认证证书有效期内，获证组织每年至少接受一次监督审核，监督审核合格后证书方为持续有效；
此认证证书的有效性以左侧二维码扫描结果为准，或登陆本认证机构网站：www.zosesz.com查询；
或登陆中国国家认证认可监督管理委员会网站：www.cnca.gov.cn查询。

中实国际认证检测（深圳）有限公司

中国·深圳·光明区马田街道合水口社区中粮云景广场第1栋906

职业健康安全管理体系认证证书

证书编号：80424S0021R0S

兹证明:

深圳市恒义建筑技术有限公司

统一社会信用代码：9144030078394631XE

职业健康安全管理体系符合:

GB/T45001-2020/ISO 45001:2018 标准

证书覆盖范围:

资质范围内地基基础工程、主体结构工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、见证取样的质量检测服务及相关管理活动

注册地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号

实际地理地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号

初次颁证日期：2024-01-31

本次颁证日期：2024-01-31

有效日期至：2027-01-30

证书签发人

中实国际认证检测（深圳）有限公司 证书专用章

本认证证书有效期内，获证组织每年至少接受一次监督审核，监督审核合格后证书方为持续有效；
此认证证书的有效性以左侧二维码扫描结果为准，或登陆本认证机构网站：www.zosesz.com查询；
或登陆中国国家认证认可监督管理委员会网站：www.cnca.gov.cn查询。

中实国际认证检测（深圳）有限公司

中国·深圳·光明区马田街道合水口社区中粮云景广场第1栋906

二、企业信用情况

㈠、中国执行信息公开网

㈡、全国企业信用信息公示系统

首页 | 企业信息填报 | 信息公告 | 重点领域企业 | 导航 | 登录 注册

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

深圳市恒义建筑技术有限公司 存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码： 9144030078394631XE
注册号：
法定代表人： 邱晨
登记机关： 光明局
成立日期： 2006年01月17日

发送报告
信息分享
信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

行政许可信息

序号	许可文件编号	许可文件名称	有效期自	有效期至	许可机关	许可内容	详情
1		商事变更登记（备案）	2021年7月8日	2099年12月31日	深圳市市场监督管理局	主体类型:有限责任公司（法人独资）;住所:深圳市光明新区公明... 更多	查看
2		企业登记注册	2020年8月25日	2099年12月31日	深圳市市场监督管理局	主体类型:有限责任公司（法人独资）;住所:深圳市光明新区公明... 更多	查看
3	202219021483		2022年5月17日	2028年5月16日	广东省市场监督管理局	检验检测机构计量认证（扩项）	查看
4	202219021483		2022年5月17日	2028年5月16日	广东省市场监督管理局	检验检测机构计量认证（扩项）	查看
5	202219021483		2022年5月17日	2028年5月16日	广东省市场监督管理局	检验检测机构计量认证（扩项）	查看

共查询到 18 条记录 共 4 页 首页 上一页 1 2 3 4 下一页 末页

首页
企业信息填报
信息公告
重点领域企业
导航
登录 注册
国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System
企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号
深圳市恒义建筑技术有限公司
存续（在营、开业、在册）
统一社会信用代码： 9144030078394631XE
注册号：
法定代表人： 邱晨
登记机关： 光明局
成立日期： 2006年01月17日
发送报告
信息分享
信息打印
基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息
行政处罚信息
序号 决定书文号 违法行为类型 行政处罚内容 决定机关名称 处罚决定日期 公示日期 详情
暂无行政处罚信息
共查询到 0 条记录 共 0 页
首页 上一页 下一页 末页

首页
企业信息填报
信息公告
重点领域企业
导航
登录 注册
国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System
企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号
深圳市恒义建筑技术有限公司
存续（在营、开业、在册）
统一社会信用代码： 9144030078394631XE
注册号：
法定代表人： 邱晨
登记机关： 光明局
成立日期： 2006年01月17日
发送报告
信息分享
信息打印
基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息
列入经营异常名录信息
序号 列入经营异常名录原因 列入日期 作出决定机关(列入) 移出经营异常名录原因 移出日期 作出决定机关(移出)
暂无列入经营异常名录信息
共查询到 0 条记录 共 0 页
首页 上一页 下一页 末页

首页 | 企业信息填报 | 信息公告 | 重点领域企业 | 导航 | 登录 注册

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

深圳市恒义建筑技术有限公司 存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码： 9144030078394631XE
注册号：
法定代表人： 邱晨
登记机关： 光明局
成立日期： 2006年01月17日

发送报告
信息分享
信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

列入严重违法失信名单（黑名单）信息

序号	类别	列入严重违法失信名单（黑名单）原因	列入日期	作出决定机关(列入)	移出严重违法失信名单（黑名单）原因	移出日期	作出决定机关(移出)
暂无列入严重违法失信名单（黑名单）信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页　首页 上一页 下一页 末页

三、企业业绩

企业同类工程业绩一览表

1、工程名称：卓越汤坑项目 03、05、06 地块桩基检测及基坑支护检测工程
（合同价：776.839 万元；合同签订日期：2022 年 12 月 20 日）
2、工程名称：深汕锐博特创新产业园工程检测
（合同价：374.411491 万元；合同签订日期：2021 年 09 月 16 日）
3、工程名称：龙岗区平湖山厦项目一项 0405 地块地基基础检测
（合同价：309.82 万元；签订日期：2023 年 07 月 01 日）
4、工程名称：龙华商业中心城市更新单元（北片区）桩基础工程检测
（合同价：200.00 万元；签订日期：2023 年 09 月 04 日）
5、工程名称：华为岗头人才公寓（东区）结构检测工程
（合同价：381.60 万元；合同签订日期：2022 年 11 月 17 日）
6、工程名称：深房光明里项目施工总承包工程
（合同价：131.1660 万元；合同签订日期：2023 年 03 月 07 日）

注：提供近 5 年（以截标时间倒推，以合同签订时间为准）投标人自认为最具代表性的建设工程质量检测类业绩。若为联合体投标，联合体各方业绩均认可。业绩不超过 5 项，超过 5 项只取列表前 5 项。

（1）工程业绩指标（同类工程对应的合同额）大于本次招标项目投标上限价二分之一（即 94.467434 万元）以上的为符合本工程择优业绩。

（2）证明材料：请仔细阅读第二章资信标要求一览表，务必按资信要求一览表提供相关材料，证明材料中信息模糊或缺失视为无效证明材料。投标人可将上述材料中的关键信息进行标记，以便招标人审核。

1、卓越汤坑项目 03、05、06 地块桩基检测及基坑支护检测工程

(1)、合同

项目名称

卓越汤坑项目 03、05、06 地块桩基检测及基坑支护检测工程

专业分包合同

甲　　方：深圳市祥发置业发展有限公司

乙　　方：深圳市恒义建筑技术有限公司

签订日期

合同订立时间：2022 年 12月 20日

合同订立地点：深圳市

合 同 编 号：HYJC2022-067

协议书

甲方(全称)：深圳市祥发置业发展有限公司
乙方(全称)：深圳市恒义建筑技术有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则、合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

1. 工程概况

1.1. 工程名称：卓越汤坑项目 03、05、06 地块桩基检测及基坑支护检测工程。

1.2. 工程地点：深圳市坪山区碧岭街道坪山大道和汤坑路交叉口东南侧

1.3. 工程规模：卓越汤坑项目占地面积【41109.2 ㎡】㎡，总建筑面积【239326.93】㎡，由 3 个地块构成，分别为 03、05、06 地块，项目建筑业态包括【住宅、商业】。

（1）03 地块：建设用地面积为 18081.03 ㎡，总建筑面积为 154257.10 ㎡，由 4 栋超高层（35-49 层）建筑组成，地下 2 层半。

（2）05 地块：建设用地面积为 31080.97 ㎡，总建筑面积为 255281.13 ㎡，由 6 栋超高层（47-49 层）建筑组成，地下 2 层半、1 栋 3 层局部 4 层幼儿园及 1 栋 4 层商墅组成。

（3）06 地块：建设用地面积为 6192.15 ㎡，总建筑面积为 46637.95.10 ㎡，由 2 栋高层 33F 建筑组成，地下 3 层局部 4 层及一座 4 层消防站。：

1.4. 工程内容：乙方负责卓越汤坑项目 03、05、06 地块桩基检测及基坑支护检测工程专业分包工作，承包范围为施工图纸、施工管理及技术要求中所含的全部工程内容（甲方单独发包的工程除外）。

1.5. 承包范围：具体承包范围详见附件《承包范围》，但该附件仅作为甲方对乙方工作的部分要求，不作为乙方结算和施工的最终依据，最终的施工范围应以完成图纸范围及甲方要求的所有工程内容为准。

服务范围

2. 合同工期

2022 年 11 月 25 日-2023 年 3 月 31 日 ，总工期 126 天，（日历天，已经充分考虑节假日（含春节）、下雨、台风、停水、停电、场地移交、设计变更等因素）。具体开工日期以项目通知为准。具体开工日期以项目通知为准。

3. 质量标准

工程质量标准：合格。

4. 合同价款

4.1. 本合同计价方式为：□总价包干 ☑综合单价

4.1.1. 合同暂定含税总价：¥7768390 元，大写：人民币柒佰柒拾陆万捌仟叁佰玖拾元整；其中不含税合同价款：¥7328669.81 元，大写：人民币柒佰叁拾贰万捌仟陆佰陆拾玖元捌角壹分；税款¥439720.19 元（税率： 6% ），大写：人民币肆拾叁万玖仟柒佰贰拾元壹角玖分

合同金额

4.1.2. 合同固定总价包含但不限于如下内容：完成本工程所需要的措施费、规费、人工费、材料费、机械费、材料运输费、材料损耗、样板费及其他费用（运杂费、质检费、安装费、检验与试验费、缺陷修复费）、管理费、税金等全部费用和利润以及应由乙方承担的义务、责任和风险以及为完成本项目资金的筹集和使用所发生的一切费用。该总价除因暂定工程量的确定、设计变更、本合同约定所允许的调整外，合同价款不予调整。

4.2.1. 工程量清单报价表中所有综合单价皆为在合同文件约定的风险范围内的固定综合单价（合同约定可调差或暂定供应单价的除外），甲方不接受乙方基于任何工作子目单

价在投标时的组价不当（包括但不限于工作子目对应的工作内容理解的偏差、工料机消耗量水平的确定、生产要素市场价格的判断、取费等）或任何其他差错而主张的任何损失或索赔。合同总价除因暂定工程量的确定、设计变更所允许的调整外，合同价款不予调整。

4.2.2. 工程量变化造成综合单价变化的风险：乙方不得以施工图工程量与招标模拟工程量清单工程量不同（无论这种不同存在差异有多大）或工程变更引起工程量增减为由要求调整综合单价。

4.3. 若因国家政策原因导致增值税率调整，应根据最新的税率对未支付合同价款进行调整，最终适用税率以国家政策公布的适用税率为准，调整后含税价格=原合同含税价格/（1+原合同增值税率）*（1+调整后增值税率）。

5. 付款方法

5.1. 本工程无预付款。

5.2. 付款频率：支付节点设置如下。

工程检测完成且提交检测报告后 ，付款文件齐全后付至已完工程部分总价的 100%；若检测分批进行，则分批次付款；

结算款：本项（地基基础工程）工程验收合格并结算完成后，付款文件齐全后付至本合同结算金额的 100%（同时提供结算额的全额增值税专用发票）。

乙方不可撤销的承诺：本合同价款的 50%用于抵扣乙方或乙方指定购买人购买本项目一套商品房的购房款。

5.3. 进度款支付：

5.3.1. 进度款支付周期：

a）进度款审批期限为二十八日历天，自乙方提出或甲方要求后重新提出付款申请之日起计。甲方将在此期限内通知乙方本期应得款项；

b）甲方在完成付款申请审批后的十四日历天内，支付乙方当期应得工程款项；

c）宽限期：如甲方未能按规定期限付款，则随后的十四日历天视为宽限期。在宽限期内，乙方不得行使任何追讨的权利，包括停工方式，而应维持正常施工；

d）追讨通知：如甲方未能在宽限期结束前付款，乙方可向甲方发出追讨通知。如甲方在收到该通知后十四日历天内仍不付款，乙方可以暂停执行本工程直至收到欠款。暂停的时间作工期延长处理，而不当作乙方应负责的延误。

5.3.2. 乙方及指定供应商甲供材发生超供的，超供部分将按照附件《甲供物资管理工作程序》的规定计算超供扣款，从最近一期进度款中扣除。

5.3.3. 暂定总价的工程应在甲方规定的时间内与甲方完成施工蓝图范围内的总价确定，如未在约定期限内完成施工蓝图范围内的暂转固,甲方有权停止支付后续工程款，直至甲乙双方以补充协议方式明确合同包干总价后恢复正常付款。同时，乙方不得以此为由拒绝履行本合同项下全部义务。

5.4. 工程整体竣工后进行结算，结算完成且付款文件齐全后付至本合同结算金额的 97%（乙方需在支付结算款时提供包含保修款在内的工程结算额等额发票）；

5.5. 保修款：合同结算金额的 3%，保修款不计利息，保修期满后按照《工程保修协议书》中的规定结清。乙方在办理保修金退还之前，必须办理经过甲方以及物业使用单位联合进行的质量验收，并形成书面资料已证明验收通过。

6. 甲方认可下列基本信息为增值税开票信息：（开票前，需再次核实）：

企业名称	深圳市祥华置业发展有限公司
纳税人识别号	914403006700266993

地址（营业执照上的注册地址或在主管税务机关备案的地址）	深圳市坪山区碧岭街道汤坑社区汤坑二路 33 号 104
电话号码	0755- 22666643
开户行名称（开户许可证上的开户银行，须与主管税务机关备案的开户行一致）	中国工商银行深圳岗厦支行
银行账户（开户许可证上的银行账号，须与主管税务机关备案的银行账户一致）	4000104219100161483

7. 乙方认可下列银行账户信息为进度款收款账户：

开户银行： 中国工商银行股份有限公司深圳光明支行

户　　名： 深圳市恒义建筑技术有限公司

开户账号： 4000091109100682639

乙方应对上述账户信息之准确性负责，如上述账户信息变更乙方须立即书面通知甲方并提供变更后的账户信息；任何因账户信息有误或账户信息变更而未及时通知甲方所造成之损失（无论是甲方之损失或乙方自己的损失）均由乙方承担全部责任。

8. 组成合同的文件

构成本合同的文件应能相互解释，互为说明。除本合同条款另有约定外，本合同文件组成及优先解释次序如下：

1) 合同执行过程中的补充协议；
2) 合同协议书；
3) 中标通知书；
4) 招标期间往来文件（包含答疑、约谈纪要等）；
5) 承包范围；
6) 技术与服务要求 ；
7) 专用条款；
8) 通用条款；
9) 合同图纸目录及合同图纸；
10) 工程量计算规则及单价说明；
11) 工程量清单；
12) 招标文件及招标文件补遗；
13) 其他（包括：设计变更、工程指令、现场签证管理工作程序，合同结算管理工作程序，甲供物资管理工作程序、工程规范附录、工程 “红黄牌”警示与问责办法、安全文明施工违约索赔细则、工程质量保修书、廉洁合作协议等）

对于同一类合同文件，以其最新版本或最新颁发者为准。若施工过程中双方有关工程的洽商、签证、变更等书面记录、文件或协议与上述合同文件中相关条款冲突时，可以将其理解为针对合同文件的补充约定，并视为合同文件的组成部分，具有解释优先权。

9. 合同生效

本合同自双方签字或加盖人名章并加盖公章或合同专用章后生效(通用和专用条款及相关附件加盖骑缝章后为本合同的组成部分，同样有效)。

10. 合同份数

本合同一式陆份，甲方肆份、乙方贰份，均具同等法律效力，未尽事宜双方应本着合作诚信原则，友好协商解决。

（以下无内容）

兹证明双方签订如下：

甲方1：深圳市祥发置业发展有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表签署

乙方：深圳市恒义建筑技术有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表签署

*授权委托书附后（如是法定代表人授权代表签署则须授权委托书）。

中标通知书

深圳市恒义建筑技术有限公司：

贵司参加我司卓越汤坑项目 03、05、06 地块桩基检测及基坑支护检测工程的招标，经过慎重研究，确定贵司为本工程的中标人，中标合同暂定含税总价：￥7768390 元，大写：人民币柒佰柒拾陆万捌仟叁佰玖拾元整；其中不含税合同价款：￥7328669.81 元，大写：人民币柒佰叁拾贰万捌仟陆佰陆拾玖元捌角壹分；税款￥439720.19 元（税率： 6% ），大写：人民币肆拾叁万玖仟柒佰贰拾元壹角玖分。

在正式合同签署前，本中标通知书连同招投标期间往来函件及招投标文件作为双方的执行文件，对双方均具约束力。中标人在进场前必须完成工程准备工作（包括办理有关施工手续、工程保函、保险等）并按我司之要求进场施工。

深圳市祥发置业发展有限公司

日期： 年 月 日

(2)、检测报告

CMA 202219021483　CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L10013　GD010300124000052O9

旋挖灌注桩低应变动力检测报告

HENGYICONSTRUCTION

委托单位：深圳市祥华置业发展有限公司

工程名称：坪山区碧岭街道汤坑片区城市更新单元项目

03 地块基坑支护及土石方工程

检测项目：桩身完整性

委托编号：HA202310898

报告编号：ZJYB202300007

深圳市恒义建筑技术有限公司

地　址：深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号　邮政编码：518107

报告查询电话：0755-26971332　业务咨询电话：0755-26971881　传真：0755-26971595

坪山区碧岭街道汤坑片区城市更新单元项目

03 地块基坑支护及土石方工程

旋挖灌注桩低应变动力检测报告

报告编号：ZJYB202300007

重要提示：

1、报告未盖深圳市恒义建筑技术有限公司检验检测专用章无效。

2、报告无检测、编写、审核、批准人签字无效。

3、未注册上岗证书或上岗证书超过有效期限的报告无效。

4、报告发生改动、换页或剪贴后无效。

5、未经本单位同意，报告不得部分复制（完整复印除外）。

6、如对检测报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向本单位书面提出，逾期视为认可检测结果。

1、前言

受深圳市祥华置业发展有限公司委托，深圳市恒义建筑技术有限公司于 2023 年 03 月 13 日至 2024 年 04 月 17 日对坪山区碧岭街道汤坑片区城市更新单元项目 03 地块基坑支护及土石方工程的 44 根旋挖灌注桩进行了低应变动力检测，受检基桩数量及位置由委托单位确定，工程概况见表 1。

工 程 概 况 表　　表 1

工程名称	坪山区碧岭街道汤坑片区城市更新单元项目 03 地块基坑支护及土石方工程		
工程地点	坪山区碧岭街道汤坑社区		
建设单位	深圳市祥华置业发展有限公司		
勘察单位	深圳市南华岩土工程有限公司		
设计单位	铁科院（深圳）研究设计院有限公司		
桩基施工单位	四川天府建设工程有限责任公司		
监理单位	深圳华西建设工程管理有限公司		
质监机构	深圳市坪山区住房和建设局		
结构形式	基坑支护	层　　数	/
建筑面积（m^2）	31081.0	开工日期	2022.04.13～2024.04.02
桩　　型	旋挖灌注桩	桩径（mm）	Φ1000
工程桩总数	213 根	检测桩数	44 根
单桩承载力特征值（kN）	/	桩身砼设计强度等级	C30
设计桩长（m）	12.00～18.00	设计桩底岩土层	粉质黏土/全风化砂岩
检测方法	低应变法	检测日期	2023.03.13～2024.04.17
检测目的	检测桩身结构完整性		
备　　注			

2 工程地质概况

根据深圳市南华岩土工程有限公司 2021 年 12 月提供的“卓越坪山汤坑项目（3 号地块）岩土工程详细勘察报告”，场地中的地质情况列表简述如下，受检桩附近地质情况参见工程地质勘察报告。

场地工程地质概况表 表 2

序号	岩土名称及成因代号	岩土状态	层厚（m）	层顶标高（m）
①	杂填土（Q^{ml}）	松散～稍密	0.00～8.10*	/
②$_1$	淤泥质粉质黏土（Q^{al+pl}）	流塑	0.90～5.30*	50.81～54.65
②$_2$	粉砂（Q^{al+pl}）	稍密～中密	1.00～8.00*	47.84～52.80
②$_3$	粉质黏土（Q^{al+pl}）	可塑～硬塑状	2.90～68.10*	1.63～54.37
③	粉质黏土（Q^{el}）	可塑～硬塑	0.90～14.50*	47.96～54.49
④$_1$	全风化砂岩（C_1c）	硬塑～坚硬	1.00～25.50*	44.68～54.66
④$_2$	强风化砂岩（C_1c）	半岩半土状	2.00～58.50*	23.43～55.25
④$_{2-1}$	块状强风化砂岩（C_1c）	强风化砂岩为主，局部夹碎块状中风化砂岩	1.00～19.90*	-17.36～45.53
④$_{3-1}$	中风化破碎带（C_1c）	岩芯呈角砾状、碎屑状，成分复杂	2.10～71.10*	-56.21～46.86
④$_3$	中风化砂岩（C_1c）	岩芯呈碎块状、短柱状	5.13～16.75*	-30.66～20.66
④$_4$	微风化砂岩（C_1c）	岩芯呈短柱状、柱状、长柱状	5.14～13.37*	-41.74～24.31
⑤$_4$	微风化白云岩（C_1s）	岩芯呈短柱状、柱状、长柱状	0.50～11.39*	-71.32～32.16

注：*代表揭露厚度

3、受检桩的施工概况

根据四川天府建设工程有限公司责任公司提供的设计及施工资料，该工程桩采用桩径为 Φ1000mm 的旋挖灌注桩，桩身混凝土强度等级为 C30，设计桩长 12.00～18.00m。受检桩桩位详见附图。

4、检测原理、方法、标准及仪器设备

4.1 检测原理和方法

在桩顶用激振装置产生应力波，该应力波沿桩身传播过程中，在桩身不连续界面（如蜂窝、离析、缩颈、夹泥、裂缝、接缝等）和桩底面将分别产生反射波，其反射波由安装在桩顶面的接收传感器接收，并由检测仪存贮。分析各反射波的到达时间、波幅和波形特征，以判断桩的完整性。

4.2 检测标准

本次低应变动力检测按照深圳市标准《深圳市建筑基桩检测规程》（SJG 09-2020）的有关规定进行。

4.3 检测仪器设备

低应变动力检测采用武汉岩海工程技术有限公司生产的 RS-W（P）和 RS-1616K（S）型基桩动测仪，传感器采用武汉岩海公司生产的压电式加速度传感器。

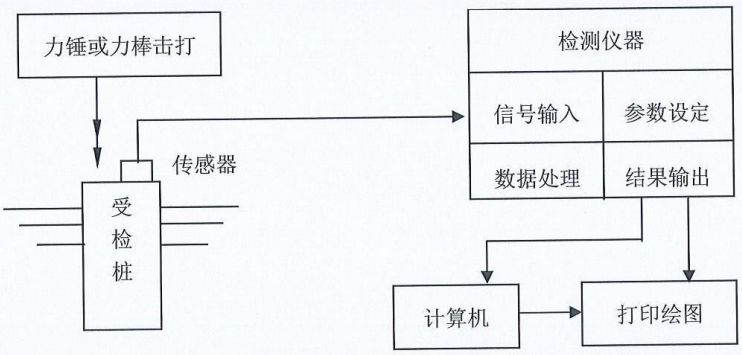

检测设备及检测过程示意图

低应变法检测仪器设备

仪器	型号	编号	校准证号	校准日期
低应变基桩动测仪	RS-W（P）	HY-680	DH23AX016110020	2023.05.18
传感器				
低应变基桩动测仪	RS-1616K（S）	HY-271	DH23AX022100026	2023.06.30
传感器				

5、检测结果

根据《深圳市建筑基桩检测规程》（SJG 09-2020），将桩身完整性分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个类别。各类别含义参见下表3。

基桩完整性分类表 表3

桩身完整性类别	分 类 原 则
Ⅰ类桩	桩身完整
Ⅱ类桩	桩身有轻微缺陷，不会影响桩身承载力的正常发挥
Ⅲ类桩	桩身有明显缺陷，对桩身承载力有影响
Ⅳ类桩	桩身有严重缺陷

对坪山区碧岭汤坑片区城市更新单元项目03地块基坑支护及土石方工程的44根旋挖灌注桩进行了低应变动力检测。根据现场情况和对测试数据进行处理分析、综合判断，得到低应变动力检测完整性结果表（表4）和低应变动力检测曲线图（见附图）。

旋挖灌注桩低应变动力检测完整性结果表

表 4

序号	桩号（#）	桩径（mm）	桩长（m）	设定波速（m/s）	桩身结构完整性评价	完整性类别	灌注日期
1	1A-XW-3	Φ1000	12.48	3900	桩身完整	I	2023.03.20
2	1A-XW-9	Φ1000	12.49	3900	桩身完整	I	2023.03.20
3	1B-XW-4	Φ1000	16.85	3900	桩身完整	I	2023.03.16
4	1B-XW-10	Φ1000	16.57	3900	桩身完整	I	2023.03.16
5	1B-XW-15	Φ1000	16.83	3900	桩身完整	I	2023.03.19
6	1B-XW-19	Φ1000	17.06	3900	桩身完整	I	2023.03.19
7	1B-XW-24	Φ1000	16.78	3900	桩身完整	I	2023.03.14
8	1B-XW-28	Φ1000	17.38	3900	桩身完整	I	2023.03.14
9	1B-XW-33	Φ1000	16.79	3900	在 3.46～4.46m 之间有轻微缺陷	II	2023.03.29
10	1C-XW-2	Φ1000	18.34	3900	桩身完整	I	2023.03.28
11	1C-XW-7	Φ1000	18.08	3900	桩身完整	I	2023.03.29
12	1C-XW-13	Φ1000	18.09	3900	桩身完整	I	2023.04.01
13	1C-XW-18	Φ1000	18.17	3900	桩身完整	I	2023.03.26
14	1C-XW-22	Φ1000	18.17	3900	在 2.92～3.92m 之间有轻微缺陷	II	2023.03.26
15	1C-XW-27	Φ1000	18.12	3900	桩身完整	I	2023.03.31
16	1C-WXW-4	Φ1000	18.24	3900	桩身完整	I	2023.03.25
17	1C-WXW-8	Φ1000	18.07	3900	桩身完整	I	2023.03.24
18	1C-WXW-14	Φ1000	18.10	3900	桩身完整	I	2023.03.23
19	1D-XW-3	Φ1000	12.20	3900	桩身完整	I	2023.03.31
20	1D-XW-8	Φ1000	12.09	3900	桩身完整	I	2023.03.27
21	2-XW-2	Φ1000	15.79	3900	桩身完整	I	2023.03.23
22	2-XW-6	Φ1000	15.78	3900	桩身完整	I	2023.03.23
23	2-XW-12	Φ1000	15.60	3900	在 8.51～9.51m 之间有轻微缺陷	II	2023.03.22
24	2-XW-17	Φ1000	15.69	3900	桩身完整	I	2023.03.30
25	2-XW-22	Φ1000	15.63	3900	桩身完整	I	2023.03.22
26	3-XW-3	Φ1000	15.66	3900	桩身完整	I	2022.04.13
27	3-XW-7	Φ1000	15.65	3900	桩身完整	I	2022.04.13
28	3-XW-12	Φ1000	15.62	3900	桩身完整	I	2022.04.14

旋挖灌注桩低应变动力检测完整性结果表

表 4（续）

序号	桩号（#）	桩径（mm）	桩长（m）	设定波速（m/s）	桩身结构完整性评价	完整性类别	灌注日期
29	3-XW-18	Φ1000	15.64	3900	桩身完整	I	2022.04.15
30	3-XW-22	Φ1000	15.56	3900	桩身完整	I	2022.04.16
31	3-XW-29	Φ1000	15.59	3900	桩身完整	I	2022.04.14
32	4-XW-4	Φ1000	15.06	3900	桩身完整	I	2022.04.15
33	4-XW-8	Φ1000	15.01	3900	桩身完整	I	2022.04.16
34	4-XW-9	Φ1000	15.34	3900	在 9.72～10.72m 之间有轻微缺陷	II	2022.04.16
35	5-XW-2	Φ1000	10.48	3900	桩身完整	I	2023.07.05
36	5-XW-6	Φ1000	10.53	3900	桩身完整	I	2023.07.05
37	5-XW-12	Φ1000	10.11	3900	桩身完整	I	2023.07.04
38	5-XW-16	Φ1000	10.10	3900	在 2.19～3.19m 之间有轻微缺陷	II	2023.07.04
39	5-XW-20	Φ1000	10.20	3900	桩身完整	I	2023.07.03
40	8-XW-4	Φ1000	13.70	3900	在 4.69～5.69m 之间有轻微缺陷	II	2023.03.29
41	8-XW-9	Φ1000	13.68	3900	桩身完整	I	2023.03.18
42	8-XW-13	Φ1000	13.60	3900	桩身完整	I	2023.03.21
43	8-XW-17	Φ1000	13.78	3900	在 2.07～3.07m 之间有轻微缺陷	II	2023.03.18
44	8-XW-20	Φ1000	13.59	3900	桩身完整	I	2023.03.17

说明：1、上表桩长由施工单位提供；

2、低应变动力检测法无法确定缺陷的具体类型，可能的缺陷形式有蜂窝、离析、缩颈、夹泥、裂缝、接缝、混凝土低强度区等；

3、表中所列缺陷深度是以检测时桩顶为准。

6、检测结论

对坪山区碧岭汤坑片区城市更新单元项目03地块基坑支护及土石方工程的44根旋挖灌注桩进行低应变动力检测，其检测结论为：

（1）受检桩中37根桩为Ⅰ类桩，占受检桩总数的84.1%；

（2）受检桩中7根桩为Ⅱ类桩，占受检桩总数的15.9%。

主要检测人：_____ 上岗证书号：粤质检 08558

主要检测人：_____ 上岗证书号：（粤）3012171

报告编写人：_____ 上岗证书号：（粤）3013176

报告审核人：_____ 上岗证书号：（粤）3000955

报告批准人：_____ 职　　务：授权签字人

签发日期：2024.04.25

深圳市恒义建筑技术有限公司

2024年04月25日

2、深汕锐博特创新产业园工程检测

(1)、合同

中 标 通 知 书

标段编号：44030020200013007001

标段名称：深汕锐博特创新产业园工程检测

建设单位：深圳市深汕特别合作区开发建设有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市恒义建筑技术有限公司

中标价：374.411491万元

中标工期：1645

项目经理(总监)：

本工程于 2021-07-22 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2021-08-20 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2021-09-07

查验码：4101808569675201

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

合同编号：SSKF-HT-2021-043

深汕锐博特创新产业园

工程检测服务合同

项目名称

项目名称：深汕锐博特创新产业园工程检测

委托方（甲方）：深圳市深汕特别合作区开发建设有限公司

受托方（乙方）：深圳市恒义建筑技术有限公司

签订日期

签订日期：2021 年 9 月 16 日

合同协议书

委托方（甲方）：深圳市深汕特别合作区开发建设有限公司

受托方（乙方）：深圳市恒义建筑技术有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规规定，因深汕锐博特创新产业园需要进行：1、地基基础工程检测（桩基及地基承载力检测，展厅除外）；2、建筑工程主体结构检测；3、钢结构工程检测；4、建筑工程幕墙检测；5、其他非常规性检测等因现场实际情况需要检测的内容等工作，甲乙双方就提供检测的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬等事项，经双方协商一致，签订本合同，以兹共同遵守执行。

第一条 受托方资质情况

资质证书编号：粤建质检证书字 02018 号

发证机关：深圳市住房和建设局

资质专业及等级：见证取样检测、钢结构工程检测、建筑幕墙工程检测、主体结构工程现场检测、地基基础工程检测

有效期：2024 年 7 月 9 日

第二条 工程概况

（一）项目名称：深汕锐博特创新产业园工程检测

（二）项目位置

项目位于鲘门高铁站北片区三强路北侧，紧邻深汕湾科技城，包含两个地块（H2019-0001、H2019-0002），均为为新型产业用地。

（三）项目简介

深汕锐博特创新产业园建设方为广东深汕投资控股集团有限公

司，受建设方委托由深圳市深汕特别合作区开发建设有限公司作为代建单位负责招标以及建设管理等相关工作。

项目位于鲘门高铁站北片区三强路北侧，紧邻深汕湾科技城，包含两个地块（H2019-0001、H2019-0002），均为为新型产业用地。项目总占地面积为 59791 ㎡，总建筑面积 336735 ㎡。桩基类型为旋挖成孔钢筋混凝土灌注桩、预制管桩，基坑支护主要采用旋挖成孔钢筋灌注桩、高压旋喷桩、锚索等。主体结构为现浇框架结构、框筒结构等。

第三条 服务范围及内容

（一）、检测项目内容：1、地基基础工程检测（桩基及地基承载力检测，展厅除外）；2、建筑工程主体结构检测；3、钢结构工程检测；4、建筑工程幕墙检测；5、其他非常规性检测。

（二）、根据国家、建设部、行业及地方现行有效技术标准及规范要求，完成深汕锐博特创新产业园工程检测清单的检测内容，并出具检测结论为合格的正式检测报告。若检测不合格，需在施工方整改并符合要求后，再出具合格的正式检测报告，检测报告一式陆份。

第四条 技术服务工作要求

（一）技术服务地点：乙方试验室、工地现场；

（二）技术服务期限：2021 年 9 月 7 日至技术服务内容完成且合同款付清时止；

（三）技术服务质量要求：检测结果准确、结论正确；

（四）安全文明施工要求：确保承包范围内工作人员在检测过程中不发生重伤及死亡事故。

（五）按照国家标准、行业标准、地方标准及其该工程相关技术文件进行检测；

（六）双方约定选用的检测标准。

第五条 合同价款及支付方式

（一）服务费用

经双方协商，本工程检测费用依据《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》、工程勘察设计收费标准（2002）的收费指导价收取。

合同金额

本合同暂定总价为人民币（大写）：叁佰柒拾肆万肆仟壹佰壹拾肆元玖角壹分，小写：￥3744114.91元。其中不含税价为人民币（大写）：叁佰伍拾叁万贰仟壹佰捌拾叁元捌角捌分，小写：￥3532183.88元；税金为人民币（大写）：贰拾壹万壹仟玖佰叁拾壹元零叁分，小写：￥211931.03元，其中已含6%增值税。如因国家政策变化或税率调整，不含税部分金额不变，税金及价税合计金额作相应调整。

本次合同分为1、地基基础工程检测（桩基及地基承载力检测，展厅除外）；2、建筑工程主体结构检测；3、钢结构工程检测；4、建筑工程幕墙检测；5、其他非常规性检测。五个单项，各单项检测费的合同价（暂定）如下：

服务范围

地基基础工程检测（桩基及地基承载力检测，展厅除外）：2227251.6元

建筑工程主体结构检测：959735.00元

钢结构工程检测：397549.31元

建筑工程幕墙检测：159579.00元

其他非常规性检测：/元

综合单价详见深汕锐博特创新产业园工程检测清单，包括采样费、检测费（含设备多次进退场费）、易耗材料费、设备折旧费、人工费、市区内外交通费用、税金、利润、管理费、人员及设备仪器等的保险费用、及经审批的检测方案等的全部费用，全部费用包括乙方向甲方出具检测报告的全部直接或间接费用，以及检测方案、专项检测方案等的编制、评审、评估等所产生的费用，并包含按规定须报相关部门审批或备案的所有手续及费用。

本合同价为暂定价，最终以现场实际检测工程量计量，最终工程量须经监理单位、项目管理单位及甲方认可，综合单价不变。结算书需通过甲方或甲方委托的第三方单位审核确认为准。

若有变更的检测内容，检测单价按照《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》、工程勘察设计收费标准（2002）的收费指导价作为项目参考单价，新增项目执行单价=项目参考单价*（1-净下浮率-26%）；工程量按实际计算，进行合同检测费用的增减调整。

（二）验收及付款方式

1、甲方下达任务书 30 日内，向乙方支付总合同价的 5%。

2、完成某个单项工程的检测工作，成果文件经甲方确认后 30 天内支付至实际单项工程产值的 80%且累计支付金额不超过签约合同总价的 80%。

3、完成全部的工程检测工作，检测成果文件经甲方确认后 30 天内支付至实际产值的 80%且累计支付金额不超过签约合同总价的 80%。

4、完成全部工程检测工作出具报告并获得甲方书面认可后，办理结算，结算完成后一次性付清剩余款项。

增值税专用发票由乙方办理，税率：6 %，收款信息如下：

公司名：深圳市恒义建筑技术有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司深圳光明支行

账　号：4000091109100682639

税务登记证号码：9144030078394631XE

4. 乙方保证合同签约单位名称、发票出具单位名称、收款银行帐号所属单位的名称三者必须一致。

每次付款前，乙方应按进度向甲方提交足额正式增值税专用发票，若因乙方资料不齐或错误造成甲方不能及时付款到帐或周转反复，由此产生的滞纳金、手续费等费用，以及法律后果由乙方承担。

因发包人为本项目的代建单位，故款项将由建设单位支付，为完善相关手续，明确合同及支付关系，合同签订同时，建设单位、委托人（代建单位）、受托方（乙方）将签订三方支付协议，协议格式另附。

第六条 合同价款的修改及变更

1. 由于甲方提供资料和数据有重大变更造成返工或需重新编制报告，乙方应遵照执行。如增加造价超过签约合同价的 20%及以上的需签订补充协议。

2. 在合同执行过程中，甲方要求乙方增加合同清单外工作内容时，双方按照《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》、工程勘察设计收费标准（2002）的收费指导价作为项目参考单价，新增项目执行单价=项目参考单价*（1-净下浮率-26%），如增加造价超过签约合同价的 20%及以上的需签订补充协议。

$$\text{净下浮率}=1-\frac{\text{投标报价}}{\text{投标报价上限}}$$

第七条 甲方权利与义务

1. 甲方可根据本项目需求，提前通知乙方准备入场开展工作，乙

方应对甲方合理的要求予以积极配合。

2. 工程过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量计入工程结算。

3. 由于甲方原因造成乙方停工、误工的，工期予以顺延，但甲方不因此承担任何赔偿、补偿费用或其他责任。

4. 甲方有权按项目需要控制服务进度，组织审查和确认各阶段的服务成果。若乙方提交的任何一项服务成果经连续三次修改仍不能取得甲方、专家或政府相关部门的评审认可的，甲方有权单方面解除合同，并追究乙方相关违约责任。

5. 如因乙方原因导致不能履行或不能按时履行合同义务或由于乙方的行为严重影响甲方利益的情况时，甲方有权单方面解除合同并追究乙方相关违约责任。

6. 甲方有权要求乙方参与甲方组织或委托相关单位组织的会议，包括但不限于讨论会、咨询会、专家评审会等与本项目相关的一切会议，具体以甲方书面通知为准。

7. 甲方应提供满足本项目执行所需的相关资料。

8. 在乙方按合同履约的情况下，甲方按合同规定支付进度款。

第八条 乙方权利与义务

1. 乙方应本着诚实信用、勤勉尽责、热情服务和专业高效的原则，按照合同的要求，运用合理的专业技能，科学严谨地开展工作，帮助甲方实现合同预定的目标。

2. 乙方应对甲方提供资料自行理解并就理解的准确性自行负责。乙方收到甲方提供的资料后，乙方应仔细阅读，如发现任何遗漏、缺失或存在不明晰、错误、失误或缺陷等情况，应在收到文件资料后 3 日

内向甲方书面一次性提出。期满未提出的，视为乙方确认甲方的资料完整、明晰、无错漏及瑕疵。

3. 乙方应根据甲方要求随时提供中间成果资料。

4. 对于甲方或由甲方发包的设计单位提供的图纸和技术资料，乙方应承担保密义务，不得向第三方泄露任何相关信息。

5. 甲方因项目要求在乙方能力范围内增加服务内容的，乙方应予以积极响应及接受。超出本合同约定服务范围的部分，由甲、乙方双方另行协商并签订补充协议。

6. 经甲方书面同意，乙方可聘请外部顾问协助工作，但费用由乙方承担。

7. 本合同有关条款规定和补充协议中乙方应承担的其他责任。

第九条 违约责任

1. 乙方提供的成果资料质量不合格或无法通过竣工验收备案需要的，乙方应无条件予以整改，若乙方提交的成果经连续三次修改仍不能取得甲方、专家或政府相关部门的评审认可的，甲方有权单方解除合同，乙方除应付甲方合同总价30%的违约金外，还应就甲方因此所产生的经济损失承担赔偿责任。

2. 因乙方工作成果质量问题造成重大经济损失或工程事故的，一切不利后果及法律责任均由乙方承担，甲方因此受到的全部经济损失概由乙方负责赔偿。

3. 因乙方原因导致合同不能履行或不能按时履行的，乙方应付甲方合同总价20%违约金，导致甲方利益严重受损的，甲方有权单方解除合同，甲方因此受到的全部经济损失概由乙方负责赔偿。

4. 由于乙方原因未按合同规定时间提交成果资料的，每逾期一日，乙方应支付甲方合同总价款千分之一的违约金。

5. 乙方不得将本合同的服务内容予以分包或转让，否则将视为严重违约，甲方有权单方解除合同，乙方除应付甲方合同总价30%的违约金外，还应就甲方因此所产生的经济损失承担赔偿责任。

6. 乙方应付之各项违约金甲方有权直接在应付的合同价款中直接予以抵扣。

7. 因甲方原因导致合同解除的，甲方除按合同条款根据乙方实际完成并符合工作质量要求的工程量进行结算外，无须向乙方支付任何补偿、赔偿或承担其他任何法律责任。

8. 因甲方原因导致逾期付款的，每逾期一日，甲方应支付乙方合同总价款千分之一的违约金。

9. 在合同履行期间，乙方明示或默示不履行本合同约定的义务，故意拖延履行约定义务或严重违反本合同约定要求的，甲方有权单方面解除合同，解除通知自送达乙方时生效，乙方应向甲方退还所有已付费用，并赔偿甲方合同总价 30%作为违约金。

第十条 保密条款

1. 本合同范围内，乙方按本合同要求向甲方提交的工作成果的知识产权归甲方所有。

2. 未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式对外公开或向第三方提供任何与本项目有关的合同、工程相关材料（包括但不限于乙方向甲方提交的成果及相关文件）。

3. 双方任何一方对于为履行本合同规定义务所得知的对方的一切业务信息和资料，承担保密义务。

4. 合同解除或终止后，双方均应返还对方的机密资料，无法返还的应予以销毁或删除。

第十一条 合同生效、变更和终止

1. 本合同经甲、乙双方法人代表或授权代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效，并对双方具有法律约束力。

2. 对本合同书的任何修改和补充，均须以书面形式进行，并由双方法人代表或授权代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。对本合同书的任何修改和补充，与本合同书具有同等法律效力。如有冲突，以补充修改文件约定为准。

3. 双方认可的来往传真、函件、电子邮件、会议纪要及本合同要求甲方提供的相关资料和文件等，均为合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4. 本合同附件与合同具有同等法律效力。

5. 发生下列情况，双方有权向对方发出书面通知，终止本合同：

（1）不可抗力导致的终止合同，如行政命令、政策法规、自然灾害或其他超出协议双方控制的事件，因而无法履行协议，受到不可抗力影响的一方可以提前 15 天书面通知对方终止合同。

（2）任何一方实质违反了本合同，而在违约行为可以补救的情况下，违约方应在接到另一方书面通知后立即做出补救。

（3）任何一方破产、资不抵债、停止营业或无力偿还债务。

（4）任何一方履行本合同的行为变成是违法的。

（5）甲、乙方双方履行完本合同约定的义务后，合同自行终止。

第十二条 组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同签订后双方新签订的补充协议；

（2）合同协议书

（3）中标通知书及其附件；

（4）本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

（5）投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

（6）现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

（7）检测方案和技术规格书；

（8）发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

第十三条 其它条款

1. 对本合同的订立、履行、解释、效力和争议的解决均适用中华人民共和国法律。凡因本合同的签订、履行而发生的或与本合同有关的一切争议，合同双方应友好协商解决；协商不成的，应向甲方项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。败诉方应承担为解决本争议而产生的所有合理费用，包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、保全费和执行费用等。

2. 乙方应在整个合同期限内为服务本项目成员的人身及财产安全办理有关保险，保险时间随服务时间的延长而顺延，如果乙方未能办理保险，由此造成的损失由乙方自行负责。

3. 本合同未尽事宜，经双方友好协商可另行签订补充协议。

4. 乙方提供的相关成果和服务应遵守甲方相关管理规定，如有异议，均以甲方的书面要求为准。

5. 所有服务成果文件的文字表达以中文为准。

6. 双方的往来文书需以书面形式进行的，可以采用快递或电邮形式方式传递送达。书面往来意见发至以下地址及联系人邮箱后即视为送达。诉讼仲裁文书均适用以下送达地址。

甲方指定以下地址及联系人：

地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创元路悦和楼 2 栋 2 楼

联系人：柳宏冰

联系电话：13926125272

乙方指定以下地址及联系人：

地址：深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号

联系人：胡明华

联系电话：19950822203

电子邮件地址：1002015934@qq.com

7. 本合同一式 捌 份，甲方执陆份，乙方执贰份，经甲、乙双方法人代表或授权代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效，对双方具有法律效力。

8. 本合同附件作为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

深圳市深汕特别合作区开发建设有限公司

法定代表人：

或授权代理人：

乙方（盖章）：

深圳市恒义建筑技术有限公司

法定代表人：

或授权代理人：

签订日期：2021 年 9 月 16 日

(2)、检测报告

GD010100124000002068

202219021483

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L10013

旋挖钻孔灌注桩静载检测报告

HENGYICONSTRUCTION

委托单位：深圳市深汕特别合作区开发建设有限公司

工程名称：深汕锐博特创新产业园（东区）

检测项目：抗压承载力

委托编号：HA202401101

报告编号：ZJJZ202400002

深圳市恒义建筑技术有限公司

地　址：深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号　邮政编码：518107

报告查询电话：0755-26971332　业务咨询电话：0755-26971881　传真：0755-26971595

深汕锐博特创新产业园（东区）

旋挖钻孔灌注桩静载检测报告

报告编号：ZJJZ202400002

重要提示：

1、报告未盖深圳市恒义建筑技术有限公司检验检测专用章无效。

2、报告无检测、编写、审核、批准人签字无效。

3、未注册上岗证书或上岗证书超过有效期限的报告无效。

4、报告发生改动、换页或剪贴后无效。

5、未经本单位同意，报告不得部分复制（完整复印除外）。

6、如对检测报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向本单位书面提出，逾期视为认可检测结果。

目　　录

封　　面……第 1 页

重要提示……第 2 页

目　　录……第 3 页

1、前言 …… 第 4 页

2、工程地质概况 …… 第 5 页

3、受检桩的施工概况…… 第 5 页

4、检测方法、标准和仪器设备…… 第 6-7 页

5、检测结果…… 第 8 页

6、检测结论…… 第 9 页

7、附图表…… 第 10 页

（1）单桩竖向静载试验结果汇总表…… 3 张

（2）Q-s、s-lgt 曲线图…… 3 张

（3）受检桩桩位平面示意图…… 1 张

（4）受检桩入土情况示意图…… 3 张

1、前言

受深圳市深汕特别合作区开发建设有限公司的委托，深圳市恒义建筑技术有限公司于2024年01月22日至01月30日对深汕锐博特创新产业园（东区）的3根旋挖钻孔灌注桩进行了单桩竖向抗压静载试验，受检基桩位置及数量由委托单位确定，工程概况见表1。

工 程 概 况 表　　表1

工程名称	深汕锐博特创新产业园（东区）		
工程地点	广东省深汕特别合作区鲘门镇		
建设单位	深圳市深汕特别合作区开发建设有限公司		
勘察单位	中铁水利水电规划设计集团有限公司		
设计单位	中机国际工程设计研究院有限责任公司		
桩基施工单位	中国三冶集团有限公司		
监理单位	深圳市长城工程项目管理有限公司		
质监机构	深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局		
结构形式	框剪	层　　数	2
建筑面积（m^2）	/	施工日期	2023.09.09～2023.12.19
桩　　型	旋挖钻孔灌注桩	桩径（mm）	Φ700
工程桩总数	95根	检测桩数	3根
单桩承载力特征值（kN）	4000	要求最大试验荷载（kN）	8000
设计桩长（m）	入中风化岩1倍桩径	设计桩底岩土层	中风化凝灰岩
检测方法	静载法	检测日期	2024.01.22～01.30
检测目的	检测桩的竖向抗压承载力		
备　　注	本次检测区域为12#、13#楼及地下室群桩基础		

2、工程地质概况

根据江西省水利规划设计研究院2020年07月提供的“深汕锐博特创新基地岩土工程勘察报告（详细勘察阶段）”，场地中的地质情况列表简述如下，受检桩附近地质情况详见工程地质勘察报告。

场地工程地质概况表 表2

层号	岩土名称及成因	岩土状态	层厚（m）	层顶高程（m）
①	人工填土(Q^{ml})	松散状、局部稍密状	0.40～10.00	2.42～13.44
②	粉质粘土(Q_4^{pl-al})	硬可塑状	0.30～7.10	-9.93～6.64
③	淤泥质粘土(Q_4^{l})	流塑～软塑状	0.30～4.80	-8.52～3.87
④	粉砂(Q_4^{l})	松散状	0.40～6.70	-7.45～4.50
⑤	卵石(Q^{pl-al})	中密～密实状	0.50～11.00	-11.13～5.01
⑥	粉质粘土(Q_3^{el})	硬可塑状	0.40～12.30	-11.63～2.05
⑦-1	全风化凝灰岩（J_1）	岩芯基本风化成土状，硬塑～坚硬状	0.60～22.30	-20.57～-1.99
⑦-2	强风化凝灰岩（J_1）	岩芯呈碎片状、碎块状，局部块状或短柱状	0.60～29.80*	-31.36～-6.58
⑦-3	中风化凝灰岩（J_1）	岩芯呈柱状、长柱状，局部短柱状或块状	0.80～34.00*	-44.42～-7.58

注：*代表揭露层厚

3、受检桩的施工概况

根据中国三冶集团有限公司2024年提供的设计及施工资料，各受检桩的施工情况见表3。受检桩桩位详见附图。

基桩静载检测受检桩的施工情况表 表3

序号	桩号(#)	桩径(mm)	施工桩长(m)	桩顶标高(m)	桩砼浇灌日期	砼设计强度等级	单桩承载力特征值(kN)	桩端持力层	备注
1	GC184	Φ700	15.27	-3.15	2023.12.14	C45	4000	中风化凝灰岩	
2	GC218	Φ700	25.42	-2.95	2023.12.19	C45	4000	中风化凝灰岩	
3	GC326	Φ700	24.47	-2.95	2023.11.24	C45	4000	中风化凝灰岩	

4、检测方法、标准和仪器设备

4.1 试验方法

（1）试验加载：采用 12m×12m 砼块压重平台反力装置（见图 1），将最大试验荷载 1.2 倍（960T）的荷重在试验开始前一次性加上平台。加载系统由精密油压表和千斤顶组成，采用慢速维持荷载法，每级加载为预定最大试验荷载的 1/10，第 1 级按 2 倍分级荷载加载，在每一级荷载作用下，桩的沉降量在每小时小于 0.1mm，可加下一级荷载。

（2）沉降观测：在桩顶装设 4 个位移传感器，按规范规定时间，采用武汉岩海公司生产的 RS-JYD 静载测试分析仪自动测读、记录压力和沉降量。

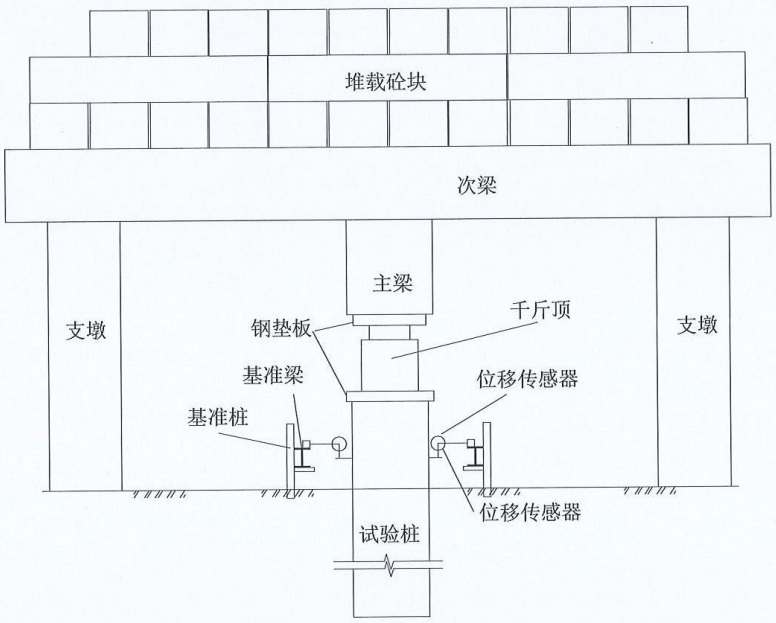

图 1　加载装置示意图

4.2 试验标准

本次静载试验按照深圳市标准《深圳市建筑基桩检测规程》（SJG 09-2020）的有关规定进行。

4.3 试验仪器设备

试验采用仪器设备见表 4。

静载试验主要设备情况表 表 4

千斤顶				
序号	规格型号	编号	校准证号	校准日期
1	QF800-20	HY-176	JL2391646351	2023.10.17
2	QF800-20	HY-191	JL2391646361	2023.10.17
油压表（压力传感器）				
序号	规格型号	编号	校准证号	校准日期
1	0～70MPa	HY-272 配 6	DH23AX022100032	2023.06.30
百分表（位移传感器）				
序号	规格型号	编号	校准证号	校准日期
1	0～50mm	HY-272 配 1	DH23AX022100027	2023.06.30
2	0～50mm	HY-272 配 2	DH23AX022100028	2023.06.30
3	0～50mm	HY-272 配 3	DH23AX022100029	2023.06.30
4	0～50mm	HY-272 配 4	DH23AX022100030	2023.06.30

5、检测结果

由现场测读的数据整理出“单桩竖向抗压静载试验结果汇总表”，绘制出试桩的荷载—沉降关系即 Q-s 曲线、沉降—时间对数关系即 s-lgt 曲线。综合分析整理得出试验结果详见下表。

单桩竖向抗压静载试验结果汇总表 表 5

桩号（#）	桩径 (mm)	最大试验荷载 (kN)	最大沉降量 (mm)	卸荷后残余沉降量 (mm)	卸荷后回弹率 (%)	特征值及对应的沉降量		单桩竖向抗压承载力检测值 (kN)
						特征值 (kN)	沉降量 (mm)	
GC184	ϕ700	8000	6.98	1.20	82.81	4000	3.16	8000
GC218	ϕ700	8000	5.14	0.61	88.13	4000	2.43	8000
GC326	ϕ700	8000	5.60	0.42	92.50	4000	2.40	8000

6、检测结论

对深汕锐博特创新产业园（东区）的 3 根旋挖钻孔灌注桩进行了单桩竖向抗压静载试验，其检测结论为：

所测 GC184#、GC218#、GC326#共 3 根桩的单桩竖向抗压承载力检测值达到 8000kN，满足设计要求。

主要检测人：_____ 上岗证书号：（粤）3012171

主要检测人：_____ 上岗证书号：（粤）3031641

报告编写人：_____ 上岗证书号：（粤）3013176

报告审核人：_____ 上岗证书号：（粤）3000955

报告批准人：_____ 职　　务：授权签字人

杨承瀚

签发日期：2024. 03. 08

深圳市恒义建筑技术有限公司

2024 年 03 月 08 日

3、龙华商业中心城市更新单元（北片区）桩基础工程检测

(1)、合同

深圳市恒义建筑技术有限公司
SHENZHEN SHI HENG YI JIAN ZHU JI SHU YOU XIAN GONG SI

检测服务合同

项目名称

项目名称：龙华商业中心城市更新单元（北片区）桩基础工程检测

委 托 方：深圳市鸿耀泰实业有限公司

检 测 方：深圳市恒义建筑技术有限公司

合 同 号：HYJG2023-064

签订地点：深圳市

签订日期

签订时间：2023 年 9 月 4 日

深圳市恒义建筑技术有限公司
SHENZHEN SHI HENG YI JIAN ZHU JI SHU YOU XIAN GONG SI

委托单位（甲方）：深圳市鸿耀泰实业有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5GAXJY4A

地址：深圳市龙华区龙华街道清华社区和平东路幸福城商业大厦 A2003

检测鉴定单位（乙方）：深圳市恒义建筑技术有限公司

统一社会信用代码：9144030078394631XE

地址：深圳市光明区公明街道楼村社区中泰路 21 号

经甲乙双方协商，甲方将龙华商业中心城市更新单元（北片区）桩基础工程中的检测项目委托给乙方检测，为保证工程质量、明确责任，使检测工作顺利按时完成，根据《中华人民共和国民法典》等法律的规定，双方本着友好合作的原则签订本合同。

一、检测工程名称：龙华商业中心城市更新单元（北片区）桩基础

二、工程地点：深圳市龙华区建设路与人民路交汇处

三、工　　期：2023 年 9 月 15 至 2023 年 12 月 30

四、检测内容：甲方委托乙方检测的检测项目包括（以打“√”为准）：

服务范围

☒建筑材料检测　☒主体结构工程检测　☑地基基础工程检测

☒钢结构工程检测　☒室内环境检测　☒建筑电气

☒建筑节能检测　☒市政道路工程检测　☒通风与空调工程检测

☒建筑幕墙、门窗检测　☒装饰装修材料有害物质检测

☐其他：_____。

五、检测方法及技术标准：

检测标准按现行相关国家标准、地方、行业标准进行检测。

六、检测地点：深圳市龙华区建设路与人民路交汇处

合同金额

七、检测费用：

1. 检测费用：暂定人民币 200 万元（以实际结算为准）

计费类型：具体数量按双方共同认定的数量为准！

2. 收费标准：甲乙双方约定按合同附件单价。

3.检测费用支付方式：按月结算。当月 5 日前，乙方提交上一个月甲方委托检测工作量费用清单，甲方在本月 15 日前用转账或现金向乙方支付上月检测费。同时乙方出具正式的税务发票（税率为 6%，报告修改费以及补发费用无折扣不开发票）。甲方未按照本条约定支付检测费超过 20 个工作日的，视为甲方违约，乙方有权停止下个月的检测工作，并且乙方视情况可以解除与甲方的合同，要求甲方承担相应的经济损失。

4. 甲方开票信息（专票）

公司名称：深圳市鸿耀泰实业有限公司

纳税人识别号：91440 300MA 5GAXJ Y4A

电话：0755-28085033

地址：深圳市龙华区龙华街道清华社区和平东路幸福城商业大厦 A2003

开户银行：深圳农村商业银行龙华支行

账号：0002 9408 4906

乙方财务信息

户 名	深圳市恒义建筑技术有限公司
帐 号	4000 0911 0910 0682 639
开户银行	中国工商银行股份有限公司深圳光明支行

八、双方的权利和义务

（一）甲方权利和义务

1. 负责组织领导检测工作，协调乙方与业主、监理的工作关系。

2. 及时向乙方通知送检本工程有关试验、检测样品。

3. 现场检测需提前通知乙方并说明检测项目，为其提供必要的检测条件和工作环境。

4. 不得以任何形式影响乙方试验、检测数据的公正性。

5. 按合同约定及时支付试验、检测费。

6. 甲方指派 刘桂华 电话 13430786644 ，负责检测工作的联系、组织和协调，以利于检测工作顺利进行，检测前负责将工程设计说明或要求及时传递给乙方。

7. 材料的抽样、送样必须符合国家或地方的法规及本工程的有关规定。

8. 当乙方正常检测未完成前，甲方承担提前使用所导致质量纠纷的责任。

9. 不得以任何方式干涉或影响乙方检测人员的检测工作。

（二）乙方的权利和义务

1. 乙方委派 邱炜 电话 13603031717 ，负责检测工作的联系、组织和协调，以利于检测工作的顺利进行。

2. 对甲方所委托的有关试验、检测项目提供优质的服务，节假日照常提供服务。

3. 检测工作乙方受聘于甲方，在试验、检测工作中独立行使试验、检测职能，不受任何行政、经济及其它利益方面的干预，坚决抵制任何妨害工作公正性的行为，严禁弄虚作假，为甲方严把质量关。

4. 对所出具的检测报告的准确性负责，为甲方提供科学、真实的检测结果及数据；该工程的有关资料没有经过甲方的同意，不得向外界透露。

5. 指派有执业资格的检测员及检定合格的检测设备进行检测工作，并根据工程需要派遣足够数量的检测人员，以保证工程进度。

6. 按甲方通知的时间和地点到场取样检测，对检测工作的及时性负责。

7. 负责检测人员的安全和保险，检测人员应严格遵守现场的安全管理规定和相关管理事项。

8. 负责对报检的材料情况及时电话通知甲方。

9. 服务施工、方便现场，在工作方便的时候可以上门取样和送达检测报告等，为甲方提供优质高效的服务。

10. 每项检测工作结束后 3 个工作日内完成正式检测报告，并提交甲方，以保证工程资料的验收。

11. 检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，并免费出具相关的检测报告，由甲方原因造成上述错误的若产生的相关检测报告更改费用由甲方承担，并按照资料报告类 30 元/式收费。

九、违约责任：

1. 任何一方擅自解除或终止本合同的，应当承担合同总金额 10%的惩罚性违约金。

2. 甲方全部或部分延迟支付合同费用的，每逾期一日，按逾期金额的 0.05%的标准向乙

方支付逾期产生的惩罚性违约金，直至款项付清为止。逾期超过 20 个工作日，乙方有权解除合同并不提供检测报告。

3. 乙方接甲方检测通知仍无设备和工作人员进场进行检测工作超过 5 个工作日或无故拖延检测时间超过 3 个工作日，视为乙方违约，甲方有权解除合同。

4. 任何一方违反本合同约定，除承担违约责任和损害赔偿责任外，还应当支付守约方为实现债权而支付的包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保全担保保险费、公证费、调查取证费、差旅食宿费、文印费等合理费用。

十、合同的解除：

本合同生效后，甲方如无故解除合同的，应按照本合同约定的标准向乙方支付全部的检测费。乙方如无故解除合同，应当赔偿给甲方造成的损失，但是，因甲方的没有按照要求支付检测费，未按本合同约定履行自己的义务给乙方带来损失的除外。

十一、争议解决：

1. 甲方和乙方一致同意本着友好合作的精神，对合同履行过程中有争议的问题进行协商解决，力争达成一致意见。

2. 如协商无效时，可向深圳市龙华区人民法院提起诉讼解决。

十二、其他条款：

1. 本合同一式肆份，甲、乙双方各持两份，均具同等法律效力。

2. 未尽事宜，由甲、乙双方协商并签定书面补充协议，补充协议与本合同同等效力。

3. 本合同经双方代表签字、盖章后生效，自双方合同义务均履行完毕之日终止。

4. 出现以下情况时，本合同终止：

① 乙方资质未能通过工程总包、监理认可。

② 总包与甲方中途终止合同，甲方与乙方合同同时终止，至付清乙方之前检测费用后失效。

③ 甲方支付完毕乙方所有检测费用后失效。

（以下为双方签字盖章页，无正文）

甲方（盖章）：

法人代表或其授权人（签字）：

日期：2023.9.4

乙方（盖章）：

法人代表或其授权人（签字）：

日期：2023.9.4

保密

(2)、检测报告

CP01010012400001469

202219021483

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L10013

旋挖灌注桩静载检测报告

HENGYICONSTRUCTION

委托单位：深圳市鸿耀泰实业有限公司

工程名称：龙华商业中心城市更新单元北片区项目 01-01 地块桩基础工程

检测项目：单桩竖向抗拔承载力

委托编号：HA202403452

报告编号：ZJJZ202400007

深圳市恒义建筑技术有限公司

地　址：深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号　邮政编码：518107

报告查询电话：0755-26971332　业务咨询电话：0755-26971881　传真：0755-26971595

龙华商业中心城市更新单元北片区项目

01-01 地块桩基础工程

旋挖灌注桩静载检测报告

报告编号：ZJJZ202400007

重要提示：

1、报告未盖深圳市恒义建筑技术有限公司检验检测专用章无效。

2、报告无检测、编写、审核、批准人签字无效。

3、未注册上岗证书或上岗证书超过有效期限的报告无效。

4、报告发生改动、换页或剪贴后无效。

5、未经本单位同意，报告不得部分复制（完整复印除外）。

6、如对检测报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向本单位书面提出，逾期视为认可检测结果。

1、前言

受深圳市鸿耀泰实业有限公司委托，深圳市恒义建筑技术有限公司于2024年01月16日至01月24日对龙华商业中心城市更新单元北片区项目01-01地块桩基础工程的3根旋挖灌注桩进行了单桩竖向抗拔静载试验，受检基桩位置和数量由委托单位确定，工程概况见表1。

工 程 概 况 表　　表1

工程名称	龙华商业中心城市更新单元北片区项目01-01地块桩基础工程		
工程地点	深圳市龙华区中环路与建设路交汇处东南侧		
建设单位	深圳市鸿耀泰实业有限公司		
勘察单位	深圳市地质建设有限公司		
设计单位	深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司		
桩基施工单位	浙江东源建设有限公司		
监理单位	深圳市合创建设工程顾问有限公司		
质监机构	深圳市龙华区建设工程质量安全监督站		
结构形式	框架	层　　数	1栋一单元40F 1栋一～五单元56F
建筑面积（㎡）	169915	施工日期	2023年02月
桩　　型	旋挖灌注桩	桩径（mm）	Φ1000、Φ1200
工程桩总数	检测二区197根 （抗拔桩桩数93根）	检测桩数	3根
单桩抗拔承载力特征值（kN）	3000kN、4000kN	要求最大试验荷载（kN）	6000kN（特征值3000kN） 8000kN（特征值4000kN）
设计桩长（m）	有效桩长不小于6米	设计桩底岩土层	中风化花岗岩或以下岩层
检测方法	静载法	检测日期	2024.01.16～01.24
检测目的	检测桩的竖向抗拔承载力		
备　　注	本次检测位置为地下室（第二检测分区）1D-A～1D-Q/1D-1～1D-12。		

2、工程地质概况

根据深圳市地质建设有限公司2021年03月提供的“龙华商业中心北地块岩土工程详细勘察报告”，场地中的地质情况列表简述如下，受检桩附近地质情况详见工程地质勘察报告。

场地工程地质概况表 表2

序号	岩土名称及成因代号	岩土状态	层厚（m）	层顶埋深（m）
1	人工填土（Q^{ml}）	松散	0.30～9.90	/
2-1	粉质黏土（Q^{dl+pl}）	可塑	0.80～13.10	0.30～9.90
2-2	含有机质粉质黏土（Q^{dl+pl}）	软塑	1.00～5.60	5.90～9.40
2-3	粗砂（Q^{dl+pl}）	稍密～中密	1.40～3.20	9.70～13.10
3	砾质黏性土（Q^{el}）	可塑～硬塑	2.50～39.30	0.30～41.80
4-1	全风化花岗岩（γ_5^2）	坚硬土柱状	0.70～12.60	8.20～42.60
4-2-1	土状强风化花岗岩（γ_5^2）	岩芯呈半岩半土状，少量呈碎块状	0.60～27.90	12.00～45.60
4-2-2	块状强风化花岗岩（γ_5^2）	岩芯呈碎块状	0.30～16.70	15.50～56.40
4-3	中风化花岗岩（γ_5^2）	岩芯呈块状，少量为短柱状	0.20～14.70*	15.70～61.20
4-4	微风化花岗岩（γ_5^2）	岩芯呈柱状，局部为块状	0.50～7.60*	17.90～70.30

注：*代表揭露层厚

3、受检桩的施工概况

根据深圳市鸿耀泰实业有限公司2024年提供的设计及施工资料，各受检桩的施工情况见表3。受检桩桩位详见附图。

基桩静载检测受检桩的施工情况表 表3

序号	桩号(#)	桩径(mm)	施工桩长(m)	桩顶标高(m)	桩砼浇灌日期	砼设计强度等级	单桩抗拔承载力特征值(kN)	桩端持力层	备注
1	D-92	Φ1200	35.62	+47.15	2023.04.06	C40	4000	中风化花岗岩	
2	D-175	Φ1000	42.40	+50.85	2023.02.26	C40	3000	中风化花岗岩	
3	D-195	Φ1200	42.76	+47.15	2023.03.12	C40	4000	中风化花岗岩	

4、检测方法、标准和仪器设备

4.1 试验方法

（1）试验加载：采用处理地基提供支座反力（见图 1）。加载系统由精密油压表和千斤顶组成，采用慢速维持荷载法，每级加载为预定最大试验荷载的 1/10，第 1 级按 2 倍分级荷载加载，在每一级荷载作用下，桩的上拔量在每小时不超过 0.1mm，可加下一级荷载。

（2）上拔观测：在桩顶装设 4 个位移传感器，按规程规定时间测读上拔量。

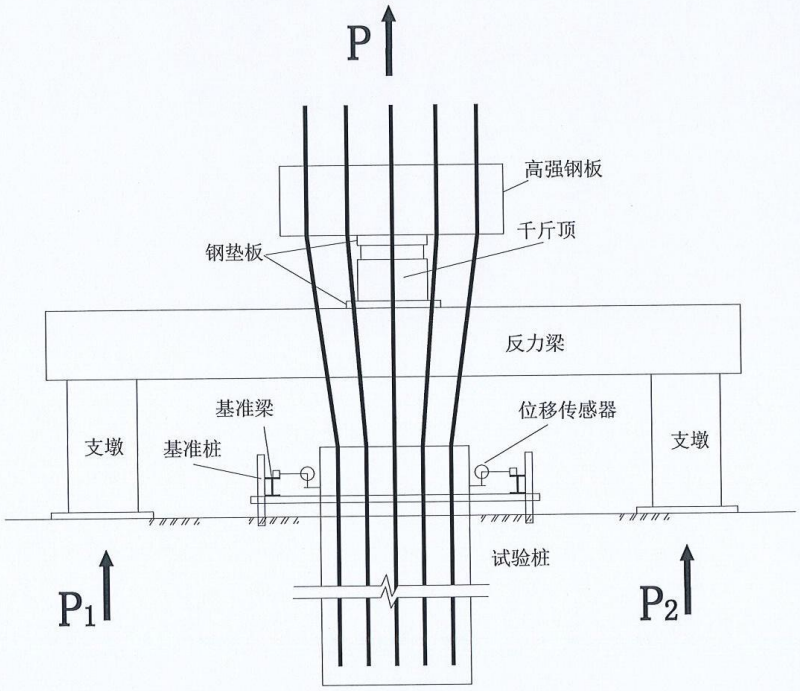

图 1　加载装置示意图

4.2 试验标准

本次静载试验按照深圳市标准《深圳市建筑基桩检测规程》（SJG 09-2020）的有关规定进行。

4.3 试验仪器设备

试验采用仪器设备见表 4。

静载试验主要设备情况表 表 4

千斤顶				
序号	规格型号	编号	校准证号	校准日期
1	800T	HY-622	JL2396583021	2023.12.18
2	800T	HY-280	JL2396583011	2023.12.18
油压表（压力传感器）				
序号	规格型号	编号	校准证号	校准日期
1	0～70MPa	HY-791 配 5	DH23AX022080010	2023.07.26
百分表（位移传感器）				
序号	规格型号	编号	校准证号	校准日期
1	0～50mm	HY-791 配 1	DH23AX022080009	2023.07.26
2	0～50mm	HY-791 配 2	DH23AX022080009	2023.07.26
3	0～50mm	HY-791 配 3	DH23AX022080009	2023.07.26
4	0～50mm	HY-791 配 4	DH23AX022080009	2023.07.26

5、检测结果

由现场测读的数据整理出“单桩竖向抗拔静载试验汇总表”，绘制出受检桩的荷载—上拔值关系即 U-δ 曲线、上拔值－时间对数即 δ-lgt 曲线（见附图）。综合分析整理得出试验结果详见下表。

单桩竖向抗拔静载试验结果汇总表 表 5

桩号（#）	桩径 (mm)	最大试验荷载 (kN)	最大上拔量 (mm)	卸荷后残余上拔量 (mm)	卸荷后回弹率 (%)	特征值及对应的上拔量		单桩竖向抗拔承载力检测值 (kN)
						特征值 (kN)	上拔量 (mm)	
D-175#	Φ1000	6000	13.28	5.35	59.71	3000	3.16	6000
D-195#	Φ1200	8000	8.90	3.49	60.79	4000	2.20	8000
D-92#	Φ1200	8000	35.67	23.01	35.49	4000	1.60	8000

6、检测结论

对龙华商业中心城市更新单元北片区项目 01-01 地块桩基础工程的 3 根旋挖灌注桩进行了单桩竖向抗拔静载试验，其检测结论为：

（1）所测 D-175#共 1 根桩受检桩的单桩竖向抗拔承载力检测值达到 6000kN，满足设计要求；

（2）所测 D-195#、D-92#共 2 根桩受检桩的单桩竖向抗拔承载力检测值达到 8000kN，满足设计要求。

主要检测人：刘白发　　上岗证书号：（粤）3019612

主要检测人：杨勇成　　上岗证书号：（粤）3031642

报告编写人：刘林森　　上岗证书号：（粤）3013176

报告审核人：李建华　　上岗证书号：（粤）3000955

报告批准人：杨承瀚　　职　　务：授权签字人

杨承瀚

签发日期：2024.02.02

深圳市恒义建筑技术有限公司

2024 年 02 月 02 日

4、龙岗区平湖山厦项目一项 0405 地块地基基础检测

(1)、合同

远盛业房合字 212 号

B-CK-004

合同编号：HYTC2023-032

项目名称

龙岗区平湖山厦项目一期 0405 地块地基基础检测合同

委 托 单 位：深圳市远盛业投资有限公司

检 测 单 位：深圳市恒义建筑技术有限公司

2020 年第一版

1202306160002

桩基检测合同

委托单位：深圳市远盛业投资有限公司（以下简称“甲方”）
住　　所：深圳市龙岗区平湖街道山厦路 79 号
法定代表人：刘代伏
联系电话：0755-33295508　　传　　真：
联系地址：深圳市龙岗区平湖街道山厦路 79 号
邮政编码：518000
监察举报邮箱：fengxianjc@sinooceangroup.com

检测单位：深圳市恒义建筑技术有限公司　（以下简称“乙方”）
住　　所：深圳市光明区公明街道楼村社区中泰路 21 号
法定代表人：陈琳
联系电话：0755-2697881，15813845814　传 真：0755-26971595
联系地址：深圳市光明区公明街道楼村社区中泰路 21 号
邮政编码：518107
开户银行：中国工商银行股份有限公司深圳光明支行
账　　号：4000091109100682639

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，参照建设部、国家工商行政管理局监制的《建设工程勘察合同（一）》，并结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程检测质量，甲乙双方经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.1　工程名称：龙岗区平湖山厦项目一期 0405 地块地基基础检测工程

1.2　工程地点：深圳市龙岗区平湖街道山厦路 79 号

1.3　检测项目：工程桩检测、天然地基检测、基础锚杆检测

1.4　检测类别：低应变法、超声法、钻芯法、基础锚杆抗拔检测、标准贯入试验、平板载荷试验

服务范围

1202306160002

第二条检测内容及标准和要求

按国家规范和广东省及深圳地区规范要求对本项目的工程桩检测、天然地基检测、基础锚杆检测，满足验收规范要求。

第三条检测费用及支付方式

3.1 计价方式

采用固定综合单价。

3.2 检测费总价

合同金额

3.2.1 双方约定检测暂定总价款为3098200.00元（大写人民币叁佰零玖万捌仟贰佰元整），该检测费总额为包含增值税的价格，其中非含税检测费价款[2922830.19]元，增值税税率[6]%，增值税[175369.81]元。

3.2.2 因乙方公司类型变更，或国家政策变化，导致增值税率变化的处理原则：

（1） 如增值税税率提高，则第3.2款约定的检测费总额不变，其中的检测费价款金额相应调减。

（2） 如增值税税率降低，则第3.2款约定的检测费价款金额不变，本合同检测费总额相应调减。如甲方已将第3.2款约定检测费总额支付给乙方的，乙方应将本合同约定检测费总额与调减后设检测费总额之间的差额返还甲方。

3.2.3 除非合同另有约定，该价款已经包含乙方完成本合同全部工作所需的全部费用，乙方不得再向甲方主张任何款项。

3.3 检测费调整方式

上述价款按下列B方式调整：

A. 不可调；

B. 可调，具体调整方式为检测单价为固定单价不可调，工程量按实结算。

3.4 甲乙双方确认，甲方付款币种为人民币。甲方可通过支票、汇款等方式支付

检测费用，乙方指定银行账户为：

开户银行：中国工商银行股份有限公司深圳光明支行

账　　号：4000091109100682639

开户名称：深圳市恒义建筑技术有限公司

乙方保证其上述指定开户银行、账号与第 3.6.2 项约定之开户银行、账号相同，为实际接收检测费的银行及账号。否则，由此产生的一切不利后果，由乙方自行承担。

3.5 乙方为增值税[一般]纳税人。在甲方付款之前，乙方应向甲方提交合格、有效的增值税[专用]发票。乙方未提交合格、有效的增值税[专用]发票的，甲方有权拒付款项，且不承担违约责任。同时，乙方不得因此而停止工作。乙方开具增值税专用发票的，应遵守本合同关于增值税专用发票的相关约定。

3.6 **增值税专用发票开票信息**

3.6.1 甲方开票信息

单位名称：深圳市远盛业投资有限公司

纳税人识别号：91440300094180494N

公司地址：深圳市龙岗区平湖街道山厦路 79 号

电　　话：0755-33295508

开户银行：中国农业银行深圳横岗支行

账　　号：41026600040072297

其　　他：/

3.6.2 乙方开票信息

单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司

纳税人识别号：9144030078394631XE

公司地址：深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号

电　　话：0755-26971881

开户银行：中国工商银行股份有限公司深圳光明支行

账　　号：4000091109100682639

其　　他：/

3.7 检测费支付方式：

整体采用分批支付的方式：

3.7.1 基础检测全部完成后，经甲方确认后，乙方可申请支付70%价款；

3.7.2 工程全部验收完成后，支付80%价款；

3.7.3 甲乙双方完成检测工程全部结算后，支付100%价款，桩基检测不预留保修金。

3.8 付款提示

3.8.1 在达到合同约定甲方付款进度时，乙方应提前10日向甲方发出提示付款的书面通知。

3.8.2 若甲方对乙方提出的付款通知有异议的，甲方应在收到该付款通知7个工作日内向乙方发出异议通知。经甲方与乙方协商确认后，甲方再行支付该笔费用。

3.8.3 若乙方未及时发出书面通知导致甲方未支付的，甲方不承担任何违约责任。

3.9 乙方在甲方支付款项之前，必须提供正式的增值税发票。若乙方不提供合法、有效的增值税发票，甲方有权拒绝支付该笔款项且不承担任何违约责任。同时，乙方不得因此而停止工作。

3.10 增值税专用发票开票要求

3.10.1 乙方应保证其具有增值税一般纳税人资质，并向甲方开具增值税专用发票。

3.10.2 乙方应在每次增值税专用发票开具后的[60]个自然日内向甲方提交相应增值税专用发票，否则甲方有权拒收发票并有权要求乙方重开发票。

3.10.3 乙方逾期开具增值税专用发票的，或开具的增值税专用发票出现错误的，甲方有权拒收该发票并要求乙方退回重开，乙方应重新开具增值税专用发票。

3.10.4 乙方未提交合格、有效的增值税[专用]发票的，则视为乙方违约，乙方应向甲方支付未开票合同价款（含税）30%的违约金；若违约金

不足以弥补甲方因此遭受的损失的，甲方有权继续向乙方主张赔偿；同时，甲方有权拒绝支付该笔款项并相应顺延付款时间而无需承担违约责任，且乙方不得因此而停止工作。

3.10.5 如因乙方未及时申报、缴纳税款，导致税务机关认定乙方向甲方提供的发票不得作为抵扣甲方所得税、增值税进项税额依据的，甲方有权暂停支付本合同约定款项，且不影响乙方继续履行本合同义务。

3.10.6 乙方必须严格遵照相关税收法规、文件及本合同约定，开具合法的增值税专用发票。因乙方开具的增值税专用发票不符合税收法规、税务机关相关规定及本合同约定而给甲方造成经济损失的，乙方应予以赔偿。

3.10.7 乙方开具的增值税专用发票在送达甲方前如发生丢失、灭失或被盗等情况，导致相应票据未顺利送达甲方的，乙方应负责按相关税收法律法规的规定向甲方提供相应资料，以保证甲方顺利获得抵扣，否则，甲方有权拒绝支付结算款。

3.10.8 乙方开具的增值税专用发票送达并经甲方签收后，若发生丢失，乙方应积极协助甲方，并按照相关税收法规和文件的规定提供相应资料。

3.10.9 如甲方根据工程进度对开票时点有特殊需求的，乙方应配合甲方要求的时点开具增值税专用发票。

3.11 退款发票处理

如果发生乙方退还甲方已付款项的，按照下列情形处理：

（1）如增值税专用发票尚未认证的，乙方退款后，甲方直接将该发票退回；

（2）如增值税专用发票已经认证的，退款后，乙方应到税务机关办理相关手续，并开具增值税红字专用发票后，甲方予以退票。

3.12 本合同约定的违约金、赔偿金、补偿的费用、滞纳金、奖励金、罚金、利息等非合同价款的费用，均为含增值税金额。

3.13 乙方在履行本合同过程中，如依照法律、法规涉及需代扣代缴税款事项的，均由乙方履行代扣代缴义务，与甲方无关。

4 甲方的责任

4.1 向乙方提供地基处理设计施工方案、桩位设计平面图及有关桩龄、液化土层等资料。

4.2 进场时间应提前 2 日通知乙方，并负责清理现场、指定受检桩、测试点的位置。

4.3 提供必要的工作条件（如电、水）。

4.4 协调与建筑总包方、地基处理施工方的关系，提供必要的方便条件。

4.5 本合同有关条款规定和补充协议中甲方应负的其它责任。

5 乙方的责任

5.1 按国家或行业技术规范、标准、规程、本合同和甲方认可的检测方案要求实施检测工作，乙方向甲方提交检测成果资料并对其质量负责。

5.2 在检测过程中，对缺陷严重的受检桩、测试点，需及时通知甲方。

5.3 本工程的检测工作定于 2023 年 7 月 1 日开工，2023 年 12 月 30 日结束，并在测试工作结束后 25 日内提交正式检测报告。

5.4 如工期紧迫，可在现场测试完毕后，根据甲方的要求及时提供临时检测报告。

5.5 在现场工作的乙方的人员，应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度。

5.6 本合同有效期间及本合同因任何原因终止后，乙方对甲方委托的检测事项负有保密义务，未经甲方许可，乙方不得将甲方提交的检测资料和/或检测要求、本合同内容、因签署和履行本合同而知悉的委托经营信息和技术信息及属于甲方的检测成果提供给任何第三方，根据法律、法规有关要求作出的必要披露除外。

5.7 本合同有关条款规定和补充协议中乙方应负的其它责任。

6 工作成果归属

本协议涉及之检测成果的所有权、知识产权及其他相关权利，均归甲方所有。

7 违约责任

7.1 甲方不按时向乙方支付检测费，每逾期一日，甲方应就逾期付款金额按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付违约金。

7.2 合同履行期间，甲方因非乙方的原因要求解除合同时，已进行检测工作的，完成的工作量在50%以内时，甲方应向乙方支付50%的检测费；完成的工作量超过50%时，甲方应向乙方支付100%的检测费。

7.3 由于乙方原因未按合同规定时间（日期）提交检测成果资料，每逾期1日，应减收检测费的千分之五。逾期30日的，发包人有权解除合同，乙方支付甲方相当于合同约定总检测费总额的百分之二十的违约金。

7.4 乙方提供的检测报告质量不合格，乙方应负责无偿给予重新检测或采取补救措施，以使报告达到质量要求。因重新检测或采取补救措施导致检测报告逾期提交的，应当按照7.3款承担违约责任。因检测质量不符合合同约定的要求造成损失时，乙方应对因此造成的全部损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任。

7.5 乙方不得擅自解除合同，否则应当按检测费总额的百分之三十支付违约金。

7.6 乙方违反合同约定的保密义务的，向甲方支付相当于本合同项下检测总价款的违约金，并赔偿给甲方造成的所有损失。

7.7 本款适用于所有乙方应向甲方支付违约金情形。自甲方发出要求乙方支付违约金的书面通知之日起7个工作日内，乙方应按照合同约定向甲方一次性付清违约金。逾期支付的，每日应按应付违约金的1倍另行支付滞纳金，自逾期支付之日起至乙方向甲方实际付清之日止。若甲方尚有部分服务费用未支付乙方的，甲方有权从该笔费用中先行抵扣相当于违约金和滞纳金数额之款项。违约金不足以弥补甲方所遭受损失的，甲方有权继续向乙方追偿。

8 不弃权

(c) 如果以电子邮件方式发送，则电子邮件发出 1 小时后视为送达。

通知可以采用上述任何一种方式或同时采用上述几种方式，同时采用上述几种方式的，以其中最快到达对方的日期为准。

9.3 任何一方可以书面形式通知另一方/其他方更改其送达地址及收件人资料，有关更改的生效日不得早于有关收件方收悉更改通知后的第七(7)个工作日。否则该更改对收件方不发生效力。

10 不可抗力

10.1 “不可抗力事件”，应指本协议双方在签订本协议时无法预见、对其发生无法避免或对其后果无法克服而导致任何一方部分或完全地无法履行本协议任何条款的事件。

10.2 一旦发生不可抗力事件，履行本协议受阻碍的一方可在不可抗力事件发生及存续期间内中止履行其在本协议的责任或义务，而不得被视为违约，但受阻碍的一方应立即通知另一方（以书面形式），并在发生不可抗力事件之日起 5 日内根据中国法律向另一方提供该不可抗力事件发生及/或存续的有关证明文件，否则不应被视为存在不可抗力事件。

10.3 如发生不可抗力事件，协议双方应立即进行协商谋求合理公正的解决，允许延期履行、部分履行，尽所有合理的努力以减少该等不可抗力事件对履行本协议所造成的不良后果，双方协商可根据情况部分或全部免予承担违约责任。

11 补充协议

本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议。补充协议、甲方认可的检测方案与本合同具有同等效力。补充协议与本合同内容有冲突的，以补充协议约定为准，补充协议未尽事宜，按本合同相关约定执行。

12 反商业贿赂条款

乙方保证不得向甲方负责人、经办人或其他相关人员提供不正当经济利益。如乙

方向甲方负责人、经办人或其他相关人员提供任何本协议约定之外的经济利益，包括但不限于中介费、回扣、顾问费、辛苦费、旅游费、纪念品等，均视为乙方违约，甲方有权立即单方解除本协议，并要求乙方按本协议总价款10%的标准支付违约金，因此给双方或第三方造成的一切损失，均由乙方负责赔偿；并应按照《中华人民共和国刑法》及其他法律规定将相关责任人交由司法机关追究法律责任。如甲方负责人、经办人或其他相关人员在本协议谈判、签订、履行过程中，向乙方索要、收受任何本协议约定之外的经济利益，乙方均有义务立即向甲方举报相关人员的行为，甲方设定专用邮箱接受乙方的投诉：

fengxianjc@sinooceangroup.com

13 争议解决办法

因本合同产生的、或与本合同有关的任何争议，应首先由本合同各方友好协商解决；协商不成时，任何一方均应向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，以诉讼方式解决。

14 生效

本合同自双方盖章或签字（法定代表人或授权代表）之时起生效。

15 文本

本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

1202306160002

（本页为合同签署页，无正文）

甲方：

（盖章）

乙方：

（盖章）

法定代表人或授权代表：

（签字）

法定代表人或授权代表：

（签字）

签订日期

日期：2023年6月29日

日期：2023年6月20日

附件：

1、约谈记录

2、合同清单

3、检测清单

(2)、检测报告

CMA 202219021483 CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L10013 GD010400124000036001

高压旋喷桩钻芯检测报告

HENGYICONSTRUCTION

委托单位：深圳市远盛业投资有限公司

工程名称：龙岗区平湖街道山厦旧村城市更新单元一期 02-05 地块基坑支护及土石方工程

委托编号：HA202431543

报告编号：ZJZX202400039

深圳市恒义建筑技术有限公司

地 址：深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号 邮政编码：518107

报告查询电话：0755-26971332 业务咨询电话：0755-26971881 传真：0755-26971595

龙岗区平湖街道山厦旧村城市更新单元一期02-05

地块基坑支护及土石方工程

高压旋喷桩钻芯检测报告

报告编号：ZJZX202400039

重要提示：

1、报告未盖深圳市恒义建筑技术有限公司检验检测专用章无效。

2、报告无检测、编写、审核、批准人签字无效。

3、未注册上岗证书或上岗证书超过有效期限的报告无效。

4、报告发生改动、换页或剪贴后无效。

5、未经本单位同意，报告不得部分复制（完整复印除外）。

6、如对检测报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向本单位书面提出，逾期视为认可检测结果。

1、前言

受深圳市远盛业投资有限公司委托，深圳市恒义建筑技术有限公司于 2024 年 07 月 12 日至 07 月 13 日对龙岗区平湖街道山厦旧村城市更新单元一期 02-05 地块基坑支护及土石方工程的高压旋喷桩进行了钻孔抽芯检测，本次钻芯检测 4 根桩，共 4 个钻孔，受检桩数量及桩号由委托单位确定，完成总进尺 59.50 米。工程概况见表 1。

工程概况表 表 1

工程名称	龙岗区平湖街道山厦旧村城市更新单元一期 02-05 地块基坑支护及土石方工程		
工程地点	龙岗区平湖街道山厦社区		
建设单位	深圳市远盛业投资有限公司		
勘察单位	深圳市大升勘测技术有限公司		
设计单位	深圳地质建设工程公司		
桩基施工单位	深圳深安建筑工程有限公司		
监理单位	广东远顺建设监理有限公司		
质监机构	深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站		
结构形式	基坑支护	层数	/
建筑面积（m^2）	19195.22	施工日期	2023.03.01
桩　型	高压旋喷桩	桩径（mm）	Φ800
单桩承载力设计值（kN）	/	桩身设计强度等级	/
工程桩总数	762 根	检测桩数	4 根
设计桩长（m）	7.80～19.60	设计桩底岩土层	强风化粉砂岩
检测方法	钻芯法	检测日期	2024.07.12～07.13
检测目的	检测桩身完整性、桩长、桩底沉碴和桩底岩土层性状。		
备　注			

2、工程地质概况

根据深圳市大升勘测技术有限公司2022年04月提供的“深圳市龙岗区山厦旧村城市更新项目一期（02-05地块）岩土工程勘察报告”，场地中的地质情况列表简述如下，受检桩附近地质情况详见工程地质勘察报告。

场地工程地质概况表 表2

层号	岩土名称及成因	岩土状态	层厚（m）	层底埋深（m）
①$_1$	素填土（Q^{ml}）	松散～稍密	0.50～3.30*	0.50～1.80
①$_2$	杂填土（Q^{ml}）	松散～稍密	0.60～3.60*	0.60～3.60
②$_1$	粉质黏土（Q^{al+pl}）	可塑为主，局部硬塑	0.60～7.10*	2.20～8.70
②$_2$	有机质黏土（Q^{al+pl}）	局部为粉质黏土，软塑为主，少量可塑	0.80～5.80*	4.10～8.90
⑧$_3$	黏土（Q^{el}）	可塑～硬塑	0.90～7.30*	2.70～13.60
㉔$_1$	全风化粉砂岩（碎裂岩）（$J_{1-2}t$）	岩芯多呈土柱状，局部为碎块状	1.30～11.20 *	6.40～18.60
㉔$_{2-1}$	砂砾状强风化粉砂岩（碎裂岩）（$J_{1-2}t$）	岩芯呈土柱状，部分为散角砾状	3.20～29.50*	10.30～41.46
㉔$_{2-2}$	块状强状风化粉砂岩（碎裂岩）（$J_{1-2}t$）	岩芯呈碎块状，风化不均匀，夹中风化岩碎块	1.40～34.40*	10.20～46.70
㉔$_{2-3}$	强~中风化粉砂岩（碎裂岩）（$J_{1-2}t$）	岩芯呈块状或砂砾状	2.10～29.40*	12.10～57.00
㉔$_3$	中风化粉砂岩（碎裂岩）（J1-2t）	岩芯呈块状，少量呈短柱状	0.30～13.50*	29.50～58.80
㉔$_4$	微风化粉砂岩(J1-2t)	岩芯呈块状及短柱状	1.50～7.40*	/
㉕	中风化粉砂岩夹层（J1-2t）	场地基岩软硬不均现象发育	/	/

注：*代表揭露层厚

3 受检桩的施工概况

根据深圳深安建筑工程有限公司 2024 年 06 月提供的设计及施工资料，该工程受检桩的施工情况见表 3。受检桩桩位参见附图。

受检桩的施工情况表 表 3

序号	桩号（#）	桩径（mm）	施工桩长（m）	桩顶标高（m）	桩砼浇灌日期	砼设计强度等级	单桩承载力设计值（kN）	桩底岩土层
1	xp2-34	Φ800	12.82	51.50	2023.03.02	/	/	强风化粉砂岩
2	Xp2-279	Φ800	12.73	51.50	2023.03.22	/	/	强风化粉砂岩
3	Xp6-99	Φ800	21.74	60.50	2023.03.23	/	/	强风化粉砂岩
4	Xp9-68	Φ800	7.87	45.20	2023.04.10	/	/	强风化粉砂岩

4 检测标准及设备

4.1 检测标准

本次钻孔抽芯检测按照广东省标准《建筑地基基础检测规范》（DBJ/T 15-60-2019）的有关规定进行。

4.2 仪器设备

本次钻孔抽芯检测采用北京探矿机械厂生产的 XY-1A-4 型钻机，Φ91 单管钻具和金钢石钻头。

5 检测结果

5.1 钻孔抽芯检测情况

各受检桩钻孔抽芯检测情况汇总于表 4。

受检桩的混凝土和桩底岩土层分类说明参见各钻孔综合柱状图，受检桩的芯样外观参见受检桩芯样彩色照片。

钻孔抽芯检测情况汇总表 表 4

序号	桩号（#）	桩径（mm）	钻芯孔号（#）	超灌（m）	桩长			入持力层深度（m）	钻进总长度（m）	桩底沉渣厚度（mm）	桩底岩土层		检测日期
					施工（m）	检测（m）	偏差（m）				设计	实际	
1	xp2-34	Φ800	1	0	12.82	12.80	-0.02	1.20	14.00	0.00	/	强风化粉砂岩	2024.07.12
2	xp2-279	Φ800	1	0	12.73	12.70	-0.03	1.20	13.90	0.00	/	强风化粉砂岩	2024.07.12
3	Xp6-99	Φ800	1	0	21.74	21.75	+0.01	1.05	22.80	0.00	/	强风化粉砂岩	2024.07.13
4	Xp9-68	Φ800	1	0	7.87	7.70	-0.17	1.10	8.80	0.00	/	强风化粉砂岩	2024.07.13

6、检测结论

对龙岗区平湖街道山厦旧村城市更新单元一期02-05地块基坑支护及土石方工程的4根高压旋喷桩进行钻孔抽芯检测，受检桩桩号为xp2-34#、xp2-279#、xp6-99#、xp9-68#，其检测结论如下：

（1）受检的4根桩检测桩长与委托单位提供的施工桩长基本相符，相差范围为-0.17～+0.01m（“-”表示检测桩长小于委托单位提供的施工桩长）；

（2）受检的4根桩桩身的水泥分布较均匀，胶结良好，搅拌较均匀；

（3）受检的4根桩的桩底持力层均为强风化粉砂岩。

主要检测人：　　上岗证书号：（粤）3012171

主要检测人：　　上岗证书号：（粤）3021259

报告编写人：　　上岗证书号：（粤）3013176

报告审核人：　　上岗证书号：（粤）3000955

报告批准人：　　职　　务：授权签字人

杨承瀚

签发日期：2024.07.22

深圳市恒义建筑技术有限公司

2024年07月22日

5、华为岗头人才公寓项目总承包工程（东区）

⑴、合同

合同编号：华为公寓项目-F-2022012

电签合同

建设工程检测技术服务

合同

项目名称

（华为岗头人才公寓（东区）结构检测工程）

承包人：中国建筑第八工程局有限公司

分包人：深圳市恒义建筑技术有限公司

建设工程检测技术服务合同

承包人：中国建筑第八工程局有限公司（以下简称甲方）

分包人：深圳市恒义建筑技术有限公司（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规和工程所在地有关政策文件规定，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，本合同双方就 主体结构检测 工程的检测技术服务工作，经协商达成一致，订立本合同。

服务范围

一、工程服务工作对象及提供服务内容、方式和要求

1. 工程名称： 华为岗头人才公寓项目总承包工程（东区）

2. 工程地点： 位于坂田岗头水库北侧，机荷高速南侧，板澜大道西侧

3. 服务内容：根据国家和地方相关规范和检测方案的要求对涉及工程质量的进行试验，出具建筑工程质量检测报告。

4. 服务方式：有偿技术服务。

5. 服务要求：乙方出具的检测报告作为工程验收时提供的依据，必须符合要求。

二、合同价款

合同金额

1. 签约合同价（含增值税）为：人民币（大写）壹佰捌拾壹万陆仟元整 元，(¥3816000 元)；签约合同价（不含增值税）为：人民币（大写）暂定 叁佰陆拾万元整元，(¥ 3600000元)。

其中，增值税为人民币（大写）暂定 贰拾壹万陆仟元整 元，(¥216000 元)，增值税率为 6 %。

2. 合同价格形式： 固定单价

三、双方的义务

（一）甲方的义务

1. 提出检测项目、试验点位置及数量；

2. 向乙方提供需要的相关工程信息及各种图纸资料等；

3. 按乙方要求做好准备工作，提供试验场地，负责场地“三通一平”工作；

4. 负责按乙方要求做好检测相应的配合工作；

（二）乙方的义务

1. 根据甲方委托，参照国家和地方标准及相关检测方案对工程的各类试验并出具检测报告；

2. 及时向甲方提供不符合检测正常进行条件的信息；

3. 按双方约定期限完成检测工作并出具检测报告，如有特殊情况应及时通知甲方并协商解决；

4. 乙方进入工程施工现场的人员，必须遵守甲方现场管理规定，确保规范操作及人员安全；发生事故的由乙方自行承担相应的费用和损失。

四、履行期限、地点和方式

1. 履行期限：一般情况下，从检测人员和设备每次进场开始在 3 个工作日完成现场检测工作，完成现场检测工作后预计 7 个工作日出具检测报告。因客观条件导致工作不能进行时，履行期限相应顺延。

2. 履行地点：深圳市龙岗区（送检）及项目所在地（外检）。

3. 履行方式：有偿技术服务

五、试验内容

工程质量检测项目主要内容如下（具体以甲方委托的为准）：

1. 地基及复合地基承载力静载检测；

2. 主体结构工程现场检测（混凝土、砂浆、砌体强度现场检测、钢筋保护层厚度检测、混凝土预制构件结构性能检测、后置埋件的力学性能检测）；

3. 建筑门窗的气密性、水密性、抗风压性能检测；

4. 钢结构工程检测（钢结构焊接质量无损检测、钢结构防腐及防火涂装检测、钢结构节点、机械连接用紧固标准件及高强度螺栓力学性能检测、钢网架结构的变形检测）；

5. 常规材料的见证取样检测（水泥物理力学性能检验、钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验、砂、石常规检验、混凝土、砂浆性能检验、简易土工试验等）；

6. 门窗的型材、电线、剩余电流动作保护器、给排水管材管件、防水材料、剩余电流动作保护器、建筑工程饰面砖粘结性能等；

7. 建筑变形测量；

8. 水压试验及接地电阻试验等。

六、检测收费依据

1. 主要依据《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》和《广东省既有房屋建设安全性鉴定收费指导价》收费标准的规定作计费依据，并根据文件的规定的单价为基数下浮 10%(含税单价)收取检测费用；对该收费标准中没有的检测项目，双方优先按广东省建筑工程质量检测收费标准和国家工程勘察收费标准的规定下浮 10%进行计费。

2. 具体检测单价详见检测费用清单表。

3. 试验费根据甲方实际委托和乙方现场实际检测数量，以双方确认的工作量为准（按规定由业主委托的除外）；

七、计量与支付

1. 按月计量支付。每月 20 日计量，计量金额经双方确认后，甲方于次月 5 号前按双方确认金额的 70%将款项转至乙方账户。合同内容完成并申报结算至公司后付至初审结算值的 90%，结算完 1 个月后付至审定结算值的 100%。

2. 乙方收取工程款时须向甲方提交与计量金额一致的正规税务发票。

八、结算办理

1. 分包人应在合同工作内容完成后 5 日内主动提交分包结算到承包人项目部，否则承包人项目部可通过停止安排资金支付等手段催促；超过 30 日未提交的，承包人有权将分包人列入承包人公司停止支付工程款名录。

2. 承包人应于分包人上报完整、合格的结算资料后的 25 日内完成结算初审，承包人上级审计部门在承包人项目上报初审结算后的 60 天内完成最终审核。

3. 分包人若未能及时配合承包人根据《分包工程结算审查程序单》办理结算事宜，对承包人提出的结算异议 7 天内未进行明确答复，承包人有权单方进行结算，分包人对承包人的单方结算值无条件予以认可，作为双方最终款项的支付依据。

九、争议的解决办法

1. 在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决，也可以请求当地建设主管部门进行调解。

2. 当协商不成或调解不成时，双方向如下仲裁机构申请仲裁或提起诉讼□

提交南宁仲裁委员会，申请仲裁；

□提交深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会），申请仲裁；

☑提交广州仲裁委员会，申请仲裁；

□向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其它

未尽事宜，双方协商解决。

十一、合同生效

签订日期

1．合同订立时间：2022-11-17 年 月 日

2．合同订立地点：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城 T1 办公楼 48 楼

3．本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，承包人执 肆 份，劳务分包人执 贰 份。

附件：检测费用清单表

特别声明：本合同为检测技术服务合同，必须加盖承包人印章（中国建筑第八工程局有限公司分供采购合同章（16），下同）方能有效。在合同履行过程中任何有关合同性质的协议、经济往来函件（涉及工期延长、费用增加、质量降低等方面）必须加盖承包人印章，项目部印章签订的上述协议、函件等均无效。

承包人：中国建筑第八工程局有限公司	分包人：深圳市恒义建筑技术有限公司
地址：广东省深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城 T1 办公楼 48 楼	地址：深圳市光明区公明街道楼村社区中泰路 21 号
法定代表人：	法定代表人：
或委托代理人：	或委托代理人：
电话：15915320609	电话：
传真：	传真：
电子邮箱：	电子邮箱：

(2)、检测报告

深圳市恒义建筑技术有限公司　　管理编号：HY-4C-228

GD99990012300846377

202219021483

泡沫混凝土检测报告

有见证送检　　委托编号：HA202374595　　报告编号：WAQT202300705

见证单位	深圳市九州建设技术股份有限公司	见证人	罗冲	检测单位	深圳市恒义建筑技术有限公司（印章复印无效）	
委托单位	中国建筑第八工程局有限公司					
工程名称	华为岗头人才公寓 14～38					
工程部位	游泳池					
样品名称	泡沫混凝土试块		委托日期	2023 年 11 月 03 日		
规　格	(100×100×100)mm		检测日期	2023 年 11 月 03 日～2023 年 11 月 04 日		
等　级	C4、A09		报告日期	2023 年 11 月 04 日		
生产厂家	深圳市高新源混凝土有限公司	代表批量	----	样品数量	1（组）	
检测依据	JG/T 266-2011	样品状态	外观正常，数量满足检测要求。			
主要检测设备	HY-125、HY-012、HY-644、HY-651	样品编号	WAQT202300705			

检测项目	检测结果					技术指标	
抗压强度（MPa）	1	2	3	平均值	单块最小值	平均值	单块最小值
	4.462	4.555	4.339	4.45	4.339	≥4.00	≥3.400
干密度(kg/m³)	1	2	3	平均值		平均值	
	891.8	884.0	892.6	889		≤900	
吸水率（%）	1	2	3	平均值		平均值	
	----	----	----	----		----	
导热系数[W/（m.k）]	1	2	3	平均值		平均值	
	----	----	----	----		----	
结　论	已检项目检测结果符合 JG/T 266-2011《泡沫混凝土》标准技术指标要求。						
备　注	1、报告未盖本公司“检验检测专用章”无效。 2、报告无检测、审核、批准人签字无效。 3、委托检测时，检测结果仅对所检测的样品负责（抽样除外）。 4、未经本公司书面批准，报告不得部分复印(完整复印除外)。 5、如对本检测报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向本公司书面提出，逾期视为认可检测结果。 6、施工日期：2023.10.06						

批准人：　　审核人：　　主要检测人：

地　址：深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号　　邮政编码：518107
报告查询电话：0755-26971332　　业务咨询电话：075526971881　　传真：0755-26971595

6、深房光明里项目施工总承包工程

(1)、合同

甲方合同编号：B00297032023022148

乙方合同编号：HTJCX2023-006

工程试验（检测）合同

项目名称

工 程 名 称：深房光明里项目施工总承包工程

工 程 地 点：深圳市光明区光明街道明政路南面德雅路东面

委 托 人：深圳市光明建工第一建设工程有限公司

受 托 人：深圳市恒义建筑技术有限公司

签 约 地 点：深圳市光明区

签订日期

签 订 日 期：2023 年 3 月 7 日

工程试验（检测）合同

委托人：【深圳市光明建工第一建设工程有限公司】**（以下简称甲方）**

法定代表人：【白琢】

住所：【深圳市光明区公明北环大道 3 号非陌上方中心 1001】

受托人：【深圳市恒义建筑技术有限公司】**（以下简称乙方）**

法定代表人：【陈琳】

住所：【深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号】

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方承担【深房光明里项目施工总承包工程】（以下简称工程）试验（检测）事项协商一致，双方达成合同条款如下：

第 1 条 工程情况

1.1 工程名称：【深房光明里项目施工总承包工程】。

1.2 工程地点：【深圳市】。

1.3 工程概况：【工程用原材料试验检测、常规现场试验检测】。

1.4 工作范围：【甲方根据现场实际情况以分工文或工作任务单的方式明确乙方具体的工作范围】

1.5 自本合同签订之日起，甲方送检材料无评定依据，乙方要求甲方提供工程设计图纸等相关技术资料时，甲方应在【 10 】个工作日内提交技术资料。

第 2 条 试验（检测）项目

2.1 甲方委托乙方试验（检测）的项目包括：

服务范围

[√] **材料试验检测；**

[/] **常规现场检测；**

[×] **其他：【无】。**

第 3 条 试验（检测）标准、政策法规

3.1 所有检验项目依据国家、省、市及行业的现行有关规范、标准、设计要求及主管部门要求和现行土工、建材试验等规程要求严格执行，由设计、甲方、乙方等相关部门确定检测项目、数量及位置。

试验检测常用规范（若相关规范有更新，以现行有效规范为准），但不限于以下规范：

[√] 《公路土工试验规程》JTG 3430-2020；

[√] 《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005；

[√] 《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010；

[√] 《水泥化学分析方法》GB/T176-2017；

[√] 《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》GB/T228.1-2010；

[√] 《通用硅酸盐水泥》GB175-2007；

[√] 《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》GB1499.1-2017；

[√] 《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》GB1499.2-2018；

[√] 《钢筋焊接接头试验方法标准》 JGJ/T27-2014；

[√] 《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2016；

[√] 《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T8077-2012；

[√] 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020；

[√] 《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019；

[√] 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011；

[√] 《预应力混凝土用钢绞线》GB/T5224-2014；

[√] 《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法》 GB/T230.1-2018；

[√] 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009；

[√] 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011；

[√] 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004；

[√] 《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009；

[√] 《公路土工合成材料试验规程》JTG E50-2006；

[√] 《预应力混凝土用金属波纹管》JG/T 225-2020；

[√] 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008。

第 4 条 试验（检测）时间及成果

4.1 自本合同签订之日起，乙方应按要求完成本合同第 2 条约定内容的试验（检测）工作，并将本合同项下全部试验（检测）事项的成果提交给甲方，并对其准确性和可靠性负责。

4.2 试验（检测）成果提交要求：

乙方应向甲方交付全部试验（检测）成果

序号	成果名称	数量	备注
1	检测报告	一式【肆】份	含【/】版本电子档。 含【/】版本光盘。

甲方如需增加试验（检测）成果份数，乙方应提供相应的份数。甲方并按照资料报告类 30 元/式的费用支付给乙方。

第 5 条 试验（检测）样品的运输

试验（检测）样品的运输方式及运输费用采用以下第【 二 】种方式：

[ ] **第一种方式：**甲方负责将检测样品送至乙方检测场所，乙方按有关规定对检测后的样品进行留样。

[√] **第二种方式：**乙方到项目（工程）现场收取检测样品，乙方承担抽样及运输费用。乙方按有关规定对试验（检测）后的样品进行留样。

[ ] **其他方式：**【无】

第 6 条 试验（检测）费用的计取

6.1 试验（检测）费用计取

经双方商定，检测数量按现场实际检测数量计算，检测服务费单价参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协 [2015]8 号），检测单价按照 70%的下浮率（检测单价=即原价×30%）进行计取。

合同金额

暂定含税合同价人民币（小写）：1311660.00 元；

（大写）：壹佰叁拾壹万壹仟陆佰陆拾整。

暂定未含税合同价人民币（小写）：1237415.09 元；

（大写）：壹佰贰拾叁万柒仟肆佰壹拾伍元零玖分。

税金：本合同选择计税方法为：__一般计税方法__（请选择填写：一般计税方法或简易计税方法）

① 选择一般增值税计税方法的税额为￥：74244.91元，税率为：6%（请选择填写：3%、6%、11%、17%）。

② 选择简易计税方法的税额为￥：____/____元，征收率为____/____

（注：该费用为暂定合同价，实际合同总价依据施工过程中所有的检测内容确定）。

6.2 前述试验（检测）费用包括：（1）乙方完成本合同项下试验（检测）工作所有费用（不包含加工费用）；（2）乙方按照国家现行税法和有关部门现行规定需缴纳的一切税金和费用（包含6%的增值税专票、增值税附加税、印花税以及政府和税务机关规定的其他税及费用，均由乙方承担）。

6.3 若《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协[2015]8号）没有的检测项目收费标准按照市场价协商。（不包括重型设备进出场费）。

6.4 来样样品不符合检测规范，由乙方进行加工，需收取加工费用，具体费用按《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协[2015]8号）收取，如无则按市场价收取。（样品加工制样费不打折）。

第7条 试验（检测）费用的支付

7.1 试验（检测）费用支付采用以下第【 】种支付方式：

[ ] **第一种支付方式：**按月支付检测费用，乙方于每月 20 日向甲方提交检测工作量清单，甲方于每月 30 日前将试验检测费用支付给乙方，甲方凭委托单领取试验（检测）成果报告。项目完工后，乙方于 15 个工作日内向甲方提交未结算完成检测工作量清单，甲方收到清单后于 15 个工作日内办理结算支付。

[√] **第二种支付方式：**按季度支付检测费用，乙方于每季度第三月 5 日向甲方提交检测工作量清单，甲方于每季度第三月 30 日前将试验检测费用支付给乙方，甲方凭委托单领取试验（检测）成果报告。项目完工后，乙方于15个工作日内向甲方提交未结算完成检测工作量清单，甲方收到清单后于 30 个工作日内办理结算支付。

目合同暂定价的 0.1 %作为违约金。

11.4 乙方未按照合同约定时间提交检测报告，每逾期一天，扣减项目合同暂定价的 0.1 %作为违约金；乙方逾期超过 5 日的，甲方有权单方解除合同。

11.5 检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，给甲方造成损失的应予以赔偿，由甲方原因造成上述错误的由甲方承担相应费用。

11.6 其他违约责任： 因非乙方原因造成乙方无法按时完成检测业务的，甲方应将工期予以顺延，但乙方不得要求经济补偿。

11.7 本合同约定的乙方应承担的违约金及其他责任，甲方有权在应付的费用或其他款项中直接扣除。如本合同约定乙方应承担的违约金及其他责任不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续向乙方追偿。

11.8 如乙方接受甲方应付款项的，乙方自愿无条件免除，甲方因此前违约所应承担的责任。

[×] 其他约定：**【无】。**

第 12 条 通知

12.1 在本合同项下或与本合同有关而需要发出的通知或其他信息将采用书面形式，应按以下所列联系地址和联系人发送：

甲方负责人及联系方式

姓　　名：【官胜】

送达地址：【深圳市光明区凤凰街道宝新科技园A座1411】

手　　机：【13723477261】　固定电话：【/】

传　　真：【/】　电子邮箱：【/】

乙方负责人及联系方式

姓　　名：【邱炜】

送达地址：【深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰路21号】

手　　机：【13603031717】　固定电话：【0755-26971881】

传　　真：【/】　电子邮箱：【/】

12.2 上述任何通知或其他信息应以专人送递、特快专递或传真方式送递；

如经专人送递，则有关通知或信息应在收件人或其指定人员签收时被视为送达，如经特快专递送递，则有关通知或信息应被视为于收件后第二个营业日送达，如经传真送递，则有关通知或信息应被视为于收件时送达。

12.3 如在本合同履行期间，如一方在第 12.1 款约定的联系人和联系方式需要发生变更的，该一方应当提前 5 个工作日书面通知对方。

第 13 条 不可抗力

13.1 本合同所指“不可抗力”包括但不限于停工、爆炸、火灾、洪水、地震、飓风及/或其他自然灾害及战争、故意破坏，法律、法规变化以及其他重大事件或突发事件的发生。

13.2 如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

13.3 如果发生不可抗力事件，履行本合同受阻的一方应毫无延误地通知对方，并在不可抗力事件发生的五日内向对方提供该事件的详细书面报告。

13.4 鉴于当前疫情防控工作已进入常态化管理，乙方应对疫情等突发事件有合理预见。甲乙双方同意，不得以传染病（例如新冠疫情或新冠疫情关联事件）作为解除合同、变更合同（含调价）或免除违约责任的事由。除此之外，甲乙双方同意，因传染病（例如新冠疫情或新冠疫情关联事件）增加的运输、检测等一切费用已包含在合同价款中，乙方不得主张追加任何费用。

第 14 条 争议解决

14.1 本协议的有效性、解释、执行及履行和争议解决均应适用中华人民共和国（香港、台湾、澳门除外）现行法律、行政法规有关规定，并排除任何法律冲突规则。

14.2 在履行本合同过程中，如发生争议，双方应首先通过协商方式解决，协商不成，双方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第 15 条 合同有效期

本合同的有效期采用第【一 】种：

[ ] 第一种：合同签订日至本合同约定工程项目交（竣）工。

[√] 第二种：合同签字确认至乙方收到全部检测费用为止。

[ ] 第三种：【 无 】。

第 16 条 项目章使用

16.1 项目章许可使用范围

乙方知悉，项目专用章**仅适用**于现场施工管理的工程技术资料用印及往来函件。

16.2 项目章禁止使用范围

乙方知悉，**如下情形需加盖甲方公章，不得使用项目专用章（否则不产生相关法律效力）：**

16.2.1 任何合同、补充协议及超出本综合授权书权限的分包（供）合同的签证办理，包括但不限于工程类、采购类、服务类、技术咨询类、设备类以及劳动合同等各类合同；

16.2.2 经济补偿、赔偿协议及工伤认定类；

16.2.3 出具欠条、借条、收据、发票等资金往来凭证；

16.2.4 工程、设备、材料类结算及分包合同结算（含甲指分包）；

16.2.5 进行融资、见证、担保、开立各项保函资料；

16.2.6 任何变更本公司既有权利义务的承诺资料；

16.2.7 其他涉及资金往来、签订还款协议、签订调价协议；

16.2.8 未经分公司/公司书面批准擅自采购材料、设备；

16.2.9 确认第三方维修费用；

16.2.10 决定废旧物资处理方案；

16.2.11 分包分供合同涨价、奖励、补偿、增加合同外的工作范围、变更分包分供合同模式；

16.2.12 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程安全施工方案；

16.2.13 接收诉讼法律文书、处理人民法院协助执行通知或参加仲裁、诉讼。

16.3 乙方承诺保证

乙方知悉，未在规定范围内使用项目部专用章的，项目部专用章所加盖的文件、文本、协议、资料等均无效。

乙方保证，甲方已经详细、充分告知项目部专用章使用范围。乙方承诺，因项目部专用章不规范使用所产生的一切法律后果，均由乙方承担，甲方不承担任何责任或损失。

第 17 条 其他

17.1 合同所有条款由甲乙双方经平等协商而成，各方均熟知各条款内容并充分理解相应权利义务，本合同任何条款均不构成对任一方的格式条款。

17.2 甲乙双方不因本合同订立，成立委托代理关系、承揽关系、合伙关系、联营关系、独家代理关系等，甲乙双方各自独立承担责任、不承担连带责任。未经甲方书面许可，乙方不得以甲方名义从事任何活动，否则相应一切违约责任及损失由乙方承担。

17.3 除双方书面同意外，甲方支付相应款项不得用于偿还合同检测费用外的其他费用（包括但不限于利息、违约金、债权追索费用）。

17.4 未经另一方书面同意，合同乙方须亲自履行合同义务，不得转让债权债务、不得交由第三人履行合同权利义务（包括部分转包）。合同一方擅自转让债权债务或交由第三人履行的，另一方有权有权拒绝履行合同、解除合同并不承担违约责任，有关损失由违约方自行承担。

17.5 甲乙双方均确认合同经打印形成，合同变更须经双方书面确认。未经双方书面确认，任何手写或涂改无效、不产生相应法律效力。

第 18 条 生效时间及合同份数

18.1 本合同执行过程中的未尽事宜，依照有关法律、法规执行；法律、法规未作规定的，双方应友好协商一致的可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

18.2 本合同的附件为本合同重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。

18.3 本合同由双方代表签字并加盖公章后生效。

本合同一式【肆】份，甲方执【贰】份，乙方执【贰】份，各份均具有同等法律效力。

第 19 条 附件

[　] **第三种支付方式：**自合同签订之日起【无】日内，甲方向乙方支付工程预算总价款的【/】%；当乙方完成预算工作总量的【/】%时，甲方再向乙方支付预算总价款的【/】%；乙方自工程完工之日起【/】日内，根据实际工作量编制结算书，经甲、乙双方共同审定，并经专业审计局审计后的结果作为试验（检测）费用的结算依据。自试验（检测）费用成果经甲方确认之日起【/】日内，甲方协助乙方向政府财政部门申请支付相应费用的余款。

[　] **其他支付方式：【 无 】。**

7.2 甲方按第 6 条约定向乙方支付试验（检测）费用前，乙方应向甲方提供合法有效的对应金额增值税专用发票。

乙方申请付款前，应按照甲方要求提供发票。乙方未按照甲方要求提供发票，甲方有权暂缓付款，有关损失由乙方承担。

7.3 甲方将试验（检测）费用支付至乙方指定的以下银行账户：

开户银行：【中国工商银行股份有限公司深圳光明支行】。

户　　名：【深圳市恒义建筑技术有限公司】。

银行账号：【4000091109100682639】。

第 8 条 甲方的权利义务

8.1 甲方应根据本合同约定向乙方提供项目资料及文件，并对项目资料及文件的可靠性负责。

8.2 甲方将原材料送检时，监理人员应携带见证卡号到场，委托人和见证人在委托单上签字确认。

8.3 甲方送检材料数量及性能需满足现行相关规范要求。

8.4 甲方负责保证现场条件满足现场检测条件要求。

8.5 甲方应按本合同第 6 条约定条款向乙方支付试验（检测）费用。

[×] 其他约定：**【无】。**

第 9 条 乙方的权利义务

9.1 乙方应根据本合同约定完成本合同中工程项目相关原材料试验（检测）工作，并及时向甲方提交正式试验（检测）成果和相关资料。

9.2 乙方应保证全部试验（检测）人员具有试验员资格证或上岗证。

9.3 乙方应对试验（检测）成果数据的真实性、可靠性负责。

9.4 乙方应向甲方提供与本工程试验（检测）成果业务有关的资料，包括建设工程试验（检测）资质证书、试验（检测）机构评估认可证书及其附表的复印件。

9.5 乙方应根据相关法律法规及国家现行有关规范、规程、标准及本合同约定完成作为试验（检测）方应承担的其他义务。

9.6 如乙方须现场检测或取样的，乙方对乙方进场人员、设备等安全负责，因此安全事宜造成的损失或责任，均由乙方承担。乙方应确保，相关人员设备应满足甲方安全文明施工要求（操作人员配置劳保用品及具有相应资格证书、设备通过相关检测及具有相关合格证书等），服从现场的安全生产管理，如乙方未按照上述要求履行安全义务的，视为违约行为。

[×] 其他约定：【无】。

第 10 条 知识产权及保密

10.1 双方同意，试验（检测）成果的所有权、使用权及著作权等权利归甲方所有，未经甲方同意，乙方不得擅自使用。

10.2 双方保证对在讨论、签订、执行本合同过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。

第 11 条 违约责任

11.1 一方如有违反本合同约定的行为，即视为违约，另一方有权要求违约方停止违约行为并要求违约方赔偿因此遭受的经济损失，如本合同相关条款对特定违约行为明确了相应违约责任的，按该违约责任条款执行。

11.2 乙方提交的试验（检测）成果信息错误、未按照约定试验（检测）依据进行试验（检测）或者试验（检测）结论判断错误的，乙方应更正或免费重新进行试验（检测），以达到质量要求。如因甲方所提供的信息造成的错误，则由甲方承担相应费用。

11.3 乙方未按甲方要求的时间进场开展检测工作的，每逾期一天，扣减项

19.1 附件一《廉洁自律协议》

19.2 附件二《乙方单位资质证明文件》

19.3 附件三《乙方法定代表人证明书及法定授权委托证明书》

（以下无正文）

（此页无正文，为签字盖章页）

甲方：深圳市光明建工第一建设工程有限公司

（公章）

法定代表人：

授权代理人：

电话：0755-27156365

传真：

地址：深圳市光明区公明街道上村社区公明北环路3号非陌上方中心1001

开户行：招商银行股份有限公司深圳松岗支行

账户名称：深圳市光明建工第一建设工程有限公司

账号：7559 5350 4810 901

纳税人识别号：91440300MA5GG7QE7L

日期：2023年3月7日

乙方：深圳市恒义建筑技术有限公司

（公章）

法定代表人：

授权代理人：

电话：

传真：

地址：深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰路21号

开户行：中国工商银行股份有限公司深圳光明支行

账户名称：深圳市恒义建筑技术有限公司

账号：4000091109100682639

纳税人识别号：9144030078394631XE

日期：2023年3月7日

(2)、检测报告

02018A202301593182-0913170208

202219021483

深圳市恒义建筑技术有限公司
混凝土抗压强度检测报告

委托编号：HA202360677

委托单位：深圳市深房传麒房地产开发有限公司　　检测单位：（检验检测专用章）

工程名称：深房光明里主体工程

生产厂家：深圳市振惠建混凝土有限公司

检测依据：GB/T 50081-2019　　报告编号：HACY202326356

见证单位：深圳市华展建设监理有限公司　　检测类别：有见证送检

见 证 人：刘剑　　监督登记号：Q44030120220011-03

送检日期：2023-09-12　　报告日期：2023-09-14

GD000300T2302586218
02018A202301593182-0913170208

样品编号	工程部位	强度等级	样品					个别强度(MPa)	强度代表值(MPa)	达到设计强度等级%
			尺寸(mm)(长×宽×高)	成型日期(年-月-日)	检测日期(年-月-日)	养护条件	龄期(d)			
HACY202340423	Q1区B-20~B2/36交B-T~Q-H轴负二层柱	C40	150×150×150	2023-08-23	2023-09-12	同条件养护	20	45.4	48.7	121.8
			150×150×150					48.5		
			150×150×150					52.2		
HACY202340424	Q1区B-20~B2/36交B-T~Q-H轴负二层外墙	C30	150×150×150	2023-08-23	2023-09-12	同条件养护	20	39.6	37.2	124.0
			150×150×150					35.1		
			150×150×150					36.8		
HACY202340425	Q1区B-20~B2/36交B-T~Q-H轴负一层梁板	C30	150×150×150	2023-08-23	2023-09-12	同条件养护	20	37.7	36.9	123.0
			150×150×150					39.0		
			150×150×150					34.0		
		以		空	白					
			下							
备注	累计养护温度(℃)：574.5									

1、报告未盖本公司“检验检测专用章”无效。2、报告无检测、审核、批准人签字无效。
3、委托检测时，检测结果仅对所检测的样品负责（抽样除外）。4、未经本公司书面批准，报告不得部分复印(完整复印除外)。
5、如对本检测报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向本公司书面提出，逾期视为认可检测结果。

批准：　　审核：黄春生　　检测：陈焯鑫

02018A202301593192-0913170253

202219021483

深圳市恒义建筑技术有限公司
混凝土抗压强度检测报告

委托编号：HA202360679

委托单位：深圳市深房传麒房地产开发有限公司　　检测单位：（检验检测专用章）

工程名称：深房光明里主体工程

生产厂家：深圳市京基混凝土有限公司

检测依据：GB/T 50081-2019　　报告编号：HACY202326358

见证单位：深圳市华展建设监理有限公司　　检测类别：有见证送检

见 证 人：刘剑　　监督登记号：Q44030120220011-03

送检日期：2023-09-12　　报告日期：2023-09-14

GD000300123025863O7
02018A202301593192-0913170253

样品编号	工程部位	强度等级	样品					个别强度(MPa)	强度代表值(MPa)	达到设计强度等级%
			尺寸(mm)(长×宽×高)	成型日期(年-月-日)	检测日期(年-月-日)	养护条件	龄期(d)			
HACY202340427	Q2区：B-3/01~B-20/A-1/0W~A-A轴负一层梁板（拆模）	C30	150×150×150	2023-09-05	2023-09-12	同条件养护拆模	7	25.0	26.4	88.0
			150×150×150					27.9		
			150×150×150					26.2		
		以		空	白					
			下							
备注	----									

1、报告未盖本公司“检验检测专用章”无效。2、报告无检测、审核、批准人签字无效。
3、委托检测时，检测结果仅对所检测的样品负责（抽样除外）。4、未经本公司书面批准，报告不得部分复印(完整复印除外)。
5、如对本检测报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向本公司书面提出，逾期视为认可检测结果。

批准：　　审核：黄春生　　检测：陈泽锋

四、项目负责人业绩

拟派项目负责人同类工程业绩一览表

项目负责人：杨承瀚

1、工程名称：**龙岗区平湖山厦项目一项 0405 地块地基基础检测**

（合同价：309.82 万元；签订日期：2023 年 07 月 01 日）

2、工程名称：**龙华商业中心城市更新单元（北片区）桩基础工程检测**

（合同价：200.00 万元；签订日期：2023 年 09 月 04 日）

3、工程名称：**卓越蔚蓝曜城府主体工程项目试验检测**

（合同价 161.76985 万元；签订日期：2023 年 10 月 13 日）

注：拟派项目负责人近 5 年（以截标时间倒推，以合同签订时间为准）以项目负责人身份承担的自认为最具代表性的建设工程质量检测类业绩。业绩不超过 3 项，超过 3 项只取列表前 3 项。

（1）工程业绩指标（同类工程对应的合同额）大于本次招标项目投标上限价二分之一（即 94.467434 万元）以上的为符合本工程择优业绩。

（2）证明材料：请仔细阅读第二章资信标要求一览表，务必按资信要求一览表提供相关材料，证明材料中信息模糊或缺失视为无效证明材料。投标人可将上述材料中的关键信息进行标记，以便招标人审核。

1、龙岗区平湖山厦项目一项 0405 地块地基基础检测

(1)、合同

远盛业房合字 212 号

B-CK-004

合同编号：HYTC2023-032

项目名称

龙岗区平湖山厦项目一期 0405 地块地基基础检测合同

委 托 单 位：深圳市远盛业投资有限公司

检 测 单 位：深圳市恒义建筑技术有限公司

2020 年第一版

1202306160002

桩基检测合同

委托单位：深圳市远盛业投资有限公司（以下简称“甲方”）
住　　所：深圳市龙岗区平湖街道山厦路 79 号
法定代表人：刘代伏
联系电话：0755-33295508　　传　　真：
联系地址：深圳市龙岗区平湖街道山厦路 79 号
邮政编码：518000
监察举报邮箱：fengxianjc@sinooceangroup.com

检测单位：深圳市恒义建筑技术有限公司　（以下简称“乙方”）
住　　所：深圳市光明区公明街道楼村社区中泰路 21 号
法定代表人：陈琳
联系电话：0755-2697881，15813845814　传 真：0755-26971595
联系地址：深圳市光明区公明街道楼村社区中泰路 21 号
邮政编码：518107
开户银行：中国工商银行股份有限公司深圳光明支行
账　　号：4000091109100682639

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，参照建设部、国家工商行政管理局监制的《建设工程勘察合同（一）》，并结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程检测质量，甲乙双方经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.1　工程名称：龙岗区平湖山厦项目一期 0405 地块地基基础检测工程

1.2　工程地点：深圳市龙岗区平湖街道山厦路 79 号

1.3　检测项目：工程桩检测、天然地基检测、基础锚杆检测

1.4　检测类别：低应变法、超声法、钻芯法、基础锚杆抗拔检测、标准贯入试验、平板载荷试验

服务范围

1202306160002

第二条检测内容及标准和要求

按国家规范和广东省及深圳地区规范要求对本项目的工程桩检测、天然地基检测、基础锚杆检测，满足验收规范要求。

第三条检测费用及支付方式

3.1 计价方式

采用固定综合单价。

3.2 检测费总价

合同金额

3.2.1 双方约定检测暂定总价款为3098200.00元（人民币叁佰零玖万捌仟贰佰元整），该检测费总额为包含增值税的价格，其中非含税检测费价款[2922830.19]元，增值税税率[6]%，增值税[175369.81]元。

3.2.2 因乙方公司类型变更，或国家政策变化，导致增值税率变化的处理原则：

（1） 如增值税税率提高，则第3.2款约定的检测费总额不变，其中的检测费价款金额相应调减。

（2） 如增值税税率降低，则第3.2款约定的检测费价款金额不变，本合同检测费总额相应调减。如甲方已将第3.2款约定检测费总额支付给乙方的，乙方应将本合同约定检测费总额与调减后设检测费总额之间的差额返还甲方。

3.2.3 除非合同另有约定，该价款已经包含乙方完成本合同全部工作所需的全部费用，乙方不得再向甲方主张任何款项。

3.3 检测费调整方式

上述价款按下列B方式调整：

A. 不可调；

B. 可调，具体调整方式为检测单价为固定单价不可调，工程量按实结算。

3.4 甲乙双方确认，甲方付款币种为人民币。甲方可通过支票、汇款等方式支付

检测费用，乙方指定银行账户为：

开户银行：中国工商银行股份有限公司深圳光明支行

账　　号：4000091109100682639

开户名称：深圳市恒义建筑技术有限公司

乙方保证其上述指定开户银行、账号与第3.6.2项约定之开户银行、账号相同，为实际接收检测费的银行及账号。否则，由此产生的一切不利后果，由乙方自行承担。

3.5 乙方为增值税[一般]纳税人。在甲方付款之前，乙方应向甲方提交合格、有效的增值税[专用]发票。乙方未提交合格、有效的增值税[专用]发票的，甲方有权拒付款项，且不承担违约责任。同时，乙方不得因此而停止工作。乙方开具增值税专用发票的，应遵守本合同关于增值税专用发票的相关约定。

3.6 **增值税专用发票开票信息**

3.6.1 甲方开票信息

单位名称：深圳市远盛业投资有限公司

纳税人识别号：91440300094180494N

公司地址：深圳市龙岗区平湖街道山厦路79号

电　　话：0755-33295508

开户银行：中国农业银行深圳横岗支行

账　　号：41026600040072297

其　　他：/

3.6.2 乙方开票信息

单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司

纳税人识别号：9144030078394631XE

公司地址：深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号

电　　话：0755-26971881

开户银行：中国工商银行股份有限公司深圳光明支行

账　　号：4000091109100682639

其　　他：/

1202306160002

3.7 检测费支付方式：

整体采用分批支付的方式：

3.7.1 基础检测全部完成后，经甲方确认后，乙方可申请支付70%价款；

3.7.2 工程全部验收完成后，支付80%价款；

3.7.3 甲乙双方完成检测工程全部结算后，支付100%价款，桩基检测不预留保修金。

3.8 付款提示

3.8.1 在达到合同约定甲方付款进度时，乙方应提前10日向甲方发出提示付款的书面通知。

3.8.2 若甲方对乙方提出的付款通知有异议的，甲方应在收到该付款通知7个工作日内向乙方发出异议通知。经甲方与乙方协商确认后，甲方再行支付该笔费用。

3.8.3 若乙方未及时发出书面通知导致甲方未支付的，甲方不承担任何违约责任。

3.9 乙方在甲方支付款项之前，必须提供正式的增值税发票。若乙方不提供合法、有效的增值税发票，甲方有权拒绝支付该笔款项且不承担任何违约责任。同时，乙方不得因此而停止工作。

3.10 增值税专用发票开票要求

3.10.1 乙方应保证其具有增值税一般纳税人资质，并向甲方开具增值税专用发票。

3.10.2 乙方应在每次增值税专用发票开具后的[60]个自然日内向甲方提交相应增值税专用发票，否则甲方有权拒收发票并有权要求乙方重开发票。

3.10.3 乙方逾期开具增值税专用发票的，或开具的增值税专用发票出现错误的，甲方有权拒收该发票并要求乙方退回重开，乙方应重新开具增值税专用发票。

3.10.4 乙方未提交合格、有效的增值税[专用]发票的，则视为乙方违约，乙方应向甲方支付未开票合同价款（含税）30%的违约金；若违约金

不足以弥补甲方因此遭受的损失的，甲方有权继续向乙方主张赔偿；同时，甲方有权拒绝支付该笔款项并相应顺延付款时间而无需承担违约责任，且乙方不得因此而停止工作。

3.10.5 如因乙方未及时申报、缴纳税款，导致税务机关认定乙方向甲方提供的发票不得作为抵扣甲方所得税、增值税进项税额依据的，甲方有权暂停支付本合同约定款项，且不影响乙方继续履行本合同义务。

3.10.6 乙方必须严格遵照相关税收法规、文件及本合同约定，开具合法的增值税专用发票。因乙方开具的增值税专用发票不符合税收法规、税务机关相关规定及本合同约定而给甲方造成经济损失的，乙方应予以赔偿。

3.10.7 乙方开具的增值税专用发票在送达甲方前如发生丢失、灭失或被盗等情况，导致相应票据未顺利送达甲方的，乙方应负责按相关税收法律法规的规定向甲方提供相应资料，以保证甲方顺利获得抵扣，否则，甲方有权拒绝支付结算款。

3.10.8 乙方开具的增值税专用发票送达并经甲方签收后，若发生丢失，乙方应积极协助甲方，并按照相关税收法规和文件的规定提供相应资料。

3.10.9 如甲方根据工程进度对开票时点有特殊需求的，乙方应配合甲方要求的时点开具增值税专用发票。

3.11 退款发票处理

如果发生乙方退还甲方已付款项的，按照下列情形处理：

（1）如增值税专用发票尚未认证的，乙方退款后，甲方直接将该发票退回；

（2）如增值税专用发票已经认证的，退款后，乙方应到税务机关办理相关手续，并开具增值税红字专用发票后，甲方予以退票。

3.12 本合同约定的违约金、赔偿金、补偿的费用、滞纳金、奖励金、罚金、利息等非合同价款的费用，均为含增值税金额。

3.13 乙方在履行本合同过程中，如依照法律、法规涉及需代扣代缴税款事项的，均由乙方履行代扣代缴义务，与甲方无关。

1202306160002

4 甲方的责任

4.1 向乙方提供地基处理设计施工方案、桩位设计平面图及有关桩龄、液化土层等资料。

4.2 进场时间应提前 2 日通知乙方，并负责清理现场、指定受检桩、测试点的位置。

4.3 提供必要的工作条件（如电、水）。

4.4 协调与建筑总包方、地基处理施工方的关系，提供必要的方便条件。

4.5 本合同有关条款规定和补充协议中甲方应负的其它责任。

5 乙方的责任

5.1 按国家或行业技术规范、标准、规程、本合同和甲方认可的检测方案要求实施检测工作，乙方向甲方提交检测成果资料并对其质量负责。

5.2 在检测过程中，对缺陷严重的受检桩、测试点，需及时通知甲方。

5.3 本工程的检测工作定于 2023 年 7 月 1 日开工，2023 年 12 月 30 日结束，并在测试工作结束后 25 日内提交正式检测报告。

5.4 如工期紧迫，可在现场测试完毕后，根据甲方的要求及时提供临时检测报告。

5.5 在现场工作的乙方的人员，应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度。

5.6 本合同有效期间及本合同因任何原因终止后，乙方对甲方委托的检测事项负有保密义务，未经甲方许可，乙方不得将甲方提交的检测资料和/或检测要求、本合同内容、因签署和履行本合同而知悉的委托经营信息和技术信息及属于甲方的检测成果提供给任何第三方，根据法律、法规有关要求作出的必要披露除外。

5.7 本合同有关条款规定和补充协议中乙方应负的其它责任。

6 工作成果归属

本协议涉及之检测成果的所有权、知识产权及其他相关权利，均归甲方所有。

7 违约责任

7.1 甲方不按时向乙方支付检测费，每逾期一日，甲方应就逾期付款金额按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付违约金。

7.2 合同履行期间，甲方因非乙方的原因要求解除合同时，已进行检测工作的，完成的工作量在50%以内时，甲方应向乙方支付50%的检测费；完成的工作量超过50%时，甲方应向乙方支付100%的检测费。

7.3 由于乙方原因未按合同规定时间（日期）提交检测成果资料，每逾期1日，应减收检测费的千分之五。逾期30日的，发包人有权解除合同，乙方支付甲方相当于合同约定总检测费总额的百分之二十的违约金。

7.4 乙方提供的检测报告质量不合格，乙方应负责无偿给予重新检测或采取补救措施，以使报告达到质量要求。因重新检测或采取补救措施导致检测报告逾期提交的，应当按照7.3款承担违约责任。因检测质量不符合合同约定的要求造成损失时，乙方应对因此造成的全部损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任。

7.5 乙方不得擅自解除合同，否则应当按检测费总额的百分之三十支付违约金。

7.6 乙方违反合同约定的保密义务的，向甲方支付相当于本合同项下检测总价款的违约金，并赔偿给甲方造成的所有损失。

7.7 本款适用于所有乙方应向甲方支付违约金情形。自甲方发出要求乙方支付违约金的书面通知之日起7个工作日内，乙方应按照合同约定向甲方一次性付清违约金。逾期支付的，每日应按应付违约金的1倍另行支付滞纳金，自逾期支付之日起至乙方向甲方实际付清之日止。若甲方尚有部分服务费用未支付乙方的，甲方有权从该笔费用中先行抵扣相当于违约金和滞纳金数额之款项。违约金不足以弥补甲方所遭受损失的，甲方有权继续向乙方追偿。

8 不弃权

(c) 如果以电子邮件方式发送，则电子邮件发出 1 小时后视为送达。

通知可以采用上述任何一种方式或同时采用上述几种方式，同时采用上述几种方式的，以其中最快到达对方的日期为准。

9.3 任何一方可以书面形式通知另一方/其他方更改其送达地址及收件人资料，有关更改的生效日不得早于有关收件方收悉更改通知后的第七(7)个工作日。否则该更改对收件方不发生效力。

10 不可抗力

10.1 “不可抗力事件”，应指本协议双方在签订本协议时无法预见、对其发生无法避免或对其后果无法克服而导致任何一方部分或完全地无法履行本协议任何条款的事件。

10.2 一旦发生不可抗力事件，履行本协议受阻碍的一方可在不可抗力事件发生及存续期间内中止履行其在本协议的责任或义务，而不得被视为违约，但受阻碍的一方应立即通知另一方（以书面形式），并在发生不可抗力事件之日起 5 日内根据中国法律向另一方提供该不可抗力事件发生及/或存续的有关证明文件，否则不应被视为存在不可抗力事件。

10.3 如发生不可抗力事件，协议双方应立即进行协商谋求合理公正的解决，允许延期履行、部分履行，尽所有合理的努力以减少该等不可抗力事件对履行本协议所造成的不良后果，双方协商可根据情况部分或全部免予承担违约责任。

11 补充协议

本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议。补充协议、甲方认可的检测方案与本合同具有同等效力。补充协议与本合同内容有冲突的，以补充协议约定为准，补充协议未尽事宜，按本合同相关约定执行。

12 反商业贿赂条款

乙方保证不得向甲方负责人、经办人或其他相关人员提供不正当经济利益。如乙

1202306160002

方向甲方负责人、经办人或其他相关人员提供任何本协议约定之外的经济利益，包括但不限于中介费、回扣、顾问费、辛苦费、旅游费、纪念品等，均视为乙方违约，甲方有权立即单方解除本协议，并要求乙方按本协议总价款 10%的标准支付违约金，因此给双方或第三方造成的一切损失，均由乙方负责赔偿；并应按照《中华人民共和国刑法》及其他法律规定将相关责任人交由司法机关追究法律责任。如甲方负责人、经办人或其他相关人员在本协议谈判、签订、履行过程中，向乙方索要、收受任何本协议约定之外的经济利益，乙方均有义务立即向甲方举报相关人员的行为，甲方设定专用邮箱接受乙方的投诉：

fengxianjc@sinooceangroup.com

13 争议解决办法

因本合同产生的、或与本合同有关的任何争议，应首先由本合同各方友好协商解决；协商不成时，任何一方均应向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，以诉讼方式解决。

14 生效

本合同自双方盖章或签字（法定代表人或授权代表）之时起生效。

15 文本

本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

1202306160002

（本页为合同签署页，无正文）

甲方：

（盖章）

乙方：

（盖章）

法定代表人或授权代表：

（签字）

法定代表人或授权代表：

（签字）

日期：2023年6月29日

日期：2023年6月20日

签订日期

附件：

1、约谈记录

2、合同清单

3、检测清单

(2)、履约评价

深圳市恒义建筑技术有限公司

受检工程履约评价表

工程名称	龙岗区平湖山厦项目一项 0405 地块地基基础检测		
委托方	深圳市远盛业投资有限公司	工程地点	深圳市龙岗区
签订日期	2023 年 06 月 20 日	合同金额	309.82 万元
工程规模	本项目位于平湖街道北部，西临惠厦路，东临广深铁路，南临惠华路，西北侧为平湖金融与现代服务基地。 规划建设用地面积 112777.4 ㎡，容积率 6.16，规划计容总建筑面积 694420 ㎡。		
主要检测服务内容		项目人员班子	
工程桩检测、天然地基检测、基础锚杆检测		项目负责人：杨承瀚 技术负责人：李建华 项目组成员：李康彭、潘卓、刘林森、卢笛、尹波、戴志建	
委托方评价	1、质量方面 ☑优秀 ☐良好 ☐合格 ☐较差 ☐很差		
	2、信誉方面 ☑优秀 ☐良好 ☐合格 ☐较差 ☐很差		
	3、安全方面 ☑优秀 ☐良好 ☐合格 ☐较差 ☐很差		
评价结果： ☑优秀 ☐良好 ☐合格 ☐较差 ☐很差 评价单位：深圳市远盛业投资有限公司（盖章） 日期：2023年11月15日			

杨承瀚

(3)、检测报告

202219021483

中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L10013

GD010400124000036001

高压旋喷桩钻芯检测报告

HENGYICONSTRUCTION

委托单位：深圳市远盛业投资有限公司

工程名称：龙岗区平湖街道山厦旧村城市更新单元一期 02-05 地块基坑支护及土石方工程

委托编号：HA202431543

报告编号：ZJZX202400039

深圳市恒义建筑技术有限公司

地 址：深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号 邮政编码：518107

报告查询电话：0755-26971332 业务咨询电话：0755-26971881 传真：0755-26971595

龙岗区平湖街道山厦旧村城市更新单元一期02-05地块基坑支护及土石方工程

高压旋喷桩钻芯检测报告

报告编号：ZJZX202400039

重要提示：

1、报告未盖深圳市恒义建筑技术有限公司检验检测专用章无效。

2、报告无检测、编写、审核、批准人签字无效。

3、未注册上岗证书或上岗证书超过有效期限的报告无效。

4、报告发生改动、换页或剪贴后无效。

5、未经本单位同意，报告不得部分复制（完整复印除外）。

6、如对检测报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向本单位书面提出，逾期视为认可检测结果。

1、前言

受深圳市远盛业投资有限公司委托，深圳市恒义建筑技术有限公司于 2024 年 07 月 12 日至 07 月 13 日对龙岗区平湖街道山厦旧村城市更新单元一期 02-05 地块基坑支护及土石方工程的高压旋喷桩进行了钻孔抽芯检测，本次钻芯检测 4 根桩，共 4 个钻孔，受检桩数量及桩号由委托单位确定，完成总进尺 59.50 米。工程概况见表 1。

工程概况表 表 1

工程名称	龙岗区平湖街道山厦旧村城市更新单元一期 02-05 地块基坑支护及土石方工程		
工程地点	龙岗区平湖街道山厦社区		
建设单位	深圳市远盛业投资有限公司		
勘察单位	深圳市大升勘测技术有限公司		
设计单位	深圳地质建设工程公司		
桩基施工单位	深圳深安建筑工程有限公司		
监理单位	广东远顺建设监理有限公司		
质监机构	深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站		
结构形式	基坑支护	层数	/
建筑面积（m^2）	19195.22	施工日期	2023.03.01
桩　型	高压旋喷桩	桩径（mm）	Φ800
单桩承载力设计值（kN）	/	桩身设计强度等级	/
工程桩总数	762 根	检测桩数	4 根
设计桩长（m）	7.80～19.60	设计桩底岩土层	强风化粉砂岩
检测方法	钻芯法	检测日期	2024.07.12～07.13
检测目的	检测桩身完整性、桩长、桩底沉碴和桩底岩土层性状。		
备　注			

2、工程地质概况

根据深圳市大升勘测技术有限公司2022年04月提供的“深圳市龙岗区山厦旧村城市更新项目一期（02-05地块）岩土工程勘察报告”，场地中的地质情况列表简述如下，受检桩附近地质情况详见工程地质勘察报告。

场地工程地质概况表 表2

层号	岩土名称及成因	岩土状态	层厚（m）	层底埋深（m）
①$_1$	素填土（Q^{ml}）	松散～稍密	0.50～3.30*	0.50～1.80
①$_2$	杂填土（Q^{ml}）	松散～稍密	0.60～3.60*	0.60～3.60
②$_1$	粉质黏土（Q^{al+pl}）	可塑为主，局部硬塑	0.60～7.10*	2.20～8.70
②$_2$	有机质黏土（Q^{al+pl}）	局部为粉质黏土，软塑为主，少量可塑	0.80～5.80*	4.10～8.90
⑧$_3$	黏土（Q^{el}）	可塑～硬塑	0.90～7.30*	2.70～13.60
㉔$_1$	全风化粉砂岩（碎裂岩）（$J_{1-2}t$）	岩芯多呈土柱状，局部为碎块状	1.30～11.20 *	6.40～18.60
㉔$_{2-1}$	砂砾状强风化粉砂岩（碎裂岩）（$J_{1-2}t$）	岩芯呈土柱状，部分为散角砾状	3.20～29.50*	10.30～41.46
㉔$_{2-2}$	块状强状风化粉砂岩（碎裂岩）（$J_{1-2}t$）	岩芯呈碎块状，风化不均匀，夹中风化岩碎块	1.40～34.40*	10.20～46.70
㉔$_{2-3}$	强~中风化粉砂岩（碎裂岩）（$J_{1-2}t$）	岩芯呈块状或砂砾状	2.10～29.40*	12.10～57.00
㉔$_3$	中风化粉砂岩（碎裂岩）（J1-2t）	岩芯呈块状，少量呈短柱状	0.30～13.50*	29.50～58.80
㉔$_4$	微风化粉砂岩(J1-2t)	岩芯呈块状及短柱状	1.50～7.40*	/
㉕	中风化粉砂岩夹层（J1-2t）	场地基岩软硬不均现象发育	/	/

注：*代表揭露层厚

3 受检桩的施工概况

根据深圳深安建筑工程有限公司 2024 年 06 月提供的设计及施工资料，该工程受检桩的施工情况见表 3。受检桩桩位参见附图。

受检桩的施工情况表 表 3

序号	桩号（#）	桩径（mm）	施工桩长（m）	桩顶标高（m）	桩砼浇灌日期	砼设计强度等级	单桩承载力设计值（kN）	桩底岩土层
1	xp2-34	Φ800	12.82	51.50	2023.03.02	/	/	强风化粉砂岩
2	Xp2-279	Φ800	12.73	51.50	2023.03.22	/	/	强风化粉砂岩
3	Xp6-99	Φ800	21.74	60.50	2023.03.23	/	/	强风化粉砂岩
4	Xp9-68	Φ800	7.87	45.20	2023.04.10	/	/	强风化粉砂岩

4 检测标准及设备

4.1 检测标准

本次钻孔抽芯检测按照广东省标准《建筑地基基础检测规范》（DBJ/T 15-60-2019）的有关规定进行。

4.2 仪器设备

本次钻孔抽芯检测采用北京探矿机械厂生产的 XY-1A-4 型钻机，Φ91 单管钻具和金钢石钻头。

5 检测结果

5.1 钻孔抽芯检测情况

各受检桩钻孔抽芯检测情况汇总于表 4。

受检桩的混凝土和桩底岩土层分类说明参见各钻孔综合柱状图，受检桩的芯样外观参见受检桩芯样彩色照片。

钻孔抽芯检测情况汇总表 表 4

序号	桩号（#）	桩径（mm）	钻芯孔号（#）	超灌（m）	桩长			入持力层深度（m）	钻进总长度（m）	桩底沉渣厚度（mm）	桩底岩土层		检测日期
					施工（m）	检测（m）	偏差（m）				设计	实际	
1	xp2-34	Φ800	1	0	12.82	12.80	-0.02	1.20	14.00	0.00	/	强风化粉砂岩	2024.07.12
2	xp2-279	Φ800	1	0	12.73	12.70	-0.03	1.20	13.90	0.00	/	强风化粉砂岩	2024.07.12
3	Xp6-99	Φ800	1	0	21.74	21.75	+0.01	1.05	22.80	0.00	/	强风化粉砂岩	2024.07.13
4	Xp9-68	Φ800	1	0	7.87	7.70	-0.17	1.10	8.80	0.00	/	强风化粉砂岩	2024.07.13

6、检测结论

对龙岗区平湖街道山厦旧村城市更新单元一期 02-05 地块基坑支护及土石方工程的 4 根高压旋喷桩进行钻孔抽芯检测，受检桩桩号为 xp2-34#、xp2-279#、xp6-99#、xp9-68#，其检测结论如下：

（1）受检的 4 根桩检测桩长与委托单位提供的施工桩长基本相符，相差范围为 -0.17～+0.01m（"-"表示检测桩长小于委托单位提供的施工桩长）；

（2）受检的 4 根桩桩身的水泥分布较均匀，胶结良好，搅拌较均匀；

（3）受检的 4 根桩的桩底持力层均为强风化粉砂岩。

主要检测人：_____ 上岗证书号：（粤）3012171

主要检测人：_____ 上岗证书号：（粤）3021259

报告编写人：_____ 上岗证书号：（粤）3013176

报告审核人：_____ 上岗证书号：（粤）3000955

杨承瀚

报告批准人：_____ 职　　务：授权签字人

签发日期：2024.07.22

深圳市恒义建筑技术有限公司

2024 年 07 月 22 日

2、龙华商业中心城市更新单元（北片区）桩基础工程检测

(1)、合同

深圳市恒义建筑技术有限公司
SHENZHEN SHI HENG YI JIAN ZHU JI SHU YOU XIAN GONG SI

检测服务合同

项目名称

项目名称：龙华商业中心城市更新单元（北片区）桩基础工程检测

委 托 方：深圳市鸿耀泰实业有限公司

检 测 方：深圳市恒义建筑技术有限公司

合 同 号：HYJGJ2023-064

签订地点：深圳市

签订日期

签订时间：2023 年 9 月 4 日

深圳市恒义建筑技术有限公司
SHENZHEN SHI HENG YI JIAN ZHU JI SHU YOU XIAN GONG SI

委托单位（甲方）：深圳市鸿耀泰实业有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5GAXJY4A

地址：深圳市龙华区龙华街道清华社区和平东路幸福城商业大厦 A2003

检测鉴定单位（乙方）：深圳市恒义建筑技术有限公司

统一社会信用代码：9144030078394631XE

地址：深圳市光明区公明街道楼村社区中泰路 21 号

经甲乙双方协商，甲方将龙华商业中心城市更新单元（北片区）桩基础工程中的检测项目委托给乙方检测，为保证工程质量、明确责任，使检测工作顺利按时完成，根据《中华人民共和国民法典》等法律的规定，双方本着友好合作的原则签订本合同。

一、检测工程名称：龙华商业中心城市更新单元（北片区）桩基础

二、工程地点：深圳市龙华区建设路与人民路交汇处

三、工　　期：2023 年 9 月 15 至 2023 年 12 月 30

服务范围

四、检测内容：甲方委托乙方检测的检测项目包括（以打“√”为准）：

☒建筑材料检测　☒主体结构工程检测　☑地基基础工程检测

☒钢结构工程检测　☒室内环境检测　☒建筑电气

☒建筑节能检测　☒市政道路工程检测　☒通风与空调工程检测

☒建筑幕墙、门窗检测　☒装饰装修材料有害物质检测

☐其他：_____。

五、检测方法及技术标准：

检测标准按现行相关国家标准、地方、行业标准进行检测。

六、检测地点：深圳市龙华区建设路与人民路交汇处

合同金额

七、检测费用：

1. 检测费用：暂定人民币 200 万元（以实际结算为准）

计费类型：具体数量按双方共同认定的数量为准！

2. 收费标准：甲乙双方约定按合同附件单价。

3.检测费用支付方式：按月结算。当月 5 日前，乙方提交上一个月甲方委托检测工作量费用清单，甲方在本月 15 日前用转账或现金向乙方支付上月检测费。同时乙方出具正式的税务发票（税率为 6%，报告修改费以及补发费用无折扣不开发票）。甲方未按照本条约定支付检测费超过 20 个工作日的，视为甲方违约，乙方有权停止下个月的检测工作，并且乙方视情况可以解除与甲方的合同，要求甲方承担相应的经济损失。

4. 甲方开票信息（专票）

公司名称：深圳市鸿耀泰实业有限公司

纳税人识别号：91440 300MA 5GAXJ Y4A

电话：0755-28085033

地址：深圳市龙华区龙华街道清华社区和平东路幸福城商业大厦 A2003

开户银行：深圳农村商业银行龙华支行

账号：0002 9408 4906

乙方财务信息

户 名	深圳市恒义建筑技术有限公司
帐 号	4000 0911 0910 0682 639
开户银行	中国工商银行股份有限公司深圳光明支行

八、双方的权利和义务

（一）甲方权利和义务

1. 负责组织领导检测工作，协调乙方与业主、监理的工作关系。

2. 及时向乙方通知送检本工程有关试验、检测样品。

3. 现场检测需提前通知乙方并说明检测项目，为其提供必要的检测条件和工作环境。

4. 不得以任何形式影响乙方试验、检测数据的公正性。

5. 按合同约定及时支付试验、检测费。

6. 甲方指派 刘桂华 电话 13430786644 ，负责检测工作的联系、组织和协调，以利于检测工作顺利进行，检测前负责将工程设计说明或要求及时传递给乙方。

7. 材料的抽样、送样必须符合国家或地方的法规及本工程的有关规定。

8. 当乙方正常检测未完成前，甲方承担提前使用所导致质量纠纷的责任。

9. 不得以任何方式干涉或影响乙方检测人员的检测工作。

（二）乙方的权利和义务

1. 乙方委派 邱炜 电话 13603031717 ，负责检测工作的联系、组织和协调，以利于检测工作的顺利进行。

2. 对甲方所委托的有关试验、检测项目提供优质的服务，节假日照常提供服务。

3. 检测工作乙方受聘于甲方，在试验、检测工作中独立行使试验、检测职能，不受任何行政、经济及其它利益方面的干预，坚决抵制任何妨害工作公正性的行为，严禁弄虚作假，为甲方严把质量关。

4. 对所出具的检测报告的准确性负责，为甲方提供科学、真实的检测结果及数据；该工程的有关资料没有经过甲方的同意，不得向外界透露。

5. 指派有执业资格的检测员及检定合格的检测设备进行检测工作，并根据工程需要派遣足够数量的检测人员，以保证工程进度。

6. 按甲方通知的时间和地点到场取样检测，对检测工作的及时性负责。

7. 负责检测人员的安全和保险，检测人员应严格遵守现场的安全管理规定和相关管理事项。

8. 负责对报检的材料情况及时电话通知甲方。

9. 服务施工、方便现场，在工作方便的时候可以上门取样和送达检测报告等，为甲方提供优质高效的服务。

10. 每项检测工作结束后 3 个工作日内完成正式检测报告，并提交甲方，以保证工程资料的验收。

11. 检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，并免费出具相关的检测报告，由甲方原因造成上述错误的若产生的相关检测报告更改费用由甲方承担，并按照资料报告类 30 元/式收费。

九、违约责任：

1. 任何一方擅自解除或终止本合同的，应当承担合同总金额 10%的惩罚性违约金。

2. 甲方全部或部分延迟支付合同费用的，每逾期一日，按逾期金额的 0.05%的标准向乙

方支付逾期产生的惩罚性违约金，直至款项付清为止。逾期超过 20 个工作日，乙方有权解除合同并不提供检测报告。

3. 乙方接甲方检测通知仍无设备和工作人员进场进行检测工作超过 5 个工作日或无故拖延检测时间超过 3 个工作日，视为乙方违约，甲方有权解除合同。

4. 任何一方违反本合同约定，除承担违约责任和损害赔偿责任外，还应当支付守约方为实现债权而支付的包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保全担保保险费、公证费、调查取证费、差旅食宿费、文印费等合理费用。

十、合同的解除：

本合同生效后，甲方如无故解除合同的，应按照本合同约定的标准向乙方支付全部的检测费。乙方如无故解除合同，应当赔偿给甲方造成的损失，但是，因甲方的没有按照要求支付检测费，未按本合同约定履行自己的义务给乙方带来损失的除外。

十一、争议解决：

1. 甲方和乙方一致同意本着友好合作的精神，对合同履行过程中有争议的问题进行协商解决，力争达成一致意见。

2. 如协商无效时，可向深圳市龙华区人民法院提起诉讼解决。

十二、其他条款：

1. 本合同一式肆份，甲、乙双方各持两份，均具同等法律效力。

2. 未尽事宜，由甲、乙双方协商并签定书面补充协议，补充协议与本合同同等效力。

3. 本合同经双方代表签字、盖章后生效，自双方合同义务均履行完毕之日终止。

4. 出现以下情况时，本合同终止：

① 乙方资质未能通过工程总包、监理认可。

② 总包与甲方中途终止合同，甲方与乙方合同同时终止，至付清乙方之前检测费用后失效。

③ 甲方支付完毕乙方所有检测费用后失效。

（以下为双方签字盖章页，无正文）

甲方（盖章）：

法人代表或其授权人（签字）：

日期：2023.9.4

乙方（盖章）：

法人代表或其授权人（签字）：

日期：2023.9.4

保密

(2)、履约评价

深圳市恒义建筑技术有限公司

受检工程履约评价表

工程名称	龙华商业中心城市更新单元（北片区）桩基础工程检测		
委托方	深圳市鸿耀泰实业有限公司	工程地点	深圳市龙华区
签订日期	2023 年 09 月 04 日	合同金额	200 万元
工程概况	深圳市鸿耀泰实业有限公司开发的龙华商业中心城市更新项目北片区 01-01 地块位于龙华街道人民路与建设路交汇处南侧。		
主要检测服务内容		项目人员班子	
地基基础工程检测		项目负责人：杨承瀚 技术负责人：李建华 项目组成员：刘林森、卢笛、尹波、戴志建、孙平、李贵宝、刘乃铨、杨再成	

杨承瀚

委托方评价	1、质量方面	☑优秀 ☐良好 ☐合格 ☐较差 ☐很差
	2、信誉方面	☑优秀 ☐良好 ☐合格 ☐较差 ☐很差
	3、安全方面	☑优秀 ☐良好 ☐合格 ☐较差 ☐很差
评价结果：		☑优秀 ☐良好 ☐合格 ☐较差 ☐很差

评价单位：深圳市鸿耀泰实业有限公司（盖章）

日期：2024 年 07 月 21 日

(3)、检测报告

202219021483

CD010100124000001469

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L10013

旋挖灌注桩静载检测报告

HENGYICONSTRUCTION

委托单位：深圳市鸿耀泰实业有限公司

工程名称：龙华商业中心城市更新单元北片区项目 01-01 地块桩基础工程

检测项目：单桩竖向抗拔承载力

委托编号：HA202403452

报告编号：ZJJZ202400007

深圳市恒义建筑技术有限公司
地　址：深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号　邮政编码：518107
报告查询电话：0755-26971332　业务咨询电话：0755-26971881　传真：0755-26971595

龙华商业中心城市更新单元北片区项目

01-01 地块桩基础工程

旋挖灌注桩静载检测报告

报告编号：ZJJZ202400007

重要提示：

1、报告未盖深圳市恒义建筑技术有限公司检验检测专用章无效。

2、报告无检测、编写、审核、批准人签字无效。

3、未注册上岗证书或上岗证书超过有效期限的报告无效。

4、报告发生改动、换页或剪贴后无效。

5、未经本单位同意，报告不得部分复制（完整复印除外）。

6、如对检测报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向本单位书面提出，逾期视为认可检测结果。

1、前言

受深圳市鸿耀泰实业有限公司委托，深圳市恒义建筑技术有限公司于 2024 年 01 月 16 日至 01 月 24 日对龙华商业中心城市更新单元北片区项目 01-01 地块桩基础工程的 3 根旋挖灌注桩进行了单桩竖向抗拔静载试验，受检基桩位置和数量由委托单位确定，工程概况见表 1。

工 程 概 况 表　　表 1

工程名称	龙华商业中心城市更新单元北片区项目 01-01 地块桩基础工程		
工程地点	深圳市龙华区中环路与建设路交汇处东南侧		
建设单位	深圳市鸿耀泰实业有限公司		
勘察单位	深圳市地质建设有限公司		
设计单位	深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司		
桩基施工单位	浙江东源建设有限公司		
监理单位	深圳市合创建设工程顾问有限公司		
质监机构	深圳市龙华区建设工程质量安全监督站		
结构形式	框架	层　　数	1 栋一单元 40F 1 栋一～五单元 56F
建筑面积（㎡）	169915	施工日期	2023 年 02 月
桩　　型	旋挖灌注桩	桩径（mm）	Φ1000、Φ1200
工程桩总数	检测二区 197 根 （抗拔桩桩数 93 根）	检测桩数	3 根
单桩抗拔承载力特征值（kN）	3000kN、4000kN	要求最大试验荷载（kN）	6000kN（特征值 3000kN） 8000kN（特征值 4000kN）
设计桩长（m）	有效桩长不小于 6 米	设计桩底岩土层	中风化花岗岩或以下岩层
检测方法	静载法	检测日期	2024.01.16～01.24
检测目的	检测桩的竖向抗拔承载力		
备　　注	本次检测位置为地下室（第二检测分区）1D-A～1D-Q/1D-1～1D-12。		

2、工程地质概况

根据深圳市地质建设有限公司2021年03月提供的“龙华商业中心北地块岩土工程详细勘察报告”，场地中的地质情况列表简述如下，受检桩附近地质情况详见工程地质勘察报告。

场地工程地质概况表 表2

序号	岩土名称及成因代号	岩土状态	层厚（m）	层顶埋深（m）
1	人工填土（Q^{ml}）	松散	0.30～9.90	/
2-1	粉质黏土（Q^{dl+pl}）	可塑	0.80～13.10	0.30～9.90
2-2	含有机质粉质黏土（Q^{dl+pl}）	软塑	1.00～5.60	5.90～9.40
2-3	粗砂（Q^{dl+pl}）	稍密～中密	1.40～3.20	9.70～13.10
3	砾质黏性土（Q^{el}）	可塑～硬塑	2.50～39.30	0.30～41.80
4-1	全风化花岗岩（γ_5^2）	坚硬土柱状	0.70～12.60	8.20～42.60
4-2-1	土状强风化花岗岩（γ_5^2）	岩芯呈半岩半土状，少量呈碎块状	0.60～27.90	12.00～45.60
4-2-2	块状强风化花岗岩（γ_5^2）	岩芯呈碎块状	0.30～16.70	15.50～56.40
4-3	中风化花岗岩（γ_5^2）	岩芯呈块状，少量为短柱状	0.20～14.70*	15.70～61.20
4-4	微风化花岗岩（γ_5^2）	岩芯呈柱状，局部为块状	0.50～7.60*	17.90～70.30

注：*代表揭露层厚

3、受检桩的施工概况

根据深圳市鸿耀泰实业有限公司2024年提供的设计及施工资料，各受检桩的施工情况见表3。受检桩桩位详见附图。

基桩静载检测受检桩的施工情况表 表3

序号	桩号(#)	桩径(mm)	施工桩长(m)	桩顶标高(m)	桩砼浇灌日期	砼设计强度等级	单桩抗拔承载力特征值(kN)	桩端持力层	备注
1	D-92	Φ1200	35.62	+47.15	2023.04.06	C40	4000	中风化花岗岩	
2	D-175	Φ1000	42.40	+50.85	2023.02.26	C40	3000	中风化花岗岩	
3	D-195	Φ1200	42.76	+47.15	2023.03.12	C40	4000	中风化花岗岩	

4、检测方法、标准和仪器设备

4.1 试验方法

（1）试验加载：采用处理地基提供支座反力（见图 1）。加载系统由精密油压表和千斤顶组成，采用慢速维持荷载法，每级加载为预定最大试验荷载的 1/10，第 1 级按 2 倍分级荷载加载，在每一级荷载作用下，桩的上拔量在每小时不超过 0.1mm，可加下一级荷载。

（2）上拔观测：在桩顶装设 4 个位移传感器，按规程规定时间测读上拔量。

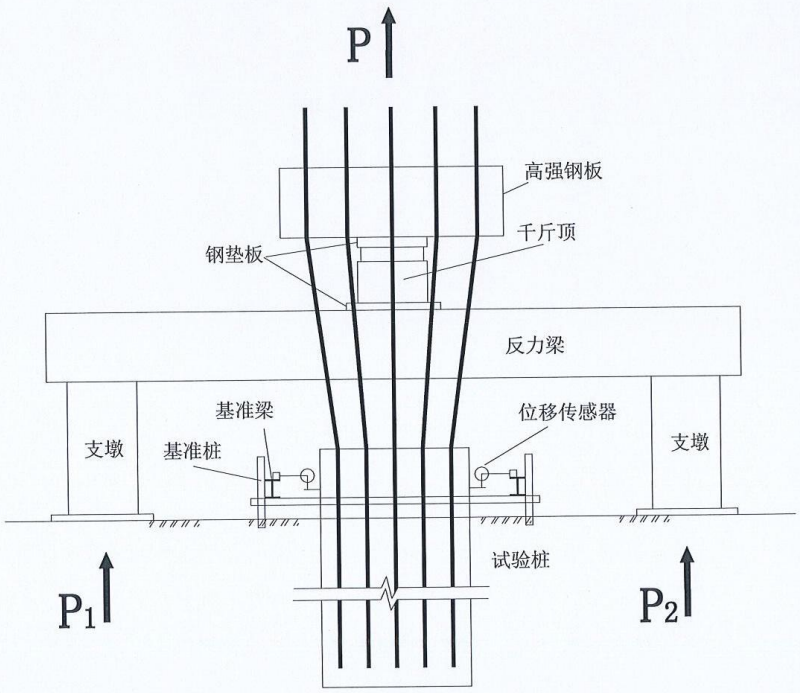

图 1　加载装置示意图

4.2 试验标准

本次静载试验按照深圳市标准《深圳市建筑基桩检测规程》（SJG 09-2020）的有关规定进行。

4.3 试验仪器设备

试验采用仪器设备见表 4。

静载试验主要设备情况表 表 4

千斤顶				
序号	规格型号	编号	校准证号	校准日期
1	800T	HY-622	JL2396583021	2023.12.18
2	800T	HY-280	JL2396583011	2023.12.18
油压表（压力传感器）				
序号	规格型号	编号	校准证号	校准日期
1	0～70MPa	HY-791 配 5	DH23AX022080010	2023.07.26
百分表（位移传感器）				
序号	规格型号	编号	校准证号	校准日期
1	0～50mm	HY-791 配 1	DH23AX022080009	2023.07.26
2	0～50mm	HY-791 配 2	DH23AX022080009	2023.07.26
3	0～50mm	HY-791 配 3	DH23AX022080009	2023.07.26
4	0～50mm	HY-791 配 4	DH23AX022080009	2023.07.26

5、检测结果

由现场测读的数据整理出“单桩竖向抗拔静载试验汇总表”，绘制出受检桩的荷载—上拔值关系即 U-δ 曲线、上拔值－时间对数即 δ-lgt 曲线（见附图）。综合分析整理得出试验结果详见下表。

单桩竖向抗拔静载试验结果汇总表 表 5

桩号（#）	桩径 (mm)	最大试验荷载 (kN)	最大上拔量 (mm)	卸荷后残余上拔量 (mm)	卸荷后回弹率 (%)	特征值及对应的上拔量		单桩竖向抗拔承载力检测值 (kN)
						特征值 (kN)	上拔量 (mm)	
D-175#	Φ1000	6000	13.28	5.35	59.71	3000	3.16	6000
D-195#	Φ1200	8000	8.90	3.49	60.79	4000	2.20	8000
D-92#	Φ1200	8000	35.67	23.01	35.49	4000	1.60	8000

6、检测结论

对龙华商业中心城市更新单元北片区项目 01-01 地块桩基础工程的 3 根旋挖灌注桩进行了单桩竖向抗拔静载试验，其检测结论为：

（1）所测 D-175#共 1 根桩受检桩的单桩竖向抗拔承载力检测值达到 6000kN，满足设计要求；

（2）所测 D-195#、D-92#共 2 根桩受检桩的单桩竖向抗拔承载力检测值达到 8000kN，满足设计要求。

主要检测人：刘白发 上岗证书号：（粤）3019612

主要检测人：林再成 上岗证书号：（粤）3031642

报告编写人：刘林森 上岗证书号：（粤）3013176

报告审核人：李建华 上岗证书号：（粤）3000955

报告批准人：杨承翰 职　　务：授权签字人

签发日期：2024.02.02

深圳市恒义建筑技术有限公司

2024 年 02 月 02 日

3、卓越蔚蓝曜城府主体工程项目试验检测

(1)、合同

合同编号：SDJ-其他-卓越蔚蓝曜城府主体工程项目[2023]-1003

合同编号：HYJC2023-073

卓越蔚蓝曜城府主体工程项目
试验检测合同

【SD-TY(2021)-20】

委托方：中铁建工集团第二建设有限公司

受托方：深圳市恒义建筑技术有限公司

委托事项：试验检测

签订地点：山东省青岛市城阳区

签订日期：2023 年 10 月 13 日

试验检测合同

委托方：中铁建工集团第二建设有限公司（以下简称甲方）

（1）纳税人识别号：9137020074398002XA

（2）税 务 地 址：山东省青岛市城阳区上马街道前程社区 807 号

（3）电　话：0532-80991509

（4）开户行：招商银行股份有限公司青岛分行

（5）帐　号：532907250810506

（6）发票备注栏信息：

项目名称：卓越蔚蓝曜城府主体工程项目

项目地址：广东省深圳市坪山区碧岭街道

（7）标的物或应税劳务、服务名称写成：*研发和技术服务*试验检测

受托方：深圳市恒义建筑技术有限公司（以下简称乙方）

（1）纳税人识别号：9144030078394631XE

（2）税 务 地 址：深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号

（3）电　话：15813845814

（4）开户行：中国工商银行股份有限公司深圳光明支行

（5）帐　号：4000091109100682639

（6）纳税人身份：一般纳税人

根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程质量检测管理办法》（建设部令 141 号）及工程所在地主管部门关于建设工程质量检测相关的文件等规定，结合在施工程具体情况，就工程试验检测项目委托事宜，经甲乙双方平等协商一致，特签订本合同。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：卓越蔚蓝曜城府主体工程项目；

1.2 工程地点：广东省深圳市坪山区碧岭街道；

1.3 建设单位：深圳市祥华置业发展有限公司；

1.4 施工单位：中铁建工集团第二建设有限公司；

第二条 检测范围

检测范围：施工现场试验检测。具体见附件 1《检测项目清单》。

第三条 检测期限及检测方式

3.1 检测期限：自 2023 年 10 月 13 日至 2026 年 04 月 14 日。

3.2 检测方式选择以下第(1、2、3）种方式（根据实际情况可多选）：

（1）现场检测。

（2）乙方取样检测。

（3）甲方送检。

第四条 质量要求及检测报告的交付

4.1 质量要求

4.1.1 检测报告需满足国家、地方政府关于建设工程试验的规定。

4.1.2 检测报告需满足本工程施工技术要求。

4.2 检测报告的交付

4.2.1 乙方交付检测报告的时间为：检测完成后 7 日内。乙方交付检测报告一式肆份，并对其准确性和可靠性负责。

4.2.2 双方约定按照下列第1种方式交付检测报告。

（1）乙方定期送检测报告给甲方。

（2）乙方邮寄检测报告给甲方。邮寄地址为：施工现场试验检测。

第五条 合同价款及支付方式

5.1 合同价款：￥1617698.5 元，大写：人民币壹佰陆拾壹万柒仟陆佰玖拾捌元伍角。其中，不含税价款为￥1526130.6 元，大写：人民币壹佰伍拾贰万陆仟壹佰叁拾元陆角，增值税税率为 6%，增值税￥91567.9 元，大写：人民币玖万壹仟伍佰陆拾柒元玖角。合同中不含税价不因国家税收政策变化而变化，若在合同履行期间，遇到国家税收政策调整，则未开发票部分按照新税率重新计算含税价。需缴纳其他税费（如企业所得税、印花税、外来企业预缴企业所得税等相关税费）由乙方自行承担。

5.2 结算及支付方式：本合同检测项目单价见附件 1，根据实际检测数量计算总检测费用，并按如下第（3）种方式结算并支付款项：

（1）一次性付款：全部检测项目完成后，乙方向甲方出具全部检测报告并开具等额增值税专用发票及收据，甲方在收到全部检测报告及发票并确认无误后于 30 个工作日内向乙方完成付款。

（2）按季度付款：自本工程第一次检测开始，每三个月结算一次。每个支付周期最后一个月的 20 日由乙方报送本季度内受托的全部检测项目费用明细表，并经甲方审核通过且双方签字确认的单据作为的结算的依据，结算单由双方盖章签字后，甲方在收到阶段性成果报告及发票并确认无误后于 30 个工作日内按照 70%进行支付。未办理结算的不予支付价款。甲乙双方办理完毕总结算后一个月内，甲方向乙方付清所有费用。

（3）其他付款方式：按季度付款：自本工程第一次检测开始，每三个月结算一次。每个支付周期最后一个月的 20 日由乙方报送本季度内受托的全部检测项目费用明细表，并经甲方审核通过且双方签字确认的单据作为的结算的依据，结算单由双方盖章签字后，甲方在收到阶段性成果报告及发票并确认无误后于 30 个工作日内按照 65%进行支付。未办理结算的不予支付价款。甲乙双方办理完毕总结算后三个月内，甲方向乙方付清所有费用。

5.3 支付方式：本合同款项可以电汇、银行转账、支票、银行承兑、商业承兑、保理、债权转让、以物抵债（车、房产等）等多种方式或任意组合方式支付；当采用承兑支付时，由乙方自行考虑兑现贴息的费用。乙方完全知晓并完全认同上述支付方式，若甲方通知以承兑、保理、以物抵债、债权转让等方式支付款项时，乙方不得拒绝，否则乙方承担合同额 20%的违约金。通过诉讼解决合同纠纷时，上述条款仍然有效。

5.4 甲方只对乙方委托代理人结算，并以合同协议单价和实际完成服务内容为准，乙方出具的其他各种票据，甲方一律不予认可。对乙方合同款中已包含而实际由甲方提供或承担的费用应予以扣除。

5.5 如甲方出现资金困难，乙方同意给予 3 个月的付款宽限期，在此宽限期间内视为债权债务

未到期且甲方不承担任何延期付款的责任，且乙方不得以此为由中断本项目的检测服务，也不得以诉讼或其他方式要求甲方支付欠款。

5.6 乙方已充分了解并同意：本合同款项来源于本工程的建设单位，结算及款项支付存在风险；基于风险共担的原则，若建设单位未支付工程款导致甲方未及时付款的，除甲方怠于向建设单位主张权利外，乙方不得要求甲方承担任何责任；无论通过何种方式解决纠纷的，乙方主张权利的程度不得高于建设单位最终履行的程度（且须保证甲方按照本协议以及建设单位间合同所应得的权利）。

5.7 甲乙双方遵循“先开票、后付款”的原则，甲方支付前，乙方应按双方确认的当期应付金额向甲方提供增值税专用发票，并于发票开具后 10 日内提交给甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期。乙方开具的增值税发票不合格的，应在接到甲方要求后的 10 个工作日内凭甲方退还的原不合格增值税发票的原件，重新开具合格的增值税发票并送达至甲方，乙方自行承担相关费用。

5.8 乙方不开具增值税发票（专用发票）或开具增值税发票不合格的，甲方有权迟延支付应付款项直至乙方开具合格票据之日且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

5.9 乙方开具的增值税发票（专用发票）在送达甲方后如发生丢失、灭失或被盗，乙方应按照税法规定和甲方的要求及时向甲方提供丢失发票的存根联复印件，以及乙方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税发票（专用发票）已报税证明单》，积极协助甲方在税法规定期限内办理有关的进项税额的认证申办手续，如因乙方拒绝履行配合义务，造成甲方经济损失的，应由乙方承担。

5.10 在本合同发生变更涉及增值税专用发票记载项目发生变化时，如果甲方取得增值税专用发票尚未认证抵扣，乙方应于专用发票认证期限内办理红字增值税专用发票开具申请，并重新开具增值税专用发票。如果原增值税专用发票已经抵扣，乙方就合同增加的金额补开增值税专用发票，就减少的金额甲方负责办理红字增值税专用发票开具申请，乙方开具红字增值税专用发票。

5.11 乙方保证所开具的增值税发票（专用发票）是乙方向其主管税务机关领购或由税务机关代开，并承诺其增值税发票开具的形式与内容均合法、有效、完整、准确。由于乙方未按税法规定开具增值税发票，或增值税发票开具不真实、不合格而引起的一切责任和损失，由乙方承担。因此导致甲方的损失，乙方应当赔偿损失，且不免除其开具合法发票的义务。

5.12 由于甲方取得乙方开具的增值税发票（专用发票）不能认证抵扣进项税金的，甲方有权暂不支付不能抵扣税金款项。认证抵扣税金后被税务机关以“比对不符”或失控发票等事由追缴税款，给甲方造成经济损失的，乙方应当赔偿损失。

第六条 甲方权利义务

6.1 甲方授权签章处载明的委托代理人为代表，负责与乙方联系。如甲方代表发生变更，甲方应书面告知乙方。

6.2 应遵守行业管理规定，保证检测（试验）工作顺利开展。

6.3 甲方及时向乙方提供检测业务有关的资料及文件，并对资料的真实性、可靠性负责。

6.4 委托检测前，甲方应将见证单位和见证人员通知乙方。见证人员发生变更的，甲方应及时告知乙方。

6.5 在委托见证取样类样品检测前，甲方应填写检测委托单。

6.6 检测项目属于工程类检测的，甲方应提前 3 天将现场检测日期通知乙方。见证人员应对工程现场检测进行见证。

6.7 按合同约定的试验费用和支付方式按时向乙方支付试验费用。

6.8 甲方对委托工程的各类试验数据有知情权，协议执行过程，可随时查询。

6.9 特殊情况下，可要求乙方进行加急试验，视情况协商向乙方交纳加急费用。

6.10 甲方不得以任何方式要求乙方出具虚假检测报告。

第七条 乙方权利义务

7.1 乙方应向甲方提供与本工程检测业务有关的资料，包括建设工程检测资质证书、检测机构评估认可证书及其附表等的复印件（加盖公章）

7.2 接收甲方样品后，根据相关标准及甲方要求，在规定期限内完成检测任务，并于检测完成后 2 日内提供检验报告，确保数据公正、准确，必要时提供检测方案；

7.3 乙方应将在试验中发现的不合格原材料及时通知甲方。

7.4 乙方对所出具的检验报告负责，若因乙方原因造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

7.5 乙方根据相应试验内容收取试验检测费用，如出现甲方未按时付款的情况，乙方有权收取违约金。

7.6 对不符合标准要求的检验样品乙方有权拒绝收样。

7.7 提供检测咨询服务，指导甲方抽样送检工作。

7.8 乙方对发现的重大问题（如水泥稳定性不合格、实际检测结果不足设计要求等），及时向甲方通报。

7.9 乙方需书面指定现场代表，负责与甲方联系。如乙方代表发生变更，应书面告知甲方。

7.10 协助对甲方的技术进行保密。

7.11 乙方有义务按甲方要求开具发票及收款收据，否则甲方可不付款，由乙方承担违约责任。

第八条 违约责任

8.1 甲方逾期支付检测费用的，按 LPR 即贷款市场报价利率标准承担逾期付款利息，但总计不超过未付款金额的 5%。

8.2 乙方未按照合同约定时间提交检测报告，每逾期一日，应按检测费用的 0.1%向甲方支付违约金。

8.3 检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，由此给甲方造成损失的应予以赔偿。

8.4 乙方未能提供增值税专用发票的，甲方有权暂停支付相应款项，且乙方需向甲方承担赔偿责任包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

8.5 乙方应按合同约定及时向甲方提供增值税专用发票，逾期提供的，每逾期一天，乙方应向甲方支付违约金 1000 元。因乙方开具的增值税专用发票不及时，造成甲方无法及时认证、抵扣税款等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

8.6 乙方应提供真实、有效、合格的增值税专用发票，如乙方提供虚假或虚开的增值税专用发票，甲方有权拒收或退回，乙方应负责无偿更换，并自行承担相应法律责任。由此造成甲方无法及时认证、抵扣税款等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

第九条 争议解决方式

甲方和乙方在执行协议中发生的一切争执应通过双方友好协商解决。协商不成，可以通过以下第（1）种方式解决：

（1）提交甲方注册地人民法院进行诉讼；

（2）向北京仲裁委员会申请并以其仲裁规则进行仲裁裁决。

第十条 其他

10.1 本合同项下的债权未经双方书面同意均不得转让，也不得用于担保。

10.2 在本合同履行过程中，如任何一方发生税务登记、公司名称等重大信息的变更事项，应在重大信息变更后的 3 日内书面通知对方变更情况，并提供相关信息资料。

10.3 双方确定双方所预留的以下地址和电子邮箱为双方送达通知等文件的有效地址，任一方按照该地址向对方送达的通知、纪要等文件均为有效送达。任一方变更送达地址必须在变更地址之日起三日内向对方书面通知，否则不发生送达地址变更的法律效力，对方按原地址送达仍然为有效送达。

甲方送达地址：施工现场，电子邮箱为：1272924870@qq.com。

乙方送达地址：深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号，电子邮箱为：1294488568@qq.com。

10.4 合同如有未尽事宜，经双方协商签订补充协议。

10.5 合同自双方签章之日起生效，本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

10.6 甲乙双方确认，甲方未授权甲方项目部公章对外签订任何合同、协议（或带有合同性质的书面文件），甲方与乙方或乙方指定第三方（含乙方关联公司或与乙方为同一控制人的公司）签订任何协议均须使用本合同加盖的印章，除本合同印章外，包括甲方项目部公章在内的其他印章所签订的合同或协议，对各方均不产生任何效力。

10.7 合同附件

附件 1 检测项目清单；

附件 2-1《授权委托书》；

附件 2-2《法定代表人身份证明书》。

第十一条 补充条款（补充条款如与上述条款不一致的以补充条款为准）

11.1 需配合现场施工进度及要求进行取样。当项目要求需要来取样时，应在一天内完成取样。并及时出具试验报告。若取样不及时造成项目损失的由检测单位负责。若因取样不及时项目可以自行送检，相关费用从检测费中扣除，扣除标准为当次检测费用的 20%。

11.2 送样后出具检测报告时应及时，必要时应配合项目加急出具相关报告，出具报告时间应符合市场各类报告较快出具报告时间的要求。同时不应因各类因素（包括但不限于付款等因素）故意推辞出具报告时间。

（以下无合同正文）

（本页为签署页）

买方：

中铁建工集团第二建设有限公司

（公章或合同专用章）

住所地址：山东省青岛市城阳区上马街道前程社区807号

法定代表人：杨红波

委托代理人：

电话：/

卖方：

深圳市恒义建筑技术有限公司

（公章或合同专用章）

住所地址：深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号

法定代表人：邱晨

委托代理人：温博滔

电话：15813845814

(2)、履约评价

深圳市恒义建筑技术有限公司

受检工程履约评价表

工程名称	卓越蔚蓝曜城府主体工程项目试验检测		
委托方	中铁建工集团第二建设有限公司	工程地点	深圳市龙华区
签订日期	2023 年 10 月 13 日	合同金额	161.76985 万元
工程概况	卓越蔚蓝曜城府，占地面积约 3.1 万㎡，总建筑面积约 25.9 万㎡，计容建筑面积约 19.5 万㎡，容积率约 6.28，绿化率约 35%，共由 1 栋 6 个单元组成，其中 1 栋 1/6 单元住宅 50F，1 栋 2/3/4/5 单元住宅 49F，2 栋是 1 所 18 班幼儿园，商业面积 5150 ㎡。		
主要检测服务内容		项目人员班子	
地基基础工程检测、见证取样检测		项目负责人：杨承瀚 技术负责人：李建华 项目组成员：刘林森、卢笛、尹波、戴志建、孙平、李贵宝、刘乃铨、杨再成	
委托方评价	1、质量方面 ☑优秀 ☐良好 ☐合格 ☐较差 ☐很差		
	2、信誉方面 ☑优秀 ☐良好 ☐合格 ☐较差 ☐很差		
	3、安全方面 ☑优秀 ☐良好 ☐合格 ☐较差 ☐很差		
评价结果： ☑优秀 ☐良好 ☐合格 ☐较差 ☐很差 评价单位：中铁建工集团第二建设有限公司 日期：2024 年 07 月 20 日			

(3)、检测报告

CD010100123000011559

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L10013

天然地基平板载荷试验检测报告

HENGYICONSTRUCTION

委托单位：深圳市祥华置业发展有限公司

工程名称：卓越蔚蓝曜城府主体工程

检测项目：抗压承载力

委托编号：HA202375342

报告编号：ZJJZ202300045

深圳市恒义建筑技术有限公司
地　址：深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号　邮政编码：518107
报告查询电话：0755-26971332　业务咨询电话：0755-26971881　传真：0755-26971595

卓越蔚蓝曜城府主体工程

天然地基平板载荷试验检测报告

报告编号：ZJJZ202300045

重要提示：

1、报告未盖深圳市恒义建筑技术有限公司检验检测专用章无效。

2、报告无检测、编写、审核、批准人签字无效。

3、未注册上岗证书或上岗证书超过有效期限的报告无效。

4、报告发生改动、换页或剪贴后无效。

5、未经本单位同意，报告不得部分复制（完整复印除外）。

6、如对检测报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向本单位书面提出，逾期视为认可检测结果。

1、前言

受深圳市祥华置业发展有限公司委托，深圳市恒义建筑技术有限公司于 2023 年 11 月 10 日至 11 月 22 日对卓越蔚蓝曜城府主体工程的 7 个点进行了天然地基平板载荷试验，受检点位置及土层由委托单位确定，工程概况见表 1。

工 程 概 况 表　　表 1

工程名称	卓越蔚蓝曜城府主体工程		
工程地点	坪山区碧岭规划夹圳岭南路与规划横岭路交汇处东北侧		
建设单位	深圳市祥华置业发展有限公司		
勘察单位	深圳市南华岩土工程有限公司		
设计单位	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司		
基础施工单位	深圳市基础工程有限公司		
监理单位	深圳华西建设工程管理有限公司		
质监机构	深圳市坪山区建筑工程质量安全监督站		
结构形式	框架-剪力墙	层　　数	52
建筑面积（m^2）	125076.22	施工日期	2023.03.10
地基类型	天然地基		
地基总面积（m^2）	3500	检测点数（个）	7
地基承载力特征值（kPa）	200	要求最大试验荷载（kPa）	400
检测方法	平板载荷试验	检测日期	2023.11.10～11.22
检测目的	检测天然地基的抗压承载力是否满足设计要求		
备　　注	现场检测区域为 1 栋一单元周围裙房、1 栋二单元周围裙房，采用 1.0×1.0m^2 压板，受检的天然地基为粉质黏土（Q^{el}）		

2、工程地质概况

根据深圳市南华岩土工程有限公司2021年12月提供的“卓越坪山汤坑项目（5号地块）岩土工程详细勘察报告”，场地中的地质情况列表简述如下，受检桩附近地质情况详见工程地质勘察报告。

场地工程地质概况表 表2

岩土层名称及成因代号	天然地基承载力特征值 f_{ak}（kPa）	快剪凝聚力 C（kPa）	快剪内摩擦角 Φ（°）	压缩模量 Es（MPa）	变形模量 E_0（MPa）
杂填土（Q^{ml}）	100	10	10	4.5	5.0
粉砂（Q^{al+pl}）	140	0	32	6.0	15.0
黏土（Q^{al+pl}）	140	25	18	5.0	15.0
粉质黏土（Q^{el}）	200	23	20	7	25
全风化砂岩	300	28	22	12	70
强风化砂岩	500	35	30	18	160
中风化砂岩	1800	-	-	-	-
微风化砂岩	3000	-	-	-	-

注：1、抗剪强度指标为直剪快剪。
2、上表数值宜通过载荷试验检验。

3、检测方法、标准和仪器设备

3.1 检测方法

（1）试验加载：采用砼块压重平台反力装置（见图 1），将最大试验荷载 1.2 倍（约 48T）的荷重在试验开始前一次性加上平台。加载系统由压力传感器和千斤顶组成，采用慢速维持荷载法，每级加载为预定最大试验荷载的 1/8～1/12，试验荷载小于或等于特征值对应的荷载时每小时内的承压板沉降量不超过 0.1mm，试验荷载大于特征值对应的荷载时每小时内的承压板沉降量不超过 0.25mm，可加下一级荷载。

（2）沉降观测：在试验荷载板上安装 4 个位移传感器，按规程规定时间，采用武汉岩海公司生产的 RS-JYE 静载测试分析仪自动测读、记录压力和沉降量。

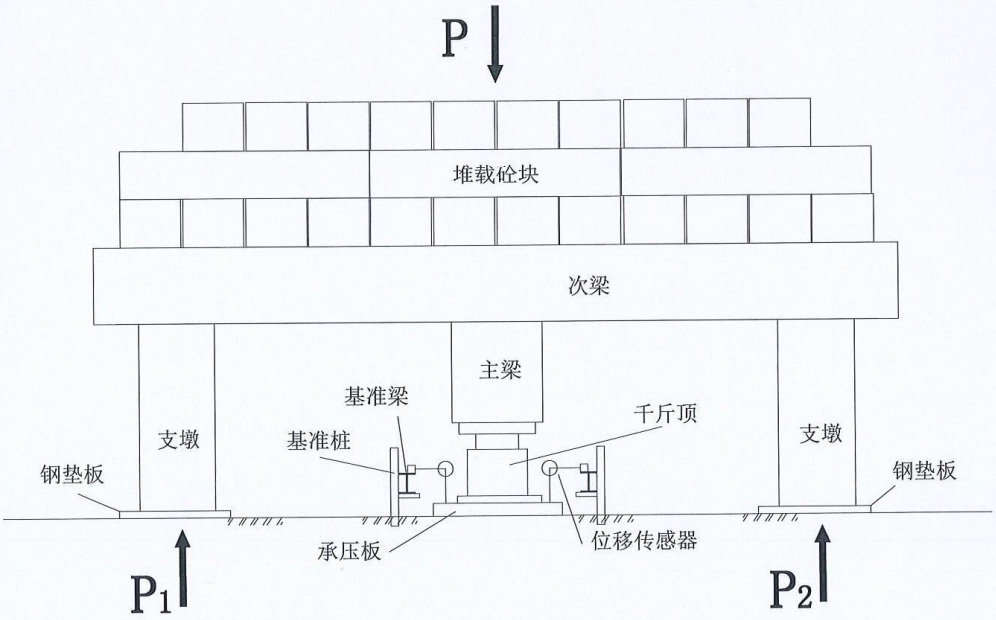

图 1 加载装置示意图

3.2 检测标准:

本次载荷试验按照广东省标准《建筑地基基础检测规范》（DBJ/T 15-60-2019）的有关规定进行。

3.3 检测仪器设备

试验采用仪器设备见表 3。

静载试验主要设备情况表 表 3

千斤顶				
序号	规格型号	编号	校准证号	校准日期
1	60T	HY-210	DH23AX022080040	2023.07.26
油压表（压力传感器）				
序号	规格型号	编号	校准证号	校准日期
1	0～70MPa	HY-272 配 6	DH23AX022100032	2023.06.30
百分表（位移传感器）				
序号	规格型号	编号	校准证号	校准日期
1	0～50mm	HY-272 配 1	DH23AX022100027	2023.06.30
2	0～50mm	HY-272 配 2	DH23AX022100028	2023.06.30
3	0～50mm	HY-272 配 3	DH23AX022100029	2023.06.30
4	0～50mm	HY-272 配 4	DH23AX022100030	2023.06.30

4、检测结果

由现场测读的数据整理出“平板载荷试验汇总表”，绘制出荷载-沉降值关系即 P-s 曲线、沉降-时间对数即 s-lgt 曲线。综合分析整理得出试验结果详见下表。

试验结果汇总表 表 4

试验编号	压板面积（m²）	最大试验荷载（kPa）	最大沉降量（mm）	卸荷后残余沉降量（mm）	地基承载力特征值（kPa）	地基承载力特征值对应的沉降量（mm）	地基承载力检测值（kPa）
1#	1.0×1.0	400	27.72	15.61	200	13.25	400
2#	1.0×1.0	400	15.32	3.49	200	7.74	400
3#	1.0×1.0	400	13.87	5.36	200	5.73	400
4#	1.0×1.0	400	9.83	1.10	200	4.76	400
5#	1.0×1.0	400	13.09	5.73	200	6.29	400
6#	1.0×1.0	400	9.03	2.58	200	4.69	400
7#	1.0×1.0	400	7.65	1.91	200	4.30	400

5、检测结论

对卓越蔚蓝曜城府主体工程的 7 个点进行了天然地基平板载荷试验，其检测结论为：

所测 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#共 7 个点天然地基平板载荷试验抗压承载力检测值达到 400kPa（本次检测采用 1.0m×1.0m 压板，最大试验荷载达到 400kN），特征值≥200kPa，满足设计（地基承载力特征值 200kPa）要求。

主要检测人：_____ 上岗证书号：（粤）3031641

主要检测人：_____ 上岗证书号：（粤）3031642

报告编写人：_____ 上岗证书号：（粤）3008484

报告审核人：_____ 上岗证书号：（粤）3000955

报告批准人：_____ 职　　务：授权签字人

签发日期：2023. 12. 29

深圳市恒义建筑技术有限公司

2023 年 12 月 29 日

五、拟派项目团队能力

拟派项目团队能力一览表

序号	职务	姓名	职称	上岗资格证明				学历
				证明名称	证号	级别	专业	
1	项目负责人	杨承瀚	教授级高级工程师	注册土木工程师（岩土） 广东省检验检测结构检验检测员证	AY123300746 粤质检12857	国家级 省级	岩土工程 地基基础	本科
2	技术负责人	苏晓利	高级工程师	一级注册结构工程师 广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证 广东省检验检测结构检验检测员证	S041300875 3030478 粤质检06277	国家级 省级 省级	结构工程 地基基础 混凝土结构实体及砌体结构现场检测	本科
3	岩土工程师	李建华	高级工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	3000955	省级	地基基础 主体结构	研究生
4	结构工程师	赵锦辉	高级工程师	一级注册结构工程师 注册土木工程师（岩土） 广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	AY224402002 S194410981 3027583	国家级	结构工程 岩土工程 地基基础	硕士研究生
5	质量负责人	梁彬	高级工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	3009575	省级	主体结构	本科
6	安全负责人	李康彭	高级工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	3006238	省级	地基基础 主体结构 建筑幕墙 钢结构 见证取样	本科
7	现场桩基检测负责人	刘林森	高级工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	3013176	省级	地基基础 主体结构 建筑幕墙 见证取样	本科
8	现场桩基检测员	卢笛	工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	3012171	省级	地基基础 主体结构 见证取样	本科
9	现场桩基检测员	戴志建	助理工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	3022895	省级	地基基础 主体结构 见证取样	本科
10	现场桩基检测员	尹波	/	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	3031640	省级	地基基础	大专

11	现场桩基检测员	李贵宝	/	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	3031641	省级	地基基础	大专
12	现场桩基检测员	杨再成	/	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	3031642	省级	地基基础	大专
13	现场桩基检测员	刘乃铨	助理工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	3019612	省级	地基基础	本科
14	现场主体检测负责人	马士华	高级工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	3007614	省级	地基基础 主体结构 钢结构 见证取样	本科
15	现场主体检测员	谢军	工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	3017527	省级	主体结构	本科
16	现场主体检测员	苟茂森	工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	3020541	省级	主体结构	本科
17	现场主体检测员	梁晓平	工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	3023078	省级	主体结构	本科
18	现场主体检测员	姚鹏	工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	3033748	省级	主体结构	本科
19	现场主体检测员	陈进军	工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	3031649	省级	主体结构	大专
20	现场主体检测员	林泽斌	助理工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	3021194	省级	地基基础 主体结构	大专
21	现场主体检测员	周灿培	技术员	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	3027849	省级	主体结构	本科
22	现场主体检测员	吴东海	/	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	3024639	省级	主体结构	本科
23	安全员	李金胜	/	建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书	粤建安C3（2018）0021384	省级	/	中专

注：

（1）项目管理团队由投标人自行配置，至少须包含项目负责人、技术负责人、安全负责人，以上人员不得兼任。

（2）证明材料：①项目管理团队人员的任职资格材料（相关执业资格证、毕业证等）；②项目负责人和各专业负责人在本单位连续缴纳的投标截止日前3个月的社保证明文件。

1、杨承瀚

毕业文凭

学生 杨承瀚 性别 男 现年 21 岁

于一九八八 年 九 月 五 日入本院

地 质 系 四 年制 本 科

铀矿地质勘查 专业学习，修业期满，

学完教学计划规定的全部课程，考试成绩

及格，准予毕业。

院长

一九九二 年 七 月 二 日

毕业文凭登记第 920070 号

持证人具备担任相应高级
专业技术职务的任职资格。

评委会名称：省教授级高级工程师任职资格评审委员会

取得资格时间：2016年12月31日

发证时间：2017年05月31日

发证单位：

证书编号：G3300278008

姓　　名：杨承瀚

性　　别：男

出生年月：1971年02月01日

资格名称：教授级高级工程师

专业名称：岩土工程

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（岩土）的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Registered Civil Engineer(Geo-technical).

中华人民共和国人力资源和社会保障部
approved & authorized
by
Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China

中华人民共和国住房和城乡建设部
approved & authorized
by
Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China

编号：
No.： 0013728

持证人签名：
Signature of the Bearer

管理号：
File No.： 110833201270108 30

姓名：
Full Name 杨承瀚

性别：
Sex 男

出生年月：
Date of Birth 1971年02月

专业类别：
Professional Type

批准日期：
Approval Date 2011年09月18日

签发单位盖章：
Issued by

签发日期：2012 年 03 月 29 日
Issued on

浙江省人力资源和社会保障厅 证书专用章 (1)

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　杨承瀚

证书编号　AY123300746

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. AY0012290

发证日期　2012年09月26日

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码　搜索

首页　监管动态　数据服务　信用建设　建筑工人　政策法规　电子证照　问题解答　网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 >　手机查看

杨承瀚

证件类型	居民身份证	证件号码	330302**********14	性别	男
注册证书所在单位名称	深圳市恒义建筑技术有限公司				

执业注册信息　个人工程业绩　个人业绩技术指标　不良行为　良好行为　黑名单记录

注册土木工程师（岩土）

注册单位：深圳市恒义建筑技术有限公司　证书编号：AY123300746　注册编号/执业印章号：建检19-AY787

注册专业：不分专业　有效期：2027年12月31日

说 明

1、根据检验检测实验室能力建设（GB/T 27025）和（RB/T 214）等有关技术标准的要求，培训人员经培训、考核合格，颁发此证明。

2、无照片、发证单位印章、钢印的证书无效。

3、此证不得转借、涂改无效。

4、此证从发证之日起，有效期到期前三个月向原发证单位申请延续。

广东省质量检验协会培训合格证

姓名 杨承瀚

文化程度 本科

身份证号码 330302197102014014

专业 建设工程检验检测

工作单位 深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号 粤质检12857

考核合格专业项目

地基基础检验检测员（地基与基桩承载力检测（静载荷试验）、基桩承载力与完整性检测（高应变）、桩身完整性检测（低应变）、桩身完整性检测（声波穿透）、桩身完整性检测（钻孔取芯））

广东省质量检验协会 证书专用章

发证单位核准章

发证日期 2023 年 09 月 25 日

有效日期 2026 年 09 月 24 日

经 合格

有效期延长至 年 月 日

发证单位核准章

记 事

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨承翰　　社保电脑号：813011785　　身份证号码：330302197102014014　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	141090	26421.0	3698.94	2113.68	1	28000	1736.0	560.0	1	28000	140.0	28000	39.2	2360	16.52	7.08
2023	09	141090	26421.0	3698.94	2113.68	1	28000	1736.0	560.0	1	28000	140.0	28000	39.2	2360	16.52	7.08
2023	10	141090	26421.0	3698.94	2113.68	1	28000	1680.0	560.0	1	28000	140.0	28000	39.2	2360	16.52	7.08
2023	11	141090	26421.0	3698.94	2113.68	1	28000	1680.0	560.0	1	28000	140.0	28000	39.2	2360	16.52	7.08
2023	12	141090	26421.0	3698.94	2113.68	1	28000	1680.0	560.0	1	28000	140.0	28000	39.2	2360	16.52	7.08
2024	01	141090	26421.0	3698.94	2113.68	1	28000	1400.0	560.0	1	28000	140.0	28000	39.2	28000	224.0	56.0
2024	02	141090	26421.0	3698.94	2113.68	1	28000	1400.0	560.0	1	28000	140.0	28000	39.2	[illegible]	221.0	56.0
2024	03	141090	26421.0	3698.94	2113.68	1	28000	1400.0	560.0	1	28000	140.0	28000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	56.0
2024	04	141090	26421.0	3963.15	2113.68	1	28000	1400.0	560.0	1	28000	140.0	28000	[illegible]	28000	224.0	56.0
2024	05	141090	26421.0	3963.15	2113.68	1	28000	1400.0	560.0	1	28000	140.0	28000	78.4	28000	224.0	56.0
2024	06	141090	26421.0	3963.15	2113.68	1	28000	1400.0	560.0	1	28000	140.0	28000	78.4	28000	221.0	56.0
2024	07	141090	26421.0	3963.15	2113.68	1	28000	1400.0	560.0	1	28000	140.0	28000	112.0	28000	224.0	56.0
2024	08	141090	26421.0	3963.15	2113.68	1	28000	1400.0	560.0	1	28000	140.0	28000	112.0	28000	224.0	56.0
合计				49407.27	27477.84			19712.0	7280.0			1820.0		812.0		1841.6	483.4

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915dec650c91b7 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年9月2日

3、苏晓利

学生 苏晓利 性别 男，一九七〇 年
七 月 日生，于一九九六 年 九 月
至 一九九九 年 七 月在本校(院)
建筑工程 专业
专科升本科 学习，修完 叁 年制 本 科
教学计划规定的全部课程，成绩合格，
准予毕业。

校（院）长：单平
学 校（院）：
一九九九 年 七 月 十 日
学校编号：9902620

批准文号：(80)教工农字041号
No. 00210233

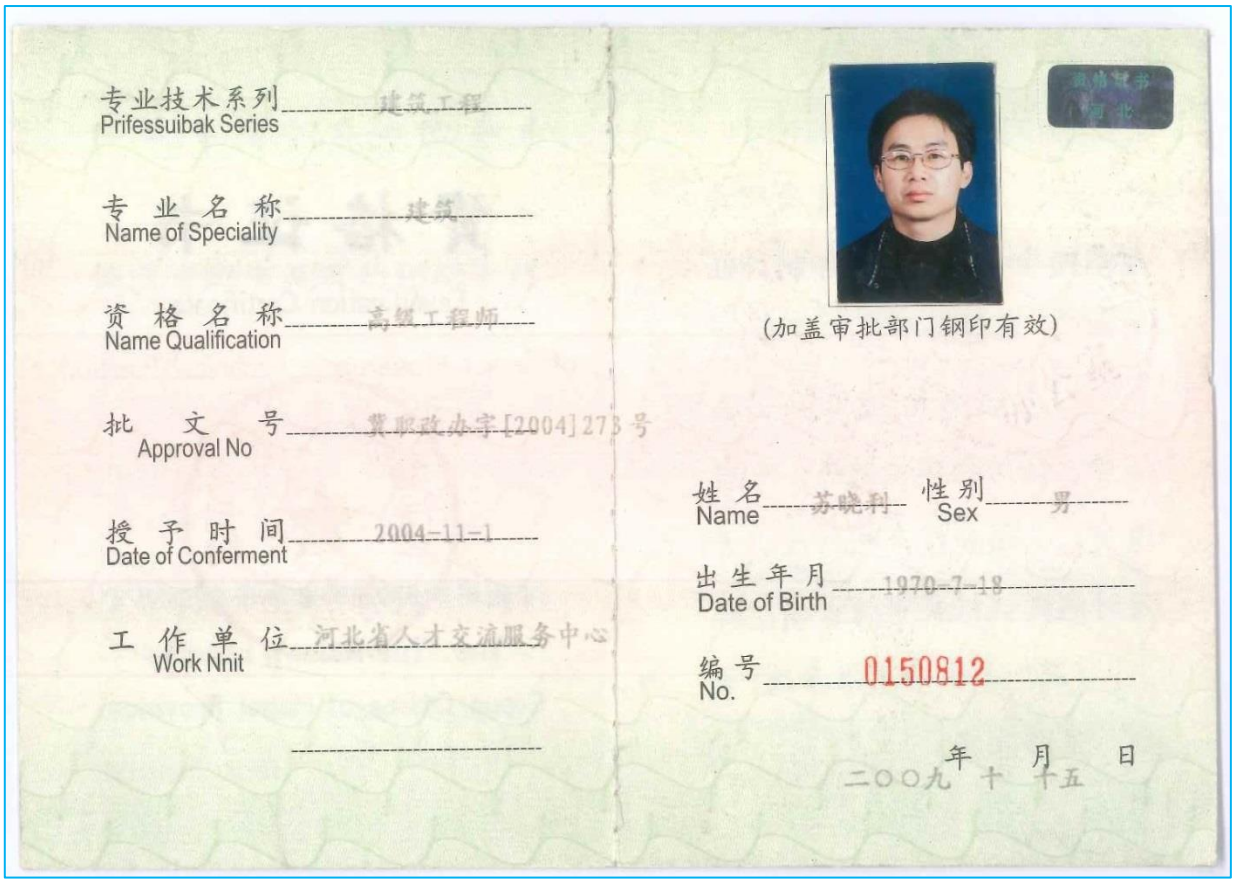

专业技术系列 建筑工程
Prifessuibak Series

专 业 名 称 建筑
Name of Speciality

资 格 名 称 高级工程师
Name Qualification

批 文 号 冀职改办字[2004]273号
Approval No

授 予 时 间 2004-11-1
Date of Conferment

工 作 单 位 河北省人才交流服务中心
Work Nnit

(加盖审批部门钢印有效)

姓 名 苏晓利 性别 男
Name Sex

出生年月 1970-7-18
Date of Birth

编 号 0150812
No.

二〇〇九 年 十 月 十五 日

中华人民共和国一级注册结构工程师

注册证书

经全国注册工程师管理委员会(结构)审查

苏 晓 利

具备一级注册结构工程师执业能力准予注册

全国注册工程师管理委员会(结构)　　主任

证书编号 S041300875　　发证日期 2004年4月28日

中华人民共和国建设部印制

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：苏晓利　　身份证(ID)：132337197007180019

单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3030478

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	桩身完整性检测(低应变)	2022-07-21	无记录
	桩身完整性检测(声波透射)	2021-12-21	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

说 明

1、依据国家检验检测机构资质认定能力评价的通用要求和认证认可的有关规定，广东省检验检测人员经考核合格，颁发此证。

2、此证可作为检验检测机构中相关专业检验人员通过培训、考核合格的证明，及工作能力和晋升的依据。

3、无照片、发证单位印章、钢印的证书无效。

4、此证不得转借、涂改无效。

5、此证从发证之日起，有效期到期前三个月向原发证单位申请延期。

广东省检验检测机构检验检测员证

姓名 苏晓利

文化程度 本科

身份证号码 132337197007180019

专业 建设工程检验专业

工作单位 深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号 粤质检06277

考核合格专业项目

建设工程检验检测员（混凝土结构实体及砌体结构现场检测岗位）

广东省质量检验协会 证书专用章

发证机关核准章

发证日期 2021年 09月 30日

有效日期 2024年 09月 29日

经 合格

有效期延长至 年 月 日

发证机关核准章

记 事

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：苏晓利　　社保电脑号：807541042　　身份证号码：132337197007180019　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	141090	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	09	141090	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	10	141090	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	11	141090	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	12	141090	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2024	01	141090	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	141090	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	141090	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	04	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	05	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	06	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	07	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.44	2360	18.88	4.72
2024	08	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.44	2360	18.88	4.72
合计				5773.91	3198.72			1208.15	402.76			374.5		88.42		233.64	73.16

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915cd4e3ec0426 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年8月2日

2、李建华

广东省专业技术资格证书 专用章

粤高职证字第0200101018268 号

李建华 于二〇〇二年十一月，经广东省地质勘查工程技术高级工程师资格评审委员会评审通过，具备岩土工程高级工程师资格。特发此证。

广东省人事厅

发证机关：广东省人事厅

二〇〇二年十二月三十日

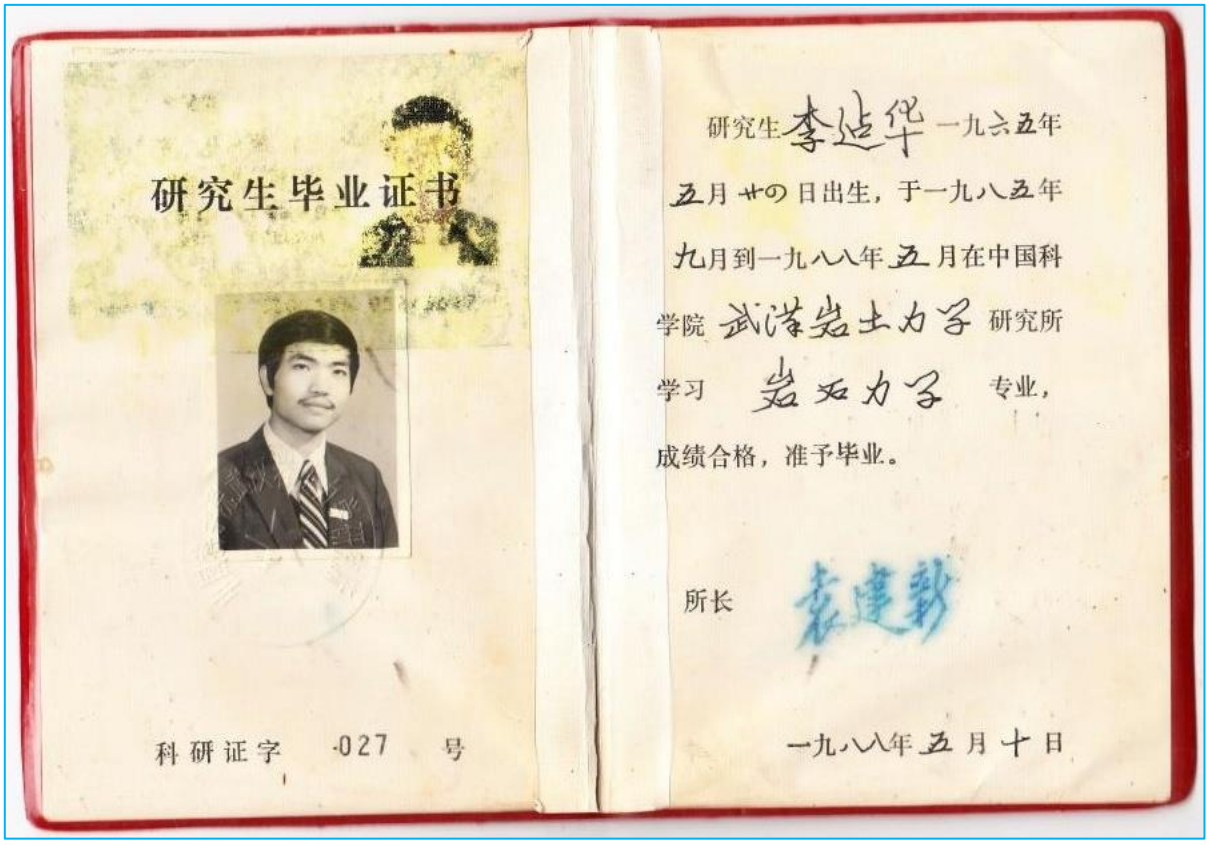

研究生毕业证书

科研证字 027 号

研究生李建华一九六五年五月十四日出生，于一九八五年九月到一九八八年五月在中国科学院武汉岩土力学研究所学习岩石力学专业，成绩合格，准予毕业。

所长 秦建勤

一九八八年五月十日

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：李建华　　身份证(ID)：440301196505243617

单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3000955

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测(静载荷试验)	2001-07-21	无记录
	桩身完整性检测(声波透射)	2006-06-01	无记录
	桩身完整性检测(钻孔取芯[锯审])	2002-06-12	无记录
	岩土工程室内试验	2003-08-08	无记录
	岩土工程原位测试	2003-08-08	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2008-07-10	无记录
	砌体结构检测	2008-07-10	无记录
	混凝土构件结构性能	2008-07-10	无记录
监测与测量	基坑监测	2021-10-08	无记录
	建筑变形测量	2009-04-03	无记录

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

发证单位盖章

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李建华　　社保电脑号：1062497　　身份证号码：440301196505243617　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	141090	20000.0	3000.0	1600.0	1	20000	1240.0	400.0	1	20000	100.0	20000	28.0	2360	16.52	7.08
2023	09	141090	20000.0	3000.0	1600.0	1	20000	1240.0	400.0	1	20000	100.0	20000	28.0	2360	16.52	7.08
2023	10	141090	20000.0	3000.0	1600.0	1	20000	1200.0	400.0	1	20000	100.0	20000	28.0	2360	16.52	7.08
2023	11	141090	20000.0	3000.0	1600.0	1	20000	1200.0	400.0	1	20000	100.0	20000	28.0	2360	16.52	7.08
2023	12	141090	20000.0	3000.0	1600.0	1	20000	1200.0	400.0	1	20000	100.0	20000	28.0	2360	16.52	7.08
2024	01	141090	20000.0	3000.0	1600.0	1	20000	1000.0	400.0	1	20000	100.0	20000	28.0	20000	160.0	40.0
2024	02	141090	20000.0	3000.0	1600.0	1	20000	1000.0	400.0	1	20000	100.0	20000	28.0	[illegible]	160.0	40.0
2024	03	141090	20000.0	3000.0	1600.0	1	20000	1000.0	400.0	1	20000	100.0	20000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	40.0
2024	04	141090	20000.0	3200.0	1600.0	1	20000	1000.0	400.0	1	20000	100.0	20000	[illegible]	20000	160.0	40.0
2024	05	141090	20000.0	3200.0	1600.0	1	20000	1000.0	400.0	1	20000	100.0	20000	[illegible]	20000	160.0	40.0
2024	06	141090	20000.0	3200.0	1600.0	1	20000	1000.0	400.0	1	20000	100.0	20000	[illegible]	20000	160.0	40.0
2024	07	141090	20000.0	3200.0	1600.0	1	20000	1000.0	400.0	1	20000	100.0	20000	[illegible]	20000	160.0	40.0
2024	08	141090	20000.0	3200.0	1600.0	1	20000	1000.0	400.0	1	20000	100.0	20000	[illegible]	20000	160.0	40.0
合计				40000.0	20800.0			14080.0	5200.0			1300.0				1362.6	355.4

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915dec65136afa ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单
证明专用章

社会保险基金管理局
打印日期：2024年9月2日

4、赵锦辉

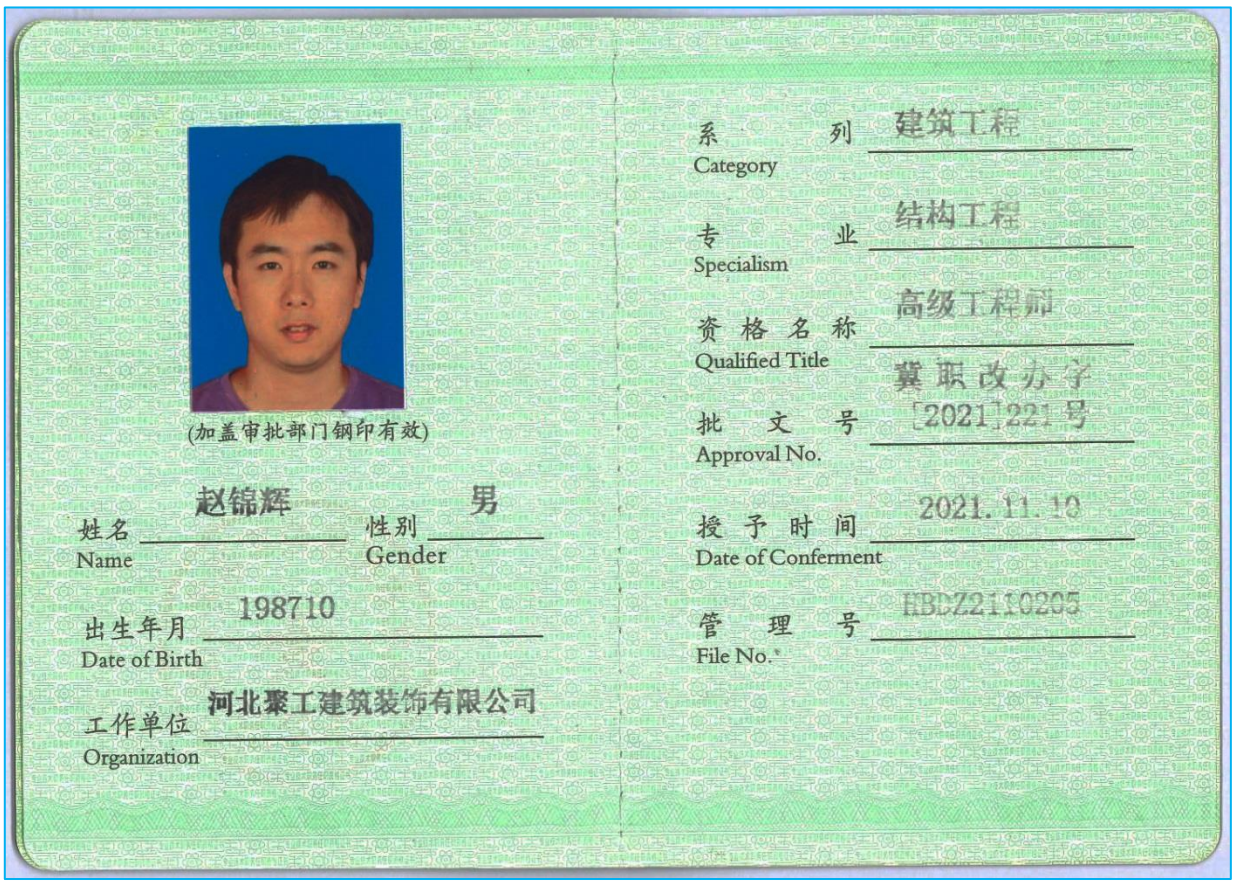

(加盖审批部门钢印有效)

姓名 Name 赵锦辉　性别 Gender 男

出生年月 Date of Birth 198710

工作单位 Organization 河北聚工建筑装饰有限公司

系列 Category 建筑工程

专业 Specialism 结构工程

资格名称 Qualified Title 高级工程师

批文号 Approval No. 冀职改办字〔2021〕221号

授予时间 Date of Conferment 2021.11.10

管理号 File No. HBDZ2110205

硕士研究生

毕业证书

研究生 赵锦辉 性别 男，一九八七年十月五日生，于二〇一〇年九月至二〇一二年七月在岩土工程专业学习，学制二年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

校长：

培养单位：东北大学

二〇一二年七月十一日

证书编号：10145120120200196 6

东北大学制

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

中华人民共和国一级注册结构工程师

注册执业证书

本证书是中华人民共和国一级注册结构工程师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　赵锦辉

证书编号　S194410981

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. S0043044

发证日期　2019年05月14日

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　赵锦辉

证书编号　AY224402002

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. AY0032621

发证日期　2022年08月31日

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：赵锦辉　　身份证(ID)：211402198710051074

单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3027583

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2020-12-22	无记录
	桩身完整性检测（低应变）	2022-07-21	无记录
	桩身完整性检测（声波透射）	2022-09-29	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2021-05-25	无记录

2023-08-30

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：赵锦辉　　社保电脑号：649104579　　身份证号码：211402198710051074　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	141090	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	09	141090	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	10	141090	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	11	141090	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	12	141090	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2024	01	141090	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	141090	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	141090	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	04	141090	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	05	141090	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	06	141090	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	07	141090	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.44	2360	18.88	4.72
2024	08	141090	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.44	2360	18.88	4.72
合计				6173.75	3198.72			4656.62	1714.5			374.5		88.42		233.64	73.16

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915cd4e3f2a0b2 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2024年8月27日

5、梁彬

（加盖发证机关钢印有效）

姓　　名 梁彬
Name

性　　别 男
Sex

身份证号 320324198802062512
ID No.

工作单位 辽宁省中创建筑工程有限公司
Establishment

科技成果转化
专业名称 （建筑材料）
Profession Series

资格名称 高级工程师
Post Qualification

授予时间 2021.11
Conferment Date

发证机关
Issued by

证书管理号 202100076020804
Certificate Management No.

国家开放大学
THE OPEN UNIVERSITY OF CHINA

毕业证书

学生　梁彬　，性别　男，
生于　一九八八　年　二　月　六　日，于
二〇二〇　年　一　月在本校修完
（专科起点）本　科　土木工程
专业教学计划规定的全部课程，成绩合格，
符合毕业规定，准予毕业。

（无国家开放大学钢印无效）

校长：刘法刚
学校：国家开放大学
二〇二〇　年　一　月　二十　日

批准文号:(78)教工农字089号
注册证号: 511618202005916737

No. X007294828

中华人民共和国教育部监制　www.chsi.com.cn

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：梁彬　　身份证(ID)：32032419880206251X

单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3009575

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	桩身完整性检测(钻孔取芯[机长])	2010-04-22	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2009-09-30	无记录
	砌体结构检测	2009-09-30	无记录
建筑幕墙	建筑幕墙检测(四性)	2019-01-11	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2010-10-29	无记录
	常用金属材料检测	2010-10-29	无记录
其他类别	建筑电气工程检测	2018-09-14	无记录
	民用建筑室内环境检测	2016-08-12	无记录

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

发证单位盖章

注意：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：梁彬　　社保电脑号：620671404　　身份证号码：320324198802062S1X　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	141090	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	09	141090	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	10	141090	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	11	141090	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	12	141090	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2024	01	141090	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	141090	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	141090	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	04	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	05	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	06	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	07	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.44	2360	18.88	4.72
2024	08	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.44	2360	18.88	4.72
合计				5773.91	3198.72			1208.15	402.76			374.5		88.42		233.64	73.16

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915dec65143f0v ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2024年9月2日

6、李康彭

广东省职称证书

姓　　名：李康彭

身份证号：441324198201153318

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2303001152828

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年09月04日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

成人高等教育

毕业证书

学生 李康彭 性别男，一九八二年 一 月 十五 日生，于二0一八年 三 月至二0二0 年 七 月在本校 土木工程 专业 函授 学习，修完专科起点本科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：惠州学院 校（院）长：彭永宏

批准文号：教发[2000]31号

证书编号：105775202005006684

二0二0 年 七 月 一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：李康彭 身份证(ID)：441324198201153318

单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3006238

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测(静载荷试验)	2017-05-19	无记录
	桩身完整性检测(声波透射)	2018-05-18	无记录
	桩身完整性检测(钻孔取芯[锚索])	2010-06-11	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2016-05-13	无记录
	砌体结构检测	2016-05-13	无记录
	混凝土构件结构性能	2016-05-13	无记录
建筑幕墙	建筑幕墙检测(四性)	2016-09-23	无记录
	建筑门窗检测(三性)	2009-06-05	无记录
钢结构	钢结构焊接质量无损检测(超声波)	2009-06-26	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2006-09-08	无记录
	常用金属材料检测	2006-09-08	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2018-03-30	无记录
	建筑电气工程检测	2015-09-25	无记录
	建筑节能工程检测	2009-08-07	无记录
	民用建筑室内环境检测	2010-11-19	无记录

注意：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书仅有参加操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2006）0001582

姓　　名：李康彭

性　　别：男

出 生 年 月：1982年01月15日

企 业 名 称：深圳市恒义建筑技术有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2006年06月01日

有　效　期：2024年04月15日　　至 2027年05月31日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 04 月 15 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李康彭　　社保电脑号：607539721　　身份证号码：441324198201153318　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	141090	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	09	141090	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	10	141090	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	11	141090	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	12	141090	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2024	01	141090	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	141090	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	141090	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	04	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	05	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	06	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	07	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.44	2360	18.88	4.72
2024	08	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.44	2360	18.88	4.72
合计				5773.91	3198.72			1208.15	402.76			374.5		88.42		233.61	73.16

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915dec6514894j ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2024年9月2日

7、刘林森

广东省职称证书

姓　　名：刘林森

身份证号：371325198801022395

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2303001152833

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年09月04日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

普通高等学校

毕业证书

学生 刘林森 性别 男， 1988年 01 月 02 日生，于 2006 年 09 月至 2010 年 07 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：临沂师范学院 校（院）长：韩延明

证书编号：104521201005003654 二〇一〇年 七 月 十五 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

0214620

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：刘林森 身份证(ID)：371325198801022395

单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3013176

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2014-04-18	无记录
	桩身完整性检测（低应变）	2012-08-30	无记录
	桩身完整性检测（声波透射）	2021-12-21	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯[机长]）	2023-04-10	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯[编审]）	2015-07-17	无记录
	岩土工程室内试验	2023-03-30	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测（回弹法）	2016-01-28	无记录
	砌体结构检测	2021-01-06	无记录
建筑幕墙	建筑幕墙检测（四性）	2014-09-05	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2012-12-21	无记录
	常用金属材料检测	2012-12-21	无记录
市政工程	道路工程	2021-01-06	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2018-03-30	无记录
	民用建筑室内环境检测	2012-04-28	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书获有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘林森　　社保电脑号：630100088　　身份证号码：371325198801022395　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	141090	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	09	141090	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	10	141090	2360.0	330.4	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	11	141090	2360.0	330.4	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	12	141090	2360.0	330.4	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2024	01	141090	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	141090	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	141090	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	04	141090	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	05	141090	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	06	141090	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	07	141090	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.44	2360	18.88	4.72
2024	08	141090	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.44	2360	18.88	4.72
合计				5773.91	3198.72			4656.62	1714.5			374.5		55.42		233.61	73.16

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915dec6506b7dp ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2024年9月2日

8、卢笛

广东省职称证书

姓　　名：卢笛

身份证号：32032419890909591X

职称名称：工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2019年12月20日

评审组织：阳江市工程系列建筑专业技术资格中级评审委员会

证书编号：2017003007859

发证单位：阳江市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年01月09日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

普通高等学校

毕业证书

学生　卢笛　性别 男，一九八九年 九 月　九　日生，于二〇一八年 三 月至二〇二〇年 七 月在本校　土木工程　专业网络教育学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：西南大学　校　长：张卫国

证书编号：106357202005020971　二〇二〇年七月三十一日

No: 035420242553

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：卢笛　身份证(ID)：320324198909095 91X

单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3012171

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2018-12-28	无记录
	桩身完整性检测（低应变）	2021-10-08	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯[机长]）	2014-05-29	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯[操作]）	2023-03-27	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2019-10-16	无记录
	砌体结构检测	2011-06-30	无记录
	混凝土构件结构性能	2011-06-30	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2014-10-31	无记录
	常用金属材料检测	2014-10-31	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书获得者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：卢笛　　社保电脑号：620671406　　身份证号码：320324198909095911　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	141090	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	09	141090	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	10	141090	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	11	141090	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	12	141090	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2024	01	141090	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	141090	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	141090	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	04	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	05	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	06	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	07	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.44	2360	18.88	4.72
2024	08	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.44	2360	18.88	4.72
合计				5773.91	3198.72			1208.15	402.76			374.5		88.42		233.64	73.16

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915e069c325bc3 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单
证明专用章

社会保险基金管理局
打印日期：2024年9月5日

9、戴志建

广东省职称证书

姓　　名：戴志建

身份证号：441323199308303417

职称名称：助理工程师

专　　业：土木工程

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2019年10月22日

评审组织：深圳市南山区人力资源局

证书编号：1903056003328

发证单位：深圳市南山区人力资源局

发证时间：2019年10月24日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

普通高等学校

毕业证书

学生　戴志建　性别男，一九九三年　八　月　三十　日生，于二〇一三年九月至二〇一七年　七　月在本校　土木工程　专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：广东技术师范学院天河学院　校（院）长：

证书编号：126681201705003022

二〇一七年　七　月　一　日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：戴志建　　身份证(ID)：441323199308303417

单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3022895

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测(静载荷试验)	2018-07-27	无记录
	桩身完整性检测(低应变)	2021-10-08	无记录
	桩身完整性检测(声波透射)	2018-05-18	无记录
	桩身完整性检测(钻孔取芯[测审])	2018-05-31	无记录
主体结构见证取样	混凝土结构实体检测(回弹法)	2018-06-22	无记录
	常用非金属材料检测	2018-06-29	无记录
	常用金属材料检测	2018-06-29	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书仅有参加操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：戴志建　　社保电脑号：648713462　　身份证号码：441323199308303417　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	141090	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	09	141090	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	10	141090	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	11	141090	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	12	141090	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2024	01	141090	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	141090	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	141090	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	04	141090	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	05	141090	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	06	141090	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	07	141090	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.44	2360	18.88	4.72
2024	08	141090	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.44	2360	18.88	4.72
合计				6173.75	3198.72			4656.62	1714.5			374.5		58.42		233.64	73.16

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915e069c32740w ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2024年9月5日

10、尹波

普通高等学校

毕业证书

学生 尹波 性别 男 ，一九九四 年 十二 月 二十一 日生，于 二〇一三 年 九 月至 二〇一六 年 七 月在本校 建筑工程技术 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：许昌职业技术学院

校（院）长：

证书编号：120671201606001499

二〇一六 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：尹波 身份证(ID)：411521199412210918

单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3031640

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2022-09-08	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯[机长]）	2023-04-10	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：尹波　　社保电脑号：802607065　　身份证号码：411521199412210918　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	141090	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	09	141090	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	10	141090	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	11	141090	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	12	141090	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2024	01	141090	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	141090	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	141090	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	04	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	05	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	06	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	07	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.44	2360	18.88	4.72
2024	08	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.44	2360	18.88	4.72
合计				5773.91	3198.72			1208.15	402.76			374.5		88.42		233.64	73.16

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915e069c32fbef ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年9月5日

11、李贵宝

普通高等学校

毕业证书

49794

学生 李贵宝 性别 男，一九八九年 三 月 五 日生，于 二〇〇九年 九 月至 二〇一二年 七 月在本校 建筑工程技术 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：郑州经贸职业学院 校（院）长：

证书编号：134971201206002724 二〇一二年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：李贵宝 身份证(ID)：411325198903052977

单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3031641

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2022-09-08	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯[机长]）	2023-04-10	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书获得者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李贵宝　　社保电脑号：810091142　　身份证号码：411325198903052977　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	141090	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	09	141090	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	10	141090	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	11	141090	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	12	141090	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2024	01	141090	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	141090	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	141090	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	04	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	05	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	06	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	07	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.44	2360	18.88	4.72
2024	08	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.44	2360	18.88	4.72
合计				5773.91	3198.72			1208.15	402.76			374.5		55.42		233.61	73.16

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915e069c33118h ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年9月5日

12、杨再成

说 明

1、依据国家检验检测机构资质认定能力评价的通用要求和认证认可的有关规定，广东省检验检测人员经考核合格，颁发此证。

2、此证可作为检验检测机构中相关专业检验人员通过培训、考核合格的证明，及工作能力和晋升的依据。

3、无照片、发证单位印章、钢印的证书无效。

4、此证不得转借、涂改无效。

5、此证从发证之日起，有效期到期前三个月向原发证单位申请延期。

广东省检验检测机构检验检测员证

姓名 杨再成

文化程度 大专

身份证号码 522633199702013434

专业 建筑工程检测专业

工作单位 深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号 粤质检08559

考核合格专业项目

地基基础检验检测员（基桩检测（低应变、高应变、取芯、声波透射、静载试验）、人工地基检测、天然地基检测））

广东省质量检验局 证书专用章

发证机关核准章

发证日期 2022 年 05 月 31 日

有效日期 2025 年 05 月 30 日

经 合格

有效期延长至 年 月 日

发证机关核准章

记 事

普通高等学校

毕业证书

学生 杨再成 性别 男，一九九七年 二 月 一 日生，于二〇一六年 九 月至 二〇一九年 七 月在本校 土木工程检测技术专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：贵州建设职业技术学院 院 长：汤健

证书编号：145161201906002115 二〇一九 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：杨再成 身份证(ID)：522633199702013434

单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3031642

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基础承载力检测(静载荷试验)	2022-09-08	无记录
	桩身完整性检测(钻孔取芯[机长])	2023-04-10	无记录
	岩土工程原位测试	2023-08-03	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨再成　　社保电脑号：807485277　　身份证号码：522633199702013434　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	141090	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	09	141090	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	10	141090	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	11	141090	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	12	141090	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2024	01	141090	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	141090	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	141090	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	04	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	05	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	06	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	07	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.44	2360	18.88	4.72
2024	08	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.44	2360	18.88	4.72
合计				5773.91	3198.72			1208.15	402.76			374.5		55.42		233.61	73.16

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915e33786f6e0e ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2024年9月21日

13、刘乃铨

刘乃铨 于 二〇一七年十 月，经

深圳市光明新区组织人事局

考核认定，

具备 建筑工程检测助理工程师

资格。特发此证

发证机关：

深圳市光明新区组织人事局

二〇一七 年十一 月 十五 日

广东省专业技术资格证 专用章

粤初职证字第7020176000020号

成人高等教育

毕 业 证 书

学生 刘乃铨，性别 男，一九八六 年 十 月 八 日生，于二〇一一 年 一 月至 二〇一四 年 一 月在本校 土木工程 专业 三 年制 本 科 函授 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：厦门理工学院

校 长：

证书编号：110625201405000602

二〇一四 年 一 月 二十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：刘乃铨　　身份证(ID)：450881198610082093

单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3019612

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2017-05-19	无记录
	桩身完整性检测（低应变）	2016-11-25	无记录
	桩身完整性检测（声波透射）	2022-09-08	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯[机长]）	2017-08-11	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯[编审]）	2022-07-11	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2016-12-09	无记录
	常用金属材料检测	2016-12-09	无记录
市政工程	道路工程	2023-05-26	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘乃铨　　社保电脑号：644621194　　身份证号码：450881198610082093　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	141090	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	09	141090	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	10	141090	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	11	141090	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	12	141090	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2024	01	141090	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	141090	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	141090	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	04	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	05	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	06	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	07	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.44	2360	18.88	4.72
2024	08	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.44	2360	18.88	4.72
合计				5773.91	3198.72			1208.15	402.76			374.5		88.42		233.64	73.16

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915e33786f5d7e ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2024年9月21日

14、马士华

广东省职称证书

姓　　名：马士华

身份证号：37132519880927161X

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2303001152826

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年09月04日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

国家开放大学
THE OPEN UNIVERSITY OF CHINA

毕业证书

（无国家开放大学钢印无效）

学生　　马士华　　，性别　男　，生于　一九八八　年　九　月二十七　日，于二〇一七　年　七　月在本校修完　二　年制（专科起点）本　科　　土木工程专业教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校长：杨志坚

学校：国家开放大学

二〇一七　年　七　月三十一　日

批准文号:(78)教工农字089号

注册证号:　511618201705881194

No.　X004966528

中华人民共和国教育部监制　www.chsi.com.cn

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证
Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：马士华　　身份证(ID)：371325198809271610X

单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3007614

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测(静载荷试验)	2009-09-11	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2008-07-10	无记录
	砌体结构检测	2008-07-10	无记录
	混凝土构件结构性能	2008-07-10	无记录
钢结构	钢结构焊接质量无损检测(超声波)	2009-06-26	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2008-12-19	无记录
	常用金属材料检测	2008-12-19	无记录
监测与测量	建筑变形测量	2009-04-03	无记录
其他类别	建筑节能工程检测	2009-08-07	无记录
	民用建筑室内环境检测	2007-11-15	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书仅有参加操作应由雇主授权。
验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：马士华　　社保电脑号：616833563　　身份证号码：371325198809271611X　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	141090	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	09	141090	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	10	141090	2360.0	330.4	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	11	141090	2360.0	330.4	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	12	141090	2360.0	330.4	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2024	01	141090	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	141090	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	141090	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	04	141090	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	05	141090	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	06	141090	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	07	141090	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.44	2360	18.88	4.72
2024	08	141090	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.44	2360	18.88	4.72
合计				5773.91	3198.72			4656.62	1714.5			374.5		55.42		233.61	73.16

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915cd4e3f4aeb6 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2024年8月2日

15、谢军

本证书由湖南省人力资源和社会保障厅批准颁发，它表明持证人通过全省专业技术统一考试具有的资格水平。

湖南省人力资源和社会保障厅

证书编号：B08193011100000409

持证人签名：

姓　　名：谢军

性　　别：男

身份证号：430422198101191018

专　　业：建筑工程

资格级别：工程师

授予时间：2019 年 9 月 28 日

高等教育自学考试

毕 业 证 书

姓　　名：谢军

身份证号：430422198101191018

证书编号：65440306182037520

参加　　艺术设计　　专业　本科　高等教育自学考试，全部课程成绩合格，经审定，准予毕业。

高等教育自学考试委员会

2020 年 06 月 30 日

高等院校

2020 年 06 月 30 日

No.01- 1906942101

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：谢军　　身份证(ID)：430422198101191018

单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3017527

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
主体结构	混凝土结构实体检测	2018-07-12	无记录
	砌体结构检测	2018-07-12	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2015-04-25	无记录
	常用金属材料检测	2015-04-25	无记录
监测与测量	建筑变形测量	2018-08-10	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2021-05-25	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书为有参加操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

证号
T430422198101191018
姓名
谢军
性别
男
作业类别
高处作业
操作项目
高处安装、维护、拆除作业
初领日期
2021-10-09
有效期限
2021-10-09至2027-10-08
应复审日期
2024-10-08前
签发机关
深圳市应急管理局

中华人民共和国
特种作业操作证
中华人民共和国应急管理部监制 | www.mem.gov.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：谢军　　社保电脑号：608633013　　身份证号码：430422198101191018　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	141090	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	09	141090	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	10	141090	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	11	141090	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	12	141090	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2024	01	141090	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	141090	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	141090	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	04	141090	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	05	141090	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	06	141090	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	07	141090	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.44	2360	18.88	4.72
2024	08	141090	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.44	2360	18.88	4.72
合计				6173.75	3198.72			4656.62	1714.5			374.5		58.42		233.64	73.16

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915cd4e3f6ad1a ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2024年8月2日

16、苟茂森

姓　　名：苟茂森

性　　别：男

身份证号：513701199304202735

专　　业：建筑工程

资格级别：工程师

授予时间：2019 年 9 月 28 日

查询网址：
http://www.hnjsrcw.com/zcquery/

证书编号：B08193010100003573

普通高等学校

毕业证书

学生 苟茂森 性别男，一九九三年 四 月二十 日生，于二〇一一年 九 月至二〇一五年 六 月在本学院 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：成都理工大学工程技术学院　　院　　长：

证书编号：136681201505002255

二〇一五 年 六 月二十九日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址 http://www.chsi.com.cn

说 明

1、根据检验检测实验室能力建设（GB/T 27025）和（RB/T 214）等有关技术标准的要求，培训人员经培训、考核合格，颁发此证明。

2、无照片、发证单位印章、钢印的证书无效。

3、此证不得转借、涂改无效。

4、此证从发证之日起，有效期到期前三个月向原发证单位申请延续。

广东省质量检验协会培训合格证

姓名 荀茂森

文化程度 本科

身份证号码 513701199304202735

专业 建设工程检测专业

工作单位 深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号 粤质检13104

考核合格专业项目

建设工程检验检测（基坑监测和建筑变形测量检测）

广东省质量检验协会 证书专用章

发证单位核准章

发证日期 2023 年 10 月 31 日

有效日期 2026 年 10 月 30 日

经 合格

有效期延长至 年 月 日

发证单位核准章

记 事

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：苟茂森　　身份证(ID)：513701199304202735

单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3020541

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测(静载荷试验)	2017-05-19	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2019-10-16	无记录
	砌体结构检测	2020-12-22	无记录
市政工程	道路工程	2018-04-19	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2019-09-25	无记录

2023-01-01

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：苟茂森　　社保电脑号：644996173　　身份证号码：513701199304202735　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	141090	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	09	141090	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	10	141090	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	11	141090	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	12	141090	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2024	01	141090	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	141090	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	141090	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	04	141090	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	05	141090	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	06	141090	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	07	141090	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.44	2360	18.88	4.72
2024	08	141090	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.44	2360	18.88	4.72
合计				6173.75	3198.72			4656.62	1714.5			374.5		58.42		233.64	73.16

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915cd4e3f6439x ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年8月2日

17、梁晓平

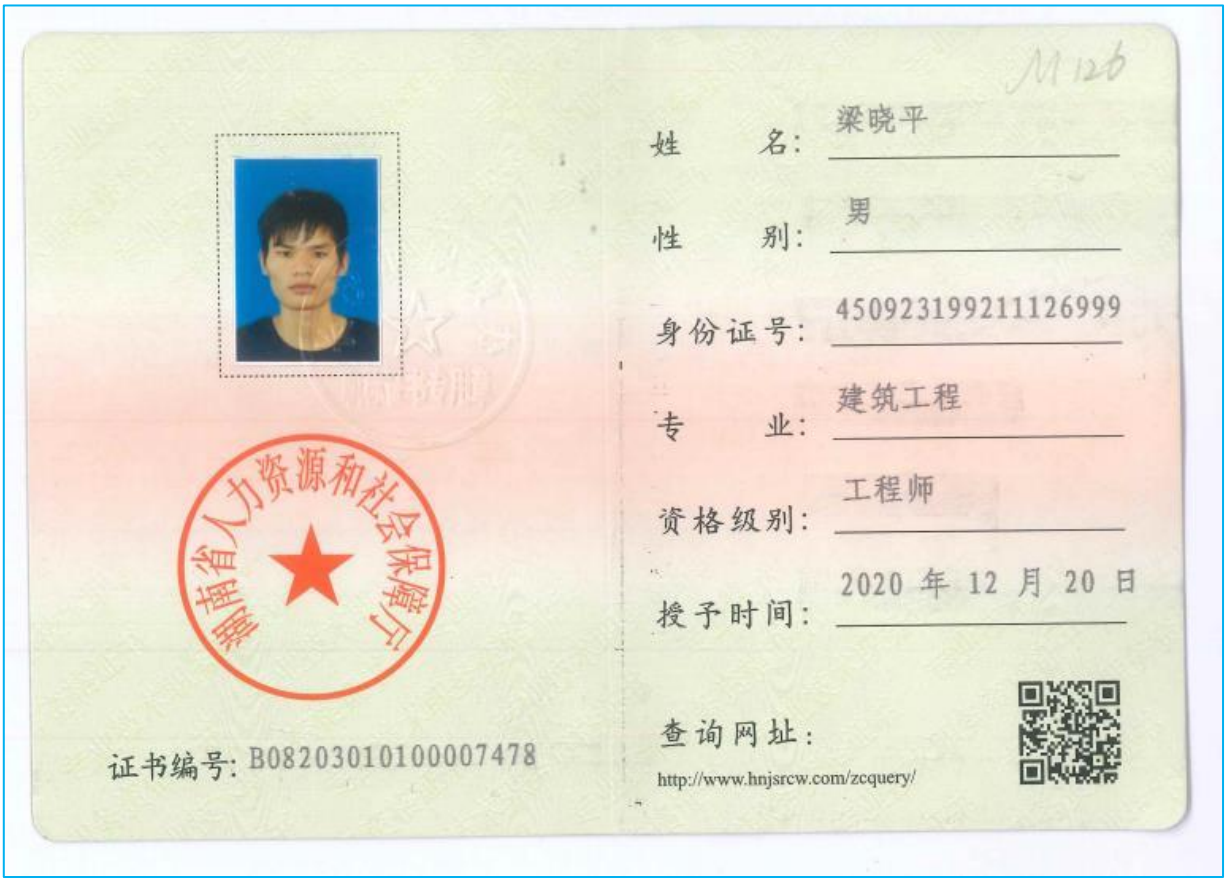

姓　　名：梁晓平

性　　别：男

身份证号：450923199211126999

专　　业：建筑工程

资格级别：工程师

授予时间：2020 年 12 月 20 日

查询网址：http://www.hnjsrcw.com/zcquery/

证书编号：B08203010100007478

普通高等学校

毕业证书

学生　梁晓平　性别 男，一九九二年 十一月十二 日生，于二〇一一年 九 月至二〇一五年 六 月在本校 土木工程专业　四　年制　本　科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：桂林电子科技大学　　校（院）长：

证书编号：　105951201505104766　　二〇一五 年 六 月三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

说 明

1、根据检验检测实验室能力建设（GB/T 27025）和（RB/T 214）等有关技术标准的要求，培训人员经培训、考核合格，颁发此证明。

2、无照片、发证单位印章、钢印的证书无效。

3、此证不得转借、涂改无效。

4、此证从发证之日起，有效期到期前三个月向原发证单位申请延续。

广东省质量检验协会培训合格证

姓名 梁晓平

文化程度 本科

身份证号码 450923199211126999

专业 建设工程检测专业

工作单位 深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号 粤质检13105

考核合格专业项目

建设工程检验检测（基坑监测和建筑变形测量检测）

广东省质量检验协会 证书专用章

发证单位核准章

发证日期 2023 年 10 月 31 日

有效日期 2026 年 10 月 30 日

经 合格

有效期延长至 年 月 日

发证单位核准章

记 事

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：梁晓平　　身份证(ID)：450923199211126999

单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3023078

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
主体结构	混凝土结构实体检测	2019-10-16	无记录
	砌体结构检测	2020-12-22	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2018-03-30	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：梁晓平　　社保电脑号：645473808　　身份证号码：450923199211126999　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	141090	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	09	141090	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	10	141090	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	11	141090	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	12	141090	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2024	01	141090	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	141090	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	141090	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	04	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	05	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	06	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	07	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.44	2360	18.88	4.72
2024	08	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.44	2360	18.88	4.72
合计				5773.91	3198.72			1208.15	402.76			374.5		88.42		233.64	73.16

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915cd4e3f58ba8 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2024年8月2日

18、姚鹏

职称证书

此证表明持证人具备相应专业技术职称

姓　　名　姚鹏
性　　别　男
身份证号　430581199610257 29X
级　　别　中级
专　　业　市政公用工程
发证时间　2023年11月20日
证书编号　B08233080100001954

“智慧人社”微信公众号

盖签发单位电子签章

核验途径：

1、登录“湖南建设人力资源网”官网查询，网址：
http://113.247.238.148:8083/webapp/zjt/cert/tjcert.jsp;
2、下载“智慧人社”APP或关注“智慧人社”微信公众号扫码验证。

说 明

1、根据检验检测实验室能力建设（GB/T 27025）和（RB/T 214）等有关技术标准的要求，培训人员经培训、考核合格，颁发此证明。

2、无照片、发证单位印章、钢印的证书无效。

3、此证不得转借、涂改无效。

4、此证从发证之日起，有效期到期前三个月向原发证单位申请延续。

广东省质量检验协会培训合格证

姓名 姚鹏

文化程度 大专

身份证号码 430581199610257291X

专业 建设工程检测专业

工作单位 深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号 粤质检12267

考核合格专业项目

建设工程检验检测员（混凝土结构实体及砌体结构检测、混凝土构件结构性能检测、后置埋件力学性能检测）

广东省质量检验协会 证书专用章

发证机关核准章

发证日期 2023 年 06 月 30 日

有效日期 2026 年 06 月 29 日

经 合格

有效期延长至 年 月 日

发证机关核准章

记 事

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：姚鹏　　身份证(ID)：43058119961025729X

单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3033748

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
主体结构	混凝土结构实体检测	2024-01-03	无记录
	混凝土构件结构性能	2023-06-28	无记录
市政工程	道路工程	2023-05-26	无记录

2024-01-15

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：姚鹏　　社保电脑号：649916225　　身份证号码：430581199610257291X　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	141090	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	09	141090	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	10	141090	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	11	141090	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	12	141090	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2024	01	141090	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	141090	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	141090	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	04	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	05	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	06	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	07	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.44	2360	18.88	4.72
2024	08	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.44	2360	18.88	4.72
合计				5773.91	3198.72			1208.15	402.76			374.5		55.42		233.61	73.16

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915e33784f85f4 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单
证明专用章

社会保险基金管理局
打印日期：2024年9月21日

19、陈进军

本证书由十堰市职称改革工作领导小组办公室批准颁发。它表明持证人通过相关专业中级评审委员会评审，具备相应的专业技术职务任职资格水平。

This Certificate,awarded by Shiyan Professional Title Reform Group Office, indicates that the bearer has passed the evaluation of Intermediate Professional Title Evaluation Committee and is qualified for the corresponding professional or technical position.

十堰市人力资源和社会保障局

approved & authorized by
Shiyan Municipal Bureau of
Human Resources and Social Security

编号：C3 20221906

姓名：
Full Name 陈进军

身份证号：
ID No 420626199106231532

管理号：
Administration No C00020223F0870

发证日期：
Issue Date 2022年07月11日 发

专业名称：
Professional Field 建筑结构

资格名称：
Qualificational Title 工程师

批准时间：
Approval Date 2022年06月

批准单位：
Approved by 十堰市职改办

批准文号：
Approval No 十职改办任字[2022]40号

评审组织：
Evaluation Organization 十堰市工程技术中评委（定向）

普通高等学校

毕业证书

学生 陈进军 性别 男，一九九一年 六 月二十三日生，于二〇一〇年 九 月至二〇一三年 六 月在本校 工程地质勘查 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：长江工程职业技术学院 校（院）长：

证书编号：132661201306801191

二〇一三年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：陈进军 身份证(ID)：420626199106231532

单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3031649

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2022-09-08	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书为有善的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈进军　　社保电脑号：637847510　　身份证号码：420626199106231532　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	141090	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	09	141090	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	10	141090	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	11	141090	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	12	141090	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2024	01	141090	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	141090	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	141090	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	04	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	05	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	06	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	07	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.44	2360	18.88	4.72
2024	08	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.44	2360	18.88	4.72
合计				5773.91	3198.72			1208.15	402.76			374.5		88.42		233.61	73.16

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915e2fb91ebdd3 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2024年9月20日

20、林泽斌

广东省职称证书

姓　　名：林泽斌

身份证号：440582199502120155

职称名称：助理工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2020年08月31日

评审组织：中国南方人才市场管理委员会办公室

证书编号：2001006053192

发证单位：中国南方人才市场管理委员会办公室

发证时间：2020年09月02日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

普通高等学校

毕业证书

学生 林泽斌 性别男，一九九五 年 二 月十二 日生，于二〇一四年九 月至二〇一七年 六 月在本校 工程测量与监理(工程测量技术) 专业三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东环境保护工程职业学院 校（院）长：

证书编号：143111201706002817

二〇一七 年 六 月二十五 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：林泽斌 身份证(ID)：440582199502120155

单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3021194

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2022-09-08	无记录
	岩土工程室内试验	2023-03-30	无记录
主体结构	混凝土构件结构性能	2023-06-28	无记录
监测与测量	建筑变形测量	2017-08-18	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：林泽斌　　社保电脑号：809510653　　身份证号码：440582199502120155　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	141090	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	09	141090	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	10	141090	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	11	141090	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	12	141090	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2024	01	141090	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	141090	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	141090	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	04	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	05	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	06	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	07	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.44	2360	18.88	4.72
2024	08	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.44	2360	18.88	4.72
合计				5773.91	3198.72			1208.15	402.76			374.5		88.42		233.64	73.16

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915e33784f7b2k ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年9月21日

21、周灿培

广东省职称证书

姓　　名：周灿培

身份证号：440783199709302113

职称名称：技术员

专　　业：建筑工程检测

级　　别：员级

取得方式：职称评审

通过时间：2020年12月18日

评审组织：中国南方人才市场建筑工程技术初级专业技术资格评审委员会

证书编号：2101006058942

发证单位：广州市人力资源和社会保障局

发证时间：2021年02月02日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

成人高等教育

毕业证书

学生 **周灿培** 性别 男，一九九七年 九 月 三十 日生，于 二〇二〇年 三 月至 二〇二三年 一 月在本校 **土木工程** 专业 **业余** 学习，修完 **专科升本** 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：广州大学　　校（院）长：魏明海

批准文号：教发[2000]94号

证书编号：110785202305102647

二〇二三 年 一 月 八 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn　　广州大学监制

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：周灿培　　身份证(ID)：440783199709302113

单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3027849

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	桩身完整性检测（钻孔取芯[编审]）	2022-07-11	无记录
	岩土工程原位测试	2023-08-03	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2022-07-26	无记录
	砌体结构检测	2021-01-06	无记录
	混凝土构件结构性能	2023-06-28	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2023-03-27	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书涉有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

颁证单位盖章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周灿培　　社保电脑号：813542800　　身份证号码：440783199709302113　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	10	141090	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	11	141090	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	12	141090	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2024	01	141090	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	141090	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	141090	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	04	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.51	2360	18.88	4.72
2024	05	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.51	2360	18.88	4.72
2024	06	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.51	2360	18.88	4.72
2024	07	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.51	2360	18.88	4.72
2024	08	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.51	2360	18.88	4.72
合计				5113.11	2821.12			1052.59	350.9			350.9		51.32		230.6	59.0

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915e33784f3935 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年9月21日

22、吴东海

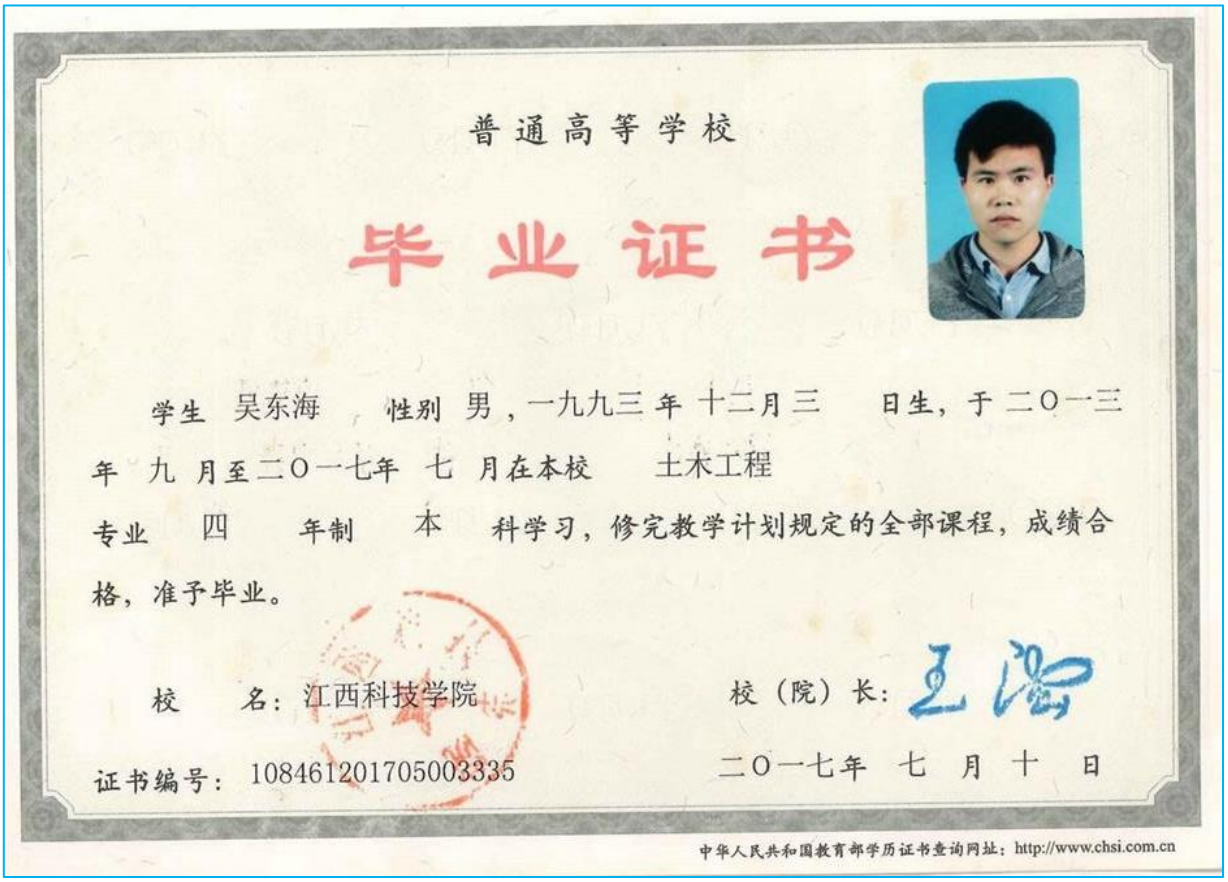

普通高等学校

毕业证书

学生 吴东海 性别 男，一九九三 年 十二月三 日生，于 二〇一三 年 九 月至二〇一七年 七 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：江西科技学院 校（院）长：

证书编号：108461201705003335 二〇一七年 七 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：吴东海 身份证(ID)：362202199312033310

单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3024639

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
主体结构	混凝土结构实体检测	2019-10-16	无记录
	砌体结构检测	2020-12-22	无记录
市政工程	桥梁与隧道	2024-01-03	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2021-05-25	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书涂有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

2024-01-15

发证单位盖章

说 明

1、根据检验检测实验室能力建设（GB/T 27025）和（RB/T 214）等有关技术标准的要求，培训人员经培训、考核合格，颁发此证明。

2、无照片、发证单位印章、钢印的证书无效。

3、此证不得转借、涂改无效。

4、此证从发证之日起，有效期到期前三个月向原发证单位申请延续。

广东省质量检验协会培训合格证

姓名 吴东海

文化程度 本科

身份证号码 362202199312033310

专业 建设工程检测专业

工作单位 深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号 粤质检13106

考核合格专业项目

建设工程检验检测（基坑监测和建筑变形测量检测）

广东省质量检验协会 证书专用章

发证单位核准章

发证日期 2023 年 10 月 31 日

有效日期 2026 年 10 月 30 日

经 合格

有效期延长至 年 月 日

发证单位核准章

记 事

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吴东海　　社保电脑号：635749340　　身份证号码：362202199312033310　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	141090	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	09	141090	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	10	141090	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	11	141090	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	12	141090	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2024	01	141090	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	141090	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	141090	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	04	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	05	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	06	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	07	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.44	2360	18.88	4.72
2024	08	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.44	2360	18.88	4.72
合计				5773.91	3198.72			1208.15	402.76			374.5		88.42		233.64	73.16

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915e3378527538 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2024年9月21日

23、李金胜

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2018）0021384

姓　　名：李金胜

性　　别：男

出 生 年 月：1989年08月03日

企 业 名 称：深圳市恒义建筑技术有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2018年09月10日

有　效　期：2024年08月13日　　至 2027年09月09日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 08 月 13 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：李金胜　　身份证(ID)：440902198908032450X

单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3025892

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
见证取样	常用非金属材料检测	2021-06-15	无记录
	常用金属材料检测	2020-09-04	无记录

发证单位盖章

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

广东省中等专业学校

毕业证书

学生　李金胜　系　广东　省　茂名　县市　人，性别　男，一九八九　年　八　月出生，于　二00八　年　旭至　二0一0年　七　月在本校　建筑工程技术　专业学习　期满，成绩合格，准予毕业。

学校

粤高教中专证字　201098000620640　号

广东省高等教育厅制

校长　张庆

2010　年7　月1　日

中华人民共和国

特种作业操作证

复审记录_____

国家安全生产监督管理总局监制

证　　号：T440902198908032 45X

姓　　名：李金胜　　性别：男

作业类别：焊接与热切割作业

准操项目：熔化焊接与热切割作业

初领日期：2018. 12. 28

有效期限：2018. 12. 28至2024. 12. 28

复审日期：2021. 12

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李金胜　　社保电脑号：647489640　　身份证号码：440902198908083245X　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	141090	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	09	141090	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	10	141090	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	11	141090	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	12	141090	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2024	01	141090	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	141090	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	141090	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	04	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	05	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	06	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.61	2360	18.88	4.72
2024	07	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.44	2360	18.88	4.72
2024	08	141090	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.44	2360	18.88	4.72
合计				5773.91	3198.72			1208.15	402.76			374.5		88.42		233.64	73.16

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915e3eb253f82f ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年9月24日