标段编号： 2107-440311-04-01-323797010001

深圳市建设工程其他招标投标文件

标段名称： 科学城体育中心工程材料检测

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 深圳市正非检测科技有限公司

日期： 2025年11月20日

科学城体育中心工程材料检测项目

投标文件

资信标书

项目编号：2107-440311-04-01-323797010001

投标人名称：深圳市正非检测科技有限公司

投标人代表：张鹏

投标日期：2025年11月20日

目录

一、投标人资信标情况汇总表.....3

二、投标函.....38

三、中小企业声明函.....39

四、经年检的营业执照副本.....40

五、企业资质证书.....41

六、投标人人员情况一览表.....391

七、投标人相关项目业绩表.....427

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	投标人资信标情况汇总表	为方便招标人整理汇总投标人资信标信息,请投标人按招标文件第四章资信标书部分的格式要求,提供《投标人资信标情况汇总表》,投标人未提供该表的,招标人有权做出不利于投标人的判定。
2	企业承接业绩情况	投标人提供近3年（从截标之日起倒推）承接的同类业绩（不超过5项），证明资料为检测合同关键页（应体现合同封面、单位名称、工作内容、合同金额、合同签订日期和甲乙双方签章等内容），联合体业绩须提供联合体协议或其它分工证明文件(若合同内容能体现分工则无须提供此项）。投标人未按要求提供证明材料的,招标人有权做出不利于投标人的判定。

一、投标人资信标情况汇总表

一、企业基本情况	
单位名称	深圳市正非检测科技有限公司
投标人具备的资质	1.建筑材料及构配件 2.市政工程材料 3.建筑节能 4.主体结构及装饰装修 5.钢结构 6.道路工程 7.建筑幕墙 8.地基基础

二、企业承接业绩情况（不超过5项）

序号	工程项目名称	主要合同内容	合同金额（万元）	合同签订日期（年、月、日）
1	深圳市南山区桃源街道珠光村城市更新单元一期A项目质量检测服务	包括但不限于建筑原材料检测、主体结构检测、室内环境污染物浓度检测、建筑节能和绿色建筑现场检测等	454.4550万元	2024年08月30日
2	檀府项目	常用建筑材料检测、主体结构工程检测、建筑节能检测、室内环境检测及其他甲方委托的检测服务项目（含建筑节能检测或绿建检测）	200.597421万元	2025年01月22日
3	南方医科大学深圳医院二期工程项目施工总承包工程质量检测	建筑材料检测、主体结构工程检测、其他资质范围内的检测	180万元	2024年07月01日
4	深圳龙城街道龙飞学校新建工程(二期)工程	本项目全部区域的检测检验服务（材料见证取样检测、现场检测等）	72万元	2024年05月
5	光明区新湖街道光晟工业园城市更新项目01-01地块主体工程	见证取样、结构检测、环境检测、地基基础（桩身完整性）	140.9450万元	2025年07月31日

备注：1.上述提到的期限详见《资信标要求一览表》，该表未明确的，按“从截标之日起倒推”计取；要求投标人提供以上资料的原件扫描件，扫描件必须清晰可辨（原件备查）。

1.1 深圳市南山区桃源街道珠光村城市更新单元一期A项目质量检测服务

ZFT-YW-2024011

深圳市南山区桃源街道珠光村城市更新单元一期 A 项目质量检测服务合同

合同编号：NSZGXM 服务-005

委托方（甲方）：湖南建工集团（深圳）建设有限公司

纳税人识别号：91440300MA5GQG0F9J

地址：深圳市盐田区海山街道田东社区深盐路 2002 号大百汇高新技术工业区 A 栋 913

开户银行：中国建设银行深圳中心区支行

账号：44250100009300003629

项目部联系电话：18774895717

受托方（乙方）：深圳市正非检测科技有限公司

纳税人识别号：91440300553887748X

地址：深圳市龙华区观湖街道新田社区新丰工业区 18-4 号 101

开户银行：中国工商银行深圳龙华支行

账号：4000 0266 0920 1722 489

法定代表人姓名： 胡鹏 电话：18823451166

法定代表人身份证号码：32088219890905545X

项目负责人：

甲方委派驻工地履行本合同的项目经理为唐佳辉。

乙方委派驻工地履行本合同的负责人为邓保罗_____。

双方在合同执行过程中，涉及企业重大信息变更，如税务登记、公司名称变更等，应在【 5 】日内及时通知对方，并提供相关纸质或电子信息资料。

甲方委托乙方对深圳市南山区桃源街道珠光村城市更新单元一期 A 项目进行试验检测工作，根据《中华人民共和国民法典》及国家相关标准和规范要求，结合本项目的具体情况，为明确责任，协作配合，搞好本项目的检测工作，经双方协商一致，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条、委托内容：

1.1 技术服务的目标：客观公正、科学准确、服务规范。

1.2 技术服务的范围：

1.2.1 工程名称：深圳市南山区桃源街道珠光村城市更新单元一期 A 项目质量检测服务；

1.2.2 工程地点：深圳市南山区桃源街道珠光村；

1.3 技术服务的内容：

序号	构件/样品名称	检测项目	取样频率	暂定检测数量	单位	税率	不含税单价（元）	含税单价(元)	税额（元）	不含税合价（元）	含税合价（元）
一、建筑原材料											
1	基础土原材料	重型击实试验	每种回填土至少 1 次	4	组	6	377	400	90.57	1509.43	1600
2	基础回填	压实度	独立基础、单个基础下垫层不少于 1 个点，承台四周回填每 1000 平方米不少于 3 个点，分层回填	10	点	6	71	75	42.45	707.55	750
3	基坑外围土原材料	重型击实试验	每种回填土至少 1 次	2	组	6	377	400	45.28	754.72	800
4	基坑外围回填	压实度	每 1000 平方米不少于 3 个点，分层回填	500	点	6	71	75	2122.64	35377.36	37500
5	构造筋	抗拔承载力	植筋总数的 1%，不少于 3 根（暂定每层 3 根）	100	根	6	566	600	3396.23	56603.77	60000
6	墙体拉结筋	抗拔承载力	按照 GB50203 样本容量（暂定每层 5 根）	100	根	6	566	600	3396.23	56603.77	60000
7	外墙涂料、饰面砖、铝板	太阳辐射吸收系数	在 5000m2 以内时应复验 1 次；面积每增加 5000m2 应增加 1 次	30	组	6	1415	1500	2547.17	42452.83	45000

8	蒸压加气块	抗压强度500、密度200、吸水率200、导热系数1000	在5000m2以内时应复验1次;面积每增加5000m2应增加1次	30	组	6	896	950	1613.21	26886.79	28500
9	电焊网	力学性能300、抗腐蚀200	在5000m2以内时应复验1次;面积每增加5000m2应增加1次	30	组	6	236	250	424.53	7075.47	7500
10	门窗三性	气密性、水密性、抗风压	按同厂家、同材质、同开启方式、同型材系列的产品各抽查一次	6	组	6	1887	2000	679.25	11320.75	12000
11	中空玻璃	可见光透射比、遮阳系数、传热系数、中空玻璃露点	按同厂家、同规格的玻璃抽查一次	6	组	6	2830	3000	1018.87	16981.13	18000
12	屋面挤塑板	压缩强度400、密度200、吸水率300、导热系数1000、燃烧性能B1级4900	同厂家、同品种产品,屋面面积在1000m2以内时应复验1次;面积每增加1000m2应增加复验1次。	10	组	6	3208	3400	1924.53	32075.47	34000
13	屋面细石混凝土、地砖	太阳辐射吸收系数	同厂家、同品种产品,屋面面积在1000m2以内时应复验1次;积每增加1000m2应增加复验1次。	10	组	6	1415	1500	849.06	14150.94	15000
14	钢筋原材料	常规物理性能+重量偏差	同厂家同规格同批次每60T送检1组	800	组	6	179	190	8603.77	143396.23	152000
15	钢筋机械连接	工艺检验(抗拉强度100、残余变形500)	正式投入使用前,每种规格至少送检一次,当工艺发生变化时重新送检	100	组	6	283	300	1698.11	28301.89	30000

16		现场检验(抗拉强度)	每种规格每500个接头送检1组,不超过1各楼层	3500	组	6	47	50	9905.66	165094.34	175000
17	混凝土试块	抗压强度	每种标号每100方送检1组，每一 层取样不得少于一次	2000	组	6	28	30	3396.23	56603.77	60000
18		抗渗性能P8	同一配合比的混凝土,取样不应少于一次1组,对设计有要求的各个检验项目,每个检验批不少于1次1组	100	组	6	283	300	1698.11	28301.89	30000
19		氯离子	同一配合比的混凝土检查不应少于一次	50	组	6	472	500	1415.09	23584.91	25000
20	混凝土原材料（商品砼厂家抽检）	配合比验证（C30~C60）	同一配合比的混凝土检查不应少于一次	20	组	6	472	500	566.04	9433.96	10000
21		水泥	常规物理指标：比表面积、 密度(PO/PI/PII水泥做)、细度、标准稠度用水量、凝结时间、安定【雷式法】 、胶砂强度ISO法、胶砂流动度（PC/PP/PF/砌筑水泥做）	10	组	6	684	725	410.38	6839.62	7250
22		砂	常规物理指标：筛分/颗粒级配、表观密度、堆积密度、含泥量（仅河砂、海砂做） 、泥块含量三氧化硫、有机质	10	组	6	566	600	339.62	5660.38	6000

23			氯离子	10	组	6	142	150	84.91	1415.09	1500
24		石	常规物理指标：筛分/颗粒级配、表观密度、堆积密度、空隙率、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量	10	组	6	472	500	283.02	4716.98	5000
25		外加剂	匀质性指标：PH值、氯离子含量、总碱量、含固量（液态选）、密度（液态选）、细度（固态选）、含水率（固态选）硫酸钠含量	10	组	6	755	800	452.83	7547.17	8000
26		粉煤灰	常规物理指标：含水量、细度、需水量比、游离氧化钙、三氧化硫、烧失量	10	组	6	660	700	396.23	6603.77	7000
27	砂浆	抗压强度	/	500	组	6	236	250	7075.47	117924.53	125000
28	室内腻子	容器中状态100、施工性100、干燥时间200、初期干燥抗裂性250、打磨性250、粘结强度500、耐水性200	/	10	组	6	755	800	452.83	7547.17	8000
29	聚氨酯防水涂料	外观100、固体含量200、干燥时间100、拉伸强度和断裂伸长率500、撕裂强度300、低温弯折性300、不透水性300、粘结	同一类型15t产品为一批，不足15t亦可作为一批。	10	组	6	1085	1150	650.94	10849.06	11500

		强度 500									
30	自粘聚合物改性沥青防水卷材	外观 100、厚度和单位面积质量 100、拉力和延伸率 400、低温柔性 300、耐热性 300、持粘性 300、不透水性 300、剥离强度(卷材与卷材) 400、剥离强度(卷材与铝板) 400、钉杆撕裂强度 300	以同类型、 同一规格 10000m2 为一批，不足 10000m2 亦作为一批。	10	组	6	1368	1450	820.75	13679.25	14500
31	聚合物水泥防水砂浆	外观 100、凝结时间 500、粘结强度 500、抗渗压力 500、抗压强度 500、抗折强度 800	同一类别的产品 50t 为一批，不足 50t 也按一批计。	10	组	6	1203	1275	721.70	12028.30	12750
32	合成高分子 JS 防水涂料	外观 100、固体含量 200、伸强度和断裂伸长率 500、不透水性 300、低温柔性 300、粘结强度 500、潮湿基层粘结强度 500	同一类型 15t 产品为一批，不足 15t 亦可作为一批。	10	组	6	1580	1675	948.11	15801.89	16750

33	水泥基渗透结晶防水涂料	细度 150、含水率 100、湿基面粘结强度 1500、28d 砂浆抗渗压力比(带涂层) 500、28d 砂浆抗渗压力比(去除涂层) 500	同一类型产品 50t 为一批，不足 50t 亦按一批计。	10	组	6	1604	1700	962.26	16037.74	17000
34	无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材	外观 100、厚度和单位面积质量 100、拉力和延伸率 400、低温柔性 300、耐热性 300、持粘性 300、不透水性 300、剥离强度(卷材与卷材) 400、剥离强度卷材与铝板) 400、钉杆撕裂强度 300	以同类型、同一规格 10000m2 为一批，不足 10000m2 亦作为一批。	10	组	6	1368	1450	820.75	13679.25	14500
35	外墙弹性涂料	容器中状态 100、施工性 100、干燥时间 200、涂膜外观 50、对比率 200、耐水性 200、耐碱性 200	/	10	组	6	495	525	297.17	4952.83	5250

36	SBS 改性沥青防水卷材	外观 100、厚度和单位面积质量 100、可溶物含量 800、不透水性 300、耐热性 300、 低温柔性 300、拉力和延伸率 400、渗油性 200	以同类型、 同一规格 10000m2 为一批，不足 10000m2 亦可作为一批。	10	组	6	1226	1300	735.85	12264.15	13000
37	非固化橡胶沥青防水涂料	固含量 200、低温柔性 300、耐热性 300、延伸性 200	10t 为一批，不足 10t 也作为一批。	10	组	6	472	500	283.02	4716.98	5000
38	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材	外观 50、尺寸 100、纵向回缩率 200、落锤冲击试验 300、液压试验（1h）1000、维卡软化温度 250	按一次进货的同一厂家、原料、配方、工艺、规格的管材为一批	10	组	6	708	750	424.53	7075.47	7500
39	电工套管	外观 50、最小壁厚 50、壁厚均匀度 50、跌落性能 200、抗压性能 200、冲击性能 300、阻燃性能 300、弯曲性能 200	按一次进货的同一厂家、原料、配方、工艺、规格为一批.	10	组	6	575	610	345.28	5754.72	6100
								小计 1	61938.68	1032311.32	1094250
二、混凝土主体结构实体检验											
1	墙/柱	混凝土抗压强度（回弹法）	以最终实体检测方案为准（南北地块地下室、1#~6#楼、1 栋 A/B/C/E 座、幼儿园）	2300	构件	6	283	300	39056.60	650943.40	690000
2		混凝土抗压强度（取芯法）		90	个	6	236	250	1273.58	21226.42	22500

3	梁、板	钢筋保护层厚度		3000	构件	6	236	250	42452.83	707547.17	750000
4	楼板	厚度		600	点	6	71	75	2547.17	42452.83	45000
								小计 2	85330.19	1422169.81	1507500
三、室内环境污染物浓度检测											
1	室内空气	TVOC/氡/甲醛/氨/苯/甲苯/二甲苯	依据《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020 ）第六章：每个建筑单体，按照自然间总数的5%，不少于3间，每间根据房间面积大小布点1-6个不等，本项目房间均小于50平方米，每间布点为1个点；幼儿园房间总数的50%，且不得少于20间，当房间总数不大于20间时，应全数检测。本项目暂定为500个测点，最总以方案为准。	500	点	6	1509	1600	45283.02	754716.98	800000
								小计 3	45283.02	754716.98	800000
四、建筑节能和绿色建筑现场检测											

1	楼板撞击声压级	依据《民用建筑隔声设计规范》（GB 50118-2010）4.2 条、《绿色建筑工程施工质量验收标准》（SJG 67-2019）6.2.13 条：应选取具典型的构造做法进行检测，每种构造做法的检测不少于 2 组；考虑分布均匀，并具有代表性，本项目 7 栋高层住宅、1 栋公寓每个建筑单体抽检 2 组（卧室、起居室各 1 组），幼儿园 2 组，3#楼 4#楼商业建筑每栋 1 组，合计 20 组。	20	组	6	6604	7000	7924.53	132075.47	140000
2	围护结构空气隔声（楼板、外窗、外墙、分户墙户门）	依据《民用建筑隔声设计规范》（GB 50118-2010）4.2 条、《绿色建筑工程施工质量验收标准》（SJG 67-2019）6.2.13 条：应选取具典型的构造做法进行检测，每种构造做法的检测不少于 2 组；考虑分布均匀，并具有代表性，本项目 7 栋高层住宅、公寓、幼儿园每个建筑单体每种构件抽检 1 组，3#楼 4#楼商业建筑每栋每种构件抽检 1 组，合计 50 组。	50	组	6	6604	7000	19811.32	330188.68	350000
3	室内背景噪音	依据《民用建筑隔声设计规范》（GB 50118-2010）4.2 条、《绿色建筑工程施工质量验收标准》（SJG 67-2019）6.2.13 条：每个建筑单体应选取噪声最不利户型，检测点要覆盖高中底不同楼层，同时布置室外测点。本项目高层住宅，每栋抽检最不利房间 6 间，共 42 点；公寓 8 个房间，共 16 点；幼儿园最不利房间 3 个间，共 6 个点；3#4#商业楼 4 间，共 8 个点；总计 72 个点。	72	点	6	660	700	2852.83	47547.17	50400

4	场界噪声	依据《绿色建筑工程施工质量验收标准》（SJG 67-2019）14.3.5条：测点应包含场地各主要人员活动区域，并根据场地大小均匀分布，不少于4个测点，测点间距最长不超过200m，测点满足一般户外条件。本项目分南北地块，根据标准要求、结合现场，北地块布置8个点，南地块布置9个测点，合计17个点。	17	点	6	660	700	673.58	11226.42	11900
5	统一眩光值（UGR）	依据《绿色建筑工程施工质量验收标准》（SJG 67-2019）6.2.13条：每个典型功能区不少于1处，且分布均匀，并具有代表性。本项目预估为15处，最总以项目强电设计要求和《绿色建筑预评价自评估报告》中的评价要点为准确定。	15	组	6	7075	7500	6367.92	106132.08	112500
6	采光系数	依据《绿色建筑工程施工质量验收标准》（SJG 67-2019）6.3.12条：对设计达标的采光最不利功能房间进行抽检，每种功能区不少于2处；考虑分布均匀，并具有代表性，本项目高层住宅，每栋抽检最不利房间6间，共42点；公寓8个房间，共16点；幼儿园最不利房间3个间，共6个点；3#4#商业楼4间，共8个点；总计72个点。	72	组	6	425	450	1833.96	30566.04	32400
7	显色指数	依据《绿色建筑工程施工质量验收标准》（SJG 67-2019）6.2.13条：每个典型功能区不少于1处，且分布均匀，并具有代表性。本项目预估为15处，最总以项目强电设计要求和《绿色建筑预评价自评估报告》中的评价要点为准确定。	14	组	6	377	400	316.98	5283.02	5600
							小计4	39781.13	663018.87	702800
五、建筑能效										
1	建筑能效测评	/	210000	m^2	6	1	0.7	8320.75	138679.25	147000

							小计 5	8320.75	138679.25	147000
六、绿色建筑符合性评价										
1	绿色建筑符合性评价	三星级	210000	m^2	6	1	0.7	8320.75	138679.25	147000
							小计 6	8320.75	138679.25	147000
七、机电工程节能现场检测										
1	照明照度	每个建筑单体，每种功能区不少于 2 处	112	处	6	708	750	4754.72	79245.28	84000
2	低压变压器电源质量	全检	5	台	6	3774	4000	1132.08	18867.92	20000
							小计 9	5886.79	98113.21	104000
八、通风与空调节能现场检测										
1	防排烟系统	风管系统的 30%	14	系统	6	2830	3000	2377.36	39622.64	42000
							小计 10	2377.36	39622.64	42000
总计								**257238.68**	**4287311.32**	**4544550.00**

说明：

1、上表中依据为广东省“关于印发广东省“关于印发《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价(第一批)》和《广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价 》的通知(粤建检协[2015]8 号)（以下称“基准价”）为基础的基准价下浮 50%

2、上表中工程量均为暂定量，且不局限于已经明确的对象、参数、数量，结算以甲方实际委托检测发生的对象、参数、数量为准，双方每月核定一次工程量；

本合同暂定含税总价为人民币 4544550.00 元，大写：肆佰伍拾肆万肆仟伍佰伍拾元整，其中不含税金额为 4287311.32 元，增值税税率为 6%，增值税为 257238.68 元，最终金额以最终结算为准。

1.4 技术服务的方式：

甲方资料员将完整的样品委托单（监理方签字、盖章，委托单位签字、盖章）和齐全的样品（严格按照相关规范要求）根据工程的进度，按时、按量准备齐全。乙方接样人员 余秋松 电话 13537715433 在收到的甲方接样通知后，前往甲方工地接样。为保证样品的真实性和完整性，见证取样、送样交接过程中必须需安排见证人员陪同。甲方只负责将送检样品送至接样车，其余由乙方负责。试验

报告由甲方领取。

1.5 暂定服务期限：2023 年 8 月 14 日～2026 年 11 月 30 日，最终以实际服务时间为准。

第二条、乙方职责：

2.1 根据甲方委托内容、项目、标准等，及时按照委托内容进行公正的检测，在检测完成后提交检测报告【 4 】份。乙方保证检测结果的科学性、公正性、及时性，对出具的检测报告负责。

2.2 检查来样是否与委托相符。如对样品有疑问，或样品变质，或影响到检测结果的情况，及时通知甲方。

2.3 样品验收 24 小时之内，试验人员对来样进行检测，正常检测完成后，乙方收样后 3 日内通知甲方领取报告，如逾期按当次检测费用的 50%结算。

2.4 检测报告信息错误、人为造成错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测。不受材料供应方或其它人员影响，公正的出具检测结果。

2.5 做好报告发放记录和统计工作。

2.6 做好结算表并出具正式票据。

三、甲方职责：

3.1 提供技术资料：

3.1.1 工程进度情况说明。

3.1.2 按国家和行业标准，对需要检测的项目及时填写委托单，签字盖章后提交给乙方收样人员。所有委托单，必须留一份原件给乙方。

3.2 报告出具后，到乙方指定地点取报告，甲方资料员签收收取报告的单据或台帐，作为结算的核对依据。

3.3 对报告如有疑问，与委托内容不符，如数据或其它原因有人为错误时，及时提请乙方更正；乙方应积极配合完成，免费重新提供报告。如是乙方过错，则免费重新出具合格的检测报告。

第四条、检测报酬及结算方式：

4.1 按广东省“关于印发广东省“关于印发《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价(第一批)》和《广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价 》的通知(粤建检协[2015]8 号)文件价格下浮 50%，并根据甲方实际送检工程量结算。

4.2 甲方要求检测项目在广东省“关于印发广东省“关于印发《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价(第一批)》和《广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价 》的通知(粤建检协[2015]8 号)文件中均无单价的，双方另行协商解决，并按协商价格签订补充协议。

第五条、付款方式：

5.1 甲方按月结算支付工程款，每月乙方上报已完工程量进度款资料交于甲方核对（乙方须在甲方开具结算单前提供相关检测报告），双方核对无误由甲方开具中间结算单后，甲方按已完工程量支付至 70%。乙方须在甲方付款前开具增值税发票。

5.2 本工程竣工验收备案完成，甲方不再进行检测相关活动时双方办理结算，双方确认结算金额后支付应结算工程款的 95%，尾款一年内付清。乙方须在甲方付款前开具该工程结算价款 100%的增值税发票。

5.3 乙方在每次付款前 10 天，与甲方相关人员一起完成对已完工程量的核对，并形成结算依据。

5.4 支付方式：甲方以银行转账/商业汇票/供应链金融产品方式向乙方支付工程款，乙方应无条件接受以上任意一种支付方式。甲方以自身名义或委托其他公司代为支付的，视为甲方已向乙方完成了相应的款项支付。

5.5 税票要求

5.5.1 在甲方向乙方支付合同价款前，乙方应按甲方要求开具增值税专用发票（包括后附加盖发票专用章的发货清单）。并确保甲方签收发票的日期与距离发票开具日期在【7】天内。

本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行期内，供需双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，双方另行协商。本合同一式肆份，乙方执壹份，甲方执叁份，具有同等法律效力。竣工验收合格，竣工结算甲方支付完毕后，除履约保证金和质量保证金条款继续生效外，其余条款即终止；全部款项结清后，合同自行全部终止。

甲方：（公章）

法定代表人：

或委托代理人：

____年___月___日

乙方：（公章）

法定代表人：

或委托代理人：

2016年 8月 30日

合同签订地点：广东省深圳市

1.2 檀府项目

ZFT-YW-20250016

中标通知书

致投标人：深圳市正非检测科技有限公司

承接工程内容：万丰大朗山城市更新项目北区（一期）总承包工程检测服务

贵公司于 2025 年 01 月 10 日提交工程投标书，经过竞标、评审已被我单位选定为中标人，中标价为 2005974.21 元 总价：贰佰万零伍仟玖佰柒拾肆元贰角壹分（大写）。

中标工期： 1082 日历天

工程质量： /

本招标工程项目经理（分包） 官东用 。

中标人收到中标通知书后，应在 2025 年 02 月 21 日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程施工合同，签订合同的地点为 深圳市南山区建工村 31 号。

招标组织单位（盖章）： 中铁建工集团华南有限公司

法定代表人或其委托代理人： 陈世广

日 期: 2025 年 01 月 21 日

合同编号：HNF-其他-檀府项目-2025-089

檀府项目
试验检测合同

（ 主体结构工程及材料实体检测委托服务 ）

委托方：　中铁建工集团华南有限公司

受托方：　深圳市正非检测科技有限公司

签订地点：　深圳市南山区建工村 34 号

签订日期：　2025 年 01 月 22 日

1.4 施工单位： 中铁建工集团华南有限公司

第二条 检测范围

暂定检测范围：包含檀府项目的常用建筑材料检测、主体结构工程检测、建筑节能检测、室内环境检测及其他甲方委托的检测服务项目 ，具体的检测项目、数量及检测参数由甲方委托的实际要求为准，最终结算价款按实际完成的工作量进行结算。

第三条 检测期限及检测方式

3.1 检测期限：暂定自 2025 年 01 月 22 日至 2028 年 01 月 17 日。期满后甲方可按实际需求顺延，但应提前通知乙方，双方协商一致后签订补充协议。

3.2 检测方式：现场检测或乙方取样检测

第四条 质量要求及检测报告的交付

4.1 质量要求

4.1.1 检测报告需满足国家、工程所在地的地方政府关于建设工程试验的规定。

4.1.2 检测报告需满足本工程施工技术要求。

4.2 检测报告的交付

4.2.1 乙方交付检测报告的时间视甲方实际要求 。乙方交付检测报告一式 肆 份，并对其准确性和可靠性负责。但甲方对部分检测项目的检测报告份数有特殊要求时，可另行约定。

4.2.2 双方约定按照下列第 2 种方式交付检测报告，乙方需提交正式的纸质版检测报告，不得以电子版、复印件代替正式的纸质版检测报告。

（1）乙方定期送检测报告给甲方。

（2）乙方邮寄检测报告给甲方。邮寄地址为：深圳市宝安区新桥街道万丰中路 305 号

（3）甲方自行领取报告。

第五条 合同价款及结算支付方式

5.1 双方确认：结算必须以甲方收到正式纸质版检测报告为准，禁止以电子版、复印件进行结算。

5.2 **双方特别约定：遵循**“先开票、后付款”的原则，甲方支付前，乙方应按双方确认的当期实际结算金额向甲方提供增值税专用发票，并于发票开具后 15 日内提交给甲方。甲方收到乙方发票后，按合同约定向乙方付款。乙方提供增值税专用发票与甲方付款是对等的义务，乙方未按甲方要求提供增值税专用发票的，甲方有权不予付款。若通过其他形式确定权利义务的（包括但不限于诉讼、仲裁等方式），乙方仍需在甲方付款前按照上述要求开具符合甲方要求的与付款额等额的增值税专用发票。

5.3 本合同一经签订，即视为合同首部记载的乙方账户信息真实准确，甲方按照上述账户信息付款即视为履行本合同项下的付款义务。如因账户信息错误产生的全部后果均由乙方自行承担。

5.4 合同价款按以下第 1 种方式：

（1）本合同检测项目单价见附件一，根据实际检测数量计算总检测费用。

（2）按工程造价总费用的 / ‰进行计费。

甲方：中铁建工集团华南有限公司（公章或合同专用章）

住所地址：深圳市南山区建工村建厂路 31 号

法定代表人：

委托代理人：

电话：

乙方：深圳市正非检测科技有限公司（公章或合同专用章）

住所地址：深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 501

法定代表人：

委托代理人：

电话：13434795659

附件一

檀府项目检测项目清单

序号	检测项目	单位	数量	含税价（6%的增值税）（元）				备注
				不含税单价	增值税（6%）	含税单价	含税合价	
1	主体结构工程及材料实体检测服务	项	1.00	1892428.50	113545.71	2005974.21	2005974.21	以《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》为基础
	合计						2005974.21	

中建 CSCEC

合同编号：210024Z582SH

建设工程试验检验合同

中建

项目名称：南方医科大学深圳医院二期工程项目

甲　　方：中国建筑第五工程局有限公司

乙　　方：深圳市正非检测科技有限公司

丙　　方：中建五局华南建设有限公司

签订时间：2024 年 6 月

建设工程试验检验合同

甲方（全称）：中国建筑第五工程局有限公司

乙方（全称）：深圳市正非检测科技有限公司

丙方（全称）：中建五局华南建设有限公司

鉴于甲方与建设单位深圳市建筑工务署工程管理中心依法签订《南方医科大学深圳医院二期工程项目施工总承包工程合同协议书》（合同编号：NYSZEQ-018-2024），因甲方及政府需要，丙方负责本项目合同全部价款的接受和支付、工程款发票的开具和收取。根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，结合建筑工程检测试验的特点，甲乙双方在平等、互利、协商一致的基础上，就乙方承接甲方施工的南方医科大学深圳医院二期工程项目施工总承包工程质量试验检验（以下简称试验），签订本协议：

一、工程概况

1.1 工程名称：南方医科大学深圳医院二期工程项目施工总承包工程质量检测

1.2 工程地点：深圳市宝安区新湖路 1333 号

1.3 建设单位：深圳市建筑工务署工程管理中心

1.4 施工单位：中国建筑第五工程局有限公司

1.5 设计单位：深圳市建筑设计研究总院有限公司

1.6 监理单位：上海建科工程咨询有限公司

1.7 结构形式：框架-核心筒结构，总建筑面积：320232m²。

1.8 合同开工日期：2024.7.1，合同工期：913 日历天。

二、检测范围

建筑材料检测☑

主体结构工程检测☑

其他资质范围内检测 ☑

甲方有权对乙方的承包范围进行调整，具体以甲方在建项目的工程质量检验试验任务为准。

三、合同计价、结算及支付

3.1 计价方式，甲乙双方选择**指导价下浮**计价方式。

每项检测项目的收费按深圳市正非检测科技有限公司依据广东省《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）》和《广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价》的通知（粤建检协【2015】 8 号）”文件单价的_ _%收取（价格含税），所送非标准样品产生的样品加工费、检测报告更改（或）补发报告手续费按实际发生的费用经甲方审核后收取。

暂定合同额：1800000 元（含 6%增值税），人民币大写：壹佰捌拾万元整；其中不含税金额：1698113.21 元，税金：101886.79 元。在本合同签订后，若由于国家政策原因导致增值税变动，则本合同约定的不含税总额不变，按最新税率计算总含税价并开具发票。

3.2 结算方式，甲乙双方按以下第【 1 】条约定的时间办理结算。

（1）按月度结算：双方每月【 **15** 】日对上月【 **15** 】日至当月【 **15** 】日所进行的试验检测及报告的数量、单价、金额的确认，办理月度结算单，全部检测完毕后【 **90** 】日内，双方完成总结算办理。乙方在接收到甲方通知后，应积极配合甲方在规定时间内及甲方制度要求下共同完成结算手续的办理，否则，视为乙方无条件认可甲方单方面办理的结算手续，并具备法律效力。

（2）按节点结算，具体结算节点为：【 / 】

3.3 费用支付，双方协商确定费用支付采用下述【 2 】方式。

（1）自乙方提交检测报告之日起【 / 】日内，甲方支付该检测工程的检测费用；

（2）按月支付：【乙方每月初结算上一月甲方委托并已完成的检测费用并发甲方审核，待甲方确认无误后，乙方开具甲方所需类型发票（增值税专用发票），甲方收到发票后 30 日内 100%支付上一月检测费用。最终结算审核完成后（最终以甲方公司审核的结算额为准），检测费用付至 100 %。】

（3）节点支付：【 / 】

3.4 收款账户

乙方指定下列账户为收款账户，甲方采用转账方式付款时，应支付至下列账户。如乙方变更收款账户，应提前十五天以上书面通知甲方，否则甲方有权暂缓付款。乙方指定收款账户为：

账户名：【深圳市正非检测科技有限公司】

开户行：【中国工商银行深圳龙华支行】

账　号：【4000 0266 0920 1722 489】

四、发票条款

4.1 乙方应根据方结算金额开具合法、有效、完整、准确的增值税【☑专用 □普通】发票，计税方法为【☑一般计税方法 □简易计税方法】，双方发票信息如下：

丙方	名　　称	中建五局华南建设有限公司
	纳税人身份	☑一般纳税人 □小规模纳税人（请勾选）
	纳税人识别号	91440300192206[illegible]74XY
	地 址、电 话	深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路 3088 号深圳湾 1 号 T1-8A 0755-82187781
	开户行及账号	中国[illegible]有限公司深圳新秀支行 753671606986
乙方	名　　称	深圳市正非检测科技有限公司
	纳税人身份	☑一般纳税人 □小规模纳税人（请勾选）
	纳税人识别号	91440300553887748X

1.4 深圳龙城街道龙飞学校新建工程(二期)工程

合同编号：

中国建筑一局（集团）有限公司
深圳龙城街道龙飞学校新建工程(二期)项目
检验检测服务合同

中建

2024 年 5 月

检验检测服务合同

总包方：中国建筑一局（集团）有限公司　　【以下简称甲方】

分包方：深圳市正非检测科技有限公司　　【以下简称乙方】

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 深圳龙城街道龙飞学校新建工程(二期) 工程 检测检验服务 及有关事项协商一致，共同订立本合同。

本合同为电子合同，双方同意通过一局发展电子合同签约平台（网址：http://esign.chinaonebuild.com:8071）以电子签章的方式进行签署，本合同自双方加盖电子签章之日起生效。合同生效后，双方均可对本合同进行下载、打印。下载、打印后的合同可以与一局发展电子合同签约平台中的原始合同进行比对，如有不同，以一局发展电子合同签约平台中的电子合同为准。

第一条　一般约定

1.1　标准和规范

1.1.1 工程施工应满足现行设计图纸（含变更）、招标文件、国家与地方标准、规范以及行业规范标准的要求，所涉及到标准、规范、规程若有不一致或矛盾之处，按较为严格标准或要求执行。

1.2　合同文件的解释顺序

1.2.1 组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同补充协议（若有）、本合同及附件；

（2）中标通知书（若有）；

（3）投标函及其附录（若有）；

（4）图纸及技术方案；

（5）履约过程中，双方有关本工程的洽商、变更等书面协议。

1.3　图纸和乙方文件

1.3.1 甲方于开工前 3 日向乙方免费提供 1 套图纸。乙方在收到甲方提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知甲方。甲方应在收到乙方报送的通知后的合理时间内做出决定。图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计单位及业主单位同意，并由甲方在相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给乙方，乙方应按修改或补充后的图纸施工。

1.3.2 乙方应按照甲方的管理制度提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照管理制度文件约定的期限、数量和形式提交甲方。甲方应在收到乙方文件后进行审查，甲方对乙方文件有异议的，乙方应予以修改，并重新报送。

1.4　联络

1.4.1 甲方接收文件的电子邮箱：11565203075@qq.com ；

真实、有效，否则双方各自承担提供虚假信息产生的所有责任。

第二条 工程概况及目标

2.1 工程概况

2.1.1 工程名称：深圳龙城街道龙飞学校新建工程（二期）。

2.1.2 工程地点：龙岗区龙城街道黄阁坑社区、龙飞大道与规划阁荔路交汇处西北侧。

2.1.3 工程规模：建筑面积 52712m2。

2.1.4 工程特征：结构形式：框架；高度：40.2m、层数：地上 10 层地下 2 层。

2.2 本分包工程目标

2.2.1 开工日期：以甲方项目部书面通知为准，工期：986 日历天。

2.2.2 安全文明创优目标：/。

2.2.3 质量要求：合格。

第三条 身份类型与发票

3.1 企业类别

3.1.1 乙方属于：○非中小微企业 ●中小微企业

3.2 身份类型

3.2.1 乙方属于：●一般纳税人 ○小规模纳税人 ○其他

3.3 纳税人识别号

3.3.1 乙方纳税人识别号：91440300553887748X。

3.4 计税方式

3.4.1 乙方完成本合同项下应税行为的计税方式为：①

①一般计税，②简易计税。

3.5 税率

3.5.1 乙方适用税率：○3% ●6% ○9%

3.6 发票

3.6.1 乙方应向甲方提供上述适用税率的合规增值税专用发票，并准确填写发票项目，发票备注应根据税法需要注明建筑服务发生地所在县（市、区）、项目名称（项目名称为当地政府备案名称）。

3.6.2 乙方在提供发票的同时，根据需要，甲方有权要求乙方提供当地预缴税款完税凭证或最近一期的纳税申报表等补充证明资料。

3.6.3 按时交付发票属于乙方的合同主要义务。乙方应按照甲方审核后的当期完成量开具

第四条　　合同内容

4.1　分包范围

4.1.1 本分包工程施工范围为：本项目全部区域的检验检测服务。

4.2　分包内容

4.2.1 材料见证取样检验检测（水泥、砂子、防水卷材等）：接收材料试件、检测试验并采集试验数据、出具检测合格报告。

4.2.2 现场检测（主体结构检测等）：仪器设备进场、检测并采集数据、出具检测合格报告。

4.3　技术及质量要求

4.3.1 检测检验应执行以下标准：《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344-2019）、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2015)、《混凝土结构试验方法标准》(GB/T50152-2012)、《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007)、《建设用砂》(GB/T14684-2011)。

4.4　乙方不得以任何形式转包、分包本分包合同工程。

第五条　　合同价格、计量与支付承包方式

5.1　合同价款

5.1.1 本合同暂估不含税价款为 680,050.00 元，增值税税额为 40,803.00 元，暂估含税价款为 720,853.00 元（人民币大写：柒拾贰万零捌佰伍拾叁元整）。其中：不含税劳务人工费 204,015.00 元，占比 30 %。

5.2　合同价款组成

5.2.1 本合同采用 固定综合单价 计价模式。合同价格包括但不限于乙方按照甲方要求完成此分包工程范围内第4.2条分包内容所罗列的全部工作所需的一切人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、大型机械进出场及安拆费、管理费、风险费、利润、规费、税金。

5.2.2 为满足国家及工程所在地疫情防控相关规定，乙方所采取的必要措施及采购必要防护、检测物资产生的费用、人员检测费已含在合同价格中，已经充分考虑了疫情对其工作可能产生的影响以及增加的费用，不得将疫情作为不可抗力向甲方索赔费用和工期（包括但不限于人员工资上涨、材料价格上涨、工具和机械费用增加、防疫物资费用增加以及相应的工期影响费等费用）。

5.2.3 由于国家及工程所在地政策性停工（如工程所在地进行扬尘治理、雾霾治理、重大活动、安全排查等）所产生的连续停工、窝工等风险产生的相关费用已包含在合同价格中。

5.2.4 因气候变化或施工现场内外环境、交通组织、交叉施工等原因增加的支出或造成损失的费用已含在合同价格中。

5.2.5 合同价格中已综合考虑了因现场条件、设计图纸及工艺要求等引起的施工难度增加和施工降效，乙方不得以未仔细踏勘现场条件、未认真研究图纸、地勘报告、技术

则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

15.2.2本合同中关于管辖权的约定是唯一的，任何一方不得通过债权转让或其它方式对涉及本合同约定事项或与之相关的事项的争议解决方式进行另行约定或对本合同关于管辖权的约定进行变更，如发生类似情形，该等约定亦属无效。

第十六条　其他

16.1　合同生效

16.1.1本合同自双方加盖合同专用章或公章，并且经双方法定代表人或者法定代表人委托代理人签字后生效。

16.2　合同终止

16.2.1双方按照合同完成约定工作内容，费用全部结清后即告终止。

16.3　合同附件

16.3.1附件一：检验检测服务清单；

16.3.2附件二：职业健康安全与环境管理协议、社会责任自我评价表、社会责任承诺书；

16.3.3附件三：安全生产与消防保卫协议；

16.3.4附件具有同样的合同效力。若附件与合同正文内容冲突，合同正文的效力优先。

（以下无正文）

甲方：中国建筑一局(集团)有限公司 合同专用章 (4) 110000003382（盖章）

法定代表人或委托人（签字）：王晓飞

乙方：深圳市正兴检测技术有限公司（盖章）

法定代表人或委托人（签字）：邓保罗

1.5 光明区新湖街道光晟工业园城市更新项目01-01地块主体工程

中建 CSCEC

合同编号：210025Z558SH

光明区新湖街道光晟工业园城市更新项目 01 地块施工总承包项目

试验检验合同

项目名称：【光明区新湖街道光晟工业园城市更新项目 01 地块施工总承包】

甲　　方：【中国建筑第五工程局有限公司　】

乙　　方：【深圳市正非检测科技有限公司】

签订时间：【 2025 年 7 月 】

签订地点：【广东省深圳市　】

2025年07月31日

建设工程试验检验合同

甲方（全称）：【中国建筑第五工程局有限公司】

乙方（全称）：【深圳市正非检测科技有限公司】

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，结合建筑工程检测试验的特点，甲乙双方在平等、互利、协商一致的基础上，就乙方承接甲方施工的【 光明区新湖街道光晟工业园城市更新项目 01 地块施工总承包】项目工程检验（以下简称试验），签订本协议：

一、工程概况

1.1 工程名称：【光明区新湖街道光晟工业园城市更新项目 01 地块施工总承包】

1.2 工程地点：【广东省深圳市光明区楼村一号路东 100 米】

1.3 建设单位：【深圳晟越房地产开发有限公司】

1.4 施工单位：【中国建筑第五工程局有限公司 】

1.5 设计单位：【广州城建开发设计院有限公司】

1.6 监理单位：【广州越建工程管理有限公司】

1.7 结构形式：【 框剪 】结构，总建筑面积：【132387】m^2。

1.8 合同开工日期：【2025 年 7 月 30 日至 2027 年 7 月 30 日】，合同工期：【 730 】日历天。

二、检测范围

见证取样☑

结构检测☑

环境检测☑

地基基础（桩身完整性）☑

配合发包人完成钢结构检测等工作、负责配置专职管理人员、负责配合检测评估及巡检，前述配合服务费含在合同价款中，不单独计列。

甲方有权对乙方的承包范围进行调整，具体以甲方在建项目的工程质量检验试验任务为准。

投标或承接业务。

十三、其他

13.1 本合同采用下列第 【 （2） 】 种方式签订:

（1）本合同自双方法定代表人或授权代表签字（或签章）并加盖公章或合同专用章之日起生效。

（2）本合同采用电子签章签署生效。根据《中华人民共和国民法典》、《电子签名法》等相关法律、法规，双方一致认可在【电子文件签署平台 】平台（网址: 【 http://wei.cscec5b.com.cn:9000/supp/#/login】）使用电子印章签署合同为其真实意思表示，且确保在该平台注册时，使用的企业信息和个人相关信息真实有效，并且自觉遵守国家法律法规和甲方在该平台的合同签约流程。甲乙双方使用电子签章方式签署的合同，只有通过验证生效的电子原件具有法律效力，未经电子印章服务平台公司提供书面证明材料的电子合同打印版不能作为法律依据。如因乙方使用不当给甲方造成损失，乙方愿自行承担由此造成的全部经济损失和法律责任。

13.2 本合同一式【 4 】份，甲方执 【 3 】份，乙方执【 1 】份，每份具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方: 【盖章】

法定代表人: 【签字】

委托代理人: 【签字】

地 址: 【 】

电 话: 【 】

乙方: 深圳市正非检测科技有限公司【盖章】

法定代表人: 【签字】

委托代理人: 【签字】

地 址: 【深圳市龙华区观湖街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 501 】

电 话: 【 0755-86106288 】

电子信箱：【 】 电子信箱：【329611593@qq.com 】

附件 1

检测报价单

光明区新湖街道光晟工业园城市更新项目 01 地块施工总承包项目检测工程报价表

序号	广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价单价下浮%	暂估含税总价	
1	[illegible]	1409450.00	

备注：具体检查数量以实际委托为准。

二、投标函

致 深圳市光明区建筑工务署：

根据已收到贵方的 科学城体育中心工程材料检测 招标文件，我单位经考察现场和研究上述招标文件后，我方愿以招标文件前附表规定的付费方法及标准，接受贵方招标文件所提出的任务要求。

1.我方已详细审核了全部招标文件，包括澄清、修改、补充文件（如有时）及有关附件，对招标文件的要求完全理解。

2.我方认同招标文件规定的评审规则，遵守评标委员会的裁决结果，并且不会采取妨碍项目进展的行为。我方理解你方没有必须接受你方可能收到的最低标或任何投标的义务。

3.我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期限内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收。

4.我方保证所提交的保证金是从我单位基本账户汇出，银行保函是由我单位基本账户开户银行所在网点或其上级银行机构出具，担保公司保函、保证保险的保费是通过我单位基本账户支付，如不按上述原则提交投标担保，招标人有权取消我单位的中标资格或单方面终止合同，因此造成的责任由我单位承担。

5.如果我方中标，我方保证按照招标文件规定的时间完成任务，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

6.如果我方中标，我方将按照投标文件承诺组建项目组，由投标文件所承诺的人员完成本项目的全部工作。如未经招标人同意更换项目组成员，招标人有权取消我单位的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我单位承担。

7.如果我方中标，我方将按照招标文件中规定的金额提交经招标人认可的履约保函。

8.我方保证投标文件内容无任何虚假。若评定标过程中查有虚假，同意作无效或废标处理，并被没收投标担保；若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标担保。

9.在正式合同签署并生效之前，贵方的中标通知书和本投标函将成为约束双方的合同文件的组成部分。

本投标函同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标人名称：深圳市正非检测科技有限公司

法定代表人：胡鹏

授权委托人：张鹏

单位地址：深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 501

邮编：518000

联系电话：0755-86106228/18589091862 传真：0755-86106628

日 期：2025年11月20日

三、中小企业声明函

本企业（联合体）参加（深圳市光明区建筑工务署）的（科学城体育中心工程材料检测）招标投标活动，工程服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业）的具体情况如下：

深圳市正非检测科技有限公司从业人员110人，营业收入为3796万元，资产总额为3669万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，属于（本招标项目所属行业）行业的（小型企业）。

以上企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：深圳市正非检测科技有限公司

日期：2025年11月20日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。招标人同等条件下优先选择符合条件的中小企业中标的，投标人属于招标项目所属行业的中小企业且提供声明函后，方可适用该条款。

四、经年检的营业执照副本

统一社会信用代码

91440300553887748X

营业执照

（副 本）

名　　称　深圳市正非检测科技有限公司

类　　型　有限责任公司

法定代表人　胡鹏

成立日期　2010年04月06日

住　　所　深圳市龙华区福城街道福民社区福花路9号富城科创大厦501

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。

3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　国家市场监督管理总局

2024 年 10 月 16 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

五、企业资质证书

建设工程质量检测机构资质证书

编号：（粤）建检专字第20250169号

机 构 名 称： 深圳市正非检测科技有限公司

统一社会信用代码： 91440300553887748X

登 记 地 址： 深圳市龙华区福城街道福民社区福花路9 号富城科创大厦501

资 质 类 别： 专项资质

法 定 代 表 人： 胡鹏

技 术 负 责 人： 官东用　　**质量负责人：** 杜晓丽

首次发证日期： 2025年9月25日　　**有 效 期 至：** 2030年9月25日

检 测 专 项： 建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、钢结构、地基基础、建筑节能、建筑幕墙、市政工程材料、道路工程

检测场所地址：

1. 广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路9号富城科创大厦101、102、501、601、西面空地；
2. 广东省揭阳市揭东区新亨镇硕联村206国道新亨段西南面（115县道路口往西北方向第26栋）；
3. 广东省汕尾市陆丰市东海经济开发区第十二小区（3栋）。

备注：《检测能力附表》和《检测报告批准人附表》附后

发 证 机 关： 广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期： 2025 年 9 月 25 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市正非检测科技有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第20250169号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路9号富城科创大厦101、102、501、601、西面空地　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、氯离子含量	氧化镁含量、碱含量、三氧化硫含量	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	骨料、集料	细骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量（人工砂）、压碎指标（人工砂）、氯离子含量	表观密度、吸水率、坚固性、贝壳含量	
		粗骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	坚固性、表观密度、堆积密度、空隙率	
		轻集料:/	筒压强度、堆积密度、吸水率、粒型系数、筛分析	
	砖、砌块、瓦、墙板	抗压强度、抗折强度	干密度、吸水率、抗冲击性能、抗弯破坏荷载、吊挂力	
	混凝土及拌合用水	抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量、拌合用水（氯离子含量）	限制膨胀率、表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、碱含量、配合比设计、拌合用水（pH值、硫酸根离子含量、不溶物含量、可溶物含量）	
	混凝土外加剂	减水率、pH 值、密度（或细度）、抗压强度比、凝结时间（差）、含气量、固体含量（或含水率）、限制膨胀率、泌水率比、氯离子含量	含气量1h经时变化量（坍落度、含气量）、硫酸钠含量、收缩率比、碱含量	
	混凝土掺合料	细度、烧失量、需水量比、比表面积、活性指数、流动度比、氯离子含量	含水率、三氧化硫含量、放射性	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率、拉伸粘结强度（抹灰、砌筑）	分层度、配合比设计、凝结时间、抗渗性能	
	土	最大干密度、最优含水率、压实系数	/	
	防水材料及防水密封材料	防水卷材:可溶物含量、拉力、延伸率（或最大力时延伸率）、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度	接缝剥离强度、搭接缝不透水性	
		防水涂料:固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率	涂膜抗渗性、浸水168h后拉伸强度、浸水168h后断裂伸长率、抗压强度、抗折强度、粘结强度、抗渗性	
		防水密封材料及其他防水材料:/	耐热性、低温柔性、拉伸粘结性、施工度、表干时间、挤出性、弹性恢复率、浸水后定伸粘结性、流动性、拉伸强度、撕裂强度、硬度、7d膨胀率、最终膨胀率、耐水性、体积膨胀倍率、低温弯折、剥离强度、浸水168h后的剥离强度保持率、拉力、延伸率、固体含量、7d粘结强度、7d抗渗性、拉伸模量、定伸粘结性、断裂伸长率、剪切性能、剥离性能	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市正非检测科技有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第20250169号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路9号富城科创大厦101、102、501、601、西面空地　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	瓷砖及石材	吸水率、弯曲强度	放射性	
	塑料及金属管材*	塑料管材:/	静液压强度、落锤冲击试验、外观质量、截面尺寸、纵向回缩率、简支梁冲击、拉伸屈服应力、密度、维卡软化温度、拉伸断裂伸长率、烘箱试验、坠落试验	
		金属管材:/	屈服强度、抗拉强度、伸长率、厚度偏差、截面尺寸	
	预应力钢绞线*	/	整根钢绞线最大力、最大力总伸长率、抗拉强度、0.2%屈服力、弹性模量	
	预应力混凝土用锚具夹具及连接器*	/	硬度	
	预应力混凝土用波纹管*	塑料波纹管:/	环刚度、抗冲击性能、拉伸性能	
	材料中有害物质*	/	放射性、游离甲醛、VOC、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、氨	
	铝塑复合板*	/	剥离强度	
	加固材料*	/	抗拉强度、抗剪强度、正拉粘结强度、抗拉强度标准值（纤维复合材）、单位面积质量（纤维织物）	
	焊接材料*	/	抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、化学成分	
主体结构及装饰装修	混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度	混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法)、砂浆强度(推出法/筒压法/砂浆片剪切法/回弹法/点荷法/贯入法)、砖强度(回弹法)	/	
	钢筋及保护层厚度	钢筋保护层厚度	钢筋数量、间距、直径、锈蚀状况	
	植筋锚固力	锚固承载力	/	
	构件位置和尺寸*（涵盖砌体、混凝土、木结构）	/	轴线位置、标高、截面尺寸、垂直度、平整度、构件挠度	
	外观质量及内部缺陷*	/	外观质量、内部缺陷	
	结构构件性能*（涵盖砌体、混凝土、木结构）	/	静载试验	
	装饰装修工程*	/	后置埋件现场拉拔力、饰面砖粘结强度、抹灰砂浆拉伸粘接强度	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市正非检测科技有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第20250169号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路9号富城科创大厦101、102、501、601、西面空地　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
主体结构及装饰装修	室内环境污染物*	/	甲醛、氨、TVOC、苯、氡、甲苯、二甲苯、土壤中的氡	
钢结构	钢材及焊接材料	屈服强度、抗拉强度、伸长率、厚度偏差	断面收缩率、硬度、冲击韧性、冷弯性能、钢材元素含量（钢材化学分析 C、S、P）	
	焊缝	外观质量、内部缺陷探伤(超声法)	/	
	钢结构防腐及防火涂装	涂层厚度	涂料粘结强度、涂料抗压强度、涂层附着力	
	高强度螺栓及普通紧固件	抗滑移系数、硬度	紧固轴力、扭矩系数、最小拉力载荷（普通紧固件）	
地基基础	地基及复合地基	承载力(静载试验/动力触探试验)	压实系数(环刀法/灌砂法)、密实度(动力触探试验/标准贯入试验)、变形模量(原位测试)、增强体强度(钻芯法)	
	桩的承载力	水平承载力(静载试验)、竖向抗压承载力(静载试验)、竖向抗拔承载力(抗拔静载试验)	/	
	桩身完整性	桩身完整性(低应变法/声波透射法/钻芯法)	/	
	锚杆抗拔承载力	拉拔试验	/	
	地下连续墙*	/	墙身完整性(声波透射法/钻芯法)、墙身混凝土强度(钻芯法)	
建筑节能	保温、绝热材料	导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、吸水率、传热系数及热阻、单位面积质量、拉伸粘结强度	燃烧性能	
	粘接材料	拉伸粘接强度	/	
	增强加固材料	力学性能、抗腐蚀性能	网孔中心距偏差、钢丝网丝径、单位面积质量、断裂伸长率	
	保温砂浆	抗压强度、干密度、导热系数	拉伸粘结强度	
	抹面材料	拉伸粘结强度、压折比（或柔韧性）	/	
	隔热型材	抗拉强度、抗剪强度	/	
	建筑外窗	气密性能、水密性能、抗风压性能	传热系数、玻璃的太阳得热系数、可见光透射比、中空玻璃密封性能	
	节能工程	外墙节能构造及保温层厚度(钻芯法)、保温板与基层的拉伸粘结强度、锚固件的锚固力、外窗气密性能	室内平均温度、风口风量、通风与空调系统总风量、风道系统单位风量耗功率、空调机组水流量、空调系统冷热水、冷却水循环流量、照度与照明功率密度、外墙传热系数或热阻	
	电线电缆	导体电阻值	燃烧性能	
	反射隔热材料*	/	半球发射率、太阳光反射比	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市正非检测科技有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第20250169号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路9号富城科创大厦101、102、501、601、西面空地　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑节能	供暖通风空调节能工程用材料、构件和设备*	绝热材料:/	导热系数或热阻、密度、吸水率	
	配电与照明节能工程用材料、构件和设备*	照明光源:/	照明光源初始光效	
		照明灯具:/	效率或能效	
		照明设备:/	功率、功率因数、谐波含量值	
建筑幕墙	密封胶	邵氏硬度、结构胶标准条件下的拉伸粘结强度、相容性、剥离粘结性、石材用密封胶的污染性	耐候胶标准状态下的拉伸模量、石材用密封胶的拉伸模量	
	幕墙玻璃	传热系数、可见光透射比、太阳得热系数、中空玻璃的密封性能	/	
	幕墙	气密性能、水密性能、抗风压性能、层间变形性能、后置埋件抗拔承载力	隔声性能、耐撞击性能	
市政工程材料	土、无机结合稳定材料	含水率、液限、塑限、击实、粗粒土和巨粒土最大干密度、承载比（CBR）试验、无侧限抗压强度、水泥或石灰剂量	塑性指数、不均匀系数、0.6mm以下颗粒含量、颗粒分析、有机质含量、易溶盐含量	
	土工合成材料	拉伸强度、延伸率、梯形撕裂强度、CBR顶破强力、厚度、单位面积质量	刺破强力	
	掺合料（粉煤灰、钢渣）	Si02含量、Al203 含量、Fe203含量、烧失量、细度、比表面积	游离氧化钙含量	
	沥青及乳化沥青	针入度、软化点、延度、质量变化、残留针入度比、残留延度、破乳速度、标准黏度、蒸发残留物、弹性恢复	针入度指数、闪点、密度、与粗集料的粘附性	
	沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维	粗集料:压碎值、洛杉矶磨耗损失、表观相对密度、吸水率、沥青黏附性、颗粒级配	坚固性、软弱颗粒或软石含量、磨光值、针片状颗粒含量、<0.075mm颗粒含量	
		细集料:表观相对密度、砂当量、颗粒级配	坚固性、含泥量、亚甲蓝值	
		矿粉:表观相对密度、亲水系数、塑性指数、加热安定性、筛分、含水率	/	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市正非检测科技有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第20250169号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路9号富城科创大厦101、102、501、601、西面空地　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
市政工程材料	沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维	木质纤维:长度、灰分含量、吸油率	含水率	
	沥青混合料	马歇尔稳定度、流值、矿料级配、油石比、密度	动稳定度、残留稳定度、冻融劈裂强度比、配合比设计	
	路面砖及路缘石	抗压强度、抗折强度、防滑性能、耐磨性	透水系数、吸水率	
	检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩	抗压强度、试验荷载、残余变形	/	
	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、氯离子含量	氧化镁含量、碱含量、三氧化硫含量	
	骨料、集料	细骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量（人工砂）、压碎指标（人工砂）、氯离子含量	表观密度、吸水率、坚固性、贝壳含量	
		粗骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	坚固性、表观密度、堆积密度、空隙率	
		轻集料:/	筒压强度、堆积密度、吸水率、粒型系数、筛分析	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	外加剂	减水率、pH值、密度（或细度）、抗压强度比、凝结时间（差）、含气量、固体含量（或含水率）、限制膨胀率、泌水率比、氯离子含量	含气量1h经时变化量（坍落度、含气量）、硫酸钠含量、收缩率比、碱含量	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率、拉伸粘接强度（抹灰、砌筑）	分层度、配合比设计、凝结时间、抗渗性能	
	混凝土	抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量	限制膨胀率、表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、碱含量、配合比设计	
	防水材料及防水密封材料	防水卷材:可溶物含量、拉力、延伸率（或最大力 时延伸率）、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度	接缝剥离强度、搭接缝不透水性	
		防水涂料:固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率	涂膜抗渗性、浸水168h后拉伸强度、浸水168h后断裂伸长率、抗压强度、抗折强度、粘结强度、抗渗性	
		防水密封材料及其他防水材料:/	耐热性、低温柔性、拉伸粘结性、施工度、表干时间、挤出性、弹性恢复率、浸水后定伸粘结性、流动性、拉伸强度、撕裂强度、硬度、7d膨胀率、最终膨胀率、耐水性、体积膨胀倍率、低温弯折、剥离强度、浸水168h后的剥离强度保持率、拉力、延伸率、固体含量、7d粘结强度、7d抗渗性、拉伸模量、定伸粘结性、断裂伸长率	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市正非检测科技有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第20250169号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路9号富城科创大厦101、102、501、601、西面空地　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
市政工程材料	水	氯离子含量	pH值、硫酸根离子含量、不溶物含量、可溶物含量、凝结时间差、抗压强度比、碱含量	
	石材*	/	干燥压缩强度、水饱和压缩强度、干燥弯曲强度、水饱和弯曲强度、体积密度、吸水率	
	螺栓、锚具夹具及连接器*	/	抗滑移系数、硬度、紧固轴力、扭矩系数、最小拉力载荷（普通紧固件）	
道路工程	沥青混合料路面	厚度、压实度、弯沉值	平整度、渗水系数、抗滑性能	
	基层及底基层	厚度、压实度、弯沉值	平整度、无侧限抗压强度	
	土路基	弯沉值、压实度	土基回弹模量	
	排水管道工程*	/	地基承载力、回填土压实度、严密性试验	
	水泥混凝土路面*	/	平整度、构造深度、厚度	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市正非检测科技有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第20250169号

检测场所地址2：广东省揭阳市揭东区新亨镇硕联村206国道新亨段西南面（115县道路口往西北方向第26栋）　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	混凝土及拌合用水	抗压强度、抗渗等级	抗折强度	
	砂浆	抗压强度	/	
市政工程材料	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	砂浆	抗压强度	/	
	混凝土	抗压强度、抗渗等级	抗折强度	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市正非检测科技有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第20250169号

检测场所地址3：广东省汕尾市陆丰市东海经济开发区第十二小区（3栋）　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	混凝土及拌合用水	抗压强度、抗渗等级	抗折强度	
	砂浆	抗压强度	/	
市政工程材料	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	砂浆	抗压强度	/	
	混凝土	抗压强度、抗渗等级	抗折强度	

检验检测机构
资质认定证书

证书编号：202219021302

名称：深圳市正非检测科技有限公司

地址：深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 501

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。

资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力（含食品）及授权签字人见证书附表

发证日期：2024 年 10 月 17 日

有效期至：2028 年 03 月 16 日

发证机关：

许可使用标志

202219021302

注：需要延续证书有效期的，应当在证书届满有效期 3 个月前提出申请，不再另行通知。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

变更

检验检测机构

资 质 认 定 证 书 附 表

202219021302

机构名称：深圳市正非检测科技有限公司

发证日期：2024年12月31日

有效期至：2028年08月16日

发证机关：广东省市场监督管理局

标准变更及场所名称变更备案（自我声明）

国家认证认可监督管理委员会制
注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围，第二部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。
3. 本附表无批准部门骑缝章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

批准深圳市正非检测科技有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：202219021302

审批日期:2024 年 12 月 31 日　　有效日期:2028 年 08 月 16 日

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	给排水管道	1.1.1.1	潜望镜检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	给排水管道	1.1.1.2	电视检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.1	喷射混凝土厚度	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.2	喷射混凝土厚度	复合土钉墙基坑支护技术规范 GB 50739-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.3	喷射混凝土厚度	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.4	喷射混凝土厚度	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.1	地质勘察-岩土工程	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.5	喷射混凝土厚度	深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		测试检测							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.6	土（岩）地基变形参数(载荷试验)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.7	地基土层承载力(平板载荷试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.8	复合土层承载力(静载荷试验)	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.9	岩土、地基变形模量/变形参数(静载荷试验)	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.10	岩土、地基承载力(静载荷试验)	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.11	岩石地基承载力(载荷试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.1	综合布线系统光纤	1.2.1.1	衰减	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.2	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施	1.2.2.1	通信线缆测试	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范 GB 50847-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.3	智能工程	1.2.3.1	光纤链路的衰减	《智能建筑工程检测规程》 CECS 182-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.4	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	1.2.4.1	衰减（后向散射法）	《光纤试验方法规范 第 40 部份 传输特性和光学特性的测量方法和试验程序--衰减》 GB/T 15972.40-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.4	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	1.2.4.2	衰减（插入损耗法）	光纤试验方法规范 第 40 部份 传输特性和光学特性的测量方法和试验程序--衰减 GB/T 15972.40-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.4	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	1.2.4.3	长度 后向散射法）	《光纤试验方法规范 第 22 部份 尺寸参数的测量方法和试验程序--长度》 GB/T 15972.22-2008、		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	土	1.3.1.1	无侧限抗压强度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	土	1.3.1.2	无侧限抗压强度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	土	1.3.1.3	击实试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	土	1.3.1.4	回弹模量	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只做杠杆压力仪法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	土	1.3.1.5	击实试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.1	钢筋间距	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.2	内部缺陷	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.3	裂缝深度	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.4	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.5	强度	《高强混凝土强度检测技术规程》JGJ/T 294-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.6	强度	超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程 T/CECS 02-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.7	强度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015	只做：回弹-取芯法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.8	碳化深度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.9	强度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.10	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.11	内部缺陷	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.12	外观质量	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015、《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								50784-2013		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.13	钢筋保护层厚度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.14	强度	高强混凝土强度回弹法检测技术规程 DBJ/T 15-186-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.15	碳化深度	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.16	裂缝深度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.17	外观缺陷	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.18	裂缝长度	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.19	表观缺陷	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.20	钢筋保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测							152-2019		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.21	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.22	裂缝	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015	只做：宽度	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.23	裂缝	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012	只做：宽度	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.2	混凝土结构	1.4.2.1	钢筋位置、保护层厚度及钢筋直径	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.2	混凝土结构	1.4.2.2	表观及内部缺陷	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.1	水泥基渗透结晶型防水材料	1.5.1.1	抗折强度	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012 水泥胶砂强度检验方法(ISO 方法)GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.1	水泥基渗透结晶型防水材料	1.5.1.2	湿基面粘结强度	《水泥基渗透结晶型防水材料》GB 18445-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.1	路面压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.2	沥青路面渗水系数	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.3	回弹模量(贝克曼梁法)	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.4	路面摩擦系数（摆式仪法）	公路路基路面现场测试规程　JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.5	弯沉值（贝克曼梁法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.6	路面构造深度（手工铺砂法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.7	平整度(三米直尺法)	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.8	水泥混凝土路面强度（取芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.9	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.10	路面厚度（挖坑和钻芯法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.11	回弹模量（承载板法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.12	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.1	土钉位移（基本试验、验收试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.2	土钉位移（基本试验、验收试验）	深圳市基坑支护技术规范 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.3	土钉位移（基本试验、验收试验）	复合土钉墙基坑支护技术规范 GB 50739-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.4	土钉位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.5	土钉位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.6	土钉位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.7	土钉承载力（基本试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.8	土钉承载力（基本试验）	深圳市基坑支护技术规范 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.9	土钉承载力（基本试验）	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.10	土钉承载力（基本试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.11	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.12	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.13	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.14	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.15	基础锚杆位移（抗拔试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.16	基础锚杆位移（抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.17	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.18	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.19	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.20	基础锚杆承载力（抗拔试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.21	基础锚杆承载力（抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.22	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.23	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.24	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.25	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.26	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.27	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.28	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.29	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.30	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.31	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.32	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.33	支护锚杆位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.34	支护锚杆承载力（基本试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.35	支护锚杆承载力（基本试验）	深圳市基坑支护技术规范 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.36	支护锚杆承载力（基本试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.37	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.38	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.39	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.40	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.41	支护锚杆承载力（基本试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.42	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.43	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.44	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.45	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.46	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.47	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.48	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.49	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.50	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.51	锁定力（持有荷载试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.52	锁定力（测力计法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.1	颗粒级配（筛分法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.2	含水量（酒精燃烧法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.3	不均匀系数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.4	原位密度（灌砂法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.5	含水量（烘干法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.6	含水量（烘干法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.7	含水量（酒精燃烧法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.8	密度（环刀法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.9	承载比试验（CBR）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.10	承载比试验（CBR）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.11	最佳含水率/最优含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.12	最佳含水率/最优含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.13	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.14	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.15	比重（比重瓶法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.16	比重（比重瓶法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.17	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.18	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.19	砂的相对密度	土工试验方法标准 GB/T50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.20	颗粒级配（密度计法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.1	地基承载力（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.2	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.3	岩土性状（动力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.4	CFG 桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.5	CFG 桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.6	CFG 桩桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.7	变形（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.8	变形（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.9	变形（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.10	变形（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.11	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.12	变形（地基载荷试验）	深圳市地基处理技术规范 SJG 04-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.13	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.14	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.15	变形模量（地基载荷试验）	深圳市地基处理技术规范 SJG 04-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.16	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.17	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.18	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.19	地基承载力（动力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.20	地基承载力（动力触探）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.21	地基承载力（标准贯入试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.22	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.23	地基承载力（标准贯入试验）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.24	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.25	复合地基增加体施工质量（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.26	复合地基增强体施工质量（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.27	复合地基增强体施工质量（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.28	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.29	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.30	复合地基竖向增强体完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.31	复合地基竖向增强体完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.32	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.33	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.34	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.35	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.36	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.37	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.38	复合地基竖向增强体的竖向变形模量（竖向增强体载荷试验）	深圳市地基处理技术规范 SJG 04-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.39	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.40	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.41	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.42	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.43	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	深圳市地基处理技术规范 SJG 04-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.44	岩土性状（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.45	岩土性状（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.46	岩土性状（动力触探）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.47	岩土性状（标准贯入试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.48	岩土性状（标准贯入试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.49	岩土性状（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.50	岩土性状（标准贯入试验）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.51	岩石芯样单轴抗压强度(岩基钻芯法)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.52	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.53	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础设计规范　DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.54	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.55	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.56	承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.57	承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.58	承载力（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.59	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.60	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.61	承载力（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.62	承载力（地基载荷试验）	深圳市地基处理技术规范 SJG 04-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.63	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.4	地下连续墙	1.7.4.1	墙底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.4	地下连续墙	1.7.4.2	墙底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.4	地下连续墙	1.7.4.3	墙深（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.4	地下连续墙	1.7.4.4	墙身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.4	地下连续墙	1.7.4.5	墙身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.4	地下连续墙	1.7.4.6	墙身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.1	上拔量(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.2	上拔量(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.3	上拔量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.4	上拔量(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.5	上拔量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.6	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.7	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.8	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.9	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.10	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.11	地基土水平抗力系数的比例系数（单桩水平静载试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.12	桩底持力层岩土性状（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.13	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.14	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.15	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.16	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.17	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.18	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.19	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.20	桩底持力层（引孔/界面钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.21	桩底持力层（预埋管钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.22	桩底沉渣厚度（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.23	桩底沉渣厚度（引孔/界面钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.24	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.25	桩底沉渣厚度（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.26	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.27	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.28	桩底沉渣厚度（预埋管钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.29	桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.30	桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.31	桩身完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.32	桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.33	桩身完整性（低应变法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.34	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.35	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.36	桩身完整性（声波透射法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.37	桩身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.38	桩身完整性（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.39	桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.40	桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.41	桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.42	桩身完整性（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.43	桩身完整性（预埋管钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.44	桩身完整性（高应变法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.45	桩身完整性（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.46	桩身完整性（高应变法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.47	桩身完整性（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.48	桩身完整性（高应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.49	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.50	桩身混凝土强度（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.51	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.52	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.53	桩身混凝土强度（钻芯法）	普通混凝土力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.54	桩身混凝土强度（预埋管钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.55	桩长（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.56	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.57	桩长（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.58	桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.59	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.60	桩长（预埋管钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.61	水平位移(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.62	水平位移(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.63	水平位移(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.64	水平位移(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.65	水平位移(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.66	水平承载力(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.67	水平承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.68	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.69	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.70	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.71	沉降量(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.72	沉降量(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.73	沉降量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.74	沉降量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.75	混凝土芯样抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.76	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.77	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.78	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.79	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.80	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.81	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.82	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.83	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.84	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.85	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.86	沉降量(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.1	安全带	1.8.1.1	阻燃性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向 损毁长度阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.1	安全带	1.8.1.2	系带静态强度	坠落防护 安全带 GB 6095-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.1	安全带	1.8.1.3	强力下降率	坠落防护 安全带 GB 6095-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.1	安全带	1.8.1.4	系带动态强度	坠落防护 安全带 GB 6095-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.1	安全带	1.8.1.5	围杆作业用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.1	安全带	1.8.1.6	坠落悬挂用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.1	安全带	1.8.1.7	区域限制用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.1	安全带	1.8.1.8	系带金属零部件耐腐蚀性能	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.1	安全带	1.8.1.9	安全带金属零部件耐腐蚀性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.1	安全带	1.8.1.10	断裂强力	坠落防护 安全带 GB 6095-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.1	安全带	1.8.1.11	安全带阻燃性能	防护服装 阻燃服 GB 8965.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.1	安全带	1.8.1.12	模拟人穿戴测试	坠落防护 安全带 GB 6095-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.1	安全带	1.8.1.13	安全绳长度测试	坠落防护 安全带 GB 6095-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.2	扣件	1.8.2.1	扭转刚度性能	钢管脚手架扣件 GB 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.2	扣件	1.8.2.2	抗破坏性能	钢管脚手架扣件 GB 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.2	扣件	1.8.2.3	扭力矩试压	钢管脚手架扣件 GB 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.2	扣件	1.8.2.4	抗拉	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.2	扣件	1.8.2.5	抗滑	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.3	构件	1.8.3.1	横杆接头强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.3	构件	1.8.3.2	横杆接头焊接强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.3	构件	1.8.3.3	可调托撑和可调底座抗压强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.3	构件	1.8.3.4	连接盘内侧环焊缝抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.3	构件	1.8.3.5	连接盘单侧抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.3	构件	1.8.3.6	上碗扣强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.3	构件	1.8.3.7	下碗扣焊接强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.3	构件	1.8.3.8	可调支座抗压强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.3	构件	1.8.3.9	连接盘双侧抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.3	构件	1.8.3.10	连接盘抗弯强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.3	构件	1.8.3.11	连接盘抗拉强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.3	构件	1.8.3.12	尺寸	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.3	构件	1.8.3.13	尺寸和偏差	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.4	安全帽	1.8.4.1	冲击吸收性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.4	安全帽	1.8.4.2	耐低温性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.4	安全帽	1.8.4.3	耐穿刺性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.4	安全帽	1.8.4.4	佩戴高度	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.5	安全绳	1.8.5.1	动态力学性能	坠落防护 安全绳 GB 24543-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.5	安全绳	1.8.5.2	调节扣滑移测试	坠落防护 安全绳 GB 24543-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.5	安全绳	1.8.5.3	静态力学性能	坠落防护 安全绳 GB 24543-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.5	安全绳	1.8.5.4	耐腐蚀性能（配置溶液，调整 ph，盐雾试验）	坠落防护 安全绳 GB 24543-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.5	安全绳	1.8.5.5	耐腐蚀性能	坠落防护 安全绳 GB 24543-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.6	安全网	1.8.6.1	密目网阻燃性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向 损毁长度阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.6	安全网	1.8.6.2	密目网断裂强力×断裂伸长	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.6	安全网	1.8.6.3	密目网梯形法撕裂强力	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.6	安全网	1.8.6.4	密目网系绳断裂强力	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.6	安全网	1.8.6.5	密目网耐冲击性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.6	安全网	1.8.6.6	密目网开眼环扣强力	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.6	安全网	1.8.6.7	密目网耐贯穿性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.6	安全网	1.8.6.8	平（立）网耐冲击性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.6	安全网	1.8.6.9	密目网系绳断裂强力	纤维绳索 有关物理和机械性能的测定 GB/T 8834-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.6	安全网	1.8.6.10	平（立）网阻燃性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	建筑保温系统	1.9.1.1	热阻	绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法 GB/T 13475-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	建筑保温系统	1.9.1.2	单点锚固力	保温装饰板外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.2	热环境	1.9.2.1	保温材料厚度	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.2	热环境	1.9.2.2	围护结构传热系数	绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法 GB/T13475-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.2	热环境	1.9.2.3	太阳得热系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 、GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.2	热环境	1.9.2.4	空气湿度（室内）	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.2	热环境	1.9.2.5	太阳辐射吸收系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总投射比、紫外线透射比及有关		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							窗玻璃参数的测定 GB/T2680-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.2	热环境	1.9.2.6	空气温度（室内）	公共建筑节能检测标准　　JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.2	热环境	1.9.2.7	热阻	建筑围护结构传热系数及采暖供热量检测方法　GB/T 23483-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.2	热环境	1.9.2.8	围护结构传热系数	《建筑物围护结构传热系数及采暖供热量检测方法》 GB/T 23483-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.2	热环境	1.9.2.9	围护结构传热系数	围护结构传热系数现场检测技术规程 JGJ/T 357-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.2	热环境	1.9.2.10	传热系数	建筑外门窗保温性能检测方法 GB/T 8484-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.2	热环境	1.9.2.11	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.2	热环境	1.9.2.12	热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.9	工程环境-建筑物理	1.9.2	热环境	1.9.2.13	空气温度（室内）	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		及节能					素 GB/T18204.1-2013		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.2	热环境	1.9.2.14	空气湿度（室内）	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.3	围护结构	1.9.3.1	节能构造	建筑节能工程施工质量验收规范 GB 50411-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.3	围护结构	1.9.3.2	保温板材与基层的拉伸粘结强度（现场拉拔）	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.4	饰面材料/涂料	1.9.4.1	半球发射率	建筑外表面用热反射隔热涂料 JC/T 1040-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.4	饰面材料/涂料	1.9.4.2	太阳光反射比	建筑外表面用热反射隔热涂料 JC/T 1040-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.5	绿色建筑	1.9.5.1	保温板粘结面积比	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.6	声	1.9.6.1	噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.6	声	1.9.6.2	楼板撞击声	GB/T 19889.7-2022 声学　建筑和建筑构件隔声测量　第 7 部分：撞击声隔声的现场测量		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.6	声	1.9.6.3	噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.6	声	1.9.6.4	噪声	建筑施工场界噪声限值 GB 12523-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.6	声	1.9.6.5	噪声	民用建筑隔声设计规范 GB 50118-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.6	声	1.9.6.6	噪声	采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定-工程法 GB/T 9068-1988		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.6	声	1.9.6.7	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 4 部分：房间之间空气声隔声的现场测量 GB/T 19889.4-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.6	声	1.9.6.8	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 5 部分：外墙构件和外墙空气声隔声的现场测量 GB/T 19889.5-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.1	显色指数	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.2	亮度	采光测量方法 GB/T 5699-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.3	显色指数	光源显色性评价方法 GB/T5702-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.4	光通量	反射型自镇流 LED 灯性能测试方法 GB/T29295-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.5	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.6	照度均匀度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.7	照明功率密度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.8	眩光值	建筑照明设计标准 GB 50034-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.9	统一眩光值	建筑照明设计标准 GB 50034-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.10	太阳辐射吸收系数	建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.11	太阳光反射比	建筑反射隔热涂料 JG/T235-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.12	半球发射率	建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.13	太阳光反射比	建筑用反射隔热涂料 GB/T 25261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.14	半球发射率	建筑用反射隔热涂料 GB/T 25261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.15	太阳光直接透射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.16	可见光反射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.17	太阳能总透射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.18	可见光透射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.19	太阳光直接反射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.20	太阳光直接吸收比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.21	遮蔽系数	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.22	采光均匀度	《采光测量方法》 GB/T 5699-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.23	室内照度	《采光测量方法》 GB/T 5699-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.24	室外照度	采光测量方法 GB/T 5699-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.25	采光系数	《采光测量方法》 GB/T 5699-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.8	玻璃	1.9.8.1	耐热性能	建筑用安全玻璃 第1部分：防火玻璃 GB 15763.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.8	玻璃	1.9.8.2	碎片状态	建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.8	玻璃	1.9.8.3	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.8	玻璃	1.9.8.4	耐热冲击性能	建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.8	玻璃	1.9.8.5	落球冲击剥落性能	建筑用安全玻璃第3部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.8	玻璃	1.9.8.6	耐热性	建筑用安全玻璃第3部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.8	玻璃	1.9.8.7	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃第3部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.8	玻璃	1.9.8.8	遮阳系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T 2680-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.8	玻璃	1.9.8.9	中空玻璃密封性能	建筑节能工程施工质量验收标准 SJG 141-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.8	玻璃	1.9.8.10	厚度偏差	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.8	玻璃	1.9.8.11	厚度偏差	建筑用安全玻璃 第 1 部分：防火玻璃 GB 15763.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.8	玻璃	1.9.8.12	传热系数	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程（JGJ/T151-2008）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.8	玻璃	1.9.8.13	抗冲击性能	建筑用安全玻璃 第 1 部分：防火玻璃 GB 15763.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.8	玻璃	1.9.8.14	抗冲击性能	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.8	玻璃	1.9.8.15	可见光反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.8	玻璃	1.9.8.16	可见光透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.8	玻璃	1.9.8.17	太阳光直接反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.8	玻璃	1.9.8.18	太阳光直接吸收比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.8	玻璃	1.9.8.19	太阳光直接透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.8	玻璃	1.9.8.20	太阳能总透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.8	玻璃	1.9.8.21	紫外线透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.8	玻璃	1.9.8.22	遮蔽系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.8	玻璃	1.9.8.23	露点	中空玻璃 GB/T 11944-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.8	玻璃	1.9.8.24	尺寸偏差	建筑用安全玻璃 第 1 部分：防火玻璃 GB 15763.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.8	玻璃	1.9.8.25	尺寸偏差	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.8	玻璃	1.9.8.26	尺寸偏差	建筑用安全玻璃第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.8	玻璃	1.9.8.27	辐射率	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.10.1.1	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.10.1.2	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.2	胶粘剂和密封材料	1.10.2.1	拉伸粘接强度	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	低压电器	1.10.3.1	介电强度（工频耐压）	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	低压电器	1.10.3.2	介电强度（工频耐压）	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	低压电器	1.10.3.3	介电强度（工频耐压）	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	低压电器	1.10.3.4	标志	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	低压电器	1.10.3.5	标志	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	低压电器	1.10.3.6	标志	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	低压电器	1.10.3.7	爬电距离	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	低压电器	1.10.3.8	爬电距离	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	低压电器	1.10.3.9	爬电距离	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	低压电器	1.10.3.10	电气间隙	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	低压电器	1.10.3.11	电气间隙	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	低压电器	1.10.3.12	电气间隙	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	低压电器	1.10.3.13	绝缘电阻	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	低压电器	1.10.3.14	绝缘电阻	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	低压电器	1.10.3.15	绝缘电阻	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	低压电器	1.10.3.16	耐潮	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	低压电器	1.10.3.17	耐潮	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	低压电器	1.10.3.18	耐潮	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	低压电器	1.10.3.19	耐热试验	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	低压电器	1.10.3.20	耐热试验	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	低压电器	1.10.3.21	耐热试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	陶瓷砖及装饰砖	1.10.4.1	吸水率	陶瓷砖试验方法 第 3 部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							和容重的测定 GB/T 3810.3-2016		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	陶瓷砖及装饰砖	1.10.4.2	尺寸和表面质量、尺寸允许偏差	陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验 GB/T 3810.2-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	陶瓷砖及装饰砖	1.10.4.3	摩擦系数	陶瓷砖 GB/T4100-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	陶瓷砖及装饰砖	1.10.4.4	断裂模数	陶瓷砖试验方法 第4部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	陶瓷砖及装饰砖	1.10.4.5	破坏强度	陶瓷砖试验方法 第4部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	陶瓷砖及装饰砖	1.10.4.6	耐磨性	陶瓷砖试验方法 第7部分：有釉砖表面耐磨性的测定 GB/T 3810.7-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石材	1.10.5.1	压缩强度	合成石材试验方法 第3部分：压缩强度的测定 GB/T 35160.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石材	1.10.5.2	压缩强度	人造石 JC/T 908-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.10	工程材料-建设工程	1.10.5	石材	1.10.5.3	吸水率	人造石 JC/T 908-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石材	1.10.5.4	弯曲强度	《天然石材试验方法 第 2 部分：干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验》GB/T 9966.2-2020	不做冻融循环后弯曲强度	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石材	1.10.5.5	压缩强度	《天然石材试验方法 第 1 部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验》 GB/T 9966.1-2020	不做冻融循环后压缩强度	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石材	1.10.5.6	体积密度	《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石材	1.10.5.7	吸水率	合成石材试验方法 第 1 部分：密度和吸水率的测定 GB/T35160.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石材	1.10.5.8	吸水率	《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石材	1.10.5.9	吸水率	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石材	1.10.5.10	密度	合成石材试验方法 第 1 部分：密度和吸水率的测定 GB/T35160.1-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石材	1.10.5.11	弯曲强度	合成石材试验方法 第 2 部分：弯曲强度的测定 GB/T35160.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石材	1.10.5.12	弯曲强度	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石材	1.10.5.13	弯曲性能	人造石 JC/T 908-2013	仅做人造石英石、岗石	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石材	1.10.5.14	破坏载荷	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石材	1.10.5.15	耐磨性	天然石材试验方法 第 4 部分:耐磨性试验 GB/T 9966.4-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石材	1.10.5.16	规格尺寸	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石材	1.10.5.17	防滑性能	地面石材防滑性能等级划分及试验方法 JC/T 1050-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	耐碱玻璃纤维网布	1.10.6.1	单位面积质量	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013	附录 C 玻纤网耐碱性快速试验方法	维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	耐碱玻璃纤维网布	1.10.6.2	单位面积质量	增强用玻璃纤维网布 第1部分:树脂砂轮用玻璃纤维网布 JC/T 561.1-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	耐碱玻璃纤维网布	1.10.6.3	单位面积质量	增强制品试验方法 第3部分：单位面积质量的测定 GB/T 9914.3-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	耐碱玻璃纤维网布	1.10.6.4	外观	耐碱玻璃纤维网布 JC/T 841-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	耐碱玻璃纤维网布	1.10.6.5	断裂伸长率	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	耐碱玻璃纤维网布	1.10.6.6	断裂伸长率	增强材料 机织物试验方法 第5部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	耐碱玻璃纤维网布	1.10.6.7	断裂应变	增强材料 机织物试验方法 第5部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	耐碱玻璃纤维网布	1.10.6.8	断裂强力/拉伸断裂强力/耐碱断裂强力	增强材料 机织物试验方法 第5部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	耐碱玻璃纤维网布	1.10.6.9	网孔中心距	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统 JG/T 158-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	耐碱玻璃纤维网布	1.10.6.10	耐碱强力 保留率	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	耐碱玻璃纤维网布	1.10.6.11	耐碱性	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	耐碱玻璃纤维网布	1.10.6.12	耐碱性/耐碱强力 保留率	玻璃纤维网布耐碱性试验方法 氢氧化钠溶液浸泡法 GB/T20102-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	耐碱玻璃纤维网布	1.10.6.13	耐碱性/耐碱强力 保留率	增强用玻璃纤维网布 第 2 部分：聚合物基外墙外保温用玻璃纤维网布 JC 561.2-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	耐碱玻璃纤维网布	1.10.6.14	耐碱断裂强力	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	耐碱玻璃纤维网布	1.10.6.15	耐碱断裂强力保留率（快速法）	外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	耐碱玻璃纤维网布	1.10.6.16	耐碱断裂强力保留率（快速法）	挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	耐碱玻璃纤维网布	1.10.6.17	耐碱断裂强力及耐碱断裂强力保留率	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	耐碱玻璃纤维网布	1.10.6.18	耐碱断裂强力（快速法）	外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	耐碱玻璃纤维网布	1.10.6.19	耐碱断裂强力（快速法）	挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.1	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.2	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.3	含泥量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.4	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.5	针、片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.6	压碎值	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.7	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024	只做烘干法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.8	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.9	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.10	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.11	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.12	压碎指标	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.13	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.14	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.15	含水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.16	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.17	含泥量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.18	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.19	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.20	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.21	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.22	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.23	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.24	堆积密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.25	岩石抗压强度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.26	岩石抗压强度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.27	抗压强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.28	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.29	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.30	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.31	泥块含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.32	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.33	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.34	表观密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.35	表观密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.36	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.37	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.38	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.39	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.40	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.41	颗粒级配	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.1	烘箱试验	埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管 CJ/T 329-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.2	尺寸	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.3	不圆度/圆度/弯曲度	硬质塑料管材弯曲度测量方法 QB/T 2803-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.4	环柔性	埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管 CJ/T 329-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.5	尺寸	给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管 CJ/T 123-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.6	不圆度/圆度/弯曲度	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.7	冲击性能	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.8	冲击性能	埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管 CJ/T 329-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.9	冲击性能	埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 CJ/T225-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.10	冲击性能	给水涂塑复合钢管 CJ/T120-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.11	冲击性能	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.12	初始环刚度	玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.13	初始环刚度	纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.14	压扁试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.15	坠落试验	硬聚氯乙烯 PVC-U 管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.16	密度、表观密度	塑料　非泡沫塑料密度的测定　第 1 部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法　GB 1033.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.17	尺寸	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.18	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.19	尺寸	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）压力管道系统 第 1 部分：管材 GB/T 20207.1-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.20	尺寸	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）压力管道系统 第 2 部分：管件 GB/T 20207.2-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.21	尺寸	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 13663.2-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.22	尺寸	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 13663.3-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.23	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008	不做法兰、法兰盘、活套法兰	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.24	尺寸	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管材 GB/T 33608-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.25	尺寸	建筑排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材及管件 CJ/T 250-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.26	尺寸	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.27	尺寸	冷热水用聚丙烯管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 18742.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.28	尺寸	冷热水用聚丙烯管道系统第 2 部分:管材 GB/T 18742.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.29	尺寸	玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.30	尺寸	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统　第 2 部分：加筋管材　GB/T 18477.2-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.31	尺寸	埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管　CJ/T225-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.32	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分 聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.33	尺寸	埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管 CJ/T 329-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.34	尺寸	不锈钢卡压式管件组件 第 2 部分：连接用薄壁不锈钢管 GB/T 19228.2-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.35	尺寸	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统　第 1 部分：双壁波纹管材　GB/T 18477.1-2007	不做法兰、法兰盘、活套法兰	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.36	屈服强度/拉伸强度/缝的拉伸强度	埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管　CJ/T225-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.37	巴氏硬度	增强塑料巴柯尔硬度试验方法 GB/T 3854-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.38	弯曲试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.39	弯曲试验	金属材料 管 弯曲试验方法 GB/T 244-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.40	扁平性能	无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 20221-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.41	扁平试验	排水用芯层发泡硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 16800-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.42	扁平试验/压扁试验/受压开裂稳定性	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.43	扁平试验/压扁试验/受压开裂稳定性	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.44	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.45	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 2 部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和高抗		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								冲聚氯乙烯（PVC-HI）管材 GB/T 8804.2-2003		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.46	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.47	拉伸强度/缝的拉伸强度	埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管 CJ/T 329-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.48	拉伸强度/缝的拉伸强度	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.49	断裂伸长率	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.50	断裂伸长率	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 2 部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和高抗冲聚氯乙烯（PVC-HI）管材 GB/T 8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.51	断裂伸长率	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.52	液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法 GB/T 6111-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.53	烘箱试验	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第2部分：加筋管材 GB/T 18477.2-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.54	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.55	烘箱试验	埋地排水用热聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统　第1部分：双壁波纹管材　GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.56	烘箱试验	埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管　CJ/T225-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.57	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分 聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.58	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）、丙烯晴-丁二烯-苯乙烯三元共聚物（ABS）和丙烯晴-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物（ASA）管件热烘箱试验方法 GB/T8803-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.59	烘箱试验	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.60	烘箱试验	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.61	熔接或焊接连接的拉伸强度	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.62	环刚度	埋地排水用钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 CJ/T 225-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.63	环刚度	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第 1 部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.64	环刚度	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统第 2 部分加筋管材 GB/T 18477.2-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.65	环刚度	热塑性塑料管材　环刚度的测定 GB/T9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.66	环柔性	非开挖铺设用高密度聚乙烯排水管　CJ/T 358-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.10	工程材料-建设工程	1.10.8	流体输送用管	1.10.8.6	环柔性	塑料管道系统--热塑性塑料管--环挠性的		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料		材管件	7		测定 ISO 13968:2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.68	环柔性	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第 1 部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.69	环柔性	热塑性塑料管材　环刚度的测定 GB/T9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.70	环柔性	埋地用聚乙烯（PE）结构壁 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.71	环柔性	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.72	环柔性	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.73	环柔性	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统第 2 部分加筋管材 GB/T 18477.2-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.74	电热熔带焊接连接的拉伸强度	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.75	纵向回缩率/纵向尺寸收缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.76	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定　GB/T8802-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.77	维卡软化温度	热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定 GB/T 1633-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.78	缝的拉伸强度	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.79	落锤冲击	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 10002.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.80	落锤冲击	无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 20221-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.81	落锤冲击试验/冲击强度/冲击性能	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T14152-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.82	规格尺寸	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.83	镀锌层均匀性	低压流体输送用镀锌焊接钢管　GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.84	镀锌层重量	低压流体输送用镀锌焊接钢管　GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.85	镀锌层附着力	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	保温棉及其制品	1.10.9.1	压缩强度	建筑用岩棉绝热制品 GB/T 19686-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	保温棉及其制品	1.10.9.2	压缩性能	建筑用绝热制品 压缩性能的测定 GB/T 13480-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	保温棉及其制品	1.10.9.3	吸水性/体积吸水率/吸水率	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	保温棉及其制品	1.10.9.4	密度	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	保温棉及其制品	1.10.9.5	尺寸	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	保温棉及其制品	1.10.9.6	短期吸水量	建筑用绝热制品 部分浸入法测定短期吸水量 GB/T 30805-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	塑料排水板	1.10.10.1	单位面积质量	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	塑料排水板	1.10.10.2	低温柔性	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	塑料排水板	1.10.10.3	低温柔性	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	塑料排水板	1.10.10.4	凹凸高度	塑料防护排水板 JC/T2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	塑料排水板	1.10.10.5	凹凸高度	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	塑料排水板	1.10.10.6	单位面积质量	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	塑料排水板	1.10.10.7	压缩率为 10%内的最大强度	塑料 压缩性能的测定 GB/T 1041-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	塑料排水板	1.10.10.8	压缩率为 10%内的最大强度/压缩率为 20%内的最大强度/极限压缩现象	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	塑料排水板	1.10.10.9	压缩率为 10%内的最大强度/压缩率为 20%内的最大强度/极限压缩现象	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	塑料排水板	1.10.10.10	压缩率为 20%时最大强度/极限压缩现象	塑料 压缩性能的测定 GB/T 1041-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	塑料排水板	1.10.10.11	外观	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	塑料排水板	1.10.10.12	尺寸	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	塑料排水板	1.10.10.13	尺寸	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	塑料排水板	1.10.10.14	延伸率/断裂伸长率	建筑防水卷材试验方法第 9 部分：高分子防水卷材　拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	塑料排水板	1.10.10.15	撕裂性能	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	塑料排水板	1.10.10.16	撕裂性能	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	塑料排水板	1.10.10.17	最大拉力/伸长率 10%时拉力	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	塑料排水板	1.10.10.18	最大拉力/伸长率 10%时拉力	建筑防水卷材试验方法第 9 部分：高分子防水卷材　拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	塑料排水板	1.10.10.19	最大拉力/伸长率 10%时拉力	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	塑料排水板	1.10.10.20	热老化	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	塑料排水板	1.10.10.21	热老化	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	电线槽及配件	1.10.11.1	尺寸	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	电线槽及配件	1.10.11.2	镀（涂）层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	电线槽及配件	1.10.11.3	镀（涂）层附着力	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	电线槽及配件	1.10.11.4	镀（涂）层附着力	漆膜划圈试验 GB/T1720-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	电线槽及配件	1.10.11.5	镀锌层均匀性	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.1	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.2	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.3	细度	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.4	耐热处理后的拉伸粘结强度	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.5	胶砂减水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.6	透水压力比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.7	限制膨胀率	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.8	限制膨胀率	混凝土外加剂应用技术规范 GB 50119-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.9	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做重量法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.10	固体含量/含固量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做干燥法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.11	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做精密密度计法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.12	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做电位滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.13	含水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做干燥法	维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.14	pH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.15	减水率	通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.16	减水率	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.17	凝结时间/凝结时间差	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.18	凝结时间/凝结时间差	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.19	压力泌水率/压力泌水率比	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.20	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.21	含气量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.22	坍落度/1h 坍落度保留值/坍落度 1h 经时变化量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.23	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.24	总碱量/碱含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.25	抗压强度/抗压强度比	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.26	抗压强度/抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.27	抗折强度	《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.28	拉伸粘结强度	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.29	拉伸粘结强度/拉伸粘结强度比	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.30	收缩率/收缩率比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.31	水泥净浆流动度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.32	泌水率/泌水率比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.33	浸水处理后的拉伸粘结强度	《混凝土界面处理剂》JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.34	湿基面粘结强度	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.35	砂浆抗渗性能	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.36	竖向膨胀率	混凝土外加剂应用技术规范 GB 50119-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	嵌缝密封材料	1.10.13.1	体积膨胀倍率	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	嵌缝密封材料	1.10.13.2	吸水膨胀倍率/体积变化（耐水）	硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法 GB/T 1690-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	嵌缝密封材料	1.10.13.3	密封胶条与硅酮结构胶、硅酮密封胶相容性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	嵌缝密封材料	1.10.13.4	拉伸强度/拉断强度/拉伸断裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	嵌缝密封材料	1.10.13.5	拉断伸长率/拉伸断裂伸长率/断裂伸长率	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	嵌缝密封材料	1.10.13.6	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	嵌缝密封材料	1.10.13.7	硬度/硬度变化	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	嵌缝密封材料	1.10.13.8	耐水性	膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.14	混凝土用水	1.10.14.1	碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做火焰光度法	维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.14	混凝土用水	1.10.14.2	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 重量法 GB/T11899-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.14	混凝土用水	1.10.14.3	pH 值	水质 pH 值的测定玻璃电极法 GB/T6920-1986		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.14	混凝土用水	1.10.14.4	不溶物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.14	混凝土用水	1.10.14.5	可溶物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.14	混凝土用水	1.10.14.6	氯离子含量	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.1	0.1%屈服力	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.2	0.2%屈服力	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.3	0.2%屈服力	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.4	实际破断拉力/实测破断拉力/最小破断拉力/初次断丝拉力	钢丝绳 破断拉力测定方法 GB/T 8358-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.5	尺寸	预应力混凝土用钢棒 GB/T 5223.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.6	尺寸偏差	预应力混凝土用螺纹钢筋 GB/T 20065-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.7	屈服力	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.8	屈服力	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.9	屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.10	弯曲	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.11	弯曲	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.12	弹性模量	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.13	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.14	抗拉强度	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.15	整根钢绞线最大力	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.16	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.17	断后伸长率	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.18	最大力	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.19	最大力	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.20	最大力总伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.21	最大力总伸长率	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.22	最大力总延伸率 Agt	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.23	最大力/整根钢绞线最大力	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.24	破断拉力	钢丝绳通用技术条件 GB/T 20118-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.25	规定非比例延伸力	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.26	重量	预应力混凝土用钢棒 GB/T 5223.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.27	重量偏差	预应力混凝土用螺纹钢筋 GB/T 20065-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	材料放射性	1.10.16.1	内照射指数	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	材料放射性	1.10.16.2	外照射指数	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.1	吸水率	泡沫混凝土 JG/T 266-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.2	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.3	抗压强度	泡沫混凝土 JG/T 266-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.4	干密度	泡沫混凝土 JG/T 266-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.5	吸水率	泡沫混凝土制品性能试验方法 JC/T 2357-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.6	氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013	不做快速法	维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.7	碱含量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017	只做火焰光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.8	体积吸水率	屋面保温隔热用泡沫混凝土 JC/T 2125-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.9	体积密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.10	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.11	劈裂抗拉强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.12	压力泌水	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.13	圆柱体试件抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.14	坍落度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.15	坍落度经时损失	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.16	干密度	屋面保温隔热用泡沫混凝土 JC/T 2125-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.17	干表观密度	泡沫混凝土制品性能试验方法 JC/T 2357-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.18	总碱含量	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.19	扩展度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.20	扩展度经时损失	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.21	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.22	抗压强度	屋面保温隔热用泡沫混凝土 JC/T 2125-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.23	抗压强度	泡沫混凝土制品性能试验方法 JC/T 2357-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.24	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.25	氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.26	氯离子含量	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.27	氯离子含量（取样法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.28	泌水	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.29	混凝土配合比	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.30	碱含量（取样法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.31	维勃稠度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.32	芯样抗压强度	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.33	芯样抗压强度	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.34	表观密度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.35	轴心抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.36	钢筋在砂浆中的阳极极化	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	铜材	1.10.18.1	屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	铜材	1.10.18.2	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	铜材	1.10.18.3	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	铜材	1.10.18.4	非比例延伸强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	电工套管及配件	1.10.19.1	尺寸	电气导管 电气安装用导管的外径和导管与配件的螺纹 GB/T 17194-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	电工套管及配件	1.10.19.2	自熄时间	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	电工套管及配件	1.10.19.3	冲击性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	电工套管及配件	1.10.19.4	冲击性能	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	电工套管及配件	1.10.19.5	压力试验	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	电工套管及配件	1.10.19.6	壁厚均匀度	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	电工套管及配件	1.10.19.7	尺寸	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	电工套管及配件	1.10.19.8	尺寸	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	电工套管及配件	1.10.19.9	屏蔽接地试验	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	电工套管及配件	1.10.19.10	弯扁（折）性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	电工套管及配件	1.10.19.11	弯曲性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	电工套管及配件	1.10.19.12	弯曲性能	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	电工套管及配件	1.10.19.13	抗压性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	电工套管及配件	1.10.19.14	氧指数	塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	电工套管及配件	1.10.19.15	电气性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	电工套管及配件	1.10.19.16	绝缘强度	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	电工套管及配件	1.10.19.17	绝缘强度	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	电工套管及配件	1.10.19.18	绝缘电阻	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	电工套管及配件	1.10.19.19	绝缘电阻	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	电工套管及配件	1.10.19.20	耐热性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	电工套管及配件	1.10.19.21	耐热性能	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	电工套管及配件	1.10.19.22	跌落性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.1	竖向膨胀率	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.2	流动度	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.3	泌水率	普通混凝土拌合物性能试验方法 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.4	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.5	竖向膨胀率	混凝土外加剂应用技术规范 GB/T 50119-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.6	截锥流动度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.7	抗压强度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.8	抗压强度	混凝土结构工程施工及验收规范 GB 50204-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.9	抗压强度	《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.10	抗折强度	《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.11	抗渗压力	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.12	最大集料粒径	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.13	流动度	铁路后张法预应力混凝土管道压浆技术条件　GB/T 3192-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.14	流动度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.15	流动度	混凝土外加剂应用技术规范 GB 50119-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.16	流动度（倒锥法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.17	流锥流动度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.18	竖向膨胀率	水泥基灌浆材料应用技术规范　GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.19	粒径	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.20	细度	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.1	照度测量	投光照明灯具光度测试 GB/T 7002-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.2	相关色温	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.3	亮度测量	投光照明灯具光度测试 GB/T 7002-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.4	光效	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.5	光效/初始光效/灯具效能	LED 筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.6	光效/初始光效/灯具效能	反射型自镇流 LED 灯性能测试方法 GB/T 29295-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.7	光效/初始光效/灯具效能	嵌入式 LED 灯具性能要求 GB/T 30413-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.8	光效/初始光效/灯具效能	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.9	光效/初始光效/灯具效能	普通照明用非定向自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.10	光效/初始光效/灯具效能	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.11	光通量	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.12	光通量	投光照明灯具光度测试 GB/T 7002-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.13	光通量	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.14	光通量	光通量的测量方法试 GB/T 26178-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.15	光通量	双端荧光灯性能要求 GB/T 10682-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.16	光通量	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T 9468-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.17	光通量	白炽灯泡光电参数的测量方法 GB/T 15043-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.18	光通量	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.19	功率	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.20	功率	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.21	功率	双端荧光灯性能要求 GB/T 10682-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.22	功率	反射型自镇流 LED 灯性能测试方法 GB/T 29295-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.23	功率	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.24	功率因数	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.25	功率因数	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.26	显色指数	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.27	显色指数	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.28	显色指数	双端荧光灯性能要求 GB/T 10682-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.29	显色指数	嵌入式 LED 灯具性能要求 GB/T 30413-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.30	显色指数	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.31	灯具的光输出比（LOR）/光通输出比（灯具）（LOR）/灯具效率	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T 9468-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.32	灯具的光输出比（LOR）/光通输出比（灯具）（LOR）/灯具效率	灯具的光度测试和分布光度学 GB/T 22907-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.33	相关色温	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.34	相关色温	双端荧光灯性能要求 GB/T 10682-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.35	相关色温	嵌入式 LED 灯具性能要求 GB/T 30413-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.36	相关色温	白炽灯泡光电参数的测量方法 GB/T 15043-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.37	相关色温	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.38	能效等级	管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 性能要求 GB/T 15144-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.39	色品坐标/色容差 SCDM	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.40	色品坐标/色容差 SCDM	双端荧光灯性能要求 GB/T 10682-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.41	色品坐标/色容差 SCDM	照明光源颜色的测量方法 GB/T 7922-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.42	色品坐标/色容差 SCDM	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.43	色品坐标/色容差 SCDM	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.44	谐波电流	电磁兼容 限值 第 1 部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A） GB 17625.1-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.45	谐波电流	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	建筑用龙骨	1.10.22.1	尺寸	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	建筑用龙骨	1.10.22.2	双面镀锌层厚度	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	建筑用龙骨	1.10.22.3	双面镀锌量	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	建筑用龙骨	1.10.22.4	双面镀锌量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	建筑用龙骨	1.10.22.5	吊顶静载试验	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	建筑用龙骨	1.10.22.6	墙体抗冲击试验	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	建筑用龙骨	1.10.22.7	墙体静载试验	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	建筑用龙骨	1.10.22.8	镀锌层厚度/涂镀层厚度	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	建筑用龙骨	1.10.22.9	龙骨静载试验	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	建筑用密封胶	1.10.23.1	污染性	石材用建筑密封胶 GB/T 23261-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	建筑用密封胶	1.10.23.2	-20℃拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	建筑用密封胶	1.10.23.3	23℃拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	建筑用密封胶	1.10.23.4	外观	硅酮和改性硅酮建筑密封胶 GB/T 14683-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	建筑用密封胶	1.10.23.5	定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 10 部分：定伸粘结性的测定 GB/T 13477.10-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	建筑用密封胶	1.10.23.6	密度	建筑密封材料试验方法 第 2 部分：密度的测定 GB/T 13477.2-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	建筑用密封胶	1.10.23.7	弹性恢复率	建筑密封材料试验方法 第 17 部分：弹性恢复率的测定 GB/T 13477.17-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	建筑用密封胶	1.10.23.8	拉伸摸量	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	建筑用密封胶	1.10.23.9	挤出性	建筑密封材料试验方法 第 3 部分：使用标准器具测定密封材料挤出性的方法 GB/T 13477.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	建筑用密封胶	1.10.23.10	适用期	建筑密封材料试验方法 第 3 部分：使用标准器具测定密封材料挤出性的方法 GB/T 13477.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	建筑结构加固用碳纤维片材	1.10.24.1	伸长率	定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法 GB/T 3354-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	建筑结构加固用碳纤维片材	1.10.24.2	单位面积质量	增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积质量的测定 GB/T 9914.3-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	建筑结构加固用碳纤维片材	1.10.24.3	受拉弹性模量	定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法 GB/T 3354-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	建筑结构加固用碳纤维片材	1.10.24.4	抗拉强度	定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法 GB/T 3354-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.1	导体直流电阻	电缆的导体 GB/T3956-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.2	不延燃试验	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 11 部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置 GB/T 18380.11-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.3	导体截面积	《裸电线试验方法 第 2 部分：尺寸测量》GB /T4909.2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.4	导体检查（导体尺寸、导体种类）	裸电线试验方法 第 2 部分：尺寸测量 GB/T 4909.2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.5	导体电阻	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.6	导体电阻	额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.7	导体电阻	额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV(Um=7.2kV)到		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								30kV(Um=36kV)电缆 GB/T 12706.2-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.8	导体直流电阻	电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验 GB/T3048.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.9	导体直流电阻/导体电阻	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.10	导体直流电阻/导体电阻	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.11	标志	额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第1部分：一般规定 JB/T 10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.12	标志	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.13	标志	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.14	标志	GB/T 6995.3-2008 电线电缆识别标志方法 第3部分：电线电缆识别标志		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.10	工程材料-建设工程	1.10.25	电线电缆	1.10.25.	标志	电线电缆识别标志方法 第1部分：一般规		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			15		定 GB/T 6995.1-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.16	电压试验	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.17	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第 8 部分：交流电压试验 GB/T3048.8-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.18	电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.19	电压试验	额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.20	电压试验	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.21	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.22	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.23	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.24	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.25	结构尺寸检查（厚度测量，外径尺寸测量）	额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.26	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.27	绝缘电阻	额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.28	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.10	工程材料-建设工程	1.10.25	电线电缆	1.10.25.	绝缘电阻	电线电缆电性能试验方法 第 5 部分：绝缘		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			29		电阻试验 GB/T 3048.5-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.30	老化前机械性能（抗张强度、断裂伸长率）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.31	老化后机械性能（抗张强度、断裂伸长率）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 12 部分：通用试验方法热老化试验方法 GB/T 2951.12-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.32	耐擦性	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.1	有效孔径	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.2	网眼尺寸	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.3	梯形撕裂试验	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.4	梯形撕破强力	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.5	CBR 顶破强力	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.6	刺破试验	土工布及其有关产品 刺破强力的测定 GB/T 19978-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.7	刺破试验	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.8	刺破试验	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.9	单位面积质量	土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法 GB/T 13762-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.10	单位面积质量	增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积质量的测定 GB/T 9914.3-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.11	厚度	土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第 1 部分：单层产品 GB/T 13761.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.12	厚度	土工布 多层产品中单层厚度的测定 GB/T 17598-1998		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.13	厚度	增强材料 机织物试验方法 第 1 部分：厚度的测定 GB/T 7689.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.14	土工膜拉伸性能	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分:总则 GB/T 1040.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.15	撕破强力	土工合成材料　梯形法撕破强力的测定 GB/T 13763-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.16	断裂伸长率	玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.17	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法 GB/T 16989-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.18	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.19	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法 GB/T 3923.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.10	工程材料-建设工程	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.	断裂伸长率/标准强度对应伸长	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			20	率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	15788-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.21	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.22	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.23	断裂伸长率/标称伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.24	断裂强力	玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.25	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸	土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法 GB/T 16989-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.26	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法 GB/T 3923.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.27	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测						伸			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.28	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.29	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.30	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.31	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.32	网孔尺寸	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.33	网眼目数	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.34	顶破强力	合成材料　静态顶破试验（CBR 法）GB/T 14800-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.10	工程材料-建设工程	1.10.27	钢材钢筋及焊	1.10.27.	尺寸	优质碳素结构钢 GB/T 699-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料		接接头	1				
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.2	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.3	尺寸偏差	预应力混凝土用螺纹钢筋 GB/T 20065-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.4	屈强比(ReH/Rm)	建筑结构用钢板 GB/T 19879-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.5	弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.6	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.7	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.8	Z 向断面收缩率/Z 向钢厚度方向断面收缩率	厚度方向性能钢板 GB/T 5313-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.9	上屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.10	下屈服强度	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.11	下屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.12	冲击试验	金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 GB/T 2650-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.13	冲击试验	金属材料夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020	仅做能量损耗	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.14	尺寸	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.15	尺寸	结构用冷弯空心型钢 GB/T 6728-2017	只做外径和壁厚	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.16	尺寸	不锈钢热轧钢板和钢带 GB/T 4237-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.17	尺寸	低合金高强度结构钢 GB/T 1591-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.18	尺寸	不锈钢冷轧钢板和钢带 GB/T 3280-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.19	尺寸	碳素结构钢 GB/T700-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.20	尺寸	碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带 GB/T 3274-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.21	尺寸偏差	低碳钢热轧圆盘条 GB/T 701-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.22	尺寸及外形允许偏差	连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带 GB/T 2518-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.23	屈服强度	钢筋焊接网混凝土结构技术规程 JGJ 114-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.24	屈服强度/上屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.25	屈服强度/下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.26	屈服强度/下屈服强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.27	弯曲试验	钢筋焊接网混凝土结构技术规程 JGJ 114-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.28	弯曲试验	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.29	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.30	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.31	弯曲试验	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.32	抗剪力	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.33	抗剪力试验	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.34	抗拉强度	钢筋焊接网混凝土结构技术规程 JGJ 114-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.35	抗拉强度	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.36	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.37	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.38	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.39	抗拉强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.40	抗拉强度/拉伸试验	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.41	断后伸长率	钢筋焊接网混凝土结构技术规程 JGJ 114-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.42	断后伸长率	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.43	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.44	断后伸长率	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.45	断后伸长率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.46	断后伸长率/拉伸试验	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.47	断面收缩率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.48	最大力下总伸长率	预应力混凝土用螺纹钢筋 GB/T 20065-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.49	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.50	最大力总延伸率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.51	最大力总延伸率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.52	最大力总延伸率/拉伸试验	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.53	覆盖层厚度/镀层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.54	规定塑性延伸强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.55	规定塑性延伸强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.56	规定非比例延伸强度	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.57	重量偏差	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.58	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.59	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.60	重量偏差	预应力混凝土用螺纹钢筋 GB/T 20065-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.61	镀层厚度	金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法 GB/T 13912-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.62	镀锌层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法　GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.63	镀锌层质量/镀层重量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.64	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.65	弯曲	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.66	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.67	尺寸	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.68	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.69	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.70	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.71	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.72	规定塑性延伸强度	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.73	弯曲	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.74	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.75	规定塑性延伸强度	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.76	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.77	超强比（ROeL/ReL）	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.78	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.79	强屈比（ROm/ROeL）	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.80	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.81	尺寸	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.82	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.1	焊接性能	电弧螺柱焊用圆柱头焊钉 GB/T 10433-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.2	保证载荷	紧固件机械性能螺母 GB/T 3098.2-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.3	保证载荷	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.4	保证载荷	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.5	保证载荷	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.6	冲击试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.7	头部坚固性试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.8	头部弱的螺栓和螺钉拉力试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.9	实物的抗拉强度 Rmf（拉力试验）	紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.10	实物规定塑性延伸率为 0.2%时的应力 Rpf（拉力试验）	紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.11	屈服强度/下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.12	弯曲	电弧螺柱焊用圆柱头焊钉 GB/T 10433-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.13	抗拉强度	紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.14	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.15	抗滑移系数	《钢板栓接面抗滑移系数的测定》GB/T 34478-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.16	拉力	电弧螺柱焊用圆柱头焊钉 GB/T 10433-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.17	拉力试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.18	拉力载荷试验	钢网架螺栓球节点用高强度螺栓 GB/T 16939-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.19	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.20	断后伸长量 A（拉力试验）	紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.21	断面收缩率/断后收缩率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.22	机械加工试件拉力试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.23	极限拉力荷载	紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.24	楔负载试验	紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.25	楔负载试验	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.26	楔负载试验	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.27	楔负载试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.28	硬度试验	紧固件机械性能 螺母 GB/T 3098.2-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.29	硬度试验	紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.30	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.31	腰杆状紧固件拉力试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.32	节点抗压极限承载力	钢网架焊接空心球节 JG/T 11-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.33	节点抗拉极限承载力	钢网架焊接空心球节 JG/T 11-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.34	节点拉力载荷	钢网架螺栓球节点 JG/T 10-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.35	规定塑性延伸强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.36	连接副扭矩系数	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.37	连接副摩擦面抗滑移系数	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.38	连接副紧固轴力	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.39	连接副预拉力	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.40	锚栓抗拉承载力标准值	外墙保温用锚栓 JG/T 366-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.41	镀层局部厚度	紧固件 热浸镀锌层 GB/T 5267.3-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.42	镀层局部厚度/涂层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.29	玻璃	1.10.29.1	尺寸偏差	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.29	玻璃	1.10.29.2	中空玻璃密封性能	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.29	玻璃	1.10.29.3	抗冲击性	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.29	玻璃	1.10.29.4	霰弹袋冲击性能	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.1	砂浆配合比设计	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.2	拉伸粘结强度（浸水）	陶瓷墙地砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.3	拉伸粘结强度（浸水处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.4	不透水性	聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.5	不透水性	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.6	保水性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.7	凝结时间	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.8	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、 安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.9	分层度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.10	初始流动度	建筑用找平砂浆 JC/T 2326-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.11	压力泌水率	预拌砂浆 GB/T 25181-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.12	压折比	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.13	压折比	无机轻集料砂浆保温系统技术标准 JGJ/T253-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.14	压折比	挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.15	压折比	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.16	可操作时间	建筑用找平砂浆 JC/T 2326-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.17	吸水率	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.18	堆积密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.19	密度	干混砂浆物理性能试验方法 GB/T 29756-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.20	密度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.21	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.22	干密度	无机轻集料砂浆保温系统技术标准 JGJ/T253-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.23	干密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.24	干密度	膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.25	干燥时间	建筑防水涂料试验方法 GB/T16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.26	干表观密度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.27	抗压强度	无机轻集料砂浆保温系统技术标准 JGJ/T253-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.28	抗压强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.29	抗压强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.30	抗压强度	干混砂浆物理性能试验方法 GB/T 29756-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.31	抗压强度	聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.32	抗压强度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.33	抗压强度	地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.34	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.35	抗压强度	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.36	抗折强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.37	抗折强度	干混砂浆物理性能试验方法 GB/T 29756-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.38	抗折强度	聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.39	抗折强度	地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.40	抗折强度	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.41	抗拉强度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.42	抗渗压力	《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.43	抗渗性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.44	拉伸强度（无处理）	聚合物防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.45	拉伸粘结强度	挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.46	拉伸粘结强度	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.47	拉伸粘结强度	外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆 JC/T 993-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.48	拉伸粘结强度	干混砂浆物理性能试验方法 GB/T 29756-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.49	拉伸粘结强度	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.50	拉伸粘结强度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.51	拉伸粘结强度	地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.52	拉伸粘结强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.53	拉伸粘结强度（与蒸压加气混凝土粘结）	蒸压加气混凝土墙体专用砂浆 JC/T 890-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.54	拉伸粘结强度（原强度）	陶瓷墙地砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.55	拉伸粘结强度（晾置时间，20min）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.56	拉伸粘结强度（未处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.57	拉伸粘结强度（热处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.58	拉伸黏结强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.59	收缩	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.60	浸水后拉伸粘结强度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.61	涂层抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.62	砂浆配合比设计	砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T 98-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.63	硬化砂浆收缩性	干混砂浆物理性能试验方法 GB/T 29756-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.64	稠度	干混砂浆物理性能试验方法 GB/T 29756-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.65	稠度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.66	稠度损失率	预拌砂浆 GB/T 25181-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.67	粘结强度	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.68	粘结强度（无处理）	聚合物防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.69	粘结强度（浸水处理）	聚合物防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.70	表观密度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.71	试件抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.72	透水压力比	砂浆、混凝土防水剂 JC 474-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	公路工程岩石	1.10.31.1	抗压强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.1	压缩强度	硬质泡沫塑料 压缩性能的测定 GB/T 8813-2020	只做方法 A-利用 横梁位移来测定压缩性能	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.2	可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.3	吸水率	硬质泡沫塑料吸水率的测定 GB/T 8810-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.4	垂直于板面方向的抗拉强度	外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.5	垂直于板面方向的抗拉强度	挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.6	垂直于板面方向的抗拉强度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.7	尺寸	泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定 GB/T 6342-1996		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.8	抗拉强度	外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.9	氧指数	塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.10	热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板 GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.11	真空体积吸水率	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.12	表观密度	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.13	表观密度	泡沫塑料与橡胶 表观密度的测定 GB/T 6343-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.1	砷	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.10	工程材料-建设工程	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.	砷含量	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			2		花放电原子发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.3	硅	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.4	硅	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.5	硅	钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法 GB/T 223.5-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.6	硫	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.7	硫	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.8	硫	钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）GB/T20123-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.9	硼	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.10	硼	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.11	碳	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.12	碳	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.13	碳	钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）GB/T20123-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.14	磷	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.15	磷	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.16	磷	钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法 GB/T 223.59-2008	仅做铋磷钼蓝分光光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.17	钒	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.18	钒	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.19	钒	钢铁及合金化学分析方法 硫酸亚铁铵滴定法测定钒含量 GB/T 223.13-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.20	钛	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.21	钛	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.22	钨	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.23	钨	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.24	钴	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.25	钴含量	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.26	钼	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.27	钼	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.28	钼	钢铁及合金 钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法 GB/T 223.26-2008	只做硫氰酸盐直接光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.29	钼	钢铁及合金化学分析方法 α-安息香肟重量法测定钼量 GB 223.28-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.30	铅	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.31	铅	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.32	铌	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.33	铌	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.34	铜	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.35	铜	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.36	铝	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.37	铝	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.38	铬	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.39	铬	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.40	铬	钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法 GB/T 223.11-2008	只做可视滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.41	锆含量	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.42	锆含量	不锈钢光电发射光谱分析方法 GB 11170-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.43	锡	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.44	锡含量	《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原始发射光谱法(常规法)》GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.45	锰	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.46	锰	钢铁及合金 锰含量的测定 高碘酸钠（钾）分光光度法 GB/T 223.63-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.47	锰	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.48	锰	钢铁及合金 锰含量的测定 电位滴定或可视滴定法 GB/T 223.4-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.49	镍	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.50	镍	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.51	镍	钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法 GB/T 223.23-2008	只做丁二酮肟直接光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.52	镍	钢铁及合金化学分析方法 丁二酮肟重量法测定镍量 GB/T 223.25-1994		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.53	硅	钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量 GB/T 223.60-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.34	无机结合料稳定材料	1.10.34.1	击实试验	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.34	无机结合料稳定材料	1.10.34.2	含水量试验	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.34	无机结合料稳定材料	1.10.34.3	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.34	无机结合料稳定材料	1.10.34.4	水泥或石灰剂量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.34	无机结合料稳定材料	1.10.34.5	配合比设计	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.35	建筑防护栏杆	1.10.35.1	抗垂直荷载性能	建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342－2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.35	建筑防护栏杆	1.10.35.2	抗水平荷载性能	建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342－2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.35	建筑防护栏杆	1.10.35.3	抗硬重物撞击性能	建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342－2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.35	建筑防护栏杆	1.10.35.4	抗软重物撞击性能	建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342－2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	建筑保温系统	1.10.36.1	压折比	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	建筑保温系统	1.10.36.2	拉伸粘结强度	《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	建筑保温系统	1.10.36.3	拉伸粘结强度	外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆 JC/T 993- 2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	建筑保温系统	1.10.36.4	拉伸粘结强度（原强度）	外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	建筑保温系统	1.10.36.5	拉伸粘结强度（耐水强度）	外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.1	渗油性	GB/T 35467-2017 湿铺防水卷材		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.2	持粘性	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.3	PY 卷材撕裂力	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.4	持粘性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.5	PY 类卷材最大拉力	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.6	不透水性	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.7	不透水性/渗水	建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性 GB/T 328.10-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.8	低温弯折性	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.9	低温弯折性	建筑防水卷材试验方法 第 15 部分：高分子防水卷材低温弯折性 GB/T 328.15-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.10	低温弯折性（热老化）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.11	低温柔性	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.12	低温柔性/低温柔度/柔度/低温柔性	建筑防水卷材试验方法 第 14 部分：沥青防水卷材 低温柔性 GB/T 328.14-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.13	低温柔性（热老化）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.14	低温柔性（热老化）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.15	低温柔性（热老化）	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.16	低温柔性（热老化）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.17	剥离强度（卷材与卷材）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.18	剥离强度（卷材与铝板）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.19	剥离强度（卷材与铝板）（热老化）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.20	单位面积质量	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.21	单位面积质量	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.22	单位面积质量	弹性体改性沥青防水卷材　GB 18242-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.23	单位面积质量	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.24	单位面积质量	建筑防水卷材试验方法 第 5 部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.25	单位面积质量	建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.26	卷材下表面沥青涂盖层厚度	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.27	卷材与卷材的剥离强度（无处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.28	压缩性能/异型片抗压强度	塑料压缩性能的测定 GB/T 1041-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.29	厚度	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.30	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.31	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第 5 部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.32	可溶物含量/浸涂材料总量	建筑防水卷材试验方法 第 26 部分：沥青防水卷材 可溶物含量（浸涂材料含量） GB/T 328.26-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.33	尺寸变化率	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.34	尺寸变化率	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.35	尺寸变化率（热老化）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.36	尺寸稳定性/加热伸缩量/热处理尺寸变化率/尺寸稳定性/尺寸变化率（热老化）/尺寸变化（热稳定性）	建筑防水卷材试验方法 第 13 部分：高分子防水卷材尺寸稳定性 GB/T 328.13-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.37	异型片抗压强度	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.38	拉伸应变性能/拉伸性能（无处理）/最大拉力/	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测						拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率	528-2009		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.39	拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 2 部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.40	拉伸强度/拉断伸长率	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.41	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.42	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.43	拉伸性能（热老化）（拉力保持率/伸长率保持率）	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.44	拉伸性能（热老化）（拉力保持率/伸长率保持率）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.45	拉伸性能（热老化）（拉力保持率/延伸率保持率）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.46	拉伸性能（热老化）（拉力保持率/最大拉力时延伸率）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.47	拉断伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第 2 部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.48	接缝剥离强度	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.49	撕裂力	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样） GBT 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.50	撕裂强度/直角撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样） GB/T 529-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.51	撕裂性能/钉杆撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 18 部分：沥青防水卷材 撕裂性能（钉杆法）GB/T 328.18-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.52	渗油性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.53	渗油性	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.54	渗油性	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.55	热稳定性	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.56	热稳定性（尺寸变化率）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.57	热老化	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.58	热老化	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.59	耐热性	《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.60	耐热性/耐热度	建筑防水卷材试验方法 第 11 部分：沥青防水卷材 耐热性 GB/T 328.11-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.61	质量损失（热老化）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.62	面积	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.63	面积/厚度	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.64	面积/厚度	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.65	面积/厚度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.66	尺寸/高度/宽度/平直度/平整度	建筑防水卷材试验方法 第 6 部分：沥青防水卷材 长度、宽度和平直度 GB/T 328.6-2007	只做长度、宽度	维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.38	波纹管	1.10.38.1	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806－2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.38	波纹管	1.10.38.2	抗冲击性	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.38	波纹管	1.10.38.3	拉伸性能	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.38	波纹管	1.10.38.4	环刚度	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647－2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.39	混凝土预制构件	1.10.39.1	保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.39	混凝土预制构件	1.10.39.2	外观质量	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.39	混凝土预制构件	1.10.39.3	尺寸偏差	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.39	混凝土预制构件	1.10.39.4	混凝土抗压强度	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2007		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.39	混凝土预制构件	1.10.39.5	混凝土抗压强度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.39	混凝土预制构件	1.10.39.6	预制构件抗弯性能（承载力检验系数、抗裂检验系数、挠度、裂缝宽度）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.40	轻骨料	1.10.40.1	堆积密度	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.40	轻骨料	1.10.40.2	含泥量	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.40	轻骨料	1.10.40.3	吸水率	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.40	轻骨料	1.10.40.4	泥块含量	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.40	轻骨料	1.10.40.5	空隙率	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.40	轻骨料	1.10.40.6	表观密度	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.40	轻骨料	1.10.40.7	颗粒级配(筛分析)	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.41	金属硬度	1.10.41.1	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.41	金属硬度	1.10.41.2	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.41	金属硬度	1.10.41.3	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.42	公路工程用矿粉	1.10.42.1	亲水系数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.42	公路工程用矿粉	1.10.42.2	加热安定性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.42	公路工程用矿粉	1.10.42.3	塑性指数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.42	公路工程用矿粉	1.10.42.4	密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.42	公路工程用矿粉	1.10.42.5	筛分	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.1	残留变形	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.2	尺寸偏差	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.3	几何尺寸及允许偏差	玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.4	外观质量	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.5	外观质量	球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.6	外观质量	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.7	外观质量	玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.8	外观质量	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.9	外观质量	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.10	外观质量	钢纤维混凝土检查井盖 GB/T 26537-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.11	外观质量	球墨铸铁复合树脂水箅 CJ/T 328-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.12	尺寸	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.13	尺寸	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.14	尺寸	聚合物基复合材料 CJ/T 212-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.15	尺寸	再生树脂复合材料水箅 CJ/T 130-2001		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.16	尺寸偏差	球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.17	尺寸偏差	球墨铸铁复合树脂水箅 CJ/T 328-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.18	尺寸偏差	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.19	尺寸及偏差	钢纤维混凝土水箅盖 JC/T 948-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.20	尺寸测量	塑胶排水盖板 HG/T 4142-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.21	尺寸测量	钢纤维混凝土检查井盖 GB 26537-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.22	承载能力	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.23	承载能力	球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.24	承载能力	球墨铸铁复合树脂水箅 CJ/T 328-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.25	承载能力	玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.26	承载能力	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.27	承载能力	聚合物基复合材料水箅 CJ/T212-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.28	承载能力	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.29	承载能力	钢纤维混凝土水箅盖 JC/T 948-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.30	承载能力	再生树脂复合材料水箅 CJ/T 130-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.31	承载能力	塑胶排水盖板 HG/T 4142-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.32	承载能力	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.33	承载能力	钢纤维混凝土检查井盖 GB 26537-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.34	承载能力	检查井盖 GBT 23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.35	整体承载性能	公路用玻璃纤维增强塑料产品 第 4 部分：非承压通信井盖 GB/T 24721.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.36	残余变形	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.37	残留变形	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T121-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.38	残留变形	球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T327-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.39	残留变形	检查井盖 GB/T23858-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.40	残留变形	球墨铸铁复合树脂水箅 JC/T328-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.41	残留变形	玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T1009-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.42	残留变形	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T211-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.43	残留变形	聚合物基复合材料水箅 CJ/T212-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.44	残留变形	再生树脂复合材料水箅 CJ/T130-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.45	残留变形	塑胶排水盖板 HG/T 4142-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.46	结构尺寸	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.47	结构尺寸	公路用玻璃纤维增强塑料产品 第 4 部分：非承压通信井盖 GB/T 24721.4-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.48	钢箍厚度	钢纤维混凝土检查井盖 GB 26537-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.44	建筑用硅酮结构密封胶	1.10.44.1	与基材的粘结性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.44	建筑用硅酮结构密封胶	1.10.44.2	与附件的相容性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.44	建筑用硅酮结构密封胶	1.10.44.3	外观	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.44	建筑用硅酮结构密封胶	1.10.44.4	适用期	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.1	抗压强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013	不做取芯法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.2	劈裂抗拉强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.3	吸水率	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.4	外观质量	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.5	尺寸偏差	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.6	尺寸允许偏差	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.7	抗压强度	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.8	抗压强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.9	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.10	抗折强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.11	抗折强度	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.12	抗折强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.13	磨坑长度（耐磨性）	无机地面材料耐磨性能试验方法 GB/T 12988-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.14	防滑性能	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.46	沥青	1.10.46.1	旋转薄膜加热试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011	只做质量变化、残留针入度比、残留延度	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.46	沥青	1.10.46.2	软化点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.46	沥青	1.10.46.3	与粗集料的粘附性	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011	只做：水煮法、水浸法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.46	沥青	1.10.46.4	密度与相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.46	沥青	1.10.46.5	延度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.46	沥青	1.10.46.6	弹性恢复试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.46	沥青	1.10.46.7	标准粘度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.46	沥青	1.10.46.8	破乳速度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.46	沥青	1.10.46.9	蒸发残留物	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.46	沥青	1.10.46.10	针入度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.46	沥青	1.10.46.11	针入度指数	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.46	沥青	1.10.46.12	闪点与燃点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.10	工程材料-建设工程	1.10.47	电焊网	1.10.47.	尺寸	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			1				
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.47	电焊网	1.10.47.2	焊点抗拉力	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.47	电焊网	1.10.47.3	硫酸铜试验	镀锌钢丝锌层硫酸铜试验方法 GB/T 2972-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.47	电焊网	1.10.47.4	网孔偏差	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.47	电焊网	1.10.47.5	镀锌层重量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.1	游离氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做乙二醇法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.2	三氧化二铁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 EDTA 直接滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.3	三氧化二铝	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 EDTA 直接滴定法	维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.4	二氧化硅	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做氟硅酸钾容量法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.5	一氧化锰	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做高碘酸钾氧化分光光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.6	三氧化硫	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做硫酸钡重量法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.7	氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做氢氧化钠熔样-EDTA 滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.8	氧化钾和氧化钠（碱含量）	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做火焰光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.9	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做硫氰酸铵容量法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.10	氧化镁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 EDTA 滴定差减法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.11	不溶物	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.12	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.13	含水量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.14	含水量/含水率	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.15	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.16	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.17	强度（快速法）	水泥强度快速检验方法 JC/T738-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.18	强度/胶砂强度（ISO 法）	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.19	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.20	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.21	比表面积	高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.22	活性指数	高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.23	活性指数	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.24	活性指数/抗压强度比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.25	流动度比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.26	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.27	细度	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.28	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.29	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.30	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.31	需水量比	高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.1	不平度	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.2	不透水性	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.3	剪切力	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.4	单位面积质量	保温装饰外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.5	单位面积质量	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.6	单位面积质量	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.7	吊挂力	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.8	吊挂力	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.9	吊挂力	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.10	吊挂力	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.11	含水率	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.12	含水率	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.13	含水率	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.14	直角偏离度	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.15	断裂荷载	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.16	含水率	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.17	含水率	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.18	含水率	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.19	吸水率	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.20	吸水率	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.21	吸水率	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.22	吸水率	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.23	垂直于板面方向的抗拉强度	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.24	复合板单位面积质量	外墙保温复合板通用技术要求 JG/T 480-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.25	外观	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.26	外观质量	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.27	外观质量	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.28	外观质量	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.29	外观质量	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.30	外观质量	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.31	孔间肋厚	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.32	密度	外墙内保温板 JG/T 159-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.33	密度/表观密度	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.34	对角线长度差	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.35	导入系数/热阻	绝热材料稳态热阻及有关物性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.36	尺寸偏差	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.37	尺寸偏差	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.38	尺寸偏差	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.39	尺寸偏差	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.40	尺寸偏差	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.41	尺寸偏差	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.42	尺寸/尺寸偏差	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.43	干燥收缩	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.44	干燥收缩	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.45	干燥收缩/干燥收缩值	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.46	干缩率	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.47	平面度	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.48	抗冲击强度/落球法抗冲击性	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.49	抗冲击性	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.50	抗冲击性	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.51	抗冲击性能	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.52	抗冲击性能	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.53	抗冲击性能	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.54	抗冻性	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.55	抗压强度	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.56	抗压强度	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.57	抗压强度	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.58	抗弯承载	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.59	抗弯承载	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.60	抗弯破坏荷载	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.61	抗弯荷载	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.62	抗折强度	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.63	抗折强度/干态抗弯强度/吸水饱和状态的抗弯强度	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.64	护面纸与芯材的粘结	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.65	护面纸与芯材粘结性	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.66	断裂荷载	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.67	断裂荷载	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.68	楔型棱边断面尺寸	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.69	湿胀率	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.70	相对含水率	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.71	硬度	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.72	表面吸水量	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.73	规格尺寸与形状偏差	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.74	软化系数	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.75	软化系数	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.76	软化系数	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.77	遇火稳定性	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.78	防潮石膏条板 2h 吸水率	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.79	面密度	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.80	面密度	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.81	面密度	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.82	面密度	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.83	面层壁厚	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.1	苯	涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法 GB/T 23990-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.2	不挥发物含量	胶粘剂不挥发物含量的测定 GB/T 2793-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.3	不挥发物含量	色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.4	二氯甲烷	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.5	可释放氨的量	建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T 415-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.6	挥发性有机化合物	色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 差值法 GB/T 23985-2009	只做方法 1	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.7	挥发性有机化合物（VOC）	室内地坪涂料中有害物质限量 GB 38468-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.8	挥发性有机化合物（VOC）	胶粘剂挥发性有机化合物限量 GB 33372-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.9	挥发物	室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB 18586-2001		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.10	残留甲醛	混凝土外加剂中残留甲醛的限量 GB 31040-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.11	氨释放量	混凝土外加剂中释放氨的限量 GB 18588-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.12	游离甲醛	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.13	游离甲醛	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.14	游离甲醛	水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 23993-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.15	甲苯二异氰酸酯	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.16	甲苯二异氰酸酯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.17	甲苯+二甲苯	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.18	甲苯+二甲苯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.19	甲苯+二甲苯+乙苯	室内地坪涂料中有害物质限量 GB 38468-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.20	甲苯、二甲苯、乙苯	涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法 GB/T 23990-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.21	甲醛释放量	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022	只做干燥器法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.22	甲醛释放量	室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 GB 18580-2017	只做干燥器法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.23	苯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.24	苯	室内地坪涂料中有害物质限量 GB 38468-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.25	苯	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.26	苯+甲苯+乙苯+二甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.51	钢筋机械连接及套筒	1.10.51.1	单向拉伸抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.51	钢筋机械连接及套筒	1.10.51.2	单向拉伸最大力下总伸长率	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.51	钢筋机械连接及套筒	1.10.51.3	单向拉伸残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.51	钢筋机械连接及套筒	1.10.51.4	外形尺寸及螺纹尺寸	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.51	钢筋机械连接及套筒	1.10.51.5	承载力	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.51	钢筋机械连接及套筒	1.10.51.6	抗拉强度	钢-混凝土组合结构施工规范 GB 50901-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	焊接材料	1.10.52.1	下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	焊接材料	1.10.52.2	下屈服强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	焊接材料	1.10.52.3	冲击试验	金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 GB/T 2650-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	焊接材料	1.10.52.4	冲击试验	金属材料夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	焊接材料	1.10.52.5	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	焊接材料	1.10.52.6	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	焊接材料	1.10.52.7	断后伸长率	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	焊接材料	1.10.52.8	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	焊接材料	1.10.52.9	焊缝金属 V 型缺口冲击试验	非合金钢及细晶粒钢焊条 GB/T 5117-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	焊接材料	1.10.52.10	焊缝金属 V 型缺口冲击试验	熔化极气体保护电弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝 GB/T8110-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	焊接材料	1.10.52.11	规定塑性延伸强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	焊接材料	1.10.52.12	规定塑性延伸强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	沥青混合料	1.10.53.1	流值	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	沥青混合料	1.10.53.2	击实试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20—2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	沥青混合料	1.10.53.3	压实沥青混合料密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011	只做：表干法、水中重法、蜡封法、体积法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	沥青混合料	1.10.53.4	毛体积密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	沥青混合料	1.10.53.5	毛体积相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	沥青混合料	1.10.53.6	沥青含量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011	只做：离心分离法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	沥青混合料	1.10.53.7	浸水马歇尔稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	沥青混合料	1.10.53.8	渗水试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	沥青混合料	1.10.53.9	理论最大相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011	只做：真空法（A 类容器法）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	沥青混合料	1.10.53.10	矿料级配	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	沥青混合料	1.10.53.11	表观相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	沥青混合料	1.10.53.12	车辙试验(动稳定度)	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.10	工程材料-建设工程	1.10.53	沥青混合料	1.10.53.	配合比设计	公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			13				
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	沥青混合料	1.10.53.14	马歇尔稳定度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.1	初期干燥抗裂性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.2	施工性	建筑涂料用罩光清漆 HG/T5065-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.3	不挥发物含量/固体含量/不挥发分	色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.4	初期干燥抗裂性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.5	在容器中状态	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.6	在容器中状态	环氧云铁中间漆 HG/T 4340-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.7	在容器中状态	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.8	在容器中状态	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.9	在容器中状态	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.10	在容器中状态	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.11	在容器中状态	水性环氧树脂防腐涂料 HG/T 4759-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.12	在容器中的状态	饰面型防火涂料 GB 12441-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.13	容器中状态	建筑涂料用罩光清漆 HG/T5065-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.14	容器中状态	钢结构用水性防腐涂料 HG/T 5176-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.15	容器中状态	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.16	容器中状态	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.17	容器中状态	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.18	容器中状态	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.19	容器中状态	建筑内外墙底漆 JG/T 210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.20	容器中状态	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.21	容器中状态	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.22	容器中状态	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.23	容器中状态	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.24	容器中状态	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.25	密度	色漆和清漆 密度的测定　比重瓶法 GB/T 6750-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.26	对比率	色漆和清漆 遮盖力的测定 第 1 部分：白色和浅色漆对比率的测定 GB/T 23981.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.27	对比率	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.28	干密度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.29	干燥时间	漆膜、腻子膜干燥时间测定方法 GB/1728-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.30	弯曲试验/耐弯曲性	色漆和清漆 弯曲试验(圆柱轴)GB/T 6742-2007		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.31	打磨性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.32	抗压强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.33	拉伸强度	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.34	拉断伸长率	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.35	施工性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.36	施工性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.37	施工性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.38	施工性	建筑内外墙底漆 JG/T 210-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.39	施工性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.40	施工性	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.41	施工性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.42	施工性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.43	施工性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.44	施工性	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.45	标准状态下的粘结强度	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.46	标准状态下的粘结强度	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.47	浸水后的粘结强度	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.48	涂膜外观	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.49	涂膜外观	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.50	涂膜外观	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.51	涂膜外观	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.52	涂膜外观	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.53	涂膜外观	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.54	涂膜外观	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.55	涂膜外观	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.56	涂膜外观	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.57	涂膜外观	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.58	涂膜外观	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.59	漆膜外观	水性环氧树脂防腐涂料 HG/T 4759-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.60	漆膜外观	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.61	漆膜外观	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.62	漆膜的划格试验/附着力（划格法）	色漆和清漆漆膜的划格试验 GB/T 9286-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.63	粘结强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.64	耐冲击性	漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.65	耐水性	漆膜耐水性测定法 GB/T 1733-1993		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.66	耐水性	色漆和清漆耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.67	耐洗刷性	建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定 GB/T 9266-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.68	耐洗刷性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.69	耐碱性	建筑涂料 涂层耐碱性的测定 GB/T 9265-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.70	耐碱性	色漆和清漆耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.71	适用期	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.72	适用期	环氧云铁中间漆 HG/T 4340-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.73	铅笔硬度	色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.74	附着力(划圈法)	漆膜划圈试验 GB/T 1720-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	砌墙砖和砌块	1.10.55.1	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	砌墙砖和砌块	1.10.55.2	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	砌墙砖和砌块	1.10.55.3	体积密度/干燥表观密度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	砌墙砖和砌块	1.10.55.4	含水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	砌墙砖和砌块	1.10.55.5	含水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	砌墙砖和砌块	1.10.55.6	吸水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	砌墙砖和砌块	1.10.55.7	块体密度/密度/表观密度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	砌墙砖和砌块	1.10.55.8	尺寸偏差	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	砌墙砖和砌块	1.10.55.9	干密度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	砌墙砖和砌块	1.10.55.10	抗压强度	排水工程混凝土模块砌体结构技术规程 CJJ/T 230-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	砌墙砖和砌块	1.10.55.11	抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	砌墙砖和砌块	1.10.55.12	抗压强度	烧结多孔砖和多孔砌块 GB/T 13544-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	砌墙砖和砌块	1.10.55.13	抗压强度	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	砌墙砖和砌块	1.10.55.14	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	砌墙砖和砌块	1.10.55.15	抗压强度	混凝土普通砖和装饰砖 NY/T 671-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	砌墙砖和砌块	1.10.55.16	抗折强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	砌墙砖和砌块	1.10.55.17	抗折强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	砌墙砖和砌块	1.10.55.18	抗折强度	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.1	附着力	漆膜划圈试验 GB/T1720-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.2	纵向抗剪试验	建筑用隔热铝合金型材 JG/T 175-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.3	光泽/光泽度偏差	色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的 20°、60° 和 85° 镜面光泽的测定 GB/T 9754-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.4	剥离强度	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.5	剥离强度	胶粘剂 180° 剥离强度试验方法 挠性材料对刚性材料 GB/T 2790-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.6	尺寸偏差	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.7	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.8	抗拉强度	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.9	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.10	断后伸长率	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.11	横向抗拉试验	建筑用隔热铝合金型材 JG/T 175-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.12	横向拉伸试验/抗拉强度	铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T 28289-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.13	氧化膜厚度	铝及铝合金阳极氧化氧化膜厚度的测量方法 第 1 部分：测量原则 GB/T 8014.1-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.14	涂层厚度/膜厚	非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法 GB/T 4957-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.15	滚筒剥离强度	夹层结构滚筒剥离强度试验方法 GB/T 1457-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.16	漆膜附着性	铝合金建筑型材 第 3 部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.17	纵向剪切试验/抗剪强度	铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T 28289-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.18	耐冲击性	漆膜耐冲击测定法 GB/T1732-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.19	耐沸水性	铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.20	耐沸水性	铝合金建筑型材 第4部分：粉末喷涂型材 GB/T 5237.4-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.21	耐溶剂性	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.22	耐溶剂性	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.23	耐溶剂性	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.24	耐溶剂性	铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.25	耐溶剂性	铝合金建筑型材 第4部分：粉末喷涂型材 GB/T 5237.4-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.26	耐溶剂性	铝合金建筑型材 第5部分：氟碳漆喷涂型材 GB/T 5237.5-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.27	耐盐酸	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.28	耐盐酸性	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.29	耐盐酸性	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.30	耐盐酸性	铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.31	耐盐酸性	铝合金建筑型材 第4部分：粉末喷涂型材 GB/T 5237.4-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.32	耐盐酸性	铝合金建筑型材 第5部分：氟碳漆喷涂型材 GB/T 5237.5-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.33	耐碱性	金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.34	耐碱性	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.35	耐碱性	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.36	耐碱性	铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.37	耐酸性	金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.38	表面铅笔硬度/漆膜硬度	色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.39	铝材厚度	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.40	附着性	铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.41	附着性	铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.42	韦氏硬度	铝合金韦氏硬度试验方法 YS/T 420-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.43	壁厚	一般工业用铝及铝合金板、带材 第3部分：尺寸偏差 GB/T 3880.3-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	耐火绝热材料	1.10.57.1	单位面积质量	增强制品试验方法 第3部分：单位面积质量的测定 GB/T 9914.3-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.58	加固用胶粘剂	1.10.58.1	下垂度	建筑密封材料试验方法 第6部分：流动性的测定 GB/T 13477.6-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.58	加固用胶粘剂	1.10.58.2	不挥发物含量	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.58	加固用胶粘剂	1.10.58.3	劈裂抗拉强度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.58	加固用胶粘剂	1.10.58.4	抗压强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.58	加固用胶粘剂	1.10.58.5	抗弯强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.58	加固用胶粘剂	1.10.58.6	抗拉强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.58	加固用胶粘剂	1.10.58.7	拉伸粘结强度	挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T30595-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.58	加固用胶粘剂	1.10.58.8	粘结材料粘合加固材与基材的正拉粘结强度现场测定	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.58	加固用胶粘剂	1.10.58.9	钢对钢拉伸抗剪强度	胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料)GB/T 7124-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.59	铜管	1.10.59.1	压扁试验	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.59	铜管	1.10.59.2	弯曲试验	金属管弯曲试验方法 GB/T 244-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.59	铜管	1.10.59.3	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.59	铜管	1.10.59.4	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.59	铜管	1.10.59.5	规定塑性延伸强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.60	砂（细集料	1.10.60.1	MB 值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.60	砂（细集料	1.10.60.2	细度模数	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.1	镀锌层重量	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.2	抗拉强度	水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.3	下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.4	伸长率	水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.5	冲击	金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 GB/T 2650-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.6	冲击	金属材料夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.7	压扁	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.8	尺寸	水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019	只做直径、壁厚	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.9	尺寸	装饰用焊接不锈钢管 YB/T 5363-2016	只做直径、壁厚	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.10	尺寸	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018	只做直径、壁厚	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.11	尺寸	流体输送用不锈钢焊接钢管 GB/T 12771-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.12	尺寸	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015	只做直径、壁厚	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.13	尺寸	机械结构用不锈钢焊接钢管 GB/T 12770-2012	只做直径、壁厚	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.14	尺寸	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016	只做直径、壁厚	维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.15	尺寸	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018	只做直径、壁厚	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.16	尺寸允许偏差	排水用柔性接口铸铁管、管件及附件 GB/T 12772-2016	只做直径、壁厚	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.17	尺寸、外形	流体输送用不锈钢无缝钢管 GB/T 14976-2012	只做直径、壁厚	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.18	弯曲/导向弯曲	金属材料 管 弯曲试验方法 GB/T244-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.19	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.20	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.21	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.22	覆盖层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.23	规定塑性延伸强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.24	镀层厚度	金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法 GB/T 13912-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.25	镀锌层均匀性	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.26	镀锌层均匀性	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.27	镀锌层均匀性	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.28	镀锌层均匀性	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.29	镀锌层的重量测定	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.30	镀锌层的附着力	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.31	镀锌层的附着力	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.32	镀锌层的附着力	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.33	镀锌层质量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.34	镀锌层重量	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.35	镀锌层重量测定	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	开关插座及电气附件	1.10.62.1	分断容量	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	开关插座及电气附件	1.10.62.2	尺寸	家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸 GB/T 1002-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	开关插座及电气附件	1.10.62.3	尺寸	GB 1003-2016 家用和类似用途三相插头插座 型式、基本参数和尺寸		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	开关插座及电气附件	1.10.62.4	尺寸检查	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	开关插座及电气附件	1.10.62.5	标志	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	开关插座及电气附件	1.10.62.6	标志检验	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	开关插座及电气附件	1.10.62.7	正常操作	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	开关插座及电气附件	1.10.62.8	正常操作	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	开关插座及电气附件	1.10.62.9	爬电距离	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	开关插座及电气附件	1.10.62.10	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	开关插座及电气附件	1.10.62.11	电气强度	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB 16915.1-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	开关插座及电气附件	1.10.62.12	电气间隙	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	开关插座及电气附件	1.10.62.13	绝缘电阻	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	开关插座及电气附件	1.10.62.14	绝缘电阻和电气强度	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	开关插座及电气附件	1.10.62.15	耐潮	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	开关插座及电气附件	1.10.62.16	耐热	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	开关插座及电气附件	1.10.62.17	耐热	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	开关插座及电气附件	1.10.62.18	耐老化、由外壳提供的防护和防潮	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	开关插座及电气附件	1.10.62.19	通断能力	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	开关插座及电气附件	1.10.62.20	防触电保护	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	开关插座及电气附件	1.10.62.21	防触电保护	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.63	钢筋（含焊接与机械连接）	1.10.63.1	拉伸试验	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.64	电光源及其附件	1.10.64.1	LED 模块的电输入	普通照明用 LED 模块性能要求 GB/T 24823-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.64	电光源及其附件	1.10.64.2	光效	普通照明用 LED 模块性能要求 GB/T GB/T 24823-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.64	电光源及其附件	1.10.64.3	光通量	普通照明用 LED 模块性能要求 GB/T 24823-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.64	电光源及其附件	1.10.64.4	色坐标、相关色温（CCT)和显色性	普通照明用 LED 模块性能要求 GB/T 24823-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	预埋组件及槽道	1.10.65.1	T 型螺栓副受拉承载力、组件受拉承载力	《建筑幕墙用槽式预埋组件》 GB/T38525-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	预埋组件及槽道	1.10.65.2	T 型螺栓断后伸长率、断面收缩率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	预埋组件及槽道	1.10.65.3	安装扭矩	《建筑幕墙用槽式预埋组件》 GB/T38525-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	预埋组件及槽道	1.10.65.4	尺寸及允许偏差	《建筑幕墙用槽式预埋组件》 GB/T38525-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	预埋组件及槽道	1.10.65.5	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	预埋组件及槽道	1.10.65.6	断后伸长率	建筑幕墙用槽式预埋组件 GB/T38525-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	预埋组件及槽道	1.10.65.7	断面收缩率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	预埋组件及槽道	1.10.65.8	断面收缩率	建筑幕墙用槽式预埋组件 GB/T38525-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	预埋组件及槽道	1.10.65.9	槽式预埋件钢槽断后伸长率、断面收缩率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	预埋组件及槽道	1.10.65.10	槽式预埋件锚筋断后伸长率、断面收缩率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	预埋组件及槽道	1.10.65.11	镀层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.66	路缘石	1.10.66.1	抗压强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.66	路缘石	1.10.66.2	抗折强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.1	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.2	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.3	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.4	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024	只做烘干法	维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.5	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.6	颗粒级配和细度模数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.7	亚甲蓝值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.8	亚甲蓝值与石粉含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.9	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.10	压碎值	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.11	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.12	压碎指标	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.13	含水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.14	含水率（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.15	含水率（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.16	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.17	含泥量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.18	含泥量（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.19	含泥量（虹吸管法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.20	坚固性	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.21	堆积密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.22	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.23	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.24	氯化物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.25	氯离子（氯化物）含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.26	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.27	泥块含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.28	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.29	石粉含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.30	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.31	空隙率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.32	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.33	表观密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.34	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.35	表观密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.36	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.37	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.38	贝壳含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.39	贝壳含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.40	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.41	颗粒级配和细度模数	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.42	颗粒级配和细度模数	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.68	材料防火阻燃性能	1.10.68.1	不燃性	建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.68	材料防火阻燃性能	1.10.68.2	临界热辐射通量	铺地材料的燃烧性能测定 辐射热源法 GB/T 11785-2005		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.68	材料防火阻燃性能	1.10.68.3	单体燃烧性能	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.68	材料防火阻燃性能	1.10.68.4	可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.68	材料防火阻燃性能	1.10.68.5	氧指数	纺织品 燃烧性能试验 氧指数法 GB/T 5454-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.68	材料防火阻燃性能	1.10.68.6	燃烧热值	建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定 GB/T 14402-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.68	材料防火阻燃性能	1.10.68.7	纺织物垂直燃烧性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.68	材料防火阻燃性能	1.10.68.8	铺地材料临界辐射通量	铺地材料的燃烧性能 测定 辐射热源法 GB/T 11785-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.69	胶粘剂与密封材料	1.10.69.1	剪切粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.69	胶粘剂与密封材料	1.10.69.2	吸水量	陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.69	胶粘剂与密封材料	1.10.69.3	抗压强度（标准试验条件下）	陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.69	胶粘剂与密封材料	1.10.69.4	抗折强度（标准试验条件下）	陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.69	胶粘剂与密封材料	1.10.69.5	拉伸粘接强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.69	胶粘剂与密封材料	1.10.69.6	拉伸粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.69	胶粘剂与密封材料	1.10.69.7	晾置 20min 后拉伸粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.69	胶粘剂与密封材料	1.10.69.8	晾置时间≥20min，拉伸粘结强度	陶瓷墙地砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.69	胶粘剂与密封材料	1.10.69.9	浸水后拉伸粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.69	胶粘剂与密封材料	1.10.69.10	浸水后的拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.69	胶粘剂与密封材料	1.10.69.11	热老化后拉伸粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.69	胶粘剂与密封材料	1.10.69.12	热老化后的拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.69	胶粘剂与密封材料	1.10.69.13	硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.1	凝胶时间	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.2	固体含量	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013	不做多组分水固化聚氨酯防水涂料	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.3	潮湿基面粘结强度	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.4	耐热性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.5	不挥发物含量	色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.6	不透水性	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.7	不透水性	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.8	低温弯折性（无处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.9	低温柔度	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.10	低温柔性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.11	低温柔性（无处理）/低温柔性（标准条件）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.12	固体含量	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.13	固体含量	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.14	固体含量	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.15	干燥时间	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.16	干燥时间（表干时间/实干时间）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.17	干燥时间（表干时间/实干时间/烘干时间）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.18	延伸性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.19	抗渗性	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.20	拉伸性能（无处理、标准条件）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.21	拉伸性能（热处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.22	拉伸性能（碱处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.23	拉伸性能（酸处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.24	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.25	流平性	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.26	渗油性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.27	潮湿基面粘结强度粘结强度/（潮湿基层）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.28	热老化	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.29	粘结强度	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.30	粘结强度（无处理）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.31	粘结强度（无处理）（粘结性/涂料与水泥混凝土的粘结强度）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.32	粘结性能	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.33	耐热性/耐热度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.34	耐盐性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.35	耐碱性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.36	耐酸性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.1	烘箱试验	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.2	压扁试验	电力电缆导管技术条件 第 4 部分：波纹类塑料电缆导管 DL/T 802.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.3	压扁试验	电力电缆导管技术条件 第 7 部分：非开挖用塑料电缆导管 DL/T 802.7-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.4	压扁试验	电力电缆用导管技术条件 第 9 部分：高强度聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T 802.9-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.5	压扁试验	电力电缆导管技术条件 第 3 部分：实壁类塑料电缆导管 DL/T 802.3-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.6	坠落试验	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.7	坠落试验	硬聚氯乙烯（PVC-U）管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.8	密度	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第 1 部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T 1033.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.9	尺寸	电力电缆用导管技术条件第 10 部分:涂塑钢质电缆导管 DL/T 802.10-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.10	尺寸	地下通信管道用塑料管 第 3 部分：双壁波纹管 YDT 841.3-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.11	尺寸	电力电缆导管技术条件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.12	尺寸	电力电缆导管技术条件 第 7 部分：非开挖用塑料电缆导管 DL/T 802.7-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.13	尺寸	电力电缆用导管技术条件 第 9 部分：高强度聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T 802.9-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.14	尺寸	电力电缆导管技术条件 第 8 部分：塑钢复合电缆导管 DL/T 802.8-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.15	尺寸	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.16	尺寸	地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管 YDT 841.2-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.17	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806—2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.18	尺寸	电力电缆用导管技术条件 第 2 部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.19	巴氏硬度	增强塑料巴柯尔硬度试验方法 GB/T 3854-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.20	弯曲度	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T 841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.21	扁平/压扁试验	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.22	扁平试验	地下通信管道用塑料管 第 3 部分：双壁波纹管 YDT 841.3-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.23	扁平试验	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.24	扁平试验	地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管 YDT 841.2-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.25	拉伸屈服强度	《地下通信管道用塑料管 第 1 部分:总则》（YD/T 841.1-2016）		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.26	拉伸强度	电力电缆用导管技术条件 第 2 部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.27	拉伸性能	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.28	拉伸性能/拉伸强度	热塑性塑料 管材拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.29	拉伸性能/拉伸强度	热塑性塑料管材、拉伸性能测定 第 2 部分：硬聚氯乙烯 氯化聚乙烯、高抗冲聚氯乙烯管材 GB/T 8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.30	断裂伸长率	《地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则》（YD/T 841.1-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.31	烘箱试验	电力电缆导管技术条件 第 4 部分：波纹类塑料电缆导管 DL/T 802.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.32	烘箱试验	电力电缆用导管技术条件 第 9 部分：高强度聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T 802.9-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.33	环刚度	地下通信管道用塑料管 第 3 部分：双壁波纹管 YDT 841.3-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.34	环刚度	电力电缆导管技术条件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.35	环刚度	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.36	环刚度	地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管 YDT 841.2-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.37	环刚度/刚度	纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.38	环刚度/刚度	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.39	环柔性	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.40	管刚度	纤维增强热固性塑料管平行板外载性能试验方法 GB/T 5352-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.10	工程材料-建设工程	1.10.71	电缆导管	1.10.71.	纵向回缩率	地下通信管道用塑料管 第 3 部分：双壁波		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			41		纹管 YDT 841.3-2016		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.42	纵向回缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.43	纵向回缩率	地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管 YDT 841.2-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.44	纵向回缩率	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.45	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定 GB/T 8802-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.46	维卡软化温度	热塑性塑料维卡软化温度（VST）的测定 GB/T 1633-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.47	落锤冲击	电力电缆导管技术条件 第 4 部分：波纹类塑料电缆导管 DL/T 802.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.48	落锤冲击	电力电缆导管技术条件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.49	落锤冲击	电力电缆导管技术条件　第 7 部分：非开挖用塑料电缆导管 DL/T 802.7-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.50	落锤冲击	电力电缆导管技术条件 第 3 部分：实壁类塑料电缆导管 DL/T 802.3-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.51	落锤冲击	《地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则》（YD/T 841.1-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.52	落锤冲击	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.53	落锤冲击	电力电缆用导管技术条件 第 2 部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.1	填料	1.11.1.1	亲水系数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.1	填料	1.11.1.2	塑性指数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.1	填料	1.11.1.3	密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.1	填料	1.11.1.4	颗粒级配（负压筛法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.2	混凝土外加剂	1.11.2.1	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做电位滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.2	混凝土外加剂	1.11.2.2	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做重量法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.2	混凝土外加剂	1.11.2.3	氯离子含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019	只做电位滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.2	混凝土外加剂	1.11.2.4	pH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.2	混凝土外加剂	1.11.2.5	pH 值	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.2	混凝土外加剂	1.11.2.6	PH 值	《聚羧酸系高性能减水剂》JG/T 223-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.2	混凝土外加剂	1.11.2.7	凝结时间之差	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.2	混凝土外加剂	1.11.2.8	含气量 1h 经时变化量	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.2	混凝土外加剂	1.11.2.9	泌水率	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.2	混凝土外加剂	1.11.2.10	膨胀剂细度	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.3	细集料	1.11.3.1	颗粒级配（含细度模数）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.3	细集料	1.11.3.2	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024	只做烘干法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.3	细集料	1.11.3.3	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.3	细集料	1.11.3.4	表观相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.3	细集料	1.11.3.5	云母含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.3	细集料	1.11.3.6	亚甲蓝值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.3	细集料	1.11.3.7	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.3	细集料	1.11.3.8	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.3	细集料	1.11.3.9	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.3	细集料	1.11.3.10	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.3	细集料	1.11.3.11	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.3	细集料	1.11.3.12	有机物含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.3	细集料	1.11.3.13	毛体积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.3	细集料	1.11.3.14	毛体积相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.3	细集料	1.11.3.15	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.3	细集料	1.11.3.16	砂当量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.3	细集料	1.11.3.17	硫酸盐和硫化物含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.3	细集料	1.11.3.18	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.3	细集料	1.11.3.19	表干密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.3	细集料	1.11.3.20	表干相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.3	细集料	1.11.3.21	轻物质含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	水泥基渗透结晶型防水材料	1.11.4.1	抗压强度	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012 水泥胶砂强度检验方法(ISO 方法)GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.5	石灰	1.11.5.1	未消化残渣含量	《建筑石灰试验方法 第 1 部分：物理试验方法》 JC/T 478.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.5	石灰	1.11.5.2	氧化镁含量	《建筑石灰试验方法 第 2 部分：化学分析方法》 JC/T 478.2-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.6	沥青	1.11.6.1	沥青与粗集料的黏附性等级	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011	只做：水煮法、水浸法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.6	沥青	1.11.6.2	沥青密度与相对密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.6	沥青	1.11.6.3	沥青延度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.6	沥青	1.11.6.4	沥青弹性恢复率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.6	沥青	1.11.6.5	沥青软化点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.6	沥青	1.11.6.6	沥青针入度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.6	沥青	1.11.6.7	沥青针入度指数	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.6	沥青	1.11.6.8	聚合物改性沥青的离析性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.7	矿粉	1.11.7.1	含水量	公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004 ；公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.8	无机结合料稳定材料	1.11.8.1	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.8	无机结合料稳定材料	1.11.8.2	水泥或石灰稳定材料中水泥或石灰剂量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.8	无机结合料稳定材料	1.11.8.3	石灰中未消化残渣含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.8	无机结合料稳定材料	1.11.8.4	粉煤灰烧失量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.8	无机结合料稳定材料	1.11.8.5	配合比设计	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 城镇道路工程施工与质量验收规范 CJJ 1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.8	无机结合料稳定材料	1.11.8.6	配合比设计	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 公路路面基层施工技术细则 JTG/T F20-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.9	钢筋焊接接头	1.11.9.1	弯曲性能	《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.9	钢筋焊接接头	1.11.9.2	抗拉强度	《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.10	土工合成材料	1.11.10.1	CBR 顶破强力	《土工合成材料 静态顶破试验(CBR 法)》GB/T 14800-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.10	土工合成材料	1.11.10.2	厚度	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.10	土工合成材料	1.11.10.3	土工格室片单位宽度的断裂拉力和断裂伸长率	《土工合成材料塑料土工格室》GB/T 19274-2003《塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分:薄膜和薄片的试验条件》GB/T 1040.3-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	公路交通-工程材料	1.11.10	土工合成材料	1.11.10.4	梯形撕破强力	《土工合成材料梯形法撕破强力的测定》GB/T 13763-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.11	水泥混凝土	1.11.11.1	体积密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.11	水泥混凝土	1.11.11.2	含气量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.11	水泥混凝土	1.11.11.3	圆柱体劈裂抗拉强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.11	水泥混凝土	1.11.11.4	圆柱体劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.11	水泥混凝土	1.11.11.5	圆柱体轴心抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.11	水泥混凝土	1.11.11.6	塌落扩展度及扩展时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.11	水泥混凝土	1.11.11.7	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.11	公路交通-工程材料	1.11.11	水泥混凝土	1.11.11.	抗弯拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测					8		3420-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.11	水泥混凝土	1.11.11.9	抗渗性能	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.11	水泥混凝土	1.11.11.10	普通混凝土配合比设计	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 公路水泥混凝土路面施工技术细则 JTG/T F30-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.11	水泥混凝土	1.11.11.11	普通混凝土配合比设计	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.11	水泥混凝土	1.11.11.12	水泥混凝土拌合物凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.11	水泥混凝土	1.11.11.13	泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.11	水泥混凝土	1.11.11.14	稠度（坍落度仪法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.11	水泥混凝土	1.11.11.15	稠度（维勃仪法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.12	粗集料	1.11.12.1	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.12	粗集料	1.11.12.2	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024	只做烘干法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.12	粗集料	1.11.12.3	表观相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.12	粗集料	1.11.12.4	表干相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.12	粗集料	1.11.12.5	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.12	粗集料	1.11.12.6	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.12	粗集料	1.11.12.7	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.12	粗集料	1.11.12.8	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.12	粗集料	1.11.12.9	毛体积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.12	粗集料	1.11.12.10	毛体积相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.12	粗集料	1.11.12.11	表干密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.12	粗集料	1.11.12.12	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.12	粗集料	1.11.12.13	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.12	粗集料	1.11.12.14	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.12	粗集料	1.11.12.15	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.12	粗集料	1.11.12.16	洛杉矶磨耗值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.12	粗集料	1.11.12.17	磨光值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.12	粗集料	1.11.12.18	软弱颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.12	粗集料	1.11.12.19	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.13	建筑密封材料	1.11.13.1	下垂度	《建筑密封材料试验方法 第6部分：流动性的测定》 GB/T 13477.6-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.13	建筑密封材料	1.11.13.2	剥离强度	《建筑密封材料试验方法 第18部分：剥离粘结性的测定》 GB/T 13477.18-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.13	建筑密封材料	1.11.13.3	表干时间	《建筑密封材料试验方法 第5部分：表干时间的测定》 GB/T 13477.5-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.14	机械连接接头	1.11.14.1	单向拉伸残余变形	《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.14	机械连接接头	1.11.14.2	抗拉强度	《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.14	机械连接接头	1.11.14.3	最大力总伸长率	《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.15	钢材焊接接头	1.11.15.1	弯曲性能	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	粉煤灰	1.11.16.1	细度	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	粉煤灰	1.11.16.2	需水量比	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	粉煤灰	1.11.16.3	强度活性指数	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	粉煤灰	1.11.16.4	安定性	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	粉煤灰	1.11.16.5	烧失量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	粉煤灰	1.11.16.6	密度	《水泥密度测定方法》GB/T 208-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	粉煤灰	1.11.16.7	烧失量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.17	沥青路面用纤维	1.11.17.1	颗粒长度	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.17	沥青路面用纤维	1.11.17.2	吸油率	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.17	沥青路面用纤维	1.11.17.3	纤维灰分含量	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.17	沥青路面用纤维	1.11.17.4	长度	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	矿渣粉	1.11.18.1	含水量	《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	矿渣粉	1.11.18.2	密度	《水泥密度测定方法》GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	矿渣粉	1.11.18.	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测					3		8074-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	矿渣粉	1.11.18.4	活性指数	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	矿渣粉	1.11.18.5	流动度比	《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	矿渣粉	1.11.18.6	烧失量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	矿渣粉	1.11.18.7	烧失量	《粒化高炉矿渣的化学分析方法》GB/T27975-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	矿渣粉	1.11.18.8	烧失量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.19	外加剂	1.11.19.1	减水率	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.19	外加剂	1.11.19.2	凝结时间差	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.19	外加剂	1.11.19.3	含气量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.19	外加剂	1.11.19.4	抗压强度比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.19	外加剂	1.11.19.5	泌水率比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.20	土	1.11.20.1	含水率（烘干法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.20	土	1.11.20.2	含水率（酒精燃烧法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.20	土	1.11.20.3	天然稠度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.20	土	1.11.20.4	密度（灌水法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.20	土	1.11.20.5	密度（灌砂法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.20	土	1.11.20.6	密度（环刀法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.20	土	1.11.20.7	密度（蜡封法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.20	土	1.11.20.8	承载比（CBR）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.20	土	1.11.20.9	最佳含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.20	土	1.11.20.10	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.20	土	1.11.20.11	比重（比重瓶法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.20	土	1.11.20.12	界限含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020	只做液限和塑限联合测定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.20	土	1.11.20.13	砂的相对密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.20	土	1.11.20.14	粗粒土和巨粒土的最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.20	土	1.11.20.15	颗粒分析（密度计法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.20	土	1.11.20.16	颗粒分析（筛分法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.21	钢材	1.11.21.1	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.21	钢材	1.11.21.2	尺寸	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.21	钢材	1.11.21.3	屈服强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.21	钢材	1.11.21.4	屈服强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.21	钢材	1.11.21.5	弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.21	钢材	1.11.21.6	抗拉强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.21	钢材	1.11.21.7	抗拉强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.21	钢材	1.11.21.8	断后伸长率	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.21	钢材	1.11.21.9	断后伸长率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.21	钢材	1.11.21.10	最大力总延伸率	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.21	钢材	1.11.21.11	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.21	钢材	1.11.21.12	规定塑性延伸强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.21	钢材	1.11.21.13	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.21	钢材	1.11.21.14	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.21	钢材	1.11.21.15	尺寸偏差	钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.21	钢材	1.11.21.16	尺寸偏差	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.21	钢材	1.11.21.17	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.21	钢材	1.11.21.18	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.22	水泥	1.11.22.1	密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.22	水泥	1.11.22.2	凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.22	水泥	1.11.22.3	安定性	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.22	水泥	1.11.22.4	标准稠度用水量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.22	水泥	1.11.22.5	比表面积	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.22	水泥	1.11.22.6	氯离子含量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.22	水泥	1.11.22.7	碱含量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.22	水泥	1.11.22.8	细度（筛析法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.22	水泥	1.11.22.9	胶砂强度(ISO 法)	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.22	水泥	1.11.22.10	胶砂流动度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.23	砂浆	1.11.23.1	体积密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.23	砂浆	1.11.23.2	保水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.23	砂浆	1.11.23.3	分层度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.23	砂浆	1.11.23.4	泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.23	砂浆	1.11.23.5	稠度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.23	砂浆	1.11.23.6	立方体抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.23	砂浆	1.11.23.7	配合比设计	《砌筑砂浆配合比设计规程》 JGJ/T 98-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	沥青混合料	1.11.24.1	压实沥青混合料密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011	只做：表干法、水中重法、蜡封法、体积法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	沥青混合料	1.11.24.2	沥青混合料中沥青含量（离心分离法）	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	沥青混合料	1.11.24.3	沥青混合料渗水系数	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	沥青混合料	1.11.24.4	沥青混合料理论最大相对密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011	只做：真空法（A 类容器法、B 类容器法）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	沥青混合料	1.11.24.5	沥青混合料理论最大相对密度（计算法）	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011	只做：真空法（A 类容器法）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	沥青混合料	1.11.24.6	沥青混合料的矿料级配	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	沥青混合料	1.11.24.7	沥青混合料肯塔堡飞散损失	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	沥青混合料	1.11.24.8	沥青混合料谢伦堡沥青析漏损失	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	沥青混合料	1.11.24.9	沥青混合料配合比设计	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	沥青混合料	1.11.24.10	沥青混合料马歇尔稳定度试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	沥青混合料	1.11.24.11	沥青饱和度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	沥青混合料	1.11.24.12	流值	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	沥青混合料	1.11.24.13	理论最大相对密度（计算法）	《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	沥青混合料	1.11.24.14	矿料间隙率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	沥青混合料	1.11.24.15	空隙率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.1	砂浆/保温砂浆	1.12.1.1	拉伸粘结强度（现场）	无机轻集料砂浆保温系统技术标准 JGJ/T253-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	砌体结构	1.12.2.1	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	回弹法评定烧结普通砖强度等级的方法 JC/T796-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	砌体结构	1.12.2.2	砌筑砂浆抗压强度（推出法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	砌体结构	1.12.2.3	砌筑砂浆抗压强度（筒压法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	砌体结构	1.12.2.4	砌筑砂浆抗压强度（点荷法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	砌体结构	1.12.2.5	砌筑砂浆强度（砂浆片剪切法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	砌体结构	1.12.2.6	表面平整度	砌体结构工程施工质量验收规范 GB50203-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	砌体结构	1.12.2.7	墙面垂直度	砌体结构工程施工质量验收规范 GB50203-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	砌体结构	1.12.2.8	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	砌体结构	1.12.2.9	砌筑砂浆抗压强度（贯入法）	贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程 JGJ/T 136-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	砌体结构	1.12.2.10	抹灰砂浆拉伸粘结强度	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	砌体结构	1.12.2.11	烧结多孔砖抗压强度（回弹法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	砌体结构	1.12.2.12	砌体厚度	砌体结构工程施工质量验收规范 GB50203-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	砌体结构	1.12.2.13	轴线位移	砌体结构工程施工质量验收规范 GB50203-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	砌体结构	1.12.2.14	基础、墙、柱顶面标高	砌体结构工程施工质量验收规范 GB50203-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	砌体结构	1.12.2.15	水泥抹灰砂浆抗压强度（贯入法）	贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程 JGJ/T136-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	砌体结构	1.12.2.16	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	砌体结构	1.12.2.17	砌筑砂浆抗压强度（回弹法）	《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	砌体结构	1.12.2.18	裂缝宽度	房屋裂缝检测与处理技术规程 CECS293:2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.1	钢网架倾斜	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.2	钢网架挠度	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.3	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.4	防火涂层厚度	《钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.5	钢网架挠度	建筑变形测量 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.6	焊缝内部质量（超声波法）	《钢结构超声波探伤及质量分级法》 JG/T 203-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.7	焊缝内部质量（超声波法）	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.8	防火涂层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.9	焊缝表面质量（磁粉法）	《钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.10	焊缝表面质量（渗透法）	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.11	钢网架倾斜	《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.12	钢网架水平位移	《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.13	焊接工艺评定	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.14	构件尺寸	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.15	构件尺寸	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.16	焊缝内部质量（超声波法）	《钢结构现场检测技术标准》 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.17	防火涂层厚度	建筑钢结构防火技术规范 CECS 200：2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.18	防火涂层厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.19	焊缝表面质量（磁粉法）	《焊缝无损检测 磁粉检测》 GBT 26951-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.20	焊缝表面质量（磁粉法）	无损检测 磁粉检测 GB/T 15822.1～3-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.21	钢网架水平位移	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.22	钢构件表面质量（渗透法）	无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则 GBT 18851.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.23	钢构件表面质量（渗透法）	无损检测 渗透检测 第 2 部分：渗透材料的检验 GBT 18851.2-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.24	钢构件表面质量（渗透法）	无损检测 渗透检测 第 3 部分：参考试块 GBT 18851.3-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.25	钢构件表面质量（渗透法）	无损检测 渗透检测 第 4 部分：设备 GBT 18851.4-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.26	焊缝内部质量（射线法）	《焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽马射线的胶片技术》GB/T 3323.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.27	钢板内部质量（超声波法）	厚钢板超声波检测方法 GB/T2970-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.28	涂层厚度	《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度 磁性法》GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.29	钢材厚度（超声法）	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.30	高强螺栓连接副终拧扭矩	钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.31	结构整体变形（垂直度、平面弯曲）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.32	结构整体变形（垂直度、平面弯曲）	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.33	结构整体变形（垂直度、平面弯曲）	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.34	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.35	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.36	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.37	钢网架挠度	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.38	钢网架挠度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.39	防腐涂层厚度	《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》GB/T 4957-2003		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.40	防腐涂层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量磁性法 GB/T4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.41	防腐涂层厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.42	防腐涂层厚度	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.43	防火涂层厚度	钢结构防火涂料应用技术规范 T/CECS 24-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.44	焊缝尺寸	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.45	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB50661-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.46	钢网架倾斜	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.47	终拧扭矩	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.4	外墙饰面砖	1.12.4.1	粘结强度	建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ 110-2017 备案号 J 787-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.1	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯检测离心高强混凝土抗压强度试验方法 GB/T19496-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.2	加固材料（包括纤维复合材）与基材的正拉粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.3	标高	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.4	混凝土抗压强度（超声回弹综合法）	《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》 T/CECS 02-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.5	内部缺陷（超声法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.6	保护层厚度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.7	构件尺寸	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.8	后锚固件抗拔承载力	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.9	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.10	保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.11	混凝土抗压强度（回弹法）	高强混凝土强度检测技术规程 JGJ/T294-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.12	裂缝深度	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.13	垂直度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.14	后锚固件抗拔承载力	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.15	后锚固件抗拔承载力	砌体结构工程施工质量验收规范 GB 50203-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.16	钢板与构件混凝土间的正拉粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.17	混凝土抗压强度（拔出法）	拔出法检测混凝土强度技术规程 CECS 69:2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.18	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程 CECS03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.19	钢筋配置（间距、直径、数量）	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.20	轴线位置	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.21	混凝土劈裂抗拉强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.22	构件承载力（挠度、应变、裂缝宽度）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.23	构件承载力（挠度、应变、裂缝宽度）	混凝土结构试验方法标准 GB 50152-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.24	裂缝宽度	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.25	裂缝宽度	混凝土结构试验方法标准 GB/T 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.26	混凝土抗压强度（回弹法）	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.27	混凝土抗压强度（回弹法）	深圳市回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 SJG 28-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.28	混凝土抗压强度（回弹法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.29	保护层厚度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.30	层高	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015 附录 F		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.31	混凝土碳化深度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.32	混凝土碳化深度	混凝土结构现场检测技术标准　GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.33	混凝土抗压强度（回弹-取芯法）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.34	裂缝深度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.35	混凝土抗压强度（回弹法）	回弹法检测泵送混凝土抗压强度技术规程 DBJ/T 15-211-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.36	构件尺寸	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.37	钢筋锈蚀状况（剔凿法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.38	外观缺陷(露筋、孔洞、蜂窝、疏松、夹渣)	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.39	楼板厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.40	裂缝宽度	房屋裂缝检测与处理技术规程 CECS293:2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.41	后锚固件抗拔承载力	混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术标准 DBJ/T15-35-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.42	内部缺陷（超声法）	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.43	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.1	给水排水构筑物工程	1.13.1.1	变形（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.1	给水排水构筑物工程	1.13.1.2	渗漏（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.1	给水排水构筑物工程	1.13.1.3	裂缝（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.1	给水排水构筑物工程	1.13.1.4	障碍物（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.1	风管强度	通风管道技术规程 JGJ 141-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.2	室内新风量	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013	只做风管法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.3	冷源系统能效系数	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.4	冷（热）源设备冷冻（热）水供回水温度（现场试验）	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.5	风压	组合式空调机组 GB/T 14294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.6	风量	组合式空调机组 GB/T 14294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.7	水泵效率检测	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.8	风口风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.9	室内温湿度	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.10	机外静压（现场测量方法）	组合式空调机组 GB/T14294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.11	水流量	给排水用超声流量计（传播速度差法） CJ/T 3063-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.12	水流量	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.13	温度	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.14	湿度	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.15	漏风量	通风管道技术规程 JGJ/T 141-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.16	漏风量(风管式)	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243—2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.17	空调机组冷（热）水供回水温差（现场试验）	民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB 50736-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.18	空调机组冷（热）水供回水温差（现场试验）	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.19	空调水系统冷却水总流量	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.20	空调水系统冷（热）水总流量	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.21	空调风系统漏风量	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243—2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.22	空调风系统风管强度	通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.23	系统总风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.24	输入功率（现场测量方法）	组合式空调机组 GB/T14294-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.25	采暖空调水系统冷水（热泵）机组实际性能系数	公共建筑节能检测标准　JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.26	风口风速	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.27	风口风量	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.28	风口风量	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB/T 50243-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.29	风机单位风量耗功率	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.30	风机单位风量耗功率	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.31	风管漏风量及变形量	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.32	风管风量	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB/T 50243-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.33	风道系统单位风量耗功率	公共建筑节能设计标准 GB 50189-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.34	风量	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.3	电气工程	1.13.3.1	三相电压不平衡度	公共建筑节能检测标准　JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.3	电气工程	1.13.3.2	三相电压不平衡度	电能质量 三相电压不平衡度 GB/T 15543-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.3	电气工程	1.13.3.3	供电电压偏差	公共建筑节能检测标准　JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.3	电气工程	1.13.3.4	供电电压偏差	电能质量 供电电压偏差 GB/T 12325-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.3	电气工程	1.13.3.5	公共电网谐波电压	公共建筑节能检测标准　JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.3	电气工程	1.13.3.6	公共电网谐波电压	电能质量 公用电网谐波 GB/T 14549-1993		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.3	电气工程	1.13.3.7	公共电网谐波电流	公共建筑节能检测标准　JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.3	电气工程	1.13.3.8	公共电网谐波电流	电能质量 公用电网谐波 GB/T 14549-1993		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.3	电气工程	1.13.3.9	显色指数(现场测量方法）	照明光源颜色的测量方法 GB/T 7922-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.3	电气工程	1.13.3.10	色温（现场测里方法）	照明光源颜色的测量方法 GB/T 7922-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	工程管网	1.13.4.1	功能性缺陷（水压试验）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	工程管网	1.13.4.2	功能性缺陷（闭水试验）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	工程管网	1.13.4.3	缺陷（电视检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	工程管网	1.13.4.4	缺陷（管道潜望镜检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	地质勘察-岩土工程监测	1.14.1	边坡工程	1.14.1.1	喷射混凝土厚度	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	地质勘察-岩土工程监测	1.14.2	场地、地基及周边环境	1.14.2.1	坑底隆起/基坑回弹	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	地质勘察-岩土工程监测	1.14.2	场地、地基及周边环境	1.14.2.2	裂缝	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	地质勘察-岩土工程监测	1.14.2	场地、地基及周边环境	1.14.2.3	地表倾斜	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	地质勘察-岩土工程监测	1.14.2	场地、地基及周边环境	1.14.2.4	土体或岩体应力	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	地质勘察-岩土工程监测	1.14.2	场地、地基及周边环境	1.14.2.5	地下水位	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	地质勘察-岩土工程监测	1.14.2	场地、地基及周边环境	1.14.2.6	地基土分层沉降（沉降量、沉降速率、有效压缩层厚度）	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	地质勘察-岩土工程监测	1.14.2	场地、地基及周边环境	1.14.2.7	垂直位移/场地沉降	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	地质勘察-岩土工程监测	1.14.2	场地、地基及周边环境	1.14.2.8	基坑回弹	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	地质勘察-岩土工程监测	1.14.2	场地、地基及周边环境	1.14.2.9	深层水平位移	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	地质勘察-岩土工程监测	1.14.2	场地、地基及周边环境	1.14.2.10	水平位移	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	地质勘察-岩土工程监测	1.14.2	场地、地基及周边环境	1.14.2.11	深部钻孔测斜	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	地质勘察-岩土工程监测	1.14.2	场地、地基及周边环境	1.14.2.12	竖向位移/垂直位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	地质勘察-岩土工程监测	1.14.2	场地、地基及周边环境	1.14.2.13	深层水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	地质勘察-岩土工程监测	1.14.2	场地、地基及周边环境	1.14.2.14	水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-附属工程	1.15.1	混凝土构件	1.15.1.1	后锚固件抗拔性能	混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术标准 DBJ/T 15-35-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-附属工程	1.15.1	混凝土构件	1.15.1.2	强度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-附属工程	1.15.1	混凝土构件	1.15.1.3	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-附属工程	1.15.1	混凝土构件	1.15.1.4	内部缺陷	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-附属工程	1.15.1	混凝土构件	1.15.1.5	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-附属工程	1.15.1	混凝土构件	1.15.1.6	强度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015	只做：回弹-取芯法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-附属工程	1.15.1	混凝土构件	1.15.1.7	强度	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-附属工程	1.15.1	混凝土构件	1.15.1.8	表观缺陷	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-附属工程	1.15.1	混凝土构件	1.15.1.9	裂缝深度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-附属工程	1.15.1	混凝土构件	1.15.1.10	后锚固件抗拔性能	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-附属工程	1.15.1	混凝土构件	1.15.1.11	裂缝宽度	房屋裂缝检测与处理技术规程 CECS293:2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-附属工程	1.15.1	混凝土构件	1.15.1.12	裂缝深度	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-附属工程	1.15.1	混凝土构件	1.15.1.13	裂缝宽度	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-附属工程	1.15.1	混凝土构件	1.15.1.14	表观缺陷	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程环境-环境工程	1.16.1	土壤放射性	1.16.1.1	土壤氡浓度	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程环境-环境工程	1.16.2	水质分析	1.16.2.1	总硬度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程环境-环境工程	1.16.2	水质分析	1.16.2.2	电导率	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程环境-环境工程	1.16.2	水质分析	1.16.2.3	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023	只做硫酸钡灼烧称量法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程环境-环境工程	1.16.2	水质分析	1.16.2.4	氯化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023	只做硝酸银容量法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程环境-环境工程	1.16.2	水质分析	1.16.2.5	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程环境-环境工程	1.16.2	水质分析	1.16.2.6	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	只做目视比浊法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程环境-环境工程	1.16.2	水质分析	1.16.2.7	色度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程环境-环境工程	1.16.2	水质分析	1.16.2.8	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程环境-环境工程	1.16.2	水质分析	1.16.2.9	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程环境-环境工程	1.16.2	水质分析	1.16.2.10	pH	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	只做玻璃电极法	维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程环境-环境工程	1.16.2	水质分析	1.16.2.11	阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	只做亚甲蓝分光光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程环境-环境工程	1.16.2	水质分析	1.16.2.12	挥发酚类	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	只做 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程环境-环境工程	1.16.3	空气污染物含量	1.16.3.1	氡	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020	只做泵吸静电收集能谱分析法和泵吸闪烁室法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程环境-环境工程	1.16.3	空气污染物含量	1.16.3.2	二甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程环境-环境工程	1.16.3	空气污染物含量	1.16.3.3	总挥发性有机化合物（TVOC）	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程环境-环境工程	1.16.3	空气污染物含量	1.16.3.4	氡	T/CECS 569-2019《建筑室内空气中氡检测方法标准》	只做泵吸静电收集能谱分析法和泵吸闪烁室法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.16	工程环境-环境工程	1.16.3	空气污染物含量	1.16.3.5	甲醛	居住区大气中甲醛卫生检验标准方法　分光光度法 GB/T 16129-1995		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程环境-环境工程	1.16.3	空气污染物含量	1.16.3.6	甲醛	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程环境-环境工程	1.16.3	空气污染物含量	1.16.3.7	苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程环境-环境工程	1.16.3	空气污染物含量	1.16.3.8	甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-路基路面工程	1.17.1	路基路面	1.17.1.1	厚度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019	只做挖坑及钻芯法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-路基路面工程	1.17.1	路基路面	1.17.1.2	纵断高程	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-路基路面工程	1.17.1	路基路面	1.17.1.3	路面相邻板高差	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-路基路面工程	1.17.1	路基路面	1.17.1.4	路面构造深度（手工铺砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.17	公路交通-路基路面	1.17.1	路基路面	1.17.1.5	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程 JTG		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		工程					3450-2019		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-路基路面工程	1.17.1	路基路面	1.17.1.6	压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-路基路面工程	1.17.1	路基路面	1.17.1.7	横坡	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-路基路面工程	1.17.1	路基路面	1.17.1.8	路基路面回弹模量（贝克曼梁法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-路基路面工程	1.17.1	路基路面	1.17.1.9	沥青路面渗水系数	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-路基路面工程	1.17.1	路基路面	1.17.1.10	宽度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-路基路面工程	1.17.1	路基路面	1.17.1.11	平整度（三米直尺法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-路基路面工程	1.17.1	路基路面	1.17.1.12	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-路基路面工程	1.17.1	路基路面	1.17.1.13	弯沉值（贝克曼梁法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-路基路面工程	1.17.1	路基路面	1.17.1.14	路面摩擦系数（摆式仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-路基路面工程	1.17.1	路基路面	1.17.1.15	纵、横缝顺直度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-路基路面工程	1.17.1	路基路面	1.17.1.16	中线平面偏位	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-路基路面工程	1.17.1	路基路面	1.17.1.17	土基回弹模量（承载板法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-路基路面工程	1.17.1	路基路面	1.17.1.18	水泥混凝土路面强度（取芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-路基路面工程	1.17.1	路基路面	1.17.1.19	边坡坡度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-园林绿化	1.18.1	种植土	1.18.1.1	有机质	森林土壤有机质的测定及碳氮化的计算 LYT 1237-1999		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-园林绿化	1.18.1	种植土	1.18.1.2	水分换算系数	森林土壤样品的采集与制备 LY/T 1210-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-园林绿化	1.18.2	土壤	1.18.2.1	全氮	《森林土壤氮的测定》LY/T 1228-2015	只做凯式定氮法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-园林绿化	1.18.2	土壤	1.18.2.2	pH 值	《森林土壤 pH 值的测定》LY/T 1239-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-园林绿化	1.18.2	土壤	1.18.2.3	全盐量/电导率/EC 值	《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T 1251-1999	只做电导法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-园林绿化	1.18.2	土壤	1.18.2.4	全磷	《森林土壤磷的测定》LY/T 1232-2015	只做碱熔法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-园林绿化	1.18.2	土壤	1.18.2.5	全钾	森林土壤钾的测定》LY/T 1234-2015	只做碱熔法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-园林绿化	1.18.2	土壤	1.18.2.6	有效磷	《森林土壤磷的测定》LY/T 1232-2015	只做比色法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.1	基础处理工程检测	1.19.1.1	土钉抗拔力	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.1	基础处理工程检测	1.19.1.2	锚杆拉拔力	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.2	电线电缆	1.19.2.1	颜色标志的耐擦性检查	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆第 2 部分:试验方法标准 GB/T 5023.2-2008/IEC 60227-2:2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.2	电线电缆	1.19.2.2	颜色标志的耐擦性检查	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008/IEC 60245-2:1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.3	土工指标检测	1.19.3.1	塑性指数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只做：液塑限联合测定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.19.4.1	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.5	室内空气和公共场所空气	1.19.5.1	氨	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014	只做靛酚蓝分光光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.20.1	建筑门窗	1.20.1.1	气密性能（现场）	建筑外门窗气密，水密，抗风压性能现场检测方法 JG/T 211-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.20	工程实体-幕墙、门窗、屋面系	1.20.1	建筑门窗	1.20.1.2	抗风压性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		统							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.20.1	建筑门窗	1.20.1.3	气密性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.20.1	建筑门窗	1.20.1.4	水密性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.20.2	建筑幕墙	1.20.2.1	垂直方向变形性能（层间变形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.20.2	建筑幕墙	1.20.2.2	平面内变形性能（层间变形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.20.2	建筑幕墙	1.20.2.3	动态水密性能	建筑幕墙动态风压作用下水密性能检测方法 GB/T 29907-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.20.2	建筑幕墙	1.20.2.4	平面内变形性能（连续平行四边形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.20.2	建筑幕墙	1.20.2.5	平面外变形性能（层间变形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.20	工程实体-幕墙、门	1.20.2	建筑幕墙	1.20.2.6	平面外变形性能（连续平行四边	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		窗、屋面系统				形法）	GB/T 18250-2015		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.20.2	建筑幕墙	1.20.2.7	抗风压性能（试验室）	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.20.2	建筑幕墙	1.20.2.8	气密性能（试验室）	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.20.2	建筑幕墙	1.20.2.9	水密性能（试验室）	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.20.2	建筑幕墙	1.20.2.10	耐撞击性能	建筑幕墙 GB/T 21086-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.20.2	建筑幕墙	1.20.2.11	耐软重物撞击性能	建筑幕墙耐撞击性能分级及检测方法 GB/T 38264-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.20.2	建筑幕墙	1.20.2.12	耐硬物撞击性能	建筑幕墙耐撞击性能分级及检测方法 GB/T 38264-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.21.1.1	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.21.1.2	坑底隆起/回弹	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.21.1.3	裂缝	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.21.1.4	水平位移	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.21.1.5	深层水平位移/测斜	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.21.1.6	地下水位	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.21.1.7	锚杆及土钉内力/拉力	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.21.1.8	竖向位移/垂直位移/沉降	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.21.1.9	水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.21.1.10	水平位移	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.21.1.11	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.21.1.12	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.21.1.13	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.21.1.14	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.21.1.15	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.21.1.16	地下水位	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.21.1.17	地下水位	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.21.1.18	地下水位	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.21.1.19	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.2	地基及周边影响区（工程监测）	1.21.2.1	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.2	地基及周边影响区（工程监测）	1.21.2.2	土体分层竖向位移	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.2	地基及周边影响区（工程监测）	1.21.2.3	土体深层竖向变形	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.2	地基及周边影响区（工程监测）	1.21.2.4	地下水位	岩土工程勘察规范 GB50021-2001　2009 年版		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.2	地基及周边影响区（工程监测）	1.21.2.5	深层侧向位移（测斜）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.2	地基及周边影响区（工程监测）	1.21.2.6	土体深层竖向变形	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.2	地基及周边影响区（工程监测）	1.21.2.7	土体分层竖向位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.2	地基及周边影响区（工程监测）	1.21.2.8	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.2	地基及周边影响区（工程监测）	1.21.2.9	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.2	地基及周边影响区（工程监测）	1.21.2.10	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.2	地基及周边影响区（工程监测）	1.21.2.11	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.2	地基及周边影响区（工程监测）	1.21.2.12	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.3	建(构)筑物（工程监测）	1.21.3.1	倾斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.3	建(构)筑物（工程监测）	1.21.3.2	挠度	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.3	建(构)筑物（工程监测）	1.21.3.3	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.3	建(构)筑物（工程监测）	1.21.3.4	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.3	建(构)筑物（工程监测）	1.21.3.5	倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.3	建(构)筑物（工程监测）	1.21.3.6	挠度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.3	建(构)筑物（工程监测）	1.21.3.7	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.3	建(构)筑物（工程监测）	1.21.3.8	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.3	建(构)筑物（工程监测）	1.21.3.9	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.3	建(构)筑物（工程监测）	1.21.3.10	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.4	边坡及周边影响区（工程监测）	1.21.4.1	深部钻孔测斜	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.4	边坡及周边影响区（工程监测）	1.21.4.2	深部钻孔测斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.4	边坡及周边影响区（工程监测）	1.21.4.3	深部钻孔测斜	建筑基坑工程监测技术规范 GB 50497-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.4	边坡及周边影响区（工程监测）	1.21.4.4	支护结构应力/应变	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T302-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.4	边坡及周边影响区（工程监测）	1.21.4.5	支护结构应力/应变	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.4	边坡及周边影响区（工程监测）	1.21.4.6	锚杆及土钉内力/拉力	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.4	边坡及周边影响区（工程监测）	1.21.4.7	锚杆及土钉内力/拉力	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.4	边坡及周边影响区（工程监测）	1.21.4.8	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.4	边坡及周边影响区（工程监测）	1.21.4.9	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.4	边坡及周边影响区（工程监测）	1.21.4.10	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.4	边坡及周边影响区（工程监测）	1.21.4.11	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.4	边坡及周边影响区（工程监测）	1.21.4.12	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.4	边坡及周边影响区（工程监测）	1.21.4.13	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.4	边坡及周边影响区（工程监测）	1.21.4.14	裂缝	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.4	边坡及周边影响区（工程监测）	1.21.4.15	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.4	边坡及周边影响区（工程监测）	1.21.4.16	水平位移	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	金属制品-其他金属制品	2.1.1	隔热型材	2.1.1.1	力学性能	铝合金建筑型材 第6部分:隔热型材 GB/T 5237.6-2017		维持
2	产品质量检验	2.2	电子电气-照明	2.2.1	LED 筒灯	2.2.1.1	色度	LED 筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012		维持
2	产品质量检验	2.2	电子电气-照明	2.2.2	普通照明用气体放电灯用镇流器	2.2.2.1	能效等级	普通照明用气体放电灯用镇流器能效限定值及能效等级 GB 17896-2022		维持
2	产品质量检验	2.2	电子电气-照明	2.2.2	普通照明用气体放电灯用镇流器	2.2.2.2	能效限定值	普通照明用气体放电灯用镇流器能效限定值及能效等级 GB 17896-2022		维持
2	产品质量检验	2.2	电子电气-照明	2.2.3	反射型自镇流 LED 灯	2.2.3.1	颜色参数测试	反射型自镇流 LED 灯性能测试方法 GB/T 29295-2012		维持
2	产品质量检验	2.2	电子电气-照明	2.2.4	室内照明用 LED 产品	2.2.4.1	能效限定值	室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级 GB 30255-2019		维持
2	产品质量检验	2.2	电子电气-照明	2.2.4	室内照明用 LED 产品	2.2.4.2	能效等级	室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级 GB 30255-2019		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.1	焊钉	2.3.1.1	机械性能	电弧螺柱焊用圆柱头焊钉 GB/T 10433-2002		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.2	铝及铝合金	2.3.2.1	镉	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.2	铝及铝合金	2.3.2.2	铁	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.2	铝及铝合金	2.3.2.3	锡	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金	2.3.2	铝及铝合金	2.3.2.4	铅	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			属制品					GB/T 7999-2015		
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.2	铝及铝合金	2.3.2.5	铜	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.2	铝及铝合金	2.3.2.6	镁	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.2	铝及铝合金	2.3.2.7	磷	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.2	铝及铝合金	2.3.2.8	锰	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.2	铝及铝合金	2.3.2.9	镍	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.2	铝及铝合金	2.3.2.10	钛	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.2	铝及铝合金	2.3.2.11	硅	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.2	铝及铝合金	2.3.2.12	锌	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.2	铝及铝合金	2.3.2.13	铬	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.3	金属材料	2.3.3.1	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.3	金属材料	2.3.3.2	断面收缩率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.3	金属材料	2.3.3.3	最大力	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.3	金属材料	2.3.3.4	最大力总延伸率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.3	金属材料	2.3.3.5	规定塑性延伸强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.3	金属材料	2.3.3.6	盐雾试验	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2021		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.3	金属材料	2.3.3.7	射线检测	焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.3	金属材料	2.3.3.8	上屈服强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.3	金属材料	2.3.3.9	下屈服强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.3	金属材料	2.3.3.10	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.4	铜及铜合金	2.3.4.1	砷	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.4	铜及铜合金	2.3.4.2	锌	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.4	铜及铜合金	2.3.4.3	锑	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.4	铜及铜合金	2.3.4.4	硅	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.4	铜及铜合金	2.3.4.5	镉	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.4	铜及铜合金	2.3.4.6	钴	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.4	铜及铜合金	2.3.4.7	镁	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.4	铜及铜合金	2.3.4.8	铁	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.4	铜及铜合金	2.3.4.9	锰	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.4	铜及铜合金	2.3.4.10	镍	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.4	铜及铜合金	2.3.4.11	铝	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.4	铜及铜合金	2.3.4.12	铅	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.4	铜及铜合金	2.3.4.13	铋	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.4	铜及铜合金	2.3.4.14	磷	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.4	铜及铜合金	2.3.4.15	硫	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.4	铜及铜合金	2.3.4.16	锡	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.5	普通流体输送管道用埋弧焊钢管	2.3.5.1	拉伸试验	普通流体输送管道用埋弧焊钢管 SY/T 5037-2023		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.5	普通流体输送管道用埋弧焊钢管	2.3.5.2	尺寸外形	普通流体输送管道用埋弧焊钢管 SY/T 5037-2023		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.6	热轧带肋钢筋	2.3.6.1	弯曲	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.6	热轧带肋钢筋	2.3.6.2	反向弯曲性能	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.6	热轧带肋钢筋	2.3.6.3	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.6	热轧带肋钢筋	2.3.6.4	最大力总伸长率	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.6	热轧带肋钢筋	2.3.6.5	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.7	彩色涂层钢板及钢带	2.3.7.1	划格试验	彩色涂层钢板及钢带试验方法 GB/T 13448-2019		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.7	彩色涂层钢板及钢带	2.3.7.2	涂层厚度测定	彩色涂层钢板及钢带试验方法 GB/T 13448-2019		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.7	彩色涂层钢板及钢带	2.3.7.3	耐中性盐雾试验	彩色涂层钢板及钢带试验方法 GB/T 13448-2019		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.7	彩色涂层钢板及钢带	2.3.7.4	耐有机溶剂试验	彩色涂层钢板及钢带试验方法 GB/T 13448-2019		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.7	彩色涂层钢板及钢带	2.3.7.5	耐磨性试验	彩色涂层钢板及钢带试验方法 GB/T 13448-2019		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.7	彩色涂层钢板及钢带	2.3.7.6	铅笔硬度试验	彩色涂层钢板及钢带试验方法 GB/T 13448-2019		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.7	彩色涂层钢板及钢带	2.3.7.7	镜面光泽测定	彩色涂层钢板及钢带试验方法 GB/T 13448-2019		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.8	焊接钢管	2.3.8.1	公称尺寸	一般结构用焊接钢管 SY/T 5768-2016		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.8	焊接钢管	2.3.8.2	压扁试验	一般结构用焊接钢管 SY/T 5768-2016		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.8	焊接钢管	2.3.8.3	弯曲试验	一般结构用焊接钢管 SY/T 5768-2016		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.8	焊接钢管	2.3.8.4	拉伸试验	一般结构用焊接钢管 SY/T 5768-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.9	热轧光圆钢筋	2.3.9.1	弯曲	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.9	热轧光圆钢筋	2.3.9.2	拉伸	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.9	热轧光圆钢筋	2.3.9.3	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.10	钢结构	2.3.10.1	栓钉焊接头弯曲试验	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.10	钢结构	2.3.10.2	栓钉焊接头拉伸试验	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.11	冷轧带肋钢筋	2.3.11.1	力学性能	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.11	冷轧带肋钢筋	2.3.11.2	尺寸、重量及允许偏差	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.11	冷轧带肋钢筋	2.3.11.3	弯曲	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.11	冷轧带肋钢筋	2.3.11.4	反复弯曲试验	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.11	冷轧带肋钢筋	2.3.11.5	重量偏差	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
2	产品质量检验	2.4	建材产品	2.4.1	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材	2.4.1.1	尺寸	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 10002.1-2023		维持
2	产品质量检验	2.4	建材产品	2.4.2	非开挖工程用聚乙烯	2.4.2.1	抗冲击性能	非开挖铺设工程用聚乙烯管 CJ/T 358-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					管					
2	产品质量检验	2.4	建材产品	2.4.3	热轧带肋钢筋	2.4.3.1	拉伸试验	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持

以下空白

批准深圳市正非检测科技有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：202219021302

审批日期:2024 年 12 月 31 日　　有效日期:2028 年 08 月 16 日

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：1　　类别数：1　　对象数：3　　参数数：3

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	电线槽及配件	1.1.1.1	镀（涂）层附着力	金属基体上的金属覆盖层 电沉积和化学沉积层 附着强度试验方法评述 GB/T 5270-2024	/	变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	外加剂和无机防水材料	1.1.2.1	收缩率/收缩率比	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024	/	变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	混凝土	1.1.3.1	抗水渗透	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024	/	变更

以下空白

中国合格评定国家认可委员会

检验机构认可证书

（注册号：CNAS IB0771）

兹证明：

深圳市正非检测科技有限公司

（法人：深圳市正非检测科技有限公司）

广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地，518109

符合 ISO/IEC 17020:2012《各类检验机构运行的基本准则》(CNAS-CI01《检验机构能力认可准则》) A 类的要求，具备承担本证书附件所列检验服务的能力，予以认可。

获认可的能力范围见标有相同认可注册号的证书附件，证书附件是本证书组成部分。

生效日期：2025-09-05

截止日期：2031-09-04

中国合格评定国家认可委员会授权人 张朝华

中国合格评定国家认可委员会（CNAS）经国家认证认可监督管理委员会（CNCA）授权，负责实施合格评定国家认可制度。
CNAS是国际实验室认可合作组织（ILAC）和亚太认可合作组织（APAC）的互认协议成员。
本证书的有效性可登录www.cnas.org.cn获认可的机构名录查询。

名称：深圳市正非检测科技有限公司

地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地

注册号：CNAS IB0771

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

类型：A 类

认可依据：ISO/IEC 17020:2012 以及 CNAS 特定认可要求

生效日期：2025 年 08 月 16 日　　截止日期：2031 年 09 月 04 日

附件 2　认可的检验能力范围

序号	检验对象	检验项目		检验标准（方法/程序）	说明	生效日期
		序号	名称			
未分组						
1	建筑结构	1	工程施工质量评价	《建筑地基工程施工质量验收标准》 GB 50202-2018 《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB 50203-2011 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2015 《钢结构工程施工质量验收标准》 GB 50205-2020		2024-01-08

序号	检验对象	检验项目		检验标准（方法/程序）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2013 《建筑施工质量评价标准》 GB/T 50375-2016 《钢结构焊接规范》 GB 50661-2011		
		2	结构可靠性（安全性、抗震性）评价	《砌体结构设计规范》 GB 50003-2011 《建筑地基基础设计规范》 GB 50007-2011 混凝土结构设计标准(2024 年版) GB/T50010-2010 建筑抗震设计标准(2024 年版) GB/T50011-2010 《钢结构设计标准》 GB 50017-2017 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB 50018-2002 《建筑抗震鉴定标准》 GB 50023-2009 《工业建筑防腐蚀设计标准》 GB/T 50046-2018 《建筑结构可靠性设计统一标准》 GB 50068-2018 《构筑物抗震鉴定标准》 GB 50117-2014		2024-01-08

序号	检验对象	检验项目		检验标准（方法/程序）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《工业建筑可靠性鉴定标准》 GB 50144-2019		
				《构筑物抗震设计规范》 GB 50191-2012		
				《建筑工程抗震设防分类标准》 GB 50223-2008		
				《民用建筑可靠性鉴定标准》 GB 50292-2015		
				《混凝土结构加固设计规范》 GB 50367-2013		
				《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》 GB 51022-2015		
				《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ 3-2010		
				《既有建筑地基基础加固技术规范》 JGJ 123-2012		
				《危险房屋鉴定标准》 JGJ 125-2016		
				《混凝土结构耐久性评定标准》 CECS 220:2007		
				《火灾后工程结构鉴定标准》 T/CECS 252-2019		
				《既有建筑鉴定与加固通用规范》 GB55021-2021		
				《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378-2019	GB/T 50378-2006、DBJT15-83-2011、GB/T	2024-01-08

序号	检验对象	检验项目		检验标准（方法/程序）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378-2014	50378-2014、SJG 47-2006、SZJG30-2009废标，仍有客户需要使用。	
				《建筑节能工程施工质量验收标准》 GB 50411-2019		
				《绿色工业建筑评价标准》 GB/T 50878-2013		
				《既有建筑绿色改造评价标准》 GB/T 51141-2015		
				《绿色校园评价标准》 GB/T 51356-2019		
				《广东省建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收规范》 DBJ 15-65-2021		
				《广东省绿色建筑评价标准》 DBJ/T 15-83-2017		
				《广东省绿色校园评价标准》 DBJ/T 15-166-2019		
				《绿色建筑评价标准》 SJG 47-2018		
				《绿色建筑工程施工质量验收标准》 SJG 67-2019		
				《建筑节能工程施工验收规范》 SJG 141-2023		
				《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378-2019（2024 年修订）		
3	建筑节能	1	能效测评	《建筑能效标识技术标准》 JGJ/T288-2012		2025-03-04

序号	检验对象	检验项目		检验标准（方法/程序）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《民用建筑能效测评与标识技术规程》 DBJ/T15-78-2011		
4	建筑围护结构（含门窗幕墙）	1	既有幕墙安全性检验和评价	《建筑幕墙》 GB/T 21086-2007 《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2012 《建筑抗震设计规范（2024 年版）》 GB/T 50011-2010 《建筑装饰装修工程质量验收标准》 GB 50210-2018 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-2003 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-2015 《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ133-2001 《玻璃幕墙工程质量检验标推》 JGJ/T139-2020 《建筑幕墙可靠性鉴定技术规程》 DBJ/T15-88-2022 《点支式玻璃幕墙工程技术规程》 CECS127:2001 《铝塑复合板幕墙工程施工及骏收规程》 CECS 231:2007 《既有建筑幕墙安全性鉴定技术标准》 SJG 112-2022 《既有建筑幕墙安全检查技术标准》 SJG 43-2022		2025-03-04

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章

ISO/IEC 17020 认可证书

序号	检验对象	检验项目		检验标准（方法/程序）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《建筑幕墙安全性能检测评估技术规程》 DG/TJ 08-803-2013 《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014 《建筑用硅酮结构密封胶》 GB 16776-2005 《钢结构设计标准》 GB 50017-2017 《建筑幕墙工程检测方法标准》 JGJ/T 324-2014		

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章

中国合格评定国家认可委员会

实验室认可证书

（注册号：CNAS L11310）

兹证明：

深圳市正非检测科技有限公司

（法人：深圳市正非检测科技有限公司）

广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路9号富城科创大厦101、102、501、601、西面空地，518110

符合 ISO/IEC 17025：2017《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》）的要求，具备承担本证书附件所列服务能力，予以认可。

获认可的能力范围见标有相同认可注册号的证书附件，证书附件是本证书组成部分。

生效日期：2025-03-04

截止日期：2030-08-16

中国合格评定国家认可委员会授权人 张朝华

中国合格评定国家认可委员会（CNAS）经国家认证认可监督管理委员会（CNCA）授权，负责实施合格评定国家认可制度。
CNAS是国际实验室认可合作组织（ILAC）和亚太认可合作组织（APAC）的互认协议成员。
本证书的有效性可登陆www.cnas.org.cn获认可的机构名录查询。

名称：深圳市正非检测科技有限公司

地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福苑路9号富城科创大厦101、102、501、601、西面空地

注册号：CNAS L11310

认可依据：ISO/IEC 17025:2017 以及 CNAS 特定认可要求

生效日期：2025 年 03 月 04 日　　截止日期：2030 年 08 月 16 日

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

附件 3　认可的检测能力范围

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
一、混凝土和砂浆、胶类材料						
1	普通混凝土	1	抗压强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》 GB/T 50081-2019 （5）		2024-01-10
2	建筑砂浆	1	立方体抗压强度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》 JGJ/T 70-2009（9）		2024-01-10
3	建筑保温砂浆	1	堆积密度	《建筑保温砂浆》 GB/T 20473-2021 （附录 A）		2024-01-10
		2	干密度	《建筑保温砂浆》 GB/T 20473-2021 （附录 B、C）		2024-01-10
4	膨胀玻化微珠保温隔热砂浆	1	干密度	《膨胀玻化微珠保温隔热砂浆》 GB/T 26000-2010（6.2）		2024-01-10

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
5	密封胶	1	邵氏硬度	《硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）》 GB/T 531.1-2008	只做邵氏A型硬度计法	2025-03-04
		2	污染性	《石材用建筑密封胶》 GB/T 23261-2009		2025-03-04
		3	结构装配系统用附件同密封胶相容性	《建筑用硅酮结构密封胶》 GB 16776-2005 （附录 A）		2025-03-04
		4	拉伸粘结性	《建筑用硅酮结构密封胶》 GB 16776-2005 （6.8）	只做23℃时拉伸粘结性	2025-03-04
		5	结构胶现场检测	《建筑幕墙工程检测方法标准》 JGJ/T 324-2014 （附录C）		2025-03-04
二、金属材料及其制品						
1	金属材料	1	抗拉强度	《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》 GB/T 228.1-2021 （10.3.2、10.3.3）	能做：小于2000kN，方法A2、方法B。	2025-03-04
		2	上屈服强度	《金属材料拉伸试验第2部分：室温试验方法》 GB/T 228.1-2021 （11）	能做：小于2000kN，方法A2、方法B。	2025-03-04
		3	下屈服强度	《金属材料拉伸试验第3部分：室温试验方法》 GB/T 228.1-2021 （12）	能做：小于2000kN，方法A2、方法B。	2025-03-04
		4	断后伸长率	《金属材料拉伸试验第4部分：室温试验方法》 GB/T 228.1-2021 （20）	能做：方法A2、方法B。	2024-01-10
		5	洛氏硬度	《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法》 GB/T 230.1-2018	能做：A、B、C标尺。	2025-03-04

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		6	维氏硬度	《金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法》 GB/T 4340.1-2024	能做：HV5、HV10、HV20、HV30、HV50。	2025-03-04
2	钢筋混凝土用钢材	1	拉伸试验	《钢筋混凝土用钢材试验方法》 GB/T28900-2022 （6）	能做：小于2000kN。	2025-03-04
3	钢筋焊接接头	1	拉伸试验	《钢筋焊接接头试验方法标准》 JGJ/T 27-2014 （3）	能做：小于2000kN。	2025-03-04
4	焊接接头	1	拉伸试验	《焊接接头拉伸试验方法》 GB/T 2651-2023	能做：小于2000kN。	2025-03-04
5	金属材料焊缝熔化焊接头焊缝	1	金属纵向拉伸试验	《金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验》 GB/T 2652-2022	能做：小于2000kN。	2025-03-04
6	钢筋机械连接	1	单向拉伸	《钢筋机械连接技术规程》 JGJ 107-2016 （附录A）	能做：小于2000kN。	2025-03-04
三、墙体材料						
1	砌墙砖	1	抗压强度	《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012 （7）		2024-01-10
2	混凝土砌块和砖	1	抗压强度	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013 （5、附录A）	不做：取芯法。	2024-01-10
3	蒸压加气混凝土	1	抗压强度	《蒸压加气混凝土性能试验方法》 GB/T 11969-2020 （4.3.1）		2024-01-10
四、建筑玻璃						
1	建筑玻璃	1	可见光透射比	《建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》 GB/T 2680-2021 （5.1）		2024-01-10

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	可见光反射比	《建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》 GB/T 2680-2021 （5.2）		2024-01-10
		3	太阳光直接透射比	《建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》 GB/T 2680-2021 （5.4）		2024-01-10
		4	太阳光直接反射比	《建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》 GB/T 2680-2021 （5.5）		2024-01-10
		5	太阳光直接吸收比	《建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》 GB/T 2680-2021 （5.6）		2024-01-10
		6	太阳能总透射比	《建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》 GB/T 2680-2021 （5.7）		2024-01-10
		7	遮阳系数	《建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》 GB/T 2680-2021 （5.9）		2024-01-10
		8	光热比	《建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》 GB/T 2680-2021 （5.10）		2024-01-10
		9	紫外线透射比	《建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》 GB/T 2680-2021 （5.11）		2024-01-10
		10	辐射率	《建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》		2024-01-10

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				GB/T 2680-2021 （5.12）		
		11	太阳红外热能总透射比	《建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》 GB/T 2680-2021 （5.13）		2024-01-10
2	单片和多层玻璃	1	光学热工性能	《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》 JGJ/T 151-2008 （6.1、6.2）		2024-01-10
3	中空玻璃	1	露点	《中空玻璃》 GB/T 11944-2012 （7.3）		2024-01-10
4	防火玻璃	1	尺寸、厚度允许偏差	《建筑用安全玻璃 第1部分：防火玻璃》 GB 15763.1-2009 （7.1）		2024-01-10
5	钢化玻璃	1	尺寸	《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》 GB 15763.2-2005 （6.1）		2024-01-10
		2	厚度	《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》 GB 15763.2-2005 （6.2）		2024-01-10
		3	抗冲击性能	《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》 GB 15763.2-2005 （6.5）		2024-01-10
		4	碎片状态	《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》 GB 15763.2-2005 6.6		2025-03-04
6	夹层玻璃	1	尺寸允许偏差	《建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃》 GB 15763.3-2009 （7.3）		2024-01-10
五、建筑物保温材料						
1	建筑材料及制品	1	不燃性	《建筑材料不燃性试验方法》 GB/T 5464-2010		2024-01-10
		2	可燃性	《建筑材料可燃性试验方法》 GB 8626-2007		2024-01-10

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	燃烧热值	《建筑材料及制品的燃烧性能 燃烧热值的测定》 GB/T 14402-2007		2024-01-10
2	绝热材料	1	导热系数（稳态热阻）	《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》 GB/T 10294-2008		2024-01-10
3	建筑用绝热制品	1	短期吸水量	《建筑用绝热制品 部分浸入法测定短期吸水量》 GB/T 30805-2024		2025-03-04
4	塑料	1	氧指数	《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验》 GB/T 2406.2-2009		2024-01-10
		2	线性尺寸	《泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定》 GB/T 6342-1996		2024-01-10
		3	表观密度	《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》 GB/T 6343-2009		2024-01-10
		4	吸水率	《硬质泡沫塑料吸水率的测定》 GB/T 8810-2005	能做：A法。	2024-01-10
		5	压缩性能	《硬质泡沫塑料 压缩性能的测定》 GB/T 8813-2020	能做：A法。	2024-01-10
5	纺织品	1	燃烧性能	《纺织品 燃烧性能试验 氧指数法》 GB/T 5454-1997		2024-01-10
				《纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定》 GB/T 5455-2014		2024-01-10
6	矿物棉及其制品	1	尺寸和体积密度	《矿物棉及其制品试验方法》 GB/T 5480-2017 （7）	能做：毡状、板状制品。	2024-01-10
		2	吸水性	《矿物棉及其制品试验方法》 GB/T 5480-2017 （13）	能做：全浸试验方法。	2024-01-10
7	无机硬质绝热制品	1	抗压强度	《无机硬质绝热制品试验方法》 GB/T 5486-2008 （6）		2025-03-04
		2	密度、含水率	《无机硬质绝热制品试验方法》 GB/T 5486-2008 （8）		2025-03-04

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
8	航天热控涂层	1	太阳吸收比	《航天器热控涂料层试验方法 第2部分：太阳吸收比测试》 GJB 2502.2-2015 （3、4）	能做：光谱法-绝对法、光谱法-相对法。	2024-01-10
9	柔性泡沫橡塑绝热制品	1	真空吸水率	《柔性泡沫橡塑绝热制品》 GB/T 17794-2021 （附录B）		2024-01-10
10	建筑外表面用热反射隔热涂料	1	太阳光反射比	《建筑外表面用热反射隔热涂料》 JC/T 1040-2020 （附录A）	能做：相对光谱法。	2024-01-10
六、材料有害物质						
1	建筑材料	1	放射性核素	《建筑材料放射性核素限量》 GB 6566-2010		2024-01-10
2	人造板及饰面人造板	1	甲醛释放量	《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T 17657-2022 （4.61）	能做：干燥器法。	2024-01-10
3	涂料	1	苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量	《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法》 GB/T 23990-2009		2024-01-10
4	水性涂料	1	甲醛含量	《水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法》 GB/T 23993-2009		2024-01-10
5	胶粘剂	1	游离甲醛含量	《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》 GB 18583-2008 （附录A）		2024-01-10
		2	苯含量	《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》 GB 18583-2008 （附录B）		2024-01-10
		3	甲苯、二甲苯含量	《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》 GB 18583-2008 （附录C）		2024-01-10
七、建筑幕墙和建筑门窗						

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
1	窗、幕墙和门	1	在动态压力下水密性能	《在动态压力下的窗、幕墙和门的水密性能标准检测方法》 AAMA 501.1-17	能做：尺寸小于等于（12m+4m）×16m。	2025-03-04
		2	漏气率	《通过样品的规定压差测定外窗、幕墙和门的漏气率的标准试验方法》 ASTM E283/E283M-19	能做：尺寸小于等于（12m+4m）×16m。	2025-03-04
		3	结构性能	《用统一静态气压差法测定外窗、幕墙和门结构性能的标准试验方法》 ASTM E330/E330M-14（2021）	能做：尺寸小于等于（12m+4m）×16m。	2025-03-04
2	外窗、天窗、门及幕墙	1	渗水度	《用统一静态气压差法测定外窗、天窗、门及幕墙渗水度的标准试验方法》 ASTM E331-00（2023）	能做：尺寸小于等于（12m+4m）×16m。	2025-03-04
3	建筑幕墙	1	气密性能	《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》 GB/T 15227-2019 （8）	能做：尺寸小于等于（12m+4m）×16m。	2025-03-04
		2	水密性能	《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》 GB/T 15227-2019 （9）	能做：尺寸小于等于（12m+4m）×16m。	2025-03-04
		3	抗风压性能	《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》 GB/T 15227-2019 （10）	能做：尺寸小于等于（12m+4m）×16m。	2025-03-04
		4	层间变形性能	《建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法》 GB/T 18250-2015	能做：尺寸小于等于（12m+4m）×16m。	2025-03-04
		5	动态风压作用下水密性能	《建筑幕墙动态风压作用下水密性能检测方法》 GB/T 29907-2013 （7.2）	能做：尺寸小于等于（12m+4m）	2025-03-04

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					×16m。	
		6	耐撞击性能	《建筑幕墙耐撞击性能分级及检测方法》 GB/T 38264-2019 （5）	能做：尺寸小于等于（12m+4m）×16m。	2024-01-10
		7	承受地震和风引起层间位移	《用于评估幕墙和店面系统承受地震和风引起层间位移的推荐性静态检测方法 》 AAMA 501.4-18	能做：尺寸小于等于（12m+4m）×16m。	2025-03-04
4	建筑外门窗	1	气密性能	《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》 GB/T 7106-2019 （7）	能做：尺寸小于等于3.0m×3.0m。	2025-03-04
		2	水密性能	《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》 GB/T 7106-2019 （8）	能做：尺寸小于等于3.0m×3.0m。	2025-03-04
		3	抗风压性能	《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》 GB/T 7106-2019 （9）	能做：尺寸小于等于3.0m×3.0m。	2025-03-04
		4	传热系数	《建筑外门窗保温性能检测方法》 GB/T 8484-2020	能做：尺寸小于等于1.8m×2.4m。	2024-01-10
八、无损检测						
1	钢结构及其材料	1	超声检测	《厚钢板超声波检测方法》 GB/T 2970-2016		2024-01-10
				《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 》 GB/T 11345-2023		2025-03-04

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《钢结构现场检测技术标准》 GBT 50621-2010 （7）		2024-01-10
				《钢结构焊接规范》 GB 50661-2011 （8）		2024-01-10
				《钢结构超声波探伤及质量分级法》 JG/T 203-2007		2024-01-10
		2	磁粉检测	《焊缝无损检测 磁粉检测》 GB/T 26951-2011	能做：磁轭法。	2024-01-10
				《钢结构现场检测技术标准》 GB/T 50621-2010 （5）	能做：磁轭法。	2024-01-10
		3	渗透检测	《无损检测 渗透检测 第1部分：总则》 GB/T 18851.1-2012		2025-03-04
				《钢结构现场检测技术标准》 GB/T 50621-2010 （6）		2025-03-04
		4	超声测厚	《无损检测接触式超声脉冲回波法测厚方法》 GB/T 11344-2021		2025-03-04
九、地基与基础						
1	天然/土（岩）或处理地基	1	承载力	《建筑地基基础设计规范》 GB 50007-2011 （附录C、D）	能做：浅层平板载荷试验、深层平板载荷试验。	2024-01-10
				《岩土工程勘察规范》 GB 50021-2001（2009年版）（10.2、10.4、10.5）	能做：载荷试验、圆锥动力触探试验、标准贯入试验。	2024-01-10
				《建筑地基处理技术规范》 JGJ 79-2012 （附录A、B）	能做：静载荷试验。	2024-01-10
				《建筑地基检测技术规范》 JGJ 340-2015 （4~8）	能做：载荷试	2024-01-10

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
					验、标准贯入试验、圆锥动力触探试验。	
				《铁路工程地质原位测试规程》 TB 10018-2018 （3、7、8）	能做：平板载荷试验、标准贯入试验、动力触探试验。	2024-01-10
				《建筑地基基础设计规范》 DBJ 15-31-2016 （附录L.0.1、L.0.2、L.0.4）	能做：标准贯入、轻便触探、重型动力触探。	2024-01-10
				《建筑地基基础检测规范》 DBJ/T 15-60-2019 （4、5、8）	能做：标准贯入试验、圆锥动力触探试验、平板载荷试验。	2024-01-10
2	基桩	1	单桩竖向抗压承载力	《建筑地基基础设计规范》 GB 50007-2011 （附录Q）		2024-01-10
				《建筑基桩检测技术规范》 JGJ 106-2014 （4）	不做：高应变法。	2024-01-10
				《建筑地基基础设计规范》 DBJ 15-31-2016 （附录F）		2024-01-10
				《建筑地基基础检测规范》 DBJ/T 15-60-2019 （14）		2024-01-10
				《深圳市建筑基桩检测规程》 SJG 09-2024 （4）		2025-03-04
		2	桩身完整性	《建筑基桩检测技术规范》 JGJ 106-2014 （8、10）	能做：低应变法、声波透射法。	2024-01-10

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
				《建筑地基检测技术规范 J》 GJ 340-2015 （12）	能做：低应变法试验。	2024-01-10
				《建筑地基基础检测规范》 DBJ/T 15-60-2019 （10、12）	能做：低应变法、超声法。	2024-01-10
				《深圳市建筑基桩检测规程》 SJG 09-2024 （8、9）	能做：低应变法、超声法。	2025-03-04
十、建筑结构						
1	基础及上部结构	1	沉降	《建筑变形测量规范》 JGJ 8-2016 （7.1）		2024-01-10
		2	水平位移	《建筑变形测量规范》 JGJ 8-2016 （7.2）		2024-01-10
		3	倾斜	《建筑变形测量规范》 JGJ 8-2016 （7.3）	能做：全站仪投点法。	2025-03-04
		4	裂缝	《建筑变形测量规范》 JGJ 8-2016 （7.4）		2024-01-10
		5	挠度	《建筑变形测量规范》 JGJ 8-2016 （7.5）		2024-01-10
2	粘结材料粘合加固材与基材	1	正拉粘结强度	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》 GB 50550-2010 （附录U）		2024-01-10
3	混凝土结构和构件	1	混凝土强度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 JGJ/T 23-2011		2024-01-10
				《钻芯法检测混凝土强度技术规程》 JGJ/T 384-2016		2024-01-10
				《超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程》 T/CECS 02-2020		2024-01-10
				《钻芯法检测混凝土强度技术规程》 CECS 03:2007		2024-01-10

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	混凝土缺陷	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》 CECS 21:2000		2024-01-10
		3	混凝土保护层厚度和钢筋间距	《混凝土中钢筋检测技术标准》 JGJ/T 152-2019	只做：电磁感应法、直接法。	2025-03-04
		4	钢筋公称直径	《混凝土中钢筋检测技术标准》 JGJ/T 152-2019（5.4）	能做：直接法。	2024-01-10
		5	位移及变形	《混凝土结构试验方法标准》 GB 50152-2012 （5、6.3、7、8、9）		2024-01-10
		6	力值（承载力）	《混凝土结构试验方法标准》 GB 50152-2012 （5、6.2、7、8、9）		2024-01-10
		7	外观质量	《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2015（8.2）		2024-01-10
		8	结构实体钢筋保护层厚度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2015（附录 E）	能做：电磁感应法、局部破损法。	2024-01-10
		9	结构实体位置与尺寸偏差	《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2015（附录 F）		2024-01-10
		10	构件截面尺寸	《建筑结构检测技术标准》 GB/T 50344-2019（3.4.12）	能做：直接量测的方法。	2024-01-10
		11	混凝土抗压强度	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T 50784-2013（4.2）	能做：回弹法、超声—回弹综合法。	2024-01-10
		12	构件截面尺寸及其偏差	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T 50784-2013（8.2）		2024-01-10
		13	混凝土中钢筋	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T 50784-2013	能做：原位实测	2024-01-10

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			直径	（9.4）	法。	
		14	混凝土构件损伤	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T 50784-2013（10）		2024-01-10
		15	混凝土内部不密实区	《混凝土结构现场检测技术标准 》 GB/T 50784-2013（附录 D）		2024-01-10
		16	混凝土裂缝深度	《混凝土结构现场检测技术标准 》 GB/T 50784-2013（附录 E）		2024-01-10
4	受弯预制构件	1	结构性能	《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2015（附录 B）		2024-01-10
5	砌体结构	1	砖砌体尺寸、位置的允许偏差（轴线位移，基础、墙、柱顶面标高，墙面垂直度）	《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB 50203-2011（5.3.3）		2024-01-10
		2	构造柱尺寸、位置的允许偏差（中心线位置、层间错位、垂直度）	《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB 50203-2011（8.3.1）		2025-03-04
		3	砌筑砂浆抗压强度	《 砌体工程现场检测技术标准》 GB/T 50315-2011（12、15）	能做：砂浆回弹法。	2024-01-10
				《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》 JGJ/T 136-2017		2024-01-10

中国合格评定国家认可委员会 可证书附件

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	砌体砖的抗压强度	《砌体工程现场检测技术标准》 GB/T 50315-2011（14、15）	能做：烧结砖回弹法。	2024-01-10
6	混凝土结构后锚固件	1	锚固承载力	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》 GB 50550-2010（附录W）		2024-01-10
				《混凝土结构后锚固技术规程》 JGJ 145-2013 （附录C）		2024-01-10
				《混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术规程》 DBJ/T 15-35-2023		2025-03-04
7	钢结构	1	防腐（火）涂料厚度	《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》 GB/T 4956-2003		2024-01-10
				《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》 GB/T 4957-2003		2024-01-10
				《钢结构工程施工质量验收标准》 GB 50205-2020（13.2.3、13.4.3、附录E）		2024-01-10
				《钢结构现场检测技术标准》 GB/T 50621-2010 （12、13）		2024-01-10
				《钢结构防火涂料应用技术规程》 T/CECS 24-2020（5.1.7、附录A）		2024-01-10
		2	钢板、型材、管材的厚度及允许偏差	《钢结构工程施工质量验收规范》 GB 50205-2020（4.2.3、4.3.3）		2025-03-04
		3	焊缝外观质量	《钢结构工程施工质量验收规范 》 GB 50205-2020（5.2.7）		2025-03-04
		4	焊缝外观尺寸	《钢结构工程施工质量验收规范》 GB 50205-2020（5.2.8）		2025-03-04

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	钢构件外形尺寸	《钢结构工程施工质量验收规范》 GB 50205-2020（8.5）		2025-03-04
		6	尺寸与偏差	《建筑结构检测技术标准》 GB/T 50344-2019（6.5）		2025-03-04
		7	变形与损伤	《建筑结构检测技术标准》 GB/T 50344-2019 （6.6）		2024-01-10
		8	外观质量	《钢结构现场检测技术标准》 GB/T 50621-2010 （4）		2025-03-04
		9	高强度螺栓终拧扭矩	《钢结构现场检测技术标准》 GB/T 50621-2010 （8）		2025-03-04
		10	变形	《钢结构现场检测技术标准》 GB/T 50621-2010 （9）		2024-01-10
		11	钢材厚度	《钢结构现场检测技术标准》 GB/T 50621-2010 （10）		2025-03-04
8	钢结构紧固件连接	1	扭剪型高强螺栓终拧质量	《钢结构工程施工质量验收规范》 GB 50205-2020 （附录B.0.3）		2025-03-04
		2	高强度大六角头螺栓终拧质量	《钢结构工程施工质量验收规范》 GB 50205-2020 （附录B.0.5、B.0.6）		2025-03-04
		3	高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数	《钢结构工程施工质量验收标准》 GB 50205-2020 （附录B.0.7）	能做：小于2000kN。	2025-03-04
十一、建筑节能						
1	电力系统	1	供电电压偏差	《电能质量 供电电压偏差》 GB/T 12325-2008		2024-01-10
		2	公用电网谐波电压和电流	《电能质量 公用电网谐波》 GB/T 14549-1993		2024-01-10

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	三相电压不平衡	《电能质量 三相电压不平衡》 GB/T 15543-2008		2024-01-10
2	采暖通风与空气调节设备	1	噪声	《采暖通风与空气调节设备噪声、声功率级的测定-工程法》 GB/T 9068-1988		2024-01-10
3	空调机组的水流量	1	体积流量	《给排水用超声流量计（传播速度差法）》 CJ/T 3063-1997		2024-01-10
4	通风管道	1	风管耐压强度及漏风量	《通风管道技术规程》 JGJ 141-2017 （附录A）		2024-01-10
5	组合式空调机组	1	风量、风压和输入功率	《组合式空调机组》 GB/T 14294-2008 （附录A、附录B）		2024-01-10
6	风管及其系统	1	风管强度及严密性	《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB 50243-2016（附录C）		2024-01-10
7	通风空调系统	1	风管风量	《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB 50243-2016（附录E.1）		2024-01-10
		2	风口风量	《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB 50243-2016（附录E.2）		2024-01-10
		3	空调水流量及水温	《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB 50243-2016（附录E.3）		2024-01-10
8	公共建筑的采暖空调水系统	1	冷水（热泵）机组实际性能系数	《公共建筑节能检测标准》 JGJ/T 177-2009 （8.2）		2025-03-04
		2	水泵效率	《公共建筑节能检测标准》 JGJ/T 177-2009 （8.5）		2025-03-04
		3	冷源系统能效系数	《公共建筑节能检测标准》 JGJ/T 177-2009 （8.6）		2025-03-04
9	公共建筑的空	1	新风量	《公共建筑节能检测标准》 JGJ/T 177-2009 （9.3、附		2024-01-10

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
	调风系统			录E）		
10	公共建筑的供配电系统	1	三相电压不平衡	《公共建筑节能检测标准》 JGJ/T 177-2009 （11.2）		2024-01-10
		2	谐波电压及谐波电流	《公共建筑节能检测标准》 JGJ/T 177-2009 （11.3）		2024-01-10
		3	电压偏差	《公共建筑节能检测标准》 JGJ/T 177-2009 （11.5）		2024-01-10
11	外墙	1	节能构造	《建筑节能工程施工质量验收标准》 GB 50411-2019（附录F）		2024-01-10
12	建筑工程饰面砖	1	粘结强度	《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》 JGJ 110-2017		2024-01-10
十二、水						
1	生活饮用水	1	色度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 （4）		2024-01-10
		2	浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 （5.2）	能做：目视比浊法-福尔马肼标准。	2024-01-10
		3	臭和味	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 （6.1）	能做：嗅气尝味法。	2024-01-10
		4	肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 （7）		2024-01-10
		5	pH值	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 （8.1）	能做：玻璃电极法。	2024-01-10
		6	电导率	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 （9）		2024-01-10

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		7	总硬度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 （10）		2024-01-10
		8	溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 （11）		2024-01-10
		9	挥发酚类	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 （12.1）	能做：4-氨基安替比林三氯甲烷萃取分光光度法。	2024-01-10
		10	阴离子合成洗涤剂	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 （13.1）	能做：亚甲蓝分光光度法。	2024-01-10
		11	硫酸盐	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 （4.5）	能做：硫酸钡烧灼称量法。	2024-01-10
		12	氯化物	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 （5.1）	能做：硝酸银容量法。	2024-01-10
十三、环境						
（一）空气						
1	居住区大气	1	甲醛	《居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法》 GB/T 16129-1995		2024-01-10
2	公共场所	1	空气温度	《公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素》 GB/T 18204.1-2013 （3.2）	能做：数显式温度计法。	2024-01-10
		2	相对湿度	《公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素》 GB/T 18204.1-2013 （4.3）	能做：电阻电容法。	2024-01-10
		3	室内新风量	《公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素》 GB/T 18204.1-2013 （6.2）	能做：风管法。	2024-01-10

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	氨	《公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物》 GB/T 18204.2-2014 （8.1）	能做：靛酚蓝分光光度法。	2024-01-10
3	建筑室内空气	1	氡	《建筑室内空气中氡检测方法标准》 T/CECS 569-2019	能做：泵吸静电收集能谱仪法、泵吸闪烁室法。	2024-01-10
				《室内空气质量标准》 GB/T 18883-2022 （附录H）	能做：泵吸静电收集能谱仪法、泵吸闪烁室法、活性炭盒法	2025-03-04
		2	总挥发性有机化合物（TVOC）	《室内空气质量标准》 GB/T 18883-2022 （附录D）		2025-03-04
		3	三氯乙烯	《室内空气质量标准》 GB/T 18883-2022 （附录D）		2025-03-04
		4	四氯乙烯	《室内空气质量标准》 GB/T 18883-2022 （附录D）		2025-03-04
		5	苯	《室内空气质量标准》 GB/T 18883-2022 （附录C）	只做：固体吸附-热解吸-气相色谱法	2025-03-04
		6	甲苯	《室内空气质量标准》 GB/T 18883-2022 （附录C）	只做：固体吸附-热解吸-气相色谱法	2025-03-04
		7	二甲苯	《室内空气质量标准》 GB/T 18883-2022 （附录C）	只做：固体吸附-热解吸-气相色谱法	2025-03-04
		8	细颗粒物（PM2.5）	《室内空气质量标准》 GB/T 18883-2022 （附录F）		2025-03-04

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
4	民用建筑工程室内环境室内空气	1	土壤中氡浓度	《民用建筑工程室内环境污染控制标准》 GB 50325-2020 （附录 C.1）		2024-01-10
		2	苯、甲苯、二甲苯	《民用建筑工程室内环境污染控制标准》 GB 50325-2020 （附录 D）		2024-01-10
		3	TVOC	《民用建筑工程室内环境污染控制标准》 GB 50325-2020 （附录 E）		2024-01-10
（二）声环境						
1	声环境	1	环境噪声	《声环境质量标准》 GB 3096-2008 （6）		2024-01-10
2	室内	1	混响时间	《室内混响时间测量规范》 GB/T 50076-2013	能做：中断声源法。	2024-01-10
		2	室内噪声级	《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118-2010 （附录 A）		2024-01-10
3	工业企业厂界	1	环境噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 （5）		2024-01-10
4	建筑施工场界	1	环境噪声	《建筑施工场界环境噪声排放标准》 GB 12523-2011 （5）		2024-01-10
5	建筑和建筑构件	1	房间之间空气声隔声	《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 4 部分：房间之间空气声隔声的现场测量》 GB/T 19889.4-2005		2024-01-10
		2	外墙构件和外墙空气声隔声	《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 5 部分：外墙构件和外墙空气声隔声的现场测量》 GB/T 19889.5-2006		2024-01-10
		3	楼板撞击声隔声	《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 7 部分：楼板撞击声隔声的现场测量》 GB/T 19889.7-2022		2024-01-10
（三）光环境						
1	光源	1	显色指数	《光源显色性评价方法》 GB/T 5702-2019 （6）		2024-01-10

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
2	照明光源	1	光源颜色	《照明光源颜色的测量方法》 GB/T 7922-2023		2024-01-10
3	光环境	1	采光系数（含采光均匀度）	《采光测量方法》 GB/T 5699-2017 （6）		2024-01-10
4	室内照明场所	1	照度（平均照度、照度均匀度）	《照明测量方法》 GB/T 5700-2023 （6.1）		2025-03-04
		2	亮度	《照明测量方法》 GB/T 5700-2023 （6.2）		2025-03-04
		3	照明功率密度（LPD）	《照明测量方法》 GB/T 5700-2023 （6.7）		2025-03-04
5	室内工作（照明）场所	1	统一眩光值（UGR）	《建筑照明设计标》 GB 50034-2024 （附录 A）		2025-03-04
（四）热湿环境						
1	建筑热环境	1	空气干球温度	《建筑热环境测试方法标准》 JGJ/T 347-2014 （4.1）	能做：数字式温度计法。	2025-03-04
		2	空气相对湿度	《建筑热环境测试方法标准》 JGJ/T 347-2014 （4.2）	能做：干湿球和电子式湿度计。	2025-03-04
		3	空气流速	《建筑热环境测试方法标准》 JGJ/T 347-2014 （4.3）		2025-03-04

中鉴认证有限责任公司

质量管理体系认证证书

NO：0070023Q54179R2M

兹 证 明

深圳市正非检测科技有限公司

广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 501

统一社会信用代码：91440300553887748X

质量管理体系符合

GB/T 19001-2016/ISO9001:2015 标准

该质量管理体系适合

资质范围内的建设工程质量检测服务及相关技术咨询服务

（本证书范围仅包括证书所列场所。若覆盖范围涉及行政许可前置审批、强制性认证的，仅涵盖许可资质、强制性认证证书范围内的产品及服务）

颁证日期：2023 年 11 月 06 日　　换证日期：2024 年 11 月 14 日

本证书有效期自 2023 年 11 月 06 日始至 2026 年 11 月 05 日

获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效

公司代表（签名）

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C007-M

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询
证书时效及适用性可向认证机构查询：网址：www.gzcc.org.cn 或致电：020-66390902。
中国广东省广州市广州大道中 227 号华景大厦 4 楼(510600) 中鉴认证有限责任公司

环境管理体系认证证书

兹证明：

深圳市正非检测科技有限公司

统一社会信用代码：91440300553887748X

认证证书编号：XH2507E19R0S

环境管理体系符合： **GB/T24001 -2016 idt ISO 14001:2015**

【认证范围】

资质范围内的建设工程质量检测服务(包括检测技术指导和培训)(不含分支机构)所涉及场所的相关环境管理活动

注册地址：深圳市龙华区福城街道福民社区福花路9号富城科创大厦501

经营地址：深圳市龙华区福城街道福民社区福花路9号富城科创大厦101、102、501、601、西面空地

多场所地址：深圳市龙华区龙澜大道东北角，观光路以南，观天路以北

首次发证日期：2025年07月11日

本次发证日期：2025年07月11日

本次有效日期：2026年07月10日

证书有效日期：2028年07月10日

证书签发人：

杭州鑫汇认证有限公司 证书专用章

杭州鑫汇认证有限公司

地址： 浙江省杭州市钱塘区东部创智大厦1幢1601室

本证书信息可在国家认监委官方网站(www.cnca.gov.cn)上查询；本证书在国家规定行政许可资质许可有效期内有效，获证组织应按认证要求，每年进行监督审核并经审核合格后方可保证证书有效性；如获证组织未能有效维持以上管理体系，鑫汇认证有权收回其获证资格。

职业健康安全管理体系认证证书

兹证明：

深圳市正非检测科技有限公司

统一社会信用代码：91440300553887748X

认证证书编号：XH2507S20R0S

职业健康安全管理体系符合： GB/T45001 -2020 idt ISO 45001:2018

【认证范围】

资质范围内的建设工程质量检测服务(包括检测技术指导和培训)(不含分支机构)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

注册地址：深圳市龙华区福城街道福民社区福花路9号富城科创大厦501

经营地址：深圳市龙华区福城街道福民社区福花路9号富城科创大厦101、102、501、601、西面空地

多场所地址：深圳市龙华区龙澜大道东北角，观光路以南，观天路以北

首次发证日期：2025年07月11日

本次发证日期：2025年07月11日

本次有效日期：2026年07月10日

证书有效日期：2028年07月10日

证书签发人：

杭州鑫汇认证有限公司 证书专用章

杭州鑫汇认证有限公司

地址： 浙江省杭州市钱塘区东部创智大厦1幢1601室

本证书信息可在国家认监委官方网站(www.cnca.gov.cn)上查询；本证书在国家规定行政许可资质许可有效期内有效，获证组织应按认证要求，每年进行监督审核并经审核合格后方可保证证书有效性；如获证组织未能有效维持以上管理体系，鑫汇认证有权收回其获证资格。

六、投标人人员情况一览表

投标人：深圳市正非检测科技有限公司

名称	姓名	职务	职称	主要简历、经验及承担过的项目
项目负责人	官东用	项目负责人	高级工程师	曾参与深圳市南山区桃源街道珠光村城市更新单元一期 A 项目/风格城事花园、香港中文大学（深圳）音乐学院主体工程
质量负责人	罗成	质量负责人	高级工程师	曾参与汕尾市文化中心项目（公共文化设施项目）检验监测服务、绿洲小学改扩建工程
技术负责人	孙志坚	技术负责人	中级工程师	曾参与中海学仕里项目、绿洲小学改扩建工程
检测技术专员	阙福江	检测技术专员	高级工程师	曾参与深圳市南山区桃源街道珠光村城市更新单元一期 A 项目/风格城事花园
检测技术专员	胡婷	检测技术专员	中级工程师	曾参与香港中文大学（深圳）音乐学院主体工程、葵涌中心区 22-07 地块保障性住房项目
检测技术专员	奉美华	检测技术专员	中级工程师	曾参与香港中文大学（深圳）音乐学院主体工程
检测技术专员	邹锦池	检测技术专员	中级工程师	曾参与绿洲小学改扩建工程、城脉汇一期项目总承包工程项目检测工程
检测技术专员	梁苗苗	检测技术专员	中级工程师	曾参与万德隆阳光城愉憬湾二期节能绿建及室内环境检测项目
检测技术专员	郭兆敏	检测技术专员	助理工程师	曾参与万德隆阳光城愉憬湾二期节能绿建及室内环境检测项目
检测技术专员	欧庆波	检测技术专员	中级工程师	曾参与城脉汇一期项目总承包工程项目检测工程
检测技术专员	刘粒	检测技术专员	助理工程师	曾参与绿洲小学改扩建工程
检测技术专员	范和诚	检测技术专员	助理工程师	曾参与绿洲小学改扩建工程
检测技术专员	莫微	检测技术专员	助理工程师	曾参与绿洲小学改扩建工程

6.1项目负责人 官东用

广东省职称证书



姓　　名：官东用

身份证号：431022198604066779

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月25日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2200101155339

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年09月13日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc


广东政务服务网
全国一体化在线政务服务平台
申办流程
浏览器一键配置 | 无障碍阅读
首页
网上业务
政策法规
资格条件
评审通知
办事指南
通知公告
文件下载
证书查询
下载电子证照
姓名
官东用
证书号码
2200101155339
证件号码
431022198604066779
专业名称
建筑工程检测
职称名称
高级工程师
取得时间
2022-06-25
评委会名称/考核认定机关
广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会
发证机关
广东省人力资源和社会保障厅
颁发日期
2022-09-13
温馨提示：评审日期为2016年之前的职称证书信息暂不支持查询


广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects
检测鉴定培训合格证
Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal
姓名(Full name)：官东用
身份证(ID)：431022198604066779
单位(Employer)：深圳市正非检测科技有限公司
证书编号(Certificate No)：3015938
符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：
专业
项目(方法)
发证日期
新政策新标准学习情况
地基基础
地基与基桩承载力检测(静载荷试验)
2016-08-26
基桩承载力与完整性检测(高应变)
2023-09-18
桩身完整性检测(低应变)
2016-11-25
桩身完整性检测(声波透射)
2018-05-18
桩身完整性检测(钻孔取芯(抗长))
2014-05-29
桩身完整性检测(钻孔取芯(编审))
2015-07-17
岩土工程室内试验
2017-06-23
岩土工程原位测试
2017-04-12
主体结构
混凝土结构实体检测
2023-03-27
砌体结构检测
2021-04-23
混凝土构件结构性能
2023-06-28
建筑幕墙
见证取样
建筑幕墙检测(四性)
2016-09-23
常用非金属材料检测
2014-02-28
常用金属材料检测
2014-02-28
监测与测量
建筑变形测量
2014-07-25
市政工程
道路工程
2023-05-15
其他类别
房屋安全检测鉴定
2023-03-27
建筑电气工程检测
2019-01-18
建筑节能工程检测
2024-07-05
无记录
注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书获得者的操作应由雇主授权。
验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com
发证单位盖章



ChSNDT-ZS-04
Issue1

中国机械工程学会无损检测学会
The Chinese Society for Nondestructive Testing

特此认可 Hereby Recongnizes

官东用 Guan Dongyong （身份证/ID）431022198604066779

单位： (Employer) 深圳市正非检测科技有限公司

符合ISO9712-2012标准对于下列无损检测方法及其产品门类

has met the requirements of standard ISO9712-2012 related to the following NDT method and product sectors

无损检测 3 级的要求 as NDT Level 3

方法 Method	产品门类 Product Sectors	认证日期 Date of Certification	有效日期 Date of Expiry
磁 粉(MT)B,nf	焊 缝(W)	2021年02月01日	2026年01月31日

证书编号 Certificate No:43102107906MT 认证机构代表 Representative of Certification Body:徐永昌

注释： (Notes)

1. 本证按照国际标准ISO9712-2012颁发，版权属中国无损检测学会所有。This certificate is issued according to the International Standard ISO9712-2012, and remains the property of ChSNDT.
2. 颁发的资格证书/卡片是认证机构为该人员的资格作证，证书持有者的操作应有雇主或责任单位授权。By issuing the certificate and corresponding wallet card, the certification body attests to the qualification of the individual but does not give any operation authorization.The certificate holder shall obtain the authorization of permission to operate issued by the employer or responsible agency.
3. 中国无损检测学会注册为国际无损检测委员会(ICNDT)互认协议(MRA)签约国，在ICNDT MRA表2中确认。中国无损检测学会颁发的证书在注册有效期内得到ICNDT MRA 签约国认可。各签约国在ICNDT MRA表1中列出。国际无损检测委员会网站www.icndt.org 会不断更新MRA表1表2的内容。The ChSNDT is registered under the ICNDT Multilateral Recognition Agreement(MRA), and registration is confirmed in Schedule 2 to the ICNDT MRA.Certificates issued by ChSNDT are recognised by the signatories to the ICNDT MRA so long as its registration remains valid. Signatories are listed in Schedule 1 to the ICNDT MRA.The current edition of the MRA, together with updated Schedules I and 2, is published at www.icndt.org.

雇主(Employer)：_____日期(Date)：_____持证人(Certificate holder)：_____日期(Date)：_____



ChSNDT-ZS-04
Issue1

中国机械工程学会无损检测学会
The Chinese Society for Nondestructive Testing

特此认可 Hereby Recongnizes

官东用 Guan Dongyong （身份证/ID）431022198604066779

单位： (Employer) 深圳市正非检测科技有限公司

符合ISO9712-2012标准对于下列无损检测方法及其产品门类

has met the requirements of standard ISO9712-2012 related to the following NDT method and product sectors

无损检测 3 级的要求 as NDT Level 3

方法 Method	产品门类 Product Sectors	认证日期 Date of Certification	有效日期 Date of Expiry
超声波(UT)	焊 缝(W)	2021年02月01日	2026年01月31日

证书编号 Certificate No:43102107906UT 认证机构代表 Representative of Certification Body:徐永昌

注释： (Notes)

1. 本证按照国际标准ISO9712-2012颁发，版权属中国无损检测学会所有。This certificate is issued according to the International Standard ISO9712-2012, and remains the property of ChSNDT.
2. 颁发的资格证书/卡片是认证机构为该人员的资格作证，证书持有者的操作应有雇主或责任单位授权。By issuing the certificate and corresponding wallet card, the certification body attests to the qualification of the individual but does not give any operation authorization.The certificate holder shall obtain the authorization of permission to operate issued by the employer or responsible agency.
3. 中国无损检测学会注册为国际无损检测委员会(ICNDT)互认协议(MRA)签约国，在ICNDT MRA表2中确认。中国无损检测学会颁发的证书在注册有效期内得到ICNDT MRA 签约国认可。各签约国在ICNDT MRA表1中列出。国际无损检测委员会网站www.icndt.org 会不断更新MRA表1表2的内容。The ChSNDT is registered under the ICNDT Multilateral Recognition Agreement(MRA), and registration is confirmed in Schedule 2 to the ICNDT MRA.Certificates issued by ChSNDT are recognised by the signatories to the ICNDT MRA so long as its registration remains valid. Signatories are listed in Schedule 1 to the ICNDT MRA.The current edition of the MRA, together with updated Schedules I and 2, is published at www.icndt.org.

雇主(Employer)：_____日期(Date)：_____持证人(Certificate holder)：_____日期(Date)：_____

ChSNDT-ZS-04
Issue1

中国机械工程学会无损检测分会
The Chinese Society for Nondestructive Testing

特此认可 Hereby Recongnizes



官东用 Guan Dongyong （身份证/ID）431022198604066779

单位：（Employer）深圳市正非检测科技有限公司

符合ISO9712-2021标准对于下列无损检测方法及其产品门类

has met the requirements of standard ISO9712-2021 related to the following NDT method and product sectors

无损检测 3 级的要求 as NDT Level 3

方法 Method	产品门类 Product Sectors	认证日期 Date of Certification	有效日期 Date of Expiry
渗 透(PT)nf	焊 缝(W)	2024年02月04日	2029年02月03日


证书编号 Certificate No:43102107906PT 认证机构代表 Representative of Certification Body: 徐永昌

注释：(Notes)

1. 本证按照国际标准ISO9712-2021颁发，版权属中国无损检测学会所有。This certificate is issued according to the International Standard ISO9712-2021, and remains the property of ChSNDT.
2. 颁发的资格证书/卡片是认证机构为该人员的资格作证，证书持有者的操作应有雇主或责任单位授权。证书查询：www.chsndt.org。By issuing the certificate and corresponding wallet card, the certification body attests to the qualification of the individual but does not give any operation authorization.The certificate holder shall obtain the authorization of permission to operate issued by the employer or responsible agency.Certificate Search: www.chsndt.org.
3. 中国无损检测学会注册为国际无损检测委员会(ICNDT)互认协议(MRA)签约国，在ICNDT MRA表2中确认。中国无损检测学会颁发的证书在注册有效期内得到ICNDT MRA 签约国认可。各签约国在ICNDT MRA表1中列出，国际无损检测委员会网站www.icndt.org 会不断更新MRA表1表2的内容。The ChSNDT is registered under the ICNDT Multilateral Recognition Agreement(MRA), and registration is confirmed in Schedule 2 to the ICNDT MRA.Certificates issued by ChSNDT are recognised by the signatories to the ICNDT MRA so long as its registration remains valid. Signatories are listed in Schedule 1 to the ICNDT MRA.The current edition of the MRA,together with updated Schedules 1 and 2,is published at www.icndt.org.

雇主(Employer)：_____日期(Date)：_____持证人(Certificate holder)：_____日期(Date)：_____

6.2质量负责人 罗成

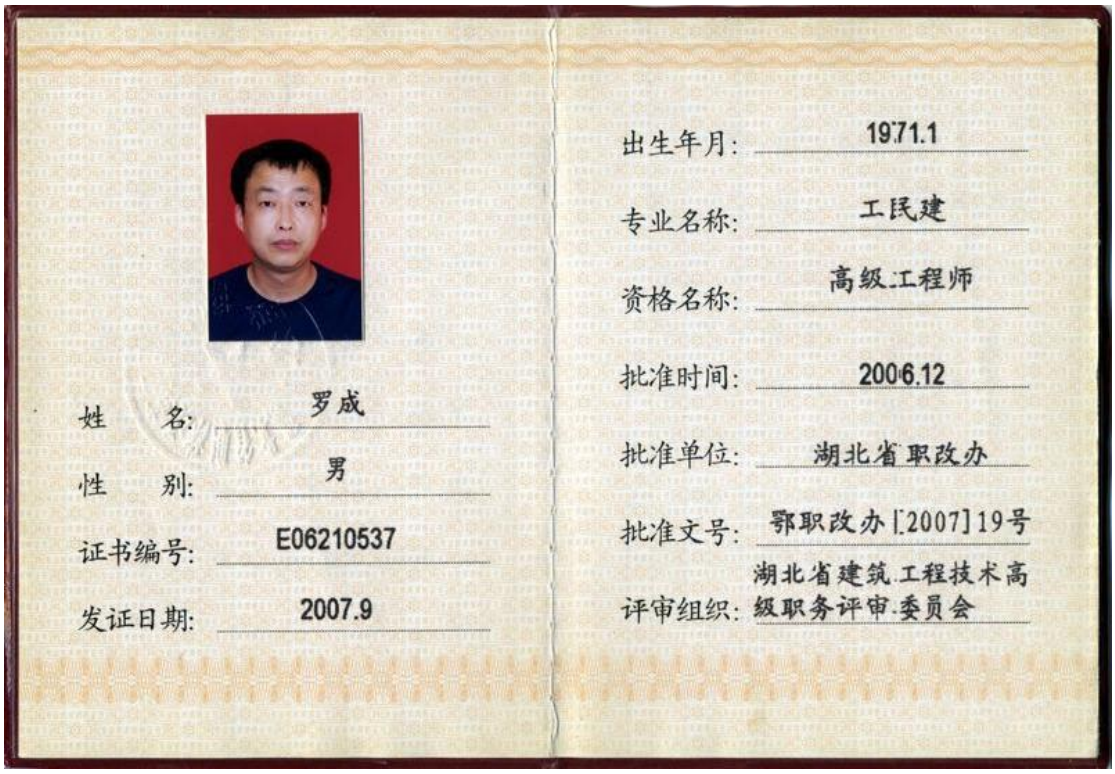

姓　　名: 罗成
性　　别: 男
证书编号: E06210537
发证日期: 2007.9

出生年月: 1971.1
专业名称: 工民建
资格名称: 高级工程师
批准时间: 2006.12
批准单位: 湖北省职改办
批准文号: 鄂职改办[2007]19号
评审组织: 湖北省建筑工程技术高级职务评审委员会





广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：罗成　　身份证(ID)：420111197101184158

单位(Employer)：深圳市正非检测科技有限公司

证书编号(Certificate No)：3018642

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2016-07-15	无记录
	基桩承载力与完整性检测（高应变）	2017-12-27	无记录
	桩身完整性检测（低应变）	2024-07-29	无记录
	桩身完整性检测（声波透射）	2024-11-13	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯抗长）	2024-06-24	无记录
	岩土工程原位测试	2023-07-20	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2016-06-30	无记录
	砌体结构检测	2016-06-30	无记录
	混凝土构件结构性能	2016-06-30	无记录
建筑幕墙	建筑幕墙检测（四性）	2019-01-11	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2016-03-11	无记录
	常用金属材料检测	2016-03-11	无记录
监测与测量	建筑变形测量	2016-05-27	无记录
市政工程	桥梁与隧道	2018-04-26	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2019-09-25	无记录
	建筑电气工程检测	2019-01-18	无记录
	建筑节能工程检测	2016-04-22	无记录
	民用建筑室内环境检测	2016-07-07	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书仅有盖防伪作业由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

2024-11-15

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

发证单位盖章



罗成　同志于 二〇一九 年十一 月三 日至二〇一九 年十二 月五 日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员 建筑工程地基基础检测员 职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

姓　名 罗成

身份证号 420111197101184158

证书编号 1902030000000355


工作单位 深圳市正非检测科技有限公司

发证单位

二〇一九 年十二 月五 日

有效期至：2024 年 08 月 2[illegible] 日

6.3技术负责人 孙志坚

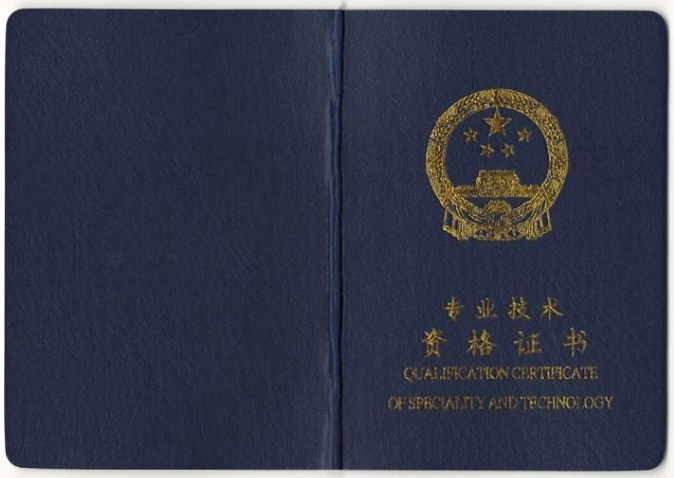


姓名: 孙志坚
Full Name

身份证号: 421221198910121898
ID No.

管理号: L0002020367436
Administration No.

发证日期: 2021-02-09
Issue Date

专业名称: 建筑工程
Professional Field

资格名称: 工程师
Qualificational Title

批准时间: 2020-12-26
Approval Date

批准单位: 咸宁市职改办
Approved by

批准文号: 咸职改办[2021]2号
Approval No.

评审组织: 咸宁市工程技术中级评委会
Evaluation Organization

广东省职称证书



姓　　名：孙志坚

身份证号：421221198910121898

职称名称：工程师

专　　业：化学分析

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月28日

评审组织：深圳市石油化工专业高级职称评审委员会

证书编号：2203003080595

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月14日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省职称证书



姓　　名：孙志坚

身份证号：421221198910121898

职称名称：工程师

专　　业：建筑材料

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月20日

评审组织：深圳市建筑材料专业高级职称评审委员会


证书编号：2303003134034

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月17日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

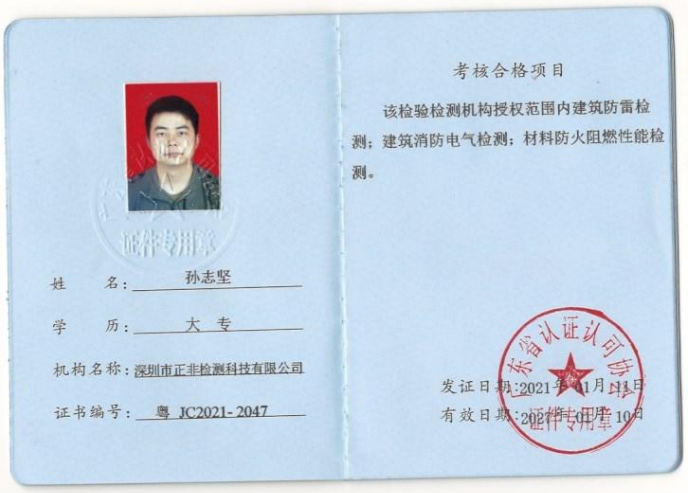

姓　　名：孙志坚

学　　历：大专

机构名称：深圳市正非检测科技有限公司

证书编号：粤 JC2021-2047

考核合格项目

该检验检测机构授权范围内建筑防雷检测；建筑消防电气检测；材料防火阻燃性能检测。

发证日期：2021年11月11日

有效日期：2024年11月10日

证书使用说明和注意事项

一、本证依据《检验检测机构资质认定管理办法》等相关规定，由广东省认证认可协会统一颁发。

二、本证是持证人经培训考核合格，具备从事相关检验检测项目上岗资格的证明。

三、本证不得转借、篡改无效；有效期为六年，期满需经协会组织培训合格，可以延续有效期六年。

关注协会微信
掌握行业动态

广东省检验检测机构人员

培 训 证

广东省认证认可协会

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal



姓名(Full name)：孙志坚　　身份证(ID)：421221198910121898

单位(Employer)：深圳市正非检测科技有限公司

证书编号(Certificate No)：3015539

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
主体结构	混凝土结构实体检测	2024-01-03	无记录
	砌体结构检测	2016-06-30	无记录
	混凝土构件结构性能	2016-06-30	无记录
建筑幕墙	建筑幕墙检测(四性)	2023-12-14	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2013-09-27	无记录
	常用金属材料检测	2013-09-27	无记录
其他类别	建筑电气工程检测	2018-09-14	无记录
	建筑节能工程检测	2017-07-20	无记录
	民用建筑室内环境检测	2016-07-07	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

6.4检测技术专员　阙福江



江西省高级专业技术资格
证　　书

此证表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格

姓　　名：阙福江
性　　别：男
出生年月：1988年05月03日
身份证号：362321198805039219
工作单位：昌建建设集团有限公司

资格名称：高级工程师
专业名称：土木工程
取得资格时间：2021年12月18日
批复文号：赣人社字〔2022〕140号
管 理 号：36202112034635

唯一在线验证网址：
https://hr.jxhrss.gov.cn/zcxt
打印时间：2022年03月25日

江西省职称工作办公室
专业技术资格
专用章

中华人民共和国一级注册结构工程师

注册执业证书

本证书是中华人民共和国一级注册结构工程师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　阙福江

证书编号　S193601121

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. S0043954

发证日期　2019年07月17日

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal



姓名(Full name)：阙福江　　身份证(ID)：362321198805039219

单位(Employer)：深圳市正非检测科技有限公司

证书编号(Certificate No)：3041722

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
主体结构	混凝土结构实体检测	2024-12-04	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书获有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

6.5检测技术专员　胡婷

广东省职称证书



姓　　名：胡婷

身份证号：320803199107255029

职称名称：工程师

专　　业：化学分析

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2021年04月10日

评审组织：深圳市石油化工专业高级职称评审委员会


证书编号：2103003057293

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2021年08月02日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

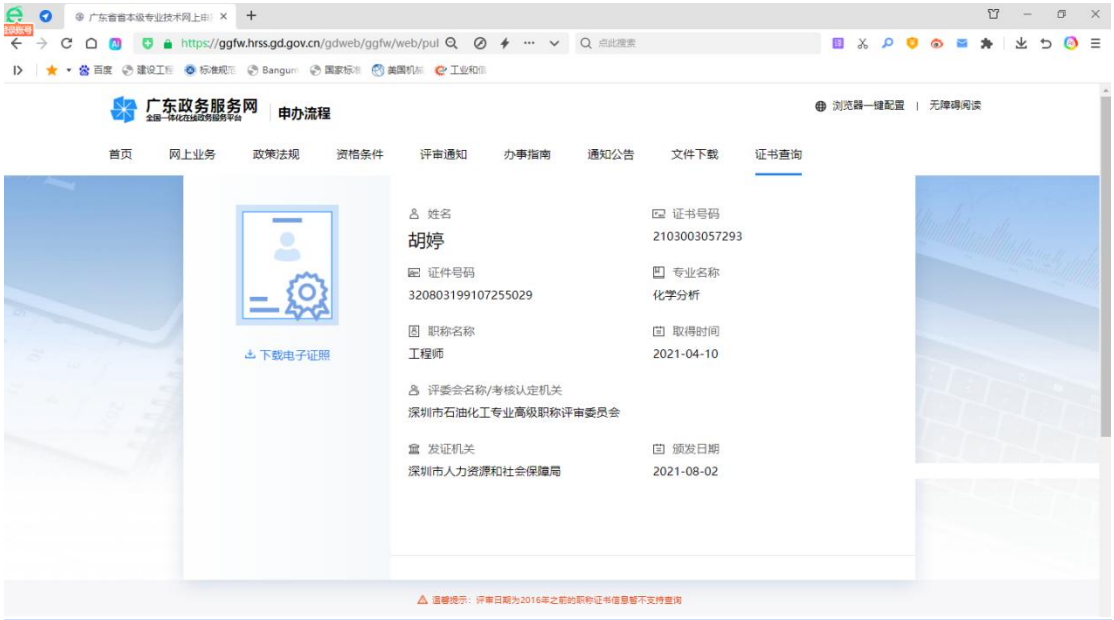
广东政务服务网
全国一体化在线政务服务平台
申办流程
浏览器一键配置 | 无障碍阅读
首页
网上业务
政策法规
资格条件
评审通知
办事指南
通知公告
文件下载
证书查询
下载电子证照
姓名
胡婷
证书号码
2103003057293
证件号码
320803199107255029
专业名称
化学分析
职称名称
工程师
取得时间
2021-04-10
评委会名称/考核认定机关
深圳市石油化工专业高级职称评审委员会
发证机关
深圳市人力资源和社会保障局
颁发日期
2021-08-02
温馨提示：评审日期为2016年之前的职称证书信息暂不支持查询


广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects
检测鉴定培训合格证
Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal
姓名(Full name)：胡婷
身份证(ID)：320803199107255029
单位(Employer)：深圳市正非检测科技有限公司
证书编号(Certificate No)：3016269
符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：
专业
项目(方法)
发证日期
新政策新标准学习情况
主体结构
混凝土结构实体检测(后锚固法)
2014-06-20
无记录
混凝土结构实体检测(回弹法)
2015-03-19
无记录
建筑幕墙
建筑门窗检测(三性)
2014-05-08
无记录
见证取样
常用非金属材料检测
2014-10-31
无记录
常用金属材料检测
2014-10-31
无记录
其他类别
建筑电气工程检测
2014-04-25
无记录
民用建筑室内环境检测
2016-07-07
无记录
注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书持有者的操作应由雇主授权。
验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com
发证单位盖章

6.6检测技术专员　奉美华





公路水运工程试验检测师

Highway and Waterway Testing & Inspection Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、交通运输部监制，交通运输部职业资格中心颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，具有公路水运工程试验检测师的职业水平和能力。



姓　　名：奉美华

证件号码：431129198901084236

性　　别：男

出生年月：1989年01月

专　　业：道路工程

批准日期：2019年11月17日

管 理 号：31620191101010015187

交通运输部职业资格中心

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal



姓名(Full name)：奉美华　　身份证(ID)：431129198901084236

单位(Employer)：深圳市正非检测科技有限公司

证书编号(Certificate No)：3017048

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	岩土工程室内试验	2018-01-26	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2019-10-16	无记录
	砌体结构检测	2024-04-29	无记录
建筑幕墙	建筑幕墙检测（四性）	2019-01-11	无记录
	建筑门窗检测（三性）	2016-12-30	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2014-11-07	无记录
	常用金属材料检测	2014-11-07	无记录
监测与测量	基坑监测	2024-03-20	无记录
	建筑变形测量	2016-05-27	无记录
市政工程	道路工程	2018-04-19	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2024-06-03	无记录
	建筑电气工程检测	2019-01-18	无记录
	建筑节能工程检测	2024-07-05	无记录
	民用建筑室内环境检测	2016-07-07	无记录

2024-07-08

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书涉有者附操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

6.7检测技术专员　邹锦池



公路水运工程试验检测师

Highway and Waterway Testing & Inspection Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、交通运输部监制，交通运输部职业资格中心颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，具有公路水运工程试验检测师的职业水平和能力。

交通运输部职业资格中心

姓　　名：邹锦池

证件号码：441821199305121516

性　　别：男

出生年月：1993年05月

专　　业：道路工程

批准日期：2021年10月31日

管 理 号：31620211001010010572



广东省职称证书



姓　　名：邹锦池

身份证号：441821199305121516

职称名称：工程师

专　　业：暖通

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年5月19日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2403003198723

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月20日



广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：邹锦池　　身份证(ID)：441821199305121516

单位(Employer)：深圳市正非检测科技有限公司

证书编号(Certificate No)：3022322

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
主体结构	混凝土结构实体检测(回弹法)	2018-06-22	无记录
建筑幕墙	建筑幕墙检测(四性)	2019-01-11	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2018-06-29	无记录
	常用金属材料检测	2018-06-29	无记录
其他类别	建筑电气工程检测	2018-09-14	无记录
	建筑节能工程检测	2018-03-29	无记录
	民用建筑室内环境检测	2018-07-06	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书涂有各防操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

证书使用说明和注意事项

一、本证依据《检验检测机构资质认定管理办法》等相关规定，由广东省认证认可协会统一颁发。

二、本证是持证人经培训考核合格，具备从事相关检验检测项目上岗资格的证明。

三、本证不得转借、篡改无效；有效期为六年，期满需经协会组织培训合格，可以延续有效期六年。

关注协会微信
掌握行业动态

广东省检验检测机构人员

培 训 证

广东省认证认可协会



姓　　名：邹锦池

学　　历：大 专

机构名称：深圳市正非检测科技有限公司

证书编号：粤 JC2021-2048

考核合格项目

该检验检测机构授权范围内建筑防雷检测；建筑消防电气检测；材料防火阻燃性能检测。

发证日期：2021年10月01日

有效日期：2027年10月10日

6.8检测技术专员　梁苗苗

广东省职称证书



姓　　名：梁苗苗

身份证号：131127199412263621

职称名称：工程师

专　　业：建筑材料

级　　别：中级

取得方式：考核认定

通过时间：2024年6月22日

评审组织：深圳市建筑材料专业高级职称评审委员会

证书编号：2403003223491

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年9月15日


广东政务服务网
全国一体化在线政务服务平台
申办流程
浏览器一键配置 | 无障碍阅读
首页
网上业务
政策法规
资格条件
评审通知
办事指南
通知公告
文件下载
证书查询
下载电子证照
姓名
梁苗苗
证书号码
2403003223491
证件号码
131127199412263621
专业名称
建筑材料
职称名称
工程师
取得时间
2024-06-22
评委会名称/考核认定机关
深圳市建筑材料专业高级职称评审委员会
发证机关
深圳市人力资源和社会保障局
颁发日期
2024-09-15
温馨提示：评审日期为2016年之前的职称证书信息暂不支持查询


广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects
检测鉴定培训合格证
Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal
姓名(Full name)：梁苗苗
身份证(ID)：131127199412263621
单位(Employer)：深圳市正非检测科技有限公司
证书编号(Certificate No)：3035074
符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：
专业
项目(方法)
发证日期
新政策新标准学习情况
建筑幕墙
见证取样
建筑幕墙检测(四性)
2024-09-11
无记录
筹用非金属材料检测
2023-11-23
无记录
筹用金属材料检测
2023-07-24
无记录
市政工程
道路工程
2024-10-14
无记录
其他类别
建筑节能工程检测
2024-07-05
无记录
注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书获有者的操作应由雇主授权。
验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com
发证单位盖章

6.9检测技术专员　郭兆敏

广东省职称证书



姓　　名：郭兆敏

身份证号：152127199608072768

职称名称：助理工程师

专　　业：化学分析

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2022年05月28日

评审组织：深圳市石油化工专业高级职称评审委员会

证书编号：2203006080702

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月14日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal



姓名(Full name)：郭兆敏　　身份证(ID)：152127199608072768

单位(Employer)：深圳市正非检测科技有限公司

证书编号(Certificate No)：3029048

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
见证取样	常用非金属材料检测	2023-11-23	无记录
	常用金属材料检测	2023-07-24	无记录
其他类别	建筑节能工程检测	2024-07-05	无记录
	民用建筑室内环境检测	2021-10-08	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

6.10检测技术专员 欧庆波

广东省职称证书



姓　　名：欧庆波

身份证号：452402199408051815

职称名称：工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2025年6月28日

评审组织：深圳市建筑工程检测专业高级职称评审委员会

证书编号：2503003251887

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年9月5日



广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：欧庆波　　身份证(ID)：452402199408051815

单位(Employer)：深圳市正非检测科技有限公司

证书编号(Certificate No)：3022105

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
建筑幕墙	建筑幕墙检测（四性）	2023-12-14	无记录
	建筑门窗检测（三性）	2018-01-12	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2023-11-23	无记录
	常用金属材料检测	2020-09-04	无记录
其他类别	建筑电气工程检测	2019-01-18	无记录
	建筑节能工程检测	2018-03-29	无记录
	民用建筑室内环境检测	2018-10-26	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章

6.11检测技术专员 刘粒

广东省职称证书



姓　　名：刘粒

身份证号：420821199610010O5X

职称名称：助理工程师

专　　业：绿色建筑

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2024年6月6日

评审组织：深圳市绿色建筑专业高级职称评审委员会

证书编号：2403006192220

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月20日



广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：刘粒　　身份证(ID)：42082119961001005X

单位(Employer)：深圳市正非检测科技有限公司

证书编号(Certificate No)：3032423

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
建筑幕墙	建筑幕墙检测（四性）	2023-12-14	无记录
	建筑门窗检测（三性）	2023-03-30	无记录
其他类别	建筑电气工程检测	2023-03-07	无记录
	建筑节能工程检测	2024-07-05	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章



广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名：刘粒　　身份证：42082119961001005X　证书编号：3032423

新政策新标准学习记录

无学习记录

6.12检测技术专员 范和诚

广东省职称证书



姓　　名：范和诚

身份证号：360425199609081739

职称名称：助理工程师

专　　业：暖通

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2023年05月08日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2303006112829

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月05日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc


ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdweb/ggfw/web/pub/ggfwzyjs.do
广东政务服务网
全国一体化在线政务服务平台
申办流程
浏览器一键配置 | 无障碍阅读 | 欢迎您，**诚 | 退出系统
首页
网上业务
政策法规
资格条件
评审通知
办事指南
通知公告
文件下载
证书查询
下载电子证照
姓名
范和诚
证书号码
2303006112829
身份证号码
360425199609081739
专业名称
暖通
职称名称
助理工程师
取得时间
2023-05-08
评委会名称/考核认定机关
深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会
发证机关
深圳市人力资源和社会保障局
颁发日期
2023-07-05
激活 Windows


广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects
检测鉴定培训合格证
Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal
姓名(Full name)：范和诚
身份证(ID)：360425199609081739
单位(Employer)：深圳市正非检测科技有限公司
证书编号(Certificate No)：3032457
符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：
专业
项目(方法)
发证日期
新政策新标准学习情况
建筑幕墙
见证取样
建筑幕墙检测(四性)
2023-12-14
无记录
常用非金属材料检测
2024-01-03
无记录
常用金属材料检测
2023-08-01
无记录
监测与测量
基坑监测
2024-03-20
无记录
其他类别
建筑电气工程检测
2023-03-07
无记录
建筑节能工程检测
2024-07-05
无记录
注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书获得者的操作应由雇主授权。
验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com
发证单位盖章

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名：范和诚　　身份证：360425199609081739　证书编号：3032457

新政策新标准学习记录

无学习记录



姓　　名：范和诚

学　　历：本　科

机构名称：深圳市正非检测科技有限公司

证书编号：粤 JC2020-2841

考核合格项目

该检验检测机构授权范围内建筑节能材料检测、建筑电气工程检测、建筑门窗检测、建筑幕墙检测。

发证日期：2020年06月12日

有效日期：2026年06月11日

6.13检测技术专员 莫微

广东省职称证书



姓　　名：莫微

身份证号：452428199310250027

职称名称：助理工程师

专　　业：建筑材料

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2023年05月20日

评审组织：深圳市建筑材料专业高级职称评审委员会

证书编号：2303006133906

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月17日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc



广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：莫微　　身份证(ID)：452428199310250027

单位(Employer)：深圳市正非检测科技有限公司

证书编号(Certificate No)：3027193

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
建筑幕墙	建筑幕墙检测（四性）	2023-12-14	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2021-05-25	无记录
	常用金属材料检测	2020-10-16	无记录
其他类别	建筑节能工程检测	2024-07-05	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章



姓　　名：莫　微

学　　历：大　专

机构名称：深圳市正非检测科技有限公司

证书编号：粤 JC2019-3326

考核合格项目

该检验检测机构授权范围内建筑材料、建筑节能、环境工程项目的检测。

发证日期：2019年09月06日

有效日期：2025年09月05日



姓　　名：莫 微

学　　历：大 专

机构名称：深圳市正非检测科技有限公司

证书编号：粤 JC2020-3186

考核合格项目

该检验检测机构授权范围内水和废水（含地表水、地下水、生活饮用水、海水）中理化类、营养盐类、重金属类、油类、无机物类、有机物类、微生物类的采样及检测；

气和废气（含工作场所空气、室内空气）中重金属类、油类、无机物类、有机物类、微生物类、颗粒物及其元素的采样及检测；

土壤、固/危废、污泥、沉积物中重金属类、油类、物理性、无机物类、有机物类、微生物类的采样及检测；

噪声和振动项目的检测；

高温、水量、照度等物理因素的采样及检测。

发证日期：2020年 11月 16日

有效日期：2026年 11月 15日

七、投标人相关项目业绩表

投标人：深圳市正非检测科技有限公司

建设单位	项目名称	建设地点	建设规模	开竣工日期	合同价格（万元）	备注
深圳市宝祥源投资发展有限公司	深圳市南山区桃源街道珠光村城市更新单元一期A项目质量检测服务	深圳市南山区	15431.1平方米	2024年08月30日	454.4550万元	
深圳市海岸新城投资有限公司	檀府项目	深圳市宝安区	檀府占面约18946㎡，总建面约17.9万㎡，计容建面约12.8万㎡，容积率6.7。其中，住宅建面约11.1万㎡，规划约1100套房源，机动停车位1309个	2025年01月22日	200.597421万元	
深圳市建筑工务署工程管理中心	南方医科大学深圳医院二期工程项目施工总承包工程质量检测	深圳市南山区	321212.4平方米	2024年07月01日	180万元	
深圳市龙岗区建筑工务署	深圳龙城街道龙飞学校新建工程(二期)工程	深圳市龙岗区	40099.08平方米	2024年05月	72万元	
深圳晟越房地产开发有限公司	光明区新湖街道光晟工业园城市更新项目01-01地块主体工程	深圳市光明区	136779平方米	2025年07月31日	140.9450万元	

ZFT-YW-2024011

深圳市南山区桃源街道珠光村城市更新单元一期 A 项目质量检测服务合同

合同编号：NSZGXM 服务-005

委托方（甲方）：湖南建工集团（深圳）建设有限公司

纳税人识别号：91440300MA5GQGOF9J

地址：深圳市盐田区海山街道田东社区深盐路 2002 号大百汇高新技术工业区 A 栋 913

开户银行：中国建设银行深圳中心区支行

账号：44250100009300003629

项目部联系电话：18774895717

受托方（乙方）：深圳市正非检测科技有限公司

纳税人识别号：91440300553887748X

地址：深圳市龙华区观湖街道新田社区新丰工业区 18-4 号 101

开户银行：中国工商银行深圳龙华支行

账号：4000 0266 0920 1722 489

法定代表人姓名： 胡鹏 电话：18823451166

法定代表人身份证号码：32088219890905545X

项目负责人：

甲方委派驻工地履行本合同的项目经理为唐佳辉。

乙方委派驻工地履行本合同的负责人为邓保罗_____。

双方在合同执行过程中，涉及企业重大信息变更，如税务登记、公司名称变更等，应在【 5 】日内及时通知对方，并提供相关纸质或电子信息资料。

甲方委托乙方对深圳市南山区桃源街道珠光村城市更新单元一期 A 项目进行试验检测工作，根据《中华人民共和国民法典》及国家相关标准和规范要求，结合本项目的具体情况，为明确责任，协作配合，搞好本项目的检测工作，经双方协商一致，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条、委托内容：

1.1 技术服务的目标：客观公正、科学准确、服务规范。

1.2 技术服务的范围：

1.2.1 工程名称：深圳市南山区桃源街道珠光村城市更新单元一期 A 项目质量检测服务；

1.2.2 工程地点：深圳市南山区桃源街道珠光村；

1.3 技术服务的内容：

序号	构件/样品名称	检测项目	取样频率	暂定检测数量	单位	税率	不含税单价（元）	含税单价(元)	税额（元）	不含税合价（元）	含税合价（元）
一、建筑原材料											
1	基础土原材料	重型击实试验	每种回填土至少 1 次	4	组	6	377	400	90.57	1509.43	1600
2	基础回填	压实度	独立基础、单个基础下垫层不少于 1 个点，承台四周回填每 1000 平方米不少于 3 个点，分层回填	10	点	6	71	75	42.45	707.55	750
3	基坑外围土原材料	重型击实试验	每种回填土至少 1 次	2	组	6	377	400	45.28	754.72	800
4	基坑外围回填	压实度	每 1000 平方米不少于 3 个点，分层回填	500	点	6	71	75	2122.64	35377.36	37500
5	构造筋	抗拔承载力	植筋总数的 1%，不少于 3 根（暂定每层 3 根）	100	根	6	566	600	3396.23	56603.77	60000
6	墙体拉结筋	抗拔承载力	按照 GB50203 样本容量(暂定每层 5 根)	100	根	6	566	600	3396.23	56603.77	60000
7	外墙涂料、饰面砖、铝板	太阳辐射吸收系数	在 5000m2 以内时应复验 1 次；面积每增加 5000m2 应增加 1 次	30	组	6	1415	1500	2547.17	42452.83	45000

8	蒸压加气块	抗压强度500、密度200、吸水率200、导热系数1000	在5000m2以内时应复验1次;面积每增加5000m2应增加1次	30	组	6	896	950	1613.21	26886.79	28500
9	电焊网	力学性能300、抗腐蚀200	在5000m2以内时应复验1次;面积每增加5000m2应增加1次	30	组	6	236	250	424.53	7075.47	7500
10	门窗三性	气密性、水密性、抗风压	按同厂家、同材质、同开启方式、同型材系列的产品各抽查一次	6	组	6	1887	2000	679.25	11320.75	12000
11	中空玻璃	可见光透射比、遮阳系数、传热系数、中空玻璃露点	按同厂家、同规格的玻璃抽查一次	6	组	6	2830	3000	1018.87	16981.13	18000
12	屋面挤塑板	压缩强度400、密度200、吸水率300、导热系数1000、燃烧性能B1级4900	同厂家、同品种产品,屋面面积在1000m2以内时应复验1次;面积每增加1000m2应增加复验1次。	10	组	6	3208	3400	1924.53	32075.47	34000
13	屋面细石混凝土、地砖	太阳辐射吸收系数	同厂家、同品种产品,屋面面积在1000m2以内时应复验1次;积每增加1000m2应增加复验1次。	10	组	6	1415	1500	849.06	14150.94	15000
14	钢筋原材料	常规物理性能+重量偏差	同厂家同规格同批次每60T送检1组	800	组	6	179	190	8603.77	143396.23	152000
15	钢筋机械连接	工艺检验(抗拉强度100、残余变形500)	正式投入使用前,每种规格至少送检一次,当工艺发生变化时重新送检	100	组	6	283	300	1698.11	28301.89	30000

16		现场检验(抗拉强度)	每种规格每500个接头送检1组,不超过1各楼层	3500	组	6	47	50	9905.66	165094.34	175000
17	混凝土试块	抗压强度	每种标号每100方送检1组，每一 层取样不得少于一次	2000	组	6	28	30	3396.23	56603.77	60000
18		抗渗性能P8	同一配合比的混凝土,取样不应少于一次1组,对设计有要求的各个检验项目,每个检验批不少于1次1组	100	组	6	283	300	1698.11	28301.89	30000
19		氯离子	同一配合比的混凝土检查不应少于一次	50	组	6	472	500	1415.09	23584.91	25000
20	混凝土原材料（商品砼厂家抽检）	配合比验证（C30~C60）	同一配合比的混凝土检查不应少于一次	20	组	6	472	500	566.04	9433.96	10000
21		水泥	常规物理指标：比表面积、 密度(PO/PI/PII水泥做)、细度、标准稠度用水量、凝结时间、安定【雷式法】 、胶砂强度ISO法、胶砂流动度（PC/PP/PF/砌筑水泥做）	10	组	6	684	725	410.38	6839.62	7250
22		砂	常规物理指标：筛分/颗粒级配、表观密度、堆积密度、含泥量（仅河砂、海砂做） 、泥块含量三氧化硫、有机质	10	组	6	566	600	339.62	5660.38	6000

23			氯离子	10	组	6	142	150	84.91	1415.09	1500
24		石	常规物理指标：筛分/颗粒级配、表观密度、堆积密度、空隙率、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量	10	组	6	472	500	283.02	4716.98	5000
25		外加剂	匀质性指标：PH值、氯离子含量、总碱量、含固量（液态选）、密度（液态选）、细度（固态选）、含水率（固态选）硫酸钠含量	10	组	6	755	800	452.83	7547.17	8000
26		粉煤灰	常规物理指标：含水量、细度、需水量比、游离氧化钙、三氧化硫、烧失量	10	组	6	660	700	396.23	6603.77	7000
27	砂浆	抗压强度	/	500	组	6	236	250	7075.47	117924.53	125000
28	室内腻子	容器中状态100、施工性100、干燥时间200、初期干燥抗裂性250、打磨性250、粘结强度500、耐水性200	/	10	组	6	755	800	452.83	7547.17	8000
29	聚氨酯防水涂料	外观100、固体含量200、干燥时间100、拉伸强度和断裂伸长率500、撕裂强度300、低温弯折性300、不透水性300、粘结	同一类型15t产品为一批，不足15t亦可作为一批。	10	组	6	1085	1150	650.94	10849.06	11500

		强度 500									
30	自粘聚合物改性沥青防水卷材	外观 100、厚度和单位面积质量 100、拉力和延伸率 400、低温柔性 300、耐热性 300、持粘性 300、不透水性 300、剥离强度(卷材与卷材) 400、剥离强度(卷材与铝板) 400、钉杆撕裂强度 300	以同类型、 同一规格 10000m2 为一批，不足 10000m2 亦作为一批。	10	组	6	1368	1450	820.75	13679.25	14500
31	聚合物水泥防水砂浆	外观 100、凝结时间 500、粘结强度 500、抗渗压力 500、抗压强度 500、抗折强度 800	同一类别的产品 50t 为一批，不足 50t 也按一批计 。	10	组	6	1203	1275	721.70	12028.30	12750
32	合成高分子 JS 防水涂料	外观 100、固体含量 200、伸强度和断裂伸长率 500、不透水性 300、低温柔性 300、粘结强度 500、潮湿基层粘结强度 500	同一类型 15t 产品为一批，不足 15t 亦可作为一 批。	10	组	6	1580	1675	948.11	15801.89	16750

33	水泥基渗透结晶防水涂料	细度 150、含水率 100、湿基面粘结强度 1500、28d 砂浆抗渗压力比(带涂层) 500、28d 砂浆抗渗压力比(去除涂层) 500	同一类型产品 50t 为一批，不足 50t 亦按一批计。	10	组	6	1604	1700	962.26	16037.74	17000
34	无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材	外观 100、厚度和单位面积质量 100、拉力和延伸率 400、低温柔性 300、耐热性 300、持粘性 300、不透水性 300、剥离强度(卷材与卷材) 400、剥离强度卷材与铝板) 400、钉杆撕裂强度 300	以同类型、同一规格 10000m2 为一批，不足 10000m2 亦作为一批。	10	组	6	1368	1450	820.75	13679.25	14500
35	外墙弹性涂料	容器中状态 100、施工性 100、干燥时间 200、涂膜外观 50、对比率 200、耐水性 200、耐碱性 200	/	10	组	6	495	525	297.17	4952.83	5250

36	SBS 改性沥青防水卷材	外观 100、厚度和单位面积质量 100、可溶物含量 800、不透水性 300、耐热性 300、 低温柔性 300、拉力和延伸率 400、渗油性 200	以同类型、 同一规格 10000m2 为一批，不足 10000m2 亦可作为一批。	10	组	6	1226	1300	735.85	12264.15	13000
37	非固化橡胶沥青防水涂料	固含量 200、低温柔性 300、耐热性 300、延伸性 200	10t 为一批，不足 10t 也作为一批。	10	组	6	472	500	283.02	4716.98	5000
38	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	外观 50、尺寸 100、纵向回缩率 200、落锤冲击试验 300、液压试验（1h）1000、维卡软化温度 250	按一次进货的同一厂家、原料、配方、工艺、规格的管材为一批	10	组	6	708	750	424.53	7075.47	7500
39	电工套管	外观 50、最小壁厚 50、壁厚均匀度 50、跌落性能 200、抗压性能 200、冲击性能 300、阻燃性能 300、弯曲性能 200	按一次进货的同一厂家、原料、配方、工艺、规格为一批.	10	组	6	575	610	345.28	5754.72	6100
								小计 1	61938.68	1032311.32	1094250
二、混凝土主体结构实体检验											
1	墙/柱	混凝土抗压强度（回弹法）	以最终实体检测方案为准(南北地块地下室、1#~6#楼、1 栋 A/B/C/E 座、幼儿园)	2300	构件	6	283	300	39056.60	650943.40	690000
2		混凝土抗压强度（取芯法）		90	个	6	236	250	1273.58	21226.42	22500

3	梁、板	钢筋保护层厚度		3000	构件	6	236	250	42452.83	707547.17	750000
4	楼板	厚度		600	点	6	71	75	2547.17	42452.83	45000
								小计 2	85330.19	1422169.81	1507500
三、室内环境污染物浓度检测											
1	室内空气	TVOC/氡/甲醛/氨/苯/甲苯/二甲苯	依据《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020 ）第六章:每个建筑单体,按照自然间总数的5%，不少于3间,每间根据房间面积大小布点1-6个不等,本项目房间均小于50平方米,每间布点为1个点；幼儿园房间总数的50%，且不得少于20间，当房间总数不大于20间时，应全数检测。本项目暂定为500个测点,最总以方案为准。	500	点	6	1509	1600	45283.02	754716.98	800000
								小计 3	45283.02	754716.98	800000
四、建筑节能和绿色建筑现场检测											

1	楼板撞击声压级	依据《民用建筑隔声设计规范》（GB 50118-2010）4.2 条、《绿色建筑工程施工质量验收标准》（SJG 67-2019）6.2.13 条：应选取具典型的构造做法进行检测，每种构造做法的检测不少于 2 组；考虑分布均匀，并具有代表性，本项目 7 栋高层住宅、1 栋公寓每个建筑单体抽检 2 组（卧室、起居室各 1 组），幼儿园 2 组，3#楼 4#楼商业建筑每栋 1 组，合计 20 组。	20	组	6	6604	7000	7924.53	132075.47	140000
2	围护结构空气隔声（楼板、外窗、外墙、分户墙户门）	依据《民用建筑隔声设计规范》（GB 50118-2010）4.2 条、《绿色建筑工程施工质量验收标准》（SJG 67-2019）6.2.13 条：应选取具典型的构造做法进行检测，每种构造做法的检测不少于 2 组；考虑分布均匀，并具有代表性，本项目 7 栋高层住宅、公寓、幼儿园每个建筑单体每种构件抽检 1 组，3#楼 4#楼商业建筑每栋每种构件抽检 1 组，合计 50 组。	50	组	6	6604	7000	19811.32	330188.68	350000
3	室内背景噪音	依据《民用建筑隔声设计规范》（GB 50118-2010）4.2 条、《绿色建筑工程施工质量验收标准》（SJG 67-2019）6.2.13 条：每个建筑单体应选取噪声最不利户型，检测点要覆盖高中底不同楼层，同时布置室外测点。本项目高层住宅，每栋抽检最不利房间 6 间，共 42 点；公寓 8 个房间，共 16 点；幼儿园最不利房间 3 个间，共 6 个点；3#4#商业楼 4 间，共 8 个点；总计 72 个点。	72	点	6	660	700	2852.83	47547.17	50400

4	场界噪声	依据《绿色建筑工程施工质量验收标准》（SJG 67-2019）14.3.5条：测点应包含场地各主要人员活动区域，并根据场地大小均匀分布，不少于4个测点，测点间距最长不超过200m，测点满足一般户外条件。本项目分南北地块，根据标准要求、结合现场，北地块布置8个点，南地块布置9个测点，合计17个点。	17	点	6	660	700	673.58	11226.42	11900
5	统一眩光值（UGR）	依据《绿色建筑工程施工质量验收标准》（SJG 67-2019）6.2.13条：每个典型功能区不少于1处，且分布均匀，并具有代表性。本项目预估为15处，最总以项目强电设计要求和《绿色建筑预评价自评估报告》中的评价要点为准确定。	15	组	6	7075	7500	6367.92	106132.08	112500
6	采光系数	依据《绿色建筑工程施工质量验收标准》（SJG 67-2019）6.3.12条：对设计达标的采光最不利功能房间进行抽检，每种功能区不少于2处；考虑分布均匀，并具有代表性，本项目高层住宅，每栋抽检最不利房间6间，共42点；公寓8个房间，共16点；幼儿园最不利房间3个间，共6个点；3#4#商业楼4间，共8个点；总计72个点。	72	组	6	425	450	1833.96	30566.04	32400
7	显色指数	依据《绿色建筑工程施工质量验收标准》（SJG 67-2019）6.2.13条：每个典型功能区不少于1处，且分布均匀，并具有代表性。本项目预估为15处，最总以项目强电设计要求和《绿色建筑预评价自评估报告》中的评价要点为准确定。	14	组	6	377	400	316.98	5283.02	5600
							小计4	39781.13	663018.87	702800
五、建筑能效										
1	建筑能效测评	/	210000	m^2	6	1	0.7	8320.75	138679.25	147000

							小计 5	8320.75	138679.25	147000
六、绿色建筑符合性评价										
1	绿色建筑符合性评价	三星级	210000	m^2	6	1	0.7	8320.75	138679.25	147000
							小计 6	8320.75	138679.25	147000
七、机电工程节能现场检测										
1	照明照度	每个建筑单体，每种功能区不少于 2 处	112	处	6	708	750	4754.72	79245.28	84000
2	低压变压器电源质量	全检	5	台	6	3774	4000	1132.08	18867.92	20000
							小计 9	5886.79	98113.21	104000
八、通风与空调节能现场检测										
1	防排烟系统	风管系统的 30%	14	系统	6	2830	3000	2377.36	39622.64	42000
							小计 10	2377.36	39622.64	42000
总计								**257238.68**	**4287311.32**	**4544550.00**

说明：

1、上表中依据为广东省“关于印发广东省“关于印发《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价(第一批)》和《广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价 》的通知(粤建检协[2015]8 号)（以下称“基准价”）为基础的基准价下浮 50%

2、上表中工程量均为暂定量，且不局限于已经明确的对象、参数、数量，结算以甲方实际委托检测发生的对象、参数、数量为准，双方每月核定一次工程量；

本合同暂定含税总价为人民币 4544550.00 元，大写：肆佰伍拾肆万肆仟伍佰伍拾元整，其中不含税金额为 4287311.32 元，增值税税率为 6%，增值税为 257238.68 元，最终金额以最终结算为准。

1.4 技术服务的方式：

甲方资料员将完整的样品委托单（监理方签字、盖章，委托单位签字、盖章）和齐全的样品（严格按照相关规范要求）根据工程的进度，按时、按量准备齐全。乙方接样人员 余秋松 电话 13537715433 在收到的甲方接样通知后，前往甲方工地接样。为保证样品的真实性和完整性，见证取样、送样交接过程中必须需安排见证人员陪同。甲方只负责将送检样品送至接样车，其余由乙方负责。试验

报告由甲方领取。

1.5 暂定服务期限：2023 年 8 月 14 日～2026 年 11 月 30 日，最终以实际服务时间为准。

第二条、乙方职责：

2.1 根据甲方委托内容、项目、标准等，及时按照委托内容进行公正的检测，在检测完成后提交检测报告【 4 】份。乙方保证检测结果的科学性、公正性、及时性，对出具的检测报告负责。

2.2 检查来样是否与委托相符。如对样品有疑问，或样品变质，或影响到检测结果的情况，及时通知甲方。

2.3 样品验收 24 小时之内，试验人员对来样进行检测，正常检测完成后，乙方收样后 3 日内通知甲方领取报告，如逾期按当次检测费用的 50%结算。

2.4 检测报告信息错误、人为造成错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测。不受材料供应方或其它人员影响，公正的出具检测结果。

2.5 做好报告发放记录和统计工作。

2.6 做好结算表并出具正式票据。

三、甲方职责：

3.1 提供技术资料：

3.1.1 工程进度情况说明。

3.1.2 按国家和行业标准，对需要检测的项目及时填写委托单，签字盖章后提交给乙方收样人员。所有委托单，必须留一份原件给乙方。

3.2 报告出具后，到乙方指定地点取报告，甲方资料员签收收取报告的单据或台帐，作为结算的核对依据。

3.3 对报告如有疑问，与委托内容不符，如数据或其它原因有人为错误时，及时提请乙方更正；乙方应积极配合完成，免费重新提供报告。如是乙方过错，则免费重新出具合格的检测报告。

第四条、检测报酬及结算方式：

4.1 按广东省“关于印发广东省“关于印发《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价(第一批)》和《广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价 》的通知(粤建检协[2015]8 号)文件价格下浮 50%，并根据甲方实际送检工程量结算。

4.2 甲方要求检测项目在广东省“关于印发广东省“关于印发《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价(第一批)》和《广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价 》的通知(粤建检协[2015]8 号)文件中均无单价的，双方另行协商解决，并按协商价格签订补充协议。

第五条、付款方式：

5.1 甲方按月结算支付工程款，每月乙方上报已完工程量进度款资料交于甲方核对（乙方须在甲方开具结算单前提供相关检测报告），双方核对无误由甲方开具中间结算单后，甲方按已完工程量支付至 70%。乙方须在甲方付款前开具增值税发票。

5.2 本工程竣工验收备案完成，甲方不再进行检测相关活动时双方办理结算，双方确认结算金额后支付应结算工程款的 95%，尾款一年内付清。乙方须在甲方付款前开具该工程结算价款 100%的增值税发票。

5.3 乙方在每次付款前 10 天，与甲方相关人员一起完成对已完工程量的核对，并形成结算依据。

5.4 支付方式：甲方以银行转账/商业汇票/供应链金融产品方式向乙方支付工程款，乙方应无条件接受以上任意一种支付方式。甲方以自身名义或委托其他公司代为支付的，视为甲方已向乙方完成了相应的款项支付。

5.5 税票要求

5.5.1 在甲方向乙方支付合同价款前，乙方应按甲方要求开具增值税专用发票（包括后附加盖发票专用章的发货清单）。并确保甲方签收发票的日期与距离发票开具日期在【7】天内。

本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行期内，供需双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，双方另行协商。本合同一式肆份，乙方执壹份，甲方执叁份，具有同等法律效力。竣工验收合格，竣工结算甲方支付完毕后，除履约保证金和质量保证金条款继续生效外，其余条款即终止，全部款项结清后，合同自行全部终止。

甲方：（公章）

法定代表人：

或委托代理人：

____年___月___日

乙方：（公章）

法定代表人：

或委托代理人：

2016年8月30日

合同签订地点：广东省深圳市

7.2 檀府项目

ZFJ-Tmc-20250016

中标通知书

致投标人：深圳市正非检测科技有限公司

承接工程内容：万丰大朗山城市更新项目北区（一期）总承包工程检测服务

贵公司于 2025 年 01 月 10 日提交工程投标书，经过竞标、评审已被我单位选定为中标人，中标价为 2005974.21 元 总价：贰佰万零伍仟玖佰柒拾肆元贰角壹分（大写）。

中标工期： 1082 日历天

工程质量： /

本招标工程项目经理（分包） 官东用 。

中标人收到中标通知书后，应在 2025 年 02 月 21 日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程施工合同，签订合同的地点为 深圳市南山区建工村 31 号。

招标组织单位（盖章）： 中铁建工集团华南有限公司

法定代表人或其委托代理人： 陈世广

日 期: 2025 年 01 月 21 日

合同编号：HNF-其他-檀府项目-2025-089

檀府项目
试验检测合同

（ 主体结构工程及材料实体检测委托服务 ）

委托方：　中铁建工集团华南有限公司

受托方：　深圳市正非检测科技有限公司

签订地点：　深圳市南山区建工村 34 号

签订日期：　2025 年 01 月 22 日

1.4 施工单位： 中铁建工集团华南有限公司

第二条 检测范围

暂定检测范围：包含檀府项目的常用建筑材料检测、主体结构工程检测、建筑节能检测、室内环境检测及其他甲方委托的检测服务项目，具体的检测项目、数量及检测参数由甲方委托的实际要求为准，最终结算价款按实际完成的工作量进行结算。

第三条 检测期限及检测方式

3.1 检测期限：暂定自 2025 年 01 月 22 日至 2028 年 01 月 17 日。期满后甲方可按实际需求顺延，但应提前通知乙方，双方协商一致后签订补充协议。

3.2 检测方式：现场检测或乙方取样检测

第四条 质量要求及检测报告的交付

4.1 质量要求

4.1.1 检测报告需满足国家、工程所在地的地方政府关于建设工程试验的规定。

4.1.2 检测报告需满足本工程施工技术要求。

4.2 检测报告的交付

4.2.1 乙方交付检测报告的时间视甲方实际要求 。乙方交付检测报告一式 肆 份，并对其准确性和可靠性负责。但甲方对部分检测项目的检测报告份数有特殊要求时，可另行约定。

4.2.2 双方约定按照下列第 2 种方式交付检测报告，乙方需提交正式的纸质版检测报告，不得以电子版、复印件代替正式的纸质版检测报告。

（1）乙方定期送检测报告给甲方。

（2）乙方邮寄检测报告给甲方。邮寄地址为：深圳市宝安区新桥街道万丰中路 305 号

（3）甲方自行领取报告。

第五条 合同价款及结算支付方式

5.1 双方确认：结算必须以甲方收到正式纸质版检测报告为准，禁止以电子版、复印件进行结算。

5.2 **双方特别约定：遵循**“先开票、后付款”的原则，甲方支付前，乙方应按双方确认的当期实际结算金额向甲方提供增值税专用发票，并于发票开具后 15 日内提交给甲方。甲方收到乙方发票后，按合同约定向乙方付款。乙方提供增值税专用发票与甲方付款是对等的义务，乙方未按甲方要求提供增值税专用发票的，甲方有权不予付款。若通过其他形式确定权利义务的（包括但不限于诉讼、仲裁等方式），乙方仍需在甲方付款前按照上述要求开具符合甲方要求的与付款额等额的增值税专用发票。

5.3 本合同一经签订，即视为合同首部记载的乙方账户信息真实准确，甲方按照上述账户信息付款即视为履行本合同项下的付款义务。如因账户信息错误产生的全部后果均由乙方自行承担。

5.4 合同价款按以下第 1 种方式：

（1）本合同检测项目单价见附件一，根据实际检测数量计算总检测费用。

（2）按工程造价总费用的 / ‰进行计费。

甲方：中铁建工集团华南有限公司（公章或合同专用章）

住所地址：深圳市南山区建工村建厂路 31 号

法定代表人：

委托代理人：

电话：

乙方：深圳市正非检测科技有限公司（公章或合同专用章）

住所地址：深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 501

法定代表人：

委托代理人：

电话：13434795659

附件一

檀府项目检测项目清单

序号	检测项目	单位	数量	含税价（6%的增值税）（元）				备注
				不含税单价	增值税（6%）	含税单价	含税合价	
1	主体结构工程及材料实体检测服务	项	1.00	1892428.50	113545.71	2005974.21	2005974.21	以《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》为基础
	合计						2005974.21	

中建 CSCEC

合同编号：210024Z582SH

建设工程试验检验合同

中建

项目名称：南方医科大学深圳医院二期工程项目

甲　　方：中国建筑第五工程局有限公司

乙　　方：深圳市正非检测科技有限公司

丙　　方：中建五局华南建设有限公司

签订时间：2024 年 6 月

建设工程试验检验合同

甲方（全称）：中国建筑第五工程局有限公司

乙方（全称）：深圳市正非检测科技有限公司

丙方（全称）：中建五局华南建设有限公司

鉴于甲方与建设单位深圳市建筑工务署工程管理中心依法签订《南方医科大学深圳医院二期工程项目施工总承包工程合同协议书》（合同编号：NYSZEQ-018-2024），因甲方及政府需要，丙方负责本项目合同全部价款的接受和支付、工程款发票的开具和收取。根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，结合建筑工程检测试验的特点，甲乙双方在平等、互利、协商一致的基础上，就乙方承接甲方施工的南方医科大学深圳医院二期工程项目施工总承包工程质量试验检验（以下简称试验），签订本协议：

一、工程概况

1.1 工程名称：南方医科大学深圳医院二期工程项目施工总承包工程质量检测

1.2 工程地点：深圳市宝安区新湖路 1333 号

1.3 建设单位：深圳市建筑工务署工程管理中心

1.4 施工单位：中国建筑第五工程局有限公司

1.5 设计单位：深圳市建筑设计研究总院有限公司

1.6 监理单位：上海建科工程咨询有限公司

1.7 结构形式：框架-核心筒结构，总建筑面积：320232m²。

1.8 合同开工日期：2024.7.1，合同工期：913 日历天。

二、检测范围

建筑材料检测☑

主体结构工程检测☑

其他资质范围内检测 ☑

甲方有权对乙方的承包范围进行调整，具体以甲方在建项目的工程质量检验试验任务为准。

三、合同计价、结算及支付

3.1 计价方式，甲乙双方选择**指导价下浮**计价方式。

每项检测项目的收费按深圳市正非检测科技有限公司依据广东省《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）》和《广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价》的通知（粤建检协【2015】 8 号）”文件单价的 [redacted] %收取（价格含税），所送非标准样品产生的样品加工费、检测报告更改（或）补发报告手续费按实际发生的费用经甲方审核后收取。

暂定合同额：1800000 元（含 6%增值税），人民币大写：壹佰捌拾万元整；其中不含税金额：1698113.21 元，税金：101886.79 元。在本合同签订后，若由于国家政策原因导致增值税变动，则本合同约定的不含税总额不变，按最新税率计算总含税价并开具发票。

3.2 结算方式，甲乙双方按以下第【 1 】条约定的时间办理结算。

（1）按月度结算：双方每月【 **15** 】日对上月【 **15** 】日至当月【 **15** 】日所进行的试验检测及报告的数量、单价、金额的确认，办理月度结算单，全部检测完毕后【 **90** 】日内，双方完成总结算办理。乙方在接收到甲方通知后，应积极配合甲方在规定时间内及甲方制度要求下共同完成结算手续的办理，否则，视为乙方无条件认可甲方单方面办理的结算手续，并具备法律效力。

（2）按节点结算，具体结算节点为：【 / 】

3.3 费用支付，双方协商确定费用支付采用下述【 2 】方式。

（1）自乙方提交检测报告之日起【 / 】日内，甲方支付该检测工程的检测费用；

（2）按月支付：【乙方每月初结算上一月甲方委托并已完成的检测费用并发甲方审核，待甲方确认无误后，乙方开具甲方所需类型发票（增值税专用发票），甲方收到发票后 30 日内 100%支付上一月检测费用。最终结算审核完成后（最终以甲方公司审核的结算额为准），检测费用付至 100 %。】

（3）节点支付：【 / 】

3.4 收款账户

乙方指定下列账户为收款账户，甲方采用转账方式付款时，应支付至下列账户。如乙方变更收款账户，应提前十五天以上书面通知甲方，否则甲方有权暂缓付款。乙方指定收款账户为：

账户名：【深圳市正非检测科技有限公司】

开户行：【中国工商银行深圳龙华支行】

账　号：【4000 0266 0920 1722 489】

四、发票条款

4.1 乙方应根据方结算金额开具合法、有效、完整、准确的增值税【☑专用 □普通】发票，计税方法为【☑一般计税方法 □简易计税方法】，双方发票信息如下：

丙方	名　　称	中建五局华南建设有限公司
	纳税人身份	☑一般纳税人 □小规模纳税人（请勾选）
	纳税人识别号	91440300192206[illegible]74XY
	地 址、电 话	深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路 3088 号深圳湾 1 号 T1-8A 0755-82187781
	开户行及账号	中国[illegible]有限公司深圳新秀支行 753671606986
乙方	名　　称	深圳市正非检测科技有限公司
	纳税人身份	☑一般纳税人 □小规模纳税人（请勾选）
	纳税人识别号	91440300553887748X

7.4 深圳龙城街道龙飞学校新建工程(二期)工程

合同编号：

中国建筑一局（集团）有限公司
深圳龙城街道龙飞学校新建工程(二期)项目
检验检测服务合同

中建

2024 年 5 月

检验检测服务合同

总包方：中国建筑一局（集团）有限公司　　【以下简称甲方】

分包方：深圳市正非检测科技有限公司　　【以下简称乙方】

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 深圳龙城街道龙飞学校新建工程(二期) 工程 检测检验服务 及有关事项协商一致，共同订立本合同。

本合同为电子合同，双方同意通过一局发展电子合同签约平台（网址：http://esign.chinaonebuild.com:8071）以电子签章的方式进行签署，本合同自双方加盖电子签章之日起生效。合同生效后，双方均可对本合同进行下载、打印。下载、打印后的合同可以与一局发展电子合同签约平台中的原始合同进行比对，如有不同，以一局发展电子合同签约平台中的电子合同为准。

第一条　一般约定

1.1　标准和规范

1.1.1 工程施工应满足现行设计图纸（含变更）、招标文件、国家与地方标准、规范以及行业规范标准的要求，所涉及到标准、规范、规程若有不一致或矛盾之处，按较为严格标准或要求执行。

1.2　合同文件的解释顺序

1.2.1 组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同补充协议（若有）、本合同及附件；

（2）中标通知书（若有）；

（3）投标函及其附录（若有）；

（4）图纸及技术方案；

（5）履约过程中，双方有关本工程的洽商、变更等书面协议。

1.3　图纸和乙方文件

1.3.1 甲方于开工前 3 日向乙方免费提供 1 套图纸。乙方在收到甲方提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知甲方。甲方应在收到乙方报送的通知后的合理时间内做出决定。图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计单位及业主单位同意，并由甲方在相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给乙方，乙方应按修改或补充后的图纸施工。

1.3.2 乙方应按照甲方的管理制度提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照管理制度文件约定的期限、数量和形式提交甲方。甲方应在收到乙方文件后进行审查，甲方对乙方文件有异议的，乙方应予以修改，并重新报送。

1.4　联络

1.4.1 甲方接收文件的电子邮箱：11565203075@qq.com ；

真实、有效，否则双方各自承担提供虚假信息产生的所有责任。

第二条 工程概况及目标

2.1 工程概况

2.1.1 工程名称：深圳龙城街道龙飞学校新建工程（二期）。

2.1.2 工程地点：龙岗区龙城街道黄阁坑社区、龙飞大道与规划阁荔路交汇处西北侧。

2.1.3 工程规模：建筑面积 52712m2。

2.1.4 工程特征：结构形式：框架；高度：40.2m、层数：地上 10 层地下 2 层。

2.2 本分包工程目标

2.2.1 开工日期：以甲方项目部书面通知为准，工期：986 日历天。

2.2.2 安全文明创优目标：/。

2.2.3 质量要求：合格。

第三条 身份类型与发票

3.1 企业类别

3.1.1 乙方属于：○非中小微企业 ●中小微企业

3.2 身份类型

3.2.1 乙方属于：●一般纳税人 ○小规模纳税人 ○其他

3.3 纳税人识别号

3.3.1 乙方纳税人识别号：91440300553887748X。

3.4 计税方式

3.4.1 乙方完成本合同项下应税行为的计税方式为：①

①一般计税，②简易计税。

3.5 税率

3.5.1 乙方适用税率：○3% ●6% ○9%

3.6 发票

3.6.1 乙方应向甲方提供上述适用税率的合规增值税专用发票，并准确填写发票项目，发票备注应根据税法需要注明建筑服务发生地所在县（市、区）、项目名称（项目名称为当地政府备案名称）。

3.6.2 乙方在提供发票的同时，根据需要，甲方有权要求乙方提供当地预缴税款完税凭证或最近一期的纳税申报表等补充证明资料。

3.6.3 按时交付发票属于乙方的合同主要义务。乙方应按照甲方审核后的当期完成量开具

第四条　合同内容

4.1　分包范围

4.1.1 本分包工程施工范围为：本项目全部区域的检验检测服务。

4.2　分包内容

4.2.1 材料见证取样检验检测（水泥、砂子、防水卷材等）：接收材料试件、检测试验并采集试验数据、出具检测合格报告。

4.2.2 现场检测（主体结构检测等）：仪器设备进场、检测并采集数据、出具检测合格报告。

4.3　技术及质量要求

4.3.1 检测检验应执行以下标准：《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344-2019）、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2015)、《混凝土结构试验方法标准》(GB/T50152-2012)、《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007)、《建设用砂》(GB/T14684-2011)。

4.4　乙方不得以任何形式转包、分包本分包合同工程。

第五条　合同价格、计量与支付承包方式

5.1　合同价款

5.1.1 本合同暂估不含税价款为 680,050.00 元，增值税税额为 40,803.00 元，暂估含税价款为 720,853.00 元（人民币大写：柒拾贰万零捌佰伍拾叁元整）。其中：不含税劳务人工费 204,015.00 元，占比 30 %。

5.2　合同价款组成

5.2.1 本合同采用 固定综合单价 计价模式。合同价格包括但不限于乙方按照甲方要求完成此分包工程范围内第4.2条分包内容所罗列的全部工作所需的一切人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、大型机械进出场及安拆费、管理费、风险费、利润、规费、税金。

5.2.2 为满足国家及工程所在地疫情防控相关规定，乙方所采取的必要措施及采购必要防护、检测物资产生的费用、人员检测费已含在合同价格中，已经充分考虑了疫情对其工作可能产生的影响以及增加的费用，不得将疫情作为不可抗力向甲方索赔费用和工期（包括但不限于人员工资上涨、材料价格上涨、工具和机械费用增加、防疫物资费用增加以及相应的工期影响费等费用）。

5.2.3 由于国家及工程所在地政策性停工（如工程所在地进行扬尘治理、雾霾治理、重大活动、安全排查等）所产生的连续停工、窝工等风险产生的相关费用已包含在合同价格中。

5.2.4 因气候变化或施工现场内外环境、交通组织、交叉施工等原因增加的支出或造成损失的费用已含在合同价格中。

5.2.5 合同价格中已综合考虑了因现场条件、设计图纸及工艺要求等引起的施工难度增加和施工降效，乙方不得以未仔细踏勘现场条件、未认真研究图纸、地勘报告、技术

则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

15.2.2本合同中关于管辖权的约定是唯一的，任何一方不得通过债权转让或其它方式对涉及本合同约定事项或与之相关的事项的争议解决方式进行另行约定或对本合同关于管辖权的约定进行变更，如发生类似情形，该等约定亦属无效。

第十六条　其他

16.1　合同生效

16.1.1本合同自双方加盖合同专用章或公章，并且经双方法定代表人或者法定代表人委托代理人签字后生效。

16.2　合同终止

16.2.1双方按照合同完成约定工作内容，费用全部结清后即告终止。

16.3　合同附件

16.3.1附件一：检验检测服务清单；

16.3.2附件二：职业健康安全与环境管理协议、社会责任自我评价表、社会责任承诺书；

16.3.3附件三：安全生产与消防保卫协议；

16.3.4附件具有同样的合同效力。若附件与合同正文内容冲突，合同正文的效力优先。

（以下无正文）

甲方：中国建筑一局(集团)有限公司 合同专用章 (4) 11000000039382

（盖章）

法定代表人或委托人（签字）：王晓飞

乙方：深圳市正兴检测技术有限公司

（盖章）

法定代表人或委托人（签字）：邓保罗

7.5 光明区新湖街道光晟工业园城市更新项目01-01地块主体工程

中建 CSCEC

合同编号：210025Z558SH

光明区新湖街道光晟工业园城市更新项目 01 地块施工总承包项目试验检验合同

中建

项目名称：【光明区新湖街道光晟工业园城市更新项目 01 地块施工总承包】

甲　方：【中国建筑第五工程局有限公司　】

乙　方：【深圳市正非检测科技有限公司】

签订时间：【 2025 年 7 月 】

签订地点：【广东省深圳市　】

2025年07月31日

建设工程试验检验合同

甲方（全称）：【中国建筑第五工程局有限公司】

乙方（全称）：【深圳市正非检测科技有限公司】

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，结合建筑工程检测试验的特点，甲乙双方在平等、互利、协商一致的基础上，就乙方承接甲方施工的【 光明区新湖街道光晟工业园城市更新项目 01 地块施工总承包】项目工程检验（以下简称试验），签订本协议：

一、工程概况

1.1 工程名称：【光明区新湖街道光晟工业园城市更新项目 01 地块施工总承包】

1.2 工程地点：【广东省深圳市光明区楼村一号路东 100 米】

1.3 建设单位：【深圳晟越房地产开发有限公司】

1.4 施工单位：【中国建筑第五工程局有限公司 】

1.5 设计单位：【广州城建开发设计院有限公司】

1.6 监理单位：【广州越建工程管理有限公司】

1.7 结构形式：【 框剪 】结构，总建筑面积：【132387】m^2。

1.8 合同开工日期：【2025 年 7 月 30 日至 2027 年 7 月 30 日】，合同工期：【 730 】日历天。

二、检测范围

见证取样☑

结构检测☑

环境检测☑

地基基础（桩身完整性）☑

配合发包人完成钢结构检测等工作、负责配置专职管理人员、负责配合检测评估及巡检，前述配合服务费含在合同价款中，不单独计列。

甲方有权对乙方的承包范围进行调整，具体以甲方在建项目的工程质量检验试验任务为准。

投标或承接业务。

十三、其他

13.1 本合同采用下列第 【 （2） 】 种方式签订：

（1）本合同自双方法定代表人或授权代表签字（或签章）并加盖公章或合同专用章之日起生效。

（2）本合同采用电子签章签署生效。根据《中华人民共和国民法典》、《电子签名法》等相关法律、法规，双方一致认可在【电子文件签署平台 】平台（网址：【 http://wei.cscec5b.com.cn:9000/supp/#/login】）使用电子印章签署合同为其真实意思表示，且确保在该平台注册时，使用的企业信息和个人相关信息真实有效，并且自觉遵守国家法律法规和甲方在该平台的合同签约流程。甲乙双方使用电子签章方式签署的合同，只有通过验证生效的电子原件具有法律效力，未经电子印章服务平台公司提供书面证明材料的电子合同打印版不能作为法律依据。如因乙方使用不当给甲方造成损失，乙方愿自行承担由此造成的全部经济损失和法律责任。

13.2 本合同一式【 4 】份，甲方执 【 3 】份，乙方执【 1 】份，每份具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：【盖章】

法定代表人：【签字】

委托代理人：【签字】

地 址：【 】

电 话：【 】

乙方：深圳市正非检测科技有限公司【盖章】

法定代表人：【签字】

委托代理人：【签字】

地 址：【深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 501 】

电 话：【 0755-86106288 】

电子信箱：【 】 电子信箱：【3296115930@qq.com 】

附件 1

检测报价单

光明区新湖街道光晟工业园城市更新项目 01 地块施工总承包项目检测工程报价表

序号	广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价单价下浮%	暂估含税总价	
1	[illegible]	1409450.00	

备注：具体检查数量以实际委托为准。