标段编号： 2309-440311-04-01-711829005001

深圳市建设工程其他招标投标文件

标段名称： 明湖智谷重点产业片区配套公共服务设施材料检测

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 深圳市正非检测科技有限公司

日期： 2026年05月11日

（投标人认为应补充提供的其他文件资料或说明）

投标人资信标情况汇总表

一、企业基本情况	
单位名称	深圳市正非检测科技有限公司
投标人具备的资质	建设工程质量检测机构资质证书、检验检测机构资质认定证书、中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书、中国合格评定国家认可委员会检验机构认可证书

二、企业承接业绩情况（不超过 5 项）

序号	工程项目名称	主要合同内容	合同金额（万元）	合同签订日期（年、月、日）
1	万丰大朗山城市更新项目北区（一期）总承包工程检测服务	**包含常用建筑材料检测、主体结构工程检测、建筑节能检测、室内环境检测及其他甲方委托的检测服务项目**	200.5974	2025 年 1 月 22 日
2	信悦映翠府项目施工总承包工程工程检测合同	**工程材料检测、工程质量检测**	139.42	2026 年 4 月 2 日
3	深圳市体育运动学校职教园校区、鹏城技师学校、第一职业技术学校工程实验检验合同	**建筑工程用产品、建筑材料、工程质量检测**	25.60	2025 年 11 月 10 日
4	汕尾市城区凤山片区旅游基础配套设施建设项目-凤山项目检验检测合同	**地基基础检测、土工道路检测、钢结构工程检测、节能绿建检测、建筑幕墙工程检测、主体结构工程现场检测、工程材料抽检、主体沉降观测、高支模监测、基坑检测等检测监测项目**	247.03	2025 年 4 月 24 日
5	陆丰核电生产和配套-十七冶检测合同	**建筑材料检测、节能绿建检测**	40	2025 年 3 月 28 日

备注：1.上述提到的期限详见《资信标要求一览表》，该表未明确的，按“从截标之日起倒推”计取；

2.要求投标人提供以上资料的原件扫描件，扫描件必须清晰可辨（原件备查）。

1、万丰大朗山城市更新项目北区（一期）总承包工程检测服务

ZFT-YW-20250016

合同编号：HNF-其他-檀府项目-2025-089

檀府项目
试验检测合同

（ 主体结构工程及材料实体检测委托服务 ）

委托方：　中铁建工集团华南有限公司

受托方：　深圳市正非检测科技有限公司

签订地点：　深圳市南山区建工村 34 号

签订日期：　2025 年 01 月 22 日

第 1 页 共 13 页

试验检测合同

合同编号： HNF-其他-檀府项目-2025-089

委托方：中铁建工集团华南有限公司（以下简称甲方）

（1）纳税人识别号：91440300192442937C

（2）税 务 地 址：深圳市南山区建工村建厂路 31 号

（3）电　话：0755-26974951

（4）开户行：中国光大银行深圳蛇口支行

（5）帐　号：08781812010030101 6852

（6）发票备注栏信息：项目名称：万丰大朗山城市更新项目北区（一期）项目

项目地址：深圳市宝安区新桥街道万安路与工人路交汇处（西北）

（7）货物或应税劳务、服务名称写成：*鉴证咨询服务*检测费

受托方：深圳正非检测科技有限公司（以下简称乙方）

（1）纳税人识别号：9144030055388 47X

（2）税 务 地 址： 深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 501

（3）电　话： 0755-86106288

（4）开户 行： 中国工商银行深圳龙华支行

（5）帐　号：4000 0266 0920 1722 489

（6）纳税人身份：一般纳税人

根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程质量检测管理办法》及深圳地区关于建设工程质量检测相关的文件等规定，结合在施工程具体情况，就檀府项目试验检测项目委托。为确保试验检测质量，明确责任，经甲乙双方平等协商一致，特签订本合同。

合同组成文件及优先解释顺序如下：

（1）本委托检测合同及附件、补充协议；

（2）中标通知书；

（3）招标文件；

（4）投标文件；

（5）施工图纸；

（6）现场签证；

（7）双方为实现合同目标形成的会议纪要和记录。

第一条 工程概况

1.1 工程名称： 檀府项目

1.2 工程地点： 深圳市宝安区新桥街道万安路与工人路交汇处（西北）

1.3 建设单位： 深圳市海岸新城投资有限公司

1.4 施工单位： 中铁建工集团华南有限公司

第二条 检测范围

暂定检测范围：包含檀府项目的常用建筑材料检测、主体结构工程检测、建筑节能检测、室内环境检测及其他甲方委托的检测服务项目 ，具体的检测项目、数量及检测参数由甲方委托的实际要求为准，最终结算价款按实际完成的工作量进行结算。

第三条 检测期限及检测方式

3.1 检测期限：暂定自 2025 年 01 月 22 日至 2028 年 01 月 17 日。期满后甲方可按实际需求顺延，但应提前通知乙方，双方协商一致后签订补充协议。

3.2 检测方式：现场检测或乙方取样检测

第四条 质量要求及检测报告的交付

4.1 质量要求

4.1.1 检测报告需满足国家、工程所在地的地方政府关于建设工程试验的规定。

4.1.2 检测报告需满足本工程施工技术要求。

4.2 检测报告的交付

4.2.1 乙方交付检测报告的时间视甲方实际要求 。乙方交付检测报告一式 肆 份，并对其准确性和可靠性负责。但甲方对部分检测项目的检测报告份数有特殊要求时，可另行约定。

4.2.2 双方约定按照下列第 2 种方式交付检测报告，乙方需提交正式的纸质版检测报告，不得以电子版、复印件代替正式的纸质版检测报告。

（1）乙方定期送检测报告给甲方。

（2）乙方邮寄检测报告给甲方。邮寄地址为：深圳市宝安区新桥街道万丰中路 305 号

（3）甲方自行领取报告。

第五条 合同价款及结算支付方式

5.1 双方确认：结算必须以甲方收到正式纸质版检测报告为准，禁止以电子版、复印件进行结算。

5.2 **双方特别约定：**遵循“先开票、后付款”的原则，甲方支付前，乙方应按双方确认的当期实际结算金额向甲方提供增值税专用发票，并于发票开具后 15 日内提交给甲方。甲方收到乙方发票后，按合同约定向乙方付款。乙方提供增值税专用发票与甲方付款是对等的义务，乙方未按甲方要求提供增值税专用发票的，甲方有权不予付款。若通过其他形式确定权利义务的（包括但不限于诉讼、仲裁等方式），乙方仍需在甲方付款前按照上述要求开具符合甲方要求的与付款额等额的增值税专用发票。

5.3 本合同一经签订，即视为合同首部记载的乙方账户信息真实准确，甲方按照上述账户信息付款即视为履行本合同项下的付款义务。如因账户信息错误产生的全部后果均由乙方自行承担。

5.4 合同价款按以下第 1 种方式：

（1）本合同检测项目单价见附件一，根据实际检测数量计算总检测费用。

（2）按工程造价总费用的 / ‰进行计费。

5.5 甲乙双方同意，检测费用支付采用下列第 2 种方式：

（1）一次性付款：全部检测项目完成后，乙方向甲方出具全部检测报告并开具等额增值税专用发票（税率 / %），甲方在收到检测报告及发票并确认无误后于 / 个工作日内，通过银行转账方式向乙方完成付款。

（2）按月付款：自本工程第一次检测开始，每月结算一次。每月 5 日 由乙方报送本月内受托的全部检测项目费用明细表，并经甲方审核通过且双方签字确认的单据作为结算的依据，结算单由双方盖章签字后，甲方根据实际完成工作量及时结算并进行支付。未办理结算的不支付合同价款。甲方支付前，乙方应提交符合甲方要求的等额增值税专用发票（税率 6 %），甲方在收到发票并完成认证后于次月的 10 号前支付 100%检测费用。乙方出具发票不合格的，甲方不予支付合同价款。

5.6 支付方式：本合同款项支付方式可以电汇、银行转账、支票、银行承兑、商业承兑、保理、债权转让、以物抵债（车辆、房产等）、供应链融资工具(包括但不限于保理、付款代理 e 信通、云信、中铁 E 信以及天星粮票等)或其他(甲方有权选择任一项或多项方式)支付。当采用电汇、银行转账、支票外的支付方式时，由乙方承担贴息、手续费用等一切相关费用。本合同下甲方有权通过债权转让或以物抵债（车辆、房产等）支付不低于合同总价（或结算价）的 10%。乙方完全知晓并完全认同上述所有支付方式，若甲方通知以承兑汇票、保理、以物抵债、债权转让等方式支付款项时，乙方不得拒绝，否则乙方承担合同额 20%的违约金。

5.7 双方确认，如甲方未按照合同约定支付费用的，乙方同意给予 6 个月的付款宽限期，在此宽限期间内不视为甲方违约且不承担逾期付款违约金，乙方不得以诉讼或其他方式要求甲方支付欠款，否则甲方有权拒绝。

5.8 乙方授权邓保罗（身份证号：_142602199106100018__）为代表，负责与甲方联系、办理结算付款事宜。如乙方代表发生变更，应书面告知甲方。甲方只对乙方委托代理人结算，并以合同协议单价和实际完成服务内容为准，乙方出具的其他各种票据，甲方一律不予认可。对乙方合同款中已包含而实际由甲方提供或承担的费用应予以扣除。

第六条 甲方权利义务

6.1 甲方授权 刘震 （身份证号：230202198309150019）为代表，负责与乙方联系、办理结算付款事宜。如甲方代表发生变更，甲方应及时告知乙方。

6.2 应遵守行业管理规定，保证检测（试验）工作顺利开展。

6.3 甲方及时向乙方提供检测业务有关的资料及文件，并对资料的真实性、可靠性负责。

6.4 委托检测前，甲方应将见证单位和见证人员通知乙方。见证人员发生变更的，甲方应及时告知乙方。

6.5 在委托见证取样类样品检测前，甲方应填写检测委托单。

6.6 检测项目属于工程类检测的，甲方应提前 3 天将现场检测日期通知乙方。乙方必须按约定现场检测日期到场检测，不得以设备外调、节假日等理由推迟检测。见证人员应对工程现场检测进行见证。

6.7 按合同约定的试验费用和支付方式按时向乙方支付试验费用。

6.8 甲方对委托工程的各类试验数据有知情权，有权在协议执行过程中随时查询、调取。

6.9 特殊情况下，甲方有权要求乙方进行加急试验，加急检测不超过委托总数 5 %的，不另行支付检测费，超过委托总数 5 %的，视情况协商向乙方缴纳加急费用。

6.10 甲方不得以任何方式要求乙方出具虚假检测报告。

第七条 乙方权利义务

7.1 乙方应向甲方提供与本工程检测业务有关的资料，包括建设工程检测资质证书（资质范围应包含本合同所涉检测专业领域）、检测机构评估认可证书及其附表等复印件（加盖公章）。

7.2 接收甲方样品后，根据相关标准及甲方要求，在规定期限内完成检测任务，并于检测完成后 1 日内提供检验报告，确保数据公正、准确，必要时或甲方提出要求时应提供检测方案。

7.3 乙方应将在试验中发现的不合格原材料及时通知甲方。

7.4 乙方对所出具的检验报告的真实性、合法性承担法律责任。

7.5 乙方根据相应试验内容收取试验检测费用，如出现甲方未按时付款的情况，乙方有权扣发检测报告。

7.6 对不符合标准要求的检验样品乙方有权拒绝收样。

7.7 提供检测咨询服务，指导甲方抽样送检工作。

7.8 乙方对发现的重大问题（如水泥稳定性不合格、实际检测结果不足设计要求等），应于 8 小时内向甲方通报。

7.9 检测报告结果有错误或者不完善，乙方负责修正和完善，并承担对甲方造成的损失。

7.10 协助对甲方的技术进行保密。

7.11 乙方开具的增值税专用发票在送达甲方后如发生丢失、灭失，乙方应按照税法规定和甲方的要求及时向甲方提供该发票的存根联复印件，并加盖乙方发票专用章。

7.12 乙方不得直接或间接地将本合同项目有关的技术资料或文件，以书面、口头、图形、电子或其他任何形式泄露、披露或传授给任何与本合同项目无关的人员或第三方。

7.13 乙方必须独立完成合同约定或双方商定的检测项目，对乙方无法完成的检测项目，甲方有权扣减对应的检测费用或选择解除合同，并有权将该部分检测项目另行委托其他检测机构完成。

17.14 乙方承诺，在任何情况下，不得从事任何违反多边金融机构诚信合规原则的行为，包括但不限于腐败、欺诈、胁迫或共谋等可制裁行为。

第八条 违约责任

8.1 甲方在宽限期后，仍逾期支付检测费用的（乙方未向甲方开具增值税专用发票等合同约定的义务除外），甲方对逾期付款部分从宽限期满的次日起向乙方支付违约金（已包含逾期支付利息）。**违约金（已包含逾期支付利息）按中国人民银行同期活期存款利率计算，计算的基数以甲方最后一笔付款时剩余欠款金额为准，不包括前期逾期但现已支付部分的货款。违约金（已包含逾期支付利息）最高不得超过本合同项下逾期欠款金额的 1%。除此之外，甲方不再承担其他任何违约责任。乙方同意甲方违约时以本条约定向甲方计取违约金，放弃申请调高增加违约金的权**

利。

8.2 乙方未按照合同约定时间提交检测报告，应按检测费用的 10 %向甲方支付违约金。

8.3 检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，由此给甲方造成损失的应予以赔偿。

8.4 乙方未能提供增值税专用发票的，甲方有权暂停支付相应款项，且乙方需向甲方承担赔偿责任包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

8.5 乙方应按合同约定及时向甲方提供增值税专用发票，逾期提供的，每逾期一天，乙方应向甲方支付违约金 1000 元。因乙方开具的增值税专用发票不及时，造成甲方无法及时认证、抵扣税款等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等，甲方有权从当期应付检测费用中扣除。

8.6 乙方应提供真实、有效、合格的增值税专用发票，如乙方提供虚假或虚开的增值税专用发票，甲方有权拒收或退回，乙方应负责无偿更换，并自行承担相应法律责任。由此造成甲方无法及时认证、抵扣税款等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等，甲方有权从当期应付检测费用中扣除。

8.7 无论因何种原因，乙方所开具发票被纳入甲方主管税务机关监管协查名单，或擅自作废发票给甲方税务管理工作带来不便或造成甲方财产或声誉损失的，乙方在履行配合调查义务的同时，甲方有权立即终止合同，并要求乙方赔偿一切损失，并支付违约金 100000 元。

8.8 如因乙方原因导致甲方被相关法院执行乙方在甲方的债权（以法院协助执行通知书为准）的，乙方构成违约，除承担甲方协助执行金额外，乙方还应向甲方支付协助执行债权金额 10 %的违约金。

8.9 如果在本合同履行过程中，乙方发生违反多边金融机构诚信合规原则的行为，则甲方有权立即终止本合同，并要求乙方赔偿因此给甲方造成的全部损失。

第九条 争议解决方式

甲方和乙方在执行协议中发生的一切争执应通过双方友好协商解决。 协商不成，可以通过以下方式解决：

（1）提交　　合同签订地　　人民法院进行诉讼；

第十条 其他

10.1 本合同项下的债权未经双方书面同意均不得转让，也不得用于担保。如乙方擅自转让本合同项下债权，应向甲方支付合同金额 10%的违约金，该违约金直接从甲方应付款项中扣除。

10.2 甲方对乙方任何放弃本合同债权或承担高于本合同约定债务的承诺等任何书面文件均需加盖甲方公章后方对甲方具有法律约束力。未经甲方专项书面授权，甲方任何人员以甲方名义或以项目印章进行的任何放弃债权、承担债务、提高甲方违约金标准的承诺均属无效承诺，对甲方无任何法律效力。

10.3 在本合同履行过程中，如任何一方发生税务登记、公司名称等重大信息的变更事项，应在重大信息变更后的 7 日内书面通知对方变更情况，并提供相关信息资料。

10.4 甲方拟派　吴树森　为项目经理。针对甲方项目公章使用及项目经理、工地代表权限范围事宜，双方特别约定：

（1）加盖甲方项目公章（见印模）的补充协议、承诺书、会议纪要等与经济相关的文件均无效。

（2）甲方项目经理或工地代表（见样本）就本项目对外签署的补充协议、会议纪要、借款协议或单方出具的担保、承诺书、借条等经济类文件未加盖甲方公章的均无效。

<table>
<tr><td>项 目 公 章</td><td>项目经理签字</td></tr>
<tr><td rowspan="3">（印模）</td><td>（样本）</td></tr>
<tr><td>工地代表签字</td></tr>
<tr><td>（样本）</td></tr>
</table>

10.5 双方确定双方所预留的以下任意一种联络方式均视为双方送达通知等文件的有效方式，任一方通过该方式向对方送达的计划、通知等文件均为有效送达。任一方变更送达方式必须在变更方式之日起三日内向对方书面通知，否则不发生送达方式变更的法律效力，对方按原方式送达仍然为有效送达。

甲方送达地址：联系人：班义茗　；电话：13317626659　；

送达地址：深圳市宝安区新桥街道万丰中路 305 号：邮箱：1454939377@qq.com　。

乙方送达地址：联系人：邓保罗　；电话：13434795659　；

送达地址：深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 501　：邮箱：329611593@qq.com　。

10.6 如双方出现结算、支付等意见不一致的情况时，请拨打欠薪欠款投诉电话：　杜工:136 7017 5532　刘工:187 20906993 ，甲方将及时登记纠纷问题并协调解决。

10.7 合同如有未尽事宜，经双方协商签订补充协议。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

10.8 合同自双方签字签章之日起生效，本合同一式肆份，双方各执贰份。

10.9 本合同若采用电子合同形式，由乙方登录甲方指定的电子合同签约平台办理合同签订手续，电子合同与纸质合同具有同等法律效力。

附件一：《检测项目清单》

附件二：《补充条款》

附件三：《廉洁工程共建协议》

（以下无合同正文）

甲方：中铁建工集团华南有限公司（公章或合同专用章）

住所地址：深圳市南山区建工村建厂路31号

法定代表人：

委托代理人：

电话：

乙方：深圳市正非检测科技有限公司（公章或合同专用章）

住所地址：深圳市龙华区福城街道福民社区福花路9号富城科创大厦501

法定代表人：

委托代理人：

电话：13434795659

附件一

檀府项目检测项目清单

序号	检测项目	单位	数量	含税价（6%的增值税）（元）				备注
				不含税单价	增值税（6%）	含税单价	含税合价	
1	主体结构工程及材料实体检测服务	项	1.00	1892428.50	113545.71	2005974.21	2005974.21	以《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》为基础*70%
	合计						2005974.21	

2、信悦映翠府项目施工总承包工程工程检测合同

ZFT-YW-2026 0036

合同编号：SNWJ-FGHT-2026-000537

信悦映翠府项目施工总承包工程

工程检测合同

甲　　方：陕西建工第五建设集团有限公司

乙　　方：深圳市正非检测科技有限公司

签约时间：_____年____月____日

签约地点：陕西省西安市未央区

1

委托方（甲方）：陕西建工第五建设集团有限公司

受托方（乙方）：深圳市正非检测科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中国人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、行政法规的规定，经过甲、乙双方友好协商，甲方将的试验检测项目委托于乙方检测，乙方给予甲方检测技术服务，并约定在检测过程中由施工单位与乙方对接，报送检测材料等。双方本着支持和互相协作的精神，签定本合同。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：信悦映翠府项目施工总承包工程。

1.2 工程地点：深圳市罗湖区翠竹街道太宁路与翠竹路交汇处东南侧。

1.3 建设单位：深圳市新钻项目开发有限公司。

1.4 监理单位：深圳市大众工程管理有限公司。

1.5 施工单位：陕西建工第五建设集团有限公司。

1.6 设计单位：奥意建筑工程设计有限公司。

1.7 工程概况：本项目总用地面积为：19450㎡,为罗湖区安居型商品房(住宅)、回迁房(住宅)、商品房(住宅)、商业、幼儿园及社区配套功能。地上四座超高层住宅和一栋多层,包括两座 60 层、一座 73 层、一座 66 层住宅塔楼和 1 栋 3 层幼儿园。

1.8 包括在建筑面积内的试验项目：详见附件（一）。

第二条 检测标准和要求：

2.1 达到设计图纸要求；

2.2 达到相关规范、规程的要求；

2.3 达到甲方提供的其他设计、施工等相关技术资料要求。

第三条 检测工期

3.1 计划开工时间 2026 年 03 月 30 日，计划完工时间 2029 年 06 月 30 日。总工期 1188 日历天；实际与约定不符时，开工时间以甲方项目部实际通知时间为准。

3.2 工期应满足建设单位、甲方总工期及节点工期要求，若不能满足，应承担工期延误违约责任。乙方支付逾期完工违约金后，不免除乙方继续完成工作内容及整改的义务。

3.3 在检测过程中如遇不可抗拒的自然因素，乙方应及时向甲方书面通知并得到甲方书面认可（往来文件均须加盖公章方为有效），则工期另议或顺延。

第四条 检测费用及付款方式

4.1 检测费用：

包括在建筑面积内的试验项目，暂定含税总价¥1394200.00 元（大写：壹佰叁拾玖万

肆仟贰佰元整），不含税总价¥1315283.02元（大写：壹佰叁拾壹万伍仟贰佰捌拾叁元零贰分），税金¥78916.98元（大写：柒万捌仟玖佰壹拾陆元玖角捌分），增值税税率为6%，最终结算价款以双方共同确认的结算金额为准。

序号	分项名称	单位	工程量	不含税单价（元）	不含税合价（元）	税金（元）（增值税税率/征收率6%）	含税合价（元）	备注
1	检验试验费用	项	1	1315283.02	1315283.02	78916.98	1394200.00	
2	合计（元）				1315283.02	78916.98	1394200.00	

注：

1、合同履行过程中，服务单价为固定单价，不随市场因素及政策变化而调价。

2、如果清单明细表中缺少检测项目，则每项检测项目的收费依据广东省“关于印发《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）》和《广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价》的通知（粤建检【2015】8号）”文件编制的收费标准单价的25%收取。

3、其中，钢材及钢筋中，若断后伸长率、弯曲不检测，该项单价下浮145元/组。

本项目含税单价包含条款约定的完成检测任务相关的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、保险费等所有费用，对于合同约定的所有风险、责任和义务等全部可能发生的费用，受托人不得以漏报为由要求增加费用，且结算时不做调整。

1.预结算办理流程：每月15日前按合同约定价款由实验员结算并出具施工任务单。施工任务单由项目部质量员、安全员、材料员等相关负责人核实签字后，甲方项目经理审核、批准、审核无误后，进行结算。该任务单签字不齐全视为无效。待甲方预算员汇总完成后出具工程结算单，乙方须于每月23日之前在工程结算单上盖章(公章或财务章)、签字确认后方可结算挂账。结算单严格按合同约定的时间完成双方签字确认，未按甲方规定的时间完成，工程量结算顺延至下月同期一并结算。因乙方原因未能及时结算，造成付款影响由乙方承担。

2.结算依据：经甲方合同授权人签字确认的检测项目及数量确认单。

3.所有预结算单须按甲方要求经双方盖章或合同授权人签字，双方共同确认后，预结算单仅作为进度付款的依据，不作为最终结算及最终付款的依据。

4.最终结算办法及流程：待乙方完成所有的工作内容完成并退场后，30天办理最终结算，最终结算工程量以双方核算人员核对签字后，经甲方项目部商务经理、项目经理、分公司经理审核共同签字盖章后的工程量为准。

17.2 费用清单(分包工程费用明细表)价格已包括完成检测工作内容所有费用，检测人材机所有费用、检测报告、咨询、利润、税金、风险等所有费用。

17.3. 乙方免费提供上门收样服务。

17.4. 检测所需要的架体平台、水电由甲方免费提供。

17.5. 本项目所有检测项目交由乙方负责检验，如不在乙方检测参数内，可由乙方委托其他检测单位检验，检测费由乙方按照收费标准下浮 75%收取费用。

17.6 项目竣工验收时，乙方需无条件配合与建设单位的合同签订事项等工作。

17.7 乙方不得以甲方过程欠款拒绝向甲方提供工程检测报告影响甲方验收等工作。

附件一：试验项目检测明细表

（本页以下无正文）

甲方（签章）：	**乙方（签章）：**
法定代表人：	**法定代表人：**
委托代理人： 高永建	**委托代理人：**
签订日期： 2026.04.03	**签订日期：**

附件一：试验项目检测明细表

试验项目检测明细表

常用材料检测项目清单明细表（土建工程）

序号	材料或产品	检测项目	数量	计费单位	不含税单价（元）	不含税总价（元）	税金（元）增值税税率为 %	含税总价（元）	备注
1	钢材及钢筋	屈服强度、抗拉强度断后伸长率、弯曲	2000	组					
		重量偏差	2000	组					
		强屈比/超强比	2000	组					
		反向（反复）弯曲	2000	组					
		最大力下总伸长率	2000	组					
2	钢筋机械连接	抗拉强度	2500	组					
		残余变形	100	组					
3	钢筋焊接	抗拉强度	300	组					
		伸长率	100	组					
		弯曲	100	组					
4	混凝土试块	抗压强度	5500	组					
		抗折强度	30	组					
		氯离子含量	500	组					
		抗渗（P8）	180	组					
		抗渗（P10）	100	组					
		配合比分析(验证)试验	50	组					

11

5	预拌砂浆/保温砂浆	密度	50	项	
		稠度	30	项	
		抗压强度（常规）	1500	组	
		保水性（常规）	50	项	
		拉伸粘结强度	50	项	
		浸水（或加热）处理拉伸粘结强度	120	项	
		抗渗压力	120	组	
		砂浆配合比设计（验证）	120	项	
		导热系数	20	项	
		凝结时间	30	项	
6	砌块	尺寸	50	项	
		外观	50	项	
		抗压强度	50	项	
		抗折强度	50	项	
		干体积密度	50	项	
		含水量(率)	50	项	
		吸水率	50	项	
		导热系数	50	项	
		放射性	50	项	
7	砌墙砖	尺寸	30	项	

		外观质量	30	项	
		体积密度	30	项	
		吸水率和饱和系数	30	项	
		抗压强度	30	项	
		抗折强度	30	项	
		放射性	30	项	2
8	水泥	凝结时间	20	项	
		标准稠度需水量	20	项	
		安定性	20	项	
		细度	20	项	
		比表面积	20	项	
		胶砂强度	20	项	
9	灌浆鞣料	粒径	50	项	
		凝结时间	50	项	
		泌水率	50	项	
		流动度	50	项	
		抗压强度	50	项	
		竖向膨胀率	50	项	
		粘结强度	50	项	
		抗渗压力/渗透压力比	50	项	

13

		自由膨胀率	50	项	1
		抗折强度	50	项	
10	聚合物水泥防水砂浆	抗渗压力	50	项	1
		粘结强度	50	项	1
		柔韧性	50	项	
		抗压强度、抗折强度	20	项	
11	钢管/不锈钢管	尺寸	20	项	
		屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲	20	项	1
		压扁	20	项	1
		镀锌层厚度或重量	50	项	
12	材料有害物质限量	甲醛	50	项	1
		苯	50	项	2
		甲苯、乙苯和二甲苯总和	50	项	2
		挥发性有机化合物VOC	50	项	2
13	钢管脚手架	轮扣盘焊接强度、横杆插头焊接强度	10	项/个	
		可调支座抗压强度	10	项	
		立杆外径、立杆壁厚、横杆外径、横杆壁厚	10	项/个	
		抗压承载能力、挠度	10	项	3
		交叉支撑抗压承载力	10	项	1

		可调底座抗压承载办	10	项	
		门架锁销试验	10	项	
14	钢管脚手架扣件	抗滑	10	项	
		抗破坏	10	项	
		扭力矩试压	10	项	
		扭转刚度	10	项	
		抗拉	10	项	
		底座或托撑抗压	10	项	
		上碗扣抗拉强度	10	项	
		下碗扣抗拉强度	10	项	
		横杆接头强度试验	10	项	
		横杆接头焊接强度试验	10	项	
		可调支座抗压强度度	10	项	
15	安全网	耐冲击性能	10	组	
		耐贯穿性（密目式）	10	组	
		网目密度	10	组	
		断裂强力×断裂伸长	10	组	
		梯形法撕裂强力	10	组	
		系绳断裂强力	10	组	
		接缝部位抗拉强力	10	组	

		阻燃性能（安全网）	10	组	
16	安全带	整体静态负荷	10	项	
		整体动态负荷	10	项	
		整体滑落	10	项	
		阻燃性能	10	箱	
17	安全帽	冲击吸收性能	10	组	
		阻燃性能	10	项	
		高温、低温、浸水处理后冲击吸收性能	10	项	
		垂直间距	10	项	
		佩戴高度	10	项	
		耐穿刺性能	10	组	
18	砂	氯离子化学分析	25	项	
		云母含量	25	项	
		颗粒级配. 细度模数	25	项	
		亚甲蓝值	25	项	
		含泥量（石粉含量）	25	项	
		泥块含量	25	项	
		表观密度	25	项	
		堆积密度	25	项	
19	碎石	颗粒级配	25	项	

		堆积密度	25	项					
		孔隙率	25	项					
		表观密度	25	项					
		压碎指标	25	项					
		含泥量	25	项					
		泥块含量	25	项					
		针片状颗粒含量	25	项					
20	建筑保温砂浆系统及材料	密度、堆积密度、干密度、表观密度	10	项					
		抗拉强度	10	项					
		抗压强度	10	项					
		软化系数	10	项					
		吸水量	10	项					
		拉伸粘结强度	10	项					
		导热系数	10	项					
		压剪粘结强度	10	项					
		不透水性	10	项					
		可（操作）使用时间	10	项					
		压析比	10	项					
21	所用原材料	材料放射性	50	项					
22	轻集料	筛分析（颗粒级配）	10	项					

		堆积密度	10	项				
		表观密度	10	项				
		空隙率	10	项				
		吸水率	10	项				
		软化系数	10	项				
23	砌体工程	抹灰砂浆粘结强度	55	组	5			
24	回填土	压实度检测	5500	点				
合计（元）						1315283.02	78916.98	1394200.00

3、深圳市体育运动学校职教园校区、鹏城技师学校、第一职业技术学校工程实验检验合同

合同编号：中建新疆建工HN&SZ012025F1899009

检验试验服务合同

工程名称：深圳市体育运动学校职教园校区(一期)项目施工I标、深圳鹏城技师学院职教园校区(一期)项目施工I标、深圳市第一职业技术学校职教园校区(一期)项目施工I标

委 托 方：中建新疆建工（集团）有限公司

承 托 方：深圳市正非检测科技有限公司

合同条款

委 托 方： 中建新疆建工（集团）有限公司 **（以下简称甲方）**

承 托 方： 深圳市正非检测科技有限公司**（以下简称乙方）**

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确双方权利、义务和责任，经双方协商一致，签订本合同。

一、工程概况

1.1 工程名称：深圳市体育运动学校职教园校区（一期）项目施工I标、深圳鹏城技师学院职教园校区（一期）项目施工I标、深圳市第一职业技术学校职教园校区（一期）项目施工I标。

1.2 工程地点：深圳市龙岗区坪地街道六联社区职教园。

二、检测内容

2.1 甲方为满足单位工程验收需要，委托乙方进行的建筑工程用产品、建筑材料或工程质量检测。

2.2 乙方按其资质认定/计量认证、检测资质范围和实际情况能够开展的检测项目。

2.3 其他需要检测的项目：/。

三、检测依据

3.1 乙方通过资质认定/计量认证机构确认的国家标准、行业标准及地方标准等有效标准。

3.2 甲方不定期委托乙方进行的单项检测，依据甲方双方签署的检测委托书中明确的具体检测标准和方法进行。

四、甲方责任和义务

4.1 甲方进行委托试验时，其有关人员填写的委托书内容应真实、齐全、有效。

4.2 按有关要求需要提供工程的有关资料、凭证或说明时，应做到真实、齐全、有效。

4.3 甲方对提供的产品或材料样品与委托书的一致性负责，对样品的真实性、有效性及代表性负责。

4.4 现场检测时，甲方应为现场检测提供便利，保障现场检测条件符合检测要求。

五、乙方的责任和义务

5.1 乙方对甲方持公正态度，保证服务质量，为甲方提供优质、高效的服务。

5.2 乙方按委托书或协议的要求，根据有关标准、规范，独立、公正、正确地进行检测，严格按照现行的相关技术规范进行工作，保证检测数据真实客观。

5.3 对所出具的检测报告承担相应的技术和法律责任。

5.4 按承诺时限或双方协议的时间及时出具检测报告，负责报告的有关解释工作并承担相关的法律责任。

5.5 应积极处理甲方的申诉或投诉，答复及时。

5.6 有义务充分保护甲方的机密信息和所有权。

5.7 有义务对现场检测进行检测交底，有义务对检测结果进行解释。

5.8 依据规范和检测的需要向甲方明确检测实施前的准备方法及要求。

5.9 按时组织检测人员和设备进场，检测前调试仪器设备，保证检测仪器设备能正常运行。

六、检测费用及款项支付：

6.1 检测费用：人民币 256,039.48 元（大写：贰拾伍万陆仟零叁拾玖元肆角捌分）。其中不含税价款为人民币 241,546.68 元（大写：贰拾肆万壹仟伍佰肆拾陆元陆角捌分），增值税税金为人民币 14,492.80 元（大写：壹万肆仟肆佰玖拾贰元捌角整），税率 6%。

本合同约定价格的不含税价格不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计的价格相应调整，以开具发票时间为准。

6.2 款项支付

6.2.1 过程付款：每月 5 日前乙方向甲方提交上个月的检测清单，甲方须在 5 日内审核确认，确认无误后乙方需及时开具增值税专用发票及收据，甲方在 30 日内支付检测费用，付款比例为 100%。

6.2.2 结算付款：在检测服务全部完成后，末次的检测费在本工程竣工验收完成后 30 日内支付。

6.3 每次付款前，经甲方审核确认后 3 日内，乙方提供与当期甲方确认量等额的按合同约定税率的合法有效的增值税专用发票（包含税务机关代开）原件及抵扣联电子版扫描件。乙方开具的增值税专用发票应保证信息完整、内容规范，备注栏按甲方给定信息备注清楚，否则退回重开；未经甲方同意，乙方不得擅自将已向甲方开具的增值税发票作废或者红冲；每出现一张未经甲方同意私自作废或者红冲发票，按照 1000 元/张进行罚款，罚款金额从当期付款中扣除，并在结算中扣除；同时乙方承担因擅自作废给甲方造成的所有责任及损失。甲方在收到乙方增值税发票且经验证合法有效后付款。

6.4 乙方开具增值税发票后，次月必须在税务网进行抄税，未经甲方同意，乙方不得擅自将已向甲方开具的增值税发票作废。乙方承担因擅自作废给甲方造成的所有责任及损失。

无效文件，甲方不予承认。

八、合同争议解决方式

8.1 对因本合同引起或与之相关的任何争议、纠纷或权利主张，任何一方如欲通过本条第 2 款约定的方式解决，则必须在提起第 2 款约定的争议解决方式前，向对方发出书面和解申请书，并告知对方争议、纠纷或权利主张之事实及依据、联系人及联系方式，在对方收到上述通知之日起 3 个月为双方和解期限。在和解期限内，若双方达成和解协议的，双方的权利义务按照和解协议履行；若未达成和解协议的，任何一方可采取本条第 2 款约定的争议解决方式。

任何一方若未履行上述和解程序而直接采用第 2 款约定的争议解决方式的，则需要向对方承担合同总价款 3%的违约金；如一方出现上述情形，另一方提起反诉或反请求，则提起反诉或反请求的一方不承担违约金。

8.2 双方和解不成且已超过和解期限的，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼，并自行承担本方发生的律师费、差旅费、保函费等相关费用。

九、附则

合同签订地点：广东省广州市白云区

合同订立时间：2023年11月10日

甲方：

法人代表（签字）

签约代表：

联系电话：

地　　址：

乙方：

法人代表（签字）

签约代表：

联系电话：

地址：

附件1　法人授权委托书
附件2　检测费用组成表

附件2

检测费用组成表

单位：元

序号	分部分项	检测内容	单位	不含税单价	暂定工程量	合价	备注
1	钢筋原材	全项	组				
2	钢筋焊接	拉伸强度	组				
3	焊条	拉伸强度	项				
4	钢筋直螺纹套筒	拉伸强度	组				
5	钢筋机械连接	拉伸强度	组				
6	水泥	凝结时间	项				
		标准稠度用水量	项				
		安定性（沸煮法）	项				
		胶砂强度	项				
		细度	项				
		密度	项				
		胶砂流动度	项				
		放射性	项				
7	砂	氯离子含量	项				

序号	分部分项	检测内容	单位	不含税单价	暂定工程量	合价	备注
		放射性（内、外照射指数）	项				
		筛分析（颗粒级配）	项				
		密度/表观（相对）密度	项				
		堆积密度	项				
		空隙率	项				
		吸水率	项				
		含水率	项				
		含泥量	项				
		泥块含量	项				
8	石	筛分析/颗粒级配	项				
		密度/表观（相对）密度	项				
		堆积密度	项				
		空隙率	项				
		含水率	项				
		含泥量	项				
		泥块含量	项				

序号	分部分项	检测内容	单位	不含税单价	暂定工程量	合价	备注
		坚固性	项				
		针片状颗粒含量	项				
		压碎指标	项				
		放射性	项				
9	外加剂	细度	项				
		密度	项				
		比表面积	项				
		凝结时间	项				
		含固量	项				
		含水率	项				
		氯离子	项				
		氧化镁	项				
		三氧化硫	项				
		碱含量（总碱量）	项				
		烧失量	项				
		pH值	项				

序号	分部分项	检测内容	单位	不含税单价	暂定工程量	合价	备注
		硫酸钠含量	项				
		放射性	项				
10	混凝土试块	试块抗压	组				
11	砂浆试块	试块抗压	组				
13	拉拔试验		根				
14	锚索（预应力钢绞线）	抗拉强度/最大力、屈服力、最大力总伸长率	项				
		弹性模量	项				
17	安全网	耐冲击性能	项				
		耐贯穿性能	项				
		开眼环扣强力	项				
		断裂强力×断裂伸长	项				
		梯形法撕裂强力	项				
18	钢管	外观	项				
		尺寸	项				
		屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲	项				
		压扁	项				

序号	分部分项	检测内容	单位	不含税单价	暂定工程量	合价	备注
		冲击	项				
		镀锌层厚度或重量	项				
		镀锌层均匀性	项				
		镀锌层附着力	项				
19	扣件	抗滑	项				
		抗破坏	项				
		扭力矩试压	项				
		扭转刚度	项				
		抗拉	项				
		底座或托撑抗压	项				
20	砖块	尺寸	项				
		外观检查	项				
		块体密度	项				
		空心率	项				
		含水率	项				
		吸水率	项				

序号	分部分项	检测内容	单位	不含税单价	暂定工程量	合价	备注
		相对含水率	项				
		抗压强度	项				
		抗折强度	项				
		干体积密度	项				
		导热系数	项				
		放射性	项				
21	土工格栅	外观质量	项				
		拉伸强度	项				
		伸长率	项				
		网眼目数	项				
22	土工布	单位面积质量	项				
		厚度	项				
		拉伸强度	项				
		断裂伸长率	项				
		顶破强力	项				
		撕裂强度	项				

序号	分部分项	检测内容	单位	不含税单价	暂定工程量	合价	备注
		等效孔径	项				
		刺破强度	项				
23	喷射混凝土试块及厚度检测	喷射混凝土厚度	组				
24	不含税合计						
25	税金（6%）						
26	含税合计					256039.48	

注：
1、本单价表中工程量为暂定量，具体工程量以现场实际完成为准，乙方不得因为工程量变化调整单价。
2、本单价表中不含税综合单价仅不含增值税。
3、本单价表中未涉及的单价按照广东省指导价下浮72%作为本工程含税费用单价。
4、精装修材料、钢板、型材等涉及样品加工费，样品加工费、报告更改手续费不参与下浮。

4、汕尾市城区凤山片区旅游基础配套设施建设项目-凤山项目检验检测合同

广东省政府采购

合同书

采购计划编号：441502-2025-00076

项目编号：441502-2025-00076

项目名称：汕尾市城区凤山片区旅游基础配套设施建设项目--检验检测项目

甲方：汕尾市城区文化广电旅游体育局

电话：__传真 ： __地址：___

乙方：深圳市正非检测科技有限公司

电话：__0755-86106288__传真：__0755-86106628__地址：深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 501

根据 汕尾市城区凤山片区旅游基础配套设施建设项目--检验检测项目 的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》，《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意遵守本合同如下。

一、合同金额

合同金额为（大写）：贰佰肆拾柒万零贰佰陆拾元（￥2470260.00元）人民币。（暂定价，具体金额以财政审核为准）

二、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

建设工程主管部门、监督部门要求的具有质量监控作用的地基基础工程检测、土工道路检测、钢结构工程检测、节能绿建检测、建筑幕墙工程检测、主体结构工程现场检测、工程材料抽检、主体沉降观测、高支模监测、基坑监测等的检测监测项目。（注：最终检测、监测内容以设计文件内容和经审核的检测、监测方案为准）

三、甲方乙方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

甲方（盖章）：

代表：

签订地点：

签订日期：2025年4月24日

乙方（盖章）：深圳市正非检测科技有限公司

代表：

签订日期：2025年4月24日

开户名称：深圳市正非检测科技有限公司

银行帐号：4425 0100 0087 0000 4466

开 户 行：中国建设银行股份有限公司深圳观澜支行

5、陆丰核电生产和配套-十七冶检测合同

合同附件

甲方合同编号：JA-JC-GD-202501

乙方合同编号：ZFT-YW-20250025

工程质量检测
合　同　书

甲方（委托方）：中国十七冶集团有限公司

乙方（检测方）：深圳市正非检测科技有限公司

工程名称：陆丰核电生产及配套设施项目一期工程

工程地点：陆丰市碣石镇田尾山片区

签订地点：陆丰市

签定日期：2025年 3月 28

6、

工程质量检测合同

甲方：中国十七冶集团有限公司

乙方：深圳市正非检测科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规及本工程的具体情况，乙方资质范围内的所有检测项目检测事宜由乙方进行，甲方授权乙方将后附明细中超过乙方资质的检测参数分包其他有资质检测单位进行检测和报告出具，为明确合同内容及合同双方权利与义务，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建设工程检测事项协商一致，签订本合同。

一、工程概况

项目编号：/。

项目名称：陆丰核电生产及配套设施项目一期工程。

项目地址：陆丰市碣石镇田尾山片区。

建设单位：中广核陆丰核电有限公司。

监理单位：深圳市大众工程管理有限公司。

总承包单位：/。

施工单位：中国十七冶集团有限公司。

项目业态：□住宅□商业□办公☑其他 厂房、值班宿舍 。

结构形式：1A#、1B#、13#厂房为框架结构，4#~6#和 8#~10 值班宿舍为剪力墙结构，

建筑面积： 48484m² 。 总层数： 1A#厂房（3 层），1B#厂房（2 层），4#5#6#值班宿舍（9 层），8#值班宿舍（6 层），9#10#值班宿舍（7 层），13#厂房（2 层）。

二、检验检测项目及内容

甲方委托乙方检测项目包括：乙方资质范围内的所有检测项目（详见清单），且按（附

件二）甲方项目拟检测项目为主　　，主要采用国家标准、地区标准或部颁标准，无标准时按本工程相关技术文件。

三、检测费用的结算与支付

1、核价依据：按照《（粤建检协[2015]8 号）广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价（附件 1）》(具体项目及单价详见本合同附件一)的检测单价乘以 65 %核算检测费，根据双方核准确认的实际检测工作量收取检测费；所送非标准样品产生的样品加工费、检测报告更改（或）补发报告手续费按实际发生的全额收取。且按（合同附件二）甲方项目拟检测项目价格为准，先行检测总计：450000.00 元（肆拾伍万元整）费用项目，后续如有额外所需检测项目再行签署补充协议

2、**付款方式：**按月结算。自本合同签订之日起当月结算上月 100%实际发生的检测费，甲方按乙方实际完成的检测工作量的结算凭证支付检测费用，逾期将扣押检测报告及产生 3%滞纳金。

3、付款前需办理相应结算，《检测费用结算单》（见附件 3）需项目物资设备部、经营部、工程部、技术部、财务、施工副经理、项目经理及分公司审批并加盖项目部公章后才可办理相关付款。

4、乙方申请付款前必须向甲方全额开具增值税专用发票（税率为 6%），并确保发票票面信息全部真实，相关品目、价款等内容与对应合同标的相一致，税款由乙方承担。不提供符合要求的发票，买受人不予付款。

5、甲方对检测项目费用有异议的，应及时与乙方进行协商，但不得拖延其它无异议项目检测费用的支付。

6、乙方指定收款银行账户如下：

开户名：深圳市正非检测科技有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司深圳观澜支行

（本页为“ 陆丰核电生产及配套设施项目一期工程质量检测 ”合同签署页。）

甲　　方：（盖章） 中国十七冶集团有限公司

公司地址：　安徽省马鞍山市花山区天宝路 588 号

法定代表人（或委托代理人）：

单位电话：　0555-2157055

现场负责人及电话：王蒙　18225516069

乙　　方：（盖章）深圳市正非检测科技有限公司

公司地址：深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 501

法定代表人（或委托代理人）：

客服电话：0755-86106288

投诉电话：

现场负责人及电话：

合同订立时间：2025 年 5 月 28 日

合同附件一：

检测项目清单

工程名称：陆丰核电生产及配套设施项目一期工程

序号	检测产品/项目	单位	数量	单价（元）	备注
2 工程结构及构配件					
2.12	**饰面砖**				
2.12.1	粘结强度	组	9		
2.13	**抹灰砂浆**				
2.13.1	抹灰砂浆粘结强度	组	9		
3 工程材料					
4.8	**混凝土**				
4.8.19	抗渗性能（P6）	组	50		每增加 1 个等级加收 100。
4.8	**混凝土**				
4.8.23	混凝土氯离子含量（硬化后）	组	10		试块送检
4.9	**砂浆/保温砂浆**				
4.9.28	放射性	项	12		
4.9.29	导热系数	项	6		
4.12	**无机防水涂料**	**项**	**2**		**暂定所有子项**
4.12.1	含水量	项	2		
4.12.2	总碱量	项	2		
4.12.3	氯离子含量	项	2		
4.12.4	细度	项	2		
4.12.5	外观	项	2		
4.12.6	密度	项	2		
4.12.7	pH 值	项	2		
4.12.8	凝胶化时间	项	2		
4.12.9	凝结时间（差）	项	2		
4.12.10	安定性	项	2		
4.12.11	抗压强度（比）	项	2		
4.12.12	抗折强度	项	2		
4.12.13	抗渗压力	项	2		
4.12.14	第二次抗渗压力	项	2		
4.12.15	渗透压力比	项	2		
4.12.16	渗入高度	项	2		
4.12.17	贮存稳定性	项	2		
4.12.18	粘结强度	项	2		
4.12.19	潮湿基面粘结强度	项	2		
4.12.20	减水率	项	2		
4.12.21	含气量	项	2		

合同附件一：

检测项目清单

工程名称：陆丰核电生产及配套设施项目一期工程

序号	检测产品/项目	单位	数量	单价（元）	备注
4.12.22	收缩率比	项	2		
4.12.23	固体含量	项	2		
4.12.24	干燥时间	项	2		
4.12.25	拉伸强度、断裂伸长率	项	2		
4.12.26	不透水性	项	2		
4.12.27	耐碱性	项	2		
4.12.28	耐水性	项	2		
4.12.29	柔韧性	项	2		
4.12.30	吸水率	项	2		
4.12.31	耐热性	项	2		
4.15	**陶瓷砖**	**项**	**4**		**暂定所有子项**
4.15.1	尺寸和表观质量(尺寸偏差、边直度、直角度、表面平整度、中心弯曲度、翘曲度、边弯曲度、表面质量)	项	4		
4.15.2	吸水率	项	4		
4.15.3	破坏强度	项	4		
4.15.4	断裂模数	项	4		
4.15.5	抗热震性	项	4		
4.15.6	抗釉裂性	项	4		
4.15.7	抗冻性	项	4		
4.15.8	耐化学腐蚀性	项	4		
4.15.9	耐污染性	项	4		
4.15.10	铅、镉溶出量	项	4		
4.15.11	放射性核素	项	4		
4.15.12	外观质量	项	4		
4.15.13	色泽	项	4		
4.15.14	粘合牢固度	项	4		
4.15.15	脱纸时间	项	4		
4.15.16	热稳定性	项	4		
4.15.17	化学稳定性	项	4		
4.15.18	线性热膨胀系数	项	4		
4.15.19	湿膨胀	项	4		
4.15.20	耐磨性	项	4		
4.25	**钢管**	**项**	**2**		**暂定所有子项**
4.25.1	外观	项	2		
4.25.2	尺寸	项	2		
4.25.3	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲	项	2		

合同附件一：

检测项目清单

工程名称：陆丰核电生产及配套设施项目一期工程

序号	检测产品/项目	单位	数量	单价（元）	备注
4.25.4	压扁	项	2		
4.25.5	扩口	项	2		
4.25.6	冲击	项	2		
4.25.7	镀锌层厚度或重量	项	2		
4.25.8	镀锌层均匀性	项	2		
4.25.9	镀锌层附着力	项	2		
4.25.10	晶间腐蚀	项	2		
4.25.11	气密性	项	2		
4.25.12	耐压试验	项	2		
4.25.13	拉拔试验	项	2		
4.27	**砌块（蒸压加气混凝土砌块）**				
4.27.1	尺寸	项	6		
4.27.2	外观检查	项	6		
4.27.8	抗压强度	项	6		如需加工试件则加收300元/项。
4.27.11	干体积密度	项	6		
4.27.14	导热系数	项	6		
4.29	**铝合金型材**	**项**	**4**		**暂定所有子项**
4.29.1	尺寸允许偏差	项	4		
4.29.2	抗拉强度、伸长率	项	4		
4.29.3	基材硬度、压痕硬度	项	4		
4.29.4	壁厚/铝材厚度	项	4		带涂层的加收200
4.29.5	膜厚、涂层厚度	项	4		
4.29.6	剥离强度	项	4		
4.29.7	封孔质量	项	4		
4.29.8	耐盐雾腐蚀	小时	4		
4.29.9	双面镀锌层厚度	项	4		
4.29.10	镀锌层含量	项	4		
4.29.11	纵向剪切试验	项	4		
4.29.12	化学成分	元素	4		
4.29.13	横向拉伸试验	项	4		
4.29.14	附着性	项	4		
4.29.15	漆膜硬度	项	4		
4.29.16	焊点抗拉力	项	4		
4.29.17	硫酸铜试验（镀锌层均匀性）	项	4		
4.29.18	耐冲击性	项	4		
4.29.19	热膨胀系数	项	4		
4.29.20	耐酸性、耐碱性、耐溶剂性、耐沸水性、耐油性	项	4		

合同附件一：

检测项目清单

工程名称：陆丰核电生产及配套设施项目一期工程

序号	检测产品/项目	单位	数量	单价（元）	备注
4.30	**建筑用龙骨**	**项**	**2**		**暂定所有子项**
4.30.1	外观质量	项	2		
4.30.2	形状及外观尺寸	项	2		
4.30.3	镀锌量	项	2		
4.30.4	镀锌层厚度	项	2		
4.30.5	涂锌层厚度	项	2		
4.30.6	涂层铅笔硬度	项	2		
4.30.7	抗冲击试验	项	2		
4.30.8	静载试验	项	2		
4.35	**建筑涂料、腻子**	**项**	**2**		**暂定所有子项**
4.35.1	表面憎水率	项	2		
4.35.2	初期干燥抗裂性	项	2		
4.35.3	对比率	项	2		
4.35.4	打磨性	项	2		
4.35.5	附着力	项	2		
4.35.6	固体含量	项	2		
4.35.7	干燥时间	项	2		
4.35.8	抗压强度	项	2		
4.35.9	流动度	项	2		
4.35.10	拉伸性能（包含：拉伸强度、伸长率）	项	2		
4.35.11	耐冲击性	项	2		
4.35.12	粘度/流出时间	项	2		
4.35.13	耐冻融循环性（涂层耐温变性）	项	2		
4.35.14	粘结强度（标准状态）	项	2		
4.35.14	粘结强度（浸水后）	项	2		
4.35.15	耐碱性	项	2		
4.35.16	耐磨性（失重实验）	项	2		
4.35.17	耐水性	项	2		
4.35.18	耐酸性	项	2		
4.35.19	耐弯曲性	项	2		
4.35.20	耐洗刷性	项	2		
4.35.21	耐沾污性	项	2		
4.35.22	铅笔硬度	项	2		
4.35.23	人工加速气候老化	小时	2		
4.35.24	容器中状态（颜色及外观）	项	2		
4.35.25	柔韧性	项	2		
4.35.26	施工性（刷涂性）	项	2		
4.35.27	邵氏硬度	项	2		

合同附件一：

检测项目清单

工程名称：陆丰核电生产及配套设施项目一期工程

序号	检测产品/项目	单位	数量	单价（元）	备注
4.35.28	涂膜外观	项	2		
4.35.29	细度	项	2		
4.35.30	吸水量	项	2		
4.35.31	贮存稳定性	项	2		
4.35.32	遮盖力	项	2		
4.35.33	透水性	项	2		
4.38	**沥青防水卷材**	**项**	**2**		**暂定所有子项**
4.38.1	外观	项	2		
4.38.2	可溶物含量/浸涂材料总量	项	2		
4.38.3	不透水性/防窜水性	项	2		
4.38.4	耐热度/耐热性	项	2		
4.38.5	拉伸性能（拉力、延伸率）	项	2		纵横向加收300
4.38.6	撕裂强度/钉杆撕裂强度	项	2		纵横向加收300
4.38.7	低温柔度/低温柔性/柔度/低温弯折	项	2		
4.38.8	剥离性能/剥离强度/接缝剥离强度/与水泥砂浆剥离强度/与后浇混凝土剥离强度	项	2		
4.38.9	卷重、面积、厚度	项	2		
4.38.10	尺寸稳定性/尺寸变化率/热稳定性	项	2		
4.38.11	热空气老化	项	2		纵横向加收300
4.38.12	人工气候老化	小时	2		
4.38.13	抗穿孔性/冲击性能	项	2		
4.38.14	持粘性	项	2		
4.38.15	水蒸气透湿率	项	2		
4.39	**高分子防水卷材**	**项**	**2**		**暂定所有子项**
4.39.1	外观	项	2		
4.39.2	尺寸偏差	项	2		
4.39.3	拉伸性能/拉伸强度/拉断伸长率	项	2		纵横向加收300
4.39.4	热处理尺寸变化率	项	2		
4.39.5	低温弯折性/低温弯折温度	项	2		
4.39.6	抗穿孔性/抗冲击性能/抗静态荷载	项	2		
4.39.7	不透水性	项	2		
4.39.8	剪切状态下的粘合性	项	2		
4.39.9	热老化处理	项	2		纵横向加收300
4.39.10	耐化学性能	项	2		纵横向加收300
4.39.11	撕裂性能/撕裂强度	项	2		纵横向加收300
4.39.12	加热伸缩量	项	2		
4.39.13	粘结剥离强度/接缝剥离强度	项	2		
4.39.14	人工气候老化/人工气候加速老化	小时	2		

合同附件一：

检测项目清单

工程名称：陆丰核电生产及配套设施项目一期工程

序号	检测产品/项目	单位	数量	单价（元）	备注
4.4	**有机防水涂料**	**项**	**2**		**暂定所有子项**
4.40.1	外观	项	2		
4.40.2	固体含量	项	2		
4.40.3	耐热性/耐热度	项	2		
4.40.4	撕裂强度	项	2		
4.40.5	拉伸强度、伸长率	项	2		
4.40.6	粘结强度/粘结性/涂料与水泥混凝土的粘结强度	项	2		碱处理、浸水处理加收300。
4.40.7	潮湿基面粘结强度	项	2		
4.40.8	低温柔度/低温柔性/柔韧性/低温弯折性	项	2		
4.40.9	不透水性	项	2		
4.40.10	抗渗性/渗透性	项	2		
4.40.11	干燥时间/干燥性	项	2		
4.40.12	抗裂性	项	2		
4.40.13	热处理	项	2		
4.40.14	碱处理/耐碱性	项	2		
4.40.15	酸处理/耐酸性	项	2		
4.40.16	加热伸缩率	项	2		
4.40.17	粘度	项	2		
4.40.18	吸水率比/吸水率	项	2		
4.40.19	延伸性	项	2		碱处理、浸水处理加收300。
4.40.20	人工气候老化	小时	2		
4.40.21	恢复率	项	2		
4.40.22	浸水处理	项	2		
4.43	**塑料管材、管件**	**项**	**6**		**暂定所有子项**
4.43.1	外观	项	6		
4.43.2	尺寸	项	6		
4.43.3	拉伸（屈服）强度、断裂伸长率	项	6		
4.43.4	维卡软化温度	项	6		
4.43.5	扁平试验/压扁试验	项	6		
4.43.6	落锤冲击试验/冲击强度/冲击性能	项	6		
4.43.7	简支梁冲击试验	项	6		
4.43.8	纵向回缩率	项	6		
4.43.9	环刚度	项	6		
4.43.10	环柔性	项	6		
4.43.11	坠落试验	项	6		
4.43.12	烘箱试验	项	6		

合同附件一：

检测项目清单

工程名称：陆丰核电生产及配套设施项目一期工程

序号	检测产品/项目	单位	数量	单价（元）	备注
4.43.13	静液压试验/静液压状态下的热稳定性	项	6		
4.43.14	连接密封试验	项	6		
4.43.15	密度、表观密度	项	6		
4.43.16	缝的拉伸强度/焊接或熔接连接的拉伸强度（焊口）	项	6		
4.43.17	二氯甲烷浸渍试验	项	6		
4.43.18	熔接强度	项	6		
4.43.19	对接拉伸强度	项	6		
4.43.20	不透光性	项	6		
4.44	**复合管材、管件**	**项**	**2**		**暂定所有子项**
4.44.1	外观/表面质量	项	2		
4.44.2	尺寸	项	2		
4.44.3	静液压试验、爆破试验	项	2		1h
4.44.4	管环径向拉力试 验	项	2		
4.44.5	弯曲性能、压扁 性能	项	2		
4.44.6	扩口性能	项	2		
4.44.7	结合强度/ 结合 性能	项	2		
4.44.8	耐压试验/ 水压 试验	项	2		1h
4.44.9	冲击试验	项	2		
4.44.10	受压开裂稳定性	项	2		
4.44.11	不圆度	项	2		
4.44.12	密度	项	2		
4.44.13	纵向尺寸收缩率 /纵向回缩率	项	2		
4.44.14	巴氏硬度	项	2		
4.44.15	初始环刚度	项	2		
4.44.16	初始环向拉伸强 力	项	2		
4.44.17	初始轴向拉伸强 力	项	2		
4.44.18	拉伸性能	项	2		
4.44.19	初始挠曲性	项	2		
4.44.20	初始环向弯曲强 度	项	2		
4.44.21	环刚度	项	2		
4.44.22	扁平试验	项	2		
4.44.23	剥离强度	项	2		
4.44.24	耐冷热循环试验	项	2		
4.44.25	附着力	项	2		
4.45	**电工套管**	**项**	**2**		**暂定所有子项**
4.45.1	外观	项	2		
4.45.2	标志	项	2		

合同附件一：

检测项目清单

工程名称：陆丰核电生产及配套设施项目一期工程

序号	检测产品/项目	单位	数量	单价（元）	备注
4.45.3	结构	项	2		
4.45.4	尺寸	项	2		
4.45.5	跌落性能	项	2		
4.45.6	弯曲试验	项	2		
4.45.7	弯扁（折）性能	项	2		
4.45.8	抗压性能	项	2		
4.45.9	冲击性能	项	2		
4.45.10	绝缘强度	项	2		
4.45.11	绝缘电阻	项	2		
4.45.12	耐热性能	项	2		
4.45.13	阻燃性能	项	2		
4.45.14	自熄性	项	2		
4.46	**电线槽及配件**	**项**	**2**		**暂定所有子项**
4.46.1	外观	项	2		
4.46.2	尺寸	项	2		
4.46.3	冲击性能	项	2		
4.46.4	耐热性能	项	2		
4.46.5	耐电压测试	项	2		
4.46.6	绝缘电阻	项	2		
4.46.7	镀锌层均匀性	项	2		
4.46.8	镀/涂层厚度	项	2		
4.46.9	镀/涂层附着力	项	2		
4.46.10	负载变形性能	项	2		
4.47	**电缆导管**	**项**	**2**		**暂定所有子项**
4.47.1	外观	项	2		
4.47.2	尺寸	项	2		
4.47.3	落锤冲击	项	2		
4.47.4	环/环向刚度	项	2		
4.47.5	扁平/压扁试验	项	2		
4.47.6	拉伸性能/ 拉伸 强度	项	2		
4.47.7	纵向回缩率	项	2		
4.47.8	环段热压缩力	项	2		
4.47.9	维卡软化温度	项	2		
4.47.10	摩擦系数/ 静摩 擦因数	项	2		
4.47.11	耐外负荷性能	项	2		
4.47.12	复原率	项	2		
4.47.13	坠落试验	项	2		
4.47.14	体积电阻率	项	2		
4.47.15	弯曲强度	项	2		

合同附件一：

检测项目清单

工程名称：陆丰核电生产及配套设施项目一期工程

序号	检测产品/项目	单位	数量	单价（元）	备注
4.47.16	浸水后弯曲强度 保留率	项	2		
4.47.17	巴氏硬度	项	2		
4.47.18	烘箱试验	项	2		
4.47.19	平行板线载荷	项	2		
4.51	**保温棉**	**项**	**6**		**暂定所有子项**
4.51.1	尺寸及允许偏差	项	6		
4.51.2	含水率	项	6		
4.51.3	导热系数/热阻	项	6		
4.51.4	体积吸水率/吸水率/吸水性/憎水性/憎水率	项	6		
4.51.5	质量吸湿率/吸湿率/吸湿性	项	6		
4.51.6	密度	项	6		
4.52	**泡沫塑料与隔热材料**	**项**	**6**		**暂定所有子项**
4.52.1	表观密度/芯密度/体积密度	项	6		
4.52.2	压缩强度	项	6		
4.52.3	导热系数	项	6		
4.52.4	尺寸稳定性	项	6		
4.52.5	水蒸气透湿系数/水蒸气透过系数/透湿系数/水蒸气透过率	项	6		
4.52.6	熔结性	项	6		
4.52.7	吸水率/体积吸水率	项	6		
4.52.8	真空吸水率	项	6		
4.52.9	75%压缩永久变形/压缩回弹率	项	6		
4.52.10	憎水性	项	6		
4.55	**电线电缆**	**项**	**8**		**暂定所有子项**
4.55.1	标志	项	8		
4.55.2	结构尺寸检查(绝缘厚度测量、护套厚度测量、外径测量等)	项	8		(1)按每一芯线芯计算；(2)有护套的另外加收 100 元
4.55.3	老化前机械性能(抗张强度、断裂伸长率)	项	8		
4.55.4	老化后机械性能(抗张强度、断裂伸长率)	项	8		
4.55.5	热延伸试验(载荷下允许最大伸长率、冷却后永久变形)	项	8		
4.55.6	导体直流电阻	项	8		(1)按每一芯线芯计算；(2)导体标称截面积＞50m㎡时，每组加收 250 元。
4.55.7	绝缘电阻	项	8		按每一芯线芯计算

合同附件一：

检测项目清单

工程名称：陆丰核电生产及配套设施项目一期工程

序号	检测产品/项目	单位	数量	单价（元）	备注
4.55.8	电压试验	项	8		按每一芯线芯计算
4.55.9	安装后的电气试验	项	8		按每一芯线芯计算
4.56	**低压电器（断路器）**	**项**	**2**		**暂定所有子项**
4.56.1	电气间隙	项	2		仅对外部部件
4.56.2	爬电距离	项	2		仅对外部部件
4.56.3	试验装置在额定电压极值的动作 性能	项	2		
4.56.4	在剩余电流条件下验证动作特性	项	2		
4.56.5	时间-(过)电流特性试验	项	2		
4.56.6	温升试验	项	2		
4.56.7	功耗测量	项	2		
4.56.8	瞬时脱扣试验	项	2		
4.56.9	耐潮	项	2		
4.56.10	工频耐压	项	2		
4.56.11	绝缘电阻	项	2		
4.56.12	介电性能	项	2		
4.56.13	标志检验	项	2		
4.57	**开关插座**	**项**	**2**		**暂定所有子项**
4.57.1	标志检验	项	2		
4.57.2	防触电保护	项	2		
4.57.3	接地措施	项	2		
4.57.4	温升试验	项	2		
4.57.5	电气间隙	项	2		仅对外部部件
4.57.6	爬电距离	项	2		仅对外部部件
4.57.7	耐潮	项	2		
4.57.8	工频耐压	项	2		
4.57.9	绝缘电阻	项	2		
4.57.10	结构	项	2		
4.57.11	插头拔出力	项	2		
4.57.12	分断容量	项	2		
4.57.13	耐热	项	2		
4.57.14	灼热丝	项	2		
4.63	**建筑、装修材料防火性能**	**次**	**4**		
4.63.1	不燃性	次	4		
4.63.2	难燃性	次	4		
4.63.3	可燃性	次	4		
4.63.4	铺地材料	次	4		
4.63.5	氧指数	次	4		
4.63.6	塑料水平燃烧性 能	次	4		

合同附件一：

检测项目清单

工程名称：陆丰核电生产及配套设施项目一期工程

序号	检测产品/项目	单位	数量	单价（元）	备注
4.63.7	塑料垂直燃烧性 能	次	4		
4.63.8	泡沫水平燃烧性 能	次	4		
4.63.9	泡沫垂直燃烧性 能	次	4		
4.63.10	织物垂直燃烧性 能	次	4		
4.63.11	烟密度	次	4		
4.63.12	材料燃烧热值	次	4		
4.63.13	材料燃烧释放热 量	次	4		
5 建筑幕墙、门窗、屋面					
5.1	**建筑幕墙**				
5.1.1	气密性能、水密性能、抗风压性能、平面内变形性能。规格宽 3.6m✖高 4.2m 以内。	件	1		（1）委托方负责安装试件； （2）安装天数按 4 天计，超出天数按每天加收场地使用费 2500 元； （3）平面形状幕墙，转角、异形幕墙费用另计。
5.1.2	气密性能、水密性能、抗风压性能、平面内变形性能。规格宽 6m✖高 4.8m 以内。	件	1		
5.1.3	气密性能、水密性能、抗风压性能、平面内变形性能。规格宽 6m✖高 8.4m 以内。	件	1		
5.1.4	气密性能、水密性能、抗风压性能、平面内变形性能。规格宽 6m✖高 12m 以内。	件	1		
5.1.7	保温性能	组	1		1 件为 1 组
5.2	**建筑门窗**				
5.2.1	气密性能、水密性能、抗风压性能。规格 1.5m✖1.5m 以内。	件	1		
5.2.2	气密性能、水密性能、抗风压性能。规格 2.0m✖2.0m 以内。	件	1		
5.2.3	气密性能、水密性能、抗风压性能。规格 3.0m✖3.0m 以内。	件	1		
5.2.27	保温性能	组	1		1 樘为 1 组
5.4	**建筑用硅酮结构密封胶**	**项**	**1**		**暂定所有子项**
5.4.1	相容性	项	1		
5.4.2	剥离粘结性	项	1		
5.4.3	外观	项	1		
5.4.4	下垂度	项	1		
5.4.5	挤出性	项	1		
5.4.6	适用期	项	1		
5.4.7	表干时间	项	1		

合同附件一：

检测项目清单

工程名称：陆丰核电生产及配套设施项目一期工程

序号	检测产品/项目	单位	数量	单价（元）	备注
5.4.8	邵氏硬度	项	1		
5.4.9	拉伸粘结性	五项	1		
5.4.10	热老化	项	1		
5.4.11	伸长率 10%时的 拉伸模量	项	1		
5.5	**建筑用硅酮密封胶**	**项**	**1**		**暂定所有子项**
5.5.1	外观	项	1		
5.5.2	密度	项	1		
5.5.3	下垂度	项	1		
5.5.4	表干时间	项	1		
5.5.5	挤出性	项	1		
5.5.6	弹性恢复率	项	1		
5.5.7	拉伸摸量	项	1		
5.5.8	定伸粘结性	项	1		
5.5.9	紫外线辐照后粘 结性	项	1		
5.5.10	浸水后定伸粘结 性	项	1		
5.5.11	冷拉-热压后粘 结性	项	1		
5.5.12	质量损失率	项	1		
5.5.13	流动性	项	1		
5.5.14	拉伸粘结性	项	1		
5.5.15	热压〃冷拉后粘 结性	项	1		
5.5.16	拉伸—压缩后粘 结性	项	1		
5.5.17	浸水后断裂伸长 率	项	1		
5.5.18	体积收缩率	项	1		
5.5.19	浸水光照后的定 伸粘结性	项	1		
5.5.20	污染性	项	1		
5.5.21	紫外线处理	项	1		
5.5.22	剥离粘结性	项	1		
5.5.23	粘度	项	1		
5.5.24	热空气-水循环 后定伸粘结性	项	1		
5.5.25	紫外线辐照后-水浸后定伸粘结性	项	1		
5.5.26	水蒸气渗透率	项	1		
5.5.27	紫外线辐照发雾性	项	1		
5.9	**建筑玻璃**				
5.9.10	露点	组(3 件)	2		
6 建筑物理、建筑节能、绿色建筑					
6.1	**建筑声学**				
6.1.1	噪声	点	10		
6.1.3	空气声隔声性能	组	6		1 件为 1 组

合同附件一：

检测项目清单

工程名称：陆丰核电生产及配套设施项目一期工程

序号	检测产品/项目	单位	数量	单价（元）	备注
6.1.5	撞击声隔声性能	组	6		1 件为 1 组
6.5	**建筑玻璃光学热工（中空玻璃）**	**组**	**2**		
6.5.1	可见光透射比	组	2		（1）3 件为 1 组； （2）＞100mm×100mm 的大尺寸)玻璃检测费加 1000 元/组； （3）检测一个参数或多个参数，检测费相同。
6.5.2	可见光反射比		2		
6.5.3	太阳光直接透射 比		2		
6.5.4	太阳光直接反射 比		2		
6.5.5	太阳能吸收比		2		
6.5.6	太阳能总透射比		2		
6.5.7	紫外线透射比		2		
6.5.8	半球辐射率		2		
6.5.9	遮阳系数		2		
6.5.10	传热系数		2		
6.5.11	中空玻璃露点	项	2		
6.6	**围护结构节能**	**组**	**2**		**暂定所有子项**
6.6.1	导热系数	组	2		3 件为 1 组
6.6.2	传热系数	组	2		1 件为 1 组
6.6.3	隔热性能	组	2		1 项为 1 组
6.6.4	围护结构热工缺 陷	组	2		1 项为 1 组
6.6.5	太阳辐射吸收系 数	组	2		3 件为 1 组
6.6.6	半球发射率	组	2		3 件为 1 组
6.6.7	导温系数	组	2		3 件为 1 组
6.6.8	比热容	组	2		3 件为 1 组
6.6.9	蓄热系数	组	2		3 件为 1 组
6.6.10	太阳光反射比	组	2		3 件为 1 组
6.7	**通风与空气调节系统**				
6.7.1	风口风量	个	10		
6.7.2	系统总风量	系统	9		
6.7.4	风管漏风量	件	2		
6.7.18	新风量	系统	9		
6.11	**电气系统**				
6.11.5	照明照度	点	9		
6.11.6	照明功率密度	点	9		
6.14	**饮用水**	**组**	**1**		**暂定所有子项**
6.14.1	色度	组	1		
6.14.2	浑浊度	组	1		
6.14.3	嗅和味	组	1		
6.14.4	pH	组	1		
6.14.5	总大肠菌群	组	1		
6.14.6	菌落总数	组	1		

合同附件一：

检测项目清单

工程名称：陆丰核电生产及配套设施项目一期工程

序号	检测产品/项目	单位	数量	单价（元）	备注
6.14.7	余氯	组	1		
6.14.8	溶解性总固体	组	1		
6.14.9	铁	组	1		
6.14.10	锰	组	1		
6.14.11	阴离子表面活性 剂	组	1		
6.14.12	耐热大肠菌群/ 粪大肠菌群	组	1		
6.14.13	氨氮	组	1		
6.14.14	五日生化需氧量	组	1		
6.14.15	石油类	组	1		
6.14.16	溶解氧	组	1		
6.14.17	悬浮物	组	1		
6.14.18	总磷	组	1		
6.14.19	总氮	组	1		
6.14.20	肉眼可见物	组	1		
7 建筑施工机械、机具及安全防护用品					
7.10	**钢管脚手架扣件**	**个**	**20**		**暂定所有子项**
7.10.1	抗滑	个	20		8 个/项
7.10.2	抗破坏	个	20		8 个/项
7.10.3	扭力矩试压	个	20		8 个/项
7.10.4	扭转刚度	个	20		8 个/项
7.10.5	抗拉	个	20		8 个/项
7.10.6	底座或托撑抗压	个	20		8 个/项
7.14	**安全网**	**项**	**1**		**暂定所有子项**
7.14.1	断裂强力×断裂 伸长	项	1		(1) 批量 501~1200，加收 50%； (2)1201 以上，加收 100%
7.14.2	接缝部位抗拉强 力	项	1		
7.14.3	撕裂强力	项	1		
7.14.4	开眼环扣强力	项	1		
7.14.5	系绳断裂强力	项	1		
7.14.6	耐贯穿性能	项	1		
7.14.7	耐冲击性能	项	1		
7.14.8	阻燃性能	项	1		
7.14.9	网目密度	项	1		
7.14.10	尺寸偏差	项	1		
7.15	**安全帽**	**项**	**1**		**暂定所有子项**
7.15.1	高温、低温、浸 水处理后冲击吸 收性能	项	1		
7.15.2	高温、低温、浸 水处理后耐穿刺 性能	项	1		

合同附件一：

检测项目清单

工程名称：陆丰核电生产及配套设施项目一期工程

序号	检测产品/项目	单位	数量	单价（元）	备注
7.15.3	高温、低温、浸 水处理后冲击吸 收性能	项	1		
7.15.4	高温、低温、浸 水处理后耐穿刺 性能	项	1		
7.15.5	辐照处理后冲击 吸收性能、辐照 处理后耐穿刺性 能	项	1		
7.15.6	下颏带的强度	项	1		
7.15.7	防静电性能	项	1		
7.15.8	电绝缘性能	项	1		
7.15.9	侧向刚性	项	1		
7.15.10	阻燃性能	项	1		
7.16	**安全带**	**项**	**1**		**暂定所有子项**
7.16.1	整体静态负荷	项	1		
7.16.2	整体动态负荷	项	1		
7.16.3	整体滑落	项	1		
7.16.4	零部件静态负荷	项	1		
7.16.5	零部件动态负荷	项	1		
7.16.6	零部件机械性能	项	1		
7.16.7	阻燃性能	项	1		
7.16.8	缓冲试验	项	1		
7.16.9	缓冲器和速差式 自控器试验	项	1		
8 建筑设备					
8.6	**风机盘管机组**	**组**	**3**		**暂定所有子项**
8.6.1	启动与运转	组	3		1 台为 1 组
8.6.2	风量	组	3		1 台为 1 组
8.6.3	出口静压	组	3		1 台为 1 组
8.6.4	输入功率	组	3		1 台为 1 组
8.6.5	供冷量	组	3		1 台为 1 组
8.6.6	供热量	组	3		1 台为 1 组
8.6.7	水量	组	3		1 台为 1 组
8.6.8	水阻	组	3		1 台为 1 组
8.6.9	凝露	组	3		1 台为 1 组
8.6.10	凝结水处理	组	3		1 台为 1 组
8.6.11	噪声	组	3		1 台为 1 组
8.7	**组合式空调机组**	**组**	**3**		**暂定所有子项**
8.7.1	启动运行	组	3		1 台为 1 组
8.7.2	风量	组	3		1 台为 1 组
8.7.3	机外静压	组	3		1 台为 1 组

合同附件一：

检测项目清单

工程名称：陆丰核电生产及配套设施项目一期工程

序号	检测产品/项目	单位	数量	单价（元）	备注
8.7.4	输入功率	组	3		1 台为 1 组
8.7.5	供冷量	组	3		1 台为 1 组
8.7.6	供热量	组	3		1 台为 1 组
8.7.7	水量	组	3		1 台为 1 组
8.7.8	水阻	组	3		1 台为 1 组
8.7.9	凝露	组	3		1 台为 1 组
8.7.10	凝结水排除能力	组	3		1 台为 1 组
8.7.11	噪声	组	3		1 台为 1 组
11 环境工程和园林绿化					
11.1	**室内空气污染物含量**	**点**	**27**		**暂定所有子项**
11.1.1	苯	点	27		
11.1.2	氡气	点	27		
11.1.3	甲苯	点	27		
11.1.4	二甲苯	点	27		
11.1.5	甲醛	点	27		
11.1.6	氨	点	27		
11.1.7	TVOC	点	27		
11.1.8	可吸入颗粒PM10	点	27		
11.1.9	菌落总数	点	27		
11.1.10	二氧化硫	点	27		
11.1.11	二氧化氮	点	27		
11.1.12	一氧化碳	点	27		
11.1.13	二氧化碳	点	27		
11.1.14	硫化氢	点	27		
11.1.15	氮氧化物	点	27		
11.1.16	臭氧	点	27		
11.1.17	甲烷	点	27		

合同附件二：

陆丰核电生产及配套设施项目一期工程项目

-材料、环境拟检测清单

序号	检测项目	检测细项	单位	暂定数量	含税单价（元）	含税合价（元）	备注
1	试块	抗压	组	86			
2	试块	抗渗	组	59			
3	水泥砂浆	抗压	组	1			
4	水泥砂浆	抗压	组	26			
5	蒸压加气混凝土砌块	放射性	组	12			
6	蒸压加气混凝土砌块	导热系数	组	3			
7	蒸压加气混凝土砌块	抗压强度、密度等级、吸水率、导热系数	组	1			
8	蒸压加气混凝土砌块	抗压强度、密度等级（含水率）、吸水率	组	4			
9	蒸压加气混凝土砌块	抗压强度、密度等级（含水率）、吸水率、导热系数	组	7			
10	建筑用腻子	报告更改费	组	48			
11	陶瓷砖	放射性	组	4			
12	陶瓷砖	吸水率、破坏强度、断裂模数	组	7			
13	热镀锌钢管	样品加工费	组	1			
14	热镀锌钢管	样品加工费	组	3			
15	热镀锌钢管	外径、壁厚、抗拉强度、断后伸长率、弯曲、镀锌层均匀性	组	1			
16	热镀锌钢管	外径、壁厚、下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲、镀锌层附着力、镀锌层均匀性、镀锌层重量	组	3			
17	挤塑板	导热系数、表现密度、尺寸、压缩强度、吸水率、单体燃烧、可燃性、氧指数	组	7			
18	105℃交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃C类燃烧性能等级B1级电缆	标志检测、结构尺寸、导体电阻、电压试验	组	5			
19	105℃交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃C类燃烧性能等级B1级电缆	样品加工费	组	1			
20	合成数值乳液砂壁桩静载涂料	太阳辐射吸收系数	组	2			

合同附件二：

陆丰核电生产及配套设施项目一期工程项目

-材料、环境拟检测清单

21	合成数值乳液砂壁桩静载涂料	游离甲醛	组	2	
22	合成数值乳液砂壁桩静载涂料	在容器中状态、施工性、干燥时间、初期干燥抗裂性、耐水性、耐碱性、粘结强度	组	1	
23	合成数值乳液砂壁桩静载涂料	在容器中状态、施工性、干燥时间、初期干燥抗裂性、耐水性、耐碱性、粘结强度	组	1	
24	外墙质感专用腻子	放射性	组	2	
25	外墙质感专用腻子	游离甲醛	组	2	
26	外墙质感专用腻子	容器中状态、施工性、干燥时间、初期干燥抗裂性、打磨性、耐水性、耐碱性、粘结强度	组	1	
27	外墙质感专用腻子	容器中状态、施工性、干燥时间、初期干燥抗裂性、打磨性、耐水性、耐碱性、粘结强度	组	1	
28	室内空气质量	氡、甲醛、氨气、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物	组	37	
29	低合金高强度结构钢板	规定塑性延伸强度、上屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲、冲击	组	2	
30	低合金高强度结构钢板	上屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲、冲击	组	2	
31	低合金高强度结构钢板	样品加工费	组	4	
32	电工套管	外观、尺寸、壁厚均匀度、跌落性能、抗压性能、阻燃性能（含自熄性和氧指数）	组	1	
33	电工套管	外观、尺寸、壁厚均匀度、跌落性能、抗压性能、阻燃性能	组	1	
34	电工套管	外观、尺寸、壁厚均匀度、跌落性能、抗压性能、阻燃性能	组	1	
35	电工套管	外观、尺寸、壁厚均匀度、跌落性能、抗压性能、冲击性能、阻燃性能	组	1	
36	隔音砂浆	放射性	组	4	
37	混凝土试块	氯离子	组	4	
38	晶理石（陶瓷砖）	放射性		4	
39	聚合物水泥防水涂料	游离甲醛	组	2	

合同附件二：

陆丰核电生产及配套设施项目一期工程项目

-材料、环境拟检测清单

40	聚合物水泥防水涂料	外观、固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、不透水性、抗渗性、粘结强度、潮湿基层粘结强度、热处理拉伸性能、碱处理拉伸性能	组	1	
41	聚合物水泥防水涂料	外观、固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、不透水性、抗渗性、粘结强度	组	1	
42	冷热水管材	外观、尺寸、纵向回缩率、简支梁冲击、静液压强度	组	4	
43	离心铸铁管	外观、壁厚、抗拉强度	组	2	
44	离心铸铁管	外观、壁厚、抗拉强度	组	1	
45	离心铸铁管	样品加工费	组	1	
46	离心铸铁管	样品加工费	组	1	
47	流体输送用钢塑复合管	外观、尺寸、弯曲	组	2	
48	流体输送用钢塑复合管	样品加工费	组	2	
49	喷漆型材（铝合金窗框）	涂层厚度、拉伸强度、断裂伸长率、韦氏硬度、附着力	组	2	
50	喷漆型材（铝合金窗框）	样品加工费	组	2	
51	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃 B 类电力电缆	标志检测、结构尺寸、绝缘电阻、4h 电压试验、导体电阻、导体检查、不延燃试验	组	1	
52	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃 B 类电力电缆	标志检测、结构尺寸、绝缘电阻、4h 电压试验、导体电阻、导体检查、不延燃试验	组	1	
53	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃 B 类电力电缆	样品加工费	组	1	
54	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃 B 类电力电缆	样品加工费	组	1	
55	105℃交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃 C 类耐火燃烧性能等级 B1 级电缆	标志检测、结构尺寸、导体电阻、电压试验	组	2	
56	105℃交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃 C 类耐火燃烧性能等级 B1 级电缆	样品加工费	组	1	
57	干混砂浆	放射性	组	3	
58	钢管脚手架扣件	抗滑、抗破坏、扭转刚度	组	1	
59	钢管脚手架扣件	抗滑、抗破坏	组	1	

60	钢管脚手架扣件	抗拉性能	组	1	
61	节能抽芯	保温层厚度	组	3	
62	立邦宜居 99 优选真石漆	太阳辐射吸收系数	组	1	
63	立邦宜居 99 优选真石漆	在容器中状态、施工性、干燥时间、初期干燥抗裂性、耐水性、耐碱性、粘结强度	组	1	
64	立邦宜居 99 优选真石漆	游离甲醛	组	1	
65	内墙光面腻子	容器中状态、施工性、干燥时间、初期干燥抗裂性、打磨性、粘结强度	组	1	
66	内墙光面腻子	放射性	组	1	
67	内墙光面腻子	游离甲醛	组	1	
68	内墙耐水光面腻子	容器中状态、施工性、干燥时间、初期干燥抗裂性、打磨性、粘结强度、耐水性	组	1	
69	内墙耐水光面腻子	放射性	组	1	
70	内墙耐水光面腻子	游离甲醛	组	1	
71	内墙腻子	在容器中状态、施工性、干燥时间、初期干燥抗裂性、打磨性、粘结强度、耐水性	组	1	
72	内墙腻子	放射性	组	1	
73	内墙腻子	游离甲醛	组	1	
74	平开铝合金窗	抗风压、气密、水密	组	2	
75	平开铝合金窗	保温性能	组	1	
76	桥架	外观、尺寸、表面防护层厚度、均匀性、附着力	组	3	
77	试块（同条）	抗压	组	2	
78	试块（同条）	抗渗	组	1	
79	室内环境	氡、甲醛、氨气、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物	组	30	
80	铜芯交联聚烯烃绝缘绞型连接用无卤低烟阻燃耐火软电线	标志检测、结构尺寸、导体电阻、电压试验、绝缘电阻、不延燃试验	组	2	
81	铜芯交联聚烯烃绝缘绞型连接用无卤低烟阻燃耐火软电线	标志检测、结构尺寸、导体电阻、电压试验、绝缘电阻、不延燃试验	组	1	
82	LOW-E 中空钢化玻璃	可见光透射比、遮阳系数、传热系数、可见光反射比、露点	组	1	
83	LOW-E 中空钢化玻璃	可见光透射比、遮阳、传热、露点	组	1	
84	不锈钢管	外径、壁厚、规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率、压扁	组	2	
85	不锈钢管	样品加工费	组	2	

合同附件二：

陆丰核电生产及配套设施项目一期工程项目

-材料、环境拟检测清单

86	弹性体（SBS）改性沥青防水卷材	外观、面积、厚度、单位面积质量、可溶物含量、不透水性、低温柔性、耐热性、拉力、最大拉力伸长率、热老化	组	2	
87	低合金高强度结构钢热轧 H 型钢	上屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲、冲击	组	1	
88	低合金高强度结构钢热轧 H 型钢	样品加工费	组	1	
89	方矩管	上屈服强度、抗拉强度、断后伸长率	组	1	
90	方矩管	样品加工费	组	1	
91	粉末喷涂型材(横梁)	涂层厚度、拉伸强度、断裂伸长率、韦氏硬度、附着力、耐冲击	组	1	
92	粉末喷涂型材(横梁)	样品加工费	组	1	
93	粉末喷涂型材(立柱)	涂层厚度、拉伸强度、断裂伸长率、韦氏硬度、附着力、耐冲击	组	1	
94	粉末喷涂型材(立柱)	样品加工费	组	1	
95	干混普通抹灰砂浆	抗压强度、凝结时间、保水性、稠度、拉伸粘结强度	组	1	
96	干混普通抹灰砂浆	抗压强度、凝结时间、保水性、稠度、拉伸粘结强度	组	1	
97	干混普通砌筑砂浆	抗压强度、凝结时间、保水性、表现密度、稠度、拉伸粘结强度	组	2	
98	钢板焊接工艺评定试板	拉伸、弯曲（侧弯）、冲击（焊缝冲击、热影响区冲击）	组	1	
99	钢板焊接工艺评定试板	样品加工费	组	1	
100	钢塑复合管	外观、尺寸、压扁、涂层厚度	组	1	
101	钢塑复合管	样品加工费	组	1	
102	焊丝（熔覆金属）	下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、冲击	组	1	
103	焊丝（熔覆金属）	样品加工费	组	1	
104	嘉仕途 L100 聚合物弹性防水乳液	外观、固体含量、不透水性、抗渗性、粘结强度	组	1	
105	嘉仕途 L100 聚合物弹性防水乳液	游离甲醛	组	1	
106	建筑保温砂浆	导热系数、抗压强度、干密度	组	2	
107	建筑排水用高密度管材	外观、尺寸、管材环刚度、管材纵向回缩率、静液压强度试验	组	1	

合同附件二：

陆丰核电生产及配套设施项目一期工程项目

-材料、环境拟检测清单

108	建筑排水用高密度管材	外观、尺寸、管材纵向回缩率、静液压强度试验	组	1	
109	矿物绝缘电缆	导体电阻	组	1	
110	矿物绝缘电缆	样品加工费	组	1	
111	冷热水用管材	外观、尺寸、纵向回缩率、简支梁冲击、静液压强度	组	2	
112	立邦无机矿物内墙涂料	在容器中状态、施工性、涂膜外观、干燥时间（表干）、对比率、耐碱性、耐洗刷性	组	1	
113	立邦无机矿物内墙涂料	游离甲醛	组	1	
114	铝扣板	涂层厚度、光泽度偏差、铅笔硬度、涂层附着力、耐冲击性、奶盐酸性、耐溶剂性	组	1	
115	铝扣板	样品加工费	组	1	
116	喷粉型材（铝合金窗框料）	涂层厚度、拉伸强度、断裂伸长率、韦氏硬度、附着力	组	1	
117	喷粉型材（铝合金窗框料）	样品加工费	组	1	
118	喷漆型材（铝合金方管）	涂层厚度、拉伸强度、断裂伸长率、韦氏硬度、附着力	组	1	
119	喷漆型材（铝合金方管）	样品加工费	组	1	
120	热镀锌钢卷	上屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲	组	2	
121	热镀锌钢卷	样品加工费	组	2	
122	热浸镀锌钢管	外径、壁厚、下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、镀锌层附着力、镀锌层均匀性、镀锌层重量	组	1	
123	热浸镀锌钢管	样品加工费	组	1	
124	人造大理石	放射性	组	2	
125	陶瓷类	吸水率、破坏强度、断裂模数	组	2	
126	水泥砂浆（同条）	抗压	组	2	
127	遮盖型内墙底涂	游离甲醛	组	1	
128	遮盖型内墙底涂	在容器中状态、施工性、干燥时间、耐碱性、涂膜外观	组	1	
129	质感通用调色底涂	游离甲醛	组	1	
130	质感通用调色底涂	在容器中状态、施工性、干燥时间、耐碱性、耐水性、涂膜外观	组	1	
131	安全帽	冲击吸收性能（高温、低温、浸水、紫外线照射）耐穿刺性能（高温、低温、浸水、紫外线照射）	组	1	

合同附件二：

陆丰核电生产及配套设施项目一期工程项目

-材料、环境拟检测清单

132	导管系统	外观尺寸（含标志）壁厚、压力试验、弯曲试验	组	1	
133	安全网	耐冲击性能、耐贯穿性能、开眼环扣强力、断裂强力*断裂伸长、梯形法撕裂强力、阻燃性能	组	1	
134	钢管支架构件	连接盘内侧环焊缝抗剪强度、连接盘单侧抗剪强度、连接盘双侧抗剪强度、连接盘抗弯强度、连接盘抗拉强度、可调托撑抗压强度、可调底座抗压强度	组	1	
135	植筋胶	抗弯强度、劈裂抗拉强度、抗压强度、钢对钢拉剪强度、不挥发物含量	组	1	
136	混凝土实心砖	抗压强度	组	1	
137	钢筋原材 HRB400E	重量偏差、下屈服强度、抗拉强度、强屈比、超强比、最大力总延伸率、弯曲、反向弯曲	组	1	
138	电缆用导管系统	外观尺寸（含标志）、壁厚、压力试验、弯曲试验、屏蔽接地	组	1	
139	单分子聚氨酯防水涂料	外观、固体含量、干燥时间、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、低温弯折性、不透水性	组	1	
140	釉面砖	放射性	组	1	
141	非固化橡胶防水涂料	固体含量、粘结强度、低温柔性、耐热性、延伸性	组	1	
142	混合砂浆	抗压	组	1	
143	喷粉型材（铝合金窗普通中空料）	涂层厚度、拉伸强度、断裂伸长率、韦氏硬度、附着力	组	1	
144	喷粉型材（铝合金窗加强中空料）	涂层厚度、拉伸强度、断裂伸长率、韦氏硬度、附着力	组	1	
145	电镀桥桥架	外观、尺寸、表面防护层厚度、均匀性、附着力	组	1	
146	LOW-E 中空钢化玻璃（双中空）	可见光透射比、遮阳系数、传热系数、可见光反射比、露点	组	1	
147	弹性体 SBS 改性沥青防水卷材	外观、面积、厚度、单位面积质量、可溶物含量、不透水性、低温柔性、耐热性、拉力、最大拉力伸长率、热老化	组	1	

合同附件二：

陆丰核电生产及配套设施项目一期工程项目

-材料、环境拟检测清单

148	非固化橡胶沥青防水涂料	固体含量、粘结强度、低温柔性、耐热性、延伸性	组	1	
149	剩余电流动作保护元件	外观标志、爬电距离和电气间隙、耐潮、绝缘电阻、介电强度	组	1	
150	小型断路器	外观标志、爬电距离和电气间隙、耐潮、绝缘电阻、介电强度、耐热性能	组	1	
151	扭剪型高强度螺栓连接副	楔负载试验、保证载荷、连接副扭矩系数	组	1	
152	水性双组分环氧中间漆	干燥时间、弯曲试验、耐冲击性、划格试验	组	1	
153	水性双组分环氧富锌底漆	干燥时间、不挥发物含量	组	1	
154	扭剪型高强度螺栓连接副试件	连接副摩擦面抗滑移系数	组	1	
155	室内膨胀型钢结构防火涂料	容器中状态、干燥时间、初期干燥抗裂性、粘结强度	组	1	
156	高效能防腐氟碳面漆	在容器中状态、干燥时间、涂膜外观、耐弯曲性、不挥发物含量	组	1	
157	五孔插座	外观标志、爬电距离、电气间隙、防触电保护、耐潮、尺寸、绝缘电阻、电气强度、分段容量、耐热性能	组	1	
158	三角龙骨	外观、尺寸、镀锌层厚度、吊顶静载试验	组	1	
159	开关面板	外观标志、爬电距离、电气间隙、防触电保护、耐潮、绝缘电阻、电气强度、通断能力、正常操作、耐热性能	组	1	
160	B1 级橡塑保温管	导热系数、表现密度、燃烧 B1C 级	组	1	
161	岩棉板	密度、导热系数、体积吸水率、短期吸水量、压缩强度、燃烧性能 A1	组	1	
162	聚酯胎自粘改性沥青卷材	厚度、面积、单位面积质量、拉伸性能、低温柔性、不透水性、耐热性、持粘性、可溶物含量、热稳定性、热老化	组	1	
163	瓷砖类	吸水率、破坏强度、断裂模数、耐磨性、摩擦系数	组	1	
164	岩板	放射性	组	1	
165	镀锌钢板	镀锌层厚度	组	1	

合同附件二：

陆丰核电生产及配套设施项目一期工程项目

-材料、环境拟检测清单

166	密封胶相容性	密封胶相容性	组	1	1827.00	1827.00	
167	硅酮结构密封胶	外观、下垂度、挤出性、表干时间、硬度、23℃拉伸粘结性能、23℃拉伸模量	组	1			
168	硅酮耐候密封胶	外观、下垂度、挤出性、表干时间、拉伸模量、定伸粘结性、弹性恢复率、密度	组	1			
169	空调新风系统风管	漏风量	组	1			
170	防排烟系统风管	漏风量	组	1			
171	幕墙四性	抗风压、气密、水密、平面内变形	组	1			
172	铝箔离心玻璃棉毡	密度、导热系数、燃烧A1	组	1			
	合计：				小写	450000.00	
					大写	肆拾伍万元整	

明湖智谷重点产业片区配套公共服务设施材料检测项目

投标文件

资信标书

项目编号：2309-440311-04-01-711829005001

投标人名称：深圳市正非检测科技有限公司

投标人代表：张鹏

投标日期：2026年05月11日

投标函

致 深圳市光明区建筑工务署 ：

根据已收到贵方的 明湖智谷重点产业片区配套公共服务设施材料检测 招标文件，我单位经考察现场和研究上述招标文件后，我方愿以招标文件前附表规定的付费方法及标准，接受贵方招标文件所提出的任务要求。

1.我方已详细审核了全部招标文件，包括澄清、修改、补充文件（如有时）及有关附件，对招标文件的要求完全理解。

2.我方认同招标文件规定的评审规则，遵守评标委员会的裁决结果，并且不会采取妨碍项目进展的行为。我方理解你方没有必须接受你方可能收到的最低标或任何投标的义务。

3.我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期限内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收。

4.我方保证所提交的保证金是从我单位基本账户汇出，银行保函是由我单位基本账户开户银行所在网点或其上级银行机构出具，担保公司保函、保证保险的保费是通过我单位基本账户支付，如不按上述原则提交投标担保，招标人有权取消我单位的中标资格或单方面终止合同，因此造成的责任由我单位承担。

5.如果我方中标，我方保证按照招标文件规定的时间完成任务，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

6.如果我方中标，我方将按照投标文件承诺组建项目组，由投标文件所承诺的人员完成本项目的全部工作。如未经招标人同意更换项目组成员，招标人有权取消我单位的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我单位承担。

7.如果我方中标，我方将按照招标文件中规定的金额提交经招标人认可的履约保函。

8.我方保证投标文件内容无任何虚假。若评定标过程中查有虚假，同意作无效或废标处理，并被没收投标担保；若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标担保。

9.在正式合同签署并生效之前，贵方的中标通知书和本投标函将成为约束双方的合同文件的组成部分。

本投标函同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标人名称： 深圳市正非检测科技有限公司

法定代表人： 胡鹏

授权委托人：张鹏

单位地址：深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 501

邮编：518100

联系电话：0755-86106288　传真：0755-86106628

日　　期：2026 年 05 月 11 日

经年检的营业执照副本

（扫描件）

企业资质证书

（扫描件）

建设工程质量检测机构资质证书

编号：（粤）建检专字第20250169号

机 构 名 称： 深圳市正非检测科技有限公司

统一社会信用代码： 91440300553887748X

登 记 地 址： 深圳市龙华区福城街道福民社区福花路9 号富城科创大厦501

资 质 类 别： 专项资质

法 定 代 表 人： 胡鹏

技 术 负 责 人： 官东用　　**质量负责人：** 杜晓丽

首次发证日期： 2025年9月25日　　**有 效 期 至：** 2030年9月25日

检 测 专 项： 建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、钢结构、地基基础、建筑节能、建筑幕墙、市政工程材料、道路工程

检测场所地址：

1. 广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路9号富城科创大厦101、102、501、601、西面空地；
2. 广东省揭阳市揭东区新亨镇硕联村206国道新亨段西南面（115县道路口往西北方向第26栋）；
3. 广东省汕尾市陆丰市东海经济开发区第十二小区（3栋）。

备注：《检测能力附表》和《检测报告批准人附表》附后

发 证 机 关： 广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期： 2025 年 9 月 25 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市正非检测科技有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第20230169号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路9号富城科创大厦101、102、501、601、西面空地　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、氯离子含量	氧化镁含量、碱含量、三氧化硫含量	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	骨料、集料	细骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量（人工砂）、压碎指标（人工砂）、氯离子含量	表观密度、吸水率、坚固性、贝壳含量	
		粗骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	坚固性、表观密度、堆积密度、空隙率	
		轻集料:/	筒压强度、堆积密度、吸水率、粒型系数、筛分析	
	砖、砌块、瓦、墙板	抗压强度、抗折强度	干密度、吸水率、抗冲击性能、抗弯破坏荷载、吊挂力	
	混凝土及拌合用水	抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量、拌合用水（氯离子含量）	限制膨胀率、表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、碱含量、配合比设计、拌合用水（pH值、硫酸根离子含量、不溶物含量、可溶物含量）	
	混凝土外加剂	减水率、pH 值、密度（或细度）、抗压强度比、凝结时间（差）、含气量、固体含量（或含水率）、限制膨胀率、泌水率比、氯离子含量	含气量1h经时变化量（坍落度、含气量）、硫酸钠含量、收缩率比、碱含量	
	混凝土掺合料	细度、烧失量、需水量比、比表面积、活性指数、流动度比、氯离子含量	含水率、三氧化硫含量、放射性	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率、拉伸粘结强度（抹灰、砌筑）	分层度、配合比设计、凝结时间、抗渗性能	
	土	最大干密度、最优含水率、压实系数	/	
	防水材料及防水密封材料	防水卷材:可溶物含量、拉力、延伸率（或最大力时延伸率）、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度	接缝剥离强度、搭接缝不透水性	
		防水涂料:固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率	涂膜抗渗性、浸水168h后拉伸强度、浸水168h后断裂伸长率、抗压强度、抗折强度、粘结强度、抗渗性	
		防水密封材料及其他防水材料:/	耐热性、低温柔性、拉伸粘结性、施工度、表干时间、挤出性、弹性恢复率、浸水后定伸粘结性、流动性、拉伸强度、撕裂强度、硬度、7d膨胀率、最终膨胀率、耐水性、体积膨胀倍率、低温弯折、剥离强度、浸水168h后的剥离强度保持率、拉力、延伸率、固体含量、7d粘结强度、7d抗渗性、拉伸模量、定伸粘结性、断裂伸长率、剪切性能、剥离性能	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市正非检测科技有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第20230169号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路9号富城科创大厦101、102、501、601、西面空地　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	瓷砖及石材	吸水率、弯曲强度	放射性	
	塑料及金属管材*	塑料管材:/	静液压强度、落锤冲击试验、外观质量、截面尺寸、纵向回缩率、简支梁冲击、拉伸屈服应力、密度、维卡软化温度、拉伸断裂伸长率、烘箱试验、坠落试验	
		金属管材:/	屈服强度、抗拉强度、伸长率、厚度偏差、截面尺寸	
	预应力钢绞线*	/	整根钢绞线最大力、最大力总伸长率、抗拉强度、0.2%屈服力、弹性模量	
	预应力混凝土用锚具夹具及连接器*	/	硬度	
	预应力混凝土用波纹管*	塑料波纹管:/	环刚度、抗冲击性能、拉伸性能	
	材料中有害物质*	/	放射性、游离甲醛、VOC、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、氨	
	铝塑复合板*	/	剥离强度	
	加固材料*	/	抗拉强度、抗剪强度、正拉粘结强度、抗拉强度标准值（纤维复合材）、单位面积质量（纤维织物）	
	焊接材料*	/	抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、化学成分	
主体结构及装饰装修	混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度	混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法)、砂浆强度(推出法/筒压法/砂浆片剪切法/回弹法/点荷法/贯入法)、砖强度(回弹法)	/	
	钢筋及保护层厚度	钢筋保护层厚度	钢筋数量、间距、直径、锈蚀状况	
	植筋锚固力	锚固承载力	/	
	构件位置和尺寸*（涵盖砌体、混凝土、木结构）	/	轴线位置、标高、截面尺寸、垂直度、平整度、构件挠度	
	外观质量及内部缺陷*	/	外观质量、内部缺陷	
	结构构件性能*（涵盖砌体、混凝土、木结构）	/	静载试验	
	装饰装修工程*	/	后置埋件现场拉拔力、饰面砖粘结强度、抹灰砂浆拉伸粘接强度	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市正非检测科技有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第20230169号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路9号富城科创大厦101、102、501、601、西面空地　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
主体结构及装饰装修	室内环境污染物*	/	甲醛、氨、TVOC、苯、氡、甲苯、二甲苯、土壤中的氡	
钢结构	钢材及焊接材料	屈服强度、抗拉强度、伸长率、厚度偏差	断面收缩率、硬度、冲击韧性、冷弯性能、钢材元素含量（钢材化学分析 C、S、P）	
	焊缝	外观质量、内部缺陷探伤(超声法)	/	
	钢结构防腐及防火涂装	涂层厚度	涂料粘结强度、涂料抗压强度、涂层附着力	
	高强度螺栓及普通紧固件	抗滑移系数、硬度	紧固轴力、扭矩系数、最小拉力载荷（普通紧固件）	
地基基础	地基及复合地基	承载力(静载试验/动力触探试验)	压实系数(环刀法/灌砂法)、密实度(动力触探试验/标准贯入试验)、变形模量(原位测试)、增强体强度(钻芯法)	
	桩的承载力	水平承载力(静载试验)、竖向抗压承载力(静载试验)、竖向抗拔承载力(抗拔静载试验)	/	
	桩身完整性	桩身完整性(低应变法/声波透射法/钻芯法)	/	
	锚杆抗拔承载力	拉拔试验	/	
	地下连续墙*	/	墙身完整性(声波透射法/钻芯法)、墙身混凝土强度(钻芯法)	
建筑节能	保温、绝热材料	导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、吸水率、传热系数及热阻、单位面积质量、拉伸粘结强度	燃烧性能	
	粘接材料	拉伸粘接强度	/	
	增强加固材料	力学性能、抗腐蚀性能	网孔中心距偏差、钢丝网丝径、单位面积质量、断裂伸长率	
	保温砂浆	抗压强度、干密度、导热系数	拉伸粘结强度	
	抹面材料	拉伸粘结强度、压折比（或柔韧性）	/	
	隔热型材	抗拉强度、抗剪强度	/	
	建筑外窗	气密性能、水密性能、抗风压性能	传热系数、玻璃的太阳得热系数、可见光透射比、中空玻璃密封性能	
	节能工程	外墙节能构造及保温层厚度(钻芯法)、保温板与基层的拉伸粘结强度、锚固件的锚固力、外窗气密性能	室内平均温度、风口风量、通风与空调系统总风量、风道系统单位风量耗功率、空调机组水流量、空调系统冷热水、冷却水循环流量、照度与照明功率密度、外墙传热系数或热阻	
	电线电缆	导体电阻值	燃烧性能	
	反射隔热材料*	/	半球发射率、太阳光反射比	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市正非检测科技有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第20230169号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路9号富城科创大厦101、102、501、601、西面空地　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑节能	供暖通风空调节能工程用材料、构件和设备*	绝热材料:/	导热系数或热阻、密度、吸水率	
	配电与照明节能工程用材料、构件和设备*	照明光源:/	照明光源初始光效	
		照明灯具:/	效率或能效	
		照明设备:/	功率、功率因数、谐波含量值	
建筑幕墙	密封胶	邵氏硬度、结构胶标准条件下的拉伸粘结强度、相容性、剥离粘结性、石材用密封胶的污染性	耐候胶标准状态下的拉伸模量、石材用密封胶的拉伸模量	
	幕墙玻璃	传热系数、可见光透射比、太阳得热系数、中空玻璃的密封性能	/	
	幕墙	气密性能、水密性能、抗风压性能、层间变形性能、后置埋件抗拔承载力	隔声性能、耐撞击性能	
市政工程材料	土、无机结合稳定材料	含水率、液限、塑限、击实、粗粒土和巨粒土最大干密度、承载比（CBR）试验、无侧限抗压强度、水泥或石灰剂量	塑性指数、不均匀系数、0.6mm以下颗粒含量、颗粒分析、有机质含量、易溶盐含量	
	土工合成材料	拉伸强度、延伸率、梯形撕裂强度、CBR顶破强力、厚度、单位面积质量	刺破强力	
	掺合料（粉煤灰、钢渣）	Si02含量、Al203 含量、Fe203含量、烧失量、细度、比表面积	游离氧化钙含量	
	沥青及乳化沥青	针入度、软化点、延度、质量变化、残留针入度比、残留延度、破乳速度、标准黏度、蒸发残留物、弹性恢复	针入度指数、闪点、密度、与粗集料的粘附性	
	沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维	粗集料:压碎值、洛杉矶磨耗损失、表观相对密度、吸水率、沥青黏附性、颗粒级配	坚固性、软弱颗粒或软石含量、磨光值、针片状颗粒含量、<0.075mm颗粒含量	
		细集料:表观相对密度、砂当量、颗粒级配	坚固性、含泥量、亚甲蓝值	
		矿粉:表观相对密度、亲水系数、塑性指数、加热安定性、筛分、含水率	/	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市正非检测科技有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第20230169号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路9号富城科创大厦101、102、501、601、西面空地　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
市政工程材料	沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维	木质纤维:长度、灰分含量、吸油率	含水率	
	沥青混合料	马歇尔稳定度、流值、矿料级配、油石比、密度	动稳定度、残留稳定度、冻融劈裂强度比、配合比设计	
	路面砖及路缘石	抗压强度、抗折强度、防滑性能、耐磨性	透水系数、吸水率	
	检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩	抗压强度、试验荷载、残余变形	/	
	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、氯离子含量	氧化镁含量、碱含量、三氧化硫含量	
	骨料、集料	细骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量（人工砂）、压碎指标（人工砂）、氯离子含量	表观密度、吸水率、坚固性、贝壳含量	
		粗骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	坚固性、表观密度、堆积密度、空隙率	
		轻集料:/	筒压强度、堆积密度、吸水率、粒型系数、筛分析	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	外加剂	减水率、pH值、密度（或细度）、抗压强度比、凝结时间（差）、含气量、固体含量（或含水率）、限制膨胀率、泌水率比、氯离子含量	含气量1h经时变化量（坍落度、含气量）、硫酸钠含量、收缩率比、碱含量	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率、拉伸粘接强度（抹灰、砌筑）	分层度、配合比设计、凝结时间、抗渗性能	
	混凝土	抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量	限制膨胀率、表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、碱含量、配合比设计	
	防水材料及防水密封材料	防水卷材:可溶物含量、拉力、延伸率（或最大力 时延伸率）、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度	接缝剥离强度、搭接缝不透水性	
		防水涂料:固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率	涂膜抗渗性、浸水168h后拉伸强度、浸水168h后断裂伸长率、抗压强度、抗折强度、粘结强度、抗渗性	
		防水密封材料及其他防水材料:/	耐热性、低温柔性、拉伸粘结性、施工度、表干时间、挤出性、弹性恢复率、浸水后定伸粘结性、流动性、拉伸强度、撕裂强度、硬度、7d膨胀率、最终膨胀率、耐水性、体积膨胀倍率、低温弯折、剥离强度、浸水168h后的剥离强度保持率、拉力、延伸率、固体含量、7d粘结强度、7d抗渗性、拉伸模量、定伸粘结性、断裂伸长率	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市正非检测科技有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第20230169号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路9号富城科创大厦101、102、501、601、西面空地　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
市政工程材料	水	氯离子含量	pH值、硫酸根离子含量、不溶物含量、可溶物含量、凝结时间差、抗压强度比、碱含量	
	石材*	/	干燥压缩强度、水饱和压缩强度、干燥弯曲强度、水饱和弯曲强度、体积密度、吸水率	
	螺栓、锚具夹具及连接器*	/	抗滑移系数、硬度、紧固轴力、扭矩系数、最小拉力载荷（普通紧固件）	
道路工程	沥青混合料路面	厚度、压实度、弯沉值	平整度、渗水系数、抗滑性能	
	基层及底基层	厚度、压实度、弯沉值	平整度、无侧限抗压强度	
	土路基	弯沉值、压实度	土基回弹模量	
	排水管道工程*	/	地基承载力、回填土压实度、严密性试验	
	水泥混凝土路面*	/	平整度、构造深度、厚度	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市正非检测科技有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第20230169号

检测场所地址2：广东省揭阳市揭东区新亨镇硕联村206国道新亨段西南面（115县道路口往西北方向第26栋）　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	混凝土及拌合用水	抗压强度、抗渗等级	抗折强度	
	砂浆	抗压强度	/	
市政工程材料	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	砂浆	抗压强度	/	
	混凝土	抗压强度、抗渗等级	抗折强度	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市正非检测科技有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第20230169号

检测场所地址3：广东省汕尾市陆丰市东海经济开发区第十二小区（3栋）　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	混凝土及拌合用水	抗压强度、抗渗等级	抗折强度	
	砂浆	抗压强度	/	
市政工程材料	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	砂浆	抗压强度	/	
	混凝土	抗压强度、抗渗等级	抗折强度	

检验检测机构
资质认定证书

证书编号：202219021302

名称：深圳市正非检测科技有限公司

地址：深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 501

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。

资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力（含食品）及授权签字人见证书附表

发证日期：2024 年 10 月 17 日

有效期至：2028 年 08 月 16 日

发证机关：

许可使用标志

202219021302

注：需要延续证书有效期的，应当在证书届满有效期 3 个月前提出申请，不再另行通知。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

变更

检验检测机构

资 质 认 定 证 书 附 表

202219021302

机构名称：深圳市正非检测科技有限公司

发证日期：2024年12月31日

有效期至：2028年08月16日

发证机关：广东省市场监督管理局

标准变更及场所名称变更备案（自我声明）

国家认证认可监督管理委员会制
注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围，第二部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。
3. 本附表无批准部门骑缝章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

批准深圳市正非检测科技有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：202219021302

审批日期:2024 年 12 月 31 日　　有效日期:2028 年 08 月 16 日

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	给排水管道	1.1.1.1	潜望镜检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	给排水管道	1.1.1.2	电视检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.1	喷射混凝土厚度	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.2	喷射混凝土厚度	复合土钉墙基坑支护技术规范 GB 50739-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.3	喷射混凝土厚度	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.4	喷射混凝土厚度	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.1	地质勘察-岩土工程	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.5	喷射混凝土厚度	深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		测试检测							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.6	土（岩）地基变形参数(载荷试验)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.7	地基土层承载力(平板载荷试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.8	复合土层承载力(静载荷试验)	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.9	岩土、地基变形模量/变形参数(静载荷试验)	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.10	岩土、地基承载力(静载荷试验)	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.11	岩石地基承载力(载荷试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.1	综合布线系统光纤	1.2.1.1	衰减	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.2	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施	1.2.2.1	通信线缆测试	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范 GB 50847-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.3	智能工程	1.2.3.1	光纤链路的衰减	《智能建筑工程检测规程》 CECS 182-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.4	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	1.2.4.1	衰减（后向散射法）	《光纤试验方法规范 第 40 部份 传输特性和光学特性的测量方法和试验程序--衰减》GB/T 15972.40-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.4	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	1.2.4.2	衰减（插入损耗法）	光纤试验方法规范 第 40 部份 传输特性和光学特性的测量方法和试验程序--衰减 GB/T 15972.40-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.4	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	1.2.4.3	长度 后向散射法）	《光纤试验方法规范 第 22 部份 尺寸参数的测量方法和试验程序--长度》GB/T 15972.22-2008、		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	土	1.3.1.1	无侧限抗压强度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	土	1.3.1.2	无侧限抗压强度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	土	1.3.1.3	击实试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	土	1.3.1.4	回弹模量	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只做杠杆压力仪法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	土	1.3.1.5	击实试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.1	钢筋间距	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.2	内部缺陷	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.3	裂缝深度	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.4	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.5	强度	《高强混凝土强度检测技术规程》JGJ/T 294-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.6	强度	超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程 T/CECS 02-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.7	强度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015	只做：回弹-取芯法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.8	碳化深度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.9	强度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.10	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.11	内部缺陷	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.12	外观质量	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015、《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								50784-2013		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.13	钢筋保护层厚度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.14	强度	高强混凝土强度回弹法检测技术规程 DBJ/T 15-186-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.15	碳化深度	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.16	裂缝深度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.17	外观缺陷	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.18	裂缝长度	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.19	表观缺陷	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.20	钢筋保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测							152-2019		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.21	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.22	裂缝	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015	只做：宽度	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.23	裂缝	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012	只做：宽度	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.2	混凝土结构	1.4.2.1	钢筋位置、保护层厚度及钢筋直径	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.2	混凝土结构	1.4.2.2	表观及内部缺陷	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.1	水泥基渗透结晶型防水材料	1.5.1.1	抗折强度	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012 水泥胶砂强度检验方法(ISO 方法)GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.1	水泥基渗透结晶型防水材料	1.5.1.2	湿基面粘结强度	《水泥基渗透结晶型防水材料》GB 18445-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.1	路面压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.2	沥青路面渗水系数	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.3	回弹模量(贝克曼梁法)	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.4	路面摩擦系数（摆式仪法）	公路路基路面现场测试规程　JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.5	弯沉值（贝克曼梁法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.6	路面构造深度（手工铺砂法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.7	平整度(三米直尺法)	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.8	水泥混凝土路面强度（取芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.9	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.10	路面厚度（挖坑和钻芯法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.11	回弹模量（承载板法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.12	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.1	土钉位移（基本试验、验收试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.2	土钉位移（基本试验、验收试验）	深圳市基坑支护技术规范 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.3	土钉位移（基本试验、验收试验）	复合土钉墙基坑支护技术规范 GB 50739-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.4	土钉位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.5	土钉位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.6	土钉位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.7	土钉承载力（基本试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.8	土钉承载力（基本试验）	深圳市基坑支护技术规范 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.9	土钉承载力（基本试验）	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.10	土钉承载力（基本试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.11	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.12	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.13	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.14	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.15	基础锚杆位移（抗拔试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.16	基础锚杆位移（抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.17	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.18	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.19	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.20	基础锚杆承载力（抗拔试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.21	基础锚杆承载力（抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.22	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.23	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.24	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.25	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.26	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.27	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.28	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.29	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.30	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.31	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.32	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.33	支护锚杆位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.34	支护锚杆承载力（基本试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.35	支护锚杆承载力（基本试验）	深圳市基坑支护技术规范 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.36	支护锚杆承载力（基本试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.37	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.38	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.39	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.40	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.41	支护锚杆承载力（基本试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.42	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.43	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.44	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.45	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.46	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.47	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.48	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.49	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.50	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.51	锁定力（持有荷载试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.52	锁定力（测力计法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.1	颗粒级配（筛分法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.2	含水量（酒精燃烧法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.3	不均匀系数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.4	原位密度（灌砂法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.5	含水量（烘干法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.6	含水量（烘干法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.7	含水量（酒精燃烧法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.8	密度（环刀法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.9	承载比试验（CBR）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.10	承载比试验（CBR）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.11	最佳含水率/最优含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.12	最佳含水率/最优含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.13	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.14	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.15	比重（比重瓶法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.16	比重（比重瓶法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.17	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.18	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.19	砂的相对密度	土工试验方法标准 GB/T50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.20	颗粒级配（密度计法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.1	地基承载力（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.2	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.3	岩土性状（动力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.4	CFG 桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.5	CFG 桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.6	CFG 桩桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.7	变形（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.8	变形（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.9	变形（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.10	变形（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.11	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.12	变形（地基载荷试验）	深圳市地基处理技术规范 SJG 04-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.13	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.14	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.15	变形模量（地基载荷试验）	深圳市地基处理技术规范 SJG 04-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.16	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.17	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.18	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.19	地基承载力（动力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.20	地基承载力（动力触探）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.21	地基承载力（标准贯入试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.22	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.23	地基承载力（标准贯入试验）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.24	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.25	复合地基增加体施工质量（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.26	复合地基增强体施工质量（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.27	复合地基增强体施工质量（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.28	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.29	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.30	复合地基竖向增强体完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.31	复合地基竖向增强体完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.32	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.33	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.34	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.35	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.36	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.37	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.38	复合地基竖向增强体的竖向变形模量（竖向增强体载荷试验）	深圳市地基处理技术规范 SJG 04-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.39	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.40	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.41	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.42	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.43	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	深圳市地基处理技术规范 SJG 04-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.44	岩土性状（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.45	岩土性状（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.46	岩土性状（动力触探）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.47	岩土性状（标准贯入试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.48	岩土性状（标准贯入试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.49	岩土性状（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.50	岩土性状（标准贯入试验）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.51	岩石芯样单轴抗压强度(岩基钻芯法)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.52	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.53	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础设计规范　DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.54	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.55	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.56	承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.57	承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.58	承载力（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.59	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.60	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.61	承载力（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.62	承载力（地基载荷试验）	深圳市地基处理技术规范 SJG 04-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.63	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.4	地下连续墙	1.7.4.1	墙底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.4	地下连续墙	1.7.4.2	墙底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.4	地下连续墙	1.7.4.3	墙深（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.4	地下连续墙	1.7.4.4	墙身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.4	地下连续墙	1.7.4.5	墙身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.4	地下连续墙	1.7.4.6	墙身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.1	上拔量(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.2	上拔量(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.3	上拔量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.4	上拔量(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.5	上拔量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.6	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.7	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.8	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.9	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.10	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.11	地基土水平抗力系数的比例系数(单桩水平静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.12	桩底持力层岩土性状（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.13	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.14	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.15	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.16	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.17	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.18	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.19	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.20	桩底持力层（引孔/界面钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.21	桩底持力层（预埋管钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.22	桩底沉渣厚度（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.23	桩底沉渣厚度（引孔/界面钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.24	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.25	桩底沉渣厚度（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.26	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.27	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.28	桩底沉渣厚度（预埋管钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.29	桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.30	桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.31	桩身完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.32	桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.33	桩身完整性（低应变法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.34	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.35	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.36	桩身完整性（声波透射法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.37	桩身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.38	桩身完整性（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.39	桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.40	桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.41	桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.42	桩身完整性（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.43	桩身完整性（预埋管钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.44	桩身完整性（高应变法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.45	桩身完整性（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.46	桩身完整性（高应变法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.47	桩身完整性（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.48	桩身完整性（高应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.49	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.50	桩身混凝土强度（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.51	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.52	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.53	桩身混凝土强度（钻芯法）	普通混凝土力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.54	桩身混凝土强度（预埋管钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.55	桩长（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.56	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.57	桩长（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.58	桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.59	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.60	桩长（预埋管钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.61	水平位移(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.62	水平位移(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.63	水平位移(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.64	水平位移(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.65	水平位移(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.66	水平承载力(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.67	水平承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.68	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.69	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.70	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.71	沉降量(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.72	沉降量(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.73	沉降量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.74	沉降量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.75	混凝土芯样抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.76	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.77	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.78	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.79	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.80	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.81	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.82	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.83	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.84	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.85	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.86	沉降量(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.1	安全带	1.8.1.1	阻燃性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向 损毁长度阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.1	安全带	1.8.1.2	系带静态强度	坠落防护 安全带 GB 6095-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.1	安全带	1.8.1.3	强力下降率	坠落防护 安全带 GB 6095-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.1	安全带	1.8.1.4	系带动态强度	坠落防护 安全带 GB 6095-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.1	安全带	1.8.1.5	围杆作业用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.1	安全带	1.8.1.6	坠落悬挂用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.1	安全带	1.8.1.7	区域限制用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.1	安全带	1.8.1.8	系带金属零部件耐腐蚀性能	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.1	安全带	1.8.1.9	安全带金属零部件耐腐蚀性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.1	安全带	1.8.1.10	断裂强力	坠落防护 安全带 GB 6095-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.1	安全带	1.8.1.11	安全带阻燃性能	防护服装 阻燃服 GB 8965.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.1	安全带	1.8.1.12	模拟人穿戴测试	坠落防护 安全带 GB 6095-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.1	安全带	1.8.1.13	安全绳长度测试	坠落防护 安全带 GB 6095-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.2	扣件	1.8.2.1	扭转刚度性能	钢管脚手架扣件 GB 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.2	扣件	1.8.2.2	抗破坏性能	钢管脚手架扣件 GB 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.2	扣件	1.8.2.3	扭力矩试压	钢管脚手架扣件 GB 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.2	扣件	1.8.2.4	抗拉	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.2	扣件	1.8.2.5	抗滑	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.3	构件	1.8.3.1	横杆接头强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.3	构件	1.8.3.2	横杆接头焊接强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.3	构件	1.8.3.3	可调托撑和可调底座抗压强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.3	构件	1.8.3.4	连接盘内侧环焊缝抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.3	构件	1.8.3.5	连接盘单侧抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.3	构件	1.8.3.6	上碗扣强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.3	构件	1.8.3.7	下碗扣焊接强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.3	构件	1.8.3.8	可调支座抗压强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.3	构件	1.8.3.9	连接盘双侧抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.3	构件	1.8.3.10	连接盘抗弯强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.3	构件	1.8.3.11	连接盘抗拉强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.3	构件	1.8.3.12	尺寸	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.3	构件	1.8.3.13	尺寸和偏差	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.4	安全帽	1.8.4.1	冲击吸收性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.4	安全帽	1.8.4.2	耐低温性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.4	安全帽	1.8.4.3	耐穿刺性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.4	安全帽	1.8.4.4	佩戴高度	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.5	安全绳	1.8.5.1	动态力学性能	坠落防护 安全绳 GB 24543-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.5	安全绳	1.8.5.2	调节扣滑移测试	坠落防护 安全绳 GB 24543-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.5	安全绳	1.8.5.3	静态力学性能	坠落防护 安全绳 GB 24543-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.5	安全绳	1.8.5.4	耐腐蚀性能（配置溶液，调整 ph，盐雾试验）	坠落防护 安全绳 GB 24543-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.5	安全绳	1.8.5.5	耐腐蚀性能	坠落防护 安全绳 GB 24543-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.6	安全网	1.8.6.1	密目网阻燃性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向 损毁长度阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.6	安全网	1.8.6.2	密目网断裂强力×断裂伸长	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.6	安全网	1.8.6.3	密目网梯形法撕裂强力	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.6	安全网	1.8.6.4	密目网系绳断裂强力	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.6	安全网	1.8.6.5	密目网耐冲击性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.6	安全网	1.8.6.6	密目网开眼环扣强力	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.6	安全网	1.8.6.7	密目网耐贯穿性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.6	安全网	1.8.6.8	平（立）网耐冲击性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.6	安全网	1.8.6.9	密目网系绳断裂强力	纤维绳索 有关物理和机械性能的测定 GB/T 8834-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.6	安全网	1.8.6.10	平（立）网阻燃性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	建筑保温系统	1.9.1.1	热阻	绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法 GB/T 13475-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	建筑保温系统	1.9.1.2	单点锚固力	保温装饰板外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.2	热环境	1.9.2.1	保温材料厚度	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.2	热环境	1.9.2.2	围护结构传热系数	绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法 GB/T13475-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.2	热环境	1.9.2.3	太阳得热系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 、GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.2	热环境	1.9.2.4	空气湿度（室内）	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.2	热环境	1.9.2.5	太阳辐射吸收系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总投射比、紫外线透射比及有关		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							窗玻璃参数的测定 GB/T2680-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.2	热环境	1.9.2.6	空气温度（室内）	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.2	热环境	1.9.2.7	热阻	建筑围护结构传热系数及采暖供热量检测方法 GB/T 23483-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.2	热环境	1.9.2.8	围护结构传热系数	《建筑物围护结构传热系数及采暖供热量检测方法》 GB/T 23483-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.2	热环境	1.9.2.9	围护结构传热系数	围护结构传热系数现场检测技术规程 JGJ/T 357-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.2	热环境	1.9.2.10	传热系数	建筑外门窗保温性能检测方法 GB/T 8484-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.2	热环境	1.9.2.11	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.2	热环境	1.9.2.12	热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.9	工程环境-建筑物理	1.9.2	热环境	1.9.2.13	空气温度（室内）	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		及节能					素 GB/T18204.1-2013		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.2	热环境	1.9.2.14	空气湿度（室内）	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.3	围护结构	1.9.3.1	节能构造	建筑节能工程施工质量验收规范 GB 50411-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.3	围护结构	1.9.3.2	保温板材与基层的拉伸粘结强度（现场拉拔）	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.4	饰面材料/涂料	1.9.4.1	半球发射率	建筑外表面用热反射隔热涂料 JC/T 1040-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.4	饰面材料/涂料	1.9.4.2	太阳光反射比	建筑外表面用热反射隔热涂料 JC/T 1040-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.5	绿色建筑	1.9.5.1	保温板粘结面积比	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.6	声	1.9.6.1	噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.6	声	1.9.6.2	楼板撞击声	GB/T 19889.7-2022 声学　建筑和建筑构件隔声测量　第 7 部分：撞击声隔声的现场测量		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.6	声	1.9.6.3	噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.6	声	1.9.6.4	噪声	建筑施工场界噪声限值 GB 12523-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.6	声	1.9.6.5	噪声	民用建筑隔声设计规范 GB 50118-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.6	声	1.9.6.6	噪声	采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定-工程法 GB/T 9068-1988		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.6	声	1.9.6.7	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 4 部分：房间之间空气声隔声的现场测量 GB/T 19889.4-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.6	声	1.9.6.8	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 5 部分：外墙构件和外墙空气声隔声的现场测量 GB/T 19889.5-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.1	显色指数	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.2	亮度	采光测量方法 GB/T 5699-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.3	显色指数	光源显色性评价方法 GB/T5702-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.4	光通量	反射型自镇流 LED 灯性能测试方法 GB/T29295-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.5	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.6	照度均匀度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.7	照明功率密度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.8	眩光值	建筑照明设计标准 GB 50034-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.9	统一眩光值	建筑照明设计标准 GB 50034-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.10	太阳辐射吸收系数	建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.11	太阳光反射比	建筑反射隔热涂料 JG/T235-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.12	半球发射率	建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.13	太阳光反射比	建筑用反射隔热涂料 GB/T 25261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.14	半球发射率	建筑用反射隔热涂料 GB/T 25261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.15	太阳光直接透射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.16	可见光反射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.17	太阳能总透射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.18	可见光透射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.19	太阳光直接反射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.20	太阳光直接吸收比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.21	遮蔽系数	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.22	采光均匀度	《采光测量方法》 GB/T 5699-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.23	室内照度	《采光测量方法》 GB/T 5699-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.24	室外照度	采光测量方法 GB/T 5699-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.25	采光系数	《采光测量方法》 GB/T 5699-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.8	玻璃	1.9.8.1	耐热性能	建筑用安全玻璃 第1部分：防火玻璃 GB 15763.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.8	玻璃	1.9.8.2	碎片状态	建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.8	玻璃	1.9.8.3	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.8	玻璃	1.9.8.4	耐热冲击性能	建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.8	玻璃	1.9.8.5	落球冲击剥落性能	建筑用安全玻璃第3部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.8	玻璃	1.9.8.6	耐热性	建筑用安全玻璃第3部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.8	玻璃	1.9.8.7	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃第3部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.8	玻璃	1.9.8.8	遮阳系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T 2680-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.8	玻璃	1.9.8.9	中空玻璃密封性能	建筑节能工程施工质量验收标准 SJG 141-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.8	玻璃	1.9.8.10	厚度偏差	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.8	玻璃	1.9.8.11	厚度偏差	建筑用安全玻璃 第 1 部分：防火玻璃 GB 15763.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.8	玻璃	1.9.8.12	传热系数	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程（JGJ/T151-2008）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.8	玻璃	1.9.8.13	抗冲击性能	建筑用安全玻璃 第 1 部分：防火玻璃 GB 15763.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.8	玻璃	1.9.8.14	抗冲击性能	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.8	玻璃	1.9.8.15	可见光反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.8	玻璃	1.9.8.16	可见光透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.8	玻璃	1.9.8.17	太阳光直接反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.8	玻璃	1.9.8.18	太阳光直接吸收比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.8	玻璃	1.9.8.19	太阳光直接透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.8	玻璃	1.9.8.20	太阳能总透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.8	玻璃	1.9.8.21	紫外线透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.8	玻璃	1.9.8.22	遮蔽系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.8	玻璃	1.9.8.23	露点	中空玻璃 GB/T 11944-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.8	玻璃	1.9.8.24	尺寸偏差	建筑用安全玻璃 第 1 部分：防火玻璃 GB 15763.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.8	玻璃	1.9.8.25	尺寸偏差	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.8	玻璃	1.9.8.26	尺寸偏差	建筑用安全玻璃第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.8	玻璃	1.9.8.27	辐射率	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.10.1.1	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.10.1.2	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.2	胶粘剂和密封材料	1.10.2.1	拉伸粘接强度	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	低压电器	1.10.3.1	介电强度（工频耐压）	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	低压电器	1.10.3.2	介电强度（工频耐压）	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	低压电器	1.10.3.3	介电强度（工频耐压）	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	低压电器	1.10.3.4	标志	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	低压电器	1.10.3.5	标志	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	低压电器	1.10.3.6	标志	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	低压电器	1.10.3.7	爬电距离	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	低压电器	1.10.3.8	爬电距离	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	低压电器	1.10.3.9	爬电距离	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	低压电器	1.10.3.10	电气间隙	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	低压电器	1.10.3.11	电气间隙	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	低压电器	1.10.3.12	电气间隙	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	低压电器	1.10.3.13	绝缘电阻	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	低压电器	1.10.3.14	绝缘电阻	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	低压电器	1.10.3.15	绝缘电阻	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	低压电器	1.10.3.16	耐潮	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	低压电器	1.10.3.17	耐潮	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器 (RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	低压电器	1.10.3.18	耐潮	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	低压电器	1.10.3.19	耐热试验	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	低压电器	1.10.3.20	耐热试验	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器 (RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	低压电器	1.10.3.21	耐热试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	陶瓷砖及装饰砖	1.10.4.1	吸水率	陶瓷砖试验方法 第 3 部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							和容重的测定 GB/T 3810.3-2016		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	陶瓷砖及装饰砖	1.10.4.2	尺寸和表面质量、尺寸允许偏差	陶瓷砖试验方法 第 2 部分：尺寸和表面质量的检验 GB/T 3810.2-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	陶瓷砖及装饰砖	1.10.4.3	摩擦系数	陶瓷砖 GB/T4100-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	陶瓷砖及装饰砖	1.10.4.4	断裂模数	陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	陶瓷砖及装饰砖	1.10.4.5	破坏强度	陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	陶瓷砖及装饰砖	1.10.4.6	耐磨性	陶瓷砖试验方法 第 7 部分：有釉砖表面耐磨性的测定 GB/T 3810.7-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石材	1.10.5.1	压缩强度	合成石材试验方法 第 3 部分：压缩强度的测定 GB/T 35160.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石材	1.10.5.2	压缩强度	人造石 JC/T 908-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.10	工程材料-建设工程	1.10.5	石材	1.10.5.3	吸水率	人造石 JC/T 908-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石材	1.10.5.4	弯曲强度	《天然石材试验方法 第 2 部分：干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验》GB/T 9966.2-2020	不做冻融循环后弯曲强度	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石材	1.10.5.5	压缩强度	《天然石材试验方法 第 1 部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验》 GB/T 9966.1-2020	不做冻融循环后压缩强度	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石材	1.10.5.6	体积密度	《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石材	1.10.5.7	吸水率	合成石材试验方法 第 1 部分：密度和吸水率的测定 GB/T35160.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石材	1.10.5.8	吸水率	《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石材	1.10.5.9	吸水率	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石材	1.10.5.10	密度	合成石材试验方法 第 1 部分：密度和吸水率的测定 GB/T35160.1-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石材	1.10.5.11	弯曲强度	合成石材试验方法 第 2 部分：弯曲强度的测定 GB/T35160.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石材	1.10.5.12	弯曲强度	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石材	1.10.5.13	弯曲性能	人造石 JC/T 908-2013	仅做人造石英石、岗石	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石材	1.10.5.14	破坏载荷	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石材	1.10.5.15	耐磨性	天然石材试验方法 第 4 部分:耐磨性试验 GB/T 9966.4-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石材	1.10.5.16	规格尺寸	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石材	1.10.5.17	防滑性能	地面石材防滑性能等级划分及试验方法 JC/T 1050-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	耐碱玻璃纤维网布	1.10.6.1	单位面积质量	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013	附录 C 玻纤网耐碱性快速试验方法	维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	耐碱玻璃纤维网布	1.10.6.2	单位面积质量	增强用玻璃纤维网布 第 1 部分:树脂砂轮用玻璃纤维网布 JC/T 561.1-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	耐碱玻璃纤维网布	1.10.6.3	单位面积质量	增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积质量的测定 GB/T 9914.3-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	耐碱玻璃纤维网布	1.10.6.4	外观	耐碱玻璃纤维网布 JC/T 841-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	耐碱玻璃纤维网布	1.10.6.5	断裂伸长率	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	耐碱玻璃纤维网布	1.10.6.6	断裂伸长率	增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	耐碱玻璃纤维网布	1.10.6.7	断裂应变	增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	耐碱玻璃纤维网布	1.10.6.8	断裂强力/拉伸断裂强力/耐碱断裂强力	增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	耐碱玻璃纤维网布	1.10.6.9	网孔中心距	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统 JG/T 158-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	耐碱玻璃纤维网布	1.10.6.10	耐碱强力 保留率	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	耐碱玻璃纤维网布	1.10.6.11	耐碱性	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	耐碱玻璃纤维网布	1.10.6.12	耐碱性/耐碱强力 保留率	玻璃纤维网布耐碱性试验方法 氢氧化钠溶液浸泡法 GB/T20102-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	耐碱玻璃纤维网布	1.10.6.13	耐碱性/耐碱强力 保留率	增强用玻璃纤维网布 第 2 部分：聚合物基外墙外保温用玻璃纤维网布 JC 561.2-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	耐碱玻璃纤维网布	1.10.6.14	耐碱断裂强力	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	耐碱玻璃纤维网布	1.10.6.15	耐碱断裂强力保留率（快速法）	外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	耐碱玻璃纤维网布	1.10.6.16	耐碱断裂强力保留率（快速法）	挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	耐碱玻璃纤维网布	1.10.6.17	耐碱断裂强力及耐碱断裂强力保留率	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	耐碱玻璃纤维网布	1.10.6.18	耐碱断裂强力（快速法）	外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	耐碱玻璃纤维网布	1.10.6.19	耐碱断裂强力（快速法）	挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.1	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.2	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.3	含泥量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.4	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.5	针、片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.6	压碎值	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.7	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024	只做烘干法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.8	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.9	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.10	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.11	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.12	压碎指标	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.13	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.14	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.15	含水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.16	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.17	含泥量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.18	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.19	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.20	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.21	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.22	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.23	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.24	堆积密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.25	岩石抗压强度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.26	岩石抗压强度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.27	抗压强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.28	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.29	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.30	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.31	泥块含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.32	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.33	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.34	表观密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.35	表观密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.36	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.37	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.38	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.39	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.40	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	石(粗集料)	1.10.7.41	颗粒级配	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.1	烘箱试验	埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管 CJ/T 329-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.2	尺寸	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.3	不圆度/圆度/弯曲度	硬质塑料管材弯曲度测量方法 QB/T 2803-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.4	环柔性	埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管 CJ/T 329-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.5	尺寸	给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管 CJ/T 123-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.6	不圆度/圆度/弯曲度	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.7	冲击性能	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.8	冲击性能	埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管　CJ/T 329-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.9	冲击性能	埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管　CJ/T225-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.10	冲击性能	给水涂塑复合钢管 CJ/T120-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.11	冲击性能	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.12	初始环刚度	玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.13	初始环刚度	纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.14	压扁试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.15	坠落试验	硬聚氯乙烯 PVC-U 管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.16	密度、表观密度	塑料　非泡沫塑料密度的测定　第 1 部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法　GB 1033.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.17	尺寸	流体输送用钢塑复合管及管件 GB／T 28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.18	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.19	尺寸	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）压力管道系统 第 1 部分：管材 GB/T 20207.1-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.20	尺寸	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）压力管道系统 第 2 部分：管件 GB/T 20207.2-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.21	尺寸	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 13663.2-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.22	尺寸	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 13663.3-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.23	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008	不做法兰、法兰盘、活套法兰	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.24	尺寸	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管材 GB/T 33608-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.25	尺寸	建筑排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材及管件 CJ/T 250-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.26	尺寸	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.27	尺寸	冷热水用聚丙烯管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 18742.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.28	尺寸	冷热水用聚丙烯管道系统第 2 部分:管材 GB/T 18742.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.29	尺寸	玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.30	尺寸	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统　第 2 部分：加筋管材　GB/T 18477.2-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.31	尺寸	埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管　CJ/T225-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.32	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分 聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.33	尺寸	埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管 CJ/T 329-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.34	尺寸	不锈钢卡压式管件组件 第 2 部分：连接用薄壁不锈钢管 GB/T 19228.2-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.35	尺寸	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统　第 1 部分：双壁波纹管材　GB/T 18477.1-2007	不做法兰、法兰盘、活套法兰	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.36	屈服强度/拉伸强度/缝的拉伸强度	埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管　CJ/T225-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.37	巴氏硬度	增强塑料巴柯尔硬度试验方法 GB/T 3854-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.38	弯曲试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.39	弯曲试验	金属材料 管 弯曲试验方法 GB/T 244-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.40	扁平性能	无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 20221-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.41	扁平试验	排水用芯层发泡硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 16800-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.42	扁平试验/压扁试验/受压开裂稳定性	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.43	扁平试验/压扁试验/受压开裂稳定性	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.44	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.45	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 2 部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和高抗		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								冲聚氯乙烯（PVC-HI）管材 GB/T 8804.2-2003		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.46	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.47	拉伸强度/缝的拉伸强度	埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管 CJ/T 329-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.48	拉伸强度/缝的拉伸强度	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.49	断裂伸长率	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.50	断裂伸长率	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 2 部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和高抗冲聚氯乙烯（PVC-HI）管材 GB/T 8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.51	断裂伸长率	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.52	液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法 GB/T 6111-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.53	烘箱试验	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第 2 部分：加筋管材 GB/T 18477.2-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.54	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.55	烘箱试验	埋地排水用热聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统　第 1 部分：双壁波纹管材　GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.56	烘箱试验	埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管　CJ/T225-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.57	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分 聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.58	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）、丙烯晴-丁二烯-苯乙烯三元共聚物（ABS）和丙烯晴-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物（ASA）管件热烘箱试验方法 GB/T8803-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.59	烘箱试验	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.60	烘箱试验	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.61	熔接或焊接连接的拉伸强度	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.62	环刚度	埋地排水用钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 CJ/T 225-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.63	环刚度	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第 1 部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.64	环刚度	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统第 2 部分加筋管材 GB/T 18477.2-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.65	环刚度	热塑性塑料管材　环刚度的测定 GB/T9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.66	环柔性	非开挖铺设用高密度聚乙烯排水管　CJ/T 358-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.10	工程材料-建设工程	1.10.8	流体输送用管	1.10.8.6	环柔性	塑料管道系统--热塑性塑料管--环挠性的		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料		材管件	7		测定 ISO 13968:2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.68	环柔性	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第 1 部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.69	环柔性	热塑性塑料管材　环刚度的测定 GB/T9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.70	环柔性	埋地用聚乙烯（PE）结构壁 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.71	环柔性	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.72	环柔性	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.73	环柔性	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统第 2 部分加筋管材 GB/T 18477.2-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.74	电热熔带焊接连接的拉伸强度	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.75	纵向回缩率/纵向尺寸收缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.76	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定　GB/T8802-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.77	维卡软化温度	热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定 GB/T 1633-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.78	缝的拉伸强度	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.79	落锤冲击	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 10002.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.80	落锤冲击	无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 20221-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.81	落锤冲击试验/冲击强度/冲击性能	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T14152-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.82	规格尺寸	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.83	镀锌层均匀性	低压流体输送用镀锌焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.84	镀锌层重量	低压流体输送用镀锌焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	流体输送用管材管件	1.10.8.85	镀锌层附着力	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	保温棉及其制品	1.10.9.1	压缩强度	建筑用岩棉绝热制品 GB/T 19686-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	保温棉及其制品	1.10.9.2	压缩性能	建筑用绝热制品 压缩性能的测定 GB/T 13480-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	保温棉及其制品	1.10.9.3	吸水性/体积吸水率/吸水率	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	保温棉及其制品	1.10.9.4	密度	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	保温棉及其制品	1.10.9.5	尺寸	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	保温棉及其制品	1.10.9.6	短期吸水量	建筑用绝热制品 部分浸入法测定短期吸水量 GB/T 30805-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	塑料排水板	1.10.10.1	单位面积质量	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	塑料排水板	1.10.10.2	低温柔性	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	塑料排水板	1.10.10.3	低温柔性	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	塑料排水板	1.10.10.4	凹凸高度	塑料防护排水板 JC/T2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	塑料排水板	1.10.10.5	凹凸高度	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	塑料排水板	1.10.10.6	单位面积质量	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	塑料排水板	1.10.10.7	压缩率为 10%内的最大强度	塑料 压缩性能的测定 GB/T 1041-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	塑料排水板	1.10.10.8	压缩率为 10%内的最大强度/压缩率为 20%内的最大强度/极限压缩现象	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	塑料排水板	1.10.10.9	压缩率为 10%内的最大强度/压缩率为 20%内的最大强度/极限压缩现象	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	塑料排水板	1.10.10.10	压缩率为 20%时最大强度/极限压缩现象	塑料 压缩性能的测定 GB/T 1041-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	塑料排水板	1.10.10.11	外观	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	塑料排水板	1.10.10.12	尺寸	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	塑料排水板	1.10.10.13	尺寸	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	塑料排水板	1.10.10.14	延伸率/断裂伸长率	建筑防水卷材试验方法第 9 部分：高分子防水卷材　拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	塑料排水板	1.10.10.15	撕裂性能	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	塑料排水板	1.10.10.16	撕裂性能	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	塑料排水板	1.10.10.17	最大拉力/伸长率 10%时拉力	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	塑料排水板	1.10.10.18	最大拉力/伸长率 10%时拉力	建筑防水卷材试验方法第 9 部分：高分子防水卷材　拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	塑料排水板	1.10.10.19	最大拉力/伸长率 10%时拉力	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	塑料排水板	1.10.10.20	热老化	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	塑料排水板	1.10.10.21	热老化	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	电线槽及配件	1.10.11.1	尺寸	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	电线槽及配件	1.10.11.2	镀（涂）层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	电线槽及配件	1.10.11.3	镀（涂）层附着力	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	电线槽及配件	1.10.11.4	镀（涂）层附着力	漆膜划圈试验 GB/T1720-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	电线槽及配件	1.10.11.5	镀锌层均匀性	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.1	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.2	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.3	细度	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.4	耐热处理后的拉伸粘结强度	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.5	胶砂减水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.6	透水压力比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.7	限制膨胀率	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.8	限制膨胀率	混凝土外加剂应用技术规范 GB 50119-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.9	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做重量法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.10	固体含量/含固量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做干燥法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.11	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做精密密度计法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.12	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做电位滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.13	含水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做干燥法	维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.14	pH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.15	减水率	通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.16	减水率	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.17	凝结时间/凝结时间差	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.18	凝结时间/凝结时间差	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.19	压力泌水率/压力泌水率比	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.20	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.21	含气量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.22	坍落度/1h 坍落度保留值/坍落度 1h 经时变化量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.23	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.24	总碱量/碱含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.25	抗压强度/抗压强度比	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.26	抗压强度/抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.27	抗折强度	《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.28	拉伸粘结强度	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.29	拉伸粘结强度/拉伸粘结强度比	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.30	收缩率/收缩率比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.31	水泥净浆流动度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.32	泌水率/泌水率比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.33	浸水处理后的拉伸粘结强度	《混凝土界面处理剂》JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.34	湿基面粘结强度	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.35	砂浆抗渗性能	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	外加剂和无机防水材料	1.10.12.36	竖向膨胀率	混凝土外加剂应用技术规范 GB 50119-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	嵌缝密封材料	1.10.13.1	体积膨胀倍率	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	嵌缝密封材料	1.10.13.2	吸水膨胀倍率/体积变化（耐水）	硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法 GB/T 1690-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	嵌缝密封材料	1.10.13.3	密封胶条与硅酮结构胶、硅酮密封胶相容性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	嵌缝密封材料	1.10.13.4	拉伸强度/拉断强度/拉伸断裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	嵌缝密封材料	1.10.13.5	拉断伸长率/拉伸断裂伸长率/断裂伸长率	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	嵌缝密封材料	1.10.13.6	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样)GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	嵌缝密封材料	1.10.13.7	硬度/硬度变化	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	嵌缝密封材料	1.10.13.8	耐水性	膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.14	混凝土用水	1.10.14.1	碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做火焰光度法	维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.14	混凝土用水	1.10.14.2	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 重量法 GB/T11899-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.14	混凝土用水	1.10.14.3	pH 值	水质 pH 值的测定玻璃电极法 GB/T6920-1986		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.14	混凝土用水	1.10.14.4	不溶物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.14	混凝土用水	1.10.14.5	可溶物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.14	混凝土用水	1.10.14.6	氯离子含量	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.1	0.1%屈服力	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.2	0.2%屈服力	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.3	0.2%屈服力	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.4	实际破断拉力/实测破断拉力/最小破断拉力/初次断丝拉力	钢丝绳 破断拉力测定方法 GB/T 8358-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.5	尺寸	预应力混凝土用钢棒 GB/T 5223.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.6	尺寸偏差	预应力混凝土用螺纹钢筋 GB/T 20065-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.7	屈服力	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.8	屈服力	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.9	屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.10	弯曲	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.11	弯曲	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.12	弹性模量	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.13	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.14	抗拉强度	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.15	整根钢绞线最大力	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.16	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.17	断后伸长率	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.18	最大力	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.19	最大力	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.20	最大力总伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.21	最大力总伸长率	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.22	最大力总延伸率 Agt	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.23	最大力/整根钢绞线最大力	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.24	破断拉力	钢丝绳通用技术条件 GB/T 20118-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.25	规定非比例延伸力	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.26	重量	预应力混凝土用钢棒 GB/T 5223.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.27	重量偏差	预应力混凝土用螺纹钢筋 GB/T 20065-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	材料放射性	1.10.16.1	内照射指数	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	材料放射性	1.10.16.2	外照射指数	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.1	吸水率	泡沫混凝土 JG/T 266-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.2	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.3	抗压强度	泡沫混凝土 JG/T 266-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.4	干密度	泡沫混凝土 JG/T 266-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.5	吸水率	泡沫混凝土制品性能试验方法 JC/T 2357-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.6	氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013	不做快速法	维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.7	碱含量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017	只做火焰光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.8	体积吸水率	屋面保温隔热用泡沫混凝土 JC/T 2125-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.9	体积密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.10	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.11	劈裂抗拉强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.12	压力泌水	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.13	圆柱体试件抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.14	坍落度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.15	坍落度经时损失	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.16	干密度	屋面保温隔热用泡沫混凝土 JC/T 2125-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.17	干表观密度	泡沫混凝土制品性能试验方法 JC/T 2357-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.18	总碱含量	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.19	扩展度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.20	扩展度经时损失	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.21	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.22	抗压强度	屋面保温隔热用泡沫混凝土 JC/T 2125-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.23	抗压强度	泡沫混凝土制品性能试验方法 JC/T 2357-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.24	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.25	氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.26	氯离子含量	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.27	氯离子含量（取样法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.28	泌水	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.29	混凝土配合比	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.30	碱含量（取样法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.31	维勃稠度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.32	芯样抗压强度	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.33	芯样抗压强度	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.34	表观密度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.35	轴心抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.36	钢筋在砂浆中的阳极极化	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	钢材	1.10.18.1	屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	钢材	1.10.18.2	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	铜材	1.10.18.3	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	铜材	1.10.18.4	非比例延伸强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	电工套管及配件	1.10.19.1	尺寸	电气导管 电气安装用导管的外径和导管与配件的螺纹 GB/T 17194-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	电工套管及配件	1.10.19.2	自熄时间	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	电工套管及配件	1.10.19.3	冲击性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	电工套管及配件	1.10.19.4	冲击性能	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	电工套管及配件	1.10.19.5	压力试验	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	电工套管及配件	1.10.19.6	壁厚均匀度	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	电工套管及配件	1.10.19.7	尺寸	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	电工套管及配件	1.10.19.8	尺寸	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	电工套管及配件	1.10.19.9	屏蔽接地试验	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	电工套管及配件	1.10.19.10	弯扁（折）性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	电工套管及配件	1.10.19.11	弯曲性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	电工套管及配件	1.10.19.12	弯曲性能	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	电工套管及配件	1.10.19.13	抗压性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	电工套管及配件	1.10.19.14	氧指数	塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	电工套管及配件	1.10.19.15	电气性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	电工套管及配件	1.10.19.16	绝缘强度	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	电工套管及配件	1.10.19.17	绝缘强度	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	电工套管及配件	1.10.19.18	绝缘电阻	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	电工套管及配件	1.10.19.19	绝缘电阻	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	电工套管及配件	1.10.19.20	耐热性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	电工套管及配件	1.10.19.21	耐热性能	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	电工套管及配件	1.10.19.22	跌落性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.1	竖向膨胀率	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.2	流动度	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.3	泌水率	普通混凝土拌合物性能试验方法 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.4	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.5	竖向膨胀率	混凝土外加剂应用技术规范 GB/T 50119-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.6	截锥流动度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.7	抗压强度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.8	抗压强度	混凝土结构工程施工及验收规范 GB 50204-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.9	抗压强度	《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.10	抗折强度	《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.11	抗渗压力	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.12	最大集料粒径	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.13	流动度	铁路后张法预应力混凝土管道压浆技术条件　GB/T 3192-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.14	流动度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.15	流动度	混凝土外加剂应用技术规范 GB 50119-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.16	流动度（倒锥法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.17	流锥流动度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.18	竖向膨胀率	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.19	粒径	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.20	细度	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.1	照度测量	投光照明灯具光度测试 GB/T 7002-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.2	相关色温	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.3	亮度测量	投光照明灯具光度测试 GB/T 7002-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.4	光效	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.5	光效/初始光效/灯具效能	LED 筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.6	光效/初始光效/灯具效能	反射型自镇流 LED 灯性能测试方法 GB/T 29295-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.7	光效/初始光效/灯具效能	嵌入式 LED 灯具性能要求 GB/T 30413-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.8	光效/初始光效/灯具效能	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.9	光效/初始光效/灯具效能	普通照明用非定向自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.10	光效/初始光效/灯具效能	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.11	光通量	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.12	光通量	投光照明灯具光度测试 GB/T 7002-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.13	光通量	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.14	光通量	光通量的测量方法试 GB/T 26178-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.15	光通量	双端荧光灯性能要求 GB/T 10682-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.16	光通量	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T 9468-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.17	光通量	白炽灯泡光电参数的测量方法 GB/T 15043-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.18	光通量	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.19	功率	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.20	功率	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.21	功率	双端荧光灯性能要求 GB/T 10682-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.22	功率	反射型自镇流 LED 灯性能测试方法 GB/T 29295-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.23	功率	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.24	功率因数	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.25	功率因数	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.26	显色指数	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.27	显色指数	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.28	显色指数	双端荧光灯性能要求 GB/T 10682-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.29	显色指数	嵌入式 LED 灯具性能要求 GB/T 30413-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.30	显色指数	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.31	灯具的光输出比（LOR）/光通输出比（灯具）（LOR）/灯具效率	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T 9468-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.32	灯具的光输出比（LOR）/光通输出比（灯具）（LOR）/灯具效率	灯具的光度测试和分布光度学 GB/T 22907-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.33	相关色温	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.34	相关色温	双端荧光灯性能要求 GB/T 10682-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.35	相关色温	嵌入式 LED 灯具性能要求 GB/T 30413-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.36	相关色温	白炽灯泡光电参数的测量方法 GB/T 15043-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.37	相关色温	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.38	能效等级	管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 性能要求 GB/T 15144-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.39	色品坐标/色容差 SCDM	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.40	色品坐标/色容差 SCDM	双端荧光灯性能要求 GB/T 10682-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.41	色品坐标/色容差 SCDM	照明光源颜色的测量方法 GB/T 7922-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.42	色品坐标/色容差 SCDM	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.43	色品坐标/色容差 SCDM	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.44	谐波电流	电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A） GB 17625.1-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	灯具及其附件	1.10.21.45	谐波电流	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	建筑用龙骨	1.10.22.1	尺寸	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	建筑用龙骨	1.10.22.2	双面镀锌层厚度	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	建筑用龙骨	1.10.22.3	双面镀锌量	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	建筑用龙骨	1.10.22.4	双面镀锌量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	建筑用龙骨	1.10.22.5	吊顶静载试验	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	建筑用龙骨	1.10.22.6	墙体抗冲击试验	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	建筑用龙骨	1.10.22.7	墙体静载试验	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	建筑用龙骨	1.10.22.8	镀锌层厚度/涂镀层厚度	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	建筑用龙骨	1.10.22.9	龙骨静载试验	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	建筑用密封胶	1.10.23.1	污染性	石材用建筑密封胶 GB/T 23261-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	建筑用密封胶	1.10.23.2	-20℃拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	建筑用密封胶	1.10.23.3	23℃拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	建筑用密封胶	1.10.23.4	外观	硅酮和改性硅酮建筑密封胶 GB/T 14683-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	建筑用密封胶	1.10.23.5	定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 10 部分：定伸粘结性的测定 GB/T 13477.10-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	建筑用密封胶	1.10.23.6	密度	建筑密封材料试验方法 第 2 部分：密度的测定 GB/T 13477.2-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	建筑用密封胶	1.10.23.7	弹性恢复率	建筑密封材料试验方法 第 17 部分：弹性恢复率的测定 GB/T 13477.17-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	建筑用密封胶	1.10.23.8	拉伸模量	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	建筑用密封胶	1.10.23.9	挤出性	建筑密封材料试验方法 第 3 部分：使用标准器具测定密封材料挤出性的方法 GB/T 13477.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	建筑用密封胶	1.10.23.10	适用期	建筑密封材料试验方法 第 3 部分：使用标准器具测定密封材料挤出性的方法 GB/T 13477.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	建筑结构加固用碳纤维片材	1.10.24.1	伸长率	定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法 GB/T 3354-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	建筑结构加固用碳纤维片材	1.10.24.2	单位面积质量	增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积质量的测定 GB/T 9914.3-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	建筑结构加固用碳纤维片材	1.10.24.3	受拉弹性模量	定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法 GB/T 3354-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	建筑结构加固用碳纤维片材	1.10.24.4	抗拉强度	定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法 GB/T 3354-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.1	导体直流电阻	电缆的导体 GB/T3956-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.2	不延燃试验	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 11 部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置 GB/T 18380.11-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.3	导体截面积	《裸电线试验方法 第 2 部分：尺寸测量》GB /T4909.2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.4	导体检查（导体尺寸、导体种类）	裸电线试验方法 第 2 部分：尺寸测量 GB/T 4909.2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.5	导体电阻	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.6	导体电阻	额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.7	导体电阻	额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV(Um=7.2kV)到		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								30kV(Um=36kV)电缆 GB/T 12706.2-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.8	导体直流电阻	电线电缆电性能试验方法 第 4 部分：导体直流电阻试验 GB/T3048.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.9	导体直流电阻/导体电阻	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.10	导体直流电阻/导体电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.11	标志	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第 1 部分：一般规定 JB/T 10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.12	标志	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.13	标志	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.14	标志	GB/T 6995.3-2008 电线电缆识别标志方法 第 3 部分：电线电缆识别标志		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.10	工程材料-建设工程	1.10.25	电线电缆	1.10.25.	标志	电线电缆识别标志方法 第 1 部分：一般规		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			15		定 GB/T 6995.1-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.16	电压试验	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.17	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第 8 部分：交流电压试验 GB/T3048.8-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.18	电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.19	电压试验	额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.20	电压试验	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.21	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.22	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.23	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.24	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.25	结构尺寸检查（厚度测量，外径尺寸测量）	额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.26	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.27	绝缘电阻	额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.28	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.10	工程材料-建设工程	1.10.25	电线电缆	1.10.25.	绝缘电阻	电线电缆电性能试验方法 第 5 部分：绝缘		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			29		电阻试验 GB/T 3048.5-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.30	老化前机械性能（抗张强度、断裂伸长率）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.31	老化后机械性能（抗张强度、断裂伸长率）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 12 部分：通用试验方法热老化试验方法 GB/T 2951.12-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	电线电缆	1.10.25.32	耐擦性	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.1	有效孔径	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.2	网眼尺寸	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.3	梯形撕裂试验	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.4	梯形撕破强力	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.5	CBR 顶破强力	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.6	刺破试验	土工布及其有关产品 刺破强力的测定 GB/T 19978-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.7	刺破试验	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.8	刺破试验	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.9	单位面积质量	土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法 GB/T 13762-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.10	单位面积质量	增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积质量的测定 GB/T 9914.3-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.11	厚度	土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第 1 部分：单层产品 GB/T 13761.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.12	厚度	土工布 多层产品中单层厚度的测定 GB/T 17598-1998		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.13	厚度	增强材料 机织物试验方法 第 1 部分：厚度的测定 GB/T 7689.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.14	土工膜拉伸性能	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分:总则 GB/T 1040.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.15	撕破强力	土工合成材料　梯形法撕破强力的测定 GB/T 13763-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.16	断裂伸长率	玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.17	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法 GB/T 16989-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.18	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.19	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法 GB/T 3923.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.10	工程材料-建设工程	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.	断裂伸长率/标准强度对应伸长	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			20	率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	15788-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.21	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.22	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.23	断裂伸长率/标称伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.24	断裂强力	玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.25	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸	土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法 GB/T 16989-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.26	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法 GB/T 3923.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.27	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测						伸			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.28	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.29	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.30	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.31	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.32	网孔尺寸	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.33	网眼目数	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	土工合成材料	1.10.26.34	顶破强力	合成材料　静态顶破试验（CBR 法）GB/T 14800-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.10	工程材料-建设工程	1.10.27	钢材钢筋及焊	1.10.27.	尺寸	优质碳素结构钢 GB/T 699-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料		接接头	1				
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.2	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.3	尺寸偏差	预应力混凝土用螺纹钢筋 GB/T 20065-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.4	屈强比(ReH/Rm)	建筑结构用钢板 GB/T 19879-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.5	弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.6	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.7	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.8	Z 向断面收缩率/Z 向钢厚度方向断面收缩率	厚度方向性能钢板 GB/T 5313-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.9	上屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.10	下屈服强度	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.11	下屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.12	冲击试验	金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 GB/T 2650-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.13	冲击试验	金属材料夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020	仅做能量损耗	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.14	尺寸	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.15	尺寸	结构用冷弯空心型钢 GB/T 6728-2017	只做外径和壁厚	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.16	尺寸	不锈钢热轧钢板和钢带 GB/T 4237-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.17	尺寸	低合金高强度结构钢 GB/T 1591-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.18	尺寸	不锈钢冷轧钢板和钢带 GB/T 3280-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.19	尺寸	碳素结构钢 GB/T700-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.20	尺寸	碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带 GB/T 3274-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.21	尺寸偏差	低碳钢热轧圆盘条 GB/T 701-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.22	尺寸及外形允许偏差	连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带 GB/T 2518-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.23	屈服强度	钢筋焊接网混凝土结构技术规程 JGJ 114-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.24	屈服强度/上屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.25	屈服强度/下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.26	屈服强度/下屈服强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.27	弯曲试验	钢筋焊接网混凝土结构技术规程 JGJ 114-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.28	弯曲试验	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.29	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.30	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.31	弯曲试验	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.32	抗剪力	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.33	抗剪力试验	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.34	抗拉强度	钢筋焊接网混凝土结构技术规程 JGJ 114-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.35	抗拉强度	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.36	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.37	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.38	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.39	抗拉强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.40	抗拉强度/拉伸试验	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.41	断后伸长率	钢筋焊接网混凝土结构技术规程 JGJ 114-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.42	断后伸长率	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.43	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.44	断后伸长率	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.45	断后伸长率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.46	断后伸长率/拉伸试验	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.47	断面收缩率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.48	最大力下总伸长率	预应力混凝土用螺纹钢筋 GB/T 20065-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.49	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.50	最大力总延伸率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.51	最大力总延伸率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.52	最大力总延伸率/拉伸试验	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.53	覆盖层厚度/镀层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量磁性法 GB/T4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.54	规定塑性延伸强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.55	规定塑性延伸强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.56	规定非比例延伸强度	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.57	重量偏差	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.58	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.59	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.60	重量偏差	预应力混凝土用螺纹钢筋 GB/T 20065-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.61	镀层厚度	金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法 GB/T 13912-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.62	镀锌层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法　GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.63	镀锌层质量/镀层重量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.64	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.65	弯曲	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.66	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.67	尺寸	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.68	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.69	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.70	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.71	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.72	规定塑性延伸强度	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.73	弯曲	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.74	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.75	规定塑性延伸强度	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.76	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.77	超强比（ROeL/ReL）	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.78	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.79	强屈比（ROm/ROeL）	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.80	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.81	尺寸	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	钢材钢筋及焊接接头	1.10.27.82	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.1	焊接性能	电弧螺柱焊用圆柱头焊钉 GB/T 10433-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.2	保证载荷	紧固件机械性能螺母 GB/T 3098.2-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.3	保证载荷	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.4	保证载荷	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.5	保证载荷	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.6	冲击试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.7	头部坚固性试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.8	头部弱的螺栓和螺钉拉力试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.9	实物的抗拉强度 Rmf（拉力试验）	紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.10	实物规定塑性延伸率为 0.2%时的应力 Rpf（拉力试验）	紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.11	屈服强度/下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.12	弯曲	电弧螺柱焊用圆柱头焊钉 GB/T 10433-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.13	抗拉强度	紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.14	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.15	抗滑移系数	《钢板栓接面抗滑移系数的测定》GB/T 34478-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.16	拉力	电弧螺柱焊用圆柱头焊钉 GB/T 10433-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.17	拉力试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.18	拉力载荷试验	钢网架螺栓球节点用高强度螺栓 GB/T 16939-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.19	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.20	断后伸长量 A（拉力试验）	紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.21	断面收缩率/断后收缩率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.22	机械加工试件拉力试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.23	极限拉力荷载	紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.24	楔负载试验	紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.25	楔负载试验	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.26	楔负载试验	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.27	楔负载试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.28	硬度试验	紧固件机械性能 螺母 GB/T 3098.2-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.29	硬度试验	紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.30	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.31	腰杆状紧固件拉力试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.32	节点抗压极限承载力	钢网架焊接空心球节 JG/T 11-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.33	节点抗拉极限承载力	钢网架焊接空心球节 JG/T 11-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.34	节点拉力载荷	钢网架螺栓球节点 JG/T 10-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.35	规定塑性延伸强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.36	连接副扭矩系数	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.37	连接副摩擦面抗滑移系数	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.38	连接副紧固轴力	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.39	连接副预拉力	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.40	锚栓抗拉承载力标准值	外墙保温用锚栓 JG/T 366-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.41	镀层局部厚度	紧固件 热浸镀锌层 GB/T 5267.3-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.28.42	镀层局部厚度/涂层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.29	玻璃	1.10.29.1	尺寸偏差	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.29	玻璃	1.10.29.2	中空玻璃密封性能	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.29	玻璃	1.10.29.3	抗冲击性	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.29	玻璃	1.10.29.4	霰弹袋冲击性能	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.1	砂浆配合比设计	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.2	拉伸粘结强度（浸水）	陶瓷墙地砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.3	拉伸粘结强度（浸水处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.4	不透水性	聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.5	不透水性	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.6	保水性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.7	凝结时间	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.8	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、 安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.9	分层度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.10	初始流动度	建筑用找平砂浆 JC/T 2326-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.11	压力泌水率	预拌砂浆 GB/T 25181-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.12	压折比	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.13	压折比	无机轻集料砂浆保温系统技术标准 JGJ/T253-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.14	压折比	挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.15	压折比	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.16	可操作时间	建筑用找平砂浆 JC/T 2326-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.17	吸水率	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.18	堆积密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.19	密度	干混砂浆物理性能试验方法 GB/T 29756-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.20	密度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.21	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.22	干密度	无机轻集料砂浆保温系统技术标准 JGJ/T253-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.23	干密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.24	干密度	膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.25	干燥时间	建筑防水涂料试验方法 GB/T16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.26	干表观密度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.27	抗压强度	无机轻集料砂浆保温系统技术标准 JGJ/T253-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.28	抗压强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.29	抗压强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.30	抗压强度	干混砂浆物理性能试验方法 GB/T 29756-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.31	抗压强度	聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.32	抗压强度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.33	抗压强度	地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.34	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.35	抗压强度	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.36	抗折强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.37	抗折强度	干混砂浆物理性能试验方法 GB/T 29756-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.38	抗折强度	聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.39	抗折强度	地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.40	抗折强度	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.41	抗拉强度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.42	抗渗压力	《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.43	抗渗性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.44	拉伸强度（无处理）	聚合物防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.45	拉伸粘结强度	挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.46	拉伸粘结强度	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.47	拉伸粘结强度	外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆 JC/T 993-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.48	拉伸粘结强度	干混砂浆物理性能试验方法 GB/T 29756-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.49	拉伸粘结强度	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.50	拉伸粘结强度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.51	拉伸粘结强度	地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.52	拉伸粘结强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.53	拉伸粘结强度（与蒸压加气混凝土粘结）	蒸压加气混凝土墙体专用砂浆 JC/T 890-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.54	拉伸粘结强度（原强度）	陶瓷墙地砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.55	拉伸粘结强度（晾置时间，20min）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.56	拉伸粘结强度（未处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.57	拉伸粘结强度（热处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.58	拉伸黏结强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.59	收缩	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.60	浸水后拉伸粘结强度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.61	涂层抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.62	砂浆配合比设计	砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T 98-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.63	硬化砂浆收缩性	干混砂浆物理性能试验方法 GB/T 29756-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.64	稠度	干混砂浆物理性能试验方法 GB/T 29756-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.65	稠度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.66	稠度损失率	预拌砂浆 GB/T 25181-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.67	粘结强度	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.68	粘结强度（无处理）	聚合物防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.69	粘结强度（浸水处理）	聚合物防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.70	表观密度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.71	试件抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.72	透水压力比	砂浆、混凝土防水剂 JC 474-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	公路工程岩石	1.10.31.1	抗压强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.1	压缩强度	硬质泡沫塑料 压缩性能的测定 GB/T 8813-2020	只做方法A-利用 横梁位移来测定压缩性能	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.2	可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.3	吸水率	硬质泡沫塑料吸水率的测定 GB/T 8810-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.4	垂直于板面方向的抗拉强度	外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.5	垂直于板面方向的抗拉强度	挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.6	垂直于板面方向的抗拉强度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.7	尺寸	泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定 GB/T 6342-1996		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.8	抗拉强度	外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.9	氧指数	塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.10	热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板 GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.11	真空体积吸水率	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.12	表观密度	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.13	表观密度	泡沫塑料与橡胶 表观密度的测定 GB/T 6343-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.1	砷	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.10	工程材料-建设工程	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.	砷含量	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			2		花放电原子发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.3	硅	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.4	硅	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.5	硅	钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法 GB/T 223.5-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.6	硫	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.7	硫	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.8	硫	钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）GB/T20123-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.9	硼	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.10	硼	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.11	碳	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.12	碳	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.13	碳	钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）GB/T20123-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.14	磷	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.15	磷	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.16	磷	钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法 GB/T 223.59-2008	仅做铋磷钼蓝分光光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.17	钒	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.18	钒	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.19	钒	钢铁及合金化学分析方法 硫酸亚铁铵滴定法测定钒含量 GB/T 223.13-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.20	钛	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.21	钛	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.22	钨	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.23	钨	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.24	钴	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.25	钴含量	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.26	钼	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.27	钼	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.28	钼	钢铁及合金 钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法 GB/T 223.26-2008	只做硫氰酸盐直接光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.29	钼	钢铁及合金化学分析方法 α-安息香肟重量法测定钼量 GB 223.28-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.30	铅	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.31	铅	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.32	铌	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.33	铌	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.34	铜	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.35	铜	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.36	铝	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.37	铝	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.38	铬	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.39	铬	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.40	铬	钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法 GB/T 223.11-2008	只做可视滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.41	锆含量	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.42	锆含量	不锈钢光电发射光谱分析方法 GB 11170-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.43	锡	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.44	锡含量	《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原始发射光谱法(常规法)》GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.45	锰	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.46	锰	钢铁及合金 锰含量的测定 高碘酸钠（钾）分光光度法 GB/T 223.63-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.47	锰	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.48	锰	钢铁及合金 锰含量的测定 电位滴定或可视滴定法 GB/T 223.4-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.49	镍	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.50	镍	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.51	镍	钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法 GB/T 223.23-2008	只做丁二酮肟直接光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.52	镍	钢铁及合金化学分析方法 丁二酮肟重量法测定镍量 GB/T 223.25-1994		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.53	硅	钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量 GB/T 223.60-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.34	无机结合料稳定材料	1.10.34.1	击实试验	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.34	无机结合料稳定材料	1.10.34.2	含水量试验	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.34	无机结合料稳定材料	1.10.34.3	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.34	无机结合料稳定材料	1.10.34.4	水泥或石灰剂量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.34	无机结合料稳定材料	1.10.34.5	配合比设计	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.35	建筑防护栏杆	1.10.35.1	抗垂直荷载性能	建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342－2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.35	建筑防护栏杆	1.10.35.2	抗水平荷载性能	建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342－2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.35	建筑防护栏杆	1.10.35.3	抗硬重物撞击性能	建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342－2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.35	建筑防护栏杆	1.10.35.4	抗软重物撞击性能	建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342－2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	建筑保温系统	1.10.36.1	压折比	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	建筑保温系统	1.10.36.2	拉伸粘结强度	《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	建筑保温系统	1.10.36.3	拉伸粘结强度	外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆 JC/T 993- 2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	建筑保温系统	1.10.36.4	拉伸粘结强度（原强度）	外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	建筑保温系统	1.10.36.5	拉伸粘结强度（耐水强度）	外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.1	渗油性	GB/T 35467-2017 湿铺防水卷材		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.2	持粘性	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.3	PY 卷材撕裂力	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.4	持粘性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.5	PY 类卷材最大拉力	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.6	不透水性	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.7	不透水性/渗水	建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性 GB/T 328.10-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.8	低温弯折性	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.9	低温弯折性	建筑防水卷材试验方法 第 15 部分：高分子防水卷材低温弯折性 GB/T 328.15-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.10	低温弯折性（热老化）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.11	低温柔性	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.12	低温柔性/低温柔度/柔度/低温柔性	建筑防水卷材试验方法 第 14 部分：沥青防水卷材 低温柔性 GB/T 328.14-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.13	低温柔性（热老化）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.14	低温柔性（热老化）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.15	低温柔性（热老化）	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.16	低温柔性（热老化）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.17	剥离强度（卷材与卷材）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.18	剥离强度（卷材与铝板）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.19	剥离强度（卷材与铝板）（热老化）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.20	单位面积质量	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.21	单位面积质量	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.22	单位面积质量	弹性体改性沥青防水卷材　GB 18242-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.23	单位面积质量	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.24	单位面积质量	建筑防水卷材试验方法 第 5 部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.25	单位面积质量	建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.26	卷材下表面沥青涂盖层厚度	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.27	卷材与卷材的剥离强度（无处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.28	压缩性能/异型片抗压强度	塑料压缩性能的测定 GB/T 1041-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.29	厚度	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.30	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.31	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第 5 部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.32	可溶物含量/浸涂材料总量	建筑防水卷材试验方法 第 26 部分：沥青防水卷材 可溶物含量（浸涂材料含量） GB/T 328.26-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.33	尺寸变化率	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.34	尺寸变化率	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.35	尺寸变化率（热老化）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.36	尺寸稳定性/加热伸缩量/热处理尺寸变化率/尺寸稳定性/尺寸变化率（热老化）/尺寸变化（热稳定性）	建筑防水卷材试验方法 第 13 部分：高分子防水卷材尺寸稳定性 GB/T 328.13-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.37	异型片抗压强度	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.38	拉伸应变性能/拉伸性能（无处理）/最大拉力/	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测						拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率	528-2009		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.39	拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 2 部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.40	拉伸强度/拉断伸长率	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.41	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.42	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.43	拉伸性能（热老化）（拉力保持率/伸长率保持率）	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.44	拉伸性能（热老化）（拉力保持率/伸长率保持率）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.45	拉伸性能（热老化）（拉力保持率/延伸率保持率）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.46	拉伸性能（热老化）（拉力保持率/最大拉力时延伸率）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.47	拉断伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第 2 部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.48	接缝剥离强度	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.49	撕裂力	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样） GBT 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.50	撕裂强度/直角撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.51	撕裂性能/钉杆撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 18 部分：沥青防水卷材 撕裂性能（钉杆法）GB/T 328.18-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.52	渗油性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.53	渗油性	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.54	渗油性	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.55	热稳定性	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.56	热稳定性（尺寸变化率）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.57	热老化	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.58	热老化	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.59	耐热性	《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.60	耐热性/耐热度	建筑防水卷材试验方法 第 11 部分：沥青防水卷材 耐热性 GB/T 328.11-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.61	质量损失（热老化）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.62	面积	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.63	面积/厚度	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.64	面积/厚度	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.65	面积/厚度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	防水卷材	1.10.37.66	尺寸/高度/宽度/平直度/平整度	建筑防水卷材试验方法 第 6 部分：沥青防水卷材 长度、宽度和平直度 GB/T 328.6-2007	只做长度、宽度	维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.38	波纹管	1.10.38.1	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806－2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.38	波纹管	1.10.38.2	抗冲击性	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.38	波纹管	1.10.38.3	拉伸性能	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.38	波纹管	1.10.38.4	环刚度	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647－2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.39	混凝土预制构件	1.10.39.1	保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.39	混凝土预制构件	1.10.39.2	外观质量	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.39	混凝土预制构件	1.10.39.3	尺寸偏差	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.39	混凝土预制构件	1.10.39.4	混凝土抗压强度	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2007		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.39	混凝土预制构件	1.10.39.5	混凝土抗压强度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.39	混凝土预制构件	1.10.39.6	预制构件抗弯性能（承载力检验系数、抗裂检验系数、挠度、裂缝宽度）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.40	轻骨料	1.10.40.1	堆积密度	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.40	轻骨料	1.10.40.2	含泥量	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.40	轻骨料	1.10.40.3	吸水率	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.40	轻骨料	1.10.40.4	泥块含量	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.40	轻骨料	1.10.40.5	空隙率	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.40	轻骨料	1.10.40.6	表观密度	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.40	轻骨料	1.10.40.7	颗粒级配(筛分析)	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.41	金属硬度	1.10.41.1	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.41	金属硬度	1.10.41.2	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.41	金属硬度	1.10.41.3	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.42	公路工程用矿粉	1.10.42.1	亲水系数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.42	公路工程用矿粉	1.10.42.2	加热安定性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.42	公路工程用矿粉	1.10.42.3	塑性指数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.42	公路工程用矿粉	1.10.42.4	密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.42	公路工程用矿粉	1.10.42.5	筛分	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.1	残留变形	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.2	尺寸偏差	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.3	几何尺寸及允许偏差	玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.4	外观质量	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.5	外观质量	球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.6	外观质量	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.7	外观质量	玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.8	外观质量	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.9	外观质量	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.10	外观质量	钢纤维混凝土检查井盖 GB/T 26537-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.11	外观质量	球墨铸铁复合树脂水箅 CJ/T 328-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.12	尺寸	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.13	尺寸	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.14	尺寸	聚合物基复合材料 CJ/T 212-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.15	尺寸	再生树脂复合材料水箅 CJ/T 130-2001		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.16	尺寸偏差	球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.17	尺寸偏差	球墨铸铁复合树脂水箅 CJ/T 328-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.18	尺寸偏差	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.19	尺寸及偏差	钢纤维混凝土水箅盖 JC/T 948-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.20	尺寸测量	塑胶排水盖板 HG/T 4142-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.21	尺寸测量	钢纤维混凝土检查井盖 GB 26537-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.22	承载能力	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.23	承载能力	球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.24	承载能力	球墨铸铁复合树脂水箅 CJ/T 328-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.25	承载能力	玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.26	承载能力	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.27	承载能力	聚合物基复合材料水箅 CJ/T212-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.28	承载能力	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.29	承载能力	钢纤维混凝土水箅盖 JC/T 948-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.30	承载能力	再生树脂复合材料水箅 CJ/T 130-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.31	承载能力	塑胶排水盖板 HG/T 4142-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.32	承载能力	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.33	承载能力	钢纤维混凝土检查井盖 GB 26537-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.34	承载能力	检查井盖 GBT 23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.35	整体承载性能	公路用玻璃纤维增强塑料产品 第 4 部分：非承压通信井盖 GB/T 24721.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.36	残余变形	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.37	残留变形	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T121-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.38	残留变形	球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T327-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.39	残留变形	检查井盖 GB/T23858-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.40	残留变形	球墨铸铁复合树脂水箅 JC/T328-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.41	残留变形	玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T1009-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.42	残留变形	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T211-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.43	残留变形	聚合物基复合材料水箅 CJ/T212-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.44	残留变形	再生树脂复合材料水箅 CJ/T130-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.45	残留变形	塑胶排水盖板 HG/T 4142-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.46	结构尺寸	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.47	结构尺寸	公路用玻璃纤维增强塑料产品 第 4 部分：非承压通信井盖 GB/T 24721.4-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	井盖和雨水箅	1.10.43.48	钢箍厚度	钢纤维混凝土检查井盖 GB 26537-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.44	建筑用硅酮结构密封胶	1.10.44.1	与基材的粘结性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.44	建筑用硅酮结构密封胶	1.10.44.2	与附件的相容性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.44	建筑用硅酮结构密封胶	1.10.44.3	外观	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.44	建筑用硅酮结构密封胶	1.10.44.4	适用期	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.1	抗压强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013	不做取芯法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.2	劈裂抗拉强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.3	吸水率	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.4	外观质量	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.5	尺寸偏差	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.6	尺寸允许偏差	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.7	抗压强度	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.8	抗压强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.9	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.10	抗折强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.11	抗折强度	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.12	抗折强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.13	磨坑长度（耐磨性）	无机地面材料耐磨性能试验方法 GB/T 12988-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	路面砖	1.10.45.14	防滑性能	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.46	沥青	1.10.46.1	旋转薄膜加热试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011	只做质量变化、残留针入度比、残留延度	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.46	沥青	1.10.46.2	软化点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.46	沥青	1.10.46.3	与粗集料的粘附性	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011	只做：水煮法、水浸法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.46	沥青	1.10.46.4	密度与相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.46	沥青	1.10.46.5	延度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.46	沥青	1.10.46.6	弹性恢复试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.46	沥青	1.10.46.7	标准粘度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.46	沥青	1.10.46.8	破乳速度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.46	沥青	1.10.46.9	蒸发残留物	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.46	沥青	1.10.46.10	针入度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.46	沥青	1.10.46.11	针入度指数	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.46	沥青	1.10.46.12	闪点与燃点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.10	工程材料-建设工程	1.10.47	电焊网	1.10.47.	尺寸	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			1				
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.47	电焊网	1.10.47.2	焊点抗拉力	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.47	电焊网	1.10.47.3	硫酸铜试验	镀锌钢丝锌层硫酸铜试验方法 GB/T 2972-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.47	电焊网	1.10.47.4	网孔偏差	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.47	电焊网	1.10.47.5	镀锌层重量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.1	游离氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做乙二醇法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.2	三氧化二铁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 EDTA 直接滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.3	三氧化二铝	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 EDTA 直接滴定法	维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.4	二氧化硅	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做氟硅酸钾容量法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.5	一氧化锰	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做高碘酸钾氧化分光光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.6	三氧化硫	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做硫酸钡重量法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.7	氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做氢氧化钠熔样-EDTA 滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.8	氧化钾和氧化钠（碱含量）	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做火焰光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.9	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做硫氰酸铵容量法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.10	氧化镁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 EDTA 滴定差减法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.11	不溶物	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.12	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.13	含水量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.14	含水量/含水率	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.15	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.16	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.17	强度（快速法）	水泥强度快速检验方法 JC/T738-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.18	强度/胶砂强度（ISO 法）	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.19	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.20	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.21	比表面积	高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.22	活性指数	高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.23	活性指数	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.24	活性指数/抗压强度比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.25	流动度比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.26	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.27	细度	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.28	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.29	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.30	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	水泥与掺合料	1.10.48.31	需水量比	高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.1	不平度	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.2	不透水性	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.3	剪切力	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.4	单位面积质量	保温装饰外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.5	单位面积质量	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.6	单位面积质量	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.7	吊挂力	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.8	吊挂力	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.9	吊挂力	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.10	吊挂力	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.11	含水率	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.12	含水率	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.13	含水率	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.14	直角偏离度	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.15	断裂荷载	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.16	含水率	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.17	含水率	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.18	含水率	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.19	吸水率	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.20	吸水率	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.21	吸水率	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.22	吸水率	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.23	垂直于板面方向的抗拉强度	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.24	复合板单位面积质量	外墙保温复合板通用技术要求 JG/T 480-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.25	外观	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.26	外观质量	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.27	外观质量	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.28	外观质量	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.29	外观质量	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.30	外观质量	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.31	孔间肋厚	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.32	密度	外墙内保温板 JG/T 159-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.33	密度/表观密度	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.34	对角线长度差	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.35	导入系数/热阻	绝热材料稳态热阻及有关物性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.36	尺寸偏差	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.37	尺寸偏差	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.38	尺寸偏差	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.39	尺寸偏差	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.40	尺寸偏差	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.41	尺寸偏差	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.42	尺寸/尺寸偏差	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.43	干燥收缩	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.44	干燥收缩	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.45	干燥收缩/干燥收缩值	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.46	干缩率	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.47	平面度	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.48	抗冲击强度/落球法抗冲击性	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.49	抗冲击性	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.50	抗冲击性	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.51	抗冲击性能	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.52	抗冲击性能	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.53	抗冲击性能	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.54	抗冻性	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.55	抗压强度	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.56	抗压强度	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.57	抗压强度	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.58	抗弯承载	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.59	抗弯承载	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.60	抗弯破坏荷载	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.61	抗弯荷载	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.62	抗折强度	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.63	抗折强度/干态抗弯强度/吸水饱和状态的抗弯强度	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.64	护面纸与芯材的粘结	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.65	护面纸与芯材粘结性	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.66	断裂荷载	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.67	断裂荷载	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.68	楔型棱边断面尺寸	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.69	湿胀率	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.70	相对含水率	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.71	硬度	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.72	表面吸水量	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.73	规格尺寸与形状偏差	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.74	软化系数	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.75	软化系数	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.76	软化系数	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.77	遇火稳定性	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.78	防潮石膏条板 2h 吸水率	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.79	面密度	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.80	面密度	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.81	面密度	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.82	面密度	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	建筑板材	1.10.49.83	面层壁厚	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.1	苯	涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法 GB/T 23990-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.2	不挥发物含量	胶粘剂不挥发物含量的测定 GB/T 2793-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.3	不挥发物含量	色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.4	二氯甲烷	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.5	可释放氨的量	建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T 415-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.6	挥发性有机化合物	色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 差值法 GB/T 23985-2009	只做方法 1	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.7	挥发性有机化合物（VOC）	室内地坪涂料中有害物质限量 GB 38468-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.8	挥发性有机化合物（VOC）	胶粘剂挥发性有机化合物限量 GB 33372-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.9	挥发物	室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB 18586-2001		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.10	残留甲醛	混凝土外加剂中残留甲醛的限量 GB 31040-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.11	氨释放量	混凝土外加剂中释放氨的限量 GB 18588-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.12	游离甲醛	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.13	游离甲醛	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.14	游离甲醛	水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 23993-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.15	甲苯二异氰酸酯	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.16	甲苯二异氰酸酯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.17	甲苯+二甲苯	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.18	甲苯+二甲苯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.19	甲苯+二甲苯+乙苯	室内地坪涂料中有害物质限量 GB 38468-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.20	甲苯、二甲苯、乙苯	涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法 GB/T 23990-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.21	甲醛释放量	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022	只做干燥器法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.22	甲醛释放量	室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 GB 18580-2017	只做干燥器法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.23	苯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.24	苯	室内地坪涂料中有害物质限量 GB 38468-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.25	苯	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	材料有害物质含量	1.10.50.26	苯+甲苯+乙苯+二甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.51	钢筋机械连接及套筒	1.10.51.1	单向拉伸抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.51	钢筋机械连接及套筒	1.10.51.2	单向拉伸最大力下总伸长率	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.51	钢筋机械连接及套筒	1.10.51.3	单向拉伸残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.51	钢筋机械连接及套筒	1.10.51.4	外形尺寸及螺纹尺寸	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.51	钢筋机械连接及套筒	1.10.51.5	承载力	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.51	钢筋机械连接及套筒	1.10.51.6	抗拉强度	钢-混凝土组合结构施工规范 GB 50901-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	焊接材料	1.10.52.1	下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	焊接材料	1.10.52.2	下屈服强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	焊接材料	1.10.52.3	冲击试验	金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 GB/T 2650-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	焊接材料	1.10.52.4	冲击试验	金属材料夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	焊接材料	1.10.52.5	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	焊接材料	1.10.52.6	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	焊接材料	1.10.52.7	断后伸长率	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	焊接材料	1.10.52.8	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	焊接材料	1.10.52.9	焊缝金属 V 型缺口冲击试验	非合金钢及细晶粒钢焊条 GB/T 5117-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	焊接材料	1.10.52.10	焊缝金属 V 型缺口冲击试验	熔化极气体保护电弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝 GB/T8110-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	焊接材料	1.10.52.11	规定塑性延伸强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	焊接材料	1.10.52.12	规定塑性延伸强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	沥青混合料	1.10.53.1	流值	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	沥青混合料	1.10.53.2	击实试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20—2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	沥青混合料	1.10.53.3	压实沥青混合料密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011	只做：表干法、水中重法、蜡封法、体积法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	沥青混合料	1.10.53.4	毛体积密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	沥青混合料	1.10.53.5	毛体积相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	沥青混合料	1.10.53.6	沥青含量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011	只做：离心分离法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	沥青混合料	1.10.53.7	浸水马歇尔稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	沥青混合料	1.10.53.8	渗水试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	沥青混合料	1.10.53.9	理论最大相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011	只做：真空法（A 类容器法）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	沥青混合料	1.10.53.10	矿料级配	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	沥青混合料	1.10.53.11	表观相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	沥青混合料	1.10.53.12	车辙试验(动稳定度)	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.10	工程材料-建设工程	1.10.53	沥青混合料	1.10.53.	配合比设计	公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			13				
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	沥青混合料	1.10.53.14	马歇尔稳定度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.1	初期干燥抗裂性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.2	施工性	建筑涂料用罩光清漆 HG/T5065-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.3	不挥发物含量/固体含量/不挥发分	色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.4	初期干燥抗裂性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.5	在容器中状态	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.6	在容器中状态	环氧云铁中间漆 HG/T 4340-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.7	在容器中状态	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.8	在容器中状态	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.9	在容器中状态	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.10	在容器中状态	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.11	在容器中状态	水性环氧树脂防腐涂料 HG/T 4759-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.12	在容器中的状态	饰面型防火涂料 GB 12441-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.13	容器中状态	建筑涂料用罩光清漆 HG/T5065-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.14	容器中状态	钢结构用水性防腐涂料 HG/T 5176-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.15	容器中状态	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.16	容器中状态	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.17	容器中状态	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.18	容器中状态	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.19	容器中状态	建筑内外墙底漆 JG/T 210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.20	容器中状态	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.21	容器中状态	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.22	容器中状态	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.23	容器中状态	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.24	容器中状态	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.25	密度	色漆和清漆 密度的测定　比重瓶法 GB/T 6750-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.26	对比率	色漆和清漆 遮盖力的测定 第 1 部分：白色和浅色漆对比率的测定 GB/T 23981.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.27	对比率	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.28	干密度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.29	干燥时间	漆膜、腻子膜干燥时间测定方法 GB/1728-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.30	弯曲试验/耐弯曲性	色漆和清漆 弯曲试验(圆柱轴)GB/T 6742-2007		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.31	打磨性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.32	抗压强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.33	拉伸强度	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.34	拉断伸长率	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.35	施工性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.36	施工性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.37	施工性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.38	施工性	建筑内外墙底漆 JG/T 210-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.39	施工性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.40	施工性	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.41	施工性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.42	施工性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.43	施工性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.44	施工性	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.45	标准状态下的粘结强度	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.46	标准状态下的粘结强度	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.47	浸水后的粘结强度	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.48	涂膜外观	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.49	涂膜外观	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.50	涂膜外观	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.51	涂膜外观	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.52	涂膜外观	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.53	涂膜外观	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.54	涂膜外观	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.55	涂膜外观	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.56	涂膜外观	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.57	涂膜外观	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.58	涂膜外观	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.59	漆膜外观	水性环氧树脂防腐涂料 HG/T 4759-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.60	漆膜外观	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.61	漆膜外观	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.62	漆膜的划格试验/附着力（划格法）	色漆和清漆漆膜的划格试验 GB/T 9286-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.63	粘结强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.64	耐冲击性	漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.65	耐水性	漆膜耐水性测定法 GB/T 1733-1993		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.66	耐水性	色漆和清漆耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.67	耐洗刷性	建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定 GB/T 9266-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.68	耐洗刷性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.69	耐碱性	建筑涂料 涂层耐碱性的测定 GB/T 9265-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.70	耐碱性	色漆和清漆耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.71	适用期	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.72	适用期	环氧云铁中间漆 HG/T 4340-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.73	铅笔硬度	色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	建筑涂料、腻子	1.10.54.74	附着力(划圈法)	漆膜划圈试验 GB/T 1720-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	砌墙砖和砌块	1.10.55.1	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	砌墙砖和砌块	1.10.55.2	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	砌墙砖和砌块	1.10.55.3	体积密度/干燥表观密度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	砌墙砖和砌块	1.10.55.4	含水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	砌墙砖和砌块	1.10.55.5	含水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	砌墙砖和砌块	1.10.55.6	吸水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	砌墙砖和砌块	1.10.55.7	块体密度/密度/表观密度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	砌墙砖和砌块	1.10.55.8	尺寸偏差	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	砌墙砖和砌块	1.10.55.9	干密度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	砌墙砖和砌块	1.10.55.10	抗压强度	排水工程混凝土模块砌体结构技术规程 CJJ/T 230-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	砌墙砖和砌块	1.10.55.11	抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	砌墙砖和砌块	1.10.55.12	抗压强度	烧结多孔砖和多孔砌块 GB/T 13544-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	砌墙砖和砌块	1.10.55.13	抗压强度	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	砌墙砖和砌块	1.10.55.14	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	砌墙砖和砌块	1.10.55.15	抗压强度	混凝土普通砖和装饰砖 NY/T 671-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	砌墙砖和砌块	1.10.55.16	抗折强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	砌墙砖和砌块	1.10.55.17	抗折强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	砌墙砖和砌块	1.10.55.18	抗折强度	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.1	附着力	漆膜划圈试验 GB/T1720-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.2	纵向抗剪试验	建筑用隔热铝合金型材 JG/T 175-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.3	光泽/光泽度偏差	色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的 20°、60° 和 85° 镜面光泽的测定 GB/T 9754-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.4	剥离强度	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.5	剥离强度	胶粘剂 180° 剥离强度试验方法 挠性材料对刚性材料 GB/T 2790-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.6	尺寸偏差	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.7	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.8	抗拉强度	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.9	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.10	断后伸长率	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.11	横向抗拉试验	建筑用隔热铝合金型材 JG/T 175-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.12	横向拉伸试验/抗拉强度	铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T 28289-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.13	氧化膜厚度	铝及铝合金阳极氧化 氧化膜厚度的测量方法 第 1 部分：测量原则 GB/T 8014.1-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.14	涂层厚度/膜厚	非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法 GB/T 4957-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.15	滚筒剥离强度	夹层结构滚筒剥离强度试验方法 GB/T 1457-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.16	漆膜附着性	铝合金建筑型材 第 3 部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.17	纵向剪切试验/抗剪强度	铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T 28289-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.18	耐冲击性	漆膜耐冲击测定法 GB/T1732-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.19	耐沸水性	铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.20	耐沸水性	铝合金建筑型材 第4部分：粉末喷涂型材 GB/T 5237.4-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.21	耐溶剂性	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.22	耐溶剂性	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.23	耐溶剂性	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.24	耐溶剂性	铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.25	耐溶剂性	铝合金建筑型材 第4部分：粉末喷涂型材 GB/T 5237.4-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.26	耐溶剂性	铝合金建筑型材 第5部分：氟碳漆喷涂型材 GB/T 5237.5-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.27	耐盐酸	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.28	耐盐酸性	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.29	耐盐酸性	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.30	耐盐酸性	铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.31	耐盐酸性	铝合金建筑型材 第4部分：粉末喷涂型材 GB/T 5237.4-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.32	耐盐酸性	铝合金建筑型材 第5部分：氟碳漆喷涂型材 GB/T 5237.5-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.33	耐碱性	金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.34	耐碱性	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.35	耐碱性	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.36	耐碱性	铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.37	耐酸性	金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.38	表面铅笔硬度/漆膜硬度	色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.39	铝材厚度	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.40	附着性	铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.41	附着性	铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.42	韦氏硬度	铝合金韦氏硬度试验方法 YS/T 420-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	铝合金型材与铝塑板	1.10.56.43	壁厚	一般工业用铝及铝合金板、带材 第3部分：尺寸偏差 GB/T 3880.3-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	耐火绝热材料	1.10.57.1	单位面积质量	增强制品试验方法 第3部分：单位面积质量的测定 GB/T 9914.3-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.58	加固用胶粘剂	1.10.58.1	下垂度	建筑密封材料试验方法 第6部分：流动性的测定 GB/T 13477.6-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.58	加固用胶粘剂	1.10.58.2	不挥发物含量	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.58	加固用胶粘剂	1.10.58.3	劈裂抗拉强度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.58	加固用胶粘剂	1.10.58.4	抗压强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.58	加固用胶粘剂	1.10.58.5	抗弯强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.58	加固用胶粘剂	1.10.58.6	抗拉强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.58	加固用胶粘剂	1.10.58.7	拉伸粘结强度	挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T30595-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.58	加固用胶粘剂	1.10.58.8	粘结材料粘合加固材与基材的正拉粘结强度现场测定	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.58	加固用胶粘剂	1.10.58.9	钢对钢拉伸抗剪强度	胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料)GB/T 7124-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.59	铜管	1.10.59.1	压扁试验	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.59	铜管	1.10.59.2	弯曲试验	金属管弯曲试验方法 GB/T 244-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.59	铜管	1.10.59.3	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.59	铜管	1.10.59.4	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.59	铜管	1.10.59.5	规定塑性延伸强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.60	砂（细集料	1.10.60.1	MB 值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.60	砂（细集料	1.10.60.2	细度模数	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.1	镀锌层重量	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.2	抗拉强度	水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.3	下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.4	伸长率	水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.5	冲击	金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 GB/T 2650-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.6	冲击	金属材料夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.7	压扁	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.8	尺寸	水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019	只做直径、壁厚	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.9	尺寸	装饰用焊接不锈钢管 YB/T 5363-2016	只做直径、壁厚	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.10	尺寸	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018	只做直径、壁厚	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.11	尺寸	流体输送用不锈钢焊接钢管 GB/T 12771-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.12	尺寸	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015	只做直径、壁厚	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.13	尺寸	机械结构用不锈钢焊接钢管 GB/T 12770-2012	只做直径、壁厚	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.14	尺寸	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016	只做直径、壁厚	维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.15	尺寸	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018	只做直径、壁厚	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.16	尺寸允许偏差	排水用柔性接口铸铁管、管件及附件 GB/T 12772-2016	只做直径、壁厚	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.17	尺寸、外形	流体输送用不锈钢无缝钢管 GB/T 14976-2012	只做直径、壁厚	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.18	弯曲/导向弯曲	金属材料 管 弯曲试验方法 GB/T244-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.19	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.20	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.21	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.22	覆盖层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量磁性法 GB/T 4956-2003		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.23	规定塑性延伸强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.24	镀层厚度	金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法 GB/T 13912-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.25	镀锌层均匀性	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.26	镀锌层均匀性	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.27	镀锌层均匀性	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.28	镀锌层均匀性	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.29	镀锌层的重量测定	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.30	镀锌层的附着力	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.31	镀锌层的附着力	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.32	镀锌层的附着力	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.33	镀锌层质量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.34	镀锌层重量	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	钢管	1.10.61.35	镀锌层重量测定	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	开关插座及电气附件	1.10.62.1	分断容量	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	开关插座及电气附件	1.10.62.2	尺寸	家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸 GB/T 1002-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	开关插座及电气附件	1.10.62.3	尺寸	GB 1003-2016 家用和类似用途三相插头插座 型式、基本参数和尺寸		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	开关插座及电气附件	1.10.62.4	尺寸检查	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	开关插座及电气附件	1.10.62.5	标志	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	开关插座及电气附件	1.10.62.6	标志检验	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	开关插座及电气附件	1.10.62.7	正常操作	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	开关插座及电气附件	1.10.62.8	正常操作	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	开关插座及电气附件	1.10.62.9	爬电距离	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	开关插座及电气附件	1.10.62.10	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	开关插座及电气附件	1.10.62.11	电气强度	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB 16915.1-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	开关插座及电气附件	1.10.62.12	电气间隙	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	开关插座及电气附件	1.10.62.13	绝缘电阻	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	开关插座及电气附件	1.10.62.14	绝缘电阻和电气强度	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	开关插座及电气附件	1.10.62.15	耐潮	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	开关插座及电气附件	1.10.62.16	耐热	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	开关插座及电气附件	1.10.62.17	耐热	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	开关插座及电气附件	1.10.62.18	耐老化、由外壳提供的防护和防潮	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	开关插座及电气附件	1.10.62.19	通断能力	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	开关插座及电气附件	1.10.62.20	防触电保护	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	开关插座及电气附件	1.10.62.21	防触电保护	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.63	钢筋（含焊接与机械连接）	1.10.63.1	拉伸试验	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.64	电光源及其附件	1.10.64.1	LED 模块的电输入	普通照明用 LED 模块性能要求 GB/T 24823-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.64	电光源及其附件	1.10.64.2	光效	普通照明用 LED 模块性能要求 GB/T GB/T 24823-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.64	电光源及其附件	1.10.64.3	光通量	普通照明用 LED 模块性能要求 GB/T 24823-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.64	电光源及其附件	1.10.64.4	色坐标、相关色温（CCT)和显色性	普通照明用 LED 模块性能要求 GB/T 24823-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	预埋组件及槽道	1.10.65.1	T 型螺栓副受拉承载力、组件受拉承载力	《建筑幕墙用槽式预埋组件》 GB/T38525-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	预埋组件及槽道	1.10.65.2	T 型螺栓断后伸长率、断面收缩率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	预埋组件及槽道	1.10.65.3	安装扭矩	《建筑幕墙用槽式预埋组件》 GB/T38525-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	预埋组件及槽道	1.10.65.4	尺寸及允许偏差	《建筑幕墙用槽式预埋组件》 GB/T38525-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	预埋组件及槽道	1.10.65.5	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	预埋组件及槽道	1.10.65.6	断后伸长率	建筑幕墙用槽式预埋组件 GB/T38525-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	预埋组件及槽道	1.10.65.7	断面收缩率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	预埋组件及槽道	1.10.65.8	断面收缩率	建筑幕墙用槽式预埋组件 GB/T38525-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	预埋组件及槽道	1.10.65.9	槽式预埋件钢槽断后伸长率、断面收缩率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	预埋组件及槽道	1.10.65.10	槽式预埋件锚筋断后伸长率、断面收缩率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	预埋组件及槽道	1.10.65.11	镀层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.66	路缘石	1.10.66.1	抗压强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.66	路缘石	1.10.66.2	抗折强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.1	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.2	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.3	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.4	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024	只做烘干法	维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.5	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.6	颗粒级配和细度模数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.7	亚甲蓝值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.8	亚甲蓝值与石粉含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.9	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.10	压碎值	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.11	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.12	压碎指标	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.13	含水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.14	含水率（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.15	含水率（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.16	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.17	含泥量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.18	含泥量（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.19	含泥量（虹吸管法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.20	坚固性	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.21	堆积密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.22	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.23	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.24	氯化物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.25	氯离子（氯化物）含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.26	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.27	泥块含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.28	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.29	石粉含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.30	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.31	空隙率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.32	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.33	表观密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.34	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.35	表观密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.36	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.37	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.38	贝壳含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.39	贝壳含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.40	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.41	颗粒级配和细度模数	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.67	砂(细集料	1.10.67.42	颗粒级配和细度模数	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.68	材料防火阻燃性能	1.10.68.1	不燃性	建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.68	材料防火阻燃性能	1.10.68.2	临界热辐射通量	铺地材料的燃烧性能测定 辐射热源法 GB/T 11785-2005		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.68	材料防火阻燃性能	1.10.68.3	单体燃烧性能	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.68	材料防火阻燃性能	1.10.68.4	可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.68	材料防火阻燃性能	1.10.68.5	氧指数	纺织品 燃烧性能试验 氧指数法 GB/T 5454-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.68	材料防火阻燃性能	1.10.68.6	燃烧热值	建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定 GB/T 14402-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.68	材料防火阻燃性能	1.10.68.7	纺织物垂直燃烧性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.68	材料防火阻燃性能	1.10.68.8	铺地材料临界辐射通量	铺地材料的燃烧性能测定 辐射热源法 GB/T 11785-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.69	胶粘剂与密封材料	1.10.69.1	剪切粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.69	胶粘剂与密封材料	1.10.69.2	吸水量	陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.69	胶粘剂与密封材料	1.10.69.3	抗压强度（标准试验条件下）	陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.69	胶粘剂与密封材料	1.10.69.4	抗折强度（标准试验条件下）	陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.69	胶粘剂与密封材料	1.10.69.5	拉伸粘接强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.69	胶粘剂与密封材料	1.10.69.6	拉伸粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.69	胶粘剂与密封材料	1.10.69.7	晾置 20min 后拉伸粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.69	胶粘剂与密封材料	1.10.69.8	晾置时间≥20min，拉伸粘结强度	陶瓷墙地砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.69	胶粘剂与密封材料	1.10.69.9	浸水后拉伸粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.69	胶粘剂与密封材料	1.10.69.10	浸水后的拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.69	胶粘剂与密封材料	1.10.69.11	热老化后拉伸粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.69	胶粘剂与密封材料	1.10.69.12	热老化后的拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.69	胶粘剂与密封材料	1.10.69.13	硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.1	凝胶时间	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.2	固体含量	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013	不做多组分水固化聚氨酯防水涂料	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.3	潮湿基面粘结强度	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.4	耐热性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.5	不挥发物含量	色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.6	不透水性	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.7	不透水性	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.8	低温弯折性（无处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.9	低温柔度	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.10	低温柔性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.11	低温柔性（无处理）/低温柔性（标准条件）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.12	固体含量	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.13	固体含量	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.14	固体含量	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.15	干燥时间	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.16	干燥时间（表干时间/实干时间）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.17	干燥时间（表干时间/实干时间/烘干时间）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.18	延伸性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.19	抗渗性	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.20	拉伸性能（无处理、标准条件）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.21	拉伸性能（热处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.22	拉伸性能（碱处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.23	拉伸性能（酸处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.24	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.25	流平性	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.26	渗油性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.27	潮湿基面粘结强度粘结强度/（潮湿基层）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.28	热老化	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.29	粘结强度	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.30	粘结强度（无处理）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.31	粘结强度（无处理）（粘结性/涂料与水泥混凝土的粘结强度）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.32	粘结性能	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.33	耐热性/耐热度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.34	耐盐性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.35	耐碱性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.70	有机防水涂料	1.10.70.36	耐酸性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.1	烘箱试验	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.2	压扁试验	电力电缆导管技术条件 第 4 部分：波纹类塑料电缆导管 DL/T 802.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.3	压扁试验	电力电缆导管技术条件 第 7 部分：非开挖用塑料电缆导管 DL/T 802.7-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.4	压扁试验	电力电缆用导管技术条件 第 9 部分：高强度聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T 802.9-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.5	压扁试验	电力电缆导管技术条件 第 3 部分：实壁类塑料电缆导管 DL/T 802.3-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.6	坠落试验	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.7	坠落试验	硬聚氯乙烯（PVC-U）管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.8	密度	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第 1 部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T 1033.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.9	尺寸	电力电缆用导管技术条件第 10 部分:涂塑钢质电缆导管 DL/T 802.10-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.10	尺寸	地下通信管道用塑料管 第 3 部分：双壁波纹管 YDT 841.3-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.11	尺寸	电力电缆导管技术条件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.12	尺寸	电力电缆导管技术条件 第 7 部分：非开挖用塑料电缆导管 DL/T 802.7-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.13	尺寸	电力电缆用导管技术条件 第 9 部分：高强度聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T 802.9-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.14	尺寸	电力电缆导管技术条件 第 8 部分：塑钢复合电缆导管 DL/T 802.8-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.15	尺寸	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.16	尺寸	地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管 YDT 841.2-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.17	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806—2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.18	尺寸	电力电缆用导管技术条件 第 2 部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.19	巴氏硬度	增强塑料巴柯尔硬度试验方法 GB/T 3854-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.20	弯曲度	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T 841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.21	扁平/压扁试验	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.22	扁平试验	地下通信管道用塑料管 第 3 部分：双壁波纹管 YDT 841.3-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.23	扁平试验	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.24	扁平试验	地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管 YDT 841.2-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.25	拉伸屈服强度	《地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则》（YD/T 841.1-2016）		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.26	拉伸强度	电力电缆用导管技术条件 第 2 部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.27	拉伸性能	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.28	拉伸性能/拉伸强度	热塑性塑料 管材拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.29	拉伸性能/拉伸强度	热塑性塑料管材、拉伸性能测定 第 2 部分：硬聚氯乙烯 氯化聚乙烯、高抗冲聚氯乙烯管材 GB/T 8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.30	断裂伸长率	《地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则》（YD/T 841.1-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.31	烘箱试验	电力电缆导管技术条件 第 4 部分：波纹类塑料电缆导管 DL/T 802.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.32	烘箱试验	电力电缆用导管技术条件 第 9 部分：高强度聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T 802.9-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.33	环刚度	地下通信管道用塑料管 第 3 部分：双壁波纹管 YDT 841.3-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.34	环刚度	电力电缆导管技术条件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.35	环刚度	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.36	环刚度	地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管 YDT 841.2-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.37	环刚度/刚度	纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.38	环刚度/刚度	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.39	环柔性	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.40	管刚度	纤维增强热固性塑料管平行板外载性能试验方法 GB/T 5352-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.10	工程材料-建设工程	1.10.71	电缆导管	1.10.71.	纵向回缩率	地下通信管道用塑料管 第 3 部分：双壁波		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			41		纹管 YDT 841.3-2016		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.42	纵向回缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.43	纵向回缩率	地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管 YDT 841.2-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.44	纵向回缩率	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.45	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定 GB/T 8802-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.46	维卡软化温度	热塑性塑料维卡软化温度（VST）的测定 GB/T 1633-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.47	落锤冲击	电力电缆导管技术条件 第 4 部分：波纹类塑料电缆导管 DL/T 802.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.48	落锤冲击	电力电缆导管技术条件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.49	落锤冲击	电力电缆导管技术条件　第 7 部分：非开挖用塑料电缆导管 DL/T 802.7-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.50	落锤冲击	电力电缆导管技术条件 第 3 部分：实壁类塑料电缆导管 DL/T 802.3-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.51	落锤冲击	《地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则》（YD/T 841.1-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.52	落锤冲击	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.71	电缆导管	1.10.71.53	落锤冲击	电力电缆用导管技术条件 第 2 部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.1	填料	1.11.1.1	亲水系数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.1	填料	1.11.1.2	塑性指数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.1	填料	1.11.1.3	密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.1	填料	1.11.1.4	颗粒级配（负压筛法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.2	混凝土外加剂	1.11.2.1	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做电位滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.2	混凝土外加剂	1.11.2.2	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做重量法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.2	混凝土外加剂	1.11.2.3	氯离子含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019	只做电位滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.2	混凝土外加剂	1.11.2.4	pH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.2	混凝土外加剂	1.11.2.5	pH 值	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.2	混凝土外加剂	1.11.2.6	PH 值	《聚羧酸系高性能减水剂》JG/T 223-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.2	混凝土外加剂	1.11.2.7	凝结时间之差	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.2	混凝土外加剂	1.11.2.8	含气量 1h 经时变化量	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.2	混凝土外加剂	1.11.2.9	泌水率	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.2	混凝土外加剂	1.11.2.10	膨胀剂细度	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.3	细集料	1.11.3.1	颗粒级配（含细度模数）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.3	细集料	1.11.3.2	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024	只做烘干法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.3	细集料	1.11.3.3	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.3	细集料	1.11.3.4	表观相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.3	细集料	1.11.3.5	云母含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.3	细集料	1.11.3.6	亚甲蓝值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.3	细集料	1.11.3.7	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.3	细集料	1.11.3.8	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.3	细集料	1.11.3.9	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.3	细集料	1.11.3.10	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.3	细集料	1.11.3.11	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.3	细集料	1.11.3.12	有机物含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.3	细集料	1.11.3.13	毛体积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.3	细集料	1.11.3.14	毛体积相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.3	细集料	1.11.3.15	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.3	细集料	1.11.3.16	砂当量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.3	细集料	1.11.3.17	硫酸盐和硫化物含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.3	细集料	1.11.3.18	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.3	细集料	1.11.3.19	表干密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.3	细集料	1.11.3.20	表干相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.3	细集料	1.11.3.21	轻物质含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	水泥基渗透结晶型防水材料	1.11.4.1	抗压强度	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012 水泥胶砂强度检验方法(ISO 方法)GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.5	石灰	1.11.5.1	未消化残渣含量	《建筑石灰试验方法 第 1 部分：物理试验方法》 JC/T 478.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.5	石灰	1.11.5.2	氧化镁含量	《建筑石灰试验方法 第 2 部分：化学分析方法》 JC/T 478.2-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.6	沥青	1.11.6.1	沥青与粗集料的黏附性等级	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011	只做：水煮法、水浸法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.6	沥青	1.11.6.2	沥青密度与相对密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.6	沥青	1.11.6.3	沥青延度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.6	沥青	1.11.6.4	沥青弹性恢复率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.6	沥青	1.11.6.5	沥青软化点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.6	沥青	1.11.6.6	沥青针入度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.6	沥青	1.11.6.7	沥青针入度指数	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.6	沥青	1.11.6.8	聚合物改性沥青的离析性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.7	矿粉	1.11.7.1	含水量	公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004 ；公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.8	无机结合料稳定材料	1.11.8.1	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.8	无机结合料稳定材料	1.11.8.2	水泥或石灰稳定材料中水泥或石灰剂量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.8	无机结合料稳定材料	1.11.8.3	石灰中未消化残渣含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.8	无机结合料稳定材料	1.11.8.4	粉煤灰烧失量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.8	无机结合料稳定材料	1.11.8.5	配合比设计	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 城镇道路工程施工与质量验收规范 CJJ 1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.8	无机结合料稳定材料	1.11.8.6	配合比设计	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 公路路面基层施工技术细则 JTG/T F20-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.9	钢筋焊接接头	1.11.9.1	弯曲性能	《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.9	钢筋焊接接头	1.11.9.2	抗拉强度	《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.10	土工合成材料	1.11.10.1	CBR 顶破强力	《土工合成材料 静态顶破试验(CBR 法)》GB/T 14800-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.10	土工合成材料	1.11.10.2	厚度	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.10	土工合成材料	1.11.10.3	土工格室片单位宽度的断裂拉力和断裂伸长率	《土工合成材料塑料土工格室》GB/T 19274-2003《塑料拉伸性能的测定 第3部分:薄膜和薄片的试验条件》GB/T 1040.3-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	公路交通-工程材料	1.11.10	土工合成材料	1.11.10.4	梯形撕破强力	《土工合成材料梯形法撕破强力的测定》GB/T 13763-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.11	水泥混凝土	1.11.11.1	体积密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.11	水泥混凝土	1.11.11.2	含气量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.11	水泥混凝土	1.11.11.3	圆柱体劈裂抗拉强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.11	水泥混凝土	1.11.11.4	圆柱体劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.11	水泥混凝土	1.11.11.5	圆柱体轴心抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.11	水泥混凝土	1.11.11.6	塌落扩展度及扩展时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.11	水泥混凝土	1.11.11.7	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.11	公路交通-工程材料	1.11.11	水泥混凝土	1.11.11.	抗弯拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测					8		3420-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.11	水泥混凝土	1.11.11.9	抗渗性能	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.11	水泥混凝土	1.11.11.10	普通混凝土配合比设计	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 公路水泥混凝土路面施工技术细则 JTG/T F30-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.11	水泥混凝土	1.11.11.11	普通混凝土配合比设计	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.11	水泥混凝土	1.11.11.12	水泥混凝土拌合物凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.11	水泥混凝土	1.11.11.13	泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.11	水泥混凝土	1.11.11.14	稠度（坍落度仪法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.11	水泥混凝土	1.11.11.15	稠度（维勃仪法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.12	粗集料	1.11.12.1	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.12	粗集料	1.11.12.2	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024	只做烘干法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.12	粗集料	1.11.12.3	表观相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.12	粗集料	1.11.12.4	表干相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.12	粗集料	1.11.12.5	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.12	粗集料	1.11.12.6	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.12	粗集料	1.11.12.7	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.12	粗集料	1.11.12.8	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.12	粗集料	1.11.12.9	毛体积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.12	粗集料	1.11.12.10	毛体积相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.12	粗集料	1.11.12.11	表干密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.12	粗集料	1.11.12.12	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.12	粗集料	1.11.12.13	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.12	粗集料	1.11.12.14	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.12	粗集料	1.11.12.15	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.12	粗集料	1.11.12.16	洛杉矶磨耗值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.12	粗集料	1.11.12.17	磨光值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.12	粗集料	1.11.12.18	软弱颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.12	粗集料	1.11.12.19	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.13	建筑密封材料	1.11.13.1	下垂度	《建筑密封材料试验方法 第6部分：流动性的测定》 GB/T 13477.6-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.13	建筑密封材料	1.11.13.2	剥离强度	《建筑密封材料试验方法 第18部分：剥离粘结性的测定》 GB/T 13477.18-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.13	建筑密封材料	1.11.13.3	表干时间	《建筑密封材料试验方法 第5部分：表干时间的测定》 GB/T 13477.5-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.14	机械连接接头	1.11.14.1	单向拉伸残余变形	《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.14	机械连接接头	1.11.14.2	抗拉强度	《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.14	机械连接接头	1.11.14.3	最大力总伸长率	《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.15	钢材焊接接头	1.11.15.1	弯曲性能	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	粉煤灰	1.11.16.1	细度	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	粉煤灰	1.11.16.2	需水量比	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	粉煤灰	1.11.16.3	强度活性指数	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	粉煤灰	1.11.16.4	安定性	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	粉煤灰	1.11.16.5	烧失量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	粉煤灰	1.11.16.6	密度	《水泥密度测定方法》GB/T 208-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	粉煤灰	1.11.16.7	烧失量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.17	沥青路面用纤维	1.11.17.1	颗粒长度	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.17	沥青路面用纤维	1.11.17.2	吸油率	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.17	沥青路面用纤维	1.11.17.3	纤维灰分含量	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.17	沥青路面用纤维	1.11.17.4	长度	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	矿渣粉	1.11.18.1	含水量	《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	矿渣粉	1.11.18.2	密度	《水泥密度测定方法》GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	矿渣粉	1.11.18.	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测					3		8074-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	矿渣粉	1.11.18.4	活性指数	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	矿渣粉	1.11.18.5	流动度比	《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	矿渣粉	1.11.18.6	烧失量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	矿渣粉	1.11.18.7	烧失量	《粒化高炉矿渣的化学分析方法》GB/T27975-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	矿渣粉	1.11.18.8	烧失量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.19	外加剂	1.11.19.1	减水率	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.19	外加剂	1.11.19.2	凝结时间差	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.19	外加剂	1.11.19.3	含气量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.19	外加剂	1.11.19.4	抗压强度比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.19	外加剂	1.11.19.5	泌水率比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.20	土	1.11.20.1	含水率（烘干法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.20	土	1.11.20.2	含水率（酒精燃烧法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.20	土	1.11.20.3	天然稠度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.20	土	1.11.20.4	密度（灌水法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.20	土	1.11.20.5	密度（灌砂法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.20	土	1.11.20.6	密度（环刀法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.20	土	1.11.20.7	密度（蜡封法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.20	土	1.11.20.8	承载比（CBR）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.20	土	1.11.20.9	最佳含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.20	土	1.11.20.10	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.20	土	1.11.20.11	比重（比重瓶法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.20	土	1.11.20.12	界限含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020	只做液限和塑限联合测定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.20	土	1.11.20.13	砂的相对密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.20	土	1.11.20.14	粗粒土和巨粒土的最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.20	土	1.11.20.15	颗粒分析（密度计法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.20	土	1.11.20.16	颗粒分析（筛分法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.21	钢材	1.11.21.1	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.21	钢材	1.11.21.2	尺寸	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.21	钢材	1.11.21.3	屈服强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.21	钢材	1.11.21.4	屈服强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.21	钢材	1.11.21.5	弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.21	钢材	1.11.21.6	抗拉强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.21	钢材	1.11.21.7	抗拉强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.21	钢材	1.11.21.8	断后伸长率	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.21	钢材	1.11.21.9	断后伸长率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.21	钢材	1.11.21.10	最大力总延伸率	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.21	钢材	1.11.21.11	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.21	钢材	1.11.21.12	规定塑性延伸强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.21	钢材	1.11.21.13	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.21	钢材	1.11.21.14	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.21	钢材	1.11.21.15	尺寸偏差	钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.21	钢材	1.11.21.16	尺寸偏差	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.21	钢材	1.11.21.17	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.21	钢材	1.11.21.18	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.22	水泥	1.11.22.1	密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.22	水泥	1.11.22.2	凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.22	水泥	1.11.22.3	安定性	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.22	水泥	1.11.22.4	标准稠度用水量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.22	水泥	1.11.22.5	比表面积	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.22	水泥	1.11.22.6	氯离子含量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.22	水泥	1.11.22.7	碱含量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.22	水泥	1.11.22.8	细度（筛析法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.22	水泥	1.11.22.9	胶砂强度(ISO 法)	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.22	水泥	1.11.22.10	胶砂流动度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.23	砂浆	1.11.23.1	体积密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.23	砂浆	1.11.23.2	保水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.23	砂浆	1.11.23.3	分层度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.23	砂浆	1.11.23.4	泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.23	砂浆	1.11.23.5	稠度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.23	砂浆	1.11.23.6	立方体抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.23	砂浆	1.11.23.7	配合比设计	《砌筑砂浆配合比设计规程》 JGJ/T 98-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	沥青混合料	1.11.24.1	压实沥青混合料密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011	只做：表干法、水中重法、蜡封法、体积法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	沥青混合料	1.11.24.2	沥青混合料中沥青含量（离心分离法）	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	沥青混合料	1.11.24.3	沥青混合料渗水系数	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	沥青混合料	1.11.24.4	沥青混合料理论最大相对密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011	只做：真空法（A 类容器法、B 类容器法）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	沥青混合料	1.11.24.5	沥青混合料理论最大相对密度（计算法）	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011	只做：真空法（A 类容器法）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	沥青混合料	1.11.24.6	沥青混合料的矿料级配	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	沥青混合料	1.11.24.7	沥青混合料肯塔堡飞散损失	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	沥青混合料	1.11.24.8	沥青混合料谢伦堡沥青析漏损失	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	沥青混合料	1.11.24.9	沥青混合料配合比设计	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	沥青混合料	1.11.24.10	沥青混合料马歇尔稳定度试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	沥青混合料	1.11.24.11	沥青饱和度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	沥青混合料	1.11.24.12	流值	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	沥青混合料	1.11.24.13	理论最大相对密度（计算法）	《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	沥青混合料	1.11.24.14	矿料间隙率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	沥青混合料	1.11.24.15	空隙率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.1	砂浆/保温砂浆	1.12.1.1	拉伸粘结强度（现场）	无机轻集料砂浆保温系统技术标准 JGJ/T253-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	砌体结构	1.12.2.1	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	回弹法评定烧结普通砖强度等级的方法 JC/T796-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	砌体结构	1.12.2.2	砌筑砂浆抗压强度（推出法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	砌体结构	1.12.2.3	砌筑砂浆抗压强度（筒压法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	砌体结构	1.12.2.4	砌筑砂浆抗压强度（点荷法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	砌体结构	1.12.2.5	砌筑砂浆强度（砂浆片剪切法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	砌体结构	1.12.2.6	表面平整度	砌体结构工程施工质量验收规范 GB50203-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	砌体结构	1.12.2.7	墙面垂直度	砌体结构工程施工质量验收规范 GB50203-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	砌体结构	1.12.2.8	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	砌体结构	1.12.2.9	砌筑砂浆抗压强度（贯入法）	贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程 JGJ/T 136-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	砌体结构	1.12.2.10	抹灰砂浆拉伸粘结强度	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	砌体结构	1.12.2.11	烧结多孔砖抗压强度（回弹法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	砌体结构	1.12.2.12	砌体厚度	砌体结构工程施工质量验收规范 GB50203-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	砌体结构	1.12.2.13	轴线位移	砌体结构工程施工质量验收规范 GB50203-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	砌体结构	1.12.2.14	基础、墙、柱顶面标高	砌体结构工程施工质量验收规范 GB50203-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	砌体结构	1.12.2.15	水泥抹灰砂浆抗压强度（贯入法）	贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程 JGJ/T136-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	砌体结构	1.12.2.16	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	砌体结构	1.12.2.17	砌筑砂浆抗压强度（回弹法）	《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	砌体结构	1.12.2.18	裂缝宽度	房屋裂缝检测与处理技术规程 CECS293:2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.1	钢网架倾斜	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.2	钢网架挠度	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.3	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.4	防火涂层厚度	《钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.5	钢网架挠度	建筑变形测量 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.6	焊缝内部质量（超声波法）	《钢结构超声波探伤及质量分级法》 JG/T 203-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.7	焊缝内部质量（超声波法）	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.8	防火涂层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量磁性法 GB/T4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.9	焊缝表面质量（磁粉法）	《钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.10	焊缝表面质量（渗透法）	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.11	钢网架倾斜	《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.12	钢网架水平位移	《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.13	焊接工艺评定	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.14	构件尺寸	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.15	构件尺寸	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.16	焊缝内部质量（超声波法）	《钢结构现场检测技术标准》 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.17	防火涂层厚度	建筑钢结构防火技术规范 CECS 200：2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.18	防火涂层厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.19	焊缝表面质量（磁粉法）	《焊缝无损检测 磁粉检测》 GBT 26951-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.20	焊缝表面质量（磁粉法）	无损检测 磁粉检测 GB/T 15822.1～3-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.21	钢网架水平位移	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.22	钢构件表面质量（渗透法）	无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则 GBT 18851.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.23	钢构件表面质量（渗透法）	无损检测 渗透检测 第 2 部分：渗透材料的检验 GBT 18851.2-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.24	钢构件表面质量（渗透法）	无损检测 渗透检测 第 3 部分：参考试块 GBT 18851.3-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.25	钢构件表面质量（渗透法）	无损检测 渗透检测 第 4 部分：设备 GBT 18851.4-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.26	焊缝内部质量（射线法）	《焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽马射线的胶片技术》GB/T 3323.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.27	钢板内部质量（超声波法）	厚钢板超声波检测方法 GB/T2970-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.28	涂层厚度	《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度 磁性法》GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.29	钢材厚度（超声法）	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.30	高强螺栓连接副终拧扭矩	钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.31	结构整体变形（垂直度、平面弯曲）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.32	结构整体变形（垂直度、平面弯曲）	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.33	结构整体变形（垂直度、平面弯曲）	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.34	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.35	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.36	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.37	钢网架挠度	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.38	钢网架挠度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.39	防腐涂层厚度	《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》GB/T 4957-2003		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.40	防腐涂层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量磁性法 GB/T4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.41	防腐涂层厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.42	防腐涂层厚度	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.43	防火涂层厚度	钢结构防火涂料应用技术规范 T/CECS 24-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.44	焊缝尺寸	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.45	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB50661-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.46	钢网架倾斜	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.47	终拧扭矩	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.4	外墙饰面砖	1.12.4.1	粘结强度	建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ 110-2017 备案号 J 787-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.1	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯检测离心高强混凝土抗压强度试验方法 GB/T19496-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.2	加固材料（包括纤维复合材）与基材的正拉粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.3	标高	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.4	混凝土抗压强度（超声回弹综合法）	《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》 T/CECS 02-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.5	内部缺陷（超声法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.6	保护层厚度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.7	构件尺寸	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.8	后锚固件抗拔承载力	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.9	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.10	保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.11	混凝土抗压强度（回弹法）	高强混凝土强度检测技术规程 JGJ/T294-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.12	裂缝深度	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.13	垂直度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.14	后锚固件抗拔承载力	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.15	后锚固件抗拔承载力	砌体结构工程施工质量验收规范 GB 50203-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.16	钢板与构件混凝土间的正拉粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.17	混凝土抗压强度（拔出法）	拔出法检测混凝土强度技术规程 CECS 69:2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.18	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程 CECS03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.19	钢筋配置（间距、直径、数量）	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.20	轴线位置	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.21	混凝土劈裂抗拉强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.22	构件承载力（挠度、应变、裂缝宽度）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.23	构件承载力（挠度、应变、裂缝宽度）	混凝土结构试验方法标准 GB 50152-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.24	裂缝宽度	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.25	裂缝宽度	混凝土结构试验方法标准 GB/T 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.26	混凝土抗压强度（回弹法）	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.27	混凝土抗压强度（回弹法）	深圳市回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 SJG 28-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.28	混凝土抗压强度（回弹法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.29	保护层厚度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.30	层高	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015 附录 F		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.31	混凝土碳化深度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.32	混凝土碳化深度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.33	混凝土抗压强度（回弹-取芯法）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.34	裂缝深度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.35	混凝土抗压强度（回弹法）	回弹法检测泵送混凝土抗压强度技术规程 DBJ/T 15-211-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.36	构件尺寸	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.37	钢筋锈蚀状况（剔凿法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.38	外观缺陷(露筋、孔洞、蜂窝、疏松、夹渣)	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.39	楼板厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.40	裂缝宽度	房屋裂缝检测与处理技术规程 CECS293:2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.41	后锚固件抗拔承载力	混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术标准 DBJ/T15-35-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.42	内部缺陷（超声法）	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.43	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.1	给水排水构筑物工程	1.13.1.1	变形（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.1	给水排水构筑物工程	1.13.1.2	渗漏（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.1	给水排水构筑物工程	1.13.1.3	裂缝（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.1	给水排水构筑物工程	1.13.1.4	障碍物（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.1	风管强度	通风管道技术规程 JGJ 141-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.2	室内新风量	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013	只做风管法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.3	冷源系统能效系数	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.4	冷（热）源设备冷冻（热）水供回水温度（现场试验）	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.5	风压	组合式空调机组 GB/T 14294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.6	风量	组合式空调机组 GB/T 14294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.7	水泵效率检测	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.8	风口风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.9	室内温湿度	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.10	机外静压（现场测量方法）	组合式空调机组 GB/T14294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.11	水流量	给排水用超声流量计（传播速度差法） CJ/T 3063-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.12	水流量	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.13	温度	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.14	湿度	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.15	漏风量	通风管道技术规程 JGJ/T 141-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.16	漏风量(风管式)	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243－2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.17	空调机组冷（热）水供回水温差（现场试验）	民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB 50736-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.18	空调机组冷（热）水供回水温差（现场试验）	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.19	空调水系统冷却水总流量	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.20	空调水系统冷（热）水总流量	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.21	空调风系统漏风量	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243—2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.22	空调风系统风管强度	通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.23	系统总风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.24	输入功率（现场测量方法）	组合式空调机组 GB/T14294-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.25	采暖空调水系统冷水（热泵）机组实际性能系数	公共建筑节能检测标准　JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.26	风口风速	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.27	风口风量	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.28	风口风量	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB/T 50243-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.29	风机单位风量耗功率	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.30	风机单位风量耗功率	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.31	风管漏风量及变形量	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.32	风管风量	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB/T 50243-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.33	风道系统单位风量耗功率	公共建筑节能设计标准 GB 50189-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.34	风量	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.3	电气工程	1.13.3.1	三相电压不平衡度	公共建筑节能检测标准　JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.3	电气工程	1.13.3.2	三相电压不平衡度	电能质量 三相电压不平衡度 GB/T 15543-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.3	电气工程	1.13.3.3	供电电压偏差	公共建筑节能检测标准　JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.3	电气工程	1.13.3.4	供电电压偏差	电能质量 供电电压偏差 GB/T 12325-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.3	电气工程	1.13.3.5	公共电网谐波电压	公共建筑节能检测标准　JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.3	电气工程	1.13.3.6	公共电网谐波电压	电能质量 公用电网谐波 GB/T 14549-1993		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.3	电气工程	1.13.3.7	公共电网谐波电流	公共建筑节能检测标准　JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.3	电气工程	1.13.3.8	公共电网谐波电流	电能质量 公用电网谐波 GB/T 14549-1993		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.3	电气工程	1.13.3.9	显色指数(现场测量方法)	照明光源颜色的测量方法 GB/T 7922-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.3	电气工程	1.13.3.10	色温（现场测里方法）	照明光源颜色的测量方法 GB/T 7922-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	工程管网	1.13.4.1	功能性缺陷（水压试验）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	工程管网	1.13.4.2	功能性缺陷（闭水试验）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	工程管网	1.13.4.3	缺陷（电视检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	工程管网	1.13.4.4	缺陷（管道潜望镜检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	地质勘察-岩土工程监测	1.14.1	边坡工程	1.14.1.1	喷射混凝土厚度	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	地质勘察-岩土工程监测	1.14.2	场地、地基及周边环境	1.14.2.1	坑底隆起/基坑回弹	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	地质勘察-岩土工程监测	1.14.2	场地、地基及周边环境	1.14.2.2	裂缝	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	地质勘察-岩土工程监测	1.14.2	场地、地基及周边环境	1.14.2.3	地表倾斜	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	地质勘察-岩土工程监测	1.14.2	场地、地基及周边环境	1.14.2.4	土体或岩体应力	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	地质勘察-岩土工程监测	1.14.2	场地、地基及周边环境	1.14.2.5	地下水位	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	地质勘察-岩土工程监测	1.14.2	场地、地基及周边环境	1.14.2.6	地基土分层沉降（沉降量、沉降速率、有效压缩层厚度）	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	地质勘察-岩土工程监测	1.14.2	场地、地基及周边环境	1.14.2.7	垂直位移/场地沉降	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	地质勘察-岩土工程监测	1.14.2	场地、地基及周边环境	1.14.2.8	基坑回弹	建筑变形测量规范(JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	地质勘察-岩土工程监测	1.14.2	场地、地基及周边环境	1.14.2.9	深层水平位移	建筑变形测量规范(JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	地质勘察-岩土工程监测	1.14.2	场地、地基及周边环境	1.14.2.10	水平位移	建筑变形测量规范(JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	地质勘察-岩土工程监测	1.14.2	场地、地基及周边环境	1.14.2.11	深部钻孔测斜	建筑变形测量规范(JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	地质勘察-岩土工程监测	1.14.2	场地、地基及周边环境	1.14.2.12	竖向位移/垂直位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	地质勘察-岩土工程监测	1.14.2	场地、地基及周边环境	1.14.2.13	深层水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	地质勘察-岩土工程监测	1.14.2	场地、地基及周边环境	1.14.2.14	水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-附属工程	1.15.1	混凝土构件	1.15.1.1	后锚固件抗拔性能	混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术标准 DBJ/T 15-35-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-附属工程	1.15.1	混凝土构件	1.15.1.2	强度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-附属工程	1.15.1	混凝土构件	1.15.1.3	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-附属工程	1.15.1	混凝土构件	1.15.1.4	内部缺陷	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-附属工程	1.15.1	混凝土构件	1.15.1.5	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-附属工程	1.15.1	混凝土构件	1.15.1.6	强度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015	只做：回弹-取芯法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-附属工程	1.15.1	混凝土构件	1.15.1.7	强度	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-附属工程	1.15.1	混凝土构件	1.15.1.8	表观缺陷	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-附属工程	1.15.1	混凝土构件	1.15.1.9	裂缝深度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-附属工程	1.15.1	混凝土构件	1.15.1.10	后锚固件抗拔性能	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-附属工程	1.15.1	混凝土构件	1.15.1.11	裂缝宽度	房屋裂缝检测与处理技术规程 CECS293:2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-附属工程	1.15.1	混凝土构件	1.15.1.12	裂缝深度	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-附属工程	1.15.1	混凝土构件	1.15.1.13	裂缝宽度	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-附属工程	1.15.1	混凝土构件	1.15.1.14	表观缺陷	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程环境-环境工程	1.16.1	土壤放射性	1.16.1.1	土壤氡浓度	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程环境-环境工程	1.16.2	水质分析	1.16.2.1	总硬度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程环境-环境工程	1.16.2	水质分析	1.16.2.2	电导率	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程环境-环境工程	1.16.2	水质分析	1.16.2.3	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023	只做硫酸钡灼烧称量法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程环境-环境工程	1.16.2	水质分析	1.16.2.4	氯化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023	只做硝酸银容量法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程环境-环境工程	1.16.2	水质分析	1.16.2.5	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程环境-环境工程	1.16.2	水质分析	1.16.2.6	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	只做目视比浊法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程环境-环境工程	1.16.2	水质分析	1.16.2.7	色度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程环境-环境工程	1.16.2	水质分析	1.16.2.8	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程环境-环境工程	1.16.2	水质分析	1.16.2.9	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程环境-环境工程	1.16.2	水质分析	1.16.2.10	pH	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	只做玻璃电极法	维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程环境-环境工程	1.16.2	水质分析	1.16.2.11	阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	只做亚甲蓝分光光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程环境-环境工程	1.16.2	水质分析	1.16.2.12	挥发酚类	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	只做 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程环境-环境工程	1.16.3	空气污染物含量	1.16.3.1	氡	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020	只做泵吸静电收集能谱分析法和泵吸闪烁室法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程环境-环境工程	1.16.3	空气污染物含量	1.16.3.2	二甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程环境-环境工程	1.16.3	空气污染物含量	1.16.3.3	总挥发性有机化合物（TVOC）	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程环境-环境工程	1.16.3	空气污染物含量	1.16.3.4	氡	T/CECS 569-2019《建筑室内空气中氡检测方法标准》	只做泵吸静电收集能谱分析法和泵吸闪烁室法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.16	工程环境-环境工程	1.16.3	空气污染物含量	1.16.3.5	甲醛	居住区大气中甲醛卫生检验标准方法　分光光度法 GB/T 16129-1995		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程环境-环境工程	1.16.3	空气污染物含量	1.16.3.6	甲醛	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程环境-环境工程	1.16.3	空气污染物含量	1.16.3.7	苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程环境-环境工程	1.16.3	空气污染物含量	1.16.3.8	甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-路基路面工程	1.17.1	路基路面	1.17.1.1	厚度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019	只做挖坑及钻芯法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-路基路面工程	1.17.1	路基路面	1.17.1.2	纵断高程	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-路基路面工程	1.17.1	路基路面	1.17.1.3	路面相邻板高差	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-路基路面工程	1.17.1	路基路面	1.17.1.4	路面构造深度（手工铺砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.17	公路交通-路基路面	1.17.1	路基路面	1.17.1.5	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程 JTG		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		工程					3450-2019		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-路基路面工程	1.17.1	路基路面	1.17.1.6	压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-路基路面工程	1.17.1	路基路面	1.17.1.7	横坡	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-路基路面工程	1.17.1	路基路面	1.17.1.8	路基路面回弹模量（贝克曼梁法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-路基路面工程	1.17.1	路基路面	1.17.1.9	沥青路面渗水系数	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-路基路面工程	1.17.1	路基路面	1.17.1.10	宽度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-路基路面工程	1.17.1	路基路面	1.17.1.11	平整度（三米直尺法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-路基路面工程	1.17.1	路基路面	1.17.1.12	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-路基路面工程	1.17.1	路基路面	1.17.1.13	弯沉值（贝克曼梁法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-路基路面工程	1.17.1	路基路面	1.17.1.14	路面摩擦系数（摆式仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-路基路面工程	1.17.1	路基路面	1.17.1.15	纵、横缝顺直度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-路基路面工程	1.17.1	路基路面	1.17.1.16	中线平面偏位	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-路基路面工程	1.17.1	路基路面	1.17.1.17	土基回弹模量（承载板法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-路基路面工程	1.17.1	路基路面	1.17.1.18	水泥混凝土路面强度（取芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-路基路面工程	1.17.1	路基路面	1.17.1.19	边坡坡度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-园林绿化	1.18.1	种植土	1.18.1.1	有机质	森林土壤有机质的测定及碳氮化的计算 LYT 1237-1999		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-园林绿化	1.18.1	种植土	1.18.1.2	水分换算系数	森林土壤样品的采集与制备 LY/T 1210-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-园林绿化	1.18.2	土壤	1.18.2.1	全氮	《森林土壤氮的测定》LY/T 1228-2015	只做凯式定氮法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-园林绿化	1.18.2	土壤	1.18.2.2	pH 值	《森林土壤 pH 值的测定》LY/T 1239-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-园林绿化	1.18.2	土壤	1.18.2.3	全盐量/电导率/EC 值	《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T 1251-1999	只做电导法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-园林绿化	1.18.2	土壤	1.18.2.4	全磷	《森林土壤磷的测定》LY/T 1232-2015	只做碱熔法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-园林绿化	1.18.2	土壤	1.18.2.5	全钾	森林土壤钾的测定》LY/T 1234-2015	只做碱熔法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-园林绿化	1.18.2	土壤	1.18.2.6	有效磷	《森林土壤磷的测定》LY/T 1232-2015	只做比色法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.1	基础处理工程检测	1.19.1.1	土钉抗拔力	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.1	基础处理工程检测	1.19.1.2	锚杆拉拔力	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.2	电线电缆	1.19.2.1	颜色标志的耐擦性检查	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆第 2 部分:试验方法 标准 GB/T 5023.2-2008/IEC 60227-2:2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.2	电线电缆	1.19.2.2	颜色标志的耐擦性检查	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008/IEC 60245-2:1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.3	土工指标检测	1.19.3.1	塑性指数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只做：液塑限联合测定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.19.4.1	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.5	室内空气和公共场所空气	1.19.5.1	氨	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014	只做靛酚蓝分光光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.20.1	建筑门窗	1.20.1.1	气密性能（现场）	建筑外门窗气密，水密，抗风压性能现场检测方法 JG/T 211-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.20	工程实体-幕墙、门窗、屋面系	1.20.1	建筑门窗	1.20.1.2	抗风压性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		统							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.20.1	建筑门窗	1.20.1.3	气密性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.20.1	建筑门窗	1.20.1.4	水密性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.20.2	建筑幕墙	1.20.2.1	垂直方向变形性能（层间变形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.20.2	建筑幕墙	1.20.2.2	平面内变形性能（层间变形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.20.2	建筑幕墙	1.20.2.3	动态水密性能	建筑幕墙动态风压作用下水密性能检测方法 GB/T 29907-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.20.2	建筑幕墙	1.20.2.4	平面内变形性能（连续平行四边形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.20.2	建筑幕墙	1.20.2.5	平面外变形性能（层间变形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.20	工程实体-幕墙、门	1.20.2	建筑幕墙	1.20.2.6	平面外变形性能（连续平行四边	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		窗、屋面系统				形法）	GB/T 18250-2015		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.20.2	建筑幕墙	1.20.2.7	抗风压性能（试验室）	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.20.2	建筑幕墙	1.20.2.8	气密性能（试验室）	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.20.2	建筑幕墙	1.20.2.9	水密性能（试验室）	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.20.2	建筑幕墙	1.20.2.10	耐撞击性能	建筑幕墙 GB/T 21086-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.20.2	建筑幕墙	1.20.2.11	耐软重物撞击性能	建筑幕墙耐撞击性能分级及检测方法 GB/T 38264-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.20.2	建筑幕墙	1.20.2.12	耐硬物撞击性能	建筑幕墙耐撞击性能分级及检测方法 GB/T 38264-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.21.1.1	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.21.1.2	坑底隆起/回弹	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.21.1.3	裂缝	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.21.1.4	水平位移	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.21.1.5	深层水平位移/测斜	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.21.1.6	地下水位	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.21.1.7	锚杆及土钉内力/拉力	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.21.1.8	竖向位移/垂直位移/沉降	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.21.1.9	水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.21.1.10	水平位移	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.21.1.11	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.21.1.12	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.21.1.13	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.21.1.14	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.21.1.15	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.21.1.16	地下水位	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.21.1.17	地下水位	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.21.1.18	地下水位	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.21.1.19	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.2	地基及周边影响区（工程监测）	1.21.2.1	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.2	地基及周边影响区（工程监测）	1.21.2.2	土体分层竖向位移	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.2	地基及周边影响区（工程监测）	1.21.2.3	土体深层竖向变形	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.2	地基及周边影响区（工程监测）	1.21.2.4	地下水位	岩土工程勘察规范 GB50021-2001　2009 年版		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.2	地基及周边影响区（工程监测）	1.21.2.5	深层侧向位移（测斜）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.2	地基及周边影响区（工程监测）	1.21.2.6	土体深层竖向变形	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.2	地基及周边影响区（工程监测）	1.21.2.7	土体分层竖向位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.2	地基及周边影响区（工程监测）	1.21.2.8	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.2	地基及周边影响区（工程监测）	1.21.2.9	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.2	地基及周边影响区（工程监测）	1.21.2.10	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.2	地基及周边影响区（工程监测）	1.21.2.11	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.2	地基及周边影响区（工程监测）	1.21.2.12	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.3	建(构)筑物（工程监测）	1.21.3.1	倾斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.3	建(构)筑物（工程监测）	1.21.3.2	挠度	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.3	建(构)筑物（工程监测）	1.21.3.3	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.3	建(构)筑物（工程监测）	1.21.3.4	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.3	建(构)筑物（工程监测）	1.21.3.5	倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.3	建(构)筑物（工程监测）	1.21.3.6	挠度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.3	建(构)筑物（工程监测）	1.21.3.7	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.3	建(构)筑物（工程监测）	1.21.3.8	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.3	建(构)筑物（工程监测）	1.21.3.9	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.3	建(构)筑物（工程监测）	1.21.3.10	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.4	边坡及周边影响区（工程监测）	1.21.4.1	深部钻孔测斜	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.4	边坡及周边影响区（工程监测）	1.21.4.2	深部钻孔测斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.4	边坡及周边影响区（工程监测）	1.21.4.3	深部钻孔测斜	建筑基坑工程监测技术规范 GB 50497-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.4	边坡及周边影响区（工程监测）	1.21.4.4	支护结构应力/应变	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T302-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.4	边坡及周边影响区（工程监测）	1.21.4.5	支护结构应力/应变	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.4	边坡及周边影响区（工程监测）	1.21.4.6	锚杆及土钉内力/拉力	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.4	边坡及周边影响区（工程监测）	1.21.4.7	锚杆及土钉内力/拉力	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.4	边坡及周边影响区（工程监测）	1.21.4.8	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.4	边坡及周边影响区（工程监测）	1.21.4.9	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.4	边坡及周边影响区（工程监测）	1.21.4.10	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.4	边坡及周边影响区（工程监测）	1.21.4.11	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.4	边坡及周边影响区（工程监测）	1.21.4.12	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.4	边坡及周边影响区（工程监测）	1.21.4.13	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.4	边坡及周边影响区（工程监测）	1.21.4.14	裂缝	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.4	边坡及周边影响区（工程监测）	1.21.4.15	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.4	边坡及周边影响区（工程监测）	1.21.4.16	水平位移	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	金属制品-其他金属制品	2.1.1	隔热型材	2.1.1.1	力学性能	铝合金建筑型材 第6部分:隔热型材 GB/T 5237.6-2017		维持
2	产品质量检验	2.2	电子电气-照明	2.2.1	LED 筒灯	2.2.1.1	色度	LED 筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012		维持
2	产品质量检验	2.2	电子电气-照明	2.2.2	普通照明用气体放电灯用镇流器	2.2.2.1	能效等级	普通照明用气体放电灯用镇流器能效限定值及能效等级 GB 17896-2022		维持
2	产品质量检验	2.2	电子电气-照明	2.2.2	普通照明用气体放电灯用镇流器	2.2.2.2	能效限定值	普通照明用气体放电灯用镇流器能效限定值及能效等级 GB 17896-2022		维持
2	产品质量检验	2.2	电子电气-照明	2.2.3	反射型自镇流 LED 灯	2.2.3.1	颜色参数测试	反射型自镇流 LED 灯性能测试方法 GB/T 29295-2012		维持
2	产品质量检验	2.2	电子电气-照明	2.2.4	室内照明用 LED 产品	2.2.4.1	能效限定值	室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级 GB 30255-2019		维持
2	产品质量检验	2.2	电子电气-照明	2.2.4	室内照明用 LED 产品	2.2.4.2	能效等级	室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级 GB 30255-2019		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.1	焊钉	2.3.1.1	机械性能	电弧螺柱焊用圆柱头焊钉 GB/T 10433-2002		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.2	铝及铝合金	2.3.2.1	镉	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.2	铝及铝合金	2.3.2.2	铁	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.2	铝及铝合金	2.3.2.3	锡	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金	2.3.2	铝及铝合金	2.3.2.4	铅	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			属制品					GB/T 7999-2015		
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.2	铝及铝合金	2.3.2.5	铜	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.2	铝及铝合金	2.3.2.6	镁	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.2	铝及铝合金	2.3.2.7	磷	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.2	铝及铝合金	2.3.2.8	锰	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.2	铝及铝合金	2.3.2.9	镍	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.2	铝及铝合金	2.3.2.10	钛	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.2	铝及铝合金	2.3.2.11	硅	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.2	铝及铝合金	2.3.2.12	锌	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.2	铝及铝合金	2.3.2.13	铬	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.3	金属材料	2.3.3.1	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.3	金属材料	2.3.3.2	断面收缩率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.3	金属材料	2.3.3.3	最大力	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.3	金属材料	2.3.3.4	最大力总延伸率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.3	金属材料	2.3.3.5	规定塑性延伸强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.3	金属材料	2.3.3.6	盐雾试验	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2021		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.3	金属材料	2.3.3.7	射线检测	焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.3	金属材料	2.3.3.8	上屈服强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.3	金属材料	2.3.3.9	下屈服强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.3	金属材料	2.3.3.10	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.4	铜及铜合金	2.3.4.1	砷	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.4	铜及铜合金	2.3.4.2	锌	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.4	铜及铜合金	2.3.4.3	锑	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.4	铜及铜合金	2.3.4.4	硅	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.4	铜及铜合金	2.3.4.5	镉	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.4	铜及铜合金	2.3.4.6	钴	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.4	铜及铜合金	2.3.4.7	镁	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.4	铜及铜合金	2.3.4.8	铁	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.4	铜及铜合金	2.3.4.9	锰	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.4	铜及铜合金	2.3.4.10	镍	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.4	铜及铜合金	2.3.4.11	铝	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.4	铜及铜合金	2.3.4.12	铅	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.4	铜及铜合金	2.3.4.13	铋	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.4	铜及铜合金	2.3.4.14	磷	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.4	铜及铜合金	2.3.4.15	硫	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.4	铜及铜合金	2.3.4.16	锡	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.5	普通流体输送管道用埋弧焊钢管	2.3.5.1	拉伸试验	普通流体输送管道用埋弧焊钢管 SY/T 5037-2023		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.5	普通流体输送管道用埋弧焊钢管	2.3.5.2	尺寸外形	普通流体输送管道用埋弧焊钢管 SY/T 5037-2023		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.6	热轧带肋钢筋	2.3.6.1	弯曲	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.6	热轧带肋钢筋	2.3.6.2	反向弯曲性能	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.6	热轧带肋钢筋	2.3.6.3	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.6	热轧带肋钢筋	2.3.6.4	最大力总伸长率	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.6	热轧带肋钢筋	2.3.6.5	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.7	彩色涂层钢板及钢带	2.3.7.1	划格试验	彩色涂层钢板及钢带试验方法 GB/T 13448-2019		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.7	彩色涂层钢板及钢带	2.3.7.2	涂层厚度测定	彩色涂层钢板及钢带试验方法 GB/T 13448-2019		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.7	彩色涂层钢板及钢带	2.3.7.3	耐中性盐雾试验	彩色涂层钢板及钢带试验方法 GB/T 13448-2019		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.7	彩色涂层钢板及钢带	2.3.7.4	耐有机溶剂试验	彩色涂层钢板及钢带试验方法 GB/T 13448-2019		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.7	彩色涂层钢板及钢带	2.3.7.5	耐磨性试验	彩色涂层钢板及钢带试验方法 GB/T 13448-2019		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.7	彩色涂层钢板及钢带	2.3.7.6	铅笔硬度试验	彩色涂层钢板及钢带试验方法 GB/T 13448-2019		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.7	彩色涂层钢板及钢带	2.3.7.7	镜面光泽测定	彩色涂层钢板及钢带试验方法 GB/T 13448-2019		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.8	焊接钢管	2.3.8.1	公称尺寸	一般结构用焊接钢管 SY/T 5768-2016		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.8	焊接钢管	2.3.8.2	压扁试验	一般结构用焊接钢管 SY/T 5768-2016		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.8	焊接钢管	2.3.8.3	弯曲试验	一般结构用焊接钢管 SY/T 5768-2016		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.8	焊接钢管	2.3.8.4	拉伸试验	一般结构用焊接钢管 SY/T 5768-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.9	热轧光圆钢筋	2.3.9.1	弯曲	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.9	热轧光圆钢筋	2.3.9.2	拉伸	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.9	热轧光圆钢筋	2.3.9.3	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.10	钢结构	2.3.10.1	栓钉焊接头弯曲试验	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.10	钢结构	2.3.10.2	栓钉焊接头拉伸试验	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.11	冷轧带肋钢筋	2.3.11.1	力学性能	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.11	冷轧带肋钢筋	2.3.11.2	尺寸、重量及允许偏差	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.11	冷轧带肋钢筋	2.3.11.3	弯曲	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.11	冷轧带肋钢筋	2.3.11.4	反复弯曲试验	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
2	产品质量检验	2.3	金属制品-结构性金属制品	2.3.11	冷轧带肋钢筋	2.3.11.5	重量偏差	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
2	产品质量检验	2.4	建材产品	2.4.1	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材	2.4.1.1	尺寸	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 10002.1-2023		维持
2	产品质量检验	2.4	建材产品	2.4.2	非开挖工程用聚乙烯	2.4.2.1	抗冲击性能	非开挖铺设工程用聚乙烯管 CJ/T 358-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：2　　类别数：25　　对象数：173　　参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					管					
2	产品质量检验	2.4	建材产品	2.4.3	热轧带肋钢筋	2.4.3.1	拉伸试验	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持

以下空白

批准深圳市正非检测科技有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：202219021302

审批日期:2024 年 12 月 31 日　　有效日期:2028 年 08 月 16 日

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
领域数：1　　类别数：1　　对象数：3　　参数数：3

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	电线槽及配件	1.1.1.1	镀（涂）层附着力	金属基体上的金属覆盖层 电沉积和化学沉积层 附着强度试验方法评述 GB/T 5270-2024	/	变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	外加剂和无机防水材料	1.1.2.1	收缩率/收缩率比	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024	/	变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	混凝土	1.1.3.1	抗水渗透	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024	/	变更

以下空白

中国合格评定国家认可委员会

实验室认可证书

（注册号：CNAS L11310）

兹证明：

深圳市正非检测科技有限公司

（法人：深圳市正非检测科技有限公司）

广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路9号富城科创大厦101、102、501、601、西面空地，518110

符合 ISO/IEC 17025：2017《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》）的要求，具备承担本证书附件所列服务能力，予以认可。

获认可的能力范围见标有相同认可注册号的证书附件，证书附件是本证书组成部分。

生效日期：2025-03-04

截止日期：2030-08-16

中国合格评定国家认可委员会授权人 张朝华

中国合格评定国家认可委员会（CNAS）经国家认证认可监督管理委员会（CNCA）授权，负责实施合格评定国家认可制度。
CNAS是国际实验室认可合作组织（ILAC）和亚太认可合作组织（APAC）的互认协议成员。
本证书的有效性可登陆www.cnas.org.cn获认可的机构名录查询。

中国合格评定国家认可委员会

检验机构认可证书

（注册号：CNAS IB0771）

兹证明：

深圳市正非检测科技有限公司

（法人：深圳市正非检测科技有限公司）

广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地，518109

符合 ISO/IEC 17020:2012《各类检验机构运行的基本准则》（CNAS-CI01《检验机构能力认可准则》）A 类的要求，具备承担本证书附件所列检验服务的能力，予以认可。

获认可的能力范围见标有相同认可注册号的证书附件，证书附件是本证书组成部分。

生效日期：2025-09-05

截止日期：2031-09-04

中国合格评定国家认可委员会授权人 张朝华

中国合格评定国家认可委员会（CNAS）经国家认证认可监督管理委员会（CNCA）授权，负责实施合格评定国家认可制度。
CNAS是国际实验室认可合作组织（ILAC）和亚太认可合作组织（APAC）的互认协议成员。
本证书的有效性可登录www.cnas.org.cn获认可的机构名录查询。

投标人人员情况一览表

投标人：深圳市正非检测科技有限公司

名称	姓名	职务	职称	主要简历、经验及承担过的项目
项目负责人	官东用	部长	高级工程师	曾参与万丰大朗山城市更新项目北区（一期）总承包工程检测服务、信悦映翠府项目施工总承包工程工程检测
项目技术负责人	孙志坚	技术负责人	中级工程师	曾参与万丰大朗山城市更新项目北区（一期）总承包工程检测服务、信悦映翠府项目施工总承包工程工程检测
技术人员	杜晓丽	质量负责人	中级工程师	曾参与万丰大朗山城市更新项目北区（一期）总承包工程检测服务、信悦映翠府项目施工总承包工程工程检测
技术人员	罗成	检测员	高级工程师	曾参与万丰大朗山城市更新项目北区（一期）总承包工程检测服务、信悦映翠府项目施工总承包工程工程检测
技术人员	李靖生	检测员	高级工程师	曾参与万丰大朗山城市更新项目北区（一期）总承包工程检测服务、信悦映翠府项目施工总承包工程工程检测
技术人员	胡婷	检测员	中级工程师	曾参与万丰大朗山城市更新项目北区（一期）总承包工程检测服务、信悦映翠府项目施工总承包工程工程检测
技术人员	李结茂	检测员	中级工程师	曾参与万丰大朗山城市更新项目北区（一期）总承包工程检测服务
技术人员	刘斌	检测员	中级工程师	曾参与万丰大朗山城市更新项目北区（一期）总承包工程检测服务
技术人员	黄华仙	检测员	中级工程师	曾参与万丰大朗山城市更新项目北区（一期）总承包工程检测服务
技术人员	何岐发	检测员	中级工程师	曾参与万丰大朗山城市更新项目北区（一期）总承包工程检测服务
技术人员	朱大杰	检测员	中级工程师	曾参与万丰大朗山城市更新项目北区（一期）总承包工程检测服务
技术人员	唐永强	检测员	中级工程师	曾参与万丰大朗山城市更新项目北区（一期）总承包工程检测服务
技术人员	邹锦池	检测员	中级工程师	曾参与万丰大朗山城市更新项目北区（一期）总承包工程检测服务

技术人员	梁苗苗	检测员	中级工程师	曾参与万丰大朗山城市更新项目北区（一期）总承包工程检测服务
技术人员	郑俊淋	检测员	中级工程师	曾参与万丰大朗山城市更新项目北区（一期）总承包工程检测服务

1、官东用

广东省职称证书

姓　　名：官东用

身份证号：431022198604066779

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月25日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2200101155339

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年09月13日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

公路水运工程试验检测师

Highway and Waterway Testing & Inspection Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、交通运输部监制，交通运输部职业资格中心颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，具有公路水运工程试验检测师的职业水平和能力。

交通运输部职业资格中心

姓　　名：官东用

证件号码：431022198604066779

性　　别：男

出生年月：1986年04月

专　　业：道路工程

批准日期：2021年10月31日

管 理 号：31620211001010009978

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：宫东用　　身份证(ID)：431022198604066779

单位(Employer)：深圳市正非检测科技有限公司

证书编号(Certificate No)：3015938

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2016-08-26	无记录
	基桩承载力与完整性检测（高应变）	2023-09-18	无记录
	桩身完整性检测（低应变）	2016-11-25	无记录
	桩身完整性检测（声波透射）	2018-05-18	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯(扒长)）	2014-05-29	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯(编审)）	2015-07-17	无记录
	岩土工程室内试验	2017-06-23	无记录
	岩土工程原位测试	2017-04-12	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2023-03-27	无记录
	砌体结构检测	2021-04-23	无记录
	混凝土构件结构性能	2023-06-28	无记录
建筑幕墙	建筑幕墙检测（四性）	2016-09-23	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2014-02-28	无记录
	常用金属材料检测	2014-02-28	无记录
监测与测量	建筑变形测量	2014-07-25	无记录
市政工程	道路工程	2023-05-15	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2023-03-27	无记录
	建筑电气工程检测	2019-01-18	无记录
	建筑节能工程检测	2024-07-05	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

2024-09-20

发证单位盖章

2、孙志坚

广东省职称证书

姓　　名：孙志坚

身份证号：421221198910121898

职称名称：工程师

专　　业：建筑材料

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月20日

评审组织：深圳市建筑材料专业高级职称评审委员会

证书编号：2303003134034

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月17日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省职称证书

姓　　名：孙志坚

身份证号：421221198910121898

职称名称：工程师

专　　业：化学分析

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月28日

评审组织：深圳市石油化工专业高级职称评审委员会

证书编号：2203003080595

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月14日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

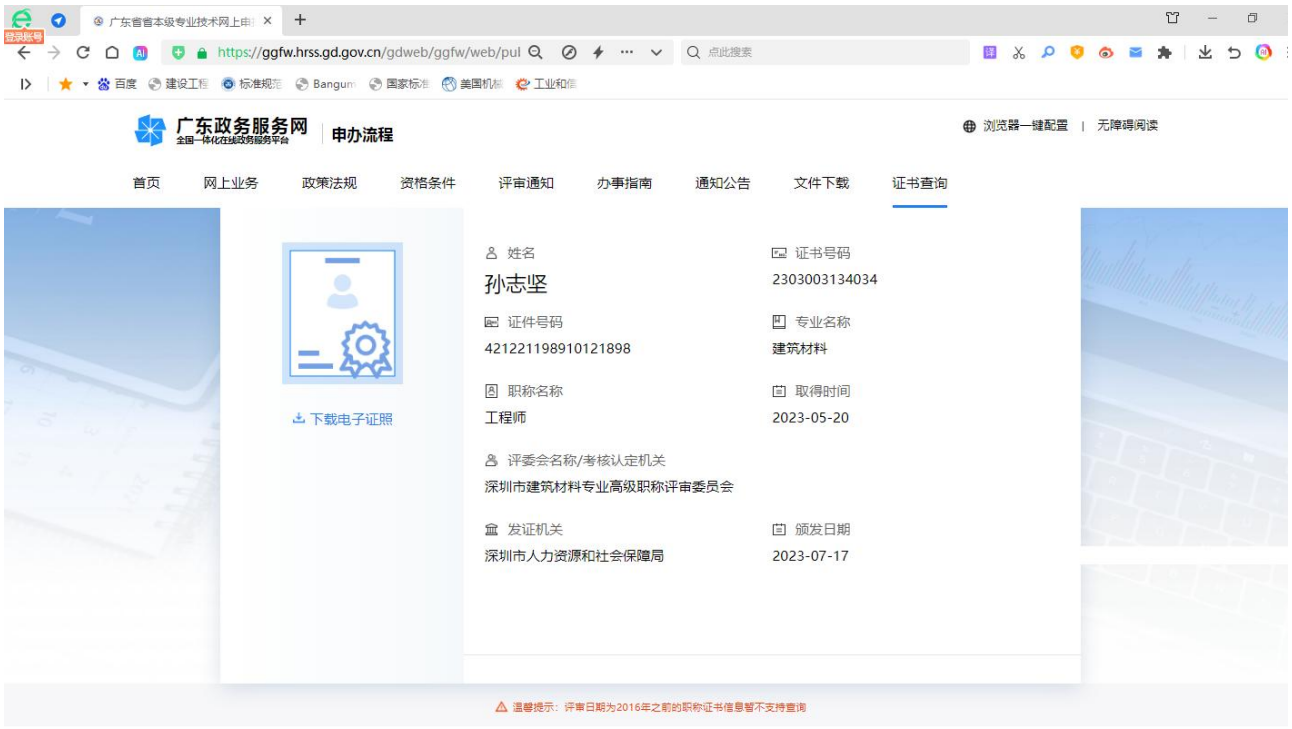
广东政务服务网
全国一体化在线政务服务平台
申办流程
浏览器一键配置
无障碍阅读
首页
网上业务
政策法规
资格条件
评审通知
办事指南
通知公告
文件下载
证书查询
下载电子证照
姓名
孙志坚
证书号码
2303003134034
证件号码
421221198910121898
专业名称
建筑材料
职称名称
工程师
取得时间
2023-05-20
评委会名称/考核认定机关
深圳市建筑材料专业高级职称评审委员会
发证机关
深圳市人力资源和社会保障局
颁发日期
2023-07-17
温馨提示：评审日期为2016年之前的职称证书信息暂不支持查询

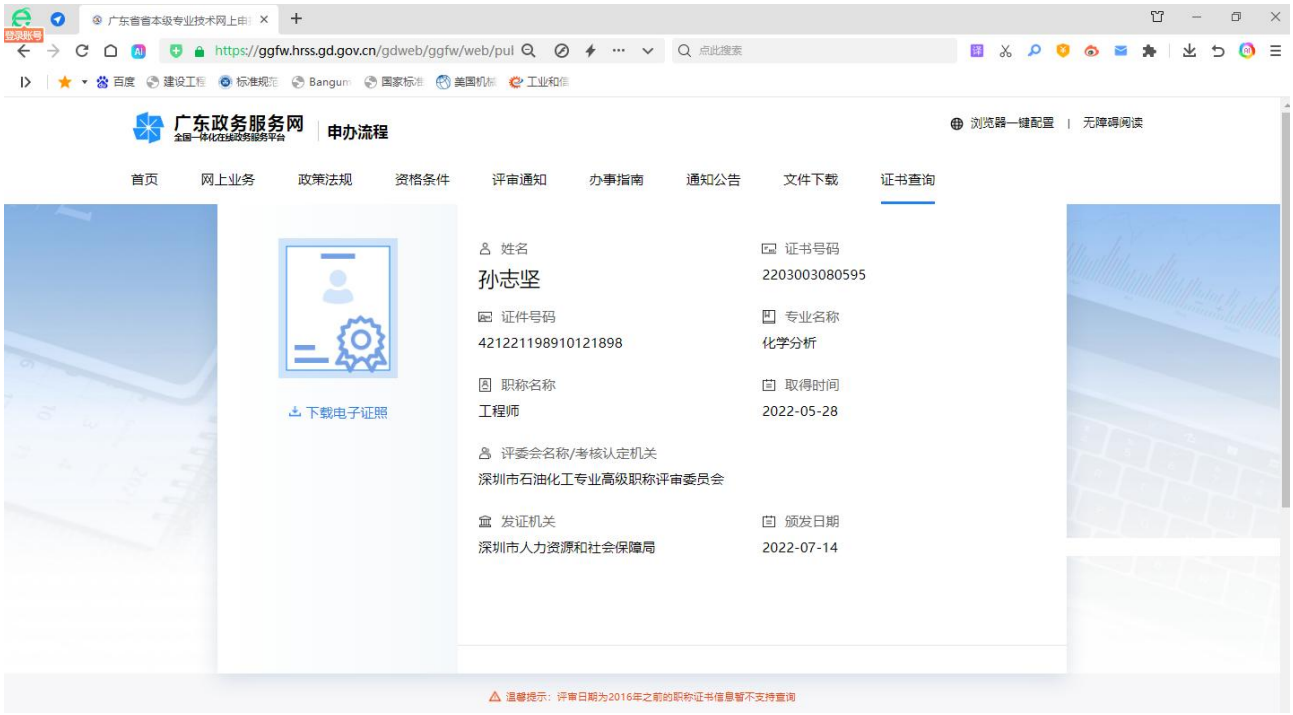
广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects
检测鉴定培训合格证
Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal
姓名(Full name)：孙志坚
身份证(ID)：421221198910121898
单位(Employer)：深圳市正非检测科技有限公司
证书编号(Certificate No)：3015539
符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：
专业
项目(方法)
发证日期
新政策新标准学习情况
主体结构
混凝土结构实体检测
2024-01-03
无记录
砌体结构检测
2016-06-30
无记录
混凝土构件结构性能
2016-06-30
无记录
建筑幕墙
建筑幕墙检测(四性)
2023-12-14
无记录
见证取样
常用非金属材料检测
2013-09-27
无记录
常用金属材料检测
2013-09-27
无记录
其他类别
建筑电气工程检测
2018-09-14
无记录
建筑节能工程检测
2017-07-20
无记录
民用建筑室内环境检测
2016-07-07
无记录
注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书持有者的操作应由雇主授权。
验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com
发证单位盖章

3、杜晓丽

广东省职称证书

姓　　名：杜晓丽

身份证号：36072619900822272X

职称名称：工程师

专　　业：建筑材料

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月14日

评审组织：深圳市建筑材料专业高级职称评审委员会

证书编号：2203003080920

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月14日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

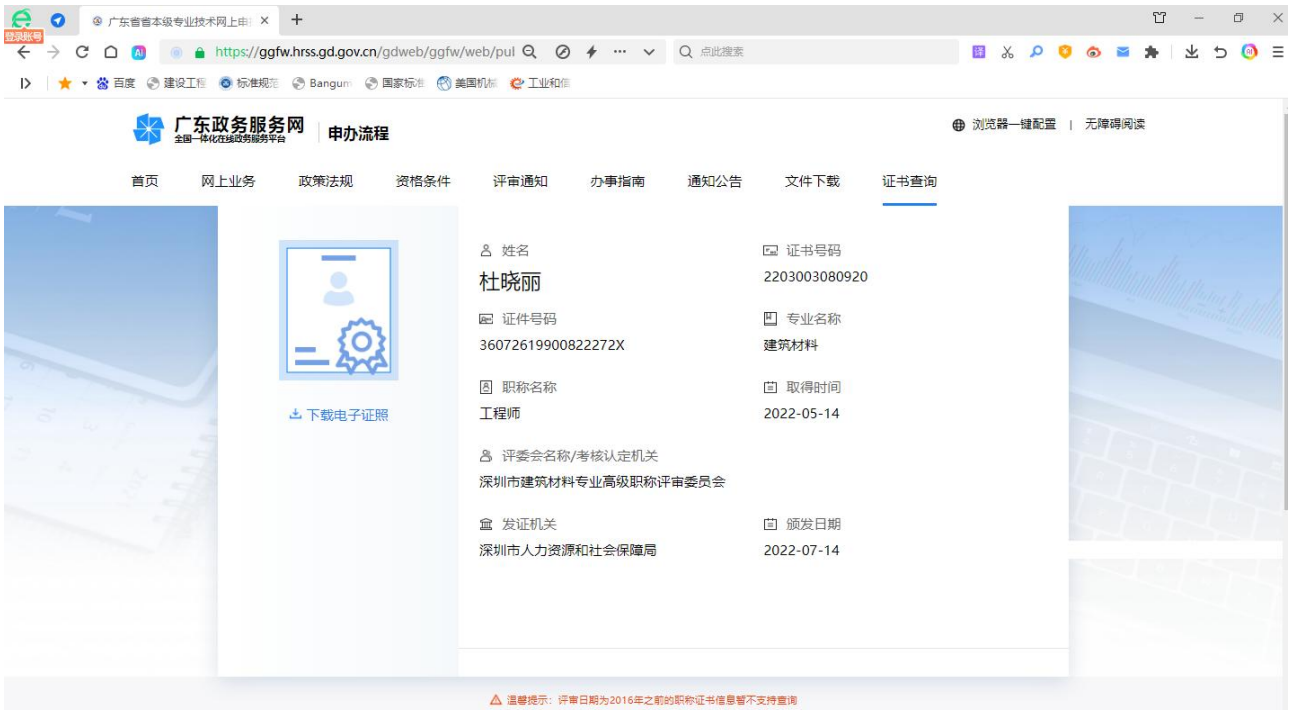
广东政务服务网
全国一体化在线政务服务平台
申办流程
浏览器一键配置 | 无障碍阅读
首页
网上业务
政策法规
资格条件
评审通知
办事指南
通知公告
文件下载
证书查询
下载电子证照
姓名
杜晓丽
证书号码
2203003080920
证件号码
36072619900822272X
专业名称
建筑材料
职称名称
工程师
取得时间
2022-05-14
评委会名称/考核认定机关
深圳市建筑材料专业高级职称评审委员会
发证机关
深圳市人力资源和社会保障局
颁发日期
2022-07-14
温馨提示：评审日期为2016年之前的职称证书信息暂不支持查询

公路水运工程试验检测师
Highway and Waterway Testing & Inspection Engineer
本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、交通运输部监制，交通运输部职业资格中心颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，具有公路水运工程试验检测师的职业水平和能力。
交通运输部职业资格中心
姓　名：杜晓丽
证件号码：36072619900822272X
性　别：女
出生年月：1990年08月
专　业：水运材料
批准日期：2021年10月31日
管 理 号：31620211001050010063

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：杜晓丽　　身份证(ID)：36072619900822272X

单位(Employer)：深圳市正非检测科技有限公司

证书编号(Certificate No)：3011791

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
其他类别	密封胶检测	2025-11-18	无记录
地基基础	基桩承载力与完整性检测（高应变）	2023-09-18	无记录
	桩身完整性检测（低应变）	2022-07-21	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯[机长]）	2023-04-10	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯[编审]）	2023-03-27	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2023-03-27	无记录
	混凝土构件结构性能	2023-06-28	无记录
建筑幕墙	建筑幕墙检测（四性）	2019-01-11	无记录
	建筑门窗检测（三性）	2013-03-29	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2011-05-20	无记录
	常用金属材料检测	2011-05-20	无记录
市政工程	道路工程	2023-05-15	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2023-03-27	无记录
	建筑电气工程检测	2019-01-18	无记录
	建筑节能工程检测	2012-03-01	无记录
	民用建筑室内环境检测	2012-04-28	无记录

2025-11-24

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

发证单位盖章

4、罗成

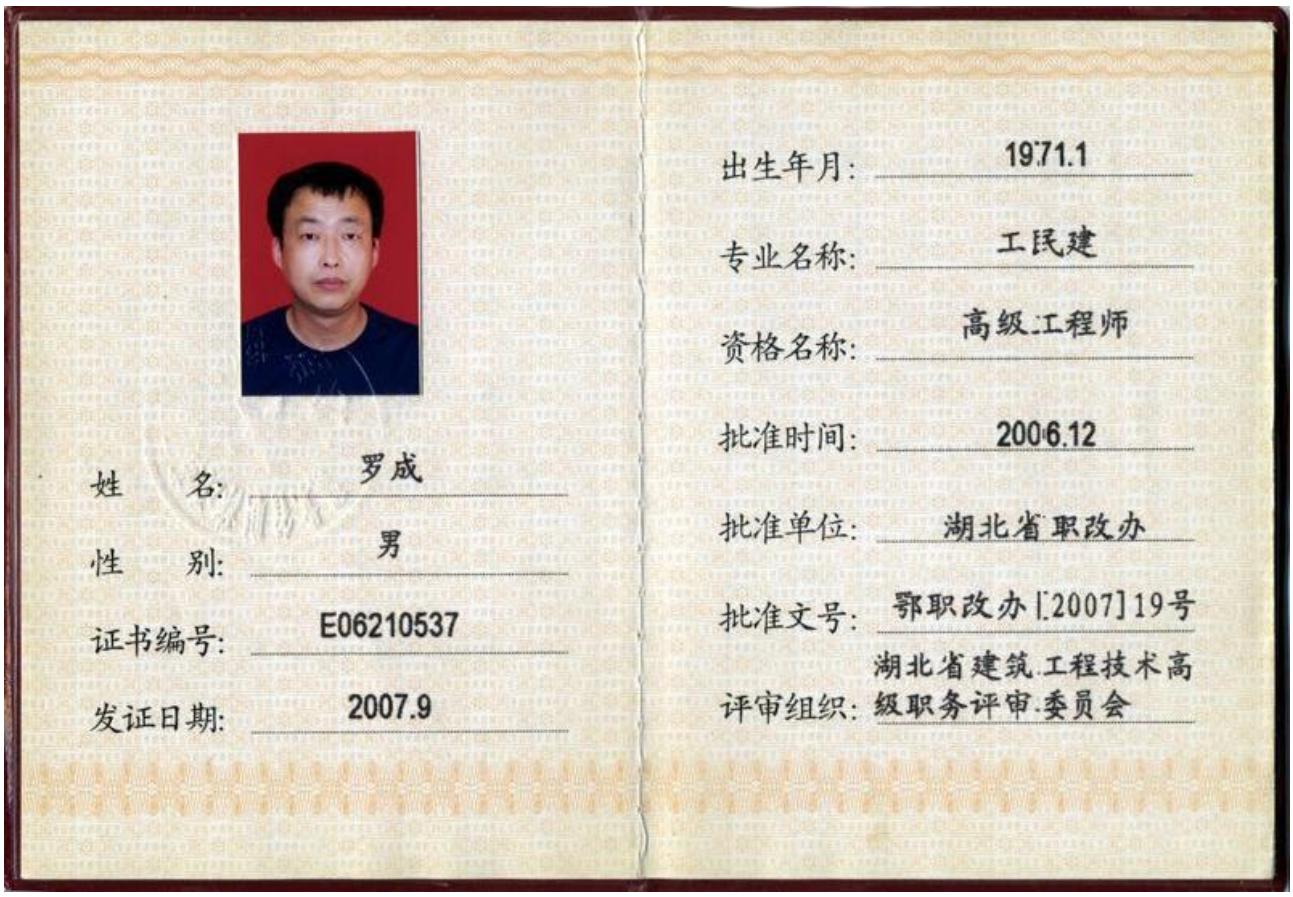
出生年月: 1971.1
专业名称: 工民建
资格名称: 高级工程师
批准时间: 2006.12
批准单位: 湖北省职改办
批准文号: 鄂职改办[2007]19号
评审组织: 湖北省建筑工程技术高级职务评审委员会
姓 名: 罗成
性 别: 男
证书编号: E06210537
发证日期: 2007.9

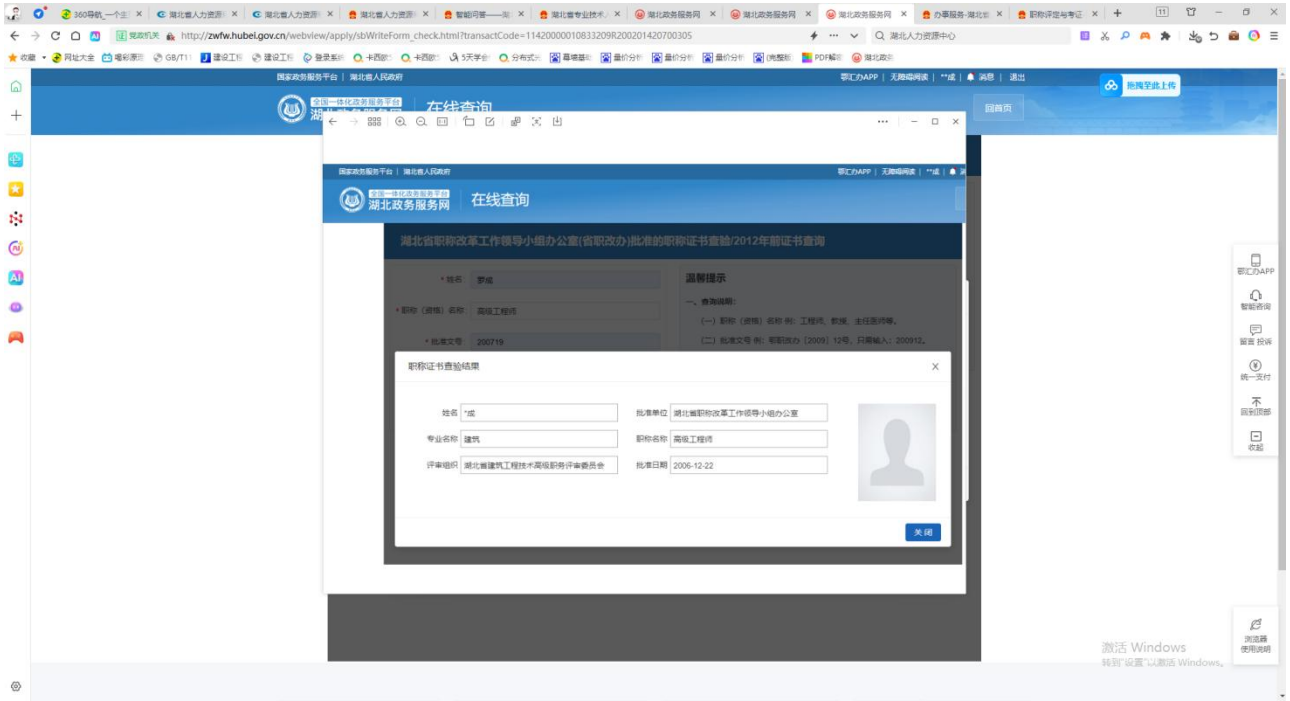
湖北政务服务网
在线查询
湖北省职称改革工作领导小组办公室(省职改办)批准的职称证书查验/2012年前证书查询
职称证书查验结果
关闭

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：罗成　　身份证(ID)：420111197101184158

单位(Employer)：深圳市正非检测科技有限公司

证书编号(Certificate No)：3018642

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2016-07-15	无记录
	基桩承载力与完整性检测（高应变）	2017-12-27	无记录
	桩身完整性检测（低应变）	2024-07-29	无记录
	桩身完整性检测（声波透射）	2024-11-13	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯(机长)）	2024-06-24	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯(编审)）	2025-01-02	无记录
	岩土工程原位测试	2023-07-20	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2016-06-30	无记录
	砌体结构检测	2016-06-30	无记录
	混凝土构件结构性能	2016-06-30	无记录
建筑幕墙	建筑幕墙检测（四性）	2019-01-11	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2016-03-11	无记录
	常用金属材料检测	2016-03-11	无记录
监测与测量	建筑变形测量	2016-05-27	无记录
市政工程	桥梁与隧道	2018-04-26	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2019-09-25	无记录
	建筑电气工程检测	2019-01-18	无记录
	建筑节能工程检测	2016-04-22	无记录
	民用建筑室内环境检测	2016-07-07	无记录

2025-02-19

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章

5、李靖生

甘肃省职称资格证书

此证表明持证人具备相应职称资格

姓　　名：李靖生

性　　别：男

出生日期：1980年04月21日

身份证号：620102198004210014

工作单位：庆阳城乡建设发展投资集团有限公司

资格名称：高级工程师

职称层级：副高级

专　　业：建筑工程

评委会名称：庆阳市工程系列高级职称评审委员会

评价方式：正常评审

评审时间：2023年12月25日

资格文号：庆市人社发〔2023〕254号

管 理 号：622023127061l5

唯一在线验证网址：
http://www.gszcxt.cn//zcxt
打印时间：2024年01月02日

庆阳市职称改革工作领导小组办公室

甘肃省职称申报评审管理信息系统

姓名：请输入姓名　身份证　请输入　搜索

证书信息

证书类别	姓名	性别	身份证	工作单位	资格名称	专业名称	取得资格时间	批复文号	管理号	签发单位	状态
甘肃省副高级级专业技术资格证书	李靖生	男	62010219******0014	庆阳城乡建设发展投资集团有限公司	高级工程师	建筑工程	2023年12月25日	庆市人社发〔2023〕254号	62202312706115	庆阳市职称改革工作领导小组办公室	有效

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：李靖生　身份证(ID)：620102198004210014

单位(Employer)：深圳市正非检测科技有限公司

证书编号(Certificate No)：3041346

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	桩身完整性检测（声波透射）	2024-11-13	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2024-12-04	无记录
	混凝土构件结构性能	2024-12-25	无记录
监测与测量	建筑变形测量	2025-01-23	无记录
市政工程	道路工程	2024-10-14	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2025-05-30	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章

6、胡婷

广东省职称证书

姓　　名：胡婷

身份证号：320803199107255029

职称名称：工程师

专　　业：建筑材料

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月22日

评审组织：深圳市建筑材料专业高级职称评审委员会

证书编号：2403003223477

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年9月15日

全国人力资源和社会保障政务服务平台

首页 | 用人单位服务 | 全国就业公共服务 | 办事指南 | 地方服务窗口 | 人社服务电

在线服务 > 全国职称评审信息查询（试运行）

全国职称评审信息查询（试运行）

姓名	胡*	证件类型	居民身份证（户口簿）
证件号码	320**********5029	证书编号	2403003223477
职称系列	工程技术人才	职称名称和级别	工程技术人才_工程师-中级
评审专业名称	建筑材料	发证日期	20240622
评审机构	深圳市建筑材料专业高级职称评审委员会	发证机构	深圳市人力资源和社会保障局

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：胡婷　　身份证(ID)：320803199107255029

单位(Employer)：深圳市正非检测科技有限公司

证书编号(Certificate No)：3016269

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
主体结构	混凝土结构实体检测（后锚固法）	2014-06-20	无记录
	混凝土结构实体检测（回弹法）	2015-03-19	无记录
建筑幕墙	建筑门窗检测（三性）	2014-05-08	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2014-10-31	无记录
	常用金属材料检测	2014-10-31	无记录
其他类别	建筑电气工程检测	2014-04-25	无记录
	民用建筑室内环境检测	2016-07-07	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

反证单位盖章

ChSNDT-ZS-04
Issue1

中国机械工程学会无损检测分会
The Chinese Society for Nondestructive Testing

特此认可 Hereby Recongnizes

胡婷 Hu Ting （身份证/ID）320803199107255029

单位： （Employer）深圳市正非检测科技有限公司

符合ISO9712-2012标准对于下列无损检测方法及其产品门类

has met the requirements of standard ISO9712-2012 related to the following NDT method and product sectors

无损检测 2 级的要求 as NDT Level 2

方法 Method	产品门类 Product Sectors	认证日期 Date of Certification	有效日期 Date of Expiry
渗 透(PT)nf	焊 缝(W)	2023年05月15日	2028年05月14日

证书编号 Certificate No:32002181020PT 认证机构代表 Representative of Certification Body:徐永昌

注释：(Notes)

1. 本证按照国际标准ISO9712-2012颁发，版权属中国无损检测学会所有。This certificate is issued according to the International Standard ISO9712-2012, and remains the property of ChSNDT.
2. 颁发的资格证书/卡片是认证机构为该人员的资格作证，证书持有者的操作应有雇主或责任单位授权。By issuing the certificate and corresponding wallet card, the certification body attests to the qualification of the individual but does not give any operation authorization. The certificate holder shall obtain the authorization permission to operate issued by the employer or responsible agency.
3. 中国无损检测学会注册为国际无损检测委员会(ICNDT)互认协议(MRA)签约国，在ICNDT MRA表2中确认。中国无损检测学会颁发的证书在注册有效期内得到ICNDT MRA 签约国认可。各签约国在ICNDT MRA表1中列出，国际无损检测委员会网站www.icndt.org 会不断更新MRA表1表2的内容。The ChSNDT is registered under the ICNDT Multilateral Recognition Agreement(MRA), and registration is confirmed in Schedule 2 to the ICNDT MRA.Certificates issued by ChSNDT are recognised by the signatories to the ICNDT MRA so long as its registration remains valid. Signatories are listed in Schedule 1 to the ICNDT MRA.The current edition of the MRA,together with updated Schedules 1 and 2,is published at www.icndt.org.

雇主(Employer)：_____日期(Date)：_____持证人(Certificate holder)：_____日期(Date)：_____

ChSNDT-ZS-04
Issue1

中国机械工程学会无损检测分会
The Chinese Society for Nondestructive Testing

特此认可 Hereby Recongnizes

胡婷 Hu Ting （身份证/ID）320803199107255029

单位： （Employer）深圳市正非检测科技有限公司

符合ISO9712-2021标准对于下列无损检测方法及其产品门类

has met the requirements of standard ISO9712-2021 related to the following NDT method and product sectors

无损检测 2 级的要求 as NDT Level 2

方法 Method	产品门类 Product Sectors	认证日期 Date of Certification	有效日期 Date of Expiry
超声波(UT)	焊 缝(W)	2023年08月18日	2028年08月17日

证书编号 Certificate No:32002181020UT 认证机构代表 Representative of Certification Body:徐永昌

注释：(Notes)

1. 本证按照国际标准ISO9712-2021颁发，版权属中国无损检测学会所有。This certificate is issued according to the International Standard ISO9712-2021, and remains the property of ChSNDT.
2. 颁发的资格证书/卡片是认证机构为该人员的资格作证，证书持有者的操作应有雇主或责任单位授权。证书查询：www.chsndt.org。By issuing the certificate and corresponding wallet card, the certification body attests to the qualification of the individual but does not give any operation authorization. The certificate holder shall obtain the authorization of permission to operate issued by the employer or responsible agency. Certificate Search: www.chsndt.org.
3. 中国无损检测学会注册为国际无损检测委员会(ICNDT)互认协议(MRA)签约国，在ICNDT MRA表2中确认。中国无损检测学会颁发的证书在注册有效期内得到ICNDT MRA 签约国认可。各签约国在ICNDT MRA表1中列出，国际无损检测委员会网站www.icndt.org 会不断更新MRA表1表2的内容。The ChSNDT is registered under the ICNDT Multilateral Recognition Agreement(MRA), and registration is confirmed in Schedule 2 to the ICNDT MRA.Certificates issued by ChSNDT are recognised by the signatories to the ICNDT MRA so long as its registration remains valid. Signatories are listed in Schedule 1 to the ICNDT MRA.The current edition of the MRA,together with updated Schedules 1 and 2,is published at www.icndt.org.

雇主(Employer)：_____日期(Date)：_____持证人(Certificate holder)：_____日期(Date)：_____

7、李结茂

广东省职称证书

姓　　名：李结茂

身份证号：452123198802152594

职称名称：工程师

专　　业：化学分析

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2020年06月21日

评审组织：深圳市石油化工专业中级专业技术资格评审委员会

证书编号：2003003048481

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年10月15日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省职称证书

姓　　名：李结茂

身份证号：452123198802152594

职称名称：工程师

专　　业：建筑材料

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月14日

评审组织：深圳市建筑材料专业高级职称评审委员会

证书编号：2203003080762

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月14日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省电子证照系统（广东省）

证照已签发

广东省职称证书

照面 数据

证照名称	广东省职称证书	证书编号	2003003048481
姓名	李结茂	持有人身份证件类型	身份证
身份证号	452123198802152594	发证单位	深圳市人力资源和社会保障局
发证单位唯一标识	无	发证单位所属行政区划代码	440000
发证时间	2020-10-15	有效期结束日期	长期有效
职称名称	工程师	专业	化学分析
级别	中级	取得方式	职称评审
通过时间	2020-06-21	评审组织	深圳市石油化工专业中级专业技术资格评审委员会
照片			

可信等级： A级 此件仅供办理政务服务事项时使用

广东政务服务网
全国一体化在线政务服务平台
申办流程
浏览器一键配置
无障碍阅读
首页
网上业务
政策法规
资格条件
评审通知
办事指南
通知公告
文件下载
证书查询
下载电子证照
姓名
李结茂
证书号码
2203003080762
证件号码
452123198802152594
专业名称
建筑材料
职称名称
工程师
取得时间
2022-05-14
评委会名称/考核认定机关
深圳市建筑材料专业高级职称评审委员会
发证机关
深圳市人力资源和社会保障局
颁发日期
2022-07-14
温馨提示：评审日期为2016年之前的职称证书信息暂不支持查询
广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects
检测鉴定培训合格证
Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal
姓名(Full name)：李结茂
身份证(ID)：452123198802152594
单位(Employer)：深圳市正非检测科技有限公司
证书编号(Certificate No)：3011792
符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：
专业
项目(方法)
发证日期
新政策新标准学习情况
地基基础
岩土工程室内试验
2012-09-28
无记录
岩土工程原位测试
2012-09-25
无记录
主体结构
混凝土结构实体检测
2016-06-30
无记录
砌体结构检测
2013-06-21
无记录
混凝土构件结构性能
2016-06-30
无记录
建筑幕墙
建筑门窗检测(三性)
2018-01-12
无记录
见证取样
常用非金属材料检测
2011-05-20
无记录
常用金属材料检测
2011-05-20
无记录
监测与测量
建筑变形测量
2017-08-18
无记录
市政工程
道路工程
2023-05-15
无记录
其他类别
建筑节能工程检测
2013-05-10
无记录
民用建筑室内环境检测
2012-04-28
无记录
注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书持有者的操作应由雇主授权。
验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com
发证单位盖章

8、刘斌

本证书由湖南省人力资源和社会保障厅批准颁发，它表明持证人通过全省专业技术统一考试具有的资格水平。

湖南省人力资源和社会保障厅

证书编号：B08193081100000211

持证人签名：

姓　　名：刘斌

性　　别：男

身份证号：431023198702146517

专　　业：市政公用工程

资格级别：工程师

授予时间：2019 年 9 月 28 日

湖南省土建工程专业技术职务任职资格证书查询

证书编号：B08193081100000211 *

姓名：刘斌 *

专业名称：市政公用工程

补办编码：

等级：中级

验证码：7814 7814

查 询

证书编号	B08193081100000211
姓名	刘斌
身份证号	431023********6517
专业名称	市政公用工程
等级	中级
所属机构	郴州市
所属年份	2019

公路水运工程试验检测师

Highway and Waterway Testing & Inspection Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、交通运输部监制，交通运输部职业资格中心颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，具有公路水运工程试验检测师的职业水平和能力。

交通运输部职业资格中心

姓　　名：刘斌

证件号码：431023198702146517

性　　别：男

出生年月：1987年02月

专　　业：水运材料

批准日期：2021年10月31日

管 理 号：31620211001050010292

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：刘斌　　身份证(ID)：431023198702146517

单位(Employer)：深圳市正非检测科技有限公司

证书编号(Certificate No)：3028153

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	桩身完整性检测（钻孔取芯[机长]）	2023-04-10	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯[编审]）	2023-03-27	无记录
	岩土工程原位测试	2023-07-20	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2023-03-27	无记录
	砌体结构检测	2021-04-23	无记录
	混凝土构件结构性能	2023-06-28	无记录
建筑幕墙	建筑幕墙检测（四性）	2023-12-14	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2021-05-25	无记录
	常用金属材料检测	2023-07-24	无记录
市政工程	道路工程	2023-05-15	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2023-03-27	无记录
	建筑节能工程检测	2024-07-05	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

9、黄华仙

姓　名　黄华仙　　系　列　工程

性　别　男　　专　业　材料工程

出生年月　1985.10　　评审通过时间　2020.08

签发日期　2020.08

任职资格　工程师

工作单位　中铁十七局集团一公司

评审委员会（章）

编　号：4407012011

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：黄华仙　　身份证(ID)：441481198510101696

单位(Employer)：深圳市正非检测科技有限公司

证书编号(Certificate No)：3031849

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2022-09-08	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯[机长]）	2023-04-10	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯[编审]）	2023-03-27	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2024-01-03	无记录
	混凝土构件结构性能	2023-06-28	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2023-11-23	无记录
	常用金属材料检测	2023-07-24	无记录
市政工程	道路工程	2023-05-15	无记录

注意：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

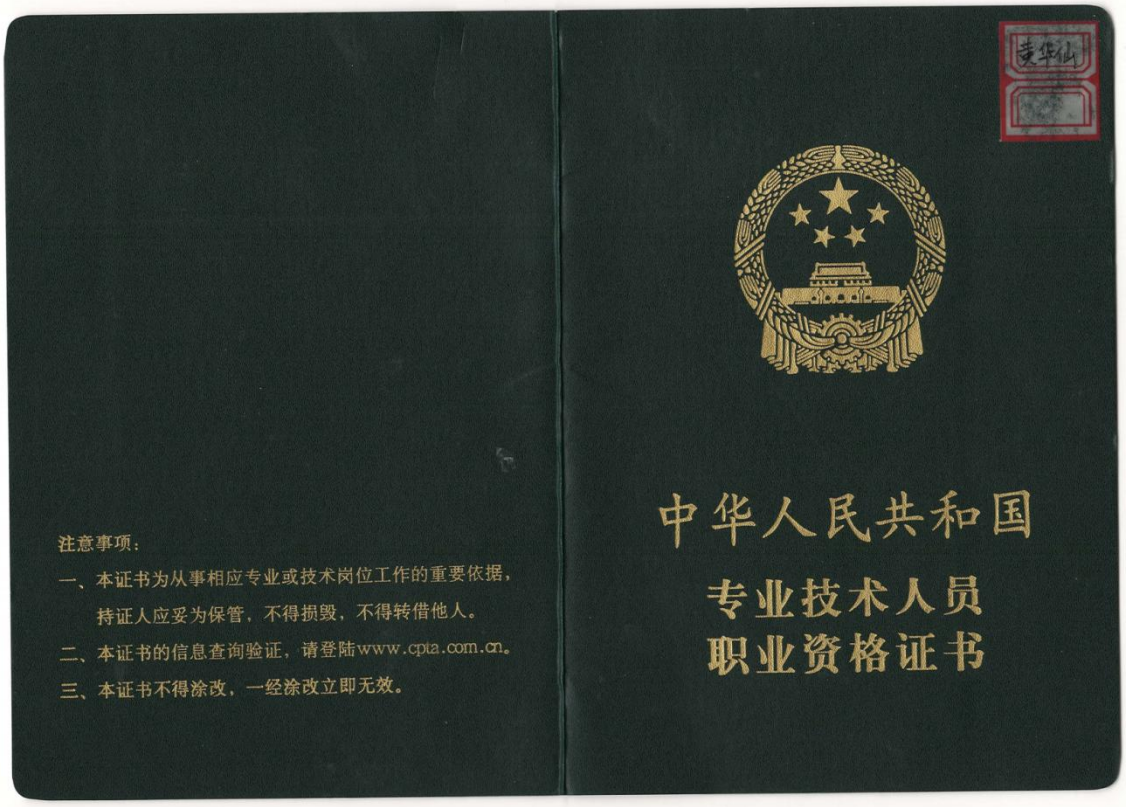
黄华仙
中华人民共和国
专业技术人员
职业资格证书
注意事项：
一、本证书为从事相应专业或技术岗位工作的重要依据，
持证人应妥为保管，不得损毁，不得转借他人。
二、本证书的信息查询验证，请登陆www.cpta.com.cn。
三、本证书不得涂改，一经涂改立即无效。

2239
公路水运工程试验检测师
Highway and Waterway Testing & Inspection Engineer
本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、交通运输部监制，交通运输部职业资格中心颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，具有公路水运工程试验检测师的职业水平和能力。
交通运输部职业资格中心
姓　　名：黄华仙
证件号码：441481198510101696
性　　别：男
出生年月：1985年10月
专　　业：道路工程
批准日期：2018年10月14日
管 理 号：201811011202

10、何岐发

广东省职称证书

姓　　名：何岐发

身份证号：445281198902121533

职称名称：工程师

专　　业：建筑材料

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2025年6月27日

评审组织：深圳市绿色建筑与建筑材料专业高级职称评审委员会

证书编号：2503003241324

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年8月8日

广东政务服务网
全国一体化在线政务服务平台
申办流程
浏览器一键配置 | 无障碍阅读 | 欢迎您，**发 | 退出系统
首页 网上业务 政策法规 资格条件 评审通知 办事指南 通知公告 文件下载 证书查询
姓名
何岐发
证书号码
2503003241324
证件号码
445281198902121533
专业名称
建筑材料
职称名称
工程师
取得时间
2025-06-27
评委会名称/考核认定机关
深圳市绿色建筑与建筑材料专业高级职称评审委员会
发证机关
深圳市人力资源和社会保障局
颁发日期
2025-08-08
下载电子证照
温馨提示：评审日期为2016年之前的职称证书信息暂不支持查询

公路水运工程试验检测师
Highway and Waterway Testing & Inspection Engineer
本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、交通运输部监制，交通运输部职业资格中心颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，具有公路水运工程试验检测师的职业水平和能力。
交通运输部职业资格中心
姓 名：何岐发
证件号码：445281198902121533
性 别：男
出生年月：1989年02月
专 业：道路工程
批准日期：2022年06月19日
管 理 号：31620220601010013518

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

11、朱大杰

广东省职称证书

姓　　名：朱大杰

身份证号：320882199409165032

职称名称：工程师

专　　业：建筑材料

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2025年6月27日

评审组织：深圳市绿色建筑与建筑材料专业高级职称评审委员会

证书编号：2503003241537

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年8月8日

https://ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdweb/ggfw/web/pub/ggfwzyjs.do
广东政务服务网
全国一体化在线政务服务平台
申办流程
浏览器一键配置 | 无障碍阅读 | 欢迎您，**杰 | 退出系统
首页
网上业务
政策法规
资格条件
评审通知
办事指南
通知公告
文件下载
证书查询
下载电子证照
姓名
朱大杰
证书号码
2503003241537
证件号码
320882199409165032
专业名称
建筑材料
职称名称
工程师
取得时间
2025-06-27
评委会名称/考核认定机关
深圳市绿色建筑与建筑材料专业高级职称评审委员会
发证机关
深圳市人力资源和社会保障局
颁发日期
2025-08-08
激活 Windows
转到"设置"以激活 Windows。

公路水运工程试验检测师
Highway and Waterway Testing & Inspection Engineer
本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、交通运输部监制，交通运输部职业资格中心颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，具有公路水运工程试验检测师的职业水平和能力。
交通运输部职业资格中心
姓　名：朱大杰
证件号码：320882199409165032
性　别：男
出生年月：1994年09月
专　业：道路工程
批准日期：2021年10月31日
管 理 号：31620211001010009066

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：朱大杰　　身份证(ID)：320882199409165032

单位(Employer)：深圳市正非检测科技有限公司

证书编号(Certificate No)：3018968

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2016-08-26	无记录
	桩身完整性检测（声波透射）	2024-11-13	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯[机长]）	2017-08-11	无记录
	岩土工程室内试验	2017-06-23	无记录
	岩土工程原位测试	2023-07-20	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2023-03-27	无记录
	砌体结构检测	2020-12-22	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2016-04-15	无记录
	常用金属材料检测	2016-04-15	无记录
监测与测量	建筑变形测量	2018-08-10	无记录
市政工程	道路工程	2023-05-15	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2021-05-25	无记录
	建筑节能工程检测	2016-04-22	无记录
	民用建筑室内环境检测	2016-07-07	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

2024-11-15

发证单位盖章

12、唐永强

广东省职称证书

姓　　名：唐永强

身份证号：430321199610162711X

职称名称：工程师

专　　业：建筑材料

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2025年6月27日

评审组织：深圳市绿色建筑与建筑材料专业高级职称评审委员会

证书编号：2503003241426

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年8月8日

广东政务服务网
申办流程
首页
网上业务
政策法规
资格条件
评审通知
办事指南
通知公告
文件下载
证书查询
姓名
唐永强
证书号码
2503003241426
证件号码
430321199610162 71X
专业名称
建筑材料
职称名称
工程师
取得时间
2025-06-27
评委会名称/考核认定机关
深圳市绿色建筑与建筑材料专业高级职称评审委员会
发证机关
深圳市人力资源和社会保障局
颁发日期
2025-08-08
下载电子证照

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects
检测鉴定培训合格证
Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal
姓名(Full name):唐永强
身份证(ID):430321199610162 71X
单位(Employer):深圳市正非检测科技有限公司
证书编号(Certificate No):3027196
符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求:
专业
项目(方法)
发证日期
新政策新标准学习情况
地基基础
地基与基桩承载力检测(静载荷试验)
2024-07-05
无记录
基桩承载力与完整性检测(高应变)
2023-09-18
无记录
桩身完整性检测(低应变)
2024-07-29
无记录
桩身完整性检测(声波透射)
2024-11-13
无记录
桩身完整性检测(钻孔取芯[机长])
2024-06-24
无记录
桩身完整性检测(钻孔取芯[编审])
2023-03-27
无记录
岩土工程原位测试
2023-07-20
无记录
建筑幕墙
建筑门窗检测(三性)
2023-03-30
无记录
见证取样
常用金属材料检测
2020-10-16
无记录
其他类别
建筑电气工程检测
2023-03-07
无记录
建筑节能工程检测
2025-04-14
无记录
注释:本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书持有者的操作应由雇主授权。
验证网址:http://jcjd.gdjsjcjdxh.com
发证单位盖章

13、邹锦池

广东省职称证书

姓　　名：邹锦池

身份证号：441821199305121516

职称名称：工程师

专　　业：暖通

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年5月19日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2403003198723

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月20日

ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdweb/ggfw/web/pub/ggfwzyjs.do
广东政务服务网
全国一体化在线政务服务平台
申办流程
浏览器一键配置 | 无障碍阅读 | 欢迎您，**池 | 退出系统
首页
网上业务
政策法规
资格条件
评审通知
办事指南
通知公告
文件下载
证书查询
下载电子证照
姓名
邹锦池
证书号码
2403003198723
身份证号码
441821199305121516
专业名称
暖通
职称名称
工程师
取得时间
2024-05-19
评委会名称/考核认定机关
深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会
发证机关
深圳市人力资源和社会保障局
颁发日期
2024-08-20
温馨提示：评审日期为2016年之前的职称证书信息暂不支持查询

公路水运工程试验检测师
Highway and Waterway Testing & Inspection Engineer
本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、交通运输部监制，交通运输部职业资格中心颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，具有公路水运工程试验检测师的职业水平和能力。
交通运输部职业资格中心
姓　名：邹锦池
证件号码：441821199305121516
性　别：男
出生年月：1993年05月
专　业：道路工程
批准日期：2021年10月31日
管 理 号：31620211001010010572

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：邹锦池　　身份证(ID)：441821199305121516

单位(Employer)：深圳市正非检测科技有限公司

证书编号(Certificate No)：3022322

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
其他类别	密封胶检测	2025-11-18	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测（回弹法）	2018-06-22	无记录
建筑幕墙	建筑幕墙检测（四性）	2019-01-11	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2018-06-29	无记录
	常用金属材料检测	2018-06-29	无记录
其他类别	建筑电气工程检测	2018-09-14	无记录
	建筑节能工程检测	2018-03-29	无记录
	民用建筑室内环境检测	2018-07-06	无记录

2025-11-24

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

14、梁苗苗

广东省职称证书

姓　　名：梁苗苗

身份证号：131127199412263621

职称名称：工程师

专　　业：建筑材料

级　　别：中级

取得方式：考核认定

通过时间：2024年6月22日

评审组织：深圳市建筑材料专业高级职称评审委员会

证书编号：2403003223491

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年9月15日

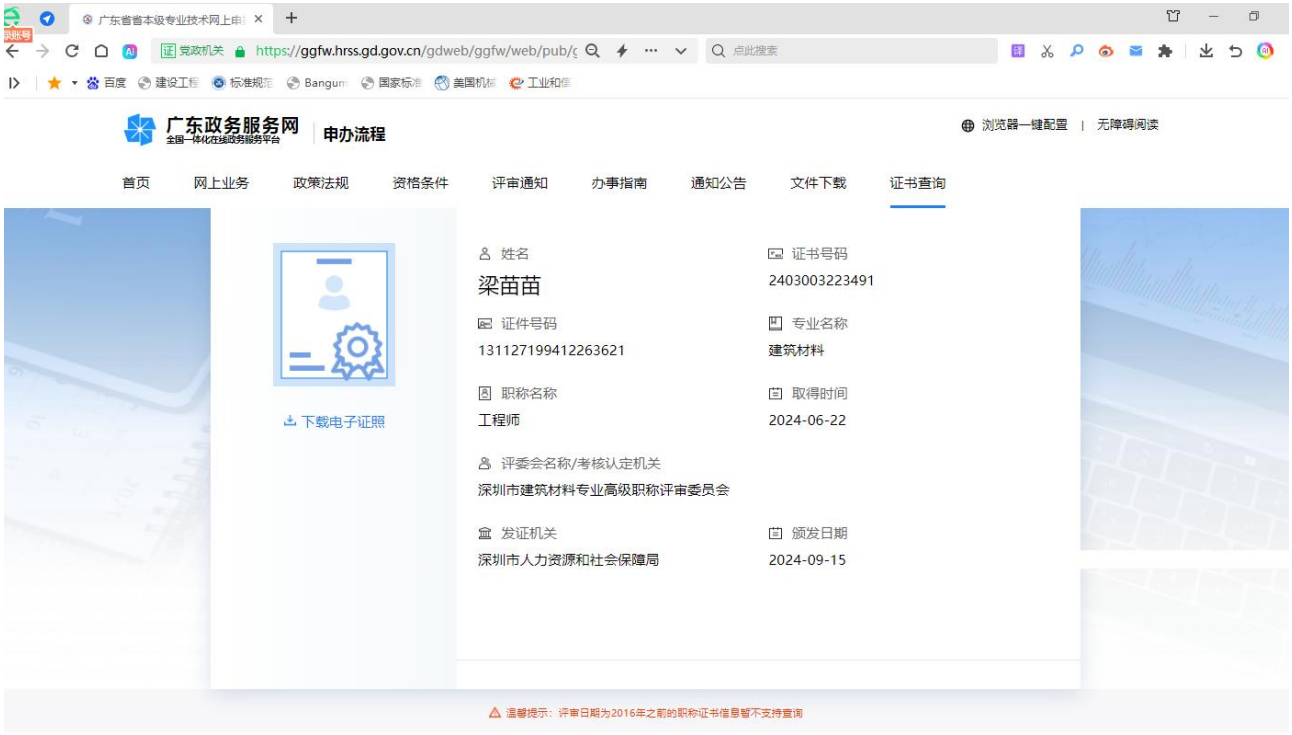
广东政务服务网
全国一体化在线政务服务平台
申办流程
浏览器一键配置
无障碍阅读
首页
网上业务
政策法规
资格条件
评审通知
办事指南
通知公告
文件下载
证书查询
下载电子证照
姓名
梁苗苗
证书号码
2403003223491
证件号码
131127199412263621
专业名称
建筑材料
职称名称
工程师
取得时间
2024-06-22
评委会名称/考核认定机关
深圳市建筑材料专业高级职称评审委员会
发证机关
深圳市人力资源和社会保障局
颁发日期
2024-09-15
温馨提示：评审日期为2016年之前的职称证书信息暂不支持查询

公路水运工程试验检测师
Highway and Waterway Testing & Inspection Engineer
本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、交通运输部监制，交通运输部职业资格中心颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，具有公路水运工程试验检测师的职业水平和能力。
交通运输部职业资格中心
姓　名：梁苗苗
证件号码：131127199412263621
性　别：女
出生年月：1994年12月
专　业：道路工程
批准日期：2022年06月19日
管 理 号：31620220601010012880

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：梁苗苗　　身份证(ID)：131127199412263621

单位(Employer)：深圳市正非检测科技有限公司

证书编号(Certificate No)：3035074

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
建筑幕墙	建筑幕墙检测（四性）	2024-09-11	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2023-11-23	无记录
	常用金属材料检测	2023-07-24	无记录
市政工程	道路工程	2024-10-14	无记录
其他类别	建筑节能工程检测	2024-07-05	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

15、郑俊淋

广东省职称证书

姓　　名：郑俊淋

身份证号：441521199210098230

职称名称：工程师

专　　业：绿色建筑

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2025年6月27日

评审组织：深圳市绿色建筑与建筑材料专业高级职称评审委员会

证书编号：2503003241357

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年8月8日

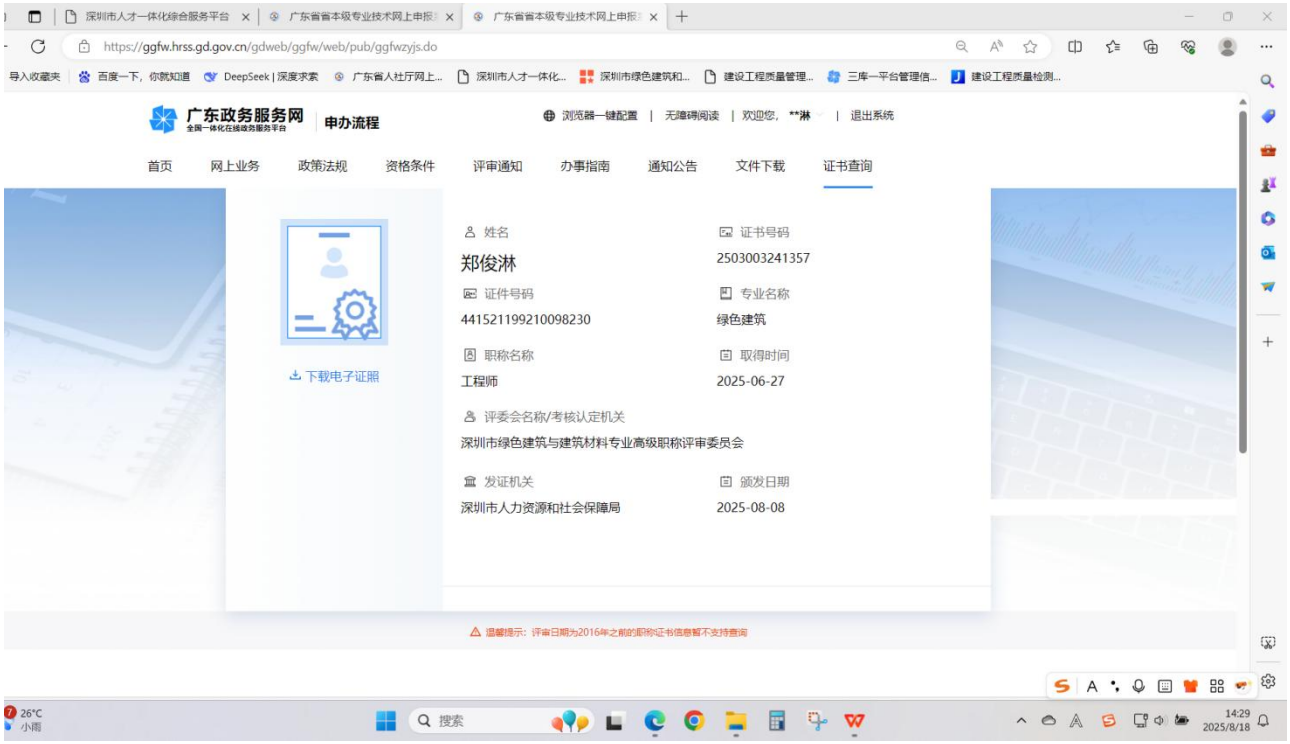
广东政务服务网
全国一体化在线政务服务平台
申办流程
浏览器一键配置 | 无障碍阅读 | 欢迎您，**琳 | 退出系统
首页
网上业务
政策法规
资格条件
评审通知
办事指南
通知公告
文件下载
证书查询
姓名
郑俊淋
证书号码
2503003241357
证件号码
441521199210098230
专业名称
绿色建筑
职称名称
工程师
取得时间
2025-06-27
评委会名称/考核认定机关
深圳市绿色建筑与建筑材料专业高级职称评审委员会
发证机关
深圳市人力资源和社会保障局
颁发日期
2025-08-08
下载电子证照
温馨提示：评审日期为2016年之前的职称证书信息暂不支持查询

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects
检测鉴定培训合格证
Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal
姓名(Full name)：郑俊淋
身份证(ID)：441521199210098230
单位(Employer)：深圳市正非检测科技有限公司
证书编号(Certificate No)：3041120
符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：
专业
项目(方法)
发证日期
新政策新标准学习情况
其他类别
密封胶检测
2025-11-18
无记录
建筑幕墙
建筑幕墙检测(四性)
2024-09-11
无记录
其他类别
建筑节能工程检测
2025-04-14
无记录
注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书持有者的操作应由雇主授权。
验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com
发证单位盖章

投标人相关项目业绩表

投标人：深圳市正非检测科技有限公司

建设单位	项目名称	建设地点	建设规模	开竣工日期	合同价格（万元）	备注
中铁建工集团华南有限公司	万丰大朗山城市更新项目北区（一期）总承包工程检测服务	深圳市南山区	北区（一期）含 01-01、01-02 地块，总用地面积 36435.70 ㎡，总建筑面积为 345025.00 ㎡，其中 01-01 用地面积约 18946.10 ㎡，建筑面积约 169328.00 ㎡；01-02 用地面积约 17489.60 ㎡，建筑面积约 175697.00 ㎡。01-02 地块地上建筑含超高层住宅 1 栋 1 单元，53 层，高度为 174.77m；1 栋 2 单元，53 层，高度为 174.77m；1 栋 3 单元，48 层，高度为 157.42m；底部为三层裙房公共配套，设置三层地下室，主要功能为车库、设备用房和人防工程。01-01 地块地上建筑含超高层住宅 2 栋 1 单元，47 层，高度为 149.808m；2 栋 2 单元，45 层，高度为 141.723m；3 栋 1 单元，45 层，高度为 142.008m；3 栋 2 单元，46 层，高度为 149.579m，4 栋幼儿园，4 层，高度为 18.7m，设置三层地下室，主要功能为车库、设备用房、非机动车库；	2025.1.22-至今	200.5974	
陕西建工第五建设集团有限公司	信悦映翠府项目施工总承包工程工程检测合同	深圳市罗湖区	建筑面积：277481 ㎡	2026.4.2-至今	139.42	
中建新疆建工（集团）	深圳市体育运动学校职教园校区、	深圳市龙岗区	/	2025.11.10-至今	25.60	

有限公司	鹏城技师学校、第一职业技术学校工程实验检验合同					
汕尾市城区文化广电旅游体育局	汕尾市城区凤山片区旅游基础配套设施建设项目-凤山项目检验检测合同	汕尾市城区凤山片区	（1）山顶游览区改造工程 6300 平方米；（2）非遗展示台改造 3290.59 平方米（含汕尾渔家传承基地升级改造项目）；（3）驿站改造工程 1804.43 平方米；（4）鼎盖山改造工程 42700 平方米（含登山通道和便道）；（5）老街基础设施改造工程 72657 平方米；（6）景区基础设施提升工程 14491.74 平方米；（7）游客集散中心 29388.99 平方米；（8）配套建设停车场 13300 平方米、充电桩和道路等。	2025.4.24-至今	247.03	
中国十七冶集团有限公司	陆丰核电生产和配套-十七冶检测合同	陆丰市碣石镇	/	2025.3.28-至今	40	

提示：要求附项目证明材料扫描件（如合同扫描件、用户证明等）。

1、万丰大朗山城市更新项目北区（一期）总承包工程检测服务

ZFT-YW-2025016

合同编号：HNF-其他-檀府项目-2025-089

檀府项目
试验检测合同

（ 主体结构工程及材料实体检测委托服务 ）

委托方：　中铁建工集团华南有限公司

受托方：　深圳市正非检测科技有限公司

签订地点：　深圳市南山区建工村 34 号

签订日期：　2025 年 01 月 22 日

第 1 页 共 13 页

试验检测合同

合同编号： HNF-其他-檀府项目-2025-089

委托方：中铁建工集团华南有限公司（以下简称甲方）

（1）纳税人识别号：91440300192442937C

（2）税 务 地 址：深圳市南山区建工村建厂路 31 号

（3）电　话：0755-26974951

（4）开户行：中国光大银行深圳蛇口支行

（5）帐　号：08781812010030101 6852

（6）发票备注栏信息：项目名称：万丰大朗山城市更新项目北区（一期）项目

项目地址：深圳市宝安区新桥街道万安路与工人路交汇处（西北）

（7）货物或应税劳务、服务名称写成：*鉴证咨询服务*检测费

受托方：深圳正非检测科技有限公司（以下简称乙方）

（1）纳税人识别号：9144030055388 47X

（2）税 务 地 址： 深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 501

（3）电　话： 0755-86106288

（4）开户 行： 中国工商银行深圳龙华支行

（5）帐　号：4000 0266 0920 1722 489

（6）纳税人身份：一般纳税人

根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程质量检测管理办法》及深圳地区关于建设工程质量检测相关的文件等规定，结合在施工程具体情况，就檀府项目试验检测项目委托。为确保试验检测质量，明确责任，经甲乙双方平等协商一致，特签订本合同。

合同组成文件及优先解释顺序如下：

（1）本委托检测合同及附件、补充协议；

（2）中标通知书；

（3）招标文件；

（4）投标文件；

（5）施工图纸；

（6）现场签证；

（7）双方为实现合同目标形成的会议纪要和记录。

第一条 工程概况

1.1 工程名称： 檀府项目

1.2 工程地点： 深圳市宝安区新桥街道万安路与工人路交汇处（西北）

1.3 建设单位： 深圳市海岸新城投资有限公司

1.4 施工单位： 中铁建工集团华南有限公司

第二条 检测范围

暂定检测范围：包含檀府项目的常用建筑材料检测、主体结构工程检测、建筑节能检测、室内环境检测及其他甲方委托的检测服务项目 ，具体的检测项目、数量及检测参数由甲方委托的实际要求为准，最终结算价款按实际完成的工作量进行结算。

第三条 检测期限及检测方式

3.1 检测期限：暂定自 2025 年 01 月 22 日至 2028 年 01 月 17 日。期满后甲方可按实际需求顺延，但应提前通知乙方，双方协商一致后签订补充协议。

3.2 检测方式：现场检测或乙方取样检测

第四条 质量要求及检测报告的交付

4.1 质量要求

4.1.1 检测报告需满足国家、工程所在地的地方政府关于建设工程试验的规定。

4.1.2 检测报告需满足本工程施工技术要求。

4.2 检测报告的交付

4.2.1 乙方交付检测报告的时间视甲方实际要求 。乙方交付检测报告一式 肆 份，并对其准确性和可靠性负责。但甲方对部分检测项目的检测报告份数有特殊要求时，可另行约定。

4.2.2 双方约定按照下列第 2 种方式交付检测报告，乙方需提交正式的纸质版检测报告，不得以电子版、复印件代替正式的纸质版检测报告。

（1）乙方定期送检测报告给甲方。

（2）乙方邮寄检测报告给甲方。邮寄地址为：深圳市宝安区新桥街道万丰中路 305 号

（3）甲方自行领取报告。

第五条 合同价款及结算支付方式

5.1 双方确认：结算必须以甲方收到正式纸质版检测报告为准，禁止以电子版、复印件进行结算。

5.2 **双方特别约定：**遵循“先开票、后付款”的原则，甲方支付前，乙方应按双方确认的当期实际结算金额向甲方提供增值税专用发票，并于发票开具后 15 日内提交给甲方。甲方收到乙方发票后，按合同约定向乙方付款。乙方提供增值税专用发票与甲方付款是对等的义务，乙方未按甲方要求提供增值税专用发票的，甲方有权不予付款。若通过其他形式确定权利义务的（包括但不限于诉讼、仲裁等方式），乙方仍需在甲方付款前按照上述要求开具符合甲方要求的与付款额等额的增值税专用发票。

5.3 本合同一经签订，即视为合同首部记载的乙方账户信息真实准确，甲方按照上述账户信息付款即视为履行本合同项下的付款义务。如因账户信息错误产生的全部后果均由乙方自行承担。

5.4 合同价款按以下第 1 种方式：

（1）本合同检测项目单价见附件一，根据实际检测数量计算总检测费用。

（2）按工程造价总费用的 / ‰进行计费。

5.5 甲乙双方同意，检测费用支付采用下列第 2 种方式：

（1）一次性付款：全部检测项目完成后，乙方向甲方出具全部检测报告并开具等额增值税专用发票（税率 / %），甲方在收到检测报告及发票并确认无误后于 / 个工作日内，通过银行转账方式向乙方完成付款。

（2）按月付款：自本工程第一次检测开始，每月结算一次。每月 5 日 由乙方报送本月内受托的全部检测项目费用明细表，并经甲方审核通过且双方签字确认的单据作为结算的依据，结算单由双方盖章签字后，甲方根据实际完成工作量及时结算并进行支付。未办理结算的不支付合同价款。甲方支付前，乙方应提交符合甲方要求的等额增值税专用发票（税率 6 %），甲方在收到发票并完成认证后于次月的 10 号前支付 100%检测费用。乙方出具发票不合格的，甲方不予支付合同价款。

5.6 支付方式：本合同款项支付方式可以电汇、银行转账、支票、银行承兑、商业承兑、保理、债权转让、以物抵债（车辆、房产等）、供应链融资工具(包括但不限于保理、付款代理 e 信通、云信、中铁 E 信以及天星粮票等)或其他(甲方有权选择任一项或多项方式)支付。当采用电汇、银行转账、支票外的支付方式时，由乙方承担贴息、手续费用等一切相关费用。本合同下甲方有权通过债权转让或以物抵债（车辆、房产等）支付不低于合同总价（或结算价）的 10%。乙方完全知晓并完全认同上述所有支付方式，若甲方通知以承兑汇票、保理、以物抵债、债权转让等方式支付款项时，乙方不得拒绝，否则乙方承担合同额 20%的违约金。

5.7 双方确认，如甲方未按照合同约定支付费用的，乙方同意给予 *6* 个月的付款宽限期，在此宽限期间内不视为甲方违约且不承担逾期付款违约金，乙方不得以诉讼或其他方式要求甲方支付欠款，否则甲方有权拒绝。

5.8 乙方授权邓保罗（身份证号：_142602199106100018__）为代表，负责与甲方联系、办理结算付款事宜。如乙方代表发生变更，应书面告知甲方。甲方只对乙方委托代理人结算，并以合同协议单价和实际完成服务内容为准，乙方出具的其他各种票据，甲方一律不予认可。对乙方合同款中已包含而实际由甲方提供或承担的费用应予以扣除。

第六条 甲方权利义务

6.1 甲方授权 刘震 （身份证号：230202198309150019）为代表，负责与乙方联系、办理结算付款事宜。如甲方代表发生变更，甲方应及时告知乙方。

6.2 应遵守行业管理规定，保证检测（试验）工作顺利开展。

6.3 甲方及时向乙方提供检测业务有关的资料及文件，并对资料的真实性、可靠性负责。

6.4 委托检测前，甲方应将见证单位和见证人员通知乙方。见证人员发生变更的，甲方应及时告知乙方。

6.5 在委托见证取样类样品检测前，甲方应填写检测委托单。

6.6 检测项目属于工程类检测的，甲方应提前 3 天将现场检测日期通知乙方。乙方必须按约定现场检测日期到场检测，不得以设备外调、节假日等理由推迟检测。见证人员应对工程现场检测进行见证。

6.7 按合同约定的试验费用和支付方式按时向乙方支付试验费用。

6.8 甲方对委托工程的各类试验数据有知情权，有权在协议执行过程中随时查询、调取。

6.9 特殊情况下，甲方有权要求乙方进行加急试验，加急检测不超过委托总数 5 %的，不另行支付检测费，超过委托总数 5 %的，视情况协商向乙方缴纳加急费用。

6.10 甲方不得以任何方式要求乙方出具虚假检测报告。

第七条 乙方权利义务

7.1 乙方应向甲方提供与本工程检测业务有关的资料，包括建设工程检测资质证书（资质范围应包含本合同所涉检测专业领域）、检测机构评估认可证书及其附表等复印件（加盖公章）。

7.2 接收甲方样品后，根据相关标准及甲方要求，在规定期限内完成检测任务，并于检测完成后 1 日内提供检验报告，确保数据公正、准确，必要时或甲方提出要求时应提供检测方案。

7.3 乙方应将在试验中发现的不合格原材料及时通知甲方。

7.4 乙方对所出具的检验报告的真实性、合法性承担法律责任。

7.5 乙方根据相应试验内容收取试验检测费用，如出现甲方未按时付款的情况，乙方有权扣发检测报告。

7.6 对不符合标准要求的检验样品乙方有权拒绝收样。

7.7 提供检测咨询服务，指导甲方抽样送检工作。

7.8 乙方对发现的重大问题（如水泥稳定性不合格、实际检测结果不足设计要求等），应于 8 小时内向甲方通报。

7.9 检测报告结果有错误或者不完善，乙方负责修正和完善，并承担对甲方造成的损失。

7.10 协助对甲方的技术进行保密。

7.11 乙方开具的增值税专用发票在送达甲方后如发生丢失、灭失，乙方应按照税法规定和甲方的要求及时向甲方提供该发票的存根联复印件，并加盖乙方发票专用章。

7.12 乙方不得直接或间接地将本合同项目有关的技术资料或文件，以书面、口头、图形、电子或其他任何形式泄露、披露或传授给任何与本合同项目无关的人员或第三方。

7.13 乙方必须独立完成合同约定或双方商定的检测项目，对乙方无法完成的检测项目，甲方有权扣减对应的检测费用或选择解除合同，并有权将该部分检测项目另行委托其他检测机构完成。

17.14 乙方承诺，在任何情况下，不得从事任何违反多边金融机构诚信合规原则的行为，包括但不限于腐败、欺诈、胁迫或共谋等可制裁行为。

第八条 违约责任

8.1 甲方在宽限期后，仍逾期支付检测费用的（乙方未向甲方开具增值税专用发票等合同约定的义务除外），甲方对逾期付款部分从宽限期满的次日起向乙方支付违约金（已包含逾期支付利息）。**违约金（已包含逾期支付利息）按中国人民银行同期活期存款利率计算，计算的基数以甲方最后一笔付款时剩余欠款金额为准，不包括前期逾期但现已支付部分的货款。违约金（已包含逾期支付利息）最高不得超过本合同项下逾期欠款金额的 1%。除此之外，甲方不再承担其他任何违约责任。乙方同意甲方违约时以本条约定向甲方计取违约金，放弃申请调高增加违约金的权**

利。

8.2 乙方未按照合同约定时间提交检测报告，应按检测费用的 10 %向甲方支付违约金。

8.3 检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，由此给甲方造成损失的应予以赔偿。

8.4 乙方未能提供增值税专用发票的，甲方有权暂停支付相应款项，且乙方需向甲方承担赔偿责任包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

8.5 乙方应按合同约定及时向甲方提供增值税专用发票，逾期提供的，每逾期一天，乙方应向甲方支付违约金 1000 元。因乙方开具的增值税专用发票不及时，造成甲方无法及时认证、抵扣税款等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等，甲方有权从当期应付检测费用中扣除。

8.6 乙方应提供真实、有效、合格的增值税专用发票，如乙方提供虚假或虚开的增值税专用发票，甲方有权拒收或退回，乙方应负责无偿更换，并自行承担相应法律责任。由此造成甲方无法及时认证、抵扣税款等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等，甲方有权从当期应付检测费用中扣除。

8.7 无论因何种原因，乙方所开具发票被纳入甲方主管税务机关监管协查名单，或擅自作废发票给甲方税务管理工作带来不便或造成甲方财产或声誉损失的，乙方在履行配合调查义务的同时，甲方有权立即终止合同，并要求乙方赔偿一切损失，并支付违约金 100000 元。

8.8 如因乙方原因导致甲方被相关法院执行乙方在甲方的债权（以法院协助执行通知书为准）的，乙方构成违约，除承担甲方协助执行金额外，乙方还应向甲方支付协助执行债权金额 10 %的违约金。

8.9 如果在本合同履行过程中，乙方发生违反多边金融机构诚信合规原则的行为，则甲方有权立即终止本合同，并要求乙方赔偿因此给甲方造成的全部损失。

第九条 争议解决方式

甲方和乙方在执行协议中发生的一切争执应通过双方友好协商解决。 协商不成，可以通过以下方式解决：

（1）提交　　合同签订地　　人民法院进行诉讼；

第十条 其他

10.1 本合同项下的债权未经双方书面同意均不得转让，也不得用于担保。如乙方擅自转让本合同项下债权，应向甲方支付合同金额 10%的违约金，该违约金直接从甲方应付款项中扣除。

10.2 甲方对乙方任何放弃本合同债权或承担高于本合同约定债务的承诺等任何书面文件均需加盖甲方公章后方对甲方具有法律约束力。未经甲方专项书面授权，甲方任何人员以甲方名义或以项目印章进行的任何放弃债权、承担债务、提高甲方违约金标准的承诺均属无效承诺，对甲方无任何法律效力。

10.3 在本合同履行过程中，如任何一方发生税务登记、公司名称等重大信息的变更事项，应在重大信息变更后的 7 日内书面通知对方变更情况，并提供相关信息资料。

10.4 甲方拟派 吴树森 为项目经理。针对甲方项目公章使用及项目经理、工地代表权限范围事宜，双方特别约定：

（1）加盖甲方项目公章（见印模）的补充协议、承诺书、会议纪要等与经济相关的文件均无效。

（2）甲方项目经理或工地代表（见样本）就本项目对外签署的补充协议、会议纪要、借款协议或单方出具的担保、承诺书、借条等经济类文件未加盖甲方公章的均无效。

<table>
<tr><td>项 目 公 章</td><td>项目经理签字</td></tr>
<tr><td rowspan="3">（印模）</td><td>（样本）</td></tr>
<tr><td>工地代表签字</td></tr>
<tr><td>（样本）</td></tr>
</table>

10.5 双方确定双方所预留的以下任意一种联络方式均视为双方送达通知等文件的有效方式，任一方通过该方式向对方送达的计划、通知等文件均为有效送达。任一方变更送达方式必须在变更方式之日起三日内向对方书面通知，否则不发生送达方式变更的法律效力，对方按原方式送达仍然为有效送达。

甲方送达地址：联系人：班义茗 ；电话：13317626659 ；

送达地址：深圳市宝安区新桥街道万丰中路305号：邮箱：1454939377@qq.com 。

乙方送达地址：联系人：邓保罗 ；电话： 13434795659 ；

送达地址：深圳市龙华区福城街道福民社区福花路9号富城科创大厦501 ：邮箱：329611593@qq.com 。

10.6 如双方出现结算、支付等意见不一致的情况时，请拨打欠薪欠款投诉电话： 杜工:136 7017 5532 刘工:187 20906993 ，甲方将及时登记纠纷问题并协调解决。

10.7 合同如有未尽事宜，经双方协商签订补充协议。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

10.8 合同自双方签字签章之日起生效，本合同一式肆份，双方各执贰份。

10.9 本合同若采用电子合同形式，由乙方登录甲方指定的电子合同签约平台办理合同签订手续，电子合同与纸质合同具有同等法律效力。

附件一：《检测项目清单》

附件二：《补充条款》

附件三：《廉洁工程共建协议》

（以下无合同正文）

甲方：中铁建工集团华南有限公司（公章或合同专用章）

住所地址：深圳市南山区建工村建厂路31号

法定代表人：

委托代理人：

电话：

乙方：深圳市正非检测科技有限公司（公章或合同专用章）

住所地址：深圳市龙华区福城街道福民社区福花路9号富城科创大厦501

法定代表人：

委托代理人：

电话：13434795659

附件一

檀府项目检测项目清单

序号	检测项目	单位	数量	含税价（6%的增值税）（元）				备注
				不含税单价	增值税（6%）	含税单价	含税合价	
1	主体结构工程及材料实体检测服务	项	1.00	1892428.50	113545.71	2005974.21	2005974.21	以《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》为基础*70%
	合计						2005974.21	

2、信悦映翠府项目施工总承包工程工程检测合同

ZFT-YW-2026 0036

合同编号：SNWJ-FGHT-2026-000537

信悦映翠府项目施工总承包工程

工程检测合同

甲　　方：陕西建工第五建设集团有限公司

乙　　方：深圳市正非检测科技有限公司

签约时间：_____年____月____日

签约地点：陕西省西安市未央区

1

委托方（甲方）：陕西建工第五建设集团有限公司

受托方（乙方）：深圳市正非检测科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中国人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、行政法规的规定，经过甲、乙双方友好协商，甲方将的试验检测项目委托于乙方检测，乙方给予甲方检测技术服务，并约定在检测过程中由施工单位与乙方对接，报送检测材料等。双方本着支持和互相协作的精神，签定本合同。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：信悦映翠府项目施工总承包工程。

1.2 工程地点：深圳市罗湖区翠竹街道太宁路与翠竹路交汇处东南侧。

1.3 建设单位：深圳市新钻项目开发有限公司。

1.4 监理单位：深圳市大众工程管理有限公司。

1.5 施工单位：陕西建工第五建设集团有限公司。

1.6 设计单位：奥意建筑工程设计有限公司。

1.7 工程概况：本项目总用地面积为：19450㎡,为罗湖区安居型商品房(住宅)、回迁房(住宅)、商品房(住宅)、商业、幼儿园及社区配套功能。地上四座超高层住宅和一栋多层,包括两座 60 层、一座 73 层、一座 66 层住宅塔楼和 1 栋 3 层幼儿园。

1.8 包括在建筑面积内的试验项目：详见附件（一）。

第二条 检测标准和要求：

2.1 达到设计图纸要求；

2.2 达到相关规范、规程的要求；

2.3 达到甲方提供的其他设计、施工等相关技术资料要求。

第三条 检测工期

3.1 计划开工时间 2026 年 03 月 30 日，计划完工时间 2029 年 06 月 30 日。总工期 1188 日历天；实际与约定不符时，开工时间以甲方项目部实际通知时间为准。

3.2 工期应满足建设单位、甲方总工期及节点工期要求，若不能满足，应承担工期延误违约责任。乙方支付逾期完工违约金后，不免除乙方继续完成工作内容及整改的义务。

3.3 在检测过程中如遇不可抗拒的自然因素，乙方应及时向甲方书面通知并得到甲方书面认可（往来文件均须加盖公章方为有效），则工期另议或顺延。

第四条 检测费用及付款方式

4.1 检测费用：

包括在建筑面积内的试验项目，暂定含税总价¥1394200.00 元（大写：壹佰叁拾玖万

肆仟贰佰元整），不含税总价¥1315283.02元（大写：壹佰叁拾壹万伍仟贰佰捌拾叁元零贰分），税金¥78916.98元（大写：柒万捌仟玖佰壹拾陆元玖角捌分），增值税税率为6%，最终结算价款以双方共同确认的结算金额为准。

序号	分项名称	单位	工程量	不含税单价（元）	不含税合价（元）	税金（元）（增值税税率/征收率6%）	含税合价（元）	备注
1	检验试验费用	项	1	1315283.02	1315283.02	78916.98	1394200.00	
2	合计（元）				1315283.02	78916.98	1394200.00	

注：

1、合同履行过程中，服务单价为固定单价，不随市场因素及政策变化而调价。

2、如果清单明细表中缺少检测项目，则每项检测项目的收费依据广东省“关于印发《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）》和《广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价》的通知（粤建检【2015】8号）”文件编制的收费标准单价的25%收取。

3、其中，钢材及钢筋中，若断后伸长率、弯曲不检测，该项单价下浮145元/组。

本项目含税单价包含条款约定的完成检测任务相关的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、保险费等所有费用，对于合同约定的所有风险、责任和义务等全部可能发生的费用，受托人不得以漏报为由要求增加费用，且结算时不做调整。

1.预结算办理流程：每月15日前按合同约定价款由实验员结算并出具施工任务单。施工任务单由项目部质量员、安全员、材料员等相关负责人核实签字后，甲方项目经理审核、批准、审核无误后，进行结算。该任务单签字不齐全视为无效。待甲方预算员汇总完成后出具工程结算单，乙方须于每月23日之前在工程结算单上盖章(公章或财务章)、签字确认后方可结算挂账。结算单严格按合同约定的时间完成双方签字确认，未按甲方规定的时间完成，工程量结算顺延至下月同期一并结算。因乙方原因未能及时结算，造成付款影响由乙方承担。

2.结算依据：经甲方合同授权人签字确认的检测项目及数量确认单。

3.所有预结算单须按甲方要求经双方盖章或合同授权人签字，双方共同确认后，预结算单仅作为进度付款的依据，不作为最终结算及最终付款的依据。

4.最终结算办法及流程：待乙方完成所有的工作内容完成并退场后，30天办理最终结算，最终结算工程量以双方核算人员核对签字后，经甲方项目部商务经理、项目经理、分公司经理审核共同签字盖章后的工程量为准。

17.2 费用清单(分包工程费用明细表)价格已包括完成检测工作内容所有费用，检测人材机所有费用、检测报告、咨询、利润、税金、风险等所有费用。

17.3. 乙方免费提供上门收样服务。

17.4. 检测所需要的架体平台、水电由甲方免费提供。

17.5. 本项目所有检测项目交由乙方负责检验，如不在乙方检测参数内，可由乙方委托其他检测单位检验，检测费由乙方按照收费标准下浮 75%收取费用。

17.6 项目竣工验收时，乙方需无条件配合与建设单位的合同签订事项等工作。

17.7 乙方不得以甲方过程欠款拒绝向甲方提供工程检测报告影响甲方验收等工作。

附件一：试验项目检测明细表

（本页以下无正文）

甲方（签章）：
法定代表人：
委托代理人： 高永建
签订日期： 2026.04.03

乙方（签章）：
法定代表人：
委托代理人： 胡鹏
签订日期：

附件一：试验项目检测明细表

试验项目检测明细表

常用材料检测项目清单明细表（土建工程）

序号	材料或产品	检测项目	数量	计费单位	不含税单价（元）	不含税总价（元）	税金（元）增值税税率为 %	含税总价（元）	备注
1	钢材及钢筋	屈服强度、抗拉强度断后伸长率、弯曲	2000	组					
		重量偏差	2000	组					
		强屈比/超强比	2000	组					
		反向（反复）弯曲	2000	组					
		最大力下总伸长率	2000	组					
2	钢筋机械连接	抗拉强度	2500	组					
		残余变形	100	组					
3	钢筋焊接	抗拉强度	300	组					
		伸长率	100	组					
		弯曲	100	组					
4	混凝土试块	抗压强度	5500	组					
		抗折强度	30	组					
		氯离子含量	500	组					
		抗渗（P8）	180	组					
		抗渗（P10）	100	组					
		配合比分析(验证)试验	50	组					

11

5	预拌砂浆/保温砂浆	密度	50	项	
		稠度	30	项	
		抗压强度（常规）	1500	组	
		保水性（常规）	50	项	
		拉伸粘结强度	50	项	
		浸水（或加热）处理拉伸粘结强度	120	项	
		抗渗压力	120	组	
		砂浆配合比设计（验证）	120	项	
		导热系数	20	项	
		凝结时间	30	项	
6	砌块	尺寸	50	项	
		外观	50	项	
		抗压强度	50	项	
		抗折强度	50	项	
		干体积密度	50	项	
		含水量(率)	50	项	
		吸水率	50	项	
		导热系数	50	项	
		放射性	50	项	
7	砌墙砖	尺寸	30	项	

		外观质量	30	项	
		体积密度	30	项	
		吸水率和饱和系数	30	项	
		抗压强度	30	项	
		抗折强度	30	项	
		放射性	30	项	2
8	水泥	凝结时间	20	项	
		标准稠度需水量	20	项	
		安定性	20	项	
		细度	20	项	
		比表面积	20	项	
		胶砂强度	20	项	
9	灌浆鞣料	粒径	50	项	
		凝结时间	50	项	
		泌水率	50	项	
		流动度	50	项	
		抗压强度	50	项	
		竖向膨胀率	50	项	
		粘结强度	50	项	
		抗渗压力/渗透压力比	50	项	

13

		自由膨胀率	50	项	1
		抗折强度	50	项	
10	聚合物水泥防水砂浆	抗渗压力	50	项	1
		粘结强度	50	项	1
		柔韧性	50	项	
		抗压强度、抗折强度	20	项	
11	钢管/不锈钢管	尺寸	20	项	
		屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲	20	项	1
		压扁	20	项	1
		镀锌层厚度或重量	50	项	
12	材料有害物质限量	甲醛	50	项	1
		苯	50	项	2
		甲苯、乙苯和二甲苯总和	50	项	2
		挥发性有机化合物VOC	50	项	2
13	钢管脚手架	轮扣盘焊接强度、横杆插头焊接强度	10	项/个	
		可调支座抗压强度	10	项	
		立杆外径、立杆壁厚、横杆外径、横杆壁厚	10	项/个	
		抗压承载能力、挠度	10	项	3
		交叉支撑抗压承载力	10	项	1

		可调底座抗压承载办	10	项	
		门架锁销试验	10	项	
14	钢管脚手架扣件	抗滑	10	项	
		抗破坏	10	项	
		扭力矩试压	10	项	
		扭转刚度	10	项	
		抗拉	10	项	
		底座或托撑抗压	10	项	
		上碗扣抗拉强度	10	项	
		下碗扣抗拉强度	10	项	
		横杆接头强度试验	10	项	
		横杆接头焊接强度试验	10	项	
		可调支座抗压强度度	10	项	
15	安全网	耐冲击性能	10	组	
		耐贯穿性（密目式）	10	组	
		网目密度	10	组	
		断裂强力×断裂伸长	10	组	
		梯形法撕裂强力	10	组	
		系绳断裂强力	10	组	
		接缝部位抗拉强力	10	组	

		阻燃性能（安全网）	10	组	
16	安全带	整体静态负荷	10	项	
		整体动态负荷	10	项	
		整体滑落	10	项	
		阻燃性能	10	箱	
17	安全帽	冲击吸收性能	10	组	
		阻燃性能	10	项	
		高温、低温、浸水处理后冲击吸收性能	10	项	
		垂直间距	10	项	
		佩戴高度	10	项	
		耐穿刺性能	10	组	
18	砂	氯离子化学分析	25	项	
		云母含量	25	项	
		颗粒级配. 细度模数	25	项	
		亚甲蓝值	25	项	
		含泥量（石粉含量）	25	项	
		泥块含量	25	项	
		表观密度	25	项	
		堆积密度	25	项	
19	碎石	颗粒级配	25	项	

		堆积密度	25	项					
		孔隙率	25	项					
		表观密度	25	项					
		压碎指标	25	项					
		含泥量	25	项					
		泥块含量	25	项					
		针片状颗粒含量	25	项					
20	建筑保温砂浆系统及材料	密度、堆积密度、干密度、表观密度	10	项					
		抗拉强度	10	项					
		抗压强度	10	项					
		软化系数	10	项					
		吸水量	10	项					
		拉伸粘结强度	10	项					
		导热系数	10	项					
		压剪粘结强度	10	项					
		不透水性	10	项					
		可（操作）使用时间	10	项					
		压析比	10	项					
21	所用原材料	材料放射性	50	项					
22	轻集料	筛分析（颗粒级配）	10	项					

17

		堆积密度	10	项				
		表观密度	10	项				
		空隙率	10	项				
		吸水率	10	项				
		软化系数	10	项				
23	砌体工程	抹灰砂浆粘结强度	55	组	5			
24	回填土	压实度检测	5500	点				
合计（元）						1315283.02	78916.98	1394200.00

3、深圳市体育运动学校职教园校区、鹏城技师学校、第一职业技术学校工程实验检验合同

合同编号：中建新疆建工HN&SZ012025F1899009

检验试验服务合同

工程名称：深圳市体育运动学校职教园校区(一期)项目施工I标、深圳鹏城技师学院职教园校区(一期)项目施工I标、深圳市第一职业技术学校职教园校区(一期)项目施工I标

委 托 方：中建新疆建工（集团）有限公司

承 托 方：深圳市正非检测科技有限公司

合同条款

委 托 方： 中建新疆建工（集团）有限公司 **（以下简称甲方）**

承 托 方： 深圳市正非检测科技有限公司（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确双方权利、义务和责任，经双方协商一致，签订本合同。

一、工程概况

1.1 工程名称：深圳市体育运动学校职教园校区（一期）项目施工I标、深圳鹏城技师学院职教园校区（一期）项目施工I标、深圳市第一职业技术学校职教园校区（一期）项目施工I标。

1.2 工程地点：深圳市龙岗区坪地街道六联社区职教园。

二、检测内容

2.1 甲方为满足单位工程验收需要，委托乙方进行的建筑工程用产品、建筑材料或工程质量检测。

2.2 乙方按其资质认定/计量认证、检测资质范围和实际情况能够开展的检测项目。

2.3 其他需要检测的项目：/。

三、检测依据

3.1 乙方通过资质认定/计量认证机构确认的国家标准、行业标准及地方标准等有效标准。

3.2 甲方不定期委托乙方进行的单项检测，依据甲方双方签署的检测委托书中明确的具体检测标准和方法进行。

四、甲方责任和义务

4.1 甲方进行委托试验时，其有关人员填写的委托书内容应真实、齐全、有效。

4.2 按有关要求需要提供工程的有关资料、凭证或说明时，应做到真实、齐全、有效。

4.3 甲方对提供的产品或材料样品与委托书的一致性负责，对样品的真实性、有效性及代表性负责。

4.4 现场检测时，甲方应为现场检测提供便利，保障现场检测条件符合检测要求。

五、乙方的责任和义务

5.1 乙方对甲方持公正态度，保证服务质量，为甲方提供优质、高效的服务。

5.2 乙方按委托书或协议的要求，根据有关标准、规范，独立、公正、正确地进行检测，严格按照现行的相关技术规范进行工作，保证检测数据真实客观。

5.3 对所出具的检测报告承担相应的技术和法律责任。

5.4 按承诺时限或双方协议的时间及时出具检测报告，负责报告的有关解释工作并承担相关的法律责任。

5.5 应积极处理甲方的申诉或投诉，答复及时。

5.6 有义务充分保护甲方的机密信息和所有权。

5.7 有义务对现场检测进行检测交底，有义务对检测结果进行解释。

5.8 依据规范和检测的需要向甲方明确检测实施前的准备方法及要求。

5.9 按时组织检测人员和设备进场，检测前调试仪器设备，保证检测仪器设备能正常运行。

六、检测费用及款项支付：

6.1 检测费用：人民币 256,039.48 元（大写：贰拾伍万陆仟零叁拾玖元肆角捌分）。其中不含税价款为人民币 241,546.68 元（大写：贰拾肆万壹仟伍佰肆拾陆元陆角捌分），增值税税金为人民币 14,492.80 元（大写：壹万肆仟肆佰玖拾贰元捌角整），税率 6%。

本合同约定价格的不含税价格不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计的价格相应调整，以开具发票时间为准。

6.2 款项支付

6.2.1 过程付款：每月 5 日前乙方向甲方提交上个月的检测清单，甲方须在 5 日内审核确认，确认无误后乙方需及时开具增值税专用发票及收据，甲方在 30 日内支付检测费用，付款比例为 100%。

6.2.2 结算付款：在检测服务全部完成后，末次的检测费在本工程竣工验收完成后 30 日内支付。

6.3 每次付款前，经甲方审核确认后 3 日内，乙方提供与当期甲方确认量等额的按合同约定税率的合法有效的增值税专用发票（包含税务机关代开）原件及抵扣联电子版扫描件。乙方开具的增值税专用发票应保证信息完整、内容规范，备注栏按甲方给定信息备注清楚，否则退回重开；未经甲方同意，乙方不得擅自将已向甲方开具的增值税发票作废或者红冲；每出现一张未经甲方同意私自作废或者红冲发票，按照 1000 元/张进行罚款，罚款金额从当期付款中扣除，并在结算中扣除；同时乙方承担因擅自作废给甲方造成的所有责任及损失。甲方在收到乙方增值税发票且经验证合法有效后付款。

6.4 乙方开具增值税发票后，次月必须在税务网进行抄税，未经甲方同意，乙方不得擅自将已向甲方开具的增值税发票作废。乙方承担因擅自作废给甲方造成的所有责任及损失。

无效文件，甲方不予承认。

八、合同争议解决方式

8.1 对因本合同引起或与之相关的任何争议、纠纷或权利主张，任何一方如欲通过本条第 2 款约定的方式解决，则必须在提起第 2 款约定的争议解决方式前，向对方发出书面和解申请书，并告知对方争议、纠纷或权利主张之事实及依据、联系人及联系方式，在对方收到上述通知之日起 3 个月为双方和解期限。在和解期限内，若双方达成和解协议的，双方的权利义务按照和解协议履行；若未达成和解协议的，任何一方可采取本条第 2 款约定的争议解决方式。

任何一方若未履行上述和解程序而直接采用第 2 款约定的争议解决方式的，则需要向对方承担合同总价款 3%的违约金；如一方出现上述情形，另一方提起反诉或反请求，则提起反诉或反请求的一方不承担违约金。

8.2 双方和解不成且已超过和解期限的，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼，并自行承担本方发生的律师费、差旅费、保函费等相关费用。

九、附则

合同签订地点：广东省广州市白云区

合同订立时间：2023年11月10日

甲方：

法人代表（签字）

签约代表：

联系电话：

地　　址：

乙方：

法人代表（签字）

签约代表：

联系电话：

地址：

附件1　法人授权委托书
附件2　检测费用组成表

附件2

检测费用组成表

单位：元

序号	分部分项	检测内容	单位	不含税单价	暂定工程量	合价	备注
1	钢筋原材	全项	组				
2	钢筋焊接	拉伸强度	组				
3	焊条	拉伸强度	项				
4	钢筋直螺纹套筒	拉伸强度	组				
5	钢筋机械连接	拉伸强度	组				
6	水泥	凝结时间	项				
		标准稠度用水量	项				
		安定性（沸煮法）	项				
		胶砂强度	项				
		细度	项				
		密度	项				
		胶砂流动度	项				
		放射性	项				
7	砂	氯离子含量	项				

序号	分部分项	检测内容	单位	不含税单价	暂定工程量	合价	备注
		放射性（内、外照射指数）	项				
		筛分析（颗粒级配）	项				
		密度/表观（相对）密度	项				
		堆积密度	项				
		空隙率	项				
		吸水率	项				
		含水率	项				
		含泥量	项				
		泥块含量	项				
8	石	筛分析/颗粒级配	项				
		密度/表观（相对）密度	项				
		堆积密度	项				
		空隙率	项				
		含水率	项				
		含泥量	项				
		泥块含量	项				

序号	分部分项	检测内容	单位	不含税单价	暂定工程量	合价	备注
		坚固性	项				
		针片状颗粒含量	项				
		压碎指标	项				
		放射性	项				
9	外加剂	细度	项				
		密度	项				
		比表面积	项				
		凝结时间	项				
		含固量	项				
		含水率	项				
		氯离子	项				
		氧化镁	项				
		三氧化硫	项				
		碱含量（总碱量）	项				
		烧失量	项				
		pH值	项				

序号	分部分项	检测内容	单位	不含税单价	暂定工程量	合价	备注
		硫酸钠含量	项				
		放射性	项				
10	混凝土试块	试块抗压	组				
11	砂浆试块	试块抗压	组				
13	拉拔试验		根				
14	锚索（预应力钢绞线）	抗拉强度/最大力、屈服力、最大力总伸长率	项				
		弹性模量	项				
17	安全网	耐冲击性能	项				
		耐贯穿性能	项				
		开眼环扣强力	项				
		断裂强力×断裂伸长	项				
		梯形法撕裂强力	项				
18	钢管	外观	项				
		尺寸	项				
		屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲	项				
		压扁	项				

序号	分部分项	检测内容	单位	不含税单价	暂定工程量	合价	备注
		冲击	项				
		镀锌层厚度或重量	项				
		镀锌层均匀性	项				
		镀锌层附着力	项				
19	扣件	抗滑	项				
		抗破坏	项				
		扭力矩试压	项				
		扭转刚度	项				
		抗拉	项				
		底座或托撑抗压	项				
20	砖块	尺寸	项				
		外观检查	项				
		块体密度	项				
		空心率	项				
		含水率	项				
		吸水率	项				

序号	分部分项	检测内容	单位	不含税单价	暂定工程量	合价	备注
		相对含水率	项				
		抗压强度	项				
		抗折强度	项				
		干体积密度	项				
		导热系数	项				
		放射性	项				
21	土工格栅	外观质量	项				
		拉伸强度	项				
		伸长率	项				
		网眼目数	项				
22	土工布	单位面积质量	项				
		厚度	项				
		拉伸强度	项				
		断裂伸长率	项				
		顶破强力	项				
		撕裂强度	项				

序号	分部分项	检测内容	单位	不含税单价	暂定工程量	合价	备注
		等效孔径	项				
		刺破强度	项				
23	喷射混凝土试块及厚度检测	喷射混凝土厚度	组				
24	不含税合计						
25	税金（6%）						
26	含税合计					256039.48	

注：
1、本单价表中工程量为暂定量，具体工程量以现场实际完成为准，乙方不得因为工程量变化调整单价。
2、本单价表中不含税综合单价仅不含增值税。
3、本单价表中未涉及的单价按照广东省指导价下浮72%作为本工程含税费用单价。
4、精装修材料、钢板、型材等涉及样品加工费，样品加工费、报告更改手续费不参与下浮。

4、汕尾市城区凤山片区旅游基础配套设施建设项目-凤山项目检验检测合同

广东省政府采购

合同书

采购计划编号：441502-2025-00076

项目编号：441502-2025-00076

项目名称：汕尾市城区凤山片区旅游基础配套设施建设项目--检验检测项目

甲方：汕尾市城区文化广电旅游体育局

电话：__传真 ： __地址：___

乙方：深圳市正非检测科技有限公司

电话：_0755-86106288__传真：_0755-86106628__地址：深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 501

根据 汕尾市城区凤山片区旅游基础配套设施建设项目--检验检测项目 的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》，《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意遵守本合同如下。

一、合同金额

合同金额为（大写）：贰佰肆拾柒万零贰佰陆拾元（￥2470260.00元）人民币。（暂定价，具体金额以财政审核为准）

二、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

建设工程主管部门、监督部门要求的具有质量监控作用的地基基础工程检测、土工道路检测、钢结构工程检测、节能绿建检测、建筑幕墙工程检测、主体结构工程现场检测、工程材料抽检、主体沉降观测、高支模监测、基坑监测等的检测监测项目。（注：最终检测、监测内容以设计文件内容和经审核的检测、监测方案为准）

三、甲方乙方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

甲方（盖章）：

代表：

签订地点：

签订日期：2025年4月24日

乙方（盖章）：深圳市正非检测科技有限公司

代表：

签订日期：2025年4月24日

开户名称：深圳市正非检测科技有限公司

银行帐号：4425 0100 0087 0000 4466

开 户 行：中国建设银行股份有限公司深圳观澜支行

5、陆丰核电生产和配套-十七冶检测合同

合同附件

甲方合同编号：JA-JC-GD-202501

乙方合同编号：ZFT-YW-20250025

工程质量检测
合 同 书

甲方（委托方）：中国十七冶集团有限公司

乙方（检测方）：深圳市正非检测科技有限公司

工程名称：陆丰核电生产及配套设施项目一期工程

工程地点：陆丰市碣石镇田尾山片区

签订地点：陆丰市

签定日期：2025年 3月 28

6、

工程质量检测合同

甲方：中国十七冶集团有限公司

乙方：深圳市正非检测科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规及本工程的具体情况，乙方资质范围内的所有检测项目检测事宜由乙方进行，甲方授权乙方将后附明细中超过乙方资质的检测参数分包其他有资质检测单位进行检测和报告出具，为明确合同内容及合同双方权利与义务，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建设工程检测事项协商一致，签订本合同。

一、工程概况

项目编号：/。

项目名称：陆丰核电生产及配套设施项目一期工程。

项目地址：陆丰市碣石镇田尾山片区。

建设单位：中广核陆丰核电有限公司。

监理单位：深圳市大众工程管理有限公司。

总承包单位：/。

施工单位：中国十七冶集团有限公司。

项目业态：□住宅□商业□办公☑其他 厂房、值班宿舍 。

结构形式：1A#、1B#、13#厂房为框架结构，4#~6#和 8#~10 值班宿舍为剪力墙结构，

建筑面积： 48484m² 。 总层数： 1A#厂房（3 层），1B#厂房（2 层），4#5#6#值班宿舍（9 层），8#值班宿舍（6 层），9#10#值班宿舍（7 层），13#厂房（2 层）。

二、检验检测项目及内容

甲方委托乙方检测项目包括：乙方资质范围内的所有检测项目（详见清单），且按（附

件二）甲方项目拟检测项目为主　　，主要采用国家标准、地区标准或部颁标准，无标准时按本工程相关技术文件。

三、检测费用的结算与支付

1、核价依据：按照《（粤建检协[2015]8 号）广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价（附件 1）》(具体项目及单价详见本合同附件一)的检测单价乘以 65 %核算检测费，根据双方核准确认的实际检测工作量收取检测费；所送非标准样品产生的样品加工费、检测报告更改（或）补发报告手续费按实际发生的全额收取。且按（合同附件二）甲方项目拟检测项目价格为准，先行检测总计：450000.00 元（肆拾伍万元整）费用项目，后续如有额外所需检测项目再行签署补充协议

2、**付款方式：**按月结算。自本合同签订之日起当月结算上月 100%实际发生的检测费，甲方按乙方实际完成的检测工作量的结算凭证支付检测费用，逾期将扣押检测报告及产生 3%滞纳金。

3、付款前需办理相应结算，《检测费用结算单》（见附件 3）需项目物资设备部、经营部、工程部、技术部、财务、施工副经理、项目经理及分公司审批并加盖项目部公章后才可办理相关付款。

4、乙方申请付款前必须向甲方全额开具增值税专用发票（税率为 6%），并确保发票票面信息全部真实，相关品目、价款等内容与对应合同标的相一致，税款由乙方承担。不提供符合要求的发票，买受人不予付款。

5、甲方对检测项目费用有异议的，应及时与乙方进行协商，但不得拖延其它无异议项目检测费用的支付。

6、乙方指定收款银行账户如下：

开户名：深圳市正非检测科技有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司深圳观澜支行

（本页为“ 陆丰核电生产及配套设施项目一期工程质量检测 ”合同签署页。）

甲　　方：（盖章） 中国十七冶集团有限公司

公司地址：　安徽省马鞍山市花山区天宝路 588 号

法定代表人（或委托代理人）：

单位电话：　0555-2157055

现场负责人及电话：王蒙　18225516069

乙　　方：（盖章）深圳市正非检测科技有限公司

公司地址：深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 501

法定代表人（或委托代理人）：

客服电话：0755-86106288

投诉电话：

现场负责人及电话：

合同订立时间：2025 年 5 月 28 日

合同附件一：

检测项目清单

工程名称：陆丰核电生产及配套设施项目一期工程

序号	检测产品/项目	单位	数量	单价（元）	备注
2 工程结构及构配件					
2.12	**饰面砖**				
2.12.1	粘结强度	组	9		
2.13	**抹灰砂浆**				
2.13.1	抹灰砂浆粘结强度	组	9		
3 工程材料					
4.8	**混凝土**				
4.8.19	抗渗性能（P6）	组	50		每增加 1 个等级加收 100。
4.8	**混凝土**				
4.8.23	混凝土氯离子含量（硬化后）	组	10		试块送检
4.9	**砂浆/保温砂浆**				
4.9.28	放射性	项	12		
4.9.29	导热系数	项	6		
4.12	**无机防水涂料**	**项**	**2**		**暂定所有子项**
4.12.1	含水量	项	2		
4.12.2	总碱量	项	2		
4.12.3	氯离子含量	项	2		
4.12.4	细度	项	2		
4.12.5	外观	项	2		
4.12.6	密度	项	2		
4.12.7	pH 值	项	2		
4.12.8	凝胶化时间	项	2		
4.12.9	凝结时间（差）	项	2		
4.12.10	安定性	项	2		
4.12.11	抗压强度（比）	项	2		
4.12.12	抗折强度	项	2		
4.12.13	抗渗压力	项	2		
4.12.14	第二次抗渗压力	项	2		
4.12.15	渗透压力比	项	2		
4.12.16	渗入高度	项	2		
4.12.17	贮存稳定性	项	2		
4.12.18	粘结强度	项	2		
4.12.19	潮湿基面粘结强度	项	2		
4.12.20	减水率	项	2		
4.12.21	含气量	项	2		

合同附件一：

检测项目清单

工程名称：陆丰核电生产及配套设施项目一期工程

序号	检测产品/项目	单位	数量	单价（元）	备注
4.12.22	收缩率比	项	2		
4.12.23	固体含量	项	2		
4.12.24	干燥时间	项	2		
4.12.25	拉伸强度、断裂伸长率	项	2		
4.12.26	不透水性	项	2		
4.12.27	耐碱性	项	2		
4.12.28	耐水性	项	2		
4.12.29	柔韧性	项	2		
4.12.30	吸水率	项	2		
4.12.31	耐热性	项	2		
4.15	**陶瓷砖**	**项**	**4**		**暂定所有子项**
4.15.1	尺寸和表观质量(尺寸偏差、边直度、直角度、表面平整度、中心弯曲度、翘曲度、边弯曲度、表面质量)	项	4		
4.15.2	吸水率	项	4		
4.15.3	破坏强度	项	4		
4.15.4	断裂模数	项	4		
4.15.5	抗热震性	项	4		
4.15.6	抗釉裂性	项	4		
4.15.7	抗冻性	项	4		
4.15.8	耐化学腐蚀性	项	4		
4.15.9	耐污染性	项	4		
4.15.10	铅、镉溶出量	项	4		
4.15.11	放射性核素	项	4		
4.15.12	外观质量	项	4		
4.15.13	色泽	项	4		
4.15.14	粘合牢固度	项	4		
4.15.15	脱纸时间	项	4		
4.15.16	热稳定性	项	4		
4.15.17	化学稳定性	项	4		
4.15.18	线性热膨胀系数	项	4		
4.15.19	湿膨胀	项	4		
4.15.20	耐磨性	项	4		
4.25	**钢管**	**项**	**2**		**暂定所有子项**
4.25.1	外观	项	2		
4.25.2	尺寸	项	2		
4.25.3	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲	项	2		

合同附件一：

检测项目清单

工程名称：陆丰核电生产及配套设施项目一期工程

序号	检测产品/项目	单位	数量	单价（元）	备注
4.25.4	压扁	项	2		
4.25.5	扩口	项	2		
4.25.6	冲击	项	2		
4.25.7	镀锌层厚度或重量	项	2		
4.25.8	镀锌层均匀性	项	2		
4.25.9	镀锌层附着力	项	2		
4.25.10	晶间腐蚀	项	2		
4.25.11	气密性	项	2		
4.25.12	耐压试验	项	2		
4.25.13	拉拔试验	项	2		
4.27	**砌块（蒸压加气混凝土砌块）**				
4.27.1	尺寸	项	6		
4.27.2	外观检查	项	6		
4.27.8	抗压强度	项	6		如需加工试件则加收300元/项。
4.27.11	干体积密度	项	6		
4.27.14	导热系数	项	6		
4.29	**铝合金型材**	**项**	**4**		**暂定所有子项**
4.29.1	尺寸允许偏差	项	4		
4.29.2	抗拉强度、伸长率	项	4		
4.29.3	基材硬度、压痕硬度	项	4		
4.29.4	壁厚/铝材厚度	项	4		带涂层的加收200
4.29.5	膜厚、涂层厚度	项	4		
4.29.6	剥离强度	项	4		
4.29.7	封孔质量	项	4		
4.29.8	耐盐雾腐蚀	小时	4		
4.29.9	双面镀锌层厚度	项	4		
4.29.10	镀锌层含量	项	4		
4.29.11	纵向剪切试验	项	4		
4.29.12	化学成分	元素	4		
4.29.13	横向拉伸试验	项	4		
4.29.14	附着性	项	4		
4.29.15	漆膜硬度	项	4		
4.29.16	焊点抗拉力	项	4		
4.29.17	硫酸铜试验（镀锌层均匀性）	项	4		
4.29.18	耐冲击性	项	4		
4.29.19	热膨胀系数	项	4		
4.29.20	耐酸性、耐碱性、耐溶剂性、耐沸水性、耐油性	项	4		

合同附件一：

检测项目清单

工程名称：陆丰核电生产及配套设施项目一期工程

序号	检测产品/项目	单位	数量	单价（元）	备注
4.30	**建筑用龙骨**	**项**	**2**		**暂定所有子项**
4.30.1	外观质量	项	2		
4.30.2	形状及外观尺寸	项	2		
4.30.3	镀锌量	项	2		
4.30.4	镀锌层厚度	项	2		
4.30.5	涂锌层厚度	项	2		
4.30.6	涂层铅笔硬度	项	2		
4.30.7	抗冲击试验	项	2		
4.30.8	静载试验	项	2		
4.35	**建筑涂料、腻子**	**项**	**2**		**暂定所有子项**
4.35.1	表面憎水率	项	2		
4.35.2	初期干燥抗裂性	项	2		
4.35.3	对比率	项	2		
4.35.4	打磨性	项	2		
4.35.5	附着力	项	2		
4.35.6	固体含量	项	2		
4.35.7	干燥时间	项	2		
4.35.8	抗压强度	项	2		
4.35.9	流动度	项	2		
4.35.10	拉伸性能（包含：拉伸强度、伸长率）	项	2		
4.35.11	耐冲击性	项	2		
4.35.12	粘度/流出时间	项	2		
4.35.13	耐冻融循环性（涂层耐温变性）	项	2		
4.35.14	粘结强度（标准状态）	项	2		
4.35.14	粘结强度（浸水后）	项	2		
4.35.15	耐碱性	项	2		
4.35.16	耐磨性（失重实验）	项	2		
4.35.17	耐水性	项	2		
4.35.18	耐酸性	项	2		
4.35.19	耐弯曲性	项	2		
4.35.20	耐洗刷性	项	2		
4.35.21	耐沾污性	项	2		
4.35.22	铅笔硬度	项	2		
4.35.23	人工加速气候老化	小时	2		
4.35.24	容器中状态（颜色及外观）	项	2		
4.35.25	柔韧性	项	2		
4.35.26	施工性（刷涂性）	项	2		
4.35.27	邵氏硬度	项	2		

合同附件一：

检测项目清单

工程名称：陆丰核电生产及配套设施项目一期工程

序号	检测产品/项目	单位	数量	单价（元）	备注
4.35.28	涂膜外观	项	2		
4.35.29	细度	项	2		
4.35.30	吸水量	项	2		
4.35.31	贮存稳定性	项	2		
4.35.32	遮盖力	项	2		
4.35.33	透水性	项	2		
4.38	**沥青防水卷材**	**项**	**2**		**暂定所有子项**
4.38.1	外观	项	2		
4.38.2	可溶物含量/浸涂材料总量	项	2		
4.38.3	不透水性/防窜水性	项	2		
4.38.4	耐热度/耐热性	项	2		
4.38.5	拉伸性能（拉力、延伸率）	项	2		纵横向加收300
4.38.6	撕裂强度/钉杆撕裂强度	项	2		纵横向加收300
4.38.7	低温柔度/低温柔性/柔度/低温弯折	项	2		
4.38.8	剥离性能/剥离强度/接缝剥离强度/与水泥砂浆剥离强度/与后浇混凝土剥离强度	项	2		
4.38.9	卷重、面积、厚度	项	2		
4.38.10	尺寸稳定性/尺寸变化率/热稳定性	项	2		
4.38.11	热空气老化	项	2		纵横向加收300
4.38.12	人工气候老化	小时	2		
4.38.13	抗穿孔性/冲击性能	项	2		
4.38.14	持粘性	项	2		
4.38.15	水蒸气透湿率	项	2		
4.39	**高分子防水卷材**	**项**	**2**		**暂定所有子项**
4.39.1	外观	项	2		
4.39.2	尺寸偏差	项	2		
4.39.3	拉伸性能/拉伸强度/拉断伸长率	项	2		纵横向加收300
4.39.4	热处理尺寸变化率	项	2		
4.39.5	低温弯折性/低温弯折温度	项	2		
4.39.6	抗穿孔性/抗冲击性能/抗静态荷载	项	2		
4.39.7	不透水性	项	2		
4.39.8	剪切状态下的粘合性	项	2		
4.39.9	热老化处理	项	2		纵横向加收300
4.39.10	耐化学性能	项	2		纵横向加收300
4.39.11	撕裂性能/撕裂强度	项	2		纵横向加收300
4.39.12	加热伸缩量	项	2		
4.39.13	粘结剥离强度/接缝剥离强度	项	2		
4.39.14	人工气候老化/人工气候加速老化	小时	2		

合同附件一：

检测项目清单

工程名称：陆丰核电生产及配套设施项目一期工程

序号	检测产品/项目	单位	数量	单价（元）	备注
4.4	**有机防水涂料**	**项**	**2**		**暂定所有子项**
4.40.1	外观	项	2		
4.40.2	固体含量	项	2		
4.40.3	耐热性/耐热度	项	2		
4.40.4	撕裂强度	项	2		
4.40.5	拉伸强度、伸长率	项	2		
4.40.6	粘结强度/粘结性/涂料与水泥混凝土的粘结强度	项	2		碱处理、浸水处理加收300。
4.40.7	潮湿基面粘结强度	项	2		
4.40.8	低温柔度/低温柔性/柔韧性/低温弯折性	项	2		
4.40.9	不透水性	项	2		
4.40.10	抗渗性/渗透性	项	2		
4.40.11	干燥时间/干燥性	项	2		
4.40.12	抗裂性	项	2		
4.40.13	热处理	项	2		
4.40.14	碱处理/耐碱性	项	2		
4.40.15	酸处理/耐酸性	项	2		
4.40.16	加热伸缩率	项	2		
4.40.17	粘度	项	2		
4.40.18	吸水率比/吸水率	项	2		
4.40.19	延伸性	项	2		碱处理、浸水处理加收300。
4.40.20	人工气候老化	小时	2		
4.40.21	恢复率	项	2		
4.40.22	浸水处理	项	2		
4.43	**塑料管材、管件**	**项**	**6**		**暂定所有子项**
4.43.1	外观	项	6		
4.43.2	尺寸	项	6		
4.43.3	拉伸（屈服）强度、断裂伸长率	项	6		
4.43.4	维卡软化温度	项	6		
4.43.5	扁平试验/压扁试验	项	6		
4.43.6	落锤冲击试验/冲击强度/冲击性能	项	6		
4.43.7	简支梁冲击试验	项	6		
4.43.8	纵向回缩率	项	6		
4.43.9	环刚度	项	6		
4.43.10	环柔性	项	6		
4.43.11	坠落试验	项	6		
4.43.12	烘箱试验	项	6		

合同附件一：

检测项目清单

工程名称：陆丰核电生产及配套设施项目一期工程

序号	检测产品/项目	单位	数量	单价（元）	备注
4.43.13	静液压试验/静液压状态下的热稳定性	项	6		
4.43.14	连接密封试验	项	6		
4.43.15	密度、表观密度	项	6		
4.43.16	缝的拉伸强度/焊接或熔接连接的拉伸强度（焊口）	项	6		
4.43.17	二氯甲烷浸渍试验	项	6		
4.43.18	熔接强度	项	6		
4.43.19	对接拉伸强度	项	6		
4.43.20	不透光性	项	6		
4.44	**复合管材、管件**	**项**	**2**		**暂定所有子项**
4.44.1	外观/表面质量	项	2		
4.44.2	尺寸	项	2		
4.44.3	静液压试验、爆破试验	项	2		1h
4.44.4	管环径向拉力试 验	项	2		
4.44.5	弯曲性能、压扁 性能	项	2		
4.44.6	扩口性能	项	2		
4.44.7	结合强度/ 结合 性能	项	2		
4.44.8	耐压试验/ 水压 试验	项	2		1h
4.44.9	冲击试验	项	2		
4.44.10	受压开裂稳定性	项	2		
4.44.11	不圆度	项	2		
4.44.12	密度	项	2		
4.44.13	纵向尺寸收缩率 /纵向回缩率	项	2		
4.44.14	巴氏硬度	项	2		
4.44.15	初始环刚度	项	2		
4.44.16	初始环向拉伸强 力	项	2		
4.44.17	初始轴向拉伸强 力	项	2		
4.44.18	拉伸性能	项	2		
4.44.19	初始挠曲性	项	2		
4.44.20	初始环向弯曲强 度	项	2		
4.44.21	环刚度	项	2		
4.44.22	扁平试验	项	2		
4.44.23	剥离强度	项	2		
4.44.24	耐冷热循环试验	项	2		
4.44.25	附着力	项	2		
4.45	**电工套管**	**项**	**2**		**暂定所有子项**
4.45.1	外观	项	2		
4.45.2	标志	项	2		

合同附件一：

检测项目清单

工程名称：陆丰核电生产及配套设施项目一期工程

序号	检测产品/项目	单位	数量	单价（元）	备注
4.45.3	结构	项	2		
4.45.4	尺寸	项	2		
4.45.5	跌落性能	项	2		
4.45.6	弯曲试验	项	2		
4.45.7	弯扁(折) 性能	项	2		
4.45.8	抗压性能	项	2		
4.45.9	冲击性能	项	2		
4.45.10	绝缘强度	项	2		
4.45.11	绝缘电阻	项	2		
4.45.12	耐热性能	项	2		
4.45.13	阻燃性能	项	2		
4.45.14	自熄性	项	2		
4.46	**电线槽及配件**	**项**	**2**		**暂定所有子项**
4.46.1	外观	项	2		
4.46.2	尺寸	项	2		
4.46.3	冲击性能	项	2		
4.46.4	耐热性能	项	2		
4.46.5	耐电压测试	项	2		
4.46.6	绝缘电阻	项	2		
4.46.7	镀锌层均匀性	项	2		
4.46.8	镀/涂层厚度	项	2		
4.46.9	镀/涂层附着力	项	2		
4.46.10	负载变形性能	项	2		
4.47	**电缆导管**	**项**	**2**		**暂定所有子项**
4.47.1	外观	项	2		
4.47.2	尺寸	项	2		
4.47.3	落锤冲击	项	2		
4.47.4	环/环向刚度	项	2		
4.47.5	扁平/压扁试验	项	2		
4.47.6	拉伸性能/ 拉伸 强度	项	2		
4.47.7	纵向回缩率	项	2		
4.47.8	环段热压缩力	项	2		
4.47.9	维卡软化温度	项	2		
4.47.10	摩擦系数/ 静摩 擦因数	项	2		
4.47.11	耐外负荷性能	项	2		
4.47.12	复原率	项	2		
4.47.13	坠落试验	项	2		
4.47.14	体积电阻率	项	2		
4.47.15	弯曲强度	项	2		

合同附件一：

检测项目清单

工程名称：陆丰核电生产及配套设施项目一期工程

序号	检测产品/项目	单位	数量	单价（元）	备注
4.47.16	浸水后弯曲强度 保留率	项	2		
4.47.17	巴氏硬度	项	2		
4.47.18	烘箱试验	项	2		
4.47.19	平行板线载荷	项	2		
4.51	**保温棉**	**项**	**6**		**暂定所有子项**
4.51.1	尺寸及允许偏差	项	6		
4.51.2	含水率	项	6		
4.51.3	导热系数/热阻	项	6		
4.51.4	体积吸水率/吸水率/吸水性/憎水性/憎水率	项	6		
4.51.5	质量吸湿率/吸湿率/吸湿性	项	6		
4.51.6	密度	项	6		
4.52	**泡沫塑料与隔热材料**	**项**	**6**		**暂定所有子项**
4.52.1	表观密度/芯密度/体积密度	项	6		
4.52.2	压缩强度	项	6		
4.52.3	导热系数	项	6		
4.52.4	尺寸稳定性	项	6		
4.52.5	水蒸气透湿系数/水蒸气透过系数/透湿系数/水蒸气透过率	项	6		
4.52.6	熔结性	项	6		
4.52.7	吸水率/体积吸水率	项	6		
4.52.8	真空吸水率	项	6		
4.52.9	75%压缩永久变形/压缩回弹率	项	6		
4.52.10	憎水性	项	6		
4.55	**电线电缆**	**项**	**8**		**暂定所有子项**
4.55.1	标志	项	8		
4.55.2	结构尺寸检查(绝缘厚度测量、护套厚度测量、外径测量等)	项	8		(1)按每一芯线芯计算；(2)有护套的另外加收 100 元
4.55.3	老化前机械性能(抗张强度、断裂伸长率)	项	8		
4.55.4	老化后机械性能(抗张强度、断裂伸长率)	项	8		
4.55.5	热延伸试验(载荷下允许最大伸长率、冷却后永久变形)	项	8		
4.55.6	导体直流电阻	项	8		(1)按每一芯线芯计算；(2)导体标称截面积＞50m㎡时，每组加收 250 元。
4.55.7	绝缘电阻	项	8		按每一芯线芯计算

合同附件一：

检测项目清单

工程名称：陆丰核电生产及配套设施项目一期工程

序号	检测产品/项目	单位	数量	单价（元）	备注
4.55.8	电压试验	项	8		按每一芯线芯计算
4.55.9	安装后的电气试验	项	8		按每一芯线芯计算
4.56	**低压电器（断路器）**	**项**	**2**		**暂定所有子项**
4.56.1	电气间隙	项	2		仅对外部部件
4.56.2	爬电距离	项	2		仅对外部部件
4.56.3	试验装置在额定电压极值的动作 性能	项	2		
4.56.4	在剩余电流条件下验证动作特性	项	2		
4.56.5	时间-(过)电流特性试验	项	2		
4.56.6	温升试验	项	2		
4.56.7	功耗测量	项	2		
4.56.8	瞬时脱扣试验	项	2		
4.56.9	耐潮	项	2		
4.56.10	工频耐压	项	2		
4.56.11	绝缘电阻	项	2		
4.56.12	介电性能	项	2		
4.56.13	标志检验	项	2		
4.57	**开关插座**	**项**	**2**		**暂定所有子项**
4.57.1	标志检验	项	2		
4.57.2	防触电保护	项	2		
4.57.3	接地措施	项	2		
4.57.4	温升试验	项	2		
4.57.5	电气间隙	项	2		仅对外部部件
4.57.6	爬电距离	项	2		仅对外部部件
4.57.7	耐潮	项	2		
4.57.8	工频耐压	项	2		
4.57.9	绝缘电阻	项	2		
4.57.10	结构	项	2		
4.57.11	插头拔出力	项	2		
4.57.12	分断容量	项	2		
4.57.13	耐热	项	2		
4.57.14	灼热丝	项	2		
4.63	**建筑、装修材料防火性能**	**次**	**4**		
4.63.1	不燃性	次	4		
4.63.2	难燃性	次	4		
4.63.3	可燃性	次	4		
4.63.4	铺地材料	次	4		
4.63.5	氧指数	次	4		
4.63.6	塑料水平燃烧性 能	次	4		

合同附件一：

检测项目清单

工程名称：陆丰核电生产及配套设施项目一期工程

序号	检测产品/项目	单位	数量	单价（元）	备注
4.63.7	塑料垂直燃烧性 能	次	4		
4.63.8	泡沫水平燃烧性 能	次	4		
4.63.9	泡沫垂直燃烧性 能	次	4		
4.63.10	织物垂直燃烧性 能	次	4		
4.63.11	烟密度	次	4		
4.63.12	材料燃烧热值	次	4		
4.63.13	材料燃烧释放热 量	次	4		
5 建筑幕墙、门窗、屋面					
5.1	**建筑幕墙**				
5.1.1	气密性能、水密性能、抗风压性能、平面内变形性能。规格宽 3.6m✖高 4.2m 以内。	件	1		（1）委托方负责安装试件； （2）安装天数按 4 天计，超出天数按每天加收场地使用费 2500 元； （3）平面形状幕墙，转角、异形幕墙费用另计。
5.1.2	气密性能、水密性能、抗风压性能、平面内变形性能。规格宽 6m✖高 4.8m 以内。	件	1		
5.1.3	气密性能、水密性能、抗风压性能、平面内变形性能。规格宽 6m✖高 8.4m 以内。	件	1		
5.1.4	气密性能、水密性能、抗风压性能、平面内变形性能。规格宽 6m✖高 12m 以内。	件	1		
5.1.7	保温性能	组	1		1 件为 1 组
5.2	**建筑门窗**				
5.2.1	气密性能、水密性能、抗风压性能。规格 1.5m✖1.5m 以内。	件	1		
5.2.2	气密性能、水密性能、抗风压性能。规格 2.0m✖2.0m 以内。	件	1		
5.2.3	气密性能、水密性能、抗风压性能。规格 3.0m✖3.0m 以内。	件	1		
5.2.27	保温性能	组	1		1 樘为 1 组
5.4	**建筑用硅酮结构密封胶**	**项**	**1**		**暂定所有子项**
5.4.1	相容性	项	1		
5.4.2	剥离粘结性	项	1		
5.4.3	外观	项	1		
5.4.4	下垂度	项	1		
5.4.5	挤出性	项	1		
5.4.6	适用期	项	1		
5.4.7	表干时间	项	1		

合同附件一：

检测项目清单

工程名称：陆丰核电生产及配套设施项目一期工程

序号	检测产品/项目	单位	数量	单价（元）	备注
5.4.8	邵氏硬度	项	1		
5.4.9	拉伸粘结性	五项	1		
5.4.10	热老化	项	1		
5.4.11	伸长率 10%时的 拉伸模量	项	1		
5.5	**建筑用硅酮密封胶**	**项**	**1**		**暂定所有子项**
5.5.1	外观	项	1		
5.5.2	密度	项	1		
5.5.3	下垂度	项	1		
5.5.4	表干时间	项	1		
5.5.5	挤出性	项	1		
5.5.6	弹性恢复率	项	1		
5.5.7	拉伸摸量	项	1		
5.5.8	定伸粘结性	项	1		
5.5.9	紫外线辐照后粘 结性	项	1		
5.5.10	浸水后定伸粘结 性	项	1		
5.5.11	冷拉-热压后粘 结性	项	1		
5.5.12	质量损失率	项	1		
5.5.13	流动性	项	1		
5.5.14	拉伸粘结性	项	1		
5.5.15	热压〃冷拉后粘 结性	项	1		
5.5.16	拉伸—压缩后粘 结性	项	1		
5.5.17	浸水后断裂伸长 率	项	1		
5.5.18	体积收缩率	项	1		
5.5.19	浸水光照后的定 伸粘结性	项	1		
5.5.20	污染性	项	1		
5.5.21	紫外线处理	项	1		
5.5.22	剥离粘结性	项	1		
5.5.23	粘度	项	1		
5.5.24	热空气-水循环 后定伸粘结性	项	1		
5.5.25	紫外线辐照后-水浸后定伸粘结性	项	1		
5.5.26	水蒸气渗透率	项	1		
5.5.27	紫外线辐照发雾性	项	1		
5.9	**建筑玻璃**				
5.9.10	露点	组(3 件)	2		
6 建筑物理、建筑节能、绿色建筑					
6.1	**建筑声学**				
6.1.1	噪声	点	10		
6.1.3	空气声隔声性能	组	6		1 件为 1 组

合同附件一：

检测项目清单

工程名称：陆丰核电生产及配套设施项目一期工程

序号	检测产品/项目	单位	数量	单价（元）	备注
6.1.5	撞击声隔声性能	组	6		1 件为 1 组
6.5	**建筑玻璃光学热工（中空玻璃）**	**组**	**2**		
6.5.1	可见光透射比	组	2		（1）3 件为 1 组； （2）＞100mm×100mm 的大尺寸)玻璃检测费加 1000 元/组； （3）检测一个参数或多个参数，检测费相同。
6.5.2	可见光反射比		2		
6.5.3	太阳光直接透射 比		2		
6.5.4	太阳光直接反射 比		2		
6.5.5	太阳能吸收比		2		
6.5.6	太阳能总透射比		2		
6.5.7	紫外线透射比		2		
6.5.8	半球辐射率		2		
6.5.9	遮阳系数		2		
6.5.10	传热系数		2		
6.5.11	中空玻璃露点	项	2		
6.6	**围护结构节能**	**组**	**2**		**暂定所有子项**
6.6.1	导热系数	组	2		3 件为 1 组
6.6.2	传热系数	组	2		1 件为 1 组
6.6.3	隔热性能	组	2		1 项为 1 组
6.6.4	围护结构热工缺 陷	组	2		1 项为 1 组
6.6.5	太阳辐射吸收系 数	组	2		3 件为 1 组
6.6.6	半球发射率	组	2		3 件为 1 组
6.6.7	导温系数	组	2		3 件为 1 组
6.6.8	比热容	组	2		3 件为 1 组
6.6.9	蓄热系数	组	2		3 件为 1 组
6.6.10	太阳光反射比	组	2		3 件为 1 组
6.7	**通风与空气调节系统**				
6.7.1	风口风量	个	10		
6.7.2	系统总风量	系统	9		
6.7.4	风管漏风量	件	2		
6.7.18	新风量	系统	9		
6.11	**电气系统**				
6.11.5	照明照度	点	9		
6.11.6	照明功率密度	点	9		
6.14	**饮用水**	**组**	**1**		**暂定所有子项**
6.14.1	色度	组	1		
6.14.2	浑浊度	组	1		
6.14.3	嗅和味	组	1		
6.14.4	pH	组	1		
6.14.5	总大肠菌群	组	1		
6.14.6	菌落总数	组	1		

合同附件一：

检测项目清单

工程名称：陆丰核电生产及配套设施项目一期工程

序号	检测产品/项目	单位	数量	单价（元）	备注
6.14.7	余氯	组	1		
6.14.8	溶解性总固体	组	1		
6.14.9	铁	组	1		
6.14.10	锰	组	1		
6.14.11	阴离子表面活性 剂	组	1		
6.14.12	耐热大肠菌群/ 粪大肠菌群	组	1		
6.14.13	氨氮	组	1		
6.14.14	五日生化需氧量	组	1		
6.14.15	石油类	组	1		
6.14.16	溶解氧	组	1		
6.14.17	悬浮物	组	1		
6.14.18	总磷	组	1		
6.14.19	总氮	组	1		
6.14.20	肉眼可见物	组	1		
7 建筑施工机械、机具及安全防护用品					
7.10	**钢管脚手架扣件**	**个**	**20**		**暂定所有子项**
7.10.1	抗滑	个	20		8 个/项
7.10.2	抗破坏	个	20		8 个/项
7.10.3	扭力矩试压	个	20		8 个/项
7.10.4	扭转刚度	个	20		8 个/项
7.10.5	抗拉	个	20		8 个/项
7.10.6	底座或托撑抗压	个	20		8 个/项
7.14	**安全网**	**项**	**1**		**暂定所有子项**
7.14.1	断裂强力×断裂 伸长	项	1		(1) 批量 501~1200，加收 50%； (2)1201 以上，加收 100%
7.14.2	接缝部位抗拉强 力	项	1		
7.14.3	撕裂强力	项	1		
7.14.4	开眼环扣强力	项	1		
7.14.5	系绳断裂强力	项	1		
7.14.6	耐贯穿性能	项	1		
7.14.7	耐冲击性能	项	1		
7.14.8	阻燃性能	项	1		
7.14.9	网目密度	项	1		
7.14.10	尺寸偏差	项	1		
7.15	**安全帽**	**项**	**1**		**暂定所有子项**
7.15.1	高温、低温、浸 水处理后冲击吸 收性能	项	1		
7.15.2	高温、低温、浸 水处理后耐穿刺 性能	项	1		

合同附件一：

检测项目清单

工程名称：陆丰核电生产及配套设施项目一期工程

序号	检测产品/项目	单位	数量	单价（元）	备注
7.15.3	高温、低温、浸 水处理后冲击吸 收性能	项	1		
7.15.4	高温、低温、浸 水处理后耐穿刺 性能	项	1		
7.15.5	辐照处理后冲击 吸收性能、辐照 处理后耐穿刺性 能	项	1		
7.15.6	下颏带的强度	项	1		
7.15.7	防静电性能	项	1		
7.15.8	电绝缘性能	项	1		
7.15.9	侧向刚性	项	1		
7.15.10	阻燃性能	项	1		
7.16	**安全带**	**项**	**1**		**暂定所有子项**
7.16.1	整体静态负荷	项	1		
7.16.2	整体动态负荷	项	1		
7.16.3	整体滑落	项	1		
7.16.4	零部件静态负荷	项	1		
7.16.5	零部件动态负荷	项	1		
7.16.6	零部件机械性能	项	1		
7.16.7	阻燃性能	项	1		
7.16.8	缓冲试验	项	1		
7.16.9	缓冲器和速差式 自控器试验	项	1		
8 建筑设备					
8.6	**风机盘管机组**	**组**	**3**		**暂定所有子项**
8.6.1	启动与运转	组	3		1 台为 1 组
8.6.2	风量	组	3		1 台为 1 组
8.6.3	出口静压	组	3		1 台为 1 组
8.6.4	输入功率	组	3		1 台为 1 组
8.6.5	供冷量	组	3		1 台为 1 组
8.6.6	供热量	组	3		1 台为 1 组
8.6.7	水量	组	3		1 台为 1 组
8.6.8	水阻	组	3		1 台为 1 组
8.6.9	凝露	组	3		1 台为 1 组
8.6.10	凝结水处理	组	3		1 台为 1 组
8.6.11	噪声	组	3		1 台为 1 组
8.7	**组合式空调机组**	**组**	**3**		**暂定所有子项**
8.7.1	启动运行	组	3		1 台为 1 组
8.7.2	风量	组	3		1 台为 1 组
8.7.3	机外静压	组	3		1 台为 1 组

合同附件一：

检测项目清单

工程名称：陆丰核电生产及配套设施项目一期工程

序号	检测产品/项目	单位	数量	单价（元）	备注
8.7.4	输入功率	组	3		1 台为 1 组
8.7.5	供冷量	组	3		1 台为 1 组
8.7.6	供热量	组	3		1 台为 1 组
8.7.7	水量	组	3		1 台为 1 组
8.7.8	水阻	组	3		1 台为 1 组
8.7.9	凝露	组	3		1 台为 1 组
8.7.10	凝结水排除能力	组	3		1 台为 1 组
8.7.11	噪声	组	3		1 台为 1 组
11 环境工程和园林绿化					
11.1	**室内空气污染物含量**	**点**	**27**		**暂定所有子项**
11.1.1	苯	点	27		
11.1.2	氡气	点	27		
11.1.3	甲苯	点	27		
11.1.4	二甲苯	点	27		
11.1.5	甲醛	点	27		
11.1.6	氨	点	27		
11.1.7	TVOC	点	27		
11.1.8	可吸入颗粒PM10	点	27		
11.1.9	菌落总数	点	27		
11.1.10	二氧化硫	点	27		
11.1.11	二氧化氮	点	27		
11.1.12	一氧化碳	点	27		
11.1.13	二氧化碳	点	27		
11.1.14	硫化氢	点	27		
11.1.15	氮氧化物	点	27		
11.1.16	臭氧	点	27		
11.1.17	甲烷	点	27		

合同附件二：

陆丰核电生产及配套设施项目一期工程项目

-材料、环境拟检测清单

序号	检测项目	检测细项	单位	暂定数量	含税单价（元）	含税合价（元）	备注
1	试块	抗压	组	86			
2	试块	抗渗	组	59			
3	水泥砂浆	抗压	组	1			
4	水泥砂浆	抗压	组	26			
5	蒸压加气混凝土砌块	放射性	组	12			
6	蒸压加气混凝土砌块	导热系数	组	3			
7	蒸压加气混凝土砌块	抗压强度、密度等级、吸水率、导热系数	组	1			
8	蒸压加气混凝土砌块	抗压强度、密度等级（含水率）、吸水率	组	4			
9	蒸压加气混凝土砌块	抗压强度、密度等级（含水率）、吸水率、导热系数	组	7			
10	建筑用腻子	报告更改费	组	48			
11	陶瓷砖	放射性	组	4			
12	陶瓷砖	吸水率、破坏强度、断裂模数	组	7			
13	热镀锌钢管	样品加工费	组	1			
14	热镀锌钢管	样品加工费	组	3			
15	热镀锌钢管	外径、壁厚、抗拉强度、断后伸长率、弯曲、镀锌层均匀性	组	1			
16	热镀锌钢管	外径、壁厚、下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲、镀锌层附着力、镀锌层均匀性、镀锌层重量	组	3			
17	挤塑板	导热系数、表现密度、尺寸、压缩强度、吸水率、单体燃烧、可燃性、氧指数	组	7			
18	105℃交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃C类燃烧性能等级B1级电缆	标志检测、结构尺寸、导体电阻、电压试验	组	5			
19	105℃交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃C类燃烧性能等级B1级电缆	样品加工费	组	1			
20	合成数值乳液砂壁桩静载涂料	太阳辐射吸收系数	组	2			

合同附件二：

陆丰核电生产及配套设施项目一期工程项目

-材料、环境拟检测清单

21	合成数值乳液砂壁桩静载涂料	游离甲醛	组	2	
22	合成数值乳液砂壁桩静载涂料	在容器中状态、施工性、干燥时间、初期干燥抗裂性、耐水性、耐碱性、粘结强度	组	1	
23	合成数值乳液砂壁桩静载涂料	在容器中状态、施工性、干燥时间、初期干燥抗裂性、耐水性、耐碱性、粘结强度	组	1	
24	外墙质感专用腻子	放射性	组	2	
25	外墙质感专用腻子	游离甲醛	组	2	
26	外墙质感专用腻子	容器中状态、施工性、干燥时间、初期干燥抗裂性、打磨性、耐水性、耐碱性、粘结强度	组	1	
27	外墙质感专用腻子	容器中状态、施工性、干燥时间、初期干燥抗裂性、打磨性、耐水性、耐碱性、粘结强度	组	1	
28	室内空气质量	氡、甲醛、氨气、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物	组	37	
29	低合金高强度结构钢板	规定塑性延伸强度、上屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲、冲击	组	2	
30	低合金高强度结构钢板	上屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲、冲击	组	2	
31	低合金高强度结构钢板	样品加工费	组	4	
32	电工套管	外观、尺寸、壁厚均匀度、跌落性能、抗压性能、阻燃性能（含自熄性和氧指数）	组	1	
33	电工套管	外观、尺寸、壁厚均匀度、跌落性能、抗压性能、阻燃性能	组	1	
34	电工套管	外观、尺寸、壁厚均匀度、跌落性能、抗压性能、阻燃性能	组	1	
35	电工套管	外观、尺寸、壁厚均匀度、跌落性能、抗压性能、冲击性能、阻燃性能	组	1	
36	隔音砂浆	放射性	组	4	
37	混凝土试块	氯离子	组	4	
38	晶理石（陶瓷砖）	放射性		4	
39	聚合物水泥防水涂料	游离甲醛	组	2	

合同附件二：

陆丰核电生产及配套设施项目一期工程项目

-材料、环境拟检测清单

40	聚合物水泥防水涂料	外观、固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、不透水性、抗渗性、粘结强度、潮湿基层粘结强度、热处理拉伸性能、碱处理拉伸性能	组	1	
41	聚合物水泥防水涂料	外观、固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、不透水性、抗渗性、粘结强度	组	1	
42	冷热水管材	外观、尺寸、纵向回缩率、简支梁冲击、静液压强度	组	4	
43	离心铸铁管	外观、壁厚、抗拉强度	组	2	
44	离心铸铁管	外观、壁厚、抗拉强度	组	1	
45	离心铸铁管	样品加工费	组	1	
46	离心铸铁管	样品加工费	组	1	
47	流体输送用钢塑复合管	外观、尺寸、弯曲	组	2	
48	流体输送用钢塑复合管	样品加工费	组	2	
49	喷漆型材（铝合金窗框）	涂层厚度、拉伸强度、断裂伸长率、韦氏硬度、附着力	组	2	
50	喷漆型材（铝合金窗框）	样品加工费	组	2	
51	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃 B 类电力电缆	标志检测、结构尺寸、绝缘电阻、4h 电压试验、导体电阻、导体检查、不延燃试验	组	1	
52	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃 B 类电力电缆	标志检测、结构尺寸、绝缘电阻、4h 电压试验、导体电阻、导体检查、不延燃试验	组	1	
53	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃 B 类电力电缆	样品加工费	组	1	
54	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃 B 类电力电缆	样品加工费	组	1	
55	105℃交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃 C 类耐火燃烧性能等级 B1 级电缆	标志检测、结构尺寸、导体电阻、电压试验	组	2	
56	105℃交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃 C 类耐火燃烧性能等级 B1 级电缆	样品加工费	组	1	
57	干混砂浆	放射性	组	3	
58	钢管脚手架扣件	抗滑、抗破坏、扭转刚度	组	1	
59	钢管脚手架扣件	抗滑、抗破坏	组	1	

60	钢管脚手架扣件	抗拉性能	组	1	
61	节能抽芯	保温层厚度	组	3	
62	立邦宜居 99 优选真石漆	太阳辐射吸收系数	组	1	
63	立邦宜居 99 优选真石漆	在容器中状态、施工性、干燥时间、初期干燥抗裂性、耐水性、耐碱性、粘结强度	组	1	
64	立邦宜居 99 优选真石漆	游离甲醛	组	1	
65	内墙光面腻子	容器中状态、施工性、干燥时间、初期干燥抗裂性、打磨性、粘结强度	组	1	
66	内墙光面腻子	放射性	组	1	
67	内墙光面腻子	游离甲醛	组	1	
68	内墙耐水光面腻子	容器中状态、施工性、干燥时间、初期干燥抗裂性、打磨性、粘结强度、耐水性	组	1	
69	内墙耐水光面腻子	放射性	组	1	
70	内墙耐水光面腻子	游离甲醛	组	1	
71	内墙腻子	在容器中状态、施工性、干燥时间、初期干燥抗裂性、打磨性、粘结强度、耐水性	组	1	
72	内墙腻子	放射性	组	1	
73	内墙腻子	游离甲醛	组	1	
74	平开铝合金窗	抗风压、气密、水密	组	2	
75	平开铝合金窗	保温性能	组	1	
76	桥架	外观、尺寸、表面防护层厚度、均匀性、附着力	组	3	
77	试块（同条）	抗压	组	2	
78	试块（同条）	抗渗	组	1	
79	室内环境	氡、甲醛、氨气、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物	组	30	
80	铜芯交联聚烯烃绝缘绞型连接用无卤低烟阻燃耐火软电线	标志检测、结构尺寸、导体电阻、电压试验、绝缘电阻、不延燃试验	组	2	
81	铜芯交联聚烯烃绝缘绞型连接用无卤低烟阻燃耐火软电线	标志检测、结构尺寸、导体电阻、电压试验、绝缘电阻、不延燃试验	组	1	
82	LOW-E 中空钢化玻璃	可见光透射比、遮阳系数、传热系数、可见光反射比、露点	组	1	
83	LOW-E 中空钢化玻璃	可见光透射比、遮阳、传热、露点	组	1	
84	不锈钢管	外径、壁厚、规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率、压扁	组	2	
85	不锈钢管	样品加工费	组	2	

合同附件二：

陆丰核电生产及配套设施项目一期工程项目

-材料、环境拟检测清单

86	弹性体（SBS）改性沥青防水卷材	外观、面积、厚度、单位面积质量、可溶物含量、不透水性、低温柔性、耐热性、拉力、最大拉力伸长率、热老化	组	2	
87	低合金高强度结构钢热轧 H 型钢	上屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲、冲击	组	1	
88	低合金高强度结构钢热轧 H 型钢	样品加工费	组	1	
89	方矩管	上屈服强度、抗拉强度、断后伸长率	组	1	
90	方矩管	样品加工费	组	1	
91	粉末喷涂型材(横梁)	涂层厚度、拉伸强度、断裂伸长率、韦氏硬度、附着力、耐冲击	组	1	
92	粉末喷涂型材(横梁)	样品加工费	组	1	
93	粉末喷涂型材(立柱)	涂层厚度、拉伸强度、断裂伸长率、韦氏硬度、附着力、耐冲击	组	1	
94	粉末喷涂型材(立柱)	样品加工费	组	1	
95	干混普通抹灰砂浆	抗压强度、凝结时间、保水性、稠度、拉伸粘结强度	组	1	
96	干混普通抹灰砂浆	抗压强度、凝结时间、保水性、稠度、拉伸粘结强度	组	1	
97	干混普通砌筑砂浆	抗压强度、凝结时间、保水性、表现密度、稠度、拉伸粘结强度	组	2	
98	钢板焊接工艺评定试板	拉伸、弯曲（侧弯）、冲击（焊缝冲击、热影响区冲击）	组	1	
99	钢板焊接工艺评定试板	样品加工费	组	1	
100	钢塑复合管	外观、尺寸、压扁、涂层厚度	组	1	
101	钢塑复合管	样品加工费	组	1	
102	焊丝（熔覆金属）	下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、冲击	组	1	
103	焊丝（熔覆金属）	样品加工费	组	1	
104	嘉仕途 L100 聚合物弹性防水乳液	外观、固体含量、不透水性、抗渗性、粘结强度	组	1	
105	嘉仕途 L100 聚合物弹性防水乳液	游离甲醛	组	1	
106	建筑保温砂浆	导热系数、抗压强度、干密度	组	2	
107	建筑排水用高密度管材	外观、尺寸、管材环刚度、管材纵向回缩率、静液压强度试验	组	1	

合同附件二：

陆丰核电生产及配套设施项目一期工程项目

-材料、环境拟检测清单

108	建筑排水用高密度管材	外观、尺寸、管材纵向回缩率、静液压强度试验	组	1	
109	矿物绝缘电缆	导体电阻	组	1	
110	矿物绝缘电缆	样品加工费	组	1	
111	冷热水用管材	外观、尺寸、纵向回缩率、简支梁冲击、静液压强度	组	2	
112	立邦无机矿物内墙涂料	在容器中状态、施工性、涂膜外观、干燥时间（表干）、对比率、耐碱性、耐洗刷性	组	1	
113	立邦无机矿物内墙涂料	游离甲醛	组	1	
114	铝扣板	涂层厚度、光泽度偏差、铅笔硬度、涂层附着力、耐冲击性、奶盐酸性、耐溶剂性	组	1	
115	铝扣板	样品加工费	组	1	
116	喷粉型材（铝合金窗框料）	涂层厚度、拉伸强度、断裂伸长率、韦氏硬度、附着力	组	1	
117	喷粉型材（铝合金窗框料）	样品加工费	组	1	
118	喷漆型材（铝合金方管）	涂层厚度、拉伸强度、断裂伸长率、韦氏硬度、附着力	组	1	
119	喷漆型材（铝合金方管）	样品加工费	组	1	
120	热镀锌钢卷	上屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲	组	2	
121	热镀锌钢卷	样品加工费	组	2	
122	热浸镀锌钢管	外径、壁厚、下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、镀锌层附着力、镀锌层均匀性、镀锌层重量	组	1	
123	热浸镀锌钢管	样品加工费	组	1	
124	人造大理石	放射性	组	2	
125	陶瓷类	吸水率、破坏强度、断裂模数	组	2	
126	水泥砂浆（同条）	抗压	组	2	
127	遮盖型内墙底涂	游离甲醛	组	1	
128	遮盖型内墙底涂	在容器中状态、施工性、干燥时间、耐碱性、涂膜外观	组	1	
129	质感通用调色底涂	游离甲醛	组	1	
130	质感通用调色底涂	在容器中状态、施工性、干燥时间、耐碱性、耐水性、涂膜外观	组	1	
131	安全帽	冲击吸收性能（高温、低温、浸水、紫外线照射）耐穿刺性能（高温、低温、浸水、紫外线照射）	组	1	

合同附件二：

陆丰核电生产及配套设施项目一期工程项目

-材料、环境拟检测清单

132	导管系统	外观尺寸（含标志）壁厚、压力试验、弯曲试验	组	1	
133	安全网	耐冲击性能、耐贯穿性能、开眼环扣强力、断裂强力*断裂伸长、梯形法撕裂强力、阻燃性能	组	1	
134	钢管支架构件	连接盘内侧环焊缝抗剪强度、连接盘单侧抗剪强度、连接盘双侧抗剪强度、连接盘抗弯强度、连接盘抗拉强度、可调托撑抗压强度、可调底座抗压强度	组	1	
135	植筋胶	抗弯强度、劈裂抗拉强度、抗压强度、钢对钢拉剪强度、不挥发物含量	组	1	
136	混凝土实心砖	抗压强度	组	1	
137	钢筋原材 HRB400E	重量偏差、下屈服强度、抗拉强度、强屈比、超强比、最大力总延伸率、弯曲、反向弯曲	组	1	
138	电缆用导管系统	外观尺寸（含标志）、壁厚、压力试验、弯曲试验、屏蔽接地	组	1	
139	单分子聚氨酯防水涂料	外观、固体含量、干燥时间、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、低温弯折性、不透水性	组	1	
140	釉面砖	放射性	组	1	
141	非固化橡胶防水涂料	固体含量、粘结强度、低温柔性、耐热性、延伸性	组	1	
142	混合砂浆	抗压	组	1	
143	喷粉型材（铝合金窗普通中空料）	涂层厚度、拉伸强度、断裂伸长率、韦氏硬度、附着力	组	1	
144	喷粉型材（铝合金窗加强中空料）	涂层厚度、拉伸强度、断裂伸长率、韦氏硬度、附着力	组	1	
145	电镀桥桥架	外观、尺寸、表面防护层厚度、均匀性、附着力	组	1	
146	LOW-E 中空钢化玻璃（双中空）	可见光透射比、遮阳系数、传热系数、可见光反射比、露点	组	1	
147	弹性体 SBS 改性沥青防水卷材	外观、面积、厚度、单位面积质量、可溶物含量、不透水性、低温柔性、耐热性、拉力、最大拉力伸长率、热老化	组	1	

合同附件二：

陆丰核电生产及配套设施项目一期工程项目

-材料、环境拟检测清单

148	非固化橡胶沥青防水涂料	固体含量、粘结强度、低温柔性、耐热性、延伸性	组	1	
149	剩余电流动作保护元件	外观标志、爬电距离和电气间隙、耐潮、绝缘电阻、介电强度	组	1	
150	小型断路器	外观标志、爬电距离和电气间隙、耐潮、绝缘电阻、介电强度、耐热性能	组	1	
151	扭剪型高强度螺栓连接副	楔负载试验、保证载荷、连接副扭矩系数	组	1	
152	水性双组分环氧中间漆	干燥时间、弯曲试验、耐冲击性、划格试验	组	1	
153	水性双组分环氧富锌底漆	干燥时间、不挥发物含量	组	1	
154	扭剪型高强度螺栓连接副试件	连接副摩擦面抗滑移系数	组	1	
155	室内膨胀型钢结构防火涂料	容器中状态、干燥时间、初期干燥抗裂性、粘结强度	组	1	
156	高效能防腐氟碳面漆	在容器中状态、干燥时间、涂膜外观、耐弯曲性、不挥发物含量	组	1	
157	五孔插座	外观标志、爬电距离、电气间隙、防触电保护、耐潮、尺寸、绝缘电阻、电气强度、分段容量、耐热性能	组	1	
158	三角龙骨	外观、尺寸、镀锌层厚度、吊顶静载试验	组	1	
159	开关面板	外观标志、爬电距离、电气间隙、防触电保护、耐潮、绝缘电阻、电气强度、通断能力、正常操作、耐热性能	组	1	
160	B1 级橡塑保温管	导热系数、表现密度、燃烧 B1C 级	组	1	
161	岩棉板	密度、导热系数、体积吸水率、短期吸水量、压缩强度、燃烧性能 A1	组	1	
162	聚酯胎自粘改性沥青卷材	厚度、面积、单位面积质量、拉伸性能、低温柔性、不透水性、耐热性、持粘性、可溶物含量、热稳定性、热老化	组	1	
163	瓷砖类	吸水率、破坏强度、断裂模数、耐磨性、摩擦系数	组	1	
164	岩板	放射性	组	1	
165	镀锌钢板	镀锌层厚度	组	1	

合同附件二：

陆丰核电生产及配套设施项目一期工程项目

-材料、环境拟检测清单

166	密封胶相容性	密封胶相容性	组	1	1827.00	1827.00	
167	硅酮结构密封胶	外观、下垂度、挤出性、表干时间、硬度、23℃拉伸粘结性能、23℃拉伸模量	组	1			
168	硅酮耐候密封胶	外观、下垂度、挤出性、表干时间、拉伸模量、定伸粘结性、弹性恢复率、密度	组	1			
169	空调新风系统风管	漏风量	组	1			
170	防排烟系统风管	漏风量	组	1			
171	幕墙四性	抗风压、气密、水密、平面内变形	组	1			
172	铝箔离心玻璃棉毡	密度、导热系数、燃烧A1	组	1			
	合计：				小写	450000.00	
					大写	肆拾伍万元整	

（投标人认为应补充提供的其他文件资料或说明）

投标人资信标情况汇总表

一、企业基本情况	
单位名称	深圳市正非检测科技有限公司
投标人具备的资质	建设工程质量检测机构资质证书、检验检测机构资质认定证书、中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书、中国合格评定国家认可委员会检验机构认可证书

二、企业承接业绩情况（不超过 5 项）

序号	工程项目名称	主要合同内容	合同金额（万元）	合同签订日期（年、月、日）
1	万丰大朗山城市更新项目北区（一期）总承包工程检测服务	**包含常用建筑材料检测、主体结构工程检测、建筑节能检测、室内环境检测及其他甲方委托的检测服务项目**	200.5974	2025 年 1 月 22 日
2	信悦映翠府项目施工总承包工程工程检测合同	**工程材料检测、工程质量检测**	139.42	2026 年 4 月 2 日
3	深圳市体育运动学校职教园校区、鹏城技师学校、第一职业技术学校工程实验检验合同	**建筑工程用产品、建筑材料、工程质量检测**	25.60	2025 年 11 月 10 日
4	汕尾市城区凤山片区旅游基础配套设施建设项目-凤山项目检验检测合同	**地基基础检测、土工道路检测、钢结构工程检测、节能绿建检测、建筑幕墙工程检测、主体结构工程现场检测、工程材料抽检、主体沉降观测、高支模监测、基坑检测等检测监测项目**	247.03	2025 年 4 月 24 日
5	陆丰核电生产和配套-十七冶检测合同	**建筑材料检测、节能绿建检测**	40	2025 年 3 月 28 日

备注：1.上述提到的期限详见《资信标要求一览表》，该表未明确的，按“从截标之日起倒推”计取；

2.要求投标人提供以上资料的原件扫描件，扫描件必须清晰可辨（原件备查）。

1、万丰大朗山城市更新项目北区（一期）总承包工程检测服务

ZFT-YW-20250016

合同编号：HNF-其他-檀府项目-2025-089

檀府项目
试验检测合同

（ 主体结构工程及材料实体检测委托服务 ）

委托方：　中铁建工集团华南有限公司

受托方：　深圳市正非检测科技有限公司

签订地点：　深圳市南山区建工村 34 号

签订日期：　2025 年 01 月 22 日

第 1 页 共 13 页

试验检测合同

合同编号： HNF-其他-檀府项目-2025-089

委托方：中铁建工集团华南有限公司（以下简称甲方）

（1）纳税人识别号：91440300192442937C

（2）税 务 地 址：深圳市南山区建工村建厂路 31 号

（3）电　话：0755-26974951

（4）开户行：中国光大银行深圳蛇口支行

（5）帐　号：08781812010030101 6852

（6）发票备注栏信息：项目名称：万丰大朗山城市更新项目北区（一期）项目

项目地址：深圳市宝安区新桥街道万安路与工人路交汇处（西北）

（7）货物或应税劳务、服务名称写成：*鉴证咨询服务*检测费

受托方：深圳正非检测科技有限公司（以下简称乙方）

（1）纳税人识别号：9144030055388 47X

（2）税 务 地 址： 深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 501

（3）电　话： 0755-86106288

（4）开户 行： 中国工商银行深圳龙华支行

（5）帐　号：4000 0266 0920 1722 489

（6）纳税人身份：一般纳税人

根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程质量检测管理办法》及深圳地区关于建设工程质量检测相关的文件等规定，结合在施工程具体情况，就檀府项目试验检测项目委托。为确保试验检测质量，明确责任，经甲乙双方平等协商一致，特签订本合同。

合同组成文件及优先解释顺序如下：

（1）本委托检测合同及附件、补充协议；

（2）中标通知书；

（3）招标文件；

（4）投标文件；

（5）施工图纸；

（6）现场签证；

（7）双方为实现合同目标形成的会议纪要和记录。

第一条 工程概况

1.1 工程名称： 檀府项目

1.2 工程地点： 深圳市宝安区新桥街道万安路与工人路交汇处（西北）

1.3 建设单位： 深圳市海岸新城投资有限公司

1.4 施工单位： 中铁建工集团华南有限公司

第二条 检测范围

暂定检测范围：包含檀府项目的常用建筑材料检测、主体结构工程检测、建筑节能检测、室内环境检测及其他甲方委托的检测服务项目 ，具体的检测项目、数量及检测参数由甲方委托的实际要求为准，最终结算价款按实际完成的工作量进行结算。

第三条 检测期限及检测方式

3.1 检测期限：暂定自 2025 年 01 月 22 日至 2028 年 01 月 17 日。期满后甲方可按实际需求顺延，但应提前通知乙方，双方协商一致后签订补充协议。

3.2 检测方式：现场检测或乙方取样检测

第四条 质量要求及检测报告的交付

4.1 质量要求

4.1.1 检测报告需满足国家、工程所在地的地方政府关于建设工程试验的规定。

4.1.2 检测报告需满足本工程施工技术要求。

4.2 检测报告的交付

4.2.1 乙方交付检测报告的时间视甲方实际要求 。乙方交付检测报告一式 肆 份，并对其准确性和可靠性负责。但甲方对部分检测项目的检测报告份数有特殊要求时，可另行约定。

4.2.2 双方约定按照下列第 2 种方式交付检测报告，乙方需提交正式的纸质版检测报告，不得以电子版、复印件代替正式的纸质版检测报告。

（1）乙方定期送检测报告给甲方。

（2）乙方邮寄检测报告给甲方。邮寄地址为：深圳市宝安区新桥街道万丰中路 305 号

（3）甲方自行领取报告。

第五条 合同价款及结算支付方式

5.1 双方确认：结算必须以甲方收到正式纸质版检测报告为准，禁止以电子版、复印件进行结算。

5.2 **双方特别约定：**遵循“先开票、后付款”的原则，甲方支付前，乙方应按双方确认的当期实际结算金额向甲方提供增值税专用发票，并于发票开具后 15 日内提交给甲方。甲方收到乙方发票后，按合同约定向乙方付款。乙方提供增值税专用发票与甲方付款是对等的义务，乙方未按甲方要求提供增值税专用发票的，甲方有权不予付款。若通过其他形式确定权利义务的（包括但不限于诉讼、仲裁等方式），乙方仍需在甲方付款前按照上述要求开具符合甲方要求的与付款额等额的增值税专用发票。

5.3 本合同一经签订，即视为合同首部记载的乙方账户信息真实准确，甲方按照上述账户信息付款即视为履行本合同项下的付款义务。如因账户信息错误产生的全部后果均由乙方自行承担。

5.4 合同价款按以下第 1 种方式：

（1）本合同检测项目单价见附件一，根据实际检测数量计算总检测费用。

（2）按工程造价总费用的 / ‰进行计费。

5.5 甲乙双方同意，检测费用支付采用下列第 2 种方式：

（1）一次性付款：全部检测项目完成后，乙方向甲方出具全部检测报告并开具等额增值税专用发票（税率 / %），甲方在收到检测报告及发票并确认无误后于 / 个工作日内，通过银行转账方式向乙方完成付款。

（2）按月付款：自本工程第一次检测开始，每月结算一次。每月 5 日 由乙方报送本月内受托的全部检测项目费用明细表，并经甲方审核通过且双方签字确认的单据作为结算的依据，结算单由双方盖章签字后，甲方根据实际完成工作量及时结算并进行支付。未办理结算的不支付合同价款。甲方支付前，乙方应提交符合甲方要求的等额增值税专用发票（税率 6 %），甲方在收到发票并完成认证后于次月的 10 号前支付 100%检测费用。乙方出具发票不合格的，甲方不予支付合同价款。

5.6 支付方式：本合同款项支付方式可以电汇、银行转账、支票、银行承兑、商业承兑、保理、债权转让、以物抵债（车辆、房产等）、供应链融资工具(包括但不限于保理、付款代理 e 信通、云信、中铁 E 信以及天星粮票等)或其他(甲方有权选择任一项或多项方式)支付。当采用电汇、银行转账、支票外的支付方式时，由乙方承担贴息、手续费用等一切相关费用。本合同下甲方有权通过债权转让或以物抵债（车辆、房产等）支付不低于合同总价（或结算价）的 10%。乙方完全知晓并完全认同上述所有支付方式，若甲方通知以承兑汇票、保理、以物抵债、债权转让等方式支付款项时，乙方不得拒绝，否则乙方承担合同额 20%的违约金。

5.7 双方确认，如甲方未按照合同约定支付费用的，乙方同意给予 6 个月的付款宽限期，在此宽限期间内不视为甲方违约且不承担逾期付款违约金，乙方不得以诉讼或其他方式要求甲方支付欠款，否则甲方有权拒绝。

5.8 乙方授权邓保罗（身份证号：_142602199106100018__）为代表，负责与甲方联系、办理结算付款事宜。如乙方代表发生变更，应书面告知甲方。甲方只对乙方委托代理人结算，并以合同协议单价和实际完成服务内容为准，乙方出具的其他各种票据，甲方一律不予认可。对乙方合同款中已包含而实际由甲方提供或承担的费用应予以扣除。

第六条 甲方权利义务

6.1 甲方授权 刘震 （身份证号：230202198309150019）为代表，负责与乙方联系、办理结算付款事宜。如甲方代表发生变更，甲方应及时告知乙方。

6.2 应遵守行业管理规定，保证检测（试验）工作顺利开展。

6.3 甲方及时向乙方提供检测业务有关的资料及文件，并对资料的真实性、可靠性负责。

6.4 委托检测前，甲方应将见证单位和见证人员通知乙方。见证人员发生变更的，甲方应及时告知乙方。

6.5 在委托见证取样类样品检测前，甲方应填写检测委托单。

6.6 检测项目属于工程类检测的，甲方应提前 3 天将现场检测日期通知乙方。乙方必须按约定现场检测日期到场检测，不得以设备外调、节假日等理由推迟检测。见证人员应对工程现场检测进行见证。

6.7 按合同约定的试验费用和支付方式按时向乙方支付试验费用。

6.8 甲方对委托工程的各类试验数据有知情权，有权在协议执行过程中随时查询、调取。

6.9 特殊情况下，甲方有权要求乙方进行加急试验，加急检测不超过委托总数 5 %的，不另行支付检测费，超过委托总数 5 %的，视情况协商向乙方缴纳加急费用。

6.10 甲方不得以任何方式要求乙方出具虚假检测报告。

第七条 乙方权利义务

7.1 乙方应向甲方提供与本工程检测业务有关的资料，包括建设工程检测资质证书（资质范围应包含本合同所涉检测专业领域）、检测机构评估认可证书及其附表等复印件（加盖公章）。

7.2 接收甲方样品后，根据相关标准及甲方要求，在规定期限内完成检测任务，并于检测完成后 1 日内提供检验报告，确保数据公正、准确，必要时或甲方提出要求时应提供检测方案。

7.3 乙方应将在试验中发现的不合格原材料及时通知甲方。

7.4 乙方对所出具的检验报告的真实性、合法性承担法律责任。

7.5 乙方根据相应试验内容收取试验检测费用，如出现甲方未按时付款的情况，乙方有权扣发检测报告。

7.6 对不符合标准要求的检验样品乙方有权拒绝收样。

7.7 提供检测咨询服务，指导甲方抽样送检工作。

7.8 乙方对发现的重大问题（如水泥稳定性不合格、实际检测结果不足设计要求等），应于 8 小时内向甲方通报。

7.9 检测报告结果有错误或者不完善，乙方负责修正和完善，并承担对甲方造成的损失。

7.10 协助对甲方的技术进行保密。

7.11 乙方开具的增值税专用发票在送达甲方后如发生丢失、灭失，乙方应按照税法规定和甲方的要求及时向甲方提供该发票的存根联复印件，并加盖乙方发票专用章。

7.12 乙方不得直接或间接地将本合同项目有关的技术资料或文件，以书面、口头、图形、电子或其他任何形式泄露、披露或传授给任何与本合同项目无关的人员或第三方。

7.13 乙方必须独立完成合同约定或双方商定的检测项目，对乙方无法完成的检测项目，甲方有权扣减对应的检测费用或选择解除合同，并有权将该部分检测项目另行委托其他检测机构完成。

17.14 乙方承诺，在任何情况下，不得从事任何违反多边金融机构诚信合规原则的行为，包括但不限于腐败、欺诈、胁迫或共谋等可制裁行为。

第八条 违约责任

8.1 甲方在宽限期后，仍逾期支付检测费用的（乙方未向甲方开具增值税专用发票等合同约定的义务除外），甲方对逾期付款部分从宽限期满的次日起向乙方支付违约金（已包含逾期支付利息）。**违约金（已包含逾期支付利息）按中国人民银行同期活期存款利率计算，计算的基数以甲方最后一笔付款时剩余欠款金额为准，不包括前期逾期但现已支付部分的货款。违约金（已包含逾期支付利息）最高不得超过本合同项下逾期欠款金额的 1%。除此之外，甲方不再承担其他任何违约责任。乙方同意甲方违约时以本条约定向甲方计取违约金，放弃申请调高增加违约金的权**

利。

8.2 乙方未按照合同约定时间提交检测报告，应按检测费用的 10 %向甲方支付违约金。

8.3 检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，由此给甲方造成损失的应予以赔偿。

8.4 乙方未能提供增值税专用发票的，甲方有权暂停支付相应款项，且乙方需向甲方承担赔偿责任包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

8.5 乙方应按合同约定及时向甲方提供增值税专用发票，逾期提供的，每逾期一天，乙方应向甲方支付违约金 1000 元。因乙方开具的增值税专用发票不及时，造成甲方无法及时认证、抵扣税款等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等，甲方有权从当期应付检测费用中扣除。

8.6 乙方应提供真实、有效、合格的增值税专用发票，如乙方提供虚假或虚开的增值税专用发票，甲方有权拒收或退回，乙方应负责无偿更换，并自行承担相应法律责任。由此造成甲方无法及时认证、抵扣税款等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等，甲方有权从当期应付检测费用中扣除。

8.7 无论因何种原因，乙方所开具发票被纳入甲方主管税务机关监管协查名单，或擅自作废发票给甲方税务管理工作带来不便或造成甲方财产或声誉损失的，乙方在履行配合调查义务的同时，甲方有权立即终止合同，并要求乙方赔偿一切损失，并支付违约金 100000 元。

8.8 如因乙方原因导致甲方被相关法院执行乙方在甲方的债权（以法院协助执行通知书为准）的，乙方构成违约，除承担甲方协助执行金额外，乙方还应向甲方支付协助执行债权金额 10 %的违约金。

8.9 如果在本合同履行过程中，乙方发生违反多边金融机构诚信合规原则的行为，则甲方有权立即终止本合同，并要求乙方赔偿因此给甲方造成的全部损失。

第九条 争议解决方式

甲方和乙方在执行协议中发生的一切争执应通过双方友好协商解决。 协商不成，可以通过以下方式解决：

（1）提交　　合同签订地　　人民法院进行诉讼；

第十条 其他

10.1 本合同项下的债权未经双方书面同意均不得转让，也不得用于担保。如乙方擅自转让本合同项下债权，应向甲方支付合同金额 10%的违约金，该违约金直接从甲方应付款项中扣除。

10.2 甲方对乙方任何放弃本合同债权或承担高于本合同约定债务的承诺等任何书面文件均需加盖甲方公章后方对甲方具有法律约束力。未经甲方专项书面授权，甲方任何人员以甲方名义或以项目印章进行的任何放弃债权、承担债务、提高甲方违约金标准的承诺均属无效承诺，对甲方无任何法律效力。

10.3 在本合同履行过程中，如任何一方发生税务登记、公司名称等重大信息的变更事项，应在重大信息变更后的 7 日内书面通知对方变更情况，并提供相关信息资料。

10.4 甲方拟派　吴树森　为项目经理。针对甲方项目公章使用及项目经理、工地代表权限范围事宜，双方特别约定：

（1）加盖甲方项目公章（见印模）的补充协议、承诺书、会议纪要等与经济相关的文件均无效。

（2）甲方项目经理或工地代表（见样本）就本项目对外签署的补充协议、会议纪要、借款协议或单方出具的担保、承诺书、借条等经济类文件未加盖甲方公章的均无效。

<table>
<tr><td>项 目 公 章</td><td>项目经理签字</td></tr>
<tr><td rowspan="3">（印模）</td><td>（样本）</td></tr>
<tr><td>工地代表签字</td></tr>
<tr><td>（样本）</td></tr>
</table>

10.5 双方确定双方所预留的以下任意一种联络方式均视为双方送达通知等文件的有效方式，任一方通过该方式向对方送达的计划、通知等文件均为有效送达。任一方变更送达方式必须在变更方式之日起三日内向对方书面通知，否则不发生送达方式变更的法律效力，对方按原方式送达仍然为有效送达。

甲方送达地址：联系人：班义茗　；电话：13317626659　；

送达地址：深圳市宝安区新桥街道万丰中路 305 号：邮箱：1454939377@qq.com　。

乙方送达地址：联系人：邓保罗　；电话：13434795659　；

送达地址：深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 501　：邮箱：329611593@qq.com　。

10.6 如双方出现结算、支付等意见不一致的情况时，请拨打欠薪欠款投诉电话：　杜工:136 7017 5532　刘工:187 20906993 ，甲方将及时登记纠纷问题并协调解决。

10.7 合同如有未尽事宜，经双方协商签订补充协议。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

10.8 合同自双方签字签章之日起生效，本合同一式肆份，双方各执贰份。

10.9 本合同若采用电子合同形式，由乙方登录甲方指定的电子合同签约平台办理合同签订手续，电子合同与纸质合同具有同等法律效力。

附件一：《检测项目清单》

附件二：《补充条款》

附件三：《廉洁工程共建协议》

（以下无合同正文）

甲方：中铁建工集团华南有限公司（公章或合同专用章）

住所地址：深圳市南山区建工村建厂路31号

法定代表人：

委托代理人：

电话：

乙方：深圳市正非检测科技有限公司（公章或合同专用章）

住所地址：深圳市龙华区福城街道福民社区福花路9号富城科创大厦501

法定代表人：

委托代理人：

电话：13434795659

附件一

檀府项目检测项目清单

序号	检测项目	单位	数量	含税价（6%的增值税）（元）				备注
				不含税单价	增值税（6%）	含税单价	含税合价	
1	主体结构工程及材料实体检测服务	项	1.00	1892428.50	113545.71	2005974.21	2005974.21	以《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》为基础*70%
	合计						2005974.21	

2、信悦映翠府项目施工总承包工程工程检测合同

ZFT-YW-2026 0036

合同编号：SNWJ-FGHT-2026-000537

信悦映翠府项目施工总承包工程

工程检测合同

甲　　方：陕西建工第五建设集团有限公司

乙　　方：深圳市正非检测科技有限公司

签约时间：_____年____月____日

签约地点：陕西省西安市未央区

1

委托方（甲方）：陕西建工第五建设集团有限公司

受托方（乙方）：深圳市正非检测科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中国人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、行政法规的规定，经过甲、乙双方友好协商，甲方将的试验检测项目委托于乙方检测，乙方给予甲方检测技术服务，并约定在检测过程中由施工单位与乙方对接，报送检测材料等。双方本着支持和互相协作的精神，签定本合同。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：信悦映翠府项目施工总承包工程。

1.2 工程地点：深圳市罗湖区翠竹街道太宁路与翠竹路交汇处东南侧。

1.3 建设单位：深圳市新钻项目开发有限公司。

1.4 监理单位：深圳市大众工程管理有限公司。

1.5 施工单位：陕西建工第五建设集团有限公司。

1.6 设计单位：奥意建筑工程设计有限公司。

1.7 工程概况：本项目总用地面积为：19450㎡,为罗湖区安居型商品房(住宅)、回迁房(住宅)、商品房(住宅)、商业、幼儿园及社区配套功能。地上四座超高层住宅和一栋多层,包括两座 60 层、一座 73 层、一座 66 层住宅塔楼和 1 栋 3 层幼儿园。

1.8 包括在建筑面积内的试验项目：详见附件（一）。

第二条 检测标准和要求：

2.1 达到设计图纸要求；

2.2 达到相关规范、规程的要求；

2.3 达到甲方提供的其他设计、施工等相关技术资料要求。

第三条 检测工期

3.1 计划开工时间 2026 年 03 月 30 日，计划完工时间 2029 年 06 月 30 日。总工期 1188 日历天；实际与约定不符时，开工时间以甲方项目部实际通知时间为准。

3.2 工期应满足建设单位、甲方总工期及节点工期要求，若不能满足，应承担工期延误违约责任。乙方支付逾期完工违约金后，不免除乙方继续完成工作内容及整改的义务。

3.3 在检测过程中如遇不可抗拒的自然因素，乙方应及时向甲方书面通知并得到甲方书面认可（往来文件均须加盖公章方为有效），则工期另议或顺延。

第四条 检测费用及付款方式

4.1 检测费用：

包括在建筑面积内的试验项目，暂定含税总价¥1394200.00 元（大写：壹佰叁拾玖万

肆仟贰佰元整），不含税总价¥1315283.02元（大写：壹佰叁拾壹万伍仟贰佰捌拾叁元零贰分），税金¥78916.98元（大写：柒万捌仟玖佰壹拾陆元玖角捌分），增值税税率为6%，最终结算价款以双方共同确认的结算金额为准。

序号	分项名称	单位	工程量	不含税单价（元）	不含税合价（元）	税金（元）（增值税税率/征收率6%）	含税合价（元）	备注
1	检验试验费用	项	1	1315283.02	1315283.02	78916.98	1394200.00	
2	合计（元）				1315283.02	78916.98	1394200.00	

注：

1、合同履行过程中，服务单价为固定单价，不随市场因素及政策变化而调价。

2、如果清单明细表中缺少检测项目，则每项检测项目的收费依据广东省“关于印发《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）》和《广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价》的通知（粤建检【2015】8号）”文件编制的收费标准单价的25%收取。

3、其中，钢材及钢筋中，若断后伸长率、弯曲不检测，该项单价下浮145元/组。

本项目含税单价包含条款约定的完成检测任务相关的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、保险费等所有费用，对于合同约定的所有风险、责任和义务等全部可能发生的费用，受托人不得以漏报为由要求增加费用，且结算时不做调整。

1.预结算办理流程：每月15日前按合同约定价款由实验员结算并出具施工任务单。施工任务单由项目部质量员、安全员、材料员等相关负责人核实签字后，甲方项目经理审核、批准、审核无误后，进行结算。该任务单签字不齐全视为无效。待甲方预算员汇总完成后出具工程结算单，乙方须于每月23日之前在工程结算单上盖章(公章或财务章)、签字确认后方可结算挂账。结算单严格按合同约定的时间完成双方签字确认，未按甲方规定的时间完成，工程量结算顺延至下月同期一并结算。因乙方原因未能及时结算，造成付款影响由乙方承担。

2.结算依据：经甲方合同授权人签字确认的检测项目及数量确认单。

3.所有预结算单须按甲方要求经双方盖章或合同授权人签字，双方共同确认后，预结算单仅作为进度付款的依据，不作为最终结算及最终付款的依据。

4.最终结算办法及流程：待乙方完成所有的工作内容完成并退场后，30天办理最终结算，最终结算工程量以双方核算人员核对签字后，经甲方项目部商务经理、项目经理、分公司经理审核共同签字盖章后的工程量为准。

17.2 费用清单(分包工程费用明细表)价格已包括完成检测工作内容所有费用，检测人材机所有费用、检测报告、咨询、利润、税金、风险等所有费用。

17.3. 乙方免费提供上门收样服务。

17.4. 检测所需要的架体平台、水电由甲方免费提供。

17.5. 本项目所有检测项目交由乙方负责检验，如不在乙方检测参数内，可由乙方委托其他检测单位检验，检测费由乙方按照收费标准下浮 75%收取费用。

17.6 项目竣工验收时，乙方需无条件配合与建设单位的合同签订事项等工作。

17.7 乙方不得以甲方过程欠款拒绝向甲方提供工程检测报告影响甲方验收等工作。

附件一：试验项目检测明细表

（本页以下无正文）

甲方（签章）：	**乙方（签章）：**
法定代表人：	**法定代表人：**
委托代理人： 高永建	**委托代理人：**
签订日期： 2026.04.03	**签订日期：**

附件一：试验项目检测明细表

试验项目检测明细表

常用材料检测项目清单明细表（土建工程）

序号	材料或产品	检测项目	数量	计费单位	不含税单价（元）	不含税总价（元）	税金（元）增值税税率为 %	含税总价（元）	备注
1	钢材及钢筋	屈服强度、抗拉强度断后伸长率、弯曲	2000	组					
		重量偏差	2000	组					
		强屈比/超强比	2000	组					
		反向（反复）弯曲	2000	组					
		最大力下总伸长率	2000	组					
2	钢筋机械连接	抗拉强度	2500	组					
		残余变形	100	组					
3	钢筋焊接	抗拉强度	300	组					
		伸长率	100	组					
		弯曲	100	组					
4	混凝土试块	抗压强度	5500	组					
		抗折强度	30	组					
		氯离子含量	500	组					
		抗渗（P8）	180	组					
		抗渗（P10）	100	组					
		配合比分析(验证)试验	50	组					

11

5	预拌砂浆/保温砂浆	密度	50	项	
		稠度	30	项	
		抗压强度（常规）	1500	组	
		保水性（常规）	50	项	
		拉伸粘结强度	50	项	
		浸水（或加热）处理拉伸粘结强度	120	项	
		抗渗压力	120	组	
		砂浆配合比设计（验证）	120	项	
		导热系数	20	项	
		凝结时间	30	项	
6	砌块	尺寸	50	项	
		外观	50	项	
		抗压强度	50	项	
		抗折强度	50	项	
		干体积密度	50	项	
		含水量(率)	50	项	
		吸水率	50	项	
		导热系数	50	项	
		放射性	50	项	
7	砌墙砖	尺寸	30	项	

		外观质量	30	项	
		体积密度	30	项	
		吸水率和饱和系数	30	项	
		抗压强度	30	项	
		抗折强度	30	项	
		放射性	30	项	2
8	水泥	凝结时间	20	项	
		标准稠度需水量	20	项	
		安定性	20	项	
		细度	20	项	
		比表面积	20	项	
		胶砂强度	20	项	
9	灌浆鞣料	粒径	50	项	
		凝结时间	50	项	
		泌水率	50	项	
		流动度	50	项	
		抗压强度	50	项	
		竖向膨胀率	50	项	
		粘结强度	50	项	
		抗渗压力/渗透压力比	50	项	

13

		自由膨胀率	50	项	1
		抗折强度	50	项	
10	聚合物水泥防水砂浆	抗渗压力	50	项	1
		粘结强度	50	项	1
		柔韧性	50	项	
		抗压强度、抗折强度	20	项	
11	钢管/不锈钢管	尺寸	20	项	
		屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲	20	项	1
		压扁	20	项	1
		镀锌层厚度或重量	50	项	
12	材料有害物质限量	甲醛	50	项	1
		苯	50	项	2
		甲苯、乙苯和二甲苯总和	50	项	2
		挥发性有机化合物VOC	50	项	2
13	钢管脚手架	轮扣盘焊接强度、横杆插头焊接强度	10	项/个	
		可调支座抗压强度	10	项	
		立杆外径、立杆壁厚、横杆外径、横杆壁厚	10	项/个	
		抗压承载能力、挠度	10	项	3
		交叉支撑抗压承载力	10	项	1

		可调底座抗压承载办	10	项	
		门架锁销试验	10	项	
14	钢管脚手架扣件	抗滑	10	项	
		抗破坏	10	项	
		扭力矩试压	10	项	
		扭转刚度	10	项	
		抗拉	10	项	
		底座或托撑抗压	10	项	
		上碗扣抗拉强度	10	项	
		下碗扣抗拉强度	10	项	
		横杆接头强度试验	10	项	
		横杆接头焊接强度试验	10	项	
		可调支座抗压强度度	10	项	
15	安全网	耐冲击性能	10	组	
		耐贯穿性（密目式）	10	组	
		网目密度	10	组	
		断裂强力×断裂伸长	10	组	
		梯形法撕裂强力	10	组	
		系绳断裂强力	10	组	
		接缝部位抗拉强力	10	组	

		阻燃性能（安全网）	10	组	
16	安全带	整体静态负荷	10	项	
		整体动态负荷	10	项	
		整体滑落	10	项	
		阻燃性能	10	箱	
17	安全帽	冲击吸收性能	10	组	
		阻燃性能	10	项	
		高温、低温、浸水处理后冲击吸收性能	10	项	
		垂直间距	10	项	
		佩戴高度	10	项	
		耐穿刺性能	10	组	
18	砂	氯离子化学分析	25	项	
		云母含量	25	项	
		颗粒级配. 细度模数	25	项	
		亚甲蓝值	25	项	
		含泥量（石粉含量）	25	项	
		泥块含量	25	项	
		表观密度	25	项	
		堆积密度	25	项	
19	碎石	颗粒级配	25	项	

		堆积密度	25	项					
		孔隙率	25	项					
		表观密度	25	项					
		压碎指标	25	项					
		含泥量	25	项					
		泥块含量	25	项					
		针片状颗粒含量	25	项					
20	建筑保温砂浆系统及材料	密度、堆积密度、干密度、表观密度	10	项					
		抗拉强度	10	项					
		抗压强度	10	项					
		软化系数	10	项					
		吸水量	10	项					
		拉伸粘结强度	10	项					
		导热系数	10	项					
		压剪粘结强度	10	项					
		不透水性	10	项					
		可（操作）使用时间	10	项					
		压析比	10	项					
21	所用原材料	材料放射性	50	项					
22	轻集料	筛分析（颗粒级配）	10	项					

		堆积密度	10	项				
		表观密度	10	项				
		空隙率	10	项				
		吸水率	10	项				
		软化系数	10	项				
23	砌体工程	抹灰砂浆粘结强度	55	组	5			
24	回填土	压实度检测	5500	点				
合计（元）						1315283.02	78916.98	1394200.00

3、深圳市体育运动学校职教园校区、鹏城技师学校、第一职业技术学校工程实验检验合同

合同编号：中建新疆建工HN&SZ012025F1899009

检验试验服务合同

工程名称：深圳市体育运动学校职教园校区(一期)项目施工I标、深圳鹏城技师学院职教园校区(一期)项目施工I标、深圳市第一职业技术学校职教园校区(一期)项目施工I标

委 托 方：中建新疆建工（集团）有限公司

承 托 方：深圳市正非检测科技有限公司

合同条款

委 托 方： 中建新疆建工（集团）有限公司 **（以下简称甲方）**

承 托 方： 深圳市正非检测科技有限公司**（以下简称乙方）**

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确双方权利、义务和责任，经双方协商一致，签订本合同。

一、工程概况

1.1 工程名称：深圳市体育运动学校职教园校区（一期）项目施工I标、深圳鹏城技师学院职教园校区（一期）项目施工I标、深圳市第一职业技术学校职教园校区（一期）项目施工I标。

1.2 工程地点：深圳市龙岗区坪地街道六联社区职教园。

二、检测内容

2.1 甲方为满足单位工程验收需要，委托乙方进行的建筑工程用产品、建筑材料或工程质量检测。

2.2 乙方按其资质认定/计量认证、检测资质范围和实际情况能够开展的检测项目。

2.3 其他需要检测的项目：/。

三、检测依据

3.1 乙方通过资质认定/计量认证机构确认的国家标准、行业标准及地方标准等有效标准。

3.2 甲方不定期委托乙方进行的单项检测，依据甲方双方签署的检测委托书中明确的具体检测标准和方法进行。

四、甲方责任和义务

4.1 甲方进行委托试验时，其有关人员填写的委托书内容应真实、齐全、有效。

4.2 按有关要求需要提供工程的有关资料、凭证或说明时，应做到真实、齐全、有效。

4.3 甲方对提供的产品或材料样品与委托书的一致性负责，对样品的真实性、有效性及代表性负责。

4.4 现场检测时，甲方应为现场检测提供便利，保障现场检测条件符合检测要求。

五、乙方的责任和义务

5.1 乙方对甲方持公正态度，保证服务质量，为甲方提供优质、高效的服务。

5.2 乙方按委托书或协议的要求，根据有关标准、规范，独立、公正、正确地进行检测，严格按照现行的相关技术规范进行工作，保证检测数据真实客观。

5.3 对所出具的检测报告承担相应的技术和法律责任。

5.4 按承诺时限或双方协议的时间及时出具检测报告，负责报告的有关解释工作并承担相关的法律责任。

5.5 应积极处理甲方的申诉或投诉，答复及时。

5.6 有义务充分保护甲方的机密信息和所有权。

5.7 有义务对现场检测进行检测交底，有义务对检测结果进行解释。

5.8 依据规范和检测的需要向甲方明确检测实施前的准备方法及要求。

5.9 按时组织检测人员和设备进场，检测前调试仪器设备，保证检测仪器设备能正常运行。

六、检测费用及款项支付：

6.1 检测费用：人民币 256,039.48 元（大写：贰拾伍万陆仟零叁拾玖元肆角捌分）。其中不含税价款为人民币 241,546.68 元（大写：贰拾肆万壹仟伍佰肆拾陆元陆角捌分），增值税税金为人民币 14,492.80 元（大写：壹万肆仟肆佰玖拾贰元捌角整），税率 6%。

本合同约定价格的不含税价格不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计的价格相应调整，以开具发票时间为准。

6.2 款项支付

6.2.1 过程付款：每月 5 日前乙方向甲方提交上个月的检测清单，甲方须在 5 日内审核确认，确认无误后乙方需及时开具增值税专用发票及收据，甲方在 30 日内支付检测费用，付款比例为 100%。

6.2.2 结算付款：在检测服务全部完成后，末次的检测费在本工程竣工验收完成后 30 日内支付。

6.3 每次付款前，经甲方审核确认后 3 日内，乙方提供与当期甲方确认量等额的按合同约定税率的合法有效的增值税专用发票（包含税务机关代开）原件及抵扣联电子版扫描件。乙方开具的增值税专用发票应保证信息完整、内容规范，备注栏按甲方给定信息备注清楚，否则退回重开；未经甲方同意，乙方不得擅自将已向甲方开具的增值税发票作废或者红冲；每出现一张未经甲方同意私自作废或者红冲发票，按照 1000 元/张进行罚款，罚款金额从当期付款中扣除，并在结算中扣除；同时乙方承担因擅自作废给甲方造成的所有责任及损失。甲方在收到乙方增值税发票且经验证合法有效后付款。

6.4 乙方开具增值税发票后，次月必须在税务网进行抄税，未经甲方同意，乙方不得擅自将已向甲方开具的增值税发票作废。乙方承担因擅自作废给甲方造成的所有责任及损失。

无效文件，甲方不予承认。

八、合同争议解决方式

8.1 对因本合同引起或与之相关的任何争议、纠纷或权利主张，任何一方如欲通过本条第 2 款约定的方式解决，则必须在提起第 2 款约定的争议解决方式前，向对方发出书面和解申请书，并告知对方争议、纠纷或权利主张之事实及依据、联系人及联系方式，在对方收到上述通知之日起 3 个月为双方和解期限。在和解期限内，若双方达成和解协议的，双方的权利义务按照和解协议履行；若未达成和解协议的，任何一方可采取本条第 2 款约定的争议解决方式。

任何一方若未履行上述和解程序而直接采用第 2 款约定的争议解决方式的，则需要向对方承担合同总价款 3%的违约金；如一方出现上述情形，另一方提起反诉或反请求，则提起反诉或反请求的一方不承担违约金。

8.2 双方和解不成且已超过和解期限的，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼，并自行承担本方发生的律师费、差旅费、保函费等相关费用。

九、附则

合同签订地点：广东省广州市白云区

合同订立时间：2023年11月10日

甲方：

法人代表（签字）

签约代表：

联系电话：

地　　址：

乙方：

法人代表（签字）

签约代表：

联系电话：

地址：

附件1　法人授权委托书
附件2　检测费用组成表

附件2

检测费用组成表

单位：元

序号	分部分项	检测内容	单位	不含税单价	暂定工程量	合价	备注
1	钢筋原材	全项	组				
2	钢筋焊接	拉伸强度	组				
3	焊条	拉伸强度	项				
4	钢筋直螺纹套筒	拉伸强度	组				
5	钢筋机械连接	拉伸强度	组				
6	水泥	凝结时间	项				
		标准稠度用水量	项				
		安定性（沸煮法）	项				
		胶砂强度	项				
		细度	项				
		密度	项				
		胶砂流动度	项				
		放射性	项				
7	砂	氯离子含量	项				

序号	分部分项	检测内容	单位	不含税单价	暂定工程量	合价	备注
		放射性（内、外照射指数）	项				
		筛分析（颗粒级配）	项				
		密度/表观（相对）密度	项				
		堆积密度	项				
		空隙率	项				
		吸水率	项				
		含水率	项				
		含泥量	项				
		泥块含量	项				
8	石	筛分析/颗粒级配	项				
		密度/表观（相对）密度	项				
		堆积密度	项				
		空隙率	项				
		含水率	项				
		含泥量	项				
		泥块含量	项				

序号	分部分项	检测内容	单位	不含税单价	暂定工程量	合价	备注
		坚固性	项				
		针片状颗粒含量	项				
		压碎指标	项				
		放射性	项				
9	外加剂	细度	项				
		密度	项				
		比表面积	项				
		凝结时间	项				
		含固量	项				
		含水率	项				
		氯离子	项				
		氧化镁	项				
		三氧化硫	项				
		碱含量（总碱量）	项				
		烧失量	项				
		pH值	项				

序号	分部分项	检测内容	单位	不含税单价	暂定工程量	合价	备注
		硫酸钠含量	项				
		放射性	项				
10	混凝土试块	试块抗压	组				
11	砂浆试块	试块抗压	组				
13	拉拔试验		根				
14	锚索（预应力钢绞线）	抗拉强度/最大力、屈服力、最大力总伸长率	项				
		弹性模量	项				
17	安全网	耐冲击性能	项				
		耐贯穿性能	项				
		开眼环扣强力	项				
		断裂强力×断裂伸长	项				
		梯形法撕裂强力	项				
18	钢管	外观	项				
		尺寸	项				
		屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲	项				
		压扁	项				

序号	分部分项	检测内容	单位	不含税单价	暂定工程量	合价	备注
		冲击	项				
		镀锌层厚度或重量	项				
		镀锌层均匀性	项				
		镀锌层附着力	项				
19	扣件	抗滑	项				
		抗破坏	项				
		扭力矩试压	项				
		扭转刚度	项				
		抗拉	项				
		底座或托撑抗压	项				
20	砖块	尺寸	项				
		外观检查	项				
		块体密度	项				
		空心率	项				
		含水率	项				
		吸水率	项				

序号	分部分项	检测内容	单位	不含税单价	暂定工程量	合价	备注
		相对含水率	项				
		抗压强度	项				
		抗折强度	项				
		干体积密度	项				
		导热系数	项				
		放射性	项				
21	土工格栅	外观质量	项				
		拉伸强度	项				
		伸长率	项				
		网眼目数	项				
22	土工布	单位面积质量	项				
		厚度	项				
		拉伸强度	项				
		断裂伸长率	项				
		顶破强力	项				
		撕裂强度	项				

序号	分部分项	检测内容	单位	不含税单价	暂定工程量	合价	备注
		等效孔径	项				
		刺破强度	项				
23	喷射混凝土试块及厚度检测	喷射混凝土厚度	组				
24	不含税合计						
25	税金（6%）						
26	含税合计					256039.48	

注：
1、本单价表中工程量为暂定量，具体工程量以现场实际完成为准，乙方不得因为工程量变化调整单价。
2、本单价表中不含税综合单价仅不含增值税。
3、本单价表中未涉及的单价按照广东省指导价下浮72%作为本工程含税费用单价。
4、精装修材料、钢板、型材等涉及样品加工费，样品加工费、报告更改手续费不参与下浮。

4、汕尾市城区凤山片区旅游基础配套设施建设项目-凤山项目检验检测合同

广东省政府采购

合同书

采购计划编号：441502-2025-00076

项目编号：441502-2025-00076

项目名称：汕尾市城区凤山片区旅游基础配套设施建设项目--检验检测项目

甲方：汕尾市城区文化广电旅游体育局

电话：__传真 ： __地址：___

乙方：深圳市正非检测科技有限公司

电话：__0755-86106288__传真：__0755-86106628__地址：深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 501

根据 汕尾市城区凤山片区旅游基础配套设施建设项目--检验检测项目 的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》，《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意遵守本合同如下。

一、合同金额

合同金额为（大写）：贰佰肆拾柒万零贰佰陆拾元（￥2470260.00元）人民币。（暂定价，具体金额以财政审核为准）

二、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

建设工程主管部门、监督部门要求的具有质量监控作用的地基基础工程检测、土工道路检测、钢结构工程检测、节能绿建检测、建筑幕墙工程检测、主体结构工程现场检测、工程材料抽检、主体沉降观测、高支模监测、基坑监测等的检测监测项目。（注：最终检测、监测内容以设计文件内容和经审核的检测、监测方案为准）

三、甲方乙方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

甲方（盖章）：

代表：

签订地点：

签订日期：2025年4月24日

乙方（盖章）：深圳市正非检测科技有限公司

代表：

签订日期：2025年4月24日

开户名称：深圳市正非检测科技有限公司

银行帐号：4425 0100 0087 0000 4466

开 户 行：中国建设银行股份有限公司深圳观澜支行

5、陆丰核电生产和配套-十七冶检测合同

合同附件

甲方合同编号：JA-JC-GD-202501

乙方合同编号：ZFT-YW-20250025

工程质量检测
合　同　书

甲方（委托方）：中国十七冶集团有限公司

乙方（检测方）：深圳市正非检测科技有限公司

工程名称：陆丰核电生产及配套设施项目一期工程

工程地点：陆丰市碣石镇田尾山片区

签订地点：陆丰市

签定日期：2025年 3月 28

6、

工程质量检测合同

甲方：中国十七冶集团有限公司

乙方：深圳市正非检测科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规及本工程的具体情况，乙方资质范围内的所有检测项目检测事宜由乙方进行，甲方授权乙方将后附明细中超过乙方资质的检测参数分包其他有资质检测单位进行检测和报告出具，为明确合同内容及合同双方权利与义务，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建设工程检测事项协商一致，签订本合同。

一、工程概况

项目编号：/。

项目名称：陆丰核电生产及配套设施项目一期工程。

项目地址：陆丰市碣石镇田尾山片区。

建设单位：中广核陆丰核电有限公司。

监理单位：深圳市大众工程管理有限公司。

总承包单位：/。

施工单位：中国十七冶集团有限公司。

项目业态：□住宅□商业□办公☑其他 厂房、值班宿舍 。

结构形式：1A#、1B#、13#厂房为框架结构，4#~6#和 8#~10 值班宿舍为剪力墙结构，

建筑面积： 48484m² 。 总层数： 1A#厂房（3 层），1B#厂房（2 层），4#5#6#值班宿舍（9 层），8#值班宿舍（6 层），9#10#值班宿舍（7 层），13#厂房（2 层）。

二、检验检测项目及内容

甲方委托乙方检测项目包括：乙方资质范围内的所有检测项目（详见清单），且按（附

件二）甲方项目拟检测项目为主　　，主要采用国家标准、地区标准或部颁标准，无标准时按本工程相关技术文件。

三、检测费用的结算与支付

1、核价依据：按照《（粤建检协[2015]8 号）广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价（附件 1）》(具体项目及单价详见本合同附件一)的检测单价乘以 65 %核算检测费，根据双方核准确认的实际检测工作量收取检测费；所送非标准样品产生的样品加工费、检测报告更改（或）补发报告手续费按实际发生的全额收取。且按（合同附件二）甲方项目拟检测项目价格为准，先行检测总计：450000.00 元（肆拾伍万元整）费用项目，后续如有额外所需检测项目再行签署补充协议

2、**付款方式：**按月结算。自本合同签订之日起当月结算上月 100%实际发生的检测费，甲方按乙方实际完成的检测工作量的结算凭证支付检测费用，逾期将扣押检测报告及产生 3%滞纳金。

3、付款前需办理相应结算，《检测费用结算单》（见附件 3）需项目物资设备部、经营部、工程部、技术部、财务、施工副经理、项目经理及分公司审批并加盖项目部公章后才可办理相关付款。

4、乙方申请付款前必须向甲方全额开具增值税专用发票（税率为 6%），并确保发票票面信息全部真实，相关品目、价款等内容与对应合同标的相一致，税款由乙方承担。不提供符合要求的发票，买受人不予付款。

5、甲方对检测项目费用有异议的，应及时与乙方进行协商，但不得拖延其它无异议项目检测费用的支付。

6、乙方指定收款银行账户如下：

开户名：深圳市正非检测科技有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司深圳观澜支行

（本页为“ 陆丰核电生产及配套设施项目一期工程质量检测 ”合同签署页。）

甲　　方：（盖章） 中国十七冶集团有限公司

公司地址：　安徽省马鞍山市花山区天宝路 588 号

法定代表人（或委托代理人）：

单位电话：　0555-2157055

现场负责人及电话：王蒙　18225516069

乙　　方：（盖章）深圳市正非检测科技有限公司

公司地址：深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 501

法定代表人（或委托代理人）：

客服电话：0755-86106288

投诉电话：

现场负责人及电话：

合同订立时间：2025 年 5 月 28 日

合同附件一：

检测项目清单

工程名称：陆丰核电生产及配套设施项目一期工程

序号	检测产品/项目	单位	数量	单价（元）	备注
2 工程结构及构配件					
2.12	**饰面砖**				
2.12.1	粘结强度	组	9		
2.13	**抹灰砂浆**				
2.13.1	抹灰砂浆粘结强度	组	9		
3 工程材料					
4.8	**混凝土**				
4.8.19	抗渗性能（P6）	组	50		每增加 1 个等级加收 100。
4.8	**混凝土**				
4.8.23	混凝土氯离子含量（硬化后）	组	10		试块送检
4.9	**砂浆/保温砂浆**				
4.9.28	放射性	项	12		
4.9.29	导热系数	项	6		
4.12	**无机防水涂料**	**项**	**2**		**暂定所有子项**
4.12.1	含水量	项	2		
4.12.2	总碱量	项	2		
4.12.3	氯离子含量	项	2		
4.12.4	细度	项	2		
4.12.5	外观	项	2		
4.12.6	密度	项	2		
4.12.7	pH 值	项	2		
4.12.8	凝胶化时间	项	2		
4.12.9	凝结时间（差）	项	2		
4.12.10	安定性	项	2		
4.12.11	抗压强度（比）	项	2		
4.12.12	抗折强度	项	2		
4.12.13	抗渗压力	项	2		
4.12.14	第二次抗渗压力	项	2		
4.12.15	渗透压力比	项	2		
4.12.16	渗入高度	项	2		
4.12.17	贮存稳定性	项	2		
4.12.18	粘结强度	项	2		
4.12.19	潮湿基面粘结强度	项	2		
4.12.20	减水率	项	2		
4.12.21	含气量	项	2		

合同附件一：

检测项目清单

工程名称：陆丰核电生产及配套设施项目一期工程

序号	检测产品/项目	单位	数量	单价（元）	备注
4.12.22	收缩率比	项	2		
4.12.23	固体含量	项	2		
4.12.24	干燥时间	项	2		
4.12.25	拉伸强度、断裂伸长率	项	2		
4.12.26	不透水性	项	2		
4.12.27	耐碱性	项	2		
4.12.28	耐水性	项	2		
4.12.29	柔韧性	项	2		
4.12.30	吸水率	项	2		
4.12.31	耐热性	项	2		
4.15	**陶瓷砖**	**项**	**4**		**暂定所有子项**
4.15.1	尺寸和表观质量(尺寸偏差、边直度、直角度、表面平整度、中心弯曲度、翘曲度、边弯曲度、表面质量)	项	4		
4.15.2	吸水率	项	4		
4.15.3	破坏强度	项	4		
4.15.4	断裂模数	项	4		
4.15.5	抗热震性	项	4		
4.15.6	抗釉裂性	项	4		
4.15.7	抗冻性	项	4		
4.15.8	耐化学腐蚀性	项	4		
4.15.9	耐污染性	项	4		
4.15.10	铅、镉溶出量	项	4		
4.15.11	放射性核素	项	4		
4.15.12	外观质量	项	4		
4.15.13	色泽	项	4		
4.15.14	粘合牢固度	项	4		
4.15.15	脱纸时间	项	4		
4.15.16	热稳定性	项	4		
4.15.17	化学稳定性	项	4		
4.15.18	线性热膨胀系数	项	4		
4.15.19	湿膨胀	项	4		
4.15.20	耐磨性	项	4		
4.25	**钢管**	**项**	**2**		**暂定所有子项**
4.25.1	外观	项	2		
4.25.2	尺寸	项	2		
4.25.3	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲	项	2		

合同附件一：

检测项目清单

工程名称：陆丰核电生产及配套设施项目一期工程

序号	检测产品/项目	单位	数量	单价（元）	备注
4.25.4	压扁	项	2		
4.25.5	扩口	项	2		
4.25.6	冲击	项	2		
4.25.7	镀锌层厚度或重量	项	2		
4.25.8	镀锌层均匀性	项	2		
4.25.9	镀锌层附着力	项	2		
4.25.10	晶间腐蚀	项	2		
4.25.11	气密性	项	2		
4.25.12	耐压试验	项	2		
4.25.13	拉拔试验	项	2		
4.27	**砌块（蒸压加气混凝土砌块）**				
4.27.1	尺寸	项	6		
4.27.2	外观检查	项	6		
4.27.8	抗压强度	项	6		如需加工试件则加收300元/项。
4.27.11	干体积密度	项	6		
4.27.14	导热系数	项	6		
4.29	**铝合金型材**	**项**	**4**		**暂定所有子项**
4.29.1	尺寸允许偏差	项	4		
4.29.2	抗拉强度、伸长率	项	4		
4.29.3	基材硬度、压痕硬度	项	4		
4.29.4	壁厚/铝材厚度	项	4		带涂层的加收200
4.29.5	膜厚、涂层厚度	项	4		
4.29.6	剥离强度	项	4		
4.29.7	封孔质量	项	4		
4.29.8	耐盐雾腐蚀	小时	4		
4.29.9	双面镀锌层厚度	项	4		
4.29.10	镀锌层含量	项	4		
4.29.11	纵向剪切试验	项	4		
4.29.12	化学成分	元素	4		
4.29.13	横向拉伸试验	项	4		
4.29.14	附着性	项	4		
4.29.15	漆膜硬度	项	4		
4.29.16	焊点抗拉力	项	4		
4.29.17	硫酸铜试验（镀锌层均匀性）	项	4		
4.29.18	耐冲击性	项	4		
4.29.19	热膨胀系数	项	4		
4.29.20	耐酸性、耐碱性、耐溶剂性、耐沸水性、耐油性	项	4		

合同附件一：

检测项目清单

工程名称：陆丰核电生产及配套设施项目一期工程

序号	检测产品/项目	单位	数量	单价（元）	备注
4.30	**建筑用龙骨**	**项**	**2**		**暂定所有子项**
4.30.1	外观质量	项	2		
4.30.2	形状及外观尺寸	项	2		
4.30.3	镀锌量	项	2		
4.30.4	镀锌层厚度	项	2		
4.30.5	涂锌层厚度	项	2		
4.30.6	涂层铅笔硬度	项	2		
4.30.7	抗冲击试验	项	2		
4.30.8	静载试验	项	2		
4.35	**建筑涂料、腻子**	**项**	**2**		**暂定所有子项**
4.35.1	表面憎水率	项	2		
4.35.2	初期干燥抗裂性	项	2		
4.35.3	对比率	项	2		
4.35.4	打磨性	项	2		
4.35.5	附着力	项	2		
4.35.6	固体含量	项	2		
4.35.7	干燥时间	项	2		
4.35.8	抗压强度	项	2		
4.35.9	流动度	项	2		
4.35.10	拉伸性能（包含：拉伸强度、伸长率）	项	2		
4.35.11	耐冲击性	项	2		
4.35.12	粘度/流出时间	项	2		
4.35.13	耐冻融循环性（涂层耐温变性）	项	2		
4.35.14	粘结强度（标准状态）	项	2		
4.35.14	粘结强度（浸水后）	项	2		
4.35.15	耐碱性	项	2		
4.35.16	耐磨性（失重实验）	项	2		
4.35.17	耐水性	项	2		
4.35.18	耐酸性	项	2		
4.35.19	耐弯曲性	项	2		
4.35.20	耐洗刷性	项	2		
4.35.21	耐沾污性	项	2		
4.35.22	铅笔硬度	项	2		
4.35.23	人工加速气候老化	小时	2		
4.35.24	容器中状态（颜色及外观）	项	2		
4.35.25	柔韧性	项	2		
4.35.26	施工性（刷涂性）	项	2		
4.35.27	邵氏硬度	项	2		

合同附件一：

检测项目清单

工程名称：陆丰核电生产及配套设施项目一期工程

序号	检测产品/项目	单位	数量	单价（元）	备注
4.35.28	涂膜外观	项	2		
4.35.29	细度	项	2		
4.35.30	吸水量	项	2		
4.35.31	贮存稳定性	项	2		
4.35.32	遮盖力	项	2		
4.35.33	透水性	项	2		
4.38	**沥青防水卷材**	**项**	**2**		**暂定所有子项**
4.38.1	外观	项	2		
4.38.2	可溶物含量/浸涂材料总量	项	2		
4.38.3	不透水性/防窜水性	项	2		
4.38.4	耐热度/耐热性	项	2		
4.38.5	拉伸性能（拉力、延伸率）	项	2		纵横向加收300
4.38.6	撕裂强度/钉杆撕裂强度	项	2		纵横向加收300
4.38.7	低温柔度/低温柔性/柔度/低温弯折	项	2		
4.38.8	剥离性能/剥离强度/接缝剥离强度/与水泥砂浆剥离强度/与后浇混凝土剥离强度	项	2		
4.38.9	卷重、面积、厚度	项	2		
4.38.10	尺寸稳定性/尺寸变化率/热稳定性	项	2		
4.38.11	热空气老化	项	2		纵横向加收300
4.38.12	人工气候老化	小时	2		
4.38.13	抗穿孔性/冲击性能	项	2		
4.38.14	持粘性	项	2		
4.38.15	水蒸气透湿率	项	2		
4.39	**高分子防水卷材**	**项**	**2**		**暂定所有子项**
4.39.1	外观	项	2		
4.39.2	尺寸偏差	项	2		
4.39.3	拉伸性能/拉伸强度/拉断伸长率	项	2		纵横向加收300
4.39.4	热处理尺寸变化率	项	2		
4.39.5	低温弯折性/低温弯折温度	项	2		
4.39.6	抗穿孔性/抗冲击性能/抗静态荷载	项	2		
4.39.7	不透水性	项	2		
4.39.8	剪切状态下的粘合性	项	2		
4.39.9	热老化处理	项	2		纵横向加收300
4.39.10	耐化学性能	项	2		纵横向加收300
4.39.11	撕裂性能/撕裂强度	项	2		纵横向加收300
4.39.12	加热伸缩量	项	2		
4.39.13	粘结剥离强度/接缝剥离强度	项	2		
4.39.14	人工气候老化/人工气候加速老化	小时	2		

合同附件一：

检测项目清单

工程名称：陆丰核电生产及配套设施项目一期工程

序号	检测产品/项目	单位	数量	单价（元）	备注
4.4	**有机防水涂料**	**项**	**2**		**暂定所有子项**
4.40.1	外观	项	2		
4.40.2	固体含量	项	2		
4.40.3	耐热性/耐热度	项	2		
4.40.4	撕裂强度	项	2		
4.40.5	拉伸强度、伸长率	项	2		
4.40.6	粘结强度/粘结性/涂料与水泥混凝土的粘结强度	项	2		碱处理、浸水处理加收300。
4.40.7	潮湿基面粘结强度	项	2		
4.40.8	低温柔度/低温柔性/柔韧性/低温弯折性	项	2		
4.40.9	不透水性	项	2		
4.40.10	抗渗性/渗透性	项	2		
4.40.11	干燥时间/干燥性	项	2		
4.40.12	抗裂性	项	2		
4.40.13	热处理	项	2		
4.40.14	碱处理/耐碱性	项	2		
4.40.15	酸处理/耐酸性	项	2		
4.40.16	加热伸缩率	项	2		
4.40.17	粘度	项	2		
4.40.18	吸水率比/吸水率	项	2		
4.40.19	延伸性	项	2		碱处理、浸水处理加收300。
4.40.20	人工气候老化	小时	2		
4.40.21	恢复率	项	2		
4.40.22	浸水处理	项	2		
4.43	**塑料管材、管件**	**项**	**6**		**暂定所有子项**
4.43.1	外观	项	6		
4.43.2	尺寸	项	6		
4.43.3	拉伸（屈服）强度、断裂伸长率	项	6		
4.43.4	维卡软化温度	项	6		
4.43.5	扁平试验/压扁试验	项	6		
4.43.6	落锤冲击试验/冲击强度/冲击性能	项	6		
4.43.7	简支梁冲击试验	项	6		
4.43.8	纵向回缩率	项	6		
4.43.9	环刚度	项	6		
4.43.10	环柔性	项	6		
4.43.11	坠落试验	项	6		
4.43.12	烘箱试验	项	6		

合同附件一：

检测项目清单

工程名称：陆丰核电生产及配套设施项目一期工程

序号	检测产品/项目	单位	数量	单价（元）	备注
4.43.13	静液压试验/静液压状态下的热稳定性	项	6		
4.43.14	连接密封试验	项	6		
4.43.15	密度、表观密度	项	6		
4.43.16	缝的拉伸强度/焊接或熔接连接的拉伸强度（焊口）	项	6		
4.43.17	二氯甲烷浸渍试验	项	6		
4.43.18	熔接强度	项	6		
4.43.19	对接拉伸强度	项	6		
4.43.20	不透光性	项	6		
4.44	**复合管材、管件**	**项**	**2**		**暂定所有子项**
4.44.1	外观/表面质量	项	2		
4.44.2	尺寸	项	2		
4.44.3	静液压试验、爆破试验	项	2		1h
4.44.4	管环径向拉力试 验	项	2		
4.44.5	弯曲性能、压扁 性能	项	2		
4.44.6	扩口性能	项	2		
4.44.7	结合强度/ 结合 性能	项	2		
4.44.8	耐压试验/ 水压 试验	项	2		1h
4.44.9	冲击试验	项	2		
4.44.10	受压开裂稳定性	项	2		
4.44.11	不圆度	项	2		
4.44.12	密度	项	2		
4.44.13	纵向尺寸收缩率 /纵向回缩率	项	2		
4.44.14	巴氏硬度	项	2		
4.44.15	初始环刚度	项	2		
4.44.16	初始环向拉伸强 力	项	2		
4.44.17	初始轴向拉伸强 力	项	2		
4.44.18	拉伸性能	项	2		
4.44.19	初始挠曲性	项	2		
4.44.20	初始环向弯曲强 度	项	2		
4.44.21	环刚度	项	2		
4.44.22	扁平试验	项	2		
4.44.23	剥离强度	项	2		
4.44.24	耐冷热循环试验	项	2		
4.44.25	附着力	项	2		
4.45	**电工套管**	**项**	**2**		**暂定所有子项**
4.45.1	外观	项	2		
4.45.2	标志	项	2		

合同附件一：

检测项目清单

工程名称：陆丰核电生产及配套设施项目一期工程

序号	检测产品/项目	单位	数量	单价（元）	备注
4.45.3	结构	项	2		
4.45.4	尺寸	项	2		
4.45.5	跌落性能	项	2		
4.45.6	弯曲试验	项	2		
4.45.7	弯扁（折）性能	项	2		
4.45.8	抗压性能	项	2		
4.45.9	冲击性能	项	2		
4.45.10	绝缘强度	项	2		
4.45.11	绝缘电阻	项	2		
4.45.12	耐热性能	项	2		
4.45.13	阻燃性能	项	2		
4.45.14	自熄性	项	2		
4.46	**电线槽及配件**	**项**	**2**		**暂定所有子项**
4.46.1	外观	项	2		
4.46.2	尺寸	项	2		
4.46.3	冲击性能	项	2		
4.46.4	耐热性能	项	2		
4.46.5	耐电压测试	项	2		
4.46.6	绝缘电阻	项	2		
4.46.7	镀锌层均匀性	项	2		
4.46.8	镀/涂层厚度	项	2		
4.46.9	镀/涂层附着力	项	2		
4.46.10	负载变形性能	项	2		
4.47	**电缆导管**	**项**	**2**		**暂定所有子项**
4.47.1	外观	项	2		
4.47.2	尺寸	项	2		
4.47.3	落锤冲击	项	2		
4.47.4	环/环向刚度	项	2		
4.47.5	扁平/压扁试验	项	2		
4.47.6	拉伸性能/ 拉伸 强度	项	2		
4.47.7	纵向回缩率	项	2		
4.47.8	环段热压缩力	项	2		
4.47.9	维卡软化温度	项	2		
4.47.10	摩擦系数/ 静摩 擦因数	项	2		
4.47.11	耐外负荷性能	项	2		
4.47.12	复原率	项	2		
4.47.13	坠落试验	项	2		
4.47.14	体积电阻率	项	2		
4.47.15	弯曲强度	项	2		

合同附件一：

检测项目清单

工程名称：陆丰核电生产及配套设施项目一期工程

序号	检测产品/项目	单位	数量	单价（元）	备注
4.47.16	浸水后弯曲强度 保留率	项	2		
4.47.17	巴氏硬度	项	2		
4.47.18	烘箱试验	项	2		
4.47.19	平行板线载荷	项	2		
4.51	**保温棉**	**项**	**6**		**暂定所有子项**
4.51.1	尺寸及允许偏差	项	6		
4.51.2	含水率	项	6		
4.51.3	导热系数/热阻	项	6		
4.51.4	体积吸水率/吸水率/吸水性/憎水性/憎水率	项	6		
4.51.5	质量吸湿率/吸湿率/吸湿性	项	6		
4.51.6	密度	项	6		
4.52	**泡沫塑料与隔热材料**	**项**	**6**		**暂定所有子项**
4.52.1	表观密度/芯密度/体积密度	项	6		
4.52.2	压缩强度	项	6		
4.52.3	导热系数	项	6		
4.52.4	尺寸稳定性	项	6		
4.52.5	水蒸气透湿系数/水蒸气透过系数/透湿系数/水蒸气透过率	项	6		
4.52.6	熔结性	项	6		
4.52.7	吸水率/体积吸水率	项	6		
4.52.8	真空吸水率	项	6		
4.52.9	75%压缩永久变形/压缩回弹率	项	6		
4.52.10	憎水性	项	6		
4.55	**电线电缆**	**项**	**8**		**暂定所有子项**
4.55.1	标志	项	8		
4.55.2	结构尺寸检查(绝缘厚度测量、护套厚度测量、外径测量等)	项	8		(1)按每一芯线芯计算；(2)有护套的另外加收 100 元
4.55.3	老化前机械性能(抗张强度、断裂伸长率)	项	8		
4.55.4	老化后机械性能(抗张强度、断裂伸长率)	项	8		
4.55.5	热延伸试验(载荷下允许最大伸长率、冷却后永久变形)	项	8		
4.55.6	导体直流电阻	项	8		(1)按每一芯线芯计算；(2)导体标称截面积＞50m㎡时，每组加收 250 元。
4.55.7	绝缘电阻	项	8		按每一芯线芯计算

合同附件一：

检测项目清单

工程名称：陆丰核电生产及配套设施项目一期工程

序号	检测产品/项目	单位	数量	单价（元）	备注
4.55.8	电压试验	项	8		按每一芯线芯计算
4.55.9	安装后的电气试验	项	8		按每一芯线芯计算
4.56	**低压电器（断路器）**	**项**	**2**		**暂定所有子项**
4.56.1	电气间隙	项	2		仅对外部部件
4.56.2	爬电距离	项	2		仅对外部部件
4.56.3	试验装置在额定电压极值的动作 性能	项	2		
4.56.4	在剩余电流条件下验证动作特性	项	2		
4.56.5	时间-(过)电流特性试验	项	2		
4.56.6	温升试验	项	2		
4.56.7	功耗测量	项	2		
4.56.8	瞬时脱扣试验	项	2		
4.56.9	耐潮	项	2		
4.56.10	工频耐压	项	2		
4.56.11	绝缘电阻	项	2		
4.56.12	介电性能	项	2		
4.56.13	标志检验	项	2		
4.57	**开关插座**	**项**	**2**		**暂定所有子项**
4.57.1	标志检验	项	2		
4.57.2	防触电保护	项	2		
4.57.3	接地措施	项	2		
4.57.4	温升试验	项	2		
4.57.5	电气间隙	项	2		仅对外部部件
4.57.6	爬电距离	项	2		仅对外部部件
4.57.7	耐潮	项	2		
4.57.8	工频耐压	项	2		
4.57.9	绝缘电阻	项	2		
4.57.10	结构	项	2		
4.57.11	插头拔出力	项	2		
4.57.12	分断容量	项	2		
4.57.13	耐热	项	2		
4.57.14	灼热丝	项	2		
4.63	**建筑、装修材料防火性能**	**次**	**4**		
4.63.1	不燃性	次	4		
4.63.2	难燃性	次	4		
4.63.3	可燃性	次	4		
4.63.4	铺地材料	次	4		
4.63.5	氧指数	次	4		
4.63.6	塑料水平燃烧性 能	次	4		

合同附件一：

检测项目清单

工程名称：陆丰核电生产及配套设施项目一期工程

序号	检测产品/项目	单位	数量	单价（元）	备注
4.63.7	塑料垂直燃烧性 能	次	4		
4.63.8	泡沫水平燃烧性 能	次	4		
4.63.9	泡沫垂直燃烧性 能	次	4		
4.63.10	织物垂直燃烧性 能	次	4		
4.63.11	烟密度	次	4		
4.63.12	材料燃烧热值	次	4		
4.63.13	材料燃烧释放热 量	次	4		
5 建筑幕墙、门窗、屋面					
5.1	**建筑幕墙**				
5.1.1	气密性能、水密性能、抗风压性能、平面内变形性能。规格宽 3.6m✖高 4.2m 以内。	件	1		（1）委托方负责安装试件； （2）安装天数按 4 天计，超出天数按每天加收场地使用费 2500 元； （3）平面形状幕墙，转角、异形幕墙费用另计。
5.1.2	气密性能、水密性能、抗风压性能、平面内变形性能。规格宽 6m✖高 4.8m 以内。	件	1		
5.1.3	气密性能、水密性能、抗风压性能、平面内变形性能。规格宽 6m✖高 8.4m 以内。	件	1		
5.1.4	气密性能、水密性能、抗风压性能、平面内变形性能。规格宽 6m✖高 12m 以内。	件	1		
5.1.7	保温性能	组	1		1 件为 1 组
5.2	**建筑门窗**				
5.2.1	气密性能、水密性能、抗风压性能。规格 1.5m✖1.5m 以内。	件	1		
5.2.2	气密性能、水密性能、抗风压性能。规格 2.0m✖2.0m 以内。	件	1		
5.2.3	气密性能、水密性能、抗风压性能。规格 3.0m✖3.0m 以内。	件	1		
5.2.27	保温性能	组	1		1 樘为 1 组
5.4	**建筑用硅酮结构密封胶**	**项**	**1**		**暂定所有子项**
5.4.1	相容性	项	1		
5.4.2	剥离粘结性	项	1		
5.4.3	外观	项	1		
5.4.4	下垂度	项	1		
5.4.5	挤出性	项	1		
5.4.6	适用期	项	1		
5.4.7	表干时间	项	1		

合同附件一：

检测项目清单

工程名称：陆丰核电生产及配套设施项目一期工程

序号	检测产品/项目	单位	数量	单价（元）	备注
5.4.8	邵氏硬度	项	1		
5.4.9	拉伸粘结性	五项	1		
5.4.10	热老化	项	1		
5.4.11	伸长率 10%时的 拉伸模量	项	1		
5.5	**建筑用硅酮密封胶**	**项**	**1**		**暂定所有子项**
5.5.1	外观	项	1		
5.5.2	密度	项	1		
5.5.3	下垂度	项	1		
5.5.4	表干时间	项	1		
5.5.5	挤出性	项	1		
5.5.6	弹性恢复率	项	1		
5.5.7	拉伸摸量	项	1		
5.5.8	定伸粘结性	项	1		
5.5.9	紫外线辐照后粘 结性	项	1		
5.5.10	浸水后定伸粘结 性	项	1		
5.5.11	冷拉-热压后粘 结性	项	1		
5.5.12	质量损失率	项	1		
5.5.13	流动性	项	1		
5.5.14	拉伸粘结性	项	1		
5.5.15	热压〃冷拉后粘 结性	项	1		
5.5.16	拉伸—压缩后粘 结性	项	1		
5.5.17	浸水后断裂伸长 率	项	1		
5.5.18	体积收缩率	项	1		
5.5.19	浸水光照后的定 伸粘结性	项	1		
5.5.20	污染性	项	1		
5.5.21	紫外线处理	项	1		
5.5.22	剥离粘结性	项	1		
5.5.23	粘度	项	1		
5.5.24	热空气-水循环 后定伸粘结性	项	1		
5.5.25	紫外线辐照后-水浸后定伸粘结性	项	1		
5.5.26	水蒸气渗透率	项	1		
5.5.27	紫外线辐照发雾性	项	1		
5.9	**建筑玻璃**				
5.9.10	露点	组(3 件)	2		
6 建筑物理、建筑节能、绿色建筑					
6.1	**建筑声学**				
6.1.1	噪声	点	10		
6.1.3	空气声隔声性能	组	6		1 件为 1 组

合同附件一：

检测项目清单

工程名称：陆丰核电生产及配套设施项目一期工程

序号	检测产品/项目	单位	数量	单价（元）	备注
6.1.5	撞击声隔声性能	组	6		1 件为 1 组
6.5	**建筑玻璃光学热工（中空玻璃）**	**组**	**2**		
6.5.1	可见光透射比	组	2		（1）3 件为 1 组； （2）＞100mm×100mm 的大尺寸)玻璃检测费加 1000 元/组； （3）检测一个参数或多个参数，检测费相同。
6.5.2	可见光反射比		2		
6.5.3	太阳光直接透射 比		2		
6.5.4	太阳光直接反射 比		2		
6.5.5	太阳能吸收比		2		
6.5.6	太阳能总透射比		2		
6.5.7	紫外线透射比		2		
6.5.8	半球辐射率		2		
6.5.9	遮阳系数		2		
6.5.10	传热系数		2		
6.5.11	中空玻璃露点	项	2		
6.6	**围护结构节能**	**组**	**2**		**暂定所有子项**
6.6.1	导热系数	组	2		3 件为 1 组
6.6.2	传热系数	组	2		1 件为 1 组
6.6.3	隔热性能	组	2		1 项为 1 组
6.6.4	围护结构热工缺 陷	组	2		1 项为 1 组
6.6.5	太阳辐射吸收系 数	组	2		3 件为 1 组
6.6.6	半球发射率	组	2		3 件为 1 组
6.6.7	导温系数	组	2		3 件为 1 组
6.6.8	比热容	组	2		3 件为 1 组
6.6.9	蓄热系数	组	2		3 件为 1 组
6.6.10	太阳光反射比	组	2		3 件为 1 组
6.7	**通风与空气调节系统**				
6.7.1	风口风量	个	10		
6.7.2	系统总风量	系统	9		
6.7.4	风管漏风量	件	2		
6.7.18	新风量	系统	9		
6.11	**电气系统**				
6.11.5	照明照度	点	9		
6.11.6	照明功率密度	点	9		
6.14	**饮用水**	**组**	**1**		**暂定所有子项**
6.14.1	色度	组	1		
6.14.2	浑浊度	组	1		
6.14.3	嗅和味	组	1		
6.14.4	pH	组	1		
6.14.5	总大肠菌群	组	1		
6.14.6	菌落总数	组	1		

合同附件一：

检测项目清单

工程名称：陆丰核电生产及配套设施项目一期工程

序号	检测产品/项目	单位	数量	单价（元）	备注
6.14.7	余氯	组	1		
6.14.8	溶解性总固体	组	1		
6.14.9	铁	组	1		
6.14.10	锰	组	1		
6.14.11	阴离子表面活性 剂	组	1		
6.14.12	耐热大肠菌群/ 粪大肠菌群	组	1		
6.14.13	氨氮	组	1		
6.14.14	五日生化需氧量	组	1		
6.14.15	石油类	组	1		
6.14.16	溶解氧	组	1		
6.14.17	悬浮物	组	1		
6.14.18	总磷	组	1		
6.14.19	总氮	组	1		
6.14.20	肉眼可见物	组	1		
7 建筑施工机械、机具及安全防护用品					
7.10	**钢管脚手架扣件**	**个**	**20**		**暂定所有子项**
7.10.1	抗滑	个	20		8 个/项
7.10.2	抗破坏	个	20		8 个/项
7.10.3	扭力矩试压	个	20		8 个/项
7.10.4	扭转刚度	个	20		8 个/项
7.10.5	抗拉	个	20		8 个/项
7.10.6	底座或托撑抗压	个	20		8 个/项
7.14	**安全网**	**项**	**1**		**暂定所有子项**
7.14.1	断裂强力×断裂 伸长	项	1		(1) 批量 501~1200，加收 50%； (2)1201 以上，加收 100%
7.14.2	接缝部位抗拉强 力	项	1		
7.14.3	撕裂强力	项	1		
7.14.4	开眼环扣强力	项	1		
7.14.5	系绳断裂强力	项	1		
7.14.6	耐贯穿性能	项	1		
7.14.7	耐冲击性能	项	1		
7.14.8	阻燃性能	项	1		
7.14.9	网目密度	项	1		
7.14.10	尺寸偏差	项	1		
7.15	**安全帽**	**项**	**1**		**暂定所有子项**
7.15.1	高温、低温、浸 水处理后冲击吸 收性能	项	1		
7.15.2	高温、低温、浸 水处理后耐穿刺 性能	项	1		

合同附件一：

检测项目清单

工程名称：陆丰核电生产及配套设施项目一期工程

序号	检测产品/项目	单位	数量	单价（元）	备注
7.15.3	高温、低温、浸 水处理后冲击吸 收性能	项	1		
7.15.4	高温、低温、浸 水处理后耐穿刺 性能	项	1		
7.15.5	辐照处理后冲击 吸收性能、辐照 处理后耐穿刺性 能	项	1		
7.15.6	下颏带的强度	项	1		
7.15.7	防静电性能	项	1		
7.15.8	电绝缘性能	项	1		
7.15.9	侧向刚性	项	1		
7.15.10	阻燃性能	项	1		
7.16	**安全带**	**项**	**1**		**暂定所有子项**
7.16.1	整体静态负荷	项	1		
7.16.2	整体动态负荷	项	1		
7.16.3	整体滑落	项	1		
7.16.4	零部件静态负荷	项	1		
7.16.5	零部件动态负荷	项	1		
7.16.6	零部件机械性能	项	1		
7.16.7	阻燃性能	项	1		
7.16.8	缓冲试验	项	1		
7.16.9	缓冲器和速差式 自控器试验	项	1		
8 建筑设备					
8.6	**风机盘管机组**	**组**	**3**		**暂定所有子项**
8.6.1	启动与运转	组	3		1 台为 1 组
8.6.2	风量	组	3		1 台为 1 组
8.6.3	出口静压	组	3		1 台为 1 组
8.6.4	输入功率	组	3		1 台为 1 组
8.6.5	供冷量	组	3		1 台为 1 组
8.6.6	供热量	组	3		1 台为 1 组
8.6.7	水量	组	3		1 台为 1 组
8.6.8	水阻	组	3		1 台为 1 组
8.6.9	凝露	组	3		1 台为 1 组
8.6.10	凝结水处理	组	3		1 台为 1 组
8.6.11	噪声	组	3		1 台为 1 组
8.7	**组合式空调机组**	**组**	**3**		**暂定所有子项**
8.7.1	启动运行	组	3		1 台为 1 组
8.7.2	风量	组	3		1 台为 1 组
8.7.3	机外静压	组	3		1 台为 1 组

合同附件一：

检测项目清单

工程名称：陆丰核电生产及配套设施项目一期工程

序号	检测产品/项目	单位	数量	单价（元）	备注
8.7.4	输入功率	组	3		1 台为 1 组
8.7.5	供冷量	组	3		1 台为 1 组
8.7.6	供热量	组	3		1 台为 1 组
8.7.7	水量	组	3		1 台为 1 组
8.7.8	水阻	组	3		1 台为 1 组
8.7.9	凝露	组	3		1 台为 1 组
8.7.10	凝结水排除能力	组	3		1 台为 1 组
8.7.11	噪声	组	3		1 台为 1 组
11 环境工程和园林绿化					
11.1	**室内空气污染物含量**	**点**	**27**		**暂定所有子项**
11.1.1	苯	点	27		
11.1.2	氡气	点	27		
11.1.3	甲苯	点	27		
11.1.4	二甲苯	点	27		
11.1.5	甲醛	点	27		
11.1.6	氨	点	27		
11.1.7	TVOC	点	27		
11.1.8	可吸入颗粒PM10	点	27		
11.1.9	菌落总数	点	27		
11.1.10	二氧化硫	点	27		
11.1.11	二氧化氮	点	27		
11.1.12	一氧化碳	点	27		
11.1.13	二氧化碳	点	27		
11.1.14	硫化氢	点	27		
11.1.15	氮氧化物	点	27		
11.1.16	臭氧	点	27		
11.1.17	甲烷	点	27		

合同附件二：

陆丰核电生产及配套设施项目一期工程项目

-材料、环境拟检测清单

序号	检测项目	检测细项	单位	暂定数量	含税单价（元）	含税合价（元）	备注
1	试块	抗压	组	86			
2	试块	抗渗	组	59			
3	水泥砂浆	抗压	组	1			
4	水泥砂浆	抗压	组	26			
5	蒸压加气混凝土砌块	放射性	组	12			
6	蒸压加气混凝土砌块	导热系数	组	3			
7	蒸压加气混凝土砌块	抗压强度、密度等级、吸水率、导热系数	组	1			
8	蒸压加气混凝土砌块	抗压强度、密度等级（含水率）、吸水率	组	4			
9	蒸压加气混凝土砌块	抗压强度、密度等级（含水率）、吸水率、导热系数	组	7			
10	建筑用腻子	报告更改费	组	48			
11	陶瓷砖	放射性	组	4			
12	陶瓷砖	吸水率、破坏强度、断裂模数	组	7			
13	热镀锌钢管	样品加工费	组	1			
14	热镀锌钢管	样品加工费	组	3			
15	热镀锌钢管	外径、壁厚、抗拉强度、断后伸长率、弯曲、镀锌层均匀性	组	1			
16	热镀锌钢管	外径、壁厚、下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲、镀锌层附着力、镀锌层均匀性、镀锌层重量	组	3			
17	挤塑板	导热系数、表现密度、尺寸、压缩强度、吸水率、单体燃烧、可燃性、氧指数	组	7			
18	105℃交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃C类燃烧性能等级B1级电缆	标志检测、结构尺寸、导体电阻、电压试验	组	5			
19	105℃交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃C类燃烧性能等级B1级电缆	样品加工费	组	1			
20	合成数值乳液砂壁桩静载涂料	太阳辐射吸收系数	组	2			

合同附件二：

陆丰核电生产及配套设施项目一期工程项目

-材料、环境拟检测清单

21	合成数值乳液砂壁桩静载涂料	游离甲醛	组	2	
22	合成数值乳液砂壁桩静载涂料	在容器中状态、施工性、干燥时间、初期干燥抗裂性、耐水性、耐碱性、粘结强度	组	1	
23	合成数值乳液砂壁桩静载涂料	在容器中状态、施工性、干燥时间、初期干燥抗裂性、耐水性、耐碱性、粘结强度	组	1	
24	外墙质感专用腻子	放射性	组	2	
25	外墙质感专用腻子	游离甲醛	组	2	
26	外墙质感专用腻子	容器中状态、施工性、干燥时间、初期干燥抗裂性、打磨性、耐水性、耐碱性、粘结强度	组	1	
27	外墙质感专用腻子	容器中状态、施工性、干燥时间、初期干燥抗裂性、打磨性、耐水性、耐碱性、粘结强度	组	1	
28	室内空气质量	氡、甲醛、氨气、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物	组	37	
29	低合金高强度结构钢板	规定塑性延伸强度、上屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲、冲击	组	2	
30	低合金高强度结构钢板	上屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲、冲击	组	2	
31	低合金高强度结构钢板	样品加工费	组	4	
32	电工套管	外观、尺寸、壁厚均匀度、跌落性能、抗压性能、阻燃性能（含自熄性和氧指数）	组	1	
33	电工套管	外观、尺寸、壁厚均匀度、跌落性能、抗压性能、阻燃性能	组	1	
34	电工套管	外观、尺寸、壁厚均匀度、跌落性能、抗压性能、阻燃性能	组	1	
35	电工套管	外观、尺寸、壁厚均匀度、跌落性能、抗压性能、冲击性能、阻燃性能	组	1	
36	隔音砂浆	放射性	组	4	
37	混凝土试块	氯离子	组	4	
38	晶理石（陶瓷砖）	放射性		4	
39	聚合物水泥防水涂料	游离甲醛	组	2	

合同附件二：

陆丰核电生产及配套设施项目一期工程项目

-材料、环境拟检测清单

40	聚合物水泥防水涂料	外观、固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、不透水性、抗渗性、粘结强度、潮湿基层粘结强度、热处理拉伸性能、碱处理拉伸性能	组	1	
41	聚合物水泥防水涂料	外观、固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、不透水性、抗渗性、粘结强度	组	1	
42	冷热水管材	外观、尺寸、纵向回缩率、简支梁冲击、静液压强度	组	4	
43	离心铸铁管	外观、壁厚、抗拉强度	组	2	
44	离心铸铁管	外观、壁厚、抗拉强度	组	1	
45	离心铸铁管	样品加工费	组	1	
46	离心铸铁管	样品加工费	组	1	
47	流体输送用钢塑复合管	外观、尺寸、弯曲	组	2	
48	流体输送用钢塑复合管	样品加工费	组	2	
49	喷漆型材（铝合金窗框）	涂层厚度、拉伸强度、断裂伸长率、韦氏硬度、附着力	组	2	
50	喷漆型材（铝合金窗框）	样品加工费	组	2	
51	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃 B 类电力电缆	标志检测、结构尺寸、绝缘电阻、4h 电压试验、导体电阻、导体检查、不延燃试验	组	1	
52	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃 B 类电力电缆	标志检测、结构尺寸、绝缘电阻、4h 电压试验、导体电阻、导体检查、不延燃试验	组	1	
53	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃 B 类电力电缆	样品加工费	组	1	
54	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃 B 类电力电缆	样品加工费	组	1	
55	105℃交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃 C 类耐火燃烧性能等级 B1 级电缆	标志检测、结构尺寸、导体电阻、电压试验	组	2	
56	105℃交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃 C 类耐火燃烧性能等级 B1 级电缆	样品加工费	组	1	
57	干混砂浆	放射性	组	3	
58	钢管脚手架扣件	抗滑、抗破坏、扭转刚度	组	1	
59	钢管脚手架扣件	抗滑、抗破坏	组	1	

60	钢管脚手架扣件	抗拉性能	组	1	
61	节能抽芯	保温层厚度	组	3	
62	立邦宜居 99 优选真石漆	太阳辐射吸收系数	组	1	
63	立邦宜居 99 优选真石漆	在容器中状态、施工性、干燥时间、初期干燥抗裂性、耐水性、耐碱性、粘结强度	组	1	
64	立邦宜居 99 优选真石漆	游离甲醛	组	1	
65	内墙光面腻子	容器中状态、施工性、干燥时间、初期干燥抗裂性、打磨性、粘结强度	组	1	
66	内墙光面腻子	放射性	组	1	
67	内墙光面腻子	游离甲醛	组	1	
68	内墙耐水光面腻子	容器中状态、施工性、干燥时间、初期干燥抗裂性、打磨性、粘结强度、耐水性	组	1	
69	内墙耐水光面腻子	放射性	组	1	
70	内墙耐水光面腻子	游离甲醛	组	1	
71	内墙腻子	在容器中状态、施工性、干燥时间、初期干燥抗裂性、打磨性、粘结强度、耐水性	组	1	
72	内墙腻子	放射性	组	1	
73	内墙腻子	游离甲醛	组	1	
74	平开铝合金窗	抗风压、气密、水密	组	2	
75	平开铝合金窗	保温性能	组	1	
76	桥架	外观、尺寸、表面防护层厚度、均匀性、附着力	组	3	
77	试块（同条）	抗压	组	2	
78	试块（同条）	抗渗	组	1	
79	室内环境	氡、甲醛、氨气、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物	组	30	
80	铜芯交联聚烯烃绝缘绞型连接用无卤低烟阻燃耐火软电线	标志检测、结构尺寸、导体电阻、电压试验、绝缘电阻、不延燃试验	组	2	
81	铜芯交联聚烯烃绝缘绞型连接用无卤低烟阻燃耐火软电线	标志检测、结构尺寸、导体电阻、电压试验、绝缘电阻、不延燃试验	组	1	
82	LOW-E 中空钢化玻璃	可见光透射比、遮阳系数、传热系数、可见光反射比、露点	组	1	
83	LOW-E 中空钢化玻璃	可见光透射比、遮阳、传热、露点	组	1	
84	不锈钢管	外径、壁厚、规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率、压扁	组	2	
85	不锈钢管	样品加工费	组	2	

合同附件二：

陆丰核电生产及配套设施项目一期工程项目

-材料、环境拟检测清单

86	弹性体（SBS）改性沥青防水卷材	外观、面积、厚度、单位面积质量、可溶物含量、不透水性、低温柔性、耐热性、拉力、最大拉力伸长率、热老化	组	2	
87	低合金高强度结构钢热轧 H 型钢	上屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲、冲击	组	1	
88	低合金高强度结构钢热轧 H 型钢	样品加工费	组	1	
89	方矩管	上屈服强度、抗拉强度、断后伸长率	组	1	
90	方矩管	样品加工费	组	1	
91	粉末喷涂型材(横梁)	涂层厚度、拉伸强度、断裂伸长率、韦氏硬度、附着力、耐冲击	组	1	
92	粉末喷涂型材(横梁)	样品加工费	组	1	
93	粉末喷涂型材(立柱)	涂层厚度、拉伸强度、断裂伸长率、韦氏硬度、附着力、耐冲击	组	1	
94	粉末喷涂型材(立柱)	样品加工费	组	1	
95	干混普通抹灰砂浆	抗压强度、凝结时间、保水性、稠度、拉伸粘结强度	组	1	
96	干混普通抹灰砂浆	抗压强度、凝结时间、保水性、稠度、拉伸粘结强度	组	1	
97	干混普通砌筑砂浆	抗压强度、凝结时间、保水性、表现密度、稠度、拉伸粘结强度	组	2	
98	钢板焊接工艺评定试板	拉伸、弯曲（侧弯）、冲击（焊缝冲击、热影响区冲击）	组	1	
99	钢板焊接工艺评定试板	样品加工费	组	1	
100	钢塑复合管	外观、尺寸、压扁、涂层厚度	组	1	
101	钢塑复合管	样品加工费	组	1	
102	焊丝（熔覆金属）	下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、冲击	组	1	
103	焊丝（熔覆金属）	样品加工费	组	1	
104	嘉仕途 L100 聚合物弹性防水乳液	外观、固体含量、不透水性、抗渗性、粘结强度	组	1	
105	嘉仕途 L100 聚合物弹性防水乳液	游离甲醛	组	1	
106	建筑保温砂浆	导热系数、抗压强度、干密度	组	2	
107	建筑排水用高密度管材	外观、尺寸、管材环刚度、管材纵向回缩率、静液压强度试验	组	1	

合同附件二：

陆丰核电生产及配套设施项目一期工程项目

-材料、环境拟检测清单

108	建筑排水用高密度管材	外观、尺寸、管材纵向回缩率、静液压强度试验	组	1	
109	矿物绝缘电缆	导体电阻	组	1	
110	矿物绝缘电缆	样品加工费	组	1	
111	冷热水用管材	外观、尺寸、纵向回缩率、简支梁冲击、静液压强度	组	2	
112	立邦无机矿物内墙涂料	在容器中状态、施工性、涂膜外观、干燥时间（表干）、对比率、耐碱性、耐洗刷性	组	1	
113	立邦无机矿物内墙涂料	游离甲醛	组	1	
114	铝扣板	涂层厚度、光泽度偏差、铅笔硬度、涂层附着力、耐冲击性、奶盐酸性、耐溶剂性	组	1	
115	铝扣板	样品加工费	组	1	
116	喷粉型材（铝合金窗框料）	涂层厚度、拉伸强度、断裂伸长率、韦氏硬度、附着力	组	1	
117	喷粉型材（铝合金窗框料）	样品加工费	组	1	
118	喷漆型材（铝合金方管）	涂层厚度、拉伸强度、断裂伸长率、韦氏硬度、附着力	组	1	
119	喷漆型材（铝合金方管）	样品加工费	组	1	
120	热镀锌钢卷	上屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲	组	2	
121	热镀锌钢卷	样品加工费	组	2	
122	热浸镀锌钢管	外径、壁厚、下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、镀锌层附着力、镀锌层均匀性、镀锌层重量	组	1	
123	热浸镀锌钢管	样品加工费	组	1	
124	人造大理石	放射性	组	2	
125	陶瓷类	吸水率、破坏强度、断裂模数	组	2	
126	水泥砂浆（同条）	抗压	组	2	
127	遮盖型内墙底涂	游离甲醛	组	1	
128	遮盖型内墙底涂	在容器中状态、施工性、干燥时间、耐碱性、涂膜外观	组	1	
129	质感通用调色底涂	游离甲醛	组	1	
130	质感通用调色底涂	在容器中状态、施工性、干燥时间、耐碱性、耐水性、涂膜外观	组	1	
131	安全帽	冲击吸收性能（高温、低温、浸水、紫外线照射）耐穿刺性能（高温、低温、浸水、紫外线照射）	组	1	

合同附件二：

陆丰核电生产及配套设施项目一期工程项目

-材料、环境拟检测清单

132	导管系统	外观尺寸（含标志）壁厚、压力试验、弯曲试验	组	1	
133	安全网	耐冲击性能、耐贯穿性能、开眼环扣强力、断裂强力*断裂伸长、梯形法撕裂强力、阻燃性能	组	1	
134	钢管支架构件	连接盘内侧环焊缝抗剪强度、连接盘单侧抗剪强度、连接盘双侧抗剪强度、连接盘抗弯强度、连接盘抗拉强度、可调托撑抗压强度、可调底座抗压强度	组	1	
135	植筋胶	抗弯强度、劈裂抗拉强度、抗压强度、钢对钢拉剪强度、不挥发物含量	组	1	
136	混凝土实心砖	抗压强度	组	1	
137	钢筋原材 HRB400E	重量偏差、下屈服强度、抗拉强度、强屈比、超强比、最大力总延伸率、弯曲、反向弯曲	组	1	
138	电缆用导管系统	外观尺寸（含标志）、壁厚、压力试验、弯曲试验、屏蔽接地	组	1	
139	单分子聚氨酯防水涂料	外观、固体含量、干燥时间、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、低温弯折性、不透水性	组	1	
140	釉面砖	放射性	组	1	
141	非固化橡胶防水涂料	固体含量、粘结强度、低温柔性、耐热性、延伸性	组	1	
142	混合砂浆	抗压	组	1	
143	喷粉型材（铝合金窗普通中空料）	涂层厚度、拉伸强度、断裂伸长率、韦氏硬度、附着力	组	1	
144	喷粉型材（铝合金窗加强中空料）	涂层厚度、拉伸强度、断裂伸长率、韦氏硬度、附着力	组	1	
145	电镀桥桥架	外观、尺寸、表面防护层厚度、均匀性、附着力	组	1	
146	LOW-E 中空钢化玻璃（双中空）	可见光透射比、遮阳系数、传热系数、可见光反射比、露点	组	1	
147	弹性体 SBS 改性沥青防水卷材	外观、面积、厚度、单位面积质量、可溶物含量、不透水性、低温柔性、耐热性、拉力、最大拉力伸长率、热老化	组	1	

合同附件二：

陆丰核电生产及配套设施项目一期工程项目

-材料、环境拟检测清单

148	非固化橡胶沥青防水涂料	固体含量、粘结强度、低温柔性、耐热性、延伸性	组	1	
149	剩余电流动作保护元件	外观标志、爬电距离和电气间隙、耐潮、绝缘电阻、介电强度	组	1	
150	小型断路器	外观标志、爬电距离和电气间隙、耐潮、绝缘电阻、介电强度、耐热性能	组	1	
151	扭剪型高强度螺栓连接副	楔负载试验、保证载荷、连接副扭矩系数	组	1	
152	水性双组分环氧中间漆	干燥时间、弯曲试验、耐冲击性、划格试验	组	1	
153	水性双组分环氧富锌底漆	干燥时间、不挥发物含量	组	1	
154	扭剪型高强度螺栓连接副试件	连接副摩擦面抗滑移系数	组	1	
155	室内膨胀型钢结构防火涂料	容器中状态、干燥时间、初期干燥抗裂性、粘结强度	组	1	
156	高效能防腐氟碳面漆	在容器中状态、干燥时间、涂膜外观、耐弯曲性、不挥发物含量	组	1	
157	五孔插座	外观标志、爬电距离、电气间隙、防触电保护、耐潮、尺寸、绝缘电阻、电气强度、分段容量、耐热性能	组	1	
158	三角龙骨	外观、尺寸、镀锌层厚度、吊顶静载试验	组	1	
159	开关面板	外观标志、爬电距离、电气间隙、防触电保护、耐潮、绝缘电阻、电气强度、通断能力、正常操作、耐热性能	组	1	
160	B1 级橡塑保温管	导热系数、表现密度、燃烧 B1C 级	组	1	
161	岩棉板	密度、导热系数、体积吸水率、短期吸水量、压缩强度、燃烧性能 A1	组	1	
162	聚酯胎自粘改性沥青卷材	厚度、面积、单位面积质量、拉伸性能、低温柔性、不透水性、耐热性、持粘性、可溶物含量、热稳定性、热老化	组	1	
163	瓷砖类	吸水率、破坏强度、断裂模数、耐磨性、摩擦系数	组	1	
164	岩板	放射性	组	1	
165	镀锌钢板	镀锌层厚度	组	1	

合同附件二：

陆丰核电生产及配套设施项目一期工程项目

-材料、环境拟检测清单

166	密封胶相容性	密封胶相容性	组	1	1827.00	1827.00	
167	硅酮结构密封胶	外观、下垂度、挤出性、表干时间、硬度、23℃拉伸粘结性能、23℃拉伸模量	组	1			
168	硅酮耐候密封胶	外观、下垂度、挤出性、表干时间、拉伸模量、定伸粘结性、弹性恢复率、密度	组	1			
169	空调新风系统风管	漏风量	组	1			
170	防排烟系统风管	漏风量	组	1			
171	幕墙四性	抗风压、气密、水密、平面内变形	组	1			
172	铝箔离心玻璃棉毡	密度、导热系数、燃烧A1	组	1			
	合计：				小写	450000.00	
					大写	肆拾伍万元整	