龙华 A815-0036 宗地、龙华 A815-0037 宗地项目高低压柜及三箱供货工程（批量招标）工程

投标文件

资信标书

项目编号：2507-440311-04-01-599576009001

投标人名称：深圳市三江电气有限公司

投标人代表：周玉龙

投标日期：2026 年 07 月 16 日

目录

投标文件 1
目录 2
一、资信条款响应表 3
二、业绩情况 4
（一）、相关项目业绩表 4
（二）、项目证明材料扫描件（如合同扫描件、用户证明等） 7
三、管理体系 631
（一）、质量管理体系认证证书 631
（二）、环境管理体系认证证书 632
（三）、职业健康管理体系认证证书 633
（四）、知识产权合规管理体系认证证书 634
（五）、商品售后服务五星级评价体系证书 635
四、履约评价及认证证书 636
（一）、履约好评明细表 636
（二）、履约好评项目合同及 3C 认证证书 638
五、项目管理机构 898
（一）、主要管理人员情况表 898
（二）、主要管理人员资格证明 905
六、其他（资信标书要求第 1-第 8 项内容） 961
（一）、法定代表人资格证明书 961
（二）、投标函 962
（三）、资信条款响应表 973
（四）、合同要求响应表 974
（五）、联合体共同投标协议 975
（六）、投标资格证明文件 976

一、资信条款响应表

资信条款响应表

投标人名称：深圳市三江电气有限公司

序号	条款号	招标需求	投标内容	说 明
1	/	/	/	/

重要提示：

只列出发生偏离的项目，没有列出的将被视为完全响应。

二、业绩情况

（一）、相关项目业绩表

投标人：深圳市三江电气有限公司

建设单位	项目名称	建设地点	建设规模	开竣工日期	合同价格（万元）	备注
深圳市中外建安装有限公司	南方科技大学科研大楼项目-高低压变配电工程(高低压柜)	深圳市南山区	1、建筑面积：10.8万㎡米 2、总容量：46600KVA。 3、（高压柜48台，517.92万元；低压柜163台，2490.31万元）	2022年12月10日-2023年5月11日	5520.41	
中建三局第二建设工程有限责任公司	赤湾地铁站城市综合体项目-（高低压柜、变压器）	深圳市南山区	1、项目为用地面积31342平方米，总建筑面积约29.96万平方米的城市综合体 2、以办公为主，集酒店、公寓、会议等设施为一体的地标性商务大厦 3、（高压柜71台，528.98万元；低压柜229台，1829.24万元）	2021年5月24日-2021年10月31日	2900.00	
中建三局第二建设工程有限责任公司	赤湾地铁站城市综合体项目（配电箱）	深圳市南山区	项目为用地面积31342平方米，总建筑面积约29.96万平方米的城市综合体，以办公为主，集酒店、公寓、会议等设施为一体的地标性商务大厦（配电箱5693台，1098万元）	2021年7月19日-2022年12月31日	1098.00	
华润置地（深圳）有限公司	华润城润玺二期花园非标配电箱供应工程	深圳市南山区	1、总建筑面积约28.6万㎡ 2、（配电箱2507台，,1200万元）	2021年12月1日-2022年12月1日	1200.00	
深圳市东深工程有限公司	深铁前海时代广场项目4号地块(配电箱)	深圳市南山区	1、项目总建面（含地下不计容，）：328046㎡ 2、栋超高层写字楼+1栋商务公寓+4层集中商业裙房，地下3层地下室 3、（配电箱3848台，1117.65万元）	2024年2月26日-2024年6月8日	1117.65	

深圳市政集团有限公司	天健地产深圳区域前海悦湾府、光明和瑞府、和悦府项目东区、西区高低压柜联合采购	深圳市政集团有限公司	1、深圳坪山天健和悦府项目、深圳光明天健和瑞府项目及深圳前海天健悦湾府项目高低压柜采购 2、（高压柜 194 台 318.6 万，低压柜 313 台 683.16 万）	2023 年 9 月 1 日至今	1230.07	
深圳市农科东城置业有限公司	深业山水东城花园项目（1-6 栋）高低压变配电工程	深圳市福田区	1、本工程在半地下一层设置 8 座变配电所，总用电负荷 13010KVA。 2、（高压柜 42 台，77.91 万元 低压柜 137 台，636.86 万元）	2022 年 8 月 10 日-2023 年 7 月 21 日	1686.92	
深圳市地铁集团有限公司	深铁珑境项目（二、三期)高低压变配电工程	深圳市	1、总建筑面积 356081.03m2, 2、其中：高低压供配电工程总建筑面积为 29.854 万平方米 3、（高压柜 60 台，260.24 万元；低压柜 200 台，877.82 万元）	2023 年 9 月 15 日-2025 年 11 月 27 日	2825.85	
深圳市华懋建设工程有限公司	前海信息枢纽大厦项目变配电工程(数据中心）（低压柜）	深圳市南山区	1、总用地面积为 7680.91 ㎡，总建筑面积 68782.89 ㎡，地上建筑面积 49245.76 ㎡，地下建筑面积 19537.13 ㎡。 2、（低压柜 167 台，1336.75 万元；高压柜 60 台，312.8 万元）	2022 年 9 月 2 日-2023 年 3 月 6 日	1336.75	
广东大鹏城际铁路有限公司	深惠城际大鹏支线工程低压开关柜、低压配电箱设备及服务	深圳市	1、线路全长 39.386km，全线采用地下线敷设。 2、设龙城、坪山、燕子湖、葵涌、大鹏、新大 6 座车站，全部为地下站。 3、（低压柜 336 台，1431.29 万元；配电箱 2001 台，800.23 万元）	2025 年 7 月 1 日至今	2662.22	
深圳市地铁集团有限公司	深圳地铁 16 号线二期工程(高低压柜）	深圳市龙岗区	1、深圳市城市轨道交通 L6 号线二期工程起于西坑站，终点位于在建 16 号线起点大运站 2、（低压柜 442 台，379.63 万元）	2024 年 3 月 6 日-2024 年 12 月 31 日	1726.41	
深圳市地铁集团有限公司	深圳地铁 12 号线二期工程(高低压柜	深圳市	1、深圳市城市轨道交通 12 号线二期工程线路起自一期线路终点(海上田园东站明挖区间末端)。 2、（低压柜 324 台，398.76 万元）	2024 年 3 月 6 日-2024 年 9 月 1 日	1362.92	

深圳市罗湖投控置地有限公司	清水河重点片区棚户区改造项目	深圳市龙岗区	1、项目建设用地由01-01地块及01-02地块组成，总用地面积为25878.6平方米，总建筑面积为254146.64平方米。 2、（高压柜10台，99.19万元；低压柜128台，398.12万元；配电箱2960台，387.98万元）	2024年11月28日至今	949.87	
深圳市农科东城置业有限公司	深业山水东城花园项目（7-8栋）配电箱供货	深圳市坪山区	1、总建筑面积约为448888.67㎡；计容积率建筑面积约为317340.20㎡。 2、配电箱253台，712.44万元	2022年9月29日-2022年12月1日	712.44	

（二）、项目证明材料扫描件（如合同扫描件、用户证明等）

1、南方科技大学科研大楼项目-高低压变配电工程(高低压柜）-5520.41 万

（1）合同扫描件

南方科技大学科研大楼项目-高低压变配电工程物资采购合同

编　　号：NKD-2022-001
合同签订地点：深圳市福田区

甲方：深圳市中外建安装有限公司（以下简称需方）
乙方：深圳市三江电气有限公司（以下简称供方）

双方根据《中华人民共和国合同法》，关于南方科技大学科研大楼中使用的设备、材料供应事宜，经双方友好协商，达成以下协议，并共同遵守。

一、产品名称、数量、价格：

产品名称	品牌/产地	商标	型号/规格	计量单位	暂定数量	含税单价（元）	税率(%)	暂定含税合计金额(元)
高低压柜、干式变压器、直流屏等	三江/深圳	单价/规格/型号按本合同附件 1 执行，暂定单价和总价，数量按实结算，为含 13%增值税专用发票、包运输价格。						

注：1、以上数量、金额为暂定数量，以需方实际物资采购订单为准，并最终按需方确认的货物送货单进行结算，供方保证以上产品名称、型号/规格、价格与送货单、发票的产品名称、型号/规格等完全一致，否则需方有权不予办理验收及货款支付，由此引起的一切经济损失由供方自行承担；

2、合同价格已包含全部材料设备的供应、运输、装卸车、指导安装、调试质保、税金、拟获得的利润及已包含达到使用功能要求所必须配备的零部件、配件价格等。本合同有调价约定，合同不含税单价不随供货量大小或时间期限等作出相应调整，税率根据国家相关规定相应调整；

3、含税价=不含税价*（1+税率），税率根据国家相关规定相应调整；

4、如本合同未包含的材料单价，须由需方材料部经理确认的物资采购订单方可送货，收货时仅确认进货数量，结算单价由供需双方另行协商确认后才能办理结算；

5、运输过程中产品出现破损情况，供方免费负责更换；

6、工程完工后，剩余材料包装完好且未使用过，供方须按原价回收；

7、对于本工程项目新增或变更的材料设备，供方承诺：对于合同外的不同型号规格的产品，需方享有不低于本合同价的同等折扣优惠价。

8、最终结算价为固定单价，按实结算。

暂定含税合计金额 55,204,112.84 元（伍仟伍佰贰拾万零肆仟壹佰壹拾贰元捌角肆分）。

其中：不含税价款 48,853,197.20 元，增值税 6,350,915.64 元。

二、质量要求技术标准和检验方法、时间及责任期限

1、供方保证：按本合同供给需方的材料设备：（变压器品牌选海南金盘、天津特变、杭州钱江，低压柜为施耐德授权柜、高压柜为 ABB、西门子、施耐德原厂柜）优质全新、包装完好的产品，符合国家规定的有关技术标准，满足项目工程的设计、性能及业主要求；按工

1

7 天内更换，如因元器件厂家生产周期无法在 7 日内提供，则需方其他能实现同样功能的其他品牌代替。如供方未按前述约定到现场处理的，或虽已派人到现场但未能排除故障的，或未能及时更换产品，需方有权自行处理，所发生费用由供方承担，该费用需方有权从应付供方的货款中直接扣减，不足部分需方有权继续向供方追索。

6、如需方在合同或采购订单等文件中特别注明要求供方提供成套设备或主要零部件、配件生产厂家质量证明书（复印件，盖生产厂家红章）、生产厂家 ISO 证明文件、合格检测报告以及供货证明文件等，供方必须无条件提供。如供方不能提供，需方有权终止合同，由此造成的损失由供方承担。

三、交（提）货日期、地点及违约责任

1、供方必须保证在收到需方指定人员：蔡魁 签发的《采购订单》后 40 天 内将该批产品分批送达到需方项目部指定的到货地点 南方科技大学 5 号门龙施工现场（车辆可驾驶到达的位置）；需方委派项目部 叶义波 18720293717 或需方书面认可的项目部管理人员对到货的产品数量进行确认，进行具体收货签收事宜。《送货单》上供方的单方面条款将被视为无效条款，如标的物的价格、规格型号等有别于合同，以合同为准，双方在送货前书面确认的除外。需方如要求取消采购订单，或变更到货地点或签收人，应在合同规定的交货期限前 3 天通知供方。

2、供方逾期交货（由于地震、台风等自然灾害以及政府行为、社会异常事件造成的停电等不可抗力原因除外），每逾期一日，按该批货款的 0.1 %向需方支付违约金，并承担由此造成的一切损失；如供方逾期交货达到 3 天，或因供方逾期交货导致需方被建设方投诉时，需方有权单方解除合同并要求供方按照该批货款的 5%向需方支付违约金，同时供方必须承担因此而造成需方的一切损失（包括但不限于需方延误工期而发生的费用或遭受的索赔及处罚，需方为赶工而增加的费用，需方重新采购产品所增加的费用及利润损失等经济损失及名誉损失）。

3、供方无故停止供货，供方应按合同总价的 20%向需方支付违约金并承担因此而造成需方的一切损失（包括但不限于需方延误工期而发生的费用或遭受的索赔及处罚，需方为赶工而增加的费用，需方重新采购产品所增加的费用及利润损失等经济损失及名誉损失），同时需方有权解除合同。

4、供方在交货时，实际产品与产品标识上的名称、数量、质量不相符，或合格证、检验报告等不齐，则该产品按不合格处理，需方有权不予收货，且供方应承担本批货款总额 1%的违约金和承担由此给需方造成的全部经济损失（包括但不限于需方延误工期而发生的费用或

协议，补充协议与本合同具有相同的法律效力。

3、如果供方提供的产品质量无法达到业主或需方的要求，或供方无法满足需方工期的要求，需方有权单方面书面通知供方变更或解除本合同并按合同约定追究供方的违约责任，变更或解除本合同的通知自到达供方之日生效。

4、本合同有效期：从合同生效之日起到双方履行完成全部权利、义务之日止。

5、本合同一式四份，供、需双方签字盖章后各执二份。

甲方（需方）：（章）深圳市中外建安装有限公司

法定代表人：

签约代表：

电话：0755-23612890

日期：　　年　　月　　日

乙方（供方）：（章）深圳市三江电气有限公司

法定代表人：

签约代表：

电话：13603011557

日期：2022年12月10日

（2）合同清单

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	数量	未税单价	税率	税额	含税单价	合价
		超高部分								
		高压部分								
1	030408001003	电力电缆	(1)电力电缆 (2) YJV22-8.7/15kV-3x400 (3)材质:铜 (4)其它:含高层建筑增加费	m	1262.83	1606.94	13%	208.90	1,815.84	2,293,097.23
		分部小计								2,293,097.23
		连接柴油发电机母线槽								
2	030403006002	低压封闭式插接母线槽	(1)密集型铜芯防火母线槽 4000A/5P/IP65 (2)其它:含高层建筑增加费	m	99.46	19448.34	13%	2528.28	21,976.62	2,185,794.63
		分部小计								2,185,794.63
		非超高部分								
		高压部分								
4	030402017042	高压成套配电柜	(1)2B1 号市电电源进线柜 01-1G01 (2)含基础槽钢	台	1	135244.85	13%	17581.83	152,826.68	152,826.68
5	030402017043	高压成套配电柜	(1)2B 电源计量柜 01-1G02 (2)含基础槽钢	台	1	55760.75	13%	7248.90	63,009.65	63,009.65
6	030402017044	高压成套配电柜	(1)PT 及避雷器柜 01-1G03 (2)含基础槽钢	台	1	79314.75	13%	10310.92	89,625.67	89,625.67
7	030402017045	高压成套配电柜	(1)变压器馈线 (01-1TR1)01-1G04 (2)含基础槽钢	台	1	99672.19	13%	12957.38	112,629.57	112,629.57
8	030402017046	高压成套配电柜	(1)变压器馈线柜(01-1TR2)01-1G05 (2)含基础槽钢	台	1	99672.19	13%	12957.38	112,629.57	112,629.57
9	030402017047	高压成套配电柜	(1)变压器馈线柜(01-1TR3)01-1G06 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	99672.19	13%	12957.38	112,629.57	112,629.57
10	030402017048	高压成套配电柜	(1)变压器馈线柜(01-1TR4)01-1G07 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	99672.19	13%	12957.38	112,629.57	112,629.57
11	030402017049	高压成套配电柜	(1)变压器馈线柜(01-1TR5)01-1G08 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	99672.19	13%	12957.38	112,629.57	112,629.57
12	030402017050	高压成套配电柜	(1)高压联络柜 01-1G09 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	94885.98	13%	12335.18	107,221.16	107,221.16
13	030402017051	高压成套配电柜	(1)2 号市电电源进线柜 01-2G01 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	135244.85	13%	17581.83	152,826.68	152,826.68

10

14	030402017052	高压成套配电柜	(1)电源计量柜 01-2G02 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	55760.75	13%	7248.90	63,009.65	63,009.65
15	030402017053	高压成套配电柜	(1)PT 及避雷器柜 01-2G03 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	79314.75	13%	10310.92	89,625.67	89,625.67
16	030402017054	高压成套配电柜	(1)变压器馈线柜(01-2TR1)01-2G04 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	99672.19	13%	12957.38	112,629.57	112,629.57
17	030402017055	高压成套配电柜	(1)变压器馈线柜(01-2TR2)01-2G05 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	99672.19	13%	12957.38	112,629.57	112,629.57
18	030402017056	高压成套配电柜	(1)变压器馈线柜(01-2TR3)01-2G06 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	99672.19	13%	12957.38	112,629.57	112,629.57
19	030402017057	高压成套配电柜	(1)变压器馈线柜(01-2TR4)01-2G07 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	99672.19	13%	12957.38	112,629.57	112,629.57
20	030402017058	高压成套配电柜	(1)变压器馈线 (01-1TR5)01-2G08 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	99672.19	13%	12957.38	112,629.57	112,629.57
21	030402017059	高压成套配电柜	(1)高压联络柜 01-2G09 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	94885.98	13%	12335.18	107,221.16	107,221.16
22	030402017060	高压成套配电柜	(1)2B3 号市电电源进线柜 01-3G01 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	135244.85	13%	17581.83	152,826.68	152,826.68
23	030402017061	高压成套配电柜	(1)2B 电源计量柜 01-3G02 (2)含基础槽钢	台	1	55760.75	13%	7248.90	63,009.65	63,009.65
24	030402017062	高压成套配电柜	(1)PT 及避雷器柜 01-3G03 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	79314.75	13%	10310.92	89,625.67	89,625.67
25	030402017063	高压成套配电柜	(1)变压器馈线柜(01-3TR1)01-3G04 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	99672.19	13%	12957.38	112,629.57	112,629.57
26	030402017064	高压成套配电柜	(1)变压器馈线柜(01-3TR2)01-3G05 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	99672.19	13%	12957.38	112,629.57	112,629.57
27	030402017065	高压成套配电柜	(1)备用柜 01-3G06 (2)含基础槽钢	台	1	99672.19	13%	12957.38	112,629.57	112,629.57
28	030402017066	高压成套配电柜	(1)高压联络柜 01-3G07 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	94885.98	13%	12335.18	107,221.16	107,221.16
29	030402017067	高压成套配电柜	(1)4 号市电电源进线柜 01-4G01 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	135244.85	13%	17581.83	152,826.68	152,826.68
30	030402017068	高压成套配电柜	(1)电源计量柜 01-4G02 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	55760.75	13%	7248.90	63,009.65	63,009.65

11

31	030404013002	直流馈电屏	(1)40AH 直流电源 双电双流,DC110V (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	3	34521.97	13%	4487.86	39,009.83	117,029.49
32	030402017069	高压成套配电柜	(1)PT 及避雷器柜 01-4G03 (2)含基础槽钢	台	1	79314.75	13%	10310.92	89,625.67	89,625.67
33	030402017070	高压成套配电柜	(1)变压器馈线柜(01-4TR1)01-4G04 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	99672.19	13%	12957.38	112,629.57	112,629.57
34	030402017071	高压成套配电柜	(1)变压器馈线柜(01-4TR2)01-4G05 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	99672.19	13%	12957.38	112,629.57	112,629.57
35	030402017072	高压成套配电柜	(1)备用柜 01-4G06 (2)含基础槽钢	台	1	99672.19	13%	12957.38	112,629.57	112,629.57
36	030402017073	高压成套配电柜	(1)高压联络柜 01-4G07 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	94885.98	13%	12335.18	107,221.16	107,221.16
41	030408001006	电力电缆	(1)电力电缆 YJV22-8.7/15kV-3x400 (2)材质:铜 (3)其它:含高层建筑增加费	m	637.39	1606.94	13%	208.90	1,815.84	1,157,398.26
42	030408001001	电力电缆	(1)电力电缆 ZR-YJV-8.7/15kV-3x400 (2)材质:铜 (3)其它:含高层建筑增加费	m	132.37	1173.61	13%	152.57	1,326.18	175,546.45
43	030408001009	电力电缆 (信息价，主材下浮)	(1)电力电缆 ZR-YJV-8.7/15kV-3x120 (2)材质:铜 (3)其它:含高层建筑增加费	m	313.57	352.71	13%	45.85	398.56	124,976.46
44	030408001010	电力电缆 (信息价，主材下浮)	(1)电力电缆 ZR-YJV-8.7/15kV-3x95 (2)材质:铜 (3)其它:含高层建筑增加费	m	46.33	291.65	13%	37.91	329.57	15,268.98
		分部小计								5,043,025.40
		管井内管线								
48	030408001002	电力电缆	(1) 电力电缆 (2)YJV22-8.7/15kV-3x400 (2)材质:铜 (3)其它:含高层建筑增加费	m	62.5	1606.94	13%	208.90	1,815.84	113,490.00
		分部小计								113,490.00
49	030401002001	干式变压器	(1)环氧树脂浇注干式变压器 (2)低压:400V，SCB-2500-NX1(应满足电力变压器能效等级一级) (3)高压:10±，2x2.5%kV，50Hz, D,Yn11 接法，工频耐压:35kV,冲击试验电压≥75kV，阻抗电压:Uk=6%，带温度控制箱,具有超温报警,跳闸接点,配警铃及指示灯,强迫风冷风机,配IP30 级安全防护罩	台	12	496049.42	13%	64486.42	560,535.84	6,726,430.08

50	030401002002	干式变压器	(1)环氧树脂浇注干式变压器 (2)低压:208V，SCB-800-NX1(应满足电力变压器能效等级一级) (3)高压:10±，2x2.5%kV，50Hz, D,Yn11 接法，工频耐压:35kV,冲击试验电压≥75kV，阻抗电压:Uk=6%，带温度控制箱,具有超温报警,跳闸接点,配警铃及指示灯,强迫风冷风机,配IP30 级安全防护罩 (4)含预埋钢板(300mmx1650mm,厚 8mm)	台	2	295110.47	13%	38364.36	333,474.83	666,949.66
51	030404004031	低压开关柜(屏)	(1)进线计量柜 1T1-P01 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	236305.19	13%	30719.67	267,024.86	267,024.86
52	030404004032	低压开关柜(屏)	(1)无功补偿柜 1T1-P02 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	82051.50	13%	10666.70	92,718.19	92,718.19
53	030404004033	低压开关柜(屏)	(1)无功补偿柜 1T1-P03 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	82051.50	13%	10666.70	92,718.19	92,718.19
54	030404004034	低压开关柜(屏)	(1)有源虑波柜 1T1-P04 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	337277.75	13%	43846.11	381,123.86	381,123.86
55	030404004121	低压开关柜(屏)	(1)低压联络柜 1T1-P05 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	135818.41	13%	17656.39	153,474.80	153,474.80
56	030404004122	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 1T1-P06 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	77977.28	13%	10137.05	88,114.33	88,114.33
57	030404004123	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 1T1-P07 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	57676.72	13%	7497.97	65,174.69	65,174.69
58	030404004124	低压开关柜(屏)	(1)进线计量柜 1T2-P01 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	236305.19	13%	30719.67	267,024.86	267,024.86
59	030404004125	低压开关柜(屏)	(1)无功补偿柜 1T2-P02 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	82051.50	13%	10666.70	92,718.19	92,718.19
60	030404004126	低压开关柜(屏)	(1)无功补偿柜 1T2-P03 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	82051.50	13%	10666.70	92,718.19	92,718.19

61	030404004127	低压开关柜(屏)	(1)有源虑波柜 1T2-P04 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	337277.75	13%	43846.11	381,123.86	381,123.86
62	030404004128	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 1T2-P05 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	60377.61	13%	7849.09	68,226.70	68,226.70
63	030404004129	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 1T2-P06 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	78252.94	13%	10172.88	88,425.82	88,425.82
64	030404004130	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 1T2-P07 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	71704.04	13%	9321.53	81,025.57	81,025.57
65	030404004131	低压开关柜(屏)	(1)进线计量柜 1T3-P01 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	236305.19	13%	30719.67	267,024.86	267,024.86
66	030404004132	低压开关柜(屏)	(1)无功补偿柜 1T3-P02 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	82051.50	13%	10666.70	92,718.19	92,718.19
67	030404004133	低压开关柜(屏)	(1)无功补偿柜 1T3-P03 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	82051.50	13%	10666.70	92,718.19	92,718.19
68	030404004134	低压开关柜(屏)	(1)有源虑波柜 1T3-P04 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	337277.75	13%	43846.11	381,123.86	381,123.86
69	030404004135	低压开关柜(屏)	(1)低压联络柜 1T3-P05 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	135818.41	13%	17656.39	153,474.80	153,474.80
70	030404004136	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 1T3-P06 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	71523.58	13%	9298.07	80,821.64	80,821.64
71	030404004137	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 1T3-P07 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	116265.42	13%	15114.50	131,379.93	131,379.93
72	030404004138	低压开关柜(屏)	(1)进线计量柜 2E1-P02 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	198753.51	13%	25837.96	224,591.47	224,591.47
73	030404004139	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 2E1-P03 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	148955.74	13%	19364.25	168,319.99	168,319.99
74	030404004140	低压开关柜(屏)	(1)进线计量柜 1T4-P01 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	236305.19	13%	30719.67	267,024.86	267,024.86
75	030404004141	低压开关柜(屏)	(1)无功补偿柜 1T4-P02	台	1	82051.50	13%	10666.70	92,718.19	92,718.19

14

			(2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费							
76	030404004142	低压开关柜(屏)	(1)无功补偿柜 1T4-P03 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	82051.50	13%	10666.70	92,718.19	92,718.19
77	030404004143	低压开关柜(屏)	(1)有源虑波柜 1T4-P04 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	337277.75	13%	43846.11	381,123.86	381,123.86
78	030404004144	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 1T4-P05 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	116265.42	13%	15114.50	131,379.93	131,379.93
79	030404004145	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 1T4-P06 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	550665.53	13%	71586.52	622,252.05	622,252.05
80	030404004146	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 1T4-P07 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	57979.56	13%	7537.34	65,516.90	65,516.90
81	030404004147	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 1T4-P08 (2)其它:含高层建筑增加费 (3)含基础槽钢	台	1	54068.52	13%	7028.91	61,097.43	61,097.43
82	030404004148	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 1T4-P09 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	65235.50	13%	8480.62	73,716.12	73,716.12
83	030404004149	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 1T4-P10 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	67873.35	13%	8823.54	76,696.89	76,696.89
84	030404004150	低压开关柜(屏)	(1)低压联络柜 1T4-P11 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	134552.63	13%	17491.84	152,044.47	152,044.47
85	030404004151	低压开关柜(屏)	(1)进线计量柜 2T1-P01 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	236305.19	13%	30719.67	267,024.86	267,024.86
86	030404004152	低压开关柜(屏)	(1)无功补偿柜 2T1-P02 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	82051.50	13%	10666.70	92,718.19	92,718.19
87	030404004153	低压开关柜(屏)	(1)无功补偿柜 2T1-P03 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	82051.50	13%	10666.70	92,718.19	92,718.19
88	030404004154	低压开关柜(屏)	(1)有源虑波柜 2T1-P04 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	337277.75	13%	43846.11	381,123.86	381,123.86
89	030404004155	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 2T1-P05 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	77977.28	13%	10137.05	88,114.33	88,114.33

15

90	030404004156	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 2T1-P06 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	57614.91	13%	7489.94	65,104.85	65,104.85
91	030404004157	低压开关柜(屏)	(1)进线计量柜 2T2-P01 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	236305.19	13%	30719.67	267,024.86	267,024.86
92	030404004158	低压开关柜(屏)	(1)无功补偿柜 2T2-P02 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	82051.50	13%	10666.70	92,718.19	92,718.19
93	030404004159	低压开关柜(屏)	(1)无功补偿柜 2T2-P03 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	82051.50	13%	10666.70	92,718.19	92,718.19
94	030404004160	低压开关柜(屏)	(1)有源虑波柜 2T2-P04 (2)其它:含高层建筑增加费 (3)含基础槽钢	台	1	337277.75	13%	43846.11	381,123.86	381,123.86
95	030404004161	低压开关柜(屏)	(1)低压联络柜 2T2-P05 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	135818.41	13%	17656.39	153,474.80	153,474.80
96	030404004162	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 2T2-P06 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	77977.28	13%	10137.05	88,114.33	88,114.33
97	030404004163	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 2T2-P07 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	87643.64	13%	11393.67	99,037.31	99,037.31
98	030404004164	低压开关柜(屏)	(1)进线计量柜 2T3-P01 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	236305.19	13%	30719.67	267,024.86	267,024.86
99	030404004165	低压开关柜(屏)	(1)无功补偿柜 2T3-P02 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	82051.50	13%	10666.70	92,718.19	92,718.19
100	030404004166	低压开关柜(屏)	(1)无功补偿柜 2T3-P03 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	82051.50	13%	10666.70	92,718.19	92,718.19
101	030404004167	低压开关柜(屏)	(1)有源虑波柜 2T3-P04 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	337277.75	13%	43846.11	381,123.86	381,123.86
102	030404004168	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 2T3-P05 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	52947.37	13%	6883.16	59,830.53	59,830.53
103	030404004169	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 2T3-P06 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	55504.88	13%	7215.63	62,720.51	62,720.51
104	030404004170	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 2T3-P07	台	1	71523.58	13%	9298.07	80,821.64	80,821.64

16

			(2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费							
105	030404004171	低压开关柜(屏)	(1)进线计量柜 2T4-P01 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	236305.19	13%	30719.67	267,024.86	267,024.86
106	030404004172	低压开关柜(屏)	(1)无功补偿柜 2T4-P02 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	82051.50	13%	10666.70	92,718.19	92,718.19
107	030404004173	低压开关柜(屏)	(1)无功补偿柜 2T4-P03 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	82051.50	13%	10666.70	92,718.19	92,718.19
108	030404004174	低压开关柜(屏)	(1)有源虑波柜 2T4-P04 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	337277.75	13%	43846.11	381,123.86	381,123.86
109	030404004175	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 2T4-P05 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	63381.35	13%	8239.58	71,620.92	71,620.92
110	030404004176	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 2T4-P06 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	64466.65	13%	8380.66	72,847.31	72,847.31
111	030404004177	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 2T4-P07 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	65235.50	13%	8480.62	73,716.12	73,716.12
112	030404004178	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 2T4-P08 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	67873.35	13%	8823.54	76,696.89	76,696.89
113	030404004179	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 2T4-P09 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	116265.42	13%	15114.50	131,379.93	131,379.93
114	030404004180	低压开关柜(屏)	(1)进线计量柜 3T1-P01 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	236305.19	13%	30719.67	267,024.86	267,024.86
115	030404004181	低压开关柜(屏)	(1)无功补偿柜 3T1-P02 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	82051.50	13%	10666.70	92,718.19	92,718.19
116	030404004182	低压开关柜(屏)	(1)无功补偿柜 3T1-P03 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	82051.50	13%	10666.70	92,718.19	92,718.19
117	030404004183	低压开关柜(屏)	(1)有源虑波柜 3T1-P04 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	337277.75	13%	43846.11	381,123.86	381,123.86
118	030404004184	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 3T1-P05	台	1	95845.20	13%	12459.88	108,305.08	108,305.08

17

			(2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费							
119	030404004185	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 3T1-P06 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	79161.48	13%	10290.99	89,452.47	89,452.47
120	030404004186	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 3T1-P07 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	79161.48	13%	10290.99	89,452.47	89,452.47
121	030404004187	低压开关柜(屏)	(1)进线计量柜 4T1-P01 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	236305.19	13%	30719.67	267,024.86	267,024.86
122	030404004188	低压开关柜(屏)	(1)无功补偿柜 4T1-P02 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	82051.50	13%	10666.70	92,718.19	92,718.19
123	030404004189	低压开关柜(屏)	(1)无功补偿柜 4T1-P03 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	82051.50	13%	10666.70	92,718.19	92,718.19
124	030404004190	低压开关柜(屏)	(1)有源虑波柜 4T1-P04 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	337277.75	13%	43846.11	381,123.86	381,123.86
125	030404004191	低压开关柜(屏)	(1)低压联络柜 4T1-P05 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	135818.41	13%	17656.39	153,474.80	153,474.80
126	030404004192	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 4T1-P06 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	95845.20	13%	12459.88	108,305.08	108,305.08
127	030404004193	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 4T1-P07 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	74128.05	13%	9636.65	83,764.70	83,764.70
128	030404004194	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 4T1-P08 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	74128.05	13%	9636.65	83,764.70	83,764.70
129	030404004195	低压开关柜(屏)	(1)进线计量柜 4T2-P01 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	236305.19	13%	30719.67	267,024.86	267,024.86
130	030404004196	低压开关柜(屏)	(1)无功补偿柜 4T2-P02 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	82051.50	13%	10666.70	92,718.19	92,718.19
131	030404004197	低压开关柜(屏)	(1)无功补偿柜 4T2-P03 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	82051.50	13%	10666.70	92,718.19	92,718.19
132	030404004198	低压开关柜(屏)	(1)有源虑波柜 4T2-P04 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	337277.75	13%	43846.11	381,123.86	381,123.86

18

133	030404004199	低压开关柜(屏)	(1)低压联络柜 4T2-P05 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	135818.41	13%	17656.39	153,474.80	153,474.80
134	030404004200	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 4T2-P06 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	95845.20	13%	12459.88	108,305.08	108,305.08
135	030404004201	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 4T2-P07 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	91720.32	13%	11923.64	103,643.96	103,643.96
136	030404004202	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 4T2-P08 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	65538.35	13%	8519.99	74,058.34	74,058.34
137	030404004203	低压开关柜(屏)	(1)进线计量柜 3T2-P01 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	236305.19	13%	30719.67	267,024.86	267,024.86
138	030404004204	低压开关柜(屏)	(1)无功补偿柜 3T2-P02 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	82051.50	13%	10666.70	92,718.19	92,718.19
139	030404004205	低压开关柜(屏)	(1)无功补偿柜 3T2-P03 (2)含基础槽钢	台	1	82051.50	13%	10666.70	92,718.19	92,718.19
140	030404004206	低压开关柜(屏)	(1)有源虑波柜 3T2-P04 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	337277.75	13%	43846.11	381,123.86	381,123.86
141	030404004207	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 3T2-P05 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	95845.20	13%	12459.88	108,305.08	108,305.08
142	030404004208	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 3T2-P06 (2)含基础槽钢	台	1	86581.82	13%	11255.64	97,837.46	97,837.46
143	030404004209	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 3T2-P07 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	260217.66	13%	33828.30	294,045.96	294,045.96
144	030404004210	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 3T2-P08 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	65538.35	13%	8519.99	74,058.34	74,058.34
145	030404004211	低压开关柜(屏)	(1)进线计量柜 1T5-P01 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	166803.88	13%	21684.50	188,488.38	188,488.38
146	030404004212	低压开关柜(屏)	(1)无功补偿柜 1T5-P02 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	91819.20	13%	11936.50	103,755.70	103,755.70
147	030404004213	低压开关柜(屏)	(1)有源虑波柜 1T5-P03 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	411597.41	13%	53507.66	465,105.07	465,105.07

19

148	030404004214	低压开关柜(屏)	(1)低压联络柜 1T5-P04 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	79220.81	13%	10298.71	89,519.52	89,519.52
149	030404004215	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 1T5-P05 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	77083.58	13%	10020.87	87,104.45	87,104.45
150	030404004216	低压开关柜(屏)	(1)进线计量柜 2T5-P01 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	166803.88	13%	21684.50	188,488.38	188,488.38
151	030404004217	低压开关柜(屏)	(1)无功补偿柜 2T5-P02 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	91819.20	13%	11936.50	103,755.70	103,755.70
152	030404004218	低压开关柜(屏)	(1)有源虑波柜 2T5-P03 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	411597.41	13%	53507.66	465,105.07	465,105.07
153	030404004219	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 2T5-P04 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	80629.97	13%	10481.90	91,111.87	91,111.87
154	030404004224	低压开关柜(屏)	(1)UPS 电源柜 U1-P01 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	63009.27	13%	8191.21	71,200.48	71,200.48
155	030404004225	低压开关柜(屏)	(1)UPS 电源柜 U1-P02 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	74874.66	13%	9733.71	84,608.37	84,608.37
156	030404004226	低压开关柜(屏)	(1)UPS 电源柜 U2-P01 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	63009.27	13%	8191.21	71,200.48	71,200.48
157	030404004227	低压开关柜(屏)	(1)UPS 电源柜 U2-P02 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	60555.61	13%	7872.23	68,427.84	68,427.84
158	030404004228	低压开关柜(屏)	(1)UPS 电源柜 U3-P01 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	107751.12	13%	14007.65	121,758.77	121,758.77
159	030404004229	低压开关柜(屏)	(1)UPS 电源柜 U3-P02 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	47682.80	13%	6198.76	53,881.56	53,881.56
160	030404004230	低压开关柜(屏)	(1)UPS 电源柜 U4-P01 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	63009.27	13%	8191.21	71,200.48	71,200.48
161	030404004231	低压开关柜(屏)	(1)UPS 电源柜 U4-P02 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	43407.11	13%	5642.92	49,050.03	49,050.03
162	030403006028	低压封闭式插接母线槽	(1)密集型铜芯防火母线槽 1250A/5P/IP65	m	17.01	4715.50	13%	613.02	5,328.51	90,637.96

			(3)其它:含高层建筑增加费							
163	030403006005	低压封闭式插接母线槽	(1)密集型铜芯防火母线槽 4000A/5P/IP65 (3)其它:含高层建筑增加费	m	6.13	19448.34	13%	2528.28	21,976.62	134,716.68
164	030403006004	低压封闭式插接母线槽	(1)密集型铜芯母线槽 5000A/5P/IP65 (3)其它:含高层建筑增加费	m	45.13	16869.11	13%	2192.98	19,062.09	860,272.12
165	030403006006	低压封闭式插接母线槽	(1)密集型铜芯母线槽 3200A/5P/IP65 (3)其它:含高层建筑增加费	m	68.59	11270.62	13%	1465.18	12,735.80	873,548.52
166	030403006011	低压封闭式插接母线槽	(1)密集型铜芯母线槽 (2)2000A/5P/IP65 (3)其它:含高层建筑增加费	m	7.73	6445.62	13%	837.93	7,283.55	56,301.84
167	030403007022	始端箱、分线箱	(1)母线槽始端箱 (2)容量(A)5000A (3)其它:含高层建筑增加费	台	24	1841.60	13%	239.41	2,081.01	49,944.24
168	030403007023	始端箱、分线箱	(1)母线槽始端箱 (2)容量(A)4000A (3)其它:含高层建筑增加费	台	2	1841.60	13%	239.41	2,081.01	4,162.02
169	030403007024	始端箱、分线箱	(1)母线槽始端箱 (2)容量(A)3200A (3)其它:含高层建筑增加费	台	16	1620.61	13%	210.68	1,831.29	29,300.64
170	030403007026	始端箱、分线箱	(1)母线槽始端箱 (2)容量(A)2000A (3)其它:含高层建筑增加费	台	2	1620.61	13%	210.68	1,831.29	3,662.58
171	030403007028	始端箱、分线箱	(1)母线槽始端箱 (2)容量(A)1250A (3)其它:含高层建筑增加费	台	2	1473.28	13%	191.53	1,664.81	3,329.62
		分部小计								27,215,500.63
		连接 UPS 设备母线槽								
180	030403006003	低压封闭式插接母线槽	(1)密集型铜芯母线槽 (2)2000A/5P/IP65 (3)其它:含高层建筑增加费	m	79.81	6445.62	13%	837.93	7,283.55	581,300.13
181	030403007002	始端箱、分线箱	(1)母线槽始端箱 (2) 容量(A)2000A (3)其它:含高层建筑增加费	台	24	1620.61	13%	210.68	1,831.29	43,950.96
		分部小计								625,251.09
		连接柴油发电机母线槽								
184	030403006001	低压封闭式插接母线槽	(1)密集型铜芯防火母线槽 4000A/5P/IP65	m	72.01	19448.34	13%	2528.28	21,976.62	1,582,536.41

			(3)其它:含高层建筑增加费							
185	030403006007	低压封闭式插接母线槽	(1)户外浇注型密集型铜芯母线槽 (2)4000A/5P/IP65 (3)含高层建筑增加费	m	13.84	27412.94	13%	3563.68	30,976.62	428,716.42
186	030403007001	始端箱、分线箱	(1)母线槽始端箱 (2)容量(A)4000A	台	2	1841.60	13%	239.41	2,081.01	4,162.02
		分部小计								2,015,414.85
187	030408001004	电力电缆	(1)电力电缆 YJV22-8.7/15kV-3x400 (2)材质:铜 (3)其它:含高层建筑增加费	m	98.99	1606.94	13%	208.90	1,815.84	179,750.00
		分部小计								179,750.00
		非超高部分								
		高压部分								
188	030402017027	高压成套配电柜	(1)6 号市电电源进线柜 02-6G01 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	135244.85	13%	17581.83	152,826.68	152,826.68
189	030402017028	高压成套配电柜	(1)1 号电源计量柜 02-6G02 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	55760.75	13%	7248.90	63,009.65	63,009.65
190	030402017029	高压成套配电柜	(1)高压联络柜 02-6G03 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	94885.98	13%	12335.18	107,221.16	107,221.16
191	030402017030	高压成套配电柜	(1)PT 及避雷器柜 02-6G04 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	79314.75	13%	10310.92	89,625.67	89,625.67
192	030402017031	高压成套配电柜	(1)变压器馈线柜(02-6TR1)02-6G05 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	99672.19	13%	12957.38	112,629.57	112,629.57
193	030402017032	高压成套配电柜	(1)变压器馈线柜(02-6TR2)02-6G06 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	99672.19	13%	12957.38	112,629.57	112,629.57
194	030402017033	高压成套配电柜	(1)变压器馈线柜(02-6TR3)02-6G07 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	99672.19	13%	12957.38	112,629.57	112,629.57
195	030402017034	高压成套配电柜	(1)变压器馈线柜 02-6G08 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	99672.19	13%	12957.38	112,629.57	112,629.57
196	030402017036	高压成套配电柜	(1)5 号市电电源进线柜 02-5G01 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	135244.85	13%	17581.83	152,826.68	152,826.68

197	030402017037	高压成套配电柜	(1)1 号电源计量柜 02-5G02 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	55760.75	13%	7248.90	63,009.65	63,009.65
198	030402017038	高压成套配电柜	(1)高压联络柜 02-5G03 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	94885.98	13%	12335.18	107,221.16	107,221.16
199	030402017039	高压成套配电柜	(1)PT 及避雷器柜 02-5G04 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	79314.75	13%	10310.92	89,625.67	89,625.67
200	030402017040	高压成套配电柜	(1)变压器馈线柜(02-5TR1)02-5G05 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	99672.19	13%	12957.38	112,629.57	112,629.57
201	030402017041	高压成套配电柜	(1)变压器馈线柜(02-5TR2)02-5G06	台	1	99672.19	13%	12957.38	112,629.57	112,629.57
202	030402017042	高压成套配电柜	(1)变压器馈线柜(02-5TR3)02-5G07 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	99672.19	13%	12957.38	112,629.57	112,629.57
203	030402017043	高压成套配电柜	(1)变压器馈线柜 02-5G08	台	1	99672.19	13%	12957.38	112,629.57	112,629.57
204	030404013002	直流馈电屏	(1)60AH 直流电源 双电双流,DC110V (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	45337.90	13%	5893.93	51,231.83	51,231.83
205	030408001001	电力电缆	(1)电力电缆 YJV22-8.7/15kV-3x400 (2)材质:铜 (3)其它:含高层建筑增加费	m	682.76	1606.94	13%	208.90	1,815.84	1,239,782.92
206	030408001002	电力电缆	(1)电力电缆 ZR-YJV-8.7/15kV-3x400 (3)材质:铜 (4)其它:含高层建筑增加费	m	21.46	1173.61	13%	152.57	1,326.18	28,459.82
207	030408001003	电力电缆 (信息价, 主材下浮)	(1)电力电缆 ZR-YJV-8.7/15kV-3x120 (2)材质:铜 (3)其它:含高层建筑增加费	m	162.65	352.71	13%	45.85	398.56	64,825.78
		分部小计								3,110,703.23
		管井内管线								
208	030408001007	电力电缆	(1) 电力电缆 YJV22-8.7/15kV-3x400 (2) (3)材质:铜 (3)其它:含高层建筑增加费	m	11.4	1606.94	13%	208.90	1,815.84	20,700.58
209	030401002002	干式变压器	(1)环氧树脂浇注干式变压器 (2)低压:400V, SCB-2500-NX1(应满足电力变压器能效等级一级) (3)高压:10±, 2x2.5%kV, 50Hz, D,Yn11 接法, 工频耐压:35kV,冲击试验电压≥75kV, 阻	台	6	496049.42	13%	64486.42	560,535.84	3,363,215.04

			抗电压:Uk=6%，带温度控制箱,具有超温报警,跳闸接点,配警铃及指示灯,强迫风冷风机,配IP30 级安全防护罩							
210	030404004002	低压开关柜(屏)	(1)进线计量柜 5T1-P01 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	236305.19	13%	30719.67	267,024.86	267,024.86
211	030404004054	低压开关柜(屏)	(1)无功补偿柜 5T1-P02 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	80791.90	13%	10502.95	91,294.85	91,294.85
212	030404004055	低压开关柜(屏)	(1)无功补偿柜 5T1-P03 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	80791.90	13%	10502.95	91,294.85	91,294.85
213	030404004056	低压开关柜(屏)	(1)有源虑波柜 5T1-P04 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	337277.75	13%	43846.11	381,123.86	381,123.86
214	030404004057	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 5T1-P05 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	661470.09	13%	85991.11	747,461.20	747,461.20
215	030404004058	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 5T1-P06 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	63381.35	13%	8239.58	71,620.92	71,620.92
216	030404004059	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 5T1-P07 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	60555.61	13%	7872.23	68,427.84	68,427.84
217	030404004060	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 5T1-P08 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	65235.50	13%	8480.62	73,716.12	73,716.12
218	030404004061	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 5T1-P09 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	68176.20	13%	8862.91	77,039.11	77,039.11
219	030404004001	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 5T1-P10 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	82641.12	13%	10743.35	93,384.46	93,384.46
220	030404004062	低压开关柜(屏)	(1)进线计量柜 6T1-P01 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	236305.19	13%	30719.67	267,024.86	267,024.86
221	030404004063	低压开关柜(屏)	(1)低压联络柜 6T1-P02 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	135818.41	13%	17656.39	153,474.80	153,474.80
222	030404004064	低压开关柜(屏)	(1)无功补偿柜 6T1-P03 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	80791.90	13%	10502.95	91,294.85	91,294.85

223	030404004065	低压开关柜(屏)	(1)无功补偿柜 6T1-P04 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	80791.90	13%	10502.95	91,294.85	91,294.85
224	030404004066	低压开关柜(屏)	(1)有源虑波柜 6T1-P05 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	337277.75	13%	43846.11	381,123.86	381,123.86
225	030404004067	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 6T1-P06 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	63381.35	13%	8239.58	71,620.92	71,620.92
226	030404004068	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 6T1-P07 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	78858.63	13%	10251.62	89,110.25	89,110.25
227	030404004069	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 6T1-P08 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	64932.65	13%	8441.24	73,373.90	73,373.90
228	030404004070	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 6T1-P09 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	61991.96	13%	8058.95	70,050.92	70,050.92
229	030404004071	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 6T1-P10 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	70650.88	13%	9184.61	79,835.50	79,835.50
230	030404004072	低压开关柜(屏)	(1)进线计量柜 5T2-P01 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	236305.19	13%	30719.67	267,024.86	267,024.86
231	030404004073	低压开关柜(屏)	(1)无功补偿柜 5T2-P02 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	80791.90	13%	10502.95	91,294.85	91,294.85
232	030404004074	低压开关柜(屏)	(1)无功补偿柜 5T2-P03 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	80791.90	13%	10502.95	91,294.85	91,294.85
233	030404004075	低压开关柜(屏)	(1)有源虑波柜 5T2-P04 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	337277.75	13%	43846.11	381,123.86	381,123.86
234	030404004076	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 5T2-P05 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	60377.61	13%	7849.09	68,226.70	68,226.70
235	030404004077	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 5T2-P06 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	60535.83	13%	7869.66	68,405.49	68,405.49
236	030404004078	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 5T2-P07 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	65307.19	13%	8489.93	73,797.13	73,797.13

237	030404004079	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 5T2-P08 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	48075.88	13%	6249.86	54,325.74	54,325.74
238	030404004080	低压开关柜(屏)	(1)进线计量柜 6T2-P01 (2)含基础槽钢	台	1	236305.19	13%	30719.67	267,024.86	267,024.86
239	030404004081	低压开关柜(屏)	(1)低压联络柜 6T2-P02 (2)含基础槽钢	台	1	135818.41	13%	17656.39	153,474.80	153,474.80
240	030404004082	低压开关柜(屏)	(1)无功补偿柜 6T2-P03 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	80791.90	13%	10502.95	91,294.85	91,294.85
241	030404004083	低压开关柜(屏)	(1)无功补偿柜 6T2-P04 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	80791.90	13%	10502.95	91,294.85	91,294.85
242	030404004084	低压开关柜(屏)	(1)有源虑波柜 6T2-P05 (2)含基础槽钢	台	1	337277.75	13%	43846.11	381,123.86	381,123.86
243	030404004085	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 6T2-P06 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	60377.61	13%	7849.09	68,226.70	68,226.70
244	030404004086	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 6T2-P07 (2)含基础槽钢	台	1	55533.31	13%	7219.33	62,752.64	62,752.64
245	030404004087	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 6T2-P08 (2)含基础槽钢	台	1	70309.72	13%	9140.26	79,449.98	79,449.98
246	030404004088	低压开关柜(屏)	(1)进线计量柜 5T3-P01 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	236305.19	13%	30719.67	267,024.86	267,024.86
247	030404004089	低压开关柜(屏)	(1)无功补偿柜 5T3-P02 (2)含基础槽钢	台	1	80791.90	13%	10502.95	91,294.85	91,294.85
248	030404004090	低压开关柜(屏)	(1)无功补偿柜 5T3-P03 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	80791.90	13%	10502.95	91,294.85	91,294.85
249	030404004091	低压开关柜(屏)	(1)有源虑波柜 5T3-P04 (2)含基础槽钢	台	1	337277.75	13%	43846.11	381,123.86	381,123.86
250	030404004092	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 5T3-P05 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	60377.61	13%	7849.09	68,226.70	68,226.70
251	030404004093	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 5T3-P06 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	60535.83	13%	7869.66	68,405.49	68,405.49
252	030404004094	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 5T3-P07 (2)含基础槽钢	台	1	65307.19	13%	8489.93	73,797.13	73,797.13
253	030404004095	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 5T3-P08 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	44832.34	13%	5828.20	50,660.54	50,660.54
254	030404004096	低压开关柜(屏)	(1)进线计量柜 6T3-P01 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	236305.19	13%	30719.67	267,024.86	267,024.86

255	030404004097	低压开关柜(屏)	(1)低压联络柜 6T3-P02 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	135818.41	13%	17656.39	153,474.80	153,474.80
256	030404004098	低压开关柜(屏)	(1)无功补偿柜 6T3-P03 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	80791.90	13%	10502.95	91,294.85	91,294.85
257	030404004099	低压开关柜(屏)	(1)无功补偿柜 6T3-P04 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	80791.90	13%	10502.95	91,294.85	91,294.85
258	030404004100	低压开关柜(屏)	(1)有源虑波柜 6T3-P05 (2)含基础槽钢	台	1	337277.75	13%	43846.11	381,123.86	381,123.86
259	030404004101	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 6T3-P06 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	96978.71	13%	12607.23	109,585.94	109,585.94
260	030404004102	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 6T3-P07 (2)含基础槽钢	台	1	58474.00	13%	7601.62	66,075.62	66,075.62
261	030404004103	低压开关柜(屏)	(1)低压开关柜 6T3-P08 (2)含基础槽钢 (3)其它:含高层建筑增加费	台	1	65307.19	13%	8489.93	73,797.13	73,797.13
262	030403006005	低压封闭式插接母线槽	(1)密集型铜芯母线槽 (2)5000A/5P/IP65 (3)其它:含高层建筑增加费	m	23.58	16869.11	13%	2192.98	19,062.09	449,484.08
263	030403006006	低压封闭式插接母线槽	(1)密集型铜芯母线槽 (2)3200A/5P/IP65	m	21.48	11270.62	13%	1465.18	12,735.80	273,564.98
264	030403007003	始端箱、分线箱	(1)母线槽始端箱 (2)容量(A)3200A (3)其它:含高层建筑增加费	台	6	1620.61	13%	210.68	1,831.29	10,987.74
265	030403007004	始端箱、分线箱	(1)母线槽始端箱 (2)容量(A)5000A (3)其它:含高层建筑增加费	台	12	1841.60	13%	239.41	2,081.01	24,972.12
		分部小计								12,089,153.53
		连接柴油发电机母线槽								
266	030403006001	低压封闭式插接母线槽	(1)密集型铜芯防火母线槽 4000A/5P/IP65 (3)其它:含高层建筑增加费	m	14.96	19448.34	13%	2528.28	21,976.62	328,770.24
267	030403007002	始端箱、分线箱	(1)母线槽始端箱 (2)容量(A)4000A (3)其它:含高层建筑增加费	台	2	1841.60	13%	239.41	2,081.01	4,162.02
		分部小计								332,932.26
		合计								**55,204,112.84**

2、赤湾地铁站城市综合体项目-（高低压柜、变压器）-2900 万

（1）合同扫描件

（法务部）合同编号：中建三二0602202106

项目名称:赤湾地铁站城市综合体项目　　（经理部）合同编号：AZ-SZ-CWDTZHT-2021-05

高低压 物资供需合同

需　　方：中建三局第二建设工程有限责任公司

供　　方：深圳市三江电气有限公司

签定时间：　2021年5月

签定地点：深圳

第 1 页

物资供需合同

需　　方：中建三局第二建设工程有限责任公司

供　　方：深圳市三江电气有限公司

依照<<中华人民共和国民法通则>>、<<中华人民共和国合同法>>、<<中华人民共和国建筑法>>及其他相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方充分协商，订立本采购合同，以资共同遵守执行。本合同适用供方为一般纳税人身份。

第一条　基本要求：

1、工程名称：赤湾地铁站城市综合体项目

2、工程地点：深圳市南山区赤湾地铁口

3、质量要求及技术标准：符合国家及行业标准、设计图纸及业主方、监理方具体的要求。

4、供方对管理体系保证能力：必须满足质量、环境和职业安全健康管理体系。

第二条　货物的名称、规格、数量及供应货款金额：

1、供应货物明细：详见《合同清单》

供应货款不含税金额为贰仟伍佰陆拾陆万叁仟柒佰壹拾陆元柒角陆分（25663716.76¥元），含税金额为人民币贰仟玖佰万元（29000000.00¥元）；供需双方均已明确供方纳税人身份为 一般纳税人 ，适用一般（一般/简易）计税方式，税率为13%的增值税 专用 （普通/专用）发票，增值税额为 3336283.24元。

2、供应货款含税金额为合同货物到达需方的施工现场所需费用，包括但不限于：**货物自身价值**、包装费用、专利权使用费、办理有关方面签发的证件、海运、陆运、空运、运输保险、办理有关港口一切手续、卸货落地以及验收、测试、监督及指导安装以及质量保修责任等所有费用。

3、《合同清单》中合同单价为以下第【　2　】种形式确定：

（1）固定单价

固定单价在合同有效期内不做调整；数量为根据工程图纸和业主书面指令要求计算出的暂估数量，供方应以需方出具的书面《供货通知书》为准组织供货。实际交货数量无论是否在暂估数量范围内，供方应保证供应，最终结算以需方实际收货数量为准。供方不得以暂估数量为由，向需方提出任何供应量、结算量与暂估量相差偏大或支付货款索赔等要求。合同最终结算含税总价以供需双方共同验收的实际合格供应量乘以本合同含税固定单价为准。

（2）浮动单价

在合同有效期内，浮动单价产品（钢材、铜产品、铸铁管、塑料管、钢塑管、桥架等）定价基准及调价规则：　本合同报价日为2021年1月4日，铜材基准价为57700.00元，最终按甲方向乙方下达的生产通知之日的铜价基准价（参照上海金属网http://www.shmet.com/当天公布的上海现货（SMM）行情1#电解铜成交区间（元/吨）价格的平均价，如遇节假日则以节假日前一天价格信息为准　）　为准，并按涨跌同比例浮动产品单价。

4、如实际需求数量超出《合同清单》中暂估数量的 20% 或规格型号发生变化，双方必须签订补充协议对产品价格重新约定后方可供货，在没有签订补充协议的情况下，供方有权不供货；如果在没有签订补充协议的情况下乙方提前供货的，需方有权在供需双方未就价格及付款方式达成一致意见并正式签署补充协议前后，暂停依据补充协议的约定再行付款。

第三条　运输方式、交货地点：

1、交货地点：本合同约定或《供货通知书》/《物资采购计划》确定的施工现场或指定地点

2、需方指定以下人员作为现场负责收货及验货的代表，代表：姓名【黄小玲】，电话【15889696108】。
供方指定代表详见附件一授权委托书。合同双方更换各自代表时应及时书面通知对方，以保证双方货款顺利交接。在更换的书面通知到达之前，原代表仍应履行相应的职责，其签署确认的文件仍为有效。

3、需方代表权限

（1）需方代表仅有权对供方发送《物资采购计划》供货通知书》/《物资采购计划》，有权、对供方运至交货地点的货物数量、规格进行签收核对、清点。

5、本合同附件
附件1：授权委托书
附件2：廉洁从业共建协议
附件3：安全生产协议书（供应及安装合同适用）
合授权书

附件4：综

需方（公章）：

单位地址：武汉市洪山区关山大道588号

需方代表：

物资主任：

项目经理：

开户银行：

帐　　号：

电话号码：027-87785018

传真号码：027-87785018

年　月　日

供方（公章）：

单位地址：

供方代表（手写签字）：

委托代理（手写签字）：

开户银行　（必填）：

开户行号（12位数）（必填）：

帐　　号（必填）：

电话号码（必填）：

传真号码：

2021 年 5 月 24 日

（2）合同清单

合同清单

项目名称：赤湾地铁站城市综合体项目　　纳税人身份：一般纳税人　　发票类型（增值税专用发票/普通发票）：增值税专用发票　　货币单位：元

序号	名称	规格	单位	数量	单价（不含税）	不含税金额	税率	含税单价	含税金额	增值税额
					高压柜					
1	高压柜	1.名称:高压柜G1-1AH	台	1.00	81790.27	81790.27	13%	92423.00	92423.00	10632.73
2	高压柜	1.名称:高压柜G1-2AH	台	1.00	50631.86	50631.86	13%	57214.00	57214.00	6582.14
3	高压柜	1.名称:高压柜G1-3AH	台	1.00	76338.05	76338.05	13%	86262.00	86262.00	9923.95
4	高压柜	1.名称:高压柜G1-4AH	台	1.00	76338.05	76338.05	13%	86262.00	86262.00	9923.95
5	高压柜	1.名称:高压柜G1-5AH	台	1.00	76338.05	76338.05	13%	86262.00	86262.00	9923.95
6	高压柜	1.名称:高压柜G1-6AH	台	1.00	76338.05	76338.05	13%	86262.00	86262.00	9923.95
7	高压柜	1.名称:高压柜G1-7AH	台	1.00	76338.05	76338.05	13%	86262.00	86262.00	9923.95
8	高压柜	1.名称:高压柜G1-8AH	台	1.00	35003.54	35003.54	13%	39554.00	39554.00	4550.46
9	高压柜	1.名称:高压柜G1-9AH	台	1.00	76338.05	76338.05	13%	86262.00	86262.00	9923.95
10	高压柜	1.名称:高压柜G1-10AH	台	1.00	76338.05	76338.05	13%	86262.00	86262.00	9923.95
11	高压柜	1.名称:高压柜G1-11AH	台	1.00	76338.05	76338.05	13%	86262.00	86262.00	9923.95
12	高压柜	1.名称:高压柜G1-12AH	台	1.00	76338.05	76338.05	13%	86262.00	86262.00	9923.95
13	高压柜	1.名称:高压柜G1-13AH	台	1.00	50631.86	50631.86	13%	57214.00	57214.00	6582.14
14	高压柜	1.名称:高压柜G1-14AH	台	1.00	81790.27	81790.27	13%	92423.00	92423.00	10632.73
15	高压柜	1.名称:高压柜1-1AH	套	1.00	81790.27	81790.27	13%	92423.00	92423.00	10632.73
16	高压柜	1.名称:高压柜1-2AH	套	1.00	81790.27	81790.27	13%	92423.00	92423.00	10632.73
17	高压柜	1.名称:高压柜1-3AH	套	1.00	50631.86	50631.86	13%	57214.00	57214.00	6582.14
18	高压柜	1.名称:高压柜1-4AH	套	1.00	76338.05	76338.05	13%	86262.00	86262.00	9923.95
19	高压柜	1.名称:高压柜1-5AH	套	1.00	76338.05	76338.05	13%	86262.00	86262.00	9923.95
20	高压柜	1.名称:高压柜1-6AH	套	1.00	76338.05	76338.05	13%	86262.00	86262.00	9923.95
21	高压柜	1.名称:高压柜1-7AH	套	1.00	76338.05	76338.05	13%	86262.00	86262.00	9923.95
22	高压柜	1.名称:高压柜2-1AH	套	1.00	81790.27	81790.27	13%	92423.00	92423.00	10632.73
23	高压柜	1.名称:高压柜2-2AH	套	1.00	81790.27	81790.27	13%	92423.00	92423.00	10632.73
24	高压柜	1.名称:高压柜2-3AH	套	1.00	50631.86	50631.86	13%	57214.00	57214.00	6582.14
25	高压柜	1.名称:高压柜2-4AH	套	1.00	76338.05	76338.05	13%	86262.00	86262.00	9923.95
26	高压柜	1.名称:高压柜2-5AH	套	1.00	76338.05	76338.05	13%	86262.00	86262.00	9923.95
27	高压柜	1.名称:高压柜3-1AH	台	1.00	81790.27	81790.27	13%	92423.00	92423.00	10632.73
28	高压柜	1.名称:高压柜3-2AH	台	1.00	81790.27	81790.27	13%	92423.00	92423.00	10632.73

第 9 页

合同清单

项目名称：赤湾地铁站城市综合体项目　　纳税人身份：一般纳税人　　发票类型（增值税专用发票/普通发票）：增值税专用发票　　货币单位：元

序号	名称	规格	单位	数量	单价（不含税）	不含税金额	税率	含税单价	含税金额	增值税额
29	高压柜	1.名称:高压柜3-3AH	台	1.00	50631.86	50631.86	13%	57214.00	57214.00	6582.14
30	高压柜	1.名称:高压柜3-4AH	台	1.00	76338.05	76338.05	13%	86262.00	86262.00	9923.95
31	高压柜	1.名称:高压柜3-5AH	台	1.00	76338.05	76338.05	13%	86262.00	86262.00	9923.95
32	高压柜	1.名称:高压柜4-1AH	台	1.00	81790.27	81790.27	13%	92423.00	92423.00	10632.73
33	高压柜	1.名称:高压柜4-2AH	台	1.00	81790.27	81790.27	13%	92423.00	92423.00	10632.73
34	高压柜	1.名称:高压柜4-3AH	台	1.00	50631.86	50631.86	13%	57214.00	57214.00	6582.14
35	高压柜	1.名称:高压柜4-4AH	台	1.00	81790.27	81790.27	13%	92423.00	92423.00	10632.73
36	高压柜	1.名称:高压柜4-5AH	台	1.00	81790.27	81790.27	13%	92423.00	92423.00	10632.73
37	高压柜	1.名称:高压柜5-1AH	台	1.00	76338.05	76338.05	13%	86262.00	86262.00	9923.95
38	高压柜	1.名称:高压柜5-2AH	台	1.00	76338.05	76338.05	13%	86262.00	86262.00	9923.95
39	高压柜	1.名称:高压柜5-3AH	台	1.00	50631.86	50631.86	13%	57214.00	57214.00	6582.14
40	高压柜	1.名称:高压柜5-4AH	台	1.00	76338.05	76338.05	13%	86262.00	86262.00	9923.95
41	高压柜	1.名称:高压柜5-5AH	台	1.00	76338.05	76338.05	13%	86262.00	86262.00	9923.95
42	高压柜	1.名称:高压柜5-6AH	台	1.00	76338.05	76338.05	13%	86262.00	86262.00	9923.95
43	高压柜	1.名称:高压柜6-1AH	台	1.00	81790.27	81790.27	13%	92423.00	92423.00	10632.73
44	高压柜	1.名称:高压柜6-2AH	台	1.00	81790.27	81790.27	13%	92423.00	92423.00	10632.73
45	高压柜	1.名称:高压柜6-3AH	台	1.00	50631.86	50631.86	13%	57214.00	57214.00	6582.14
46	高压柜	1.名称:高压柜6-4AH	台	1.00	76338.05	76338.05	13%	86262.00	86262.00	9923.95
47	高压柜	1.名称:高压柜6-5AH	台	1.00	76338.05	76338.05	13%	86262.00	86262.00	9923.95
48	高压柜	1.名称:高压柜7-1AH	台	1.00	81790.27	81790.27	13%	92423.00	92423.00	10632.73
49	高压柜	1.名称:高压柜7-2AH	台	1.00	81790.27	81790.27	13%	92423.00	92423.00	10632.73
50	高压柜	1.名称:高压柜7-3AH	台	1.00	50631.86	50631.86	13%	57214.00	57214.00	6582.14
51	高压柜	1.名称:高压柜7-4AH	台	1.00	76338.05	76338.05	13%	86262.00	86262.00	9923.95
52	高压柜	1.名称:高压柜7-5AH	台	1.00	76338.05	76338.05	13%	86262.00	86262.00	9923.95
53	高压柜	1.名称:高压柜7-6AH	台	1.00	76338.05	76338.05	13%	86262.00	86262.00	9923.95
54	高压柜	1.名称:高压柜7-7AH	台	1.00	76338.05	76338.05	13%	86262.00	86262.00	9923.95
55	高压柜	1.名称:高压柜8-1AH	台	1.00	76338.05	76338.05	13%	86262.00	86262.00	9923.95
56	高压柜	1.名称:高压柜8-2AH	台	1.00	76338.05	76338.05	13%	86262.00	86262.00	9923.95
57	高压柜	1.名称:高压柜8-3AH	台	1.00	50631.86	50631.86	13%	57214.00	57214.00	6582.14
58	高压柜	1.名称:高压柜8-4AH	台	1.00	81790.27	81790.27	13%	92423.00	92423.00	10632.73

第 10 页

合同清单

项目名称：赤湾地铁站城市综合体项目			纳税人身份：一般纳税人			发票类型（增值税专用发票/普通发票）：增值税专用发票				货币单位：元
序号	名称	规格	单位	数量	单价（不含税）	不含税金额	税率	含税单价	含税金额	增值税额
59	高压柜	1.名称:高压柜8-5AH	台	1.00	81790.27	81790.27	13%	92423.00	92423.00	10632.73
60	高压柜	1.名称:高压柜8-6AH	台	1.00	50631.86	50631.86	13%	57214.00	57214.00	6582.14
61	高压柜	1.名称:高压柜8-7AH	台	1.00	76338.05	76338.05	13%	86262.00	86262.00	9923.95
62	高压柜	1.名称:高压柜8-8AH	台	1.00	76338.05	76338.05	13%	86262.00	86262.00	9923.95
63	高压柜	1.名称:高压柜直流屏60AH	台	9.00	19361.95	174257.55	13%	21879.00	196911.00	22653.45
	小计			71.00		4681254.01			5289817.00	608562.99
变压器										
1	变压器	SCB13-1600kVA-10/0.4/0.23kV	台	2.00	263089.38	526178.76	13%	297291.00	594582.00	68403.24
2	变压器	SCB13-1250kVA-10/0.4/0.23kV	台	12.00	217269.03	2607228.36	13%	245514.00	2946168.00	338939.64
3	变压器	SCB13-1000kVA-10/0.4/0.23kV	台	6.00	192367.26	1154203.56	13%	217375.00	1304250.00	150046.44
4	变压器	SCB13-800kVA-10/0.4/0.23kV	台	3.00	168960.18	506880.54	13%	190925.00	572775.00	65894.46
	小计			23.00		4794491.22			5417775.00	623283.78
（1#、2#）配电室低压柜										
1	低压柜	1.名称:低压柜1-1AA	台	1.00	82338.05	82338.05	13%	93042.00	93042.00	10703.95
2	低压柜	1.名称:低压柜1-2AA	台	1.00	73814.16	73814.16	13%	83410.00	83410.00	9595.84
3	低压柜	1.名称:低压柜1-3AA	台	1.00	98885.84	98885.84	13%	111741.00	111741.00	12855.16
4	低压柜	1.名称:低压柜1-4AA	台	1.00	98885.84	98885.84	13%	111741.00	111741.00	12855.16
5	低压柜	1.名称:低压柜1-5AA	台	1.00	77120.35	77120.35	13%	87146.00	87146.00	10025.65
6	低压柜	1.名称:低压柜1-6AA	台	1.00	98523.89	98523.89	13%	111332.00	111332.00	12808.11
7	低压柜	1.名称:低压柜1-7AA	台	1.00	98523.89	98523.89	13%	111332.00	111332.00	12808.11
8	低压柜	1.名称:低压柜1-8AA	台	1.00	73814.16	73814.16	13%	83410.00	83410.00	9595.84
9	低压柜	1.名称:低压柜1-9AA	台	1.00	82328.32	82328.32	13%	93031.00	93031.00	10702.68
10	低压柜	1.名称:低压柜1-10AA	台	1.00	82328.32	82328.32	13%	93031.00	93031.00	10702.68
11	低压柜	1.名称:低压柜1-11AA	台	1.00	73814.16	73814.16	13%	83410.00	83410.00	9595.84
12	低压柜	1.名称:低压柜1-12AA	台	1.00	98885.84	98885.84	13%	111741.00	111741.00	12855.16
13	低压柜	1.名称:低压柜1-13AA	台	1.00	68296.46	68296.46	13%	77175.00	77175.00	8878.54
14	低压柜	1.名称:低压柜1-14AA	台	1.00	58103.54	58103.54	13%	65657.00	65657.00	7553.46

合同清单

项目名称：赤湾地铁站城市综合体项目			纳税人身份：一般纳税人			发票类型（增值税专用发票/普通发票）：增值税专用发票				货币单位：元
序号	名称	规格	单位	数量	单价（不含税）	不含税金额	税率	含税单价	含税金额	增值税额
15	低压柜	1.名称:低压柜1-15AA	台	1.00	53656.64	53656.64	13%	60632.00	60632.00	6975.36
16	低压柜	1.名称:低压柜1-16AA	台	1.00	54587.61	54587.61	13%	61684.00	61684.00	7096.39
17	低压柜	1.名称:低压柜1-17AA	台	1.00	54276.99	54276.99	13%	61333.00	61333.00	7056.01
18	低压柜	1.名称:低压柜1-18AA	台	1.00	75799.12	75799.12	13%	85653.00	85653.00	9853.88
19	低压柜	1.名称:低压柜1-19AA	台	1.00	55880.53	55880.53	13%	63145.00	63145.00	7264.47
20	低压柜	1.名称:低压柜1-20AA	台	1.00	53346.02	53346.02	13%	60281.00	60281.00	6934.98
21	低压柜	1.名称:低压柜1-21AA	台	1.00	49662.83	49662.83	13%	56119.00	56119.00	6456.17
22	低压柜	1.名称:低压柜1-22AA	台	1.00	54587.61	54587.61	13%	61684.00	61684.00	7096.39
23	低压柜	1.名称:低压柜1-23AA	台	1.00	54276.99	54276.99	13%	61333.00	61333.00	7056.01
24	低压柜	1.名称:低压柜1-24AA	台	1.00	125790.27	125790.27	13%	142143.00	142143.00	16352.73
25	低压柜	1.名称:低压柜1-25AA	台	1.00	56191.15	56191.15	13%	63496.00	63496.00	7304.85
26	低压柜	1.名称:低压柜1-26AA	台	1.00	53346.02	53346.02	13%	60281.00	60281.00	6934.98
27	低压柜	1.名称:低压柜1-27AA	台	1.00	70559.29	70559.29	13%	79732.00	79732.00	9172.71
28	低压柜	1.名称:低压柜1-28AA	台	1.00	98885.84	98885.84	13%	111741.00	111741.00	12855.16
29	低压柜	1.名称:低压柜1-29AA	台	1.00	73814.16	73814.16	13%	83410.00	83410.00	9595.84
30	低压柜	1.名称:低压柜1-30AA	台	1.00	60518.58	60518.58	13%	68386.00	68386.00	7867.42
31	低压柜	1.名称:低压柜1-31AA	台	1.00	82328.32	82328.32	13%	93031.00	93031.00	10702.68
32	低压柜	1.名称:低压柜2-1AA	台	1.00	86294.69	86294.69	13%	97513.00	97513.00	11218.31
33	低压柜	1.名称:低压柜2-2AA	台	1.00	60518.58	60518.58	13%	68386.00	68386.00	7867.42
34	低压柜	1.名称:低压柜2-3AA	台	1.00	73814.16	73814.16	13%	83410.00	83410.00	9595.84
35	低压柜	1.名称:低压柜2-4AA	台	1.00	98885.84	98885.84	13%	111741.00	111741.00	12855.16
36	低压柜	1.名称:低压柜2-5AA	台	1.00	66395.58	66395.58	13%	75027.00	75027.00	8631.42
37	低压柜	1.名称:低压柜2-6AA	台	1.00	54276.99	54276.99	13%	61333.00	61333.00	7056.01
38	低压柜	1.名称:低压柜2-7AA	台	1.00	53966.37	53966.37	13%	60982.00	60982.00	7015.63
39	低压柜	1.名称:低压柜2-8AA	台	1.00	54276.99	54276.99	13%	61333.00	61333.00	7056.01
40	低压柜	1.名称:低压柜2-9AA	台	1.00	54898.23	54898.23	13%	62035.00	62035.00	7136.77
41	低压柜	1.名称:低压柜2-10AA	台	1.00	77490.27	77490.27	13%	87564.00	87564.00	10073.73
42	低压柜	1.名称:低压柜2-11AA	台	1.00	95084.07	95084.07	13%	107445.00	107445.00	12360.93
43	低压柜	1.名称:低压柜2-12AA	台	1.00	95084.07	95084.07	13%	107445.00	107445.00	12360.93
44	低压柜	1.名称:低压柜2-13AA	台	1.00	73814.16	73814.16	13%	83410.00	83410.00	9595.84

合同清单

项目名称：赤湾地铁站城市综合体项目			纳税人身份：一般纳税人			发票类型（增值税专用发票/普通发票）：增值税专用发票				货币单位：元
序号	名称	规格	单位	数量	单价（不含税）	不含税金额	税率	含税单价	含税金额	增值税额
45	低压柜	1.名称:低压柜2-14AA	台	1.00	86294.69	86294.69	13%	97513.00	97513.00	11218.31
46	低压柜	1.名称:低压柜G1-1AA	台	1.00	86294.69	86294.69	13%	97513.00	97513.00	11218.31
47	低压柜	1.名称:低压柜G1-2AA	台	1.00	101889.38	101889.38	13%	115135.00	115135.00	13245.62
48	低压柜	1.名称:低压柜G1-3AA	台	1.00	32076.99	32076.99	13%	36247.00	36247.00	4170.01
	小计			48.00		3544526.54			4005315.00	460788.46
（3#、4#、5#、6#、7#、8#）配电室低压柜										
1	低压柜	1.名称:低压柜3-1AA	台	1.00	96068.14	96068.14	13%	108557.00	108557.00	12488.86
2	低压柜	1.名称:低压柜3-2AA	台	1.00	56885.84	56885.84	13%	64281.00	64281.00	7395.16
3	低压柜	1.名称:低压柜3-3AA	台	1.00	54841.59	54841.59	13%	61971.00	61971.00	7129.41
4	低压柜	1.名称:低压柜3-3AAa	台	1.00	57028.32	57028.32	13%	64442.00	64442.00	7413.68
5	低压柜	1.名称:低压柜3-4AA	台	1.00	99634.51	99634.51	13%	112587.00	112587.00	12952.49
6	低压柜	1.名称:低压柜3-4AAa	台	1.00	29763.72	29763.72	13%	33633.00	33633.00	3869.28
7	低压柜	1.名称:低压柜3-5AA	台	1.00	60094.69	60094.69	13%	67907.00	67907.00	7812.31
8	低压柜	1.名称:低压柜3-6AA	台	1.00	57249.56	57249.56	13%	64692.00	64692.00	7442.44
9	低压柜	1.名称:低压柜3-7AA	台	1.00	59784.07	59784.07	13%	67556.00	67556.00	7771.93
10	低压柜	1.名称:低压柜3-8AA	台	1.00	129514.16	129514.16	13%	146351.00	146351.00	16836.84
11	低压柜	1.名称:低压柜3-9AA	台	1.00	64231.86	64231.86	13%	72582.00	72582.00	8350.14
12	低压柜	1.名称:低压柜3-10AA	台	1.00	58852.21	58852.21	13%	66503.00	66503.00	7650.79
13	低压柜	1.名称:低压柜3-11AA	台	1.00	63921.24	63921.24	13%	72231.00	72231.00	8309.76
14	低压柜	1.名称:低压柜3-12AA	台	1.00	47039.82	47039.82	13%	53155.00	53155.00	6115.18
15	低压柜	1.名称:低压柜3-13AA	台	1.00	59784.07	59784.07	13%	67556.00	67556.00	7771.93
16	低压柜	1.名称:低压柜3-14AA	台	1.00	161160.18	161160.18	13%	182111.00	182111.00	20950.82
17	低压柜	1.名称:低压柜3-15AA	台	1.00	58852.21	58852.21	13%	66503.00	66503.00	7650.79
18	低压柜	1.名称:低压柜3-16AA	台	1.00	64231.86	64231.86	13%	72582.00	72582.00	8350.14
19	低压柜	1.名称:低压柜3-17AA	台	1.00	57561.06	57561.06	13%	65044.00	65044.00	7482.94
20	低压柜	1.名称:低压柜3-18AAa	台	1.00	29763.72	29763.72	13%	33633.00	33633.00	3869.28
21	低压柜	1.名称:低压柜3-18AA	台	1.00	99634.51	99634.51	13%	112587.00	112587.00	12952.49
22	低压柜	1.名称:低压柜3-19AAa	台	1.00	57028.32	57028.32	13%	64442.00	64442.00	7413.68
23	低压柜	1.名称:低压柜3-19AA	台	1.00	56885.84	56885.84	13%	64281.00	64281.00	7395.16
24	低压柜	1.名称:低压柜3-20AA	台	1.00	54841.59	54841.59	13%	61971.00	61971.00	7129.41

合同清单

项目名称：赤湾地铁站城市综合体项目			纳税人身份：一般纳税人			发票类型（增值税专用发票/普通发票）：增值税专用发票				货币单位：元
序号	名称	规格	单位	数量	单价（不含税）	不含税金额	税率	含税单价	含税金额	增值税额
25	低压柜	1.名称:低压柜3-21AA	台	1.00	69169.03	69169.03	13%	78161.00	78161.00	8991.97
26	低压柜	1.名称:低压柜3-22AA	台	1.00	96068.14	96068.14	13%	108557.00	108557.00	12488.86
27	低压柜	1.名称:低压柜4-1AA	台	1.00	96068.14	96068.14	13%	108557.00	108557.00	12488.86
28	低压柜	1.名称:低压柜4-2AA	台	1.00	56885.84	56885.84	13%	64281.00	64281.00	7395.16
29	低压柜	1.名称:低压柜4-3AA	台	1.00	54841.59	54841.59	13%	61971.00	61971.00	7129.41
30	低压柜	1.名称:低压柜4-3AAa	台	1.00	57028.32	57028.32	13%	64442.00	64442.00	7413.68
31	低压柜	1.名称:低压柜4-4AA	台	1.00	78071.68	78071.68	13%	88221.00	88221.00	10149.32
32	低压柜	1.名称:低压柜4-5AA	台	1.00	60526.55	60526.55	13%	68395.00	68395.00	7868.45
33	低压柜	1.名称:低压柜4-6AA	台	1.00	54715.04	54715.04	13%	61828.00	61828.00	7112.96
34	低压柜	1.名称:低压柜4-7AA	台	1.00	56318.58	56318.58	13%	63640.00	63640.00	7321.42
35	低压柜	1.名称:低压柜4-8AA	台	1.00	123975.22	123975.22	13%	140092.00	140092.00	16116.78
36	低压柜	1.名称:低压柜4-9AA	台	1.00	56939.82	56939.82	13%	64342.00	64342.00	7402.18
37	低压柜	1.名称:低压柜4-10AA	台	1.00	55646.90	55646.90	13%	62881.00	62881.00	7234.10
38	低压柜	1.名称:低压柜4-11AA	台	1.00	56318.58	56318.58	13%	63640.00	63640.00	7321.42
39	低压柜	1.名称:低压柜4-12AA	台	1.00	70707.96	70707.96	13%	79900.00	79900.00	9192.04
40	低压柜	1.名称:低压柜4-13AA	台	1.00	55336.28	55336.28	13%	62530.00	62530.00	7193.72
41	低压柜	1.名称:低压柜4-14AA	台	1.00	61387.61	61387.61	13%	69368.00	69368.00	7980.39
42	低压柜	1.名称:低压柜4-15AA	台	1.00	89307.08	89307.08	13%	100917.00	100917.00	11609.92
43	低压柜	1.名称:低压柜4-16AAa	台	1.00	57028.32	57028.32	13%	64442.00	64442.00	7413.68
44	低压柜	1.名称:低压柜4-16AA	台	1.00	56885.84	56885.84	13%	64281.00	64281.00	7395.16
45	低压柜	1.名称:低压柜4-17AA	台	1.00	54841.59	54841.59	13%	61971.00	61971.00	7129.41
46	低压柜	1.名称:低压柜4-18AA	台	1.00	69169.03	69169.03	13%	78161.00	78161.00	8991.97
47	低压柜	1.名称:低压柜4-19AA	台	1.00	96068.14	96068.14	13%	108557.00	108557.00	12488.86
48	低压柜	1.名称:低压柜5-1AA	台	1.00	78230.09	78230.09	13%	88400.00	88400.00	10169.91
49	低压柜	1.名称:低压柜5-2AA	台	1.00	67684.07	67684.07	13%	76483.00	76483.00	8798.93
50	低压柜	1.名称:低压柜5-2AAa	台	1.00	56280.53	56280.53	13%	63597.00	63597.00	7316.47
51	低压柜	1.名称:低压柜5-3AA	台	1.00	51706.19	51706.19	13%	58428.00	58428.00	6721.81
52	低压柜	1.名称:低压柜5-4AA	台	1.00	67187.61	67187.61	13%	75922.00	75922.00	8734.39
53	低压柜	1.名称:低压柜5-5AA	台	1.00	59035.40	59035.40	13%	66710.00	66710.00	7674.60
54	低压柜	1.名称:低压柜5-6AA	台	1.00	76304.42	76304.42	13%	86224.00	86224.00	9919.58

合同清单

项目名称：赤湾地铁站城市综合体项目			纳税人身份：一般纳税人			发票类型（增值税专用发票/普通发票）：增值税专用发票				货币单位：元
序号	名称	规格	单位	数量	单价（不含税）	不含税金额	税率	含税单价	含税金额	增值税额
55	低压柜	1.名称:低压柜5-7AA	台	1.00	56191.15	56191.15	13%	63496.00	63496.00	7304.85
56	低压柜	1.名称:低压柜5-8AA	台	1.00	53656.64	53656.64	13%	60632.00	60632.00	6975.36
57	低压柜	1.名称:低压柜5-9AA	台	1.00	60949.56	60949.56	13%	68873.00	68873.00	7923.44
58	低压柜	1.名称:低压柜5-10AA	台	1.00	59035.40	59035.40	13%	66710.00	66710.00	7674.60
59	低压柜	1.名称:低压柜5-11AA	台	1.00	76304.42	76304.42	13%	86224.00	86224.00	9919.58
60	低压柜	1.名称:低压柜5-12AA	台	1.00	64320.35	64320.35	13%	72682.00	72682.00	8361.65
61	低压柜	1.名称:低压柜5-13AA	台	1.00	54017.70	54017.70	13%	61040.00	61040.00	7022.30
62	低压柜	1.名称:低压柜5-14AA	台	1.00	60949.56	60949.56	13%	68873.00	68873.00	7923.44
63	低压柜	1.名称:低压柜5-15AA	台	1.00	58415.04	58415.04	13%	66009.00	66009.00	7593.96
64	低压柜	1.名称:低压柜5-16AA	台	1.00	51706.19	51706.19	13%	58428.00	58428.00	6721.81
65	低压柜	1.名称:低压柜5-16AAa	台	1.00	56280.53	56280.53	13%	63597.00	63597.00	7316.47
66	低压柜	1.名称:低压柜5-17AA	台	1.00	67684.07	67684.07	13%	76483.00	76483.00	8798.93
67	低压柜	1.名称:低压柜5-18AA	台	1.00	78230.09	78230.09	13%	88400.00	88400.00	10169.91
68	低压柜	1.名称:低压柜5-19AA	台	1.00	78230.09	78230.09	13%	88400.00	88400.00	10169.91
69	低压柜	1.名称:低压柜5-20AA	台	1.00	67684.07	67684.07	13%	76483.00	76483.00	8798.93
70	低压柜	1.名称:低压柜5-20AAa	台	1.00	56280.53	56280.53	13%	63597.00	63597.00	7316.47
71	低压柜	1.名称:低压柜5-21AA	台	1.00	87888.50	87888.50	13%	99314.00	99314.00	11425.50
72	低压柜	1.名称:低压柜5-22AA	台	1.00	75150.44	75150.44	13%	84920.00	84920.00	9769.56
73	低压柜	1.名称:低压柜5-23AA	台	1.00	64320.35	64320.35	13%	72682.00	72682.00	8361.65
74	低压柜	1.名称:低压柜6-1AA	台	1.00	96068.14	96068.14	13%	108557.00	108557.00	12488.86
75	低压柜	1.名称:低压柜6-2AAa	台	1.00	56885.84	56885.84	13%	64281.00	64281.00	7395.16
76	低压柜	1.名称:低压柜6-2AAb	台	1.00	54841.59	54841.59	13%	61971.00	61971.00	7129.41
77	低压柜	1.名称:低压柜6-2AAc	台	1.00	47128.32	47128.32	13%	53255.00	53255.00	6126.68
78	低压柜	1.名称:低压柜6-3AA	台	1.00	69169.03	69169.03	13%	78161.00	78161.00	8991.97
79	低压柜	1.名称:低压柜6-4AA	台	1.00	80620.35	80620.35	13%	91101.00	91101.00	10480.65
80	低压柜	1.名称:低压柜6-5AA	台	1.00	61405.31	61405.31	13%	69388.00	69388.00	7982.69
81	低压柜	1.名称:低压柜6-6AA	台	1.00	64218.58	64218.58	13%	72567.00	72567.00	8348.42
82	低压柜	1.名称:低压柜6-7AA	台	1.00	58576.99	58576.99	13%	66192.00	66192.00	7615.01
83	低压柜	1.名称:低压柜6-8AA	台	1.00	59784.07	59784.07	13%	67556.00	67556.00	7771.93
84	低压柜	1.名称:低压柜6-9AA	台	1.00	55165.49	55165.49	13%	62337.00	62337.00	7171.51

合同清单

项目名称：赤湾地铁站城市综合体项目			纳税人身份：一般纳税人			发票类型（增值税专用发票/普通发票）：增值税专用发票				货币单位：元
序号	名称	规格	单位	数量	单价（不含税）	不含税金额	税率	含税单价	含税金额	增值税额
85	低压柜	1.名称:低压柜6-10AA	台	1.00	123567.26	123567.26	13%	139631.00	139631.00	16063.74
86	低压柜	1.名称:低压柜6-11AA	台	1.00	56352.21	56352.21	13%	63678.00	63678.00	7325.79
87	低压柜	1.名称:低压柜6-12AA	台	1.00	59784.07	59784.07	13%	67556.00	67556.00	7771.93
88	低压柜	1.名称:低压柜6-13AA	台	1.00	55165.49	55165.49	13%	62337.00	62337.00	7171.51
89	低压柜	1.名称:低压柜6-14AA	台	1.00	123567.26	123567.26	13%	139631.00	139631.00	16063.74
90	低压柜	1.名称:低压柜6-15AA	台	1.00	56352.21	56352.21	13%	63678.00	63678.00	7325.79
91	低压柜	1.名称:低压柜6-16AA	台	1.00	56957.52	56957.52	13%	64362.00	64362.00	7404.48
92	低压柜	1.名称:低压柜6-17AA	台	1.00	87692.04	87692.04	13%	99092.00	99092.00	11399.96
93	低压柜	1.名称:低压柜6-18AA	台	1.00	62009.73	62009.73	13%	70071.00	70071.00	8061.27
94	低压柜	1.名称:低压柜6-19AA	台	1.00	62009.73	62009.73	13%	70071.00	70071.00	8061.27
95	低压柜	1.名称:低压柜6-20AAc	台	1.00	47128.32	47128.32	13%	53255.00	53255.00	6126.68
96	低压柜	1.名称:低压柜6-20AAb	台	1.00	56885.84	56885.84	13%	64281.00	64281.00	7395.16
97	低压柜	1.名称:低压柜6-20AAa	台	1.00	54841.59	54841.59	13%	61971.00	61971.00	7129.41
98	低压柜	1.名称:低压柜6-21AA	台	1.00	96068.14	96068.14	13%	108557.00	108557.00	12488.86
99	低压柜	1.名称:低压柜7-1AA	台	1.00	111643.36	111643.36	13%	126157.00	126157.00	14513.64
100	低压柜	1.名称:低压柜7-2AAa	台	1.00	61517.70	61517.70	13%	69515.00	69515.00	7997.30
101	低压柜	1.名称:低压柜7-2AAb	台	1.00	59473.45	59473.45	13%	67205.00	67205.00	7731.55
102	低压柜	1.名称:低压柜7-2AAc	台	1.00	47823.89	47823.89	13%	54041.00	54041.00	6217.11
103	低压柜	1.名称:低压柜7-3AA	台	1.00	80223.89	80223.89	13%	90653.00	90653.00	10429.11
104	低压柜	1.名称:低压柜7-4AA	台	1.00	88387.61	88387.61	13%	99878.00	99878.00	11490.39
105	低压柜	1.名称:低压柜7-5AA	台	1.00	59762.83	59762.83	13%	67532.00	67532.00	7769.17
106	低压柜	1.名称:低压柜7-6AA	台	1.00	61841.59	61841.59	13%	69881.00	69881.00	8039.41
107	低压柜	1.名称:低压柜7-7AA	台	1.00	204123.01	204123.01	13%	230659.00	230659.00	26535.99
108	低压柜	1.名称:低压柜7-8AA	台	1.00	61221.24	61221.24	13%	69180.00	69180.00	7958.76
109	低压柜	1.名称:低压柜7-9AA	台	1.00	63445.13	63445.13	13%	71693.00	71693.00	8247.87
110	低压柜	1.名称:低压柜7-10AA	台	1.00	60927.43	60927.43	13%	68848.00	68848.00	7920.57
111	低压柜	1.名称:低压柜7-11AA	台	1.00	68613.27	68613.27	13%	77533.00	77533.00	8919.73
112	低压柜	1.名称:低压柜7-11AAa	台	1.00	78766.37	78766.37	13%	89006.00	89006.00	10239.63
113	低压柜	1.名称:低压柜7-12AA	台	1.00	58030.97	58030.97	13%	65575.00	65575.00	7544.03
114	低压柜	1.名称:低压柜7-13AA	台	1.00	65668.14	65668.14	13%	74205.00	74205.00	8536.86

合同清单

项目名称：赤湾地铁站城市综合体项目			纳税人身份：一般纳税人			发票类型（增值税专用发票/普通发票）：增值税专用发票				货币单位：元
序号	名称	规格	单位	数量	单价（不含税）	不含税金额	税率	含税单价	含税金额	增值税额
115	低压柜	1.名称:低压柜7-14AA	台	1.00	194753.98	194753.98	13%	220072.00	220072.00	25318.02
116	低压柜	1.名称:低压柜7-15AA	台	1.00	61221.24	61221.24	13%	69180.00	69180.00	7958.76
117	低压柜	1.名称:低压柜7-16AA	台	1.00	63445.13	63445.13	13%	71693.00	71693.00	8247.87
118	低压柜	1.名称:低压柜7-17AA	台	1.00	60927.43	60927.43	13%	68848.00	68848.00	7920.57
119	低压柜	1.名称:低压柜7-18AA	台	1.00	70010.62	70010.62	13%	79112.00	79112.00	9101.38
120	低压柜	1.名称:低压柜7-18AAa	台	1.00	78766.37	78766.37	13%	89006.00	89006.00	10239.63
121	低压柜	1.名称:低压柜7-19AA	台	1.00	63756.64	63756.64	13%	72045.00	72045.00	8288.36
122	低压柜	1.名称:低压柜7-20AA	台	1.00	62046.90	62046.90	13%	70113.00	70113.00	8066.10
123	低压柜	1.名称:低压柜7-21AA	台	1.00	88387.61	88387.61	13%	99878.00	99878.00	11490.39
124	低压柜	1.名称:低压柜7-22AA	台	1.00	84230.97	84230.97	13%	95181.00	95181.00	10950.03
125	低压柜	1.名称:低压柜7-23AA	台	1.00	79252.21	79252.21	13%	89555.00	89555.00	10302.79
126	低压柜	1.名称:低压柜7-24AAc	台	1.00	47823.89	47823.89	13%	54041.00	54041.00	6217.11
127	低压柜	1.名称:低压柜7-24AAb	台	1.00	69872.57	69872.57	13%	78956.00	78956.00	9083.43
128	低压柜	1.名称:低压柜7-24AAa	台	1.00	67828.32	67828.32	13%	76646.00	76646.00	8817.68
129	低压柜	1.名称:低压柜7-25AA	台	1.00	111643.36	111643.36	13%	126157.00	126157.00	14513.64
130	低压柜	1.名称:低压柜7-32AA	台	1.00	96068.14	96068.14	13%	108557.00	108557.00	12488.86
131	低压柜	1.名称:低压柜7-33AAa	台	1.00	56885.84	56885.84	13%	64281.00	64281.00	7395.16
132	低压柜	1.名称:低压柜7-33AAb	台	1.00	54841.59	54841.59	13%	61971.00	61971.00	7129.41
133	低压柜	1.名称:低压柜7-33AAc	台	1.00	47128.32	47128.32	13%	53255.00	53255.00	6126.68
134	低压柜	1.名称:低压柜7-34AA	台	1.00	80461.95	80461.95	13%	90922.00	90922.00	10460.05
135	低压柜	1.名称:低压柜7-35AA	台	1.00	62368.14	62368.14	13%	70476.00	70476.00	8107.86
136	低压柜	1.名称:低压柜7-36AA	台	1.00	60144.25	60144.25	13%	67963.00	67963.00	7818.75
137	低压柜	1.名称:低压柜7-31AA	台	1.00	55607.08	55607.08	13%	62836.00	62836.00	7228.92
138	低压柜	1.名称:低压柜7-30AA	台	1.00	58230.97	58230.97	13%	65801.00	65801.00	7570.03
139	低压柜	1.名称:低压柜7-29AA	台	1.00	88001.77	88001.77	13%	99442.00	99442.00	11440.23
140	低压柜	1.名称:低压柜7-28AA	台	1.00	69169.03	69169.03	13%	78161.00	78161.00	8991.97
141	低压柜	1.名称:低压柜7-27AAc	台	1.00	47128.32	47128.32	13%	53255.00	53255.00	6126.68
142	低压柜	1.名称:低压柜7-27AAb	台	1.00	56885.84	56885.84	13%	64281.00	64281.00	7395.16
143	低压柜	1.名称:低压柜7-27AAa	台	1.00	54841.59	54841.59	13%	61971.00	61971.00	7129.41
144	低压柜	1.名称:低压柜7-26AA	台	1.00	96068.14	96068.14	13%	108557.00	108557.00	12488.86

第 17 页

合同清单

项目名称：赤湾地铁站城市综合体项目			纳税人身份：一般纳税人			发票类型（增值税专用发票/普通发票）：增值税专用发票				货币单位：元
序号	名称	规格	单位	数量	单价（不含税）	不含税金额	税率	含税单价	含税金额	增值税额
145	低压柜	1.名称:低压柜8-1AA	台	1.00	96068.14	96068.14	13%	108557.00	108557.00	12488.86
146	低压柜	1.名称:低压柜8-2AA	台	1.00	69169.03	69169.03	13%	78161.00	78161.00	8991.97
147	低压柜	1.名称:低压柜8-3AA	台	1.00	60036.28	60036.28	13%	67841.00	67841.00	7804.72
148	低压柜	1.名称:低压柜8-4AA	台	1.00	60036.28	60036.28	13%	67841.00	67841.00	7804.72
149	低压柜	1.名称:低压柜8-5AA	台	1.00	47128.32	47128.32	13%	53255.00	53255.00	6126.68
150	低压柜	1.名称:低压柜8-6AA	台	1.00	102999.12	102999.12	13%	116389.00	116389.00	13389.88
151	低压柜	1.名称:低压柜8-7AA	台	1.00	59163.72	59163.72	13%	66855.00	66855.00	7691.28
152	低压柜	1.名称:低压柜8-8AA	台	1.00	56629.20	56629.20	13%	63991.00	63991.00	7361.80
153	低压柜	1.名称:低压柜8-9AA	台	1.00	102999.12	102999.12	13%	116389.00	116389.00	13389.88
154	低压柜	1.名称:低压柜8-10AA	台	1.00	47128.32	47128.32	13%	53255.00	53255.00	6126.68
155	低压柜	1.名称:低压柜8-11AA	台	1.00	60036.28	60036.28	13%	67841.00	67841.00	7804.72
156	低压柜	1.名称:低压柜8-12AA	台	1.00	60036.28	60036.28	13%	67841.00	67841.00	7804.72
157	低压柜	1.名称:低压柜8-13AA	台	1.00	96068.14	96068.14	13%	108557.00	108557.00	12488.86
158	低压柜	1.名称:低压柜8-14AA	台	1.00	96068.14	96068.14	13%	108557.00	108557.00	12488.86
159	低压柜	1.名称:低压柜8-15AA	台	1.00	69169.03	69169.03	13%	78161.00	78161.00	8991.97
160	低压柜	1.名称:低压柜8-16AA	台	1.00	60036.28	60036.28	13%	67841.00	67841.00	7804.72
161	低压柜	1.名称:低压柜8-17AA	台	1.00	60036.28	60036.28	13%	67841.00	67841.00	7804.72
162	低压柜	1.名称:低压柜8-18AA	台	1.00	47128.32	47128.32	13%	53255.00	53255.00	6126.68
163	低压柜	1.名称:低压柜8-19AA	台	1.00	95369.03	95369.03	13%	107767.00	107767.00	12397.97
164	低压柜	1.名称:低压柜8-20AA	台	1.00	56988.50	56988.50	13%	64397.00	64397.00	7408.50
165	低压柜	1.名称:低压柜8-21AA	台	1.00	62057.52	62057.52	13%	70125.00	70125.00	8067.48
166	低压柜	1.名称:低压柜8-22AA	台	1.00	71292.92	71292.92	13%	80561.00	80561.00	9268.08
167	低压柜	1.名称:低压柜8-23AA	台	1.00	57028.32	57028.32	13%	64442.00	64442.00	7413.68
168	低压柜	1.名称:低压柜8-24AA	台	1.00	60036.28	60036.28	13%	67841.00	67841.00	7804.72
169	低压柜	1.名称:低压柜8-25AA	台	1.00	60036.28	60036.28	13%	67841.00	67841.00	7804.72
170	低压柜	1.名称:低压柜8-26AA	台	1.00	96068.14	96068.14	13%	108557.00	108557.00	12488.86
171	低压柜	1.名称:低压柜G2-1AA	台	1.00	88700.88	88700.88	13%	100232.00	100232.00	11531.12
172	低压柜	1.名称:低压柜G2-2AA	台	1.00	58823.89	58823.89	13%	66471.00	66471.00	7647.11
173	低压柜	1.名称:低压柜G2-3AA	台	1.00	58823.89	58823.89	13%	66471.00	66471.00	7647.11
174	低压柜	1.名称:低压柜G3-1AA	台	1.00	88700.88	88700.88	13%	100232.00	100232.00	11531.12

第 18 页

合同清单

项目名称：赤湾地铁站城市综合体项目			纳税人身份：一般纳税人			发票类型（增值税专用发票/普通发票）：增值税专用发票				货币单位：元
序号	名称	规格	单位	数量	单价（不含税）	不含税金额	税率	含税单价	含税金额	增值税额
175	低压柜	1.名称:低压柜G3-2AA	台	1.00	52457.52	52457.52	13%	59277.00	59277.00	6819.48
176	低压柜	1.名称:低压柜G3-3AA	台	1.00	86405.31	86405.31	13%	97638.00	97638.00	11232.69
177	低压柜	1.名称:低压柜G4-1AA	台	1.00	111643.36	111643.36	13%	126157.00	126157.00	14513.64
178	低压柜	1.名称:低压柜G4-2AA	台	1.00	76842.48	76842.48	13%	86832.00	86832.00	9989.52
179	低压柜	1.名称:低压柜G4-3AA	台	1.00	76842.48	76842.48	13%	86832.00	86832.00	9989.52
180	低压柜	1.名称:低压柜G4-4AA	台	1.00	56098.23	56098.23	13%	63391.00	63391.00	7292.77
181	低压柜	1.名称:低压柜G4-5AA	台	1.00	56098.23	56098.23	13%	63391.00	63391.00	7292.77
	小计			181.00		12643444.99			14287093.00	1643648.01
合计				323.00		25663716.76			29000000.00	3336283.24
合计大写（含税金额）：		贰仟玖佰万圆								
合计大写（不含税金额）：		贰仟伍佰陆拾陆万叁仟柒佰壹拾陆.柒陆圆								
合计大写（增值税额）：		叁佰叁拾叁万陆仟贰佰捌拾叁.贰肆圆								
2021年1月4日，钢材基准为57700.00元										

第 19 页

3、赤湾地铁站城市综合体项目（配电箱）-1098 万

（1）合同扫描件

（业务部）合同编号：中建三二0602202106

项目名称:赤湾地铁站城市综合体项目　　（经理部）合同编号：AZ-SZ-CWDTZXM-2019-037

配电箱 物资供需合同

需　　方：中建三局第二建设工程有限责任公司

供　　方：深圳市三江电气有限公司

签定时间：2021年7月

签定地点：深圳

第 1 页，共 9 页

CSCEC 中建

物资供需合同

需　　方：中建三局第二建设工程有限责任公司

供　　方：　深圳市三江电气有限公司

依照<<中华人民共和国民法通则>>、<<中华人民共和国合同法>>、<<中华人民共和国建筑法>>及其他相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方充分协商，订立本采购合同，以资共同遵守执行，本合同适用供方为一般纳税人身份。

第一条　基本要求：

1、工程名称：赤湾地铁站城市综合体项目

2、工程地点：深圳市南山区赤湾六路

3、质量要求及技术标准：符合国家及行业标准、满足设计图纸和招标文件及业主方、监理方具体的要求。

4、供方对管理体系保证能力：必须满足质量、环境和职业安全健康管理体系。

第二条　货物的名称、规格、数量及供应货款金额：

1、供应货物明细：　见附件1《合同清单》

供应货款不含税金额为人民币：玖佰柒拾贰万伍仟叁佰叁拾元零玖分（￥9725330.09元），含税金额为人民币：壹仟零玖拾捌万玖仟陆佰贰拾叁元整（￥10989623元）；供需双方均已明确供方纳税人身份为_一般纳税人_，适用一般（一般/简易）计税方式，税率为13%的增值税_专用_（普通/专用）发票，增值税额为元1264292.91。

2、供应货款含税金额为合同货物到达需方的施工现场所需费用，包括但不限于：货物自身价值、包装费用、专利权使用费、办理有关方面签发的证件、海运、陆运、空运、运输保险、办理有关港口一切手续、卸货落地以及验收、测试、监督及安装以及质量保修责任等所有费用。

3、《合同清单》中合同单价为以下第【 1 】种形式确定：

（1）固定单价
固定单价在合同有效期内不做调整；数量为根据工程图纸和业主书面指令要求计算出的暂估数量，供方应以需方出具的书面《供货通知书》为准组织供货。实际交货数量无论是否在暂估数量范围内，供方应保证供应，最终结算以需方实际收货数量为准。供方不得以暂估数量为由，向需方提出任何供应量、结算量与暂估量相差偏大或支付货款索赔等要求。合同最终结算含税总价以供需双方共同验收的实际合格供应量乘以本合同含税固定单价为准。

（2）浮动单价
在合同有效期内，浮动单价产品（钢材、铜产品、铸铁管、塑料管、钢塑管、桥架等）定价基准及调价规则：
以上价格执行有效期为本合同生效签订之日起至本项目竣工之日为止。

4、如实际结算含税金额超出《合同清单》中合计含税金额的 10% 或规格型号发生变化，双方必须签订补充协议对产品价格重新约定后方可供货，在没有签订补充协议的情况下，供方有权不供货；如果在没有签订补充协议的情况下供货，需方有权在供需双方未就价格及付款方式达成一致意见并正式签署补充协议前后，暂停依据补充协议的约定再行付款。

5、未开包装并未损坏的多余产品，需方可按产品原值退换给供方（定制产品除外）。

（1）需方

通讯地址：武汉市洪山区鲁磨路306号中建宝谷商务中心20层合约法务部

联系人：　　联系方式：027-87614452　　电子邮箱：

（2）供方：深圳市三江电气有限公司

通讯地址：　深圳市龙岗区坪地镇坪西澳头村横坑工业区B栋

联系人：卢巧章；联系方式：13798503178；电子邮箱：342173840@qq.com；

3、双方该送达地址适用范围包括但不限于双方就合同发生纠纷时的律师函和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。

4、以上联系人、通讯地址或联络方式发生任何变化，应自发生变化之日起三日内以书面形式通知另一方。如果通讯地址或联络方式发生变化的一方（简称“变动一方”）未将有关变化及时通知另一方，变动一方应对由此而造成的影响和损失负责。

5、供方因提供的送达地址不准确、送达地址变更后未及时书面告知需方、其指定的接收人拒绝签收等原因，导致法律文书未能被其实际接收的，视为对乙方送达成功：邮寄送达的，以文件退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

6、本条效力具有独立性，不因本合同无效、被解除、被撤销等情形而失效。

第十五条　其它条款：

1、双方应该履行该合同保密义务。

2、本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，合同执行期内，供需双方均不得随意变更或解除合同。全部货物供应完毕，需方验收合格，需方货款全部付清之日起本合同自动失效。

3、本合同正本一式 肆 份，供方 壹 份，需方 叁 份。

4、本合同未尽事宜，供需双方另行协商或进行补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

5、本合同附件
附件1：授权委托书
附件2：廉洁从业共建协议
附件3：安全生产协议书（供应及安装合同适用）

需方（公章）：中建三局第二建设工程有限责任公司　　供方（公章）：深圳市三江电气有限公司

单位地址：武汉市洪山区关山天道588号　　单位地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋

需方代表：　　供方代表（手写签字）：

物资主任：　　委托代理（手写签字）：

项目经理：

开户银行：　　开户银行：中国农业银行股份有限公司深圳龙岗中心城支行

开户行号：103584002414

帐　号：　　帐　号：41024100040006702

电话号码：027-87785018　　电话号码：0755-28431618

传真号码：027-87785018　　传真号码：0755-28431718

年　月　日　　2021 年 7 月 9 日

（2）合同清单

合同清单

项目名称：赤湾地铁站城市综合体项目（机电）　　纳税人身份：一般纳税人　　发票类型（增值税专用发票/普通发票）：增值税专用发票　　货币单位：元

序号	物资名称	规格型号及参数	单位	数量	不含税单价	不含税金额	增值税税率（%）	含税单价	含税金额	增值税额	品牌	备注
1	配电箱	T1-B1(A)ALE	台	1.00	4727.43	4727.43	13%	5342.00	5342.00	614.57	三江	车库、住宅、公寓
2	配电箱	T2-B1(A)ALE	台	1.00	4727.43	4727.43	13%	5342.00	5342.00	614.57	三江	车库、住宅、公寓
3	配电箱	B1(A)-1AL	台	1.00	1346.02	1346.02	13%	1521.00	1521.00	174.98	三江	车库、住宅、公寓
4	配电箱	B1(A)-3AL	台	1.00	1346.02	1346.02	13%	1521.00	1521.00	174.98	三江	车库、住宅、公寓
5	配电箱	T1-B1(A)AL	台	1.00	1346.02	1346.02	13%	1521.00	1521.00	174.98	三江	车库、住宅、公寓
6	配电箱	T2-B1(A)AL	台	1.00	1346.02	1346.02	13%	1521.00	1521.00	174.98	三江	车库、住宅、公寓
7	配电箱	B1-2AL、B1-3AL	台	2.00	1469.91	2939.82	13%	1661.00	3322.00	382.18	三江	车库、住宅、公寓
8	配电箱	B1(A)-1ALE	台	1.00	4727.43	4727.43	13%	5342.00	5342.00	614.57	三江	车库、住宅、公寓
9	配电箱	B1-2ALE	台	1.00	4727.43	4727.43	13%	5342.00	5342.00	614.57	三江	车库、住宅、公寓
10	配电箱	B1(A)-3ALE	台	1.00	4727.43	4727.43	13%	5342.00	5342.00	614.57	三江	车库、住宅、公寓
11	配电箱	B1-3ALE	台	1.00	4727.43	4727.43	13%	5342.00	5342.00	614.57	三江	车库、住宅、公寓
12	配电箱	T1-B1-1ALE	台	1.00	4830.09	4830.09	13%	5458.00	5458.00	627.91	三江	车库、住宅、公寓
13	配电箱	B1-4ALE	台	1.00	4809.73	4809.73	13%	5435.00	5435.00	625.27	三江	车库、住宅、公寓
14	配电箱	B2-6ALE、B2-10ALE	台	2.00	4727.43	9454.87	13%	5342.00	10684.00	1229.13	三江	车库、住宅、公寓
15	配电箱	B2-7ALE	台	1.00	4727.43	4727.43	13%	5342.00	5342.00	614.57	三江	车库、住宅、公寓
16	配电箱	B2-13ALE	台	1.00	4769.03	4769.03	13%	5389.00	5389.00	619.97	三江	车库、住宅、公寓
17	配电箱	B2-8ALE	台	1.00	4727.43	4727.43	13%	5342.00	5342.00	614.57	三江	车库、住宅、公寓
18	配电箱	B2-9ALE	台	1.00	4727.43	4727.43	13%	5342.00	5342.00	614.57	三江	车库、住宅、公寓
19	配电箱	B2-7AL、B2-8AL	台	2.00	1490.27	2980.53	13%	1684.00	3368.00	387.47	三江	车库、住宅、公寓
20	配电箱	B2-11AL、B2-12AL	台	2.00	1346.02	2692.04	13%	1521.00	3042.00	349.96	三江	车库、住宅、公寓

第 1 页，共 42 页

21	配电箱	B2-1AL、B2-2AL、B2-5AL	台	3.00	1469.91	4409.73	13%	1661.00	4983.00	573.27	三江	车库、住宅、公寓
22	配电箱	B2-3AL、B2-4AL	台	2.00	1469.91	2939.82	13%	1661.00	3322.00	382.18	三江	车库、住宅、公寓
23	配电箱	B2-6AL、B2-10AL	台	2.00	1346.02	2692.04	13%	1521.00	3042.00	349.96	三江	车库、住宅、公寓
24	配电箱	B2-9AL	台	1.00	1751.33	1751.33	13%	1979.00	1979.00	227.67	三江	车库、住宅、公寓
25	配电箱	B2-1ALE、B2-2ALE、B2-5ALE	台	3.00	4727.43	14182.30	13%	5342.00	16026.00	1843.70	三江	车库、住宅、公寓
26	配电箱	B2-3ALE、B2-4ALE	台	2.00	4727.43	9454.87	13%	5342.00	10684.00	1229.13	三江	车库、住宅、公寓
27	配电箱	B3-3ALE2	台	1.00	4727.43	4727.43	13%	5342.00	5342.00	614.57	三江	车库、住宅、公寓
28	配电箱	B3-8ALE	台	1.00	4727.43	4727.43	13%	5342.00	5342.00	614.57	三江	车库、住宅、公寓
29	配电箱	B3-1ALE3	台	1.00	4727.43	4727.43	13%	5342.00	5342.00	614.57	三江	车库、住宅、公寓
30	配电箱	B3-2ALE	台	1.00	4748.67	4748.67	13%	5366.00	5366.00	617.33	三江	车库、住宅、公寓
31	配电箱	B3-4ALE	台	1.00	4727.43	4727.43	13%	5342.00	5342.00	614.57	三江	车库、住宅、公寓
32	配电箱	B3-1ALE2	台	1.00	4748.67	4748.67	13%	5366.00	5366.00	617.33	三江	车库、住宅、公寓
33	配电箱	B3-1ALE1	台	1.00	4727.43	4727.43	13%	5342.00	5342.00	614.57	三江	车库、住宅、公寓
34	配电箱	B3-5ALE	台	1.00	4748.67	4748.67	13%	5366.00	5366.00	617.33	三江	车库、住宅、公寓
35	配电箱	B3-6ALE	台	1.00	4748.67	4748.67	13%	5366.00	5366.00	617.33	三江	车库、住宅、公寓
36	配电箱	B3-3ALE1	台	1.00	4727.43	4727.43	13%	5342.00	5342.00	614.57	三江	车库、住宅、公寓
37	配电箱	B3-7ALE	台	1.00	4727.43	4727.43	13%	5342.00	5342.00	614.57	三江	车库、住宅、公寓
38	配电箱	B3-1AL1、B3-1AL2、B3-3AL1、B3-3AL2	台	4.00	1846.90	7387.61	13%	2087.00	8348.00	960.39	三江	车库、住宅、公寓
39	配电箱	B3-4AL	台	1.00	1346.02	1346.02	13%	1521.00	1521.00	174.98	三江	车库、住宅、公寓
40	配电箱	B3-7AL	台	1.00	1366.37	1366.37	13%	1544.00	1544.00	177.63	三江	车库、住宅、公寓
41	配电箱	B3-8AL	台	1.00	1568.14	1568.14	13%	1772.00	1772.00	203.86	三江	车库、住宅、公寓
42	配电箱	B3-5AL、B3-2AL	台	2.00	1846.90	3693.81	13%	2087.00	4174.00	480.19	三江	车库、住宅、公寓
43	配电箱	B3-6AL	台	1.00	1685.84	1685.84	13%	1905.00	1905.00	219.16	三江	车库、住宅、公寓
44	配电箱	B1-3XAP1、B1-3XAPE1	台	2.00	5836.28	11672.57	13%	6595.00	13190.00	1517.43	三江	车库、住宅、公寓

第 2 页，共 42 页

45	配电箱	B1(A)-3XAP1、B1(A)-3XAPE1	台	2.00	6400.88	12801.77	13%	7233.00	14466.00	1664.23	三江	车库、住宅、公寓
46	配电箱	B2-2XAP1、B2-2XAPE1	台	2.00	9828.32	19656.64	13%	11106.00	22212.00	2555.36	三江	车库、住宅、公寓
47	配电箱	B2-4XAP1、B2-4XAPE1	台	2.00	6400.88	12801.77	13%	7233.00	14466.00	1664.23	三江	车库、住宅、公寓
48	配电箱	B2-5XAP1、B2-5XAPE1	台	2.00	5771.68	11543.36	13%	6522.00	13044.00	1500.64	三江	车库、住宅、公寓
49	配电箱	B2-7XAP1、B2-7XAPE1	台	2.00	10372.57	20745.13	13%	11721.00	23442.00	2696.87	三江	车库、住宅、公寓
50	配电箱	B2-9XAP1、B2-9XAPE1	台	2.00	12196.46	24392.92	13%	13782.00	27564.00	3171.08	三江	车库、住宅、公寓
51	配电箱	B1(A)-1FAT2	台	1.00	4512.39	4512.39	13%	5099.00	5099.00	586.61	三江	车库、住宅、公寓
52	配电箱	B1-2FAT1、B1-2FAT4、B1-3FAT1、B2-2FAT1、B2-3FAT1、B3-1FAT1、B3-2FAT1、B3-5FAT2、B3-6FAT2	台	9.00	3955.75	35601.77	13%	4470.00	40230.00	4628.23	三江	车库、住宅、公寓
53	配电箱	B1(A)-3FAT3、B1(A)-3FAT4、B1-3FAT2、B1-2FAT3、B2-1FAT2、B2-4FAT2、B2-8FAT2、B2-8FAT3、B2-10FAT3	台	9.00	3955.75	35601.77	13%	4470.00	40230.00	4628.23	三江	车库、住宅、公寓
54	配电箱	B2-9FAT3、B3-3FAT3、B3-6FAT3	台	3.00	4512.39	13537.17	13%	5099.00	15297.00	1759.83	三江	车库、住宅、公寓
55	配电箱	B1-2FAT2、B2-2FAT2、B2-3FAT2、B2-5FAT2、B2-7FAT2	台	5.00	4160.18	20800.88	13%	4701.00	23505.00	2704.12	三江	车库、住宅、公寓
56	配电箱	B2-9FAT2、B3-1FAT2、B3-3FAT1、B3-3FAT2	台	4.00	4160.18	16640.71	13%	4701.00	18804.00	2163.29	三江	车库、住宅、公寓
57	配电箱	B1(A)-3FAT2	台	1.00	4512.39	4512.39	13%	5099.00	5099.00	586.61	三江	车库、住宅、公寓
58	配电箱	B1(A)-3FAT5	台	1.00	4430.97	4430.97	13%	5007.00	5007.00	576.03	三江	车库、住宅、公寓
59	配电箱	B3-5FAT3、B3-5FAT5	台	2.00	4532.74	9065.49	13%	5122.00	10244.00	1178.51	三江	车库、住宅、公寓
60	配电箱	B2-1FAT1、B2-8FAT1、B3-2FAT2、B3-5FAT1	台	4.00	4160.18	16640.71	13%	4701.00	18804.00	2163.29	三江	车库、住宅、公寓
61	配电箱	B1(A)-3FAT1	台	1.00	5040.71	5040.71	13%	5696.00	5696.00	655.29	三江	车库、住宅、公寓
62	配电箱	B2-4FAT1、B2-5FAT1、B2-7FAT1	台	3.00	4170.80	12512.39	13%	4713.00	14139.00	1626.61	三江	车库、住宅、公寓
63	配电箱	B3-1FAT3、B3-2FAT3	台	2.00	4614.16	9228.32	13%	5214.00	10428.00	1199.68	三江	车库、住宅、公寓
64	配电箱	B3-1XSAT1、B3-1XSAT2、B3-3XSAT1、B3-8XSAT1、B3-	台	5.00	5984.07	29920.35	13%	6762.00	33810.00	3889.65	三江	车库、住宅、公寓
65	配电箱	B2-9FAT1	台	1.00	5230.09	5230.09	13%	5910.00	5910.00	679.91	三江	车库、住宅、公寓
66	配电箱	B1(A)-1FAT1	台	1.00	3976.99	3976.99	13%	4494.00	4494.00	517.01	三江	车库、住宅、公寓

67	配电箱	B3-4SBAT1	台	1.00	12432.74	12432.74	13%	14049.00	14049.00	1616.26	三江	车库、住宅、公寓
68	配电箱	B3-4SAC1	台	1.00	2541.59	2541.59	13%	2872.00	2872.00	330.41	三江	车库、住宅、公寓
69	配电箱	B2-6GYAC1	台	1.00	2627.43	2627.43	13%	2969.00	2969.00	341.57	三江	车库、住宅、公寓
70	配电箱	B3-8FAT1、B3-8FAT3	台	2.00	4409.73	8819.47	13%	4983.00	9966.00	1146.53	三江	车库、住宅、公寓
71	配电箱	B1-3FAT3	台	1.00	5418.58	5418.58	13%	6123.00	6123.00	704.42	三江	车库、住宅、公寓
72	配电箱	B2-10FAT1	台	1.00	4430.97	4430.97	13%	5007.00	5007.00	576.03	三江	车库、住宅、公寓
73	配电箱	B2-10FAT2	台	1.00	3955.75	3955.75	13%	4470.00	4470.00	514.25	三江	车库、住宅、公寓
74	配电箱	B3-5FAT4	台	1.00	4430.97	4430.97	13%	5007.00	5007.00	576.03	三江	车库、住宅、公寓
75	配电箱	B3-6FAT1	台	1.00	4262.83	4262.83	13%	4817.00	4817.00	554.17	三江	车库、住宅、公寓
76	配电箱	B3-6FAT4	台	1.00	4966.37	4966.37	13%	5612.00	5612.00	645.63	三江	车库、住宅、公寓
77	配电箱	B3-8FAT1	台	1.00	3955.75	3955.75	13%	4470.00	4470.00	514.25	三江	车库、住宅、公寓
78	配电箱	B3-8FAT2	台	1.00	4863.72	4863.72	13%	5496.00	5496.00	632.28	三江	车库、住宅、公寓
79	配电箱	B3-2SAP1、B3-2SAPE1	台	2.00	5027.43	10054.87	13%	5681.00	11362.00	1307.13	三江	车库、住宅、公寓
80	配电箱	B3-1SAT	台	1.00	9263.72	9263.72	13%	10468.00	10468.00	1204.28	三江	车库、住宅、公寓
81	配电箱	B3-3SAT	台	1.00	6875.22	6875.22	13%	7769.00	7769.00	893.78	三江	车库、住宅、公寓
82	配电箱	B3-5SAP1、B3-5SAPE1	台	2.00	5367.26	10734.51	13%	6065.00	12130.00	1395.49	三江	车库、住宅、公寓
83	配电箱	B3-2SAT	台	1.00	10494.69	10494.69	13%	11859.00	11859.00	1364.31	三江	车库、住宅、公寓
84	配电箱	B3-5SAT	台	1.00	10553.98	10553.98	13%	11926.00	11926.00	1372.02	三江	车库、住宅、公寓
85	配电箱	B3-6SAT	台	1.00	14035.40	14035.40	13%	15860.00	15860.00	1824.60	三江	车库、住宅、公寓
86	配电箱	B3-1SAC1、B3-1SAC2、B3-1SAC3、B3-1SAC4、B3-2SAC1、B3-2SAC2、B3-2SAC3、B3-2SAC4、B3-3SAC1、B3-3SAC2、B3-3SAC3、B3-3SAC4	台	12.00	2541.59	30499.12	13%	2872.00	34464.00	3964.88	三江	车库、住宅、公寓
87	配电箱	B3-2SAC5、B3-5SAC4、B3-5SAC5、B3-6SAC6	台	4.00	2541.59	10166.37	13%	2872.00	11488.00	1321.63	三江	车库、住宅、公寓

88	配电箱	B3-5SAC1、B3-5SAC2、B3-5SAC3、B3-6SAC1、B3-6SAC2、B3-6SAC3、B3-6SAC4、B3-6SAC5、B3-6SAC7	台	9.00	2541.59	22874.34	13%	2872.00	25848.00	2973.66	三江	车库、住宅、公寓
89	配电箱	B1-7RDAT	台	1.00	19059.29	19059.29	13%	21537.00	21537.00	2477.71	三江	车库、住宅、公寓
90	配电箱	B1-3YSAP1	台	1.00	6959.29	6959.29	13%	7864.00	7864.00	904.71	三江	车库、住宅、公寓
91	配电箱	B2-5YDAL、B2-5LTAL、B2-5DXAL、B2-9DSAL	台	4.00	2710.62	10842.48	13%	3063.00	12252.00	1409.52	三江	车库、住宅、公寓
92	配电箱	B1-2AC1、B1-2AC2、B1-3AC1、B1-3AC2	台	4.00	2541.59	10166.37	13%	2872.00	11488.00	1321.63	三江	车库、住宅、公寓
93	配电箱	B1-7RDAL1、B2-7RDAL1、B2-9RDAL1	台	3.00	2434.51	7303.54	13%	2751.00	8253.00	949.46	三江	车库、住宅、公寓
94	配电箱	B1-3GYAP1	台	1.00	1741.59	1741.59	13%	1968.00	1968.00	226.41	三江	车库、住宅、公寓
95	配电箱	B2-9GYZAP	台	1.00	5143.36	5143.36	13%	5812.00	5812.00	668.64	三江	车库、住宅、公寓
96	配电箱	B2-7GYAP1、B2-7GYAP2	台	2.00	2445.13	4890.27	13%	2763.00	5526.00	635.73	三江	车库、住宅、公寓
97	配电箱	B2-8GYAP1	台	1.00	1932.74	1932.74	13%	2184.00	2184.00	251.26	三江	车库、住宅、公寓
98	配电箱	B2-7GYAP3	台	1.00	650.44	650.44	13%	735.00	735.00	84.56	三江	车库、住宅、公寓
99	配电箱	B2-8WSAP1	台	1.00	2258.41	2258.41	13%	2552.00	2552.00	293.59	三江	车库、住宅、公寓
100	配电箱	B2-7LJAP	台	1.00	4086.73	4086.73	13%	4618.00	4618.00	531.27	三江	车库、住宅、公寓
101	配电箱	B2-12GYAP1	台	1.00	2477.88	2477.88	13%	2800.00	2800.00	322.12	三江	车库、住宅、公寓
102	配电箱	B2-7LJAP1、B2-7LJAP2	台	2.00	2444.25	4888.50	13%	2762.00	5524.00	635.50	三江	车库、住宅、公寓
103	配电箱	B2-12GYAC1	台	1.00	2588.50	2588.50	13%	2925.00	2925.00	336.50	三江	车库、住宅、公寓
104	配电箱	B2-7LJAP3	台	1.00	1853.98	1853.98	13%	2095.00	2095.00	241.02	三江	车库、住宅、公寓
105	配电箱	B2-7GYAC1、B2-7GYAC2、B2-8WSAC1、B2-8WSAC1	台	4.00	1004.42	4017.70	13%	1135.00	4540.00	522.30	三江	车库、住宅、公寓
106	配电箱	B2-7XYAP	台	1.00	950.44	950.44	13%	1074.00	1074.00	123.56	三江	车库、住宅、公寓
107	配电箱	B3-8BPAP1	台	1.00	6048.67	6048.67	13%	6835.00	6835.00	786.33	三江	车库、住宅、公寓
108	配电箱	B3-8SAC1	台	1.00	2541.59	2541.59	13%	2872.00	2872.00	330.41	三江	车库、住宅、公寓
109	配电箱	B3-6GYZAP	台	1.00	6468.14	6468.14	13%	7309.00	7309.00	840.86	三江	车库、住宅、公寓
110	配电箱	B3-5GYAP1、B3-6GYAP1、B3-7GYAP1	台	3.00	1842.48	5527.43	13%	2082.00	6246.00	718.57	三江	车库、住宅、公寓

111	配电箱	B3-6WSAP1	台	1.00	1741.59	1741.59	13%	1968.00	1968.00	226.41	三江	车库、住宅、公寓
112	配电箱	B2-7GYAC1	台	1.00	1025.66	1025.66	13%	1159.00	1159.00	133.34	三江	车库、住宅、公寓
113	配电箱	B3-6YSAP1、B3-6YSAP2	台	2.00	4620.35	9240.71	13%	5221.00	10442.00	1201.29	三江	车库、住宅、公寓
114	配电箱	B3-6YSAC1、B3-6SAC6	台	2.00	2541.59	5083.19	13%	2872.00	5744.00	660.81	三江	车库、住宅、公寓
115	配电箱	B3-5GYAP2	台	1.00	2397.35	2397.35	13%	2709.00	2709.00	311.65	三江	车库、住宅、公寓
116	配电箱	B3-1CDAP1、B3-3CDAP3	台	2.00	6907.96	13815.93	13%	7806.00	15612.00	1796.07	三江	车库、住宅、公寓
117	配电箱	B3-2CDAP1	台	1.00	10776.99	10776.99	13%	12178.00	12178.00	1401.01	三江	车库、住宅、公寓
118	配电箱	B3-3CDAP1	台	1.00	8542.48	8542.48	13%	9653.00	9653.00	1110.52	三江	车库、住宅、公寓
119	配电箱	B3-1CDAP2、B3-2CDAP3	台	2.00	10345.13	20690.27	13%	11690.00	23380.00	2689.73	三江	车库、住宅、公寓
120	配电箱	B3-2CDAP2	台	1.00	7123.89	7123.89	13%	8050.00	8050.00	926.11	三江	车库、住宅、公寓
121	配电箱	B3-3CDAP2	台	1.00	11202.65	11202.65	13%	12659.00	12659.00	1456.35	三江	车库、住宅、公寓
122	配电箱	B3-3CDAP4	台	1.00	9072.57	9072.57	13%	10252.00	10252.00	1179.43	三江	车库、住宅、公寓
123	配电箱	B3-6CDAP1	台	1.00	9288.50	9288.50	13%	10496.00	10496.00	1207.50	三江	车库、住宅、公寓
124	配电箱	B3-6CDAP3	台	1.00	8002.65	8002.65	13%	9043.00	9043.00	1040.35	三江	车库、住宅、公寓
125	配电箱	B3-5CDAP1、B3-5CDAP2	台	2.00	10553.98	21107.96	13%	11926.00	23852.00	2744.04	三江	车库、住宅、公寓
126	配电箱	B3-6CDAP2	台	1.00	10129.20	10129.20	13%	11446.00	11446.00	1316.80	三江	车库、住宅、公寓
127	配电箱	B-CH-B3-1、B-CH-B3-2	台	2.00	26508.85	53017.70	13%	29955.00	59910.00	6892.30	三江	车库、住宅、公寓
128	配电箱	B-7-FLAP1、B-7-FLAP2(室外)	台	2.00	28748.67	57497.35	13%	32486.00	64972.00	7474.65	三江	车库、住宅、公寓
129	配电箱	B-B3-8KAP1	台	1.00	1203.54	1203.54	13%	1360.00	1360.00	156.46	三江	车库、住宅、公寓
130	配电箱	B-B3-8KAP2	台	1.00	890.27	890.27	13%	1006.00	1006.00	115.73	三江	车库、住宅、公寓
131	配电箱	B-B3-8KAP3	台	1.00	1881.42	1881.42	13%	2126.00	2126.00	244.58	三江	车库、住宅、公寓
132	配电箱	B-B3-8QKAT1	台	1.00	6482.30	6482.30	13%	7325.00	7325.00	842.70	三江	车库、住宅、公寓
133	配电箱	B2-13DFAP1	台	1.00	8055.75	8055.75	13%	9103.00	9103.00	1047.25	三江	车库、住宅、公寓
134	配电箱	B-B3-8ZZAP1	台	1.00	1106.19	1106.19	13%	1250.00	1250.00	143.81	三江	车库、住宅、公寓

135	配电箱	S-CH-B3-1、S-CH-B3-2	台	2.00	31189.38	62378.76	13%	35244.00	70488.00	8109.24	三江	车库、住宅、公寓
136	配电箱	S-CH-B3-3	台	1.00	4446.90	4446.90	13%	5025.00	5025.00	578.10	三江	车库、住宅、公寓
137	配电箱	S-B3-8KAP1	台	1.00	1761.95	1761.95	13%	1991.00	1991.00	229.05	三江	车库、住宅、公寓
138	配电箱	S-B3-8KAP2	台	1.00	829.20	829.20	13%	937.00	937.00	107.80	三江	车库、住宅、公寓
139	配电箱	S-B3-8KAP3	台	1.00	2576.11	2576.11	13%	2911.00	2911.00	334.89	三江	车库、住宅、公寓
140	配电箱	S-B3-8KAP4	台	1.00	890.27	890.27	13%	1006.00	1006.00	115.73	三江	车库、住宅、公寓
141	配电箱	B5-7QKAT1(S-B3-8QKAT1)	台	1.00	6398.23	6398.23	13%	7230.00	7230.00	831.77	三江	车库、住宅、公寓
142	配电箱	S-B3-8ZZAP2	台	1.00	1106.19	1106.19	13%	1250.00	1250.00	143.81	三江	车库、住宅、公寓
143	配电箱	B3-8SBSAP1	台	1.00	829.20	829.20	13%	937.00	937.00	107.80	三江	车库、住宅、公寓
144	配电箱	B-B3-8FAP1	台	1.00	7154.87	7154.87	13%	8085.00	8085.00	930.13	三江	车库、住宅、公寓
145	配电箱	S-B3-8FAP1	台	1.00	4539.82	4539.82	13%	5130.00	5130.00	590.18	三江	车库、住宅、公寓
146	配电箱	B3-8SSAC1、B3-8SSAC2、B3-8BSAC1、B3-8BSAC2	台	4.00	2541.59	10166.37	13%	2872.00	11488.00	1321.63	三江	车库、住宅、公寓
147	配电箱	B1-3LAP1	台	1.00	3755.75	3755.75	13%	4244.00	4244.00	488.25	三江	车库、住宅、公寓
148	配电箱	B2-4LAP1	台	1.00	8473.45	8473.45	13%	9575.00	9575.00	1101.55	三江	车库、住宅、公寓
149	配电箱	B2-9LAP1	台	1.00	6014.16	6014.16	13%	6796.00	6796.00	781.84	三江	车库、住宅、公寓
150	配电箱	B1-3XLAP1、B1-3XLAPE1	台	2.00	3730.09	7460.18	13%	4215.00	8430.00	969.82	三江	车库、住宅、公寓
151	配电箱	B2-4XLAP1、B2-4XLAPE1	台	2.00	8922.12	17844.25	13%	10082.00	20164.00	2319.75	三江	车库、住宅、公寓
152	配电箱	B2-9XLAP1、B2-9XLAPE1	台	2.00	6617.70	13235.40	13%	7478.00	14956.00	1720.60	三江	车库、住宅、公寓
153	配电箱	B1-3SWXAT1	台	1.00	11274.34	11274.34	13%	12740.00	12740.00	1465.66	三江	车库、住宅、公寓
154	配电箱	B1-3SAC1	台	1.00	2507.96	2507.96	13%	2834.00	2834.00	326.04	三江	车库、住宅、公寓
155	配电箱	B1-1SBAT1	台	1.00	14349.56	14349.56	13%	16215.00	16215.00	1865.44	三江	车库、住宅、公寓
156	配电箱	B1-1SBAT1控制箱-30KW	台	1.00	8103.54	8103.54	13%	9157.00	9157.00	1053.46	三江	车库、住宅、公寓
157	配电箱	B1-1SBAT1控制箱-15KW	台	1.00	7592.04	7592.04	13%	8579.00	8579.00	986.96	三江	车库、住宅、公寓
158	配电箱	B1-1DFAT1	台	1.00	10445.13	10445.13	13%	11803.00	11803.00	1357.87	三江	车库、住宅、公寓

159	配电箱	B1-1SAC1	台	1.00	2495.58	2495.58	13%	2820.00	2820.00	324.42	三江	车库、住宅、公寓
160	配电箱	T1-B1-1FAT1	台	1.00	5120.35	5120.35	13%	5786.00	5786.00	665.65	三江	车库、住宅、公寓
161	配电箱	T1-B1(A)-1FAT1	台	1.00	5120.35	5120.35	13%	5786.00	5786.00	665.65	三江	车库、住宅、公寓
162	配电箱	B2-11ALE、B2-12ALE	台	2.00	4859.29	9718.58	13%	5491.00	10982.00	1263.42	三江	车库、住宅、公寓
163	配电箱	B3-BSBAT2	台	1.00	7073.45	7073.45	13%	7993.00	7993.00	919.55	三江	车库、住宅、公寓
164	配电箱	B2-12CFAP1	台	1.00	2115.93	2115.93	13%	2391.00	2391.00	275.07	三江	车库、住宅、公寓
165	配电箱	B2-12CFAP2、B2-12CFAP3	台	2.00	2705.31	5410.62	13%	3057.00	6114.00	703.38	三江	车库、住宅、公寓
166	配电箱	B2-11XYAP	台	1.00	1880.53	1880.53	13%	2125.00	2125.00	244.47	三江	车库、住宅、公寓
167	配电箱	B2-12HQZAP	台	1.00	2817.70	2817.70	13%	3184.00	3184.00	366.30	三江	车库、住宅、公寓
168	配电箱	B2-12AL1、B2-12AL2、B2-12AL3、B2-12AL7、B2-12AL11、B2-12AL12、B2-12AL13	台	7.00	182.30	1276.11	13%	206.00	1442.00	165.89	三江	车库、住宅、公寓
169	配电箱	B2-12AL4、B2-12AL5	台	2.00	182.30	364.60	13%	206.00	412.00	47.40	三江	车库、住宅、公寓
170	配电箱	B2-12AL8、B2-12AL9	台	2.00	212.39	424.78	13%	240.00	480.00	55.22	三江	车库、住宅、公寓
171	配电箱	B2-12AL6	台	1.00	212.39	212.39	13%	240.00	240.00	27.61	三江	车库、住宅、公寓
172	配电箱	B2-12AL10	台	1.00	212.39	212.39	13%	240.00	240.00	27.61	三江	车库、住宅、公寓
173	配电箱	B2-11LJAP1	台	1.00	1843.36	1843.36	13%	2083.00	2083.00	239.64	三江	车库、住宅、公寓
174	配电箱	B2-11LJAC1	台	1.00	2541.59	2541.59	13%	2872.00	2872.00	330.41	三江	车库、住宅、公寓
175	配电箱	B2-12KAP	台	1.00	3113.27	3113.27	13%	3518.00	3518.00	404.73	三江	车库、住宅、公寓
176	配电箱	B2-12AC1	台	1.00	1296.46	1296.46	13%	1465.00	1465.00	168.54	三江	车库、住宅、公寓
177	配电箱	B2-12AC2	台	1.00	1131.86	1131.86	13%	1279.00	1279.00	147.14	三江	车库、住宅、公寓
178	配电箱	B2-12AC3、B2-12AC4	台	2.00	1222.12	2444.25	13%	1381.00	2762.00	317.75	三江	车库、住宅、公寓
179	配电箱	B2-12HQbAP	台	1.00	1716.81	1716.81	13%	1940.00	1940.00	223.19	三江	车库、住宅、公寓
180	配电箱	B2-12CFbAP	台	1.00	1972.57	1972.57	13%	2229.00	2229.00	256.43	三江	车库、住宅、公寓
181	配电箱	B2-12GYZAP	台	1.00	2636.28	2636.28	13%	2979.00	2979.00	342.72	三江	车库、住宅、公寓

182	配电箱	B3-5JGYAP1	台	1.00	1923.01	1923.01	13%	2173.00	2173.00	249.99	三江	车库、住宅、公寓
183	配电箱	B3-5JGYAC1	台	1.00	650.44	650.44	13%	735.00	735.00	84.56	三江	车库、住宅、公寓
184	配电箱	B3-8JGYAP2	台	1.00	2509.73	2509.73	13%	2836.00	2836.00	326.27	三江	车库、住宅、公寓
185	配电箱	B3-8WSAC1	台	1.00	1932.74	1932.74	13%	2184.00	2184.00	251.26	三江	车库、住宅、公寓
186	配电箱	B2-11XAP1、B2-11XAPE1	台	2.00	2509.73	5019.47	13%	2836.00	5672.00	652.53	三江	车库、住宅、公寓
187	配电箱	B2-11FAT1	台	1.00	4409.73	4409.73	13%	4983.00	4983.00	573.27	三江	车库、住宅、公寓
188	配电箱	B2-11FAT2	台	1.00	3955.75	3955.75	13%	4470.00	4470.00	514.25	三江	车库、住宅、公寓
189	配电箱	B3-7JSBAT1	台	1.00	17204.42	17204.42	13%	19441.00	19441.00	2236.58	三江	车库、住宅、公寓
190	配电箱	B3-7SAC1、B3-7SAC2	台	2.00	2541.59	5083.19	13%	2872.00	5744.00	660.81	三江	车库、住宅、公寓
191	配电箱	B2-10RDAT1	台	1.00	12806.19	12806.19	13%	14471.00	14471.00	1664.81	三江	车库、住宅、公寓
192	配电箱	B1-4DFAT1	台	1.00	10445.13	10445.13	13%	11803.00	11803.00	1357.87	三江	车库、住宅、公寓
193	配电箱	1-ANAT1	台	1.00	9446.90	9446.90	13%	10675.00	10675.00	1228.10	三江	车库、住宅、公寓
194	配电箱	2CDAP1	台	1.00	14238.05	14238.05	13%	16089.00	16089.00	1850.95	三江	车库、住宅、公寓
195	配电箱	2CDAP2	台	1.00	14885.84	14885.84	13%	16821.00	16821.00	1935.16	三江	车库、住宅、公寓
196	配电箱	4-SBAT1	台	1.00	13082.30	13082.30	13%	14783.00	14783.00	1700.70	三江	车库、住宅、公寓
197	配电箱	3-LEDAP	台	1.00	4450.44	4450.44	13%	5029.00	5029.00	578.56	三江	车库、住宅、公寓
198	配电箱	5-SBAT1	台	1.00	15996.46	15996.46	13%	18076.00	18076.00	2079.54	三江	车库、住宅、公寓
199	配电箱	1-1DTAT1	台	1.00	8184.96	8184.96	13%	9249.00	9249.00	1064.04	三江	车库、住宅、公寓
200	配电箱	1HDAP1	台	1.00	5100.88	5100.88	13%	5764.00	5764.00	663.12	三江	车库、住宅、公寓
201	配电箱	1XAP1、1XAPE1	台	2.00	4523.01	9046.02	13%	5111.00	10222.00	1175.98	三江	车库、住宅、公寓
202	配电箱	2-2XAP1、2-2XAPE1	台	2.00	3053.98	6107.96	13%	3451.00	6902.00	794.04	三江	车库、住宅、公寓
203	配电箱	3-1XAP1、3-1XAPE1	台	2.00	2509.73	5019.47	13%	2836.00	5672.00	652.53	三江	车库、住宅、公寓
204	配电箱	4-1XAP1、4-1XAPE1	台	2.00	3145.13	6290.27	13%	3554.00	7108.00	817.73	三江	车库、住宅、公寓
205	配电箱	5-1XAP1、5-1XAPE1	台	2.00	3145.13	6290.27	13%	3554.00	7108.00	817.73	三江	车库、住宅、公寓

206	配电箱	1-1FAT1	台	1.00	4430.97	4430.97	13%	5007.00	5007.00	576.03	三江	车库、住宅、公寓
207	配电箱	1-1FAT2	台	1.00	4430.97	4430.97	13%	5007.00	5007.00	576.03	三江	车库、住宅、公寓
208	配电箱	1-1FAT3	台	1.00	4884.96	4884.96	13%	5520.00	5520.00	635.04	三江	车库、住宅、公寓
209	配电箱	1-1FAT4	台	1.00	4430.97	4430.97	13%	5007.00	5007.00	576.03	三江	车库、住宅、公寓
210	配电箱	1-1FAT5	台	1.00	3955.75	3955.75	13%	4470.00	4470.00	514.25	三江	车库、住宅、公寓
211	配电箱	2-1FAT1、3-1FAT1、4-1FAT1	台	3.00	4160.18	12480.53	13%	4701.00	14103.00	1622.47	三江	车库、住宅、公寓
212	配电箱	2-1FAT2	台	1.00	4160.18	4160.18	13%	4701.00	4701.00	540.82	三江	车库、住宅、公寓
213	配电箱	4-1FAT3	台	1.00	4532.74	4532.74	13%	5122.00	5122.00	589.26	三江	车库、住宅、公寓
214	配电箱	3-1FAT2、4-1FAT2、5-1FAT1、5-1FAT2	台	4.00	4058.41	16233.63	13%	4586.00	18344.00	2110.37	三江	车库、住宅、公寓
215	配电箱	5-1FAT3	台	1.00	4884.96	4884.96	13%	5520.00	5520.00	635.04	三江	车库、住宅、公寓
216	配电箱	1WYAP1	台	1.00	1807.08	1807.08	13%	2042.00	2042.00	234.92	三江	车库、住宅、公寓
217	配电箱	1HYAL1	台	1.00	1415.93	1415.93	13%	1600.00	1600.00	184.07	三江	车库、住宅、公寓
218	配电箱	T1-2KAP1	台	1.00	2535.40	2535.40	13%	2865.00	2865.00	329.60	三江	车库、住宅、公寓
219	配电箱	1-1SAW	台	1.00	3546.02	3546.02	13%	4007.00	4007.00	460.98	三江	车库、住宅、公寓
220	配电箱	T1-1ALE	台	1.00	4909.73	4909.73	13%	5548.00	5548.00	638.27	三江	车库、住宅、公寓
221	配电箱	1-1ALE	台	1.00	5091.15	5091.15	13%	5753.00	5753.00	661.85	三江	车库、住宅、公寓
222	配电箱	T2-1ALE	台	1.00	4909.73	4909.73	13%	5548.00	5548.00	638.27	三江	车库、住宅、公寓
223	配电箱	2-1ALE、3-1ALE	台	2.00	4909.73	9819.47	13%	5548.00	11096.00	1276.53	三江	车库、住宅、公寓
224	配电箱	4-1ALE、5-1ALE	台	2.00	4930.09	9860.18	13%	5571.00	11142.00	1281.82	三江	车库、住宅、公寓
225	配电箱	T1-1AL	台	1.00	2082.30	2082.30	13%	2353.00	2353.00	270.70	三江	车库、住宅、公寓
226	配电箱	T2-1AL	台	1.00	1788.50	1788.50	13%	2021.00	2021.00	232.50	三江	车库、住宅、公寓
227	配电箱	1-1AL	台	1.00	1492.04	1492.04	13%	1686.00	1686.00	193.96	三江	车库、住宅、公寓
228	配电箱	2-1AL、3-1AL、4-1AL	台	3.00	2395.58	7186.73	13%	2707.00	8121.00	934.27	三江	车库、住宅、公寓
229	配电箱	5-1AL	台	1.00	2049.56	2049.56	13%	2316.00	2316.00	266.44	三江	车库、住宅、公寓

230	配电箱	1-XFAT1	台	1.00	8039.82	8039.82	13%	9085.00	9085.00	1045.18	三江	车库、住宅、公寓
231	配电箱	T1-1FAT1	台	1.00	3976.99	3976.99	13%	4494.00	4494.00	517.01	三江	车库、住宅、公寓
232	配电箱	T1-7AW、T1-9AW、T1-11AW、T1-15AW、T1-17AW、T1-19AW、T1-21AW、T1-23AW、T1-25AW、T1-29AW、T1-31AW、T1-33AW、T1-35AW、T1-37AW、T1-39AW、T1-41AW、T1-44AW、T1-46AW、T1-48AW、T1-51AW、T1-53AW、T1-55AW	台	22.00	16378.76	360332.74	13%	18508.00	407176.00	46843.26	三江	车库、住宅、公寓
233	配电箱	T1-13AW、T1-27AW、T1-50AW	台	3.00	11061.95	33185.84	13%	12500.00	37500.00	4314.16	三江	车库、住宅、公寓
234	配电箱	AL1	台	282.00	1757.52	495621.24	13%	1986.00	560052.00	64430.76	三江	车库、住宅、公寓
235	配电箱	T1-RFAL	台	1.00	6685.84	6685.84	13%	7555.00	7555.00	869.16	三江	车库、住宅、公寓
236	配电箱	T1-RFHKALE、T1-43HKALE、T1-28HKALE、T1-14HKALE	台	4.00	6471.68	25886.73	13%	7313.00	29252.00	3365.27	三江	车库、住宅、公寓
237	配电箱	T1-14RDAT	台	1.00	6600.88	6600.88	13%	7459.00	7459.00	858.12	三江	车库、住宅、公寓
238	配电箱	T1-RF1DAT1 、T1-RF1DAT2	台	2.00	11850.44	23700.88	13%	13391.00	26782.00	3081.12	三江	车库、住宅、公寓
239	配电箱	T1-6DAT	台	1.00	8994.69	8994.69	13%	10164.00	10164.00	1169.31	三江	车库、住宅、公寓
240	配电箱	T1-RF1XDAT1、T1-RF1XDAT2	台	2.00	11850.44	23700.88	13%	13391.00	26782.00	3081.12	三江	车库、住宅、公寓
241	配电箱	T1-28XHFAT1	台	1.00	10083.19	10083.19	13%	11394.00	11394.00	1310.81	三江	车库、住宅、公寓
242	配电箱	T1-RFPLAT1	台	1.00	8677.88	8677.88	13%	9806.00	9806.00	1128.12	三江	车库、住宅、公寓
243	配电箱	T1-28PLFAT1	台	1.00	14132.74	14132.74	13%	15970.00	15970.00	1837.26	三江	车库、住宅、公寓
244	配电箱	T1-14VAP、T1-14VAPE	台	2.00	4631.86	9263.72	13%	5234.00	10468.00	1204.28	三江	车库、住宅、公寓
245	配电箱	T1-28VAP、T1-28VAPE	台	2.00	4631.86	9263.72	13%	5234.00	10468.00	1204.28	三江	车库、住宅、公寓
246	配电箱	T1-43VAP、T1-43VAPE	台	2.00	4631.86	9263.72	13%	5234.00	10468.00	1204.28	三江	车库、住宅、公寓
247	配电箱	T1-RFVAP、T1-RFVAPE	台	2.00	5000.00	10000.00	13%	5650.00	11300.00	1300.00	三江	车库、住宅、公寓
248	配电箱	T1-14FAT1、T1-14FAT4、T1-28FAT1、T1-28FAT4、T1-43FAT1、T1-43FAT4	台	6.00	4532.74	27196.46	13%	5122.00	30732.00	3535.54	三江	车库、住宅、公寓
249	配电箱	T1-28FAT2、T1-28FAT3、T1-43FAT2、T1-43FAT3	台	4.00	4532.74	18130.97	13%	5122.00	20488.00	2357.03	三江	车库、住宅、公寓

250	配电箱	T1-RFFAT1、T1-RFFAT2	台	2.00	4965.49	9930.97	13%	5611.00	11222.00	1291.03	三江	车库、住宅、公寓
251	配电箱	T1-RFFAT3、T1-RFFAT4	台	2.00	4965.49	9930.97	13%	5611.00	11222.00	1291.03	三江	车库、住宅、公寓
252	配电箱	T1-14FAT3	台	1.00	4566.37	4566.37	13%	5160.00	5160.00	593.63	三江	车库、住宅、公寓
253	配电箱	T1-14FAT2	台	1.00	4992.92	4992.92	13%	5642.00	5642.00	649.08	三江	车库、住宅、公寓
254	配电箱	T1-RAT	台	1.00	6325.66	6325.66	13%	7148.00	7148.00	822.34	三江	车库、住宅、公寓
255	配电箱	T1-6ALE	台	1.00	4707.08	4707.08	13%	5319.00	5319.00	611.92	三江	车库、住宅、公寓
256	配电箱	T1-10ALE	台	1.00	4707.08	4707.08	13%	5319.00	5319.00	611.92	三江	车库、住宅、公寓
257	配电箱	T1-24ALE	台	1.00	4707.08	4707.08	13%	5319.00	5319.00	611.92	三江	车库、住宅、公寓
258	配电箱	T1-18ALE	台	1.00	4707.08	4707.08	13%	5319.00	5319.00	611.92	三江	车库、住宅、公寓
259	配电箱	T1-31ALE	台	1.00	4707.08	4707.08	13%	5319.00	5319.00	611.92	三江	车库、住宅、公寓
260	配电箱	T1-40ALE	台	1.00	4707.08	4707.08	13%	5319.00	5319.00	611.92	三江	车库、住宅、公寓
261	配电箱	T1-52ALE	台	1.00	4707.08	4707.08	13%	5319.00	5319.00	611.92	三江	车库、住宅、公寓
262	配电箱	T1-45ALE	台	1.00	4707.08	4707.08	13%	5319.00	5319.00	611.92	三江	车库、住宅、公寓
263	配电箱	T1-14ALE、T1-28ALE、T1-43ALE	台	3.00	4769.03	14307.08	13%	5389.00	16167.00	1859.92	三江	车库、住宅、公寓
264	配电箱	T1-6AL	台	1.00	1624.78	1624.78	13%	1836.00	1836.00	211.22	三江	车库、住宅、公寓
265	配电箱	T1-8AL	台	1.00	1686.73	1686.73	13%	1906.00	1906.00	219.27	三江	车库、住宅、公寓
266	配电箱	T1-22AL	台	1.00	1686.73	1686.73	13%	1906.00	1906.00	219.27	三江	车库、住宅、公寓
267	配电箱	T1-16AL	台	1.00	1847.79	1847.79	13%	2088.00	2088.00	240.21	三江	车库、住宅、公寓
268	配电箱	T1-34AL	台	1.00	1686.73	1686.73	13%	1906.00	1906.00	219.27	三江	车库、住宅、公寓
269	配电箱	T1-38AL	台	1.00	1847.79	1847.79	13%	2088.00	2088.00	240.21	三江	车库、住宅、公寓
270	配电箱	T1-54AL	台	1.00	1847.79	1847.79	13%	2088.00	2088.00	240.21	三江	车库、住宅、公寓
271	配电箱	T1-47AL	台	1.00	1686.73	1686.73	13%	1906.00	1906.00	219.27	三江	车库、住宅、公寓
272	配电箱	T1-14AL、T1-28AL、T1-43AL	台	3.00	1975.22	5925.66	13%	2232.00	6696.00	770.34	三江	车库、住宅、公寓

273	配电箱	T2-7AW、T2-9AW、T2-11AW、T2-15AW、T2-17AW、T2-19AW、T2-21AW、T2-23AW、T2-25AW、T2-29AW、T2-31AW、T2-33AW、T2-35AW、T2-37AW、T2-39AW、T2-41AW、T2-44AW、T2-46AW、T2-48AW、T2-50AW	台	20.00	13041.59	260831.86	13%	14737.00	294740.00	33908.14	三江	车库、住宅、公寓
274	配电箱	T2-13AW、T2-27AW	台	2.00	8029.20	16058.41	13%	9073.00	18146.00	2087.59	三江	车库、住宅、公寓
275	配电箱	AL2	台	84.00	1946.90	163539.82	13%	2200.00	184800.00	21260.18	三江	车库、住宅、公寓
276	配电箱	T2-RFHKALE、T2-43HKALE、T2-28HKALE、T2-14HKALE	台	4.00	6395.58	25582.30	13%	7227.00	28908.00	3325.70	三江	车库、住宅、公寓
277	配电箱	AL1	台	84.00	1757.52	147631.86	13%	1986.00	166824.00	19192.14	三江	车库、住宅、公寓
278	配电箱	T2-RFAL	台	1.00	3155.75	3155.75	13%	3566.00	3566.00	410.25	三江	车库、住宅、公寓
279	配电箱	T2-14RDAT	台	1.00	6213.27	6213.27	13%	7021.00	7021.00	807.73	三江	车库、住宅、公寓
280	配电箱	T2-RF1DAT	台	1.00	20730.97	20730.97	13%	23426.00	23426.00	2695.03	三江	车库、住宅、公寓
281	配电箱	T2-RF1XDAT	台	1.00	12049.56	12049.56	13%	13616.00	13616.00	1566.44	三江	车库、住宅、公寓
282	配电箱	T2-28XHFAT1	台	1.00	10184.96	10184.96	13%	11509.00	11509.00	1324.04	三江	车库、住宅、公寓
283	配电箱	T2-RFPLFAT1	台	1.00	8729.20	8729.20	13%	9864.00	9864.00	1134.80	三江	车库、住宅、公寓
284	配电箱	T2-14VAP、T2-14VAPE	台	2.00	4631.86	9263.72	13%	5234.00	10468.00	1204.28	三江	车库、住宅、公寓
285	配电箱	T2-28VAP、T2-28VAPE	台	2.00	4631.86	9263.72	13%	5234.00	10468.00	1204.28	三江	车库、住宅、公寓
286	配电箱	T2-43VAP、T2-43VAPE	台	2.00	4631.86	9263.72	13%	5234.00	10468.00	1204.28	三江	车库、住宅、公寓
287	配电箱	T2-RFFAT1	台	1.00	12058.41	12058.41	13%	13626.00	13626.00	1567.59	三江	车库、住宅、公寓
288	配电箱	T2-14FAT1、T2-14FAT4、T2-28FAT1、T2-28FAT4、T2-43FAT1、T2-43FAT4	台	6.00	4576.99	27461.95	13%	5172.00	31032.00	3570.05	三江	车库、住宅、公寓
289	配电箱	T2-14FAT2、T2-14FAT3、T2-28FAT2、T2-28FAT3、T2-43FAT2、T2-43FAT3	台	6.00	4566.37	27398.23	13%	5160.00	30960.00	3561.77	三江	车库、住宅、公寓
290	配电箱	T2-6ALE	台	1.00	4707.08	4707.08	13%	5319.00	5319.00	611.92	三江	车库、住宅、公寓
291	配电箱	T2-10ALE	台	1.00	4707.08	4707.08	13%	5319.00	5319.00	611.92	三江	车库、住宅、公寓
292	配电箱	T2-24ALE	台	1.00	4707.08	4707.08	13%	5319.00	5319.00	611.92	三江	车库、住宅、公寓

293	配电箱	T2-18ALE	台	1.00	4707.08	4707.08	13%	5319.00	5319.00	611.92	三江	车库、住宅、公寓
294	配电箱	T2-32ALE	台	1.00	4707.08	4707.08	13%	5319.00	5319.00	611.92	三江	车库、住宅、公寓
295	配电箱	T2-40ALE	台	1.00	4707.08	4707.08	13%	5319.00	5319.00	611.92	三江	车库、住宅、公寓
296	配电箱	T2-49ALE	台	1.00	4707.08	4707.08	13%	5319.00	5319.00	611.92	三江	车库、住宅、公寓
297	配电箱	T2-45ALE	台	1.00	4707.08	4707.08	13%	5319.00	5319.00	611.92	三江	车库、住宅、公寓
298	配电箱	T2-14ALE、T2-28ALE、T2-43ALE	台	3.00	4769.03	14307.08	13%	5389.00	16167.00	1859.92	三江	车库、住宅、公寓
299	配电箱	T2-6AL	台	1.00	1624.78	1624.78	13%	1836.00	1836.00	211.22	三江	车库、住宅、公寓
300	配电箱	T2-8AL	台	1.00	1847.79	1847.79	13%	2088.00	2088.00	240.21	三江	车库、住宅、公寓
301	配电箱	T2-22AL	台	1.00	1847.79	1847.79	13%	2088.00	2088.00	240.21	三江	车库、住宅、公寓
302	配电箱	T2-16AL	台	1.00	1847.79	1847.79	13%	2088.00	2088.00	240.21	三江	车库、住宅、公寓
303	配电箱	T2-34AL	台	1.00	1847.79	1847.79	13%	2088.00	2088.00	240.21	三江	车库、住宅、公寓
304	配电箱	T2-38AL	台	1.00	1847.79	1847.79	13%	2088.00	2088.00	240.21	三江	车库、住宅、公寓
305	配电箱	T2-49AL	台	1.00	1847.79	1847.79	13%	2088.00	2088.00	240.21	三江	车库、住宅、公寓
306	配电箱	T2-45AL	台	1.00	1847.79	1847.79	13%	2088.00	2088.00	240.21	三江	车库、住宅、公寓
307	配电箱	T2-14AL、T2-28AL、T2-43AL	台	3.00	2008.85	6026.55	13%	2270.00	6810.00	783.45	三江	车库、住宅、公寓
308	配电箱	T2-RFPYYAP	台	1.00	4611.50	4611.50	13%	5211.00	5211.00	599.50	三江	车库、住宅、公寓
309	配电箱	电机启停按钮	台	400.00	143.36	57345.13	13%	162.00	64800.00	7454.87	三江	车库、住宅、公寓
310	配电箱	浮球-10米	个	52.00	79.65	4141.59	13%	90.00	4680.00	538.41	三江	车库、住宅、公寓
311	配电箱	B3-8BPAP1控制箱-30KW	台	1.00	3869.91	3869.91	13%	4373.00	4373.00	503.09	三江	车库、住宅、公寓
312	配电箱	B3-8BPAP1控制箱-44KW	台	1.00	8667.26	8667.26	13%	9794.00	9794.00	1126.74	三江	车库、住宅、公寓
313	配电箱	B3-6YSAP1控制箱-5.5kW、B3-6YSAP2控制箱-5.5kW	台	2.00	2514.16	5028.32	13%	2841.00	5682.00	653.68	三江	车库、住宅、公寓
314	配电箱	B-B3-8KAP1变频控制箱-60KW	台	1.00	49272.57	49272.57	13%	55678.00	55678.00	6405.43	三江	车库、住宅、公寓
315	配电箱	B-B3-8KAP2变频控制箱-37KW	台	1.00	38530.97	38530.97	13%	43540.00	43540.00	5009.03	三江	车库、住宅、公寓
316	配电箱	B-B3-8KAP3变频控制箱-110KW	台	1.00	72921.24	72921.24	13%	82401.00	82401.00	9479.76	三江	车库、住宅、公寓

317	配电箱	S-B3-8KAP1变频控制箱-11OKW	台	1.00	73178.76	73178.76	13%	82692.00	82692.00	9513.24	三江	车库、住宅、公寓
318	配电箱	S-B3-8KAP2变频控制箱-30KW	台	1.00	33837.17	33837.17	13%	38236.00	38236.00	4398.83	三江	车库、住宅、公寓
319	配电箱	S-B3-8KAP3变频控制箱-18OKW	台	1.00	105774.34	105774.34	13%	119525.00	119525.00	13750.66	三江	车库、住宅、公寓
320	配电箱	S-B3-8KAP4变频控制箱-45KW	台	1.00	42444.25	42444.25	13%	47962.00	47962.00	5517.75	三江	车库、住宅、公寓
321	配电箱	B3-8SBSAP1控制箱-30KW	台	1.00	3869.91	3869.91	13%	4373.00	4373.00	503.09	三江	车库、住宅、公寓
322	配电箱	B3-BSBAT2控制箱-44KW	台	1.00	8667.26	8667.26	13%	9794.00	9794.00	1126.74	三江	车库、住宅、公寓
323	配电箱	T3-7AW、T3-9AW、T3-13AW、T3-15AW、T3-17AW、T3-19AW、T3-21AW、T3-23AW、T3-26AW、T3-28AW、T3-30AW、T3-32AW、T3-34AW、T3-36AW	台	14.00	19861.06	278054.87	13%	22443.00	314202.00	36147.13	三江	车库、住宅、公寓
324	配电箱	T3-39AW、T3-41AW、T3-43AW、T3-45AW	台	4.00	13723.01	54892.04	13%	15507.00	62028.00	7135.96	三江	车库、住宅、公寓
325	配电箱	T3-12AW	台	1.00	12837.17	12837.17	13%	14506.00	14506.00	1668.83	三江	车库、住宅、公寓
326	配电箱	AL1	台	234.00	1748.67	409189.38	13%	1976.00	462384.00	53194.62	三江	车库、住宅、公寓
327	配电箱	AL3	台	32.00	2179.65	69748.67	13%	2463.00	78816.00	9067.33	三江	车库、住宅、公寓
328	配电箱	T3-RFAL	台	1.00	3641.59	3641.59	13%	4115.00	4115.00	473.41	三江	车库、住宅、公寓
329	配电箱	T3-11RDAT	台	1.00	6783.19	6783.19	13%	7665.00	7665.00	881.81	三江	车库、住宅、公寓
330	配电箱	T3-RFHKALE、T3-38HKALE、T3-25HKALE、T3-11HKALE	台	4.00	6513.27	26053.10	13%	7360.00	29440.00	3386.90	三江	车库、住宅、公寓
331	配电箱	T3-R1DAT1、T3-R1DAT2	台	2.00	18853.98	37707.96	13%	21305.00	42610.00	4902.04	三江	车库、住宅、公寓
332	配电箱	T3-R1XDAT1	台	1.00	12206.19	12206.19	13%	13793.00	13793.00	1586.81	三江	车库、住宅、公寓
333	配电箱	T3-25XHFAT1	台	1.00	13216.81	13216.81	13%	14935.00	14935.00	1718.19	三江	车库、住宅、公寓
334	配电箱	T3-RFPLFAT1	台	1.00	7710.62	7710.62	13%	8713.00	8713.00	1002.38	三江	车库、住宅、公寓
335	配电箱	T3-6SBAT1	台	1.00	16247.79	16247.79	13%	18360.00	18360.00	2112.21	三江	车库、住宅、公寓
336	配电箱	T3-11VAP、T3-11VAPE	台	2.00	3707.08	7414.16	13%	4189.00	8378.00	963.84	三江	车库、住宅、公寓
337	配电箱	T3-25VAP、T3-25VAPE	台	2.00	3628.32	7256.64	13%	4100.00	8200.00	943.36	三江	车库、住宅、公寓
338	配电箱	T3-38VAP、T3-38VAPE	台	2.00	3865.49	7730.97	13%	4368.00	8736.00	1005.03	三江	车库、住宅、公寓

339	配电箱	T3-R1FVAP、T3-R1FVAPE	台	2.00	4114.16	8228.32	13%	4649.00	9298.00	1069.68	三江	车库、住宅、公寓
340	配电箱	T3-11FAT1	台	1.00	4959.29	4959.29	13%	5604.00	5604.00	644.71	三江	车库、住宅、公寓
341	配电箱	T3-25FAT1	台	1.00	5818.58	5818.58	13%	6575.00	6575.00	756.42	三江	车库、住宅、公寓
342	配电箱	T3-11FAT2	台	1.00	9027.43	9027.43	13%	10201.00	10201.00	1173.57	三江	车库、住宅、公寓
343	配电箱	T3-38FAT2	台	1.00	10025.66	10025.66	13%	11329.00	11329.00	1303.34	三江	车库、住宅、公寓
344	配电箱	T3-R1FAT1	台	1.00	4999.12	4999.12	13%	5649.00	5649.00	649.88	三江	车库、住宅、公寓
345	配电箱	T3-25FAT2	台	1.00	6306.19	6306.19	13%	7126.00	7126.00	819.81	三江	车库、住宅、公寓
346	配电箱	T3-R1FAT2	台	1.00	8704.42	8704.42	13%	9836.00	9836.00	1131.58	三江	车库、住宅、公寓
347	配电箱	T3-38FAT1	台	1.00	4532.74	4532.74	13%	5122.00	5122.00	589.26	三江	车库、住宅、公寓
348	配电箱	T3-6ALE	台	1.00	4707.08	4707.08	13%	5319.00	5319.00	611.92	三江	车库、住宅、公寓
349	配电箱	T3-8ALE	台	1.00	4727.43	4727.43	13%	5342.00	5342.00	614.57	三江	车库、住宅、公寓
350	配电箱	T3-22ALE	台	1.00	4727.43	4727.43	13%	5342.00	5342.00	614.57	三江	车库、住宅、公寓
351	配电箱	T3-14ALE	台	1.00	4727.43	4727.43	13%	5342.00	5342.00	614.57	三江	车库、住宅、公寓
352	配电箱	T3-29ALE	台	1.00	4727.43	4727.43	13%	5342.00	5342.00	614.57	三江	车库、住宅、公寓
353	配电箱	T3-35ALE	台	1.00	4727.43	4727.43	13%	5342.00	5342.00	614.57	三江	车库、住宅、公寓
354	配电箱	T3-11ALE、T3-25ALE、T3-38ALE	台	3.00	4769.03	14307.08	13%	5389.00	16167.00	1859.92	三江	车库、住宅、公寓
355	配电箱	T3-42ALE	台	1.00	4727.43	4727.43	13%	5342.00	5342.00	614.57	三江	车库、住宅、公寓
356	配电箱	T3-6AL	台	1.00	1624.78	1624.78	13%	1836.00	1836.00	211.22	三江	车库、住宅、公寓
357	配电箱	T3-8AL	台	1.00	2008.85	2008.85	13%	2270.00	2270.00	261.15	三江	车库、住宅、公寓
358	配电箱	T3-20AL	台	1.00	1847.79	1847.79	13%	2088.00	2088.00	240.21	三江	车库、住宅、公寓
359	配电箱	T3-16AL	台	1.00	2049.56	2049.56	13%	2316.00	2316.00	266.44	三江	车库、住宅、公寓
360	配电箱	T3-27AL	台	1.00	1847.79	1847.79	13%	2088.00	2088.00	240.21	三江	车库、住宅、公寓
361	配电箱	T3-33AL	台	1.00	1847.79	1847.79	13%	2088.00	2088.00	240.21	三江	车库、住宅、公寓
362	配电箱	T3-11AL、T3-25AL、T3-38AL	台	3.00	2008.85	6026.55	13%	2270.00	6810.00	783.45	三江	车库、住宅、公寓

363	配电箱	T3-44AL	台	1.00	2049.56	2049.56	13%	2316.00	2316.00	266.44	三江	车库、住宅、公寓
364	配电箱	T3-RFPYYAP	台	1.00	14395.58	14395.58	13%	16267.00	16267.00	1871.42	三江	车库、住宅、公寓
365	配电箱	T3-RFLQAP	台	1.00	5359.29	5359.29	13%	6056.00	6056.00	696.71	三江	车库、住宅、公寓
366	配电箱	T3-6LQAP	台	1.00	4893.81	4893.81	13%	5530.00	5530.00	636.19	三江	车库、住宅、公寓
367	配电箱	B1-1ALE1	台	1.00	4707.08	4707.08	13%	5319.00	5319.00	611.92	三江	车库、住宅、公寓
368	配电箱	B1-1ALE2	台	1.00	4707.08	4707.08	13%	5319.00	5319.00	611.92	三江	车库、住宅、公寓
369	配电箱	B1-3ALE1	台	1.00	4707.08	4707.08	13%	5319.00	5319.00	611.92	三江	车库、住宅、公寓
370	配电箱	B1-4ALE1	台	1.00	4707.08	4707.08	13%	5319.00	5319.00	611.92	三江	车库、住宅、公寓
371	配电箱	B1-2ALE1	台	1.00	4707.08	4707.08	13%	5319.00	5319.00	611.92	三江	商业、办公、酒店
372	配电箱	B1-5ALE1	台	1.00	4707.08	4707.08	13%	5319.00	5319.00	611.92	三江	商业、办公、酒店
373	配电箱	B1-6ALE1	台	1.00	4707.08	4707.08	13%	5319.00	5319.00	611.92	三江	商业、办公、酒店
374	配电箱	B1-7ALE1	台	1.00	4851.33	4851.33	13%	5482.00	5482.00	630.67	三江	商业、办公、酒店
375	配电箱	B1-8ALE1	台	1.00	4748.67	4748.67	13%	5366.00	5366.00	617.33	三江	商业、办公、酒店
376	配电箱	B1-9ALE1	台	1.00	4707.08	4707.08	13%	5319.00	5319.00	611.92	三江	商业、办公、酒店
377	配电箱	B1-10ALE1	台	1.00	4748.67	4748.67	13%	5366.00	5366.00	617.33	三江	商业、办公、酒店
378	配电箱	B1-6AL1	台	1.00	1749.56	1749.56	13%	1977.00	1977.00	227.44	三江	商业、办公、酒店
379	配电箱	B1-1AL1、B1-1AL2、B1-2AL1、B1-4AL1、B1-5AL1	台	5.00	961.06	4805.31	13%	1086.00	5430.00	624.69	三江	商业、办公、酒店
380	配电箱	B1-8AL1	台	1.00	1385.84	1385.84	13%	1566.00	1566.00	180.16	三江	商业、办公、酒店
381	配电箱	B1-3AL1	台	1.00	1001.77	1001.77	13%	1132.00	1132.00	130.23	三江	商业、办公、酒店
382	配电箱	B1-9AL1	台	1.00	1001.77	1001.77	13%	1132.00	1132.00	130.23	三江	商业、办公、酒店
383	配电箱	B1-10AL1	台	1.00	1142.48	1142.48	13%	1291.00	1291.00	148.52	三江	商业、办公、酒店
384	配电箱	B1-2SAW1	台	1.00	10988.50	10988.50	13%	12417.00	12417.00	1428.50	三江	商业、办公、酒店
385	配电箱	B1-4SAW1	台	1.00	10523.01	10523.01	13%	11891.00	11891.00	1367.99	三江	商业、办公、酒店
386	配电箱	B1-8SAW1	台	1.00	8765.49	8765.49	13%	9905.00	9905.00	1139.51	三江	商业、办公、酒店

387	配电箱	B1-3SAW1	台	1.00	10369.03	10369.03	13%	11717.00	11717.00	1347.97	三江	商业、办公、酒店
388	配电箱	B1-5SAW1	台	1.00	13750.44	13750.44	13%	15538.00	15538.00	1787.56	三江	商业、办公、酒店
389	配电箱	B1-9SAW1	台	1.00	10737.17	10737.17	13%	12133.00	12133.00	1395.83	三江	商业、办公、酒店
390	配电箱	B1-2SAPE1	台	1.00	919.47	919.47	13%	1039.00	1039.00	119.53	三江	商业、办公、酒店
391	配电箱	B1-9SAPE1	台	1.00	829.20	829.20	13%	937.00	937.00	107.80	三江	商业、办公、酒店
392	配电箱	B1-4SAPE1	台	1.00	829.20	829.20	13%	937.00	937.00	107.80	三江	商业、办公、酒店
393	配电箱	B1-5SAPE1	台	1.00	829.20	829.20	13%	937.00	937.00	107.80	三江	商业、办公、酒店
394	配电箱	B1-3SAPE1	台	1.00	829.20	829.20	13%	937.00	937.00	107.80	三江	商业、办公、酒店
395	配电箱	B1-10XFAT1	台	1.00	4430.97	4430.97	13%	5007.00	5007.00	576.03	三江	商业、办公、酒店
396	配电箱	B1-6XFAT1	台	1.00	4430.97	4430.97	13%	5007.00	5007.00	576.03	三江	商业、办公、酒店
397	配电箱	B1-9XFAT1	台	1.00	4532.74	4532.74	13%	5122.00	5122.00	589.26	三江	商业、办公、酒店
398	配电箱	B1-8XFAT2	台	1.00	4532.74	4532.74	13%	5122.00	5122.00	589.26	三江	商业、办公、酒店
399	配电箱	B1-2XFAT1、B1-10XFAT3	台	2.00	3976.99	7953.98	13%	4494.00	8988.00	1034.02	三江	商业、办公、酒店
400	配电箱	B1-10XFAT2	台	1.00	4430.97	4430.97	13%	5007.00	5007.00	576.03	三江	商业、办公、酒店
401	配电箱	B1-6XFAT2	台	1.00	4058.41	4058.41	13%	4586.00	4586.00	527.59	三江	商业、办公、酒店
402	配电箱	B1-8XFAT1、B1-5XFAT1、B1-3XFAT1、B1-7XFAT1	台	4.00	3976.99	15907.96	13%	4494.00	17976.00	2068.04	三江	商业、办公、酒店
403	配电箱	B1-8XFAP1、B1-8XFAPE1	台	2.00	2819.47	5638.94	13%	3186.00	6372.00	733.06	三江	商业、办公、酒店
404	配电箱	B1-5XFAP1、B1-5XFAPE1	台	2.00	4189.38	8378.76	13%	4734.00	9468.00	1089.24	三江	商业、办公、酒店
405	配电箱	B1-6XFAP1、B1-6XFAPE1	台	2.00	4189.38	8378.76	13%	4734.00	9468.00	1089.24	三江	商业、办公、酒店
406	配电箱	B1-7XSAT2	台	1.00	17596.46	17596.46	13%	19884.00	19884.00	2287.54	三江	商业、办公、酒店
407	配电箱	B1-7XSAT3	台	1.00	14804.42	14804.42	13%	16729.00	16729.00	1924.58	三江	商业、办公、酒店
408	配电箱	B1-7XSAT1	台	1.00	15203.54	15203.54	13%	17180.00	17180.00	1976.46	三江	商业、办公、酒店
409	配电箱	B1-7XSAT4	台	1.00	14097.35	14097.35	13%	15930.00	15930.00	1832.65	三江	商业、办公、酒店
410	配电箱	B1-7XSAT5	台	1.00	8974.34	8974.34	13%	10141.00	10141.00	1166.66	三江	商业、办公、酒店

411	配电箱	B1-7SAC1	台	1.00	6483.19	6483.19	13%	7326.00	7326.00	842.81	三江	商业、办公、酒店
412	配电箱	B1-7AC2	台	1.00	1580.53	1580.53	13%	1786.00	1786.00	205.47	三江	商业、办公、酒店
413	配电箱	B1-1FTAP4	台	1.00	4388.50	4388.50	13%	4959.00	4959.00	570.50	三江	商业、办公、酒店
414	配电箱	B1-8AT1	台	1.00	6863.72	6863.72	13%	7756.00	7756.00	892.28	三江	商业、办公、酒店
415	配电箱	B1-7AT1	台	1.00	11483.19	11483.19	13%	12976.00	12976.00	1492.81	三江	商业、办公、酒店
416	配电箱	B1-5XFAT2	台	1.00	4078.76	4078.76	13%	4609.00	4609.00	530.24	三江	商业、办公、酒店
417	配电箱	B1-9GYAP1	台	1.00	2890.27	2890.27	13%	3266.00	3266.00	375.73	三江	商业、办公、酒店
418	配电箱	B1-6GYAP1	台	1.00	2092.92	2092.92	13%	2365.00	2365.00	272.08	三江	商业、办公、酒店
419	配电箱	B1-9GYAC1、B1-6GYAC1、B1-9SAC1	台	3.00	1330.97	3992.92	13%	1504.00	4512.00	519.08	三江	商业、办公、酒店
420	配电箱	B1-1FTAP3	台	1.00	4388.50	4388.50	13%	4959.00	4959.00	570.50	三江	商业、办公、酒店
421	配电箱	B1-9FTAP1	台	1.00	5473.45	5473.45	13%	6185.00	6185.00	711.55	三江	商业、办公、酒店
422	配电箱	B1-7AC1	台	1.00	2768.14	2768.14	13%	3128.00	3128.00	359.86	三江	商业、办公、酒店
423	配电箱	B1-10AC1	台	1.00	2143.36	2143.36	13%	2422.00	2422.00	278.64	三江	商业、办公、酒店
424	配电箱	B1-2KAP1	台	1.00	1495.58	1495.58	13%	1690.00	1690.00	194.42	三江	商业、办公、酒店
425	配电箱	B1-9KAP1	台	1.00	1990.27	1990.27	13%	2249.00	2249.00	258.73	三江	商业、办公、酒店
426	配电箱	B1-4KAP1	台	1.00	1457.52	1457.52	13%	1647.00	1647.00	189.48	三江	商业、办公、酒店
427	配电箱	B1-1KAP1	台	1.00	1573.45	1573.45	13%	1778.00	1778.00	204.55	三江	商业、办公、酒店
428	配电箱	B1-3AC1	台	1.00	2736.28	2736.28	13%	3092.00	3092.00	355.72	三江	商业、办公、酒店
429	配电箱	B1-8AC1	台	1.00	1724.78	1724.78	13%	1949.00	1949.00	224.22	三江	商业、办公、酒店
430	配电箱	B1-9AC1	台	1.00	1957.52	1957.52	13%	2212.00	2212.00	254.48	三江	商业、办公、酒店
431	配电箱	B1-8ZMAT1	台	1.00	6267.26	6267.26	13%	7082.00	7082.00	814.74	三江	商业、办公、酒店
432	配电箱	B1-8XLAP1、B1-8XLAPE1	台	2.00	2275.22	4550.44	13%	2571.00	5142.00	591.56	三江	商业、办公、酒店
433	配电箱	B1-7XLAP1、B1-7XLAPE1	台	2.00	7802.65	15605.31	13%	8817.00	17634.00	2028.69	三江	商业、办公、酒店
434	配电箱	B1-7ZMAT1	台	1.00	16809.73	16809.73	13%	18995.00	18995.00	2185.27	三江	商业、办公、酒店

435	配电箱	B1-7DTAP1、B1-7DTAPE1	台	2.00	8102.65	16205.31	13%	9156.00	18312.00	2106.69	三江	商业、办公、酒店
436	配电箱	B1-7XDTAP1、B1-7XDTAPE1	台	2.00	6747.79	13495.58	13%	7625.00	15250.00	1754.42	三江	商业、办公、酒店
437	配电箱	B1-1FTAP2	台	1.00	7634.51	7634.51	13%	8627.00	8627.00	992.49	三江	商业、办公、酒店
438	配电箱	B1-1FTAP1	台	1.00	7305.31	7305.31	13%	8255.00	8255.00	949.69	三江	商业、办公、酒店
439	配电箱	B1-1XJLAT2	台	1.00	7542.48	7542.48	13%	8523.00	8523.00	980.52	三江	商业、办公、酒店
440	配电箱	B1-1XJLAT1	台	1.00	7434.51	7434.51	13%	8401.00	8401.00	966.49	三江	商业、办公、酒店
441	配电箱	B1-7ALE3	台	1.00	4748.67	4748.67	13%	5366.00	5366.00	617.33	三江	商业、办公、酒店
442	配电箱	B1-7ALE2	台	1.00	4769.03	4769.03	13%	5389.00	5389.00	619.97	三江	商业、办公、酒店
443	配电箱	T4-BDFAT1	台	1.00	10145.13	10145.13	13%	11464.00	11464.00	1318.87	三江	商业、办公、酒店
444	配电箱	B1-7BKAP1	台	1.00	1319.47	1319.47	13%	1491.00	1491.00	171.53	三江	商业、办公、酒店
445	配电箱	T4-JDFAT1	台	1.00	6145.13	6145.13	13%	6944.00	6944.00	798.87	三江	商业、办公、酒店
446	配电箱	T4-JDFAT2	台	1.00	10189.38	10189.38	13%	11514.00	11514.00	1324.62	三江	商业、办公、酒店
447	配电箱	T4-B1-6GYAP1	台	1.00	800.00	800.00	13%	904.00	904.00	104.00	三江	商业、办公、酒店
448	配电箱	1-1ALE1	台	1.00	4707.08	4707.08	13%	5319.00	5319.00	611.92	三江	商业、办公、酒店
449	配电箱	1-4ALE1	台	1.00	4707.08	4707.08	13%	5319.00	5319.00	611.92	三江	商业、办公、酒店
450	配电箱	1-2ALE1	台	1.00	4707.08	4707.08	13%	5319.00	5319.00	611.92	三江	商业、办公、酒店
451	配电箱	1-6ALE1	台	1.00	4707.08	4707.08	13%	5319.00	5319.00	611.92	三江	商业、办公、酒店
452	配电箱	1-3ALE1	台	1.00	4707.08	4707.08	13%	5319.00	5319.00	611.92	三江	商业、办公、酒店
453	配电箱	1-7ALE1	台	1.00	4707.08	4707.08	13%	5319.00	5319.00	611.92	三江	商业、办公、酒店
454	配电箱	1-7ALE2	台	1.00	4707.08	4707.08	13%	5319.00	5319.00	611.92	三江	商业、办公、酒店
455	配电箱	1-3AL1、1-7AL1	台	2.00	971.68	1943.36	13%	1098.00	2196.00	252.64	三江	商业、办公、酒店
456	配电箱	1-1AL1、1-2AL1、1-7AL2	台	3.00	930.09	2790.27	13%	1051.00	3153.00	362.73	三江	商业、办公、酒店
457	配电箱	T3-1AL	台	1.00	1111.50	1111.50	13%	1256.00	1256.00	144.50	三江	商业、办公、酒店
458	配电箱	1-4AL1、1-6AL1	台	2.00	950.44	1900.88	13%	1074.00	2148.00	247.12	三江	商业、办公、酒店

459	配电箱	T3-1ALE	台	1.00	4707.08	4707.08	13%	5319.00	5319.00	611.92	三江	商业、办公、酒店
460	配电箱	2-1ALE1	台	1.00	4707.08	4707.08	13%	5319.00	5319.00	611.92	三江	商业、办公、酒店
461	配电箱	2-2ALE2	台	1.00	4707.08	4707.08	13%	5319.00	5319.00	611.92	三江	商业、办公、酒店
462	配电箱	2-3ALE1	台	1.00	4707.08	4707.08	13%	5319.00	5319.00	611.92	三江	商业、办公、酒店
463	配电箱	2-1ALE2	台	1.00	4707.08	4707.08	13%	5319.00	5319.00	611.92	三江	商业、办公、酒店
464	配电箱	2-2ALE1	台	1.00	4707.08	4707.08	13%	5319.00	5319.00	611.92	三江	商业、办公、酒店
465	配电箱	2-3ALE2	台	1.00	4707.08	4707.08	13%	5319.00	5319.00	611.92	三江	商业、办公、酒店
466	配电箱	2-3SALE1	台	1.00	4707.08	4707.08	13%	5319.00	5319.00	611.92	三江	商业、办公、酒店
467	配电箱	2-3AL1、2-3AL2、2-4AL1	台	3.00	938.94	2816.81	13%	1061.00	3183.00	366.19	三江	商业、办公、酒店
468	配电箱	2-4ALE1	台	1.00	4707.08	4707.08	13%	5319.00	5319.00	611.92	三江	商业、办公、酒店
469	配电箱	2-2AL1	台	1.00	930.09	930.09	13%	1051.00	1051.00	120.91	三江	商业、办公、酒店
470	配电箱	2-1AL1、2-1AL2、2-2AL2、2-3SAL1	台	4.00	909.73	3638.94	13%	1028.00	4112.00	473.06	三江	商业、办公、酒店
471	配电箱	3-1ALE1	台	1.00	4707.08	4707.08	13%	5319.00	5319.00	611.92	三江	商业、办公、酒店
472	配电箱	3-3ALE2	台	1.00	4707.08	4707.08	13%	5319.00	5319.00	611.92	三江	商业、办公、酒店
473	配电箱	3-1ALE2	台	1.00	4707.08	4707.08	13%	5319.00	5319.00	611.92	三江	商业、办公、酒店
474	配电箱	3-3ALE1	台	1.00	4707.08	4707.08	13%	5319.00	5319.00	611.92	三江	商业、办公、酒店
475	配电箱	3-2ALE1	台	1.00	4707.08	4707.08	13%	5319.00	5319.00	611.92	三江	商业、办公、酒店
476	配电箱	3-4ALE1	台	1.00	4727.43	4727.43	13%	5342.00	5342.00	614.57	三江	商业、办公、酒店
477	配电箱	3-1AL1、3-1AL2、3-3AL2W	台	3.00	909.73	2729.20	13%	1028.00	3084.00	354.80	三江	商业、办公、酒店
478	配电箱	3-2AL1、3-4AL1	台	2.00	909.73	1819.47	13%	1028.00	2056.00	236.53	三江	商业、办公、酒店
479	配电箱	3-3AL1	台	1.00	930.09	930.09	13%	1051.00	1051.00	120.91	三江	商业、办公、酒店
480	配电箱	4-1ALE1	台	1.00	4707.08	4707.08	13%	5319.00	5319.00	611.92	三江	商业、办公、酒店
481	配电箱	4-2ALE2	台	1.00	4707.08	4707.08	13%	5319.00	5319.00	611.92	三江	商业、办公、酒店
482	配电箱	4-1ALE2	台	1.00	4707.08	4707.08	13%	5319.00	5319.00	611.92	三江	商业、办公、酒店

483	配电箱	4-4ALE1	台	1.00	4707.08	4707.08	13%	5319.00	5319.00	611.92	三江	商业、办公、酒店
484	配电箱	4-2ALE1	台	1.00	4707.08	4707.08	13%	5319.00	5319.00	611.92	三江	商业、办公、酒店
485	配电箱	4-4ALE2	台	1.00	4707.08	4707.08	13%	5319.00	5319.00	611.92	三江	商业、办公、酒店
486	配电箱	4-5SALE1	台	1.00	4707.08	4707.08	13%	5319.00	5319.00	611.92	三江	商业、办公、酒店
487	配电箱	4-5SAL1	台	1.00	930.09	930.09	13%	1051.00	1051.00	120.91	三江	商业、办公、酒店
488	配电箱	4-1AL1、4-1AL2、4-4AL1、4-2AL2	台	4.00	909.73	3638.94	13%	1028.00	4112.00	473.06	三江	商业、办公、酒店
489	配电箱	4-2AL1、4-4AL2	台	2.00	909.73	1819.47	13%	1028.00	2056.00	236.53	三江	商业、办公、酒店
490	配电箱	5-1ALE1	台	1.00	4707.08	4707.08	13%	5319.00	5319.00	611.92	三江	商业、办公、酒店
491	配电箱	5-3AL1	台	1.00	1546.90	1546.90	13%	1748.00	1748.00	201.10	三江	商业、办公、酒店
492	配电箱	5-3ALE1	台	1.00	4748.67	4748.67	13%	5366.00	5366.00	617.33	三江	商业、办公、酒店
493	配电箱	5-1AL1	台	1.00	909.73	909.73	13%	1028.00	1028.00	118.27	三江	商业、办公、酒店
494	配电箱	1-3SAW1	台	1.00	12503.54	12503.54	13%	14129.00	14129.00	1625.46	三江	商业、办公、酒店
495	配电箱	1-6SAW1	台	1.00	13973.45	13973.45	13%	15790.00	15790.00	1816.55	三江	商业、办公、酒店
496	配电箱	1-4SAW1	台	1.00	10824.78	10824.78	13%	12232.00	12232.00	1407.22	三江	商业、办公、酒店
497	配电箱	1-7SAW1	台	1.00	14271.68	14271.68	13%	16127.00	16127.00	1855.32	三江	商业、办公、酒店
498	配电箱	2-2SAW1	台	1.00	12231.86	12231.86	13%	13822.00	13822.00	1590.14	三江	商业、办公、酒店
499	配电箱	2-4SAW1	台	1.00	16923.01	16923.01	13%	19123.00	19123.00	2199.99	三江	商业、办公、酒店
500	配电箱	2-3SAW2	台	1.00	16449.56	16449.56	13%	18588.00	18588.00	2138.44	三江	商业、办公、酒店
501	配电箱	2-3SAW1	台	1.00	10313.27	10313.27	13%	11654.00	11654.00	1340.73	三江	商业、办公、酒店
502	配电箱	3-2SAW1	台	1.00	10592.04	10592.04	13%	11969.00	11969.00	1376.96	三江	商业、办公、酒店
503	配电箱	3-4SAW1	台	1.00	15098.23	15098.23	13%	17061.00	17061.00	1962.77	三江	商业、办公、酒店
504	配电箱	3-3SAW1	台	1.00	16851.33	16851.33	13%	19042.00	19042.00	2190.67	三江	商业、办公、酒店
505	配电箱	3-3SAW2	台	1.00	8928.32	8928.32	13%	10089.00	10089.00	1160.68	三江	商业、办公、酒店
506	配电箱	4-5SAW1	台	1.00	8618.58	8618.58	13%	9739.00	9739.00	1120.42	三江	商业、办公、酒店

507	配电箱	4-2SAW1	台	1.00	11546.90	11546.90	13%	13048.00	13048.00	1501.10	三江	商业、办公、酒店
508	配电箱	4-2SAW2	台	1.00	10059.29	10059.29	13%	11367.00	11367.00	1307.71	三江	商业、办公、酒店
509	配电箱	4-4SAW1	台	1.00	18892.92	18892.92	13%	21349.00	21349.00	2456.08	三江	商业、办公、酒店
510	配电箱	5-1SAW1	台	1.00	10400.88	10400.88	13%	11753.00	11753.00	1352.12	三江	商业、办公、酒店
511	配电箱	2-3SAP2	台	1.00	5329.20	5329.20	13%	6022.00	6022.00	692.80	三江	商业、办公、酒店
512	配电箱	1-3SAPE1	台	1.00	382.30	382.30	13%	432.00	432.00	49.70	三江	商业、办公、酒店
513	配电箱	1-4SAPE1	台	1.00	868.14	868.14	13%	981.00	981.00	112.86	三江	商业、办公、酒店
514	配电箱	1-6SAPE1	台	1.00	868.14	868.14	13%	981.00	981.00	112.86	三江	商业、办公、酒店
515	配电箱	1-7SAPE1	台	1.00	1129.20	1129.20	13%	1276.00	1276.00	146.80	三江	商业、办公、酒店
516	配电箱	2-2SAPE1	台	1.00	868.14	868.14	13%	981.00	981.00	112.86	三江	商业、办公、酒店
517	配电箱	2-3SAPE2	台	1.00	868.14	868.14	13%	981.00	981.00	112.86	三江	商业、办公、酒店
518	配电箱	2-4SAPE1	台	1.00	958.41	958.41	13%	1083.00	1083.00	124.59	三江	商业、办公、酒店
519	配电箱	2-3SAPE1	台	1.00	868.14	868.14	13%	981.00	981.00	112.86	三江	商业、办公、酒店
520	配电箱	3-2SAPE1	台	1.00	382.30	382.30	13%	432.00	432.00	49.70	三江	商业、办公、酒店
521	配电箱	3-4SAPE1	台	1.00	868.14	868.14	13%	981.00	981.00	112.86	三江	商业、办公、酒店
522	配电箱	3-3SAPE1	台	1.00	1369.91	1369.91	13%	1548.00	1548.00	178.09	三江	商业、办公、酒店
523	配电箱	3-3SAPE2	台	1.00	420.35	420.35	13%	475.00	475.00	54.65	三江	商业、办公、酒店
524	配电箱	4-1SAPE1	台	1.00	829.20	829.20	13%	937.00	937.00	107.80	三江	商业、办公、酒店
525	配电箱	4-2SAPE1	台	1.00	920.35	920.35	13%	1040.00	1040.00	119.65	三江	商业、办公、酒店
526	配电箱	4-2SAPE2	台	1.00	958.41	958.41	13%	1083.00	1083.00	124.59	三江	商业、办公、酒店
527	配电箱	4-4SAPE1	台	1.00	1129.20	1129.20	13%	1276.00	1276.00	146.80	三江	商业、办公、酒店
528	配电箱	5-1SAPE1	台	1.00	1129.20	1129.20	13%	1276.00	1276.00	146.80	三江	商业、办公、酒店
529	配电箱	4-5DYAPE1	台	1.00	1849.56	1849.56	13%	2090.00	2090.00	240.44	三江	商业、办公、酒店
530	配电箱	5-1LEDAP1	台	1.00	6986.73	6986.73	13%	7895.00	7895.00	908.27	三江	商业、办公、酒店

531	配电箱	5-1LEDAP2	台	1.00	6986.73	6986.73	13%	7895.00	7895.00	908.27	三江	商业、办公、酒店
532	配电箱	5-1LEDKAC1、5-1LEDKAC2	台	2.00	3361.95	6723.89	13%	3799.00	7598.00	874.11	三江	商业、办公、酒店
533	配电箱	B1-1SAP2、1-1SAP1、2-1SAP1、3-1SAP1、4-1SAP1、B1-1SAP1、1-2SAP1、2-1SAP2、3-1SAP2、4-1SAP2、5-1SAP1	台	11.00	958.41	10542.48	13%	1083.00	11913.00	1370.52	三江	商业、办公、酒店
534	配电箱	4-5DYAP1	台	1.00	6215.93	6215.93	13%	7024.00	7024.00	808.07	三江	商业、办公、酒店
535	配电箱	6-RDYKAP1	台	2.00	10845.13	21690.27	13%	12255.00	24510.00	2819.73	三江	商业、办公、酒店
536	配电箱	4-5DYAC1	台	1.00	3281.42	3281.42	13%	3708.00	3708.00	426.58	三江	商业、办公、酒店
537	配电箱	5-3DYAC1	台	1.00	2791.15	2791.15	13%	3154.00	3154.00	362.85	三江	商业、办公、酒店
538	配电箱	5-3DYAC2	台	1.00	3700.00	3700.00	13%	4181.00	4181.00	481.00	三江	商业、办公、酒店
539	配电箱	5-3DYAC3	台	1.00	4148.67	4148.67	13%	4688.00	4688.00	539.33	三江	商业、办公、酒店
540	配电箱	4-5DYAC2	台	1.00	1131.86	1131.86	13%	1279.00	1279.00	147.14	三江	商业、办公、酒店
541	配电箱	5-3DYAC4	台	1.00	1509.73	1509.73	13%	1706.00	1706.00	196.27	三江	商业、办公、酒店
542	配电箱	7-RYYAP2	台	1.00	11926.55	11926.55	13%	13477.00	13477.00	1550.45	三江	商业、办公、酒店
543	配电箱	6-RYYAP1	台	1.00	9906.19	9906.19	13%	11194.00	11194.00	1287.81	三江	商业、办公、酒店
544	配电箱	7-RYYAP1	台	1.00	11523.01	11523.01	13%	13021.00	13021.00	1497.99	三江	商业、办公、酒店
545	配电箱	4-2FTAP1	台	1.00	2509.73	2509.73	13%	2836.00	2836.00	326.27	三江	商业、办公、酒店
546	配电箱	1-1FTAP1、1-1FTAP2	台	2.00	2328.32	4656.64	13%	2631.00	5262.00	605.36	三江	商业、办公、酒店
547	配电箱	2-1FTAP1、3-1FTAP2、3-1FTAP1、4-1FTAP1、1-2FTAP1	台	5.00	2328.32	11641.59	13%	2631.00	13155.00	1513.41	三江	商业、办公、酒店
548	配电箱	4-1FTAP2	台	1.00	2348.67	2348.67	13%	2654.00	2654.00	305.33	三江	商业、办公、酒店
549	配电箱	2-1FTAP2	台	1.00	3769.91	3769.91	13%	4260.00	4260.00	490.09	三江	商业、办公、酒店
550	配电箱	3-1FTAP3	台	1.00	2348.67	2348.67	13%	2654.00	2654.00	305.33	三江	商业、办公、酒店
551	配电箱	6-1XDTAT1、5-1XDTAT1、5-3XDTAT1、5-1XDTAT2、4-4XDTAT1、1-4XDTAT1	台	6.00	8151.33	48907.96	13%	9211.00	55266.00	6358.04	三江	商业、办公、酒店
552	配电箱	5-3DTAT2	台	1.00	10070.80	10070.80	13%	11380.00	11380.00	1309.20	三江	商业、办公、酒店

553	配电箱	3-1XJLAT1	台	1.00	6044.25	6044.25	13%	6830.00	6830.00	785.75	三江	商业、办公、酒店
554	配电箱	4-1XJLAT1	台	1.00	5852.21	5852.21	13%	6613.00	6613.00	760.79	三江	商业、办公、酒店
555	配电箱	6-1DTAT1、5-1DTAT1、5-3DTAT1、4-4DTAT1	台	4.00	8184.96	32739.82	13%	9249.00	36996.00	4256.18	三江	商业、办公、酒店
556	配电箱	5-1DTAT2	台	1.00	14540.71	14540.71	13%	16431.00	16431.00	1890.29	三江	商业、办公、酒店
557	配电箱	5-1XJLAT1	台	1.00	4849.56	4849.56	13%	5480.00	5480.00	630.44	三江	商业、办公、酒店
558	配电箱	1-2KAP1	台	1.00	1512.39	1512.39	13%	1709.00	1709.00	196.61	三江	商业、办公、酒店
559	配电箱	1-2KAC1	台	1.00	2176.99	2176.99	13%	2460.00	2460.00	283.01	三江	商业、办公、酒店
560	配电箱	1-1XJLAT1	台	1.00	6152.21	6152.21	13%	6952.00	6952.00	799.79	三江	商业、办公、酒店
561	配电箱	1-6KAP1、1-7KAP1	台	2.00	1512.39	3024.78	13%	1709.00	3418.00	393.22	三江	商业、办公、酒店
562	配电箱	1-6KAC1、1-7KAC1	台	2.00	2637.17	5274.34	13%	2980.00	5960.00	685.66	三江	商业、办公、酒店
563	配电箱	1-2XJLAT1	台	1.00	5805.31	5805.31	13%	6560.00	6560.00	754.69	三江	商业、办公、酒店
564	配电箱	2-1XJLAT1	台	1.00	5709.73	5709.73	13%	6452.00	6452.00	742.27	三江	商业、办公、酒店
565	配电箱	1-3KAP1	台	1.00	1512.39	1512.39	13%	1709.00	1709.00	196.61	三江	商业、办公、酒店
566	配电箱	1-3KAC1	台	1.00	2176.99	2176.99	13%	2460.00	2460.00	283.01	三江	商业、办公、酒店
567	配电箱	1-4KAP1	台	1.00	1512.39	1512.39	13%	1709.00	1709.00	196.61	三江	商业、办公、酒店
568	配电箱	1-4KAC1	台	1.00	2801.77	2801.77	13%	3166.00	3166.00	364.23	三江	商业、办公、酒店
569	配电箱	2-3KAP1	台	1.00	1948.67	1948.67	13%	2202.00	2202.00	253.33	三江	商业、办公、酒店
570	配电箱	3-2KAP1	台	1.00	1512.39	1512.39	13%	1709.00	1709.00	196.61	三江	商业、办公、酒店
571	配电箱	2-3KAC1、2-3KAC2	台	2.00	2176.99	4353.98	13%	2460.00	4920.00	566.02	三江	商业、办公、酒店
572	配电箱	2-3KAP2	台	1.00	1948.67	1948.67	13%	2202.00	2202.00	253.33	三江	商业、办公、酒店
573	配电箱	2-4KAP1	台	1.00	1512.39	1512.39	13%	1709.00	1709.00	196.61	三江	商业、办公、酒店
574	配电箱	3-4KAP1	台	1.00	1512.39	1512.39	13%	1709.00	1709.00	196.61	三江	商业、办公、酒店
575	配电箱	2-3KAC3	台	1.00	1679.65	1679.65	13%	1898.00	1898.00	218.35	三江	商业、办公、酒店
576	配电箱	2-4KAC1、4-2KAC2	台	2.00	2801.77	5603.54	13%	3166.00	6332.00	728.46	三江	商业、办公、酒店

577	配电箱	3-3KAC1	台	1.00	2824.78	2824.78	13%	3192.00	3192.00	367.22	三江	商业、办公、酒店
578	配电箱	3-4KAC1	台	1.00	3492.04	3492.04	13%	3946.00	3946.00	453.96	三江	商业、办公、酒店
579	配电箱	4-2KAP1	台	1.00	1990.27	1990.27	13%	2249.00	2249.00	258.73	三江	商业、办公、酒店
580	配电箱	3-1KAP1	台	1.00	1512.39	1512.39	13%	1709.00	1709.00	196.61	三江	商业、办公、酒店
581	配电箱	5-1KAP1	台	1.00	1512.39	1512.39	13%	1709.00	1709.00	196.61	三江	商业、办公、酒店
582	配电箱	3-3KAP1	台	1.00	2092.92	2092.92	13%	2365.00	2365.00	272.08	三江	商业、办公、酒店
583	配电箱	4-1KAC2、5-1KAC1	台	2.00	1670.80	3341.59	13%	1888.00	3776.00	434.41	三江	商业、办公、酒店
584	配电箱	5-1KAP2	台	1.00	1512.39	1512.39	13%	1709.00	1709.00	196.61	三江	商业、办公、酒店
585	配电箱	4-1KAP1	台	1.00	1948.67	1948.67	13%	2202.00	2202.00	253.33	三江	商业、办公、酒店
586	配电箱	4-1KAC1	台	1.00	2307.08	2307.08	13%	2607.00	2607.00	299.92	三江	商业、办公、酒店
587	配电箱	5-1KAC2	台	1.00	2313.27	2313.27	13%	2614.00	2614.00	300.73	三江	商业、办公、酒店
588	配电箱	4-5KAP1	台	1.00	1046.02	1046.02	13%	1182.00	1182.00	135.98	三江	商业、办公、酒店
589	配电箱	4-5KAC1	台	1.00	1180.53	1180.53	13%	1334.00	1334.00	153.47	三江	商业、办公、酒店
590	配电箱	3-1XJLAT2	台	1.00	5469.03	5469.03	13%	6180.00	6180.00	710.97	三江	商业、办公、酒店
591	配电箱	2-3XFAT5	台	1.00	5521.24	5521.24	13%	6239.00	6239.00	717.76	三江	商业、办公、酒店
592	配电箱	2-3XFAT3	台	1.00	5521.24	5521.24	13%	6239.00	6239.00	717.76	三江	商业、办公、酒店
593	配电箱	2-1XJLAT2	台	1.00	5611.50	5611.50	13%	6341.00	6341.00	729.50	三江	商业、办公、酒店
594	配电箱	4-1XJLAT2	台	1.00	5208.85	5208.85	13%	5886.00	5886.00	677.15	三江	商业、办公、酒店
595	配电箱	1-4XFAT1	台	1.00	4576.99	4576.99	13%	5172.00	5172.00	595.01	三江	商业、办公、酒店
596	配电箱	3-3XFAT1	台	1.00	4566.37	4566.37	13%	5160.00	5160.00	593.63	三江	商业、办公、酒店
597	配电箱	3-3XFAP1、3-3XFAPE1	台	2.00	2648.67	5297.35	13%	2993.00	5986.00	688.65	三江	商业、办公、酒店
598	配电箱	3-3XFAT2	台	1.00	4078.76	4078.76	13%	4609.00	4609.00	530.24	三江	商业、办公、酒店
599	配电箱	1-6XFAP1、1-6XFAPE1	台	2.00	3273.45	6546.90	13%	3699.00	7398.00	851.10	三江	商业、办公、酒店
600	配电箱	2-3XFAP1、2-3XFAPE1	台	2.00	7311.50	14623.01	13%	8262.00	16524.00	1900.99	三江	商业、办公、酒店

601	配电箱	1-3XFAP1、1-3XFAPE1	台	2.00	1688.50	3376.99	13%	1908.00	3816.00	439.01	三江	商业、办公、酒店
602	配电箱	5-3XFAP1、5-3XFAPE1	台	2.00	9177.88	18355.75	13%	10371.00	20742.00	2386.25	三江	商业、办公、酒店
603	配电箱	5-3XFAP2、5-3XFAPE2	台	2.00	8968.14	17936.28	13%	10134.00	20268.00	2331.72	三江	商业、办公、酒店
604	配电箱	3-2XFAP1、3-2XFAPE1	台	2.00	7859.29	15718.58	13%	8881.00	17762.00	2043.42	三江	商业、办公、酒店
605	配电箱	7-RXFAP2、7-RXFAPE2	台	2.00	4569.03	9138.05	13%	5163.00	10326.00	1187.95	三江	商业、办公、酒店
606	配电箱	7-RXFAP1、7-RXFAPE1	台	2.00	8123.01	16246.02	13%	9179.00	18358.00	2111.98	三江	商业、办公、酒店
607	配电箱	3-4XFAP1、3-4XFAPE1	台	2.00	4619.47	9238.94	13%	5220.00	10440.00	1201.06	三江	商业、办公、酒店
608	配电箱	6-RXFAT1	台	1.00	9301.77	9301.77	13%	10511.00	10511.00	1209.23	三江	商业、办公、酒店
609	配电箱	5-3XFAT8	台	1.00	11010.62	11010.62	13%	12442.00	12442.00	1431.38	三江	商业、办公、酒店
610	配电箱	1-6XFAT1	台	1.00	9130.09	9130.09	13%	10317.00	10317.00	1186.91	三江	商业、办公、酒店
611	配电箱	7-RXFAT2、7-RXFAT7、7-RXFAT9	台	3.00	6413.27	19239.82	13%	7247.00	21741.00	2501.18	三江	商业、办公、酒店
612	配电箱	7-RXFAT6	台	1.00	11161.06	11161.06	13%	12612.00	12612.00	1450.94	三江	商业、办公、酒店
613	配电箱	6-RXFAT2、4-2XFAT1、4-4XFAT1、5-3XFAT2、7-RXFAT3、7-RXFAT5	台	6.00	7665.49	45992.92	13%	8662.00	51972.00	5979.08	三江	商业、办公、酒店
614	配电箱	7-RXFAT1	台	1.00	8674.34	8674.34	13%	9802.00	9802.00	1127.66	三江	商业、办公、酒店
615	配电箱	5-3XFAT1、5-3XFAT3、5-3XFAT4	台	3.00	5309.73	15929.20	13%	6000.00	18000.00	2070.80	三江	商业、办公、酒店
616	配电箱	5-3XFAT9	台	1.00	5521.24	5521.24	13%	6239.00	6239.00	717.76	三江	商业、办公、酒店
617	配电箱	5-3XFAT7	台	1.00	10143.36	10143.36	13%	11462.00	11462.00	1318.64	三江	商业、办公、酒店
618	配电箱	5-3XFAT10	台	1.00	9346.02	9346.02	13%	10561.00	10561.00	1214.98	三江	商业、办公、酒店
619	配电箱	5-3XFAT5、5-3XFAT6、3-2XFAT1	台	3.00	11521.24	34563.72	13%	13019.00	39057.00	4493.28	三江	商业、办公、酒店
620	配电箱	3-2XFAT2、2-3XFAT2	台	2.00	4532.74	9065.49	13%	5122.00	10244.00	1178.51	三江	商业、办公、酒店
621	配电箱	3-4XFAT3	台	1.00	4430.97	4430.97	13%	5007.00	5007.00	576.03	三江	商业、办公、酒店
622	配电箱	3-4XFAT1	台	1.00	4876.99	4876.99	13%	5511.00	5511.00	634.01	三江	商业、办公、酒店
623	配电箱	1-3XFAT1	台	1.00	3976.99	3976.99	13%	4494.00	4494.00	517.01	三江	商业、办公、酒店

624	配电箱	1-6XFAT2	台	1.00	4430.97	4430.97	13%	5007.00	5007.00	576.03	三江	商业、办公、酒店
625	配电箱	5-3XFAT11	台	1.00	4505.31	4505.31	13%	5091.00	5091.00	585.69	三江	商业、办公、酒店
626	配电箱	2-3XFAT4、1-7XFAT2、4-1XFAT1、1-4XFAT2	台	4.00	3976.99	15907.96	13%	4494.00	17976.00	2068.04	三江	商业、办公、酒店
627	配电箱	1-7XFAT1	台	1.00	3976.99	3976.99	13%	4494.00	4494.00	517.01	三江	商业、办公、酒店
628	配电箱	1-3XFAT2	台	1.00	3976.99	3976.99	13%	4494.00	4494.00	517.01	三江	商业、办公、酒店
629	配电箱	4-5XFAT1	台	1.00	4430.97	4430.97	13%	5007.00	5007.00	576.03	三江	商业、办公、酒店
630	配电箱	2-3XFAT1	台	1.00	4986.73	4986.73	13%	5635.00	5635.00	648.27	三江	商业、办公、酒店
631	配电箱	3-4XFAT2	台	1.00	6810.62	6810.62	13%	7696.00	7696.00	885.38	三江	商业、办公、酒店
632	配电箱	1-6XFAT3	台	1.00	4078.76	4078.76	13%	4609.00	4609.00	530.24	三江	商业、办公、酒店
633	配电箱	1-8XFAT1	台	1.00	3976.99	3976.99	13%	4494.00	4494.00	517.01	三江	商业、办公、酒店
634	配电箱	5-2XFAP1、5-2XFAPE1	台	2.00	2274.34	4548.67	13%	2570.00	5140.00	591.33	三江	商业、办公、酒店
635	配电箱	2-2KAC1	台	1.00	3919.47	3919.47	13%	4429.00	4429.00	509.53	三江	商业、办公、酒店
636	配电箱	2-3KAC4、3-3KAC2、3-1KAC1	台	3.00	2603.54	7810.62	13%	2942.00	8826.00	1015.38	三江	商业、办公、酒店
637	配电箱	3-2XFAT3	台	1.00	4876.99	4876.99	13%	5511.00	5511.00	634.01	三江	商业、办公、酒店
638	配电箱	2-2KAP1	台	1.00	1554.87	1554.87	13%	1757.00	1757.00	202.13	三江	商业、办公、酒店
639	配电箱	3-3KAC3	台	1.00	1136.28	1136.28	13%	1284.00	1284.00	147.72	三江	商业、办公、酒店
640	配电箱	3-2KAC1	台	1.00	3341.59	3341.59	13%	3776.00	3776.00	434.41	三江	商业、办公、酒店
641	配电箱	4-2KAC1	台	1.00	2143.36	2143.36	13%	2422.00	2422.00	278.64	三江	商业、办公、酒店
642	配电箱	5-2XFAT1	台	1.00	8292.04	8292.04	13%	9370.00	9370.00	1077.96	三江	商业、办公、酒店
643	配电箱	7-RXFAT4	台	1.00	14480.53	14480.53	13%	16363.00	16363.00	1882.47	三江	商业、办公、酒店
644	配电箱	5-2XFAT2	台	1.00	4532.74	4532.74	13%	5122.00	5122.00	589.26	三江	商业、办公、酒店
645	配电箱	7-RXFAT8	台	1.00	10843.36	10843.36	13%	12253.00	12253.00	1409.64	三江	商业、办公、酒店
646	配电箱	5-3SGAC1、6-1SGAC1(室外)	台	2.00	1363.72	2727.43	13%	1541.00	3082.00	354.57	三江	商业、办公、酒店
647	配电箱	5-3SGAT1	台	1.00	8254.87	8254.87	13%	9328.00	9328.00	1073.13	三江	商业、办公、酒店

648	配电箱	7-1SGAT1	台	1.00	8254.87	8254.87	13%	9328.00	9328.00	1073.13	三江	商业、办公、酒店
649	配电箱	3-4GYAC1	台	1.00	1120.35	1120.35	13%	1266.00	1266.00	145.65	三江	商业、办公、酒店
650	配电箱	T3-1KAP1	台	1.00	2569.03	2569.03	13%	2903.00	2903.00	333.97	三江	商业、办公、酒店
651	配电箱	T4-1LAP	台	1.00	2393.81	2393.81	13%	2705.00	2705.00	311.19	三江	商业、办公、酒店
652	配电箱	T4-1ALE	台	1.00	4776.99	4776.99	13%	5398.00	5398.00	621.01	三江	商业、办公、酒店
653	配电箱	B1-7ALE3	台	1.00	5446.02	5446.02	13%	6154.00	6154.00	707.98	三江	商业、办公、酒店
654	配电箱	T4-3ALE	台	1.00	4707.08	4707.08	13%	5319.00	5319.00	611.92	三江	商业、办公、酒店
655	配电箱	T4-6ALE2	台	1.00	4707.08	4707.08	13%	5319.00	5319.00	611.92	三江	商业、办公、酒店
656	配电箱	T4-5ALE	台	1.00	4776.99	4776.99	13%	5398.00	5398.00	621.01	三江	商业、办公、酒店
657	配电箱	T4-6ALE1	台	1.00	4776.99	4776.99	13%	5398.00	5398.00	621.01	三江	商业、办公、酒店
658	配电箱	B1-7ALE2	台	1.00	5449.56	5449.56	13%	6158.00	6158.00	708.44	三江	商业、办公、酒店
659	配电箱	T4-5ALG1(T4-5GAL1)	台	1.00	2074.34	2074.34	13%	2344.00	2344.00	269.66	三江	商业、办公、酒店
660	配电箱	T4-6GAL1	台	1.00	1978.76	1978.76	13%	2236.00	2236.00	257.24	三江	商业、办公、酒店
661	配电箱	T4-6GAL2	台	1.00	1776.99	1776.99	13%	2008.00	2008.00	231.01	三江	商业、办公、酒店
662	配电箱	T4-L1LAP1	台	1.00	5409.73	5409.73	13%	6113.00	6113.00	703.27	三江	商业、办公、酒店
663	配电箱	T4-1XKAT1	台	1.00	10186.73	10186.73	13%	11511.00	11511.00	1324.27	三江	商业、办公、酒店
664	配电箱	T4-1JKAT	台	1.00	6441.59	6441.59	13%	7279.00	7279.00	837.41	三江	商业、办公、酒店
665	配电箱	T4-3DTAP	台	1.00	4391.15	4391.15	13%	4962.00	4962.00	570.85	三江	商业、办公、酒店
666	配电箱	T4-3KAC1	台	1.00	1154.87	1154.87	13%	1305.00	1305.00	150.13	三江	商业、办公、酒店
667	配电箱	T4-3KAC2	台	1.00	1296.46	1296.46	13%	1465.00	1465.00	168.54	三江	商业、办公、酒店
668	配电箱	T4-5YCAP	台	1.00	7723.89	7723.89	13%	8728.00	8728.00	1004.11	三江	商业、办公、酒店
669	配电箱	T4-5YHAP1	台	1.00	2764.60	2764.60	13%	3124.00	3124.00	359.40	三江	商业、办公、酒店
670	配电箱	T4-5YHAP2	台	1.00	1853.10	1853.10	13%	2094.00	2094.00	240.90	三江	商业、办公、酒店
671	配电箱	T4-5DGAP	台	1.00	2764.60	2764.60	13%	3124.00	3124.00	359.40	三江	商业、办公、酒店

672	配电箱	T4-5CFAP	台	1.00	5969.03	5969.03	13%	6745.00	6745.00	775.97	三江	商业、办公、酒店
673	配电箱	T4-5CFALb	台	1.00	2196.46	2196.46	13%	2482.00	2482.00	285.54	三江	商业、办公、酒店
674	配电箱	T4-3DTALb	台	1.00	535.40	535.40	13%	605.00	605.00	69.60	三江	商业、办公、酒店
675	配电箱	T4-5ALb	台	1.00	1107.96	1107.96	13%	1252.00	1252.00	144.04	三江	商业、办公、酒店
676	配电箱	T4-6ALb	台	1.00	1107.96	1107.96	13%	1252.00	1252.00	144.04	三江	商业、办公、酒店
677	配电箱	T4-6AVAT	台	1.00	7323.01	7323.01	13%	8275.00	8275.00	951.99	三江	商业、办公、酒店
678	配电箱	T4-5AP1	台	1.00	2030.97	2030.97	13%	2295.00	2295.00	264.03	三江	商业、办公、酒店
679	配电箱	T4-6AP2	台	1.00	3091.15	3091.15	13%	3493.00	3493.00	401.85	三江	商业、办公、酒店
680	配电箱	T4-6AP1	台	1.00	1223.01	1223.01	13%	1382.00	1382.00	158.99	三江	商业、办公、酒店
681	配电箱	T4-6ZCTAL	台	1.00	1784.96	1784.96	13%	2017.00	2017.00	232.04	三江	商业、办公、酒店
682	配电箱	T4-6AL1	台	15.00	182.30	2734.51	13%	206.00	3090.00	355.49	三江	商业、办公、酒店
683	配电箱	T4-GBAL	台	1.00	182.30	182.30	13%	206.00	206.00	23.70	三江	商业、办公、酒店
684	配电箱	T4-6AL2	台	4.00	182.30	729.20	13%	206.00	824.00	94.80	三江	商业、办公、酒店
685	配电箱	T4-JSAL	台	1.00	1182.30	1182.30	13%	1336.00	1336.00	153.70	三江	商业、办公、酒店
686	配电箱	T4-5JKAP1	台	1.00	2087.61	2087.61	13%	2359.00	2359.00	271.39	三江	商业、办公、酒店
687	配电箱	T4-5KAC1	台	1.00	1131.86	1131.86	13%	1279.00	1279.00	147.14	三江	商业、办公、酒店
688	配电箱	T4-5KAC2	台	1.00	751.33	751.33	13%	849.00	849.00	97.67	三江	商业、办公、酒店
689	配电箱	T4-6JKAP1	台	1.00	3076.11	3076.11	13%	3476.00	3476.00	399.89	三江	商业、办公、酒店
690	配电箱	T4-6KAC1、T4-6KAC2	台	2.00	1131.86	2263.72	13%	1279.00	2558.00	294.28	三江	商业、办公、酒店
691	配电箱	T4-6KAC3	台	1.00	3709.73	3709.73	13%	4192.00	4192.00	482.27	三江	商业、办公、酒店
692	配电箱	T4-1DTAT1、T4-6DTAT1、T4-6DTAT2	台	3.00	15171.68	45515.04	13%	17144.00	51432.00	5916.96	三江	商业、办公、酒店
693	配电箱	T4-7PYYAP1	台	1.00	12814.16	12814.16	13%	14480.00	14480.00	1665.84	三江	商业、办公、酒店
694	配电箱	B-7-1LQT1	台	1.00	10737.17	10737.17	13%	12133.00	12133.00	1395.83	三江	商业、办公、酒店
695	配电箱	SAL26	台	1.00	4598.23	4598.23	13%	5196.00	5196.00	597.77	三江	商业、办公、酒店

696	配电箱	SAL22	台	1.00	2906.19	2906.19	13%	3284.00	3284.00	377.81	三江	商业、办公、酒店
697	配电箱	SAL18	台	2.00	2891.15	5782.30	13%	3267.00	6534.00	751.70	三江	商业、办公、酒店
698	配电箱	SAL17	台	1.00	2891.15	2891.15	13%	3267.00	3267.00	375.85	三江	商业、办公、酒店
699	配电箱	SAL16	台	1.00	1960.18	1960.18	13%	2215.00	2215.00	254.82	三江	商业、办公、酒店
700	配电箱	SAL15	台	1.00	1960.18	1960.18	13%	2215.00	2215.00	254.82	三江	商业、办公、酒店
701	配电箱	SAL14	台	2.00	1919.47	3838.94	13%	2169.00	4338.00	499.06	三江	商业、办公、酒店
702	配电箱	SAL13	台	5.00	1391.15	6955.75	13%	1572.00	7860.00	904.25	三江	商业、办公、酒店
703	配电箱	SAL12	台	13.00	1361.06	17693.81	13%	1538.00	19994.00	2300.19	三江	商业、办公、酒店
704	配电箱	SAL11	台	5.00	1187.61	5938.05	13%	1342.00	6710.00	771.95	三江	商业、办公、酒店
705	配电箱	SAL10	台	11.00	1016.81	11184.96	13%	1149.00	12639.00	1454.04	三江	商业、办公、酒店
706	配电箱	SAL9	台	10.00	804.42	8044.25	13%	909.00	9090.00	1045.75	三江	商业、办公、酒店
707	配电箱	SAL8	台	7.00	804.42	5630.97	13%	909.00	6363.00	732.03	三江	商业、办公、酒店
708	配电箱	SAL7	台	8.00	804.42	6435.40	13%	909.00	7272.00	836.60	三江	商业、办公、酒店
709	配电箱	SAL6	台	9.00	236.28	2126.55	13%	267.00	2403.00	276.45	三江	商业、办公、酒店
710	配电箱	SAL5	台	5.00	236.28	1181.42	13%	267.00	1335.00	153.58	三江	商业、办公、酒店
711	配电箱	SAL4	台	1.00	224.78	224.78	13%	254.00	254.00	29.22	三江	商业、办公、酒店
712	配电箱	SAL3	台	7.00	212.39	1486.73	13%	240.00	1680.00	193.27	三江	商业、办公、酒店
713	配电箱	SAL2	台	24.00	212.39	5097.35	13%	240.00	5760.00	662.65	三江	商业、办公、酒店
714	配电箱	SAL1	台	21.00	212.39	4460.18	13%	240.00	5040.00	579.82	三江	商业、办公、酒店
715	配电箱	T4-7ALG	台	1.00	1933.63	1933.63	13%	2185.00	2185.00	251.37	三江	商业、办公、酒店
716	配电箱	T4-8ALG、T4-19ALG	台	2.00	1752.21	3504.42	13%	1980.00	3960.00	455.58	三江	商业、办公、酒店
717	配电箱	T4-9ALG、T4-14ALG	台	2.00	1859.29	3718.58	13%	2101.00	4202.00	483.42	三江	商业、办公、酒店
718	配电箱	T4-10ALG、T4-11ALG、T4-12ALG、T4-13ALG、T4-15ALG、T4-16ALG、T4-17ALG、T4-	台	8.00	1817.70	14541.59	13%	2054.00	16432.00	1890.41	三江	商业、办公、酒店

719	配电箱	T4-20ALG、T4-24ALG	台	2.00	2016.81	4033.63	13%	2279.00	4558.00	524.37	三江	商业、办公、酒店
720	配电箱	T4-21ALG、T4-22ALG、T4-23ALG、T4-25ALG、T4-26ALG、T4-27ALG、T4-28ALG、T4-	台	8.00	1817.70	14541.59	13%	2054.00	16432.00	1890.41	三江	商业、办公、酒店
721	配电箱	T4-30ALG	台	1.00	1967.26	1967.26	13%	2223.00	2223.00	255.74	三江	商业、办公、酒店
722	配电箱	T4-31ALG	台	1.00	1817.70	1817.70	13%	2054.00	2054.00	236.30	三江	商业、办公、酒店
723	配电箱	T4-37ALG	台	1.00	1988.50	1988.50	13%	2247.00	2247.00	258.50	三江	商业、办公、酒店
724	配电箱	T4-33ALG、T4-32ALG	台	2.00	1776.99	3553.98	13%	2008.00	4016.00	462.02	三江	商业、办公、酒店
725	配电箱	T4-43ALG、T4-42ALG、T4-41ALG、T4-40ALG、T4-39ALG、T4-36ALG、T4-35ALG、T4-	台	8.00	1797.35	14378.76	13%	2031.00	16248.00	1869.24	三江	商业、办公、酒店
726	配电箱	T4-38ALG	台	1.00	1838.05	1838.05	13%	2077.00	2077.00	238.95	三江	商业、办公、酒店
727	配电箱	T4-RFALG	台	1.00	1785.84	1785.84	13%	2018.00	2018.00	232.16	三江	商业、办公、酒店
728	配电箱	T4-7ALE	台	1.00	4830.97	4830.97	13%	5459.00	5459.00	628.03	三江	商业、办公、酒店
729	配电箱	T4-8ALE	台	1.00	4797.35	4797.35	13%	5421.00	5421.00	623.65	三江	商业、办公、酒店
730	配电箱	T4-9ALE	台	1.00	4715.04	4715.04	13%	5328.00	5328.00	612.96	三江	商业、办公、酒店
731	配电箱	T4-11ALE、T4-13ALE、T4-15ALE、T4-17ALE、T4-22ALE、T4-26ALE、T4-28ALE	台	7.00	4715.04	33005.31	13%	5328.00	37296.00	4290.69	三江	商业、办公、酒店
732	配电箱	T4-14ALE	台	1.00	4796.46	4796.46	13%	5420.00	5420.00	623.54	三江	商业、办公、酒店
733	配电箱	T4-19ALE	台	1.00	4797.35	4797.35	13%	5421.00	5421.00	623.65	三江	商业、办公、酒店
734	配电箱	T4-20ALE、T4-24ALE	台	2.00	4735.40	9470.80	13%	5351.00	10702.00	1231.20	三江	商业、办公、酒店
735	配电箱	T4-10ALE、T4-12ALE、T4-16ALE、T4-18ALE、T4-21ALE、T4-23ALE、T4-25ALE、T4-27ALE、T4-29ALE	台	9.00	4796.46	43168.14	13%	5420.00	48780.00	5611.86	三江	商业、办公、酒店
736	配电箱	T4-30ALE	台	1.00	5362.83	5362.83	13%	6060.00	6060.00	697.17	三江	商业、办公、酒店
737	配电箱	T4-31ALE	台	1.00	4715.04	4715.04	13%	5328.00	5328.00	612.96	三江	商业、办公、酒店
738	配电箱	T4-37ALE	台	1.00	4797.35	4797.35	13%	5421.00	5421.00	623.65	三江	商业、办公、酒店
739	配电箱	T4-32ALE、T4-33ALE、T4-34ALE、T4-35ALE、T4-36ALE	台	5.00	4715.04	23575.22	13%	5328.00	26640.00	3064.78	三江	商业、办公、酒店

740	配电箱	T4-38ALE	台	1.00	4715.04	4715.04	13%	5328.00	5328.00	612.96	三江	商业、办公、酒店
741	配电箱	T4-39ALE、T4-40ALE、T4-41ALE、T4-42ALE、T4-43ALE	台	5.00	4715.04	23575.22	13%	5328.00	26640.00	3064.78	三江	商业、办公、酒店
742	配电箱	T4-RFALE	台	1.00	4756.64	4756.64	13%	5375.00	5375.00	618.36	三江	商业、办公、酒店
743	配电箱	T4-9~18AW(9.10.11.12.13.14.15.16.17.18)	台	10.00	7992.04	79920.35	13%	9031.00	90310.00	10389.65	三江	商业、办公、酒店
744	配电箱	T4-20~29AW(20.21.22.23.24.25.26.27.28.29)	台	10.00	7992.04	79920.35	13%	9031.00	90310.00	10389.65	三江	商业、办公、酒店
745	配电箱	BAL1	台	110.00	202.65	22292.04	13%	229.00	25190.00	2897.96	三江	商业、办公、酒店
746	配电箱	BAL3	台	90.00	232.74	20946.90	13%	263.00	23670.00	2723.10	三江	商业、办公、酒店
747	配电箱	BCJAL	台	14.00	220.35	3084.96	13%	249.00	3486.00	401.04	三江	商业、办公、酒店
748	配电箱	JAL1	台	182.00	202.65	36883.19	13%	229.00	41678.00	4794.81	三江	商业、办公、酒店
749	配电箱	JAL2	台	81.00	212.39	17203.54	13%	240.00	19440.00	2236.46	三江	商业、办公、酒店
750	配电箱	T4-9~18RAP(9.10.11.12.13.14.15.16.17.	台	10.00	1787.61	17876.11	13%	2020.00	20200.00	2323.89	三江	商业、办公、酒店
751	配电箱	T4-11AP1、T4-16AP1、T4-21AP1、T4-27AP1	台	4.00	2423.89	9695.58	13%	2739.00	10956.00	1260.42	三江	商业、办公、酒店
752	配电箱	T4-30LAP1	台	1.00	5579.65	5579.65	13%	6305.00	6305.00	725.35	三江	商业、办公、酒店
753	配电箱	T4-8RDAT1	台	1.00	6643.36	6643.36	13%	7507.00	7507.00	863.64	三江	商业、办公、酒店
754	配电箱	T4-19RDAT1	台	1.00	7200.88	7200.88	13%	8137.00	8137.00	936.12	三江	商业、办公、酒店
755	配电箱	T4-30DAT1、T4-30DAT2	台	2.00	17212.39	34424.78	13%	19450.00	38900.00	4475.22	三江	商业、办公、酒店
756	配电箱	T4-23DAT1、T4-23DAT2	台	2.00	20477.88	40955.75	13%	23140.00	46280.00	5324.25	三江	商业、办公、酒店
757	配电箱	T4-19XHFAT1	台	1.00	12903.54	12903.54	13%	14581.00	14581.00	1677.46	三江	商业、办公、酒店
758	配电箱	T4-37XFAT	台	1.00	9728.32	9728.32	13%	10993.00	10993.00	1264.68	三江	商业、办公、酒店
759	配电箱	T4-19HKALE、T4-8HKALE	台	2.00	2549.56	5099.12	13%	2881.00	5762.00	662.88	三江	商业、办公、酒店
760	配电箱	T4-8XAP、T4-8XAPE	台	2.00	3443.36	6886.73	13%	3891.00	7782.00	895.27	三江	商业、办公、酒店
761	配电箱	T4-19XAP、T4-19XAPE	台	2.00	3443.36	6886.73	13%	3891.00	7782.00	895.27	三江	商业、办公、酒店

762	配电箱	T4-30XAP、T4-30XAPE	台	2.00	4963.72	9927.43	13%	5609.00	11218.00	1290.57	三江	商业、办公、酒店
763	配电箱	T4-8FAT1	台	1.00	5602.65	5602.65	13%	6331.00	6331.00	728.35	三江	商业、办公、酒店
764	配电箱	T4-8FAT2	台	1.00	8372.57	8372.57	13%	9461.00	9461.00	1088.43	三江	商业、办公、酒店
765	配电箱	T4-19FAT1	台	1.00	13603.54	13603.54	13%	15372.00	15372.00	1768.46	三江	商业、办公、酒店
766	配电箱	T4-19FAT2	台	1.00	8297.35	8297.35	13%	9376.00	9376.00	1078.65	三江	商业、办公、酒店
767	配电箱	T4-19FAT3	台	1.00	5493.81	5493.81	13%	6208.00	6208.00	714.19	三江	商业、办公、酒店
768	配电箱	T4-30FAT1	台	1.00	10730.09	10730.09	13%	12125.00	12125.00	1394.91	三江	商业、办公、酒店
769	配电箱	T4-30FAT2	台	1.00	6470.80	6470.80	13%	7312.00	7312.00	841.20	三江	商业、办公、酒店
770	配电箱	T4-30FAT3	台	1.00	6016.81	6016.81	13%	6799.00	6799.00	782.19	三江	商业、办公、酒店
771	配电箱	T4-30FAT4	台	1.00	8262.83	8262.83	13%	9337.00	9337.00	1074.17	三江	商业、办公、酒店
772	配电箱	T4-30WAT1	台	1.00	5903.54	5903.54	13%	6671.00	6671.00	767.46	三江	商业、办公、酒店
773	配电箱	T4-19HRAP1	台	1.00	3088.50	3088.50	13%	3490.00	3490.00	401.50	三江	商业、办公、酒店
774	配电箱	T4-7KAP1	台	1.00	1077.88	1077.88	13%	1218.00	1218.00	140.12	三江	商业、办公、酒店
775	配电箱	T4-7BAC1	台	1.00	2344.25	2344.25	13%	2649.00	2649.00	304.75	三江	商业、办公、酒店
776	配电箱	T4-8KAP1	台	1.00	3184.07	3184.07	13%	3598.00	3598.00	413.93	三江	商业、办公、酒店
777	配电箱	T4-8BAC1、T4-8BAC2	台	2.00	5273.45	10546.90	13%	5959.00	11918.00	1371.10	三江	商业、办公、酒店
778	配电箱	T4-9KAP1、T4-10KAP1、T4-11KAP1、T4-12KAP1、T4-13KAP1、T4-14KAP1、T4-15KAP1、T4-16KAP1、T4-17KAP1、T4-18KAP1、T4-20KAP1、T4-21KAP1、T4-22KAP1、T4-23KAP1、T4-24KAP1、T4-25KAP1、T4-	台	20.00	1077.88	21557.52	13%	1218.00	24360.00	2802.48	三江	商业、办公、酒店

779	配电箱	T4-9KAC1、T4-10KAC1、T4-11KAC1、T4-12KAC1、T4-13KAC1、T4-14KAC1、T4-15KAC1、T4-16KAC1、T4-17KAC1、T4-18KAC1、T4-20KAC1、T4-21KAC1、T4-22KAC1、T4-23KAC1、T4-24KAC1、T4-25KAC1、T4-26KAC1、T4-27KAC1、T4-	台	20.00	23003.54	460070.80	13%	25994.00	519880.00	59809.20	三江	商业、办公、酒店
780	配电箱	T4-19KAP1	台	1.00	5581.42	5581.42	13%	6307.00	6307.00	725.58	三江	商业、办公、酒店
781	配电箱	T4-19AC1	台	1.00	3184.07	3184.07	13%	3598.00	3598.00	413.93	三江	商业、办公、酒店
782	配电箱	T4-19AC2	台	1.00	4498.23	4498.23	13%	5083.00	5083.00	584.77	三江	商业、办公、酒店
783	配电箱	T4-19AC3	台	1.00	2641.59	2641.59	13%	2985.00	2985.00	343.41	三江	商业、办公、酒店
784	配电箱	T4-19AC4	台	1.00	3296.46	3296.46	13%	3725.00	3725.00	428.54	三江	商业、办公、酒店
785	配电箱	T4-19AC5	台	1.00	1131.86	1131.86	13%	1279.00	1279.00	147.14	三江	商业、办公、酒店
786	配电箱	T4-30BKAP1	台	1.00	4228.32	4228.32	13%	4778.00	4778.00	549.68	三江	商业、办公、酒店
787	配电箱	T4-30BAC1	台	1.00	2488.50	2488.50	13%	2812.00	2812.00	323.50	三江	商业、办公、酒店
788	配电箱	T4-30BAC2	台	1.00	3038.94	3038.94	13%	3434.00	3434.00	395.06	三江	商业、办公、酒店
789	配电箱	T4-30BAC3	台	1.00	2626.55	2626.55	13%	2968.00	2968.00	341.45	三江	商业、办公、酒店
790	配电箱	T4-30BAC4	台	1.00	4333.63	4333.63	13%	4897.00	4897.00	563.37	三江	商业、办公、酒店
791	配电箱	T4-7FLAP1、T4-7FLAP2	台	2.00	9284.07	18568.14	13%	10491.00	20982.00	2413.86	三江	商业、办公、酒店
792	配电箱	T4-7JRSAP1	台	1.00	1809.73	1809.73	13%	2045.00	2045.00	235.27	三江	商业、办公、酒店
793	配电箱	T4-7JRSAP2	台	1.00	868.14	868.14	13%	981.00	981.00	112.86	三江	商业、办公、酒店
794	配电箱	T4-7JKAP1	台	1.00	2575.22	2575.22	13%	2910.00	2910.00	334.78	三江	商业、办公、酒店
795	配电箱	T4-7JAC1	台	1.00	1131.86	1131.86	13%	1279.00	1279.00	147.14	三江	商业、办公、酒店
796	配电箱	T4-7JAC2	台	1.00	1099.12	1099.12	13%	1242.00	1242.00	142.88	三江	商业、办公、酒店
797	配电箱	T4-32~41AP(32.33.34.35.36.38.39.40.41)	台	9.00	2371.68	21345.13	13%	2680.00	24120.00	2774.87	三江	商业、办公、酒店
798	配电箱	T4-42~43AP(42.43)	台	2.00	2274.34	4548.67	13%	2570.00	5140.00	591.33	三江	商业、办公、酒店

799	配电箱	T4-33DAT1	台	1.00	16869.91	16869.91	13%	19063.00	19063.00	2193.09	三江	商业、办公、酒店
800	配电箱	T4-RFWXAT	台	1.00	7317.70	7317.70	13%	8269.00	8269.00	951.30	三江	商业、办公、酒店
801	配电箱	T4-RF1DAT1	台	1.00	17212.39	17212.39	13%	19450.00	19450.00	2237.61	三江	商业、办公、酒店
802	配电箱	T4-RF1DAT2	台	1.00	21184.07	21184.07	13%	23938.00	23938.00	2753.93	三江	商业、办公、酒店
803	配电箱	T4-RFXDAT1	台	1.00	12477.88	12477.88	13%	14100.00	14100.00	1622.12	三江	商业、办公、酒店
804	配电箱	T4-RFRAP1	台	1.00	4823.89	4823.89	13%	5451.00	5451.00	627.11	三江	商业、办公、酒店
805	配电箱	SBK-1、SBK-2	台	2.00	14084.96	28169.91	13%	15916.00	31832.00	3662.09	三江	商业、办公、酒店
806	配电箱	T4-RFRAP2	台	1.00	2024.78	2024.78	13%	2288.00	2288.00	263.22	三江	商业、办公、酒店
807	配电箱	T4-RFRAP2控制箱(室外)-30KW	台	2.00	2660.18	5320.35	13%	3006.00	6012.00	691.65	三江	商业、办公、酒店
808	配电箱	T4-RFFKAP1、T4-RFFKAP2、T4-RFFKAP3	台	3.00	9194.69	27584.07	13%	10390.00	31170.00	3585.93	三江	商业、办公、酒店
809	配电箱	T4-RFFGAL	台	1.00	5362.83	5362.83	13%	6060.00	6060.00	697.17	三江	商业、办公、酒店
810	配电箱	T4-RFCAT1	台	1.00	6757.52	6757.52	13%	7636.00	7636.00	878.48	三江	商业、办公、酒店
811	配电箱	T4-37XAP、T4-37XAPE	台	2.00	4288.50	8576.99	13%	4846.00	9692.00	1115.01	三江	商业、办公、酒店
812	配电箱	T4-RFXAP、T4-RFXAPE	台	2.00	6402.65	12805.31	13%	7235.00	14470.00	1664.69	三江	商业、办公、酒店
813	配电箱	T4-37FAT1	台	1.00	6508.85	6508.85	13%	7355.00	7355.00	846.15	三江	商业、办公、酒店
814	配电箱	T4-37FAT2	台	1.00	4546.02	4546.02	13%	5137.00	5137.00	590.98	三江	商业、办公、酒店
815	配电箱	T4-37FAT3	台	1.00	4092.04	4092.04	13%	4624.00	4624.00	531.96	三江	商业、办公、酒店
816	配电箱	T4-37FAT4	台	1.00	6356.64	6356.64	13%	7183.00	7183.00	826.36	三江	商业、办公、酒店
817	配电箱	T4-RFFAT1、T4-RFFAT2、T4-RFFAT3	台	3.00	3955.75	11867.26	13%	4470.00	13410.00	1542.74	三江	商业、办公、酒店
818	配电箱	T4-RFFAT4	台	1.00	4938.94	4938.94	13%	5581.00	5581.00	642.06	三江	商业、办公、酒店
819	配电箱	T4-RFFAT5	台	1.00	4532.74	4532.74	13%	5122.00	5122.00	589.26	三江	商业、办公、酒店
820	配电箱	T4-RF1FAT1	台	1.00	4959.29	4959.29	13%	5604.00	5604.00	644.71	三江	商业、办公、酒店
821	配电箱	T4-RF1WYAT	台	1.00	5399.12	5399.12	13%	6101.00	6101.00	701.88	三江	商业、办公、酒店
822	配电箱	T4-30JKAP1	台	1.00	3729.20	3729.20	13%	4214.00	4214.00	484.80	三江	商业、办公、酒店

823	配电箱	T4-37KAP1	台	1.00	3729.20	3729.20	13%	4214.00	4214.00	484.80	三江	商业、办公、酒店
824	配电箱	T4-30JAC4	台	1.00	1094.69	1094.69	13%	1237.00	1237.00	142.31	三江	商业、办公、酒店
825	配电箱	T4-RFKAP1	台	1.00	17265.49	17265.49	13%	19510.00	19510.00	2244.51	三江	商业、办公、酒店
826	配电箱	T4-37WAT1	台	1.00	6506.19	6506.19	13%	7352.00	7352.00	845.81	三江	商业、办公、酒店
827	配电箱	T4-37WAT2	台	1.00	6841.59	6841.59	13%	7731.00	7731.00	889.41	三江	商业、办公、酒店
828	配电箱	T4-30CAP1	台	1.00	2585.84	2585.84	13%	2922.00	2922.00	336.16	三江	商业、办公、酒店
829	配电箱	T4-30CAC1	台	1.00	2356.64	2356.64	13%	2663.00	2663.00	306.36	三江	商业、办公、酒店
830	配电箱	T4-30CAC2	台	1.00	1126.55	1126.55	13%	1273.00	1273.00	146.45	三江	商业、办公、酒店
831	配电箱	T4-RFJPYAP1	台	1.00	6853.98	6853.98	13%	7745.00	7745.00	891.02	三江	商业、办公、酒店
832	配电箱	T4-RF2JPYAP1	台	1.00	6853.98	6853.98	13%	7745.00	7745.00	891.02	三江	商业、办公、酒店
833	配电箱	T4-32~36JLAT、T4-38~43JLAT	台	11.00	5156.64	56723.01	13%	5827.00	64097.00	7373.99	三江	商业、办公、酒店
834	配电箱	T4-30GYAP	台	1.00	1514.16	1514.16	13%	1711.00	1711.00	196.84	三江	商业、办公、酒店
835	配电箱	T4-30FAT	台	2.00	5974.34	11948.67	13%	6751.00	13502.00	1553.33	三江	商业、办公、酒店
836	配电箱	T4-31CFAP	台	1.00	3237.17	3237.17	13%	3658.00	3658.00	420.83	三江	商业、办公、酒店
837	配电箱	T4-31DTAP	台	1.00	2146.02	2146.02	13%	2425.00	2425.00	278.98	三江	商业、办公、酒店
838	配电箱	T4-30RDAT1、T4-37RDAT1	台	2.00	6815.93	13631.86	13%	7702.00	15404.00	1772.14	三江	商业、办公、酒店
839	配电箱	T4-31CTAP	台	1.00	3566.37	3566.37	13%	4030.00	4030.00	463.63	三江	商业、办公、酒店
840	配电箱	T4-31BZAL	台	1.00	2050.44	2050.44	13%	2317.00	2317.00	266.56	三江	商业、办公、酒店
841	配电箱	T4-31AL1	台	2.00	212.39	424.78	13%	240.00	480.00	55.22	三江	商业、办公、酒店
842	配电箱	T4-31DTALb	台	1.00	1716.81	1716.81	13%	1940.00	1940.00	223.19	三江	商业、办公、酒店
843	配电箱	T4-31CFAPb	台	1.00	2196.46	2196.46	13%	2482.00	2482.00	285.54	三江	商业、办公、酒店
844	配电箱	T4-30HKALE、T4-37HKALE、T4-RFHKALE	台	3.00	2583.19	7749.56	13%	2919.00	8757.00	1007.44	三江	商业、办公、酒店
845	配电箱	T4-30DFKAP1	台	1.00	2297.35	2297.35	13%	2596.00	2596.00	298.65	三江	商业、办公、酒店
846	配电箱	T4-RFFKAP4	台	1.00	6793.81	6793.81	13%	7677.00	7677.00	883.19	三江	商业、办公、酒店

847	配电箱	T4-RFPYAP1	台	1.00	8937.17	8937.17	13%	10099.00	10099.00	1161.83	三江	商业、办公、酒店
848	配电箱	T4-7SAC1	台	1.00	5756.64	5756.64	13%	6505.00	6505.00	748.36	三江	商业、办公、酒店
849	配电箱	T4-7SAC4	台	1.00	1788.50	1788.50	13%	2021.00	2021.00	232.50	三江	商业、办公、酒店
850	配电箱	T4-7SKAP1	台	1.00	4659.29	4659.29	13%	5265.00	5265.00	605.71	三江	商业、办公、酒店
851	配电箱	T4-7SAC2	台	1.00	1611.50	1611.50	13%	1821.00	1821.00	209.50	三江	商业、办公、酒店
852	配电箱	T4-7SAC3	台	1.00	1165.49	1165.49	13%	1317.00	1317.00	151.51	三江	商业、办公、酒店
853	配电箱	T4-7SAC5	台	1.00	1165.49	1165.49	13%	1317.00	1317.00	151.51	三江	商业、办公、酒店
854	配电箱	MEB等电位箱	台	9.00	361.95	3257.52	13%	409.00	3681.00	423.48	三江	商业、办公、酒店
855	配电箱	LEB等电位箱	台	1895.00	13.27	25154.87	13%	15.00	28425.00	3270.13	三江	商业、办公、酒店
856	配电箱	B-7-1LQT1变频控制箱-15KW	台	2.00	19273.45	38546.90	13%	21779.00	43558.00	5011.10	三江	商业、办公、酒店
857	配电箱	T4-19HRAP1变频控制箱-30KW	台	3.00	16667.26	50001.77	13%	18834.00	56502.00	6500.23	三江	商业、办公、酒店
858	配电箱	T4-30JAC1（变频）-2.2KW	台	1.00	7116.81	7116.81	13%	8042.00	8042.00	925.19	三江	商业、办公、酒店
859	配电箱	T4-30JAC2（变频）-7.5KW	台	1.00	9263.72	9263.72	13%	10468.00	10468.00	1204.28	三江	商业、办公、酒店
860	配电箱	T4-30JAC3（变频）-11KW	台	1.00	9767.26	9767.26	13%	11037.00	11037.00	1269.74	三江	商业、办公、酒店
861	配电箱	T4-RFFKAP4变频控制箱(室外)-30KW	台	6.00	16424.78	98548.67	13%	18560.00	111360.00	12811.33	三江	商业、办公、酒店
862	配电箱	T接箱4X185+1X95/4X70+1X35	台	5.00	606.19	3030.97	13%	685.00	3425.00	394.03	三江	车库、住宅、公寓、商业、办公、酒店
863	配电箱	T接箱4X185+1X95/4X50+1X25	台	2.00	606.19	1212.39	13%	685.00	1370.00	157.61	三江	车库、住宅、公寓、商业、办公、酒店
864	配电箱	T接箱4X185+1X95/4X35+1X16	台	18.00	606.19	10911.50	13%	685.00	12330.00	1418.50	三江	车库、住宅、公寓、商业、办公、酒店
865	配电箱	T接箱4X185+1X95/4X25+1X16	台	5.00	606.19	3030.97	13%	685.00	3425.00	394.03	三江	车库、住宅、公寓、商业、办公、酒店

866	配电箱	T接箱4X185+1X95/5X16	台	3.00	606.19	1818.58	13%	685.00	2055.00	236.42	三江	车库、住宅、公寓、商业、办公、酒店
867	配电箱	T接箱4X185+1X95/5X10	台	1.00	606.19	606.19	13%	685.00	685.00	78.81	三江	车库、住宅、公寓、商业、办公、酒店
868	配电箱	T接箱4X185+1X95/5X6	台	24.00	606.19	14548.67	13%	685.00	16440.00	1891.33	三江	车库、住宅、公寓、商业、办公、酒店
869	配电箱	T接箱3x185+2x95/4x95+1x50	台	24.00	606.19	14548.67	13%	685.00	16440.00	1891.33	三江	车库、住宅、公寓、商业、办公、酒店
870	配电箱	T接箱3X185+2X95/3X70+2X35	台	4.00	606.19	2424.78	13%	685.00	2740.00	315.22	三江	车库、住宅、公寓、商业、办公、酒店
871	配电箱	T接箱4X150+1X70/4X95+1X50	台	1.00	516.81	516.81	13%	584.00	584.00	67.19	三江	车库、住宅、公寓、商业、办公、酒店
872	配电箱	T接箱4X150+1X70/4X50+1X25	台	2.00	516.81	1033.63	13%	584.00	1168.00	134.37	三江	车库、住宅、公寓、商业、办公、酒店
873	配电箱	T接箱4X150+1X70/4X35+1X16	台	2.00	516.81	1033.63	13%	584.00	1168.00	134.37	三江	车库、住宅、公寓、商业、办公、酒店
874	配电箱	T接箱4X150+1X70/4X25+1X16	台	16.00	516.81	8269.03	13%	584.00	9344.00	1074.97	三江	车库、住宅、公寓、商业、办公、酒店
875	配电箱	T接箱4X150+1X70/5X16	台	6.00	516.81	3100.88	13%	584.00	3504.00	403.12	三江	车库、住宅、公寓、商业、办公、酒店
876	配电箱	T接箱4X150+1X70/5X10	台	9.00	516.81	4651.33	13%	584.00	5256.00	604.67	三江	车库、住宅、公寓、商业、办公、酒店
877	配电箱	T接箱4X150+1X70/5X6	台	21.00	516.81	10853.10	13%	584.00	12264.00	1410.90	三江	车库、住宅、公寓、商业、办公、酒店


878	配电箱	T接箱3x150+2x70/3x50+2x25	台	10.00	516.81	5168.14	13%	584.00	5840.00	671.86	三江	车库、住宅、公寓、商业、办公、酒店
879	配电箱	T接箱3X150+2X70/3X25+2X16	台	20.00	516.81	10336.28	13%	584.00	11680.00	1343.72	三江	车库、住宅、公寓、商业、办公、酒店
880	配电箱	T接箱2*4X120+1X70/4X50+1X25	台	1.00	715.04	715.04	13%	808.00	808.00	92.96	三江	车库、住宅、公寓、商业、办公、酒店
881	配电箱	T接箱2*4X120+1X70/4X35+1X16	台	2.00	715.04	1430.09	13%	808.00	1616.00	185.91	三江	车库、住宅、公寓、商业、办公、酒店
882	配电箱	T接箱2*4X120+1X70/4X25+1X16	台	2.00	715.04	1430.09	13%	808.00	1616.00	185.91	三江	车库、住宅、公寓、商业、办公、酒店
883	配电箱	T接箱4X70+1X35/4X25+1X25	台	2.00	378.76	757.52	13%	428.00	856.00	98.48	三江	车库、住宅、公寓、商业、办公、酒店
884	配电箱	T接箱4X70+1X35/4X25+1X16	台	2.00	378.76	757.52	13%	428.00	856.00	98.48	三江	车库、住宅、公寓、商业、办公、酒店
885	配电箱	T接箱4X70+1X35/5X16	台	7.00	378.76	2651.33	13%	428.00	2996.00	344.67	三江	车库、住宅、公寓、商业、办公、酒店
886	配电箱	T接箱4X70+1X35/5X10	台	3.00	378.76	1136.28	13%	428.00	1284.00	147.72	三江	车库、住宅、公寓、商业、办公、酒店
887	配电箱	T接箱4X70+1X35/5X6	台	97.00	378.76	36739.82	13%	428.00	41516.00	4776.18	三江	车库、住宅、公寓、商业、办公、酒店
888	配电箱	T接箱3X70+2X35/3X70+2X35	台	1.00	378.76	378.76	13%	428.00	428.00	49.24	三江	车库、住宅、公寓、商业、办公、酒店
889	配电箱	T接箱3X70+2X35/5X16	台	1.00	378.76	378.76	13%	428.00	428.00	49.24	三江	车库、住宅、公寓、商业、办公、酒店

890	配电箱	T接箱3X70+2X35/5X6	台	10.00	378.76	3787.61	13%	428.00	4280.00	492.39	三江	车库、住宅、公寓、商业、办公、酒店
891	配电箱	T接箱4x50+1x25/5x6	台	40.00	333.63	13345.13	13%	377.00	15080.00	1734.87	三江	车库、住宅、公寓、商业、办公、酒店
892	配电箱	T接箱3X50+2X25/3X25+2X16	台	1.00	333.63	333.63	13%	377.00	377.00	43.37	三江	车库、住宅、公寓、商业、办公、酒店
893	配电箱	T接箱3X50+2X25/5X16	台	5.00	333.63	1668.14	13%	377.00	1885.00	216.86	三江	车库、住宅、公寓、商业、办公、酒店
894	配电箱	T接箱3X50+2X25/5X10	台	2.00	333.63	667.26	13%	377.00	754.00	86.74	三江	车库、住宅、公寓、商业、办公、酒店

895	配电箱	T接箱3X50+2X25/5X6	台	1.00	333.63	333.63	13%	377.00	377.00	43.37	三江	车库、住宅、公寓、商业、办公、酒店
896	配电箱	T接箱4X35+1X16/5X16	台	5.00	281.42	1407.08	13%	318.00	1590.00	182.92	三江	车库、住宅、公寓、商业、办公、酒店
897	配电箱	T接箱4X35+1X16/5X10	台	2.00	281.42	562.83	13%	318.00	636.00	73.17	三江	车库、住宅、公寓、商业、办公、酒店
898	配电箱	T接箱4X35+1X16/5X6	台	37.00	281.42	10412.39	13%	318.00	11766.00	1353.61	三江	车库、住宅、公寓、商业、办公、酒店
899	配电箱	T接箱4X25+1X16/5X16	台	4.00	281.42	1125.66	13%	318.00	1272.00	146.34	三江	车库、住宅、公寓、商业、办公、酒店
900	配电箱	T接箱4X25+1X16/5X6	台	59.00	281.42	16603.54	13%	318.00	18762.00	2158.46	三江	车库、住宅、公寓、商业、办公、酒店
901	配电箱	T接箱5X16/5X16	台	4.00	210.62	842.48	13%	238.00	952.00	109.52	三江	车库、住宅、公寓、商业、办公、酒店
902	配电箱	T接箱5X16/5X6	台	90.00	210.62	18955.75	13%	238.00	21420.00	2464.25	三江	车库、住宅、公寓、商业、办公、酒店
903	配电箱	T接箱5X16/5X4	台	101.00	210.62	21272.57	13%	238.00	24038.00	2765.43	三江	车库、住宅、公寓、商业、办公、酒店
	合计			5693		9725330.09			10989623.00	1264292.91		
合计大写（含税金额）：			壹仟零玖拾捌万玖仟陆佰贰拾叁元整									
合计大写（不含税金额）：			玖佰柒拾贰万伍仟叁佰叁拾元零玖分									
合计大写（增值税额）：			壹佰贰拾陆万肆仟贰佰玖拾贰元玖角壹分									

4、华润城润玺二期花园非标配电箱供应工程-1200 万元

（1）合同扫描件

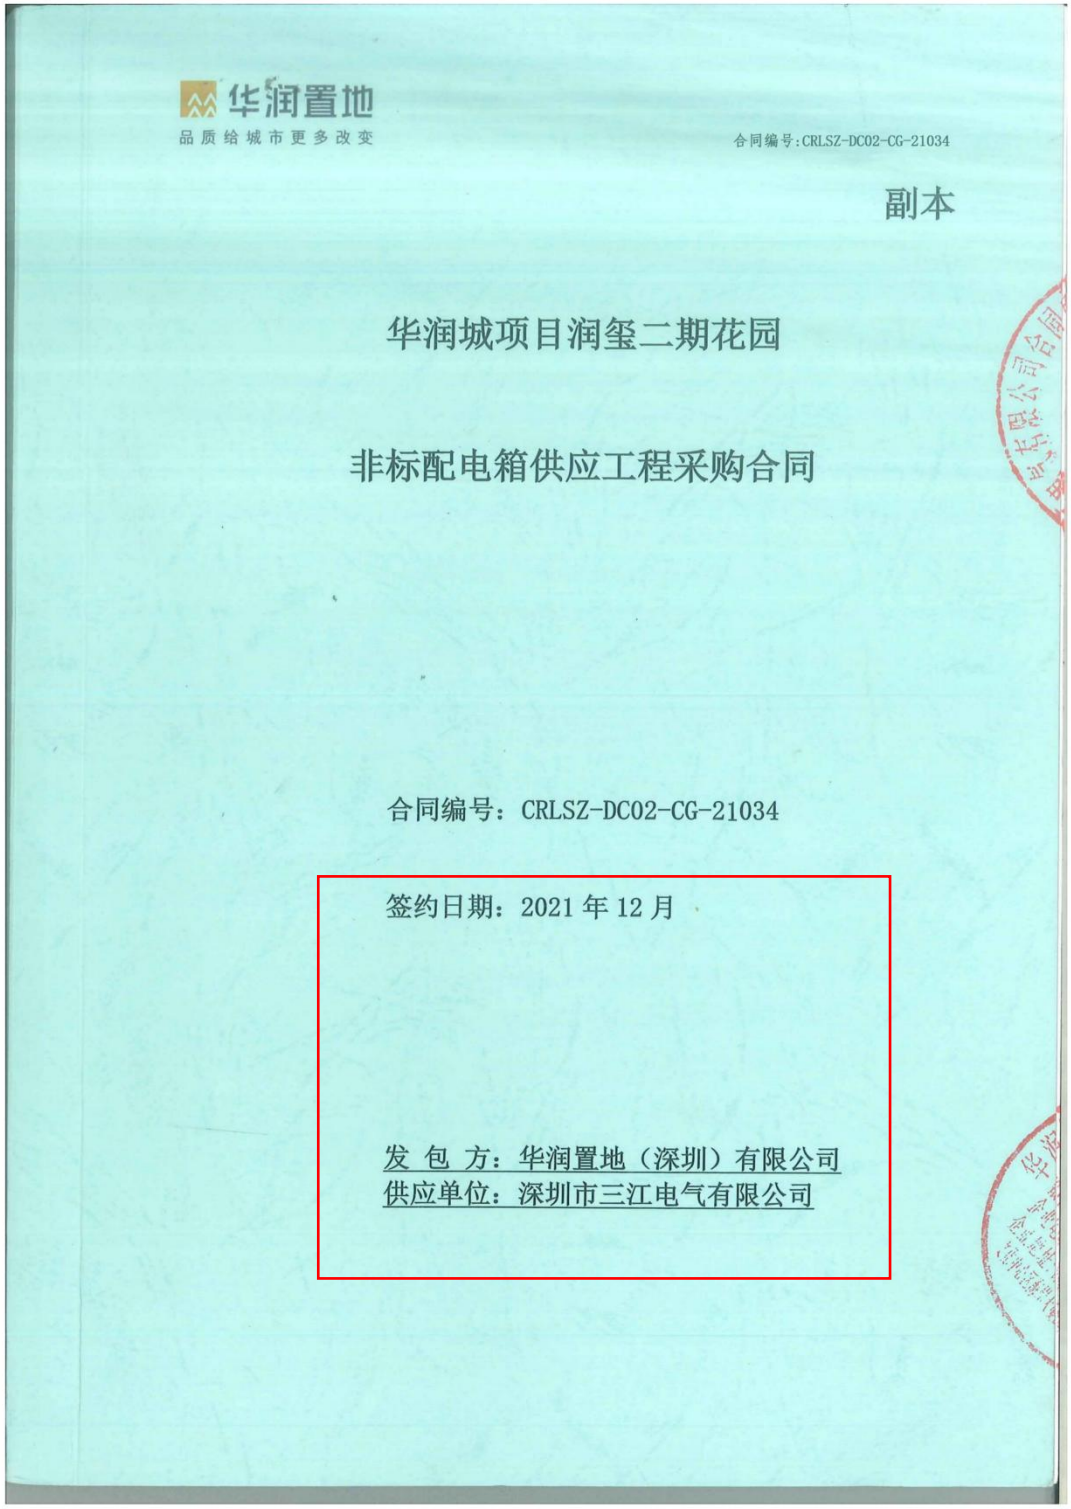

华润置地
品质给城市更多改变

合同编号:CRLSZ-DC02-CG-21034

副本

华润城项目润玺二期花园

非标配电箱供应工程采购合同

合同编号：CRLSZ-DC02-CG-21034

签约日期：2021 年 12 月

发 包 方：华润置地（深圳）有限公司
供应单位：深圳市三江电气有限公司

第一部分 合同协议书

甲方（全称）：华润置地（深圳）有限公司
乙方（全称）：深圳市三江电气有限公司

依照《中华人民共和国合同法》及华润（深圳）有限公司与深圳市三江电气有限公司签订的《华润(深圳)有限公司 2019-2021 年度非标配电箱供应集中采购合作协议》（合同编号：CRCSZ-ZB-CG-19026），结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，签订本合同。

1. 工程内容和承包范围

1.1. 工程内容：华润城项目润玺二期花园非标配电箱供应工程。
1.2. 承包范围：华润城项目润玺二期花园非标配电箱供应。
1.3. 总承包单位：华润建筑有限公司。
1.4. 监理单位：中海监理有限公司 。
1.5. 安装单位：/ 。
1.6. 质量监督检验单位：/ 。

2. 设备/材料清单

甲方向乙方订购以下产品，单价须与集中采购合同（编号：CRCSZ-ZB-CG-19026）及《华润置地 2020-2021 年度低压元器件 II 标战略采购合作协议》（CRLAND/ZLCG/ZLXY-13/2020）中约定的价格一致，双方另有约定的除外。

3. 合同价款

含 13%增值税金额，（小写）￥：12,000,000.00 元（暂定）；
（大写）：人民币 壹仟贰佰万元整（暂定）。
不含增值税金额，（小写）￥：10,619,469.03 元；
13%增值税税金金额：（小写）￥：1,380,530.97 元。
本合同为暂定总价合同。本合同第 2 条约定的产品单价与本条约定的货物总价系甲方根据本合同就单位产品和所有产品应向乙方支付的所有费用，包括但不限于样板试制、样品、生产（包括为满足甲方工期要求，而采取的赶工所发生的一切费用）、开模费、运输（包括为满足甲方工期要求，而采取的包括但不限于汽运、船运、航空等运输方式所发生的一切费用）、装卸、保险、经销、关税、商检、企业经营管理费、利润、国内税收（包括但不限于增值税）、地方政府收费（包括公司、项目所在地政府及其他管理机关）、预期的市场价格的涨跌、汇率的变动、

国家与地方政府政策发生改变、在限定的货期内完成供货的所有费用，还包括现场协调、现场配合验收、抽样测试、按要求送检、技术指导和培训，以及可能发生的退换费用等为完成本工程供应所需的一切费用，除此以外，甲方无需再向乙方支付其他任何费用或税金。

4. 组成合同的文件及优先解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序依次为：

1) 本合同协议书
2) 本合同专用条款
3) 本合同通用条款
4) 图纸和（或）样板
5) 标准、规范及有关技术文件
6) 合同附件

5. 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
6. 乙方向甲方承诺按照合同约定进行供货并在质量保修期内承担设备/材料质量保修责任；甲方向乙方承诺按照合同约定的方式支付设备/材料合同价款。
7. **合同生效**

合同订立时间：2021 年 12 月。

合同订立地点：中国深圳。

本合同双方约定由双方法人代表或授权代表在下面签署并加盖公章后生效。

本合同用中文书写，一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，具同等效力。未尽事宜，按原已签署的集采协议及补充协议约定执行。如本合同条款约定如与集采协议条款约定有冲突，以本合同约定为准。

甲方：
法定代表人或授权委托人：
银行帐号：
地址：
电话：
传真：

乙方：
法定代表人或授权委托人：
银行帐号：
地址：
电话：
传真：

（2）合同清单

华润城润玺二期花园配电箱汇总表

序号	内容	汇总
1	箱体汇总	10,619,469.03
2	税金（13%）	1,380,530.97
合计		12,000,000.00

报价说明：

1、	不含生活传输泵控制柜；
2、	不含消防水泵控制箱；
3、	不含变频调速泵柜，不含相关二次控制回路，厂家自带；
4、	此报价不含消防稳压泵控制箱：1-WDFAT、2-WDFAT、3-WDFAT、4-WDFAT、1-32FAT1、1-32FAT2、2-32FAT1、2-32FAT2、3-32FAT1、3-32FAT2、4-32FAT1、4-32FAT2；
5、	此报价不含消防电源监控系统，只包含配电箱内元器件；
6、	**由于系统图技术要求，插座采用集采外型号报价；**
7、	此报价不含电位计（集采外）；
8、	此报价不含智能照明电源模块（集采外）；
9、	此报价不含隔离开关箱；
10、	此报价不含居民电表箱中的电度表，由供电局提供；
11、	**由于系统图技术要求，双投刀开关采用集采外型号报价；**
12、	此报价不含应急电源EPS（集采内规格型号不符合技术要求）；
13、	此报价不含应急照明分配电装置（集采外）；
14、	此报价不含消防巡检柜（集采外）；

第 1 页

设备清单汇总表

序号	配电箱类型	配电箱编号	单位	数量	单价	合价	备注
1.1	动力箱						
1.1.1	动力箱	AL4	套	8			
1.1.2	动力箱	AL3	套	54			
1.1.3	动力箱	1-WDCCAP	套	1			
1.1.4	动力箱	1-RAT	套	1			
1.1.5	动力箱	1-16VAP 1-16VAPE	套	2			
1.1.6	动力箱	1-32VAP 1-32VAPE	套	2			
1.1.7	动力箱	1-48VAP 1-48VAPE	套	2			
1.1.8	动力箱	1-WDVAP 1-WDVAPE	套	2			
1.1.9	动力箱	AL3	套	56			
1.1.10	动力箱	2-WDCCAP	套	1			
1.1.11	动力箱	2-16VAP 2-16VAPE	套	2			
1.1.12	动力箱	2-32VAP 2-32VAPE	套	2			
1.1.13	动力箱	2-48VAP 2-48VAPE	套	2			
1.1.14	动力箱	2-WDVAP 2-WDVAPE	套	2			
1.1.15	动力箱	AL3	套	56			
1.1.16	动力箱	3-WDCCAP	套	1			
1.1.17	动力箱	3-16VAP 3-16VAPE	套	2			
1.1.18	动力箱	3-32VAP 3-32VAPE	套	2			
1.1.19	动力箱	3-48VAP 3-48VAPE	套	2			
1.1.20	动力箱	3-WDVAP 3-WDVAPE	套	2			
1.1.21	动力箱	4-WDCCAP	套	1			
1.1.22	动力箱	4-16VAP 4-16VAPE	套	2			
1.1.23	动力箱	4-32VAP 4-32VAPE	套	2			
1.1.24	动力箱	4-48VAP 4-48VAPE	套	2			
1.1.25	动力箱	4-WDVAP 4-WDVAPE	套	2			
1.1.26	动力箱	B4-RZAP	套	1			
1.1.27	动力箱	AX	套	4			
1.1.28	动力箱	1-RAT	套	1			
1.1.29	动力箱	B1-3LAP	套	1			
1.1.30	动力箱	B1-4LAP	套	1			
1.1.31	动力箱	B1-GTAL1 B1-GTAL2 B1-GTAL3	套	3			
1.1.32	动力箱	B1-3XLAP B1-3XLAPE	套	2			
1.1.33	动力箱	B1-4XLAP B1-4XLAPE	套	2			

1.1.34	动力箱	B4-6SAP B4-6SAPE	套	2		
1.1.35	动力箱	B4-3SAP B4-3SAPE	套	2		
1.1.36	动力箱	B4-3SAT1	套	1		
1.1.37	动力箱	B4-1SAT B4-6SAT	套	2		
1.1.38	动力箱	B3-3SAT	套	1		
1.1.39	动力箱	34-4SAT B4-5SAT B4-2SAT B4-3SA	套	4		
1.1.40	动力箱	B2-SJAP	套	1		
1.1.41	动力箱	1-6SAT	套	1		
1.1.42	动力箱	B1-4SAT	套	1		
1.1.43	动力箱	B1-XKALE	套	1		
1.1.44	动力箱	B1-JKALE	套	1		
1.1.45	动力箱	B2-3AT	套	1		
1.1.46	动力箱	2-YDAL B2-LTAL B2-DXAL B2-ZDXA	套	4		
1.1.47	动力箱	B2-ZDXAL	套	1		
1.1.48	动力箱	B2-DSXAL	套	1		
1.1.49	动力箱	SAL1	套	1		
1.1.50	动力箱	B1-WHAW	套	1		
1.1.51	动力箱	SAL2 SAL2 SAL2	套	3		
1.1.52	动力箱	SAL3	套	1		
1.1.53	动力箱	FT-DAT	套	1		
1.1.54	动力箱	Z-DAT C-DAT	套	2		
1.1.55	动力箱	32-1DXJ B2-2DXJ B2-3DXJ B2-4DX	套	4		
1.1.56	动力箱	B1-TDAT	套	1		
1.1.57	动力箱	B1-4AP3	套	1		
1.1.58	动力箱	B1-1AP6	套	1		
1.1.59	动力箱	B1-3AP1	套	1		
1.1.60	动力箱	B1-2AP4	套	1		
1.1.61	动力箱	CDAP3 B2-3CDAP2 B3-3CDAP2 B4-3C	套	8		
1.1.62	动力箱	B3-4CDAP4 B2-4CDAP1 B1-4CDAP2	套	3		
1.1.63	动力箱	B2-3CDAP3 B3-3CDAP3 B4-3CDAP3	套	3		
1.1.64	动力箱	CDAP1 B3-3CDAP1 B4-3CDAP1 B4-4C	套	4		
1.1.65	动力箱	B1-3CDAP3 B3-4CDAP1 B4-4CDAP1	套	3		
1.1.66	动力箱	B1-3CDAP2 B3-3CDAP4	套	2		
1.1.67	动力箱	B1-3CDAP1	套	1		
1.1.68	动力箱	B2-2CDAP1 B3-2CDAP1 B4-2CDAP1	套	5		
1.1.69	动力箱	B4-3CDAP4	套	1		
1.1.70	动力箱	B4-4CDAP2	套	1		

1.1.71	动力箱	B3-4CDAP2	套	1			
1.1.72	动力箱	B2-5ZAP	套	1			
1.1.73	动力箱	B1-3XAP B1-3XAPE	套	2			
1.1.74	动力箱	1-WDXDAT	套	1			
1.1.75	动力箱	1-WDDAT	套	1			
1.1.76	动力箱	2-WDXDAT	套	1			
1.1.77	动力箱	2-WDDAT	套	1			
1.1.78	动力箱	3-WDXDAT	套	1			
1.1.79	动力箱	3-WDDAT	套	1			
1.1.80	动力箱	4-WDXDAT	套	1			
1.1.81	动力箱	4-WDDAT	套	1			
1.1.82	动力箱	B2-3XAP B2-3XAPE	套	2			
1.1.83	动力箱	B3-3XAP B3-3XAPE	套	2			
1.1.84	动力箱	B4-3XAP B4-3XAPE	套	2			
1.1.85	动力箱	B1-4XAP B1-4XAPE	套	2			
1.1.86	动力箱	B2-4XAP B2-4XAPE	套	2			
1.1.87	动力箱	B3-4XAP B3-4XAPE	套	2			
1.1.88	动力箱	B4-4XAP B4-4XAPE	套	2			
1.1.89	动力箱	B1-4ZAT	套	1			
1.1.90	动力箱	B1-WHAP	套	1			
1.1.91	动力箱	B1-3ZAT	套	1			
小计				328		1813577.43	
1.2	控制箱						
1.2.1	控制箱	B1-WGAT	套	1			
1.2.2	控制箱	B1-JZAP	套	1			
1.2.3	控制箱	B1-LJAP	套	1			
1.2.4	控制箱	B2-5AP1	套	1			
1.2.5	控制箱	B1-4SAC2	套	1			
1.2.6	控制箱	B1-2FAT1	套	0			取消此配电箱
1.2.7	控制箱	B1-4FAT4	套	1			
1.2.8	控制箱	B1-2FAT3	套	0			取消此配电箱
1.2.9	控制箱	1-48AC	套	1			
1.2.10	控制箱	1-32AC	套	1			
1.2.11	控制箱	1-B1VAT1	套	1			
1.2.12	控制箱	1-16VAT1 1-32VAT1 1-48VAT1	套	3			
1.2.13	控制箱	1-16VAT2 1-32VAT2 1-48VAT2	套	3			
1.2.14	控制箱	1-16VAT3 1-32VAT3 1-48VAT3	套	3			

1.2.15	控制箱	1-16VAT4 1-32VAT4 1-48VAT4	套	3		12	
1.2.16	控制箱	1-WDVAT1	套	1		11	
1.2.17	控制箱	1-WDVAT2	套	1		83	
1.2.18	控制箱	2-48AC	套	1		47	
1.2.19	控制箱	2-32AC	套	1		47	
1.2.20	控制箱	2-1VAT1	套	1		0	
1.2.21	控制箱	2-16VAT1 2-32VAT1 2-48VAT1	套	3		19	
1.2.22	控制箱	2-16VAT2 2-32VAT2 2-48VAT2	套	3		30	
1.2.23	控制箱	2-16VAT3 2-32VAT3 2-48VAT3	套	3		09	
1.2.24	控制箱	2-16VAT4 2-32VAT4 2-48VAT4	套	3		50	
1.2.25	控制箱	2-WDVAT1	套	1		1	
1.2.26	控制箱	2-WDVAT2	套	1		5	
1.2.27	控制箱	1-48AC	套	1		7	
1.2.28	控制箱	1-32AC	套	1		7	
1.2.29	控制箱	3-1VAT1	套	1		0	
1.2.30	控制箱	3-16VAT1 3-32VAT1 3-48VAT1	套	3		9	
1.2.31	控制箱	3-16VAT2 3-32VAT2 3-48VAT2	套	3		0	
1.2.32	控制箱	3-16VAT3 3-32VAT3 3-48VAT3	套	3		9	
1.2.33	控制箱	3-16VAT4 3-32VAT4 3-48VAT4	套	3		0	
1.2.34	控制箱	3-WDVAT1	套	1			
1.2.35	控制箱	3-WDVAT2	套	1		5	
1.2.36	控制箱	4-48AC	套	1			
1.2.37	控制箱	4-32AC	套	1			
1.2.38	控制箱	4-16VAT1 4-32VAT1 4-48VAT1	套	3		3	
1.2.39	控制箱	4-16VAT2 4-32VAT2 4-48VAT2	套	3			
1.2.40	控制箱	4-16VAT3 4-32VAT3 4-48VAT3	套	3			
1.2.41	控制箱	4-WDVAT1	套	1			
1.2.42	控制箱	4-WDVAT2	套	1			
1.2.43	控制箱	4-WDVAT3	套	1			
1.2.44	控制箱	B4-R1AT	套	1			
1.2.45	控制箱	B4-RAT	套	1			
1.2.46	控制箱	B4-R2AT	套	1			
1.2.47	控制箱	B3-R3AT	套	1			
1.2.48	控制箱	B3-R4AT	套	1			
1.2.49	控制箱	R1VAC2 R3VAC2	套	2			
1.2.50	控制箱	R1VAC1 R3VAC1	套	2			
1.2.51	控制箱	R2VAC2 R4VAC2	套	2			

1.2.52	控制箱	R1VAC1	套	1		
1.2.53	控制箱	RVAC1	套	1		
1.2.54	控制箱	RVAC2	套	1		
1.2.55	控制箱	热水循环泵控制箱	套	8		
1.2.56	控制箱	1 B2-2FAT2 B3-2FAT2 B4-2FAT2 B	套	11		
1.2.57	控制箱	2 B4-1FAT3 B4-3FAT2 B1-2FAT4 B	套	15		
1.2.58	控制箱	B4-1FAT3 B1-1FAT1	套	2		
1.2.59	控制箱	B1-4FAT1	套	1		
1.2.60	控制箱	-5FAT3 B4-5FAT3 B4-2FAT4 B3-2F	套	6		
1.2.61	控制箱	-2FAT1 B1-4FAT6 B2-5FAT3 B2-6F	套	6		
1.2.62	控制箱	2 B4-6FAT2 B4-1FAT2 B4-2FAT3 B	套	7		
1.2.63	控制箱	B1-10FAT2	套	1		
1.2.64	控制箱	B2-3FAT3	套	1		
1.2.65	控制箱	B1-10FAT3	套	1		
1.2.66	控制箱	B1-1FAT2	套	1		
1.2.67	控制箱	B1-5FAT3	套	1		
1.2.68	控制箱	B2-1FAT3	套	1		
1.2.69	控制箱	B1-4FAT5	套	1		
1.2.70	控制箱	B2-2FAT3 B3-2FAT3 B3-5FAT1	套	3		
1.2.71	控制箱	B1-4FAT3 B1-5FAT1 B1-5FAT4	套	3		
1.2.72	控制箱	B1-5FAT4	套	1		
1.2.73	控制箱	B2-6FAT2	套	1		
1.2.74	控制箱	B2-5FAT1	套	1		
1.2.75	控制箱	B2-1FAT4	套	1		
1.2.76	控制箱	B1-3FAT2 B1-4FAT6 B3-3FAT4	套	3		
1.2.77	控制箱	B3-3FAT4	套	1		
1.2.78	控制箱	B4-4FAT1 B3-4FAT1 B2-4FAT1	套	3		
1.2.79	控制箱	B2-2FAT1	套	1		
1.2.80	控制箱	B1-4FAT2	套	1		
1.2.81	控制箱	B3-3FAT3 B1-5FAT5	套	2		
1.2.82	控制箱	B1-4AP1	套	1		
1.2.83	控制箱	B2-1AP1 B2-1AP3 B1-2AP2	套	3		
1.2.84	控制箱	B1-3AP2	套	1		
1.2.85	控制箱	B1-9AP1	套	1		
1.2.86	控制箱	B1-2AP1	套	1		
1.2.87	控制箱	B1-10AP1 B1-1AP1	套	2		
1.2.88	控制箱	B1-3AP3	套	1		

1.2.89	控制箱	B1-2AP3	套	1			
1.2.90	控制箱	B1-5AP1 B3-6AP1	套	2			
1.2.91	控制箱	B1-7AP1	套	1			
1.2.92	控制箱	B2-6AP1 B2-2AP1 B2-3AP1	套	3			
1.2.93	控制箱	B3-6AP1	套	1			
1.2.94	控制箱	B2-1AP2	套	1			
1.2.95	控制箱	B1-1AP3	套	1			
1.2.96	控制箱	B1-TDALC	套	1			
1.2.98	控制箱	B1-1SAC2 B1-1SAC1 B1-4SAC1	套	3			
1.2.99	控制箱	1 B1-5SAC1 B1-2SAC1 B1-2SAC2 B	套	7			
1.2.100	控制箱	1 B3-2SAC1 B3-1SAC1 B3-1SAC2 B	套	9			
1.2.101	控制箱	4-1SAC 3-2SAC 2-3SAC 1-6SATC	套	4			
1.2.102	控制箱	-2SAC5 B4-4SAC1 B4-4SAC2 B4-4S	套	28			
1.2.103	控制箱	B1-4SAP	套	1			
1.2.104	控制箱	B3-5SAP	套	1			
1.2.105	控制箱	B3-5SAPC	套	1			
1.2.106	控制箱	B2-WSAP1 B2-WSAP2	套	2			
1.2.107	控制箱	1-48SAT	套	1			
1.2.108	控制箱	1-WDSAT	套	1			
1.2.109	控制箱	2-48SAT	套	1			
1.2.110	控制箱	2-WDSAT	套	1			
1.2.111	控制箱	3-48SAT	套	1			
1.2.112	控制箱	1-WDSAT	套	1			
1.2.113	控制箱	4-48SAT	套	1			
1.2.114	控制箱	4-WDSAT	套	1			
1.2.115	控制箱	B2-1AT1	套	1			
1.2.116	控制箱	B2-1AT2	套	1			
1.2.117	控制箱	B2-1AT3	套	1			
小计				257		2133136.89	
1.3	计量箱						
1.3.1	居民电表箱	15AW 1-15AW 1-46AW 1-19AW 1-47	套	54			
1.3.2	居民电表箱	1-17AW 1-18AW	套	2			
1.3.3	居民电表箱	15AW 2-46AW 2-19AW 2-47AW 2-20	套	56			
1.3.4	居民电表箱	2-17AW 2-18AW	套	2			
1.3.5	居民电表箱	15AW 3-46AW 3-19AW 3-47AW 3-20	套	56			
1.3.6	居民电表箱	3-17AW 3-18AW	套	2			
1.3.7	居民电表箱	4-15AW 4-46AW 4-19AW 4-47AW 4	套	56			

1.3.8	居民电表箱	4-17AW 4-18AW	套	2			
1.3.9	居民电表箱	5-B1AW1 5-B1AW2	套	2			
小计				232		1437555.56	
1.4	照明箱						
1.4.1	照明箱	MW-AL1	套	1			
1.4.2	照明箱	B1-11ALE	套	1			
1.4.3	照明箱	1-B1AL	套	1			
1.4.4	照明箱	1-B2AL 1-B3AL 1-B4AL	套	3			
1.4.5	照明箱	1-1AL	套	1			
1.4.6	照明箱	9AL 1-24AL 1-29AL 1-39AL 1-44A	套	9			
1.4.7	照明箱	1-WDAL	套	1			
1.4.8	照明箱	1-16LAT 1-32LAT 1-48LAT 1-WDLA	套	4			
1.4.9	照明箱	1-B1ALE	套	1			
1.4.10	照明箱	1-7ALE	套	1			
1.4.11	照明箱	1-16ALE	套	1			
1.4.12	照明箱	1-23ALE	套	1			
1.4.13	照明箱	1-32ALE	套	1			
1.4.14	照明箱	1-40ALE	套	1			
1.4.15	照明箱	1-48ALE	套	1			
1.4.16	照明箱	1-57ALE	套	1			
1.4.17	照明箱	1-14AL	套	1			
1.4.18	照明箱	1-34AL	套	1			
1.4.19	照明箱	1-49AL	套	1			
1.4.20	照明箱	2-WDAL	套	1			
1.4.21	照明箱	9AL 2-24AL 2-29AL 2-39AL 2-44A	套	9			
1.4.22	照明箱	2-49AL	套	1			
1.4.23	照明箱	2-14AL 2-49AL	套	2			
1.4.24	照明箱	2-34AL	套	1			
1.4.25	照明箱	2-16LAT 2-32LAT 2-48LAT 2-WDLA	套	4			
1.4.26	照明箱	2-B1ALE	套	1			
1.4.27	照明箱	2-7ALE	套	1			
1.4.28	照明箱	2-16ALE	套	1			
1.4.29	照明箱	2-23ALE	套	1			
1.4.30	照明箱	2-32ALE	套	1			
1.4.31	照明箱	1-40ALE	套	1			
1.4.32	照明箱	2-48ALE	套	1			
1.4.33	照明箱	2-57ALE	套	1			

1.4.34	照明箱	2-1AL	套	1		
1.4.35	照明箱	2-B1AL	套	1		
1.4.36	照明箱	2-B2AL 2-B3AL 2-B4AL	套	3		
1.4.37	照明箱	2-14AL	套	1		
1.4.38	照明箱	2-34AL	套	1		
1.4.39	照明箱	3-WDAL	套	1		
1.4.40	照明箱	9AL 3-24AL 3-29AL 3-39AL 3-44A	套	9		
1.4.41	照明箱	3-49AL	套	1		
1.4.42	照明箱	3-14AL 3-49AL	套	2		
1.4.43	照明箱	3-34AL	套	1		
1.4.44	照明箱	3-16LAT 3-32LAT 3-48LAT 3-WDLA	套	4		
1.4.45	照明箱	3-B1ALE	套	1		
1.4.46	照明箱	1-7ALE	套	1		
1.4.47	照明箱	1-16ALE	套	1		
1.4.48	照明箱	3-23ALE	套	1		
1.4.49	照明箱	3-32ALE	套	1		
1.4.50	照明箱	3-40ALE	套	1		
1.4.51	照明箱	3-48ALE	套	1		
1.4.52	照明箱	3-57ALE	套	1		
1.4.53	照明箱	3-1AL	套	1		
1.4.54	照明箱	3-B1AL	套	1		
1.4.55	照明箱	3-B2AL 3-B3AL 3-B4AL	套	3		
1.4.56	照明箱	3-14AL	套	1		
1.4.57	照明箱	3-34AL	套	1		
1.4.58	照明箱	4-B1AL	套	1		
1.4.59	照明箱	4-B2AL 4-B3AL 4-B4AL	套	3		
1.4.60	照明箱	4-1AL	套	1		
1.4.61	照明箱	9AL 4-24AL 4-29AL 4-39AL 4-44A	套	9		
1.4.62	照明箱	4-WDAL	套	1		
1.4.63	照明箱	1-16LAT 4-32LAT 4-48LAT 4-WDLA	套	4		
1.4.64	照明箱	4-B1ALE	套	1		
1.4.65	照明箱	4-7ALE	套	1		
1.4.66	照明箱	4-16ALE	套	1		
1.4.67	照明箱	4-23ALE	套	1		
1.4.68	照明箱	4-32ALE	套	1		
1.4.69	照明箱	4-40ALE	套	1		
1.4.70	照明箱	4-48ALE	套	1		

1.4.71	照明箱	4-57ALE	套	1		58
1.4.72	照明箱	4-14AL	套	1		57
1.4.73	照明箱	4-34AL	套	1		0
1.4.74	照明箱	4-49AL	套	1		1
1.4.75	照明箱	R2ALE(B4-1ALE2) B3-R3ALE(B3-1A	套	4		02
1.4.77	照明箱	5-B1AL	套	0		
1.4.78	照明箱	5-B1ALE	套	0		
1.4.79	照明箱	3-4AL B4-4AL B2-3AL B3-3AL B4-	套	13		08
1.4.80	照明箱	B1-11AL	套	1		6
1.4.81	照明箱	-5AL B3-2AL B2-5AL B2-2AL B1-3	套	5		1
1.4.82	照明箱	B1-1AL	套	1		1
1.4.83	照明箱	B1-8AL	套	1		1
1.4.84	照明箱	B1-6AL	套	1		3
1.4.85	照明箱	B1-9AL B1-7AL	套	2		5
1.4.86	照明箱	B2-1AL	套	1		0
1.4.87	照明箱	B1-WHAL	套	1		
1.4.88	照明箱	B1-5AL	套	1		
1.4.89	照明箱	B1-2AL	套	1		
1.4.90	照明箱	B1-TDAL	套	1		
1.4.91	照明箱	B4-5ALE	套	1		
1.4.92	照明箱	34-4ALE B3-3ALE B4-3ALE B2-6AL	套	10		
1.4.93	照明箱	B1-9ALE B1-7ALE	套	2		
1.4.94	照明箱	B2-1ALE	套	1		
1.4.95	照明箱	B1-3ALE	套	1		
1.4.96	照明箱	B1-8ALE	套	1		
1.4.97	照明箱	B1-2ALE	套	1		
1.4.98	照明箱	B1-6ALE	套	1		
1.4.99	照明箱	B1-5ALE	套	1		
1.4.100	照明箱	B2-3ALE	套	1		
1.4.101	照明箱	B1-TDALE	套	1		
1.4.102	照明箱	R2ALE(B4-1ALE2) B3-R3ALE(B3-1A	套	4		
1.4.103	照明箱	3-L1AP2 1-L1AP2	套	2		
1.4.104	照明箱	B3-5ALE B2-5ALE	套	2		
1.4.105	照明箱	B3-2ALE B2-2ALE	套	2		
1.4.106	照明箱	B1-10ALE	套	1		
1.4.107	照明箱	B1-1ALE	套	1		
1.4.108	照明箱	1-L1AP1	套	1		

1.4.109	照明箱	2-L1AP1	套	1			
1.4.110	照明箱	3-L1AP1	套	1			
1.4.111	照明箱	4-L1AP1	套	1			
1.4.112	照明箱	1-R2AL(B4-1AL2) B3-R3AL(B3-1AL	套	4			
小计				202		932789.10	
1.5	住宅户内箱						
1.5.1	住宅户内箱	AL4'	套	0			
1.5.2	住宅户内箱	AL4''	套	0			
1.5.3	住宅户内箱	AL1	套	224			
1.5.4	住宅户内箱	AL2	套	112			
1.5.5	住宅户内箱	AL1	套	290			
1.5.6	住宅户内箱	AL1	套	290			
1.5.7	住宅户内箱	AL1	套	340			
小计				1256		4207508.98	
1.6	T接箱						
1.6.1	T接箱	来自低压柜5-7N2	套	9			
1.6.2	T接箱	来自低压柜5-11N2	套	9			
1.6.3	T接箱	来自低压柜5-16N4	套	11			
1.6.4	T接箱	来自低压柜5-4N6	套	8			
1.6.5	T接箱	来自低压柜5-8N1	套	4			
1.6.6	T接箱	来自低压柜5-12N1	套	4			
1.6.7	T接箱	来自低压柜5-6N6	套	6			
1.6.8	T接箱	来自低压柜5-16N6	套	6			
1.6.9	T接箱	来自低压柜5-7N3	套	9			
1.6.10	T接箱	来自低压柜5-11N3	套	9			
1.6.11	T接箱	来自低压柜5-16N5	套	11			
1.6.12	T接箱	来自低压柜5-4N7	套	8			
1.6.13	T接箱	来自低压柜5-8N2	套	5			
1.6.14	T接箱	来自低压柜5-12N2	套	5			
1.6.15	T接箱	来自低压柜5-5N1	套	6			
1.6.16	T接箱	来自低压柜5-15N1	套	6			
1.6.17	T接箱	来自低压柜6-3N4	套	9			
1.6.18	T接箱	来自低压柜6-20N4	套	9			
1.6.19	T接箱	来自低压柜6-14N1	套	19			
1.6.20	T接箱	来自低压柜6-2N1	套	5			
1.6.21	T接箱	来自低压柜6-19N1	套	5			

1.6.22	T接箱	来自低压柜6-7N4	套	6			
1.6.23	T接箱	来自低压柜6-17N4	套	6			
1.6.24	T接箱	来自低压柜6-3N5	套	9			
1.6.25	T接箱	来自低压柜6-20N5	套	17			
1.6.26	T接箱	来自低压柜6-14N2	套	11			
1.6.27	T接箱	来自低压柜6-2N2	套	4			
1.6.28	T接箱	来自低压柜6-19N2	套	4			
1.6.29	T接箱	来自低压柜6-7N5	套	6			
1.6.30	T接箱	来自低压柜6-17N5	套	6	[illegible]	[illegible]	
小计				232		94901.08	
总计		箱体汇总(不含税)		2507		10619469.03	
		含税总价				12000000.00	
		含税总价（大写）		壹仟贰佰万元整			

深圳市三江电气有限公司合同专用章
开户银行:农行深圳龙岗中心城支行
银行帐号:41024100040006702
企业电话:0755-28431818
企业地址:深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号A栋

5、深铁前海时代广场项目 4 号地块（配电箱）-1117.65 万

（1）合同扫描件

合同编号：DSH-（2022-012）1-CL-006 实

深铁前海时代广场项目 4 号地块项目

配电箱材料购销合同

需方（甲方）：深圳市东深工程有限公司

供方（乙方）：深圳市三江电气有限公司

签订日期：2024 年 02 月 26 日

第 1 页 共 629 页

配电箱材料购销合同

甲方：深圳市东深工程有限公司 （以下简称“甲方”）

乙方：深圳市三江电气有限公司 （以下简称“乙方”）

依据《中华人民共和国民法典》等有关规定，本着诚实信用、平等互利的原则，经双方友好协商，就甲方深铁前海时代广场项目 4 号地块项目向乙方采购 配电箱 材料事宜，签订本合同，以供双方共同遵守。

第一条 标的物（物资及价格明细详见附件《物资清单》）

注：清单价格包含税、材料费、运输费、装卸费（不含卸货费）、以及受市场影响或法律政策变化等因素引起的成本增加等等。

1、合同总价暂定为人民币￥11176515.95 元（大写）壹仟壹佰壹拾柒万陆仟伍佰壹拾伍元玖角伍分），其中不含税￥9890722.08 元，税额￥1285793.87 元，税率：13 %。

第二条 交货地点：

乙方应负责将货物送至甲方深铁前海时代广场项目 4 号地块项目工地指定的仓储位置。

第三条 交货时间：

乙方应在合同签订生效后，自甲方书面确认最终图纸、收到甲方的纸质物资需求计划/排产单且收到甲方支付的预付款之日起 45 天内分批供货，切勿延期，否则因此影响甲方的正常施工安排，除按本协议承担违约金外，不足以弥补甲方损失的，乙方还应予以全额赔偿。

第四条 交货方式及费用负担：

1、乙方在合同签订后开始供货，并将货物运送到甲方指定的地点后，由甲方委托指派的专职人员（姓名：许俊参，身份证号：441381198112295012，联系方式：18936276379）负责签收确认乙方的发货单。运输费由乙方承担，甲方负责卸货。未经指定的库管员（姓名：许俊参，身份证号：441381198112295012，联系方式：18936276379）签字的货物签认单，不能作为本合同的货物签收依据。

2、货物签认单应由乙方提供，一式肆份，双方各执贰份。

3、单次供货价款在 1 万元以上的签认单，必须经甲方项目经理审核确认方为有效。

4、供货时间持续 3 个月以上的签认单，除了执行前款规定外，乙方还应每月向甲方提交对账清单（附完整的货物签认单），与甲方进行对帐，对之前的累计供货数

【签署页】

甲方（盖章）：深圳市东深工程有限公司

法定代表人：吴翠萍

委托代理人：/

地　址：深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路9号恒明珠金融大厦东座2303

开户银行：建设银行深圳田背支行

账　户：4420 1514 5000 5910 5518

联系电话：　075525661641

日 期：

乙方（盖章）：深圳市三江电气有限公司

法定代表人：　周玉龙

委托代理人：/

地　址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋

开户银行：中国农业银行深圳龙岗中心城支行

账　户：　410 2410 0040 0067 02

联系电话：　0755-28431718

日 期：

（2）合同清单

报价汇总表

询价单位：深圳市东深工程有限公司　　报价单号：MWT202307290001

工程名称:地铁前海时代广场4号地铁（T201-0071宗地二期）　　报价日期：2023年10月26日

序号	规格及型号	名称	设备型号	规格尺寸	单位	数量	不含税单价（元）	不含税总价（元）	单价（元）	金额（元）	备　注	图号
1	T接箱-S-b1AL51	动力箱		500*700*200	台	1	370.19	370.19	418.31	418.31	共用图（升版图）_t3	
2	T接箱-S-b1AL52	动力箱		500*700*200	台	1	370.19	370.19	418.31	418.31	共用图（升版图）_t3	
3	T接箱-S-b1ATft51	动力箱		700*1000*250	台	1	1323.93	1323.93	1496.04	1496.04	共用图（升版图）_t3	
4	T接箱-S-b1ALE21	动力箱		400*500*250	台	1	311.01	311.01	351.44	351.44	共用图（升版图）_t3	
5	T接箱-S-b1AL21	动力箱		500*700*200	台	1	389.14	389.14	439.73	439.73	共用图（升版图）_t3	
6	T接箱-S-b1ALEzl1	动力箱		400*500*250	台	1	311.01	311.01	351.44	351.44	共用图（升版图）_t3	
7	T接箱-S-b1ALEzl2	动力箱		400*500*250	台	1	311.01	311.01	351.44	351.44	共用图（升版图）_t3	
8	T接箱-S-b1APZ1	动力箱		500*700*200	台	1	370.19	370.19	418.31	418.31	共用图（升版图）_t3	
9	S-b1AWzl1/419kW	计量电表箱		1000*2200*450	台	1	11556.46	11556.46	13058.80	13058.80	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J06
10	S-b1AWzl2/545kW	计量电表箱		1000*2200*450	台	1	14015.96	14015.96	15838.04	15838.04	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J06
11	S-b1AW21/315kW	计量电表箱		1000*2200*450	台	1	10723.37	10723.37	12117.41	12117.41	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J06
12	S-b1AW31/210kW	计量电表箱		800*1800*450	台	1	6768.66	6768.66	7648.59	7648.59	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J06
13	S-b1AW41/238kW	计量电表箱		1000*1800*450	台	1	9288.2	9288.20	10495.67	10495.67	地下室配电箱系统图	DE-J06

第 8 页 共 629 页

											（升版图）	
14	S-b1AW51/112kW	计量电表箱		1000*1500*200	台	1	6066.08	6066.08	6854.67	6854.67	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J06
15	B-b1APkZ11/16kW	控制箱		600*800*250	台	1	1611.04	1611.04	1820.47	1820.47	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J27
16	B-b1APkZ51/15kW	控制箱		600*800*250	台	1	1520.29	1520.29	1717.93	1717.93	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J28
17	B-b1APr2/10kW	动力箱		600*900*200	台	1	2466.44	2466.44	2787.08	2787.08	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J28
18	B-b1APyx1/20kW	控制箱		600*1000*250	台	1	3988.38	3988.38	4506.87	4506.87	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J28
19	B-b1APzZ51/77kW	动力箱		600*800*200	台	1	2564.27	2564.27	2897.63	2897.63	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J28
20	B-b1APzZ52/77kW	动力箱		600*800*200	台	1	2564.27	2564.27	2897.63	2897.63	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J28
21	C-b1ALEz1/35kW	照明箱		600*1000*200	台	1	4176.34	4176.34	4719.26	4719.26	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J01
22	C-b1ALEz2/35kW	照明箱		600*1000*200	台	1	4176.34	4176.34	4719.26	4719.26	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J01
23	C-b1ALEzZ11/55kW	照明箱		700*1000*200	台	1	5249.53	5249.53	5931.97	5931.97	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J01
24	C-b1ALEzZ12/55kW	照明箱		700*1000*200	台	1	5249.53	5249.53	5931.97	5931.97	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J01
25	C-b1ALz1/35kW	照明箱		600*1000*200	台	1	4176.34	4176.34	4719.26	4719.26	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J01

第 9 页 共 629 页

26	C-b1APck1/10kW	动力箱		400*600*200	台	1	529.24	529.24	598.04	598.04	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J06
27	C-b1APj11/20kW	控制箱		600*800*250	台	1	1497.32	1497.32	1691.97	1691.97	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J07
28	C-b1APj31/20kW	控制箱		600*800*250	台	1	1361.21	1361.21	1538.17	1538.17	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J07
29	C-b1APk21/6kW	控制箱		600*800*250	台	1	1384.73	1384.73	1564.75	1564.75	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J07
30	C-b1APkz1/11.9kW	动力箱		500*700*200	台	1	1606.83	1606.83	1815.72	1815.72	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J01
31	C-b1APkZ11/5kW	控制箱		600*800*250	台	1	1240.08	1240.08	1401.29	1401.29	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J07
32	C-b1APkzx1/5kW	控制箱		600*800*250	台	1	1344.88	1344.88	1519.72	1519.72	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J07
33	C-b1APlj31/10KW	控制箱		500*700*250	台	1	731.79	731.79	826.92	826.92	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J09
34	C-b1APs21/38kW	控制箱		600*800*250	台	1	2054.61	2054.61	2321.71	2321.71	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J09
35	C-b1APs31/30kW	控制箱		600*800*250	台	1	1799.62	1799.62	2033.57	2033.57	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J09
36	C-b1APz1/60kW	动力箱		600*700*200	台	1	2313.73	2313.73	2614.51	2614.51	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J01
37	C-b1APzZ11/30kW	动力箱		500*1000*200	台	1	2723.52	2723.52	3077.58	3077.58	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J01
38	C-b1APzZ51/95kW	动力箱		600*900*200	台	1	2789.66	2789.66	3152.32	3152.32	地下室配电	DE-J01

											箱系统图（升版图）	
39	C-b1APzZ52/95kW	动力箱		600*900*200	台	1	2789.66	2789.66	3152.32	3152.32	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J01
40	C-b1mAPcf21/100kW	控制箱		800*1300*250	台	1	3695	3695.00	4175.35	4175.35	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J23
41	C-b2ALEz31/35kW	照明箱		600*1000*200	台	1	4176.34	4176.34	4719.26	4719.26	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J10
42	C-b2ALEz32/35kW	照明箱		600*1000*200	台	1	4176.34	4176.34	4719.26	4719.26	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J10
43	C-b2ALEz71/20kW	照明箱		500*1000*200	台	1	2625.21	2625.21	2966.49	2966.49	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J10
44	C-b2ALEz72/20kW	照明箱		500*1000*200	台	1	2625.21	2625.21	2966.49	2966.49	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J10
45	C-b2ALz31/35kW	照明箱		600*1000*200	台	1	4176.34	4176.34	4719.26	4719.26	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J10
46	C-b2ALz71/20kW	照明箱		500*1000*200	台	1	2625.21	2625.21	2966.49	2966.49	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J10
47	C-b2APly51/100kW	动力箱		600*900*200	台	1	1375.42	1375.42	1554.22	1554.22	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J14
48	C-b2APly91	动力箱			台	1					无图，不含此项	
49	C-b2APs101/18.8kW	动力箱		600*800*200	台	1	1386.03	1386.03	1566.21	1566.21	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J14
50	C-b2APs11/37.5kW	动力箱		500*700*200	台	1	1348.57	1348.57	1523.88	1523.88	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J13

51	C-b2APs111/20kW	控制箱		600*900*250	台	1	1885.78	1885.78	2130.93	2130.93	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J14
52	C-b2APs21/18.8kW	动力箱		600*700*200	台	1	1296.28	1296.28	1464.80	1464.80	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J14
53	C-b2APs22/13.2kW	动力箱		500*700*200	台	1	987.01	987.01	1115.32	1115.32	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J14
54	C-b2APs23/40kW	控制箱		600*900*250	台	1	2150.09	2150.09	2429.60	2429.60	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J14
55	C-b2APs31/27.9kW	动力箱		500*700*200	台	1	1011.77	1011.77	1143.30	1143.30	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J14
56	C-b2APs51/29.8kW	动力箱		600*900*200	台	1	1774.69	1774.69	2005.40	2005.40	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J14
57	C-b2APs61/18.8kW	动力箱		600*800*200	台	1	1386.03	1386.03	1566.21	1566.21	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J14
58	C-b2APs62/18.8kW	动力箱		600*800*200	台	1	1386.03	1386.03	1566.21	1566.21	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J14
59	C-b2APs71/18.8kW	动力箱		600*800*200	台	1	1386.03	1386.03	1566.21	1566.21	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J14
60	C-b2APs72/13.2kW	动力箱		500*700*200	台	1	987.01	987.01	1115.32	1115.32	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J14
61	C-b2APs81/18.8kW	动力箱		600*800*200	台	1	1386.03	1386.03	1566.21	1566.21	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J14
62	C-b2APs91/5kW	动力箱		500*700*200	台	1	987.01	987.01	1115.32	1115.32	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J14
63	C-b3ALEz41/35kW	照明箱		600*1000*200	台	1	4176.34	4176.34	4719.26	4719.26	地下室配电	DE-J16

											箱系统图（升版图）	
64	C-b3ALEz42/35kW	照明箱		600*1000*200	台	1	4176.34	4176.34	4719.26	4719.26	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J16
65	C-b3ALEz71/25kW	照明箱		500*1000*200	台	1	3025.56	3025.56	3418.88	3418.88	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J16
66	C-b3ALEz72/25kW	照明箱		500*1000*200	台	1	3025.56	3025.56	3418.88	3418.88	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J16
67	C-b3ALz41/35kW	照明箱		600*1000*200	台	1	4176.34	4176.34	4719.26	4719.26	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J16
68	C-b3ALz71/20kW	照明箱		500*1000*200	台	1	2625.21	2625.21	2966.49	2966.49	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J16
69	G-b1APZ21/5.2kW	控制箱		500*700*250	台	1	1001.88	1001.88	1132.12	1132.12	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J26
70	S-b1ALEz31/10kW	照明箱		500*700*200	台	1	1594.46	1594.46	1801.74	1801.74	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J01
71	S-b1ALEz32/10kW	照明箱		500*700*200	台	1	1594.46	1594.46	1801.74	1801.74	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J01
72	S-b1ALz31/40kW	照明箱		500*700*200	台	1	1861.35	1861.35	2103.33	2103.33	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J01
73	S-b1AP21/3.7kW	控制箱		600*800*250	台	1	1406.04	1406.04	1588.83	1588.83	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J07
74	S-b1AP51/15kW	动力箱		500*600*200	台	1	908.19	908.19	1026.25	1026.25	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J07
75	C-b1APc41/224kW	动力箱		1000*2000*450	台	1	10694.2	10694.20	12084.45	12084.45	地下室配电箱系统图	DE-J07

											（升版图）	
76	C-b1APfz1/234kW	动力箱		800*2000*450	台	1	11162.21	11162.21	12613.30	12613.30	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J01
77	C-b1APfz2/234kW	动力箱		800*2000*450	台	1	11162.21	11162.21	12613.30	12613.30	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J01
78	C-b1APfzZ11/97kW	动力箱		800*1100*200	台	1	6104.14	6104.14	6897.68	6897.68	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J01
79	C-b1APfzZ12/97kW	动力箱		800*1100*200	台	1	6104.14	6104.14	6897.68	6897.68	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J01
80	C-b1mAPc11/133kW	动力箱		800*1800*450	台	1	8182.19	8182.19	9245.88	9245.88	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J22
81	C-b1mAPc21/161kW	动力箱		1000*1800*450	台	1	9305.37	9305.37	10515.07	10515.07	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J22
82	C-b1mAPc22/140kW	动力箱		800*1600*450	台	1	7674.65	7674.65	8672.35	8672.35	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J22
83	C-b1mAPc31/210kW	动力箱		800*2000*450	台	1	10477.66	10477.66	11839.76	11839.76	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J23
84	C-b1mAPfz1/217kW	动力箱		800*1800*450	台	1	8977.34	8977.34	10144.39	10144.39	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J22
85	C-b2APc21/98kW	动力箱		800*1100*200	台	1	5465.81	5465.81	6176.36	6176.36	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J15
86	C-b2APc31/91kW	动力箱		800*1100*200	台	1	5583.6	5583.60	6309.47	6309.47	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J15
87	C-b2APc41/210kW	动力箱		1000*2000*450	台	1	11095.55	11095.55	12537.97	12537.97	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J15

88	C-b2APc61/217kW	动力箱		1000*2200*450	台	1	10926.16	10926.16	12346.56	12346.56	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J15
89	C-b2APc81/126kW	动力箱		800*1300*250	台	1	6978.73	6978.73	7885.96	7885.96	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J15
90	C-b2APfz21/168kW	动力箱		800*1800*450	台	1	7483.2	7483.20	8456.02	8456.02	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J10
91	C-b2APfz22/168kW	动力箱		800*1800*450	台	1	7483.2	7483.20	8456.02	8456.02	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J10
92	C-b2APfz31/138kW	动力箱		800*1800*450	台	1	6095.89	6095.89	6888.36	6888.36	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J10
93	C-b2APfz32/138kW	动力箱		800*1800*450	台	1	6095.89	6095.89	6888.36	6888.36	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J10
94	C-b2APfz71/182kW	动力箱		800*1800*450	台	1	7136.94	7136.94	8064.74	8064.74	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J10
95	C-b2APfz72/182kW	动力箱		800*1800*450	台	1	7136.94	7136.94	8064.74	8064.74	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J10
96	C-b3APbz21/226kW	动力箱		800*1800*450	台	1	7151.72	7151.72	8081.44	8081.44	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J16
97	C-b3APbz22/226kW	动力箱		800*1800*450	台	1	7151.72	7151.72	8081.44	8081.44	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J16
98	C-b3APbz41/122.5kW	动力箱		800*1300*250	台	1	4758.5	4758.50	5377.10	5377.10	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J16
99	C-b3APbz42/122.5kW	动力箱		800*1300*250	台	1	4758.5	4758.50	5377.10	5377.10	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J16
100	C-b3APbz71/150kW	动力箱		800*1800*450	台	1	4942.75	4942.75	5585.31	5585.31	地下室配电	DE-J16

											箱系统图（升版图）	
101	C-b3APbz72/150kW	动力箱		800*1800*450	台	1	4942.75	4942.75	5585.31	5585.31	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J16
102	C-b3APc21/91kW	动力箱		800*1300*250	台	1	5618.73	5618.73	6349.16	6349.16	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J21
103	C-b3APc31/119kW	动力箱		800*1600*450	台	1	7638.47	7638.47	8631.47	8631.47	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J21
104	C-b3APc41/210kW	动力箱		1000*2000*450	台	1	11095.55	11095.55	12537.97	12537.97	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J21
105	C-b3APc61/140kW	动力箱		800*1600*450	台	1	7024.54	7024.54	7937.73	7937.73	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J21
106	C-b3APc71/35kW	动力箱		600*900*200	台	1	3120.03	3120.03	3525.63	3525.63	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J21
107	C-b3APc81/133kW	动力箱		800*1600*450	台	1	7208.11	7208.11	8145.16	8145.16	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J21
108	C-b3APfz21/173kW	动力箱		800*1800*450	台	1	7483.2	7483.20	8456.02	8456.02	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J16
109	C-b3APfz22/173kW	动力箱		800*1800*450	台	1	7483.2	7483.20	8456.02	8456.02	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J16
110	C-b3APfz41/149.5kW	动力箱		800*1800*450	台	1	6095.89	6095.89	6888.36	6888.36	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J16
111	C-b3APfz42/149.5kW	动力箱		800*1800*450	台	1	6095.89	6095.89	6888.36	6888.36	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J16
112	C-b3APfz71/183.5kW	动力箱		800*1800*450	台	1	6736.6	6736.60	7612.36	7612.36	地下室配电箱系统图	DE-J16

											（升版图）	
113	C-b3APfz72/183.5kW	动力箱		800*1800*450	台	1	6736.6	6736.60	7612.36	7612.36	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J16
114	B-b1ATdx51/60kW	控制箱		800*1600*450	台	1	13774.5	13774.50	15565.19	15565.19	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J28
115	B-b1ATdy1/80kW	控制箱		800*1300*250	台	1	19738.56	19738.56	22304.57	22304.57	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J28
116	B-b1ATr1/20kW	控制箱		800*1300*250	台	1	10123.84	10123.84	11439.94	11439.94	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J27
117	B-b1FAT1/40kW	控制箱		800*1800*450	台	1	12933.87	12933.87	14615.27	14615.27	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J27
118	B-b1FAT2/50kW	控制箱		800*1800*450	台	1	15604.67	15604.67	17633.28	17633.28	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J27
119	B-b1GAT1/20kW	控制箱		800*1300*250	台	1	10140.38	10140.38	11458.63	11458.63	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J27
120	B-b1PAT1/30kW	控制箱		1000*1300*250	台	1	11870.5	11870.50	13413.67	13413.67	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J27
121	B-b1PAT2/20kW	双电源箱		600*1300*250	台	1	8660.81	8660.81	9786.71	9786.71	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J27
122	C-b1ATdt1/55kW	双电源箱		800*1200*250	台	1	13041.93	13041.93	14737.38	14737.38	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J09
123	C-b1ATf01/15kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7856.33	7856.33	8877.65	8877.65	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J07
124	C-b1ATf11/7.5kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7689.56	7689.56	8689.20	8689.20	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J02

125	C-b1ATf12/24kW	双电源箱		700*1000*250	台	1	9057.89	9057.89	10235.42	10235.42	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J02
126	C-b1ATf13/26kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	9095.52	9095.52	10277.94	10277.94	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J02
127	C-b1ATf14/2.2kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7777.78	7777.78	8788.89	8788.89	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J09
128	C-b1ATf21/11kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7996.11	7996.11	9035.60	9035.60	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J02
129	C-b1ATf22/4kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7689.56	7689.56	8689.20	8689.20	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J09
130	C-b1ATf23/2.2kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7175.45	7175.45	8108.26	8108.26	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J02
131	C-b1ATf25/16.5kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7856.33	7856.33	8877.65	8877.65	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J02
132	C-b1ATf31/32kW	双电源箱		700*1000*250	台	1	8961.66	8961.66	10126.68	10126.68	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J02
133	C-b1ATf32/15kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7777.66	7777.66	8788.76	8788.76	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J02
134	C-b1ATf41/20kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7760.75	7760.75	8769.65	8769.65	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J03
135	C-b1ATf42/18.5kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7740.91	7740.91	8747.23	8747.23	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J03
136	C-b1ATf43/26kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	8041.57	8041.57	9086.97	9086.97	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J03
137	C-b1ATfZ11/13.5kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7920.38	7920.38	8950.03	8950.03	地下室配电	DE-J03

											箱系统图（升版图）	
138	C-b1ATfZ12/6kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7310.71	7310.71	8261.10	8261.10	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J03
139	C-b1ATfZ51/17.5kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	8714.58	8714.58	9847.47	9847.47	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J03
140	C-b1ATfZ52/4kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7689.56	7689.56	8689.20	8689.20	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J03
141	C-b1ATfZ53/7.5kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7689.56	7689.56	8689.20	8689.20	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J03
142	C-b1ATfZ54/2.2kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7175.45	7175.45	8108.26	8108.26	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J09
143	C-b1ATfzx1/2.2kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	8260.99	8260.99	9334.92	9334.92	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J04
144	C-b1ATfzx2/7.5kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	8870.67	8870.67	10023.86	10023.86	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J04
145	C-b1ATfzx2a/6kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7689.56	7689.56	8689.20	8689.20	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J04
146	C-b1ATfzx3/4.4kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	8215.42	8215.42	9283.42	9283.42	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J04
147	C-b1ATfzx4/2.2kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	8215.42	8215.42	9283.42	9283.42	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J04
148	C-b1ATr11/60kW	控制箱		800*1600*450	台	1	14010.58	14010.58	15831.96	15831.96	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J08
149	C-b1GAT1/30kW	控制箱		800*1300*250	台	1	10721.5	10721.50	12115.29	12115.29	地下室配电箱系统图	DE-J08

											（升版图）	
150	C-b1mALz1/76KW	双电源箱		800*1000*250	台	1	9893.43	9893.43	11179.58	11179.58	C栋电气平面图	DE-J02
151	C-b1mATf11/58.5kW	双电源箱		900*1200*250	台	1	13242.51	13242.51	14964.04	14964.04	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J23
152	C-b1mATf12/23kW	双电源箱		700*1000*250	台	1	9286.66	9286.66	10493.93	10493.93	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J24
153	C-b1mATf13/15kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7876.17	7876.17	8900.07	8900.07	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J24
154	C-b1mATf21/24.5kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7876.17	7876.17	8900.07	8900.07	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J24
155	C-b1mATf22/15kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7874.86	7874.86	8898.59	8898.59	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J24
156	C-b1mATf23/5.5kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7920.38	7920.38	8950.03	8950.03	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J23
157	C-b1mATf31/18.5kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7867.51	7867.51	8890.29	8890.29	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J24
158	C-b1mATf32/20kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7856.33	7856.33	8877.65	8877.65	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J24
159	C-b1mATf33/34kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	8761.6	8761.60	9900.61	9900.61	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J24
160	C-b1PAT1/40kW	控制箱		800*1300*250	台	1	12012.04	12012.04	13573.60	13573.60	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J08
161	C-b1PAT2/20kW	控制箱		1000*1300*250	台	1	10139.61	10139.61	11457.76	11457.76	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J08

162	C-b2ATf101/22kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7876.17	7876.17	8900.07	8900.07	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J12
163	C-b2ATf102/14kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7804.97	7804.97	8819.62	8819.62	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J12
164	C-b2ATf103/7.5kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7689.56	7689.56	8689.20	8689.20	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J12
165	C-b2ATf104/15kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	8414.65	8414.65	9508.55	9508.55	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J12
166	C-b2ATf11/18kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7856.33	7856.33	8877.65	8877.65	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J12
167	C-b2ATf111/30kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7645.35	7645.35	8639.24	8639.24	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J13
168	C-b2ATf112/15kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7740.91	7740.91	8747.23	8747.23	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J13
169	C-b2ATf113/18kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7876.17	7876.17	8900.07	8900.07	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J13
170	C-b2ATf12/13kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7937.29	7937.29	8969.14	8969.14	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J12
171	C-b2ATf21/17kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7856.33	7856.33	8877.65	8877.65	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J11
172	C-b2ATf22/11kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7785.12	7785.12	8797.19	8797.19	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J12
173	C-b2ATf31/33kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	8790.36	8790.36	9933.11	9933.11	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J11
174	C-b2ATf32/13kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	8032.87	8032.87	9077.14	9077.14	地下室配电	DE-J11

											箱系统图（升版图）	
175	C-b2ATf33/7.5kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7689.56	7689.56	8689.20	8689.20	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J11
176	C-b2ATf41/30kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	8655.11	8655.11	9780.27	9780.27	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J11
177	C-b2ATf42/24kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	8734.42	8734.42	9869.90	9869.90	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J11
178	C-b2ATf51/17kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7760.75	7760.75	8769.65	8769.65	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J11
179	C-b2ATf52/17kW	双电源箱		700*1000*250	台	1	8836.62	8836.62	9985.38	9985.38	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J11
180	C-b2ATf61/15kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7645.35	7645.35	8639.24	8639.24	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J13
181	C-b2ATf62/24kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	8141.65	8141.65	9200.07	9200.07	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J13
182	C-b2ATf71/18.5kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7760.75	7760.75	8769.65	8769.65	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J13
183	C-b2ATf72/15kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7804.97	7804.97	8819.62	8819.62	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J13
184	C-b2ATf81/30kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	8559.53	8559.53	9672.27	9672.27	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J13
185	C-b2ATf82/34.5kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	9147.69	9147.69	10336.89	10336.89	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J13
186	C-b2ATf91/33kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	8674.95	8674.95	9802.69	9802.69	地下室配电箱系统图	DE-J12

											（升版图）	
187	C-b2ATf92/25kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	8734.42	8734.42	9869.90	9869.90	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J12
188	C-b2PAT1/20kW	控制箱		1000*1300*250	台	1	10652.46	10652.46	12037.28	12037.28	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J15
189	C-b2PAT2/20kW	控制箱		800*1300*250	台	1	10653.02	10653.02	12037.91	12037.91	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J14
190	C-b3ATb101/16.5kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7495.81	7495.81	8470.26	8470.26	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J20
191	C-b3ATb11/16.5kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7495.81	7495.81	8470.26	8470.26	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J20
192	C-b3ATb111/37kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	8944.86	8944.86	10107.69	10107.69	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J20
193	C-b3ATb21/156kW	双电源箱		800*1800*450	台	1	27384.08	27384.08	30944.01	30944.01	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J20
194	C-b3ATb31/67kW	双电源箱		700*1200*250	台	1	11245.67	11245.67	12707.61	12707.61	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J20
195	C-b3ATb41/24kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7628.13	7628.13	8619.79	8619.79	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J20
196	C-b3ATb51/31.5kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	8497.11	8497.11	9601.73	9601.73	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J20
197	C-b3ATb61/31.5kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	8198.13	8198.13	9263.89	9263.89	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J20
198	C-b3ATb71/53.5kW	双电源箱		600*1200*250	台	1	10890.6	10890.60	12306.38	12306.38	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J20

199	C-b3ATb81/29.5kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	8198.13	8198.13	9263.89	9263.89	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J20
200	C-b3ATb91/37kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	8629.43	8629.43	9751.26	9751.26	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J20
201	C-b3ATf101/23kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7876.17	7876.17	8900.07	8900.07	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J18
202	C-b3ATf102/14kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7900.54	7900.54	8927.61	8927.61	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J18
203	C-b3ATf103/4kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7689.56	7689.56	8689.20	8689.20	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J18
204	C-b3ATf11/18kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7856.33	7856.33	8877.65	8877.65	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J18
205	C-b3ATf111/15kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7932.05	7932.05	8963.22	8963.22	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J19
206	C-b3ATf112/15kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7932.05	7932.05	8963.22	8963.22	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J19
207	C-b3ATf113/16.5kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7856.33	7856.33	8877.65	8877.65	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J19
208	C-b3ATf12/14kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7900.54	7900.54	8927.61	8927.61	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J18
209	C-b3ATf21/17kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7856.33	7856.33	8877.65	8877.65	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J17
210	C-b3ATf22/11kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7785.12	7785.12	8797.19	8797.19	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J17
211	C-b3ATf23/15kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7740.91	7740.91	8747.23	8747.23	地下室配电	DE-J17

											箱系统图（升版图）	
212	C-b3ATf31/33kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	8790.36	8790.36	9933.11	9933.11	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J17
213	C-b3ATf32/24kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	8734.42	8734.42	9869.90	9869.90	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J17
214	C-b3ATf33/7.5kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7739.55	7739.55	8745.69	8745.69	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J20
215	C-b3ATf41/30kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	8655.11	8655.11	9780.27	9780.27	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J17
216	C-b3ATf42/24kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	8829.99	8829.99	9977.89	9977.89	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J17
217	C-b3ATf51/17kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7760.75	7760.75	8769.65	8769.65	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J17
218	C-b3ATf52/14kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	8530.06	8530.06	9638.97	9638.97	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J17
219	C-b3ATf61/15kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7740.91	7740.91	8747.23	8747.23	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J18
220	C-b3ATf62/22kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	8714.58	8714.58	9847.47	9847.47	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J19
221	C-b3ATf71/33kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	8674.95	8674.95	9802.69	9802.69	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J19
222	C-b3ATf72/15kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7900.54	7900.54	8927.61	8927.61	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J19
223	C-b3ATf81/30kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	8655.11	8655.11	9780.27	9780.27	地下室配电箱系统图	DE-J19

											（升版图）	
224	C-b3ATf82/23.5kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	8734.42	8734.42	9869.90	9869.90	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J19
225	C-b3ATf91/33kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	8770.51	8770.51	9910.68	9910.68	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J18
226	C-b3ATf92/25kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	8734.42	8734.42	9869.90	9869.90	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J18
227	C-b3PAT1	动力箱			台	1					无图，不含此项	
228	G-b1APz1/40kW	动力箱		600*1000*250	台	1	2652.41	2652.41	2997.22	2997.22	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J26
229	G-b1ATr1/60kW	控制箱		800*1600*450	台	1	13517.35	13517.35	15274.61	15274.61	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J26
230	G-b1FAT1/20kW	控制箱		800*1300*250	台	1	9737.19	9737.19	11003.03	11003.03	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J26
231	G-b1GAT1/20kW	控制箱		800*1300*250	台	1	10147.23	10147.23	11466.37	11466.37	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J26
232	G-b1PAT1/20kW	控制箱		800*1300*250	台	1	10002.61	10002.61	11302.95	11302.95	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J26
233	S-b1ATdx1/40kW	双电源箱		800*1300*250	台	1	11027.14	11027.14	12460.67	12460.67	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J08
234	S-b1ATft31/22kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	9312.77	9312.77	10523.43	10523.43	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J07
235	S-b1ATft51/44kW	双电源箱		700*1200*250	台	1	12757.86	12757.86	14416.38	14416.38	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J07

236	S-b1ATf51/11.5kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7689.56	7689.56	8689.20	8689.20	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J04
237	B-b1ATrzZ51/30kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	8616.77	8616.77	9736.95	9736.95	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J28
238	B-b1ATzs1/35kW	控制箱		800*1300*250	台	1	11359.56	11359.56	12836.30	12836.30	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J28
239	B-b3ATgs1/45kW	控制箱		800*2000*450	台	1	13204.57	13204.57	14921.16	14921.16	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J27
240	B-b3ATgs2/25kW	控制箱		800*1800*450	台	1	11266.75	11266.75	12731.43	12731.43	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J28
241	B-b3ATzs1/45kW	控制箱		800*1300*250	台	1	11587.2	11587.20	13093.54	13093.54	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J27
242	C-b1ATgs1/60kW	控制箱		800*1600*450	台	1	12558.54	12558.54	14191.15	14191.15	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J04
243	C-b1ATsz21/68kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	10505.83	10505.83	11871.59	11871.59	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J01
244	C-b1ATzs1/35kW	控制箱		800*1300*250	台	1	10489.09	10489.09	11852.67	11852.67	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J04
245	C-b2ATbs1/30kW	控制箱		800*1300*250	台	1	11047.42	11047.42	12483.58	12483.58	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J14
246	C-b2ATsz21/136kW	双电源箱		1000*1800*450	台	1	25128.69	25128.69	28395.42	28395.42	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J10
247	C-b2ATsz31/72.5kW	双电源箱		600*1200*250	台	1	11601.14	11601.14	13109.29	13109.29	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J10
248	C-b2ATsz71/108.4kW	双电源箱		900*1300*250	台	1	18837.4	18837.45	21286.3	21286.32	地下室配电	DE-J10

							5		2		箱系统图（升版图）	
249	G-b3ATs1/103kW	控制箱		800*1300*250	台	1	13288.46	13288.46	15015.96	15015.96	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J26
250	B-b1ALEZ51/5kW	控制箱		800*1300*250	台	1	9738.47	9738.47	11004.47	11004.47	地下室照明配电箱系统图	DE-J30
251	C-b1ALE11/5kW	控制箱		800*1300*250	台	1	9300.36	9300.36	10509.41	10509.41	地下室照明配电箱系统图	DE-J32
252	C-b1ALE21/5kW	控制箱		800*1300*250	台	1	8861.31	8861.31	10013.28	10013.28	地下室照明配电箱系统图	DE-J32
253	C-b1ALE31/5kW	控制箱		800*1300*250	台	1	8778.73	8778.73	9919.96	9919.96	地下室照明配电箱系统图	DE-J33
254	C-b1ALE41/5kW	控制箱		600*1300*250	台	1	8289.24	8289.24	9366.84	9366.84	地下室照明配电箱系统图	DE-J33
255	C-b1ALEZ11/10kW	控制箱		800*1300*250	台	2	10612.4	21224.80	11992.01	23984.02	地下室照明配电箱系统图	DE-J32
256	C-b1ALEZ21/5kW	控制箱		800*1300*250	台	1	9183.74	9183.74	10377.63	10377.63	地下室照明配电箱系统图	DE-J31
257	C-b1ALEZ31/5kW	控制箱		600*1300*250	台	1	9167.75	9167.75	10359.56	10359.56	地下室照明配电箱系统图	DE-J32
258	C-b1ALEZ51/5kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7389.11	7389.11	8349.69	8349.69	地下室照明配电箱系统图	DE-J30
259	C-b1ALEzx1/5kW	控制箱		600*1000*250	台	1	8278.42	8278.42	9354.62	9354.62	地下室照明配电箱系统图	DE-J30
260	C-b1ALEzx2/5kW	控制箱		600*1300*250	台	2	8173.76	16347.52	9236.35	18472.70	地下室照明配电箱系统	DE-J30

											图	
261	C-b1mALE11/5kW	控制箱		600*1300*250	台	1	7875.91	7875.91	8899.78	8899.78	地下室照明配电箱系统图	DE-J36
262	C-b1mALE21/5kW	控制箱		800*1300*250	台	1	8263.33	8263.33	9337.56	9337.56	地下室照明配电箱系统图	DE-J36
263	C-b1mALE31/5kW	控制箱		600*1300*250	台	1	7875.91	7875.91	8899.78	8899.78	地下室照明配电箱系统图	DE-J36
264	C-b2ALE101/5kW	控制箱		800*1300*250	台	1	9000.23	9000.23	10170.26	10170.26	地下室照明配电箱系统图	DE-J39
265	C-b2ALE11/5kW	控制箱		800*1300*250	台	1	9000.23	9000.23	10170.26	10170.26	地下室照明配电箱系统图	DE-J37
266	C-b2ALE111/5kW	控制箱		600*1300*250	台	1	8289.24	8289.24	9366.84	9366.84	地下室照明配电箱系统图	DE-J39
267	C-b2ALE21/5kW	控制箱		800*1300*250	台	1	8700.1	8700.10	9831.11	9831.11	地下室照明配电箱系统图	DE-J37
268	C-b2ALE31/5kW	控制箱		800*1300*250	台	1	8861.31	8861.31	10013.28	10013.28	地下室照明配电箱系统图	DE-J37
269	C-b2ALE41	照明箱			台	1					无图，不含此项	
270	C-b2ALE51/5kW	控制箱		800*1300*250	台	1	8839.01	8839.01	9988.08	9988.08	地下室照明配电箱系统图	DE-J38
271	C-b2ALE61/5kW	控制箱		800*1300*250	台	1	9300.36	9300.36	10509.41	10509.41	地下室照明配电箱系统图	DE-J38
272	C-b2ALE71/5kW	控制箱		800*1300*250	台	1	8861.31	8861.31	10013.28	10013.28	地下室照明配电箱系统图	DE-J38

273	C-b2ALE81/5kW	控制箱		800*1300*250	台	1	8861.31	8861.31	10013.28	10013.28	地下室照明配电箱系统图	DE-J39
274	C-b2ALE91/5kW	控制箱		800*1300*250	台	1	9000.23	9000.23	10170.26	10170.26	地下室照明配电箱系统图	DE-J39
275	C-b3ALE101/5kW	控制箱		600*1300*250	台	1	8334.98	8334.98	9418.53	9418.53	地下室照明配电箱系统图	DE-J44
276	C-b3ALE11/5kW	控制箱		600*1300*250	台	1	8473.9	8473.90	9575.51	9575.51	地下室照明配电箱系统图	DE-J42
277	C-b3ALE111/5kW	控制箱		800*1300*250	台	1	8700.1	8700.10	9831.11	9831.11	地下室照明配电箱系统图	DE-J44
278	C-b3ALE21/5kW	控制箱		800*1300*250	台	1	8839.01	8839.01	9988.08	9988.08	地下室照明配电箱系统图	DE-J42
279	C-b3ALE31/5kW	控制箱		600*1300*250	台	1	8635.12	8635.12	9757.68	9757.68	地下室照明配电箱系统图	DE-J42
280	C-b3ALE41/5kW	控制箱		600*1300*250	台	1	8473.9	8473.90	9575.51	9575.51	地下室照明配电箱系统图	DE-J42
281	C-b3ALE51/5kW	控制箱		800*1300*250	台	1	9000.23	9000.23	10170.26	10170.26	地下室照明配电箱系统图	DE-J43
282	C-b3ALE61/5kW	控制箱		600*1300*250	台	1	8473.9	8473.90	9575.51	9575.51	地下室照明配电箱系统图	DE-J43
283	C-b3ALE71/5kW	控制箱		600*1300*250	台	1	8473.9	8473.90	9575.51	9575.51	地下室照明配电箱系统图	DE-J43
284	C-b3ALE81/5kW	控制箱		600*1300*250	台	1	8196.06	8196.06	9261.55	9261.55	地下室照明配电箱系统图	DE-J43
285	C-b3ALE91/5kW	控制箱		600*1300*250	台	1	8334.98	8334.98	9418.53	9418.53	地下室照明	DE-J44

											配电箱系统图	
286	C-b3ALEZ21/5kW	控制箱		600*1300*250	台	1	8449.51	8449.51	9547.95	9547.95	地下室照明配电箱系统图	DE-J44
287	S-b1ALE21/5kW	控制箱		600*1300*250	台	1	8889.71	8889.71	10045.37	10045.37	地下室照明配电箱系统图	DE-J31
288	S-b1ALE31/5kW	控制箱		800*1300*250	台	1	9000.23	9000.23	10170.26	10170.26	地下室照明配电箱系统图	DE-J31
289	S-b1ALE41/5kW	控制箱		800*1300*250	台	1	9000.23	9000.23	10170.26	10170.26	地下室照明配电箱系统图	DE-J31
290	S-b1ALE51/10kW	控制箱		800*1300*250	台	1	9278.65	9278.65	10484.88	10484.88	地下室照明配电箱系统图	DE-J31
291	S-b1ALEz11/5kW	控制箱		600*1300*250	台	1	8449.51	8449.51	9547.95	9547.95	地下室照明配电箱系统图	DE-J30
292	S-b1ALEz12/5kW	控制箱		600*1300*250	台	1	8843.96	8843.96	9993.68	9993.68	地下室照明配电箱系统图	DE-J30
293	C-b1AL1	照明箱			台	1					无图，不含此项	
294	C-b1AL11/5kW	照明箱		600*900*200	台	1	2201.81	2201.81	2488.05	2488.05	地下室照明配电箱系统图	DE-J35
295	C-b1AL21/5kW	照明箱		600*900*200	台	1	2046.58	2046.58	2312.63	2312.63	地下室照明配电箱系统图	DE-J35
296	C-b1AL31/5kW	照明箱		600*900*200	台	1	2512.31	2512.31	2838.91	2838.91	地下室照明配电箱系统图	DE-J34
297	C-b1AL41/5kW	照明箱		600*900*200	台	1	1891.33	1891.33	2137.20	2137.20	地下室照明配电箱系统图	DE-J34

298	C-b1mAL1/10KW	照明箱		600*900*200	台	1	3097.08	3097.08	3499.70	3499.70	C栋电气平面图	DE-J02
299	C-b1mAL11/5kW	照明箱		600*900*200	台	1	2201.81	2201.81	2488.05	2488.05	地下室照明配电箱系统图	DE-J35
300	C-b1mAL21/5kW	照明箱		600*900*200	台	1	2201.81	2201.81	2488.05	2488.05	地下室照明配电箱系统图	DE-J35
301	C-b1mAL31/5kW	照明箱		600*900*200	台	1	2201.81	2201.81	2488.05	2488.05	地下室照明配电箱系统图	DE-J35
302	C-b2AL101/5kW	照明箱		600*900*200	台	1	1891.33	1891.33	2137.20	2137.20	地下室照明配电箱系统图	DE-J41
303	C-b2AL11/5kW	照明箱		600*900*200	台	1	2201.81	2201.81	2488.05	2488.05	地下室照明配电箱系统图	DE-J40
304	C-b2AL111/5kW	照明箱		600*900*200	台	1	2077.73	2077.73	2347.84	2347.84	地下室照明配电箱系统图	DE-J41
305	C-b2AL21/5kW	照明箱		600*900*200	台	1	2046.58	2046.58	2312.63	2312.63	地下室照明配电箱系统图	DE-J40
306	C-b2AL31/5kW	照明箱		600*900*200	台	1	2201.81	2201.81	2488.05	2488.05	地下室照明配电箱系统图	DE-J40
307	C-b2AL41	照明箱			台	1					无图，不含此项	
308	C-b2AL51/5kW	照明箱		600*900*200	台	1	2357.06	2357.06	2663.48	2663.48	地下室照明配电箱系统图	DE-J40
309	C-b2AL61/5kW	照明箱		600*900*200	台	1	2201.81	2201.81	2488.05	2488.05	地下室照明配电箱系统图	DE-J40
310	C-b2AL71/5kW	照明箱		600*900*200	台	1	2201.81	2201.81	2488.05	2488.05	地下室照明配电箱系统图	DE-J41

311	C-b2AL81/5kW	照明箱		600*900*200	台	1	1891.33	1891.33	2137.20	2137.20	地下室照明配电箱系统图	DE-J41
312	C-b2AL91/5kW	照明箱		600*900*200	台	1	1891.33	1891.33	2137.20	2137.20	地下室照明配电箱系统图	DE-J41
313	C-b3AL101	照明箱			台	1					无图，不含此项	
314	C-b3AL11/5kW	照明箱		600*900*200	台	1	1891.33	1891.33	2137.20	2137.20	地下室照明配电箱系统图	DE-J45
315	C-b3AL111/5kW	照明箱		600*900*200	台	1	2201.81	2201.81	2488.05	2488.05	地下室照明配电箱系统图	DE-J46
316	C-b3AL21/5kW	照明箱		600*900*200	台	1	2046.58	2046.58	2312.63	2312.63	地下室照明配电箱系统图	DE-J45
317	C-b3AL31/5kW	照明箱		600*900*200	台	1	2201.81	2201.81	2488.05	2488.05	地下室照明配电箱系统图	DE-J45
318	C-b3AL41/5kW	照明箱		600*900*200	台	1	2046.58	2046.58	2312.63	2312.63	地下室照明配电箱系统图	DE-J45
319	C-b3AL51/5kW	照明箱		600*900*200	台	1	2046.58	2046.58	2312.63	2312.63	地下室照明配电箱系统图	DE-J45
320	C-b3AL61/5kW	照明箱		600*900*200	台	1	1891.33	1891.33	2137.20	2137.20	地下室照明配电箱系统图	DE-J45
321	C-b3AL71/5kW	照明箱		600*900*200	台	1	1891.33	1891.33	2137.20	2137.20	地下室照明配电箱系统图	DE-J46
322	C-b3AL81/5kW	照明箱		600*900*200	台	1	2046.58	2046.58	2312.63	2312.63	地下室照明配电箱系统图	DE-J46
323	C-b3AL91/5kW	照明箱		600*900*200	台	1	1891.33	1891.33	2137.20	2137.20	地下室照明配电箱系统	DE-J46

											图	
324	S-b1AL21/20kW	照明箱		600*900*200	台	1	6370.48	6370.48	7198.64	7198.64	地下室照明配电箱系统图	DE-J34
325	S-b1AL31/20kW	照明箱		600*900*200	台	1	6302.17	6302.17	7121.45	7121.45	地下室照明配电箱系统图	DE-J34
326	S-b1AL41/20kW	照明箱		600*900*200	台	1	6302.17	6302.17	7121.45	7121.45	地下室照明配电箱系统图	DE-J34
327	S-b1AL51/20kW	照明箱		600*900*200	台	1	6556.88	6556.88	7409.28	7409.28	地下室照明配电箱系统图	DE-J34
328	S-b1AL52	照明箱			台	1					无图，不含此项	
329	E12	照明箱		400*600*200	台	2	428.88	857.76	484.64	969.28	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J28
330	E15	照明箱		400*600*200	台	2	345.73	691.46	390.68	781.36	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J28
331	E20	照明箱		400*600*200	台	3	452.92	1358.76	511.80	1535.40	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J28
332	E22	照明箱		400*600*200	台	1	478.4	478.40	540.59	540.59	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J28
333	E25	照明箱		400*600*200	台	2	395.25	790.50	446.63	893.26	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J28
334	E30	控制箱		500*700*250	台	4	1207.82	4831.28	1364.84	5459.36	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J29
335	E32	照明箱		400*600*200	台	1	859.19	859.19	970.89	970.89	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J28

336	E35	照明箱		400*600*200	台	2	942.34	1884.68	1064.84	2129.68	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J28
337	E45	照明箱		400*600*200	台	1	942.34	942.34	1064.84	1064.84	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J28
338	E50	照明箱		400*700*200	台	1	1008.13	1008.13	1139.19	1139.19	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J28
339	E55	照明箱		400*700*200	台	1	1008.13	1008.13	1139.19	1139.19	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J28
340	E60	照明箱		400*700*200	台	1	1008.13	1008.13	1139.19	1139.19	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J28
341	E47	照明箱		400*700*200	台	1	1008.13	1008.13	1139.19	1139.19	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J28
342	E75	照明箱		400*700*200	台	1	1008.13	1008.13	1139.19	1139.19	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J28
343	E93	照明箱		600*900*200	台	1	1851.29	1851.29	2091.96	2091.96	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J28
344	E120	照明箱		600*900*200	台	1	1851.29	1851.29	2091.96	2091.96	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J28
345	E142	照明箱		600*900*200	台	1	1851.29	1851.29	2091.96	2091.96	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J28
346	E8	照明箱		400*600*200	台	1	340.64	340.64	384.92	384.92	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J28
347	C-B2APjgz/330kW	动力箱		800*1600*450	台	1	9778.44	9778.44	11049.64	11049.64	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J15
348	C-b2FALz1/101kW	照明箱		700*900*200	台	1	3415.08	3415.08	3859.04	3859.04	地下室配电	DE-J15

											箱系统图（升版图）	
349	S-b1APwyz/20kW	动力箱		500*700*200	台	1	772.8	772.80	873.26	873.26	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J17
350	L-b3APL1/60kW	控制箱		800*1300*250	台	2	6996.48	13992.96	7906.02	15812.04	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J47
351	L-b3APL2/451.8kW	动力箱		800*2000*600	台	1	36923.39	36923.39	41723.43	41723.43	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J47
352	L-b3APL3/191.8Kw	动力箱		800*2000*600	台	1	3519.4	3519.40	3976.92	3976.92	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J47
353	L-b3APLb2/60kW	控制箱		800*1000*250	台	1	3651.36	3651.36	4126.04	4126.04	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J47
354	L-b3APLb1/110kW	控制箱		800*1200*250	台	1	3524.58	3524.58	3982.78	3982.78	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J47
355	C-b3APL1	动力箱			台	1					无图，不含此项	
356	C-B1APjg1/30kW	动力箱		400*600*200	台	1	824.28	824.28	931.44	931.44	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J08
357	C-b1APjgz/165kW	动力箱		800*1600*450	台	1	6305.59	6305.59	7125.32	7125.32	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J08
358	C-b1ATf11a/17kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	8619.01	8619.01	9739.48	9739.48	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J07
359	C-B1ATFZ31	动力箱			台	1					无图，不含此项	
360	C-b1mAPfz2/217kW	动力箱		800*1800*450	台	1	8977.34	8977.34	10144.39	10144.39	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J22
361	C-b2APs52/14.7kW	控制箱		600*800*250	台	1	1436.52	1436.52	1623.27	1623.27	地下室配电	DE-J14

											箱系统图（升版图）	
362	C-b2FALz2/75kW	照明箱		600*800*200	台	1	2626.16	2626.16	2967.56	2967.56	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J15
363	L-b3APLb3/110kW	控制箱		800*1200*250	台	1	3640.06	3640.06	4113.27	4113.27	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J47
364	S-b1APZ1/5kW	控制箱		500*700*250	台	1	1008.42	1008.42	1139.52	1139.52	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J09
365	S-b1FAT1/30kW	控制箱		800*1800*450	台	1	12642.53	12642.53	14286.06	14286.06	地下室配电箱系统图（升版图）	DE-J08
366	接地端子箱 B1	动力箱			台	1	13.68	13.68	15.46	15.46		
367	接地端子箱 B2	动力箱			台	6	13.68	82.08	15.46	92.76		
368	接地端子箱 B3	动力箱			台	48	13.68	656.64	15.46	742.08		
369	接地端子箱 B4	动力箱			台	28	13.68	383.04	15.46	432.88		
370	接地端子箱 B5	动力箱			台	31	13.68	424.08	15.46	479.26		
371	公寓弱电设备箱（含 7 位插座）450*350*150	动力箱			台	26	130.59	3395.34	147.57	3836.82		
372	T 接箱-S-1AL11	动力箱		500*700*200	台	1	370.19	370.19	418.31	418.31	共用图（升版图）_t3	
373	T 接箱-S-1ATft11	动力箱		700*1000*250	台	1	1323.93	1323.93	1496.04	1496.04	共用图（升版图）_t3	
374	T 接箱-S-1APft21	动力箱		600*900*200	台	1	731.39	731.39	826.47	826.47	共用图（升版图）_t3	
375	T 接箱-S-2ATf21	动力箱		400*500*250	台	1	311.01	311.01	351.44	351.44	共用图（升版图）_t3	
376	T 接箱-S-3ATf21	动力箱		400*500*250	台	1	311.01	311.01	351.44	351.44	共用图（升版图）_t3	
377	T 接箱-S-1ALE21、S-2ALE21、S-3ALE21	动力箱		400*500*250	台	3	311.01	933.03	351.44	1054.32	共用图（升版图）_t3	
378	T 接箱-S-1AL21、S-2AL21、	动力箱		500*700*200	台	3	389.14	1167.42	439.73	1319.19	共用图（升	

	S-3AL21										版图）_t3	
379	T接箱-S-1ALE31、S-2ALE31	动力箱		400*500*250	台	2	311.01	622.02	351.44	702.88	共用图（升版图）_t3	
380	T接箱-S-1ALEz11	动力箱		400*500*250	台	1	311.01	311.01	351.44	351.44	共用图（升版图）_t3	
381	T接箱-S-1ALEz12	动力箱		400*500*250	台	1	311.01	311.01	351.44	351.44	共用图（升版图）_t3	
382	T接箱-S-1ALE41、S-2ALE41、S-4ALE41	动力箱		500*800*250	台	3	619.75	1859.25	700.32	2100.96	共用图（升版图）_t3	
383	T接箱-S-3ALE41	动力箱		500*800*250	台	1	619.75	619.75	700.32	700.32	共用图（升版图）_t3	
384	T接箱-S-5ALE1、S-7ALE1	动力箱		500*800*250	台	2	619.75	1239.50	700.32	1400.64	共用图（升版图）_t3	
385	T接箱-S-6ALE1	动力箱		500*800*250	台	1	619.75	619.75	700.32	700.32	共用图（升版图）_t3	
386	T接箱-S-1AL41、S-2AL41、S-3AL41、S-4AL41	动力箱		500*700*200	台	4	389.14	1556.56	439.73	1758.92	共用图（升版图）_t3	
387	T接箱-S-2APZ41	动力箱		500*700*200	台	1	370.19	370.19	418.31	418.31	共用图（升版图）_t3	
388	T接箱-S-3APZ41	动力箱		500*700*200	台	1	370.19	370.19	418.31	418.31	共用图（升版图）_t3	
389	T接箱-S-1ATf41	动力箱		500*700*250	台	1	518.11	518.11	585.46	585.46	共用图（升版图）_t3	
390	T接箱-S-1APk41、S-2APk41、S-3APk41、S-4APk41	动力箱		500*700*200	台	4	370.19	1480.76	418.31	1673.24	共用图（升版图）_t3	
391	T接箱-S-5APk41、S-6APk41、S-7APk41	动力箱		500*700*200	台	3	370.19	1110.57	418.31	1254.93	共用图（升版图）_t3	
392	T接箱-S-1APft41、S-2APft41、S-3APft41、S-4APft41、S-5APft41	动力箱		700*1000*200	台	5	996.48	4982.40	1126.02	5630.10	共用图（升版图）_t3	
393	T接箱-S-5APpy1	动力箱		600*800*200	台	1	572.1	572.10	646.47	646.47	共用图（升版图）_t3	
394	T接箱-S-1ALE51、S-2ALE51、S-3ALE51、S-4ALE51	动力箱		400*500*250	台	4	311.01	1244.04	351.44	1405.76	共用图（升版图）_t3	
395	T接箱-S-1AL51、S-2AL51、S-3AL51、S-4AL51	动力箱		500*700*200	台	4	370.19	1480.76	418.31	1673.24	共用图（升版图）_t3	

396	T接箱-S-1APk51、S-2APk51、S-3APk51、S-4APk51	动力箱		400*600*160	台	4	270.39	1081.56	305.54	1222.16	共用图（升版图）_t3	
397	T接箱-S-1ATft61	动力箱		500*800*200	台	2	458.55	917.10	518.16	1036.32	共用图（升版图）_t3	
398	T接箱-A-3ATf2	动力箱		400*600*250	台	1	362.37	362.37	409.48	409.48	共用图（升版图）_t3	
399	T接箱-A-1ALE1	动力箱		500*700*250	台	1	480.2	480.20	542.63	542.63	共用图（升版图）_t3	
400	T接箱-B-1ALE1	动力箱		500*700*250	台	1	480.2	480.20	542.63	542.63	共用图（升版图）_t3	
401	T接箱-A-1AL1	动力箱		600*900*200	台	1	731.39	731.39	826.47	826.47	共用图（升版图）_t3	
402	T接箱-B-1AL1	动力箱		600*900*200	台	1	731.39	731.39	826.47	826.47	共用图（升版图）_t3	
403	T接箱-C-1ALE1	动力箱		400*500*250	台	1	311.01	311.01	351.44	351.44	共用图（升版图）_t3	
404	S-1AW11/251kW	计量电表箱		800*1600*450	台	1	7354.72	7354.72	8310.83	8310.83	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J18
405	S-1AW21/471kW	计量电表箱		800*2000*450	台	1	12693.12	12693.12	14343.23	14343.23	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J20
406	S-1AW31/214kW	计量电表箱		800*1800*450	台	1	7223.83	7223.83	8162.93	8162.93	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J16
407	S-1AW41/346kW	计量电表箱		800*2000*450	台	1	11463.39	11463.39	12953.63	12953.63	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J22
408	S-1AW51/272kW	计量电表箱		800*2000*450	台	1	8833.67	8833.67	9982.05	9982.05	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J25
409	S-2AW11/256kW	计量电表箱		800*1600*450	台	1	8297.58	8297.58	9376.27	9376.27	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J18
410	S-2AW21/372kW	计量电表箱		800*2000*450	台	1	10092.83	10092.83	11404.90	11404.90	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J20

411	S-2AW41/307kW	计量电表箱		800*2000*450	台	1	10158.56	10158.56	11479.17	11479.17	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J24
412	S-2AW51/325kW	计量电表箱		800*2000*450	台	1	10862.1	10862.10	12274.17	12274.17	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J25
413	S-2AW61/221kW	计量电表箱		800*1800*450	台	1	7322.97	7322.97	8274.96	8274.96	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J27
414	S-3AW21/208kW	计量电表箱		800*1800*450	台	1	6556.48	6556.48	7408.82	7408.82	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J20
415	S-3AW41/412kW	计量电表箱		800*2000*450	台	1	11826.77	11826.77	13364.25	13364.25	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J22
416	S-3AW51/352kW	计量电表箱		800*2000*450	台	1	12958.47	12958.47	14643.07	14643.07	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J25
417	S-3AW61/367kW	计量电表箱		1200*2200*450	台	1	15054.26	15054.26	17011.31	17011.31	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J27
418	S-4AW41/290kW	计量电表箱		800*2000*450	台	1	10035.15	10035.15	11339.72	11339.72	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J23
419	S-4AW51/360kW	计量电表箱		800*2000*450	台	1	12612.24	12612.24	14251.83	14251.83	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J25
420	C-1APcf1/28kW	动力箱		400*600*200	台	1	2547.21	2547.21	2878.35	2878.35	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J12
421	C-1APdt1/20kW	动力箱		600*900*200	台	1	7070.78	7070.78	7989.98	7989.98	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J11
422	C-1APk1/40kW	动力箱		600*900*200	台	1	1630.53	1630.53	1842.50	1842.50	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J11
423	C-4APk1/12kW	控制箱		500*700*250	台	1	1497.14	1497.14	1691.77	1691.77	部分电箱最	DE-J02

											新配电箱系统图+目录---A1-1 B1-1 户型	
424	S-1AP1	动力箱			台	1					无图，不含此项	
425	S-1APft21/44kW	动力箱		600*1000*200	台	1	3990.78	3990.78	4509.58	4509.58	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J20
426	S-1APj41/20kW	控制箱		600*900*200	台	1	1836.15	1836.15	2074.85	2074.85	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J22
427	S-1APk11/5.9kW	控制箱		600*1000*250	台	1	1740.79	1740.79	1967.09	1967.09	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J18
428	S-1APk31/21.5kW	控制箱		800*1000*350	台	1	16350.03	16350.03	18475.53	18475.53	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J21
429	S-1APk41/14kW	控制箱		800*1000*350	台	1	11373.96	11373.96	12852.57	12852.57	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J23
430	S-1APk51/3kW	控制箱		600*800*250	台	1	1374.67	1374.67	1553.38	1553.38	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J26
431	S-2AP31/280kW	控制箱		800*1600*450	台	1	4762.17	4762.17	5381.25	5381.25	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J16
432	S-2AP41/313kW	动力箱		800*1800*450	台	1	4722.93	4722.93	5336.91	5336.91	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J24
433	S-2APft21/66kW	动力箱		600*1100*200	台	1	4884.87	4884.87	5519.90	5519.90	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J21
434	S-2APk21/18kW	控制箱		800*1000*350	台	1	16498.27	16498.27	18643.05	18643.05	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J20
435	S-2APk41/10kW	控制箱		600*900*350	台	1	10730.7	10730.79	12125.7	12125.79	裙房配电箱	DE-J23

							9		9		系统图（升版图）	
436	S-2APk51/10kW	控制箱		600*900*250	台	1	2172.66	2172.66	2455.11	2455.11	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J26
437	S-2APZ41/30kW	控制箱		600*900*250	台	1	1841.86	1841.86	2081.30	2081.30	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J24
438	S-3AP11/110kW	动力箱		800*1300*250	台	1	2509.6	2509.60	2835.85	2835.85	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J19
439	S-3AP41/140kW	动力箱		800*1200*250	台	1	2188.31	2188.31	2472.79	2472.79	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J24
440	S-3APf21/1.5kW	控制箱		500*700*250	台	1	1003.4	1003.40	1133.84	1133.84	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J20
441	S-3APk41/10kW	控制箱		600*900*350	台	1	10594.68	10594.68	11971.99	11971.99	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J23
442	S-3APk51/10kW	控制箱		600*1000*250	台	1	2417.46	2417.46	2731.73	2731.73	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J26
443	S-3APkz11/40kW	动力箱		600*900*350	台	1	15324.09	15324.09	17316.22	17316.22	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J18
444	S-3APkz11a/20kW	控制箱		600*900*350	台	1	15737.37	15737.37	17783.23	17783.23	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J18
445	S-3APZ41/20kW	控制箱		600*900*250	台	1	1850.03	1850.03	2090.53	2090.53	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J24
446	S-4AP41/100kW	动力箱		800*1200*250	台	1	2137.82	2137.82	2415.74	2415.74	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J24
447	S-4APb31/55kW	控制箱		800*1300*250	台	1	8993.08	8993.08	10162.18	10162.18	裙房配电箱系统图（升	DE-J17

											版图）	
448	S-4APk41/4kW	控制箱		600*800*250	台	1	1735.2	1735.20	1960.78	1960.78	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J23
449	S-4APk51/10kW	控制箱		600*900*250	台	1	2031.06	2031.06	2295.10	2295.10	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J26
450	S-4APkz11/7.5kW	动力箱		600*900*350	台	1	10508.73	10508.73	11874.87	11874.87	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J15
451	S-4APkz12/18.5kW	动力箱		600*900*350	台	1	15606.43	15606.43	17635.27	17635.27	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J15
452	S-4APpy31/53kW	控制箱		600*1000*250	台	1	4382.46	4382.46	4952.18	4952.18	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J17
453	S-4APpyz11/38kW	控制箱		600*800*250	台	1	2891.24	2891.24	3267.10	3267.10	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J15
454	S-4APpyz12/76kW	控制箱		600*1000*250	台	1	5208.47	5208.47	5885.57	5885.57	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J16
455	S-4APZ41/15kW	控制箱		600*900*250	台	1	1850.03	1850.03	2090.53	2090.53	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J24
456	S-5APpy41/76kW	控制箱		600*1000*250	台	1	5329.84	5329.84	6022.72	6022.72	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J24
457	A-3ATf1/31kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	9398.96	9398.96	10620.82	10620.82	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J12
458	A-3ATf2/7.5kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	8982.51	8982.51	10150.24	10150.24	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J12
459	A-3ATL1/305kW	双电源箱		800*1800*450	台	1	44190.13	44190.13	49934.85	49934.85	A座目录配电箱系统图	DE-J03

460	B-3ATf1/31kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	8513.96	8513.96	9620.77	9620.77	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J12
461	C-1GAT1/40kW	控制箱		800*1800*450	台	1	15430.36	15430.36	17436.31	17436.31	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J11
462	S-1AFAT1/210kW	控制箱		800*1800*450	台	1	44543.59	44543.59	50334.26	50334.26	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J19
463	S-1ATf1/2.2kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7823.5	7823.50	8840.56	8840.56	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J12
464	S-1ATf11/15.5kW	双电源箱		700*1000*250	台	1	9305.14	9305.14	10514.81	10514.81	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J18
465	S-1ATf41/24kW	双电源箱		700*1000*250	台	1	12323.9	12323.90	13926.01	13926.01	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J22
466	S-1ATf42/8kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	9259.15	9259.15	10462.84	10462.84	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J22
467	S-1ATf51/23.5kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	9553.95	9553.95	10795.96	10795.96	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J25
468	S-1ATft61/22kW	双电源箱		800*1000*250	台	1	10143.75	10143.75	11462.44	11462.44	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J27
469	S-1ATt11/30kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	8826.94	8826.94	9974.44	9974.44	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J21
470	S-1ATt21/25kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	8389.26	8389.26	9479.86	9479.86	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J21
471	S-1XFAT1/80kW	双电源箱		600*1300*250	台	1	11893.05	11893.05	13439.15	13439.15	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J19
472	S-2APft41/66kW	动力箱		600*1100*200	台	1	3939.96	3939.96	4452.16	4452.16	裙房配电箱	DE-J23

											系统图（升版图）	
473	S-2ATf21/15kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	8758.92	8758.92	9897.58	9897.58	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J21
474	S-3APft41/22kW	动力箱		600*900*200	台	1	2899.7	2899.70	3276.66	3276.66	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J23
475	S-3ATf11/11kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7848.34	7848.34	8868.62	8868.62	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J18
476	S-3ATf21/7.5kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	8713.45	8713.45	9846.20	9846.20	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J21
477	S-3ATt31/20kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	9030.88	9030.88	10204.90	10204.90	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J19
478	S-3ATt32/30kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	9030.88	9030.88	10204.90	10204.90	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J19
479	S-3ATtz11/25kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	9210.42	9210.42	10407.77	10407.77	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J16
480	S-3ATtz12/25kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	9282.73	9282.73	10489.49	10489.49	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J17
481	S-4ATf31/34kW	双电源箱		700*1000*250	台	1	12018.4	12018.40	13580.79	13580.79	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J16
482	S-4ATf61/22KW	双电源箱		600*1000*250	台	1	8813.18	8813.18	9958.89	9958.89	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J27
483	S-4ATfz11/34kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	10949.16	10949.16	12372.55	12372.55	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J15
484	S-4ATfz12/33.5kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	11197.73	11197.73	12653.44	12653.44	裙房配电箱系统图（升	DE-J17

											版图）	
485	S-4ATt61/55kW	双电源箱		800*1200*250	台	1	12432.11	12432.11	14048.28	14048.28	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J27
486	S-4ATtz11/25kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	9210.42	9210.42	10407.77	10407.77	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J15
487	S-4ATtz12/28kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	9282.73	9282.73	10489.49	10489.49	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J15
488	S-5ATf41/30kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	12381.72	12381.72	13991.34	13991.34	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J22
489	S-5ATt41/40kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	9824.81	9824.81	11102.04	11102.04	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J14
490	S-5ATt42/40kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	9824.81	9824.81	11102.04	11102.04	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J14
491	A-1ALE1/20kW	控制箱		600*1300*250	台	1	13266.04	13266.04	14990.62	14990.62	裙房照明配电箱系统图	DE-J07
492	B-1ALE1/20kW	控制箱		600*1300*250	台	1	13050.23	13050.23	14746.76	14746.76	裙房照明配电箱系统图	DE-J02
493	S-1ALE11/5kW	控制箱		800*1300*250	台	1	13447.83	13447.83	15196.05	15196.05	裙房照明配电箱系统图	DE-J01
494	S-1ALE21/10kW	控制箱		800*1300*250	台	1	13676.26	13676.26	15454.17	15454.17	裙房照明配电箱系统图	DE-J02
495	S-1ALE31/10kW	控制箱		1000*1300*250	台	1	14777.13	14777.13	16698.16	16698.16	裙房照明配电箱系统图	DE-J03
496	S-1ALE41/15kW	控制箱		1000*1300*250	台	1	15100.18	15100.18	17063.20	17063.20	裙房照明配电箱系统图	DE-J04
497	S-1ALE51/5kW	控制箱		900*1300*250	台	1	14555.79	14555.79	16448.04	16448.04	裙房照明配电箱系统图	DE-J05
498	S-1ALEz11/10kW	控制箱		600*1300*250	台	1	8865.12	8865.12	10017.59	10017.59	裙房照明配电箱系统图	DE-J08
499	S-1ALEz12/10kW	控制箱		700*1300*250	台	1	9172.81	9172.81	10365.28	10365.28	裙房照明配电箱系统图	DE-J08

500	S-2ALE11/5kW	控制箱		900*1300*250	台	1	13978.76	13978.76	15796.00	15796.00	裙房照明配电箱系统图	DE-J01
501	S-2ALE21/5kW	控制箱		900*1300*250	台	1	14440.31	14440.31	16317.55	16317.55	裙房照明配电箱系统图	DE-J02
502	S-2ALE31/5kW	控制箱		800*1300*250	台	1	14155.99	14155.99	15996.27	15996.27	裙房照明配电箱系统图	DE-J03
503	S-2ALE41/5kW	控制箱		1000*1300*250	台	1	15233.42	15233.42	17213.77	17213.77	裙房照明配电箱系统图	DE-J04
504	S-2ALE51/5kW	控制箱		800*1300*250	台	1	14248.03	14248.03	16100.27	16100.27	裙房照明配电箱系统图	DE-J05
505	S-3ALE11/5kW	控制箱		900*1300*250	台	1	14116.54	14116.54	15951.69	15951.69	裙房照明配电箱系统图	DE-J01
506	S-3ALE21/5kW	控制箱		900*1300*250	台	1	14302.54	14302.54	16161.87	16161.87	裙房照明配电箱系统图	DE-J02
507	S-3ALE41/15kW	控制箱		1000*1300*250	台	1	14940.9	14940.90	16883.22	16883.22	裙房照明配电箱系统图	DE-J04
508	S-3ALE51/5kW	控制箱		800*1300*250	台	1	13971.33	13971.33	15787.60	15787.60	裙房照明配电箱系统图	DE-J05
509	S-4ALE41	照明箱			台	1					无图，不含此项	
510	S-4ALE51/5kW	控制箱		800*1300*250	台	1	13971.33	13971.33	15787.60	15787.60	裙房照明配电箱系统图	DE-J05
511	A-1AL1/50kW	照明箱		600*1100*200	台	1	7551.8	7551.80	8533.53	8533.53	裙房照明配电箱系统图	DE-J07
512	B-1AL1/50kW	照明箱		800*1000*250	台	1	8976.27	8976.27	10143.18	10143.18	裙房照明配电箱系统图	DE-J01
513	C-4AL1/10KW	照明箱		800*1100*200	台	1	6350.53	6350.53	7176.10	7176.10	部分电箱最新配电箱系统图+目录——A1-1 B1-1 户型	DE-J01
514	S-1AL11/20kW	照明箱		700*1000*200	台	1	7918.83	7918.83	8948.28	8948.28	裙房照明配电箱系统图	DE-J01
515	S-1AL21/20kW	照明箱		700*1000*200	台	1	7968.19	7968.19	9004.06	9004.06	裙房照明配电箱系统图	DE-J08
516	S-1AL31/20kW	照明箱		700*1000*200	台	1	7786.16	7786.16	8798.36	8798.36	裙房照明配电箱系统图	DE-J01

517	S-1AL41/20kW	照明箱		700*1000*200	台	1	7995.15	7995.15	9034.52	9034.52	裙房照明配电箱系统图	DE-J10
518	S-1AL51/20kW	照明箱		700*1000*200	台	1	8119.23	8119.23	9174.73	9174.73	裙房照明配电箱系统图	DE-J09
519	S-1AL61/5kW	照明箱		700*1000*200	台	1	7853.88	7853.88	8874.89	8874.89	裙房照明配电箱系统图	DE-J09
520	S-1ALE61/5kW	控制箱		800*1300*250	台	1	14270.33	14270.33	16125.47	16125.47	裙房照明配电箱系统图	DE-J09
521	S-1ALEz11/10kW	控制箱		600*1300*250	台	1	8865.12	8865.12	10017.59	10017.59	裙房照明配电箱系统图	DE-J08
522	S-2AL21/20kW	照明箱		700*1000*200	台	1	7986.56	7986.56	9024.81	9024.81	裙房照明配电箱系统图	DE-J08
523	S-2AL41/20kW	照明箱		700*1000*200	台	1	8119.23	8119.23	9174.73	9174.73	裙房照明配电箱系统图	DE-J10
524	S-2AL51/20kW	照明箱		700*1000*200	台	1	7899.18	7899.18	8926.07	8926.07	裙房照明配电箱系统图	DE-J09
525	S-3AL21/20kW	照明箱		700*1000*200	台	1	8119.23	8119.23	9174.73	9174.73	裙房照明配电箱系统图	DE-J08
526	S-3AL41/20kW	照明箱		700*1000*200	台	1	7986.56	7986.56	9024.81	9024.81	裙房照明配电箱系统图	DE-J10
527	S-3AL51/20kW	照明箱		700*1000*200	台	1	7899.18	7899.18	8926.07	8926.07	裙房照明配电箱系统图	DE-J09
528	S-4AL41/10kW	照明箱		700*1000*200	台	1	7853.88	7853.88	8874.89	8874.89	裙房照明配电箱系统图	DE-J10
529	S-4AL51/20kW	照明箱		700*1000*200	台	1	7899.18	7899.18	8926.07	8926.07	裙房照明配电箱系统图	DE-J09
530	E100	照明箱		600*900*200	台	2	1851.29	3702.58	2091.96	4183.92	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J28
531	E12	照明箱		400*600*200	台	6	345.73	2074.38	390.68	2344.08	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J28
532	E140	照明箱		600*900*200	台	2	1851.29	3702.58	2091.96	4183.92	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J28
533	E15	照明箱		400*600*200	台	2	345.73	691.46	390.68	781.36	裙房配电箱系统图（升	DE-J28

											版图）	
534	E20	照明箱		400*600*200	台	3	369.77	1109.31	417.84	1253.52	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J28
535	E21	照明箱		400*600*200	台	3	478.4	1435.20	540.59	1621.77	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J28
536	E22	照明箱		400*600*200	台	1	395.25	395.25	446.63	446.63	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J28
537	E25	照明箱		400*600*200	台	11	395.25	4347.75	446.63	4912.93	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J28
538	E26	照明箱		400*600*200	台	1	801.22	801.22	905.38	905.38	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J28
539	E30	照明箱		400*600*200	台	31	718.08	22260.48	811.43	25154.33	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J28
540	E32	照明箱		400*600*200	台	2	942.34	1884.68	1064.84	2129.68	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J28
541	E35	照明箱		400*600*200	台	4	859.19	3436.76	970.89	3883.56	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J28
542	E38	照明箱		400*600*200	台	3	859.19	2577.57	970.89	2912.67	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J28
543	E40	照明箱		400*600*200	台	3	859.19	2577.57	970.89	2912.67	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J28
544	E41	照明箱		400*600*200	台	3	859.19	2577.57	970.89	2912.67	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J28
545	E44	照明箱		400*600*200	台	1	859.19	859.19	970.89	970.89	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J28

546		E45	照明箱		400*600*200	台	3	859.19	2577.57	970.89	2912.67	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J28
547		E49	照明箱		400*700*200	台	1	1008.13	1008.13	1139.19	1139.19	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J28
548		E50	照明箱		400*700*200	台	1	1008.13	1008.13	1139.19	1139.19	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J28
549		E55	照明箱		400*700*200	台	1	1008.13	1008.13	1139.19	1139.19	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J28
550		E60	照明箱		400*700*200	台	2	1008.13	2016.26	1139.19	2278.38	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J28
551		E8	照明箱		400*600*200	台	7	340.64	2384.48	384.92	2694.44	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J28
552		E90	照明箱		600*900*200	台	1	1851.29	1851.29	2091.96	2091.96	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J28
553		E104	照明箱		600*900*200	台	1	1851.29	1851.29	2091.96	2091.96	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J28
554		E106	照明箱		600*900*200	台	2	1851.29	3702.58	2091.96	4183.92	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J28
555		E116	照明箱		600*900*200	台	1	1851.29	1851.29	2091.96	2091.96	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J28
556		E135	照明箱		600*900*200	台	1	1851.29	1851.29	2091.96	2091.96	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J28
557		E137	照明箱		600*900*200	台	1	1851.29	1851.29	2091.96	2091.96	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J28
558		E143	照明箱		600*900*200	台	1	1851.29	1851.29	2091.96	2091.96	裙房配电箱	DE-J28

											系统图（升版图）	
559		E150	照明箱		600*900*200	台	1	1851.29	1851.29	2091.96	2091.96	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J28
560		E151	照明箱		600*1200*250	台	1	3507.86	3507.86	3963.88	3963.88	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J28
561		E170	照明箱		600*1200*250	台	1	3507.86	3507.86	3963.88	3963.88	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J28
562		E19	照明箱		400*600*200	台	1	369.77	369.77	417.84	417.84	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J28
563		E36	照明箱		400*600*200	台	1	859.19	859.19	970.89	970.89	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J28
564		E37	照明箱		400*600*200	台	1	859.19	859.19	970.89	970.89	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J28
565		E42	照明箱		400*600*200	台	1	859.19	859.19	970.89	970.89	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J28
566		E43	照明箱		400*600*200	台	1	859.19	859.19	970.89	970.89	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J28
567		E46	照明箱		400*700*200	台	5	1008.13	5040.65	1139.19	5695.95	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J28
568		E47	照明箱		400*700*200	台	1	1008.13	1008.13	1139.19	1139.19	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J28
569		E51	照明箱		400*700*200	台	2	1008.13	2016.26	1139.19	2278.38	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J28
570		E52	照明箱		400*700*200	台	1	1008.13	1008.13	1139.19	1139.19	裙房配电箱系统图（升	DE-J28

											版图）	
571		E53	照明箱		400*700*200	台	2	1008.13	2016.26	1139.19	2278.38	裙房配电箱系统图（升版图） DE-J28
572		E56	照明箱		400*700*200	台	2	1008.13	2016.26	1139.19	2278.38	裙房配电箱系统图（升版图） DE-J28
573		E57	照明箱		400*700*200	台	2	1008.13	2016.26	1139.19	2278.38	裙房配电箱系统图（升版图） DE-J28
574		E61	照明箱		400*700*200	台	1	1008.13	1008.13	1139.19	1139.19	裙房配电箱系统图（升版图） DE-J28
575		E62	照明箱		400*700*200	台	1	1008.13	1008.13	1139.19	1139.19	裙房配电箱系统图（升版图） DE-J28
576		E68	照明箱		400*700*200	台	2	1008.13	2016.26	1139.19	2278.38	裙房配电箱系统图（升版图） DE-J28
577		E69	照明箱		400*700*200	台	1	1008.13	1008.13	1139.19	1139.19	裙房配电箱系统图（升版图） DE-J28
578		E70	照明箱		400*700*200	台	1	1008.13	1008.13	1139.19	1139.19	裙房配电箱系统图（升版图） DE-J28
579		E71	照明箱		400*700*200	台	1	1008.13	1008.13	1139.19	1139.19	裙房配电箱系统图（升版图） DE-J28
580		E75	照明箱		400*700*200	台	1	1008.13	1008.13	1139.19	1139.19	裙房配电箱系统图（升版图） DE-J28
581		E77	照明箱		400*700*200	台	1	1008.13	1008.13	1139.19	1139.19	裙房配电箱系统图（升版图） DE-J28
582		E78	照明箱		400*700*200	台	1	1008.13	1008.13	1139.19	1139.19	裙房配电箱系统图（升版图） DE-J28

583		E84	照明箱		600*900*200	台	1	1851.29	1851.29	2091.96	2091.96	裙房配电箱系统图（升版图） DE-J28
584		E85	照明箱		600*900*200	台	1	1851.29	1851.29	2091.96	2091.96	裙房配电箱系统图（升版图） DE-J28
585		E86	照明箱		600*900*200	台	1	1851.29	1851.29	2091.96	2091.96	裙房配电箱系统图（升版图） DE-J28
586		E89	照明箱		600*900*200	台	1	1851.29	1851.29	2091.96	2091.96	裙房配电箱系统图（升版图） DE-J28
587		E92	照明箱		600*900*200	台	1	1851.29	1851.29	2091.96	2091.96	裙房配电箱系统图（升版图） DE-J28
588		E93	照明箱		600*900*200	台	2	1851.29	3702.58	2091.96	4183.92	裙房配电箱系统图（升版图） DE-J28
589		E94	照明箱		600*900*200	台	1	1851.29	1851.29	2091.96	2091.96	裙房配电箱系统图（升版图） DE-J28
590		S-2APwy3/20kW	动力箱		500*700*200	台	1	696.65	696.65	787.21	787.21	裙房配电箱系统图（升版图） DE-J16
591		S+1ATft11/139.5kW	双电源箱		900*1300*250	台	1	20781.38	20781.38	23482.96	23482.96	裙房配电箱系统图（升版图） DE-J18
592		S-5ALE1/10kW	控制箱		1000*1300*250	台	1	14798.74	14798.74	16722.58	16722.58	裙房照明配电箱系统图 DE-J06
593		S-6ALE1/10kW	控制箱		800*1300*250	台	1	14113.49	14113.49	15948.24	15948.24	裙房照明配电箱系统图 DE-J06
594		S-7ALE1/10kW	控制箱		900*1300*250	台	1	14536.73	14536.73	16426.50	16426.50	裙房照明配电箱系统图 DE-J06
595		S-4AL42/15kW	照明箱		700*1000*200	台	1	7853.88	7853.88	8874.89	8874.89	裙房照明配电箱系统图 DE-J10
596		S-5APk41/4kW	控制箱		500*700*250	台	1	1076.73	1076.73	1216.70	1216.70	裙房配电箱系统图（升 DE-J13

											版图）	
597	S-6APk41/4kW	控制箱		500*700*250	台	1	1076.73	1076.73	1216.70	1216.70	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J13
598	S-7APk41/4kW	控制箱		500*700*250	台	1	1076.73	1076.73	1216.70	1216.70	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J13
599	S-WDAPk41/12kW	控制箱		600*1000*250	台	1	4410.59	4410.59	4983.97	4983.97	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J13
600	S-1APft41/22kW	动力箱		600*900*200	台	1	2899.7	2899.70	3276.66	3276.66	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J23
601	S-4APft41/22kW	动力箱		600*700*200	台	1	2695.81	2695.81	3046.26	3046.26	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J14
602	S-5APft41/22kW	动力箱		600*700*200	台	1	2695.81	2695.81	3046.26	3046.26	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J14
603	S-6APft41/22kW	动力箱		600*700*200	台	1	2695.81	2695.81	3046.26	3046.26	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J14
604	S-7ATt2/30kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	9030.88	9030.88	10204.90	10204.90	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J26
605	S-7ATt1/30kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	9103.2	9103.20	10286.62	10286.62	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J13
606	S-7AW41/195kW	计量电表箱		800*1300*250	台	1	2909.12	2909.12	3287.31	3287.31	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J14
607	S-6AW41/195kW	计量电表箱		800*1300*250	台	1	2909.12	2909.12	3287.31	3287.31	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J14
608	S-5AW41/195kW	计量电表箱		800*1300*250	台	1	2909.12	2909.12	3287.31	3287.31	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J14

609	S-5APpy1/23kW	动力箱		600*900*350	台	1	16198.5	16198.50	18304.30	18304.30	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J26
610	S-WDAPpy1/105kW	动力箱		800*1300*350	台	1	71541.17	71541.17	80841.52	80841.52	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J26
611	S-WDATfy1/60kW	双电源箱		800*1600*450	台	1	18452.34	18452.34	20851.14	20851.14	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J13
612	A-4APk1/201kW	动力箱		800*1300*250	台	1	8197.91	8197.91	9263.64	9263.64	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J11
613	B-3ATL1/305kW	双电源箱		800*1800*450	台	1	44190.13	44190.13	49934.85	49934.85	B座目录配电箱系统图	DE-J03
614	C-1ALE1/2kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	6909.33	6909.33	7807.54	7807.54	C栋电气平面图	DE-J04
615	C-1APwy1/10kW	动力箱		500*700*200	台	1	829.32	829.32	937.13	937.13	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J12
616	C-1ATf1/6kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7689.56	7689.56	8689.20	8689.20	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J11
617	S-1APWY1	动力箱			台	1					无图，不含此项	
618	S-1ATt41/25kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	8389.26	8389.26	9479.86	9479.86	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J21
619	S-2APwy1/10kW	动力箱		500*600*200	台	1	620.15	620.15	700.77	700.77	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J17
620	S-2APwy2/10kW	动力箱		500*600*200	台	1	620.15	620.15	700.77	700.77	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J17
621	S-3ALZL2	照明箱			台	1					无图，不含此项	
622	S-4ALE42/18kW	控制箱		1000*1300*250	台	1	14879.33	14879.33	16813.64	16813.64	裙房照明配电箱系统图	DE-J06

623	S-4ATt51/35kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	8899.26	8899.26	10056.16	10056.16	裙房配电箱系统图（升版图）	DE-J25
624	接地端子箱 B3	动力箱			台	79	13.68	1080.72	15.46	1221.34		
625	接地端子箱 B5	动力箱			台	3	13.68	41.04	15.46	46.38		
626	公寓弱电设备箱（含7位插座）450*350*150	动力箱			台	113	130.59	14756.67	147.57	16675.41		
627	T接箱-A-4~10ALE1	动力箱		500*700*250	台	7	518.11	3626.77	585.46	4098.22	共用图（升版图）_t3	
628	T接箱-A-12~21ALE1	动力箱		500*800*250	台	10	619.75	6197.50	700.32	7003.20	共用图（升版图）_t3	
629	T接箱-A-23~32ALE1	动力箱		400*600*250	台	10	362.37	3623.70	409.48	4094.80	共用图（升版图）_t3	
630	T接箱-A-33~38ALE1	动力箱		400*600*250	台	5	362.37	1811.85	409.48	2047.40	共用图（升版图）_t3	
631	T接箱-A-39~45ALE1	动力箱		500*700*250	台	7	480.2	3361.40	542.63	3798.41	共用图（升版图）_t3	
632	T接箱-A-4~10AL1	动力箱		600*900*200	台	7	731.39	5119.73	826.47	5785.29	共用图（升版图）_t3	
633	T接箱-A-12~21AL1	动力箱		600*900*200	台	10	731.39	7313.90	826.47	8264.70	共用图（升版图）_t3	
634	T接箱-A-23~32AL1	动力箱		500*700*200	台	10	389.14	3891.40	439.73	4397.30	共用图（升版图）_t3	
635	T接箱-A-34~43AL1	动力箱		500*700*200	台	10	389.14	3891.40	439.73	4397.30	共用图（升版图）_t3	
636	T接箱-A-11APfz1~2	动力箱		600*900*200	台	2	731.39	1462.78	826.47	1652.94	共用图（升版图）_t3	
637	T接箱-A-22APfz1~2	动力箱		600*900*200	台	2	731.39	1462.78	826.47	1652.94	共用图（升版图）_t3	
638	T接箱-A-22ATb2	动力箱		500*700*250	台	1	480.2	480.20	542.63	542.63	共用图（升版图）_t3	
639	T接箱-A-22ATb3	动力箱		500*700*250	台	1	480.2	480.20	542.63	542.63	共用图（升版图）_t3	
640	T接箱-A-45ATf1	动力箱		400*600*250	台	1	362.37	362.37	409.48	409.48	共用图（升版图）_t3	

641	T接箱-A-45ATb1	动力箱		400*600*250	台	1	362.37	362.37	409.48	409.48	共用图（升版图）_t3	
642	T接箱-A-44ATc1	动力箱		400*600*250	台	1	362.37	362.37	409.48	409.48	共用图（升版图）_t3	
643	T接箱-A-44ATb1	动力箱		400*600*250	台	1	362.37	362.37	409.48	409.48	共用图（升版图）_t3	
644	T接箱-A-44ATb2	动力箱		400*600*250	台	1	362.37	362.37	409.48	409.48	共用图（升版图）_t3	
645	T接箱-A-11ALE1	动力箱		400*500*250	台	1	311.01	311.01	351.44	351.44	共用图（升版图）_t3	
646	T接箱-A-11ATr1	动力箱		400*600*250	台	1	362.37	362.37	409.48	409.48	共用图（升版图）_t3	
647	T接箱-A-22ATr1	动力箱		400*600*250	台	1	362.37	362.37	409.48	409.48	共用图（升版图）_t3	
648	T接箱-A-44APf1	动力箱		500*800*200	台	1	458.55	458.55	518.16	518.16	共用图（升版图）_t3	
649	T接箱-A-45APf1	动力箱		600*800*200	台	1	572.1	572.10	646.47	646.47	共用图（升版图）_t3	
650	T接箱-A-4~10ALc1	动力箱		500*700*200	台	7	370.19	2591.33	418.31	2928.17	共用图（升版图）_t3	
651	T接箱-A-12~21ALc1	动力箱		500*800*200	台	10	458.55	4585.50	518.16	5181.60	共用图（升版图）_t3	
652	T接箱-A-23~32ALc1	动力箱		500*800*200	台	10	458.55	4585.50	518.16	5181.60	共用图（升版图）_t3	
653	T接箱-A-34~43ALc1	动力箱		500*800*200	台	10	458.55	4585.50	518.16	5181.60	共用图（升版图）_t3	
654	A-4~10, 12~21AW1/188kW	计量电表箱		1000*1800*450	台	17	7551.71	128379.07	8533.43	145068.31	A座目录配电箱系统图	DE-J06
655	A-23AW1/194kW	计量电表箱		1000*1800*450	台	1	7551.71	7551.71	8533.43	8533.43	A座目录配电箱系统图	DE-J06
656	A-24~32AW1/207kW	计量电表箱		1000*1800*450	台	9	7652.05	68868.45	8646.82	77821.38	A座目录配电箱系统图	DE-J07
657	A-34~42AW1/197kW	计量电表箱		1000*1800*450	台	9	7551.71	67965.39	8533.43	76800.87	A座目录配电箱系统图	DE-J07
658	A-43AW1/160kW	计量电表箱		1000*1300*250	台	1	5012.6	5012.60	5664.24	5664.24	A座目录配电箱系统图	DE-J07
659	n-Eb1/47kW	照明箱		600*800*200	台	88	3142.05	276500.40	3550.52	312445.76	A座目录配	DE-J05

											电箱系统图	
660	n-Eb2a/50kW	照明箱		600*800*200	台	18	3179.19	57225.42	3592.48	64664.64	A座目录配电箱系统图	DE-J05
661	n-Eb2b/50kW	照明箱		600*800*200	台	18	3179.19	57225.42	3592.48	64664.64	A座目录配电箱系统图	DE-J06
662	n-Eb2c/50kW	照明箱		600*800*200	台	11	1474.5	16219.50	1666.18	18327.98	A座目录配电箱系统图	DE-J06
663	n-Eb3/60kW	照明箱		600*800*200	台	9	1510.55	13594.95	1706.92	15362.28	A座目录配电箱系统图	DE-J06
664	n-Eb4/80kW	照明箱		600*900*200	台	2	5100.86	10201.72	5763.97	11527.94	A座目录配电箱系统图	DE-J06
665	A-4~10,12~21ALE1/10kW	控制箱		1000*1300*250	台	17	14411.32	244992.44	16284.79	276841.43	A座目录配电箱系统图	DE-J01
666	A-23~32ALE1/10kW	控制箱		1000*1300*250	台	10	14434.76	144347.60	16311.28	163112.80	A座目录配电箱系统图	DE-J01
667	A-34~42ALE1/10kW	控制箱		1000*1300*250	台	9	14411.32	129701.88	16284.79	146563.11	A座目录配电箱系统图	DE-J02
668	A-43ALE1/10kW	控制箱		800*1300*250	台	1	13418.12	13418.12	15162.48	15162.48	A座目录配电箱系统图	DE-J02
669	A-44ALE1/5kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7572.16	7572.16	8556.54	8556.54	A座目录配电箱系统图	DE-J02
670	A-45ALE1/5kW	控制箱		800*1300*250	台	1	8445.9	8445.90	9543.87	9543.87	A座目录配电箱系统图	DE-J02
671	A-33ALE1/10kW	控制箱		800*1600*450	台	1	9509.93	9509.93	10746.22	10746.22	A座目录配电箱系统图	DE-J03
672	A-22ALE1/10kW	控制箱		800*1600*450	台	1	9509.93	9509.93	10746.22	10746.22	A座目录配电箱系统图	DE-J03
673	A-11ALE1/10kW	控制箱		800*1600*450	台	1	9648.85	9648.85	10903.20	10903.20	A座目录配电箱系统图	DE-J03
674	A-33ATL1/300kW	双电源箱		800*1800*450	台	1	44325.36	44325.36	50087.66	50087.66	A座目录配电箱系统图	DE-J03
675	A-4~10,12~21AL1/15kW	照明箱		700*1000*200	台	17	9974.13	169560.21	11270.77	191603.09	A座目录配电箱系统图	DE-J04
676	A-23~32AL1/15kW	照明箱		600*1000*200	台	10	9696.52	96965.20	10957.07	109570.70	A座目录配电箱系统图	DE-J04
677	A-34~42AL1/15kW	照明箱		600*1000*200	台	9	9541.27	85871.43	10781.64	97034.76	A座目录配电箱系统图	DE-J04

678	A-43AL1/15kW	照明箱		600*1000*200	台	1	9163.06	9163.06	10354.26	10354.26	A座目录配电箱系统图	DE-J05
679	A-4~10,12~21,23~32AP1/1.55kW	控制箱		800*1300*250	台	27	2647.1	71471.70	2991.22	80762.94	A座目录配电箱系统图	DE-J05
680	A-34~43AP1/1.55kW	控制箱		600*800*250	台	10	1099.53	10995.30	1242.47	12424.70	A座目录配电箱系统图	DE-J04
681	A-11APfz1/56.5kW、A-11APfz2/56.5kW	动力箱		600*900*200	台	2	2580.63	5161.26	2916.11	5832.22	A座目录配电箱系统图	DE-J07
682	A-22APfz1/58.5kW、A-22APfz2/58.5kW	动力箱		600*900*200	台	2	3067.75	6135.50	3466.56	6933.12	A座目录配电箱系统图	DE-J07
683	A-33APfz1/61kW、A-33APfz2/61kW	动力箱		700*900*200	台	2	3103.37	6206.74	3506.81	7013.62	A座目录配电箱系统图	DE-J07
684	A-11ATf1/18kW	双电源箱		700*1000*250	台	1	10119.19	10119.19	11434.68	11434.68	A座目录配电箱系统图	DE-J08
685	A-11ATf2/22kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	8573.42	8573.42	9687.97	9687.97	A座目录配电箱系统图	DE-J08
686	A-11ATf3/16.5kW	双电源箱		700*1000*250	台	1	10119.19	10119.19	11434.68	11434.68	A座目录配电箱系统图	DE-J08
687	A-22ATf1/10kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	9094.15	9094.15	10276.39	10276.39	A座目录配电箱系统图	DE-J08
688	A-22ATf2/22kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	8573.42	8573.42	9687.97	9687.97	A座目录配电箱系统图	DE-J08
689	A-22ATf3/26.5kW	双电源箱		600*1300*250	台	1	11645.82	11645.82	13159.78	13159.78	A座目录配电箱系统图	DE-J08
690	A-33ATf1/33.5kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	8274.78	8274.78	9350.50	9350.50	A座目录配电箱系统图	DE-J09
691	A-33ATf2/5.5kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7643.97	7643.97	8637.69	8637.69	A座目录配电箱系统图	DE-J09
692	A-33ATf3/15kW	双电源箱		700*1000*250	台	1	9914.81	9914.81	11203.74	11203.74	A座目录配电箱系统图	DE-J09
693	A-33ATf4/7kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	8369.06	8369.06	9457.04	9457.04	A座目录配电箱系统图	DE-J09
694	A-22AC1/2kW	控制箱		600*1000*250	台	1	1123.52	1123.52	1269.58	1269.58	A座目录配电箱系统图	DE-J17
695	A-45AC1/2kW	控制箱		500*800*250	台	1	616.47	616.47	696.61	696.61	A座目录配电箱系统图	DE-J09
696	A-45ATb1/8kW	控制箱		800*1800*450	台	1	12671.0	12671.04	14318.2	14318.27	A座目录配	DE-J10

							4		7		电箱系统图	
697	A-45ATf1/34kW	双电源箱		600*1300*250	台	1	14327.85	14327.85	16190.47	16190.47	A座目录配电箱系统图	DE-J10
698	A-4~10, 12~21ALc1/10kW	照明箱		400*600*200	台	17	311.65	5298.05	352.17	5986.89	A座目录配电箱系统图	DE-J10
699	A-23~32ALc1/10kW	照明箱		400*600*200	台	10	311.65	3116.50	352.17	3521.70	A座目录配电箱系统图	DE-J10
700	A-34~43ALc1/10kW	照明箱		400*600*200	台	10	311.65	3116.50	352.17	3521.70	A座目录配电箱系统图	DE-J10
701	A-11APf1/88kW	控制箱		800*1000*250	台	1	3428.19	3428.19	3873.86	3873.86	A座目录配电箱系统图	DE-J11
702	A-11APf3/16.5kW	控制箱		600*800*250	台	1	1466.56	1466.56	1657.21	1657.21	A座目录配电箱系统图	DE-J11
703	A-22APf1/135kW	控制箱		800*1000*250	台	1	4493.33	4493.33	5077.46	5077.46	A座目录配电箱系统图	DE-J11
704	A-22APf2/16kW	控制箱		600*800*250	台	1	1578.42	1578.42	1783.61	1783.61	A座目录配电箱系统图	DE-J11
705	A-22APf3/5.5kW	控制箱		500*700*250	台	1	955	955.00	1079.15	1079.15	A座目录配电箱系统图	DE-J11
706	A-33APf1/105kW	控制箱		800*1000*250	台	1	3417.47	3417.47	3861.74	3861.74	A座目录配电箱系统图	DE-J12
707	A-33APf2/28kW	控制箱		600*900*250	台	1	2027.93	2027.93	2291.56	2291.56	A座目录配电箱系统图	DE-J12
708	A-44APf1/102kW	控制箱		800*1000*250	台	1	7298.45	7298.45	8247.25	8247.25	A座目录配电箱系统图	DE-J12
709	A-45APf1/11kW	控制箱		500*700*250	台	1	3350.95	3350.95	3786.57	3786.57	A座目录配电箱系统图	DE-J12
710	A-45APpyy1/100kW	控制箱		800*1300*250	台	1	7704.42	7704.42	8705.99	8705.99	A座目录配电箱系统图	DE-J12
711	A-33PATups/30kW	双电源箱		800*1000*250	台	1	10224.85	10224.85	11554.08	11554.08	A座目录配电箱系统图	DE-J12
712	A-33PAT1/20kW	控制箱		800*1300*250	台	1	10278.16	10278.16	11614.32	11614.32	A座目录配电箱系统图	DE-J13
713	A-22ATb2/25kW	控制箱		800*1600*450	台	1	11638.96	11638.96	13152.02	13152.02	A座目录配电箱系统图	DE-J13
714	A-22ATb3/28kW	控制箱		800*1300*250	台	1	11177.48	11177.48	12630.55	12630.55	A座目录配电箱系统图	DE-J13

715	A-44ATb1/5kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7733.3	7733.30	8738.63	8738.63	A座目录配电箱系统图	DE-J13
716	A-44ATb2/5kW	控制箱		800*1300*250	台	1	9097.92	9097.92	10280.65	10280.65	A座目录配电箱系统图	DE-J13
717	A-44ATc1/20kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	9190.96	9190.96	10385.79	10385.79	A座目录配电箱系统图	DE-J13
718	A-11ATr1/20kW	控制箱		800*1300*250	台	1	11022.69	11022.69	12455.64	12455.64	A座目录配电箱系统图	DE-J14
719	A-22ATr1/20kW	控制箱		800*1300*250	台	1	10998.65	10998.65	12428.47	12428.47	A座目录配电箱系统图	DE-J14
720	A-33ATr1/60kW	控制箱		800*1600*450	台	1	14313.86	14313.86	16174.66	16174.66	A座目录配电箱系统图	DE-J14
721	A-45ATr1/20kW	控制箱		800*1300*250	台	1	10277.85	10277.85	11613.97	11613.97	A座目录配电箱系统图	DE-J14
722	A-22ATt1/160kW	控制箱		800*2000*450	台	1	48246.61	48246.61	54518.67	54518.67	A座目录配电箱系统图	DE-J15
723	A-22ATt2/160kW	双电源箱		800*2000*450	台	1	46080.28	46080.28	52070.72	52070.72	A座目录配电箱系统图	DE-J15
724	A-33ATt1/150kW	控制箱		800*2000*450	台	1	46781.15	46781.15	52862.70	52862.70	A座目录配电箱系统图	DE-J15
725	A-33ATt2/150kW	双电源箱		800*2000*450	台	1	44655.53	44655.53	50460.75	50460.75	A座目录配电箱系统图	DE-J16
726	A-45ATt1/225kW	控制箱		800*2000*450	台	1	50275.10	50275.10	56810.86	56810.86	A座目录配电箱系统图	DE-J16
727	A-45ATt2/225kW	双电源箱		800*2000*450	台	1	48597.65	48597.65	54915.35	54915.35	A座目录配电箱系统图	DE-J16
728	A-45XATt1/80kW	双电源箱		600*1300*250	台	1	17993.41	17993.41	20332.55	20332.55	A座目录配电箱系统图	DE-J16
729	A-45XATt2/80kW	双电源箱		600*1300*250	台	1	17993.41	17993.41	20332.55	20332.55	A座目录配电箱系统图	DE-J16
730	A-44ATk1	动力箱			台	1					无图，不含此项	
731	A-33ATk1	动力箱			台	1					无图，不含此项	
732	A-44APK1	动力箱			台	1					无图，不含此项	
733	A-44APK2	动力箱			台	1					无图，不含	

											此项	
734	接地端子箱 B3	动力箱			台	82	13.68	1121.76	15.46	1267.72		
735	接地端子箱 B4	动力箱			台	22	13.68	300.96	15.46	340.12		
736	接地端子箱 B5	动力箱			台	3	13.68	41.04	15.46	46.38		
737	公寓弱电设备箱（含7位插座）450*350*150	动力箱			台	146	130.59	19066.14	147.57	21545.22		
738	T接箱-B-b1ALEZ51	动力箱		500*700*250	台	1	518.11	518.11	585.46	585.46	共用图（升版图）_t3	
739	T接箱-B-4~10ALE1	动力箱		500*700*250	台	7	518.11	3626.77	585.46	4098.22	共用图（升版图）_t3	
740	T接箱-B-12~21ALE1	动力箱		500*800*250	台	10	619.75	6197.50	700.32	7003.20	共用图（升版图）_t3	
741	T接箱-B-23~32ALE1	动力箱		400*600*250	台	10	362.37	3623.70	409.48	4094.80	共用图（升版图）_t3	
742	T接箱-B-33~38ALE1	动力箱		400*600*250	台	5	362.37	1811.85	409.48	2047.40	共用图（升版图）_t3	
743	T接箱-B-39~45ALE1	动力箱		500*700*250	台	7	480.2	3361.40	542.63	3798.41	共用图（升版图）_t3	
744	T接箱-B-4~10AL1	动力箱		600*900*200	台	7	731.39	5119.73	826.47	5785.29	共用图（升版图）_t3	
745	T接箱-B-12~21AL1	动力箱		600*900*200	台	10	731.39	7313.90	826.47	8264.70	共用图（升版图）_t3	
746	T接箱-B-23~32AL1	动力箱		500*700*200	台	10	389.14	3891.40	439.73	4397.30	共用图（升版图）_t3	
747	T接箱-B-34~43AL1	动力箱		500*700*200	台	10	389.14	3891.40	439.73	4397.30	共用图（升版图）_t3	
748	T接箱-B-11APfz1~2	动力箱		600*900*200	台	2	731.39	1462.78	826.47	1652.94	共用图（升版图）_t3	
749	T接箱-B-22APfz1~2	动力箱		600*900*200	台	2	731.39	1462.78	826.47	1652.94	共用图（升版图）_t3	
750	T接箱-B-22ATb2	动力箱		500*700*250	台	1	480.2	480.20	542.63	542.63	共用图（升版图）_t3	
751	T接箱-B-22ATb3	动力箱		500*700*250	台	1	480.2	480.20	542.63	542.63	共用图（升版图）_t3	

752	T接箱-B-45ATf1	动力箱		400*600*250	台	1	362.37	362.37	409.48	409.48	共用图（升版图）_t3	
753	T接箱-B-45ATb1	动力箱		400*600*250	台	1	362.37	362.37	409.48	409.48	共用图（升版图）_t3	
754	T接箱-B-44ATc1	动力箱		400*600*250	台	1	362.37	362.37	409.48	409.48	共用图（升版图）_t3	
755	T接箱-B-44ATb1	动力箱		400*600*250	台	1	362.37	362.37	409.48	409.48	共用图（升版图）_t3	
756	T接箱-B-44ATb2	动力箱		400*600*250	台	1	362.37	362.37	409.48	409.48	共用图（升版图）_t3	
757	T接箱-B-11ALE1	动力箱		400*500*250	台	1	311.01	311.01	351.44	351.44	共用图（升版图）_t3	
758	T接箱-B-11ATr1	动力箱		400*500*250	台	1	332.64	332.64	375.88	375.88	共用图（升版图）_t3	
759	T接箱-B-22ATr1	动力箱		400*600*250	台	1	362.37	362.37	409.48	409.48	共用图（升版图）_t3	
760	T接箱-B-44APf1	动力箱		500*800*200	台	1	458.55	458.55	518.16	518.16	共用图（升版图）_t3	
761	T接箱-B-45APf1	动力箱		600*800*200	台	1	572.1	572.10	646.47	646.47	共用图（升版图）_t3	
762	T接箱-B-4~10ALc1	动力箱		500*700*200	台	7	370.19	2591.33	418.31	2928.17	共用图（升版图）_t3	
763	T接箱-B-12~21ALc1	动力箱		500*800*200	台	10	458.55	4585.50	518.16	5181.60	共用图（升版图）_t3	
764	T接箱-B-23~32ALc1	动力箱		500*800*200	台	10	458.55	4585.50	518.16	5181.60	共用图（升版图）_t3	
765	T接箱-B-34~43ALc1	动力箱		500*800*200	台	10	458.55	4585.50	518.16	5181.60	共用图（升版图）_t3	
766	B-4~10,12~21AW1/188kW	计量电表箱		1000*1800*450	台	17	7551.71	128379.07	8533.43	145068.31	B座目录配电箱系统图	DE-J06
767	B-23AW1/194kW	计量电表箱		1000*1800*450	台	1	7551.71	7551.71	8533.43	8533.43	B座目录配电箱系统图	DE-J06
768	B-24~32AW1/207kW	计量电表箱		1000*1800*450	台	9	7652.05	68868.45	8646.82	77821.38	B座目录配电箱系统图	DE-J07
769	B-34~42AW1/197kW	计量电表箱		1000*1800*450	台	9	7551.71	67965.39	8533.43	76800.87	B座目录配电箱系统图	DE-J07
770	B-43AW1/160kW	计量电表箱		1000*1300*250	台	1	5012.6	5012.60	5664.24	5664.24	B座目录配	DE-J07

											电箱系统图	
771	n-Eb1/47kW	照明箱		600*800*200	台	88	3142.05	276500.40	3550.52	312445.76	B座目录配电箱系统图	DE-J05
772	n-Eb2a/50kW	照明箱		600*800*200	台	18	3179.19	57225.42	3592.48	64664.64	B座目录配电箱系统图	DE-J05
773	n-Eb2b/50kW	照明箱		600*800*200	台	18	3179.19	57225.42	3592.48	64664.64	B座目录配电箱系统图	DE-J06
774	n-Eb2c/50kW	照明箱		600*800*200	台	11	1474.5	16219.50	1666.18	18327.98	B座目录配电箱系统图	DE-J06
775	n-Eb3/60kW	照明箱		600*800*200	台	9	1510.55	13594.95	1706.92	15362.28	B座目录配电箱系统图	DE-J06
776	n-Eb4/80kW	照明箱		600*900*200	台	2	5100.86	10201.72	5763.97	11527.94	B座目录配电箱系统图	DE-J06
777	B-4~10,12~21ALE1/10kW	控制箱		1000*1300*250	台	17	14411.32	244992.44	16284.79	276841.43	B座目录配电箱系统图	DE-J01
778	B-23~32ALE1/10kW	控制箱		1000*1300*250	台	10	14434.76	144347.60	16311.28	163112.80	B座目录配电箱系统图	DE-J01
779	B-34~42ALE1/10kW	控制箱		1000*1300*250	台	9	14411.32	129701.88	16284.79	146563.11	B座目录配电箱系统图	DE-J02
780	B-43ALE1/10kW	控制箱		800*1300*250	台	1	13418.12	13418.12	15162.48	15162.48	B座目录配电箱系统图	DE-J02
781	B-44ALE1/5kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7572.16	7572.16	8556.54	8556.54	B座目录配电箱系统图	DE-J02
782	B-45ALE1/5kW	控制箱		800*1300*250	台	1	8445.9	8445.90	9543.87	9543.87	B座目录配电箱系统图	DE-J02
783	B-33ALE1/10kW	控制箱		800*1600*450	台	1	9509.93	9509.93	10746.22	10746.22	B座目录配电箱系统图	DE-J03
784	B-22ALE1/10kW	控制箱		800*1600*450	台	1	9509.93	9509.93	10746.22	10746.22	B座目录配电箱系统图	DE-J03
785	B-11ALE1/10kW	控制箱		800*1600*450	台	1	9648.85	9648.85	10903.20	10903.20	B座目录配电箱系统图	DE-J03
786	B-33ATL1/300kW	双电源箱		800*1800*450	台	1	44325.36	44325.36	50087.66	50087.66	B座目录配电箱系统图	DE-J03
787	B-4~10,12~21AL1/15kW	照明箱		700*1000*200	台	17	9974.13	169560.21	11270.77	191603.09	B座目录配电箱系统图	DE-J04
788	B-23~32AL1/15kW	照明箱		600*1000*200	台	10	9696.52	96965.20	10957.07	109570.70	B座目录配电箱系统图	DE-J04

789	B-34~42AL1/15kW	照明箱		600*1000*200	台	9	9541.27	85871.43	10781.64	97034.76	B座目录配电箱系统图	DE-J04
790	B-43AL1/15kW	照明箱		600*1000*200	台	1	9163.06	9163.06	10354.26	10354.26	B座目录配电箱系统图	DE-J05
791	B-4~10,12~21,23~32AP1/1.55kW	控制箱		800*1300*250	台	27	2647.1	71471.70	2991.22	80762.94	B座目录配电箱系统图	DE-J05
792	B-34~43AP1/1.55kW	控制箱		600*800*250	台	10	1099.53	10995.30	1242.47	12424.70	B座目录配电箱系统图	DE-J04
793	B-11APfz1/56.5kW、B-11APfz2/56.5kW	动力箱		600*900*200	台	2	2580.63	5161.26	2916.11	5832.22	B座目录配电箱系统图	DE-J07
794	B-22APfz1/58.5kW、B-22APfz2/58.5kW	动力箱		600*900*200	台	2	3067.75	6135.50	3466.56	6933.12	B座目录配电箱系统图	DE-J07
795	B-33APfz1/61kW、B-33APfz2/61kW	动力箱		700*900*200	台	2	3103.37	6206.74	3506.81	7013.62	B座目录配电箱系统图	DE-J07
796	B-11ATf1/18kW	双电源箱		700*1000*250	台	1	10119.19	10119.19	11434.68	11434.68	B座目录配电箱系统图	DE-J08
797	B-11ATf2/22kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	8573.42	8573.42	9687.97	9687.97	B座目录配电箱系统图	DE-J08
798	B-11ATf3/16.5kW	双电源箱		700*1000*250	台	1	10119.19	10119.19	11434.68	11434.68	B座目录配电箱系统图	DE-J08
799	B-22ATf1/10kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	9094.15	9094.15	10276.39	10276.39	B座目录配电箱系统图	DE-J08
800	B-22ATf2/22kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	8573.42	8573.42	9687.97	9687.97	B座目录配电箱系统图	DE-J08
801	B-22ATf3/26.5kW	双电源箱		600*1300*250	台	1	11645.82	11645.82	13159.78	13159.78	B座目录配电箱系统图	DE-J08
802	B-33ATf1/33.5kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	8274.78	8274.78	9350.50	9350.50	B座目录配电箱系统图	DE-J09
803	B-33ATf2/5.5kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7643.97	7643.97	8637.69	8637.69	B座目录配电箱系统图	DE-J09
804	B-33ATf3/15kW	双电源箱		700*1000*250	台	1	9914.81	9914.81	11203.74	11203.74	B座目录配电箱系统图	DE-J09
805	B-33ATf4/7kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	8369.06	8369.06	9457.04	9457.04	B座目录配电箱系统图	DE-J09
806	B-22AC1/2kW	控制箱		600*1000*250	台	1	1123.52	1123.52	1269.58	1269.58	B座目录配电箱系统图	DE-J17
807	B-45AC1/2kW	控制箱		500*800*250	台	1	616.47	616.47	696.61	696.61	B座目录配	DE-J09

											电箱系统图	
808	B-45ATb1/8kW	控制箱		800*1800*450	台	1	12671.04	12671.04	14318.27	14318.27	B座目录配电箱系统图	DE-J10
809	B-45ATf1/34kW	双电源箱		600*1300*250	台	1	14327.85	14327.85	16190.47	16190.47	B座目录配电箱系统图	DE-J10
810	B-4~10, 12~21ALc1/10kW	照明箱		400*600*200	台	17	311.65	5298.05	352.17	5986.89	B座目录配电箱系统图	DE-J10
811	B-23~32ALc1/10kW	照明箱		400*600*200	台	10	311.65	3116.50	352.17	3521.70	B座目录配电箱系统图	DE-J10
812	B-34~43ALc1/10kW	照明箱		400*600*200	台	10	311.65	3116.50	352.17	3521.70	B座目录配电箱系统图	DE-J10
813	B-11APf1/88kW	控制箱		800*1000*250	台	1	3428.19	3428.19	3873.86	3873.86	B座目录配电箱系统图	DE-J11
814	B-11APf3/16.5kW	控制箱		600*800*250	台	1	1466.56	1466.56	1657.21	1657.21	B座目录配电箱系统图	DE-J11
815	B-22APf1/135kW	控制箱		800*1000*250	台	1	4493.33	4493.33	5077.46	5077.46	B座目录配电箱系统图	DE-J11
816	B-22APf2/16kW	控制箱		600*800*250	台	1	1578.42	1578.42	1783.61	1783.61	B座目录配电箱系统图	DE-J11
817	B-22APf3/5.5kW	控制箱		500*700*250	台	1	955	955.00	1079.15	1079.15	B座目录配电箱系统图	DE-J11
818	B-33APf1/105kW	控制箱		800*1000*250	台	1	3417.47	3417.47	3861.74	3861.74	B座目录配电箱系统图	DE-J12
819	B-33APf2/28kW	控制箱		600*900*250	台	1	2027.93	2027.93	2291.56	2291.56	B座目录配电箱系统图	DE-J12
820	B-44APf1/102kW	控制箱		800*1000*250	台	1	7298.45	7298.45	8247.25	8247.25	B座目录配电箱系统图	DE-J12
821	B-45APf1/11kW	控制箱		500*700*250	台	1	3350.95	3350.95	3786.57	3786.57	B座目录配电箱系统图	DE-J12
822	B-45APpyy1/100kW	控制箱		800*1300*250	台	1	7704.42	7704.42	8705.99	8705.99	B座目录配电箱系统图	DE-J12
823	B-33PATups/30kW	双电源箱		800*1000*250	台	1	10224.85	10224.85	11554.08	11554.08	B座目录配电箱系统图	DE-J12
824	B-33PAT1/20kW	控制箱		800*1300*250	台	1	10278.16	10278.16	11614.32	11614.32	B座目录配电箱系统图	DE-J13
825	B-22ATb2/25kW	控制箱		800*1600*450	台	1	11638.96	11638.96	13152.02	13152.02	B座目录配电箱系统图	DE-J13

826	B-22ATb3/28kW	控制箱		800*1300*250	台	1	11177.48	11177.48	12630.55	12630.55	B座目录配电箱系统图	DE-J13
827	B-44ATb1/5kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	7733.3	7733.30	8738.63	8738.63	B座目录配电箱系统图	DE-J13
828	B-44ATb2/5kW	控制箱		800*1300*250	台	1	9097.92	9097.92	10280.65	10280.65	B座目录配电箱系统图	DE-J13
829	B-44ATc1/20kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	9190.96	9190.96	10385.79	10385.79	B座目录配电箱系统图	DE-J13
830	B-11ATr1/20kW	控制箱		800*1300*250	台	1	11022.69	11022.69	12455.64	12455.64	B座目录配电箱系统图	DE-J14
831	B-22ATr1/20kW	控制箱		800*1300*250	台	1	10998.65	10998.65	12428.47	12428.47	B座目录配电箱系统图	DE-J14
832	B-33ATr1/60kW	控制箱		800*1600*450	台	1	14313.86	14313.86	16174.66	16174.66	B座目录配电箱系统图	DE-J14
833	B-45ATr1/20kW	控制箱		800*1300*250	台	1	10277.85	10277.85	11613.97	11613.97	B座目录配电箱系统图	DE-J14
834	B-22ATt1/160kW	控制箱		800*2000*450	台	1	48246.61	48246.61	54518.67	54518.67	B座目录配电箱系统图	DE-J15
835	B-22ATt2/160kW	双电源箱		800*2000*450	台	1	46080.28	46080.28	52070.72	52070.72	B座目录配电箱系统图	DE-J15
836	B-33ATt1/150kW	控制箱		800*2000*450	台	1	46781.15	46781.15	52862.70	52862.70	B座目录配电箱系统图	DE-J15
837	B-33ATt2/150kW	双电源箱		800*2000*450	台	1	44655.53	44655.53	50460.75	50460.75	B座目录配电箱系统图	DE-J16
838	B-45ATt1/225kW	控制箱		800*2000*450	台	1	50275.1	50275.10	56810.86	56810.86	B座目录配电箱系统图	DE-J16
839	B-45ATt2/225kW	双电源箱		800*2000*450	台	1	48597.65	48597.65	54915.35	54915.35	B座目录配电箱系统图	DE-J16
840	B-45XATt1/80kW	双电源箱		600*1300*250	台	1	17993.41	17993.41	20332.55	20332.55	B座目录配电箱系统图	DE-J16
841	B-45XATt2/80kW	双电源箱		600*1300*250	台	1	17993.41	17993.41	20332.55	20332.55	B座目录配电箱系统图	DE-J16
842	B-44ATk1	动力箱			台	1					无图，不含此项	
843	B-33ATk1	动力箱			台	1					无图，不含此项	
844	B-44APK1	动力箱			台	1					无图，不含	

											此项	
845	B-44APK2	动力箱			台	1					无图，不含此项	
846	接地端子箱 B3	动力箱			台	82	13.68	1121.76	15.46	1267.72		
847	接地端子箱 B4	动力箱			台	22	13.68	300.96	15.46	340.12		
848	接地端子箱 B5	动力箱			台	3	13.68	41.04	15.46	46.38		
849	公寓弱电设备箱（含7位插座）450*350*150	动力箱			台	146	130.59	19066.14	147.57	21545.22		
850	T接箱-C-5ALE1、C-10ALE1	动力箱		400*500*250	台	3	311.01	933.03	351.44	1054.32	共用图（升版图）_t3	
851	T接箱-C-14APfz1、C-WDAPfz1	动力箱		400*500*160	台	2	229.84	459.68	259.72	519.44	共用图（升版图）_t3	
852	C-5~13AW1/92KW	计量电表箱		1200*1300*200	台	9	4924.96	44324.64	5565.21	50086.89	C栋电气平面图	DE-J01
853	C-14~15AW1/82KW	计量电表箱		1200*1300*200	台	2	4918.92	9837.84	5558.38	11116.76	C栋电气平面图	DE-J01
854	C-16~21AW1/90KW	计量电表箱		1200*1300*200	台	6	4918.92	29513.52	5558.38	33350.28	C栋电气平面图	DE-J01
855	C-5~13AW2/100KW	计量电表箱		1200*1300*200	台	9	5286.43	47577.87	5973.67	53763.03	C栋电气平面图	DE-J01
856	C-14~21AW2/82KW	计量电表箱		1200*1300*200	台	8	4918.92	39351.36	5558.38	44467.04	C栋电气平面图	DE-J01
857	A/8KW	18位＜户内箱≤36		32位 342*390*90*1.2	台	323	1368.63	442067.49	1546.55	499535.65	部分电箱最新配电箱系统图+目录---A1-1 B1-1户型	DE-J02
858	B/10KW	18位＜户内箱≤36		32位 342*390*90*1.2	台	52	1413.19	73485.88	1596.91	83039.32	部分电箱最新配电箱系统图+目录---A1-1 B1-1户型	DE-J02
859	C-6AL1/15KW	照明箱		600*900*200	台	1	3304.45	3304.45	3734.03	3734.03	C栋电气平面图	DE-J03

860	C-9AL1/10KW	照明箱		800*1100*200	台	1	6583.55	6583.55	7439.41	7439.41	部分电箱最新配电箱系统图+目录---A1-1 B1-1户型	DE-J01
861	C-12AL1/10KW	照明箱		600*900*200	台	1	3173.39	3173.39	3585.93	3585.93	C栋电气平面图	DE-J03
862	C-15AL1/10KW	控制箱		600*900*200	台	1	3431.75	3431.75	3877.88	3877.88	C栋电气平面图	DE-J03
863	C-18AL1/10KW	照明箱		600*900*200	台	1	3213.15	3213.15	3630.86	3630.86	C栋电气平面图	DE-J04
864	C-20AL1/10KW	照明箱		600*900*200	台	1	3195.96	3195.96	3611.44	3611.44	C栋电气平面图	DE-J04
865	C-5ALE1/2kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	6909.33	6909.33	7807.54	7807.54	C栋电气平面图	DE-J04
866	C-10ALE1/2kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	6909.33	6909.33	7807.54	7807.54	C栋电气平面图	DE-J04
867	C-16ALE1/2kW	双电源箱		600*1000*250	台	1	6909.33	6909.33	7807.54	7807.54	C栋电气平面图	DE-J04
868	C-1AD1/1KW	照明箱			台	1	3102.27	3102.27	3505.56	3505.56	部分电箱最新配电箱系统图+目录---A1-1 B1-1户型	DE-J02
869	C-5AD1/1KW	照明箱			台	1	3102.27	3102.27	3505.56	3505.56	C栋电气平面图	DE-J05
870	C-10AD1/1KW	照明箱			台	1	3102.27	3102.27	3505.56	3505.56	部分电箱最新配电箱系统图+目录---A1-1 B1-1户型	DE-J02
871	C-16AD1/1KW	照明箱			台	1	3102.27	3102.27	3505.56	3505.56	C栋电气平面图	DE-J05
872	C-15ATt1/80KW	控制箱		800*1600*450	台	1	19623.39	19623.39	22174.43	22174.43	C栋电气平面图	DE-J05
873	C-WDATt1/154KW	双电源箱		800*1600*450	台	1	24347.16	24347.16	27512.29	27512.29	C栋电气平面图	DE-J05


874	C-WDATxt1/30KW	双电源箱		700*1000*250	台	1	9996.52	9996.52	11296.07	11296.07	C栋电气平面图	DE-J06
875	C-WDAPfz1/29kW	控制箱		800*1200*250	台	1	5829.47	5829.47	6587.30	6587.30	C栋电气平面图	DE-J06
876	C-WDAPfz2/65.5KW	控制箱		800*1600*450	台	1	7503.4	7503.40	8478.84	8478.84	C栋电气平面图	DE-J06
877	C-14APfz1/2.75kW	控制箱		600*800*250	台	1	3056.91	3056.91	3454.31	3454.31	C栋电气平面图	DE-J06
878	C-14APfz1/2.75kW	控制箱		600*800*250	台	1	3056.91	3056.91	3454.31	3454.31	C栋电气平面图	DE-J06
879	接地端子箱 B3	动力箱			台	409	13.68	5595.12	15.46	6323.14		
880	接地端子箱 B4	动力箱			台	6	13.68	82.08	15.46	92.76		
881	接地端子箱 B5	动力箱			台	3	13.68	41.04	15.46	46.38		
882	公寓弱电设备箱（含7位插座）450*350*150	动力箱			台	375	130.59	48971.25	147.57	55338.75		
	总 计					3848		9890718.15		11176515.95		

总计（人民币元）	¥11,176,515.95
大写（人民币元）	壹仟壹佰壹拾柒万陆仟伍佰壹拾伍元玖角伍分
报价说明：	付款方式：预付款30%，发货前付85%，送货后2个月付至100%
一、	本配电箱（柜）体板材均按照供方常规板材；所有配电箱（柜）体尺寸仅供参考，具体以实际设计图双方确认的为准；箱体全部按普通冷板生产，若要按不锈钢板生产，箱体价格要重新报价；
二、	双电源自动转换开关选用 GE-GTX 系列产品，塑壳断路器选用伊顿 PDC 系列产品，塑壳漏电断路器选用伊顿 PDC 系列产品（无 1250A 的塑壳断路器，采用伊顿 IZM 系列框架断路器替代）（微型漏电没有 80A 和 100A 电流的，所以选用塑壳漏电断路器替代），微型断路器选用伊顿 PL9 系列产品，微型漏电断路器选用伊顿 PL9+PDB 和 PLD9X（A 型）和 PLD9 系列产品，自复式过欠压保护器选用伊顿 eROUA 系列产品；
三、	交流接触器，热继电器分别选用施耐德 LC1D 和 LRD 系列产品；变频器选用施耐德 ATV630 系列产品；
四、	浪涌保护器选用 DEHN 品牌产品；
五、	负荷/隔离开关选用伊顿 DMV 和 IS 系列产品；（电气寿命不满足技术要求 20000 次）
六、	智能照明模块选用 ABB 品牌产品，不含后台主机；
七、	不含电气火灾监测模块，不含后台主机；
八、	不含消防电源监控模块，不含后台主机；

九、	其余元器件及辅材按国产名牌优质产品配置；
十、	本报价根据需方的一次系统图纸及要求报价。
十一、	本报价数量如与实际不符则应以工地数量为准，价格以表中单价作相应增减；
十二、	产品质量符合 IEC 标准及国家相关标准，并符合当地供电部门验收要求；
十三、	供方协助需方通电调试；
十四、	产品质量“三包”，保修期壹年；
十五、	此报价含税、含包装运输费，以上价格均为人民币元；

6、天健地产深圳区域前海悦湾府、光明和瑞府、和悦府项目东区、西区高低压柜联合采购-1230.07 万元

（1）中标公示

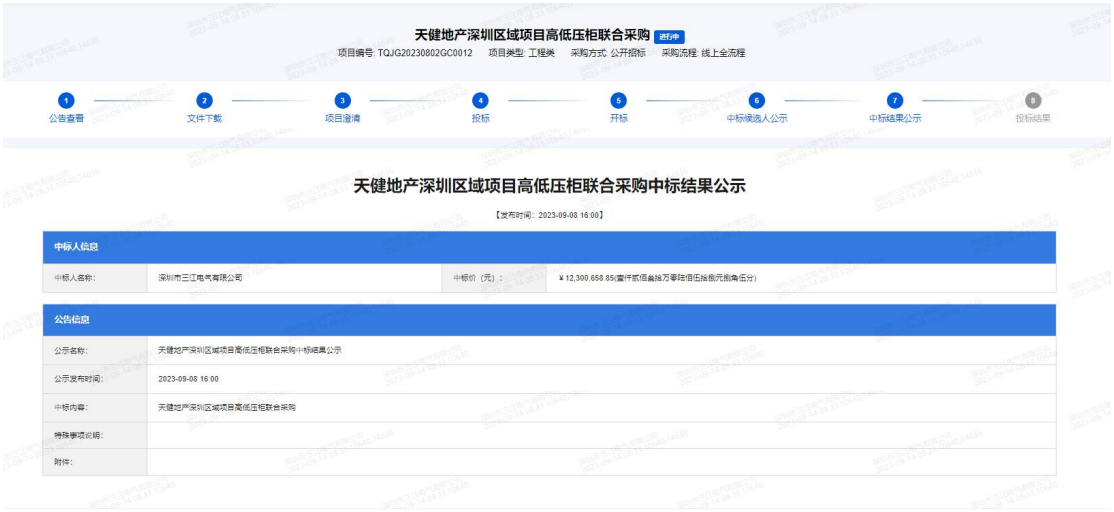

天健地产深圳区域项目高低压柜联合采购 进行中

项目编号: TQJG20230802GC0012　项目类型: 工程类　采购方式: 公开招标　采购流程: 线上全流程

1 公告查看　2 文件下载　3 项目澄清　4 投标　5 开标　6 中标候选人公示　7 中标结果公示　8 投标结果

天健地产深圳区域项目高低压柜联合采购中标结果公示

【发布时间：2023-09-08 16:00】

中标人信息			
中标人名称：	深圳市三江电气有限公司	中标价（元）：	¥12,300,658.85(壹仟贰佰叁拾万零陆佰伍拾捌元捌角伍分)

公告信息	
公示名称：	天健地产深圳区域项目高低压柜联合采购中标结果公示
公示发布时间：	2023-09-08 16:00
中标内容：	天健地产深圳区域项目高低压柜联合采购
特殊事项说明：	
附件：	

其中：

1、天健和悦府项目东区、西区高低压柜采购-584.59 万元

2、深圳光明 D1-5-1-1 地块高低压柜采购（光明和瑞府）-394 万元

3、天健地产深圳区域项目高低压柜采购（前海悦湾府项目）-251.48 万元

4、合计 1230.07 万元满足招标文件业绩要求。

（2）天健和悦府项目东区、西区高低压柜采购-584.59 万元

1）合同扫描件

天健地产

天健和悦府项目东区、西区高低压柜采购合同

1-HZ-TJPS-CL-[2024]0004

天健和悦府项目东区、西区
高低压柜采购合同

工程名称：天健和悦府项目东区、西区高低压柜采购

工程地点：深圳坪山

需方单位：深圳市天健建工有限公司

供方单位：深圳市三江电气有限公司

签约日期：2024年 01 月 20 日

需方（以下简称甲方）：深圳市天健建工有限公司
住　所：深圳市福田区莲花街道狮岭社区商报路7号天健创业大厦 1201

供方（以下简称乙方）：深圳市三江电气有限公司
住　所：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋

因甲方深圳区域项目需要，经甲方内部招标采购程序确定乙方为该项目高低压柜供货单位。为规范甲乙双方购销行为，保护双方的合法权益，明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，并结合相关承诺，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守执行。

第一条 工程概况及承包范围

1. 工程名称：深圳天健和悦府项目东区、西区高低压柜采购
2. 工程地点：[redacted]
3. 承包范围：施工图纸内所有高压环网柜、高压开关柜、低压配电柜、母线槽等供货

第二条 合同价款

1. 本工程为固定单价合同。合同总金额为人民币¥ 5,845,858.86 元（大写：伍佰捌拾肆万伍仟捌佰伍拾捌元捌角陆分），其中不含税金额为（人民币）¥ 5,173,326.42 元，税率为 13 %，增值税金额为（人民币）¥ 672,532.44 元。乙方提供的增值税发票为增值税专用发票。若政府税务部门调整税费，合同不含税价格不变，变更后的税费由乙方承担。

2. 以上价格为设备搬运到所安装配电房的含税价格，应包括但不限于所需的货物制造前准备、人工费、材料费、机械设备使用费、仓储保管费、货物运输费、装卸费、检验检测费、管理费、利润、税金、验收评审费、以及货物损耗、保险、培训、售后、现场和缺陷责任期的服务等一切费用。税费发票为增值税专用发票。

3. 乙方自行确定货物装车地点，以及运输至项目施工现场（或指定仓库）的线路，并负责卸货，卸货地点为项目工地现场指定位置，所有费用均包含在综合单价中。

4. 高低压柜体最终数量以项目属地供电局审图合格后的图纸为准并经建设单位验收合格。乙方需按招标文件及图纸等完成所有工程。

第三条 质量要求和技术标准

1. 乙方所提供的 高低压柜、母线槽 符合国家以及地方相关行业强制性质量标准，同时须满足合同约定的技术标准。如国家标准、行业标准及企业内控标准不一致时，以其中最高的标准为准。

2. 乙方所供 高低压柜、母线槽 的尺寸、外形、厚度及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、标志和质量证明书均应符合上述第1条所列标准。

3. 乙方应按时、按质、按量供应货物，且随货提供该批物资（含材料、配件等）的出厂合格证、试验报告、产品说明书（包括规格、质量、检测依据及结果、原材料产地、货物产地、包装、使用功能、验收方式）等质量证明文件，确保各项技术资料齐全。

4. 乙方提供的货物均应为新货，不得使用再生料制作（甲方允许的除外）。并保证所供货物不会侵犯到任何第三方的权益，如涉及该货物产权和经济纠纷，乙方承担由此引起的一切责任和费用。

5. 产品的规格型号、性能参数必须符合甲方、设计及规范要求

第四条 供货时间、地点

1. ☑分批次送货☐一次性送货，甲方提前 10 天以书面、电话、短信、微信等形式通知投标人，乙方收到通知后[redacted]内送至项目工地。

计划签发人： 阮治慧 联系电话： 18928937300

计划接受人： 向君 联系电话： 13802567947

2. 送货地点： 项目施工现场指定地点，如需要更改送货地点时，甲方要提前予以确认。

3. 货到工地后应按甲方现场设备材料管理人员的要求将设备按要求放到指定位置。

第五条 运输装卸要求及保险费用承担

1. 运输方式：由乙方负责，运费由乙方承担。

2. 货物在运抵甲方指定地点途中的运输费用、装卸费用及保险由乙方承担。

3. 运输途中的毁损、灭失、事故等风险由乙方承担，并由乙方与承运人、承保人办理理赔事宜。

4. 乙方对供货过程所有环节的人员和设备安全负全责，如涉及到安全的重要环节，乙方应制定相应方案，并报甲方同意后执行；乙方进场的人员与设备应满足甲方安全文明施工要求（操作人员配置劳保用品及具有相应资格证书、设备通过相关检测及具有相关合格证书等），服从现场的安全生产管理。如乙方未按照上述要求履行义务的，视为违约行为，将按违约条款进行相应处罚。

依据现行的法律、法规、标准、规范确定。

3. 本合同自双方签字盖章之日起生效，双方权利义务履行完后自行终止。本合同一式 8 份，甲方执 5 份，乙方执 3 份。

附件 1：工程量清单

附件 2：质量技术要求

附件 3：答疑文件

附件 4：廉洁自律协议

甲方： 深圳市天健建工有限公司 （公章）	乙方：深圳市三江电气有限公司 （公章）
法定代表人： （授权代理人）	法定代表人： （授权代理人）
日期：2024.01.20	日期：2024.01.20
传真：	传真：28431718
电话： 0755-83941412	电话：0755-28431718
地址：深圳市福田区莲花街道狮岭社区商报路 7 号天健创业大厦 1201	地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
开户行：中国建设银行股份有限公司深圳东湖支行	开户行：中国农业银行深圳龙岗中心城支行
账号： 4425 0100 0038 0000 2749	账号：4102 4100 0400 0670 2
税号： 91440300MA5GPJ9N44	税号：914403007663881924

2）合同清单

附件 1：工程量清单

深圳天健和悦府项目东区

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目名称	项目特征描述	单位	数量	单价	合价	备注
（一）	东地块 1#公用综合房						
1	高压柜	1. 高压配电柜 G01 2. 尺寸： 600*900*1600	台	1	11625. 18	11625. 18	东地块 1#公用综合房
2	高压柜	1. 高压配电柜-进线柜 G02 2. 尺寸： 450*900*1600	台	1	16024. 70	16024. 70	东地块 1#公用综合房
3	高压柜	1. 高压配电柜-出线柜 G03 2. 尺寸： 600*900*1600	台	1	16024. 70	16024. 70	东地块 1#公用综合房
4	高压柜	1. 高压配电柜 G04 2. 尺寸： 600*900*1600	台	1	16024. 70	16024. 70	东地块 1#公用综合房
5	高压柜	1. 高压配电柜-出线柜 G05 2. 尺寸： 600*900*1600	台	1	16024. 70	16024. 70	东地块 1#公用综合房
6	高压柜	1. 高压配电柜 G06 2. 尺寸： 600*900*1600	台	1	11625. 18	11625. 18	东地块 1#公用综合房
7	高压柜	1. 高压配电柜-进线柜 G07 2. 尺寸： 450*900*1600	台	1	16024. 70	16024. 70	东地块 1#公用综合房
8	高压柜	1. 高压配电柜-出线柜 G08 2. 尺寸： 450*900*1600	台	1	16024. 70	16024. 70	东地块 1#公用综合房

9	高压柜	1. 高压配电柜-出线柜 G09 2. 尺寸： 450*900*1600	台	1	16024.70	16024.70	东地块 1#公用综合房
10	高压柜	1. 高压配电柜 G10 2. 尺寸： 450*900*1600	台	1	16024.70	16024.70	东地块 1#公用综合房
11	DTU 柜	1. DTU 通信箱	台	2	26465.23	52930.46	东地块 1#公用综合房
12	公变低压柜	1. 低压配电柜-电源进线柜 B1G1AA01 2. 尺寸： 800*1000*2200	台	1	19171.39	19171.39	东地块 1#公用综合房
13	公变低压柜	1. 低压配电柜-电容补偿柜 B1G1AA02 2. 尺寸： 1000*1000*2200	台	1	28820.81	28820.81	东地块 1#公用综合房
14	公变低压柜	1. 低压配电柜 B1G2AA03 2. 尺寸： 600*1000*2200	台	1	17871.98	17871.98	东地块 1#公用综合房
15	公变低压柜	1. 低压配电柜 B1G1AA04 2. 尺寸： 600*1000*2200	台	1	17745.82	17745.82	东地块 1#公用综合房
16	公变低压柜	1. 低压配电柜-电源进线柜 B1G2AA01 2. 尺寸： 800*1000*2200	台	1	19171.39	19171.39	东地块 1#公用综合房
17	公变低压柜	1. 低压配电柜-电容补偿柜 B1G2AA02 2. 尺寸： 1000*1000*2200	台	1	28820.81	28820.81	东地块 1#公用综合房
18	公变低压柜	1. 低压配电柜-联络柜 B1G2AA03 2. 尺寸： 800*1000*2200	台	1	18894.34	18894.34	东地块 1#公用综合房
19	公变低压柜	1. 低压配电柜 B1G2AA04 2. 尺寸： 600*1000*2200	台	1	17618.88	17618.88	东地块 1#公用综合房
20	公变低压柜	1. 低压配电柜 B1G2AA05 2. 尺寸： 600*1000*2200	台	1	17618.88	17618.88	东地块 1#公用综合房

21	母线槽	LCMC8/五芯/1600A 母线槽 含搭接排（头）、软连接	m	30.3	2811.87	85199.66	东地块 1#公用综合房
22	始/终端箱	1600A 始/终端箱 包含连接铜排	台	6	4452.57	26715.42	东地块 1#公用综合房
（二）	东地块 2#公用综合房						
1	高压柜	1. 高压配电柜 G01 2. 尺寸： 600*900*1600	台	1	11625.18	11625.18	东地块 2#公用综合房
2	高压柜	1. 高压配电柜-进线柜 G02 2. 尺寸： 450*900*1600	台	1	16024.70	16024.70	东地块 2#公用综合房
3	高压柜	1. 高压配电柜-出线柜 G03 2. 尺寸： 450*900*1600	台	1	16024.70	16024.70	东地块 2#公用综合房
4	高压柜	1. 高压配电柜 G04 2. 尺寸： 450*900*1600	台	1	16024.70	16024.70	东地块 2#公用综合房
5	高压柜	1. 高压配电柜 G05 2. 尺寸： 450*900*1600	台	1	16024.70	16024.70	东地块 2#公用综合房
6	高压柜	1. 高压配电柜 G06 2. 尺寸： 600*900*1600	台	1	11625.18	11625.18	东地块 2#公用综合房
7	高压柜	1. 高压配电柜-进线柜 G07 2. 尺寸： 450*900*1600	台	1	16024.70	16024.70	东地块 2#公用综合房
8	高压柜	1. 高压配电柜-出线柜 G08 2. 尺寸： 450*900*1600	台	1	16024.70	16024.70	东地块 2#公用综合房
9	高压柜	1. 高压配电柜-出线柜 G09 2. 尺寸： 450*900*1600	台	1	16024.70	16024.70	东地块 2#公用综合房
10	高压柜	1. 高压配电柜 G10 2. 尺寸： 450*900*1600	台	1	16024.70	16024.70	东地块 2#公用综合房
11	DTU 柜	1. DTU 通信箱	台	2	26465.23	52930.46	东地块 2#公用综合房

12	公变低压柜	1.低压配电柜-电源进线柜 B2G1AA01 2.尺寸： 800*1000*2200	台	1	19171.39	19171.39	东地块 2#公用综合房
13	公变低压柜	1.低压配电柜-电容补偿柜 B2G1AA02 2.尺寸： 1000*1000*2200	台	1	28820.81	28820.81	东地块 2#公用综合房
14	公变低压柜	1.低压配电柜 B2G1AA03 2.尺寸： 600*1000*2200	台	1	17745.82	17745.82	东地块 2#公用综合房
15	公变低压柜	1.低压配电柜 B2G1AA04 2.尺寸： 600*1000*2200	台	1	17871.98	17871.98	东地块 2#公用综合房
16	公变低压柜	1.低压配电柜-联络柜 B2G1AA05 2.尺寸： 800*1000*2200	台	1	18894.34	18894.34	东地块 2#公用综合房
17	公变低压柜	1.低压配电柜-电源进线柜 B2G2AA01 2.尺寸： 800*1000*2200	台	1	19171.39	19171.39	东地块 2#公用综合房
18	公变低压柜	1.低压配电柜-电容补偿柜 B2G2AA02 2.尺寸： 1000*1000*2200	台	1	28820.81	28820.81	东地块 2#公用综合房
19	公变低压柜	1.低压配电柜 B2G2AA03 2.尺寸： 600*1000*2200	台	1	17618.88	17618.88	东地块 2#公用综合房
20	公变低压柜	1.低压配电柜 B2G2AA04 2.尺寸： 600*1000*2200	台	1	17618.88	17618.88	东地块 2#公用综合房
21	母线槽	LCMC8/五芯/1600A 母线槽 含搭接排（头）、软连接	m	12.2	2811.87	34304.81	东地块 2#公用综合房
22	始/终端箱	1600A 始/终端箱 包含连接铜排	台	4	4452.57	17810.28	东地块 2#公用综合房
（三）	东地块 3#公用综合房						

1	高压柜	1.高压配电柜 G01 2.尺寸： 600*900*1600	台	1	11625.18	11625.18	东地块 3#公用综合房
2	高压柜	1.高压配电柜-进线柜 G02 2.尺寸： 450*900*1600	台	1	16024.70	16024.70	东地块 3#公用综合房
3	高压柜	1.高压配电柜-出线柜 G03 2.尺寸： 450*900*1600	台	1	16024.70	16024.70	东地块 3#公用综合房
4	高压柜	1.高压配电柜 G04 2.尺寸： 450*900*1600	台	1	16024.70	16024.70	东地块 3#公用综合房
5	高压柜	1.高压配电柜 G05 2.尺寸： 450*900*1600	台	1	16024.70	16024.70	东地块 3#公用综合房
6	高压柜	1.高压配电柜 G06 2.尺寸： 600*900*1600	台	1	11625.18	11625.18	东地块 3#公用综合房
7	高压柜	1.高压配电柜-进线柜 G07 2.尺寸： 450*900*1600	台	1	16024.70	16024.70	东地块 3#公用综合房
8	高压柜	1.高压配电柜-出线柜 G08 2.尺寸： 450*900*1600	台	1	16024.70	16024.70	东地块 3#公用综合房
9	高压柜	1.高压配电柜-出线柜 G09 2.尺寸： 450*900*1600	台	1	16024.70	16024.70	东地块 3#公用综合房
10	高压柜	1.高压配电柜 G10 2.尺寸： 450*900*1600	台	1	16024.70	16024.70	东地块 3#公用综合房
11	DTU 柜	1.DTU 通信箱	台	2	26465.23	52930.46	东地块 3#公用综合房
12	公变低压柜	1.低压配电柜-电源进线柜 B3G1AA01 2.尺寸： 800*1000*2200	台	1	19171.39	19171.39	东地块 3#公用综合房
13	公变低压柜	1.低压配电柜-电容补偿柜 B3G1AA02 2.尺寸： 1000*1000*2200	台	1	28820.81	28820.81	东地块 3#公用综合房

14	公变低压柜	1.低压配电柜 B3G1AA03 2.尺寸： 600*1000*2200	台	1	17871.98	17871.98	东地块3#公用综合房
15	公变低压柜	1.低压配电柜 B3G1AA04 2.尺寸： 600*1000*2200	台	1	17745.82	17745.82	东地块3#公用综合房
16	公变低压柜	1.低压配电柜-电源进线柜 B3G2AA01 2.尺寸： 800*1000*2200	台	1	19171.39	19171.39	东地块3#公用综合房
17	公变低压柜	1.低压配电柜-电容补偿柜 B3G2AA02 2.尺寸： 1000*1000*2200	台	1	28820.81	28820.81	东地块3#公用综合房
18	公变低压柜	1.低压配电柜 B3G2AA03 2.尺寸： 600*1000*2200	台	1	17618.88	17618.88	东地块3#公用综合房
19	公变低压柜	1.低压配电柜 B3G2AA04 2.尺寸： 600*1000*2200	台	1	17618.88	17618.88	东地块3#公用综合房
20	公变低压柜	1.低压配电柜-联络柜 B3G2AA05 2.尺寸： 800*1000*2200	台	1	18894.34	18894.34	东地块3#公用综合房
21	母线槽	LCMC8/五芯/1600A 母线槽 含搭接排（头）、软连接	m	23.8	2811.87	66922.51	东地块3#公用综合房
22	始/终端箱	1600A 始/终端箱 包含连接铜排	台	6	4452.57	26715.42	东地块3#公用综合房
（四）	东地块（充电桩专变）						
1	高压柜	1.高压配电柜 G01 2.尺寸： 700*750*1600	台	1	11625.18	11625.18	东地块（充电桩专变）
2	高压柜	1.高压配电柜-进线柜 G02 2.尺寸： 325*750*1600	台	1	19361.63	19361.63	东地块（充电桩专变）
3	高压柜	1.高压配电柜-计量柜 G03	台	1	7000.06	7000.06	东地块（充电桩专变）

		2. 尺寸： 850*900*1600					
4	高压柜	1. 高压配电柜 G04 2. 尺寸： 325*750*1600	台	1	19361.63	19361.63	东地块（充电桩专变）
5	高压柜	1. 高压配电柜 G05 2. 尺寸： 325*750*1600	台	1	18571.98	18571.98	东地块（充电桩专变）
6	专变低压柜	1. 低压配电柜 BC1AA01 2. 尺寸： 800*1000*2200	台	1	15773.64	15773.64	东地块（充电桩专变）
7	专变低压柜	1. 低压配电柜 BC1AA02 2. 尺寸： 1000*1000*2200	台	1	18662.42	18662.42	东地块（充电桩专变）
8	专变低压柜	1. 低压配电柜 BC1AA03 2. 尺寸： 600*1000*2200	台	1	22841.61	22841.61	东地块（充电桩专变）
9	专变低压柜	1. 低压配电柜 BC2AA01 2. 尺寸： 800*1000*2200	台	1	15773.64	15773.64	东地块（充电桩专变）
10	专变低压柜	1. 低压配电柜 BC2AA02 2. 尺寸： 1000*1000*2200	台	1	18662.42	18662.42	东地块（充电桩专变）
11	专变低压柜	1. 低压配电柜 BC2AA03 2. 尺寸： 600*1000*2200	台	1	14417.67	14417.67	东地块（充电桩专变）
12	专变低压柜	1. 低压配电柜 BC2AA04 2. 尺寸： 600*1000*2200	台	1	22841.61	22841.61	东地块（充电桩专变）
13	母线槽	LCMC8/五芯/1000A 母线槽 含搭接排（头）、软连接	m	11	1871.87	20590.57	东地块（充电桩专变）
14	始/终端箱	1000A 始/终端箱 包含连接铜排	台	6	3011.11	18066.66	东地块（充电桩专变）
（五）	东地块（公交站专变）						

1	高压柜	1. 高压配电柜 G01 2. 尺寸： 700*900*1600	台	1	11625.18	11625.18	东地块（公交站专变）
2	高压柜	1. 高压配电柜-进线柜 G02 2. 尺寸： 325*900*1600	台	1	19361.63	19361.63	东地块（公交站专变）
3	高压柜	1. 高压配电柜-计量柜 G03 2. 尺寸： 850*900*1600	台	1	7000.06	7000.06	东地块（公交站专变）
4	高压柜	1. 高压配电柜 G04 2. 尺寸： 325*900*1600	台	1	19361.63	19361.63	东地块（公交站专变）
5	高压柜	1. 高压配电柜 G05 2. 尺寸： 325*900*1600	台	1	18571.98	18571.98	东地块（公交站专变）
6	专变低压柜	1. 低压配电柜-电源进线柜 G1AA01 2. 尺寸： 800*1000*2200	台	1	17079.60	17079.60	东地块（公交站专变）
7	专变低压柜	1. 低压配电柜-电容补偿柜 G1AA02 2. 尺寸： 1000*1000*2200	台	1	23090.63	23090.63	东地块（公交站专变）
8	专变低压柜	1. 低压配电柜 G1AA03 2. 尺寸： 600*1000*2200	台	1	23228.75	23228.75	东地块（公交站专变）
9	专变低压柜	1. 低压配电柜 G1AA04 2. 尺寸： 600*1000*2200	台	1	16458.64	16458.64	东地块（公交站专变）
10	专变低压柜	1. 低压配电柜-电源进线柜 G2AA01 2. 尺寸： 800*1000*2200	台	1	17079.60	17079.60	东地块（公交站专变）
11	专变低压柜	1. 低压配电柜-电容补偿柜 G2AA02 2. 尺寸： 1000*1000*2200	台	1	23090.63	23090.63	东地块（公交站专变）
12	专变低压柜	1. 低压配电柜 G2AA03 2. 尺寸： 600*1000*2200	台	1	23228.75	23228.75	东地块（公交站专变）
13	专变低压柜	1. 低压配电柜 G2AA04 2. 尺寸： 600*1000*2200	台	1	19960.46	19960.46	东地块（公交站专变）

14	专变低压柜	1.低压配电柜-联络柜 G2AA05 2.尺寸： 600*1000*2200	台	1	15445.84	15445.84	东地块（公交站专变）
15	母线槽	LCMC8/五芯/1250A 母线槽 含搭接排（头）、软连接	m	10.3	2209.25	22755.28	东地块（公交站专变）
16	始/终端箱	1250A 始/终端箱 包含连接铜排	台	6	3569.45	21416.70	东地块（公交站专变）
（六）	东地块（其他专变）						
1	高压柜	1.高压配电柜 G01 2.尺寸： 700*900*1600	台	1	11625.18	11625.18	东地块（其他专变）
2	高压柜	1.高压配电柜-进线柜 G02 2.尺寸： 325*900*1600	台	1	19361.63	19361.63	东地块（其他专变）
3	高压柜	1.高压配电柜-计量柜 G03 2.尺寸： 850*900*1600	台	1	7000.06	7000.06	东地块（其他专变）
4	高压柜	1.高压配电柜 G04 2.尺寸： 325*900*1600	台	1	19361.63	19361.63	东地块（其他专变）
5	高压柜	1.高压配电柜 G05 2.尺寸： 325*900*1600	台	1	18571.98	18571.98	东地块（其他专变）
6	专变低压柜	1.低压配电柜-电源进线柜 BZ1AA01 2.尺寸： 800*1000*2200	台	1	17079.60	17079.60	东地块（其他专变）
7	专变低压柜	1.低压配电柜-电容补偿柜 BZ1AA02 2.尺寸： 1000*1000*2200	台	1	23090.63	23090.63	东地块（其他专变）
8	专变低压柜	1.低压配电柜 BZ1AA03 2.尺寸： 600*1000*2200	台	1	21822.08	21822.08	东地块（其他专变）
9	专变低压柜	1.低压配电柜 BZ1AA04 2.尺寸： 600*1000*2200	台	1	21957.11	21957.11	东地块（其他专变）

10	专变低压柜	1.低压配电柜 BZ1AA05 2.尺寸：600*1000*2200	台	1	17306.55	17306.55	东地块（其他专变）
11	专变低压柜	1.低压配电柜-电源进线柜 BZ2AA01 2.尺寸：800*1000*2200	台	1	17079.60	17079.60	东地块（其他专变）
12	专变低压柜	1.低压配电柜-电容补偿柜 BZ2AA02 2.尺寸：1000*1000*2200	台	1	23090.63	23090.63	东地块（其他专变）
13	专变低压柜	1.低压配电柜 BZ2AA03 2.尺寸：600*1000*2200	台	1	17591.42	17591.42	东地块（其他专变）
14	专变低压柜	1.低压配电柜 BZ2AA04 2.尺寸：600*1000*2200	台	1	17932.83	17932.83	东地块（其他专变）
15	专变低压柜	1.低压配电柜 BZ2AA05 2.尺寸：600*1000*2200	台	1	19648.63	19648.63	东地块（其他专变）
16	专变低压柜	1.低压配电柜 BZ2AA06 2.尺寸：600*1000*2200	台	1	21387.51	21387.51	东地块（其他专变）
17	专变低压柜	1.低压配电柜 BZ2AA07 2.尺寸：600*1000*2200	台	1	24784.25	24784.25	东地块（其他专变）
18	专变低压柜	1.低压配电柜-联络柜 BZ2AA008 2.尺寸：600*1000*2200	台	1	15445.84	15445.84	东地块（其他专变）
19	柴油发电机组低压柜	1.柴油发电机低压配电柜-转换柜 1AE01 2.尺寸：800*1000*2200	台	1	31922.00	31922.00	东地块（其他专变）
20	柴油发电机组低压柜	1.柴油发电机低压配电柜 1AE02 2.尺寸：600*1000*2200	台	1	21616.85	21616.85	东地块（其他专变）

21	柴油发电机组低压柜	1.柴油发电机低压配电柜 1AE03 2.尺寸： 600*1000*2200	台	1	21899.73	21899.73	东地块（其他专变）
22	柴油发电机组低压柜	1.柴油发电机低压配电柜 1AE04 2.尺寸： 600*1000*2200	台	1	20320.42	20320.42	东地块（其他专变）
23	柴油发电机组低压柜	1.柴油发电机低压配电柜 1AE05 2.尺寸： 600*1000*2200	台	1	19587.13	19587.13	东地块（其他专变）
24	柴油发电机组低压柜	1.柴油发电机低压配电柜 1AE06 2.尺寸： 600*1000*2200	台	1	22063.12	22063.12	东地块（其他专变）
25	柴油发电机组低压柜	1.柴油发电机低压配电柜 1AE07 2.尺寸： 600*1000*2200	台	1	17809.82	17809.82	东地块（其他专变）
26	母线槽	LCMC8/五芯/1250A 母线槽 含搭接排（头）、软连接	m	30.1	2209.25	66498.43	东地块（其他专变）
27	始/终端箱	1250A 始/终端箱 包含连接铜排	台	6	3569.45	21416.70	东地块（其他专变）
（七）	东地块（商业专变）						
1	高压柜	1.高压配电柜 G01 2.尺寸： 700*750*1600	台	1	11625.18	11625.18	东地块（商业专变）
2	高压柜	1.高压配电柜-进线柜 G02 2.尺寸： 325*750*1600	台	1	18571.98	18571.98	东地块（商业专变）
3	高压柜	1.高压配电柜-计量柜 G03 2.尺寸： 850*900*1600	台	1	7000.06	7000.06	东地块（商业专变）
4	高压柜	1.高压配电柜 G04 2.尺寸： 325*750*1600	台	1	19361.63	19361.63	东地块（商业专变）
5	高压柜	1.高压配电柜 G05 2.尺寸： 325*750*1600	台	1	19361.63	19361.63	东地块（商业专变）

6	专变低压柜	1.低压配电柜-电源进线柜 BSZ1AA01 2.尺寸：800*1000*2200	台	1	15773.64	15773.64	东地块（商业专变）
7	专变低压柜	1.低压配电柜-电容补偿柜 BSZ1AA02 2.尺寸：1000*1000*2200	台	1	18662.42	18662.42	东地块（商业专变）
8	专变低压柜	1.低压配电柜 BSZ1AA03 2.尺寸：600*1000*2200	台	1	18540.95	18540.95	东地块（商业专变）
9	专变低压柜	1.低压配电柜 BSZ1AA04 2.尺寸：600*1000*2200	台	1	19008.31	19008.31	东地块（商业专变）
10	专变低压柜	1.低压配电柜-电源进线柜 BSZ2AA01 2.尺寸：800*1000*2200	台	1	15773.64	15773.64	东地块（商业专变）
11	专变低压柜	1.低压配电柜-电容补偿柜 BSZ2AA02 2.尺寸：1000*1000*2200	台	1	18662.42	18662.42	东地块（商业专变）
12	专变低压柜	1.低压配电柜 BSZ2AA03 2.尺寸：600*1000*2200	台	1	20038.72	20038.72	东地块（商业专变）
13	专变低压柜	1.低压配电柜 BSZ2AA04 2.尺寸：600*1000*2200	台	1	19814.41	19814.41	东地块（商业专变）
14	专变低压柜	1.低压配电柜-联络柜柜 BSZ2AA05 2.尺寸：600*1000*2200	台	1	14417.67	14417.67	东地块（商业专变）
15	母线槽	LCMC8/五芯/1000A 母线槽 含搭接排（头）、软连接	m	14.3	1871.87	26767.74	东地块（商业专变）
16	始/终端箱	1000A 始/终端箱 包含连接铜排	台	4	3011.11	12044.44	东地块（商业专变）
	小计					2823008.54	

（3）深圳光明 D1-5-1-1 地块人才房项目高低压柜联合采购（光明和瑞府）-394 万元

1）合同扫描件

深圳光明 D1-5-1-1 地块人才房项目
高低压柜采购合同

工程名称：深圳光明 D1-5-1-1 地块人才房项目高低压柜采购

工程地点：深圳光明

需方单位：深圳市政集团有限公司

供方单位：深圳市三江电气有限公司

签约日期：2023 年 12 月 12 日

第 1 页 共 204 页

需方（以下简称甲方）：深圳市政集团有限公司
住　　所：深圳市龙华区民治街道北站社区华侨城创想大厦2栋2001

供方（以下简称乙方）：深圳市三江电气有限公司
住　　所：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋

因甲方深圳区域项目需要，经甲方内部招标采购程序确定乙方为该项目高低压柜供货单位。为规范甲乙双方购销行为，保护双方的合法权益，明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，并结合相关承诺，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守执行。

第一条 工程概况及承包范围

1. 工程名称：深圳光明D1-5-1-1地块人才房项目高低压柜采购
2. 工程地点：深圳光明
3. 承包范围：施工图纸内所有高压环网柜、高压开关柜、低压配电柜、母线槽等供货

第二条 合同价款

1. 本工程为固定单价合同。合同总金额为人民币¥ 3,940,040.54 元（大写：叁佰玖拾肆万零肆拾元伍角肆分），其中不含税金额为（人民币）¥ 3,486,761.54 元，税率为 13 %，增值税金额为（人民币）¥ 453,279.00 元。乙方提供的增值税发票为增值税专用发票。若政府税务部门调整税费，合同不含税价格不变，变更后的税费由乙方承担。

2. 以上价格为设备搬运到所安装配电房的含税价格，应包括但不限于所需的货物制造前准备、人工费、材料费、机械设备使用费、仓储保管费、货物运输费、装卸费、检验检测费、管理费、利润、税金、验收评审费、以及货物损耗、保险、培训、售后、现场和缺陷责任期的服务等一切费用。税费发票为增值税专用发票。

3. 乙方自行确定货物装车地点，以及运输至项目施工现场（或指定仓库）的线路，并负责卸货，卸货地点为项目工地现场指定位置，所有费用均包含在综合单价中。

4. 高低压柜体最终数量以项目属地供电局审图合格后的图纸为准并经建设单位验收合格。乙方需按招标文件及图纸等完成所有工程。

第三条 质量要求和技术标准

1. 乙方所提供的 高低压柜、母线槽 符合国家以及地方相关行业强制性质量标准，同时须满足合同约定的技术标准。如国家标准、行业标准及企业内控标准不一致时，以其中最高的标准为准。

2. 乙方所供 高低压柜、母线槽 的尺寸、外形、厚度及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、标志和质量证明书均应符合上述第1条所列标准。

3. 乙方应按时、按质、按量供应货物，且随货提供该批物资（含材料、配件等）的出厂合格证、试验报告、产品说明书（包括规格、质量、检测依据及结果、原材料产地、货物产地、包装、使用功能、验收方式）等质量证明文件，确保各项技术资料齐全。

4. 乙方提供的货物均应为新货，不得使用再生料制作（甲方允许的除外）。并保证所供货物不会侵犯到任何第三方的权益，如涉及该货物产权和经济纠纷，乙方承担由此引起的一切责任和费用。

5. 产品的规格型号、性能参数必须符合甲方、设计及规范要求

第四条 供货时间、地点

1. ☑分批次送货□一次性送货，甲方提前 10 天以书面、电话、短信、微信等形式通知投标人，乙方收到通知后 30 天内送至项目工地。

计划签发人： 芦巍 联系电话： 15220202717

计划接受人： 向君 联系电话： 13802567947

2. 送货地点： 项目施工现场指定地点，如需要更改送货地点时，甲方要提前予以确认。

3. 货到工地后应按甲方现场设备材料管理人员的要求将设备按要求放到指定位置。

第五条 运输装卸要求及保险费用承担

1. 运输方式：由乙方负责，运费由乙方承担。

2. 货物在运抵甲方指定地点途中的运输费用、装卸费用及保险由乙方承担。

3. 运输途中的毁损、灭失、事故等风险由乙方承担，并由乙方与承运人、承保人办理理赔事宜。

4. 乙方对供货过程所有环节的人员和设备安全负全责，如涉及到安全的重要环节，乙方应制定相应方案，并报甲方同意后执行；乙方进场的人员与设备应满足甲方安全文明施工要求（操作人员配置劳保用品及具有相应资格证书、设备通过相关检测及具有相关合格证书等），服从现场的安全生产管理。如乙方未按照上述要求履行义务的，视为违约行为，将按违约条款进行相应处罚。

5. 乙方运送货物的车辆在离开施工工地时，应按要求对车辆进行清洗，不得把泥土、碎

本页为签署页

甲方： 深圳市政集团有限公司 （公章）	乙方：深圳市三江电气有限公司 （公章）
法定代表人： （授权代理人）	法定代表人： （授权代理人）
日期：2023年	日期：
传真：	传真：28431718
电话：	电话：0755-28431718
地址：	地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
开户行：	开户行：中国农业银行深圳龙岗中心城支行
账号：	账号：4102 4100 0400 0670 2
税号：	税号：914403007663881924

本页以下空白

已校对 张元婷

2）合同清单

附件 1：工程量清单

深圳光明天健和瑞府项目

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目名称	项目特征描述	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
（一）	1#公变房						
1	高压柜	1. 高压配电柜 B0 2. 尺寸：700*750*1380	台	1	16368.00	16368.00	1#公变房
2	高压柜	1. 高压配电柜-进线柜 B1 2. 尺寸：325*750*1380	台	1	13204.51	13204.51	1#公变房
3	高压柜	1. 高压配电柜-出线柜 B2 2. 尺寸：325*750*1380	台	1	13204.51	13204.51	1#公变房
4	高压柜	1. 高压配电柜 B3 2. 尺寸：325*750*1380	台	1	25951.80	25951.80	1#公变房
5	高压柜	1. 高压配电柜 B4 2. 尺寸：352*750*1380	台	1	25951.80	25951.80	1#公变房
6	DTU 柜	1. DTU 通信箱 2. 尺寸：详见招标图纸	台	1	17422.94	17422.94	1#公变房
7	公变低压柜	1. 低压配电柜-电源进线柜 1AA01 2. 尺寸：800*1000*2200	台	1	16003.83	16003.83	1#公变房
8	公变低压柜	1. 低压配电柜-电容补偿柜 1AA02 2. 尺寸：1000*1000*2200	台	1	23090.63	23090.63	1#公变房
9	公变低压柜	1. 低压配电柜 1AA03 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	15732.34	15732.34	1#公变房
10	公变低压柜	1. 低压配电柜 1AA04 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	17513.06	17513.06	1#公变房
11	公变低压柜	1. 低压配电柜-联络柜 1AA05 2. 尺寸：800*1000*2200	台	1	15728.12	15728.12	1#公变房
12	公变低压柜	1. 低压配电柜-电源进线柜 2AA01 2. 尺寸：800*1000*2200	台	1	16003.83	16003.83	1#公变房
13	公变低压柜	1. 低压配电柜-电容补偿柜 2AA02 2. 尺寸：1000*1000*2200	台	1	23090.63	23090.63	1#公变房
14	公变低压柜	1. 低压配电柜 2AA03 2. 尺寸：600*1000*2201	台	1	15732.34	15732.34	1#公变房
15	公变低压柜	1. 低压配电柜 2AA04 2. 尺寸：600*1000*2202	台	1	15732.34	15732.34	1#公变房
16	母线槽	LCMC8/五芯/1250A 母线槽	m	18.5	2209.25	40871.13	1#公变房

第 10 页 共 204 页

		含搭接排（头）、软连接					
17	始/终端箱	1250A 始/终端箱 包含连接铜排	台	4	3569.45	14277.80	1#公变房
（二）	2#公变房						
1	高压柜	1. 高压配电柜 C0 2. 尺寸：700*750*1380	台	1	16368.00	16368.00	2#公变房
2	高压柜	1. 高压配电柜-进线柜 C1 2. 尺寸：325*750*1380	台	1	13204.51	13204.51	2#公变房
3	高压柜	1. 高压配电柜-出线柜 C2 2. 尺寸：325*750*1380	台	1	13204.51	13204.51	2#公变房
4	高压柜	1. 高压配电柜 C3 2. 尺寸：325*750*1380	台	1	25951.80	25951.80	2#公变房
5	高压柜	1. 高压配电柜 C4 2. 尺寸：325*750*1380	台	1	25951.80	25951.80	2#公变房
6	高压柜	1. 高压配电柜 D0 2. 尺寸：700*750*1380	台	1	16368.00	16368.00	2#公变房
7	高压柜	1. 高压配电柜-进线柜 D1 2. 尺寸：325*750*1380	台	1	13204.51	13204.51	2#公变房
8	高压柜	1. 高压配电柜-出线柜 D2 2. 尺寸：325*750*1380	台	1	13204.51	13204.51	2#公变房
9	高压柜	1. 高压配电柜-出线柜 D3 2. 尺寸：325*750*1380	台	1	13204.51	13204.51	2#公变房
10	高压柜	1. 高压配电柜 D4 2. 尺寸：325*750*1380	台	1	13204.51	13204.51	2#公变房
11	DTU 柜	1. DTU 通信箱 2. 尺寸：详见招标图纸	台	2	17422.94	34845.88	2#公变房
12	公变低压柜	1. 低压配电柜-电源进线柜 3AA01 2. 尺寸：800*1000*2200	台	1	16003.83	16003.83	2#公变房
13	公变低压柜	1. 低压配电柜-电容补偿柜 3AA02 2. 尺寸：1000*1000*2200	台	1	23090.63	23090.63	2#公变房
14	公变低压柜	1. 低压配电柜 3AA03 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	15732.34	15732.34	2#公变房
15	公变低压柜	1. 低压配电柜 3AA04 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	17513.06	17513.06	2#公变房
16	公变低压柜	1. 低压配电柜-电源进线柜 4AA01 2. 尺寸：800*1000*2200	台	1	16003.83	16003.83	2#公变房
17	公变低压柜	1. 低压配电柜-电容补偿柜 4AA02 2. 尺寸：1000*1000*2200	台	1	23090.63	23090.63	2#公变房

18	公变低压柜	1. 低压配电柜 4AA03 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	15732.34	15732.34	2#公变房
19	公变低压柜	1. 低压配电柜 4AA04 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	17513.06	17513.06	2#公变房
20	公变低压柜	1. 低压配电柜-联络柜 4AA05 2. 尺寸：800*1000*2200	台	1	15728.12	15728.12	2#公变房
21	母线槽	LCMC8/五芯/1250A 母线槽 含搭接排（头）、软连接	m	17.6	2209.25	38882.80	2#公变房
22	始/终端箱	1250A 始/终端箱 包含连接铜排	台	4	3569.45	14277.80	2#公变房
（三）	3#公变房						
1	高压柜	1. 高压配电柜 F0 2. 尺寸：700*750*1380	台	1	16368.00	16368.00	3#公变房
2	高压柜	1. 高压配电柜-进线柜 F1 2. 尺寸：325*750*1380	台	1	13204.51	13204.51	3#公变房
3	高压柜	1. 高压配电柜-出线柜 F2 2. 尺寸：325*750*1380	台	1	13204.51	13204.51	3#公变房
4	高压柜	1. 高压配电柜 F3 2. 尺寸：325*750*1380	台	1	25951.80	25951.80	3#公变房
5	高压柜	1. 高压配电柜 F4 2. 尺寸：325*750*1380	台	1	25951.80	25951.80	3#公变房
6	DTU 柜	1. DTU 通信箱 2. 尺寸：详见招标图纸	台	1	17422.94	17422.94	3#公变房
7	公变低压柜	1. 低压配电柜-电源进线柜 5AA01 2. 尺寸：800*1000*2200	台	1	16003.83	16003.83	3#公变房
8	公变低压柜	1. 低压配电柜-电容补偿柜 5AA02 2. 尺寸：1000*1000*2200	台	1	23090.63	23090.63	3#公变房
9	公变低压柜	1. 低压配电柜 5AA03 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	15732.34	15732.34	3#公变房
10	公变低压柜	1. 低压配电柜 5AA04 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	17513.06	17513.06	3#公变房
11	公变低压柜	1. 低压配电柜-电源进线柜 6AA01 2. 尺寸：800*1000*2200	台	1	16003.83	16003.83	3#公变房
12	公变低压柜	1. 低压配电柜-电容补偿柜 6AA02 2. 尺寸：1000*1000*2200	台	1	23090.63	23090.63	3#公变房
13	公变低压柜	1. 低压配电柜 6AA03 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	15732.34	15732.34	3#公变房
14	公变低压柜	1. 低压配电柜 6AA04 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	17513.06	17513.06	3#公变房

15	公变低压柜	1.低压配电柜-联络柜 6AA05 2.尺寸：800*1000*2200	台	1	15728.12	15728.12	3#公变房
16	母线槽	LCMC8/五芯/1250A 母线槽 含搭接排（头）、软连接	m	16.7	2209.25	36894.48	3#公变房
17	始/终端箱	1250A 始/终端箱 包含连接铜排	台	4	3569.45	14277.80	3#公变房
（四）	4#公变房						
1	高压柜	1.高压配电柜 G0 2.尺寸：700*750*1380	台	1	16368.00	16368.00	4#公变房
2	高压柜	1.高压配电柜-进线柜 G1 2.尺寸：325*750*1380	台	1	13204.51	13204.51	4#公变房
3	高压柜	1.高压配电柜-出线柜 G2 2.尺寸：325*750*1380	台	1	13204.51	13204.51	4#公变房
4	高压柜	1.高压配电柜 G3 2.尺寸：325*750*13880	台	1	25951.80	25951.80	4#公变房
5	高压柜	1.高压配电柜 G4 2.尺寸：325*750*1380	台	1	25951.80	25951.80	4#公变房
6	DTU 柜	1.DTU 通信箱 2.尺寸：详见招标图纸	台	1	17422.94	17422.94	4#公变房
7	公变低压柜	1.低压配电柜-电源进线柜 7AA01 2.尺寸：800*1000*2200	台	1	16003.83	16003.83	4#公变房
8	公变低压柜	1.低压配电柜-电容补偿柜 7AA02 2.尺寸：1000*1000*2200	台	1	23090.63	23090.63	4#公变房
9	公变低压柜	1.低压配电柜 7AA03 2.尺寸：600*1000*2200	台	1	15732.34	15732.34	4#公变房
10	公变低压柜	1.低压配电柜 7AA04 2.尺寸：600*1000*2200	台	1	20105.46	20105.46	4#公变房
11	公变低压柜	1.低压配电柜-电源进线柜 8AA01 2.尺寸：800*1000*2200	台	1	16003.83	16003.83	4#公变房
12	公变低压柜	1.低压配电柜-电容补偿柜 8AA02 2.尺寸 1000*1000*2200	台	1	23090.63	23090.63	4#公变房
13	公变低压柜	1.低压配电柜 8AA03 2.尺寸：600*1000*2200	台	1	15732.34	15732.34	4#公变房
14	公变低压柜	1.低压配电柜 8AA04 2.尺寸：600*1000*2200	台	1	18293.93	18293.93	4#公变房
15	公变低压柜	1.低压配电柜-联络柜 8AA05 2.尺寸：800*1000*2200	台	1	15728.12	15728.12	4#公变房
16	母线槽	LCMC8/五芯/1250A 母线槽 含搭接排（头）、软连接	m	13.06	2209.25	28852.81	4#公变房

17	始/终端箱	1250A 始/终端箱 包含连接铜排	台	6	3569.45	21416.70	4#公变房
（五）	5#公变房						
1	高压柜	1.高压配电柜 I0 2.尺寸：700*750*1380	台	1	16368.00	16368.00	5#公变房
2	高压柜	1.高压配电柜-出线柜 I1 2.尺寸：325*750*1380	台	1	13204.51	13204.51	5#公变房
3	高压柜	1.高压配电柜-进线柜 I2 2.尺寸：325*750*1380	台	1	13204.51	13204.51	5#公变房
4	高压柜	1.高压配电柜-出线柜 I3 2.尺寸：325*750*1380	台	1	16947.00	16947.00	5#公变房
5	高压柜	1.高压配电柜-出线柜 I4 2.尺寸：325*750*1380	台	1	16947.00	16947.00	5#公变房
6	高压柜	1.高压配电柜 H0 2.尺寸：700*750*1380	台	1	16368.00	16368.00	5#公变房
7	高压柜	1.高压配电柜-出线柜 H1 2.尺寸：325*750*1380	台	1	13204.51	13204.51	5#公变房
8	高压柜	1.高压配电柜-进线柜 H2 2.尺寸：325*750*1380	台	1	13204.51	13204.51	5#公变房
9	高压柜	1.高压配电柜 H3 2.尺寸：325*750*1380	台	1	13204.51	13204.51	5#公变房
10	高压柜	1.高压配电柜 H4 2.尺寸：325*750*1380	台	1	13204.51	13204.51	5#公变房
11	DTU 柜	1.DTU 通信箱 2.尺寸：详见招标图纸	台	2	17422.94	34845.88	5#公变房
12	公变低压柜	1.低压配电柜-电源进线柜 9AA01 2.尺寸：800*1000*2200	台	1	16003.83	16003.83	5#公变房
13	公变低压柜	1.低压配电柜-电容补偿柜 9AA02 2.尺寸：1000*1000*2200	台	1	23090.63	23090.63	5#公变房
14	公变低压柜	1.低压配电柜 9AA03 2.尺寸：600*1000*2200	台	1	15732.34	15732.34	5#公变房
15	公变低压柜	1.低压配电柜 9AA04 2.尺寸：600*1000*2200	台	1	17513.06	17513.06	5#公变房
16	公变低压柜	1.低压配电柜-电源进线柜 10AA01 2.尺寸：800*1000*2200	台	1	16003.83	16003.83	5#公变房
17	公变低压柜	1.低压配电柜-电容补偿柜 10AA02 2.尺寸：1000*1000*2200	台	1	23090.63	23090.63	5#公变房
18	公变低压柜	1.低压配电柜 10AA03 2.尺寸：600*1000*2200	台	1	15732.34	15732.34	5#公变房

19	公变低压柜	1.低压配电柜 10AA04 2.尺寸：600*1000*2200	台	1	15732.34	15732.34	5#公变房
20	公变低压柜	1.低压配电柜-联络柜 10AA05 2.尺寸：800*1000*2200	台	1	15728.12	15728.12	5#公变房
21	母线槽	LCMC8/五芯/1250A 母线槽 含搭接排（头）、软连接	m	28.98	2209.25	64024.07	5#公变房
22	始/终端箱	1250A 始/终端箱 包含连接铜排	台	6	3569.45	21416.70	5#公变房
（六）	6#公变房						
1	高压柜	1.高压配电柜 J0 2.尺寸：700*750*1380	台	1	16368.00	16368.00	6#公变房
2	高压柜	1.高压配电柜-出线柜 J1 2.尺寸：325*750*1380	台	1	13204.51	13204.51	6#公变房
3	高压柜	1.高压配电柜-进线柜 J2 2.尺寸：325*750*1380	台	1	13204.51	13204.51	6#公变房
4	高压柜	1.高压配电柜 J3 2.尺寸：325*750*1380	台	1	25951.80	25951.80	6#公变房
5	高压柜	1.高压配电柜 J4 2.尺寸：325*750*1380	台	1	25951.80	25951.80	6#公变房
6	DTU 柜	1.DTU 通信箱 2.尺寸：详见招标图纸	台	1	17422.94	17422.94	6#公变房
7	公变低压柜	1.低压配电柜-电源进线柜 11AA01 2.尺寸：800*1000*2200	台	1	18891.90	18891.90	6#公变房
8	公变低压柜	1.低压配电柜-电容补偿柜 11AA02 2.尺寸：1000*1000*2200	台	1	28820.81	28820.81	6#公变房
9	公变低压柜	1.低压配电柜 11AA03 2.尺寸：600*1000*2200	台	1	16989.20	16989.20	6#公变房
10	公变低压柜	1.低压配电柜 11AA04 2.尺寸：600*1000*2200	台	1	20209.10	20209.10	6#公变房
11	公变低压柜	1.低压配电柜-电源进线柜 12AA01 2.尺寸：800*1000*2200	台	1	18891.90	18891.90	6#公变房
12	公变低压柜	1.低压配电柜-电容补偿柜 12AA02 2.尺寸：1000*1000*2201	台	1	28820.81	28820.81	6#公变房
13	公变低压柜	1.低压配电柜 12AA03 2.尺寸：6000*1000*2200	台	1	16989.20	16989.20	6#公变房
14	公变低压柜	1.低压配电柜 12AA04 2.尺寸：600*1000*2200	台	1	20008.38	20008.38	6#公变房
15	公变低压柜	1.低压配电柜-联络柜 12AA05	台	1	18661.52	18661.52	6#公变房

		2. 尺寸：800*1000*2200					
16	母线槽	LCMC8/五芯/1600A 母线槽 含搭接排（头）、软连接	m	18.98	2811.87	53369.29	6#公变房
17	始/终端箱	1600A 始/终端箱 包含连接铜排	台	6	4452.57	26715.42	6#公变房
（七）	1#专变电房						
1	高压柜	1. 高压配电柜 E0 2. 尺寸：325*750*1380	台	1	23996.00	23996.00	1#专变电房
2	高压柜	1. 高压配电柜-计量柜 E1 2. 尺寸：850*750*1380	台	1	7874.00	7874.00	1#专变电房
3	高压柜	1. 高压配电柜 E2 2. 尺寸：700*750*1380	台	1	16992.00	16992.00	1#专变电房
4	高压柜	1. 高压配电柜-进线柜 E3 2. 尺寸：325*750*1380	台	1	14332.58	14332.58	1#专变电房
5	高压柜	1. 高压配电柜-计量柜 E4 2. 尺寸：850*800*1380	台	1	7874.00	7874.00	1#专变电房
6	高压柜	1. 高压配电柜 E5 2. 尺寸：325*750*1380	台	1	23996.00	23996.00	1#专变电房
7	DTU 柜	1. DTU 通信箱 2. 尺寸：详见招标图纸	台	1	17422.94	17422.94	1#专变电房
8	专变低压柜	1. 低压配电柜-电源进线柜 13AA01 2. 尺寸：800*1000*2200	台	1	25466.29	25466.29	1#专变电房
9	专变低压柜	1. 低压配电柜-电容补偿柜 13AA02 2. 尺寸：1000*1000*2200	台	1	33213.15	33213.15	1#专变电房
10	专变低压柜	1. 低压配电柜 13AA03 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	21917.28	21917.28	1#专变电房
11	专变低压柜	1. 低压配电柜 13AA04 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	24510.21	24510.21	1#专变电房
12	专变低压柜	1. 低压配电柜 13AA05 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	24502.64	24502.64	1#专变电房
13	专变低压柜	1. 低压配电柜 13AA06 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	23476.78	23476.78	1#专变电房
14	专变低压柜	1. 低压配电柜 13AA07 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	20402.70	20402.70	1#专变电房
15	专变低压柜	1. 低压配电柜 13AA08 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	21912.20	21912.20	1#专变电房
16	专变低压柜	1. 低压配电柜 13AA09 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	20273.67	20273.67	1#专变电房
17	专变低压柜	1. 低压配电柜-转换机 1AE01 2. 尺寸：800*1000*2200	台	1	30030.23	30030.23	1#专变电房

18	专变低压柜	1. 低压配电柜 1AE02 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	20834.64	20834.64	1#专变电房
19	专变低压柜	1. 低压配电柜 1AE03 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	22639.05	22639.05	1#专变电房
20	专变低压柜	1. 低压配电柜 1AE04 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	22631.49	22631.49	1#专变电房
21	专变低压柜	1. 低压配电柜 1AE05 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	22394.15	22394.15	1#专变电房
22	专变低压柜	1. 低压配电柜 1AE06 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	15724.27	15724.27	1#专变电房
23	专变低压柜	1. 低压配电柜 1AE07 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	22182.50	22182.50	1#专变电房
24	专变低压柜	1. 低压配电柜 1AE08 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	20184.56	20184.56	1#专变电房
25	母线槽	LCMC8/五芯/2000A 母线槽 含搭接排（头）、软连接	m	21.6	3857.30	83317.68	1#专变电房
26	始/终端箱	2000A 始/终端箱 包含连接铜排	台	4	5933.49	23733.96	1#专变电房
（八）	2#专变房						
1	高压柜	1. 高压配电柜 L0 2. 尺寸：325*750*1380	台	1	23636.00	23636.00	2#专变房
2	高压柜	1. 高压配电柜-计量柜 L1 2. 尺寸：850*800*1380	台	1	8148.00	8148.00	2#专变房
3	高压柜	1. 高压配电柜 L2 2. 尺寸：700*750*1380	台	1	16741.00	16741.00	2#专变房
4	高压柜	1. 高压配电柜 L3 2. 尺寸：325*750*1380	台	1	14332.58	14332.58	2#专变房
5	高压柜	1. 高压配电柜-进线柜（L6） 2. 尺寸：850*800*1380	台	1	20909.00	20909.00	2#专变房
6	高压柜	1. 高压配电柜-计量柜 L5 2. 尺寸：325*750*1380	台	1	10384.30	10384.30	2#专变房
7	高压柜	1. 高压配电柜 M0 2. 尺寸：325*750*1380	台	1	23636.00	23636.00	2#专变房
8	高压柜	1. 高压配电柜 M1 2. 尺寸：850*800*1380	台	1	8148.00	8148.00	2#专变房
9	高压柜	1. 高压配电柜 M2 2. 尺寸：700*750*1380	台	1	16741.00	16741.00	2#专变房
10	高压柜	1. 高压配电柜-进线柜 M3 2. 尺寸：325*750*1380	台	1	14332.58	14332.58	2#专变房
11	高压柜	1. 高压配电柜 M4 2. 尺寸：850*700*1380	台	1	8148.00	8148.00	2#专变房
12	高压柜	1. 高压配电柜 M5 2. 尺寸：325*750*1380	台	1	23636.00	23636.00	2#专变房

13	高压柜	1. 高压配电柜 M6 2. 尺寸：325*750*1380	台	1	23013.00	23013.00	2#专变房
14	高压柜	1. 高压配电柜 M7 2. 尺寸：325*750*1380	台	1	23013.00	23013.00	2#专变房
15	DTU 柜	1. DTU 通信箱 2. 尺寸：详见招标图纸	台	2	22486.00	44972.00	2#专变房
16	专变低压柜	1. 低压配电柜-电源进线柜 14AA01 2. 尺寸：800*1000*2200	台	1	25466.29	25466.29	2#专变房
17	专变低压柜	1. 低压配电柜-电容补偿柜 14AA02 2. 尺寸：1000*1000*2200	台	1	33213.15	33213.15	2#专变房
18	专变低压柜	1. 低压配电柜 14AA03 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	22349.88	22349.88	2#专变房
19	专变低压柜	1. 低压配电柜 14AA04 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	24415.46	24415.46	2#专变房
20	专变低压柜	1. 低压配电柜 14AA05 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	24405.65	24405.65	2#专变房
21	专变低压柜	1. 低压配电柜 14AA06 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	24738.29	24738.29	2#专变房
22	专变低压柜	1. 低压配电柜 14AA07 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	20990.47	20990.47	2#专变房
23	专变低压柜	1. 低压配电柜 14AA08 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	22040.18	22040.18	2#专变房
24	专变低压柜	1. 低压配电柜-转换柜 2AE01 2. 尺寸：800*1000*2200	台	1	35220.98	35220.98	2#专变房
25	专变低压柜	1. 低压配电柜 2AE02 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	21448.53	21448.53	2#专变房
26	专变低压柜	1. 低压配电柜 2AE03 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	23584.29	23584.29	2#专变房
27	专变低压柜	1. 低压配电柜 2AE04 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	23504.31	23504.31	2#专变房
28	专变低压柜	1. 低压配电柜 2AE05 2. 尺寸：000*1000*2200	台	1	22112.12	22112.12	2#专变房
29	专变低压柜	1. 低压配电柜 2AE06 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	21674.91	21674.91	2#专变房
30	专变低压柜	1. 低压配电柜 2AE07 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	19940.85	19940.85	2#专变房
31	专变低压柜	1. 低压配电柜 2AE08 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	21938.01	21938.01	2#专变房
32	专变低压柜	1. 低压配电柜-电源进线柜 15AA01 2. 800*1000*2200	台	1	14340.27	14340.27	2#专变房
33	专变低压柜	1. 低压配电柜-电容补偿柜 15AA02	台	1	16408.27	16408.27	2#专变房


		2. 1000*1000*2200					
34	专变低压柜	1. 低压配电柜 15AA03 2. 600*1000*2200	台	1	19674. 58	19674. 58	2#专变房
35	专变低压柜	1. 低压配电柜 15AA04 2. 600*1000*2200	台	1	21309. 08	21309. 08	2#专变房
36	专变低压柜	1. 低压配电柜-电源进线柜 16AA01 2. 尺寸：800*1000*2200	台	1	19967. 66	19967. 66	2#专变房
37	专变低压柜	1. 低压配电柜-电容补偿柜 16AA02 2. 尺寸：1000*1000*2200	台	1	28820. 81	28820. 81	2#专变房
38	专变低压柜	1. 低压配电柜 16AA03 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	19187. 56	19187. 56	2#专变房
39	专变低压柜	1. 低压配电柜 16AA04 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	21589. 04	21589. 04	2#专变房
40	专变低压柜	1. 低压配电柜-电源进线柜 17AA01 2. 尺寸：800*1000*2200	台	1	37035. 21	37035. 21	2#专变房
41	专变低压柜	1. 低压配电柜-电容补偿柜 17AA02 2. 尺寸：1000*1000*2200	台	1	32193. 89	32193. 89	2#专变房
42	专变低压柜	1. 低压配电柜-电容补偿柜 17AA02A 2. 尺寸：1000*1000*2200	台	1	30230. 83	30230. 83	2#专变房
43	专变低压柜	1. 低压配电柜 17AA03 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	20666. 18	20666. 18	2#专变房
44	专变低压柜	1. 低压配电柜 17AA04 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	19012. 41	19012. 41	2#专变房
45	专变低压柜	1. 低压配电柜 17AA05 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	19012. 41	19012. 41	2#专变房
46	母线槽	LCMC8/五芯/800A 母线槽 含搭接排（头）、软连接	m	8. 6	1390. 00	11954. 00	2#专变房
47	始/终端箱	800A 始/终端箱 包含连接铜排	台	2	2371. 06	4742. 12	2#专变房
48	母线槽	LCMC8/五芯/1600A 母线槽 含搭接排（头）、软连接	m	5. 3	2811. 87	14902. 91	2#专变房
49	始/终端箱	1600A 始/终端箱 包含连接铜排	台	2	4452. 57	8905. 14	2#专变房
50	母线槽	LCMC8/五芯/2000A 母线槽 含搭接排（头）、软连接	m	4. 4	3857. 30	16972. 12	2#专变房
51	始/终端箱	2000A 始/终端箱 包含连接铜排	台	2	5933. 49	11866. 98	2#专变房
52	母线槽	LCMC8/五芯/3150A 母线槽 含搭接排（头）、软连接	m	9. 9	5756. 04	56984. 80	2#专变房

53	始/终端箱	3150A 始/终端箱 包含连接铜排	台	2	11177.55	22355.10	2#专变房
	小计					3940040.54	

本页以下空白

（4）天健地产深圳区域项目高低压柜联合采购（前海悦湾府项目）-251.48 万元

1）合同扫描件

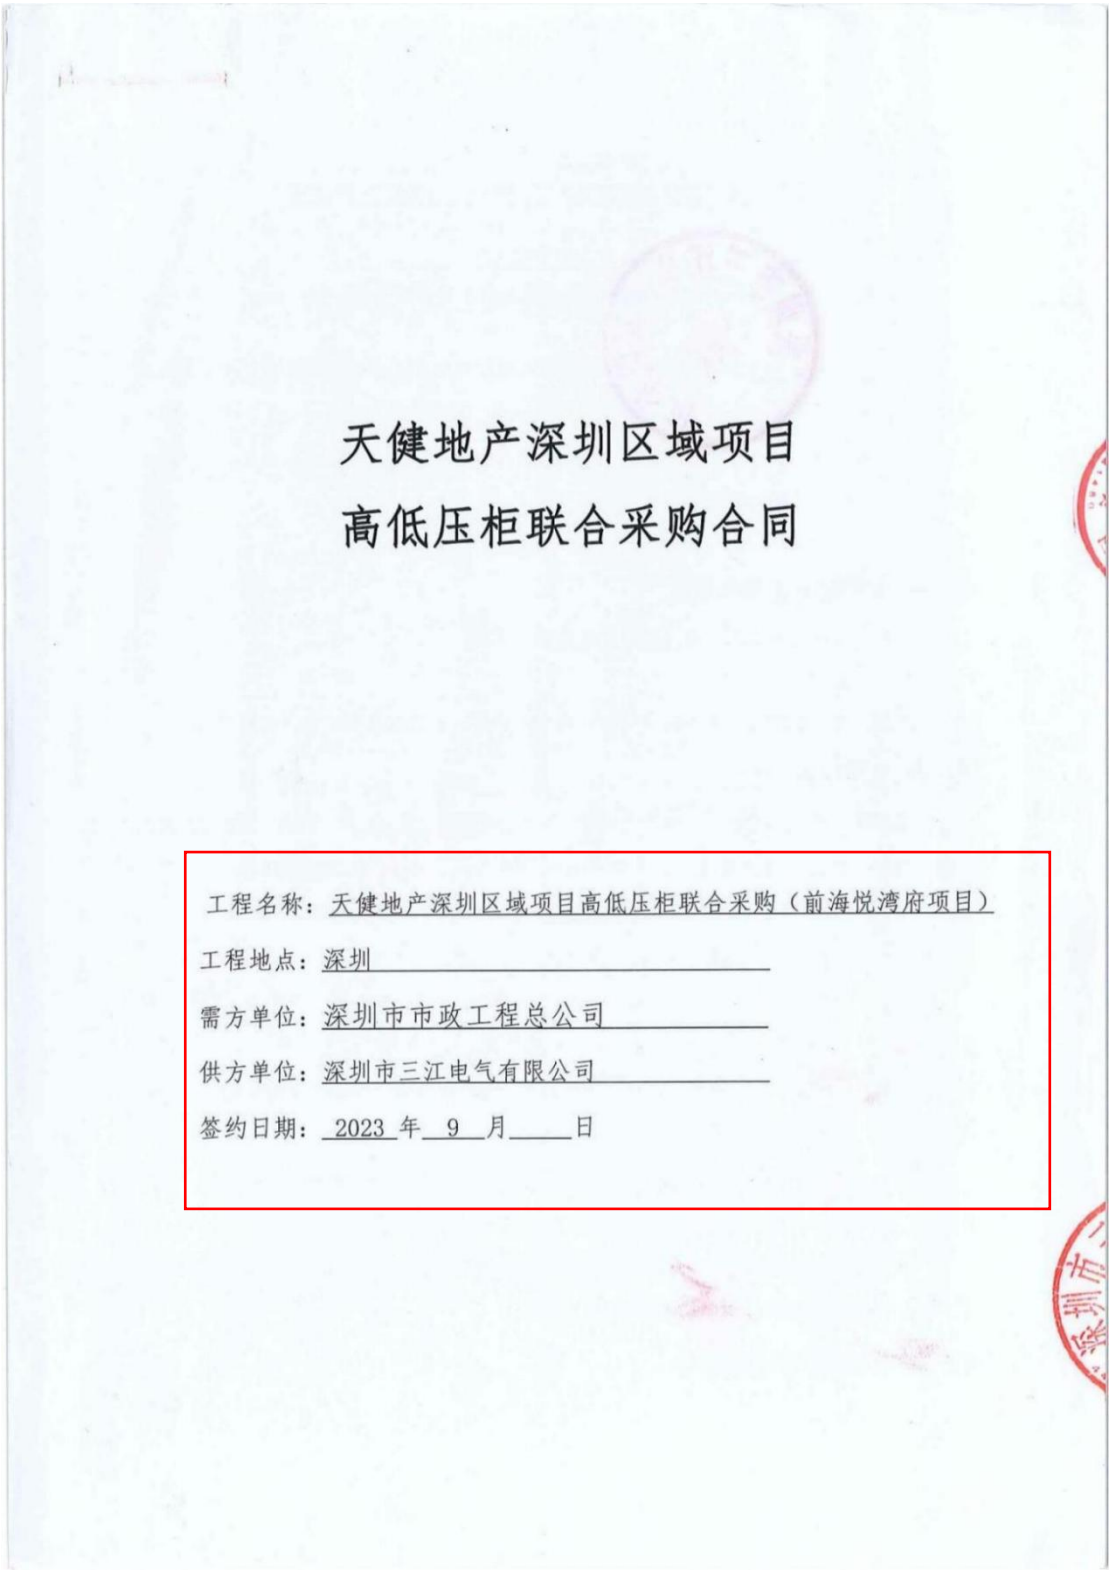

天健地产深圳区域项目

高低压柜联合采购合同

工程名称：天健地产深圳区域项目高低压柜联合采购（前海悦湾府项目）

工程地点：深圳

需方单位：深圳市市政工程总公司

供方单位：深圳市三江电气有限公司

签约日期：2023 年 9 月 日

需方（以下简称甲方）：深圳市市政工程总公司

住　　所：深圳市龙华区民治街道北站社区华侨城创想大厦 2 栋 2001

供方（以下简称乙方）：深圳市三江电气有限公司

住　　所：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋

因甲方深圳区域项目需要，经甲方内部招标采购程序确定乙方为该项目高低压柜供货单位。为规范甲乙双方购销行为，保护双方的合法权益，明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，并结合相关承诺，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守执行。

第一条 工程概况及承包范围

1. 工程名称：天健地产深圳区域项目高低压柜联合采购

2. 工程地点：深圳

3. 承包范围：施工图纸内所有高压环网柜、高压开关柜、低压配电柜、母线槽等供货

第二条 合同价款

1. 本工程为固定单价合同。合同总金额为人民币¥2514759.45 元（大写：贰佰伍拾壹万肆仟柒佰伍拾玖元肆角伍分），其中不含税金额为（人民币）¥ 2225450.84 元，税率为 13 %，增值税金额为（人民币）¥289308.61元。乙方提供的增值税发票为增值税专用发票。若政府税务部门调整税费，合同不含税价格不变，变更后的税费由乙方承担。

2. 以上价格为设备搬运到所安装配电房的含税价格，应包括但不限于所需的货物制造前准备、人工费、材料费、机械设备使用费、仓储保管费、货物运输费、装卸费、检验检测费、管理费、利润、税金、验收评审费、以及货物损耗、保险、培训、售后、现场和缺陷责任期的服务等一切费用。税费发票为增值税专用发票。

3. 乙方自行确定货物装车地点，以及运输至项目施工现场（或指定仓库）的线路，并负责卸货，卸货地点为项目工地现场指定位置，所有费用均包含在综合单价中。

4. 高低压柜体最终数量以项目属地供电局审图合格后的图纸为准并经建设单位验收合格。乙方需按招标文件及图纸等完成所有工程。

第三条 质量要求和技术标准

附件 1：工程量清单

附件 2：质量技术要求

附件 3：答疑文件

附件 4：廉洁自律协议

甲方： 深圳市市政工程总公司 （公章）	乙方：深圳市三江电气有限公司 （公章）
法定代表人： （授权代理人）	法定代表人： （授权代理人）
日期：2023.	日期：
传真：	传真：28431718
电话：	电话： 0755-28431718
地址：	地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
开户行：	开户行：中国农业银行深圳龙岗中心城支行
账号：	账号：4102 4100 0400 0670 2
税号：	税号：914403007663881924

2）合同清单

附件 1：工程量清单

深圳光明天健和瑞府项目

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目名称	项目特征描述	单位	数量	单价	合价	备注
（一）	1#公变房						
1	高压柜	1. 高压配电柜 B0 2. 尺寸：700*750*1380	台	1	16368.00	16368.00	1#公变房
2	高压柜	1. 高压配电柜-进线柜 B1 2. 尺寸：325*750*1380	台	1	13204.51	13204.51	1#公变房
3	高压柜	1. 高压配电柜-出线柜 B2 2. 尺寸：325*750*1380	台	1	13204.51	13204.51	1#公变房
4	高压柜	1. 高压配电柜 B3 2. 尺寸：325*750*1380	台	1	25951.80	25951.80	1#公变房
5	高压柜	1. 高压配电柜 B4 2. 尺寸：352*750*1380	台	1	25951.80	25951.80	1#公变房
6	DTU 柜	1. DTU 通信箱 2. 尺寸：详见招标图纸	台	1	17422.94	17422.94	1#公变房
7	公变低压柜	1. 低压配电柜-电源进线柜 1AA01 2. 尺寸：800*1000*2200	台	1	16003.83	16003.83	1#公变房
8	公变低压柜	1. 低压配电柜-电容补偿柜 1AA02 2. 尺寸：1000*1000*2200	台	1	23090.63	23090.63	1#公变房
9	公变低压柜	1. 低压配电柜 1AA03 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	15732.34	15732.34	1#公变房
10	公变低压柜	1. 低压配电柜 1AA04 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	17513.06	17513.06	1#公变房
11	公变低压柜	1. 低压配电柜-联络柜 1AA05 2. 尺寸：800*1000*2200	台	1	15728.12	15728.12	1#公变房
12	公变低压柜	1. 低压配电柜-电源进线柜 2AA01 2. 尺寸：800*1000*2200	台	1	16003.83	16003.83	1#公变房
13	公变低压柜	1. 低压配电柜-电容补偿柜 2AA02 2. 尺寸：1000*1000*2200	台	1	23090.63	23090.63	1#公变房
14	公变低压柜	1. 低压配电柜 2AA03 2. 尺寸：600*1000*2201	台	1	15732.34	15732.34	1#公变房
15	公变低压柜	1. 低压配电柜 2AA04 2. 尺寸：600*1000*2202	台	1	15732.34	15732.34	1#公变房
16	母线槽	LCMC8/五芯/1250A 母线槽	m	18.5	2209.25	40871.13	1#公变房

		含搭接排（头）、软连接					
17	始/终端箱	1250A 始/终端箱 包含连接铜排	台	4	3569.45	14277.80	1#公变房
（二）	2#公变房						
1	高压柜	1. 高压配电柜 C0 2. 尺寸：700*750*1380	台	1	16368.00	16368.00	2#公变房
2	高压柜	1. 高压配电柜-进线柜 C1 2. 尺寸：325*750*1380	台	1	13204.51	13204.51	2#公变房
3	高压柜	1. 高压配电柜-出线柜 C2 2. 尺寸：325*750*1380	台	1	13204.51	13204.51	2#公变房
4	高压柜	1. 高压配电柜 C3 2. 尺寸：325*750*1380	台	1	25951.80	25951.80	2#公变房
5	高压柜	1. 高压配电柜 C4 2. 尺寸：325*750*1380	台	1	25951.80	25951.80	2#公变房
6	高压柜	1. 高压配电柜 D0 2. 尺寸：700*750*1380	台	1	16368.00	16368.00	2#公变房
7	高压柜	1. 高压配电柜-进线柜 D1 2. 尺寸：325*750*1380	台	1	13204.51	13204.51	2#公变房
8	高压柜	1. 高压配电柜-出线柜 D2 2. 尺寸：325*750*1380	台	1	13204.51	13204.51	2#公变房
9	高压柜	1. 高压配电柜-出线柜 D3 2. 尺寸：325*750*1380	台	1	13204.51	13204.51	2#公变房
10	高压柜	1. 高压配电柜 D4 2. 尺寸：325*750*1380	台	1	13204.51	13204.51	2#公变房
11	DTU 柜	1. DTU 通信箱 2. 尺寸：详见招标图纸	台	2	17422.94	34845.88	2#公变房
12	公变低压柜	1. 低压配电柜-电源进线柜 3AA01 2. 尺寸：800*1000*2200	台	1	16003.83	16003.83	2#公变房
13	公变低压柜	1. 低压配电柜-电容补偿柜 3AA02 2. 尺寸：1000*1000*2200	台	1	23090.63	23090.63	2#公变房
14	公变低压柜	1. 低压配电柜 3AA03 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	15732.34	15732.34	2#公变房
15	公变低压柜	1. 低压配电柜 3AA04 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	17513.06	17513.06	2#公变房
16	公变低压柜	1. 低压配电柜-电源进线柜 4AA01 2. 尺寸：800*1000*2200	台	1	16003.83	16003.83	2#公变房
17	公变低压柜	1. 低压配电柜-电容补偿柜 4AA02 2. 尺寸：1000*1000*2200	台	1	23090.63	23090.63	2#公变房

18	公变低压柜	1.低压配电柜 4AA03 2.尺寸：600*1000*2200	台	1	15732.34	15732.34	2#公变房
19	公变低压柜	1.低压配电柜 4AA04 2.尺寸：600*1000*2200	台	1	17513.06	17513.06	2#公变房
20	公变低压柜	1.低压配电柜-联络柜 4AA05 2.尺寸：800*1000*2200	台	1	15728.12	15728.12	2#公变房
21	母线槽	LCMC8/五芯/1250A 母线槽 含搭接排（头）、软连接	m	17.6	2209.25	38882.80	2#公变房
22	始/终端箱	1250A 始/终端箱 包含连接铜排	台	4	3569.45	14277.80	2#公变房
（三）	3#公变房						
1	高压柜	1.高压配电柜 F0 2.尺寸：700*750*1380	台	1	16368.00	16368.00	3#公变房
2	高压柜	1.高压配电柜-进线柜 F1 2.尺寸：325*750*1380	台	1	13204.51	13204.51	3#公变房
3	高压柜	1.高压配电柜-出线柜 F2 2.尺寸：325*750*1380	台	1	13204.51	13204.51	3#公变房
4	高压柜	1.高压配电柜 F3 2.尺寸：325*750*1380	台	1	25951.80	25951.80	3#公变房
5	高压柜	1.高压配电柜 F4 2.尺寸：325*750*1380	台	1	25951.80	25951.80	3#公变房
6	DTU 柜	1.DTU 通信箱 2.尺寸：详见招标图纸	台	1	17422.94	17422.94	3#公变房
7	公变低压柜	1.低压配电柜-电源进线柜 5AA01 2.尺寸：800*1000*2200	台	1	16003.83	16003.83	3#公变房
8	公变低压柜	1.低压配电柜-电容补偿柜 5AA02 2.尺寸：1000*1000*2200	台	1	23090.63	23090.63	3#公变房
9	公变低压柜	1.低压配电柜 5AA03 2.尺寸：600*1000*2200	台	1	15732.34	15732.34	3#公变房
10	公变低压柜	1.低压配电柜 5AA04 2.尺寸：600*1000*2200	台	1	17513.06	17513.06	3#公变房
11	公变低压柜	1.低压配电柜-电源进线柜 6AA01 2.尺寸：800*1000*2200	台	1	16003.83	16003.83	3#公变房
12	公变低压柜	1.低压配电柜-电容补偿柜 6AA02 2.尺寸：1000*1000*2200	台	1	23090.63	23090.63	3#公变房
13	公变低压柜	1.低压配电柜 6AA03 2.尺寸：600*1000*2200	台	1	15732.34	15732.34	3#公变房
14	公变低压柜	1.低压配电柜 6AA04 2.尺寸：600*1000*2200	台	1	17513.06	17513.06	3#公变房

15	公变低压柜	1.低压配电柜-联络柜 6AA05 2.尺寸：800*1000*2200	台	1	15728.12	15728.12	3#公变房
16	母线槽	LCMC8/五芯/1250A 母线槽 含搭接排（头）、软连接	m	16.7	2209.25	36894.48	3#公变房
17	始/终端箱	1250A 始/终端箱 包含连接铜排	台	4	3569.45	14277.80	3#公变房
（四）	4#公变房						
1	高压柜	1.高压配电柜 G0 2.尺寸：700*750*1380	台	1	16368.00	16368.00	4#公变房
2	高压柜	1.高压配电柜-进线柜 G1 2.尺寸：325*750*1380	台	1	13204.51	13204.51	4#公变房
3	高压柜	1.高压配电柜-出线柜 G2 2.尺寸：325*750*1380	台	1	13204.51	13204.51	4#公变房
4	高压柜	1.高压配电柜 G3 2.尺寸：325*750*13880	台	1	25951.80	25951.80	4#公变房
5	高压柜	1.高压配电柜 G4 2.尺寸：325*750*1380	台	1	25951.80	25951.80	4#公变房
6	DTU 柜	1.DTU 通信箱 2.尺寸：详见招标图纸	台	1	17422.94	17422.94	4#公变房
7	公变低压柜	1.低压配电柜-电源进线柜 7AA01 2.尺寸：800*1000*2200	台	1	16003.83	16003.83	4#公变房
8	公变低压柜	1.低压配电柜-电容补偿柜 7AA02 2.尺寸：1000*1000*2200	台	1	23090.63	23090.63	4#公变房
9	公变低压柜	1.低压配电柜 7AA03 2.尺寸：600*1000*2200	台	1	15732.34	15732.34	4#公变房
10	公变低压柜	1.低压配电柜 7AA04 2.尺寸：600*1000*2200	台	1	20105.46	20105.46	4#公变房
11	公变低压柜	1.低压配电柜-电源进线柜 8AA01 2.尺寸：800*1000*2200	台	1	16003.83	16003.83	4#公变房
12	公变低压柜	1.低压配电柜-电容补偿柜 8AA02 2.尺寸 1000*1000*2200	台	1	23090.63	23090.63	4#公变房
13	公变低压柜	1.低压配电柜 8AA03 2.尺寸：600*1000*2200	台	1	15732.34	15732.34	4#公变房
14	公变低压柜	1.低压配电柜 8AA04 2.尺寸：600*1000*2200	台	1	18293.93	18293.93	4#公变房
15	公变低压柜	1.低压配电柜-联络柜 8AA05 2.尺寸：800*1000*2200	台	1	15728.12	15728.12	4#公变房
16	母线槽	LCMC8/五芯/1250A 母线槽 含搭接排（头）、软连接	m	13.06	2209.25	28852.81	4#公变房

17	始/终端箱	1250A 始/终端箱 包含连接铜排	台	6	3569.45	21416.70	4#公变房
（五）	5#公变房						
1	高压柜	1. 高压配电柜 I0 2. 尺寸：700*750*1380	台	1	16368.00	16368.00	5#公变房
2	高压柜	1. 高压配电柜-出线柜 I1 2. 尺寸：325*750*1380	台	1	13204.51	13204.51	5#公变房
3	高压柜	1. 高压配电柜-进线柜 I2 2. 尺寸：325*750*1380	台	1	13204.51	13204.51	5#公变房
4	高压柜	1. 高压配电柜-出线柜 I3 2. 尺寸：325*750*1380	台	1	16947.00	16947.00	5#公变房
5	高压柜	1. 高压配电柜-出线柜 I4 2. 尺寸：325*750*1380	台	1	16947.00	16947.00	5#公变房
6	高压柜	1. 高压配电柜 H0 2. 尺寸：700*750*1380	台	1	16368.00	16368.00	5#公变房
7	高压柜	1. 高压配电柜-出线柜 H1 2. 尺寸：325*750*1380	台	1	13204.51	13204.51	5#公变房
8	高压柜	1. 高压配电柜-进线柜 H2 2. 尺寸：325*750*1380	台	1	13204.51	13204.51	5#公变房
9	高压柜	1. 高压配电柜 H3 2. 尺寸：325*750*1380	台	1	13204.51	13204.51	5#公变房
10	高压柜	1. 高压配电柜 H4 2. 尺寸：325*750*1380	台	1	13204.51	13204.51	5#公变房
11	DTU 柜	1. DTU 通信箱 2. 尺寸：详见招标图纸	台	2	17422.94	34845.88	5#公变房
12	公变低压柜	1. 低压配电柜-电源进线柜 9AA01 2. 尺寸：800*1000*2200	台	1	16003.83	16003.83	5#公变房
13	公变低压柜	1. 低压配电柜-电容补偿柜 9AA02 2. 尺寸：1000*1000*2200	台	1	23090.63	23090.63	5#公变房
14	公变低压柜	1. 低压配电柜 9AA03 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	15732.34	15732.34	5#公变房
15	公变低压柜	1. 低压配电柜 9AA04 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	17513.06	17513.06	5#公变房
16	公变低压柜	1. 低压配电柜-电源进线柜 10AA01 2. 尺寸：800*1000*2200	台	1	16003.83	16003.83	5#公变房
17	公变低压柜	1. 低压配电柜-电容补偿柜 10AA02 2. 尺寸：1000*1000*2200	台	1	23090.63	23090.63	5#公变房
18	公变低压柜	1. 低压配电柜 10AA03 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	15732.34	15732.34	5#公变房

19	公变低压柜	1.低压配电柜 10AA04 2.尺寸：600*1000*2200	台	1	15732.34	15732.34	5#公变房
20	公变低压柜	1.低压配电柜-联络柜 10AA05 2.尺寸：800*1000*2200	台	1	15728.12	15728.12	5#公变房
21	母线槽	LCMC8/五芯/1250A 母线槽 含搭接排（头）、软连接	m	28.98	2209.25	64024.07	5#公变房
22	始/终端箱	1250A 始/终端箱 包含连接铜排	台	6	3569.45	21416.70	5#公变房
（六）	6#公变房						
1	高压柜	1.高压配电柜 J0 2.尺寸：700*750*1380	台	1	16368.00	16368.00	6#公变房
2	高压柜	1.高压配电柜-出线柜 J1 2.尺寸：325*750*1380	台	1	13204.51	13204.51	6#公变房
3	高压柜	1.高压配电柜-进线柜 J2 2.尺寸：325*750*1380	台	1	13204.51	13204.51	6#公变房
4	高压柜	1.高压配电柜 J3 2.尺寸：325*750*1380	台	1	25951.80	25951.80	6#公变房
5	高压柜	1.高压配电柜 J4 2.尺寸：325*750*1380	台	1	25951.80	25951.80	6#公变房
6	DTU 柜	1.DTU 通信箱 2.尺寸：详见招标图纸	台	1	17422.94	17422.94	6#公变房
7	公变低压柜	1.低压配电柜-电源进线柜 11AA01 2.尺寸：800*1000*2200	台	1	18891.90	18891.90	6#公变房
8	公变低压柜	1.低压配电柜-电容补偿柜 11AA02 2.尺寸：1000*1000*2200	台	1	28820.81	28820.81	6#公变房
9	公变低压柜	1.低压配电柜 11AA03 2.尺寸：600*1000*2200	台	1	16989.20	16989.20	6#公变房
10	公变低压柜	1.低压配电柜 11AA04 2.尺寸：600*1000*2200	台	1	20209.10	20209.10	6#公变房
11	公变低压柜	1.低压配电柜-电源进线柜 12AA01 2.尺寸：800*1000*2200	台	1	18891.90	18891.90	6#公变房
12	公变低压柜	1.低压配电柜-电容补偿柜 12AA02 2.尺寸：1000*1000*2201	台	1	28820.81	28820.81	6#公变房
13	公变低压柜	1.低压配电柜 12AA03 2.尺寸：6000*1000*2200	台	1	16989.20	16989.20	6#公变房
14	公变低压柜	1.低压配电柜 12AA04 2.尺寸：600*1000*2200	台	1	20008.38	20008.38	6#公变房
15	公变低压柜	1.低压配电柜-联络柜 12AA05	台	1	18661.52	18661.52	6#公变房

		2. 尺寸：800*1000*2200					
16	母线槽	LCMC8/五芯/1600A 母线槽 含搭接排（头）、软连接	m	18.98	2811.87	53369.29	6#公变房
17	始/终端箱	1600A 始/终端箱 包含连接铜排	台	6	4452.57	26715.42	6#公变房
（七）	1#专变电房						
1	高压柜	1. 高压配电柜 E0 2. 尺寸：325*750*1380	台	1	23996.00	23996.00	1#专变电房
2	高压柜	1. 高压配电柜-计量柜 E1 2. 尺寸：850*750*1380	台	1	7874.00	7874.00	1#专变电房
3	高压柜	1. 高压配电柜 E2 2. 尺寸：700*750*1380	台	1	16992.00	16992.00	1#专变电房
4	高压柜	1. 高压配电柜-进线柜 E3 2. 尺寸：325*750*1380	台	1	14332.58	14332.58	1#专变电房
5	高压柜	1. 高压配电柜-计量柜 E4 2. 尺寸：850*800*1380	台	1	7874.00	7874.00	1#专变电房
6	高压柜	1. 高压配电柜 E5 2. 尺寸：325*750*1380	台	1	23996.00	23996.00	1#专变电房
7	DTU 柜	1. DTU 通信箱 2. 尺寸：详见招标图纸	台	1	17422.94	17422.94	1#专变电房
8	专变低压柜	1. 低压配电柜-电源进线柜 13AA01 2. 尺寸：800*1000*2200	台	1	25466.29	25466.29	1#专变电房
9	专变低压柜	1. 低压配电柜-电容补偿柜 13AA02 2. 尺寸：1000*1000*2200	台	1	33213.15	33213.15	1#专变电房
10	专变低压柜	1. 低压配电柜 13AA03 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	21917.28	21917.28	1#专变电房
11	专变低压柜	1. 低压配电柜 13AA04 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	24510.21	24510.21	1#专变电房
12	专变低压柜	1. 低压配电柜 13AA05 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	24502.64	24502.64	1#专变电房
13	专变低压柜	1. 低压配电柜 13AA06 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	23476.78	23476.78	1#专变电房
14	专变低压柜	1. 低压配电柜 13AA07 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	20402.70	20402.70	1#专变电房
15	专变低压柜	1. 低压配电柜 13AA08 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	21912.20	21912.20	1#专变电房
16	专变低压柜	1. 低压配电柜 13AA09 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	20273.67	20273.67	1#专变电房
17	专变低压柜	1. 低压配电柜-转换机 1AE01 2. 尺寸：800*1000*2200	台	1	30030.23	30030.23	1#专变电房

18	专变低压柜	1.低压配电柜 1AE02 2.尺寸：600*1000*2200	台	1	20834.64	20834.64	1#专变电房
19	专变低压柜	1.低压配电柜 1AE03 2.尺寸：600*1000*2200	台	1	22639.05	22639.05	1#专变电房
20	专变低压柜	1.低压配电柜 1AE04 2.尺寸：600*1000*2200	台	1	22631.49	22631.49	1#专变电房
21	专变低压柜	1.低压配电柜 1AE05 2.尺寸：600*1000*2200	台	1	22394.15	22394.15	1#专变电房
22	专变低压柜	1.低压配电柜 1AE06 2.尺寸：600*1000*2200	台	1	15724.27	15724.27	1#专变电房
23	专变低压柜	1.低压配电柜 1AE07 2.尺寸：600*1000*2200	台	1	22182.50	22182.50	1#专变电房
24	专变低压柜	1.低压配电柜 1AE08 2.尺寸：600*1000*2200	台	1	20184.56	20184.56	1#专变电房
25	母线槽	LCMC8/五芯/2000A 母线槽 含搭接排（头）、软连接	m	21.6	3857.30	83317.68	1#专变电房
26	始/终端箱	2000A 始/终端箱 包含连接铜排	台	4	5933.49	23733.96	1#专变电房
（八）	2#专变房						
1	高压柜	1.高压配电柜 L0 2.尺寸：325*750*1380	台	1	23636.00	23636.00	2#专变房
2	高压柜	1.高压配电柜-计量柜 L1 2.尺寸：850*800*1380	台	1	8148.00	8148.00	2#专变房
3	高压柜	1.高压配电柜 L2 2.尺寸：700*750*1380	台	1	16741.00	16741.00	2#专变房
4	高压柜	1.高压配电柜 L3 2.尺寸：325*750*1380	台	1	14332.58	14332.58	2#专变房
5	高压柜	1.高压配电柜-进线柜（L6） 2.尺寸：850*800*1380	台	1	20909.00	20909.00	2#专变房
6	高压柜	1.高压配电柜-计量柜 L5 2.尺寸：325*750*1380	台	1	10384.30	10384.30	2#专变房
7	高压柜	1.高压配电柜 M0 2.尺寸：325*750*1380	台	1	23636.00	23636.00	2#专变房
8	高压柜	1.高压配电柜 M1 2.尺寸：850*800*1380	台	1	8148.00	8148.00	2#专变房
9	高压柜	1.高压配电柜 M2 2.尺寸：700*750*1380	台	1	16741.00	16741.00	2#专变房
10	高压柜	1.高压配电柜-进线柜 M3 2.尺寸：325*750*1380	台	1	14332.58	14332.58	2#专变房
11	高压柜	1.高压配电柜 M4 2.尺寸：850*700*1380	台	1	8148.00	8148.00	2#专变房
12	高压柜	1.高压配电柜 M5 2.尺寸：325*750*1380	台	1	23636.00	23636.00	2#专变房

13	高压柜	1.高压配电柜 M6 2.尺寸：325*750*1380	台	1	23013.00	23013.00	2#专变房
14	高压柜	1.高压配电柜 M7 2.尺寸：325*750*1380	台	1	23013.00	23013.00	2#专变房
15	DTU 柜	1.DTU 通信箱 2.尺寸：详见招标图纸	台	2	22486.00	44972.00	2#专变房
16	专变低压柜	1.低压配电柜-电源进线柜 14AA01 2.尺寸：800*1000*2200	台	1	25466.29	25466.29	2#专变房
17	专变低压柜	1.低压配电柜-电容补偿柜 14AA02 2.尺寸：1000*1000*2200	台	1	33213.15	33213.15	2#专变房
18	专变低压柜	1.低压配电柜 14AA03 2.尺寸：600*1000*2200	台	1	22349.88	22349.88	2#专变房
19	专变低压柜	1.低压配电柜 14AA04 2.尺寸：600*1000*2200	台	1	24415.46	24415.46	2#专变房
20	专变低压柜	1.低压配电柜 14AA05 2.尺寸：600*1000*2200	台	1	24405.65	24405.65	2#专变房
21	专变低压柜	1.低压配电柜 14AA06 2.尺寸：600*1000*2200	台	1	24738.29	24738.29	2#专变房
22	专变低压柜	1.低压配电柜 14AA07 2.尺寸：600*1000*2200	台	1	20990.47	20990.47	2#专变房
23	专变低压柜	1.低压配电柜 14AA08 2.尺寸：600*1000*2200	台	1	22040.18	22040.18	2#专变房
24	专变低压柜	1.低压配电柜-转换柜 2AE01 2.尺寸：800*1000*2200	台	1	35220.98	35220.98	2#专变房
25	专变低压柜	1.低压配电柜 2AE02 2.尺寸：600*1000*2200	台	1	21448.53	21448.53	2#专变房
26	专变低压柜	1.低压配电柜 2AE03 2.尺寸：600*1000*2200	台	1	23584.29	23584.29	2#专变房
27	专变低压柜	1.低压配电柜 2AE04 2.尺寸：600*1000*2200	台	1	23504.31	23504.31	2#专变房
28	专变低压柜	1.低压配电柜 2AE05 2.尺寸：000*1000*2200	台	1	22112.12	22112.12	2#专变房
29	专变低压柜	1.低压配电柜 2AE06 2.尺寸：600*1000*2200	台	1	21674.91	21674.91	2#专变房
30	专变低压柜	1.低压配电柜 2AE07 2.尺寸：600*1000*2200	台	1	19940.85	19940.85	2#专变房
31	专变低压柜	1.低压配电柜 2AE08 2.尺寸：600*1000*2200	台	1	21938.01	21938.01	2#专变房
32	专变低压柜	1.低压配电柜-电源进线柜 15AA01 2.800*1000*2200	台	1	14340.27	14340.27	2#专变房
33	专变低压柜	1.低压配电柜-电容补偿柜 15AA02	台	1	16408.27	16408.27	2#专变房

		2. 1000*1000*2200					
34	专变低压柜	1. 低压配电柜 15AA03 2. 600*1000*2200	台	1	19674. 58	19674. 58	2#专变房
35	专变低压柜	1. 低压配电柜 15AA04 2. 600*1000*2200	台	1	21309. 08	21309. 08	2#专变房
36	专变低压柜	1. 低压配电柜-电源进线柜 16AA01 2. 尺寸：800*1000*2200	台	1	19967. 66	19967. 66	2#专变房
37	专变低压柜	1. 低压配电柜-电容补偿柜 16AA02 2. 尺寸：1000*1000*2200	台	1	28820. 81	28820. 81	2#专变房
38	专变低压柜	1. 低压配电柜 16AA03 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	19187. 56	19187. 56	2#专变房
39	专变低压柜	1. 低压配电柜 16AA04 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	21589. 04	21589. 04	2#专变房
40	专变低压柜	1. 低压配电柜-电源进线柜 17AA01 2. 尺寸：800*1000*2200	台	1	37035. 21	37035. 21	2#专变房
41	专变低压柜	1. 低压配电柜-电容补偿柜 17AA02 2. 尺寸：1000*1000*2200	台	1	32193. 89	32193. 89	2#专变房
42	专变低压柜	1. 低压配电柜-电容补偿柜 17AA02A 2. 尺寸：1000*1000*2200	台	1	30230. 83	30230. 83	2#专变房
43	专变低压柜	1. 低压配电柜 17AA03 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	20666. 18	20666. 18	2#专变房
44	专变低压柜	1. 低压配电柜 17AA04 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	19012. 41	19012. 41	2#专变房
45	专变低压柜	1. 低压配电柜 17AA05 2. 尺寸：600*1000*2200	台	1	19012. 41	19012. 41	2#专变房
46	母线槽	LCMC8/五芯/800A 母线槽 含搭接排（头）、软连接	m	8. 6	1390. 00	11954. 00	2#专变房
47	始/终端箱	800A 始/终端箱 包含连接铜排	台	2	2371. 06	4742. 12	2#专变房
48	母线槽	LCMC8/五芯/1600A 母线槽 含搭接排（头）、软连接	m	5. 3	2811. 87	14902. 91	2#专变房
49	始/终端箱	1600A 始/终端箱 包含连接铜排	台	2	4452. 57	8905. 14	2#专变房
50	母线槽	LCMC8/五芯/2000A 母线槽 含搭接排（头）、软连接	m	4. 4	3857. 30	16972. 12	2#专变房
51	始/终端箱	2000A 始/终端箱 包含连接铜排	台	2	5933. 49	11866. 98	2#专变房
52	母线槽	LCMC8/五芯/3150A 母线槽 含搭接排（头）、软连接	m	9. 9	5756. 04	56984. 80	2#专变房

53	始/终端箱	3150A 始/终端箱 包含连接铜排	台	2	11177.55	22355.10	2#专变房
	小计					**3940040.54**	

7、深业山水东城花园项目（1-6 栋）高低压变配电工程-1686.92 万

（1）合同扫描件

中 标 通 知 书

标段编号：2020-440317-47-03-016244018001

标段名称：深业山水东城花园项目（1-6栋）高低压变配电工程

建设单位：深圳市农科东城置业有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市三江电气有限公司

中标价：1686.923640万元

中标工期：212天

项目经理(总监)：石宇峰

本工程于 2022-07-09 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2022-09-14 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：2022-09-19

查验码：3609907315486028 查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

SFD-2015-06

工程编号：_____

合同编号：nkdc2022n097

深圳市建设工程

施工（单价）合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：深业山水东城花园项目（1-6 栋）高低压变配电工程

工程地点：深圳市坪山区碧岭街道锦龙大道和振碧路交汇处西南角

发 包 人：深圳市农科东城置业有限公司

承 包 人：深圳市三江电气有限公司

2015 年版

第一部分　协议书

发包人(全称)：深圳市农科东城置业有限公司

承包人(全称)：深圳市三江电气有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：深业山水东城花园项目（1-6 栋）高低压变配电工程

工程地点：深圳市坪山区碧岭街道锦龙大道和振碧路交汇处西南角

核准（备案）证编号：

工程规模及特征：本工程在半地下一层设置 8 座变配电所，总用电负荷 13010KVA，共安装 SC(B)14 干式低损变压器 12 台（7X1250KVA+3X1000KVA+2X630KVA）；中压配电采用 10 台环网柜，低压选用 GCK 型配电柜 127 台。（安装方式及数量，以设计图纸、深化图纸为准）。

资金来源：财政投入%；国有资本 100 %；集体资本%；民营资本%；外商投资%；混合经济%；其他%。

二、工程承包范围

1.市政公用及配套专业工程、其他工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

□七通一平工程万平方米	□电信管道工程米
□挡墙护坡工程长：米；宽：米；高：米	□电力管道工程米
□软基处理工程万平方米	□污水处理厂及配套工程立方米/d
□水厂及配套工程立方米/d	□污泥处理厂及配套工程立方米/d
□给水管道工程米	□泵站工程平方米
□道路工程长：米宽：米	□隧道工程长：米宽：米高：米
□桥梁工程座	□道路改造工程长：米宽：米
□排水箱涵工程长：米宽：米高：米	□路灯照明工程座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程米
□交通安全设施工程米	□燃气工程米

□其它:

2.房屋建筑及配套专业工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

□地基与基础工程（□基础□基坑支护□边坡□土石方□其它）；		
□主体结构工程（□钢筋混凝土□钢结构□网架□索膜结构□其它）；		
□装饰装修工程（□金属门窗□幕墙：平方米□其它）；		
□通风与空调　　(□通风□空调□其它）；		
□建筑给水排水及供暖（□室内给、排水系统□室外给、排水系统□其它）；		
☑建筑电气工程　　(□室外电气□电气照明☑其它）；		
□智能建筑	(□综合布线系统□信息网络系统□其它）；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□室外工程（□室外设施□附属建筑 □室外环境）。		
□燃气工程（户数：户；庭院管：米）		

3.二次装饰装修工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

□幕墙及系统门窗工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调 (□通风□空调□其它　);				
□建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统□室外给、排水系统□其它）；				
□智能建筑　(□综合布线系统□信息网络系统□其它）；				
□装饰装修　(□抹灰□涂饰□饰面板（砖）□吊顶□其它）；				
□其它：				

4.其他工程

三、合同工期

计划开工日期：　2022 年 8 月 15 日（具体日期以发包人发出开工令之日起计）；

计划竣工日期：2023 年 3 月 15 日

合同工期为　212 日历天

招标工期总日历天数天。

5

定额工期总日历天数 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为% (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准：达到国家、省、市及行业现行有关工程建设技术标准中的合格标准，标准不一致的，以较严格者为准。

五、签约合同价

含税总价：人民币（大写壹仟陆佰捌拾陆万玖仟贰佰叁拾陆元肆角整）(¥16,869,236.40 元)；

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写贰拾捌万玖仟零玖拾玖元柒角叁分） (¥289,099.73 元)；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写/） (¥/元)；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写/） (¥/元)；

⑷暂列金额：

人民币（大写壹佰壹拾伍万元整） (¥1,150,000.00 元)。

本项目增值税税率为 9%，若合同执行过程中因国家税务局原因调整税率，以不含税价不变为原则调整合同总价。

合同价款调整原则如下：

Y1=X+(Y-X)/(1+原适用税率)*(1+新适用税率)

其中：Y1=新税率下合同结算含税金额

X =新税率前已开票含税金额

Y =原税率下合同结算含税金额。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：

工人工资款支付专用账户开户银行：

工人工资款支付专用账户号：

七、组成合同的文件

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执贰份。

发包人：(公章)

深圳市农科东城置业有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

91440300MA5F7HCU6T

地址：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道南 2-10 号

邮政编码：518118

法定代表人：陈宏达

委托代理人：

电话：0755-89668807

传真：

电子信箱：

开户银行：中国民生银行股份有限公司深圳坪山支行

账号：630181703

承包人：(公章)

深圳市三江电气有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

914403007663881924

地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋

邮政编码：518117

法定代表人：周玉龙

委托代理人：

电话：0755-28431618

传真：

电子信箱：szsanjiang@163.com

开户银行：中国农业银行深圳龙岗中心城支行

账号：4102 4100 0400 0670 2

8

（2）合同清单

分部分项工程量清单与计价表

工程名称　深业山水东城花园项目（1-6栋）高低压变配电工程-2号住宅变电所　　标段　深业山水东城花园项目（1-6栋）高低压变配电　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
		深业山水东城花园项目（1-6栋）高低压变配电工程-2号住宅变电所					2725321		
		高低压柜					1445928		
1	030404009005	低压电容器柜	1.名称:补偿柜201AA02; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	82843.4	82843.38		
2	030404009006	低压电容器柜	1.名称:补偿柜201AA03; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	77982.1	77982.1		
3	030404004023	低压开关柜(屏)	1.名称:联络柜201AA04; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	68040	68039.95		
4	030404004024	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜201AA05; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	31867.9	31867.94		

5	030404004025	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜201AA06; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	31867.9	31867.94		
6	030404004026	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜201AA07; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	31717.5	31717.47		
7	030404004027	低压开关柜(屏)	1.名称:计量柜201AA08; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	72982.9	72982.94		
8	030404004028	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜201AA09; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	35336.9	35336.94		
9	030404004029	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜201AA10; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	35499.5	35499.54		
10	030404004030	低压开关柜(屏)	1.名称:双电源转换柜201AA11; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	96495.7	96495.72		

11	030404004031	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜201AA12; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	35107.2	35107.18		
12	030404004032	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜201AA13; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	31411.7	31411.67		
13	030404004033	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜202AA11; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	35410.6	35410.55		
14	030404004034	低压开关柜(屏)	1.名称:双电源转换柜202AA10; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	37396.7	37396.65		
15	030404004035	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜202AA09; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	31787.9	31787.85		
16	030404004036	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜202AA08; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	34892.8	34892.79		

17	030404004037	低压开关柜(屏)	1.名称:计量柜202AA07; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	70689.4	70689.43		
18	030404004038	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜202AA06; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	32244.1	32244.13		
19	030404004039	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜202AA05; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	32244.1	32244.13		
20	030404004040	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜202AA04; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	32244.1	32244.13		
21	030404009007	低压电容器柜	1.名称:补偿柜202AA03; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	77982.1	77982.1		
22	030404009008	低压电容器柜	1.名称:补偿柜202AA02; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	82843.4	82843.38		

23	030404004041	低压开关柜(屏)	1.名称:计量柜201AA01; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	21908.6	21908.58		
24	030404004042	低压开关柜(屏)	1.名称:进线柜201AA01a; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	82275.8	82275.79		
25	030404004043	低压开关柜(屏)	1.名称:计量柜202AA01; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	21908.6	21908.58		
26	030404004044	低压开关柜(屏)	1.名称:进线柜202AA01a; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	82275.8	82275.79		
27	030402017012	高压成套配电柜	1.名称:3-AH01; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	23162.6	23162.55		
28	030402017013	高压成套配电柜	1.名称:3-AH02; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	23743.3	23743.29		
29	030402017014	高压成套配电柜	1.名称:3-AH03; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	23743.3	23743.29		

30	030402017015	高压成套配电柜	1.名称:3-AH04; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	29920	29920.01		
31	030402017016	高压成套配电柜	1.名称:3-AH05; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	29920	29920.01		
32	030402017017	变配电房配套设施及相关工作	1.绝缘垫、挡鼠板 2.各种标识及警示牌、高压绝缘工具、安全用电规章制度、柜内进出线孔洞的防火封堵、电缆标牌、绝缘手套、绝缘靴、放电棒、手电、警戒线、墙挂图、一次接线图板等、满足验收条件; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求 5.此项包干，结算时	项	1	8182	8182		
		变压器、桥架、电缆、调试、母线槽					1273004		
33	030411003003	桥架	1.名称：高压桥架； 2.规格：200*150； 3.配套附件:含桥架支吊架安装、三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含地下室增加费及桥架接地跨接、桥架接地扁钢等。 5.满足招标文件、设计规范及招标图纸要	m	10.94	143.95	1574.81		
34	030411003004	桥架	1.名称：高压桥架； 2.规格：400*150； 3.配套附件:含桥架支吊架安装、三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含地下室增加费及桥架接地跨接、桥架接地扁钢等。 5.满足招标文件、设计规范及招标图纸要	m	7.16	201.96	1446.03		

35	030401002002	干式变压器	1.干式电力变压器 SC(B)14-1250kVA 2.编号：2-T01、2-T02 3.含:设备外壳、温控器等相关配套辅材 4.安装方式:基础槽钢制作安装及封堵; 5.含地下室增加费; 6.满足招标文件、设计规范及招标图纸要	台	2	194229	388458.5		
36	030413001003	铁构件	1.名称:桥架支吊架制作 2.材质:综合考虑 3.含地下室增加费;桥架支吊架除锈、刷油 4.满足设计及技术规范要求	kg	26	15.31	398.06		
37	030403006003	低压封闭式插接母线槽	1.密集型铜母线 1000A/5P/IP66/耐火型 2.含连接器、弯头、始终端节加工等 3.含地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要	m	154	2796.49	430659.5		
38	030403006004	低压封闭式插接母线槽	1.五线制密集型铜母线 EB-2500A/IP54 2.含连接器、弯头、始终端节加工等 3.含地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	26	4565.24	118696.2		
39	030413001004	铁构件	1.名称:母线槽支架制作及安装 2.材质:综合考虑 3.含地下室增加费、支吊架除锈、刷油 4.满足设计及技术规范要求	kg	378	24.95	9431.1		
40	030403007003	始端箱、分线箱	1.始终端箱、插接箱 1000A 2.含搭接铜排等辅材 3.含地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	2	1119.19	2238.38		
41	030403007004	始端箱、分线箱	1.始终端箱、插接箱 2500A 2.含搭接铜排等辅材 3.含地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	6	1410.33	8461.98		

42	030408001004	电力电缆	1.高压电缆 WDZB20N-YJY22-8.7/15kV 3x300 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	142	943.34	133954.3		
43	030408001005	电力电缆	1.高压电缆 WDZB20N-YJY22-8.7/15kV 3x120 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	43	413.43	17777.49		
44	030408001006	电力电缆	1.矿物电缆 4(RTTZ-120)+1(RTTZ-70) 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	212	661.09	140151.1		
45	030408002003	控制电缆	1.名称：控制电缆; 2.型号规格：WDZB21-KYJY-9*2.5; 3.含地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	38	30.77	1169.26		
46	030408002004	控制电缆	1.名称：控制电缆; 2.型号规格：WDZB20N-KYJY-4*1.5; 3.含地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	31	13.56	420.36		
47	030408006004	电力电缆头	1.电缆终端头 120mm2(10KV) 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	个	4	435.66	1742.64		
48	030408006005	电力电缆头	1.电缆终端头 300mm2(10KV) 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	个	2	877.96	1755.92		
49	030408006006	电力电缆头	1.矿物质电缆终端头 120mm2(1KV) 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	个	2	387.63	775.26		

50	030408007003	控制电缆头	1.控制电缆终端头6芯以下(1KV) 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	个	4	68.65	274.6		
51	030408007004	控制电缆头	1.控制电缆终端头14芯以下(1KV) 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	个	4	106.85	427.4		
52	030411001003	配管	1.名称：电线管SC25； 2.安装方式：明敷 3.含地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	22.5	27.72	623.7		
53	030411001004	配管	1.名称：镀锌钢管SC50； 2.安装方式：暗敷 3.含地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	24.5	56.9	1394.05		
54	030414002002	送配电装置系统	1.10kV以下交流供电系统调试 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	系统	3	1613.24	4839.72		
55	030414008003	母线	1.母线系统调试(1KV以下) 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	段	2	318.73	637.46		
56	030414008004	母线	1.母线系统调试(10KV以下) 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	段	1	582.4	582.4		
57	030414004002	自动投入装置	1.1kV以下交流供电系统调试 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	系统	3	374.01	1122.03		

58	030414001002	电力变压器系统	1.10kV以下变压器系统调试(容量1250kVA以下) 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	系统	2	1995.65	3991.3		
		配电房接地					6389.3		
59	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称：总等电位端子箱； 2.编号：MEB； 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 4.含地下室增加费。	台	1	95.09	95.09		
60	030409002004	接地母线	1.名称：户内接地母线明敷； 2.规格：镀锌扁钢40*4； 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 4.含地下室增加费。	m	126	34.09	4295.34		
61	030409002005	接地母线	1.名称：户内接地母线明敷； 2.规格：镀锌扁钢80*5； 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 4.含地下室增加费。	m	15	34.09	511.35		
62	030409002006	临时接线柱	1.名称：户内接地母线明敷； 2.规格：镀锌扁钢80*5； 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 4.含地下室增加费。	个	22	17.46	384.12		
63	030414011002	接地装置	1.名称：接地调试； 2.接地电阻测试； 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求。 4.含地下室增加费。	系统	1	1103.4	1103.4		

本页小计							2725321	0	-
合计							2725320.63		-

分部分项工程量清单与计价表

工程名称　深业山水东城花园项目（1-6栋）高低压变配电工程-3号住宅变电所　　标段　深业山水东城花园项目（1-6栋）高低压变配电　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
		深业山水东城花园项目（1-6栋）高低压变配电工程-3号住宅变电所					2609081		
		高低压柜					1446379		
1	030404009009	低压电容器柜	1.名称:补偿柜301AA02; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	82843.4	82843.38		
2	030404009010	低压电容器柜	1.名称:补偿柜301AA03; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	77982.1	77982.1		
3	030404004045	低压开关柜(屏)	1.名称:联络柜301AA04; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	68040	68039.95		
4	030404004046	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜301AA05; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	31867.9	31867.94		

5	030404004047	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜301AA06; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	31867.9	31867.94		
6	030404004048	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜301AA07; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	31717.5	31717.47		
7	030404004049	低压开关柜(屏)	1.名称:计量柜301AA08; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	72982.9	72982.94		
8	030404004050	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜301AA09; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	35336.9	35336.94		
9	030404004051	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜301AA10; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	35473.7	35473.66		
10	030404004052	低压开关柜(屏)	1.名称:双电源转换柜301AA11; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	96495.7	96495.72		

11	030404004053	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜301AA12; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	35698.6	35698.56		
12	030404004054	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜301AA13; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	31666.5	31666.5		
13	030404004055	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜302AA09; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	31787.9	31787.85		
14	030404004056	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜302AA08; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	35719.6	35719.59		
15	030404004057	低压开关柜(屏)	1.名称:计量柜302AA07; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	70689.4	70689.43		
16	030404004058	低压开关柜(屏)	1.名称:双电源转换柜302AA10; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	37003.5	37003.48		

17	030404004059	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜302AA11; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	34608	34608.03		
18	030404009011	低压电容器柜	1.名称:补偿柜302AA02; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	82843.4	82843.38		
19	030404009012	低压电容器柜	1.名称:补偿柜302AA03; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	77982.1	77982.1		
20	030404004060	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜302AA04; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	32244.1	32244.13		
21	030404004061	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜302AA05; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	32244.1	32244.13		
22	030404004062	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜302AA06; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	32244.1	32244.13		

23	030404004063	低压开关柜(屏)	1.名称:计量柜301AA01; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	21908.6	21908.58		
24	030404004064	低压开关柜(屏)	1.名称:进线柜301AA01a; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	82275.8	82275.79		
25	030404004065	低压开关柜(屏)	1.名称:计量柜302AA01; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	21908.6	21908.58		
26	030404004066	低压开关柜(屏)	1.名称:进线柜302AA01a; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	82275.8	82275.79		
27	030402017018	高压成套配电柜	1.名称:1-AH01; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	23162.6	23162.55		
28	030402017019	高压成套配电柜	1.名称:1-AH02; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	23743.3	23743.29		
29	030402017020	高压成套配电柜	1.名称:1-AH03; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	23743.3	23743.29		

30	030402017021	高压成套配电柜	1.名称:1-AH04; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	29920	29920.01		
31	030402017022	高压成套配电柜	1.名称:1-AH05; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	29920	29920.01		
32	030402017023	变配电房配套设施及相关工作	1.绝缘垫、挡鼠板 2.各种标识及警示牌、高压绝缘工具、安全用电规章制度、柜内进出线孔洞的防火封堵、电缆标牌、绝缘手套、绝缘靴、放电棒、手电、警戒线、墙挂图、一次接线图板等、满足验收条件; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求 5.此项包干，结算时	项	1	8182	8182		
		变压器、桥架、电缆、调试、母线槽					1155802		
33	030411003005	桥架	1.名称：高压桥架; 2.规格：200*150; 3.配套附件:含桥架支吊架安装、三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含地下室增加费及桥架接地跨接、桥架接地扁钢等。 5.满足招标文件、设计规范及招标图纸要	m	9.04	143.95	1301.31		
34	030411003006	桥架	1.名称：高压桥架; 2.规格：400*150; 3.配套附件:含桥架支吊架安装、三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含地下室增加费及桥架接地跨接、桥架接地扁钢等。 5.满足招标文件、设计规范及招标图纸要	m	18.54	201.96	3744.34		

35	030401002003	干式变压器	1.干式电力变压器SC(B)14-1250kVA 2.编号：3-T01、3-T02 3.含:设备外壳、温控器等相关配套辅材 4.安装方式:基础槽钢制作安装及封堵; 5.含地下室增加费; 6.满足招标文件、设计规范及招标图纸要	台	2	194229	388458.5		
36	030413001005	铁构件	1.名称:桥架支吊架制作 2.材质:综合考虑 3.含地下室增加费;桥架支吊架除锈、刷油 4.满足设计及技术规范要求	kg	41	15.31	627.71		
37	030403006005	低压封闭式插接母线槽	1.密集型铜母线1000A/5P/IP66/耐火型 2.含连接器、弯头、始终端节加工等 3.含地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要	m	178	2796.49	497775.2		
38	030403006006	低压封闭式插接母线槽	1.五线制密集型铜母线 EB-2500A/IP54 2.含连接器、弯头、始终端节加工等 3.含地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	10	4565.24	45652.4		
39	030413001006	铁构件	1.名称:母线槽支架制作及安装 2.材质:综合考虑 3.含地下室增加费、支吊架除锈、刷油 4.满足设计及技术规范要求	kg	395	24.95	9855.25		
40	030403007005	始端箱、分线箱	1.始终端箱、插接箱1000A 2.含搭接铜排等辅材 3.含地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	2	1119.19	2238.38		
41	030403007006	始端箱、分线箱	1.始终端箱、插接箱2500A 2.含搭接铜排等辅材 3.含地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	6	1410.33	8461.98		

42	030408001007	电力电缆	1.高压电缆 WDZB20N-YJY22-8.7/15kV 3x120 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	61.5	413.43	25425.95		
43	030408001008	电力电缆	1.矿物电缆 4(RTTZ-120)+1(RTTZ-70) 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	230	661.09	152050.7		
44	030408002005	控制电缆	1.名称：控制电缆; 2.型号规格：WDZB21-KYJY-9*2.5; 3.含地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	51	30.77	1569.27		
45	030408002006	控制电缆	1.名称：控制电缆; 2.型号规格：WDZB20N-KYJY-4*1.5; 3.含地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	17	13.56	230.52		
46	030408006007	电力电缆头	1.电缆终端头300mm2（10KV） 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	个	2	877.96	1755.92		
47	030408006008	电力电缆头	1.电缆终端头120mm2（10KV） 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	个	4	435.66	1742.64		
48	030408006009	电力电缆头	1.矿物质电缆终端头120mm2（1KV） 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	个	2	387.63	775.26		
49	030408007005	控制电缆头	1.控制电缆终端头6芯以下（1KV） 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	个	4	68.65	274.6		

50	030408007006	控制电缆头	1.控制电缆终端头14芯以下（1KV） 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	个	4	106.85	427.4		
51	030411001005	配管	1.名称：电线管SC25； 2.安装方式：明敷 3.含地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	9	27.72	249.48		
52	030411001006	配管	1.名称：镀锌钢管SC50； 2.安装方式：暗敷 3.含地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	40	56.9	2276		
53	030414002003	送配电装置系统	1.10kV以下交流供电系统调试 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	系统	3	1613.24	4839.72		
54	030414004003	自动投入装置	1.1kV以下交流供电系统调试 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	系统	3	374.01	1122.03		
55	030414008005	母线	1.母线系统调试(1KV以下) 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	段	1	318.73	318.73		
56	030414008006	母线	1.母线系统调试(10KV以下) 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	段	2	318.73	637.46		
57	030414001003	电力变压器系统	1.10kV以下变压器系统调试(容量1250kVA以下) 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	系统	2	1995.65	3991.3		
		配电房接地					6899.83		

58	030409008003	等电位端子箱、测试板	1.名称：总等电位端子箱； 2.编号：MEB； 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 4.含地下室增加费。	台	1	95.09	95.09		
59	030409002007	接地母线	1.名称：户内接地母线明敷； 2.规格：镀锌扁钢40*4； 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 4.含地下室增加费。	m	146.5	34.09	4994.19		
60	030409002008	接地母线	1.名称：户内接地母线明敷； 2.规格：镀锌扁钢80*5； 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 4.含地下室增加费。	m	10.5	34.09	357.95		
61	030409002009	临时接线柱	1.名称：户内接地母线明敷； 2.规格：镀锌扁钢80*5； 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 4.含地下室增加费。	个	20	17.46	349.2		
62	030414011003	接地装置	1.名称：接地调试； 2.接地电阻测试； 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求。 4.含地下室增加费。	系统	1	1103.4	1103.4		

本页小计	2609081	0	-
合计	2609081.16		-

分部分项工程量清单与计价表

工程名称　深业山水东城花园项目（1-6栋）高低压变配电工程-4号住宅变电所　　标段　深业山水东城花园项目（1-6栋）高低压变配电　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
		深业山水东城花园项目（1-6栋）高低压变配电工程-4号住宅变电所					2157200		
		高低压柜					1373004		
1	030404009013	低压电容器柜	1.名称:补偿柜401AA02; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	109787	109787.1		
2	030404004067	低压开关柜(屏)	1.名称:联络柜401AA03; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	57255.2	57255.17		
3	030404004068	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜401AA04; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	29241.1	29241.12		
4	030404004069	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜401AA05; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	29305.8	29305.84		

5	030404004070	低压开关柜(屏)	1.名称:计量柜401AA06; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	53853.3	53853.33		
6	030404004071	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜401AA07; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	32946.3	32946.34		
7	030404004072	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜401AA08; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	31946.4	31946.42		
8	030404004073	低压开关柜(屏)	1.名称:双电源转换柜401AA09; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	94859.9	94859.92		
9	030404004074	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜401AA10; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	34455.9	34455.93		
10	030404004075	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜401AA11; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	30947.3	30947.3		

11	030404004076	低压开关柜(屏)	1.名称:计量柜402AA06; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	56137.1	56137.13		
12	030404004077	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜402AA07; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	34028	34027.97		
13	030404004078	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜402AA08; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	30597.8	30597.81		
14	030404004079	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜402AA11; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	31608.3	31608.25		
15	030404004080	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜402AA10; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	33011.1	33011.06		
16	030404004081	低压开关柜(屏)	1.名称:双电源转换柜402AA09; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	41673	41673.02		

17	030404009014	低压电容器柜	1.名称:补偿柜402AA02; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	109787	109787.1		
18	030404004082	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜402AA03; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	29742.7	29742.7		
19	030404004083	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜402AA04; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	29746.8	29746.75		
20	030404004084	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜402AA05; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	29503.2	29503.24		
21	030404004085	低压开关柜(屏)	1.名称:计量柜401AA01; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	15107.2	15107.17		
22	030404004086	低压开关柜(屏)	1.名称:进线柜401AA01a; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	71598	71598		

23	030404004087	低压开关柜(屏)	1.名称:计量柜402AA01; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	15107.2	15107.17		
24	030404004088	低压开关柜(屏)	1.名称:进线柜402AA01a; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	71598	71598		
25	030402017024	高压成套配电柜	1.名称:2-AH01; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	23162.6	23162.55		
26	030402017025	高压成套配电柜	1.名称:2-AH02; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	23743.3	23743.29		
27	030402017026	高压成套配电柜	1.名称:2-AH03; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	23743.3	23743.29		
28	030402017027	高压成套配电柜	1.名称:2-AH04; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	29920	29920.01		
29	030402017028	高压成套配电柜	1.名称:2-AH05; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	29920	29920.01		

30	030402017029	高压成套配电柜	1.名称:2-AH06; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	23162.6	23162.55		
31	030402017030	高压成套配电柜	1.名称:2-AH07; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	23743.3	23743.29		
32	030402017031	高压成套配电柜	1.名称:2-AH08; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	23743.3	23743.29		
33	030402017032	高压成套配电柜	1.名称:2-AH09; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	29920	29920.01		
34	030402017033	高压成套配电柜	1.名称:2-AH10; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	29920	29920.01		
35	030402017034	变配电房配套设施及相关工作	1.绝缘垫、挡鼠板 2.各种标识及警示牌、高压绝缘工具、安全用电规章制度、柜内进出线孔洞的防火封堵、电缆标牌、绝缘手套、绝缘靴、放电棒、手电、警戒线、墙挂图、一次接线图板等、满足验收条件; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求 5.此项包干，结算时	项	1	8182	8182		
		变压器、桥架、电缆、调试、母线槽					776069.6		

36	030411003007	桥架	1.名称：高压桥架； 2.规格：200*150； 3.配套附件:含桥架支吊架安装、三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含地下室增加费及桥架接地跨接、桥架接地扁钢等。 5.满足招标文件、设计规范及招标图纸要	m	5.84	143.95	840.67		
37	030411003008	桥架	1.名称：高压桥架； 2.规格：300*150； 3.配套附件:含桥架支吊架安装、三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含地下室增加费及桥架接地跨接、桥架接地扁钢等。 5.满足招标文件、设计规范及招标图纸要	m	2.11	182.57	385.22		
38	030401002004	干式变压器	1.干式电力变压器SC(B)14-1000kVA 2.编号：4-T01、4-T02 3.含:设备外壳、温控器等相关配套辅材 4.安装方式:基础槽钢制作安装及封堵; 5.含地下室增加费; 6.满足招标文件、设计规范及招标图纸要	台	2	161732	323463.3		
39	030411003009	桥架	1.名称：高压桥架； 2.规格：400*150； 3.配套附件:含桥架支吊架安装、三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含地下室增加费及桥架接地。 5.满足招标文件、设计规范及招标图纸要	m	7.33	201.96	1480.37		
40	030413001007	铁构件	1.名称:桥架支吊架制作 2.材质:综合考虑 3.含地下室增加费;桥架支吊架除锈、刷油 4.满足设计及技术规范要求	kg	22	15.31	336.82		
41	030403006007	低压封闭式插接母线槽	1.密集型铜母线1250A/5P/IP66/耐火型 2.含连接器、弯头、始终端节加工等 3.含地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要	m	12	3475.93	41711.16		

42	030403006008	低压封闭式插接母线槽	1.五线制密集型铜母线 EB-2000A/IP54 2.含连接器、弯头、始终端节加工等 3.含地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	9.5	3690.63	35060.99		
43	030413001008	铁构件	1.名称:母线槽支架制作及安装 2.材质:综合考虑 3.含地下室增加费、支吊架除锈、刷油 4.满足设计及技术规范要求	kg	45	24.95	1122.75		
44	030403007007	始端箱、分线箱	1.始终端箱、插接箱1250A 2.含搭接铜排等辅材 3.含地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	2	1300.34	2600.68		
45	030403007008	始端箱、分线箱	1.始终端箱、插接箱2000A 2.含搭接铜排等辅材 3.含地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	6	1410.33	8461.98		
46	030403007009	始端箱、分线箱	1.始终端箱、插接箱2500A 2.含搭接铜排等辅材 3.含地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	2	1410.33	2820.66		
47	030408001009	电力电缆	1.高压电缆 WDZB20N-YJY22-8.7/15kV 3x300 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	265	943.34	249985.1		
48	030408001010	电力电缆	1.高压电缆 WDZB20N-YJY22-8.7/15kV 3x120 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	41	413.43	16950.63		
49	030408001011	电力电缆	1.矿物电缆 4(RTTZ-185)+1(RTTZ-95) 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	62	976.91	60568.42		

50	030408002007	控制电缆	1.名称：控制电缆； 2.型号规格：WDZB21-KYJY-9*2.5； 3.含地下室增加费； 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	30	30.77	923.1		
51	030408002008	控制电缆	1.名称：控制电缆； 2.型号规格：WDZB20N-KYJY-4*1.5； 3.含地下室增加费； 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	16	13.56	216.96		
52	030408006010	电力电缆头	1.电缆终端头300mm2(10KV) 2.含地下室增加费； 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	个	4	877.96	3511.84		
53	030408006011	电力电缆头	1.电缆终端头120mm2(10KV) 2.含地下室增加费； 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	个	4	435.66	1742.64		
54	030408006012	电力电缆头	1.矿物质电缆终端头185mm2(1KV) 2.含地下室增加费； 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	个	4	596.69	2386.76		
55	030408007007	控制电缆头	1.控制电缆终端头6芯以下(1KV) 2.含地下室增加费； 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	个	4	68.65	274.6		
56	030408007008	控制电缆头	1.控制电缆终端头14芯以下(1KV) 2.含地下室增加费； 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	个	4	106.85	427.4		
57	030411001007	配管	1.名称：电线管SC25； 2.安装方式：明敷 3.含地下室增加费； 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	7.5	27.72	207.9		

58	030411001008	配管	1.名称：镀锌钢管SC50； 2.安装方式：暗敷 3.含地下室增加费； 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	13.5	56.9	768.15		
59	030414002004	送配电装置系统	1.10kV以下交流供电系统调试 2.含地下室增加费； 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	系统	8	1613.24	12905.92		
60	030414004004	自动投入装置	1.1kV以下交流供电系统调试 2.含地下室增加费； 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	系统	3	374.01	1122.03		
61	030414008007	母线	1.母线系统调试(1KV以下) 2.含地下室增加费； 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	段	2	318.73	637.46		
62	030414008008	母线	1.母线系统调试(10KV以下) 2.含地下室增加费； 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	段	2	582.4	1164.8		
63	030414001004	电力变压器系统	1.10kV以下变压器系统调试(容量1250kVA以下) 2.含地下室增加费； 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	系统	2	1995.65	3991.3		
		变配电房接地					8126.65		
64	030409008004	等电位端子箱、测试板	1.名称：总等电位端子箱； 2.编号：MEB； 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 4.含地下室增加费。	台	1	95.09	95.09		

65	030409002010	接地母线	1.名称：户内接地母线明敷； 2.规格：镀锌扁钢40*4； 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 4.含地下室增加费。	m	139	34.09	4738.51		
66	030409002011	接地母线	1.名称：户内接地母线明敷； 2.规格：镀锌扁钢80*5； 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 4.含地下室增加费。	m	54.5	34.09	1857.91		
67	030409002012	临时接线柱	1.名称：户内接地母线明敷； 2.规格：镀锌扁钢80*5； 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 4.含地下室增加费。	个	19	17.46	331.74		
68	030414011004	接地装置	1.名称：接地调试； 2.接地电阻测试； 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求。 4.含地下室增加费。	系统	1	1103.4	1103.4		
本页小计							2157200	0	-
合计							2157200.44		-

分部分项工程量清单与计价表

工程名称　深业山水东城花园项目（1-6栋）高低压变配电工程-5号商业变电所　　标段　深业山水东城花园项目（1-6栋）高低压变配电　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
		深业山水东城花园项目（1-6栋）高低压变配电工程-5号商业变电所					532328		
		高低压柜					307594.7		
1	030404004089	低压开关柜(屏)	1.名称:进线柜501AA01; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	44446.3	44446.28		
2	030404009015	低压电容器柜	1.名称:补偿柜501AA02; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	80957.6	80957.6		
3	030404004090	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜501AA03; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	33965.7	33965.68		
4	030404004091	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜501AA04; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	33491.6	33491.61		

5	030404004092	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜501AA05; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	32177	32176.98		
6	030402017035	高压成套配电柜	1.名称:Z5-AH01; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	23409.2	23409.18		
7	030402017036	高压成套配电柜	1.名称:Z5-AH02; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	21379.5	21379.52		
8	030402017037	高压成套配电柜	1.名称:Z5-AH03; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	29585.9	29585.89		
9	030402017038	变配电房配套设施及相关工作	1.绝缘垫、挡鼠板 2.各种标识及警示牌、高压绝缘工具、安全用电规章制度、柜内进出线孔洞的防火封堵、电缆标牌、绝缘手套、绝缘靴、放电棒、手电、警戒线、墙挂图、一次接线图板等、满足验收条件; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求 5.此项包干，结算时	项	1	8182	8182		
		变压器、桥架、电缆、调试、母线槽					221331.8		

10	030401002005	干式变压器	1.干式电力变压器SC(B)14-630kVA 2.编号：5-T01 3.含:设备外壳、温控器等相关配套辅材 4.安装方式:基础槽钢制作安装及封堵; 5.含地下室增加费; 6.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	122090	122089.6		
11	030411003010	桥架	1.名称：高压桥架; 2.规格：200*150; 3.配套附件:含桥架支吊架安装、三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含地下室增加费及桥架接地跨接、桥架接地扁钢等。 5.满足招标文件、设计规范及招标图纸要	m	11.36	143.95	1635.27		
12	030413001009	铁构件	1.名称:桥架支吊架制作 2.材质:综合考虑 3.含地下室增加费;桥架支吊架除锈、刷油 4.满足设计及技术规范要求	kg	15	15.31	229.65		
13	030403006009	低压封闭式插接母线槽	1.五线制密集型铜母线 EB-1250A/IP54 2.含连接器、弯头、始终端节加工等 3.含地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	6.5	2265.77	14727.51		
14	030413001010	铁构件	1.名称:母线槽支架制作及安装 2.材质:综合考虑 3.含地下室增加费、支吊架除锈、刷油 4.满足设计及技术规范要求	kg	13	24.95	324.35		
15	030403007010	始端箱、分线箱	1.始终端箱、插接箱1250A 2.含搭接铜排等辅材 3.含地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	2	1300.34	2600.68		

16	030408001012	电力电缆	1.高压电缆 WDZB20N-YJY22- 8.7/15kV 3x70 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	16.52	264.79	4374.33		
17	030408001013	电力电缆	1.高压电缆 WDZB20N-YJY22- 8.7/15kV 3x120 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	165	413.43	68215.95		
18	030408002009	控制电缆	1.名称：控制电缆; 2.型号规格：WDZB21-KYJY-9*2.5; 3.含地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	12.5	30.77	384.63		
19	030408002010	控制电缆	1.名称：控制电缆; 2.型号规格： WDZB20N-KYJY- 4*1.5; 3.含地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	11	13.56	149.16		
20	030408006013	电力电缆头	1.电缆终端头 70mm2(10KV) 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	个	2	352.84	705.68		
21	030408006014	电力电缆头	1.电缆终端头 120mm2(10KV) 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	个	2	435.66	871.32		
22	030408007009	控制电缆头	1.控制电缆终端头6芯以下(1KV) 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	个	2	68.65	137.3		
23	030408007010	控制电缆头	1.控制电缆终端头14芯以下(1KV) 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	个	2	106.85	213.7		

24	030411001009	配管	1.名称：电线管SC25； 2.安装方式：明敷 3.含地下室增加费； 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	9.5	27.72	263.34		
25	030411001010	配管	1.名称：镀锌钢管SC50； 2.安装方式：暗敷 3.含地下室增加费； 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	6.5	56.9	369.85		
26	030414002005	送配电装置系统	1.10kV以下交流供电系统调试 2.含地下室增加费； 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	系统	1	1613.24	1613.24		
27	030414008009	母线	1.母线系统调试(1KV以下) 2.含地下室增加费； 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	段	1	318.73	318.73		
28	030414008010	母线	1.母线系统调试(10KV以下) 2.含地下室增加费； 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	段	1	582.4	582.4		
29	030414001005	电力变压器系统	1.10kV以下变压器系统调试(容量800kVA以下) 2.含地下室增加费； 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	系统	1	1525.18	1525.18		
		配电房接地					3401.45		
30	030409002013	接地母线	1.名称：户内接地母线明敷； 2.规格：镀锌扁钢40*4； 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 4.含地下室增加费。	m	56.5	34.09	1926.09		
31	030409008005	等电位端子箱、测试板	1.名称：总等电位端子箱； 2.编号：MEB； 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 4.含地下室增加费。	台	1	95.09	95.09		

32	030409002014	接地母线	1.名称：户内接地母线明敷； 2.规格：镀锌扁钢80*5； 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 4.含地下室增加费。	m	3	34.09	102.27		
33	030409002015	临时接线柱	1.名称：户内接地母线明敷； 2.规格：镀锌扁钢80*5； 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 4.含地下室增加费。	个	10	17.46	174.6		
34	030414011005	接地装置	1.名称：接地调试； 2.接地电阻测试； 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求。 4.含地下室增加费。	系统	1	1103.4	1103.4		
本页小计							532328	0	-
合计							532328.03		-

分部分项工程量清单与计价表

工程名称　深业山水东城花园项目（1-6栋）高低压变配电工程-6号充电桩变电所　　标段　深业山水东城花园项目（1-6栋）高低压变配电　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
		深业山水东城花园项目（1-6栋）高低压变配电工程-6号充电桩变电所					761131.1		
		高低压柜					500267.6		
1	030404004093	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜601AA01; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	38158.7	38158.73		
2	030404004094	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜601AA02; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	38297.1	38297.07		
3	030404004095	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜601AA03; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	38319.7	38319.72		
4	030404004096	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜601AA04; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	37789.8	37789.82		

5	030404009016	低压电容器柜	1.名称:补偿柜601AA07; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	84306.1	84306.05		
6	030404009017	低压电容器柜	1.名称:补偿柜601AA06; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	74443.5	74443.53		
7	030404004097	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜601AA05; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	38477.5	38477.47		
8	030404004098	低压开关柜(屏)	1.名称:进线柜601AA08; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	67918.6	67918.6		
9	030402017039	高压成套配电柜	1.名称:Z6-AH01; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	23409.2	23409.18		
10	030402017040	高压成套配电柜	1.名称:Z6-AH02; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	21379.5	21379.52		
11	030402017041	高压成套配电柜	1.名称:Z6-AH03; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	29585.9	29585.89		

12	030402017042	变配电房配套设施及相关工作	1.绝缘垫、挡鼠板 2.各种标识及警示牌、高压绝缘工具、安全用电规章制度、柜内进出线孔洞的防火封堵、电缆标牌、绝缘手套、绝缘靴、放电棒、手电、警戒线、墙挂图、一次接线图板等、满足验收条件； 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求 5.此项包干，结算时	项	1	8182	8182		
		变压器、桥架、电缆、调试、母线槽					256550.3		
13	030401002006	干式变压器	1.干式电力变压器SC(B)14-1250kVA 2.编号：6-T01 3.含:设备外壳、温控器等相关配套辅材 4.安装方式:基础槽钢制作安装及封堵; 5.含地下室增加费; 6.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	194713	194713.3		
14	030411003011	桥架	1.名称：高压桥架； 2.规格：200*150； 3.配套附件:含桥架支吊架安装、三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含地下室增加费及桥架接地跨接、桥架接地扁钢等。 5.满足招标文件、设计规范及招标图纸要	m	12.46	143.95	1793.62		
15	030411003012	桥架	1.名称：高压桥架； 2.规格：300*150； 3.配套附件:含桥架支吊架安装、三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含地下室增加费及桥架接地跨接、桥架接地扁钢等。 5.满足招标文件、设计规范及招标图纸要	m	13.77	182.57	2513.99		
16	030413001011	铁构件	1.名称:桥架支吊架制作 2.材质:综合考虑 3.含地下室增加费:桥架支吊架除锈、刷油 4.满足设计及技术规范要求	kg	36.07	15.31	552.23		

17	030403006010	低压封闭式插接母线槽	1.密集型铜母线2500A/5P/IP66/耐火型 2.含连接器、弯头、始终端节加工等 3.含地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	4	6939.63	27758.52		
18	030403007011	始端箱、分线箱	1.始终端箱、插接箱2500A 2.含搭接铜排等辅材 3.含地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	2	1410.33	2820.66		
19	030413001012	铁构件	1.名称:母线槽支架制作及安装 2.材质:综合考虑 3.含地下室增加费、支吊架除锈、刷油 4.满足设计及技术规范要求	kg	8.4	24.95	209.58		
20	030408001014	电力电缆	1.高压电缆WDZB20N-YJY22-8.7/15kV 3x70 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	12	264.79	3177.48		
21	030408001015	电力电缆	1.高压电缆WDZB20N-YJY22-8.7/15kV 3x120 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	38	413.43	15710.34		
22	030408002011	控制电缆	1.名称：控制电缆; 2.型号规格：WDZB21-KYJY-9*2.5; 3.含地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	8.5	30.77	261.55		
23	030408002012	控制电缆	1.名称：控制电缆; 2.型号规格：WDZB20N-KYJY-4*1.5; 3.含地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	10	13.56	135.6		
24	030408006015	电力电缆头	1.电缆终端头120mm2(10KV) 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	个	2	435.66	871.32		

25	030408006016	电力电缆头	1.电缆终端头 70mm2(10KV) 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	个	2	352.84	705.68		
26	030408007011	控制电缆头	1.控制电缆终端头6芯以下(1KV) 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	个	2	68.65	137.3		
27	030408007012	控制电缆头	1.控制电缆终端头14芯以下(1KV) 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	个	2	106.85	213.7		
28	030411001011	配管	1.名称：电线管 SC25； 2.安装方式：明敷 3.含地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	5.5	27.72	152.46		
29	030411001012	配管	1.名称：镀锌钢管 SC50； 2.安装方式：暗敷 3.含地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	5.5	56.9	312.95		
30	030414002006	送配电装置系统	1.10kV以下交流供电系统调试 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	系统	1	1613.24	1613.24		
31	030414008011	母线	1.母线系统调试(1KV以下) 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	段	1	318.73	318.73		
32	030414008012	母线	1.母线系统调试(10KV以下) 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	段	1	582.4	582.4		

33	030414001006	电力变压器系统	1.10kV以下变压器系统调试(容量1250kVA以下) 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	系统	1	1995.65	1995.65		
		变配电房接地					4313.26		
34	030409002016	接地母线	1.名称：户内接地母线明敷; 2.规格：镀锌扁钢40*4; 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求; 4.含地下室增加费。	m	77	34.09	2624.93		
35	030409002017	接地母线	1.名称：户内接地母线明敷; 2.规格：镀锌扁钢80*5; 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求; 4.含地下室增加费。	m	10.5	34.09	357.95		
36	030409002018	临时接线柱	1.名称：户内接地母线明敷; 2.规格：镀锌扁钢80*5; 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求; 4.含地下室增加费。	个	13	17.46	226.98		
37	030414011006	接地装置	1.名称：接地调试; 2.接地电阻测试; 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求。 4.含地下室增加费。	系统	1	1103.4	1103.4		

本页小计							761131.1	0	-
合计							761131.14		-

分部分项工程量清单与计价表

工程名称　深业山水东城花园项目（1-6栋）高低压变配电工程-7号幼儿园变电所　　标段　深业山水东城花园项目（1-6栋）高低压变配电　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
		深业山水东城花园项目（1-6栋）高低压变配电工程-7号幼儿园变电所					551158.1		
		高低压柜					382367.1		
1	030404004099	低压开关柜(屏)	1.名称:进线柜701AA01; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	44446.3	44446.28		
2	030404009018	低压电容器柜	1.名称:补偿柜701AA02; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	80957.6	80957.6		
3	030404004100	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜701AA03; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	29035.6	29035.63		
4	030404004101	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜701AA04; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	29894	29893.98		

5	030404004102	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜701AA05; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	31444.8	31444.84		
6	030404004103	低压开关柜(屏)	1.名称:双电源转换柜701AA06; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	22488.4	22488.4		
7	030404004104	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜701AA07; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	30745.1	30745.05		
8	030404004105	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜701AA08; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	30538.8	30538.76		
9	030402017043	高压成套配电柜	1.名称:Z7-AH01; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	23409.2	23409.18		
10	030402017044	高压成套配电柜	1.名称:Z7-AH02; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	21379.5	21379.52		
11	030402017045	高压成套配电柜	1.名称:Z7-AH03; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	29585.9	29585.89		

12	030404004106	变配电房配套设施及相关工作	1.绝缘垫、挡鼠板 2.各种标识及警示牌、高压绝缘工具、安全用电规章制度、柜内进出线孔洞的防火封堵、电缆标牌、绝缘手套、绝缘靴、放电棒、手电、警戒线、墙挂图、一次接线图板等、满足验收条件； 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求 5.此项包干，结算时	项	1	8442	8442		
		变压器、桥架、电缆、调试、母线槽					164751.3		
13	030401002007	干式变压器	1.干式电力变压器SC(B)14-630kVA 2.编号：7-T01 3.含:设备外壳、温控器等相关配套辅材 4.安装方式:基础槽钢制作安装及封堵; 5.含地下室增加费; 6.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	122090	122089.6		
14	030411003013	桥架	1.名称：高压桥架； 2.规格：300*150； 3.配套附件:含桥架支吊架安装、三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含地下室增加费及桥架接地跨接、桥架接地扁钢等。 5.满足招标文件、设计规范及招标图纸要	m	17.18	182.57	3136.55		
15	030411003014	桥架	1.名称：高压桥架； 2.规格：200*150； 3.配套附件:含桥架支吊架安装、三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含地下室增加费及桥架接地跨接、桥架接地扁钢等。 5.满足招标文件、设计规范及招标图纸要	m	7.8	143.95	1122.81		
16	030413001013	铁构件	1.名称:桥架支吊架制作 2.材质:综合考虑 3.含地下室增加费;桥架支吊架除锈、刷油 4.满足设计及技术规范要求	kg	35	15.31	535.85		

17	030403006011	低压封闭式插接母线槽	1.五线制密集型铜母线 EB-1250A/IP54 2.含连接器、弯头、始终端节加工等 3.含地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	4.5	2265.77	10195.97		
18	030413001014	铁构件	1.名称:母线槽支架制作及安装 2.材质:综合考虑 3.含地下室增加费、支吊架除锈、刷油 4.满足设计及技术规范要求	kg	8.4	24.95	209.58		
19	030403007012	始端箱、分线箱	1.始终端箱、插接箱1250A 2.含搭接铜排等辅材 3.含地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	2	1300.34	2600.68		
20	030408001016	电力电缆	1.高压电缆 WDZB20N-YJY22-8.7/15kV 3x70 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	12	264.79	3177.48		
21	030408001017	电力电缆	1.高压电缆 WDZB20N-YJY22-8.7/15kV 3x120 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	23	413.43	9508.89		
22	030408001018	电力电缆	1.矿物电缆 4(RTTZ-25)+1(RTTZ-16) 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	26	183.21	4763.46		
23	030408002013	控制电缆	1.名称：控制电缆; 2.型号规格：WDZB21-KYJY-9*2.5; 3.含地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	6	30.77	184.62		
24	030408002014	控制电缆	1.名称：控制电缆; 2.型号规格：WDZB10N-KYJY-4*1.5; 3.含地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	6	13.56	81.36		

25	030408006017	电力电缆头	1.电缆终端头120mm2（10KV） 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	个	2	435.66	871.32		
26	030408006018	电力电缆头	1.电缆终端头70mm2（10KV） 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	个	2	352.84	705.68		
27	030408006019	电力电缆头	1.矿物质电缆终端头25mm2（1KV） 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	个	2	147.6	295.2		
28	030408007013	控制电缆头	1.控制电缆终端头6芯以下（1KV） 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	个	2	68.65	137.3		
29	030408007014	控制电缆头	1.控制电缆终端头14芯以下（1KV） 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	个	2	106.85	213.7		
30	030414002007	送配电装置系统	1.10kV以下交流供电系统调试 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	系统	1	1613.24	1613.24		
31	030414004005	自动投入装置	1.1kV以下交流供电系统调试 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	系统	1	374.01	374.01		
32	030414008013	母线	1.母线系统调试(1KV以下) 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	段	1	318.73	318.73		
33	030414008014	母线	1.母线系统调试(10KV以下) 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	段	1	582.4	582.4		

34	030414001007	电力变压器系统	1.10kV以下变压器系统调试(容量800kVA以下) 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	系统	1	1525.18	1525.18		
35	030411001013	配管	1.名称：电线管SC25； 2.安装方式：明敷 3.含地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	6	27.72	166.32		
36	030411001014	配管	1.名称：镀锌钢管SC50； 2.安装方式：暗敷 3.含地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	6	56.9	341.4		
		变配电房接地					4039.71		
37	030409002019	接地母线	1.名称：户内接地母线明敷； 2.规格：镀锌扁钢40*4； 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 4.含地下室增加费。	m	65.5	34.09	2232.9		
38	030409002020	接地母线	1.名称：户内接地母线明敷； 2.规格：镀锌扁钢80*5； 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 4.含地下室增加费。	m	15	34.09	511.35		
39	030409002021	临时接线柱	1.名称：户内接地母线明敷； 2.规格：镀锌扁钢80*5； 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 4.含地下室增加费。	个	11	17.46	192.06		
40	030414011007	接地装置	1.名称：接地调试； 2.接地电阻测试； 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求。 4.含地下室增加费。	系统	1	1103.4	1103.4		

本页小计							551158.1	0	-
合计							551158.14		-

分部分项工程量清单与计价表

工程名称　深业山水东城花园项目（1-6栋）高低压变配电工程-13号公交场站变电所　　标段　深业山水东城花园项目（1-6栋）高低压变配电　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
		深业山水东城花园项目（1-6栋）高低压变配电工程-13号公交场站变电					612750.1		
		高低压柜					313999.8		
1	030404004107	低压开关柜(屏)	1.名称:进线柜1301AA01; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	54926.9	54926.87		
2	030404009019	低压电容器柜	1.名称:补偿柜1301AA02; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	109773	109772.6		
3	030404004108	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜1301AA03; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	35432.4	35432.4		
4	030404004109	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜1301AA04; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	35555.4	35555.37		

5	030402017046	高压成套配电柜	1.名称:Z13-AH01; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	21994.2	21994.23		
6	030402017047	高压成套配电柜	1.名称:Z13-AH02; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	19965.4	19965.38		
7	030402017048	高压成套配电柜	1.名称:Z13-AH03; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	28171	28170.95		
8	030402017049	变配电房配套设施及相关工作	1.绝缘垫、挡鼠板 2.各种标识及警示牌、高压绝缘工具、安全用电规章制度、柜内进出线孔洞的防火封堵、电缆标牌、绝缘手套、绝缘靴、放电棒、手电、警戒线、墙挂图、一次接线图板等、满足验收条件; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求 5.此项包干，结算时	项	1	8182	8182		
		变压器、桥架、电缆、调试、母线槽					294842.6		
9	030401002008	干式变压器	1.干式电力变压器SC(B)14-1000kVA 2.编号：13-T01 3.含:设备外壳、温控器等相关配套辅材， 4.安装方式:基础槽钢制作安装及封堵; 5.含地下室增加费; 6.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	162216	162215.7		

10	030411003015	桥架	1.名称：高压桥架； 2.规格：200*150； 3.配套附件:含桥架支吊架安装、三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含地下室增加费及桥架接地跨接、桥架接地扁钢等。 5.满足招标文件、设计规范及招标图纸要	m	5.43	143.95	781.65		
11	030411003016	桥架	1.名称：高压桥架； 2.规格：200*200； 3.配套附件:含桥架支吊架安装、三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含地下室增加费及桥架接地跨接、桥架接地扁钢等。 5.满足招标文件、设计规范及招标图纸要	m	101.65	158.59	16120.67		
12	030413001015	铁构件	1.名称:桥架支吊架制作 2.材质:综合考虑 3.含地下室增加费;桥架支吊架除锈、刷油 4.满足设计及技术规范要求	kg	140	15.31	2143.4		
13	030403006012	低压封闭式插接母线槽	1.五线制密集型铜母线 EB-2000A/IP54 2.含连接器、弯头、始终端节加工等 3.含地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	2.5	3690.63	9226.58		
14	030403007013	始端箱、分线箱	1.始终端箱、插接箱2000A 2.含搭接铜排等辅材 3.含地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	2	1300.34	2600.68		
15	030413001016	铁构件	1.名称:母线槽支架制作及安装 2.材质:综合考虑 3.含地下室增加费、支吊架除锈、刷油 4.满足设计及技术规范要求	kg	8.4	24.95	209.58		

16	030408001019	电力电缆	1.高压电缆 WDZB20N-YJY22-8.7/15kV 3x70 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	10	264.79	2647.9		
17	030408001020	电力电缆	1.高压电缆 WDZB20N-YJY22-8.7/15kV 3x120 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	222	413.43	91781.46		
18	030408002015	控制电缆	1.名称：控制电缆; 2.型号规格：WDZB21-KYJY-9*2.5; 3.含地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	7	30.77	215.39		
19	030408002016	控制电缆	1.名称：控制电缆; 2.型号规格：WDZB10N-KYJY-4*1.5; 3.含地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	8	13.56	108.48		
20	030408006020	电力电缆头	1.电缆终端头 120mm2(10KV) 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	个	2	435.66	871.32		
21	030408006021	电力电缆头	1.电缆终端头 70mm2(10KV) 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	个	2	352.84	705.68		
22	030408007015	控制电缆头	1.控制电缆终端头6芯以下(1KV) 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	个	2	68.65	137.3		
23	030408007016	控制电缆头	1.控制电缆终端头14芯以下(1KV) 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	个	2	106.85	213.7		

24	030414002008	送配电装置系统	1.10kV以下交流供电系统调试 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	系统	1	1613.24	1613.24		
25	030414008015	母线	1.母线系统调试(1KV以下) 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	段	1	318.73	318.73		
26	030414008016	母线	1.母线系统调试(10KV以下) 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	段	1	582.4	582.4		
27	030414001008	电力变压器系统	1.10kV以下变压器系统调试(容量1250kVA以下) 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	系统	1	1995.65	1995.65		
28	030411001015	配管	1.名称：电线管SC25； 2.安装方式：明敷 3.含地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	3.5	27.72	97.02		
29	030411001016	配管	1.名称：镀锌钢管SC50； 2.安装方式：暗敷 3.含地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	4.5	56.9	256.05		
		配电房接地					3907.76		
30	030409008006	等电位端子箱、测试板	1.名称：总等电位端子箱； 2.编号：MEB； 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 4.含地下室增加费。	台	1	95.09	95.09		

31	030409002022	接地母线	1.名称：户内接地母线明敷； 2.规格：镀锌扁钢40*4； 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 4.含地下室增加费。	m	65	34.09	2215.85		
32	030409002023	接地母线	1.名称：户内接地母线明敷； 2.规格：镀锌扁钢80*5； 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 4.含地下室增加费。	m	8.84	34.09	301.36		
33	030409002024	临时接线柱	1.名称：户内接地母线明敷； 2.规格：镀锌扁钢80*5； 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 4.含地下室增加费。	个	11	17.46	192.06		
34	030414011008	接地装置	1.名称：接地调试； 2.接地电阻测试； 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求。 4.含地下室增加费。	系统	1	1103.4	1103.4		

本页小计							612750.1	0	-
合计							612750.08		-

分部分项工程量清单与计价表

工程名称　深业山水东城花园项目（1-6栋）高低压变配电工程-公用通道　　标段　深业山水东城花园项目（1-6栋）高低压变配电　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
		深业山水东城花园项目（1-6栋）高低压变配电工程--公用通道					122590.7		
1	030411003017	桥架	1.名称：高压桥架； 2.规格：200*200； 3.配套附件:含桥架支吊架安装、三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含地下室增加费及桥架接地跨接、桥架接地扁钢等。 5.满足招标文件、设计规范及招标图纸要	m	22.67	158.59	3595.24		
2	030411003018	桥架	1.名称：高压桥架； 2.规格：200*150； 3.配套附件:含桥架支吊架安装、三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含地下室增加费及桥架接地跨接、桥架接地扁钢等。 5.满足招标文件、设计规范及招标图纸要	m	47.55	143.95	6844.82		
3	030411003019	桥架	1.名称：高压桥架； 2.规格：500*200； 3.配套附件:含桥架支吊架安装、三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含地下室增加费及桥架接地跨接、桥架接地扁钢等。 5.满足招标文件、设计规范及招标图纸要	m	416.25	233.68	97269.3		
4	030413001017	铁构件	1.名称:桥架支吊架制作 2.材质:综合考虑 3.含地下室增加费;桥架支吊架除锈、刷油 4.满足设计及技术规范要求	kg	972	15.31	14881.32		

本页小计							122590.7	0	-
合计							122590.68		-

分部分项工程量清单与计价表

工程名称　深业山水东城花园项目（1-6栋）高低压变配电工程-1#柴发配电房工程　　标段　深业山水东城花园项目（1-6栋）高低压变配电　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
		深业山水东城花园项目（1-6栋）高低压变配电工程-1#柴发配电房工程					340543.3		
		高低压柜					259482.3		
1	030404004110	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜01GA01; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	69975.1	69975.07		
2	030404004111	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜01GA02; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	73178.7	73178.71		
3	030404004112	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜01GA03; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	73178.7	73178.71		
4	030404004113	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜01GA04; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	34916.3	34916.25		

5	030402017050	变配电房配套设施及相关工作	1.绝缘垫、挡鼠板 2.各种标识及警示牌、高压绝缘工具、安全用电规章制度、柜内进出线孔洞的防火封堵、电缆标牌、绝缘手套、绝缘靴、放电棒、手电、警戒线、墙挂图、一次接线图板等 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求 5.此项包干，结算时	项	1	8233.59	8233.59		
		电缆、母线、配管					79733.66		
6	030403006013	低压封闭式插接母线槽	1.密集型铜母线2500A/5P/IP66/耐火型 2.含连接器、弯头、始终端节加工等 3.含地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要	m	11	6939.63	76335.93		
7	030403007014	始端箱、分线箱	1.始终端箱、插接箱2500A 2.含搭接铜排等辅材 3.含地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	2	1410.33	2820.66		
8	030413001018	铁构件	1.名称:母线槽支架制作及安装 2.材质:综合考虑 3.含地下室增加费、支吊架除锈、刷油 4.满足设计及技术规范要求	kg	23	25.09	577.07		
		接地					1008.56		
9	030409002025	接地母线	1.名称：户内接地母线明敷; 2.规格：镀锌扁钢40*4; 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求; 4.含地下室增加费。	m	26	34.09	886.34		

10	030409002026	临时接线柱	1.名称：户内接地母线明敷； 2.规格：镀锌扁钢80*5； 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 4.含地下室增加费。	个	7	17.46	122.22		
		调整试验					318.73		
11	030414008017	母线	1.母线系统调试(1KV以下) 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	段	1	318.73	318.73		

本页小计							340543.3	0	-
合计							340543.28		-

分部分项工程量清单与计价表

工程名称　深业山水东城花园项目（1-6栋）高低压变配电工程-电力监控系统工程　　标段　深业山水东城花园项目（1-6栋）高低压变配电　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
		深业山水东城花园项目（1-6栋）高低压变配电工程-电力监控系统工程					233486.3		
		消防控制室					81745.04		
1	030501013001	显示器	1.名称：显示器； 2.含：安装、采购、主材、调试等 3.规格：厂家深化设计； 4.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 5.含地下室增加费。	台	1	1116.39	1116.39		
2	030501013002	监控主机	1.名称：监控主机； 2.含：安装、采购、主材、调试等 3.规格：厂家深化设计； 4.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 5.含地下室增加费。	台	1	5773.02	5773.02		
3	030501002001	打印机	1.名称：打印机； 2.含：安装、采购、主材、调试等 3.规格：厂家深化设计； 4.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 5.含地下室增加费。	台	1	1403.12	1403.12		
4	030405001001	UPS	1.名称：UPS； 2.规格： 5KW/30min； 3.含：安装、采购、主材、调试等 4.规格：厂家深化设计； 5.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 6.含地下室增加费。	个	1	5309.09	5309.09		

5	030501017001	软件	1.名称：系统软件； 2.内容：含安装、主材、调试、试运行、采购及开发等； 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求。 5.含地下室增加费。	套	1	15627.1	15627.07		
6	030501017002	软件	1.名称：BAS接口开发； 2.内容：含安装、主材、调试、试运行、采购及开发等； 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求。 5.含地下室增加费。	套	1	13558.6	13558.58		
7	030501012001	交换机	1.名称：交换机； 2.含：安装、采购、主材、调试等 3.规格：厂家深化设计； 4.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 5.含地下室增加费。	台	1	1431.08	1431.08		
8	030501010001	光电转换器	1.名称：光电转换器； 2.含：安装、采购、主材、调试等 3.规格：厂家深化设计； 4.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 5.含地下室增加费。	台	10	895.71	8957.1		
9	030501005001	机柜	1.名称：机柜； 2.含：安装、采购、主材、调试等 3.规格：厂家深化设计； 4.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 5.含地下室增加费。	台	1	2453.81	2453.81		
10	030501018001	专业操作台	1.名称：机柜操作台； 2.含：安装、采购、主材、调试等 3.规格：厂家深化设计； 4.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 5.含地下室增加费。	套	1	1408.15	1408.15		

11	030501014001	计算机应用、网络系统接地	1.名称：设备接地； 2.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求。 5.含地下室增加费。	系统	1	316.38	316.38		
12	030501015001	计算机应用、网络系统系统联调、运行	1.名称：联调、运行； 2.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求。 5.含地下室增加费。	系统	1	23486.1	23486.09		
13	030501018002	附件	1.名称：附件； 2.内容：包括但不限于所有设备之间的管线连接，链路调试等； 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求。 5.含地下室增加费。	项	1	905.16	905.16		
		1#住宅变电所					25577.05		
14	030504003001	通讯接口输入输出设备	1.名称：智能通讯管理机； 2.含：安装、采购、主材、调试等 3.规格：厂家深化设计； 4.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 5.含地下室增加费。	个	1	13892.5	13892.52		
15	030501010002	光电转换器	1.名称：光电转换器； 2.含：安装、采购、主材、调试等 3.规格：厂家深化设计； 4.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 5.含地下室增加费。	台	1	895.71	895.71		
16	030501005002	机柜	1.名称：机柜； 2.含：安装、采购、主材、调试等 3.规格：厂家深化设计； 4.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 5.含地下室增加费。	台	1	2453.81	2453.81		

17	030411001017	配管	1.名称:配管; 2.规格: JDG20; 3.说明: 满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求; 4.含地下室增加费。	m	268.5	21.07	5657.3		
18	030502005001	双绞线缆	1.名称:双绞线缆; 2.规格: WDZA-RYJYP2*0.75; 3.说明: 满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求; 4.含地下室增加费。	m	268.5	6.34	1702.29		
19	030502007001	光缆	1.名称:光缆敷设; 2.规格: 2芯G.657A皮纤; 3.说明: 满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求; 4.含地下室增加费。	m	213	3.84	817.92		
20	030502016001	布放尾纤	1.名称:尾纤; 2.说明: 满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求; 3.含地下室增加费。	根	4	36.61	146.44		
21	030502020001	光纤测试	1) 名称:光纤测试; 2.说明: 满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求; 3.含地下室增加费。	链路	2	5.53	11.06		
		2#住宅变电所					25575.54		
22	030504003002	通讯接口输入输出设备	1.名称: 智能通讯管理机; 2.含: 安装、采购、主材、调试等 3.规格: 厂家深化设计; 4.说明: 满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求; 5.含地下室增加费。	个	1	13892.5	13892.52		
23	030501010003	光电转换器	1.名称: 光电转换器; 2.含: 安装、采购、主材、调试等 3.规格: 厂家深化设计; 4.说明: 满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求; 5.含地下室增加费。	台	1	895.71	895.71		

24	030501005003	机柜	1.名称：机柜； 2.含：安装、采购、主材、调试等 3.规格：厂家深化设计； 4.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 5.含地下室增加费。	台	1	2453.81	2453.81		
25	030411001018	配管	1.名称:配管； 2.规格：JDG20； 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 4.含地下室增加费。	m	280.5	21.07	5910.14		
26	030502005002	双绞线缆	1.名称:双绞线缆； 2.规格：WDZA-RYJYP2*0.75； 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 4.含地下室增加费。	m	209	6.34	1325.06		
27	030502007002	光缆	1.名称:光缆敷设； 2.规格：2芯G.657A皮纤； 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 4.含地下室增加费。	m	245	3.84	940.8		
28	030502016002	布放尾纤	1.名称:尾纤； 2.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 3.含地下室增加费。	根	4	36.61	146.44		
29	030502020002	光纤测试	1）名称:光纤测试； 2.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 3.含地下室增加费。	链路	2	5.53	11.06		
		3#住宅变电所					25526.6		
30	030504003003	通讯接口输入输出设备	1.名称：智能通讯管理机； 2.含：安装、采购、主材、调试等 3.规格：厂家深化设计； 4.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 5.含地下室增加费。	个	1	13892.5	13892.52		

31	030501010004	光电转换器	1.名称：光电转换器安装、调试； 2.含：安装、采购、主材、调试等 3.规格：厂家深化设计； 4.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 5.含地下室增加费。	台	1	895.71	895.71		
32	030501005004	机柜	1.名称：机柜； 2.含：安装、采购、主材、调试等 3.规格：厂家深化设计； 4.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 5.含地下室增加费。	台	1	2453.81	2453.81		
33	030411001019	配管	1.名称:配管； 2.规格：JDG20； 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 4.含地下室增加费。	m	275.5	21.07	5804.79		
34	030502005003	双绞线缆	1.名称:双绞线缆； 2.规格：WDZA-RYJYP2*0.75； 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 4.含地下室增加费。	m	255	6.05	1542.75		
35	030502007003	光缆	1.名称:光缆敷设； 2.规格：2芯G.657A皮纤； 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 4.含地下室增加费。	m	203	3.84	779.52		
36	030502016003	布放尾纤	1.名称:尾纤； 2.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 3.含地下室增加费。	根	4	36.61	146.44		
37	030502020003	光纤测试	1）名称:光纤测试； 2.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 3.含地下室增加费。	链路	2	5.53	11.06		
		4#住宅变电所					21985.09		

38	030504003004	通讯接口输入输出设备	1.名称：智能通讯管理机； 2.含：安装、采购、主材、调试等 3.规格：厂家深化设计； 4.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 5.含地下室增加费。	个	1	13892.5	13892.52		
39	030501010005	光电转换器	1.名称：光电转换器； 2.含：安装、采购、主材、调试等 3.规格：厂家深化设计； 4.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 5.含地下室增加费。	台	1	895.71	895.71		
40	030501005005	机柜	1.名称：机柜； 2.含：安装、采购、主材、调试等 3.规格：厂家深化设计； 4.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 5.含地下室增加费。	台	1	2453.81	2453.81		
41	030411001020	配管	1.名称:配管； 2.规格：JDG20； 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 4.含地下室增加费。	m	138.5	21.07	2918.2		
42	030502005004	双绞线缆	1.名称:双绞线缆； 2.规格：WDZA-RYJYP2*0.75； 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 4.含地下室增加费。	m	224.5	6.05	1358.23		
43	030502007004	光缆	1.名称:光缆敷设； 2.规格：2芯G.657A皮纤； 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 4.含地下室增加费。	m	80.5	3.84	309.12		

44	030502016004	布放尾纤	1.名称:尾纤; 2.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求; 3.含地下室增加费。	根	4	36.61	146.44		
45	030502020004	光纤测试	1）名称:光纤测试; 2.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求; 3.含地下室增加费。	链路	2	5.53	11.06		
		5#商业变电所					24307.51		
46	030504003005	通讯接口输入输出设备	1.名称：智能通讯管理机; 2.含：安装、采购、主材、调试等 3.规格：厂家深化设计; 4.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求; 5.含地下室增加费。	个	1	13892.5	13892.52		
47	030501010006	光电转换器	1.名称：光电转换器; 2.含：安装、采购、主材、调试等 3.规格：厂家深化设计; 4.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求; 5.含地下室增加费。	台	1	895.71	895.71		
48	030501005006	机柜	1.名称：机柜; 2.含：安装、采购、主材、调试等 3.规格：厂家深化设计; 4.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求; 5.含地下室增加费。	台	1	2453.81	2453.81		
49	030411001021	配管	1.名称:配管; 2.规格：JDG20; 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求; 4.含地下室增加费。	m	264	21.07	5562.48		

50	030502005005	双绞线缆	1.名称:双绞线缆; 2.规格：WDZA-RYJYP2*0.75; 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求; 4.含地下室增加费。	m	60.5	6.34	383.57		
51	030502007005	光缆	1.名称:光缆敷设; 2.规格：2芯G.657A皮纤; 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求; 4.含地下室增加费。	m	250.5	3.84	961.92		
52	030502016005	布放尾纤	1.名称:尾纤; 2.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求; 3.含地下室增加费。	根	4	36.61	146.44		
53	030502020005	光纤测试	1）名称:光纤测试; 2.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求; 3.含地下室增加费。	链路	2	5.53	11.06		
		6#充电变电所					2436.06		
54	030411001022	配管	1.名称:配管; 2.规格：JDG20; 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求; 4.含地下室增加费。	m	76.5	21.07	1611.86		
55	030502005006	双绞线缆	1.名称:双绞线缆; 2.规格：WDZA-RYJYP2*0.75; 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求; 4.含地下室增加费。	m	130	6.34	824.2		
		7#幼儿园变电所					2378.07		
56	030411001023	配管	1.名称:配管; 2.规格：JDG20; 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求; 4.含地下室增加费。	m	74.5	21.07	1569.72		

57	030502005007	双绞线缆	1.名称:双绞线缆; 2.规格：WDZA-RYJYP2*0.75; 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求; 4.含地下室增加费。	m	127.5	6.34	808.35		
		13#公交站变电所					23344.64		
58	030504003006	通讯接口输入输出设备	1.名称：智能通讯管理机; 2.含：安装、采购、主材、调试等 3.规格：厂家深化设计; 4.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求; 5.含地下室增加费。	个	1	13892.5	13892.52		
59	030501010007	光电转换器	1.名称：光电转换器; 2.含：安装、采购、主材、调试等 3.规格：厂家深化设计; 4.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求; 5.含地下室增加费。	台	1	895.71	895.71		
60	030501005007	机柜	1.名称：机柜; 2.含：安装、采购、主材、调试等 3.规格：厂家深化设计; 4.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求; 5.含地下室增加费。	台	1	2453.81	2453.81		
61	030411001024	配管	1.名称:配管; 2.规格：JDG20; 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求; 4.含地下室增加费。	m	224.5	21.07	4730.22		
62	030502005008	双绞线缆	1.名称:双绞线缆; 2.规格：WDZA-RYJYP2*0.75; 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求; 4.含地下室增加费。	m	72	6.34	456.48		

63	030502007006	光缆	1.名称:光缆敷设; 2.规格：2芯G.657A皮纤; 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求; 4.含地下室增加费。	m	197.5	3.84	758.4		
64	030502016006	布放尾纤	1.名称:尾纤; 2.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求; 3.含地下室增加费。	根	4	36.61	146.44		
65	030502020006	光纤测试	1）名称:光纤测试; 2.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求; 3.含地下室增加费。	链路	2	5.53	11.06		
		1#柴发控制室					610.67		
66	030411001025	配管	1.名称:配管; 2.规格：JDG20; 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求; 4.含地下室增加费。	m	18	21.07	379.26		
67	030502005009	双绞线缆	1.名称:双绞线缆; 2.规格：WDZA-RYJYP2*0.75; 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求; 4.含地下室增加费。	m	36.5	6.34	231.41		

本页小计							233486.3	0	-
合计							233486.27		-

分部分项工程量清单与计价表

工程名称　深业山水东城花园项目（1-6栋）高低压变配电工程-人防电站控制室　　标段　深业山水东城花园项目（1-6栋）高低压变配电　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
		深业山水东城花园项目（1-6栋）高低压变配电工程-人防电站控制室					193756.9		
		人防工程					193756.9		
1	030404004114	低压开关柜(屏)	1.名称:进线柜1R-1AA; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	40210.4	40210.35		
2	030404004115	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜1R-2AA; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	23175.2	23175.24		
3	030404004116	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜1R-3AA; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	23175.2	23175.24		
4	030404004117	低压开关柜(屏)	1.名称:进线柜2R-1AA; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	40210.4	40210.35		
5	030404004118	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜2R-2AA; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	23175.2	23175.24		

6	030404004119	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜2R-3AA; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	23175.2	23175.24		
7	030411003020	桥架	1.名称：强电普通桥架; 2.规格：200*150; 3.配套附件:含桥架支吊架安装、三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含地下室增加费及桥架接地跨接、桥架接地扁钢等。 5.满足招标文件、设计规范及招标图纸要	m	8	143.95	1151.6		
8	030411003021	桥架	1.名称：强电普通桥架; 2.规格：300*150; 3.配套附件:含桥架支吊架安装、三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含地下室增加费及桥架接地跨接、桥架接地扁钢等。 5.满足招标文件、设计规范及招标图纸要	m	12	182.57	2190.84		
9	030411003022	桥架	1.名称：强电普通桥架; 2.规格：500*150; 3.配套附件:含桥架支吊架安装、三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含地下室增加费及桥架接地跨接、桥架接地扁钢等。 5.满足招标文件、设计规范及招标图纸要	m	21.72	218.01	4735.18		
10	030411003023	桥架	1.名称：强电普通桥架; 2.规格：1000*150; 3.配套附件:含桥架支吊架安装、三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含地下室增加费及桥架接地跨接、桥架接地扁钢等。 5.满足招标文件、设计规范及招标图纸要	m	4.7	458.38	2154.39		

11	030402017051	变配电房配套设施及相关工作	1.绝缘垫、挡鼠板 2.各种标识及警示牌、高压绝缘工具、安全用电规章制度、柜内进出线孔洞的防火封堵、电缆标牌、绝缘手套、绝缘靴、放电棒、手电、警戒线、墙挂图、一次接线图板等 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求 5.此项包干，结算时	项	1	8182	8182		
		配电房接地					2221.19		
12	030409008007	等电位端子箱、测试板	1.名称：局部电位端子箱； 2.编号：LEB； 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 4.含地下室增加费。	台	1	95.09	95.09		
13	030409002027	接地母线	1.名称：户内接地母线明敷； 2.规格：63x6.3mm的热镀锌扁钢 ； 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 4.含地下室增加费。	m	30	34.09	1022.7		
14	030414011009	接地装置	1.名称：接地调试； 2.接地电阻测试； 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求。 4.含地下室增加费。	系统	1	1103.4	1103.4		

本页小计							193756.9	0	-
合计							193756.86		-

分部分项工程量清单与计价表

工程名称　深业山水东城花园项目（1-6栋）高低压变配电工程-应急发电车工程　　标段　深业山水东城花园项目（1-6栋）高低压变配电　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
		深业山水东城花园项目（1-6栋）高低压配电工程-应急发电车工程					951522.7		
		配电柜					81298.96		
1	030404017001	配电箱	1.名称:发电车快速接入装置E1-AP1~8; 2.安装方式:挂墙明装;; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	8	10162.4	81298.96		
		桥架、电缆、调试					870223.8		
2	030411003024	桥架	1.名称：桥架; 2.规格：400*150; 3.配套附件:含桥架支吊架安装、三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含地下室增加费及桥架接地跨接、桥架接地扁钢等。 5.满足招标文件、设计规范及招标图纸要	m	158.01	201.96	31911.7		
3	030413001019	铁构件	1.名称:桥架支吊架制作 2.材质:综合考虑 3.含地下室增加费;桥架支吊架除锈、刷油 4.满足设计及技术规范要求	kg	245.56	15.31	3759.52		
4	030408001021	电力电缆	1.电缆 WDZB21-YJY-4*185+1*95 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	1140.34	709.03	808535.3		
5	030408006022	电力电缆头	1.电缆终端头185mm2(1KV) 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	个	48	429.9	20635.2		

6	030414002009	送配电装置系统	1.1kV以下交流供电系统调试 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	系统	8	672.76	5382.08		
本页小计							951522.7	0	-
合计							951522.73		-

分部分项工程量清单与计价表

工程名称　深业山水东城花园项目（1-6栋）高低压变配电工程-1号住宅变电所　　标段　深业山水东城花园项目（1-6栋）高低压变配电　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
		深业山水东城花园项目（1-6栋）高低压变配电工程-1号住宅变电所					2896619		
		高低压柜					1626925		
1	030404009001	低压电容器柜	1.名称:补偿柜101AA02; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	82843.4	82843.38		
2	030404009002	低压电容器柜	1.名称:补偿柜101AA03; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	77982.1	77982.1		
3	030404004001	低压开关柜(屏)	1.名称:联络柜101AA04; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	68040	68039.95		
4	030404004002	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜101AA05; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	31638.2	31638.19		
5	030404004003	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜101AA06; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	31638.2	31638.19		

6	030404004004	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜101AA07; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	31802.4	31802.41		
7	030404004005	低压开关柜(屏)	1.名称:计量柜101AA08; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	72982.9	72982.94		
8	030404004006	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜101AA09; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	34543.3	34543.31		
9	030404004007	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜101AA10; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	35529.5	35529.48		
10	030404004008	低压开关柜(屏)	1.名称:双电源转换柜101AA11; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	100188	100188		
11	030404004009	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜101AA12; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	36621.6	36621.63		
12	030404004010	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜101AA13; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	32796.7	32796.68		

13	030404004011	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜102AA11; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	36456.6	36456.59		
14	030404004012	低压开关柜(屏)	1.名称:双电源转换柜102AA10; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	78470.4	78470.39		
15	030404004013	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜102AA09; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	33254.6	33254.57		
16	030404004014	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜102AA08; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	36361.1	36361.13		
17	030404004015	低压开关柜(屏)	1.名称:计量柜102AA07; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	70689.4	70689.43		
18	030404004016	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜102AA06; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	32244.1	32244.13		
19	030404004017	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜102AA05; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	32244.1	32244.13		

20	030404004018	低压开关柜(屏)	1.名称:馈线柜102AA04; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	32244.1	32244.13		
21	030404009003	低压电容器柜	1.名称:补偿柜102AA03; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	77982.1	77982.1		
22	030404009004	低压电容器柜	1.名称:补偿柜102AA02; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范要求及招标图纸要求	台	1	82843.4	82843.38		
23	030404004019	低压开关柜(屏)	1.名称:计量柜101AA01; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	21908.6	21908.58		
24	030404004020	低压开关柜(屏)	1.名称:进线柜101AA01a; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	82275.8	82275.79		
25	030404004021	低压开关柜(屏)	1.名称:计量柜102AA01; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	21908.6	21908.58		

26	030404004022	低压开关柜(屏)	1.名称:进线柜102AA01a; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	82275.8	82275.79		
27	030402017001	高压成套配电柜	1.名称:4-AH01; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	23162.6	23162.55		
28	030402017002	高压成套配电柜	1.名称:4-AH02; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	23743.3	23743.29		
29	030402017003	高压成套配电柜	1.名称:4-AH03; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	23743.3	23743.29		
30	030402017004	高压成套配电柜	1.名称:4-AH04; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	29920	29920.01		
31	030402017005	高压成套配电柜	1.名称:4-AH05; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	29920	29920.01		
32	030402017006	高压成套配电柜	1.名称:4-AH06; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	23162.6	23162.55		

33	030402017007	高压成套配电柜	1.名称:4-AH07; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	23743.3	23743.29		
34	030402017008	高压成套配电柜	1.名称:4-AH08; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	23743.3	23743.29		
35	030402017009	高压成套配电柜	1.名称:4-AH09; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	29920	29920.01		
36	030402017010	高压成套配电柜	1.名称:4-AH10; 2.含:智能电表、基础槽钢制作安装及封堵; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	1	29920	29920.01		
37	030402017011	变配电房配套设施及相关工作	1.绝缘垫、挡鼠板 2.各种标识及警示牌、高压绝缘工具、安全用电规章制度、柜内进出线孔洞的防火封堵、电缆标牌、绝缘手套、绝缘靴、放电棒、手电、警戒线、墙挂图、一次接线图板等、满足验收条件; 3.含:地下室增加费 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求 5.此项包干，结算时	项	1	8182	8182		
		变压器、桥架、电缆、调试、母线槽					1262690		
38	030401002001	干式变压器	1.干式电力变压器SC(B)14-1250kVA 2.编号：1-T01、1-T02 3.含:设备外壳、温控器等相关配套辅材 4.安装方式:基础槽钢制作安装及封堵; 5.含地下室增加费; 6.满足招标文件、设计规范及招标图纸要	台	2	194229	388458.5		

39	030411003001	桥架	1.名称：高压桥架； 2.规格：600*150； 3.配套附件:含桥架支吊架安装、三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含地下室增加费及桥架接地跨接、桥架接地扁钢等。 5.满足招标文件、设计规范及招标图纸要	m	12.9	292.12	3768.35		
40	030411003002	桥架	1.名称：高压桥架； 2.规格：200*150； 3.配套附件:含桥架支吊架安装、三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含地下室增加费及桥架接地跨接、桥架接地扁钢等。 5.满足招标文件、设计规范及招标图纸要	m	6.05	143.95	870.9		
41	030413001001	铁构件	1.名称:桥架支吊架制作 2.材质:综合考虑 3.含地下室增加费;桥架支吊架除锈、刷油 4.满足设计及技术规范要求	kg	38	15.31	581.78		
42	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1.五线制密集型铜母线 EB-2500A/IP54 2.含连接器、弯头、始终端节加工等 3.含地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	10.5	4565.24	47935.02		
43	030403006002	低压封闭式插接母线槽	1.密集型铜母线1250A/5P/IP66/耐火型 2.含连接器、弯头、始终端节加工等 3.含地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要	m	130	3475.93	451870.9		
44	030413001002	铁构件	1.名称:母线槽支架制作及安装 2.材质:综合考虑 3.含地下室增加费、支吊架除锈、刷油 4.满足设计及技术规范要求	kg	294	24.95	7335.3		

45	030403007001	始端箱、分线箱	1.始终端箱、插接箱1250A 2.含搭接铜排等辅材 3.含地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	2	1300.34	2600.68		
46	030403007002	始端箱、分线箱	1.始终端箱、插接箱2500A 2.含搭接铜排等辅材 3.含地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	台	6	1410.33	8461.98		
47	030408001001	电力电缆	1.高压电缆WDZB20N-YJY22-8.7/15kV 3x300 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	194	943.34	183008		
48	030408001002	电力电缆	1.高压电缆WDZB20N-YJY22-8.7/15kV 3x120 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	37	413.43	15296.91		
49	030408001003	电力电缆	1.矿物电缆 4(RTTZ-120)+1(RTTZ-70) 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	188	661.09	124284.9		
50	030408002001	控制电缆	1.名称：控制电缆; 2.型号规格：WDZB21-KYJY-9*2.5; 3.含地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	25	30.77	769.25		
51	030408002002	控制电缆	1.名称：控制电缆; 2.型号规格：WDZB20N-KYJY-4*1.5; 3.含地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	16	13.56	216.96		
52	030411001001	配管	1.名称：电线管SC25; 2.安装方式：明敷 3.含地下室增加费; 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	8	27.72	221.76		


53	030411001002	配管	1.名称：镀锌钢管SC50； 2.安装方式：暗敷 3.含地下室增加费； 4.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	m	8	56.9	455.2		
54	030408007001	控制电缆头	1.控制电缆终端头6芯以下(1KV) 2.含地下室增加费； 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	个	4	68.65	274.6		
55	030408007002	控制电缆头	1.控制电缆终端头14芯以下(1KV) 2.含地下室增加费； 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	个	4	106.85	427.4		
56	030408006001	电力电缆头	1.电缆终端头120mm2(10KV) 2.含地下室增加费； 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	个	4	435.66	1742.64		
57	030408006002	电力电缆头	1.电缆终端头300mm2(10KV) 2.含地下室增加费； 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	个	4	877.96	3511.84		
58	030408006003	电力电缆头	1.矿物质电缆终端头120mm2(1KV) 2.含地下室增加费； 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	个	2	387.63	775.26		
59	030414008001	母线	1.母线系统调试(1KV以下) 2.含地下室增加费； 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	段	2	318.73	637.46		
60	030414008002	母线	1.母线系统调试(10KV以下) 2.含地下室增加费； 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	段	2	582.4	1164.8		
61	030414002001	送配电装置系统	1.10kV以下交流供电系统调试 2.含地下室增加费； 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	系统	8	1613.24	12905.92		

62	030414004001	自动投入装置	1.1kV以下交流供电系统调试 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	系统	3	374.01	1122.03		
63	030414001001	电力变压器系统	1.10kV以下变压器系统调试(容量1250kVA以下) 2.含地下室增加费; 3.满足招标文件、设计规范及招标图纸要求	系统	2	1995.65	3991.3		
		配电房接地					7004.58		
64	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称：总等电位端子箱； 2.编号：MEB； 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 4.含地下室增加费。	台	1	95.09	95.09		
65	030409002001	接地母线	1.名称：户内接地母线明敷； 2.规格：镀锌扁钢40*4； 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 4.含地下室增加费。	m	143	34.09	4874.87		
66	030409002002	接地母线	1.名称：户内接地母线明敷； 2.规格：镀锌扁钢80*5； 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 4.含地下室增加费。	m	14	34.09	477.26		
67	030409002003	临时接线柱	1.名称：户内接地母线明敷； 2.规格：镀锌扁钢80*5； 3.说明：满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求； 4.含地下室增加费。	个	26	17.46	453.96		
68	030414011001	接地装置	1.名称：接地调试； 2.接地电阻测试； 3.满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求。 4.含地下室增加费。	系统	1	1103.4	1103.4		

本页小计							2896619	0	-
合计							2896619.49		-

8、深铁珑境项目（二、三期）高低压变配电工程-2825.85 万元

（1）合同扫描件

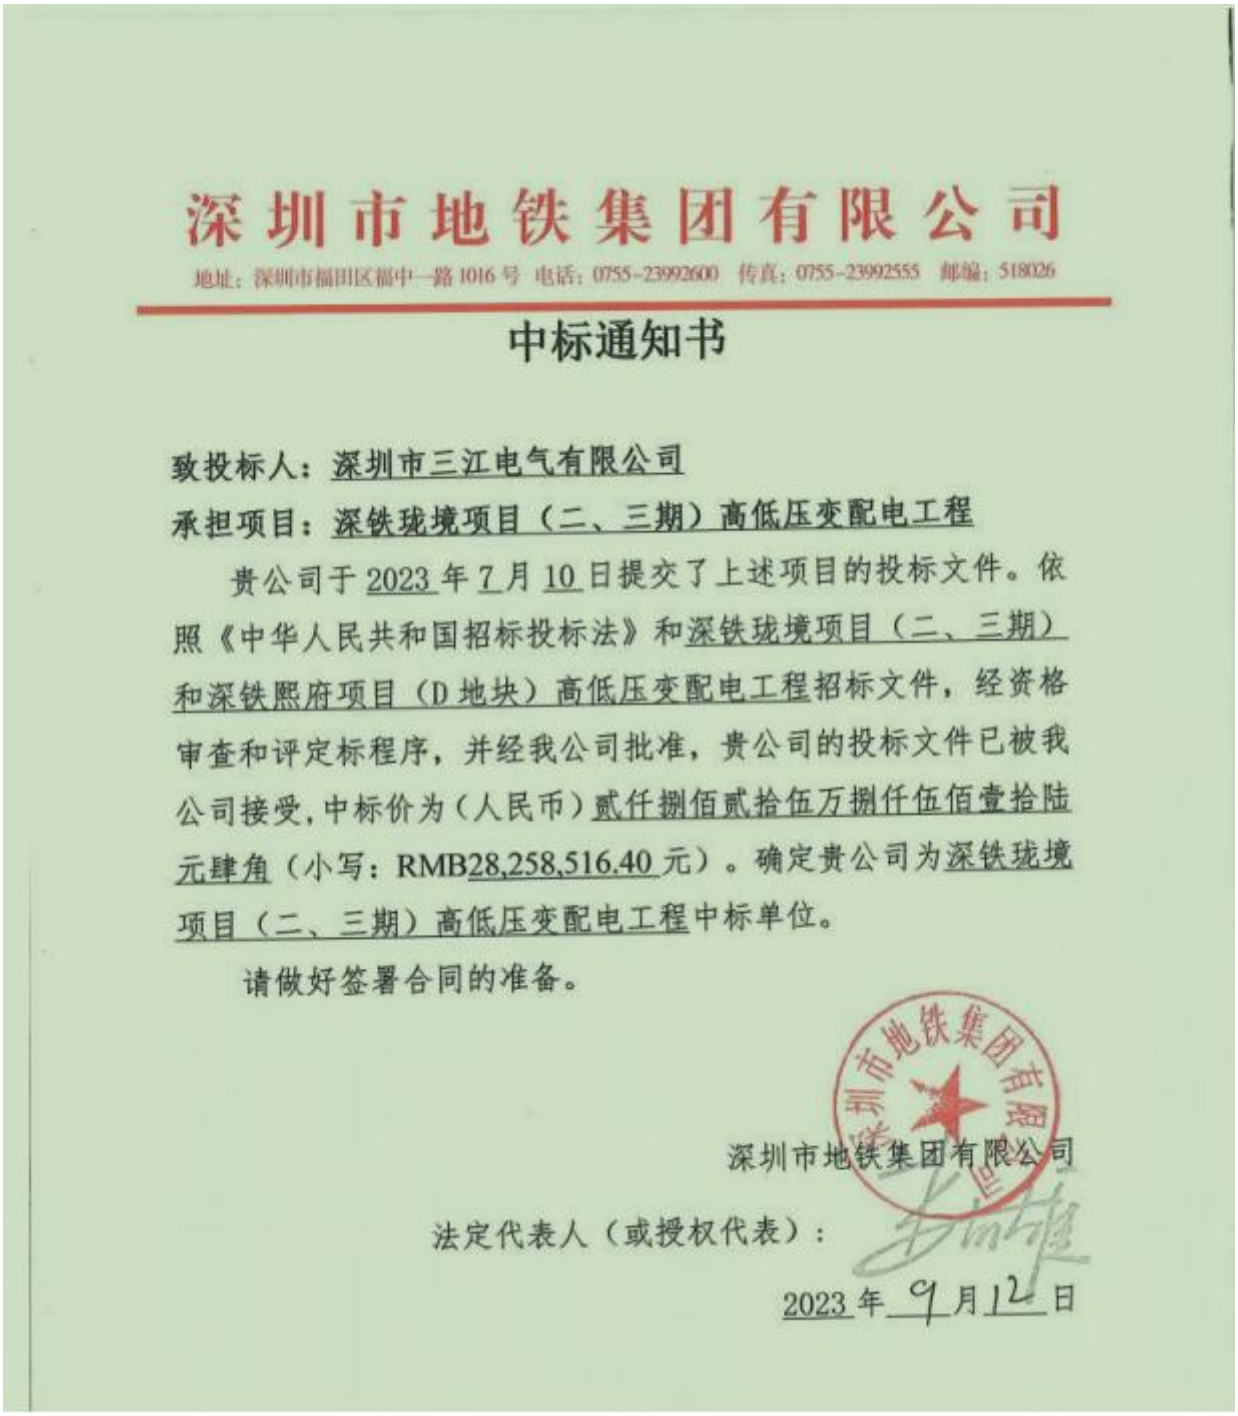

深圳市地铁集团有限公司

地址：深圳市福田区福中一路1016号 电话：0755-23992600 传真：0755-23992555 邮编：518026

中标通知书

致投标人：深圳市三江电气有限公司

承担项目：深铁珑境项目（二、三期）高低压变配电工程

贵公司于2023年7月10日提交了上述项目的投标文件。依照《中华人民共和国招标投标法》和深铁珑境项目（二、三期）和深铁熙府项目（D地块）高低压变配电工程招标文件，经资格审查和评定标程序，并经我公司批准，贵公司的投标文件已被我公司接受，中标价为（人民币）贰仟捌佰贰拾伍万捌仟伍佰壹拾陆元肆角（小写：RMB28,258,516.40元）。确定贵公司为深铁珑境项目（二、三期）高低压变配电工程中标单位。

请做好签署合同的准备。

深圳市地铁集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：

2023年9月12日

深铁珑境项目（二、三期）高低压变配电工程

施工合同

合同编号：STZY-0933/2023

（第一册，共三册）

发 包 人：深圳市地铁集团有限公司

承 包 人：深圳市三江电气有限公司

2023 年 11 月

本工程质量标准：合格

五、签约合同价

本合同暂定价为人民币(大写)贰仟捌佰贰拾伍万捌仟伍佰壹拾陆元肆角（小写：RMB 28,258,516.40元），其中不含暂列金额暂定价款为25,144,458.61元（其中不含税价23,068,310.65元，增值税金额2,076,147.96元，增值税税率为9%）；暂列金额3,114,057.79元（其中不含税价2,856,933.75元，增值税金额257,124.04元，增值税税率为9%），合同增值税率根据国家税收法规政策变动而调整，不含税价款不随增值税税率变化进行调整。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：_____/_____

工人工资款支付专用账户开户银行：_____/_____

工人工资款支付专用账户号：_____/_____

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款2.1款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

发包人(盖章)： 深圳市地铁集团有限公司 **法定代表人或授权代表：** 李雄武

住　　所：深圳市福田区莲花街道福中一路1018号地铁大厦

电　　话：0755-23992600　　传　　真：0755-23992555

开户银行：招商银行深圳分行益田支行　　开户全名：深圳市地铁集团有限公司

账　　号：755904924410506　　邮政编码：518026

项目主管部门经办人及电话：王爱涛 0755-84527040　　项目主管部门审核人：张浩鑫

合约部门经办人及电话：彭亚永 0755-89987412　　合约部门审核人：刘天晨

承包人(盖章)： 深圳市三江电气有限公司 **法定代表人或授权代表：** 周玉龙

住　　所：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋

电　　话：0755-28431718　　传　　真：28431718

开户银行：中国农业银行深圳龙岗中心城支行　　开户全名：深圳市三江电气有限公司

账　　号：4102 4100 0400 0670 2　　邮政编码：518117

承包人经办人：龚纯　　承包人经办人电话：15302655979

合同签署地点： 深　圳　　承包人电子邮箱：szsanjiang@163.com

时　　间： 2023 年 11 月 23 日

（2）合同清单

分部分项工程量清单与计价表

工程名称　深铁珑境项目（二期）高低压变配电工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
		高低压部分					5726047.93		
		S6电房					1153514.84		
1	030401002001	干式变压器	(1)名称:S6-T1变压器 (2)型号:SCB14-1000kVA (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	175181	175181.49		
2	030401002002	干式变压器	(1)名称:S6-T2变压器 (2)型号:SCB14-1000kVA (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	175181	175181.49		
3	030402017001	高压成套配电柜	(1)名称:高压进线柜AK1 (2)型号:IMP (3)尺寸:500x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	53962.6	53962.56		
4	030402017002	高压成套配电柜	(1)名称:高压出线柜AK2 (2)型号:DM1-A (3)尺寸:750x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	59312.7	59312.69		
5	030402017003	高压成套配电柜	(1)名称:高压出线柜AK3 (2)型号:DM1-A (3)尺寸:750x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	59312.7	59312.69		
6	030402017004	高压成套配电柜	(1)名称:高压联络柜AK4 (2)型号:IMP (3)尺寸:500x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	53962.6	53962.56		
7	030402017005	高压成套配电柜	(1)名称:PT柜AK5 (2)型号:GBC-A (3)尺寸:750x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	52986.6	52986.56		
8	030404004001	低压开关柜(屏)	(1)名称:S6进线柜AN3 (2)尺寸:800x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	45548.3	45548.31		

9	030404004002	低压开关柜(屏)	(1)名称:S6电容自动补偿柜ACC1 (2)尺寸:1000x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	55839.7	55839.7		
10	030404004003	低压开关柜(屏)	(1)名称:S6馈线柜AN2 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	47203	47203		
11	030404004004	低压开关柜(屏)	(1)名称:S6馈线柜AN1 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	46175	46175		
12	030404004005	低压开关柜(屏)	(1)名称:S6进线柜AN4 (2)尺寸:800x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	45548.3	45548.31		
13	030404004006	低压开关柜(屏)	(1)名称:S6电容自动补偿柜ACC2 (2)尺寸:1000x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	55839.7	55839.7		
14	030404004007	低压开关柜(屏)	(1)名称:S6联络柜AN5 (2)尺寸:800x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	44075.3	44075.31		
15	030404004008	低压开关柜(屏)	(1)名称:S6馈线柜AN6 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	43979	43979		
16	030404004009	低压开关柜(屏)	(1)名称:S6馈线柜AN7 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	46175	46175		
17	030404004010	低压开关柜(屏)	(1)名称:直流箱 (2)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (3)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (4)含地下室增加费 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	28290.5	28290.45		
18	030404009001	低压电容器柜	(1)名称:DTU终端控制柜 (2)基础型钢形式、规格:基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	31924.1	31924.07		
19	030414002001	送配电装置系统	(1)名称:10kV以下交流供电系统调试（负荷开关） (2)含地下室增加费	系统	3	1626.09	4878.27		
20	030414002002	送配电装置系统	(1)名称:10kV以下交流供电系统调试（断路器） (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	系统	2	2228.34	4456.68		
21	030414001001	电力变压器系统	(1)名称:1000kVA变压器调试 (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	系统	2	2283.14	4566.28		

22	030414002003	送配电装置系统	(1)名称:1kV以下交流供电系统调试 (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	系统	11	678.43	7462.73		
23	030409009001	绝缘垫	(1)名称:变配电房绝缘胶垫铺设 (2)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	项	1	8250.99	8250.99		
24	030409009002	档鼠板，各种标识及警示牌、高压绝缘工具、安全用电规章制度、柜内进出线孔洞的防火封堵、电缆标牌、绝缘手套、绝缘靴、放电棒、手电、	(1)基层材料种类:挡鼠板 (2)窗台面板材质、规格、颜色:各种标识及警示牌、高压绝缘工具、安全用电规章制度、柜内进出线孔洞的防火封堵、电缆标牌、绝缘手套、绝缘靴、放电棒、手电、警戒线等 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	项	1	3402	3402		
		S7电房					1164745.52		
25	030401002003	干式变压器	(1)名称:S7-T1变压器 (2)型号:SCB14-1000KVA (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	175181	175181.49		
26	030401002004	干式变压器	(1)名称:S7-T2变压器 (2)型号:SCB14-1000KVA (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	175181	175181.49		
27	030402017006	高压成套配电柜	(1)名称:高压进线柜AK1 (2)型号:IMP (3)尺寸:500x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	53962.6	53962.56		
28	030402017007	高压成套配电柜	(1)名称:高压出线柜AK2 (2)型号:DM1-A (3)尺寸:750x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	59312.7	59312.69		
29	030402017008	高压成套配电柜	(1)名称:高压出线柜AK3 (2)型号:DM1-A (3)尺寸:750x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	59312.7	59312.69		
30	030402017009	高压成套配电柜	(1)名称:高压联络柜AK4 (2)型号:IMP (3)尺寸:500x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	53962.6	53962.56		
31	030402017010	高压成套配电柜	(1)名称:PT柜AK5 (2)型号:GBC-A (3)尺寸:750x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	52986.6	52986.56		
32	030404004011	低压开关柜(屏)	(1)名称:S7进线柜AN3 (2)尺寸:800x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	45548.3	45548.31		

33	030404004012	低压开关柜(屏)	(1)名称:S7电容自动补偿柜ACC1 (2)尺寸:1000x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	55812.4	55812.38		
34	030404004013	低压开关柜(屏)	(1)名称:S7馈线柜AN2 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	47203	47203		
35	030404004014	低压开关柜(屏)	(1)名称:S7馈线柜AN1 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	46175	46175		
36	030404004015	低压开关柜(屏)	(1)名称:S7进线柜AN4 (2)尺寸:800x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	45548.3	45548.31		
37	030404004016	低压开关柜(屏)	(1)名称:S7电容自动补偿柜ACC2 (2)尺寸:1000x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	55839.7	55839.7		
38	030404004017	低压开关柜(屏)	(1)名称:S7联络柜AN5 (2)尺寸:800x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	44075.3	44075.31		
39	030404004018	低压开关柜(屏)	(1)名称:S7馈线柜AN6 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	50706	50706		
40	030404004019	低压开关柜(屏)	(1)名称:S7馈线柜AN7 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	50706	50706		
41	030404004020	低压开关柜(屏)	(1)名称:直流箱 (2)尺寸:800x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	28290.5	28290.45		
42	030404009002	低压电容器柜	(1)名称:DTU终端控制柜 (2)基础型钢形式、规格:基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	31924.1	31924.07		
43	030414002004	送配电装置系统	(1)名称:10kV以下交流供电系统调试（负荷开关） (2)含地下室增加费	系统	3	1626.09	4878.27		
44	030414002005	送配电装置系统	(1)名称:10kV以下交流供电系统调试（断路器） (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	系统	2	2228.34	4456.68		

45	030414001002	电力变压器系统	(1)名称:1000kVA变压器调试 (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	系统	2	2283.14	4566.28		
46	030414002006	送配电装置系统	(1)名称:1kV以下交流供电系统调试 (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	系统	11	678.43	7462.73		
47	030409009003	绝缘垫	(1)名称:变配电房绝缘胶垫铺设 (2)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	项	1	8250.99	8250.99		
48	030409009004	档鼠板，各种标识及警示牌、高压绝缘工具、安全用电规章制度、柜内进出线孔洞的防火封堵、电缆标牌、绝缘手套、绝缘靴、放电棒、手电、	(1)基层材料种类:挡鼠板 (2)窗台面板材质、规格、颜色:各种标识及警示牌、高压绝缘工具、安全用电规章制度、柜内进出线孔洞的防火封堵、电缆标牌、绝缘手套、绝缘靴、放电棒、手电、警戒线等 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	项	1	3402	3402		
		S8电房					1164772.84		
49	030401002005	干式变压器	(1)名称:S8-T1变压器 (2)型号:SCB14-1000KVA (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	175181	175181.49		
50	30401002006	干式变压器	(1)名称:S8-T2变压器 (2)型号:SCB14-1000KVA (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	175181	175181.49		
51	030402017011	高压成套配电柜	(1)名称:高压进线柜AK1 (2)型号:IMP (3)尺寸:500x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	53962.6	53962.56		
52	030402017012	高压成套配电柜	(1)名称:高压出线柜AK2 (2)型号:DM1-A (3)尺寸:750x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	59312.7	59312.69		
53	030402017013	高压成套配电柜	(1)名称:高压出线柜AK3 (2)型号:DM1-A (3)尺寸:750x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	59312.7	59312.69		
54	030402017014	高压成套配电柜	(1)名称:高压联络柜AK4 (2)型号:IMP (3)尺寸:500x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	53962.6	53962.56		
55	030402017015	高压成套配电柜	(1)名称:PT柜AK5 (2)型号:GBC-A (3)尺寸:750x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	52986.6	52986.56		

56	030404004021	低压开关柜(屏)	(1)名称:S8进线柜AN3 (2)尺寸:800x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	45548.3	45548.31		
57	030404004022	低压开关柜(屏)	(1)名称:S8电容自动补偿柜ACC1 (2)尺寸:1000x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	55839.7	55839.7		
58	030404004023	低压开关柜(屏)	(1)名称:S8馈线柜AN2 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	47203	47203		
59	030404004024	低压开关柜(屏)	(1)名称:S8馈线柜AN1 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	46175	46175		
60	030404004025	低压开关柜(屏)	(1)名称:S8进线柜AN4 (2)尺寸:800x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	45548.3	45548.31		
61	030404004026	低压开关柜(屏)	(1)名称:S8电容自动补偿柜ACC2 (2)尺寸:1000x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	55839.7	55839.7		
62	030404004027	低压开关柜(屏)	(1)名称:S8联络柜AN5 (2)尺寸:800x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	44075.3	44075.31		
63	030404004028	低压开关柜(屏)	(1)名称:S8馈线柜AN6 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	50706	50706		
64	030404004029	低压开关柜(屏)	(1)名称:S8馈线柜AN7 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	50706	50706		
65	030404004030	低压开关柜(屏)	(1)名称:直流箱 (2)尺寸:800x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	28290.5	28290.45		
66	030404009003	低压电容器柜	(1)名称:DTU终端控制柜 (2)基础型钢形式、规格:基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	31924.1	31924.07		

67	030414002007	送配电装置系统	(1)名称:10kV以下交流供电系统调试（负荷开关） (2)含地下室增加费	系统	3	1626.09	4878.27		
68	030414002008	送配电装置系统	(1)名称:10kV以下交流供电系统调试（断路器） (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	系统	2	2228.34	4456.68		
69	030414001003	电力变压器系统	(1)名称:1000kVA变压器调试 (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	系统	2	2283.14	4566.28		
70	030414002009	送配电装置系统	(1)名称:1kV以下交流供电系统调试 (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	系统	11	678.43	7462.73		
71	030409009005	绝缘垫	(1)名称:变配电房绝缘胶垫铺设 (2)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	项	1	8250.99	8250.99		
72	030409009006	档鼠板，各种标识及警示牌、高压绝缘工具、安全用电规章制度、柜内进出线孔洞的防火封堵、电缆标牌、绝缘手套、绝缘靴、放电棒、手电、	(1)基层材料种类:挡鼠板 (2)窗台面板材质、规格、颜色:各种标识及警示牌、高压绝缘工具、安全用电规章制度、柜内进出线孔洞的防火封堵、电缆标牌、绝缘手套、绝缘靴、放电棒、手电、警戒线等 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	项	1	3402	3402		
		S9电房					1167937.52		
73	030401002007	干式变压器	(1)名称:S9-T1变压器 (2)型号:SCB14-1000KVA (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	175181	175181.49		
74	030401002008	干式变压器	(1)名称:S9-T2变压器 (2)型号:SCB14-1000KVA (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	175181	175181.49		
75	030402017016	高压成套配电柜	(1)名称:高压进线柜AK1 (2)型号:IMP (3)尺寸:500x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	53962.6	53962.56		
76	030402017017	高压成套配电柜	(1)名称:高压出线柜AK2 (2)型号:DM1-A (3)尺寸:750x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	59312.7	59312.69		
77	030402017018	高压成套配电柜	(1)名称:高压出线柜AK3 (2)型号:DM1-A (3)尺寸:750x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	59312.7	59312.69		
78	030402017019	高压成套配电柜	(1)名称:高压联络柜AK4 (2)型号:IMP (3)尺寸:500x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	53962.6	53962.56		

79	030402017020	高压成套配电柜	(1)名称:PT柜AK5 (2)型号:GBC-A (3)尺寸:750x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	52986.6	52986.56		
80	030404004031	低压开关柜(屏)	(1)名称:S9联络AN4 (2)尺寸:800x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	47267.3	47267.31		
81	030404004032	低压开关柜(屏)	(1)名称:S9电容自动补偿柜ACC1 (2)尺寸:1000x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	55839.7	55839.7		
82	030404004033	低压开关柜(屏)	(1)名称:S9馈线柜AN2 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	50706	50706		
83	030404004034	低压开关柜(屏)	(1)名称:S9馈线柜AN3 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	50706	50706		
84	030404004035	低压开关柜(屏)	(1)名称:S9进线柜AN1 (2)尺寸:800x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	45548.3	45548.31		
85	030404004036	低压开关柜(屏)	(1)名称:S9电容自动补偿柜ACC2 (2)尺寸:1000x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	55812.4	55812.38		
86	030404004037	低压开关柜(屏)	(1)名称:S9进线柜AN5 (2)尺寸:800x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	45548.3	45548.31		
87	030404004038	低压开关柜(屏)	(1)名称:S9馈线柜AN6 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	47203	47203		
88	030404004039	低压开关柜(屏)	(1)名称:S9馈线柜AN7 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	46175	46175		

89	030404004040	低压开关柜(屏)	(1)名称:直流箱 (2)尺寸:800x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	28290.5	28290.45		
90	030404009004	低压电容器柜	(1)名称:DTU终端控制柜 (2)基础型钢形式、规格:基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	31924.1	31924.07		
91	030414002010	送配电装置系统	(1)名称:10kV以下交流供电系统调试（负荷开关） (2)含地下室增加费	系统	3	1626.09	4878.27		
92	030414002011	送配电装置系统	(1)名称:10kV以下交流供电系统调试（断路器） (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	系统	2	2228.34	4456.68		
93	030414001004	电力变压器系统	(1)名称:1000kVA变压器调试 (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	系统	2	2283.14	4566.28		
94	030414002012	送配电装置系统	(1)名称:1kV以下交流供电系统调试 (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	系统	11	678.43	7462.73		
95	030409009007	绝缘垫	(1)名称:变配电房绝缘胶垫铺设 (2)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	项	1	8250.99	8250.99		
96	030409009008	档鼠板，各种标识及警示牌、高压绝缘工具、安全用电规章制度、柜内进出线孔洞的防火封堵、电缆标牌、绝缘手套、绝缘靴、放电棒、手电、	(1)基层材料种类:挡鼠板 (2)窗台面板材质、规格、颜色:各种标识及警示牌、高压绝缘工具、安全用电规章制度、柜内进出线孔洞的防火封堵、电缆标牌、绝缘手套、绝缘靴、放电棒、手电、警戒线等 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	项	1	3402	3402		
		S17电房					1075077.21		
97	030401002009	干式变压器	(1)名称:S17-T1变压器 (2)型号:SCB14-1000KVA (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	175181	175181.49		
98	030401002010	干式变压器	(1)名称:S17-T2变压器 (2)型号:SCB14-1000KVA (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	175181	175181.49		
99	030402017021	高压成套配电柜	(1)名称:高压进线柜AK1 (2)型号:IMP (3)尺寸:500x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	53962.6	53962.56		
100	030402017022	高压成套配电柜	(1)名称:高压计量柜AK2 (2)型号:GBC-A (3)尺寸:750x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	59364.6	59364.6		
101	030402017023	高压成套配电柜	(1)名称:高压出线柜AK3 (2)型号:DM1-A (3)尺寸:750x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	59312.7	59312.69		

102	030402017024	高压成套配电柜	(1)名称:高压联络柜AK4 (2)型号:DM1-A (3)尺寸:750x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	59364.6	59364.6		
103	030404004041	低压开关柜(屏)	(1)名称:S17进线柜AN3 (2)尺寸:800x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	45548.3	45548.31		
104	030404004042	低压开关柜(屏)	(1)名称:S17电容自动补偿柜ACC1 (2)尺寸:1000x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	55839.7	55839.7		
105	030404004043	低压开关柜(屏)	(1)名称:S17馈线柜AN2 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	45283	45283		
106	030404004044	低压开关柜(屏)	(1)名称:S17馈线柜AN1 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	47400	47400		
107	030404004045	低压开关柜(屏)	(1)名称:S17进线柜AN4 (2)尺寸:800x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	45548.3	45548.31		
108	030404004046	低压开关柜(屏)	(1)名称:S17电容自动补偿柜ACC2 (2)尺寸:1000x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	55839.7	55839.7		
109	030404004047	低压开关柜(屏)	(1)名称:S17联络柜AN5 (2)尺寸:800x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	45548.3	45548.31		
110	030404004048	低压开关柜(屏)	(1)名称:S17馈线柜AN6 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	47203	47203		
111	030404004049	低压开关柜(屏)	(1)名称:S17馈线柜AN7 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	46175	46175		

112	030404004050	低压开关柜(屏)	(1)名称:直流箱 (2)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (3)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (4)含地下室增加费 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	28290.5	28290.45		
113	030414002013	送配电装置系统	(1)名称:10kV以下交流供电系统调试（负荷开关） (2)含地下室增加费	系统	2	1626.09	3252.18		
114	030414002014	送配电装置系统	(1)名称:10kV以下交流供电系统调试（断路器） (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	系统	2	2228.34	4456.68		
115	030414001005	电力变压器系统	(1)名称:1000kVA变压器调试 (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	系统	2	2283.14	4566.28		
116	030414002015	送配电装置系统	(1)名称:1kV以下交流供电系统调试 (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	系统	9	678.43	6105.87		
117	030409009009	绝缘垫	(1)名称:变配电房绝缘胶垫铺设 (2)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	项	1	8250.99	8250.99		
118	030409009010	档鼠板，各种标识及警示牌、高压绝缘工具、安全用电规章制度、柜内进出线孔洞的防火封堵、电缆标牌、绝缘手套、绝缘靴、放电棒、手电、	(1)基层材料种类:挡鼠板 (2)窗台面板材质、规格、颜色:各种标识及警示牌、高压绝缘工具、安全用电规章制度、柜内进出线孔洞的防火封堵、电缆标牌、绝缘手套、绝缘靴、放电棒、手电、警戒线等 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	项	1	3402	3402		
		10KV高压外线					1153824.71		
119	030408001001	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZN-YJY22-8.75/15kV-3*300 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	m	887.6	833.22	739566.07		
120	030408003001	电缆保护管	(1)名称:电缆保护管 (2)材质:6HDPE160 (3)敷设方式:埋地 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	m	778.96	317.67	247452.22		
121	030408003002	电缆保护管	(1)名称:电缆保护管 (2)材质:SC160 (3)敷设方式:埋地 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	m	9.36	192.24	1799.37		
122	030408003003	电缆保护管	(1)名称:电缆保护管 (2)材质:PC125 (3)敷设方式:埋地 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	m	81.88	22.48	1840.66		
123	030408006001	电力电缆头	(1)名称:电力电缆终端头 (2)型号:3X300mm2 (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	个	6	1158.93	6953.58		
124	040205001001	人(手)孔井	(1)名称:J2手孔井 (2)规格:1200x900x1100 (3)含挖土方、垫层、回填及余方弃置等 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	座	14	5519.06	77266.84		
125	040101002001	挖沟槽土方	(1)土壤类别:挖掘机挖沟槽土方　三类土 (2)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	m3	1997.22	9.96	19892.31		
126	040103001001	回填方	(1)机械回填土 夯填 (2)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	m3	1794.1	24.79	44475.74		
127	040103002001	余方弃置	(1)余方弃置 (2)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	m3	203.12	71.77	14577.92		
		接地系统及其他					32593.45		
128	030409002001	接地母线	(1)名称:接地镀锌扁钢 40X4 (2)敷设方式:沿墙明敷，过门处埋地 (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	m	455.07	33.97	15458.73		
129	030409008001	等电位端子箱、测试板	(1)名称:电房接地端子，由基础接地网利用柱或墙主钢筋引至 (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	18	462.36	8322.48		
130	030414011001	接地装置	(1)名称:接地系统调试 (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	系统	8	1101.53	8812.24		
		电缆、母线、桥架部分					1838968.39		

131	030408001002	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZN-YJY22-8.75/15kV-3*300 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	m	800.9	833.22	667325.9		
132	030408001003	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZN-YJY22-8.75/15KV-3*120 (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	m	181.67	370.4	67290.57		
133	030408001004	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZBN-YJY-B2-4X120+1X70mm2 (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	m	783.65	480.79	376771.08		
134	030408006002	电力电缆头	(1)名称:电力电缆终端头 (2)型号:3X300mm2 (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	个	10	1158.93	11589.3		
135	030408006003	电力电缆头	(1)名称:电力电缆终端头 (2)型号:3X120mm2 (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	个	22	610.77	13436.94		
136	030408006004	电力电缆头	(1)名称:电力电缆终端头 (2)型号:WDZBN-YJY-B2-4X120+1X70mm2 (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	个	34	419.12	14250.08		
137	030411003001	桥架	(1)名称:高压电缆桥架 (2)材质:钢质 (3)规格:800X200 (4)接地方式:户内接地母线明敷 (5)含防火封堵 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	m	25.85	425.27	10993.23		
138	030411003002	桥架	(1)名称:高压电缆桥架 (2)材质:钢质 (3)规格:600X200 (4)接地方式:户内接地母线明敷 (5)含防火封堵 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	m	52.33	341.87	17890.06		
139	030411003003	桥架	(1)名称:高压电缆桥架 (2)材质:钢质 (3)规格:400X200 (4)接地方式:户内接地母线明敷 (5)含防火封堵 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	m	43.56	253.47	11041.15		
140	030411003004	桥架	(1)名称:高压电缆桥架 (2)材质:钢质 (3)规格:200*200 (4)接地方式:户内接地母线明敷 (5)含防火封堵 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	m	20.15	139.38	2808.51		
141	030411003005	桥架	(1)名称:高压电缆桥架 (2)材质:钢质 (3)规格:200*100 (4)接地方式:户内接地母线明敷 (5)含防火封堵 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	m	132.67	131.41	17434.16		
142	030411003006	桥架	(1)名称:高压电缆桥架 (2)材质:钢质 (3)规格:300*200 (4)接地方式:户内接地母线明敷 (5)含防火封堵 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	m	72.55	253.47	18389.25		
143	030413001001	铁构件	(1)名称:支吊架制作 (2)材质:型钢 (3)刷红丹防锈漆、调和漆各两道 (4)含地下室增加费 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	kg	384.46	14.21	5463.18		
144	030403006001	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:母线桥 (2)规格:1600A/3L+N+PE母线桥 (3)含母线槽支吊架制作安装、刷漆、母线槽连接器、弹簧支座、母线排与低压柜的接驳 (4)含地下室增加费 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	m	23.98	2983.58	71546.25		

145	030403006002	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:母线槽 (2)规格:2000A/3L+PEN母排 (3)含母线槽支吊架制作安装、刷漆、母线槽连接器、弹簧支座、母线排与低压柜的接驳 (4)含地下室增加费 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	m	33.66	4180.58	140718.32		
146	030403006003	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:耐火密集母线槽 (2)规格:800A/5P (3)含母线槽支吊架制作安装、刷漆、母线槽连接器、弹簧支座、母线排与低压柜的接驳 (4)含地下室增加费 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	m	38.59	2796.15	107903.43		
147	030403006004	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:耐火密集母线槽 (2)规格:630A/5P (3)含母线槽支吊架制作安装、刷漆、母线槽连接器、弹簧支座、母线排与低压柜的接驳 (4)含地下室增加费 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	m	29.63	2301.06	68180.41		
148	030403007001	始端箱、分线箱	(1)名称:密集型母线始端箱 (2)额定电流(A):2000A (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	10	2183.21	21832.1		
149	030403007002	始端箱、分线箱	(1)名称:密集型母线始端箱 (2)额定电流(A):1600A (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	6	2088.71	12532.26		
150	030403007003	始端箱、分线箱	(1)名称:密集型母线始端箱 (2)额定电流(A):800A (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	4	1389.08	5556.32		
151	030403007004	始端箱、分线箱	(1)名称:密集型母线始端箱 (2)额定电流(A):630A (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	4	1260.98	5043.92		
152	030414008001	母线	(1)名称:母线系统调试(1KV以下) (2)含地下室增加费	段	9	325.13	2926.17		
153	030408008001	防火堵洞	(1)名称:防火堵洞 (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	处	18	109.95	1979.1		
154	030414002016	住宅部分的抄表到户手续、领表、封表、高低压系统接火及送电运行等一切手续	(1)名称:住宅部分的抄表到户手续、领表、封表、高低压系统接火及送电运行等一切手续 (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要	项	1	166067	166066.7		
		柴油发电机部分(G3发电机房)					932227.32		
155	030404004051	低压开关柜(屏)	(1)名称:发电机切换柜ANE1 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线,配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	46175	46175		
156	030404004052	低压开关柜(屏)	(1)名称:发电机出线柜ANE2 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线,配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	47203	47203		
157	030404004053	低压开关柜(屏)	(1)名称:发电机出线柜ANE3 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线,配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	45521	45521		
158	030404004054	低压开关柜(屏)	(1)名称:发电机出线柜ANE4 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线,配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	45521	45521		

159	030404004055	低压开关柜(屏)	(1)名称:发电机出线柜ANE5 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	44048	44048		
160	030404004056	低压开关柜(屏)	(1)名称:发电机出线柜ANE7 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	46175	46175		
161	030404004057	低压开关柜(屏)	(1)名称:发电机出线柜ANE6 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	43979	43979		
162	030403006005	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:耐火密集母线槽 (2)规格:1000A/3L+PEN耐火密集母线 (3)含母线槽支吊架制作安装、刷漆、母线槽连接器、弹簧支座、母线排与低压柜的接驳 (4)含地下室增加费 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	m	6.36	3170.11	20161.9		
163	030403007005	始端箱、分线箱	(1)名称:密集型母线始端箱 (2)额定电流(A):1000A (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	2	1474.13	2948.26		
164	030414008002	母线	(1)名称:母线系统调试（1KV以下） (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	段	1	325.13	325.13		
165	030408002001	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)型号:ZDN-KVV-2X1.5mm2 (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	m	315.22	9.7	3057.63		
166	030408007001	控制电缆头	(1)名称:控制电缆终端头 (2)型号:ZDN-KVV-2X1.5mm2 (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	个	8	69.34	554.72		
167	030411001001	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)型号:JDG20 (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	m	85.52	20.96	1792.5		
168	030411002001	线槽	(1)名称:金属线槽 (2)材质:镀锌 (3)规格:50X50 (4)接地方式:户内接地母线明敷 (5)含防火封堵 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	m	142.84	65.22	9316.02		
169	030413001002	铁构件	(1)名称:支吊架制作 (2)材质:型钢 (3)刷红丹防锈漆、调和漆各两道 (4)含地下室增加费 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	kg	69.896	14.21	993.22		
170	030113008001	柴油发电机组	(1)名称:G3应急柴油发电机组 (2)型号:备用功率500kW (3)含柴油发电机组燃油输送系统，包括但不限于输送管、滤污阀、阀门、日用油箱、油箱注油管、呼吸管等供应及安装 (4)最终移交时油箱内储油量应达到额定容量 (5)含柴油发电机自动启动信号线的安装 (6)场内二次运输和吊装就位 (7)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (8)含发电机控制器及接线端子通讯线，配合设备调试等 (9)含地下室增加费 (10)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	274044	274043.74		

171	030207002001	发电机房静音环保	(1)包括发电机房降噪减震设计、施工，静音环保工程 (2)包括送、排风口消声器等相关配套设备材料及安装:建筑烟井内衬管的安装；排风、排烟管接至建筑风井、烟井处，接口封堵密闭 (3)办理相关报批、报验相关手续，并确保通过市环保部门验收 (4)储油间内门槛及地面河沙、鹅卵石铺设 (5)含地下室增加费 (6)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	项	1	282278	282277.72		
172	030414004001	自动投入装置	(1)名称:发电机调试（功率500kW以下） (2)含地下室增加费 (3)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	系统	1	1732.48	1732.48		
173	030414002017	送配电装置系统	(1)名称:1kV以下交流供电系统调试 (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	系统	7	678.43	4749.01		
174	030409009011	绝缘垫	(1)名称:柴油发电机房绝缘胶垫铺设 (2)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	项	1	8250.99	8250.99		
175	030409009012	档鼠板，各种标识及警示牌、高压绝缘工具、安全用电规章制度、柜内进出线孔洞的防火封堵、电缆标牌、绝缘手套、绝缘靴、放电棒、手电、	(1)基层材料种类:挡鼠板 (2)窗台面板材质、规格、颜色:各种标识及警示牌、高压绝缘工具、安全用电规章制度、柜内进出线孔洞的防火封堵、电缆标牌、绝缘手套、绝缘靴、放电棒、手电、警戒线等 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	项	1	3402	3402		
		电力监控系统					441651.78		
176	030501013001	网络服务器	(1)名称:工作站 (2)规格:双核3.3GHz以上/8G内存/1TB硬盘/键盘/鼠标/100/1000M自适应网卡/DVD光驱/22寸液晶显示器/WIN7专业版系统 (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	2	6925.2	13850.4		
177	030414007001	不间断电源	(1)名称:UPS不间断电源 (2)规格:1kVA/30min在线式 (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	系统	2	2769.2	5538.4		
178	031101066001	系统打印机	(1)名称:打印机 (2)规格:A4幅面激光打印机 (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	套	2	1010.09	2020.18		
179	030504004001	系统软件	(1)名称:系统软件 (2)规格:SmartPM3000F中低压配电管理系统软件 (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	套	2	54355.6	108711.12		
180	030504006001	应用软件接口	(1)名称:第三方智能化系统OPC数据接口 (2)规格:符合设计及使用要求 (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	套	2	8025.28	16050.56		
181	030504005001	基础应用软件	(1)名称:能源管理系统 (2)规格:符合设计及使用要求 (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	套	2	12759.6	25519.12		
182	031102023001	操作台	(1)名称:操作台 (2)规格:电脑桌、椅 (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	套	2	2106.46	4212.92		
183	030501005001	插箱、机柜	(1)名称:通讯机柜 (2)规格:请根据项目实际需要选择标准机柜 (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	2	5485.41	10970.82		
184	030501012001	交换机	(1)名称:通讯管理机、PMAC3200系列 (2)规格:2路10/100M以太网,4路RS485串口;速率1200bps~115200bps,可编程设置; 支持IEC60870-5-101/102/103/104、DNP3.0、MODBUS-RTU、MODBUS-TCP、CHT188、DLT645等规约;数据上传支持断点续传;1U机架式装;85~265Vac/100~300Vdc工作电源;4路可接表128台 (3)含地下室增加费	台	2	3759.61	7519.22		

185	030501012002	交换机	(1)名称:工业网络交换机 (2)规格:10/100Base-T(X)以太网RJ45端口;机架/导轨式安装 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (3)含地下室增加费	台	2	498.81	997.62		
186	030904008001	模块(模块箱)	(1)名称:电力监控仪表 (2)规格:可选用PMAC725 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (3)含地下室增加费	个	6	448.61	2691.66		
187	030904008002	模块(模块箱)	(1)名称:电力监控仪表 (2)规格:可选用PMAC625 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (3)含地下室增加费	个	162	448.61	72674.82		
188	030502005001	双绞线缆	(1)名称:超五类线 (2)型号:CAT5E (3)工程量暂定，结算按实 (4)含地下室增加费 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	m	1200	5.07	6084		
189	030502005002	双绞线缆	(1)名称:无卤低烟阻燃屏蔽软电缆 (2)型号:WDZA-RYSP-2x1.0 (3)工程量暂定，结算按实 (4)含地下室增加费 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	m	5000	3.09	15450		
190	030502008001	光纤	(1)名称:四芯单模光纤 (2)工程量暂定，结算按实 (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	m	200	5.11	1022		
191	030411001002	配管	(1)名称:镀锌钢管 (2)型号:SC20 (3)工程量暂定，结算按实 (4)含地下室增加费 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	m	5000	20.96	104800		
192	030411001003	配管	(1)名称:镀锌钢管 (2)型号:SC32 (3)工程量暂定，结算按实 (4)含地下室增加费 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	m	1200	32.14	38568		
193	030503009001	建筑设备自控化系统调试	(1)电力监控调试及试运行 (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	系统	2	2485.47	4970.94		
		其他					1075077.21		
194	030401002011	干式变压器	(1)名称:S16-T1变压器 (2)型号:SCB14-1000KVA (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	175181	175181.49		
195	030401002012	干式变压器	(1)名称:S16-T2变压器 (2)型号:SCB14-1000KVA (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	175181	175181.49		
196	030402017025	高压成套配电柜	(1)名称:高压进线柜AK1 (2)型号:IMP (3)尺寸:500x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	53962.6	53962.56		
197	030402017026	高压成套配电柜	(1)名称:高压计量柜AK2 (2)型号:GBC-A (3)尺寸:750x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	59364.6	59364.6		

198	030402017027	高压成套配电柜	(1)名称:高压出线柜AK3 (2)型号:DM1-A (3)尺寸:750x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	59312.7	59312.69		
199	030402017028	高压成套配电柜	(1)名称:高压联络柜AK4 (2)型号:DM1-A (3)尺寸:750x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	59364.6	59364.6		
200	030404004058	低压开关柜(屏)	(1)名称:S16进线柜AN3 (2)尺寸:800x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	45548.3	45548.31		
201	030404004059	低压开关柜(屏)	(1)名称:S16电容自动补偿柜ACC1 (2)尺寸:1000x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	55839.7	55839.7		
202	030404004060	低压开关柜(屏)	(1)名称:S16馈线柜AN2 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	45283	45283		
203	030404004061	低压开关柜(屏)	(1)名称:S16馈线柜AN1 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	47400	47400		
204	030404004062	低压开关柜(屏)	(1)名称:S16进线柜AN4 (2)尺寸:800x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	45548.3	45548.31		
205	030404004063	低压开关柜(屏)	(1)名称:S16电容自动补偿柜ACC2 (2)尺寸:1000x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	55839.7	55839.7		
206	030404004064	低压开关柜(屏)	(1)名称:S16联络柜AN5 (2)尺寸:800x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	45548.3	45548.31		
207	030404004065	低压开关柜(屏)	(1)名称:S16馈线柜AN6 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	47203	47203		

208	030404004066	低压开关柜(屏)	(1)名称:S16馈线柜AN7 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	46175	46175		
209	030404004067	低压开关柜(屏)	(1)名称:直流箱 (2)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (3)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (4)含地下室增加费 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	28290.5	28290.45		
210	030414002018	送配电装置系统	(1)名称:10kV以下交流供电系统调试（负荷开关） (2)含地下室增加费	系统	2	1626.09	3252.18		
211	030414002019	送配电装置系统	(1)名称:10kV以下交流供电系统调试（断路器） (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	系统	2	2228.34	4456.68		
212	030414001006	电力变压器系统	(1)名称:1000kVA变压器调试 (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	系统	2	2283.14	4566.28		
213	030414002020	送配电装置系统	(1)名称:1kV以下交流供电系统调试 (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	系统	9	678.43	6105.87		
214	030409009013	绝缘垫	(1)名称:变配电房绝缘胶垫铺设 (2)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	项	1	8250.99	8250.99		
215	030409009014	档鼠板，各种标识及警示牌、高压绝缘工具、安全用电规章制度、柜内进出线孔洞的防火封堵、电缆标牌、绝缘手套、绝缘靴、放电棒、手电、	(1)基层材料种类:挡鼠板 (2)窗台面板材质、规格、颜色:各种标识及警示牌、高压绝缘工具、安全用电规章制度、柜内进出线孔洞的防火封堵、电缆标牌、绝缘手套、绝缘靴、放电棒、手电、警戒线等 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	项	1	3402	3402		
本页小计							11200390.8	0	-
合计							11200390.79		-

分部分项工程量清单与计价表

工程名称　深铁珑境项目（三期）高低压变配电工程　　第 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	材料设备暂估合
		高低压部分					6502187	
		S10电房					1155667	
1	030401002013	干式变压器	(1)名称:S10-T1变压器(带壳) (2)型号:SCB14-1000/10 -10/0.4-Dyn-11 Uk%=6% IP20 强迫风冷 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	175181	175181.5	
2	030401002014	干式变压器	(1)名称:S10-T2变压器(带壳) (2)型号:SCB14-1000/10 -10/0.4-Dyn-11 Uk%=6% IP20 强迫风冷 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	175181	175181.5	
3	030402017029	高压成套配电柜	(1)名称:S10高压进线柜AK1 (2)型号:IMP (3)尺寸:500x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	53962.6	53962.56	
4	030402017030	高压成套配电柜	(1)名称:S10高压出线柜AK2 (2)型号:DM1-A (3)尺寸:750x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	59312.7	59312.69	

5	030402017031	高压成套配电柜	(1)名称:S10高压出线柜AK3 (2)型号:DM1-A (3)尺寸:750x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	59312.7	59312.69	
6	030402017032	高压成套配电柜	(1)名称:S10高压联络柜AK4 (2)型号:IMP (3)尺寸:500x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	53962.6	53962.56	
7	030402017033	高压成套配电柜	(1)名称:S10高压PT柜AK5 (2)型号:GBC-A (3)尺寸:750x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	53020.7	53020.69	
8	030404004068	低压开关柜(屏)	(1)名称:S10进线柜AN3 (2)尺寸:800x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	47267.3	47267.31	
9	030404004069	低压开关柜(屏)	(1)名称:S10电容自动补偿柜ACC1 (2)尺寸:800x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	55812.4	55812.38	
10	030404004070	低压开关柜(屏)	(1)名称:S10馈线柜AN2 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	47203	47203	

11	030404004071	低压开关柜(屏)	(1)名称:S10馈线柜AN1 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	46175	46175	
12	030404004072	低压开关柜(屏)	(1)名称:S10进线柜AN4 (2)尺寸:800x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	45548.3	45548.31	
13	030404004073	低压开关柜(屏)	(1)名称:S10电容自动补偿柜ACC2 (2)尺寸:800x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	55812.4	55812.38	
14	030404004074	低压开关柜(屏)	(1)名称:S10联络柜AN5 (2)尺寸:800x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	45548.3	45548.31	
15	030404004075	低压开关柜(屏)	(1)名称:S10馈线柜AN6 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	42126	42126	
16	030404004076	低压开关柜(屏)	(1)名称:S10馈线柜AN7 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	47009	47009	

17	030404004077	低压开关柜(屏)	(1)名称:直流箱 (2)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (3)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (4)含地下室增加费 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	28290.5	28290.45	
18	030404009005	低压电容器柜	(1)名称:DTU终端控制柜 (2)基础型钢形式、规格:基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	31924.1	31924.07	
19	030414002021	送配电装置系统	(1)名称:10kV以下交流供电系统调试（负荷开关） (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	系统	3	1626.09	4878.27	
20	030414002022	送配电装置系统	(1)名称:10kV以下交流供电系统调试（断路器） (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	系统	2	2228.34	4456.68	
21	030414001007	电力变压器系统	(1)名称:1000kVA变压器调试 (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	系统	2	2283.14	4566.28	
22	030414002023	送配电装置系统	(1)名称:1kV以下交流供电系统调试 (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	系统	11	678.43	7462.73	
23	030409009015	绝缘垫	(1)名称:变配电房绝缘胶垫铺设 (2)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	项	1	8250.99	8250.99	
24	030409009016	档鼠板，各种标识及警示牌、高压绝缘工具、安全用电规章制度、柜内进出线孔洞的防火封堵、电缆标牌、绝缘手套、绝缘靴、放电棒、	(1)基层材料种类:挡鼠板 (2)窗台面板材质、规格、颜色:各种标识及警示牌、高压绝缘工具、安全用电规章制度、柜内进出线孔洞的防火封堵、电缆标牌、绝缘手套、绝缘靴、放电棒、手电、警戒线等 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	项	1	3402	3402	
		S11电房					1153549	
25	030401002015	干式变压器	(1)名称:S11-T1变压器(带壳) (2)型号:SCB14-1000/10 -10/0.4-Dyn-11 Uk%=6% IP20 强迫风冷 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	175181	175181.5	

26	030401002016	干式变压器	(1)名称:S11-T2变压器(带壳) (2)型号:SCB14-1000/10 -10/0.4-Dyn-11 Uk%=6% IP20 强迫风冷 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	175181	175181.5	
27	030402017034	高压成套配电柜	(1)名称:S11高压进线柜AK1 (2)型号:IMP (3)尺寸:500x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	53962.6	53962.56	
28	030402017035	高压成套配电柜	(1)名称:S11高压出线柜AK2 (2)型号:DM1-A (3)尺寸:750x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	59312.7	59312.69	
29	030402017036	高压成套配电柜	(1)名称:S11高压出线柜AK3 (2)型号:DM1-A (3)尺寸:750x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	59312.7	59312.69	
30	030402017037	高压成套配电柜	(1)名称:S11高压联络柜AK4 (2)型号:IMP (3)尺寸:500x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	53962.6	53962.56	
31	030402017038	高压成套配电柜	(1)名称:S11高压PT柜AK5 (2)型号:GBC-A (3)尺寸:750x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	53020.7	53020.69	

32	030404004078	低压开关柜(屏)	(1)名称:S11进线柜AN3 (2)尺寸:800x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	45548.3	45548.31	
33	030404004079	低压开关柜(屏)	(1)名称:S11电容自动补偿柜ACC1 (2)尺寸:1000x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	55839.7	55839.7	
34	030404004080	低压开关柜(屏)	(1)名称:S11馈线柜AN2 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	47203	47203	
35	030404004081	低压开关柜(屏)	(1)名称:S11馈线柜AN1 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	46175	46175	
36	030404004082	低压开关柜(屏)	(1)名称:S11进线柜AN4 (2)尺寸:800x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	45548.3	45548.31	
37	030404004083	低压开关柜(屏)	(1)名称:S11电容自动补偿柜ACC2 (2)尺寸:1000x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	55839.7	55839.7	

38	030404004084	低压开关柜(屏)	(1)名称:S11联络柜AN5 (2)尺寸:800x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	44075.3	44075.31	
39	030404004085	低压开关柜(屏)	(1)名称:S11馈线柜AN6 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	43979	43979	
40	030404004086	低压开关柜(屏)	(1)名称:S11馈线柜AN7 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	46175	46175	
41	030404004087	低压开关柜(屏)	(1)名称:直流箱 (2)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (3)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (4)含地下室增加费 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	28290.5	28290.45	
42	030404009006	低压电容器柜	(1)名称:DTU终端控制柜 (2)基础型钢形式、规格:基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	31924.1	31924.07	
43	030414002024	送配电装置系统	(1)名称:10kV以下交流供电系统调试（负荷开关） (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	系统	3	1626.09	4878.27	
44	030414002025	送配电装置系统	(1)名称:10kV以下交流供电系统调试（断路器） (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	系统	2	2228.34	4456.68	
45	030414001008	电力变压器系统	(1)名称:1000kVA变压器调试 (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	系统	2	2283.14	4566.28	
46	030414002026	送配电装置系统	(1)名称:1kV以下交流供电系统调试 (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	系统	11	678.43	7462.73	

47	030409009017	绝缘垫	(1)名称:变配电房绝缘胶垫铺设 (2)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	项	1	8250.99	8250.99	
48	030409009018	档鼠板，各种标识及警示牌、高压绝缘工具、安全用电规章制度、柜内进出线孔洞的防火封堵、电缆标牌、绝缘手套、绝缘靴、放电棒、	(1)基层材料种类:挡鼠板 (2)窗台面板材质、规格、颜色:各种标识及警示牌、高压绝缘工具、安全用电规章制度、柜内进出线孔洞的防火封堵、电缆标牌、绝缘手套、绝缘靴、放电棒、手电、警戒线等 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	项	1	3402	3402	
		S12电房					1153549	
49	030401002017	干式变压器	(1)名称:S12-T1变压器(带壳) (2)型号:SCB14-1000/10 -10/0.4-Dyn-11 Uk%=6% IP20 强迫风冷 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	175181	175181.5	
50	030401002018	干式变压器	(1)名称:S12-T2变压器(带壳) (2)型号:SCB14-1000/10 -10/0.4-Dyn-11 Uk%=6% IP20 强迫风冷 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	175181	175181.5	
51	030402017039	高压成套配电柜	(1)名称:S12高压进线柜AK1 (2)型号:IMP (3)尺寸:500x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	53962.6	53962.56	
52	030402017040	高压成套配电柜	(1)名称:S12高压出线柜AK2 (2)型号:DM1-A (3)尺寸:750x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	59312.7	59312.69	

53	030402017041	高压成套配电柜	(1)名称:S12高压出线柜AK3 (2)型号:DM1-A (3)尺寸:750x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	59312.7	59312.69	
54	030402017042	高压成套配电柜	(1)名称:S12高压联络柜AK4 (2)型号:IMP (3)尺寸:500x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	53962.6	53962.56	
55	030402017043	高压成套配电柜	(1)名称:S12高压PT柜AK5 (2)型号:GBC-A (3)尺寸:750x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	53020.7	53020.69	
56	030404004088	低压开关柜(屏)	(1)名称:S12进线柜AN3 (2)尺寸:800x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	45548.3	45548.31	
57	030404004089	低压开关柜(屏)	(1)名称:S12电容自动补偿柜ACC1 (2)尺寸:1000x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	55839.7	55839.7	
58	030404004090	低压开关柜(屏)	(1)名称:S12馈线柜AN2 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	47203	47203	

59	030404004091	低压开关柜(屏)	(1)名称:S12馈线柜AN1 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	46175	46175	
60	030404004092	低压开关柜(屏)	(1)名称:S12进线柜AN4 (2)尺寸:800x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	45548.3	45548.31	
61	030404004093	低压开关柜(屏)	(1)名称:S12电容自动补偿柜ACC2 (2)尺寸:1000x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	55839.7	55839.7	
62	030404004094	低压开关柜(屏)	(1)名称:S12联络柜AN5 (2)尺寸:800x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	44075.3	44075.31	
63	030404004095	低压开关柜(屏)	(1)名称:S12馈线柜AN6 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	43979	43979	
64	030404004096	低压开关柜(屏)	(1)名称:S12馈线柜AN7 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	46175	46175	

65	030404004097	低压开关柜(屏)	(1)名称:直流箱 (2)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (3)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (4)含地下室增加费 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	28290.5	28290.45	
66	030404009007	低压电容器柜	(1)名称:DTU终端控制柜 (2)基础型钢形式、规格:基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	31924.1	31924.07	
67	030414002027	送配电装置系统	(1)名称:10kV以下交流供电系统调试（负荷开关） (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	系统	3	1626.09	4878.27	
68	030414002028	送配电装置系统	(1)名称:10kV以下交流供电系统调试（断路器） (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	系统	2	2228.34	4456.68	
69	030414001009	电力变压器系统	(1)名称:1000kVA变压器调试 (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	系统	2	2283.14	4566.28	
70	030414002029	送配电装置系统	(1)名称:1kV以下交流供电系统调试 (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	系统	11	678.43	7462.73	
71	030409009019	绝缘垫	(1)名称:变配电房绝缘胶垫铺设 (2)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	项	1	8250.99	8250.99	
72	030409009020	档鼠板，各种标识及警示牌、高压绝缘工具、安全用电规章制度、柜内进出线孔洞的防火封堵、电缆标牌、绝缘手套、绝缘靴、放电棒、	(1)基层材料种类:挡鼠板 (2)窗台面板材质、规格、颜色:各种标识及警示牌、高压绝缘工具、安全用电规章制度、柜内进出线孔洞的防火封堵、电缆标牌、绝缘手套、绝缘靴、放电棒、手电、警戒线等 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	项	1	3402	3402	
		S13电房					1109664	
73	030401002019	干式变压器	(1)名称:S13-T1变压器(带壳) (2)型号:SCB14-800/10 -10/0.4-Dyn-11 Uk%=6% IP20 强迫风冷 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	156284	156284.2	

74	030401002020	干式变压器	(1)名称:S13-T2变压器(带壳) (2)型号:SCB14-800/10 -10/0.4-Dyn-11 Uk%=6% IP20 强迫风冷 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	156284	156284.2	
75	030402017044	高压成套配电柜	(1)名称:S13高压进线柜AK1 (2)型号:IMP (3)尺寸:500x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	53962.6	53962.56	
76	030402017045	高压成套配电柜	(1)名称:S13高压出线柜AK2 (2)型号:QM (3)尺寸:750x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	59312.7	59312.69	
77	030402017046	高压成套配电柜	(1)名称:S13高压出线柜AK3 (2)型号:QM (3)尺寸:750x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	59312.7	59312.69	
78	030402017047	高压成套配电柜	(1)名称:S13高压联络柜AK4 (2)型号:IMP (3)尺寸:500x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	53962.6	53962.56	
79	030402017048	高压成套配电柜	(1)名称:S13高压PT柜AK5 (2)型号:GBC-A (3)尺寸:750x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	53020.7	53020.69	

80	030404004098	低压开关柜(屏)	(1)名称:S13进线柜AN3 (2)尺寸:800x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	44952.3	44952.31	
81	030404004099	低压开关柜(屏)	(1)名称:S13电容自动补偿柜ACC1 (2)尺寸:800x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	54838.7	54838.7	
82	030404004100	低压开关柜(屏)	(1)名称:S13馈线柜AN2 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	47203	47203	
83	030404004101	低压开关柜(屏)	(1)名称:S13馈线柜AN1 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	46175	46175	
84	030404004102	低压开关柜(屏)	(1)名称:S13进线柜AN4 (2)尺寸:800x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	44952.3	44952.31	
85	030404004103	低压开关柜(屏)	(1)名称:S13电容自动补偿柜ACC2 (2)尺寸:800x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	54811.4	54811.38	

86	030404004104	低压开关柜(屏)	(1)名称:S13联络柜AN5 (2)尺寸:800x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	43285.3	43285.31	
87	030404004105	低压开关柜(屏)	(1)名称:S13馈线柜AN6 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	43979	43979	
88	030404004106	低压开关柜(屏)	(1)名称:S13馈线柜AN7 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	46175	46175	
89	030404004107	低压开关柜(屏)	(1)名称:直流箱 (2)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (3)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (4)含地下室增加费 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	28290.5	28290.45	
90	030404009008	低压电容器柜	(1)名称:DTU终端控制柜 (2)基础型钢形式、规格:基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	31924.1	31924.07	
91	030414002030	送配电装置系统	(1)名称:10kV以下交流供电系统调试（负荷开关） (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	系统	3	1626.09	4878.27	
92	030414002031	送配电装置系统	(1)名称:10kV以下交流供电系统调试（断路器） (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	系统	2	2228.34	4456.68	
93	030414001010	电力变压器系统	(1)名称:800kVA变压器调试 (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	系统	2	1243.39	2486.78	
94	030414002032	送配电装置系统	(1)名称:1kV以下交流供电系统调试 (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	系统	11	678.43	7462.73	

95	030409009021	绝缘垫	(1)名称:变配电房绝缘胶垫铺设 (2)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	项	1	8250.99	8250.99	
96	030409009022	档鼠板，各种标识及警示牌、高压绝缘工具、安全用电规章制度、柜内进出线孔洞的防火封堵、电缆标牌、绝缘手套、绝缘靴、放电棒、	(1)基层材料种类:挡鼠板 (2)窗台面板材质、规格、颜色:各种标识及警示牌、高压绝缘工具、安全用电规章制度、柜内进出线孔洞的防火封堵、电缆标牌、绝缘手套、绝缘靴、放电棒、手电、警戒线等 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	项	1	3402	3402	
		S14电房					1071892	
97	030401002021	干式变压器	(1)名称:S14-T1变压器(带壳) (2)型号:SCB14-1000/10 -10/0.4-Dyn-11 Uk%=6% IP20 强迫风冷 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	175181	175181.5	
98	030401002022	干式变压器	(1)名称:S14-T2变压器(带壳) (2)型号:SCB14-1000/10 -10/0.4-Dyn-11 Uk%=6% IP20 强迫风冷 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	175181	175181.5	
99	030402017049	高压成套配电柜	(1)名称:S14高压进线柜AK1 (2)型号:IMP (3)尺寸:500x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	54048.6	54048.6	
100	030402017050	高压成套配电柜	(1)名称:S14高压计量柜AK2 (2)型号:GBC-A (3)尺寸:750x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	59364.6	59364.6	

101	030402017051	高压成套配电柜	(1)名称:S14高压出线柜AK3 (2)型号:DM1-A (3)尺寸:750x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	59364.6	59364.6	
102	030402017052	高压成套配电柜	(1)名称:S14高压出线柜AK4 (2)型号:DM1-A (3)尺寸:750x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	59364.6	59364.6	
103	030404004108	低压开关柜(屏)	(1)名称:S14进线柜AN3 (2)尺寸:800x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	45548.3	45548.31	
104	030404004109	低压开关柜(屏)	(1)名称:S14电容自动补偿柜ACC1 (2)尺寸:1000x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	55839.7	55839.7	
105	030404004110	低压开关柜(屏)	(1)名称:S14馈线柜AN2 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	47203	47203	
106	030404004111	低压开关柜(屏)	(1)名称:S14馈线柜AN1 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	46175	46175	

107	030404004112	低压开关柜(屏)	(1)名称:S14进线柜AN4 (2)尺寸:800x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	45548.3	45548.31	
108	030404004113	低压开关柜(屏)	(1)名称:S14电容自动补偿柜ACC2 (2)尺寸:1000x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	55839.7	55839.7	
109	030404004114	低压开关柜(屏)	(1)名称:S14联络柜AN5 (2)尺寸:800x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	44075.3	44075.31	
110	030404004115	低压开关柜(屏)	(1)名称:S14馈线柜AN6 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	43979	43979	
111	030404004116	低压开关柜(屏)	(1)名称:S14馈线柜AN7 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	46175	46175	
112	030404004117	低压开关柜(屏)	(1)名称:直流箱 (2)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (3)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (4)含地下室增加费 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	28290.5	28290.45	
113	030414002033	送配电装置系统	(1)名称:10kV以下交流供电系统调试（负荷开关） (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	系统	2	1626.09	3252.18	

114	030414002034	送配电装置系统	(1)名称:10kV以下交流供电系统调试（断路器） (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	系统	2	2228.34	4456.68	
115	030414001011	电力变压器系统	(1)名称:1000kVA变压器调试 (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	系统	2	2283.14	4566.28	
116	030414002035	送配电装置系统	(1)名称:1kV以下交流供电系统调试 (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	系统	10	678.43	6784.3	
117	030409009023	绝缘垫	(1)名称:变配电房绝缘胶垫铺设 (2)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	项	1	8250.99	8250.99	
118	030409009024	档鼠板，各种标识及警示牌、高压绝缘工具、安全用电规章制度、柜内进出线孔洞的防火封堵、电缆标牌、绝缘手套、绝缘靴、放电棒、	(1)基层材料种类:挡鼠板 (2)窗台面板材质、规格、颜色:各种标识及警示牌、高压绝缘工具、安全用电规章制度、柜内进出线孔洞的防火封堵、电缆标牌、绝缘手套、绝缘靴、放电棒、手电、警戒线等 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	项	1	3402	3402	
		S18电房					857866	
119	030401002023	干式变压器	(1)名称:S18-T1变压器(带壳) (2)型号:SCB14-630/10 -10/0.4-Dyn-11 Uk%=6% IP20 强迫风冷 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	136927	136927.2	
120	030401002024	干式变压器	(1)名称:S18-T1变压器(带壳) (2)型号:SCB14-630/10 -10/0.4-Dyn-11 Uk%=6% IP20 强迫风冷 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	136927	136927.2	
121	030402017053	高压成套配电柜	(1)名称:S18高压进线柜AK1 (2)型号:IMP (3)尺寸:500x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	54048.6	54048.6	

122	030402017054	高压成套配电柜	(1)名称:S18高压计量柜AK2 (2)型号:GBC-A (3)尺寸:750x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	59364.6	59364.6	
123	030402017055	高压成套配电柜	(1)名称:S18高压出线柜AK3 (2)型号:DM1-A (3)尺寸:750x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	59364.6	59364.6	
124	030402017056	高压成套配电柜	(1)名称:S18高压出线柜AK4 (2)型号:DM1-A (3)尺寸:750x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	59364.6	59364.6	
125	030404004118	低压开关柜(屏)	(1)名称:S18进线柜AN3 (2)尺寸:800x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	42307.3	42307.31	
126	030404004119	低压开关柜(屏)	(1)名称:S18电容自动补偿柜ACC1 (2)尺寸:800x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	42416.7	42416.7	
127	030404004120	低压开关柜(屏)	(1)名称:S18联络柜AN2 (2)尺寸:800x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	40789.3	40789.31	

128	030404004121	低压开关柜(屏)	(1)名称:S18馈线柜AN1 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	42798	42798	
129	030404004122	低压开关柜(屏)	(1)名称:S18进线柜AN4 (2)尺寸:800x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	42307.3	42307.31	
130	030404004123	低压开关柜(屏)	(1)名称:S18电容自动补偿柜ACC2 (2)尺寸:1000x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	42416.7	42416.7	
131	030404004124	低压开关柜(屏)	(1)名称:S18联络柜AN5 (2)尺寸:800x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	43267.3	43267.31	
132	030404004125	低压开关柜(屏)	(1)名称:直流箱 (2)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (3)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (4)含地下室增加费 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	28290.5	28290.45	
133	030414002036	送配电装置系统	(1)名称:10kV以下交流供电系统调试（负荷开关） (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	系统	2	1626.09	3252.18	
134	030414002037	送配电装置系统	(1)名称:10kV以下交流供电系统调试（断路器） (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	系统	2	2228.34	4456.68	
135	030414001012	电力变压器系统	(1)名称:630kVA变压器调试 (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	系统	2	1243.39	2486.78	

136	030414002038	送配电装置系统	(1)名称:1kV以下交流供电系统调试 (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	系统	8	678.43	5427.44	
137	030409009025	绝缘垫	(1)名称:变配电房绝缘胶垫铺设 (2)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	项	1	8250.99	8250.99	
138	030409009026	档鼠板，各种标识及警示牌、高压绝缘工具、安全用电规章制度、柜内进出线孔洞的防火封堵、电缆标牌、绝缘手套、绝缘靴、放电棒、	(1)基层材料种类:挡鼠板 (2)窗台面板材质、规格、颜色:各种标识及警示牌、高压绝缘工具、安全用电规章制度、柜内进出线孔洞的防火封堵、电缆标牌、绝缘手套、绝缘靴、放电棒、手电、警戒线等 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	项	1	3402	3402	
		10KV高压外线					718621.9	
139	030408001006	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZN-YJY22-8.75/15kV-3*300 (3)其他:满足设计图纸、相关规范	m	856.9	833.22	713986.2	
140	030408006006	电力电缆头	(1)名称:电力电缆终端头 (2)型号:3X300mm2 (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	4	1158.93	4635.72	
		接地系统及其					36691.48	
141	030409002002	接地母线	(1)名称:接地镀锌扁钢 40X4 (2)敷设方式:沿墙明敷，过门处埋地 (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范	m	553.69	33.97	18808.85	
142	030409008002	等电位端子箱、测试板	(1)名称:电房接地端子，由基础接地网利用柱或墙主钢筋引至 (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	22	462.36	10171.92	
143	030414011002	接地装置	(1)名称:接地系统调试 (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (4)位置:高压配电室、K3开关房、G3发电机房	系统	7	1101.53	7710.71	
		电缆、母线、桥架部分					1814020	
144	030408001007	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZN-YJY22-8.75/15kV-3*300 (3)其他:满足设计图纸、相关规范	m	672.02	833.22	559940.5	
145	030408001008	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZN-YJY22-8.75/15KV-3*120 (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范	m	314.32	370.4	116424.1	
146	030408001009	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZBN-YJY-B2-4X120+1X70mm2 (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范	m	842.71	480.79	405166.5	

147	030408006007	电力电缆头	(1)名称:电力电缆终端头 (2)型号:3X300mm2 (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	14	1158.93	16225.02	
148	030408006008	电力电缆头	(1)名称:电力电缆终端头 (2)型号:3X120mm2 (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	24	610.77	14658.48	
149	030408006009	电力电缆头	(1)名称:电力电缆终端头 (2)型号:4X120+1X70mm2 (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	40	419.12	16764.8	
150	030411003007	桥架	(1)名称:高压电缆桥架 (2)材质:钢质 (3)规格:800X200 (4)接地方式:户内接地母线明敷 (5)含防火封堵 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	32.47	425.27	13808.52	
151	030411003008	桥架	(1)名称:高压电缆桥架 (2)材质:钢质 (3)规格:600X200 (4)接地方式:户内接地母线明敷 (5)含防火封堵 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	49.6	341.86	16956.26	
152	030411003009	桥架	(1)名称:高压电缆桥架 (2)材质:钢质 (3)规格:400X200 (4)接地方式:户内接地母线明敷 (5)含防火封堵 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	35.7	253.46	9048.52	
153	030411003010	桥架	(1)名称:高压电缆桥架 (2)材质:钢质 (3)规格:200*200 (4)接地方式:户内接地母线明敷 (5)含防火封堵 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	32.92	139.38	4588.39	
154	030411003011	桥架	(1)名称:高压电缆桥架 (2)材质:钢质 (3)规格:200*100 (4)接地方式:户内接地母线明敷 (5)含防火封堵 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	148.77	131.42	19551.35	

155	030411003012	桥架	(1)名称:高压电缆桥架 (2)材质:钢质 (3)规格:300*200 (4)接地方式:户内接地母线明敷 (5)含防火封堵 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	75.23	253.46	19067.8	
156	030403006006	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:母线桥 (2)规格:1000A/3L+N+PE母线桥 (3)含母线槽支吊架制作安装、刷漆、母线槽连接器、弹簧支座、母线排与低压柜的接驳 (4)含地下室增加费 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	4.95	1815.77	8988.06	
157	030403006007	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:母线桥 (2)规格:1250A/3L+N+PE母线桥 (3)含母线槽支吊架制作安装、刷漆、母线槽连接器、弹簧支座、母线排与低压柜的接驳 (4)含地下室增加费 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	5.24	1968.02	10312.42	
158	030403006008	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:母线桥 (2)规格:1600A/3L+N+PE母线桥 (3)含母线槽支吊架制作安装、刷漆、母线槽连接器、弹簧支座、母线排与低压柜的接驳 (4)含地下室增加费 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	22.94	2983.58	68443.33	
159	030403006009	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:母线槽 (2)规格:1250A/3L+PEN母排 (3)含母线槽支吊架制作安装、刷漆、母线槽连接器、弹簧支座、母线排与低压柜的接驳 (4)含地下室增加费 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	5.95	1920.61	11427.63	
160	030403006010	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:母线槽 (2)规格:1600A/3L+PEN母排 (3)含母线槽支吊架制作安装、刷漆、母线槽连接器、弹簧支座、母线排与低压柜的接驳 (4)含地下室增加费 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	5.57	2966.69	16524.46	
161	030403006011	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:母线槽 (2)规格:2000A/3L+PEN母排 (3)含母线槽支吊架制作安装、刷漆、母线槽连接器、弹簧支座、母线排与低压柜的接驳 (4)含地下室增加费 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	22.61	4180.58	94522.91	

162	030403006012	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:耐火密集母线槽 (2)规格:800A/5P (3)含母线槽支吊架制作安装、刷漆、母线槽连接器、弹簧支座、母线排与低压柜的接驳 (4)含地下室增加费 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	47.22	2796.15	132034.2	
163	030414008003	母线	(1)名称:母线系统调试（1KV以下） (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	段	19	325.13	6177.47	
164	030403007006	始端箱、分线箱	(1)名称:母线始端箱 (2)额定电流(A):2000A (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	16	2183.21	34931.36	
165	030403007007	始端箱、分线箱	(1)名称:母线始端箱 (2)额定电流(A):1600A (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	12	2088.71	25064.52	
166	030403007008	始端箱、分线箱	(1)名称:母线始端箱 (2)额定电流(A):1250A (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	6	1822.01	10932.06	
167	030403007009	始端箱、分线箱	(1)名称:母线始端箱 (2)额定电流(A):1000A (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	4	1474.13	5896.52	
168	030413001003	铁构件	(1)名称:支吊架制作 (2)材质:型钢 (3)刷红丹防锈漆、调和漆各两道 (4)含地下室增加费 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	kg	568.53	14.21	8078.81	
169	030408008002	防火堵洞	(1)名称:防火堵洞 (2)地下室增加费 (3)具体做法详见招标图纸	处	22	109.95	2418.9	
170	030414002039	住宅部分的抄表到户手续、领表、封表、高低压系统接火及送电运行等一切手续	(1)名称:住宅部分的抄表到户手续、领表、封表、高低压系统接火及送电运行等一切手续 (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要	项	1	166067	166066.7	
		柴油发电机部分（3号发电机房）					1059627	
171	030404004126	低压开关柜(屏)	(1)名称:发电机配电柜ANE9 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	43979	43979	

172	030404004127	低压开关柜(屏)	(1)名称:发电机切换柜ANE8 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	46175	46175	
173	030404004128	低压开关柜(屏)	(1)名称:发电机出线柜ANE7 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	46175	46175	
174	030404004129	低压开关柜(屏)	(1)名称:发电机出线柜ANE6 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	43979	43979	
175	030404004130	低压开关柜(屏)	(1)名称:发电机出线柜ANE5 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	44048	44048	
176	030404004131	低压开关柜(屏)	(1)名称:发电机出线柜ANE4 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	45521	45521	
177	030404004132	低压开关柜(屏)	(1)名称:发电机出线柜ANE3 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	45521	45521	

178	030404004133	低压开关柜(屏)	(1)名称:发电机出线柜ANE2 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	47203	47203	
179	030404004134	低压开关柜(屏)	(1)名称:发电机切换柜柜ANE1 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	46175	46175	
180	030403006013	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:耐火密集母线槽 (2)规格:1000A/3L+PEN耐火密集母线 (3)含母线槽支吊架制作安装、刷漆、母线槽连接器、弹簧支座、母线排与低压柜的接驳 (4)含地下室增加费 (5)其他:满足设计图纸、相关规范	m	7.28	3170.11	23078.4	
181	030403007010	始端箱、分线箱	(1)名称:密集型母线始端箱 (2)额定电流(A):1000A (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	2	1474.13	2948.26	
182	030414008004	母线	(1)名称:母线系统调试（1KV以下） (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	段	1	325.13	325.13	
183	030113008002	柴油发电机组	(1)名称:G3应急柴油发电机组 (2)型号:备用功率500kW (3)含柴油发电机组燃油输送系统，包括但不限于输送管、滤污阀、阀门、日用油箱、油箱注油管、呼吸管等供应及安装 (4)最终移交时油箱内储油量应达到额定容量 (5)含柴油发电机自动启动信号线的安装 (6)场内二次运输和吊装就位 (7)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (8)含发电机控制器及接线端子通讯线，配合设备调试等 (9)含地下室增加费 (10)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	274044	274043.7	

184	030207002002	发电机房静音环保	(1)包括发电机房降噪减震设计、施工，静音环保工程 (2)包括送、排风口消声器等相关配套设备材料及安装:建筑烟井双层不锈钢管及保温的安装；排风、排烟管接至建筑风井、烟井（直通屋面），接口封堵密闭 (3)办理相关报批、报验相关手续，并确保通过市环保部门验收 (4)储油间内门槛及地面河沙、鹅卵石铺设 (5)含地下室增加费 (6)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	项	1	290568	290568.5	
185	030408002002	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)型号:ZDN-KVV-2X1.5mm2 (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	349.46	9.7	3389.76	
186	030408007002	控制电缆头	(1)名称:控制电缆终端头 (2)型号:ZDN-KVV-2X1.5mm2 (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	8	69.34	554.72	
187	030411001004	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)型号:JDG20 (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	97.17	20.96	2036.68	
188	030411002002	线槽	(1)名称:金属线槽 (2)材质:镀锌 (3)规格:50X50 (4)接地方式:户内接地母线明敷 (5)含防火封堵 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	186.02	65.21	12130.36	
189	030413001004	铁构件	(1)名称:支吊架制作 (2)材质:型钢 (3)刷红丹防锈漆、调和漆各两道 (4)含地下室增加费 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	kg	88.19	14.21	1253.18	
190	030414004002	自动投入装置	(1)名称:发电机调试（功率500kW以下） (2)含地下室增加费 (3)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	系统	1	1732.48	1732.48	
191	030414002040	送配电装置系统	(1)名称:1kV以下交流供电系统调试 (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	系统	40	678.43	27137.2	
192	030409009027	绝缘垫	(1)名称:柴油发电机房绝缘胶垫铺设 (2)其他:满足设计图纸、相关规范	项	1	8250.99	8250.99	

193	030409009028	档鼠板，各种标识及警示牌、高压绝缘工具、安全用电规章制度、柜内进出线孔洞的防火封堵、电缆标牌、绝缘手套、绝缘靴、放电棒、	(1)基层材料种类:挡鼠板 (2)窗台面板材质、规格、颜色:各种标识及警示牌、高压绝缘工具、安全用电规章制度、柜内进出线孔洞的防火封堵、电缆标牌、绝缘手套、绝缘靴、放电棒、手电、警戒线等 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	项	1	3402	3402	
		电力监控系统					231122.7	
194	030501013002	网络服务器	(1)名称:工作站 (2)规格:双核3.3GHz以上/8G内存/1TB硬盘/键盘/鼠标/100/1000M自适应网卡/DVD光驱/22寸液晶显示器/WIN7专业版系统 (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	6925.2	6925.2	
195	030414007002	不间断电源	(1)名称:UPS不间断电源 (2)规格:1kVA/30min在线式 (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	系统	1	2769.2	2769.2	
196	031101066002	系统打印机	(1)名称:打印机 (2)规格:A4幅面激光打印机 (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	套	1	1010.09	1010.09	
197	030504004002	系统软件	(1)名称:系统软件 (2)规格:SmartPM3000F中低压配电管理系统软件 (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	套	1	54355.6	54355.56	
198	030504006002	应用软件接口	(1)名称:第三方智能化系统OPC数据接口 (2)规格:符合设计及使用要求 (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	套	1	8025.28	8025.28	
199	030504005002	基础应用软件	(1)名称:能源管理系统 (2)规格:符合设计及使用要求 (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	套	1	12759.6	12759.56	
200	031102023002	操作台	(1)名称:操作台 (2)规格:电脑桌、椅 (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	套	1	2106.46	2106.46	
201	030501005002	插箱、机柜	(1)名称:通讯机柜 (2)规格:请根据项目实际需要选择标准机柜 (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	5485.41	5485.41	

202	030501012003	交换机	(1)名称:通讯管理机、PMAC3200系列 (2)规格:2路10/100M以太网,4路RS485串口;速率1200bps~115200bps,可编程设置;支持IEC60870-5-101/102/103/104、DNP3.0、MODBUS-RTU、MODBUS-TCP、CHT188、DLT645等规约;数据上传支持断点续传;1U机架式装;85~265Vac/100~300Vdc工作电源;4路可接表128台 (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范	台	1	3759.61	3759.61	
203	030501012004	交换机	(1)名称:工业网络交换机 (2)规格:10/100Base-T(X)以太网RJ45端口;机架/导轨式安装 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	477.61	477.61	
204	030904008003	模块(模块箱)	(1)名称:电力监控仪表 (2)规格:可选用PMAC725 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	5	448.61	2243.05	
205	030904008004	模块(模块箱)	(1)名称:电力监控仪表 (2)规格:可选用PMAC625 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	102	448.61	45758.22	
206	030502005003	双绞线缆	(1)名称:超五类线 (2)型号:CAT5E (3)工程量暂定，结算按实 (4)含地下室增加费 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	600	5.07	3042	
207	030502005004	双绞线缆	(1)名称:无卤低烟阻燃屏蔽软电缆 (2)型号:WDZA-RYSP-2x1.0 (3)工程量暂定，结算按实 (4)含地下室增加费 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	2500	3.09	7725	
208	030502008002	光纤	(1)名称:四芯单模光纤 (2)工程量暂定，结算按实 (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	100	5.11	511	
209	030411001005	配管	(1)名称:镀锌钢管 (2)型号:SC20 (3)工程量暂定，结算按实 (4)含地下室增加费 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	2500	20.96	52400	

210	030411001006	配管	(1)名称:镀锌钢管 (2)型号:SC32 (3)工程量暂定，结算按实 (4)含地下室增加费 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	600	32.14	19284	
211	030503009002	建筑设备自控化系统调试	(1)电力监控调试及试运行 (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	系统	1	2485.47	2485.47	
		其它					1109664	
212	030401002025	干式变压器	(1)名称:S15-T1变压器(带壳) (2)型号:SCB14-800/10 -10/0.4-Dyn-11 Uk%=6% IP20 强迫风冷 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	156284	156284.2	
213	030401002026	干式变压器	(1)名称:S15-T2变压器(带壳) (2)型号:SCB14-800/10 -10/0.4-Dyn-11 Uk%=6% IP20 强迫风冷 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	156284	156284.2	
214	030402017057	高压成套配电柜	(1)名称:S15高压进线柜AK1 (2)型号:IMP (3)尺寸:500x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	53962.6	53962.56	
215	030402017058	高压成套配电柜	(1)名称:S15高压出线柜AK2 (2)型号:QM (3)尺寸:750x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	59312.7	59312.69	
216	030402017059	高压成套配电柜	(1)名称:S15高压出线柜AK3 (2)型号:QM (3)尺寸:750x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	59312.7	59312.69	

217	030402017060	高压成套配电柜	(1)名称:S15高压联络柜AK4 (2)型号:IMP (3)尺寸:500x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	53962.6	53962.56	
218	030402017061	高压成套配电柜	(1)名称:S15高压PT柜AK5 (2)型号:GBC-A (3)尺寸:750x840x1600 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (5)含柜内变压器温控仪及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	53020.7	53020.69	
219	030404004135	低压开关柜(屏)	(1)名称:S15进线柜AN3 (2)尺寸:800x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	44952.3	44952.31	
220	030404004136	低压开关柜(屏)	(1)名称:S15电容自动补偿柜ACC1 (2)尺寸:800x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	54838.7	54838.7	
221	030404004137	低压开关柜(屏)	(1)名称:S15馈线柜AN2 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	47203	47203	
222	030404004138	低压开关柜(屏)	(1)名称:S15馈线柜AN1 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	46175	46175	

223	030404004139	低压开关柜(屏)	(1)名称:S15进线柜AN4 (2)尺寸:800x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	44952.3	44952.31	
224	030404004140	低压开关柜(屏)	(1)名称:S15电容自动补偿柜ACC2 (2)尺寸:800x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	54811.4	54811.38	
225	030404004141	低压开关柜(屏)	(1)名称:S15联络柜AN5 (2)尺寸:800x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	43285.3	43285.31	
226	030404004142	低压开关柜(屏)	(1)名称:S15馈线柜AN6 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	43979	43979	
227	030404004143	低压开关柜(屏)	(1)名称:S15馈线柜AN7 (2)尺寸:600x1000x2200 (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	46175	46175	
228	030404004144	低压开关柜(屏)	(1)名称:直流箱 (2)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (3)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (4)含地下室增加费 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	28290.5	28290.45	
229	030404009009	低压电容器柜	(1)名称:DTU终端控制柜 (2)基础型钢形式、规格:基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	31924.1	31924.07	

230	030414002041	送配电装置系统	(1)名称:10kV以下交流供电系统调试（负荷开关） (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	系统	3	1626.09	4878.27	
231	030414002042	送配电装置系统	(1)名称:10kV以下交流供电系统调试（断路器） (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	系统	2	2228.34	4456.68	
232	030414001013	电力变压器系统	(1)名称:800kVA变压器调试 (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	系统	2	1243.39	2486.78	
233	030414002043	送配电装置系统	(1)名称:1kV以下交流供电系统调试 (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	系统	11	678.43	7462.73	
234	030409009029	绝缘垫	(1)名称:变配电房绝缘胶垫铺设 (2)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	项	1	8250.99	8250.99	
235	030409009030	档鼠板，各种标识及警示牌、高压绝缘工具、安全用电规章制度、柜内进出线孔洞的防火封堵、电缆标牌、绝缘手套、绝缘靴、放电棒、	(1)基层材料种类:挡鼠板 (2)窗台面板材质、规格、颜色:各种标识及警示牌、高压绝缘工具、安全用电规章制度、柜内进出线孔洞的防火封堵、电缆标牌、绝缘手套、绝缘靴、放电棒、手电、警戒线等 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	项	1	3402	3402	
本页小计							11471933	0
合计							11471933.38	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称　深铁珑境项目（二期）人防高低压变配电工程　　第 1 页　共

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合	
		人防低压配电屏部分（平时安装）					283241.8		
1	030404004145	低压开关柜(屏)	(1)名称:低压配电屏1AP (2)屏宽:600(mm) (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	37798.69	37798.69		
2	030404004146	低压开关柜(屏)	(1)名称:低压配电屏2AP (2)屏宽:600(mm) (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	38150.69	38150.69		
3	030404004147	低压开关柜(屏)	(1)名称:低压配电屏3AP (2)屏宽:600(mm) (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	37830.69	37830.69		
4	030404004148	低压开关柜(屏)	(1)名称:低压配电屏4AP (2)屏宽:600(mm) (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	37664.69	37664.69		
5	030404004149	低压开关柜(屏)	(1)名称:低压配电屏5AP (2)屏宽:600(mm) (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	41378.69	41378.69		
6	030404004150	低压开关柜(屏)	(1)名称:低压配电屏6AP (2)屏宽:600(mm) (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	42283.69	42283.69		
7	030404004151	低压开关柜(屏)	(1)名称:低压配电屏7AP (2)屏宽:600(mm) (3)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (4)含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	台	1	43385.69	43385.69		
8	030414002044	送配电装置系统	(1)名称:1kV以下交流供电系统调试 (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	系统	7	678.43	4749.01		
		人防电源进线部分（平时安					378011.7		

9	030408001010	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-4x185+1x95 (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	m	597.15	631.06	376837.5		
10	030408006010	电力电缆头	(1)名称:电力电缆终端头 (2)型号:4x185+1x95mm2 (3)含地下室增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的	个	2	587.11	1174.22		
		人防发电机房部分（战时安					231976		
11	030113008003	柴油发电机组	(1)名称:柴油发电机组 (2)型号:250KW (3)含柴油发电机组燃油输送系统，包括但不限于输送管、滤污阀、阀门、日用油箱、油箱注油管、呼吸管等供应及安装 (4)最终移交时油箱内储油量应达到额定容量 (5)含柴油发电机自动启动信号线的安装 (6)场内二次运输和吊装就位 (7)基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 (8)含发电机控制器及接线端子通讯线，配合设备调试等 (9)含地下室增加费 (10)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	2	115988	231976		
本页小计							893229.5	0	-
合计							893229.54		-

分部分项工程量清单与计价表

工程名称　深铁熙府项目（D地块） 高低压变配电工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
		变配电工程					14167341		
		高低压变配电系统					13914127		
1	030402017062	高压成套配电柜	1.名称:高压开关柜 1AK1 2.种类:进线辅柜 3.型号:综合考虑 4.规格:成套配置，含图纸所示元器件 5.母线配置方式:满足图纸及专业技术规范要求 6.基础型钢形式、规格:基础槽钢落地安装 7.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 8.为完成本工程所需的所有辅助材料、配件及备品备件的供货、安装、新设备(或入网)检测、测试、试验、调试直至通过验收送电(包括供用电手续的办理直至正式送电)的所有费用 9.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 10.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	31883.6	31883.59		
2	030402017063	高压成套配电柜	1.名称:高压开关柜 1AK2 2.种类:变压器出线柜 3.型号:综合考虑 4.规格:成套配置，含图纸所示元器件 5.母线配置方式:满足图纸及专业技术规范要求 6.基础型钢形式、规格:基础槽钢落地安装 7.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 8.为完成本工程所需的所有辅助材料、配件及备品备件的供货、安装、新设备(或入网)检测、测试、试验、调试直至通过验收送电(包括供用电手续的办理直至正式送电)的所有费用 9.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 10.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	31883.6	31883.59		
3	030402017064	高压成套配电柜	1.名称:高压开关柜 1AK3 2.种类:进线辅柜 3.型号:综合考虑 4.规格:成套配置，含图纸所示元器件 5.母线配置方式:满足图纸及专业技术规范要求 6.基础型钢形式、规格:基础槽钢落地安装 7.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 8.为完成本工程所需的所有辅助材料、配件及备品备件的供货、安装、新设备(或入网)检测、测试、试验、调试直至通过验收送电(包括供用电手续的办理直至正式送电)的所有费用 9.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 10.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	31883.6	31883.59		

4	030402017065	高压成套配电柜	1.名称:高压开关柜 1AK4 2.种类:变压器出线柜 3.型号:综合考虑 4.规格:成套配置，含图纸所示元器件 5.母线配置方式:满足图纸及专业技术规范要求 6.基础型钢形式、规格:基础槽钢落地安装 7.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 8.为完成本工程所需的所有辅助材料、配件及备品备件的供货、安装、新设备(或入网)检测、测试、试验、调试直至通过验收送电(包括供用电手续的办理直至正式送电)的所有费用 9.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 10.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	31883.6	31883.59		
5	030402017066	高压成套配电柜	1.名称:高压开关柜 1AK5 2.种类:进线辅柜 3.型号:综合考虑 4.规格:成套配置，含图纸所示元器件 5.母线配置方式:满足图纸及专业技术规范要求 6.基础型钢形式、规格:基础槽钢落地安装 7.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 8.为完成本工程所需的所有辅助材料、配件及备品备件的供货、安装、新设备(或入网)检测、测试、试验、调试直至通过验收送电(包括供用电手续的办理直至正式送电)的所有费用 9.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 10.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	31883.6	31883.59		
6	030402017067	高压成套配电柜	1.名称:高压开关柜 1AK6 2.种类:变压器出线柜 3.型号:综合考虑 4.规格:成套配置，含图纸所示元器件 5.母线配置方式:满足图纸及专业技术规范要求 6.基础型钢形式、规格:基础槽钢落地安装 7.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 8.为完成本工程所需的所有辅助材料、配件及备品备件的供货、安装、新设备(或入网)检测、测试、试验、调试直至通过验收送电(包括供用电手续的办理直至正式送电)的所有费用 9.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 10.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	31883.6	31883.59		
7	030402017068	高压成套配电柜	1.名称:高压开关柜 1AK7 2.种类:进线辅柜 3.型号:综合考虑 4.规格:成套配置，含图纸所示元器件 5.母线配置方式:满足图纸及专业技术规范要求 6.基础型钢形式、规格:基础槽钢落地安装 7.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 8.为完成本工程所需的所有辅助材料、配件及备品备件的供货、安装、新设备(或入网)检测、测试、试验、调试直至通过验收送电(包括供用电手续的办理直至正式送电)的所有费用 9.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 10.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	31883.6	31883.59		

8	030402017069	高压成套配电柜	1.名称:高压开关柜 1AK8 2.种类:变压器出线柜 3.型号:综合考虑 4.规格:成套配置，含图纸所示元器件 5.母线配置方式:满足图纸及专业技术规范要求 6.基础型钢形式、规格:基础槽钢落地安装 7.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 8.为完成本工程所需的所有辅助材料、配件及备品备件的供货、安装、新设备(或入网)检测、测试、试验、调试直至通过验收送电(包括供用电手续的办理直至正式送电)的所有费用 9.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 10.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	31883.6	31883.59		
9	030402017070	高压成套配电柜	1.名称:高压开关柜 2AK1 2.种类:进线辅柜 3.型号:综合考虑 4.规格:成套配置，含图纸所示元器件 5.母线配置方式:满足图纸及专业技术规范要求 6.基础型钢形式、规格:基础槽钢落地安装 7.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 8.为完成本工程所需的所有辅助材料、配件及备品备件的供货、安装、新设备(或入网)检测、测试、试验、调试直至通过验收送电(包括供用电手续的办理直至正式送电)的所有费用 9.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 10.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	31883.6	31883.59		
10	030402017071	高压成套配电柜	1.名称:高压开关柜 2AK2 2.种类:变压器出线柜 3.型号:综合考虑 4.规格:成套配置，含图纸所示元器件 5.母线配置方式:满足图纸及专业技术规范要求 6.基础型钢形式、规格:基础槽钢落地安装 7.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 8.为完成本工程所需的所有辅助材料、配件及备品备件的供货、安装、新设备(或入网)检测、测试、试验、调试直至通过验收送电(包括供用电手续的办理直至正式送电)的所有费用 9.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 10.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	31883.6	31883.59		
11	030402017072	高压成套配电柜	1.名称:高压开关柜 2AK3 2.种类:进线辅柜 3.型号:综合考虑 4.规格:成套配置，含图纸所示元器件 5.母线配置方式:满足图纸及专业技术规范要求 6.基础型钢形式、规格:基础槽钢落地安装 7.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 8.为完成本工程所需的所有辅助材料、配件及备品备件的供货、安装、新设备(或入网)检测、测试、试验、调试直至通过验收送电(包括供用电手续的办理直至正式送电)的所有费用 9.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 10.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	31883.6	31883.59		

12	030402017073	高压成套配电柜	1.名称:高压开关柜 2AK4 2.种类:变压器出线柜 3.型号:综合考虑 4.规格:成套配置，含图纸所示元器件 5.母线配置方式:满足图纸及专业技术规范要求 6.基础型钢形式、规格:基础槽钢落地安装 7.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 8.为完成本工程所需的所有辅助材料、配件及备品备件的供货、安装、新设备(或入网)检测、测试、试验、调试直至通过验收送电(包括供用电手续的办理直至正式送电)的所有费用 9.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 10.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	31883.6	31883.59		
13	030402017074	高压成套配电柜	1.名称:高压开关柜 2AK5 2.种类:进线辅柜 3.型号:综合考虑 4.规格:成套配置，含图纸所示元器件 5.母线配置方式:满足图纸及专业技术规范要求 6.基础型钢形式、规格:基础槽钢落地安装 7.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 8.为完成本工程所需的所有辅助材料、配件及备品备件的供货、安装、新设备(或入网)检测、测试、试验、调试直至通过验收送电(包括供用电手续的办理直至正式送电)的所有费用 9.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 10.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	31883.6	31883.59		
14	030402017075	高压成套配电柜	1.名称:高压开关柜 2AK6 2.种类:变压器出线柜 3.型号:综合考虑 4.规格:成套配置，含图纸所示元器件 5.母线配置方式:满足图纸及专业技术规范要求 6.基础型钢形式、规格:基础槽钢落地安装 7.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 8.为完成本工程所需的所有辅助材料、配件及备品备件的供货、安装、新设备(或入网)检测、测试、试验、调试直至通过验收送电(包括供用电手续的办理直至正式送电)的所有费用 9.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 10.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	31883.6	31883.59		
15	030402017076	高压成套配电柜	1.名称:高压开关柜 2AK7 2.种类:进线辅柜 3.型号:综合考虑 4.规格:成套配置，含图纸所示元器件 5.母线配置方式:满足图纸及专业技术规范要求 6.基础型钢形式、规格:基础槽钢落地安装 7.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 8.为完成本工程所需的所有辅助材料、配件及备品备件的供货、安装、新设备(或入网)检测、测试、试验、调试直至通过验收送电(包括供用电手续的办理直至正式送电)的所有费用 9.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 10.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	31883.6	31883.59		

16	030402017077	高压成套配电柜	1.名称:高压开关柜 2AK8 2.种类:变压器出线柜 3.型号:综合考虑 4.规格:成套配置，含图纸所示元器件 5.母线配置方式:满足图纸及专业技术规范要求 6.基础型钢形式、规格:基础槽钢落地安装 7.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 8.为完成本工程所需的所有辅助材料、配件及备品备件的供货、安装、新设备(或入网)检测、测试、试验、调试直至通过验收送电(包括供用电手续的办理直至正式送电)的所有费用 9.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 10.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	31883.6	31883.59		
17	030402017078	高压成套配电柜	1.名称:高压开关柜 3AK1 2.种类:进线辅柜 3.型号:综合考虑 4.规格:成套配置，含图纸所示元器件 5.母线配置方式:满足图纸及专业技术规范要求 6.基础型钢形式、规格:基础槽钢落地安装 7.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 8.为完成本工程所需的所有辅助材料、配件及备品备件的供货、安装、新设备(或入网)检测、测试、试验、调试直至通过验收送电(包括供用电手续的办理直至正式送电)的所有费用 9.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 10.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	31883.6	31883.59		
18	030402017079	高压成套配电柜	1.名称:高压开关柜 3AK2 2.种类:变压器出线柜 3.型号:综合考虑 4.规格:成套配置，含图纸所示元器件 5.母线配置方式:满足图纸及专业技术规范要求 6.基础型钢形式、规格:基础槽钢落地安装 7.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 8.为完成本工程所需的所有辅助材料、配件及备品备件的供货、安装、新设备(或入网)检测、测试、试验、调试直至通过验收送电(包括供用电手续的办理直至正式送电)的所有费用 9.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 10.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	31883.6	31883.59		
19	030402017080	高压成套配电柜	1.名称:高压开关柜 3AK3 2.种类:进线辅柜 3.型号:综合考虑 4.规格:成套配置，含图纸所示元器件 5.母线配置方式:满足图纸及专业技术规范要求 6.基础型钢形式、规格:基础槽钢落地安装 7.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 8.为完成本工程所需的所有辅助材料、配件及备品备件的供货、安装、新设备(或入网)检测、测试、试验、调试直至通过验收送电(包括供用电手续的办理直至正式送电)的所有费用 9.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 10.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	31883.6	31883.59		

20	030402017081	高压成套配电柜	1.名称:高压开关柜 3AK4 2.种类:变压器出线柜 3.型号:综合考虑 4.规格:成套配置，含图纸所示元器件 5.母线配置方式:满足图纸及专业技术规范要求 6.基础型钢形式、规格:基础槽钢落地安装 7.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 8.为完成本工程所需的所有辅助材料、配件及备品备件的供货、安装、新设备(或入网)检测、测试、试验、调试直至通过验收送电(包括供用电手续的办理直至正式送电)的所有费用 9.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 10.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	31883.6	31883.59		
21	030402017082	高压成套配电柜	1.名称:高压开关柜 4AK1 2.种类:进线辅柜 3.型号:综合考虑 4.规格:成套配置，含图纸所示元器件 5.母线配置方式:满足图纸及专业技术规范要求 6.基础型钢形式、规格:基础槽钢落地安装 7.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 8.为完成本工程所需的所有辅助材料、配件及备品备件的供货、安装、新设备(或入网)检测、测试、试验、调试直至通过验收送电(包括供用电手续的办理直至正式送电)的所有费用 9.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 10.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	31883.6	31883.59		
22	030402017083	高压成套配电柜	1.名称:高压开关柜 4AK2 2.种类:变压器出线柜 3.型号:综合考虑 4.规格:成套配置，含图纸所示元器件 5.母线配置方式:满足图纸及专业技术规范要求 6.基础型钢形式、规格:基础槽钢落地安装 7.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 8.为完成本工程所需的所有辅助材料、配件及备品备件的供货、安装、新设备(或入网)检测、测试、试验、调试直至通过验收送电(包括供用电手续的办理直至正式送电)的所有费用 9.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 10.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	31883.6	31883.59		
23	030402017084	高压成套配电柜	1.名称:高压开关柜 5AK1 2.种类:进线辅柜 3.型号:综合考虑 4.规格:成套配置，含图纸所示元器件 5.母线配置方式:满足图纸及专业技术规范要求 6.基础型钢形式、规格:基础槽钢落地安装 7.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 8.为完成本工程所需的所有辅助材料、配件及备品备件的供货、安装、新设备(或入网)检测、测试、试验、调试直至通过验收送电(包括供用电手续的办理直至正式送电)的所有费用 9.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 10.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	31883.6	31883.59		

24	030402017085	高压成套配电柜	1.名称:高压开关柜 5AK2 2.种类:变压器出线柜 3.型号:综合考虑 4.规格:成套配置，含图纸所示元器件 5.母线配置方式:满足图纸及专业技术规范要求 6.基础型钢形式、规格:基础槽钢落地安装 7.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 8.为完成本工程所需的所有辅助材料、配件及备品备件的供货、安装、新设备(或入网)检测、测试、试验、调试直至通过验收送电(包括供用电手续的办理直至正式送电)的所有费用 9.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 10.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	31883.6	31883.59		
25	030402017086	高压成套配电柜	1.名称:高压开关柜 5AK3 2.种类:进线辅柜 3.型号:综合考虑 4.规格:成套配置，含图纸所示元器件 5.母线配置方式:满足图纸及专业技术规范要求 6.基础型钢形式、规格:基础槽钢落地安装 7.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 8.为完成本工程所需的所有辅助材料、配件及备品备件的供货、安装、新设备(或入网)检测、测试、试验、调试直至通过验收送电(包括供用电手续的办理直至正式送电)的所有费用 9.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 10.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	31883.6	31883.59		
26	030402017087	高压成套配电柜	1.名称:高压开关柜 5AK4 2.种类:变压器出线柜 3.型号:综合考虑 4.规格:成套配置，含图纸所示元器件 5.母线配置方式:满足图纸及专业技术规范要求 6.基础型钢形式、规格:基础槽钢落地安装 7.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 8.为完成本工程所需的所有辅助材料、配件及备品备件的供货、安装、新设备(或入网)检测、测试、试验、调试直至通过验收送电(包括供用电手续的办理直至正式送电)的所有费用 9.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 10.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	31883.6	31883.59		
27	030402017088	高压成套配电柜	1.名称:高压开关柜 5AK5 2.种类:进线辅柜 3.型号:综合考虑 4.规格:成套配置，含图纸所示元器件 5.母线配置方式:满足图纸及专业技术规范要求 6.基础型钢形式、规格:基础槽钢落地安装 7.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 8.为完成本工程所需的所有辅助材料、配件及备品备件的供货、安装、新设备(或入网)检测、测试、试验、调试直至通过验收送电(包括供用电手续的办理直至正式送电)的所有费用 9.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 10.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	31883.6	31883.59		

28	030402017089	高压成套配电柜	1.名称:高压开关柜 5AK6 2.种类:变压器出线柜 3.型号:综合考虑 4.规格:成套配置，含图纸所示元器件 5.母线配置方式:满足图纸及专业技术规范要求 6.基础型钢形式、规格:基础槽钢落地安装 7.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 8.为完成本工程所需的所有辅助材料、配件及备品备件的供货、安装、新设备(或入网)检测、测试、试验、调试直至通过验收送电(包括供用电手续的办理直至正式送电)的所有费用 9.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 10.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	31883.6	31883.59		
29	030402017090	高压成套配电柜	1.名称:高压开关柜 6AK1 2.种类:进线辅柜 3.型号:综合考虑 4.规格:成套配置，含图纸所示元器件 5.母线配置方式:满足图纸及专业技术规范要求 6.基础型钢形式、规格:基础槽钢落地安装 7.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 8.为完成本工程所需的所有辅助材料、配件及备品备件的供货、安装、新设备(或入网)检测、测试、试验、调试直至通过验收送电(包括供用电手续的办理直至正式送电)的所有费用 9.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 10.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	31883.6	31883.59		
30	030402017091	高压成套配电柜	1.名称:高压开关柜 6AK2 2.种类:变压器出线柜 3.型号:综合考虑 4.规格:成套配置，含图纸所示元器件 5.母线配置方式:满足图纸及专业技术规范要求 6.基础型钢形式、规格:基础槽钢落地安装 7.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 8.为完成本工程所需的所有辅助材料、配件及备品备件的供货、安装、新设备(或入网)检测、测试、试验、调试直至通过验收送电(包括供用电手续的办理直至正式送电)的所有费用 9.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 10.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	31883.6	31883.59		
31	030402017092	高压成套配电柜	1.名称:高压开关柜 6AK3 2.种类:进线辅柜 3.型号:综合考虑 4.规格:成套配置，含图纸所示元器件 5.母线配置方式:满足图纸及专业技术规范要求 6.基础型钢形式、规格:基础槽钢落地安装 7.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 8.为完成本工程所需的所有辅助材料、配件及备品备件的供货、安装、新设备(或入网)检测、测试、试验、调试直至通过验收送电(包括供用电手续的办理直至正式送电)的所有费用 9.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 10.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	31883.6	31883.59		

32	030402017093	高压成套配电柜	1.名称:高压开关柜 6AK4 2.种类:变压器出线柜 3.型号:综合考虑 4.规格:成套配置，含图纸所示元器件 5.母线配置方式:满足图纸及专业技术规范要求 6.基础型钢形式、规格:基础槽钢落地安装 7.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 8.为完成本工程所需的所有辅助材料、配件及备品备件的供货、安装、新设备(或入网)检测、测试、试验、调试直至通过验收送电(包括供用电手续的办理直至正式送电)的所有费用 9.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 10.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	31883.6	31883.59		
33	030404004152	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN1111 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	27139.4	27139.41		
34	030404004153	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN1110 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	26747.5	26747.54		
35	030404004154	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN119 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	25151.9	25151.92		
36	030404004155	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN118 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	22880.9	22880.92		
37	030404004156	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN117 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	26200.9	26200.92		
38	030404004157	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN116 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	27055.8	27055.82		

39	030404004158	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN115 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	23402.3	23402.32		
40	030404004159	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN114 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	23760	23760.02		
41	030404004160	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN113 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	77690.9	77690.92		
42	030404004161	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN112' 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	61186.9	61186.92		
43	030404004162	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN112 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	42068.9	42068.92		
44	030404004163	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN111 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	70758.9	70758.92		
45	030404004164	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN110 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	29492.3	29492.25		
46	030404004165	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN120 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	87200.6	87200.62		

47	030404004166	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN125 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	28500.9	28500.92		
48	030404004167	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN124 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	30754.9	30754.92		
49	030404004168	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN123 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	30754.9	30754.92		
50	030404004169	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN122' 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	61186.9	61186.92		
51	030404004170	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN122 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	61186.9	61186.92		
52	030404004171	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN121 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	70758.9	70758.92		
53	030404004172	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN1a1 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	89882.5	89882.52		
54	030404004173	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN1a2 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	23760	23760.02		

55	030404004174	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN1a3 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	23402.3	23402.32		
56	030404004175	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN1a4 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	27055.8	27055.82		
57	030404004176	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN1a5 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	26200.9	26200.92		
58	030404004177	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN1a6 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	22880.9	22880.92		
59	030404004178	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN1a7 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	25151.9	25151.92		
60	030404004179	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN1a8 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	26747.5	26747.54		
61	030404004180	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN1a9 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	27139.4	27139.41		
62	030404004181	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN1a10 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	24564.7	24564.72		

63	030404004182	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN131 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	70758.9	70758.92		
64	030404004183	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN132 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	61186.9	61186.92		
65	030404004184	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN132' 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	61186.9	61186.92		
66	030404004185	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN133 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	30578.3	30578.32		
67	030404004186	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN134 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	30578.3	30578.32		
68	030404004187	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN135 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	53757.4	53757.39		
69	030404004188	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN140 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	60437.9	60437.92		
70	030404004189	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN141 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	70758.9	70758.92		

71	030404004190	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN142 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	61186.9	61186.92		
72	030404004191	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN142' 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	61186.9	61186.92		
73	030404004192	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN143 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	23359.9	23359.92		
74	030404004193	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN144 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	30754.9	30754.92		
75	030404004194	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN145 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	53757.4	53757.39		
76	030404004195	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜ANg11 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	70758.9	70758.92		
77	030404004196	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜ANg12 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	47098.3	47098.32		
78	030404004197	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜ANg13 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	29232.9	29232.92		

79	030404004198	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN2112 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	27968.9	27968.88		
80	030404004199	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN2111 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	28002.9	28002.92		
81	030404004200	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN2110 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	28139.9	28139.92		
82	030404004201	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN219 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	26458.9	26458.92		
83	030404004202	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN218 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	27792.8	27792.82		
84	030404004203	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN217 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	25666.3	25666.34		
85	030404004204	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN216 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	25848.7	25848.65		
86	030404004205	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN215 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	26450.2	26450.18		

87	030404004206	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN214 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	26096.9	26096.92		
88	030404004207	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN213 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	26630.4	26630.38		
89	030404004208	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN210 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	89226.7	89226.72		
90	030404004209	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN212' 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	61186.9	61186.92		
91	030404004210	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN212 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	61186.9	61186.92		
92	030404004211	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN211 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	70758.9	70758.92		
93	030404004212	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN220 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	87200.6	87200.62		
94	030404004213	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN222' 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	83387.4	83387.42		

95	030404004214	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN222 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	83387.4	83387.42		
96	030404004215	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN221 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	63771.5	63771.52		
97	030404004216	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN223 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	27271.9	27271.92		
98	030404004217	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN224 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	26260.9	26260.92		
99	030404004218	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN225 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	27237.9	27237.92		
100	030404004219	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN2a1 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	89750.3	89750.33		
101	030404004220	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN2a2 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	24293.2	24293.22		
102	030404004221	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN2a3 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	23760	23760.02		

103	030404004222	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN2a4 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	24113.9	24113.92		
104	030404004223	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN2a5 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	23511.5	23511.48		
105	030404004224	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN2a6 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	23329.2	23329.15		
106	030404004225	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN2a7 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	25455.9	25455.92		
107	030404004226	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN2a8 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	24121.9	24121.92		
108	030404004227	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN2a9 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	25803	25802.96		
109	030404004228	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN2a10 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	25666.4	25666.44		
110	030404004229	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN2a11 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	26446.5	26446.45		

111	030404004230	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN231 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	46993.9	46993.92		
112	030404004231	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN232 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	67724.9	67724.92		
113	030404004232	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN233 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	28417.7	28417.7		
114	030404004233	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN234 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	51168.3	51168.32		
115	030404004234	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN240 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	45101.9	45101.92		
116	030404004235	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN244 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	50916.7	50916.69		
117	030404004236	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN243 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	26197.2	26197.21		
118	030404004237	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN242 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	67724.9	67724.92		

119	030404004238	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN241 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	46993.9	46993.92		
120	030404004239	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN311 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	46993.9	46993.92		
121	030404004240	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN312 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	67724.9	67724.92		
122	030404004241	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN313 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	22014.7	22014.72		
123	030404004242	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN314 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	27143.9	27143.92		
124	030404004243	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN315 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	26817.9	26817.92		
125	030404004244	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN320 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	56082.9	56082.92		
126	030404004245	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN324 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	29188.4	29188.42		

127	030404004246	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN323 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	29193.4	29193.42		
128	030404004247	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN322 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	83387.4	83387.42		
129	030404004248	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN321 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	63771.5	63771.52		
130	030404004249	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN3a1 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	55842.9	55842.94		
131	030404004250	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN3a2 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	20931.9	20931.92		
132	030404004251	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN3a3 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	25008.4	25008.42		
133	030404004252	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN411 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	41958.9	41958.92		
134	030404004253	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN412 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	55964.4	55964.42		

135	030404004254	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN413 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	20629.2	20629.19		
136	030404004255	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN414 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	25090.8	25090.81		
137	030404004256	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN415 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	26501.9	26501.92		
138	030404004257	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN4a1 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	48524.9	48524.92		
139	030404004258	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN4a2 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	14513.1	14513.05		
140	030404004259	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN4a3 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	15381.2	15381.22		
141	030404004260	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN511 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	43838.1	43838.12		
142	030404004261	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN512 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	56313.9	56313.92		

143	030404004262	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN513 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	29193.4	29193.42		
144	030404004263	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN514 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	29682.9	29682.92		
145	030404004264	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN515 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	29965.6	29965.62		
146	030404004265	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN516 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	30489.1	30489.05		
147	030404004266	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN6a3 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	22949.9	22949.92		
148	030404004267	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN6a2 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	20911.9	20911.92		
149	030404004268	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN6a1 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	48524.9	48524.92		
150	030404004269	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN621 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	46993.9	46993.92		

151	030404004270	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN622 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	67724.9	67724.92		
152	030404004271	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN623 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	28890.9	28890.92		
153	030404004272	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN624 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	28890.9	28890.92		
154	030404004273	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN610 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	47872.9	47872.92		
155	030404004274	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN611 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	46993.9	46993.92		
156	030404004275	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN612 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	67724.9	67724.92		
157	030404004276	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN613 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	22193.4	22193.42		
158	030404004277	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN614 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	24599	24599.02		

159	030404004278	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜AN615 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	28151.9	28151.92		
160	030404004279	低压开关柜(屏)	1.名称:直流屏 2.规格:4Ah 3.基础型钢形式、规格:槽钢基础制作安装 4.含柜内电力监控智能仪表及柜内接线端子通讯线，配合设备调试等 5.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要	台	6	28074.5	168447.1		
161	030401002027	干式变压器	1.名称:干式变压器SCB14 2.SCB14-630/10 630kVA 10±2X2.5%/0.4kV D,yn11 Uk=6% 带温控箱,带IP20保护外罩 3.油过滤要求:满足图纸及专业技术规范要求 4.干燥要求:满足图纸及专业技术规范要求 5.网门、保护门材质、规格:满足图纸及专业技术规范要求 6.配套:变压器含温控器、防护罩、风冷设备等 7.基础型钢形式、规格:基础槽钢落地安装 8.为完成本工程所需的所有辅助材料、配件及备品备件的供货、安装、新设备(或入网)检测、测试、试验、调试直至通过验收送电(包括供用电手续的办理直至正式送电)的所有费用 9.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 10.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	136470	136470.3		
162	030401002028	干式变压器	1.名称:干式变压器SCB14 2.SCB14-800/10 800kVA 10±2X2.5%/0.4kV D,yn11 Uk=6% 带温控箱,带IP20保护外罩 3.油过滤要求:满足图纸及专业技术规范要求 4.干燥要求:满足图纸及专业技术规范要求 5.网门、保护门材质、规格:满足图纸及专业技术规范要求 6.配套:变压器含温控器、防护罩、风冷设备等 7.基础型钢形式、规格:基础槽钢落地安装 8.为完成本工程所需的所有辅助材料、配件及备品备件的供货、安装、新设备(或入网)检测、测试、试验、调试直至通过验收送电(包括供用电手续的办理直至正式送电)的所有费用 9.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 10.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	5	155827	779136.3		
163	030401002029	干式变压器	1.名称:干式变压器SCB14 2.SCB14-1000/10 1000kVA 10±2X2.5%/0.4kV D,yn11 Uk=6% 带温控箱,带IP20保护外罩 3.油过滤要求:满足图纸及专业技术规范要求 4.干燥要求:满足图纸及专业技术规范要求 5.网门、保护门材质、规格:满足图纸及专业技术规范要求 6.配套:变压器含温控器、防护罩、风冷设备等 7.基础型钢形式、规格:基础槽钢落地安装 8.为完成本工程所需的所有辅助材料、配件及备品备件的供货、安装、新设备(或入网)检测、测试、试验、调试直至通过验收送电(包括供用电手续的办理直至正式送电)的所有费用 9.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 10.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	3	174654	523962.6		

164	030401002030	干式变压器	1.名称:干式变压器SCB14 2.SCB14-1250/10 1250kVA 10±2X2.5%/0.4kV D,yn11 Uk=6% 3.油过滤要求:满足图纸及专业技术规范要求 4.干燥要求:满足图纸及专业技术规范要求 5.网门、保护门材质、规格:满足图纸及专业技术规范要求 6.配套:变压器含温控器、防护罩、风冷设备等 7.基础型钢形式、规格:基础槽钢落地安装 8.为完成本工程所需的所有辅助材料、配件及备品备件的供货、安装、新设备(或入网)检测、测试、试验、调试直至通过验收送电(包括供用电手续的办理直至正式送电)的所有费用 9.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 10.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	5	207756	1038778		
165	030113008004	柴油发电机组	1.名称:柴油发电机组-G1 2.规格:功率1000KW 3.包含油箱、发电机组自带控制箱(配套提供) 4.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	966578	966578.3		
166	030113008005	柴油发电机组	1.名称:柴油发电机组-G2 2.规格:功率750KW 3.包含油箱、发电机组自带控制箱(配套提供) 4.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	612958	612957.7		
167	030113008006	柴油发电机组环保工程	1.柴油发电机环保工程 2.发电机房消音降噪环保工程，含进风系统、排风系统、排烟及吸音墙面、天花等的施工、消防、环保验收等一切费用、符合环保验收标准等 3.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	2	53104.5	106209		
168	030403006014	低压封闭式插接母线槽	1.名称:封闭母线 2.型号:综合考虑 3.规格:母线槽1250A(铜),四线+PE线 4.其他:含母线支架制作、安装、刷油、除锈 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	5.29	2171.84	11489.03		
169	030403006015	低压封闭式插接母线槽	1.名称:封闭母线 2.型号:综合考虑 3.规格:母线槽1600A(铜),四线+PE线 4.其他:含母线支架制作、安装、刷油、除锈 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	23.11	2911.7	67289.39		
170	030403006016	低压封闭式插接母线槽	1.名称:封闭母线 2.型号:综合考虑 3.规格:母线槽2000A(铜),四线+PE线 4.其他:含母线支架制作、安装、刷油、除锈 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	21.56	3735	80526.6		
171	030403006017	低压封闭式插接母线槽	1.名称:封闭母线 2.型号:综合考虑 3.规格:母线槽2500A(铜),四线+PE线 4.其他:含母线支架制作、安装、刷油、除锈 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	52.41	4622.88	242285.1		
172	030403006018	低压封闭式插接母线槽	1.名称:封闭母线 2.型号:综合考虑 3.规格:耐火母线槽1600A(铜),四线+PE线 4.其他:含母线支架制作、安装、刷油、除锈 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	48.96	4215.9	206410.5		
173	030403006019	低压封闭式插接母线槽	1.名称:封闭母线 2.型号:综合考虑 3.规格:耐火母线槽2000A(铜),四线+PE线 4.其他:含母线支架制作、安装、刷油、除锈 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	8.84	6090.15	53836.93		

174	030403007011	始端箱、分线箱	1.名称:母线槽始终端箱 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含箱内元器件 4.容量(A):1250A 5.含箱内母线槽及与设备的连接 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	2	1791.88	3583.76		
175	030403007012	始端箱、分线箱	1.名称:母线槽始终端箱 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含箱内元器件 4.容量(A):1600A 5.含箱内母线槽及与设备的连接 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	16	2059.63	32954.08		
176	030403007013	始端箱、分线箱	1.名称:母线槽始终端箱 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含箱内元器件 4.容量(A):2000A 5.含箱内母线槽及与设备的连接 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	12	2154.13	25849.56		
177	030403007014	始端箱、分线箱	1.名称:母线槽始终端箱 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含箱内元器件 4.容量(A):2500A 5.含箱内母线槽及与设备的连接 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	12	2620.19	31442.28		
178	030411003013	桥架	1.名称:耐火槽式桥架 2.规格:300*150 3.接地方式:满足图纸及规范要求接地 4.配套附件:含桥架三通、弯头、盖板、隔板等 5.含桥架组对、焊接、桥架开孔、隔板与盖板安装、接地、附件安装、修理等 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	275.95	147.18	40614.32		
179	030411003014	桥架	1.名称:耐火槽式桥架 2.规格:400*150 3.接地方式:满足图纸及规范要求接地 4.配套附件:含桥架三通、弯头、盖板、隔板等 5.含桥架组对、焊接、桥架开孔、隔板与盖板安装、接地、附件安装、修理等 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	0.36	167.05	60.14		
180	030411003015	桥架	1.名称:托盘桥架 2.规格:200*150 3.接地方式:满足图纸及规范要求接地 4.配套附件:含桥架三通、弯头、盖板、隔板等 5.含桥架组对、焊接、桥架开孔、隔板与盖板安装、接地、附件安装、修理等 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	35.38	76.37	2701.97		
181	030411003016	桥架	1.名称:托盘桥架 2.规格:300*150 3.接地方式:满足图纸及规范要求接地 4.配套附件:含桥架三通、弯头、盖板、隔板等 5.含桥架组对、焊接、桥架开孔、隔板与盖板安装、接地、附件安装、修理等 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	52.04	107.67	5603.15		

182	030411003017	桥架	1.名称:托盘桥架 2.规格:400*150 3.接地方式:满足图纸及规范要求接地 4.配套附件:含桥架三通、弯头、盖板、隔板等 5.含桥架组对、焊接、桥架开孔、隔板与盖板安装、接地、附件安装、修理等 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	9.34	134.39	1255.2		
183	030411003018	桥架	1.名称:托盘桥架 2.规格:500*150 3.接地方式:满足图纸及规范要求接地 4.配套附件:含桥架三通、弯头、盖板、隔板等 5.含桥架组对、焊接、桥架开孔、隔板与盖板安装、接地、附件安装、修理等 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	24.09	168.06	4048.57		
184	030408001011	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4X185+1X95 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	1756.81	710.29	1247845		
185	030408001012	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:WDZN-YJY22-8.7/15-3X120 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	1758.29	272.84	479731.8		
186	030408001013	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电力电缆 2.规格:YTTW-4X185+1X95 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	403.44	703.06	283642.5		
187	030408001014	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电力电缆 2.规格:YTTW-4X150+1X70 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	275.34	576.88	158838.1		
188	030408002003	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-4X1.0 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	615	9.16	5633.4		
189	030408006011	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:截面240mm2以下 3.电压等级(kV):10KV以下 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	个	48	596.89	28650.72		
190	030408006012	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:截面120mm2以下 3.电压等级(kV):10KV以下 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	个	60	402.76	24165.6		
191	030408006013	电力电缆头	1.名称:压铜接线端子 2.规格:截面10mm2以下 3.电压等级(kV):1KV以下 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	个	10	5.37	53.7		
192	030408006014	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电力电缆头 2.规格:YTTW-4X185+1X95 3.电压等级(kV):1KV以下 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	个	4	1183.07	4732.28		
193	030408006015	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电力电缆头 2.规格:YTTW-4X150+1X70 3.电压等级(kV):1KV以下 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	个	4	933.3	3733.2		

194	030411001007	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC150 4.配置形式:明配 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	25.32	180.19	4562.41		
195	030411001008	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC125 4.配置形式:明配 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	40	131.92	5276.8		
196	030411001009	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC100 4.配置形式:明配 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	69.92	116.51	8146.38		
197	030411001010	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:明配 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	600	22.81	13686		
198	030409009031	配电房安健环	1.名称:配电房安健环 2.配置:包括但不限于绝缘胶垫、绝缘鞋、手套、防鼠板、挡槛、工具箱、双编图、移动消防器材等 3.满足本设计及主管部门和质监部门的要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	项	7	10960.7	76724.9		
199	030413001005	铁构件	1.名称:水平电缆桥架吊架 .具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	kg	640	15.15	9696		
200	030414008005	母线	1.名称:母线调试 2.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	段	5	563.57	2817.85		
201	030414001014	电力变压器系统	1.名称:变压器调试 2.容量(kV. A):630 3.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	系统	1	1425.14	1425.14		
202	030414001015	电力变压器系统	1.名称:变压器调试 2.容量(kV. A):800 3.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	系统	5	1425.14	7125.7		
203	030414001016	电力变压器系统	1.名称:变压器调试 2.容量(kV. A):1000 3.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	系统	3	1859.68	5579.04		
204	030414001017	电力变压器系统	1.名称:变压器调试 2.容量(kV. A):1250 3.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	系统	5	1859.68	9298.4		
205	030414001018	送配电装置系统	1.名称:柴油发电机调试 2.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	系统	2	2516.42	5032.84		
206	030414002045	送配电装置系统	1.名称:直流屏调试 2.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	系统	1	1389.37	1389.37		
207	030414002046	送配电装置系统	1.名称:10kV以下交流供电系统调试 2.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	系统	1	1496.47	1496.47		
208	030414002047	送配电装置系统	1.名称:1kV以下交流供电系统调试 2.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	系统	1	624.6	624.6		

209	030414002048	住宅部分的抄表到户手续、领表、封表、高低压系统接火及送电运行	(1)名称:住宅部分的抄表到户手续、领表、封表、高低压系统接火及送电运行等一切手续 (2)含地下室增加费 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要	户	1114	118.68	132209.5		
		变配电房接地部分					94873.95		
210	030409008003	总等电位端子箱	1.名称:总等电位端子箱 2.规格:综合考虑 3.具体做法可参见标准图集15D502之P28~34等有关页面. 4.具体详见图纸及招标文件,且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	11	457.19	5029.09		
211	040806001001	等电位联结及保护接地用接地钢板	1.名称:等电位联结及保护接地用接地钢板 2.规格:100X60X6 3.具体详见图纸及招标文件,且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	根	21	586.7	12320.7		
212	040806001002	临时接地线柱	1.名称:临时接地线柱 2.具体详见图纸及招标文件,且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	根	63	586.7	36962.1		
213	030409002003	变压器中性点接地线	1.名称:变压器中性点接地线 2.材质::TMY-40*4 3.接地盘通过柱子或剪力墙与基础内钢筋及底板钢筋网焊接,距地面500mm 4.具体详见图纸及招标文件,且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	90.61	130.49	11823.7		
214	030409002004	接地母线	1.名称:接地干线 2.材质规格:-40X4热镀锌扁钢 3.具体详见图纸及招标文件,且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	790.25	34.24	27058.16		
215	030409002005	接地母线	1.名称:接地干线 2.材质规格:-50X5热镀锌扁钢 3.具体详见图纸及招标文件,且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	10	35.97	359.7		
216	030409002006	接地母线	1.名称:接地干线 2.材质规格:Φ12镀锌圆钢 3.具体详见图纸及招标文件,且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	10	31.02	310.2		
217	030414002049	送配电装置系统	1.名称:接地网调试 2.具体详见图纸及招标文件,且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	系统	1	1010.3	1010.3		
		智能电力监测系统					158340.9		
218	080608003001	UPS不间断电源设备	1.名称:逆变电源 2.含主机、电池、柜体、支撑架及配套连接线缆,调试等 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.具体详见图纸及招标文件,且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	21562.3	21562.31		
219	030904012001	电力监控主机	1.名称:供配电系统监控工作站 2.含配套主机、显示器、系统操作软件、主监控系统软件、调试 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.具体详见图纸及招标文件,且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	39962.4	39962.37		
220	030501013003	网络服务器	1.名称:服务器 2.综合考虑 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.具体详见图纸及招标文件,且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	套	1	7453.81	7453.81		
221	031101066003	系统打印机	1.名称:打印机 2.综合考虑 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.具体详见图纸及招标文件,且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	1818.78	1818.78		
222	030602001001	显示仪表	1.名称:人机界面HMI 2.规格:型号:综合考虑 3.功能:成套配置满足设计图纸及技术规范要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.具体详见图纸及招标文件,且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	10054.4	10054.4		

223	030602001002	通讯接口机	1.名称:通讯接口机 2.型号:综合考虑 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.满足招标文件及图纸，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	20392.6	20392.61		
224	030602001003	遥信装置RSI32	1.名称:遥信装置 RSI32 2.型号:综合考虑 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.满足招标文件及图纸，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	20605	20605.01		
225	030411001011	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.含固定、铁线引线接驳、配件与连接、防火堵塞、伸缩节头、喷涂、开洞、封堵及防水等一切所需物料 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规	m	2000	11.71	23420		
226	030411004001	配线	1.名称:24VDC电源线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:RVV-2X1.5 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	1240	4.13	5121.2		
227	030411004002	配线	1.名称:信号总线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:RVVP-2X1.0 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	1240	4.81	5964.4		
228	030503009003	建筑设备自控化系统调试	1.名称:智能电力监测系统调试 2.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	系统	1	1985.96	1985.96		
		人防变配电工					1271756		
		人防高低压变配电系统					1254986		
229	030404004280	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜ANf11 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	70758.9	70758.92		
230	030404004281	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜ANf12 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	47098.3	47098.32		
231	030404004282	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜ANf13 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	29232.9	29232.92		
232	030404004283	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜ANf21 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	70758.9	70758.92		

233	030404004284	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜ANf22 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含图纸所示元器件 4.安装方式:落地安装 5.成套配置包含柜内元器件、汇流铜排、柜体二次接线、柜间连接、柜体接地等费用 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	47098.3	47098.32		
234	030113008007	柴油发电机组	1.名称:柴油发电机组 2.规格:功率300KW 3.包含油箱、发电机组自带控制箱(配套提供) 4.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	2	206933	413866.8		
235	030113008008	柴油发电机组	1.名称:柴油发电机组 2.规格:功率104KW 3.包含油箱、发电机组自带控制箱(配套提供) 4.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	2	62748.4	125496.8		
236	030113008009	柴油发电机组环保工程	1.柴油发电机环保工程 2.发电机房消音降噪环保工程，含进风系统、排风系统、排烟及吸音墙面、天花等的施工、消防、环保验收等一切费用、符合环保验收标准等 3.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	4	53104.5	212417.9		
237	030408001015	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4X185+1X95 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	258.05	710.29	183290.3		
238	030408002004	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-4X1.0 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	50.71	9.16	464.5		
239	030408006016	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:截面240mm2以下 3.电压等级(kV):10KV以下 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	个	32	596.89	19100.48		
240	030408006017	电力电缆头	1.名称:压铜接线端子 2.规格:截面10mm2以下 3.电压等级(kV):1KV以下 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	个	6	5.37	32.22		
241	030411001012	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:明配 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	40.47	31.17	1261.45		
242	030409009032	配电房安健环	1.名称:配电房安健环 2.配置:包括但不限于绝缘胶垫、绝缘鞋、手套、防鼠板、挡槛、工具箱、双编图、移动消防器材等 3.满足本设计及主管部门和质监部门的要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	项	2	10960.7	21921.4		
243	030414001019	送配电装置系统	1.名称:柴油发电机调试 2.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	系统	4	2516.42	10065.68		
244	030414002050	送配电装置系统	1.名称:10kV以下交流供电系统调试 2.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	系统	1	1496.47	1496.47		
245	030414002051	送配电装置系统	1.名称:1kV以下交流供电系统调试 2.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	系统	1	624.6	624.6		

		人防变配电房接地部分					16769.91		
246	030409008004	总等电位端子箱	1.名称:总等电位端子箱 2.规格：综合考虑 3.具体做法可参见标准图集15D502之P28~34等有关页面. 4.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	4	457.19	1828.76		
247	040806001003	等电位联结及保护接地用接地钢板	1.名称:等电位联结及保护接地用接地钢板 2.规格：100X60X6 3.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	根	4	586.7	2346.8		
248	040806001004	临时接地线柱	1.名称:临时接地线柱 2.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	根	6	586.7	3520.2		
249	030409002007	接地母线	1.名称:接地干线 2.材质规格:-40X4热镀锌扁钢 3.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	226.45	34.24	7753.65		
250	030409002008	接地母线	1.名称:接地干线 2.材质规格:Φ12镀锌圆钢 3.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	10	31.02	310.2		
251	030414002052	送配电装置系统	1.名称:接地网调试 2.具体详见图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	系统	1	1010.3	1010.3		
本页小计							15439097	0	-
合计							15439097.22		-

9、前海信息枢纽大厦项目变配电工程（数据中心）（高低压柜）-1649.55 万

（1）合同扫描件

购销合同

合同编号：HMJS-

需方：深圳市华懋建设工程有限公司（以下简称甲方）

供方：深圳市三江电气有限公司（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国民法典》等有关规定，本着诚实信用、平等互利的原则，经双方友好协商，就建筑工程材料（以下简称为货物）采购事宜，签订本合同，以供双方共同遵守。

一、使用货物工程概况：

1. 工程名称：前海信息枢纽大厦项目变配电工程（数据中心）

2. 工程地点：前海深港合作区

二、产品名称、规格型号及价格：

序号	产品名称	规格型号	单位	数量	单价（含税）	金额	备注
1	ATS 双电源切换柜	5-1G1~3(共三台高压柜)	套	1			
2	10KV 高压开关柜	5-1Gp1	台	1			
3	10KV 高压开关柜	5-1G4~12、5-1G15~23	台	18			
4	10KV 高压开关柜	5-1G13	台	1			
5	10KV 高压开关柜	5-1G14	台	1			
6	10KV 高压开关柜	5-1Gp2	台	1			
7	ATS 双电源切换柜	5-1G24~6(共三台高压柜)	套	1			
8	20KV 高压开关柜	5-3G1	台	1			
9	20KV 高压开关柜	5-4G1	台	1			
10	10KV 高压开关柜	13-1~4G1、14-1~4G1、15-1~4G1、16-1~4G1	台	16			
11	20KV 高压开关柜	B1-1G1	台	1			
12	20KV 高压开关柜	B1-1G2	台	1			
13	20KV 高压开关柜	B1-1G3	台	1			
14	20KV 高压开关柜	B1-1G4	台	1			
15	20KV 高压开关柜	B1-1G4a	台	1			

第 1 页 共 6 页

16	20KV 高压开关柜	B1-1G5	台	1			
17	10KV 高压开关柜	B1-1G6	台	1			
18	10KV 高压开关柜	B1-1G7	台	1			
19	20KV 高压开关柜	B1-2G1	台	1			
20	20KV 高压开关柜	B1-2G2	台	1			
21	20KV 高压开关柜	B1-2G3	台	1			
22	20KV 高压开关柜	B1-2G4	台	1			
23	20KV 高压开关柜	B1-2G4a	台	1			
24	20KV 高压开关柜	B1-2G5	台	1			
25	10KV 高压开关柜	B1-2G6	台	1			
26	10KV 高压开关柜	B1-2G7	台	1			
27	直流馈电屏	80AH/110V	台	1			
28	直流馈电屏	40AH/110V	台	1			
	合计			60		3,128,207.14	
备注：以上单价含运费，装卸费及 13%增值税专用发票；							

三、付款方式：

3.1、预付款

3.1.1、本合同预付款 1,147,058.00 元 (大写：壹佰壹拾肆万柒仟零伍拾捌元整)；

3.2、 到货款

3.2.1、在产品交付并经最终检验合格，在收到建设单位款项并乙方提供以下文件或手续后，甲方在 3 个工作日内向乙方支付已交付合格产品的货款：

（1）正式 13%增值税专用发票；

（2）最终检验合格证明文件；

（3）已交付货款结算书（或双方对账确认书）与支付书面申请；

（4）其它甲方财务所要求的资料。

3.3、乙方达到甲方付款条件不能付款的，应付货款每逾期一日，甲方需按照全国银行间同业拆借中心公布的最新贷款市场报价利率(LPR)计算利息给乙方

3.4、本合同款项以 银行转账 结算，甲方以 银行转账 方式转入乙方指定的以下账号：

公司名称：深圳市三江电气有限公司

开 户 行：中国农业银行股份有限公司深圳龙岗中心城支行

账 号：**4102 4100 0400 0670 2**

（以下无正文）

甲　　方	乙　　方
单位名称（章）：深圳市华懋建设工程有限公司	单位名称（章）：深圳市三江电气有限公司
单 位 地 址：深圳市罗湖区新秀路新秀村瑞思大厦公寓楼 27D	单位地址：深圳市龙岗坪街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
法定代表人或授权代表：	法定代表人或授权代表：
电话：13316958990	电话：0755-28431618
开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行	开户银行：中国农业银行股份有限公司深圳龙岗中心城支行
账　　号：44250100010009333333	账号：**4102 4100 0400 0670 2**
邮政编码：518003	邮政编码：518117

购销合同

合同编号：HMJS-

需方：深圳市华懋建设工程有限公司（以下简称甲方）

供方：深圳市三江电气有限公司（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国民法典》等有关规定，本着诚实信用、平等互利的原则，经双方友好协商，就建筑工程材料（以下简称为货物）采购事宜，签订本合同，以供双方共同遵守。

一、使用货物工程概况：

1.1、工程名称：前海信息枢纽大厦项目变配电工程（数据中心）

1.2、工程地点：前海深港合作区

二、产品名称、规格型号及价格：

序号	产品名称	规格型号	单位	数量	单价（含税）	金额	备注
1	进线柜	13、15~16P101	台	3			施耐德授权柜 Blokset
2	联络柜	13、15~16PL12	台	3			施耐德授权柜 Blokset
3	补偿柜	13、15~16P102	台	3			施耐德授权柜 Blokset
4	有源滤波柜	13、15~16PLB1	台	3			施耐德授权柜 Blokset
5	出线柜	13、15~16P103	台	3			施耐德授权柜 Blokset
6	出线柜	13、15~16P104	台	3			施耐德授权柜 Blokset
7	出线柜	13、15~16P105	台	3			施耐德授权柜 Blokset
8	出线柜	13、15~16P106	台	3			施耐德授权柜 Blokset
9	出线柜	13、15~16P107	台	3			施耐德授权柜 Blokset
10	进线柜	13、15~16P201	台	3			施耐德授权柜 Blokset
11	联络柜	13、15~16PL21	台	3			施耐德授权柜 Blokset
12	补偿柜	13、15~16P202	台	3			施耐德授权柜 Blokset
13	有源滤波柜	13、15~16PLB2	台	3			施耐德授权柜 Blokset

89	出线柜	PE202	台	1			施耐德授权柜 Blokset
90	出线柜	PE203	台	1			施耐德授权柜 Blokset
91	进线柜	PE21	台	1			施耐德授权柜 Blokset
92	双电源切换柜	ATS2	台	1			施耐德授权柜 Blokset
93	出线柜	P205	台	1			施耐德授权柜 Blokset
94	出线柜	P206	台	1			施耐德授权柜 Blokset
95	出线柜	P207	台	1			施耐德授权柜 Blokset
96	出线柜	P208	台	1			施耐德授权柜 Blokset
97	进线柜	FD1	台	1			施耐德授权柜 Blokset
98	出线柜	FD2	台	1			施耐德授权柜 Blokset
99	出线柜	FD3	台	1			施耐德授权柜 Blokset
	合计			167		13,367,504.58	施耐德授权柜 Blokset
备注： 1、以上单价含运费，装卸费及 13%增值税专用发票；							

三、付款方式：

3.1、预付款

3.1.1、本合同预付款 2,000,000.00 元 (大写：贰佰万元整)；

3.2、 到货款

3.2.1、在产品交付并经最终检验合格，在收到建设单位款项并乙方提供以下文件或手续后，甲方在 3 个工作日内向乙方支付已交付合格产品的货款：

（1）正式 13%增值税专用发票；

（2）最终检验合格证明文件；

（3）已交付货款结算书（或双方对账确认书）与支付书面申请；

（4）其它甲方财务所要求的资料。

3.3、乙方达到甲方付款条件不能付款的，应付货款每逾期一日，甲方需按照全国银行间同业拆借中心公布的最新贷款市场报价利率(LPR)计算利息给乙方

3.4、本合同款项以 银行转账 结算，甲方以 银行转账 方式转入乙方指定的以下账号：

公司名称：深圳市三江电气有限公司

11.3、双方应当在签订合同同时出示各自的营业执照副本，并将复印件交付对方备案。如果合同签约人不是法定代表人，应当提交授权委托书。

11.4、双方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应当及时向对方通报不能履行合同的理由，并在七日内提供书面证明。

（以下无正文）

甲　　方	乙　　方
单位名称（章）：深圳市华懋建设工程有限公司	单位名称（章）：深圳市三江电气有限公司
单 位 地 址：深圳市罗湖区新秀路新秀村瑞思大厦公寓楼 27D	单位地址：深圳市龙岗坪街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
法定代表人或授权代表：	法定代表人或授权代表：
电话：13316958990	电话：0755-28431618
开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行	开户银行：中国农业银行股份有限公司深圳龙岗中心城支行
账　　号：44250100010009333333	账号：**4102 4100 0400 0670 2**
邮政编码：518003	邮政编码：518117

（1）合同清单

购销合同

合同编号：HMJS-

需方：深圳市华懋建设工程有限公司（以下简称甲方）

供方：深圳市三江电气有限公司（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国民法典》等有关规定，本着诚实信用、平等互利的原则，经双方友好协商，就建筑工程材料（以下简称为货物）采购事宜，签订本合同，以供双方共同遵守。

一、使用货物工程概况：

1. 工程名称：前海信息枢纽大厦项目变配电工程（数据中心）

2. 工程地点：前海深港合作区

二、产品名称、规格型号及价格：

序号	产品名称	规格型号	单位	数量	单价（含税）	金额	备注
1	ATS双电源切换柜	5-1G1~3(共三台高压柜)	套	1			
2	10KV高压开关柜	5-1Gp1	台	1			
3	10KV高压开关柜	5-1G4~12、5-1G15~23	台	18			
4	10KV高压开关柜	5-1G13	台	1			
5	10KV高压开关柜	5-1G14	台	1			
6	10KV高压开关柜	5-1Gp2	台	1			
7	ATS双电源切换柜	5-1G24~6(共三台高压柜)	套	1			
8	20KV高压开关柜	5-3G1	台	1			
9	20KV高压开关柜	5-4G1	台	1			
10	10KV高压开关柜	13-1~4G1、14-1~4G1、15-1~4G1、16-1~4G1	台	16			
11	20KV高压开关柜	B1-1G1	台	1			
12	20KV高压开关柜	B1-1G2	台	1			
13	20KV高压开关柜	B1-1G3	台	1			
14	20KV高压开关柜	B1-1G4	台	1			
15	20KV高压开关柜	B1-1G4a	台	1			

16	20KV 高压开关柜	B1-1G5	台	1			
17	10KV 高压开关柜	B1-1G6	台	1			
18	10KV 高压开关柜	B1-1G7	台	1			
19	20KV 高压开关柜	B1-2G1	台	1			
20	20KV 高压开关柜	B1-2G2	台	1			
21	20KV 高压开关柜	B1-2G3	台	1			
22	20KV 高压开关柜	B1-2G4	台	1			
23	20KV 高压开关柜	B1-2G4a	台	1			
24	20KV 高压开关柜	B1-2G5	台	1			
25	10KV 高压开关柜	B1-2G6	台	1			
26	10KV 高压开关柜	B1-2G7	台	1			
27	直流馈电屏	80AH/110V	台	1			
28	直流馈电屏	40AH/110V	台	1			
	合计			60		3,128,207.14	
备注：以上单价含运费，装卸费及 13%增值税专用发票；							

三、付款方式：

3.1、预付款

3.1.1、本合同预付款 1,147,058.00 元 (大写：壹佰壹拾肆万柒仟零伍拾捌元整)；

3.2、 到货款

3.2.1、在产品交付并经最终检验合格，在收到建设单位款项并乙方提供以下文件或手续后，甲方在 3 个工作日内向乙方支付已交付合格产品的货款：

（1）正式 13%增值税专用发票；

（2）最终检验合格证明文件；

（3）已交付货款结算书（或双方对账确认书）与支付书面申请；

（4）其它甲方财务所要求的资料。

3.3、乙方达到甲方付款条件不能付款的，应付货款每逾期一日，甲方需按照全国银行间同业拆借中心公布的最新贷款市场报价利率(LPR)计算利息给乙方

3.4、本合同款项以 银行转账 结算，甲方以 银行转账 方式转入乙方指定的以下账号：

公司名称：深圳市三江电气有限公司

开 户 行：中国农业银行股份有限公司深圳龙岗中心城支行

账 号：**4102 4100 0400 0670 2**

（以下无正文）

甲　　方	乙　　方
单位名称（章）：深圳市华燃建设工程有限公司	单位名称（章）：深圳市三江电气有限公司
单 位 地 址：深圳市罗湖区新秀路新秀村瑞思大厦公寓楼 27D	单位地址：深圳市龙岗坪街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
法定代表人或授权代表：	法定代表人或授权代表：
电话：13316958990	电话：0755-28431618
开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行	开户银行：中国农业银行股份有限公司深圳龙岗中心城支行
账　　号：44250100010009333333	账号：**4102 4100 0400 0670 2**
邮政编码：518003	邮政编码：518117

购销合同

合同编号：HMJS-

需方：深圳市华懋建设工程有限公司（以下简称甲方）

供方：深圳市三江电气有限公司（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国民法典》等有关规定，本着诚实信用、平等互利的原则，经双方友好协商，就建筑工程材料（以下简称为货物）采购事宜，签订本合同，以供双方共同遵守。

一、使用货物工程概况：

1.1、工程名称：前海信息枢纽大厦项目变配电工程（数据中心）

1.2、工程地点：前海深港合作区

二、产品名称、规格型号及价格：

序号	产品名称	规格型号	单位	数量	单价（含税）	金额	备注
1	进线柜	13、15~16P101	台	3	86,266.31	258,798.93	施耐德授权柜 Blokset
2	联络柜	13、15~16PL12	台	3	68,247.14	204,741.42	施耐德授权柜 Blokset
3	补偿柜	13、15~16P102	台	3	111,771.75	335,315.25	施耐德授权柜 Blokset
4	有源滤波柜	13、15~16PLB1	台	3	40,154.11	120,462.33	施耐德授权柜 Blokset
5	出线柜	13、15~16P103	台	3	113,160.63	339,481.89	施耐德授权柜 Blokset
6	出线柜	13、15~16P104	台	3	113,160.63	339,481.89	施耐德授权柜 Blokset
7	出线柜	13、15~16P105	台	3	113,160.63	339,481.89	施耐德授权柜 Blokset
8	出线柜	13、15~16P106	台	3	38,653.79	115,961.37	施耐德授权柜 Blokset
9	出线柜	13、15~16P107	台	3	37,652.88	112,958.64	施耐德授权柜 Blokset
10	进线柜	13、15~16P201	台	3	86,266.31	258,798.93	施耐德授权柜 Blokset
11	联络柜	13、15~16PL21	台	3	68,247.14	204,741.42	施耐德授权柜 Blokset
12	补偿柜	13、15~16P202	台	3	111,771.75	335,315.25	施耐德授权柜 Blokset
13	有源滤波柜	13、15~16PLB2	台	3	40,154.11	120,462.33	施耐德授权柜 Blokset

14	出线柜	13、15~16P203	台	3	113,160.63	339,481.89	施耐德授权柜 Blokset
15	出线柜	13、15~16P204	台	3	113,160.63	339,481.89	施耐德授权柜 Blokset
16	出线柜	13、15~16P205	台	3	113,160.63	339,481.89	施耐德授权柜 Blokset
17	出线柜	13、15~16P206	台	3	34,826.37	104,479.11	施耐德授权柜 Blokset
18	进线柜	13、15~16P301	台	3	86,266.31	258,798.93	施耐德授权柜 Blokset
19	联络柜	13、15~16PL34	台	3	68,247.14	204,741.42	施耐德授权柜 Blokset
20	补偿柜	13、15~16P302	台	3	111,771.75	335,315.25	施耐德授权柜 Blokset
21	有源滤波柜	13、15~16PLB3	台	3	40,154.11	120,462.33	施耐德授权柜 Blokset
22	出线柜	13、15~16P303	台	3	113,160.63	339,481.89	施耐德授权柜 Blokset
23	出线柜	13、15~16P304	台	3	113,160.63	339,481.89	施耐德授权柜 Blokset
24	出线柜	13、15~16P305	台	3	113,160.63	339,481.89	施耐德授权柜 Blokset
25	出线柜	13、15~16P306	台	3	34,826.37	104,479.11	施耐德授权柜 Blokset
26	进线柜	13、15~16P401	台	3	86,266.31	258,798.93	施耐德授权柜 Blokset
27	联络柜	13、15~16PL43	台	3	68,247.14	204,741.42	施耐德授权柜 Blokset
28	补偿柜	13、15~16P402	台	3	111,771.75	335,315.25	施耐德授权柜 Blokset
29	有源滤波柜	13、15~16PLB4	台	3	40,154.11	120,462.33	施耐德授权柜 Blokset
30	出线柜	13、15~16P403	台	3	113,160.63	339,481.89	施耐德授权柜 Blokset
31	出线柜	13、15~16P404	台	3	113,160.63	339,481.89	施耐德授权柜 Blokset
32	出线柜	13、15~16P405	台	3	113,160.63	339,481.89	施耐德授权柜 Blokset
33	出线柜	13、15~16P406	台	3	38,653.79	115,961.37	施耐德授权柜 Blokset
34	出线柜	13、15~16P407	台	3	37,652.88	112,958.64	施耐德授权柜 Blokset
35	进线柜	14P101	台	1	115,543.45	115,543.45	施耐德授权柜 Blokset
36	联络柜	14PL12	台	1	86,688.41	86,688.41	施耐德授权柜 Blokset
37	补偿柜	14P102	台	1	113,832.08	113,832.08	施耐德授权柜 Blokset
38	有源滤波柜	14PLB1	台	1	57,788.79	57,788.79	施耐德授权柜 Blokset

39	出线柜	14P103	台	1	136,758.98	136,758.98	施耐德授权柜 Blokset
40	出线柜	14P104	台	1	136,758.98	136,758.98	施耐德授权柜 Blokset
41	出线柜	14P105	台	1	136,758.98	136,758.98	施耐德授权柜 Blokset
42	出线柜	14P106	台	1	38,850.21	38,850.21	施耐德授权柜 Blokset
43	出线柜	14P107	台	1	37,652.88	37,652.88	施耐德授权柜 Blokset
44	进线柜	14P201	台	1	115,543.45	115,543.45	施耐德授权柜 Blokset
45	联络柜	14PL21	台	1	86,688.41	86,688.41	施耐德授权柜 Blokset
46	补偿柜	14P202	台	1	113,832.08	113,832.08	施耐德授权柜 Blokset
47	有源滤波柜	14PLB2	台	1	57,788.79	57,788.79	施耐德授权柜 Blokset
48	出线柜	14P203	台	1	136,758.98	136,758.98	施耐德授权柜 Blokset
49	出线柜	14P204	台	1	136,758.98	136,758.98	施耐德授权柜 Blokset
50	出线柜	14P205	台	1	136,758.98	136,758.98	施耐德授权柜 Blokset
51	出线柜	14P206	台	1	34,826.37	34,826.37	施耐德授权柜 Blokset
52	进线柜	14P301	台	1	115,543.45	115,543.45	施耐德授权柜 Blokset
53	联络柜	14PL34	台	1	86,688.41	86,688.41	施耐德授权柜 Blokset
54	补偿柜	14P302	台	1	113,832.08	113,832.08	施耐德授权柜 Blokset
55	有源滤波柜	14PLB3	台	1	57,788.79	57,788.79	施耐德授权柜 Blokset
56	出线柜	14P303	台	1	136,758.98	136,758.98	施耐德授权柜 Blokset
57	出线柜	14P304	台	1	136,758.98	136,758.98	施耐德授权柜 Blokset
58	出线柜	14P305	台	1	136,758.98	136,758.98	施耐德授权柜 Blokset
59	出线柜	14P306	台	1	34,826.37	34,826.37	施耐德授权柜 Blokset
60	进线柜	14P401	台	1	115,543.45	115,543.45	施耐德授权柜 Blokset
61	联络柜	14PL143	台	1	86,688.41	86,688.41	施耐德授权柜 Blokset
62	补偿柜	14P402	台	1	48,646.17	48,646.17	施耐德授权柜 Blokset
63	有源滤波柜	14PLB4	台	1	57,788.79	57,788.79	施耐德授权柜 Blokset

64	出线柜	14P403	台	1	136,758.98	136,758.98	施耐德授权柜 Blokset
65	出线柜	14P404	台	1	136,758.98	136,758.98	施耐德授权柜 Blokset
66	出线柜	14P405	台	1	136,758.98	136,758.98	施耐德授权柜 Blokset
67	出线柜	14P406	台	1	38,850.21	38,850.21	施耐德授权柜 Blokset
68	出线柜	14P407	台	1	37,652.88	37,652.88	施耐德授权柜 Blokset
69	进线柜	P101	台	1	69,362.29	69,362.29	施耐德授权柜 Blokset
70	联络柜	PL11	台	1	55,867.77	55,867.77	施耐德授权柜 Blokset
71	补偿柜	P102	台	1	35,846.78	35,846.78	施耐德授权柜 Blokset
72	补偿柜	P103	台	1	32,328.62	32,328.62	施耐德授权柜 Blokset
73	出线柜	P104	台	1	34,085.96	34,085.96	施耐德授权柜 Blokset
74	出线柜	P105	台	1	35,008.16	35,008.16	施耐德授权柜 Blokset
75	出线柜	P106	台	1	33,638.10	33,638.10	施耐德授权柜 Blokset
76	出线柜	P107	台	1	35,160.70	35,160.70	施耐德授权柜 Blokset
77	出线柜	P108	台	1	54,497.69	54,497.69	施耐德授权柜 Blokset
78	进线柜	PE11	台	1	109,399.38	109,399.38	施耐德授权柜 Blokset
79	双电源切换柜	ATS1	台	1	94,082.05	94,082.05	施耐德授权柜 Blokset
80	出线柜	PE101	台	1	31,148.01	31,148.01	施耐德授权柜 Blokset
81	出线柜	PE102	台	1	34,122.88	34,122.88	施耐德授权柜 Blokset
82	出线柜	PE103	台	1	37,044.12	37,044.12	施耐德授权柜 Blokset
83	进线柜	P201	台	1	69,362.29	69,362.29	施耐德授权柜 Blokset
84	补偿柜	P202	台	1	35,846.78	35,846.78	施耐德授权柜 Blokset
85	补偿柜	P203	台	1	32,328.62	32,328.62	施耐德授权柜 Blokset
86	出线柜	P204	台	1	35,360.60	35,360.60	施耐德授权柜 Blokset
87	出线柜	P204A	台	1	34,158.40	34,158.40	施耐德授权柜 Blokset
88	出线柜	PE201	台	1	32,339.77	32,339.77	施耐德授权柜 Blokset

89	出线柜	PE202	台	1	34,122.88	34,122.88	施耐德授权柜 Blokset
90	出线柜	PE203	台	1	37,044.12	37,044.12	施耐德授权柜 Blokset
91	进线柜	PE21	台	1	109,399.38	109,399.38	施耐德授权柜 Blokset
92	双电源切换柜	ATS2	台	1	115,730.82	115,730.82	施耐德授权柜 Blokset
93	出线柜	P205	台	1	35,008.16	35,008.16	施耐德授权柜 Blokset
94	出线柜	P206	台	1	34,399.40	34,399.40	施耐德授权柜 Blokset
95	出线柜	P207	台	1	35,160.70	35,160.70	施耐德授权柜 Blokset
96	出线柜	P208	台	1	54,497.69	54,497.69	施耐德授权柜 Blokset
97	进线柜	FD1	台	1	86,266.31	86,266.31	施耐德授权柜 Blokset
98	出线柜	FD2	台	1	91,520.91	91,520.91	施耐德授权柜 Blokset
99	出线柜	FD3	台	1	91,520.91	91,520.91	施耐德授权柜 Blokset
	合计			167		13,367,504.58	施耐德授权柜 Blokset
备注： 1、以上单价含运费，装卸费及 13%增值税专用发票；							

三、付款方式：

3.1、预付款

3.1.1、本合同预付款 2,000,000.00 元 (大写：贰佰万元整)；

3.2、 到货款

3.2.1、在产品交付并经最终检验合格，在收到建设单位款项并乙方提供以下文件或手续后，甲方在 3 个工作日内向乙方支付已交付合格产品的货款：

（1）正式 13%增值税专用发票；

（2）最终检验合格证明文件；

（3）已交付货款结算书（或双方对账确认书）与支付书面申请；

（4）其它甲方财务所要求的资料。

3.3、乙方达到甲方付款条件不能付款的，应付货款每逾期一日，甲方需按照全国银行间同业拆借中心公布的最新贷款市场报价利率(LPR)计算利息给乙方

3.4、本合同款项以 银行转账 结算，甲方以 银行转账 方式转入乙方指定的以下账号：

公司名称：深圳市三江电气有限公司

10、深惠城际大鹏支线工程低压开关柜、低压配电箱设备及服务-2662.22 万元

（1）合同扫描件

深惠城际大鹏支线工程低压开关柜、低压配电箱设备及服务采购合同

合同编号：STT-0138/2025

买方：广东大鹏城际铁路有限公司

卖方：深圳市三江电气有限公司

2025 年 7 月

项目负责人姓名：罗光荣。

六、签约合同价

1.本合同价格形式为 ☑单价合同 □总价合同

2.本合同的签约合同价为：大写金额：贰仟陆佰陆拾贰万贰仟贰佰壹拾捌元伍角玖分，小写金额：26622218.59 元；其中，不含税价为 23559485.48 元；增值税税额 3062733.11 元；增值税税率 13%。

3. 本合同最终结算价以合同约定的评审机构评审结果作为结算的最终结果和支付依据。

4.最终结算价款以深圳市财政预算和投资评审中心的评审结果为准；若政府结算、审计政策和规定调整，按新政策和规定执行。

七、合同文件的组成及优先顺序

1.组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，本合同文件组成及解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书

（2）中标通知书

（3）投标函及其附录

（4）专用合同条款

（5）通用合同条款

（6）价格清单

（7）技术规格书

（8）用户需求书

（9）图纸（如有）

（10）其他合同文件（投标文件、除招标文件第五章“用户需求书”之外的其他招标文件，澄清补遗文件等）。

2.如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准；同一内容的文件以最新签署的为准。合同履行中形成的有关变更、洽商、备忘录或补充协议等，均构成合同文件的组成之一，应视其内容与上述合同文件的关系确定解释顺序。

八、合同双方承诺

买方承诺，保证按照本合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款,并履行本合同所约定的全部义务。

卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备、附随义务和质保期服务及修补缺陷，并履行本合同所约定的全部义务。

九、合同生效和终止

本合同为电子合同，由甲乙双方在深圳地铁智能招采管理平台完成合同签署。双方法定代表人或其授权的代理人加盖电子签名章及电子公章（或合同专用章）后正式生效。双方自行下载使用，以平台内版本为准。

在双方履行完毕合同约定的权利义务时，本合同自行终止。

买方(公章)：	**广东大鹏城际铁路有限公司**	**法定代表人或授权代表：**	
住　　所：	深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路 1016 号地铁大厦 19 层 1903		
电　　话：	075523997759	传　　真：	
开户银行：	中国工商银行股份有限公司深圳红围支行	开户全名：	广东大鹏城际铁路有限公司
账　　号：	755904924410506	邮政编码：	518026
项目主管部门经办人及电话：	于洋 18566238015	项目主管部门审核人：	肖滋洪
合约部门经办人及电话:	冯亮 0755-23881352	合约部门审核人：	张月媛
卖方(公章)：	**深圳市三江电气有限公司**	**法定代表人或授权代表：**	
住　　所：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋		
电　　话：	0755-28431718	传　　真：	/
开户银行：	中国农业银行深圳龙岗中心城支行	开户全名：	深圳市三江电气有限公司
账　　号：	4102 4100 0400 0670 2	邮政编码：	518117
承包商经办人：	褚可参	承包商经办人电话：	13641468860

（2）合同清单

D2-1 设备报价表

设备报价表

货币单位：人民币（元）

序号	名称	品牌	规格/型号	产地	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
低压开关柜										
坪山站 A厢（变压器容量1250kVA）										
（一）	柜体									
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=2500A	深圳	主母排：In=2500A	面	2	8050.21	16100.42	变压器1250kVA
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=2500A	深圳	主母排：In=2500A	面	1	7358.07	7358.07	变压器1250kVA
3	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=2500A	深圳	主母排：In=2500A	面	0	7358.07	0.00	变压器1250kVA
4	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=2500A	深圳	主母排：In=2500A	面	8	7358.07	58864.56	变压器1250kVA
5	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=2500A	深圳	主母排：In=2500A	面	13	11110.84	144440.92	变压器1250kVA
6	空柜（宽度≤2000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=2500A	深圳	主母排：In=2500A	面	0	9629.88	0.00	变压器1250kVA
7	通信管理柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=2500A	深圳	主母排：In=2500A	面	1	35483.86	35483.86	变压器1250kVA
8	有源滤波柜（宽度≤1000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=2500A	深圳	主母排：In=2500A	面	2	7358.07	14716.14	变压器1250kVA
（二）	回路									
1	进线-630A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	35995.14	0.00	变压器1250kVA
2	进线-800A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	36044.42	0.00	变压器1250kVA
3	进线-1000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	37336.96	0.00	变压器1250kVA
4	进线-1250A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	38565.35	0.00	变压器1250kVA
5	进线-1600A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	44044.70	0.00	变压器1250kVA
6	进线-2000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	48462.74	0.00	变压器1250kVA
7	进线-2500A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	2	55600.31	111200.62	变压器1250kVA
8	进线-3200A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	70605.98	0.00	变压器1250kVA
9	进线-4000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=4000A/4P	深圳	In=4000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	92046.02	0.00	变压器1250kVA
10	进线-5000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=5000A/4P	深圳	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA Icm=220KA	个	0	129234.70	0.00	变压器1250kVA
11	母联-630A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	37546.35	0.00	变压器1250kVA
12	母联-800A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	37583.31	0.00	变压器1250kVA
13	母联-1000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	38865.75	0.00	变压器1250kVA
14	母联-1250A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	39841.20	0.00	变压器1250kVA
15	母联-1600A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	44838.55	0.00	变压器1250kVA
16	母联-2000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	49238.81	0.00	变压器1250kVA
17	母联-2500A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	1	56053.63	56053.63	变压器1250kVA
18	母联-3200A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	69901.20	0.00	变压器1250kVA
19	母联-4000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=4000A/4P	深圳	In=4000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	90096.24	0.00	变压器1250kVA
20	母联-5000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=5000A/4P	深圳	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA Icm=220KA	个	0	125768.47	0.00	变压器1250kVA
21	三级负荷总馈线-250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/4P	深圳	In=250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23298.76	0.00	变压器1250kVA

22	三级负荷总馈线-400A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=400A/4P	深圳	In=400A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	2	23298.76	46597.52	变压器1250kVA
23	三级负荷总馈线-630A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	24273.45	0.00	变压器1250kVA
24	三级负荷总馈线-800A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	24753.17	0.00	变压器1250kVA
25	三级负荷总馈线-1000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	27001.24	0.00	变压器1250kVA
26	三级负荷总馈线-1250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	28168.96	0.00	变压器1250kVA
27	三级负荷总馈线-1600A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	33512.37	0.00	变压器1250kVA
28	三级负荷总馈线-2000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	37912.64	0.00	变压器1250kVA
29	三级负荷总馈线-2500A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	44958.18	0.00	变压器1250kVA
30	三级负荷总馈线-3200A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	59636.30	0.00	变压器1250kVA
31	环控总馈线-160A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=160A/4P	深圳	In=160A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	4782.55	0.00	变压器1250kVA
32	环控总馈线-250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/4P	深圳	In=250A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	5293.64	0.00	变压器1250kVA
33	环控总馈线-400A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=400A/4P	深圳	In=400A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	7318.95	0.00	变压器1250kVA
34	环控总馈线-630A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	6	21204.09	127224.54	变压器1250kVA
35	环控总馈线-800A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	2	21453.10	42906.20	变压器1250kVA
36	环控总馈线-1000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23239.73	0.00	变压器1250kVA
37	环控总馈线-1250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23946.03	0.00	变压器1250kVA
38	环控总馈线-1600A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	27905.17	0.00	变压器1250kVA
39	环控总馈线-2000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	32305.44	0.00	变压器1250kVA
40	环控总馈线-2500A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	38428.13	0.00	变压器1250kVA
41	环控总馈线-3200A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	49414.87	0.00	变压器1250kVA
42	普通馈线-160A（3P断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=160A/3P	深圳	In=160A/3P Ics=Icu=50KA	个	66	2332.24	153927.84	变压器1250kVA
43	普通馈线-250A（3P断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/3P	深圳	In=250A/3P Ics=Icu=50KA	个	23	2604.60	59905.80	变压器1250kVA
44	普通馈线-160A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=160A/3P	深圳	In=160A/3P Ics=Icu=50KA	个	4	3011.98	12047.92	变压器1250kVA
45	普通馈线-250A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/3P	深圳	In=250A/3P Ics=Icu=50KA	个	2	3284.34	6568.68	变压器1250kVA
46	普通馈线-400A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=400A/3P	深圳	In=400A/3P Ics=Icu=50KA	个	8	4676.04	37408.32	变压器1250kVA
47	普通馈线-630A（3P塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/3P	深圳	In=630A/3P Ics=Icu=50KA	个	0	5859.52	0.00	变压器1250kVA
48	普通馈线-630A（3P框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/3P	深圳	In=630A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	16256.75	0.00	变压器1250kVA
49	普通馈线-800A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/3P	深圳	In=800A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	16467.31	0.00	变压器1250kVA
50	普通馈线-1000A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/3P	深圳	In=1000A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	18036.28	0.00	变压器1250kVA
51	普通馈线-1250A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/3P	深圳	In=1250A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	18624.53	0.00	变压器1250kVA
52	普通馈线-1600A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/3P	深圳	In=1600A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	21711.30	0.00	变压器1250kVA
53	SCADA（SCADA接口模块）	三江电气	施耐德授权BlokSeT	深圳	施耐德授权BlokSeT	个	1	3726.92	3726.92	变压器1250kVA
（三）	其它									
1	电流表	安科瑞	AMC72L-AI3/KC	江苏	三相电流、开关量、通讯等功能。	个	0	144.38	0.00	变压器1250kVA

2	智能电度表	安科瑞	ADL400/C	江苏	三相电压、电流，有功，无功，精度0.5S级，导轨安装、通讯等功能。	个	9	313.92	2825.28	变压器1250kVA
3	多功能表	安科瑞	AMC72L-E4/HKC	江苏	三相电压、电流，开关量，有功，无功，通讯等功能。	个	93	153.13	14241.09	变压器1250kVA
4	综合测控仪表	安科瑞	AMC96L-E4/HKC	江苏	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	13	196.88	2559.44	变压器1250kVA
5	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	测温式	/	测温式	个	73	27.34	1995.82	变压器1250kVA
6	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	测剩余电流式	/	测剩余电流式	个	72	27.34	1968.48	变压器1250kVA
7	RTU控制回路--仅安装	/	RTU控制回路	/	RTU控制回路	个	19	109.39	2078.41	变压器1250kVA
8	二次保护线槽	三江电气	二次保护线槽	深圳	二次保护线槽	m	10	54.69	546.90	变压器1250kVA
9	有源滤波APF-80A	三江电气	APF-80A	深圳	额定电流80A	个	0	14336.62	0.00	变压器1250kVA
10	有源滤波APF-100A	三江电气	APF-100A	深圳	额定电流100A	个	0	15309.54	0.00	变压器1250kVA
11	有源滤波APF-120A	三江电气	APF-120A	深圳	额定电流120A	个	0	19390.62	0.00	变压器1250kVA
12	有源滤波APF-150A	三江电气	APF-150A	深圳	额定电流150A	个	2	21390.10	42780.20	变压器1250kVA
13	有源滤波APF-200A	三江电气	APF-200A	深圳	额定电流200A	个	0	24608.64	0.00	变压器1250kVA
14	有源滤波APF-250A	三江电气	APF-250A	深圳	额定电流250A	个	0	32598.37	0.00	变压器1250kVA
15	密集型母线-630A	三江电气	CMC-630A	深圳	额定电流630A	m	0	1858.68	0.00	变压器1250kVA
16	密集型母线-800A	三江电气	CMC-800A	深圳	额定电流800A	m	0	2109.91	0.00	变压器1250kVA
17	密集型母线-1000A	三江电气	CMC-1000A	深圳	额定电流1000A	m	0	2493.69	0.00	变压器1250kVA
18	密集型母线-1250A	三江电气	CMC-1250A	深圳	额定电流1250A	m	0	4230.26	0.00	变压器1250kVA
19	密集型母线-1600A	三江电气	CMC-1600A	深圳	额定电流1600A	m	0	5240.08	0.00	变压器1250kVA
20	密集型母线-2000A	三江电气	CMC-2000A	深圳	额定电流2000A	m	0	6720.52	0.00	变压器1250kVA
21	密集型母线-2500A	三江电气	CMC-2500A	深圳	额定电流2500A	m	15	8251.73	123775.95	变压器1250kVA
22	密集型母线-3200A	三江电气	CMC-3200A	深圳	额定电流3200A	m	0	11791.63	0.00	变压器1250kVA
23	密集型母线-4000A	三江电气	CMC-4000A	深圳	额定电流4000A	m	0	14091.07	0.00	变压器1250kVA
24	密集型母线-5000A	三江电气	CMC-5000A	深圳	额定电流5000A	m	0	19152.67	0.00	变压器1250kVA
25	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	接地保护模块	深圳	接地保护模块	个	8	1488.22	11905.76	变压器1250kVA
	小计		坪山站 A端 （变压器容量1250kVA）						1139209.29	
坪山站 B端 （变压器容量2000kVA）										
（一）	柜体									
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=4000A	深圳	主母排：In=4000A	面	2	13241.22	26482.44	变压器2000kVA
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=4000A	深圳	主母排：In=4000A	面	1	11510.88	11510.88	变压器2000kVA
3	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=4000A	深圳	主母排：In=4000A	面	2	11510.88	23021.76	变压器2000kVA
4	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=4000A	深圳	主母排：In=4000A	面	8	11510.88	92087.04	变压器2000kVA
5	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=4000A	深圳	主母排：In=4000A	面	21	15263.65	320536.65	变压器2000kVA
6	空柜（宽度≤2000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=4000A	深圳	主母排：In=4000A	面	0	15759.10	0.00	变压器2000kVA
7	通信管理柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=4000A	深圳	主母排：In=4000A	面	1	35483.86	35483.86	变压器2000kVA
8	有源滤波柜（宽度≤1000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=4000A	深圳	主母排：In=4000A	面	2	11510.88	23021.76	变压器2000kVA
（二）	回路									
1	进线-630A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	35995.14	0.00	变压器2000kVA
2	进线-800A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	36044.42	0.00	变压器2000kVA
3	进线-1000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	37336.96	0.00	变压器2000kVA
4	进线-1250A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	38565.35	0.00	变压器2000kVA
5	进线-1600A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	44044.70	0.00	变压器2000kVA
6	进线-2000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	48462.74	0.00	变压器2000kVA
7	进线-2500A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	55600.31	0.00	变压器2000kVA
8	进线-3200A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	70605.98	0.00	变压器2000kVA
9	进线-4000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=4000A/4P	深圳	In=4000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	2	92046.02	184092.04	变压器2000kVA
10	进线-5000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=5000A/4P	深圳	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA Icm=220KA	个	0	129234.70	0.00	变压器2000kVA
11	母联-630A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	37546.35	0.00	变压器2000kVA

12	母联-800A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	37583.31	0.00	变压器2000kVA
13	母联-1000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	38865.75	0.00	变压器2000kVA
14	母联-1250A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	39841.20	0.00	变压器2000kVA
15	母联-1600A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	44838.55	0.00	变压器2000kVA
16	母联-2000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	49238.81	0.00	变压器2000kVA
17	母联-2500A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	56053.63	0.00	变压器2000kVA
18	母联-3200A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	69901.20	0.00	变压器2000kVA
19	母联-4000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=4000A/4P	深圳	In=4000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	1	90096.24	90096.24	变压器2000kVA
20	母联-5000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=5000A/4P	深圳	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA Icm=220KA	个	0	125768.47	0.00	变压器2000kVA
21	三级负荷总馈线-250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/4P	深圳	In=250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23298.76	0.00	变压器2000kVA
22	三级负荷总馈线-400A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=400A/4P	深圳	In=400A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23298.76	0.00	变压器2000kVA
23	三级负荷总馈线-630A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	24273.45	0.00	变压器2000kVA
24	三级负荷总馈线-800A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	24753.17	0.00	变压器2000kVA
25	三级负荷总馈线-1000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	1	27001.24	27001.24	变压器2000kVA
26	三级负荷总馈线-1250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	28168.96	0.00	变压器2000kVA
27	三级负荷总馈线-1600A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	1	33512.37	33512.37	变压器2000kVA
28	三级负荷总馈线-2000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	37912.64	0.00	变压器2000kVA
29	三级负荷总馈线-2500A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	44958.18	0.00	变压器2000kVA
30	三级负荷总馈线-3200A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	59636.30	0.00	变压器2000kVA
31	环控总馈线-160A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=160A/4P	深圳	In=160A/4P Ics=Icu=70KA	个	0	4915.62	0.00	变压器2000kVA
32	环控总馈线-250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/4P	深圳	In=250A/4P Ics=Icu=70KA	个	0	5442.05	0.00	变压器2000kVA
33	环控总馈线-400A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=400A/4P	深圳	In=400A/4P Ics=Icu=70KA	个	0	7767.17	0.00	变压器2000kVA
34	环控总馈线-630A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	6	21204.09	127224.54	变压器2000kVA
35	环控总馈线-800A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	2	21453.10	42906.20	变压器2000kVA
36	环控总馈线-1000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23239.73	0.00	变压器2000kVA
37	环控总馈线-1250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23946.03	0.00	变压器2000kVA
38	环控总馈线-1600A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	27905.17	0.00	变压器2000kVA
39	环控总馈线-2000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	32305.44	0.00	变压器2000kVA
40	环控总馈线-2500A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	38428.13	0.00	变压器2000kVA
41	环控总馈线-3200A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	49414.87	0.00	变压器2000kVA
42	普通馈线-160A（3P断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/3P	深圳	In=160A/3P Ics=Icu=70KA	个	77	2406.35	185288.95	变压器2000kVA
43	普通馈线-250A（3P断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/3P	深圳	In=250A/3P Ics=Icu=70KA	个	42	2687.39	112870.38	变压器2000kVA
44	普通馈线-160A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=160A/3P	深圳	In=160A/3P Ics=Icu=70KA	个	4	3086.09	12344.36	变压器2000kVA

45	普通馈线-250A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/3P	深圳	In=250A/3P Ics=Icu=70KA	个	8	3367.12	26936.96	变压器2000kVA
46	普通馈线-400A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=400A/3P	深圳	In=400A/3P Ics=Icu=70KA	个	12	4889.49	58673.88	变压器2000kVA
47	普通馈线-630A（3P塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/3P	深圳	In=630A/3P Ics=Icu=70KA	个	4	6163.67	24654.68	变压器2000kVA
48	普通馈线-630A（3P框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/3P	深圳	In=630A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	3	16256.75	48770.25	变压器2000kVA
49	普通馈线-800A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/3P	深圳	In=800A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	16467.31	0.00	变压器2000kVA
50	普通馈线-1000A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/3P	深圳	In=1000A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	18036.28	0.00	变压器2000kVA
51	普通馈线-1250A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/3P	深圳	In=1250A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	18624.53	0.00	变压器2000kVA
52	普通馈线-1600A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/3P	深圳	In=1600A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	21711.30	0.00	变压器2000kVA
53	SCADA（SCADA接口模块）	三江电气	施耐德授权BlokSeT	深圳	施耐德授权BlokSeT	个	1	3726.92	3726.92	变压器2000kVA
（三）	其它									
1	电流表	安科瑞	AMC72L-AI3/KC	江苏	三相电流、开关量、通讯等功能。	个	0	144.38	0.00	变压器2000kVA
2	智能电度表	安科瑞	ADL400/C	江苏	三相电压、电流，有功，无功，精度0.5S级，导轨安装、通讯等功能。	个	13	313.92	4080.96	变压器2000kVA
3	多功能表	安科瑞	AMC72L-E4/HKC	江苏	三相电压、电流，开关量，有功，无功，通讯等功能。	个	125	153.13	19141.25	变压器2000kVA
4	综合测控仪表	安科瑞	AMC96L-E4/HKC	江苏	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	16	196.88	3150.08	变压器2000kVA
5	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	测温式	/	测温式	个	97	27.34	2651.98	变压器2000kVA
6	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	测剩余电流式	/	测剩余电流式	个	99	27.34	2706.66	变压器2000kVA
7	RTU控制回路--仅安装	/	RTU控制回路	/	RTU控制回路	个	29	109.39	3172.31	变压器2000kVA
8	二次保护线槽	三江电气	二次保护线槽	深圳	二次保护线槽	m	10	54.69	546.90	变压器2000kVA
9	有源滤波APF-80A	三江电气	APF-80A	深圳	额定电流80A	个	0	14336.62	0.00	变压器2000kVA
10	有源滤波APF-100A	三江电气	APF-100A	深圳	额定电流100A	个	0	15309.54	0.00	变压器2000kVA
11	有源滤波APF-120A	三江电气	APF-120A	深圳	额定电流120A	个	0	19390.62	0.00	变压器2000kVA
12	有源滤波APF-150A	三江电气	APF-150A	深圳	额定电流150A	个	0	21390.10	0.00	变压器2000kVA
13	有源滤波APF-200A	三江电气	APF-200A	深圳	额定电流200A	个	0	24608.64	0.00	变压器2000kVA
14	有源滤波APF-250A	三江电气	APF-250A	深圳	额定电流250A	个	2	32598.37	65196.74	变压器2000kVA
15	密集型母线-630A	三江电气	CMC-630A	深圳	额定电流630A	m	0	1858.68	0.00	变压器2000kVA
16	密集型母线-800A	三江电气	CMC-800A	深圳	额定电流800A	m	0	2109.91	0.00	变压器2000kVA
17	密集型母线-1000A	三江电气	CMC-1000A	深圳	额定电流1000A	m	0	2493.69	0.00	变压器2000kVA
18	密集型母线-1250A	三江电气	CMC-1250A	深圳	额定电流1250A	m	0	4230.26	0.00	变压器2000kVA
19	密集型母线-1600A	三江电气	CMC-1600A	深圳	额定电流1600A	m	0	5240.08	0.00	变压器2000kVA
20	密集型母线-2000A	三江电气	CMC-2000A	深圳	额定电流2000A	m	0	6720.52	0.00	变压器2000kVA
21	密集型母线-2500A	三江电气	CMC-2500A	深圳	额定电流2500A	m	0	8251.73	0.00	变压器2000kVA
22	密集型母线-3200A	三江电气	CMC-3200A	深圳	额定电流3200A	m	0	11791.63	0.00	变压器2000kVA
23	密集型母线-4000A	三江电气	CMC-4000A	深圳	额定电流4000A	m	15	14091.07	211366.05	变压器2000kVA
24	密集型母线-5000A	三江电气	CMC-5000A	深圳	额定电流5000A	m	0	19152.67	0.00	变压器2000kVA
25	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	接地保护模块	深圳	接地保护模块	个	8	1488.22	11905.76	变压器2000kVA
	小计		坪山站 B端 （变压器容量2000kVA）						1834162.09	
燕子湖站 （变压器容量2000kVA）										
（一）	柜体									
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=4000A	深圳	主母排：In=4000A	面	2	13241.22	26482.44	变压器2000kVA
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=4000A	深圳	主母排：In=4000A	面	1	11510.88	11510.88	变压器2000kVA
3	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=4000A	深圳	主母排：In=4000A	面	2	11510.88	23021.76	变压器2000kVA
4	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=4000A	深圳	主母排：In=4000A	面	8	11510.88	92087.04	变压器2000kVA
5	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=4000A	深圳	主母排：In=4000A	面	21	15263.65	320536.65	变压器2000kVA
6	空柜（宽度≤2000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=4000A	深圳	主母排：In=4000A	面	0	15759.10	0.00	变压器2000kVA
7	通信管理柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=4000A	深圳	主母排：In=4000A	面	1	35483.86	35483.86	变压器2000kVA
8	有源滤波柜（宽度≤1000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=4000A	深圳	主母排：In=4000A	面	2	11510.88	23021.76	变压器2000kVA
（二）	回路									
1	进线-630A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	35995.14	0.00	变压器2000kVA

2	进线-800A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	36044.42	0.00	变压器2000kVA
3	进线-1000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	37336.96	0.00	变压器2000kVA
4	进线-1250A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	38565.35	0.00	变压器2000kVA
5	进线-1600A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	44044.70	0.00	变压器2000kVA
6	进线-2000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	48462.74	0.00	变压器2000kVA
7	进线-2500A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	55600.31	0.00	变压器2000kVA
8	进线-3200A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	70605.98	0.00	变压器2000kVA
9	进线-4000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=4000A/4P	深圳	In=4000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	2	92046.02	184092.04	变压器2000kVA
10	进线-5000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=5000A/4P	深圳	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA Icm=220KA	个	0	129234.70	0.00	变压器2000kVA
11	母联-630A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	37546.35	0.00	变压器2000kVA
12	母联-800A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	37583.31	0.00	变压器2000kVA
13	母联-1000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	38865.75	0.00	变压器2000kVA
14	母联-1250A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	39841.20	0.00	变压器2000kVA
15	母联-1600A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	44838.55	0.00	变压器2000kVA
16	母联-2000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	49238.81	0.00	变压器2000kVA
17	母联-2500A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	56053.63	0.00	变压器2000kVA
18	母联-3200A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	69901.20	0.00	变压器2000kVA
19	母联-4000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=4000A/4P	深圳	In=4000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	1	90096.24	90096.24	变压器2000kVA
20	母联-5000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=5000A/4P	深圳	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA Icm=220KA	个	0	125768.47	0.00	变压器2000kVA
21	三级负荷总馈线-250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/4P	深圳	In=250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23298.76	0.00	变压器2000kVA
22	三级负荷总馈线-400A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=400A/4P	深圳	In=400A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23298.76	0.00	变压器2000kVA
23	三级负荷总馈线-630A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	24273.45	0.00	变压器2000kVA
24	三级负荷总馈线-800A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	24753.17	0.00	变压器2000kVA
25	三级负荷总馈线-1000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	27001.24	0.00	变压器2000kVA
26	三级负荷总馈线-1250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	2	28168.96	56337.92	变压器2000kVA
27	三级负荷总馈线-1600A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	33512.37	0.00	变压器2000kVA
28	三级负荷总馈线-2000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	37912.64	0.00	变压器2000kVA
29	三级负荷总馈线-2500A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	44958.18	0.00	变压器2000kVA
30	三级负荷总馈线-3200A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	59636.30	0.00	变压器2000kVA
31	环控总馈线-160A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=160A/4P	深圳	In=160A/4P Ics=Icu=70KA	个	0	4915.62	0.00	变压器2000kVA
32	环控总馈线-250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/4P	深圳	In=250A/4P Ics=Icu=70KA	个	0	5442.05	0.00	变压器2000kVA
33	环控总馈线-400A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=400A/4P	深圳	In=400A/4P Ics=Icu=70KA	个	0	7767.17	0.00	变压器2000kVA
34	环控总馈线-630A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	8	21204.09	169632.72	变压器2000kVA

35	环控总馈线-800A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	21453.10	0.00	变压器2000kVA
36	环控总馈线-1000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23239.73	0.00	变压器2000kVA
37	环控总馈线-1250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23946.03	0.00	变压器2000kVA
38	环控总馈线-1600A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	27906.17	0.00	变压器2000kVA
39	环控总馈线-2000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	32305.44	0.00	变压器2000kVA
40	环控总馈线-2500A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	38428.13	0.00	变压器2000kVA
41	环控总馈线-3200A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	49414.87	0.00	变压器2000kVA
42	普通馈线-160A（3P断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/3P	深圳	In=160A/3P Ics=Icu=70KA	个	101	2406.35	243041.35	变压器2000kVA
43	普通馈线-250A（3P断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/3P	深圳	In=250A/3P Ics=Icu=70KA	个	24	2687.39	64497.36	变压器2000kVA
44	普通馈线-160A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=160A/3P	深圳	In=160A/3P Ics=Icu=70KA	个	9	3086.09	27774.81	变压器2000kVA
45	普通馈线-250A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/3P	深圳	In=250A/3P Ics=Icu=70KA	个	4	3367.12	13468.48	变压器2000kVA
46	普通馈线-400A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=400A/3P	深圳	In=400A/3P Ics=Icu=70KA	个	16	4889.49	78231.84	变压器2000kVA
47	普通馈线-630A（3P塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/3P	深圳	In=630A/3P Ics=Icu=70KA	个	2	6163.67	12327.34	变压器2000kVA
48	普通馈线-630A（3P框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/3P	深圳	In=630A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	16256.75	0.00	变压器2000kVA
49	普通馈线-800A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/3P	深圳	In=800A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	16467.31	0.00	变压器2000kVA
50	普通馈线-1000A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/3P	深圳	In=1000A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	18036.28	0.00	变压器2000kVA
51	普通馈线-1250A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/3P	深圳	In=1250A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	18624.53	0.00	变压器2000kVA
52	普通馈线-1600A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/3P	深圳	In=1600A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	21711.30	0.00	变压器2000kVA
53	SCADA（SCADA接口模块）	三江电气	施耐德授权BlokSeT	深圳	施耐德授权BlokSeT	个	1	3726.92	3726.92	变压器2000kVA
（三）	其它									
1	电流表	安科瑞	AMC72L-AI3/KC	江苏	三相电流、开关量、通讯等功能。	个	0	144.38	0.00	变压器2000kVA
2	智能电度表	安科瑞	ADL400/C	江苏	三相电压、电流，有功，无功，精度0.5S级，导轨安装、通讯等功能。	个	11	313.92	3453.12	变压器2000kVA
3	多功能表	安科瑞	AMC72L-E4/HKC	江苏	三相电压、电流，开关量，有功，无功，通讯等功能。	个	153	153.13	23428.89	变压器2000kVA
4	综合测控仪表	安科瑞	AMC96L-E4/HKC	江苏	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	13	196.88	2559.44	变压器2000kVA
5	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	测温式	/	测温式	个	87	27.34	2378.58	变压器2000kVA
6	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	测剩余电流式	/	测剩余电流式	个	115	27.34	3144.10	变压器2000kVA
7	RTU控制回路--仅安装	/	RTU控制回路	/	RTU控制回路	个	29	109.39	3172.31	变压器2000kVA
8	二次保护线槽	三江电气	二次保护线槽	深圳	二次保护线槽	m	20	54.69	1093.80	变压器2000kVA
9	有源滤波APF-80A	三江电气	APF-80A	深圳	额定电流80A	个	0	14336.62	0.00	变压器2000kVA
10	有源滤波APF-100A	三江电气	APF-100A	深圳	额定电流100A	个	0	15309.54	0.00	变压器2000kVA
11	有源滤波APF-120A	三江电气	APF-120A	深圳	额定电流120A	个	0	19390.62	0.00	变压器2000kVA
12	有源滤波APF-150A	三江电气	APF-150A	深圳	额定电流150A	个	0	21390.10	0.00	变压器2000kVA
13	有源滤波APF-200A	三江电气	APF-200A	深圳	额定电流200A	个	0	24608.64	0.00	变压器2000kVA
14	有源滤波APF-250A	三江电气	APF-250A	深圳	额定电流250A	个	2	32598.37	65196.74	变压器2000kVA
15	密集型母线-630A	三江电气	CMC-630A	深圳	额定电流630A	m	0	1858.68	0.00	变压器2000kVA
16	密集型母线-800A	三江电气	CMC-800A	深圳	额定电流800A	m	0	2109.91	0.00	变压器2000kVA
17	密集型母线-1000A	三江电气	CMC-1000A	深圳	额定电流1000A	m	0	2493.69	0.00	变压器2000kVA
18	密集型母线-1250A	三江电气	CMC-1250A	深圳	额定电流1250A	m	0	4230.26	0.00	变压器2000kVA
19	密集型母线-1600A	三江电气	CMC-1600A	深圳	额定电流1600A	m	0	5240.08	0.00	变压器2000kVA
20	密集型母线-2000A	三江电气	CMC-2000A	深圳	额定电流2000A	m	0	6720.52	0.00	变压器2000kVA
21	密集型母线-2500A	三江电气	CMC-2500A	深圳	额定电流2500A	m	0	8251.73	0.00	变压器2000kVA
22	密集型母线-3200A	三江电气	CMC-3200A	深圳	额定电流3200A	m	0	11791.63	0.00	变压器2000kVA
23	密集型母线-4000A	三江电气	CMC-4000A	深圳	额定电流4000A	m	20	14091.07	281821.40	变压器2000kVA

24	密集型母线-5000A	三江电气	CMC-5000A	深圳	额定电流5000A	m	0	19152.67	0.00	变压器2000kVA
25	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	接地保护模块	深圳	接地保护模块	个	0	1488.22	0.00	变压器2000kVA
	小计		燕子湖站 (变压器容量2000kVA)						1861619.79	
赛福站 A端 (变压器容量630kVA)										
(一)	柜体									
1	进线柜 (宽度≤800)	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排: In=1250A	深圳	主母排: In=1250A	面	2	6319.87	12639.74	变压器630kVA
2	母联柜 (宽度≤800)	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排: In=1250A	深圳	主母排: In=1250A	面	1	5973.80	5973.80	变压器630kVA
3	三级负荷总馈线柜 (宽度≤800)	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排: In=1250A	深圳	主母排: In=1250A	面	0	5973.80	0.00	变压器630kVA
4	环控总馈线柜 (宽度≤1000)	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排: In=1250A	深圳	主母排: In=1250A	面	4	5973.80	23895.20	变压器630kVA
5	普通馈线柜 (宽度≤1000)	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排: In=1250A	深圳	主母排: In=1250A	面	8	8826.73	70613.84	变压器630kVA
6	空柜 (宽度≤2000)	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排: In=1250A	深圳	主母排: In=1250A	面	0	7453.48	0.00	变压器630kVA
7	通信管理柜 (宽度≤800)	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排: In=1250A	深圳	主母排: In=1250A	面	1	35483.86	35483.86	变压器630kVA
8	有源滤波柜 (宽度≤1000)	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排: In=1250A	深圳	主母排: In=1250A	面	2	5973.80	11947.60	变压器630kVA
(二)	回路									
1	进线-630A (4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件)	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	35995.14	0.00	变压器630kVA
2	进线-800A (4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件)	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	36044.42	0.00	变压器630kVA
3	进线-1000A (4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件)	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	37336.96	0.00	变压器630kVA
4	进线-1250A (4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件)	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	2	38565.35	77130.70	变压器630kVA
5	进线-1600A (4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件)	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	44044.70	0.00	变压器630kVA
6	进线-2000A (4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件)	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	48462.74	0.00	变压器630kVA
7	进线-2500A (4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件)	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	55600.31	0.00	变压器630kVA
8	进线-3200A (4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件)	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	70605.98	0.00	变压器630kVA
9	进线-4000A (4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件)	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=4000A/4P	深圳	In=4000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	92046.02	0.00	变压器630kVA
10	进线-5000A (4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件)	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=5000A/4P	深圳	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA Icm=220KA	个	0	129234.70	0.00	变压器630kVA
11	母联-630A (4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件)	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	37546.35	0.00	变压器630kVA
12	母联-800A (4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件)	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	37583.31	0.00	变压器630kVA
13	母联-1000A (4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件)	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	38865.75	0.00	变压器630kVA
14	母联-1250A (4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件)	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	1	39841.20	39841.20	变压器630kVA
15	母联-1600A (4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件)	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	44838.55	0.00	变压器630kVA
16	母联-2000A (4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件)	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	49238.81	0.00	变压器630kVA
17	母联-2500A (4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件)	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	56053.63	0.00	变压器630kVA
18	母联-3200A (4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件)	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	69901.20	0.00	变压器630kVA
19	母联-4000A (4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件)	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=4000A/4P	深圳	In=4000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	90096.24	0.00	变压器630kVA
20	母联-5000A (4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件)	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=5000A/4P	深圳	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA Icm=220KA	个	0	125768.47	0.00	变压器630kVA
21	三级负荷总馈线-250A (4P断路器[电动]+3CT+附配件)	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/4P	深圳	In=250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23298.76	0.00	变压器630kVA
22	三级负荷总馈线-400A (4P断路器[电动]+3CT+附配件)	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=400A/4P	深圳	In=400A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	2	23298.76	46597.52	变压器630kVA
23	三级负荷总馈线-630A (4P断路器[电动]+3CT+附配件)	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	24273.45	0.00	变压器630kVA
24	三级负荷总馈线-800A (4P断路器[电动]+3CT+附配件)	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	24753.17	0.00	变压器630kVA

25	三级负荷总馈线-1000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	27001.24	0.00	变压器630kVA
26	三级负荷总馈线-1250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	28168.96	0.00	变压器630kVA
27	三级负荷总馈线-1600A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	33512.37	0.00	变压器630kVA
28	三级负荷总馈线-2000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	37912.64	0.00	变压器630kVA
29	三级负荷总馈线-2500A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	44958.18	0.00	变压器630kVA
30	三级负荷总馈线-3200A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	59636.30	0.00	变压器630kVA
31	环控总馈线-160A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=160A/4P	深圳	In=160A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	4782.55	0.00	变压器630kVA
32	环控总馈线-250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/4P	深圳	In=250A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	5293.64	0.00	变压器630kVA
33	环控总馈线-400A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=400A/4P	深圳	In=400A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	7318.95	0.00	变压器630kVA
34	环控总馈线-630A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	2	21204.09	42408.18	变压器630kVA
35	环控总馈线-800A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	2	21453.10	42906.20	变压器630kVA
36	环控总馈线-1000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23239.73	0.00	变压器630kVA
37	环控总馈线-1250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23946.03	0.00	变压器630kVA
38	环控总馈线-1600A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	27905.17	0.00	变压器630kVA
39	环控总馈线-2000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	32305.44	0.00	变压器630kVA
40	环控总馈线-2500A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	38428.13	0.00	变压器630kVA
41	环控总馈线-3200A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	49414.87	0.00	变压器630kVA
42	普通馈线-160A（3P断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=160A/3P	深圳	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	45	2305.13	103730.85	变压器630kVA
43	普通馈线-250A（3P断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/3P	深圳	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	8	2574.82	20598.56	变压器630kVA
44	普通馈线-160A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=160A/3P	深圳	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	4	2984.87	11939.48	变压器630kVA
45	普通馈线-250A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/3P	深圳	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	2	3254.56	6509.12	变压器630kVA
46	普通馈线-400A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=400A/3P	深圳	In=400A/3P Ics=Icu=36KA	个	4	4555.27	18221.08	变压器630kVA
47	普通馈线-630A（3P塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/3P	深圳	In=630A/3P Ics=Icu=36KA	个	0	5673.71	0.00	变压器630kVA
48	普通馈线-630A（3P框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/3P	深圳	In=630A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	16256.75	0.00	变压器630kVA
49	普通馈线-800A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/3P	深圳	In=800A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	16467.31	0.00	变压器630kVA
50	普通馈线-1000A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/3P	深圳	In=1000A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	18036.28	0.00	变压器630kVA
51	普通馈线-1250A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/3P	深圳	In=1250A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	18624.53	0.00	变压器630kVA
52	普通馈线-1600A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/3P	深圳	In=1600A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	21711.30	0.00	变压器630kVA
53	SCADA（SCADA接口模块）	三江电气	施耐德授权BlokSeT	深圳	施耐德授权BlokSeT	个	1	3726.92	3726.92	变压器630kVA
（三）	其它									
1	电流表	安科瑞	AMC72L-AI3/KC	江苏	三相电流、开关量、通讯等功能。	个	0	144.38	0.00	变压器630kVA
2	智能电度表	安科瑞	ADL400/C	江苏	三相电压、电流，有功，无功，精度0.5S级，导轨安装、通讯等功能。	个	3	313.92	941.76	变压器630kVA
3	多功能表	安科瑞	AMC72L-E4/HKC	江苏	三相电压、电流，开关量，有功，无功，通讯等功能。	个	60	153.13	9187.80	变压器630kVA
4	综合测控仪表	安科瑞	AMC96L-E4/HKC	江苏	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	9	196.88	1771.92	变压器630kVA
5	电气火灾探测器（测温式）一仪安装	/	测温式	/	测温式	个	29	27.34	792.86	变压器630kVA

6	电气火灾探测器（剩余电流式）一仪安装	/	测剩余电流式	/	测剩余电流式	个	38	27.34	1038.92	变压器630kVA
7	RTU控制回路--仪安装	/	RTU控制回路	/	RTU控制回路	个	13	109.39	1422.07	变压器630kVA
8	二次保护线槽	三江电气	二次保护线槽	深圳	二次保护线槽	m	10	54.69	546.90	变压器630kVA
9	有源滤波APF-80A	三江电气	APF-80A	深圳	额定电流80A	个	2	14336.62	28673.24	变压器630kVA
10	有源滤波APF-100A	三江电气	APF-100A	深圳	额定电流100A	个	0	15309.54	0.00	变压器630kVA
11	有源滤波APF-120A	三江电气	APF-120A	深圳	额定电流120A	个	0	19390.62	0.00	变压器630kVA
12	有源滤波APF-150A	三江电气	APF-150A	深圳	额定电流150A	个	0	21390.10	0.00	变压器630kVA
13	有源滤波APF-200A	三江电气	APF-200A	深圳	额定电流200A	个	0	24608.64	0.00	变压器630kVA
14	有源滤波APF-250A	三江电气	APF-250A	深圳	额定电流250A	个	0	32598.37	0.00	变压器630kVA
15	密集型母线-630A	三江电气	CMC-630A	深圳	额定电流630A	m	0	1858.68	0.00	变压器630kVA
16	密集型母线-800A	三江电气	CMC-800A	深圳	额定电流800A	m	0	2109.91	0.00	变压器630kVA
17	密集型母线-1000A	三江电气	CMC-1000A	深圳	额定电流1000A	m	0	2493.69	0.00	变压器630kVA
18	密集型母线-1250A	三江电气	CMC-1250A	深圳	额定电流1250A	m	15	4230.26	63453.90	变压器630kVA
19	密集型母线-1600A	三江电气	CMC-1600A	深圳	额定电流1600A	m	0	5240.08	0.00	变压器630kVA
20	密集型母线-2000A	三江电气	CMC-2000A	深圳	额定电流2000A	m	0	6720.52	0.00	变压器630kVA
21	密集型母线-2500A	三江电气	CMC-2500A	深圳	额定电流2500A	m	0	8251.73	0.00	变压器630kVA
22	密集型母线-3200A	三江电气	CMC-3200A	深圳	额定电流3200A	m	0	11791.63	0.00	变压器630kVA
23	密集型母线-4000A	三江电气	CMC-4000A	深圳	额定电流4000A	m	0	14091.07	0.00	变压器630kVA
24	密集型母线-5000A	三江电气	CMC-5000A	深圳	额定电流5000A	m	0	19152.67	0.00	变压器630kVA
25	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	接地保护模块	深圳	接地保护模块	个	0	1488.22	0.00	变压器630kVA
	小计		葵涌站 A端 （变压器容量630kVA）						681993.22	
葵涌站 B端 （变压器容量1000kVA）										
（一）	柜体									
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=2000A	深圳	主母排：In=2000A	面	2	7358.07	14716.14	变压器1000kVA
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=2000A	深圳	主母排：In=2000A	面	1	6804.36	6804.36	变压器1000kVA
3	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=2000A	深圳	主母排：In=2000A	面	2	6804.36	13608.72	变压器1000kVA
4	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=2000A	深圳	主母排：In=2000A	面	4	6804.36	27217.44	变压器1000kVA
5	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=2000A	深圳	主母排：In=2000A	面	14	10557.13	147799.82	变压器1000kVA
6	空柜（宽度≤2000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=2000A	深圳	主母排：In=2000A	面	0	8699.33	0.00	变压器1000kVA
7	通信管理柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=2000A	深圳	主母排：In=2000A	面	1	35483.86	35483.86	变压器1000kVA
8	有源滤波柜（宽度≤1000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=2000A	深圳	主母排：In=2000A	面	2	6804.36	13608.72	变压器1000kVA
（二）	回路									
1	进线-630A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	35995.14	0.00	变压器1000kVA
2	进线-800A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	36044.42	0.00	变压器1000kVA
3	进线-1000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	37336.96	0.00	变压器1000kVA
4	进线-1250A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	38565.35	0.00	变压器1000kVA
5	进线-1600A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	44044.70	0.00	变压器1000kVA
6	进线-2000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	2	48462.74	96925.48	变压器1000kVA
7	进线-2500A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	55600.31	0.00	变压器1000kVA
8	进线-3200A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	70605.98	0.00	变压器1000kVA
9	进线-4000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=4000A/4P	深圳	In=4000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	92046.02	0.00	变压器1000kVA
10	进线-5000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=5000A/4P	深圳	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA Icm=220KA	个	0	129234.70	0.00	变压器1000kVA
11	母联-630A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	37546.35	0.00	变压器1000kVA
12	母联-800A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	37583.31	0.00	变压器1000kVA
13	母联-1000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	38865.75	0.00	变压器1000kVA
14	母联-1250A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	39841.20	0.00	变压器1000kVA

15	母联-1600A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	44838.55	0.00	变压器1000kVA
16	母联-2000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	1	49238.81	49238.81	变压器1000kVA
17	母联-2500A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	56053.63	0.00	变压器1000kVA
18	母联-3200A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	69901.20	0.00	变压器1000kVA
19	母联-4000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=4000A/4P	深圳	In=4000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	90096.24	0.00	变压器1000kVA
20	母联-5000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=5000A/4P	深圳	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA Icm=220KA	个	0	125768.47	0.00	变压器1000kVA
21	三级负荷总馈线-250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/4P	深圳	In=250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23298.76	0.00	变压器1000kVA
22	三级负荷总馈线-400A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=400A/4P	深圳	In=400A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23298.76	0.00	变压器1000kVA
23	三级负荷总馈线-630A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	24273.45	0.00	变压器1000kVA
24	三级负荷总馈线-800A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	2	24753.17	49506.34	变压器1000kVA
25	三级负荷总馈线-1000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	27001.24	0.00	变压器1000kVA
26	三级负荷总馈线-1250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	28168.96	0.00	变压器1000kVA
27	三级负荷总馈线-1600A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	33512.37	0.00	变压器1000kVA
28	三级负荷总馈线-2000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	37912.64	0.00	变压器1000kVA
29	三级负荷总馈线-2500A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	44958.18	0.00	变压器1000kVA
30	三级负荷总馈线-3200A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	59636.30	0.00	变压器1000kVA
31	环控总馈线-160A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=160A/4P	深圳	In=160A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	4782.55	0.00	变压器1000kVA
32	环控总馈线-250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/4P	深圳	In=250A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	5293.64	0.00	变压器1000kVA
33	环控总馈线-400A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=400A/4P	深圳	In=400A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	7318.96	0.00	变压器1000kVA
34	环控总馈线-630A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	2	21204.09	42408.18	变压器1000kVA
35	环控总馈线-800A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	2	21453.10	42906.20	变压器1000kVA
36	环控总馈线-1000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23239.73	0.00	变压器1000kVA
37	环控总馈线-1250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23946.03	0.00	变压器1000kVA
38	环控总馈线-1600A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	27905.17	0.00	变压器1000kVA
39	环控总馈线-2000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	32305.44	0.00	变压器1000kVA
40	环控总馈线-2500A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	38428.13	0.00	变压器1000kVA
41	环控总馈线-3200A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	49414.87	0.00	变压器1000kVA
42	普通馈线-160A（3P断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=160A/3P	深圳	In=160A/3P Ics=Icu=50KA	个	51	2332.24	118944.24	变压器1000kVA
43	普通馈线-250A（3P断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/3P	深圳	In=250A/3P Ics=Icu=50KA	个	24	2604.60	62510.40	变压器1000kVA
44	普通馈线-160A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=160A/3P	深圳	In=160A/3P Ics=Icu=50KA	个	4	3011.98	12047.92	变压器1000kVA
45	普通馈线-250A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/3P	深圳	In=250A/3P Ics=Icu=50KA	个	8	3284.34	26274.72	变压器1000kVA
46	普通馈线-400A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=400A/3P	深圳	In=400A/3P Ics=Icu=50KA	个	9	4676.04	42084.36	变压器1000kVA
47	普通馈线-630A（3P塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/3P	深圳	In=630A/3P Ics=Icu=50KA	个	4	5859.52	23438.08	变压器1000kVA

48	普通馈线-630A（3P框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/3P	深圳	In=630A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	2	16256.75	32513.50	变压器1000kVA
49	普通馈线-800A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/3P	深圳	In=800A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	16467.31	0.00	变压器1000kVA
50	普通馈线-1000A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/3P	深圳	In=1000A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	18036.28	0.00	变压器1000kVA
51	普通馈线-1250A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/3P	深圳	In=1250A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	18624.53	0.00	变压器1000kVA
52	普通馈线-1600A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/3P	深圳	In=1600A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	21711.30	0.00	变压器1000kVA
53	SCADA（SCADA接口模块）	三江电气	施耐德授权BlokSeT	深圳	施耐德授权BlokSeT	个	1	3726.92	3726.92	变压器1000kVA
（三）	其它									
1	电流表	安科瑞	AMC72L-AI3/KC	江苏	三相电流、开关量、通讯等功能。	个	0	144.38	0.00	变压器1000kVA
2	智能电度表	安科瑞	ADL400/C	江苏	三相电压、电流，有功，无功，精度0.5S级，导轨安装、通讯等功能。	个	7	313.92	2197.44	变压器1000kVA
3	多功能表	安科瑞	AMC72L-E4/HKC	江苏	三相电压、电流，开关量，有功，无功，通讯等功能。	个	93	153.13	14241.09	变压器1000kVA
4	综合测控仪表	安科瑞	AMC96L-E4/HKC	江苏	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	11	196.88	2165.68	变压器1000kVA
5	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	测温式	/	测温式	个	61	27.34	1667.74	变压器1000kVA
6	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	测剩余电流式	/	测剩余电流式	个	67	27.34	1831.78	变压器1000kVA
7	RTU控制回路--仅安装	/	RTU控制回路	/	RTU控制回路	个	27	109.39	2953.53	变压器1000kVA
8	二次保护线槽	三江电气	二次保护线槽	深圳	二次保护线槽	m	10	54.69	546.90	变压器1000kVA
9	有源滤波APF-80A	三江电气	APF-80A	深圳	额定电流80A	个	0	14336.62	0.00	变压器1000kVA
10	有源滤波APF-100A	三江电气	APF-100A	深圳	额定电流100A	个	0	15309.54	0.00	变压器1000kVA
11	有源滤波APF-120A	三江电气	APF-120A	深圳	额定电流120A	个	2	19390.62	38781.24	变压器1000kVA
12	有源滤波APF-150A	三江电气	APF-150A	深圳	额定电流150A	个	0	21390.10	0.00	变压器1000kVA
13	有源滤波APF-200A	三江电气	APF-200A	深圳	额定电流200A	个	0	24608.64	0.00	变压器1000kVA
14	有源滤波APF-250A	三江电气	APF-250A	深圳	额定电流250A	个	0	32598.37	0.00	变压器1000kVA
15	密集型母线-630A	三江电气	CMC-630A	深圳	额定电流630A	m	0	1858.68	0.00	变压器1000kVA
16	密集型母线-800A	三江电气	CMC-800A	深圳	额定电流800A	m	0	2109.91	0.00	变压器1000kVA
17	密集型母线-1000A	三江电气	CMC-1000A	深圳	额定电流1000A	m	0	2493.69	0.00	变压器1000kVA
18	密集型母线-1250A	三江电气	CMC-1250A	深圳	额定电流1250A	m	0	4230.26	0.00	变压器1000kVA
19	密集型母线-1600A	三江电气	CMC-1600A	深圳	额定电流1600A	m	0	5240.08	0.00	变压器1000kVA
20	密集型母线-2000A	三江电气	CMC-2000A	深圳	额定电流2000A	m	15	6720.52	100807.80	变压器1000kVA
21	密集型母线-2500A	三江电气	CMC-2500A	深圳	额定电流2500A	m	0	8251.73	0.00	变压器1000kVA
22	密集型母线-3200A	三江电气	CMC-3200A	深圳	额定电流3200A	m	0	11791.63	0.00	变压器1000kVA
23	密集型母线-4000A	三江电气	CMC-4000A	深圳	额定电流4000A	m	0	14091.07	0.00	变压器1000kVA
24	密集型母线-5000A	三江电气	CMC-5000A	深圳	额定电流5000A	m	0	19152.67	0.00	变压器1000kVA
25	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	接地保护模块	深圳	接地保护模块	个	4	1488.22	5952.88	变压器1000kVA
	小计		葵涌站 B端 （变压器容量1000kVA）						1032910.29	
大鹏站 A端 （变压器容量1000kVA）										
（一）	柜体									
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=2000A	深圳	主母排：In=2000A	面	2	7358.07	14716.14	变压器1000kVA
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=2000A	深圳	主母排：In=2000A	面	1	6804.36	6804.36	变压器1000kVA
3	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=2000A	深圳	主母排：In=2000A	面	2	6804.36	13608.72	变压器1000kVA
4	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=2000A	深圳	主母排：In=2000A	面	5	6804.36	34021.80	变压器1000kVA
5	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=2000A	深圳	主母排：In=2000A	面	14	10557.13	147799.82	变压器1000kVA
6	空柜（宽度≤2000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=2000A	深圳	主母排：In=2000A	面	0	8699.33	0.00	变压器1000kVA
7	通信管理柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=2000A	深圳	主母排：In=2000A	面	1	35483.86	35483.86	变压器1000kVA
8	有源滤波柜（宽度≤1000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=2000A	深圳	主母排：In=2000A	面	2	6804.36	13608.72	变压器1000kVA
（二）	回路									
1	进线-630A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	35995.14	0.00	变压器1000kVA
2	进线-800A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	36044.42	0.00	变压器1000kVA
3	进线-1000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	37336.96	0.00	变压器1000kVA
4	进线-1250A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	38565.35	0.00	变压器1000kVA

5	进线-1600A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	44044.70	0.00	变压器1000kVA
6	进线-2000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	2	48462.74	96925.48	变压器1000kVA
7	进线-2500A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	55600.31	0.00	变压器1000kVA
8	进线-3200A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	70605.98	0.00	变压器1000kVA
9	进线-4000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=4000A/4P	深圳	In=4000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	92046.02	0.00	变压器1000kVA
10	进线-5000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=5000A/4P	深圳	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA Icm=220KA	个	0	129234.70	0.00	变压器1000kVA
11	母联-630A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	37546.35	0.00	变压器1000kVA
12	母联-800A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	37583.31	0.00	变压器1000kVA
13	母联-1000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	38865.75	0.00	变压器1000kVA
14	母联-1250A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	39841.20	0.00	变压器1000kVA
15	母联-1600A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	44838.55	0.00	变压器1000kVA
16	母联-2000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	1	49238.81	49238.81	变压器1000kVA
17	母联-2500A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	56053.63	0.00	变压器1000kVA
18	母联-3200A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	69901.20	0.00	变压器1000kVA
19	母联-4000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=4000A/4P	深圳	In=4000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	90096.24	0.00	变压器1000kVA
20	母联-5000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=5000A/4P	深圳	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA Icm=220KA	个	0	125768.47	0.00	变压器1000kVA
21	三级负荷总馈线-250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/4P	深圳	In=250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23298.76	0.00	变压器1000kVA
22	三级负荷总馈线-400A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=400A/4P	深圳	In=400A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23298.76	0.00	变压器1000kVA
23	三级负荷总馈线-630A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	2	24273.45	48546.90	变压器1000kVA
24	三级负荷总馈线-800A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	24753.17	0.00	变压器1000kVA
25	三级负荷总馈线-1000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	27001.24	0.00	变压器1000kVA
26	三级负荷总馈线-1250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	28168.96	0.00	变压器1000kVA
27	三级负荷总馈线-1600A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	33512.37	0.00	变压器1000kVA
28	三级负荷总馈线-2000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	37912.64	0.00	变压器1000kVA
29	三级负荷总馈线-2500A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	44958.18	0.00	变压器1000kVA
30	三级负荷总馈线-3200A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	59636.30	0.00	变压器1000kVA
31	环控总馈线-160A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=160A/4P	深圳	In=160A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	4782.55	0.00	变压器1000kVA
32	环控总馈线-250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/4P	深圳	In=250A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	5293.64	0.00	变压器1000kVA
33	环控总馈线-400A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=400A/4P	深圳	In=400A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	7318.96	0.00	变压器1000kVA
34	环控总馈线-630A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	3	21204.09	63612.27	变压器1000kVA
35	环控总馈线-800A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	2	21453.10	42906.20	变压器1000kVA
36	环控总馈线-1000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23239.73	0.00	变压器1000kVA
37	环控总馈线-1250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23946.03	0.00	变压器1000kVA

38	环控总馈线-1600A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	27905.17	0.00	变压器1000kVA
39	环控总馈线-2000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	32305.44	0.00	变压器1000kVA
40	环控总馈线-2500A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	38428.13	0.00	变压器1000kVA
41	环控总馈线-3200A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	49414.87	0.00	变压器1000kVA
42	普通馈线-160A（3P断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=160A/3P	深圳	In=160A/3P Ics=Icu=50KA	个	58	2332.24	135269.92	变压器1000kVA
43	普通馈线-250A（3P断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/3P	深圳	In=250A/3P Ics=Icu=50KA	个	21	2604.60	54696.60	变压器1000kVA
44	普通馈线-160A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=160A/3P	深圳	In=160A/3P Ics=Icu=50KA	个	8	3011.98	24095.84	变压器1000kVA
45	普通馈线-250A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/3P	深圳	In=250A/3P Ics=Icu=50KA	个	2	3284.34	6568.68	变压器1000kVA
46	普通馈线-400A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=400A/3P	深圳	In=400A/3P Ics=Icu=50KA	个	14	4676.04	65464.56	变压器1000kVA
47	普通馈线-630A（3P塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/3P	深圳	In=630A/3P Ics=Icu=50KA	个	4	5859.52	23438.08	变压器1000kVA
48	普通馈线-630A（3P框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/3P	深圳	In=630A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	16256.75	0.00	变压器1000kVA
49	普通馈线-800A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/3P	深圳	In=800A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	16467.31	0.00	变压器1000kVA
50	普通馈线-1000A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/3P	深圳	In=1000A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	18036.28	0.00	变压器1000kVA
51	普通馈线-1250A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/3P	深圳	In=1250A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	18624.53	0.00	变压器1000kVA
52	普通馈线-1600A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/3P	深圳	In=1600A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	21711.30	0.00	变压器1000kVA
53	SCADA（SCADA接口模块）	三江电气	施耐德授权BlokSeT	深圳	施耐德授权BlokSeT	个	1	3726.92	3726.92	变压器1000kVA
（三）	其它									
1	电流表	安科瑞	AMC72L-AI3/KC	江苏	三相电流、开关量、通讯等功能。	个	0	144.38	0.00	变压器1000kVA
2	智能电度表	安科瑞	ADL400/C	江苏	三相电压、电流，有功，无功，精度0.5S级，导轨安装、通讯等功能。	个	10	313.92	3139.20	变压器1000kVA
3	多功能表	安科瑞	AMC72L-E4/HKC	江苏	三相电压、电流，开关量，有功，无功，通讯等功能。	个	92	153.13	14087.96	变压器1000kVA
4	综合测控仪表	安科瑞	AMC96L-E4/HKC	江苏	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	15	196.88	2953.20	变压器1000kVA
5	电气火灾探测器（测温式）一仅安装	/	测温式	/	测温式	个	79	27.34	2159.86	变压器1000kVA
6	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	测剩余电流式	/	测剩余电流式	个	86	27.34	2351.24	变压器1000kVA
7	RTU控制回路--仅安装	/	RTU控制回路	/	RTU控制回路	个	29	109.39	3172.31	变压器1000kVA
8	二次保护线槽	三江电气	二次保护线槽	深圳	二次保护线槽	m	10	54.69	546.90	变压器1000kVA
9	有源滤波APF-80A	三江电气	APF-80A	深圳	额定电流80A	个	0	14336.62	0.00	变压器1000kVA
10	有源滤波APF-100A	三江电气	APF-100A	深圳	额定电流100A	个	0	15309.54	0.00	变压器1000kVA
11	有源滤波APF-120A	三江电气	APF-120A	深圳	额定电流120A	个	2	19390.62	38781.24	变压器1000kVA
12	有源滤波APF-150A	三江电气	APF-150A	深圳	额定电流150A	个	0	21390.10	0.00	变压器1000kVA
13	有源滤波APF-200A	三江电气	APF-200A	深圳	额定电流200A	个	0	24608.64	0.00	变压器1000kVA
14	有源滤波APF-250A	三江电气	APF-250A	深圳	额定电流250A	个	0	32598.37	0.00	变压器1000kVA
15	密集型母线-630A	三江电气	CMC-630A	深圳	额定电流630A	m	0	1858.68	0.00	变压器1000kVA
16	密集型母线-800A	三江电气	CMC-800A	深圳	额定电流800A	m	0	2109.91	0.00	变压器1000kVA
17	密集型母线-1000A	三江电气	CMC-1000A	深圳	额定电流1000A	m	0	2493.69	0.00	变压器1000kVA
18	密集型母线-1250A	三江电气	CMC-1250A	深圳	额定电流1250A	m	0	4230.26	0.00	变压器1000kVA
19	密集型母线-1600A	三江电气	CMC-1600A	深圳	额定电流1600A	m	0	5240.08	0.00	变压器1000kVA
20	密集型母线-2000A	三江电气	CMC-2000A	深圳	额定电流2000A	m	10	6720.52	67205.20	变压器1000kVA
21	密集型母线-2500A	三江电气	CMC-2500A	深圳	额定电流2500A	m	0	8251.73	0.00	变压器1000kVA
22	密集型母线-3200A	三江电气	CMC-3200A	深圳	额定电流3200A	m	0	11791.63	0.00	变压器1000kVA
23	密集型母线-4000A	三江电气	CMC-4000A	深圳	额定电流4000A	m	0	14091.07	0.00	变压器1000kVA
24	密集型母线-5000A	三江电气	CMC-5000A	深圳	额定电流5000A	m	0	19152.67	0.00	变压器1000kVA
25	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	接地保护模块	深圳	接地保护模块	个	0	1488.22	0.00	变压器1000kVA
	小计		大鹏站 A端 （变压器容量1000kVA）						1014930.79	
大鹏站 B端 （变压器容量630kVA）										
（一）	柜体									

1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=1250A	深圳	主母排：In=1250A	面	2	6319.87	12639.74	变压器630kVA
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=1250A	深圳	主母排：In=1250A	面	1	5973.80	5973.80	变压器630kVA
3	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=1250A	深圳	主母排：In=1250A	面	0	5973.80	0.00	变压器630kVA
4	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=1250A	深圳	主母排：In=1250A	面	4	5973.80	23895.20	变压器630kVA
5	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=1250A	深圳	主母排：In=1250A	面	10	8826.73	88267.30	变压器630kVA
6	空柜（宽度≤2000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=1250A	深圳	主母排：In=1250A	面	0	7453.48	0.00	变压器630kVA
7	通信管理柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=1250A	深圳	主母排：In=1250A	面	1	35483.86	35483.86	变压器630kVA
8	有源滤波柜（宽度≤1000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=1250A	深圳	主母排：In=1250A	面	2	5973.80	11947.60	变压器630kVA
（二）	回路									
1	进线-630A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	35995.14	0.00	变压器630kVA
2	进线-800A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	36044.42	0.00	变压器630kVA
3	进线-1000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	37336.96	0.00	变压器630kVA
4	进线-1250A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	2	38565.35	77130.70	变压器630kVA
5	进线-1600A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	44044.70	0.00	变压器630kVA
6	进线-2000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	48462.74	0.00	变压器630kVA
7	进线-2500A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	55600.31	0.00	变压器630kVA
8	进线-3200A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	70605.98	0.00	变压器630kVA
9	进线-4000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=4000A/4P	深圳	In=4000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	92046.02	0.00	变压器630kVA
10	进线-5000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=5000A/4P	深圳	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA Icm=220KA	个	0	129234.70	0.00	变压器630kVA
11	母联-630A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	37546.35	0.00	变压器630kVA
12	母联-800A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	37583.31	0.00	变压器630kVA
13	母联-1000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	38865.75	0.00	变压器630kVA
14	母联-1250A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	1	39841.20	39841.20	变压器630kVA
15	母联-1600A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	44838.55	0.00	变压器630kVA
16	母联-2000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	49238.81	0.00	变压器630kVA
17	母联-2500A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	56053.63	0.00	变压器630kVA
18	母联-3200A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	69901.20	0.00	变压器630kVA
19	母联-4000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=4000A/4P	深圳	In=4000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	90096.24	0.00	变压器630kVA
20	母联-5000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=5000A/4P	深圳	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA Icm=220KA	个	0	125768.47	0.00	变压器630kVA
21	三级负荷总馈线-250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/4P	深圳	In=250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23298.76	0.00	变压器630kVA
22	三级负荷总馈线-400A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=400A/4P	深圳	In=400A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	2	23298.76	46597.52	变压器630kVA
23	三级负荷总馈线-630A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	24273.45	0.00	变压器630kVA
24	三级负荷总馈线-800A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	24753.17	0.00	变压器630kVA
25	三级负荷总馈线-1000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	27001.24	0.00	变压器630kVA
26	三级负荷总馈线-1250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	28168.96	0.00	变压器630kVA
27	三级负荷总馈线-1600A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	33512.37	0.00	变压器630kVA

28	三级负荷总馈线-2000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	37912.64	0.00	变压器630kVA
29	三级负荷总馈线-2500A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	44958.18	0.00	变压器630kVA
30	三级负荷总馈线-3200A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	59636.30	0.00	变压器630kVA
31	环控总馈线-160A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=160A/4P	深圳	In=160A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	4782.55	0.00	变压器630kVA
32	环控总馈线-250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/4P	深圳	In=250A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	5293.64	0.00	变压器630kVA
33	环控总馈线-400A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=400A/4P	深圳	In=400A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	7318.96	0.00	变压器630kVA
34	环控总馈线-630A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	2	21204.09	42408.18	变压器630kVA
35	环控总馈线-800A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	2	21453.10	42906.20	变压器630kVA
36	环控总馈线-1000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23239.73	0.00	变压器630kVA
37	环控总馈线-1250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23946.03	0.00	变压器630kVA
38	环控总馈线-1600A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	27905.17	0.00	变压器630kVA
39	环控总馈线-2000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	32305.44	0.00	变压器630kVA
40	环控总馈线-2500A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	38428.13	0.00	变压器630kVA
41	环控总馈线-3200A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	49414.87	0.00	变压器630kVA
42	普通馈线-160A（3P断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=160A/3P	深圳	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	54	2305.13	124477.02	变压器630kVA
43	普通馈线-250A（3P断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/3P	深圳	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	6	2574.82	15448.92	变压器630kVA
44	普通馈线-160A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=160A/3P	深圳	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	4	2984.87	11939.48	变压器630kVA
45	普通馈线-250A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/3P	深圳	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	2	3254.56	6509.12	变压器630kVA
46	普通馈线-400A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=400A/3P	深圳	In=400A/3P Ics=Icu=36KA	个	10	4555.27	45552.70	变压器630kVA
47	普通馈线-630A（3P塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/3P	深圳	In=630A/3P Ics=Icu=36KA	个	0	5673.71	0.00	变压器630kVA
48	普通馈线-630A（3P框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/3P	深圳	In=630A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	16256.75	0.00	变压器630kVA
49	普通馈线-800A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/3P	深圳	In=800A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	16467.31	0.00	变压器630kVA
50	普通馈线-1000A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/3P	深圳	In=1000A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	18036.28	0.00	变压器630kVA
51	普通馈线-1250A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/3P	深圳	In=1250A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	18624.53	0.00	变压器630kVA
52	普通馈线-1600A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/3P	深圳	In=1600A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	21711.30	0.00	变压器630kVA
53	SCADA（SCADA接口模块）	三江电气	施耐德授权BlokSeT	深圳	施耐德授权BlokSeT	个	1	3726.92	3726.92	变压器630kVA
（三）	其它									
1	电流表	安科瑞	AMC72L-AI3/KC	江苏	三相电流、开关量、通讯等功能。	个	0	144.38	0.00	变压器630kVA
2	智能电度表	安科瑞	ADL400/C	江苏	三相电压、电流，有功，无功，精度0.5S级，导轨安装、通讯等功能。	个	4	313.92	1255.68	变压器630kVA
3	多功能表	安科瑞	AMC72L-E4/HKC	江苏	三相电压、电流，开关量，有功，无功，通讯等功能。	个	69	153.13	10565.97	变压器630kVA
4	综合测控仪表	安科瑞	AMC96L-E4/HKC	江苏	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	10	196.88	1968.80	变压器630kVA
5	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	测温式	/	测温式	个	48	27.34	1312.32	变压器630kVA
6	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	测剩余电流式	/	测剩余电流式	个	49	27.34	1339.66	变压器630kVA
7	RTU控制回路--仅安装	/	RTU控制回路	/	RTU控制回路	个	15	109.39	1640.85	变压器630kVA
8	二次保护线槽	三江电气	二次保护线槽	深圳	二次保护线槽	m	10	54.69	546.90	变压器630kVA
9	有源滤波APF-80A	三江电气	APF-80A	深圳	额定电流80A	个	2	14336.62	28673.24	变压器630kVA
10	有源滤波APF-100A	三江电气	APF-100A	深圳	额定电流100A	个	0	15309.54	0.00	变压器630kVA

11	有源滤波APF-120A	三江电气	APF-120A	深圳	额定电流120A	个	0	19390.62	0.00	变压器630kVA
12	有源滤波APF-150A	三江电气	APF-150A	深圳	额定电流150A	个	0	21390.10	0.00	变压器630kVA
13	有源滤波APF-200A	三江电气	APF-200A	深圳	额定电流200A	个	0	24608.64	0.00	变压器630kVA
14	有源滤波APF-250A	三江电气	APF-250A	深圳	额定电流250A	个	0	32598.37	0.00	变压器630kVA
15	密集型母线-630A	三江电气	CMC-630A	深圳	额定电流630A	m	0	1858.68	0.00	变压器630kVA
16	密集型母线-800A	三江电气	CMC-800A	深圳	额定电流800A	m	0	2109.91	0.00	变压器630kVA
17	密集型母线-1000A	三江电气	CMC-1000A	深圳	额定电流1000A	m	0	2493.69	0.00	变压器630kVA
18	密集型母线-1250A	三江电气	CMC-1250A	深圳	额定电流1250A	m	10	4230.26	42302.60	变压器630kVA
19	密集型母线-1600A	三江电气	CMC-1600A	深圳	额定电流1600A	m	0	5240.08	0.00	变压器630kVA
20	密集型母线-2000A	三江电气	CMC-2000A	深圳	额定电流2000A	m	0	6720.52	0.00	变压器630kVA
21	密集型母线-2500A	三江电气	CMC-2500A	深圳	额定电流2500A	m	0	8251.73	0.00	变压器630kVA
22	密集型母线-3200A	三江电气	CMC-3200A	深圳	额定电流3200A	m	0	11791.63	0.00	变压器630kVA
23	密集型母线-4000A	三江电气	CMC-4000A	深圳	额定电流4000A	m	0	14091.07	0.00	变压器630kVA
24	密集型母线-5000A	三江电气	CMC-5000A	深圳	额定电流5000A	m	0	19152.67	0.00	变压器630kVA
25	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	接地保护模块	深圳	接地保护模块	个	0	1488.22	0.00	变压器630kVA
	小计		大鹏站 B端 （变压器容量630kVA）						724351.48	
新大站 A端 （变压器容量630kVA）										
（一）	柜体									
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=1250A	深圳	主母排：In=1250A	面	2	6319.87	12639.74	变压器630kVA
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=1250A	深圳	主母排：In=1250A	面	1	5973.80	5973.80	变压器630kVA
3	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=1250A	深圳	主母排：In=1250A	面	0	5973.80	0.00	变压器630kVA
4	环控总馈线柜 （宽度≤1000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=1250A	深圳	主母排：In=1250A	面	4	5973.80	23895.20	变压器630kVA
5	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=1250A	深圳	主母排：In=1250A	面	8	8826.73	70613.84	变压器630kVA
6	空柜（宽度≤2000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=1250A	深圳	主母排：In=1250A	面	0	7453.48	0.00	变压器630kVA
7	通信管理柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=1250A	深圳	主母排：In=1250A	面	1	35483.86	35483.86	变压器630kVA
8	有源滤波柜（宽度≤1000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=1250A	深圳	主母排：In=1250A	面	2	5973.80	11947.60	变压器630kVA
（二）	回路									
1	进线-630A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	35996.14	0.00	变压器630kVA
2	进线-800A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	36044.42	0.00	变压器630kVA
3	进线-1000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	37336.96	0.00	变压器630kVA
4	进线-1250A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	2	38565.35	77130.70	变压器630kVA
5	进线-1600A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	44044.70	0.00	变压器630kVA
6	进线-2000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	48462.74	0.00	变压器630kVA
7	进线-2500A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	55600.31	0.00	变压器630kVA
8	进线-3200A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	70605.98	0.00	变压器630kVA
9	进线-4000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=4000A/4P	深圳	In=4000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	92046.02	0.00	变压器630kVA
10	进线-5000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=5000A/4P	深圳	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA Icm=220KA	个	0	129234.70	0.00	变压器630kVA
11	母联-630A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	37546.35	0.00	变压器630kVA
12	母联-800A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	37583.31	0.00	变压器630kVA
13	母联-1000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	38865.75	0.00	变压器630kVA
14	母联-1250A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	1	39841.20	39841.20	变压器630kVA
15	母联-1600A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	44838.55	0.00	变压器630kVA
16	母联-2000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	49238.81	0.00	变压器630kVA
17	母联-2500A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	56053.63	0.00	变压器630kVA

18	母联-3200A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	69901.20	0.00	变压器630kVA
19	母联-4000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=4000A/4P	深圳	In=4000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	90096.24	0.00	变压器630kVA
20	母联-5000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=5000A/4P	深圳	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA Icm=220KA	个	0	125768.47	0.00	变压器630kVA
21	三级负荷总馈线-250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/4P	深圳	In=250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23298.76	0.00	变压器630kVA
22	三级负荷总馈线-400A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=400A/4P	深圳	In=400A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	2	23298.76	46597.52	变压器630kVA
23	三级负荷总馈线-630A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	24273.45	0.00	变压器630kVA
24	三级负荷总馈线-800A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	24753.17	0.00	变压器630kVA
25	三级负荷总馈线-1000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	27001.24	0.00	变压器630kVA
26	三级负荷总馈线-1250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	28168.96	0.00	变压器630kVA
27	三级负荷总馈线-1600A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	33512.37	0.00	变压器630kVA
28	三级负荷总馈线-2000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	37912.64	0.00	变压器630kVA
29	三级负荷总馈线-2500A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	44958.18	0.00	变压器630kVA
30	三级负荷总馈线-3200A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	59636.30	0.00	变压器630kVA
31	环控总馈线-160A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=160A/4P	深圳	In=160A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	4782.55	0.00	变压器630kVA
32	环控总馈线-250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/4P	深圳	In=250A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	5293.64	0.00	变压器630kVA
33	环控总馈线-400A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=400A/4P	深圳	In=400A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	7318.95	0.00	变压器630kVA
34	环控总馈线-630A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	2	21204.09	42408.18	变压器630kVA
35	环控总馈线-800A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	2	21453.10	42906.20	变压器630kVA
36	环控总馈线-1000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23239.73	0.00	变压器630kVA
37	环控总馈线-1250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23946.03	0.00	变压器630kVA
38	环控总馈线-1600A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	27905.17	0.00	变压器630kVA
39	环控总馈线-2000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	32305.44	0.00	变压器630kVA
40	环控总馈线-2500A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	38428.13	0.00	变压器630kVA
41	环控总馈线-3200A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	49414.87	0.00	变压器630kVA
42	普通馈线-160A（3P断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=160A/3P	深圳	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	43	2305.13	99120.59	变压器630kVA
43	普通馈线-250A（3P断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/3P	深圳	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	17	2574.82	43771.94	变压器630kVA
44	普通馈线-160A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=160A/3P	深圳	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	6	2984.87	17909.22	变压器630kVA
45	普通馈线-250A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/3P	深圳	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	0	3254.56	0.00	变压器630kVA
46	普通馈线-400A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=400A/3P	深圳	In=400A/3P Ics=Icu=36KA	个	0	4555.27	0.00	变压器630kVA
47	普通馈线-630A（3P塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/3P	深圳	In=630A/3P Ics=Icu=36KA	个	0	5673.71	0.00	变压器630kVA
48	普通馈线-630A（3P框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/3P	深圳	In=630A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	16256.75	0.00	变压器630kVA
49	普通馈线-800A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/3P	深圳	In=800A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	16467.31	0.00	变压器630kVA
50	普通馈线-1000A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/3P	深圳	In=1000A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	18036.28	0.00	变压器630kVA

51	普通馈线-1250A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/3P	深圳	In=1250A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	18624.53	0.00	变压器630kVA
52	普通馈线-1600A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/3P	深圳	In=1600A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	21711.30	0.00	变压器630kVA
53	SCADA（SCADA接口模块）	三江电气	施耐德授权BlokSeT	深圳	施耐德授权BlokSeT	个	1	3726.92	3726.92	变压器630kVA
（三）	其它									
1	电流表	安科瑞	AMC72L-AI3/KC	江苏	三相电流、开关量、通讯等功能。	个	0	144.38	0.00	变压器630kVA
2	智能电度表	安科瑞	ADL400/C	江苏	三相电压、电流，有功，无功，精度0.5S级，导轨安装、通讯等功能。	个	4	313.92	1255.68	变压器630kVA
3	多功能表	安科瑞	AMC72L-E4/HKC	江苏	三相电压、电流，开关量，有功，无功，通讯等功能。	个	62	153.13	9494.06	变压器630kVA
4	综合测控仪表	安科瑞	AMC96L-E4/HKC	江苏	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	9	196.88	1771.92	变压器630kVA
5	电气火灾探测器（测温式）一仅安装	/	测温式	/	测温式	个	29	27.34	792.86	变压器630kVA
6	电气火灾探测器（剩余电流式）一仅安装	/	测剩余电流式	/	测剩余电流式	个	41	27.34	1120.94	变压器630kVA
7	RTU控制回路一仅安装	/	RTU控制回路	/	RTU控制回路	个	13	109.39	1422.07	变压器630kVA
8	二次保护线槽	三江电气	二次保护线槽	深圳	二次保护线槽	m	10	54.69	546.90	变压器630kVA
9	有源滤波APF-80A	三江电气	APF-80A	深圳	额定电流80A	个	2	14336.62	28673.24	变压器630kVA
10	有源滤波APF-100A	三江电气	APF-100A	深圳	额定电流100A	个	0	15309.54	0.00	变压器630kVA
11	有源滤波APF-120A	三江电气	APF-120A	深圳	额定电流120A	个	0	19390.62	0.00	变压器630kVA
12	有源滤波APF-150A	三江电气	APF-150A	深圳	额定电流150A	个	0	21390.10	0.00	变压器630kVA
13	有源滤波APF-200A	三江电气	APF-200A	深圳	额定电流200A	个	0	24608.64	0.00	变压器630kVA
14	有源滤波APF-250A	三江电气	APF-250A	深圳	额定电流250A	个	0	32598.37	0.00	变压器630kVA
15	密集型母线-630A	三江电气	CMC-630A	深圳	额定电流630A	m	0	1858.68	0.00	变压器630kVA
16	密集型母线-800A	三江电气	CMC-800A	深圳	额定电流800A	m	0	2109.91	0.00	变压器630kVA
17	密集型母线-1000A	三江电气	CMC-1000A	深圳	额定电流1000A	m	0	2493.69	0.00	变压器630kVA
18	密集型母线-1250A	三江电气	CMC-1250A	深圳	额定电流1250A	m	10	4230.26	42302.60	变压器630kVA
19	密集型母线-1600A	三江电气	CMC-1600A	深圳	额定电流1600A	m	0	5240.08	0.00	变压器630kVA
20	密集型母线-2000A	三江电气	CMC-2000A	深圳	额定电流2000A	m	0	6720.52	0.00	变压器630kVA
21	密集型母线-2500A	三江电气	CMC-2500A	深圳	额定电流2500A	m	0	8251.73	0.00	变压器630kVA
22	密集型母线-3200A	三江电气	CMC-3200A	深圳	额定电流3200A	m	0	11791.63	0.00	变压器630kVA
23	密集型母线-4000A	三江电气	CMC-4000A	深圳	额定电流4000A	m	0	14091.07	0.00	变压器630kVA
24	密集型母线-5000A	三江电气	CMC-5000A	深圳	额定电流5000A	m	0	19152.67	0.00	变压器630kVA
25	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	接地保护模块	深圳	接地保护模块	个	4	1488.22	5952.88	变压器630kVA
	小计		新大站 A端（变压器容量630kVA）						667299.66	
新大站 B端（变压器容量1000kVA）										
（一）	柜体									
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=2000A	深圳	主母排：In=2000A	面	2	7358.07	14716.14	变压器1000kVA
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=2000A	深圳	主母排：In=2000A	面	1	6804.36	6804.36	变压器1000kVA
3	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=2000A	深圳	主母排：In=2000A	面	2	6804.36	13608.72	变压器1000kVA
4	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=2000A	深圳	主母排：In=2000A	面	2	6804.36	13608.72	变压器1000kVA
5	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=2000A	深圳	主母排：In=2000A	面	14	10557.13	147799.82	变压器1000kVA
6	空柜（宽度≤2000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=2000A	深圳	主母排：In=2000A	面	0	8699.33	0.00	变压器1000kVA
7	通信管理柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=2000A	深圳	主母排：In=2000A	面	1	35483.86	35483.86	变压器1000kVA
8	有源滤波柜（宽度≤1000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=2000A	深圳	主母排：In=2000A	面	2	6804.36	13608.72	变压器1000kVA
（二）	回路									
1	进线-630A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	35995.14	0.00	变压器1000kVA
2	进线-800A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	36044.42	0.00	变压器1000kVA
3	进线-1000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	37336.96	0.00	变压器1000kVA
4	进线-1250A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	38565.35	0.00	变压器1000kVA
5	进线-1600A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	44044.70	0.00	变压器1000kVA
6	进线-2000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	2	48462.74	96925.48	变压器1000kVA
7	进线-2500A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	55600.31	0.00	变压器1000kVA

8	进线-3200A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	70605.98	0.00	变压器1000kVA
9	进线-4000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=4000A/4P	深圳	In=4000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	92046.02	0.00	变压器1000kVA
10	进线-5000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=5000A/4P	深圳	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA Icm=220KA	个	0	129234.70	0.00	变压器1000kVA
11	母联-630A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	37546.35	0.00	变压器1000kVA
12	母联-800A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	37583.31	0.00	变压器1000kVA
13	母联-1000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	38865.75	0.00	变压器1000kVA
14	母联-1250A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	39841.20	0.00	变压器1000kVA
15	母联-1600A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	44838.55	0.00	变压器1000kVA
16	母联-2000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	1	49238.81	49238.81	变压器1000kVA
17	母联-2500A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	56053.63	0.00	变压器1000kVA
18	母联-3200A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	69901.20	0.00	变压器1000kVA
19	母联-4000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=4000A/4P	深圳	In=4000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	90096.24	0.00	变压器1000kVA
20	母联-5000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=5000A/4P	深圳	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA Icm=220KA	个	0	125768.47	0.00	变压器1000kVA
21	三级负荷总馈线-250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/4P	深圳	In=250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23298.76	0.00	变压器1000kVA
22	三级负荷总馈线-400A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=400A/4P	深圳	In=400A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23298.76	0.00	变压器1000kVA
23	三级负荷总馈线-630A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	2	24273.45	48546.90	变压器1000kVA
24	三级负荷总馈线-800A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	24753.17	0.00	变压器1000kVA
25	三级负荷总馈线-1000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	27001.24	0.00	变压器1000kVA
26	三级负荷总馈线-1250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	28168.96	0.00	变压器1000kVA
27	三级负荷总馈线-1600A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	33512.37	0.00	变压器1000kVA
28	三级负荷总馈线-2000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	37912.64	0.00	变压器1000kVA
29	三级负荷总馈线-2500A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	44958.18	0.00	变压器1000kVA
30	三级负荷总馈线-3200A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	59636.30	0.00	变压器1000kVA
31	环控总馈线-160A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=160A/4P	深圳	In=160A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	4782.55	0.00	变压器1000kVA
32	环控总馈线-250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/4P	深圳	In=250A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	5293.64	0.00	变压器1000kVA
33	环控总馈线-400A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=400A/4P	深圳	In=400A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	7318.96	0.00	变压器1000kVA
34	环控总馈线-630A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	2	21204.09	42408.18	变压器1000kVA
35	环控总馈线-800A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	21453.10	0.00	变压器1000kVA
36	环控总馈线-1000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23239.73	0.00	变压器1000kVA
37	环控总馈线-1250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23946.03	0.00	变压器1000kVA
38	环控总馈线-1600A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	27905.17	0.00	变压器1000kVA
39	环控总馈线-2000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	32305.44	0.00	变压器1000kVA
40	环控总馈线-2500A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	38428.13	0.00	变压器1000kVA

41	环控总馈线-3200A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	49414.87	0.00	变压器1000kVA
42	普通馈线-160A（3P断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=160A/3P	深圳	In=160A/3P Ics=Icu=50KA	个	46	2332.24	107283.04	变压器1000kVA
43	普通馈线-250A（3P断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/3P	深圳	In=250A/3P Ics=Icu=50KA	个	22	2604.60	57301.20	变压器1000kVA
44	普通馈线-160A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=160A/3P	深圳	In=160A/3P Ics=Icu=50KA	个	10	3011.98	30119.80	变压器1000kVA
45	普通馈线-250A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/3P	深圳	In=250A/3P Ics=Icu=50KA	个	2	3284.34	6568.68	变压器1000kVA
46	普通馈线-400A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=400A/3P	深圳	In=400A/3P Ics=Icu=50KA	个	14	4676.04	65464.56	变压器1000kVA
47	普通馈线-630A（3P塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/3P	深圳	In=630A/3P Ics=Icu=50KA	个	4	5859.52	23438.08	变压器1000kVA
48	普通馈线-630A（3P框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/3P	深圳	In=630A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	16256.75	0.00	变压器1000kVA
49	普通馈线-800A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/3P	深圳	In=800A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	16467.31	0.00	变压器1000kVA
50	普通馈线-1000A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/3P	深圳	In=1000A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	18036.28	0.00	变压器1000kVA
51	普通馈线-1250A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/3P	深圳	In=1250A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	18624.53	0.00	变压器1000kVA
52	普通馈线-1600A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/3P	深圳	In=1600A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	21711.30	0.00	变压器1000kVA
53	SCADA（SCADA接口模块）	三江电气	施耐德授权BlokSeT	深圳	施耐德授权BlokSeT	个	1	3726.92	3726.92	变压器1000kVA
（三）	其它									
1	电流表	安科瑞	AMC72L-AI3/KC	江苏	三相电流、开关量、通讯等功能。	个	0	144.38	0.00	变压器1000kVA
2	智能电度表	安科瑞	ADL400/C	江苏	三相电压、电流，有功，无功，精度0.5S级，导轨安装、通讯等功能。	个	6	313.92	1883.52	变压器1000kVA
3	多功能表	安科瑞	AMC72L-E4/HKC	江苏	三相电压、电流，开关量，有功，无功，通讯等功能。	个	91	153.13	13934.83	变压器1000kVA
4	综合测控仪表	安科瑞	AMC96L-E4/HKC	江苏	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	9	196.88	1771.92	变压器1000kVA
5	电气火灾探测器（测温式）一仅安装	/	测温式	/	测温式	个	52	27.34	1421.68	变压器1000kVA
6	电气火灾探测器（剩余电流式）一仅安装	/	测剩余电流式	/	测剩余电流式	个	65	27.34	1777.10	变压器1000kVA
7	RTU控制回路一仅安装	/	RTU控制回路	/	RTU控制回路	个	25	109.39	2734.75	变压器1000kVA
8	二次保护线槽	三江电气	二次保护线槽	深圳	二次保护线槽	m	10	54.69	546.90	变压器1000kVA
9	有源滤波APF-80A	三江电气	APF-80A	深圳	额定电流80A	个	0	14336.62	0.00	变压器1000kVA
10	有源滤波APF-100A	三江电气	APF-100A	深圳	额定电流100A	个	0	15309.54	0.00	变压器1000kVA
11	有源滤波APF-120A	三江电气	APF-120A	深圳	额定电流120A	个	2	19390.62	38781.24	变压器1000kVA
12	有源滤波APF-150A	三江电气	APF-150A	深圳	额定电流150A	个	0	21390.10	0.00	变压器1000kVA
13	有源滤波APF-200A	三江电气	APF-200A	深圳	额定电流200A	个	0	24608.64	0.00	变压器1000kVA
14	有源滤波APF-250A	三江电气	APF-250A	深圳	额定电流250A	个	0	32598.37	0.00	变压器1000kVA
15	密集型母线-630A	三江电气	CMC-630A	深圳	额定电流630A	m	0	1858.68	0.00	变压器1000kVA
16	密集型母线-800A	三江电气	CMC-800A	深圳	额定电流800A	m	0	2109.91	0.00	变压器1000kVA
17	密集型母线-1000A	三江电气	CMC-1000A	深圳	额定电流1000A	m	0	2493.69	0.00	变压器1000kVA
18	密集型母线-1250A	三江电气	CMC-1250A	深圳	额定电流1250A	m	0	4230.26	0.00	变压器1000kVA
19	密集型母线-1600A	三江电气	CMC-1600A	深圳	额定电流1600A	m	0	5240.08	0.00	变压器1000kVA
20	密集型母线-2000A	三江电气	CMC-2000A	深圳	额定电流2000A	m	10	6720.52	67205.20	变压器1000kVA
21	密集型母线-2500A	三江电气	CMC-2500A	深圳	额定电流2500A	m	0	8251.73	0.00	变压器1000kVA
22	密集型母线-3200A	三江电气	CMC-3200A	深圳	额定电流3200A	m	0	11791.63	0.00	变压器1000kVA
23	密集型母线-4000A	三江电气	CMC-4000A	深圳	额定电流4000A	m	0	14091.07	0.00	变压器1000kVA
24	密集型母线-5000A	三江电气	CMC-5000A	深圳	额定电流5000A	m	0	19152.67	0.00	变压器1000kVA
25	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	接地保护模块	深圳	接地保护模块	个	10	1488.22	14882.20	变压器1000kVA
	小计		新大站 B端（变压器容量1000kVA）						921591.33	
龙坪区间变电所1（变压器容量250kVA）										
（一）	柜体									
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=500A	深圳	主母排：In=500A	面	2	6012.25	12024.50	变压器250kVA
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=500A	深圳	主母排：In=500A	面	1	5727.70	5727.70	变压器250kVA
3	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=500A	深圳	主母排：In=500A	面	0	5727.70	0.00	变压器250kVA
4	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=500A	深圳	主母排：In=500A	面	0	5727.70	0.00	变压器250kVA

5	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=500A	深圳	主母排：In=500A	面	4	8580.63	34322.52	变压器250kVA
6	空柜（宽度≤2000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=500A	深圳	主母排：In=500A	面	0	7084.34	0.00	变压器250kVA
7	通信管理柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=500A	深圳	主母排：In=500A	面	1	35483.86	35483.86	变压器250kVA
8	有源滤波柜（宽度≤1000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=500A	深圳	主母排：In=500A	面	0	5727.70	0.00	变压器250kVA
（二）	回路									
1	进线-630A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	2	35995.14	71990.28	变压器250kVA
2	进线-800A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	36044.42	0.00	变压器250kVA
3	进线-1000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	37336.96	0.00	变压器250kVA
4	进线-1250A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	38565.35	0.00	变压器250kVA
5	进线-1600A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	44044.70	0.00	变压器250kVA
6	进线-2000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	48462.74	0.00	变压器250kVA
7	进线-2500A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	55600.31	0.00	变压器250kVA
8	进线-3200A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	70605.98	0.00	变压器250kVA
9	进线-4000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=4000A/4P	深圳	In=4000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	92046.02	0.00	变压器250kVA
10	进线-5000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=5000A/4P	深圳	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA Icm=220KA	个	0	129234.70	0.00	变压器250kVA
11	母联-630A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	1	37546.35	37546.35	变压器250kVA
12	母联-800A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	37583.31	0.00	变压器250kVA
13	母联-1000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	38865.75	0.00	变压器250kVA
14	母联-1250A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	39841.20	0.00	变压器250kVA
15	母联-1600A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	44838.55	0.00	变压器250kVA
16	母联-2000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	49238.81	0.00	变压器250kVA
17	母联-2500A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	56053.63	0.00	变压器250kVA
18	母联-3200A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	69901.20	0.00	变压器250kVA
19	母联-4000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=4000A/4P	深圳	In=4000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	90096.24	0.00	变压器250kVA
20	母联-5000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=5000A/4P	深圳	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA Icm=220KA	个	0	125768.47	0.00	变压器250kVA
21	三级负荷总馈线-250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/4P	深圳	In=250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23298.76	0.00	变压器250kVA
22	三级负荷总馈线-400A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=400A/4P	深圳	In=400A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23298.76	0.00	变压器250kVA
23	三级负荷总馈线-630A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	24273.45	0.00	变压器250kVA
24	三级负荷总馈线-800A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	24753.17	0.00	变压器250kVA
25	三级负荷总馈线-1000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	27001.24	0.00	变压器250kVA
26	三级负荷总馈线-1250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	28168.96	0.00	变压器250kVA
27	三级负荷总馈线-1600A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	33512.37	0.00	变压器250kVA
28	三级负荷总馈线-2000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	37912.64	0.00	变压器250kVA
29	三级负荷总馈线-2500A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	44958.18	0.00	变压器250kVA
30	三级负荷总馈线-3200A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	59636.30	0.00	变压器250kVA

31	环控总馈线-160A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=160A/4P	深圳	In=160A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	4782.55	0.00	变压器250kVA
32	环控总馈线-250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/4P	深圳	In=250A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	5293.64	0.00	变压器250kVA
33	环控总馈线-400A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=400A/4P	深圳	In=400A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	7318.96	0.00	变压器250kVA
34	环控总馈线-630A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	21204.09	0.00	变压器250kVA
35	环控总馈线-800A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	21453.10	0.00	变压器250kVA
36	环控总馈线-1000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23239.73	0.00	变压器250kVA
37	环控总馈线-1250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23946.03	0.00	变压器250kVA
38	环控总馈线-1600A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	27905.17	0.00	变压器250kVA
39	环控总馈线-2000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	32305.44	0.00	变压器250kVA
40	环控总馈线-2500A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	38428.13	0.00	变压器250kVA
41	环控总馈线-3200A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	49414.87	0.00	变压器250kVA
42	普通馈线-160A（3P断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=160A/3P	深圳	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	0	2305.13	0.00	变压器250kVA
43	普通馈线-250A（3P断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/3P	深圳	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	0	2574.82	0.00	变压器250kVA
44	普通馈线-160A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=160A/3P	深圳	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	26	2984.87	77606.62	变压器250kVA
45	普通馈线-250A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/3P	深圳	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	10	3254.56	32545.60	变压器250kVA
46	普通馈线-400A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=400A/3P	深圳	In=400A/3P Ics=Icu=36KA	个	0	4555.27	0.00	变压器250kVA
47	普通馈线-630A（3P塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/3P	深圳	In=630A/3P Ics=Icu=36KA	个	0	5673.71	0.00	变压器250kVA
48	普通馈线-630A（3P框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/3P	深圳	In=630A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	16256.75	0.00	变压器250kVA
49	普通馈线-800A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/3P	深圳	In=800A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	16467.31	0.00	变压器250kVA
50	普通馈线-1000A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/3P	深圳	In=1000A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	18036.28	0.00	变压器250kVA
51	普通馈线-1250A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/3P	深圳	In=1250A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	18624.53	0.00	变压器250kVA
52	普通馈线-1600A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/3P	深圳	In=1600A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	21711.30	0.00	变压器250kVA
53	SCADA（SCADA接口模块）	三江电气	施耐德授权BlokSeT	深圳	施耐德授权BlokSeT	个	1	3726.92	3726.92	变压器250kVA
（三）	其它									
1	电流表	安科瑞	AMC72L-AI3/KC	江苏	三相电流、开关量、通讯等功能。	个	0	144.38	0.00	变压器250kVA
2	智能电度表	安科瑞	ADL400/C	江苏	三相电压、电流，有功，无功，精度0.5S级，导轨安装、通讯等功能。	个	2	313.92	627.84	变压器250kVA
3	多功能表	安科瑞	AMC72L-E4/HKC	江苏	三相电压、电流，开关量，有功，无功，通讯等功能。	个	34	153.13	5206.42	变压器250kVA
4	综合测控仪表	安科瑞	AMC96L-E4/HKC	江苏	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	3	196.88	590.64	变压器250kVA
5	电气火灾探测器（测温式）一仅安装	/	测温式	/	测温式	个	9	27.34	246.06	变压器250kVA
6	电气火灾探测器（剩余电流式）一仅安装	/	测剩余电流式	/	测剩余电流式	个	19	27.34	519.46	变压器250kVA
7	RTU控制回路一仅安装	/	RTU控制回路	/	RTU控制回路	个	39	109.39	4266.21	变压器250kVA
8	二次保护线槽	三江电气	二次保护线槽	深圳	二次保护线槽	m	10	54.69	546.90	变压器250kVA
9	有源滤波APF-80A	三江电气	APF-80A	深圳	额定电流80A	个	0	14336.62	0.00	变压器250kVA
10	有源滤波APF-100A	三江电气	APF-100A	深圳	额定电流100A	个	0	15309.54	0.00	变压器250kVA
11	有源滤波APF-120A	三江电气	APF-120A	深圳	额定电流120A	个	0	19390.62	0.00	变压器250kVA
12	有源滤波APF-150A	三江电气	APF-150A	深圳	额定电流150A	个	0	21390.10	0.00	变压器250kVA
13	有源滤波APF-200A	三江电气	APF-200A	深圳	额定电流200A	个	0	24608.64	0.00	变压器250kVA
14	有源滤波APF-250A	三江电气	APF-250A	深圳	额定电流250A	个	0	32598.37	0.00	变压器250kVA
15	密集型母线-630A	三江电气	CMC-630A	深圳	额定电流630A	m	10	1858.68	18586.80	变压器250kVA
16	密集型母线-800A	三江电气	CMC-800A	深圳	额定电流800A	m	0	2109.91	0.00	变压器250kVA

17	密集型母线-1000A	三江电气	CMC-1000A	深圳	额定电流1000A	m	0	2493.69	0.00	变压器250kVA
18	密集型母线-1250A	三江电气	CMC-1250A	深圳	额定电流1250A	m	0	4230.26	0.00	变压器250kVA
19	密集型母线-1600A	三江电气	CMC-1600A	深圳	额定电流1600A	m	0	5240.08	0.00	变压器250kVA
20	密集型母线-2000A	三江电气	CMC-2000A	深圳	额定电流2000A	m	0	6720.52	0.00	变压器250kVA
21	密集型母线-2500A	三江电气	CMC-2500A	深圳	额定电流2500A	m	0	8251.73	0.00	变压器250kVA
22	密集型母线-3200A	三江电气	CMC-3200A	深圳	额定电流3200A	m	0	11791.63	0.00	变压器250kVA
23	密集型母线-4000A	三江电气	CMC-4000A	深圳	额定电流4000A	m	0	14091.07	0.00	变压器250kVA
24	密集型母线-5000A	三江电气	CMC-5000A	深圳	额定电流5000A	m	0	19152.67	0.00	变压器250kVA
25	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	接地保护模块	深圳	接地保护模块	个	2	1488.22	2976.44	变压器250kVA
	小计		龙坪区间变电所1（变压器容量250kVA）						344541.12	
龙坪区间变电所2（变压器容量250kVA）										
（一）	柜体									
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=500A	深圳	主母排：In=500A	面	2	6012.25	12024.50	变压器250kVA
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=500A	深圳	主母排：In=500A	面	1	5727.70	5727.70	变压器250kVA
3	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=500A	深圳	主母排：In=500A	面	0	5727.70	0.00	变压器250kVA
4	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=500A	深圳	主母排：In=500A	面	0	5727.70	0.00	变压器250kVA
5	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=500A	深圳	主母排：In=500A	面	4	8580.63	34322.52	变压器250kVA
6	空柜（宽度≤2000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=500A	深圳	主母排：In=500A	面	0	7084.34	0.00	变压器250kVA
7	通信管理柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=500A	深圳	主母排：In=500A	面	1	35483.86	35483.86	变压器250kVA
8	有源滤波柜（宽度≤1000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=500A	深圳	主母排：In=500A	面	0	5727.70	0.00	变压器250kVA
（二）	回路									
1	进线-630A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	2	35995.14	71990.28	变压器250kVA
2	进线-800A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	36044.42	0.00	变压器250kVA
3	进线-1000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	37336.96	0.00	变压器250kVA
4	进线-1250A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	38565.35	0.00	变压器250kVA
5	进线-1600A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	44044.70	0.00	变压器250kVA
6	进线-2000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	48462.74	0.00	变压器250kVA
7	进线-2500A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	55600.31	0.00	变压器250kVA
8	进线-3200A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	70605.98	0.00	变压器250kVA
9	进线-4000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=4000A/4P	深圳	In=4000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	92046.02	0.00	变压器250kVA
10	进线-5000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=5000A/4P	深圳	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA Icm=220KA	个	0	129234.70	0.00	变压器250kVA
11	母联-630A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	1	37546.35	37546.35	变压器250kVA
12	母联-800A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	37583.31	0.00	变压器250kVA
13	母联-1000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	38865.75	0.00	变压器250kVA
14	母联-1250A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	39841.20	0.00	变压器250kVA
15	母联-1600A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	44838.55	0.00	变压器250kVA
16	母联-2000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	49238.81	0.00	变压器250kVA
17	母联-2500A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	56053.63	0.00	变压器250kVA
18	母联-3200A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	69901.20	0.00	变压器250kVA
19	母联-4000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=4000A/4P	深圳	In=4000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	90096.24	0.00	变压器250kVA
20	母联-5000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=5000A/4P	深圳	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA Icm=220KA	个	0	125768.47	0.00	变压器250kVA

21	三级负荷总馈线-250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/4P	深圳	In=250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23298.76	0.00	变压器250kVA
22	三级负荷总馈线-400A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=400A/4P	深圳	In=400A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23298.76	0.00	变压器250kVA
23	三级负荷总馈线-630A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	24273.45	0.00	变压器250kVA
24	三级负荷总馈线-800A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	24753.17	0.00	变压器250kVA
25	三级负荷总馈线-1000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	27001.24	0.00	变压器250kVA
26	三级负荷总馈线-1250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	28168.96	0.00	变压器250kVA
27	三级负荷总馈线-1600A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	33512.37	0.00	变压器250kVA
28	三级负荷总馈线-2000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	37912.64	0.00	变压器250kVA
29	三级负荷总馈线-2500A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	44958.18	0.00	变压器250kVA
30	三级负荷总馈线-3200A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	59636.30	0.00	变压器250kVA
31	环控总馈线-160A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=160A/4P	深圳	In=160A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	4782.55	0.00	变压器250kVA
32	环控总馈线-250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/4P	深圳	In=250A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	5293.64	0.00	变压器250kVA
33	环控总馈线-400A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=400A/4P	深圳	In=400A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	7318.95	0.00	变压器250kVA
34	环控总馈线-630A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	21204.09	0.00	变压器250kVA
35	环控总馈线-800A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	21453.10	0.00	变压器250kVA
36	环控总馈线-1000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23239.73	0.00	变压器250kVA
37	环控总馈线-1250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23946.03	0.00	变压器250kVA
38	环控总馈线-1600A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	27905.17	0.00	变压器250kVA
39	环控总馈线-2000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	32305.44	0.00	变压器250kVA
40	环控总馈线-2500A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	38428.13	0.00	变压器250kVA
41	环控总馈线-3200A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	49414.87	0.00	变压器250kVA
42	普通馈线-160A（3P断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=160A/3P	深圳	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	0	2305.13	0.00	变压器250kVA
43	普通馈线-250A（3P断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/3P	深圳	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	0	2574.82	0.00	变压器250kVA
44	普通馈线-160A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=160A/3P	深圳	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	26	2984.87	77606.62	变压器250kVA
45	普通馈线-250A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/3P	深圳	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	10	3254.56	32545.60	变压器250kVA
46	普通馈线-400A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=400A/3P	深圳	In=400A/3P Ics=Icu=36KA	个	0	4555.27	0.00	变压器250kVA
47	普通馈线-630A（3P塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/3P	深圳	In=630A/3P Ics=Icu=36KA	个	0	5673.71	0.00	变压器250kVA
48	普通馈线-630A（3P框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/3P	深圳	In=630A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	16256.75	0.00	变压器250kVA
49	普通馈线-800A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/3P	深圳	In=800A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	16467.31	0.00	变压器250kVA
50	普通馈线-1000A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/3P	深圳	In=1000A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	18036.28	0.00	变压器250kVA
51	普通馈线-1250A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/3P	深圳	In=1250A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	18624.53	0.00	变压器250kVA
52	普通馈线-1600A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/3P	深圳	In=1600A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	21711.30	0.00	变压器250kVA
53	SCADA（SCADA接口模块）	三江电气	施耐德授权BlokSeT	深圳	施耐德授权BlokSeT	个	1	3726.92	3726.92	变压器250kVA
（三）	其它									

1	电流表	安科瑞	AMC72L-AI3/KC	江苏	三相电流、开关量、通讯等功能。	个	0	144.38	0.00	变压器250kVA
2	智能电度表	安科瑞	ADL400/C	江苏	三相电压、电流，有功，无功，精度0.5S级，导轨安装、通讯等功能。	个	2	313.92	627.84	变压器250kVA
3	多功能表	安科瑞	AMC72L-E4/HKC	江苏	三相电压、电流，开关量，有功，无功，通讯等功能。	个	34	153.13	5206.42	变压器250kVA
4	综合测控仪表	安科瑞	AMC96L-E4/HKC	江苏	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	3	196.88	590.64	变压器250kVA
5	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	测温式	/	测温式	个	11	27.34	300.74	变压器250kVA
6	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	测剩余电流式	/	测剩余电流式	个	21	27.34	574.14	变压器250kVA
7	RTU控制回路--仅安装	/	RTU控制回路	/	RTU控制回路	个	39	109.39	4266.21	变压器250kVA
8	二次保护线槽	三江电气	二次保护线槽	深圳	二次保护线槽	m	10	54.69	546.90	变压器250kVA
9	有源滤波APF-80A	三江电气	APF-80A	深圳	额定电流80A	个	0	14336.62	0.00	变压器250kVA
10	有源滤波APF-100A	三江电气	APF-100A	深圳	额定电流100A	个	0	15309.54	0.00	变压器250kVA
11	有源滤波APF-120A	三江电气	APF-120A	深圳	额定电流120A	个	0	19390.62	0.00	变压器250kVA
12	有源滤波APF-150A	三江电气	APF-150A	深圳	额定电流150A	个	0	21390.10	0.00	变压器250kVA
13	有源滤波APF-200A	三江电气	APF-200A	深圳	额定电流200A	个	0	24608.64	0.00	变压器250kVA
14	有源滤波APF-250A	三江电气	APF-250A	深圳	额定电流250A	个	0	32598.37	0.00	变压器250kVA
15	密集型母线-630A	三江电气	CMC-630A	深圳	额定电流630A	m	10	1858.68	18586.80	变压器250kVA
16	密集型母线-800A	三江电气	CMC-800A	深圳	额定电流800A	m	0	2109.91	0.00	变压器250kVA
17	密集型母线-1000A	三江电气	CMC-1000A	深圳	额定电流1000A	m	0	2493.69	0.00	变压器250kVA
18	密集型母线-1250A	三江电气	CMC-1250A	深圳	额定电流1250A	m	0	4230.26	0.00	变压器250kVA
19	密集型母线-1600A	三江电气	CMC-1600A	深圳	额定电流1600A	m	0	5240.08	0.00	变压器250kVA
20	密集型母线-2000A	三江电气	CMC-2000A	深圳	额定电流2000A	m	0	6720.52	0.00	变压器250kVA
21	密集型母线-2500A	三江电气	CMC-2500A	深圳	额定电流2500A	m	0	8251.73	0.00	变压器250kVA
22	密集型母线-3200A	三江电气	CMC-3200A	深圳	额定电流3200A	m	0	11791.63	0.00	变压器250kVA
23	密集型母线-4000A	三江电气	CMC-4000A	深圳	额定电流4000A	m	0	14091.07	0.00	变压器250kVA
24	密集型母线-5000A	三江电气	CMC-5000A	深圳	额定电流5000A	m	0	19152.67	0.00	变压器250kVA
25	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	接地保护模块	深圳	接地保护模块	个	0	1488.22	0.00	变压器250kVA
	小计		龙坪区间变电所2（变压器容量250kVA）						341674.04	
坪燕区间变电所 （变压器容量250kVA）										
（一）	柜体									
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=500A	深圳	主母排：In=500A	面	2	6012.25	12024.50	变压器250kVA
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=500A	深圳	主母排：In=500A	面	1	5727.70	5727.70	变压器250kVA
3	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=500A	深圳	主母排：In=500A	面	0	5727.70	0.00	变压器250kVA
4	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=500A	深圳	主母排：In=500A	面	0	5727.70	0.00	变压器250kVA
5	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=500A	深圳	主母排：In=500A	面	4	8580.63	34322.52	变压器250kVA
6	空柜（宽度≤2000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=500A	深圳	主母排：In=500A	面	0	7094.34	0.00	变压器250kVA
7	通信管理柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=500A	深圳	主母排：In=500A	面	1	35483.86	35483.86	变压器250kVA
8	有源滤波柜（宽度≤1000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=500A	深圳	主母排：In=500A	面	0	5727.70	0.00	变压器250kVA
（二）	回路									
1	进线-630A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	2	35995.14	71990.28	变压器250kVA
2	进线-800A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	36044.42	0.00	变压器250kVA
3	进线-1000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	37336.96	0.00	变压器250kVA
4	进线-1250A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	38565.35	0.00	变压器250kVA
5	进线-1600A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	44044.70	0.00	变压器250kVA
6	进线-2000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	48462.74	0.00	变压器250kVA
7	进线-2500A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	55600.31	0.00	变压器250kVA
8	进线-3200A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	70605.98	0.00	变压器250kVA
9	进线-4000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=4000A/4P	深圳	In=4000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	92046.02	0.00	变压器250kVA
10	进线-5000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=5000A/4P	深圳	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA Icm=220KA	个	0	129234.70	0.00	变压器250kVA

11	母联-630A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	1	37546.35	37546.35	变压器250kVA
12	母联-800A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	37583.31	0.00	变压器250kVA
13	母联-1000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	38865.75	0.00	变压器250kVA
14	母联-1250A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	39841.20	0.00	变压器250kVA
15	母联-1600A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	44838.55	0.00	变压器250kVA
16	母联-2000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	49238.81	0.00	变压器250kVA
17	母联-2500A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	56053.63	0.00	变压器250kVA
18	母联-3200A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	69901.20	0.00	变压器250kVA
19	母联-4000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=4000A/4P	深圳	In=4000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	90096.24	0.00	变压器250kVA
20	母联-5000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=5000A/4P	深圳	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA Icm=220KA	个	0	125768.47	0.00	变压器250kVA
21	三级负荷总馈线-250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/4P	深圳	In=250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23298.76	0.00	变压器250kVA
22	三级负荷总馈线-400A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=400A/4P	深圳	In=400A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23298.76	0.00	变压器250kVA
23	三级负荷总馈线-630A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	24273.45	0.00	变压器250kVA
24	三级负荷总馈线-800A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	24753.17	0.00	变压器250kVA
25	三级负荷总馈线-1000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	27001.24	0.00	变压器250kVA
26	三级负荷总馈线-1250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	28168.96	0.00	变压器250kVA
27	三级负荷总馈线-1600A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	33512.37	0.00	变压器250kVA
28	三级负荷总馈线-2000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	37912.64	0.00	变压器250kVA
29	三级负荷总馈线-2500A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	44958.18	0.00	变压器250kVA
30	三级负荷总馈线-3200A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	59636.30	0.00	变压器250kVA
31	环控总馈线-160A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=160A/4P	深圳	In=160A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	4782.55	0.00	变压器250kVA
32	环控总馈线-250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/4P	深圳	In=250A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	5293.64	0.00	变压器250kVA
33	环控总馈线-400A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=400A/4P	深圳	In=400A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	7318.96	0.00	变压器250kVA
34	环控总馈线-630A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	21204.09	0.00	变压器250kVA
35	环控总馈线-800A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	21453.10	0.00	变压器250kVA
36	环控总馈线-1000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23239.73	0.00	变压器250kVA
37	环控总馈线-1250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23946.03	0.00	变压器250kVA
38	环控总馈线-1600A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	27905.17	0.00	变压器250kVA
39	环控总馈线-2000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	32305.44	0.00	变压器250kVA
40	环控总馈线-2500A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	38428.13	0.00	变压器250kVA
41	环控总馈线-3200A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	49414.87	0.00	变压器250kVA
42	普通馈线-160A（3P断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=160A/3P	深圳	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	0	2305.13	0.00	变压器250kVA
43	普通馈线-250A（3P断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/3P	深圳	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	0	2574.82	0.00	变压器250kVA

44	普通馈线-160A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=160A/3P	深圳	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	22	2984.87	65667.14	变压器250kVA
45	普通馈线-250A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/3P	深圳	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	6	3254.56	19527.36	变压器250kVA
46	普通馈线-400A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=400A/3P	深圳	In=400A/3P Ics=Icu=36KA	个	2	4555.27	9110.54	变压器250kVA
47	普通馈线-630A（3P塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/3P	深圳	In=630A/3P Ics=Icu=36KA	个	0	5673.71	0.00	变压器250kVA
48	普通馈线-630A（3P框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/3P	深圳	In=630A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	16256.75	0.00	变压器250kVA
49	普通馈线-800A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/3P	深圳	In=800A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	16467.31	0.00	变压器250kVA
50	普通馈线-1000A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/3P	深圳	In=1000A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	18036.28	0.00	变压器250kVA
51	普通馈线-1250A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/3P	深圳	In=1250A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	18624.53	0.00	变压器250kVA
52	普通馈线-1600A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/3P	深圳	In=1600A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	21711.30	0.00	变压器250kVA
53	SCADA（SCADA接口模块）	三江电气	施耐德授权BlokSeT	深圳	施耐德授权BlokSeT	个	1	3726.92	3726.92	变压器250kVA
（三）	其它									
1	电流表	安科瑞	AMC72L-AI3/KC	江苏	三相电流、开关量、通讯等功能。	个	0	144.38	0.00	变压器250kVA
2	智能电度表	安科瑞	ADL400/C	江苏	三相电压、电流，有功，无功，精度0.5S级，导轨安装、通讯等功能。	个	2	313.92	627.84	变压器250kVA
3	多功能表	安科瑞	AMC72L-E4/HKC	江苏	三相电压、电流，开关量，有功，无功，通讯等功能。	个	32	153.13	4900.16	变压器250kVA
4	综合测控仪表	安科瑞	AMC96L-E4/HKC	江苏	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	3	196.88	590.64	变压器250kVA
5	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	测温式	/	测温式	个	9	27.34	246.06	变压器250kVA
6	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	测剩余电流式	/	测剩余电流式	个	19	27.34	519.46	变压器250kVA
7	RTU控制回路--仅安装	/	RTU控制回路	/	RTU控制回路	个	37	109.39	4047.43	变压器250kVA
8	二次保护线槽	三江电气	二次保护线槽	深圳	二次保护线槽	m	10	54.69	546.90	变压器250kVA
9	有源滤波APF-80A	三江电气	APF-80A	深圳	额定电流80A	个	0	14336.62	0.00	变压器250kVA
10	有源滤波APF-100A	三江电气	APF-100A	深圳	额定电流100A	个	0	15309.54	0.00	变压器250kVA
11	有源滤波APF-120A	三江电气	APF-120A	深圳	额定电流120A	个	0	19390.62	0.00	变压器250kVA
12	有源滤波APF-150A	三江电气	APF-150A	深圳	额定电流150A	个	0	21390.10	0.00	变压器250kVA
13	有源滤波APF-200A	三江电气	APF-200A	深圳	额定电流200A	个	0	24608.64	0.00	变压器250kVA
14	有源滤波APF-250A	三江电气	APF-250A	深圳	额定电流250A	个	0	32598.37	0.00	变压器250kVA
15	密集型母线-630A	三江电气	CMC-630A	深圳	额定电流630A	m	10	1858.68	18586.80	变压器250kVA
16	密集型母线-800A	三江电气	CMC-800A	深圳	额定电流800A	m	0	2109.91	0.00	变压器250kVA
17	密集型母线-1000A	三江电气	CMC-1000A	深圳	额定电流1000A	m	0	2493.69	0.00	变压器250kVA
18	密集型母线-1250A	三江电气	CMC-1250A	深圳	额定电流1250A	m	0	4230.26	0.00	变压器250kVA
19	密集型母线-1600A	三江电气	CMC-1600A	深圳	额定电流1600A	m	0	5240.08	0.00	变压器250kVA
20	密集型母线-2000A	三江电气	CMC-2000A	深圳	额定电流2000A	m	0	6720.52	0.00	变压器250kVA
21	密集型母线-2500A	三江电气	CMC-2500A	深圳	额定电流2500A	m	0	8251.73	0.00	变压器250kVA
22	密集型母线-3200A	三江电气	CMC-3200A	深圳	额定电流3200A	m	0	11791.63	0.00	变压器250kVA
23	密集型母线-4000A	三江电气	CMC-4000A	深圳	额定电流4000A	m	0	14091.07	0.00	变压器250kVA
24	密集型母线-5000A	三江电气	CMC-5000A	深圳	额定电流5000A	m	0	19152.67	0.00	变压器250kVA
25	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	接地保护模块	深圳	接地保护模块	个	0	1488.22	0.00	变压器250kVA
	小计		坪燕区间变电所（变压器容量250kVA）						325192.46	
燕坪区间变电所1（变压器容量250kVA）										
（一）	柜体									
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=500A	深圳	主母排：In=500A	面	2	6012.25	12024.50	变压器250kVA
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=500A	深圳	主母排：In=500A	面	1	5727.70	5727.70	变压器250kVA
3	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=500A	深圳	主母排：In=500A	面	0	5727.70	0.00	变压器250kVA
4	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=500A	深圳	主母排：In=500A	面	0	5727.70	0.00	变压器250kVA
5	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=500A	深圳	主母排：In=500A	面	4	8580.63	34322.52	变压器250kVA
6	空柜（宽度≤2000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=500A	深圳	主母排：In=500A	面	0	7084.34	0.00	变压器250kVA
7	通信管理柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=500A	深圳	主母排：In=500A	面	1	35483.86	35483.86	变压器250kVA
8	有源滤波柜（宽度≤1000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=500A	深圳	主母排：In=500A	面	0	5727.70	0.00	变压器250kVA
（二）	回路									

1	进线-630A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	2	35995.14	71990.28	变压器250kVA
2	进线-800A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	36044.42	0.00	变压器250kVA
3	进线-1000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	37336.96	0.00	变压器250kVA
4	进线-1250A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	38565.35	0.00	变压器250kVA
5	进线-1600A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	44044.70	0.00	变压器250kVA
6	进线-2000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	48462.74	0.00	变压器250kVA
7	进线-2500A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	55600.31	0.00	变压器250kVA
8	进线-3200A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	70605.98	0.00	变压器250kVA
9	进线-4000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=4000A/4P	深圳	In=4000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	92046.02	0.00	变压器250kVA
10	进线-5000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=5000A/4P	深圳	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA Icm=220KA	个	0	129234.70	0.00	变压器250kVA
11	母联-630A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	1	37546.35	37546.35	变压器250kVA
12	母联-800A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	37583.31	0.00	变压器250kVA
13	母联-1000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	38865.75	0.00	变压器250kVA
14	母联-1250A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	39841.20	0.00	变压器250kVA
15	母联-1600A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	44838.55	0.00	变压器250kVA
16	母联-2000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	49238.81	0.00	变压器250kVA
17	母联-2500A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	56053.63	0.00	变压器250kVA
18	母联-3200A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	69901.20	0.00	变压器250kVA
19	母联-4000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=4000A/4P	深圳	In=4000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	90096.24	0.00	变压器250kVA
20	母联-5000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=5000A/4P	深圳	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA Icm=220KA	个	0	125768.47	0.00	变压器250kVA
21	三级负荷总馈线-250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/4P	深圳	In=250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23298.76	0.00	变压器250kVA
22	三级负荷总馈线-400A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=400A/4P	深圳	In=400A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23298.76	0.00	变压器250kVA
23	三级负荷总馈线-630A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	24273.45	0.00	变压器250kVA
24	三级负荷总馈线-800A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	24753.17	0.00	变压器250kVA
25	三级负荷总馈线-1000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	27001.24	0.00	变压器250kVA
26	三级负荷总馈线-1250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	28168.96	0.00	变压器250kVA
27	三级负荷总馈线-1600A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	33512.37	0.00	变压器250kVA
28	三级负荷总馈线-2000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	37912.64	0.00	变压器250kVA
29	三级负荷总馈线-2500A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	44958.18	0.00	变压器250kVA
30	三级负荷总馈线-3200A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	59636.30	0.00	变压器250kVA
31	环控总馈线-160A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=160A/4P	深圳	In=160A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	4782.55	0.00	变压器250kVA
32	环控总馈线-250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/4P	深圳	In=250A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	5293.64	0.00	变压器250kVA
33	环控总馈线-400A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=400A/4P	深圳	In=400A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	7318.96	0.00	变压器250kVA

34	环控总馈线-630A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	21204.09	0.00	变压器250kVA
35	环控总馈线-800A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	21453.10	0.00	变压器250kVA
36	环控总馈线-1000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23239.73	0.00	变压器250kVA
37	环控总馈线-1250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23946.03	0.00	变压器250kVA
38	环控总馈线-1600A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	27905.17	0.00	变压器250kVA
39	环控总馈线-2000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	32305.44	0.00	变压器250kVA
40	环控总馈线-2500A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	38428.13	0.00	变压器250kVA
41	环控总馈线-3200A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	49414.87	0.00	变压器250kVA
42	普通馈线-160A（3P断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=160A/3P	深圳	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	0	2305.13	0.00	变压器250kVA
43	普通馈线-250A（3P断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/3P	深圳	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	0	2574.82	0.00	变压器250kVA
44	普通馈线-160A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=160A/3P	深圳	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	22	2984.87	65667.14	变压器250kVA
45	普通馈线-250A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/3P	深圳	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	6	3254.56	19527.36	变压器250kVA
46	普通馈线-400A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=400A/3P	深圳	In=400A/3P Ics=Icu=36KA	个	2	4555.27	9110.54	变压器250kVA
47	普通馈线-630A（3P塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/3P	深圳	In=630A/3P Ics=Icu=36KA	个	0	5673.71	0.00	变压器250kVA
48	普通馈线-630A（3P框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/3P	深圳	In=630A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	16256.75	0.00	变压器250kVA
49	普通馈线-800A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/3P	深圳	In=800A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	16467.31	0.00	变压器250kVA
50	普通馈线-1000A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/3P	深圳	In=1000A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	18036.28	0.00	变压器250kVA
51	普通馈线-1250A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/3P	深圳	In=1250A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	18624.53	0.00	变压器250kVA
52	普通馈线-1600A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/3P	深圳	In=1600A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	21711.30	0.00	变压器250kVA
53	SCADA（SCADA接口模块）	三江电气	施耐德授权BlokSeT	深圳	施耐德授权BlokSeT	个	1	3726.92	3726.92	变压器250kVA
（三）	其它									
1	电流表	安科瑞	AMC72L-AI3/KC	江苏	三相电流、开关量、通讯等功能。	个	0	144.38	0.00	变压器250kVA
2	智能电度表	安科瑞	ADL400/C	江苏	三相电压、电流，有功，无功，精度0.5S级，导轨安装、通讯等功能。	个	2	313.92	627.84	变压器250kVA
3	多功能表	安科瑞	AMC72L-E4/HKC	江苏	三相电压、电流，开关量，有功，无功，通讯等功能。	个	32	153.13	4900.16	变压器250kVA
4	综合测控仪表	安科瑞	AMC96L-E4/HKC	江苏	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	3	196.88	590.64	变压器250kVA
5	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	测温式	/	测温式	个	9	27.34	246.06	变压器250kVA
6	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	测剩余电流式	/	测剩余电流式	个	19	27.34	519.46	变压器250kVA
7	RTU控制回路--仅安装	/	RTU控制回路	/	RTU控制回路	个	37	109.39	4047.43	变压器250kVA
8	二次保护线槽	三江电气	二次保护线槽	深圳	二次保护线槽	m	10	54.69	546.90	变压器250kVA
9	有源滤波APF-80A	三江电气	APF-80A	深圳	额定电流80A	个	0	14336.62	0.00	变压器250kVA
10	有源滤波APF-100A	三江电气	APF-100A	深圳	额定电流100A	个	0	15309.54	0.00	变压器250kVA
11	有源滤波APF-120A	三江电气	APF-120A	深圳	额定电流120A	个	0	19390.62	0.00	变压器250kVA
12	有源滤波APF-150A	三江电气	APF-150A	深圳	额定电流150A	个	0	21390.10	0.00	变压器250kVA
13	有源滤波APF-200A	三江电气	APF-200A	深圳	额定电流200A	个	0	24608.64	0.00	变压器250kVA
14	有源滤波APF-250A	三江电气	APF-250A	深圳	额定电流250A	个	0	32598.37	0.00	变压器250kVA
15	密集型母线-630A	三江电气	CMC-630A	深圳	额定电流630A	m	10	1858.68	18586.80	变压器250kVA
16	密集型母线-800A	三江电气	CMC-800A	深圳	额定电流800A	m	0	2109.91	0.00	变压器250kVA
17	密集型母线-1000A	三江电气	CMC-1000A	深圳	额定电流1000A	m	0	2493.69	0.00	变压器250kVA
18	密集型母线-1250A	三江电气	CMC-1250A	深圳	额定电流1250A	m	0	4230.26	0.00	变压器250kVA
19	密集型母线-1600A	三江电气	CMC-1600A	深圳	额定电流1600A	m	0	5240.08	0.00	变压器250kVA
20	密集型母线-2000A	三江电气	CMC-2000A	深圳	额定电流2000A	m	0	6720.52	0.00	变压器250kVA
21	密集型母线-2500A	三江电气	CMC-2500A	深圳	额定电流2500A	m	0	8251.73	0.00	变压器250kVA

22	密集型母线-3200A	三江电气	CMC-3200A	深圳	额定电流3200A	m	0	11791.63	0.00	变压器250kVA
23	密集型母线-4000A	三江电气	CMC-4000A	深圳	额定电流4000A	m	0	14091.07	0.00	变压器250kVA
24	密集型母线-5000A	三江电气	CMC-5000A	深圳	额定电流5000A	m	0	19152.67	0.00	变压器250kVA
25	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	接地保护模块	深圳	接地保护模块	个	0	1488.22	0.00	变压器250kVA
	小计		燕葵区间变电所1（变压器容量250kVA）						325192.46	
燕葵区间变电所2（变压器容量250kVA）										
（一）	柜体									
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=500A	深圳	主母排：In=500A	面	2	6012.25	12024.50	变压器250kVA
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=500A	深圳	主母排：In=500A	面	1	5727.70	5727.70	变压器250kVA
3	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=500A	深圳	主母排：In=500A	面	0	5727.70	0.00	变压器250kVA
4	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=500A	深圳	主母排：In=500A	面	0	5727.70	0.00	变压器250kVA
5	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=500A	深圳	主母排：In=500A	面	4	8580.63	34322.52	变压器250kVA
6	空柜（宽度≤2000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=500A	深圳	主母排：In=500A	面	0	7084.34	0.00	变压器250kVA
7	通信管理柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=500A	深圳	主母排：In=500A	面	1	35483.86	35483.86	变压器250kVA
8	有源滤波柜（宽度≤1000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=500A	深圳	主母排：In=500A	面	0	5727.70	0.00	变压器250kVA
（二）	回路									
1	进线-630A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	2	35995.14	71990.28	变压器250kVA
2	进线-800A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	36044.42	0.00	变压器250kVA
3	进线-1000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	37336.96	0.00	变压器250kVA
4	进线-1250A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	38565.35	0.00	变压器250kVA
5	进线-1600A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	44044.70	0.00	变压器250kVA
6	进线-2000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	48462.74	0.00	变压器250kVA
7	进线-2500A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	55600.31	0.00	变压器250kVA
8	进线-3200A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	70605.98	0.00	变压器250kVA
9	进线-4000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=4000A/4P	深圳	In=4000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	92046.02	0.00	变压器250kVA
10	进线-5000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=5000A/4P	深圳	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA Icm=220KA	个	0	129234.70	0.00	变压器250kVA
11	母联-630A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	1	37546.35	37546.35	变压器250kVA
12	母联-800A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	37583.31	0.00	变压器250kVA
13	母联-1000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	38865.75	0.00	变压器250kVA
14	母联-1250A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	39841.20	0.00	变压器250kVA
15	母联-1600A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	44838.55	0.00	变压器250kVA
16	母联-2000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	49238.81	0.00	变压器250kVA
17	母联-2500A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	56053.63	0.00	变压器250kVA
18	母联-3200A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	69901.20	0.00	变压器250kVA
19	母联-4000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=4000A/4P	深圳	In=4000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	90096.24	0.00	变压器250kVA
20	母联-5000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=5000A/4P	深圳	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA Icm=220KA	个	0	125768.47	0.00	变压器250kVA
21	三级负荷总馈线-250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/4P	深圳	In=250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23298.76	0.00	变压器250kVA
22	三级负荷总馈线-400A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=400A/4P	深圳	In=400A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23298.76	0.00	变压器250kVA
23	三级负荷总馈线-630A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	24273.45	0.00	变压器250kVA

24	三级负荷总馈线-800A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	24753.17	0.00	变压器250kVA
25	三级负荷总馈线-1000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	27001.24	0.00	变压器250kVA
26	三级负荷总馈线-1250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	28168.96	0.00	变压器250kVA
27	三级负荷总馈线-1600A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	33512.37	0.00	变压器250kVA
28	三级负荷总馈线-2000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	37912.64	0.00	变压器250kVA
29	三级负荷总馈线-2500A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	44958.18	0.00	变压器250kVA
30	三级负荷总馈线-3200A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	59636.30	0.00	变压器250kVA
31	环控总馈线-160A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=160A/4P	深圳	In=160A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	4782.55	0.00	变压器250kVA
32	环控总馈线-250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/4P	深圳	In=250A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	5293.64	0.00	变压器250kVA
33	环控总馈线-400A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=400A/4P	深圳	In=400A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	7318.96	0.00	变压器250kVA
34	环控总馈线-630A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	21204.09	0.00	变压器250kVA
35	环控总馈线-800A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	21453.10	0.00	变压器250kVA
36	环控总馈线-1000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23239.73	0.00	变压器250kVA
37	环控总馈线-1250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23946.03	0.00	变压器250kVA
38	环控总馈线-1600A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	27905.17	0.00	变压器250kVA
39	环控总馈线-2000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	32305.44	0.00	变压器250kVA
40	环控总馈线-2500A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	38428.13	0.00	变压器250kVA
41	环控总馈线-3200A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	49414.87	0.00	变压器250kVA
42	普通馈线-160A（3P断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=160A/3P	深圳	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	0	2305.13	0.00	变压器250kVA
43	普通馈线-250A（3P断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/3P	深圳	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	0	2574.82	0.00	变压器250kVA
44	普通馈线-160A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=160A/3P	深圳	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	26	2984.87	77606.62	变压器250kVA
45	普通馈线-250A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/3P	深圳	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	10	3254.56	32545.60	变压器250kVA
46	普通馈线-400A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=400A/3P	深圳	In=400A/3P Ics=Icu=36KA	个	0	4555.27	0.00	变压器250kVA
47	普通馈线-630A（3P塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/3P	深圳	In=630A/3P Ics=Icu=36KA	个	0	5673.71	0.00	变压器250kVA
48	普通馈线-630A（3P框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/3P	深圳	In=630A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	16256.75	0.00	变压器250kVA
49	普通馈线-800A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/3P	深圳	In=800A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	16467.31	0.00	变压器250kVA
50	普通馈线-1000A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/3P	深圳	In=1000A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	18036.28	0.00	变压器250kVA
51	普通馈线-1250A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/3P	深圳	In=1250A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	18624.53	0.00	变压器250kVA
52	普通馈线-1600A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/3P	深圳	In=1600A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	21711.30	0.00	变压器250kVA
53	SCADA（SCADA接口模块）	三江电气	施耐德授权BlokSeT	深圳	施耐德授权BlokSeT	个	1	3726.92	3726.92	变压器250kVA
（三）	其它									
1	电流表	安科瑞	AMC72L-AI3/KC	江苏	三相电流、开关量、通讯等功能。	个	0	144.38	0.00	变压器250kVA
2	智能电度表	安科瑞	ADL400/C	江苏	三相电压、电流，有功，无功，精度0.5S级，导轨安装、通讯等功能。	个	2	313.92	627.84	变压器250kVA
3	多功能表	安科瑞	AMC72L-E4/HKC	江苏	三相电压、电流，开关量，有功，无功，通讯等功能。	个	34	153.13	5206.42	变压器250kVA

4	综合测控仪表	安科瑞	AMC96L-E4/HKC	江苏	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	3	196.88	590.64	变压器250kVA
5	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	测温式	/	测温式	个	9	27.34	246.06	变压器250kVA
6	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	测剩余电流式	/	测剩余电流式	个	19	27.34	519.46	变压器250kVA
7	RTU控制回路--仅安装	/	RTU控制回路	/	RTU控制回路	个	39	109.39	4266.21	变压器250kVA
8	二次保护线槽	三江电气	二次保护线槽	深圳	二次保护线槽	m	10	54.69	546.90	变压器250kVA
9	有源滤波APF-80A	三江电气	APF-80A	深圳	额定电流80A	个	0	14336.62	0.00	变压器250kVA
10	有源滤波APF-100A	三江电气	APF-100A	深圳	额定电流100A	个	0	15309.54	0.00	变压器250kVA
11	有源滤波APF-120A	三江电气	APF-120A	深圳	额定电流120A	个	0	19390.62	0.00	变压器250kVA
12	有源滤波APF-150A	三江电气	APF-150A	深圳	额定电流150A	个	0	21390.10	0.00	变压器250kVA
13	有源滤波APF-200A	三江电气	APF-200A	深圳	额定电流200A	个	0	24608.64	0.00	变压器250kVA
14	有源滤波APF-250A	三江电气	APF-250A	深圳	额定电流250A	个	0	32598.37	0.00	变压器250kVA
15	密集型母线-630A	三江电气	CMC-630A	深圳	额定电流630A	m	10	1858.68	18586.80	变压器250kVA
16	密集型母线-800A	三江电气	CMC-800A	深圳	额定电流800A	m	0	2109.91	0.00	变压器250kVA
17	密集型母线-1000A	三江电气	CMC-1000A	深圳	额定电流1000A	m	0	2493.69	0.00	变压器250kVA
18	密集型母线-1250A	三江电气	CMC-1250A	深圳	额定电流1250A	m	0	4230.26	0.00	变压器250kVA
19	密集型母线-1600A	三江电气	CMC-1600A	深圳	额定电流1600A	m	0	5240.08	0.00	变压器250kVA
20	密集型母线-2000A	三江电气	CMC-2000A	深圳	额定电流2000A	m	0	6720.52	0.00	变压器250kVA
21	密集型母线-2500A	三江电气	CMC-2500A	深圳	额定电流2500A	m	0	8251.73	0.00	变压器250kVA
22	密集型母线-3200A	三江电气	CMC-3200A	深圳	额定电流3200A	m	0	11791.63	0.00	变压器250kVA
23	密集型母线-4000A	三江电气	CMC-4000A	深圳	额定电流4000A	m	0	14091.07	0.00	变压器250kVA
24	密集型母线-5000A	三江电气	CMC-5000A	深圳	额定电流5000A	m	0	19152.67	0.00	变压器250kVA
25	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	接地保护模块	深圳	接地保护模块	个	0	1488.22	0.00	变压器250kVA
	小计		燕葵区间变电所2（变压器容量250kVA）						341564.68	
葵大区间变电所1（变压器容量315kVA）										
（一）	柜体									
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=630A	深圳	主母排：In=630A	面	2	6012.25	12024.50	变压器315kVA
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=630A	深圳	主母排：In=630A	面	1	5727.70	5727.70	变压器315kVA
3	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=630A	深圳	主母排：In=630A	面	0	5727.70	0.00	变压器315kVA
4	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=630A	深圳	主母排：In=630A	面	0	5727.70	0.00	变压器315kVA
5	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=630A	深圳	主母排：In=630A	面	4	8580.63	34322.52	变压器315kVA
6	空柜（宽度≤2000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=630A	深圳	主母排：In=630A	面	0	7084.34	0.00	变压器315kVA
7	通信管理柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=630A	深圳	主母排：In=630A	面	1	35483.86	35483.86	变压器315kVA
8	有源滤波柜（宽度≤1000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=630A	深圳	主母排：In=630A	面	0	5727.70	0.00	变压器315kVA
（二）	回路									
1	进线-630A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	2	35995.14	71990.28	变压器315kVA
2	进线-800A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	36044.42	0.00	变压器315kVA
3	进线-1000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	37336.96	0.00	变压器315kVA
4	进线-1250A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	38565.35	0.00	变压器315kVA
5	进线-1600A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	44044.70	0.00	变压器315kVA
6	进线-2000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	48462.74	0.00	变压器315kVA
7	进线-2500A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	55600.31	0.00	变压器315kVA
8	进线-3200A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	70605.98	0.00	变压器315kVA
9	进线-4000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=4000A/4P	深圳	In=4000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	92046.02	0.00	变压器315kVA
10	进线-5000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=5000A/4P	深圳	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA Icm=220KA	个	0	129234.70	0.00	变压器315kVA
11	母联-630A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	1	37546.35	37546.35	变压器315kVA
12	母联-800A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	37583.31	0.00	变压器315kVA

13	母联-1000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	38865.75	0.00	变压器315kVA
14	母联-1250A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	39841.20	0.00	变压器315kVA
15	母联-1600A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	44838.55	0.00	变压器315kVA
16	母联-2000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	49238.81	0.00	变压器315kVA
17	母联-2500A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	56053.63	0.00	变压器315kVA
18	母联-3200A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	69901.20	0.00	变压器315kVA
19	母联-4000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=4000A/4P	深圳	In=4000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	90096.24	0.00	变压器315kVA
20	母联-5000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=5000A/4P	深圳	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA Icm=220KA	个	0	125768.47	0.00	变压器315kVA
21	三级负荷总馈线-250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/4P	深圳	In=250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23298.76	0.00	变压器315kVA
22	三级负荷总馈线-400A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=400A/4P	深圳	In=400A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23298.76	0.00	变压器315kVA
23	三级负荷总馈线-630A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	24273.45	0.00	变压器315kVA
24	三级负荷总馈线-800A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	24753.17	0.00	变压器315kVA
25	三级负荷总馈线-1000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	27001.24	0.00	变压器315kVA
26	三级负荷总馈线-1250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	28168.96	0.00	变压器315kVA
27	三级负荷总馈线-1600A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	33512.37	0.00	变压器315kVA
28	三级负荷总馈线-2000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	37912.64	0.00	变压器315kVA
29	三级负荷总馈线-2500A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	44958.18	0.00	变压器315kVA
30	三级负荷总馈线-3200A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	59636.30	0.00	变压器315kVA
31	环控总馈线-160A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=160A/4P	深圳	In=160A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	4782.55	0.00	变压器315kVA
32	环控总馈线-250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/4P	深圳	In=250A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	5293.64	0.00	变压器315kVA
33	环控总馈线-400A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=400A/4P	深圳	In=400A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	7318.96	0.00	变压器315kVA
34	环控总馈线-630A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	21204.09	0.00	变压器315kVA
35	环控总馈线-800A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	21453.10	0.00	变压器315kVA
36	环控总馈线-1000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23239.73	0.00	变压器315kVA
37	环控总馈线-1250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23946.03	0.00	变压器315kVA
38	环控总馈线-1600A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	27905.17	0.00	变压器315kVA
39	环控总馈线-2000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	32305.44	0.00	变压器315kVA
40	环控总馈线-2500A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	38428.13	0.00	变压器315kVA
41	环控总馈线-3200A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	49414.87	0.00	变压器315kVA
42	普通馈线-160A（3P断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=160A/3P	深圳	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	0	2305.13	0.00	变压器315kVA
43	普通馈线-250A（3P断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/3P	深圳	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	0	2574.82	0.00	变压器315kVA
44	普通馈线-160A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=160A/3P	深圳	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	22	2984.87	65667.14	变压器315kVA
45	普通馈线-250A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/3P	深圳	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	6	3254.56	19527.36	变压器315kVA

46	普通馈线-400A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=400A/3P	深圳	In=400A/3P Ics=Icu=36KA	个	2	4555.27	9110.54	变压器315kVA
47	普通馈线-630A（3P塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/3P	深圳	In=630A/3P Ics=Icu=36KA	个	0	5673.71	0.00	变压器315kVA
48	普通馈线-630A（3P框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/3P	深圳	In=630A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	16256.75	0.00	变压器315kVA
49	普通馈线-800A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/3P	深圳	In=800A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	16467.31	0.00	变压器315kVA
50	普通馈线-1000A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/3P	深圳	In=1000A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	18036.28	0.00	变压器315kVA
51	普通馈线-1250A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/3P	深圳	In=1250A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	18624.53	0.00	变压器315kVA
52	普通馈线-1600A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/3P	深圳	In=1600A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	21711.30	0.00	变压器315kVA
53	SCADA（SCADA接口模块）	三江电气	施耐德授权BlokSeT	深圳	施耐德授权BlokSeT	个	1	3726.92	3726.92	变压器315kVA
（三）	其它									
1	电流表	安科瑞	AMC72L-AI3/KC	江苏	三相电流、开关量、通讯等功能。	个	0	144.38	0.00	变压器315kVA
2	智能电度表	安科瑞	ADL400/C	江苏	三相电压、电流，有功，无功，精度0.5S级，导轨安装、通讯等功能。	个	2	313.92	627.84	变压器315kVA
3	多功能表	安科瑞	AMC72L-E4/HKC	江苏	三相电压、电流，开关量，有功，无功，通讯等功能。	个	32	153.13	4900.16	变压器315kVA
4	综合测控仪表	安科瑞	AMC96L-E4/HKC	江苏	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	3	196.88	590.64	变压器315kVA
5	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	测温式	/	测温式	个	9	27.34	246.06	变压器315kVA
6	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	测剩余电流式	/	测剩余电流式	个	19	27.34	519.46	变压器315kVA
7	RTU控制回路--仅安装	/	RTU控制回路	/	RTU控制回路	个	37	109.39	4047.43	变压器315kVA
8	二次保护线槽	三江电气	二次保护线槽	深圳	二次保护线槽	m	10	54.69	546.90	变压器315kVA
9	有源滤波APF-80A	三江电气	APF-80A	深圳	额定电流80A	个	0	14336.62	0.00	变压器315kVA
10	有源滤波APF-100A	三江电气	APF-100A	深圳	额定电流100A	个	0	15309.54	0.00	变压器315kVA
11	有源滤波APF-120A	三江电气	APF-120A	深圳	额定电流120A	个	0	19390.62	0.00	变压器315kVA
12	有源滤波APF-150A	三江电气	APF-150A	深圳	额定电流150A	个	0	21390.10	0.00	变压器315kVA
13	有源滤波APF-200A	三江电气	APF-200A	深圳	额定电流200A	个	0	24608.64	0.00	变压器315kVA
14	有源滤波APF-250A	三江电气	APF-250A	深圳	额定电流250A	个	0	32598.37	0.00	变压器315kVA
15	密集型母线-630A	三江电气	CMC-630A	深圳	额定电流630A	m	10	1858.68	18586.80	变压器315kVA
16	密集型母线-800A	三江电气	CMC-800A	深圳	额定电流800A	m	0	2109.91	0.00	变压器315kVA
17	密集型母线-1000A	三江电气	CMC-1000A	深圳	额定电流1000A	m	0	2493.69	0.00	变压器315kVA
18	密集型母线-1250A	三江电气	CMC-1250A	深圳	额定电流1250A	m	0	4230.26	0.00	变压器315kVA
19	密集型母线-1600A	三江电气	CMC-1600A	深圳	额定电流1600A	m	0	5240.08	0.00	变压器315kVA
20	密集型母线-2000A	三江电气	CMC-2000A	深圳	额定电流2000A	m	0	6720.52	0.00	变压器315kVA
21	密集型母线-2500A	三江电气	CMC-2500A	深圳	额定电流2500A	m	0	8251.73	0.00	变压器315kVA
22	密集型母线-3200A	三江电气	CMC-3200A	深圳	额定电流3200A	m	0	11791.63	0.00	变压器315kVA
23	密集型母线-4000A	三江电气	CMC-4000A	深圳	额定电流4000A	m	0	14091.07	0.00	变压器315kVA
24	密集型母线-5000A	三江电气	CMC-5000A	深圳	额定电流5000A	m	0	19152.67	0.00	变压器315kVA
25	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	接地保护模块	深圳	接地保护模块	个	0	1488.22	0.00	变压器315kVA
	小计		葵大区间变电所1（变压器容量315kVA）						325192.46	
葵大区间变电所2（变压器容量160kVA）										
（一）	柜体									
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=320A	深圳	主母排：In=320A	面	2	6012.25	12024.50	变压器160kVA
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=320A	深圳	主母排：In=320A	面	1	5727.70	5727.70	变压器160kVA
3	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=320A	深圳	主母排：In=320A	面	0	5727.70	0.00	变压器160kVA
4	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=320A	深圳	主母排：In=320A	面	0	5727.70	0.00	变压器160kVA
5	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=320A	深圳	主母排：In=320A	面	4	8580.63	34322.52	变压器160kVA
6	空柜（宽度≤2000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=320A	深圳	主母排：In=320A	面	0	7084.34	0.00	变压器160kVA
7	通信管理柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=320A	深圳	主母排：In=320A	面	1	35483.86	35483.86	变压器160kVA
8	有源滤波柜（宽度≤1000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=320A	深圳	主母排：In=320A	面	0	5727.70	0.00	变压器160kVA
（二）	回路									
1	进线-630A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	2	35995.14	71990.28	变压器160kVA
2	进线-800A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	36044.42	0.00	变压器160kVA

3	进线-1000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	37336.96	0.00	变压器160kVA
4	进线-1250A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	38565.35	0.00	变压器160kVA
5	进线-1600A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	44044.70	0.00	变压器160kVA
6	进线-2000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	48462.74	0.00	变压器160kVA
7	进线-2500A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	55600.31	0.00	变压器160kVA
8	进线-3200A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	70605.98	0.00	变压器160kVA
9	进线-4000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=4000A/4P	深圳	In=4000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	92046.02	0.00	变压器160kVA
10	进线-5000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=5000A/4P	深圳	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA Icm=220KA	个	0	129234.70	0.00	变压器160kVA
11	母联-630A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	1	37546.35	37546.35	变压器160kVA
12	母联-800A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	37583.31	0.00	变压器160kVA
13	母联-1000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	38865.75	0.00	变压器160kVA
14	母联-1250A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	39841.20	0.00	变压器160kVA
15	母联-1600A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	44838.55	0.00	变压器160kVA
16	母联-2000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	49238.81	0.00	变压器160kVA
17	母联-2500A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	56053.63	0.00	变压器160kVA
18	母联-3200A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	69901.20	0.00	变压器160kVA
19	母联-4000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=4000A/4P	深圳	In=4000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	90096.24	0.00	变压器160kVA
20	母联-5000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=5000A/4P	深圳	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA Icm=220KA	个	0	125768.47	0.00	变压器160kVA
21	三级负荷总馈线-250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/4P	深圳	In=250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23298.76	0.00	变压器160kVA
22	三级负荷总馈线-400A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=400A/4P	深圳	In=400A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23298.76	0.00	变压器160kVA
23	三级负荷总馈线-630A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	24273.45	0.00	变压器160kVA
24	三级负荷总馈线-800A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	24753.17	0.00	变压器160kVA
25	三级负荷总馈线-1000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	27001.24	0.00	变压器160kVA
26	三级负荷总馈线-1250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	28168.96	0.00	变压器160kVA
27	三级负荷总馈线-1600A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	33512.37	0.00	变压器160kVA
28	三级负荷总馈线-2000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	37912.64	0.00	变压器160kVA
29	三级负荷总馈线-2500A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	44958.18	0.00	变压器160kVA
30	三级负荷总馈线-3200A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	59636.30	0.00	变压器160kVA
31	环控总馈线-160A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=160A/4P	深圳	In=160A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	4782.55	0.00	变压器160kVA
32	环控总馈线-250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/4P	深圳	In=250A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	5293.64	0.00	变压器160kVA
33	环控总馈线-400A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=400A/4P	深圳	In=400A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	7318.95	0.00	变压器160kVA
34	环控总馈线-630A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	21204.09	0.00	变压器160kVA
35	环控总馈线-800A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	21453.10	0.00	变压器160kVA

36	环控总馈线-1000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23239.73	0.00	变压器160kVA
37	环控总馈线-1250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23946.03	0.00	变压器160kVA
38	环控总馈线-1600A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	27905.17	0.00	变压器160kVA
39	环控总馈线-2000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	32305.44	0.00	变压器160kVA
40	环控总馈线-2500A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	38428.13	0.00	变压器160kVA
41	环控总馈线-3200A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	49414.87	0.00	变压器160kVA
42	普通馈线-160A（3P断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=160A/3P	深圳	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	0	2305.13	0.00	变压器160kVA
43	普通馈线-250A（3P断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/3P	深圳	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	0	2574.82	0.00	变压器160kVA
44	普通馈线-160A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=160A/3P	深圳	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	26	2984.87	77606.62	变压器160kVA
45	普通馈线-250A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/3P	深圳	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	10	3254.56	32545.60	变压器160kVA
46	普通馈线-400A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=400A/3P	深圳	In=400A/3P Ics=Icu=36KA	个	0	4555.27	0.00	变压器160kVA
47	普通馈线-630A（3P塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/3P	深圳	In=630A/3P Ics=Icu=36KA	个	0	5673.71	0.00	变压器160kVA
48	普通馈线-630A（3P框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/3P	深圳	In=630A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	16256.75	0.00	变压器160kVA
49	普通馈线-800A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/3P	深圳	In=800A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	16467.31	0.00	变压器160kVA
50	普通馈线-1000A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/3P	深圳	In=1000A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	18036.28	0.00	变压器160kVA
51	普通馈线-1250A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/3P	深圳	In=1250A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	18624.53	0.00	变压器160kVA
52	普通馈线-1600A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/3P	深圳	In=1600A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	21711.30	0.00	变压器160kVA
53	SCADA（SCADA接口模块）	三江电气	施耐德授权BlokSeT	深圳	施耐德授权BlokSeT	个	1	3726.92	3726.92	变压器160kVA
（三）	其它									
1	电流表	安科瑞	AMC72L-AI3/KC	江苏	三相电流、开关量、通讯等功能。	个	0	144.38	0.00	变压器160kVA
2	智能电度表	安科瑞	ADL400/C	江苏	三相电压、电流，有功，无功，精度0.5S级，导轨安装、通讯等功能。	个	2	313.92	627.84	变压器160kVA
3	多功能表	安科瑞	AMC72L-E4/HKC	江苏	三相电压、电流，开关量，有功，无功，通讯等功能。	个	34	153.13	5206.42	变压器160kVA
4	综合测控仪表	安科瑞	AMC96L-E4/HKC	江苏	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	3	196.88	590.64	变压器160kVA
5	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	测温式	/	测温式	个	7	27.34	191.38	变压器160kVA
6	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	测剩余电流式	/	测剩余电流式	个	17	27.34	464.78	变压器160kVA
7	RTU控制回路--仅安装	/	RTU控制回路	/	RTU控制回路	个	39	109.39	4266.21	变压器160kVA
8	二次保护线槽	三江电气	二次保护线槽	深圳	二次保护线槽	m	0	54.69	0.00	变压器160kVA
9	有源滤波APF-80A	三江电气	APF-80A	深圳	额定电流80A	个	0	14336.62	0.00	变压器160kVA
10	有源滤波APF-100A	三江电气	APF-100A	深圳	额定电流100A	个	0	15309.54	0.00	变压器160kVA
11	有源滤波APF-120A	三江电气	APF-120A	深圳	额定电流120A	个	0	19390.62	0.00	变压器160kVA
12	有源滤波APF-150A	三江电气	APF-150A	深圳	额定电流150A	个	0	21390.10	0.00	变压器160kVA
13	有源滤波APF-200A	三江电气	APF-200A	深圳	额定电流200A	个	0	24608.64	0.00	变压器160kVA
14	有源滤波APF-250A	三江电气	APF-250A	深圳	额定电流250A	个	0	32598.37	0.00	变压器160kVA
15	密集型母线-630A	三江电气	CMC-630A	深圳	额定电流630A	m	10	1858.68	18586.80	变压器160kVA
16	密集型母线-800A	三江电气	CMC-800A	深圳	额定电流800A	m	0	2109.91	0.00	变压器160kVA
17	密集型母线-1000A	三江电气	CMC-1000A	深圳	额定电流1000A	m	0	2493.69	0.00	变压器160kVA
18	密集型母线-1250A	三江电气	CMC-1250A	深圳	额定电流1250A	m	0	4230.26	0.00	变压器160kVA
19	密集型母线-1600A	三江电气	CMC-1600A	深圳	额定电流1600A	m	0	5240.08	0.00	变压器160kVA
20	密集型母线-2000A	三江电气	CMC-2000A	深圳	额定电流2000A	m	0	6720.52	0.00	变压器160kVA
21	密集型母线-2500A	三江电气	CMC-2500A	深圳	额定电流2500A	m	0	8251.73	0.00	变压器160kVA
22	密集型母线-3200A	三江电气	CMC-3200A	深圳	额定电流3200A	m	0	11791.63	0.00	变压器160kVA
23	密集型母线-4000A	三江电气	CMC-4000A	深圳	额定电流4000A	m	0	14091.07	0.00	变压器160kVA
24	密集型母线-5000A	三江电气	CMC-5000A	深圳	额定电流5000A	m	0	19152.67	0.00	变压器160kVA
25	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	接地保护模块	深圳	接地保护模块	个	0	1488.22	0.00	变压器160kVA

	小计		葵大区间变电所2（变压器容量160kVA）						340908.42	
大新区间变电所1（变压器容量250kVA）										
（一）	柜体									
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=500A	深圳	主母排：In=500A	面	2	6012.25	12024.50	变压器250kVA
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=500A	深圳	主母排：In=500A	面	1	5727.70	5727.70	变压器250kVA
3	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=500A	深圳	主母排：In=500A	面	0	5727.70	0.00	变压器250kVA
4	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=500A	深圳	主母排：In=500A	面	0	5727.70	0.00	变压器250kVA
5	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=500A	深圳	主母排：In=500A	面	4	8580.63	34322.52	变压器250kVA
6	空柜（宽度≤2000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=500A	深圳	主母排：In=500A	面	0	7084.34	0.00	变压器250kVA
7	通信管理柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=500A	深圳	主母排：In=500A	面	1	35483.86	35483.86	变压器250kVA
8	有源滤波柜（宽度≤1000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=500A	深圳	主母排：In=500A	面	0	5727.70	0.00	变压器250kVA
（二）	回路									
1	进线-630A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	2	35995.14	71990.28	变压器250kVA
2	进线-800A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	36044.42	0.00	变压器250kVA
3	进线-1000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	37336.96	0.00	变压器250kVA
4	进线-1250A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	38565.35	0.00	变压器250kVA
5	进线-1600A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	44044.70	0.00	变压器250kVA
6	进线-2000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	48462.74	0.00	变压器250kVA
7	进线-2500A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	55600.31	0.00	变压器250kVA
8	进线-3200A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	70605.98	0.00	变压器250kVA
9	进线-4000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=4000A/4P	深圳	In=4000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	92046.02	0.00	变压器250kVA
10	进线-5000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=5000A/4P	深圳	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA Icm=220KA	个	0	129234.70	0.00	变压器250kVA
11	母联-630A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	1	37546.35	37546.35	变压器250kVA
12	母联-800A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	37583.31	0.00	变压器250kVA
13	母联-1000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	38865.75	0.00	变压器250kVA
14	母联-1250A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	39841.20	0.00	变压器250kVA
15	母联-1600A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	44838.55	0.00	变压器250kVA
16	母联-2000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	49238.81	0.00	变压器250kVA
17	母联-2500A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	56053.63	0.00	变压器250kVA
18	母联-3200A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	69901.20	0.00	变压器250kVA
19	母联-4000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=4000A/4P	深圳	In=4000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	90096.24	0.00	变压器250kVA
20	母联-5000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=5000A/4P	深圳	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA Icm=220KA	个	0	125768.47	0.00	变压器250kVA
21	三级负荷总馈线-250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/4P	深圳	In=250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23298.76	0.00	变压器250kVA
22	三级负荷总馈线-400A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=400A/4P	深圳	In=400A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23298.76	0.00	变压器250kVA
23	三级负荷总馈线-630A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	24273.45	0.00	变压器250kVA
24	三级负荷总馈线-800A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	24753.17	0.00	变压器250kVA
25	三级负荷总馈线-1000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	27001.24	0.00	变压器250kVA

26	三级负荷总馈线-1250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	28168.96	0.00	变压器250kVA
27	三级负荷总馈线-1600A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	33512.37	0.00	变压器250kVA
28	三级负荷总馈线-2000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	37912.64	0.00	变压器250kVA
29	三级负荷总馈线-2500A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	44958.18	0.00	变压器250kVA
30	三级负荷总馈线-3200A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	59636.30	0.00	变压器250kVA
31	环控总馈线-160A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=160A/4P	深圳	In=160A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	4782.55	0.00	变压器250kVA
32	环控总馈线-250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/4P	深圳	In=250A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	5293.64	0.00	变压器250kVA
33	环控总馈线-400A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=400A/4P	深圳	In=400A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	7318.95	0.00	变压器250kVA
34	环控总馈线-630A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	21204.09	0.00	变压器250kVA
35	环控总馈线-800A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	21453.10	0.00	变压器250kVA
36	环控总馈线-1000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23239.73	0.00	变压器250kVA
37	环控总馈线-1250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23946.03	0.00	变压器250kVA
38	环控总馈线-1600A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	27905.17	0.00	变压器250kVA
39	环控总馈线-2000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	32305.44	0.00	变压器250kVA
40	环控总馈线-2500A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	38428.13	0.00	变压器250kVA
41	环控总馈线-3200A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	49414.87	0.00	变压器250kVA
42	普通馈线-160A（3P断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=160A/3P	深圳	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	0	2305.13	0.00	变压器250kVA
43	普通馈线-250A（3P断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/3P	深圳	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	0	2574.82	0.00	变压器250kVA
44	普通馈线-160A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=160A/3P	深圳	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	26	2984.87	77606.62	变压器250kVA
45	普通馈线-250A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/3P	深圳	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	10	3254.56	32545.60	变压器250kVA
46	普通馈线-400A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=400A/3P	深圳	In=400A/3P Ics=Icu=36KA	个	0	4555.27	0.00	变压器250kVA
47	普通馈线-630A（3P塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/3P	深圳	In=630A/3P Ics=Icu=36KA	个	0	5673.71	0.00	变压器250kVA
48	普通馈线-630A（3P框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/3P	深圳	In=630A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	16256.75	0.00	变压器250kVA
49	普通馈线-800A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/3P	深圳	In=800A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	16467.31	0.00	变压器250kVA
50	普通馈线-1000A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/3P	深圳	In=1000A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	18036.28	0.00	变压器250kVA
51	普通馈线-1250A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/3P	深圳	In=1250A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	18624.53	0.00	变压器250kVA
52	普通馈线-1600A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/3P	深圳	In=1600A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	21711.30	0.00	变压器250kVA
53	SCADA（SCADA接口模块）	三江电气	施耐德授权BlokSeT	深圳	施耐德授权BlokSeT	个	1	3726.92	3726.92	变压器250kVA
（三）	其它									
1	电流表	安科瑞	AMC72L-AI3/KC	江苏	三相电流、开关量、通讯等功能。	个	0	144.38	0.00	变压器250kVA
2	智能电度表	安科瑞	ADL400/C	江苏	三相电压、电流，有功，无功，精度0.5S级，导轨安装、通讯等功能。	个	2	313.92	627.84	变压器250kVA
3	多功能表	安科瑞	AMC72L-E4/HKC	江苏	三相电压、电流，开关量，有功，无功，通讯等功能。	个	34	153.13	5206.42	变压器250kVA
4	综合测控仪表	安科瑞	AMC96L-E4/HKC	江苏	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	3	196.88	590.64	变压器250kVA
5	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	测温式	/	测温式	个	9	27.34	246.06	变压器250kVA
6	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	测剩余电流式	/	测剩余电流式	个	19	27.34	519.46	变压器250kVA
7	RTU控制回路--仅安装	/	RTU控制回路	/	RTU控制回路	个	39	109.39	4266.21	变压器250kVA

8	二次保护线槽	三江电气	二次保护线槽	深圳	二次保护线槽	m	10	54.69	546.90	变压器250kVA
9	有源滤波APF-80A	三江电气	APF-80A	深圳	额定电流80A	个	0	14336.62	0.00	变压器250kVA
10	有源滤波APF-100A	三江电气	APF-100A	深圳	额定电流100A	个	0	15309.54	0.00	变压器250kVA
11	有源滤波APF-120A	三江电气	APF-120A	深圳	额定电流120A	个	0	19390.62	0.00	变压器250kVA
12	有源滤波APF-150A	三江电气	APF-150A	深圳	额定电流150A	个	0	21390.10	0.00	变压器250kVA
13	有源滤波APF-200A	三江电气	APF-200A	深圳	额定电流200A	个	0	24608.64	0.00	变压器250kVA
14	有源滤波APF-250A	三江电气	APF-250A	深圳	额定电流250A	个	0	32598.37	0.00	变压器250kVA
15	密集型母线-630A	三江电气	CMC-630A	深圳	额定电流630A	m	10	1858.68	18586.80	变压器250kVA
16	密集型母线-800A	三江电气	CMC-800A	深圳	额定电流800A	m	0	2109.91	0.00	变压器250kVA
17	密集型母线-1000A	三江电气	CMC-1000A	深圳	额定电流1000A	m	0	2493.69	0.00	变压器250kVA
18	密集型母线-1250A	三江电气	CMC-1250A	深圳	额定电流1250A	m	0	4230.26	0.00	变压器250kVA
19	密集型母线-1600A	三江电气	CMC-1600A	深圳	额定电流1600A	m	0	5240.08	0.00	变压器250kVA
20	密集型母线-2000A	三江电气	CMC-2000A	深圳	额定电流2000A	m	0	6720.52	0.00	变压器250kVA
21	密集型母线-2500A	三江电气	CMC-2500A	深圳	额定电流2500A	m	0	8251.73	0.00	变压器250kVA
22	密集型母线-3200A	三江电气	CMC-3200A	深圳	额定电流3200A	m	0	11791.63	0.00	变压器250kVA
23	密集型母线-4000A	三江电气	CMC-4000A	深圳	额定电流4000A	m	0	14091.07	0.00	变压器250kVA
24	密集型母线-5000A	三江电气	CMC-5000A	深圳	额定电流5000A	m	0	19152.67	0.00	变压器250kVA
25	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	接地保护模块	深圳	接地保护模块	个	0	1488.22	0.00	变压器250kVA
	小计		大新区间变电所1（变压器容量250kVA）						341564.68	
大新区间变电所1（变压器容量250kVA）										
（一）	柜体									
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=500A	深圳	主母排：In=500A	面	2	6012.25	12024.50	变压器250kVA
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=500A	深圳	主母排：In=500A	面	1	5727.70	5727.70	变压器250kVA
3	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=500A	深圳	主母排：In=500A	面	0	5727.70	0.00	变压器250kVA
4	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=500A	深圳	主母排：In=500A	面	0	5727.70	0.00	变压器250kVA
5	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=500A	深圳	主母排：In=500A	面	4	8580.63	34322.52	变压器250kVA
6	空柜（宽度≤2000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=500A	深圳	主母排：In=500A	面	0	7084.34	0.00	变压器250kVA
7	通信管理柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=500A	深圳	主母排：In=500A	面	1	35483.86	35483.86	变压器250kVA
8	有源滤波柜（宽度≤1000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=500A	深圳	主母排：In=500A	面	0	5727.70	0.00	变压器250kVA
（二）	回路									
1	进线-630A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	2	35995.14	71990.28	变压器250kVA
2	进线-800A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	36044.42	0.00	变压器250kVA
3	进线-1000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	37336.96	0.00	变压器250kVA
4	进线-1250A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	38565.35	0.00	变压器250kVA
5	进线-1600A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	44044.70	0.00	变压器250kVA
6	进线-2000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	48462.74	0.00	变压器250kVA
7	进线-2500A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	55600.31	0.00	变压器250kVA
8	进线-3200A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	70605.98	0.00	变压器250kVA
9	进线-4000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=4000A/4P	深圳	In=4000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	92046.02	0.00	变压器250kVA
10	进线-5000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=5000A/4P	深圳	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA Icm=220KA	个	0	129234.70	0.00	变压器250kVA
11	母联-630A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	1	37546.35	37546.35	变压器250kVA
12	母联-800A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	37583.31	0.00	变压器250kVA
13	母联-1000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	38865.75	0.00	变压器250kVA
14	母联-1250A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	39841.20	0.00	变压器250kVA
15	母联-1600A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	44838.55	0.00	变压器250kVA

16	母联-2000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	49238.81	0.00	变压器250kVA
17	母联-2500A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	56053.63	0.00	变压器250kVA
18	母联-3200A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	69901.20	0.00	变压器250kVA
19	母联-4000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=4000A/4P	深圳	In=4000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	90096.24	0.00	变压器250kVA
20	母联-5000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=5000A/4P	深圳	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA Icm=220KA	个	0	125768.47	0.00	变压器250kVA
21	三级负荷总馈线-250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/4P	深圳	In=250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23298.76	0.00	变压器250kVA
22	三级负荷总馈线-400A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=400A/4P	深圳	In=400A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23298.76	0.00	变压器250kVA
23	三级负荷总馈线-630A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	24273.45	0.00	变压器250kVA
24	三级负荷总馈线-800A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	24753.17	0.00	变压器250kVA
25	三级负荷总馈线-1000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	27001.24	0.00	变压器250kVA
26	三级负荷总馈线-1250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	28168.96	0.00	变压器250kVA
27	三级负荷总馈线-1600A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	33512.37	0.00	变压器250kVA
28	三级负荷总馈线-2000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	37912.64	0.00	变压器250kVA
29	三级负荷总馈线-2500A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	44958.18	0.00	变压器250kVA
30	三级负荷总馈线-3200A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	59636.30	0.00	变压器250kVA
31	环控总馈线-160A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=160A/4P	深圳	In=160A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	4782.55	0.00	变压器250kVA
32	环控总馈线-250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/4P	深圳	In=250A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	5293.64	0.00	变压器250kVA
33	环控总馈线-400A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=400A/4P	深圳	In=400A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	7318.95	0.00	变压器250kVA
34	环控总馈线-630A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	21204.09	0.00	变压器250kVA
35	环控总馈线-800A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	21453.10	0.00	变压器250kVA
36	环控总馈线-1000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23239.73	0.00	变压器250kVA
37	环控总馈线-1250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23946.03	0.00	变压器250kVA
38	环控总馈线-1600A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	27905.17	0.00	变压器250kVA
39	环控总馈线-2000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	32305.44	0.00	变压器250kVA
40	环控总馈线-2500A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	38428.13	0.00	变压器250kVA
41	环控总馈线-3200A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	49414.87	0.00	变压器250kVA
42	普通馈线-160A（3P断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=160A/3P	深圳	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	0	2305.13	0.00	变压器250kVA
43	普通馈线-250A（3P断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/3P	深圳	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	0	2574.82	0.00	变压器250kVA
44	普通馈线-160A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=160A/3P	深圳	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	26	2984.87	77606.62	变压器250kVA
45	普通馈线-250A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/3P	深圳	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	10	3254.56	32545.60	变压器250kVA
46	普通馈线-400A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=400A/3P	深圳	In=400A/3P Ics=Icu=36KA	个	0	4555.27	0.00	变压器250kVA
47	普通馈线-630A（3P塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/3P	深圳	In=630A/3P Ics=Icu=36KA	个	0	5673.71	0.00	变压器250kVA
48	普通馈线-630A（3P框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/3P	深圳	In=630A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	16256.75	0.00	变压器250kVA

49	普通馈线-800A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/3P	深圳	In=800A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	16467.31	0.00	变压器250kVA
50	普通馈线-1000A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/3P	深圳	In=1000A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	18036.28	0.00	变压器250kVA
51	普通馈线-1250A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/3P	深圳	In=1250A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	18624.53	0.00	变压器250kVA
52	普通馈线-1600A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/3P	深圳	In=1600A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	21711.30	0.00	变压器250kVA
53	SCADA（SCADA接口模块）	三江电气	施耐德授权BlokSeT	深圳	施耐德授权BlokSeT	个	1	3726.92	3726.92	变压器250kVA
（三）	其它									
1	电流表	安科瑞	AMC72L-AI3/KC	江苏	三相电流、开关量、通讯等功能。	个	0	144.38	0.00	变压器250kVA
2	智能电度表	安科瑞	ADL400/C	江苏	三相电压、电流，有功，无功，精度0.5S级，导轨安装、通讯等功能。	个	2	313.92	627.84	变压器250kVA
3	多功能表	安科瑞	AMC72L-E4/HKC	江苏	三相电压、电流，开关量，有功，无功，通讯等功能。	个	34	153.13	5206.42	变压器250kVA
4	综合测控仪表	安科瑞	AMC96L-E4/HKC	江苏	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	3	196.88	590.64	变压器250kVA
5	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	测温式	/	测温式	个	9	27.34	246.06	变压器250kVA
6	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	测剩余电流式	/	测剩余电流式	个	19	27.34	519.46	变压器250kVA
7	RTU控制回路--仅安装	/	RTU控制回路	/	RTU控制回路	个	39	109.39	4266.21	变压器250kVA
8	二次保护线槽	三江电气	二次保护线槽	深圳	二次保护线槽	m	10	54.69	546.90	变压器250kVA
9	有源滤波APF-80A	三江电气	APF-80A	深圳	额定电流80A	个	0	14336.62	0.00	变压器250kVA
10	有源滤波APF-100A	三江电气	APF-100A	深圳	额定电流100A	个	0	15309.54	0.00	变压器250kVA
11	有源滤波APF-120A	三江电气	APF-120A	深圳	额定电流120A	个	0	19390.62	0.00	变压器250kVA
12	有源滤波APF-150A	三江电气	APF-150A	深圳	额定电流150A	个	0	21390.10	0.00	变压器250kVA
13	有源滤波APF-200A	三江电气	APF-200A	深圳	额定电流200A	个	0	24608.64	0.00	变压器250kVA
14	有源滤波APF-250A	三江电气	APF-250A	深圳	额定电流250A	个	0	32598.37	0.00	变压器250kVA
15	密集型母线-630A	三江电气	CMC-630A	深圳	额定电流630A	m	10	1858.68	18586.80	变压器250kVA
16	密集型母线-800A	三江电气	CMC-800A	深圳	额定电流800A	m	0	2109.91	0.00	变压器250kVA
17	密集型母线-1000A	三江电气	CMC-1000A	深圳	额定电流1000A	m	0	2493.69	0.00	变压器250kVA
18	密集型母线-1250A	三江电气	CMC-1250A	深圳	额定电流1250A	m	0	4230.26	0.00	变压器250kVA
19	密集型母线-1600A	三江电气	CMC-1600A	深圳	额定电流1600A	m	0	5240.08	0.00	变压器250kVA
20	密集型母线-2000A	三江电气	CMC-2000A	深圳	额定电流2000A	m	0	6720.52	0.00	变压器250kVA
21	密集型母线-2500A	三江电气	CMC-2500A	深圳	额定电流2500A	m	0	8251.73	0.00	变压器250kVA
22	密集型母线-3200A	三江电气	CMC-3200A	深圳	额定电流3200A	m	0	11791.63	0.00	变压器250kVA
23	密集型母线-4000A	三江电气	CMC-4000A	深圳	额定电流4000A	m	0	14091.07	0.00	变压器250kVA
24	密集型母线-5000A	三江电气	CMC-5000A	深圳	额定电流5000A	m	0	19152.67	0.00	变压器250kVA
25	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	接地保护模块	深圳	接地保护模块	个	0	1488.22	0.00	变压器250kVA
	小计		大新区间变电所1(变压器容量250kVA)						341564.68	
新大存车场（变压器容量1600kVA）										
（一）	柜体									
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=3200A	深圳	主母排：In=3200A	面	2	10864.89	21729.78	变压器1600kVA
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=3200A	深圳	主母排：In=3200A	面	1	9609.82	9609.82	变压器1600kVA
3	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=3200A	深圳	主母排：In=3200A	面	2	9609.82	19219.64	变压器1600kVA
4	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=3200A	深圳	主母排：In=3200A	面	0	9609.82	0.00	变压器1600kVA
5	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=3200A	深圳	主母排：In=3200A	面	22	13362.59	293976.98	变压器1600kVA
6	空柜（宽度≤2000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=3200A	深圳	主母排：In=3200A	面	0	12907.50	0.00	变压器1600kVA
7	通信管理柜（宽度≤800）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=3200A	深圳	主母排：In=3200A	面	1	35483.86	35483.86	变压器1600kVA
8	有源滤波柜（宽度≤1000）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/主母排：In=3200A	深圳	主母排：In=3200A	面	2	9609.82	19219.64	变压器1600kVA
（二）	回路									
1	进线-630A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	35996.14	0.00	变压器1600kVA
2	进线-800A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	36044.42	0.00	变压器1600kVA
3	进线-1000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	37336.96	0.00	变压器1600kVA
4	进线-1250A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	38565.35	0.00	变压器1600kVA
5	进线-1600A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	44044.70	0.00	变压器1600kVA

6	进线-2000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	48462.74	0.00	变压器1600kVA
7	进线-2500A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	55600.31	0.00	变压器1600kVA
8	进线-3200A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	2	70606.98	141211.96	变压器1600kVA
9	进线-4000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=4000A/4P	深圳	In=4000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	92046.02	0.00	变压器1600kVA
10	进线-5000A（4P断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=5000A/4P	深圳	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA Icm=220KA	个	0	129234.70	0.00	变压器1600kVA
11	母联-630A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	37546.35	0.00	变压器1600kVA
12	母联-800A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	37583.31	0.00	变压器1600kVA
13	母联-1000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	38865.75	0.00	变压器1600kVA
14	母联-1250A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	39841.20	0.00	变压器1600kVA
15	母联-1600A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	44838.55	0.00	变压器1600kVA
16	母联-2000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	49238.81	0.00	变压器1600kVA
17	母联-2500A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	56053.63	0.00	变压器1600kVA
18	母联-3200A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	1	69901.20	69901.20	变压器1600kVA
19	母联-4000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=4000A/4P	深圳	In=4000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	90096.24	0.00	变压器1600kVA
20	母联-5000A（4P断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=5000A/4P	深圳	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA Icm=220KA	个	0	125768.47	0.00	变压器1600kVA
21	三级负荷总馈线-250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/4P	深圳	In=250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23298.76	0.00	变压器1600kVA
22	三级负荷总馈线-400A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=400A/4P	深圳	In=400A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23298.76	0.00	变压器1600kVA
23	三级负荷总馈线-630A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	24273.45	0.00	变压器1600kVA
24	三级负荷总馈线-800A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	24753.17	0.00	变压器1600kVA
25	三级负荷总馈线-1000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	27001.24	0.00	变压器1600kVA
26	三级负荷总馈线-1250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	28168.96	0.00	变压器1600kVA
27	三级负荷总馈线-1600A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	33512.37	0.00	变压器1600kVA
28	三级负荷总馈线-2000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	2	37912.64	75825.28	变压器1600kVA
29	三级负荷总馈线-2500A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	44958.18	0.00	变压器1600kVA
30	三级负荷总馈线-3200A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	59636.30	0.00	变压器1600kVA
31	环控总馈线-160A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=160A/4P	深圳	In=160A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	4782.55	0.00	变压器1600kVA
32	环控总馈线-250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/4P	深圳	In=250A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	5293.64	0.00	变压器1600kVA
33	环控总馈线-400A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=400A/4P	深圳	In=400A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	7318.96	0.00	变压器1600kVA
34	环控总馈线-630A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/4P	深圳	In=630A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	21204.09	0.00	变压器1600kVA
35	环控总馈线-800A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/4P	深圳	In=800A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	21453.10	0.00	变压器1600kVA
36	环控总馈线-1000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/4P	深圳	In=1000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23239.73	0.00	变压器1600kVA
37	环控总馈线-1250A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/4P	深圳	In=1250A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	23946.03	0.00	变压器1600kVA
38	环控总馈线-1600A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/4P	深圳	In=1600A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	27905.17	0.00	变压器1600kVA

39	环控总馈线-2000A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2000A/4P	深圳	In=2000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	32305.44	0.00	变压器1600kVA
40	环控总馈线-2500A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=2500A/4P	深圳	In=2500A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	38428.13	0.00	变压器1600kVA
41	环控总馈线-3200A（4P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=3200A/4P	深圳	In=3200A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=85KA Icm=220KA	个	0	49414.87	0.00	变压器1600kVA
42	普通馈线-160A（3P断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=160A/3P	深圳	In=160A/3P Ics=Icu=50KA	个	56	2332.24	130605.44	变压器1600kVA
43	普通馈线-250A（3P断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/3P	深圳	In=250A/3P Ics=Icu=50KA	个	33	2604.60	85951.80	变压器1600kVA
44	普通馈线-160A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=160A/3P	深圳	In=160A/3P Ics=Icu=50KA	个	12	3011.98	36143.76	变压器1600kVA
45	普通馈线-250A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=250A/3P	深圳	In=250A/3P Ics=Icu=50KA	个	9	3284.34	29559.06	变压器1600kVA
46	普通馈线-400A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=400A/3P	深圳	In=400A/3P Ics=Icu=50KA	个	30	4676.04	140281.20	变压器1600kVA
47	普通馈线-630A（3P塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/3P	深圳	In=630A/3P Ics=Icu=50KA	个	6	5859.52	35157.12	变压器1600kVA
48	普通馈线-630A（3P框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=630A/3P	深圳	In=630A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	16256.75	0.00	变压器1600kVA
49	普通馈线-800A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=800A/3P	深圳	In=800A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	16467.31	0.00	变压器1600kVA
50	普通馈线-1000A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1000A/3P	深圳	In=1000A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	18036.28	0.00	变压器1600kVA
51	普通馈线-1250A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1250A/3P	深圳	In=1250A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	18624.53	0.00	变压器1600kVA
52	普通馈线-1600A（3P断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	施耐德授权BlokSeT/In=1600A/3P	深圳	In=1600A/3P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA Icm=187KA	个	0	21711.30	0.00	变压器1600kVA
53	SCADA（SCADA接口模块）	三江电气	施耐德授权BlokSeT	深圳	施耐德授权BlokSeT	个	1	3726.92	3726.92	变压器1600kVA
（三）	其它									
1	电流表	安科瑞	AMC72L-AI3/KC	江苏	三相电流、开关量、通讯等功能。	个	0	144.38	0.00	变压器1600kVA
2	智能电度表	安科瑞	ADL400/C	江苏	三相电压、电流，有功，无功，精度0.5S级，导轨安装、通讯等功能。	个	2	313.92	627.84	变压器1600kVA
3	多功能表	安科瑞	AMC72L-E4/HKC	江苏	三相电压、电流，开关量，有功，无功，通讯等功能。	个	148	153.13	22663.24	变压器1600kVA
4	综合测控仪表	安科瑞	AMC96L-E4/HKC	江苏	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	5	196.88	984.40	变压器1600kVA
5	电气火灾探测器（测温式）一仅安装	/	测温式	/	测温式	个	75	27.34	2050.50	变压器1600kVA
6	电气火灾探测器（剩余电流式）一仅安装	/	测剩余电流式	/	测剩余电流式	个	106	27.34	2898.04	变压器1600kVA
7	RTU控制回路--仅安装	/	RTU控制回路	/	RTU控制回路	个	36	109.39	3938.04	变压器1600kVA
8	二次保护线槽	三江电气	二次保护线槽	深圳	二次保护线槽	m	10	54.69	546.90	变压器1600kVA
9	有源滤波APF-80A	三江电气	APF-80A	深圳	额定电流80A	个	0	14336.62	0.00	变压器1600kVA
10	有源滤波APF-100A	三江电气	APF-100A	深圳	额定电流100A	个	0	15309.54	0.00	变压器1600kVA
11	有源滤波APF-120A	三江电气	APF-120A	深圳	额定电流120A	个	0	19390.62	0.00	变压器1600kVA
12	有源滤波APF-150A	三江电气	APF-150A	深圳	额定电流150A	个	0	21390.10	0.00	变压器1600kVA
13	有源滤波APF-200A	三江电气	APF-200A	深圳	额定电流200A	个	2	24608.64	49217.28	变压器1600kVA
14	有源滤波APF-250A	三江电气	APF-250A	深圳	额定电流250A	个	0	32598.37	0.00	变压器1600kVA
15	密集型母线-630A	三江电气	CMC-630A	深圳	额定电流630A	m	0	1858.68	0.00	变压器1600kVA
16	密集型母线-800A	三江电气	CMC-800A	深圳	额定电流800A	m	0	2109.91	0.00	变压器1600kVA
17	密集型母线-1000A	三江电气	CMC-1000A	深圳	额定电流1000A	m	0	2493.69	0.00	变压器1600kVA
18	密集型母线-1250A	三江电气	CMC-1250A	深圳	额定电流1250A	m	0	4230.26	0.00	变压器1600kVA
19	密集型母线-1600A	三江电气	CMC-1600A	深圳	额定电流1600A	m	0	5240.08	0.00	变压器1600kVA
20	密集型母线-2000A	三江电气	CMC-2000A	深圳	额定电流2000A	m	0	6720.52	0.00	变压器1600kVA
21	密集型母线-2500A	三江电气	CMC-2500A	深圳	额定电流2500A	m	0	8251.73	0.00	变压器1600kVA
22	密集型母线-3200A	三江电气	CMC-3200A	深圳	额定电流3200A	m	15	11791.63	176874.45	变压器1600kVA
23	密集型母线-4000A	三江电气	CMC-4000A	深圳	额定电流4000A	m	0	14091.07	0.00	变压器1600kVA
24	密集型母线-5000A	三江电气	CMC-5000A	深圳	额定电流5000A	m	0	19152.67	0.00	变压器1600kVA
25	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	接地保护模块	深圳	接地保护模块	个	0	1488.22	0.00	变压器1600kVA
	小计		新大存车场（变压器容量1600kVA）						1407404.15	
	低压开关柜小计								14312867.09	
低压配电箱										
（一）	**双切箱**									

1	双电源切换箱1型	三江电气	AT-GZTX1	深圳	主开关额定电流：320A	台	5	43286.39	216431.95	
2	双电源切换箱2型	三江电气	AT-GZTX2	深圳	主开关额定电流：250A	台	10	22897.93	228979.30	
3	双电源切换箱3型	三江电气	AT-UPS	深圳	主开关额定电流：500A	台	6	60609.76	363658.56	
4	双电源切换箱4型	三江电气	AT-HXP	深圳	主开关额定电流：100A	台	1	9246.58	9246.58	
5	双电源切换箱5型	三江电气	AT-JYTX	深圳	主开关额定电流：160A	台	6	23720.52	142323.12	
6	双电源切换箱6型	三江电气	AT-DZTX	深圳	主开关额定电流：63A	台	15	7578.54	113678.10	
7	双电源切换箱7型	三江电气	AT-ZTM1	深圳	主开关额定电流：160A	台	6	13975.47	83852.82	
8	双电源切换箱8型	三江电气	AT-XFZ1	深圳	主开关额定电流：40A	台	37	5618.43	207881.91	
9	双电源切换箱9型	三江电气	AT-XFDL1	深圳	主开关额定电流：63A	台	16	6943.26	111092.16	
10	双电源切换箱10型	三江电气	AT-YDL1	深圳	主开关额定电流：80A	台	19	9231.73	175402.87	
11	双电源切换箱11型	三江电气	AT-FT1	深圳	主开关额定电流：160A	台	22	12567.25	276479.50	
12	双电源切换箱12型	三江电气	AT-FT1	深圳	主开关额定电流：250A	台	4	17674.88	70699.52	
13	双电源切换箱13型	三江电气	AT-CRKA1	深圳	主开关额定电流：250A	台	14	20285.04	283990.56	
14	双电源切换箱14型	三江电气	AT-YSB1	深圳	主开关额定电流：80A	台	12	7333.26	87999.12	
15	双电源切换箱15型	三江电气	AT-FSB	深圳	主开关额定电流：250A	台	9	17684.55	159160.95	
16	双电源切换箱16型	三江电气	AT-QFSB	深圳	主开关额定电流：400A	台	1	26929.31	26929.31	
17	双电源切换箱17型	三江电气	AT-FSB	深圳	主开关额定电流：250A	台	3	20352.20	61056.60	
18	双电源切换箱18型	三江电气	AT-PYF1	深圳	主开关额定电流：160A	台	7	22417.89	156925.23	
19	双电源切换箱19型	三江电气	AT-JYF1	深圳	主开关额定电流：63A	台	10	20636.89	206368.90	
20	双电源切换箱20型	三江电气	AT-QFSB	深圳	主开关额定电流：320A	台	10	22165.60	221656.00	
21	双电源切换箱21型	三江电气	AT-QFSB	深圳	主开关额定电流：160A	台	1	12627.67	12627.67	
22	双电源切换箱22型	三江电气	AT-JC-XFB	深圳	主开关额定电流：400A	台	2	27455.01	54910.02	
23	双电源切换箱23型	三江电气	AT-PY8~11	深圳	主开关额定电流：80A	台	4	21588.46	86353.84	
24	双电源切换箱24型	三江电气	AT-JC-UPS2	深圳	主开关额定电流：320A	台	1	38941.96	38941.96	
25	双电源切换箱25型	三江电气	AT-JC-TX	深圳	主开关额定电流：250A	台	1	23463.71	23463.71	
26	双电源切换箱26型	三江电气	AT-JC-DDC1	深圳	主开关额定电流：100A	台	1	8375.93	8375.93	
27	双电源切换箱27型	三江电气	AT-JJ-XF	深圳	主开关额定电流：160A	台	9	23256.70	209310.30	
28	双电源切换箱28型	三江电气	AT-XL-XF	深圳	主开关额定电流：40A	台	1	7402.08	7402.08	
29	双电源切换箱29型	三江电气	AT-FSB	深圳	主开关额定电流：250A	台	10	16574.45	165744.50	
（二）	**动力箱**									
1	动力箱1型	三江电气	AP-XH1	深圳	主开关额定电流：160A	台	10	2528.98	25289.80	
2	动力箱2型	三江电气	AP-EDL1	深圳	主开关额定电流：100A	台	24	9764.03	234336.72	
3	动力箱3型	三江电气	AP-SDL1	深圳	主开关额定电流：100A	台	33	8373.68	276331.44	
4	动力箱4型	三江电气	AP-DT1	深圳	主开关额定电流：100A	台	8	4647.83	37182.64	
5	动力箱5型	三江电气	AP-WSB1	深圳	主开关额定电流：63A	台	11	1688.25	18570.75	
6	动力箱6型	三江电气	AP-XFB1 IP55	深圳	主开关额定电流：250A	台	10	7183.61	71836.10	
7	动力箱7型	三江电气	AP-XFB3 IP55	深圳	主开关额定电流：320A	台	2	8188.63	16377.26	
8	动力箱8型	三江电气	AP-DLJ	深圳	主开关额定电流：160A	台	11	9650.72	106157.92	
9	动力箱9型	三江电气	AP-DLJ	深圳	主开关额定电流：250A	台	5	9802.90	49014.50	
10	动力箱10型	三江电气	AP-XL	深圳	主开关额定电流：400A	台	1	12995.33	12995.33	
11	动力箱11型	三江电气	AP-GLZ1(2)	深圳	主开关额定电流：400A	台	2	8452.19	16904.38	
12	动力箱12型	三江电气	AP-GL-XF1~4	深圳	主开关额定电流：250A	台	4	9299.84	37199.36	
13	动力箱13型	三江电气	AP-GL-Y1~4	深圳	主开关额定电流：160A	台	4	8866.40	35465.60	
14	动力箱14型	三江电气	AL-GL1~6	深圳	主开关额定电流：160A	台	6	11042.45	66254.70	
15	动力箱15型	三江电气	AP-JC-XH1	深圳	主开关额定电流：250A	台	2	2780.03	5560.06	
16	动力箱16型	三江电气	AP-JC1(2)	深圳	主开关额定电流：100A	台	4	9329.41	37317.64	
17	动力箱17型	三江电气	AP-JC-DLJ1	深圳	主开关额定电流：400A	台	1	28122.14	28122.14	
18	动力箱18型	三江电气	AP-JC-DLJ2	深圳	主开关额定电流：250A	台	1	20579.08	20579.08	

19	动力箱19型	三江电气	AP-JCZ1	深圳	主开关额定电流：400A	台	2	12769.37	25538.74	
20	动力箱20型	三江电气	AP-JCZ2	深圳	主开关额定电流：250A	台	1	11696.33	11696.33	
21	动力箱21型	三江电气	AP-JC-SJ1	深圳	主开关额定电流：400A	台	1	17489.46	17489.46	
22	动力箱22型	三江电气	AP-JC-SJ2(3)	深圳	主开关额定电流：400A	台	2	17547.52	35095.04	
23	动力箱23型	三江电气	AP-JC-CF	深圳	主开关额定电流：400A	台	1	30560.12	30560.12	
24	动力箱24型	三江电气	AP-CC-SJ1	深圳	主开关额定电流：160A	台	2	11853.04	23706.08	
25	动力箱25型	三江电气	AP-CC-SJ2~4	深圳	主开关额定电流：100A	台	4	7500.36	30001.44	
26	动力箱26型	三江电气	AP-JC-XFB1(2)	深圳	主开关额定电流：400A	台	2	13837.37	27674.74	
27	动力箱27型	三江电气	AP-JC-JC	深圳	主开关额定电流：160A	台	1	7859.06	7859.06	
28	动力箱28型	三江电气	AP-JC-GL	深圳	主开关额定电流：160A	台	1	9137.52	9137.52	
29	动力箱29型	三江电气	AP-JC-JQ	深圳	主开关额定电流：100A	台	2	4893.22	9786.44	
30	动力箱30型	三江电气	AP-JC-DDC1(2)	深圳	主开关额定电流：160A	台	2	6794.13	13588.26	
31	动力箱31型	三江电气	AP-CD1(2)	深圳	主开关额定电流：400A	台	2	15762.74	31525.48	
32	动力箱32型	三江电气	AP-WS	深圳	主开关额定电流：100A	台	1	5941.42	5941.42	
33	动力箱33型	三江电气	AP-XC	深圳	主开关额定电流：400A	台	1	8238.06	8238.06	
（三）	**照明箱**									
1	照明箱1型	三江电气	ALZ-AH1	深圳	主开关额定电流：100A	台	44	6170.35	271495.40	
2	照明箱2型	三江电气	ALS-BH3	深圳	主开关额定电流：40A	台	38	2376.79	90318.02	
3	照明箱3型	三江电气	ALA-AP1	深圳	主开关额定电流：40A	台	23	3565.64	82009.72	
4	照明箱4型	三江电气	ALG-AH	深圳	主开关额定电流：63A	台	23	4330.68	99605.64	
5	照明箱5型	三江电气	AL-JX	深圳	主开关额定电流：32A	台	92	1289.64	118646.88	
6	照明箱6型	三江电气	AL-JC1(2)	深圳	主开关额定电流：100A	台	2	4164.40	8328.80	
7	照明箱7型	三江电气	AL-JC3~6	深圳	主开关额定电流：100A	台	8	6551.14	52409.12	
8	照明箱8型	三江电气	AL-MW1	深圳	主开关额定电流：100A	台	9	4950.19	44551.71	
9	照明箱9型	三江电气	AL-XL	深圳	主开关额定电流：100A	台	2	8655.06	17310.12	
10	照明箱10型	三江电气	ALA-AP2	深圳	主开关额定电流：40A	台	4	4891.43	19565.72	
11	照明箱11型	三江电气	ALS-AE	深圳	主开关额定电流：40A	台	1	3137.06	3137.06	
（四）	**负荷开关箱**									
1	负荷开关箱1型	三江电气	AP-LT1	深圳	主开关额定电流：63A	台	20	2016.64	40332.80	
2	负荷开关箱2型	三江电气	AP-LD1	深圳	主开关额定电流：100A	台	24	593.36	14240.64	
3	负荷开关箱3型	三江电气	AP-CC-G1	深圳	主开关额定电流：160A	台	1	739.28	739.28	
（五）	**检修插座箱**									
1	插座箱1型	三江电气	AP-QJX	深圳	主开关额定电流：50A	台	877	1623.05	1423414.85	
2	插座箱2型	三江电气	AP-JX	深圳	主开关额定电流：32A	台	373	1096.28	408912.44	
3	插座箱3型	三江电气	JX	深圳	主开关额定电流：250A	台	4	5224.80	20899.20	
（六）	控制箱	三江电气	电动蝶阀控制箱	深圳	主开关额定电流：16A	台	38	1171.59	44520.42	
（七）	商铺箱	三江电气	AP-SP1	深圳	主开关额定电流：100A	台	11	4330.06	47630.66	
	低压配电箱小计								8002345.16	
智能照明控制系统										
1	坪山站智能照明控制系统	EXC爱克	坪山站	深圳	智能照明控制系统	套	1	180512.80	180512.80	
2	燕子湖站智能照明控制系统	EXC爱克	燕子湖站	深圳	智能照明控制系统	套	1	131753.64	131753.64	
3	葵涌站智能照明控制系统	EXC爱克	葵涌站	深圳	智能照明控制系统	套	1	136212.12	136212.12	
4	大鹏站智能照明控制系统	EXC爱克	大鹏站	深圳	智能照明控制系统	套	1	133982.88	133982.88	
5	新大站智能照明控制系统	EXC爱克	新大站	深圳	智能照明控制系统	套	1	121410.77	121410.77	
6	新大存车场智能照明控制系统	EXC爱克	新大存车场	深圳	智能照明控制系统	套	1	307226.93	307226.93	
	智能照明控制系统小计								1011099.14	
	合计								23326311.39	
注：										

11、深圳地铁 16 号线二期工程(高低压柜）-1726.41 万

（1）合同扫描件

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

合 同 编 号 ： STJS-0083/2024

买方：深 圳 市 地 铁 集 团 有 限 公 司

卖方：深 圳 市 三 江 电 气 有 限 公 司

二〇二四年三月

第一部分　合同协议书

买方（又称“甲方”）：**深圳市地铁集团有限公司**

卖方（又称“乙方”）：**深圳市三江电气有限公司**

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，买卖双方就下述工程的设备采购事项协商一致，订立本合同，并自愿恪守。

一、工程概况

1. 工程名称：深圳地铁16号线二期工程0.4kV低压开关柜设备采购。

2. 工程规模：深圳市城市轨道交通16号线二期工程起于西坑站，终点位于在建16号线起点大运站。正线全长约9.46km，全部采用地下敷设方式。全线设车站8座，其中换乘站2座，分别为园山站与规划19号线换乘，安良站与规划18号线、深汕城际换乘。全线最大站间距1829m（阿波罗站-长江埔站），最小站间距762m（阿波罗站-阿波罗南站），平均站间距1186m。本线设西坑停车场一座，出入线接轨站为西坑站。

二、合同范围

1. 设备供货范围包括：本次采购的是深圳市16号线二期工程0.4kV低压开关柜设备；

2. 附随义务包括：详见合同条款。

三、交货地点

交货地点：深圳市为工程所在地，具体地点以买方通知为准。

四、合同期限

本合同暂定期限 **1674** **日历天**，自**合同签订之日**起，至 **2028** **年** **9** **月** **28** **日**止。

五、项目负责人

甲方项目负责人姓名：艾江甫

乙方项目负责人姓名：褚可参

六、签约合同价

1. 本合同价格形式为 ☑单价合同 □总价合同

2. 本合同的签约合同价为人民币：**大写金额：**壹仟柒佰贰拾陆万肆仟壹佰肆拾陆元伍角叁分，**小写金额：**17264146.53元；其中，**不含税价为** 15278005.78 元；**增值税税额：**1986140.75 元；**增值税税率** 13 %。

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

（本页无正文）

买方(盖章)：	深圳市地铁集团有限公司	**法定代表人或授权代表：**	
住　　所：	深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦	邮政编码：	518026
统一信用代码：	91440300708437873H	电　　话：	0755-23992674
邮　　箱：	755904924410506	传　　真：	0755-23992555
开户银行：	招商银行深圳分行益田支行	开户全名：	深圳市地铁集团有限公司
账　　号：	755904924410506	银行行号：	308584001299
项目主管部门经办人及电话：	艾江甫 17328739520	项目主管部门审核人：	王彦会
合约部门经办人及电话：	王欢 0755-23887157	合约部门审核人及电话：	陈瑞怡
卖方(盖章)：	深圳市三江电气有限公司	**法定代表人或授权代表：**	
住　　所：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋	邮政编码：	518117
统一信用代码：	91440300766388192 4	电　　话：	0755-28431718
邮　　箱：	szsanjiang@163.com	传　　真：	28431718
开户银行：	东莞银行股份有限公司深圳龙岗支行	开户全名：	深圳市三江电气有限公司
账　　号：	519000015759183	银行行号：	313584009018
卖方经办人：	褚可参	卖方经办人电话：	13302952023
合同签署地点：	深圳市福田区		
时　　间：	2024 年 3 月 6 日		

（2）合同清单

2 设备价格表

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
16 号线二期工程										
长江埔站--A 端(变压器 1000kVA)										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	2	6298.40	12596.80	(变压器 1000kVA)
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	1	5796.02	5796.02	(变压器 1000kVA)
3	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	2	5796.02	11592.04	(变压器 1000kVA)
4	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	4	5917.29	23669.16	(变压器 1000kVA)
5	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	14	9580.46	134126.44	(变压器 1000kVA)
6	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	0	10817.37	0.00	(变压器 1000kVA)
7	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	3786.51	3786.51	(变压器 1000kVA)
8	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35640.49	0.00	(变压器 1000kVA)
9	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35672.21	0.00	(变压器 1000kVA)
10	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37702.53	0.00	(变压器 1000kVA)

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

2 设备价格表

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
16 号线二期工程										
长江埔站--A 端(变压器 1000kVA)										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	2	6298.40	12596.80	(变压器 1000kVA)
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	1	5796.02	5796.02	(变压器 1000kVA)
3	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	2	5796.02	11592.04	(变压器 1000kVA)
4	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	4	5917.29	23669.16	(变压器 1000kVA)
5	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	14	9580.46	134126.44	(变压器 1000kVA)
6	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	0	10817.37	0.00	(变压器 1000kVA)
7	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	3786.51	3786.51	(变压器 1000kVA)
8	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35640.49	0.00	(变压器 1000kVA)
9	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35672.21	0.00	(变压器 1000kVA)
10	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37702.53	0.00	(变压器 1000kVA)

62

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
11	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	39078.05	0.00	(变压器1000kVA)
12	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	42530.35	0.00	(变压器1000kVA)
13	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	2	48949.58	97899.16	(变压器1000kVA)
14	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	57064.27	0.00	(变压器1000kVA)
15	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	71235.42	0.00	(变压器1000kVA)
16	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	94783.46	0.00	(变压器1000kVA)
17	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0	137837.52	0.00	(变压器1000kVA)
18	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35335.07	0.00	(变压器1000kVA)
19	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35358.86	0.00	(变压器1000kVA)
20	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37137.57	0.00	(变压器1000kVA)

63

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
11	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	39078.05	0.00	(变压器1000kVA)
12	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	42530.35	0.00	(变压器1000kVA)
13	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	2	48949.58	97899.16	(变压器1000kVA)
14	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	57064.27	0.00	(变压器1000kVA)
15	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	71235.42	0.00	(变压器1000kVA)
16	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	94783.46	0.00	(变压器1000kVA)
17	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0	137837.52	0.00	(变压器1000kVA)
18	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35335.07	0.00	(变压器1000kVA)
19	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35358.86	0.00	(变压器1000kVA)
20	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37137.57	0.00	(变压器1000kVA)

63

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
21	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	38246.75	0.00	(变压器1000kVA)
22	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	1	41526.85	41526.85	(变压器1000kVA)
23	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	47579.89	0.00	(变压器1000kVA)
24	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55578.41	0.00	(变压器1000kVA)
25	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	68005.56	0.00	(变压器1000kVA)
26	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	90566.97	0.00	(变压器1000kVA)
27	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	24747.69	0.00	(变压器1000kVA)
28	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	24852.35	0.00	(变压器1000kVA)
29	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25669.15	0.00	(变压器1000kVA)
30	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26076.73	0.00	(变压器1000kVA)

64

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
21	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	38246.75	0.00	(变压器1000kVA)
22	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	1	41526.85	41526.85	(变压器1000kVA)
23	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	47579.89	0.00	(变压器1000kVA)
24	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55578.41	0.00	(变压器1000kVA)
25	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	68005.56	0.00	(变压器1000kVA)
26	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	90566.97	0.00	(变压器1000kVA)
27	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	24747.69	0.00	(变压器1000kVA)
28	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	24852.35	0.00	(变压器1000kVA)
29	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25669.15	0.00	(变压器1000kVA)
30	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26076.73	0.00	(变压器1000kVA)

64

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
31	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2	27960.11	55920.22	(变压器 1000kVA)
32	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29173.94	0.00	(变压器 1000kVA)
33	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	32478.49	0.00	(变压器 1000kVA)
34	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	38580.37	0.00	(变压器 1000kVA)
35	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	46403.05	0.00	(变压器 1000kVA)
36	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	59410.71	0.00	(变压器 1000kVA)
37	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	5876.21	0.00	(变压器 1000kVA)
38	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	6491.26	0.00	(变压器 1000kVA)
39	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	9192.44	0.00	(变压器 1000kVA)
40	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	4	23271.44	93085.76	(变压器 1000kVA)

65

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
31	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2	27960.11	55920.22	(变压器 1000kVA)
32	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29173.94	0.00	(变压器 1000kVA)
33	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	32478.49	0.00	(变压器 1000kVA)
34	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	38580.37	0.00	(变压器 1000kVA)
35	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	46403.05	0.00	(变压器 1000kVA)
36	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	59410.71	0.00	(变压器 1000kVA)
37	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	5876.21	0.00	(变压器 1000kVA)
38	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	6491.26	0.00	(变压器 1000kVA)
39	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	9192.44	0.00	(变压器 1000kVA)
40	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	4	23271.44	93085.76	(变压器 1000kVA)

65

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
41	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	23626.68	0.00	(变压器 1000kVA)
42	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25405.40	0.00	(变压器 1000kVA)
43	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26514.56	0.00	(变压器 1000kVA)
44	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29714.43	0.00	(变压器 1000kVA)
45	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	35607.00	0.00	(变压器 1000kVA)
46	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	43220.35	0.00	(变压器 1000kVA)
47	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55390.72	0.00	(变压器 1000kVA)
48	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=50KA	个	90	2510.12	225910.80	(变压器 1000kVA)
49	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=50KA	个	20	2709.24	54184.80	(变压器 1000kVA)
50	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=50KA	个	10	5605.74	56057.40	(变压器 1000kVA)



深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
41	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	23626.68	0.00	(变压器 1000kVA)
42	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25405.40	0.00	(变压器 1000kVA)
43	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26514.56	0.00	(变压器 1000kVA)
44	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29714.43	0.00	(变压器 1000kVA)
45	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	35607.00	0.00	(变压器 1000kVA)
46	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	43220.35	0.00	(变压器 1000kVA)
47	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55390.72	0.00	(变压器 1000kVA)
48	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=50KA	个	90	2510.12	225910.80	(变压器 1000kVA)
49	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=50KA	个	20	2709.24	54184.80	(变压器 1000kVA)
50	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=50KA	个	10	5605.74	56057.40	(变压器 1000kVA)

66



深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								(不含增值税价)		
51	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=50KA	面	0	7268.27	0.00	(变压器1000kVA)
52	普通馈线-630A-I（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18230.92	0.00	(变压器1000kVA)
53	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18551.27	0.00	(变压器1000kVA)
54	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	20115.80	0.00	(变压器1000kVA)
55	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	21111.67	0.00	(变压器1000kVA)
56	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	23697.84	0.00	(变压器1000kVA)
57	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	36953.91	36953.91	(变压器1000kVA)
58	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	70	217.74	15241.80	(变压器1000kVA)
59	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	10	348.39	3483.90	(变压器1000kVA)
60	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	40	163.30	6532.00	(变压器1000kVA)

67



深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								(不含增值税价)		
61	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	9	304.84	2743.56	(变压器1000kVA)
62	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	20	27.21	544.20	(变压器1000kVA)
63	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	80	27.21	2176.80	(变压器1000kVA)
64	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10	54.44	544.40	(变压器1000kVA)
65	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0	2239.21	0.00	(变压器1000kVA)
66	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0	2503.46	0.00	(变压器1000kVA)
67	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0	2962.42	0.00	(变压器1000kVA)
68	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	0	3463.18	0.00	(变压器1000kVA)
69	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	10	4275.47	42754.70	(变压器1000kVA)
70	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	0	5453.17	0.00	(变压器1000kVA)
71	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0	6703.37	0.00	(变压器1000kVA)
72	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0	9516.61	0.00	(变压器1000kVA)
73	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0	11390.99	0.00	(变压器1000kVA)

68



深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
74	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	10	2085.12	20851.20	(变压器1000kVA)
75	其他	三江电气	深圳	/	/	个	0	0.00	0.00	(变压器1000kVA)
	小计			长江埔站--A 端(变压器 1000kVA)					947978.43	
长江埔站--B 端(变压器 500kVA)										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	2	5077.32	10154.64	(变压器500kVA)
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	1	4819.15	4819.15	(变压器500kVA)
3	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	0	4819.15	0.00	(变压器500kVA)
4	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	4	4940.42	19761.68	(变压器500kVA)
5	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	10	7870.90	78709.00	(变压器500kVA)
6	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	0	9596.29	0.00	(变压器500kVA)
7	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	3786.51	3786.51	(变压器500kVA)
8	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35640.49	0.00	(变压器500kVA)
9	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35672.21	0.00	(变压器500kVA)

69

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
10	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2	37702.53	75405.06	(变压器500kVA)
11	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	39078.05	0.00	(变压器500kVA)
12	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	42530.35	0.00	(变压器500kVA)
13	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	48949.58	0.00	(变压器500kVA)
14	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	57064.27	0.00	(变压器500kVA)
15	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	71235.42	0.00	(变压器500kVA)
16	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	94783.46	0.00	(变压器500kVA)
17	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0	137837.52	0.00	(变压器500kVA)
18	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35335.07	0.00	(变压器500kVA)
19	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	1	35358.86	35358.86	(变压器500kVA)

70

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
20	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37137.57	0.00	(变压器500kVA)
21	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	38246.75	0.00	(变压器500kVA)
22	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	41526.85	0.00	(变压器500kVA)
23	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	47579.89	0.00	(变压器500kVA)
24	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55578.41	0.00	(变压器500kVA)
25	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	68005.56	0.00	(变压器500kVA)
26	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	90566.97	0.00	(变压器500kVA)
27	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	24747.69	0.00	(变压器500kVA)
28	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	24852.35	0.00	(变压器500kVA)
29	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25669.15	0.00	(变压器500kVA)

71



深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
30	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26076.73	0.00	(变压器500kVA)
31	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	27960.11	0.00	(变压器500kVA)
32	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29173.94	0.00	(变压器500kVA)
33	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	32478.49	0.00	(变压器500kVA)
34	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	38580.37	0.00	(变压器500kVA)
35	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	46403.05	0.00	(变压器500kVA)
36	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	59410.71	0.00	(变压器500kVA)
37	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	5789.98	0.00	(变压器500kVA)
38	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	6407.85	0.00	(变压器500kVA)
39	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	9106.39	0.00	(变压器500kVA)

72



深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
40	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	4	23271.44	93085.76	(变压器 500kVA)
41	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	23626.68	0.00	(变压器 500kVA)
42	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25405.40	0.00	(变压器 500kVA)
43	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26514.56	0.00	(变压器 500kVA)
44	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29714.43	0.00	(变压器 500kVA)
45	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	35607.00	0.00	(变压器 500kVA)
46	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	43220.35	0.00	(变压器 500kVA)
47	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55390.72	0.00	(变压器 500kVA)
48	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	60	2479.45	148767.00	(变压器 500kVA)
49	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	14	2675.56	37457.84	(变压器 500kVA)



深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
50	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=36KA	个	6	5469.09	32814.54	(变压器 500kVA)
51	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=36KA	面	0	7058.03	0.00	(变压器 500kVA)
52	普通馈线-630A-1（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18230.92	0.00	(变压器 500kVA)
53	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18551.27	0.00	(变压器 500kVA)
54	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	20115.80	0.00	(变压器 500kVA)
55	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	21111.67	0.00	(变压器 500kVA)
56	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	23697.84	0.00	(变压器 500kVA)
57	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	36953.91	36953.91	(变压器 500kVA)
58	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	50	217.74	10887.00	(变压器 500kVA)
59	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	10	348.39	3483.90	(变压器 500kVA)



深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								(不含增值税价)		
60	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	20	163.30	3266.00	(变压器500kVA)
61	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	7	304.84	2133.88	(变压器500kVA)
62	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	10	27.21	272.10	(变压器500kVA)
63	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	60	27.21	1632.60	(变压器500kVA)
64	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10	54.44	544.40	(变压器500kVA)
65	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0	2239.21	0.00	(变压器500kVA)
66	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	10	2503.46	25034.60	(变压器500kVA)
67	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0	2962.42	0.00	(变压器500kVA)
68	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	0	3463.18	0.00	(变压器500kVA)
69	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0	4275.47	0.00	(变压器500kVA)
70	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	0	5453.17	0.00	(变压器500kVA)
71	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0	6703.37	0.00	(变压器500kVA)
72	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0	9516.61	0.00	(变压器500kVA)

75

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								(不含增值税价)		
73	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0	11390.99	0.00	(变压器500kVA)
74	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	6	2085.12	12510.72	(变压器500kVA)
75	其他	三江电气	深圳	/	/	个	0	0.00	0.00	(变压器500kVA)
	小计			长江埔站--B 端(变压器 500kVA)					636839.15	
阿波罗站--A 端(变压器 800kVA)										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	2	5670.45	11340.90	(变压器800kVA)
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	1	5293.66	5293.66	(变压器800kVA)
3	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	2	5293.66	10587.32	(变压器800kVA)
4	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	4	5414.93	21659.72	(变压器800kVA)
5	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	14	9078.10	127093.40	(变压器800kVA)
6	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	0	10189.42	0.00	(变压器800kVA)
7	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	3786.51	3786.51	(变压器800kVA)
8	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35640.49	0.00	(变压器800kVA)
9	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35672.21	0.00	(变压器800kVA)

76

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								(不含增值税价)		
10	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37702.53	0.00	(变压器800kVA)
11	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	39078.05	0.00	(变压器800kVA)
12	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2	42530.35	85060.70	(变压器800kVA)
13	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	48949.58	0.00	(变压器800kVA)
14	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	57064.27	0.00	(变压器800kVA)
15	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	71235.42	0.00	(变压器800kVA)
16	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	94783.46	0.00	(变压器800kVA)
17	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0	137837.52	0.00	(变压器800kVA)
18	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35335.07	0.00	(变压器800kVA)
19	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35358.86	0.00	(变压器800kVA)

77



深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								(不含增值税价)		
20	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37137.57	0.00	(变压器800kVA)
21	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	1	38246.75	38246.75	(变压器800kVA)
22	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	41526.85	0.00	(变压器800kVA)
23	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	47579.89	0.00	(变压器800kVA)
24	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55578.41	0.00	(变压器800kVA)
25	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	68005.56	0.00	(变压器800kVA)
26	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	90566.97	0.00	(变压器800kVA)
27	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	24747.69	0.00	(变压器800kVA)
28	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	24852.35	0.00	(变压器800kVA)
29	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25669.15	0.00	(变压器800kVA)

78



深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
30	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26076.73	0.00	(变压器 800kVA)
31	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2	27960.11	55920.22	(变压器 800kVA)
32	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29173.94	0.00	(变压器 800kVA)
33	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	32478.49	0.00	(变压器 800kVA)
34	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	38580.37	0.00	(变压器 800kVA)
35	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	46403.05	0.00	(变压器 800kVA)
36	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	59410.71	0.00	(变压器 800kVA)
37	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	5789.98	0.00	(变压器 800kVA)
38	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	6407.85	0.00	(变压器 800kVA)
39	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	9106.39	0.00	(变压器 800kVA)

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
40	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	4	23271.44	93085.76	(变压器 800kVA)
41	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	23626.68	0.00	(变压器 800kVA)
42	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25405.40	0.00	(变压器 800kVA)
43	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26514.56	0.00	(变压器 800kVA)
44	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29714.43	0.00	(变压器 800kVA)
45	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	35607.00	0.00	(变压器 800kVA)
46	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	43220.35	0.00	(变压器 800kVA)
47	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55390.72	0.00	(变压器 800kVA)
48	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	90	2479.45	223150.50	(变压器 800kVA)
49	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	20	2675.56	53511.20	(变压器 800kVA)

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
50	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=36KA	个	10	5469.09	54690.90	(变压器 800kVA)
51	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=36KA	面	0	7058.03	0.00	(变压器 800kVA)
52	普通馈线-630A-1（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18230.92	0.00	(变压器 800kVA)
53	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18551.27	0.00	(变压器 800kVA)
54	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	20115.80	0.00	(变压器 800kVA)
55	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	21111.67	0.00	(变压器 800kVA)
56	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	23697.84	0.00	(变压器 800kVA)
57	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	36953.91	36953.91	(变压器 800kVA)
58	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	70	217.74	15241.80	(变压器 800kVA)
59	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	10	348.39	3483.90	(变压器 800kVA)



深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
60	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	40	163.30	6532.00	(变压器 800kVA)
61	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	9	304.84	2743.56	(变压器 800kVA)
62	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	20	27.21	544.20	(变压器 800kVA)
63	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	80	27.21	2176.80	(变压器 800kVA)
64	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10	54.44	544.40	(变压器 800kVA)
65	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0	2239.21	0.00	(变压器 800kVA)
66	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0	2503.46	0.00	(变压器 800kVA)
67	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0	2962.42	0.00	(变压器 800kVA)
68	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	10	3463.18	34631.80	(变压器 800kVA)
69	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0	4275.47	0.00	(变压器 800kVA)
70	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	0	5453.17	0.00	(变压器 800kVA)
71	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0	6703.37	0.00	(变压器 800kVA)
72	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0	9516.61	0.00	(变压器 800kVA)



深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
73	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0	11390.99	0.00	(变压器800kVA)
74	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	10	2085.12	20851.20	(变压器800kVA)
75	其他	三江电气	深圳	/	/	个	0	0.00	0.00	(变压器800kVA)
	小计			阿波罗站--A 端(变压器 800kVA)					907131.11	
阿波罗站--B 端(变压器 500kVA)										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	2	5077.32	10154.64	(变压器500kVA)
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	1	4819.15	4819.15	(变压器500kVA)
3	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	0	4819.15	0.00	(变压器500kVA)
4	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	4	4940.42	19761.68	(变压器500kVA)
5	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	10	7870.90	78709.00	(变压器500kVA)
6	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	0	9596.29	0.00	(变压器500kVA)
7	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	3786.51	3786.51	(变压器500kVA)
8	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35640.49	0.00	(变压器500kVA)
9	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35672.21	0.00	(变压器500kVA)

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
10	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2	37702.53	75405.06	(变压器500kVA)
11	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	39078.05	0.00	(变压器500kVA)
12	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	42530.35	0.00	(变压器500kVA)
13	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	48949.58	0.00	(变压器500kVA)
14	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	57064.27	0.00	(变压器500kVA)
15	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	71235.42	0.00	(变压器500kVA)
16	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	94783.46	0.00	(变压器500kVA)
17	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0	137837.52	0.00	(变压器500kVA)
18	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35335.07	0.00	(变压器500kVA)
19	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	1	35358.86	35358.86	(变压器500kVA)

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
20	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37137.57	0.00	(变压器500kVA)
21	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	38246.75	0.00	(变压器500kVA)
22	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	41526.85	0.00	(变压器500kVA)
23	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	47579.89	0.00	(变压器500kVA)
24	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55578.41	0.00	(变压器500kVA)
25	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	68005.56	0.00	(变压器500kVA)
26	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	90566.97	0.00	(变压器500kVA)
27	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	24747.69	0.00	(变压器500kVA)
28	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	24852.35	0.00	(变压器500kVA)
29	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25669.15	0.00	(变压器500kVA)

85

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
30	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26076.73	0.00	(变压器500kVA)
31	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	27960.11	0.00	(变压器500kVA)
32	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29173.94	0.00	(变压器500kVA)
33	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	32478.49	0.00	(变压器500kVA)
34	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	38580.37	0.00	(变压器500kVA)
35	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	46403.05	0.00	(变压器500kVA)
36	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	59410.71	0.00	(变压器500kVA)
37	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	5789.98	0.00	(变压器500kVA)
38	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	6407.85	0.00	(变压器500kVA)
39	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	9106.39	0.00	(变压器500kVA)

86

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
40	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	4	23271.44	93085.76	(变压器 500kVA)
41	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	23626.68	0.00	(变压器 500kVA)
42	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25405.40	0.00	(变压器 500kVA)
43	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26514.56	0.00	(变压器 500kVA)
44	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29714.43	0.00	(变压器 500kVA)
45	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	35607.00	0.00	(变压器 500kVA)
46	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	43220.35	0.00	(变压器 500kVA)
47	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55390.72	0.00	(变压器 500kVA)
48	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	60	2479.45	148767.00	(变压器 500kVA)
49	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	14	2675.56	37457.84	(变压器 500kVA)

87

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
50	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=36KA	个	6	5469.09	32814.54	(变压器 500kVA)
51	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=36KA	面	0	7058.03	0.00	(变压器 500kVA)
52	普通馈线-630A-1（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18230.92	0.00	(变压器 500kVA)
53	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18551.27	0.00	(变压器 500kVA)
54	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	20115.80	0.00	(变压器 500kVA)
55	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	21111.67	0.00	(变压器 500kVA)
56	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	23697.84	0.00	(变压器 500kVA)
57	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	36953.91	36953.91	(变压器 500kVA)
58	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	50	217.74	10887.00	(变压器 500kVA)
59	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	10	348.39	3483.90	(变压器 500kVA)

88

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								(不含增值税价)		
60	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	20	163.30	3266.00	(变压器500kVA)
61	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	7	304.84	2133.88	(变压器500kVA)
62	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	10	27.21	272.10	(变压器500kVA)
63	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	60	27.21	1632.60	(变压器500kVA)
64	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10	54.44	544.40	(变压器500kVA)
65	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0	2239.21	0.00	(变压器500kVA)
66	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	10	2503.46	25034.60	(变压器500kVA)
67	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0	2962.42	0.00	(变压器500kVA)
68	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	0	3463.18	0.00	(变压器500kVA)
69	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0	4275.47	0.00	(变压器500kVA)
70	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	0	5453.17	0.00	(变压器500kVA)
71	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0	6703.37	0.00	(变压器500kVA)
72	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0	9516.61	0.00	(变压器500kVA)

89

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								(不含增值税价)		
73	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0	11390.99	0.00	(变压器500kVA)
74	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	6	2085.12	12510.72	(变压器500kVA)
75	其他	三江电气	深圳	/	/	个	0	0.00	0.00	(变压器500kVA)
	小计			阿波罗站--B 端(变压器 500kVA)					636839.15	
阿波罗南站--A 端(变压器 800kVA)										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	2	5670.45	11340.90	(变压器800kVA)
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	1	5293.66	5293.66	(变压器800kVA)
3	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	2	5293.66	10587.32	(变压器800kVA)
4	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	4	5414.93	21659.72	(变压器800kVA)
5	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	14	9078.10	127093.40	(变压器800kVA)
6	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	0	10189.42	0.00	(变压器800kVA)
7	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	3786.51	3786.51	(变压器800kVA)
8	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35640.49	0.00	(变压器800kVA)
9	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35672.21	0.00	(变压器800kVA)

90

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								(不含增值税价)		
10	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37702.53	0.00	(变压器800kVA)
11	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	39078.05	0.00	(变压器800kVA)
12	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2	42530.35	85060.70	(变压器800kVA)
13	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	48949.58	0.00	(变压器800kVA)
14	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	57064.27	0.00	(变压器800kVA)
15	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	71235.42	0.00	(变压器800kVA)
16	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	94783.46	0.00	(变压器800kVA)
17	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0	137837.52	0.00	(变压器800kVA)
18	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35335.07	0.00	(变压器800kVA)
19	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35358.86	0.00	(变压器800kVA)

91

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								(不含增值税价)		
20	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37137.57	0.00	(变压器800kVA)
21	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	1	38246.75	38246.75	(变压器800kVA)
22	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	41526.85	0.00	(变压器800kVA)
23	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	47579.89	0.00	(变压器800kVA)
24	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55578.41	0.00	(变压器800kVA)
25	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	68005.56	0.00	(变压器800kVA)
26	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	90566.97	0.00	(变压器800kVA)
27	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	24747.69	0.00	(变压器800kVA)
28	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	24852.35	0.00	(变压器800kVA)
29	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25669.15	0.00	(变压器800kVA)

92

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
30	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26076.73	0.00	(变压器800kVA)
31	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2	27960.11	55920.22	(变压器800kVA)
32	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29173.94	0.00	(变压器800kVA)
33	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	32478.49	0.00	(变压器800kVA)
34	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	38580.37	0.00	(变压器800kVA)
35	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	46403.05	0.00	(变压器800kVA)
36	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	59410.71	0.00	(变压器800kVA)
37	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	5789.98	0.00	(变压器800kVA)
38	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	6407.85	0.00	(变压器800kVA)
39	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	9106.39	0.00	(变压器800kVA)



深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
40	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	4	23271.44	93085.76	(变压器800kVA)
41	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	23626.68	0.00	(变压器800kVA)
42	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25405.40	0.00	(变压器800kVA)
43	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26514.56	0.00	(变压器800kVA)
44	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29714.43	0.00	(变压器800kVA)
45	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	35607.00	0.00	(变压器800kVA)
46	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	43220.35	0.00	(变压器800kVA)
47	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55390.72	0.00	(变压器800kVA)
48	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	90	2479.45	223150.50	(变压器800kVA)
49	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	20	2675.56	53511.20	(变压器800kVA)



深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
50	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=36KA	个	10	5469.09	54690.90	(变压器 800kVA)
51	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=36KA	面	0	7058.03	0.00	(变压器 800kVA)
52	普通馈线-630A-1（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18230.92	0.00	(变压器 800kVA)
53	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18551.27	0.00	(变压器 800kVA)
54	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	20115.80	0.00	(变压器 800kVA)
55	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	21111.67	0.00	(变压器 800kVA)
56	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	23697.84	0.00	(变压器 800kVA)
57	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	36953.91	36953.91	(变压器 800kVA)
58	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	70	217.74	15241.80	(变压器 800kVA)
59	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	10	348.39	3483.90	(变压器 800kVA)



深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
60	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	40	163.30	6532.00	(变压器 800kVA)
61	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	9	304.84	2743.56	(变压器 800kVA)
62	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	20	27.21	544.20	(变压器 800kVA)
63	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	80	27.21	2176.80	(变压器 800kVA)
64	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10	54.44	544.40	(变压器 800kVA)
65	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0	2239.21	0.00	(变压器 800kVA)
66	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0	2503.46	0.00	(变压器 800kVA)
67	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0	2962.42	0.00	(变压器 800kVA)
68	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	10	3463.18	34631.80	(变压器 800kVA)
69	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0	4275.47	0.00	(变压器 800kVA)
70	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	0	5453.17	0.00	(变压器 800kVA)
71	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0	6703.37	0.00	(变压器 800kVA)
72	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0	9516.61	0.00	(变压器 800kVA)



深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
73	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0	11390.99	0.00	(变压器800kVA)
74	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	10	2085.12	20851.20	(变压器800kVA)
75	其他	三江电气	深圳	/	/	个	0	0.00	0.00	(变压器800kVA)
	小计			阿波罗南站--A 端(变压器 800kVA)					907131.11	
阿波罗南站—B 端(变压器 500kVA)										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	2	5077.32	10154.64	(变压器500kVA)
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	1	4819.15	4819.15	(变压器500kVA)
3	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	0	4819.15	0.00	(变压器500kVA)
4	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	4	4940.42	19761.68	(变压器500kVA)
5	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	10	7870.90	78709.00	(变压器500kVA)
6	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	0	9596.29	0.00	(变压器500kVA)
7	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	3786.51	3786.51	(变压器500kVA)
8	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35640.49	0.00	(变压器500kVA)
9	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35672.21	0.00	(变压器500kVA)

97

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
10	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2	37702.53	75405.06	(变压器500kVA)
11	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	39078.05	0.00	(变压器500kVA)
12	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	42530.35	0.00	(变压器500kVA)
13	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	48949.58	0.00	(变压器500kVA)
14	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	57064.27	0.00	(变压器500kVA)
15	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	71235.42	0.00	(变压器500kVA)
16	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	94783.46	0.00	(变压器500kVA)
17	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0	137837.52	0.00	(变压器500kVA)
18	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35335.07	0.00	(变压器500kVA)
19	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	1	35358.86	35358.86	(变压器500kVA)

98

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
20	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37137.57	0.00	(变压器500kVA)
21	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	38246.75	0.00	(变压器500kVA)
22	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	41526.85	0.00	(变压器500kVA)
23	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	47579.89	0.00	(变压器500kVA)
24	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55578.41	0.00	(变压器500kVA)
25	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	68005.56	0.00	(变压器500kVA)
26	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	90566.97	0.00	(变压器500kVA)
27	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	24747.69	0.00	(变压器500kVA)
28	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	24852.35	0.00	(变压器500kVA)
29	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25669.15	0.00	(变压器500kVA)

99

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
30	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26076.73	0.00	(变压器500kVA)
31	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	27960.11	0.00	(变压器500kVA)
32	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29173.94	0.00	(变压器500kVA)
33	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	32478.49	0.00	(变压器500kVA)
34	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	38580.37	0.00	(变压器500kVA)
35	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	46403.05	0.00	(变压器500kVA)
36	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	59410.71	0.00	(变压器500kVA)
37	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	5789.98	0.00	(变压器500kVA)
38	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	6407.85	0.00	(变压器500kVA)
39	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	9106.39	0.00	(变压器500kVA)

100

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
40	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	4	23271.44	93085.76	(变压器 500kVA)
41	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	23626.68	0.00	(变压器 500kVA)
42	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25405.40	0.00	(变压器 500kVA)
43	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26514.56	0.00	(变压器 500kVA)
44	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29714.43	0.00	(变压器 500kVA)
45	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	35607.00	0.00	(变压器 500kVA)
46	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	43220.35	0.00	(变压器 500kVA)
47	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55390.72	0.00	(变压器 500kVA)
48	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	60	2479.45	148767.00	(变压器 500kVA)
49	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	14	2675.56	37457.84	(变压器 500kVA)



深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
50	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=36KA	个	6	5469.09	32814.54	(变压器 500kVA)
51	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=36KA	面	0	7058.03	0.00	(变压器 500kVA)
52	普通馈线-630A-1（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18230.92	0.00	(变压器 500kVA)
53	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18551.27	0.00	(变压器 500kVA)
54	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	20115.80	0.00	(变压器 500kVA)
55	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	21111.67	0.00	(变压器 500kVA)
56	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	23697.84	0.00	(变压器 500kVA)
57	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	36953.91	36953.91	(变压器 500kVA)
58	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	50	217.74	10887.00	(变压器 500kVA)
59	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	10	348.39	3483.90	(变压器 500kVA)



深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								(不含增值税价)		
60	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	20	163.30	3266.00	(变压器500kVA)
61	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	7	304.84	2133.88	(变压器500kVA)
62	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	10	27.21	272.10	(变压器500kVA)
63	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	60	27.21	1632.60	(变压器500kVA)
64	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10	54.44	544.40	(变压器500kVA)
65	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0	2239.21	0.00	(变压器500kVA)
66	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	10	2503.46	25034.60	(变压器500kVA)
67	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0	2962.42	0.00	(变压器500kVA)
68	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	0	3463.18	0.00	(变压器500kVA)
69	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0	4275.47	0.00	(变压器500kVA)
70	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	0	5453.17	0.00	(变压器500kVA)
71	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0	6703.37	0.00	(变压器500kVA)
72	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0	9516.61	0.00	(变压器500kVA)

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								(不含增值税价)		
73	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0	11390.99	0.00	(变压器500kVA)
74	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	6	2085.12	12510.72	(变压器500kVA)
75	其他	三江电气	深圳	/	/	个	0	0.00	0.00	(变压器500kVA)
	小计			阿波罗南站--B 端(变压器 500kVA)					636839.15	
园山站—A 端(变压器 800kVA)										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	2	5670.45	11340.90	(变压器800kVA)
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	1	5293.66	5293.66	(变压器800kVA)
3	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	2	5293.66	10587.32	(变压器800kVA)
4	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	4	5414.93	21659.72	(变压器800kVA)
5	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	14	9078.10	127093.40	(变压器800kVA)
6	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	0	10189.42	0.00	(变压器800kVA)
7	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	3786.51	3786.51	(变压器800kVA)
8	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35640.49	0.00	(变压器800kVA)
9	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35672.21	0.00	(变压器800kVA)

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
10	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37702.53	0.00	(变压器800kVA)
11	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	39078.05	0.00	(变压器800kVA)
12	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2	42530.35	85060.70	(变压器800kVA)
13	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	48949.58	0.00	(变压器800kVA)
14	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	57064.27	0.00	(变压器800kVA)
15	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	71235.42	0.00	(变压器800kVA)
16	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	94783.46	0.00	(变压器800kVA)
17	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0	137837.52	0.00	(变压器800kVA)
18	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35335.07	0.00	(变压器800kVA)
19	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35358.86	0.00	(变压器800kVA)

105

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
20	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37137.57	0.00	(变压器800kVA)
21	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	1	38246.75	38246.75	(变压器800kVA)
22	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	41526.85	0.00	(变压器800kVA)
23	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	47579.89	0.00	(变压器800kVA)
24	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55578.41	0.00	(变压器800kVA)
25	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	68005.56	0.00	(变压器800kVA)
26	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	90566.97	0.00	(变压器800kVA)
27	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	24747.69	0.00	(变压器800kVA)
28	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	24852.35	0.00	(变压器800kVA)
29	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25669.15	0.00	(变压器800kVA)

106

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
30	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26076.73	0.00	(变压器 800kVA)
31	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2	27960.11	55920.22	(变压器 800kVA)
32	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29173.94	0.00	(变压器 800kVA)
33	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	32478.49	0.00	(变压器 800kVA)
34	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	38580.37	0.00	(变压器 800kVA)
35	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	46403.05	0.00	(变压器 800kVA)
36	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	59410.71	0.00	(变压器 800kVA)
37	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	5789.98	0.00	(变压器 800kVA)
38	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	6407.85	0.00	(变压器 800kVA)
39	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	9106.39	0.00	(变压器 800kVA)

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
40	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	4	23271.44	93085.76	(变压器 800kVA)
41	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	23626.68	0.00	(变压器 800kVA)
42	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25405.40	0.00	(变压器 800kVA)
43	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26514.56	0.00	(变压器 800kVA)
44	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29714.43	0.00	(变压器 800kVA)
45	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	35607.00	0.00	(变压器 800kVA)
46	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	43220.35	0.00	(变压器 800kVA)
47	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55390.72	0.00	(变压器 800kVA)
48	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	90	2479.45	223150.50	(变压器 800kVA)
49	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	20	2675.56	53511.20	(变压器 800kVA)

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
50	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=36KA	个	10	5469.09	54690.90	(变压器 800kVA)
51	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=36KA	面	0	7058.03	0.00	(变压器 800kVA)
52	普通馈线-630A-1（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18230.92	0.00	(变压器 800kVA)
53	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18551.27	0.00	(变压器 800kVA)
54	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	20115.80	0.00	(变压器 800kVA)
55	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	21111.67	0.00	(变压器 800kVA)
56	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	23697.84	0.00	(变压器 800kVA)
57	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	36953.91	36953.91	(变压器 800kVA)
58	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	70	217.74	15241.80	(变压器 800kVA)
59	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	10	348.39	3483.90	(变压器 800kVA)



深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
60	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	40	163.30	6532.00	(变压器 800kVA)
61	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	9	304.84	2743.56	(变压器 800kVA)
62	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	20	27.21	544.20	(变压器 800kVA)
63	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	80	27.21	2176.80	(变压器 800kVA)
64	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10	54.44	544.40	(变压器 800kVA)
65	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0	2239.21	0.00	(变压器 800kVA)
66	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0	2503.46	0.00	(变压器 800kVA)
67	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0	2962.42	0.00	(变压器 800kVA)
68	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	10	3463.18	34631.80	(变压器 800kVA)
69	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0	4275.47	0.00	(变压器 800kVA)
70	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	0	5453.17	0.00	(变压器 800kVA)
71	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0	6703.37	0.00	(变压器 800kVA)
72	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0	9516.61	0.00	(变压器 800kVA)



深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
73	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0	11390.99	0.00	(变压器800kVA)
74	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	10	2085.12	20851.20	(变压器800kVA)
75	其他	三江电气	深圳	/	/	个	0	0.00	0.00	(变压器800kVA)
	小计			园山站--A 端(变压器800kVA)					907131.11	
园山站—B 端(变压器 500kVA)										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	2	5077.32	10154.64	(变压器500kVA)
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	1	4819.15	4819.15	(变压器500kVA)
3	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	0	4819.15	0.00	(变压器500kVA)
4	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	4	4940.42	19761.68	(变压器500kVA)
5	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	10	7870.90	78709.00	(变压器500kVA)
6	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	0	9596.29	0.00	(变压器500kVA)
7	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	3786.51	3786.51	(变压器500kVA)
8	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35640.49	0.00	(变压器500kVA)
9	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35672.21	0.00	(变压器500kVA)

111

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
10	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2	37702.53	75405.06	(变压器500kVA)
11	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	39078.05	0.00	(变压器500kVA)
12	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	42530.35	0.00	(变压器500kVA)
13	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	48949.58	0.00	(变压器500kVA)
14	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	57064.27	0.00	(变压器500kVA)
15	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	71235.42	0.00	(变压器500kVA)
16	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	94783.46	0.00	(变压器500kVA)
17	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0	137837.52	0.00	(变压器500kVA)
18	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35335.07	0.00	(变压器500kVA)
19	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	1	35358.86	35358.86	(变压器500kVA)

112

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
20	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37137.57	0.00	(变压器500kVA)
21	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	38246.75	0.00	(变压器500kVA)
22	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	41526.85	0.00	(变压器500kVA)
23	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	47579.89	0.00	(变压器500kVA)
24	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55578.41	0.00	(变压器500kVA)
25	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	68005.56	0.00	(变压器500kVA)
26	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	90566.97	0.00	(变压器500kVA)
27	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	24747.69	0.00	(变压器500kVA)
28	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	24852.35	0.00	(变压器500kVA)
29	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25669.15	0.00	(变压器500kVA)

113

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
30	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26076.73	0.00	(变压器500kVA)
31	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	27960.11	0.00	(变压器500kVA)
32	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29173.94	0.00	(变压器500kVA)
33	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	32478.49	0.00	(变压器500kVA)
34	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	38580.37	0.00	(变压器500kVA)
35	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	46403.05	0.00	(变压器500kVA)
36	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	59410.71	0.00	(变压器500kVA)
37	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	5789.98	0.00	(变压器500kVA)
38	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	6407.85	0.00	(变压器500kVA)
39	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	9106.39	0.00	(变压器500kVA)

114

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
40	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	4	23271.44	93085.76	(变压器 500kVA)
41	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	23626.68	0.00	(变压器 500kVA)
42	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25405.40	0.00	(变压器 500kVA)
43	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26514.56	0.00	(变压器 500kVA)
44	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29714.43	0.00	(变压器 500kVA)
45	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	35607.00	0.00	(变压器 500kVA)
46	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	43220.35	0.00	(变压器 500kVA)
47	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55390.72	0.00	(变压器 500kVA)
48	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	60	2479.45	148767.00	(变压器 500kVA)
49	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	14	2675.56	37457.84	(变压器 500kVA)



深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
50	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=36KA	个	6	5469.09	32814.54	(变压器 500kVA)
51	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=36KA	面	0	7058.03	0.00	(变压器 500kVA)
52	普通馈线-630A-1（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18230.92	0.00	(变压器 500kVA)
53	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18551.27	0.00	(变压器 500kVA)
54	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	20115.80	0.00	(变压器 500kVA)
55	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	21111.67	0.00	(变压器 500kVA)
56	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	23697.84	0.00	(变压器 500kVA)
57	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	36953.91	36953.91	(变压器 500kVA)
58	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	50	217.74	10887.00	(变压器 500kVA)
59	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	10	348.39	3483.90	(变压器 500kVA)



深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								(不含增值税价)		
60	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	20	163.30	3266.00	(变压器500kVA)
61	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	7	304.84	2133.88	(变压器500kVA)
62	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	10	27.21	272.10	(变压器500kVA)
63	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	60	27.21	1632.60	(变压器500kVA)
64	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10	54.44	544.40	(变压器500kVA)
65	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0	2239.21	0.00	(变压器500kVA)
66	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	10	2503.46	25034.60	(变压器500kVA)
67	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0	2962.42	0.00	(变压器500kVA)
68	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	0	3463.18	0.00	(变压器500kVA)
69	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0	4275.47	0.00	(变压器500kVA)
70	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	0	5453.17	0.00	(变压器500kVA)
71	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0	6703.37	0.00	(变压器500kVA)
72	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0	9516.61	0.00	(变压器500kVA)

117



深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								(不含增值税价)		
73	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0	11390.99	0.00	(变压器500kVA)
74	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	6	2085.12	12510.72	(变压器500kVA)
75	其他	三江电气	深圳	/	/	个	0	0.00	0.00	(变压器500kVA)
	小计			园山站--B 端(变压器500kVA)					636839.15	
龙兴站—A 端(变压器 800kVA)										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	2	5670.45	11340.90	(变压器800kVA)
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	1	5293.66	5293.66	(变压器800kVA)
3	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	2	5293.66	10587.32	(变压器800kVA)
4	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	4	5414.93	21659.72	(变压器800kVA)
5	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	14	9078.10	127093.40	(变压器800kVA)
6	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	0	10189.42	0.00	(变压器800kVA)
7	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	3786.51	3786.51	(变压器800kVA)
8	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35640.49	0.00	(变压器800kVA)
9	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35672.21	0.00	(变压器800kVA)

118



深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
10	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37702.53	0.00	(变压器800kVA)
11	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	39078.05	0.00	(变压器800kVA)
12	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2	42530.35	85060.70	(变压器800kVA)
13	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	48949.58	0.00	(变压器800kVA)
14	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	57064.27	0.00	(变压器800kVA)
15	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	71235.42	0.00	(变压器800kVA)
16	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	94783.46	0.00	(变压器800kVA)
17	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0	137837.52	0.00	(变压器800kVA)
18	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35335.07	0.00	(变压器800kVA)
19	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35358.86	0.00	(变压器800kVA)

119

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
20	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37137.57	0.00	(变压器800kVA)
21	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	1	38246.75	38246.75	(变压器800kVA)
22	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	41526.85	0.00	(变压器800kVA)
23	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	47579.89	0.00	(变压器800kVA)
24	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55578.41	0.00	(变压器800kVA)
25	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	68005.56	0.00	(变压器800kVA)
26	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	90566.97	0.00	(变压器800kVA)
27	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	24747.69	0.00	(变压器800kVA)
28	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	24852.35	0.00	(变压器800kVA)
29	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25669.15	0.00	(变压器800kVA)

120

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
30	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26076.73	0.00	(变压器 800kVA)
31	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2	27960.11	55920.22	(变压器 800kVA)
32	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29173.94	0.00	(变压器 800kVA)
33	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	32478.49	0.00	(变压器 800kVA)
34	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	38580.37	0.00	(变压器 800kVA)
35	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	46403.05	0.00	(变压器 800kVA)
36	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	59410.71	0.00	(变压器 800kVA)
37	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	5789.98	0.00	(变压器 800kVA)
38	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	6407.85	0.00	(变压器 800kVA)
39	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	9106.39	0.00	(变压器 800kVA)

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
40	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	4	23271.44	93085.76	(变压器 800kVA)
41	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	23626.68	0.00	(变压器 800kVA)
42	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25405.40	0.00	(变压器 800kVA)
43	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26514.56	0.00	(变压器 800kVA)
44	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29714.43	0.00	(变压器 800kVA)
45	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	35607.00	0.00	(变压器 800kVA)
46	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	43220.35	0.00	(变压器 800kVA)
47	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55390.72	0.00	(变压器 800kVA)
48	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	90	2479.45	223150.50	(变压器 800kVA)
49	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	20	2675.56	53511.20	(变压器 800kVA)

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
50	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=36KA	个	10	5469.09	54690.90	(变压器 800kVA)
51	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=36KA	面	0	7058.03	0.00	(变压器 800kVA)
52	普通馈线-630A-1（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18230.92	0.00	(变压器 800kVA)
53	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18551.27	0.00	(变压器 800kVA)
54	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	20115.80	0.00	(变压器 800kVA)
55	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	21111.67	0.00	(变压器 800kVA)
56	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	23697.84	0.00	(变压器 800kVA)
57	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	36953.91	36953.91	(变压器 800kVA)
58	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	70	217.74	15241.80	(变压器 800kVA)
59	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	10	348.39	3483.90	(变压器 800kVA)

123

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
60	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	40	163.30	6532.00	(变压器 800kVA)
61	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	9	304.84	2743.56	(变压器 800kVA)
62	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	20	27.21	544.20	(变压器 800kVA)
63	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	80	27.21	2176.80	(变压器 800kVA)
64	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10	54.44	544.40	(变压器 800kVA)
65	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0	2239.21	0.00	(变压器 800kVA)
66	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0	2503.46	0.00	(变压器 800kVA)
67	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0	2962.42	0.00	(变压器 800kVA)
68	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	10	3463.18	34631.80	(变压器 800kVA)
69	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0	4275.47	0.00	(变压器 800kVA)
70	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	0	5453.17	0.00	(变压器 800kVA)
71	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0	6703.37	0.00	(变压器 800kVA)
72	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0	9516.61	0.00	(变压器 800kVA)

124

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
73	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0	11390.99	0.00	(变压器800kVA)
74	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	10	2085.12	20851.20	(变压器800kVA)
75	其他	三江电气	深圳	/	/	个	0	0.00	0.00	(变压器800kVA)
	小计			龙兴站--A 端(变压器800kVA)					907131.11	
龙兴站—B 端(变压器 500kVA)										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	2	5077.32	10154.64	(变压器500kVA)
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	1	4819.15	4819.15	(变压器500kVA)
3	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	0	4819.15	0.00	(变压器500kVA)
4	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	4	4940.42	19761.68	(变压器500kVA)
5	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	10	7870.90	78709.00	(变压器500kVA)
6	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	0	9596.29	0.00	(变压器500kVA)
7	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	3786.51	3786.51	(变压器500kVA)
8	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35640.49	0.00	(变压器500kVA)
9	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35672.21	0.00	(变压器500kVA)

125

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
10	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2	37702.53	75405.06	(变压器500kVA)
11	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	39078.05	0.00	(变压器500kVA)
12	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	42530.35	0.00	(变压器500kVA)
13	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	48949.58	0.00	(变压器500kVA)
14	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	57064.27	0.00	(变压器500kVA)
15	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	71235.42	0.00	(变压器500kVA)
16	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	94783.46	0.00	(变压器500kVA)
17	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0	137837.52	0.00	(变压器500kVA)
18	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35335.07	0.00	(变压器500kVA)
19	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	1	35358.86	35358.86	(变压器500kVA)

126

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
20	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37137.57	0.00	(变压器500kVA)
21	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	38246.75	0.00	(变压器500kVA)
22	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	41526.85	0.00	(变压器500kVA)
23	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	47579.89	0.00	(变压器500kVA)
24	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55578.41	0.00	(变压器500kVA)
25	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	68005.56	0.00	(变压器500kVA)
26	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	90566.97	0.00	(变压器500kVA)
27	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	24747.69	0.00	(变压器500kVA)
28	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	24852.35	0.00	(变压器500kVA)
29	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25669.15	0.00	(变压器500kVA)

127



深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
30	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26076.73	0.00	(变压器500kVA)
31	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	27960.11	0.00	(变压器500kVA)
32	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29173.94	0.00	(变压器500kVA)
33	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	32478.49	0.00	(变压器500kVA)
34	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	38580.37	0.00	(变压器500kVA)
35	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	46403.05	0.00	(变压器500kVA)
36	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	59410.71	0.00	(变压器500kVA)
37	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	5789.98	0.00	(变压器500kVA)
38	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	6407.85	0.00	(变压器500kVA)
39	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	9106.39	0.00	(变压器500kVA)

128



深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
40	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	4	23271.44	93085.76	(变压器 500kVA)
41	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	23626.68	0.00	(变压器 500kVA)
42	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25405.40	0.00	(变压器 500kVA)
43	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26514.56	0.00	(变压器 500kVA)
44	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29714.43	0.00	(变压器 500kVA)
45	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	35607.00	0.00	(变压器 500kVA)
46	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	43220.35	0.00	(变压器 500kVA)
47	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55390.72	0.00	(变压器 500kVA)
48	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	60	2479.45	148767.00	(变压器 500kVA)
49	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	14	2675.56	37457.84	(变压器 500kVA)



深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
50	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=36KA	个	6	5469.09	32814.54	(变压器 500kVA)
51	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=36KA	面	0	7058.03	0.00	(变压器 500kVA)
52	普通馈线-630A-1（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18230.92	0.00	(变压器 500kVA)
53	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18551.27	0.00	(变压器 500kVA)
54	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	20115.80	0.00	(变压器 500kVA)
55	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	21111.67	0.00	(变压器 500kVA)
56	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	23697.84	0.00	(变压器 500kVA)
57	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	36953.91	36953.91	(变压器 500kVA)
58	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	50	217.74	10887.00	(变压器 500kVA)
59	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	10	348.39	3483.90	(变压器 500kVA)



深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								(不含增值税价)		
60	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	20	163.30	3266.00	(变压器500kVA)
61	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	7	304.84	2133.88	(变压器500kVA)
62	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	10	27.21	272.10	(变压器500kVA)
63	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	60	27.21	1632.60	(变压器500kVA)
64	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10	54.44	544.40	(变压器500kVA)
65	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0	2239.21	0.00	(变压器500kVA)
66	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	10	2503.46	25034.60	(变压器500kVA)
67	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0	2962.42	0.00	(变压器500kVA)
68	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	0	3463.18	0.00	(变压器500kVA)
69	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0	4275.47	0.00	(变压器500kVA)
70	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	0	5453.17	0.00	(变压器500kVA)
71	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0	6703.37	0.00	(变压器500kVA)
72	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0	9516.61	0.00	(变压器500kVA)

131



深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								(不含增值税价)		
73	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0	11390.99	0.00	(变压器500kVA)
74	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	6	2085.12	12510.72	(变压器500kVA)
75	其他	三江电气	深圳	/	/	个	0	0.00	0.00	(变压器500kVA)
	小计			龙兴站--B 端(变压器500kVA)					636839.15	
福坑站--A 端(变压器 800kVA)										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	2	5670.45	11340.90	(变压器800kVA)
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	1	5293.66	5293.66	(变压器800kVA)
3	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	2	5293.66	10587.32	(变压器800kVA)
4	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	4	5414.93	21659.72	(变压器800kVA)
5	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	14	9078.10	127093.40	(变压器800kVA)
6	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	0	10189.42	0.00	(变压器800kVA)
7	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	3786.51	3786.51	(变压器800kVA)
8	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35640.49	0.00	(变压器800kVA)
9	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35672.21	0.00	(变压器800kVA)

132



深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								(不含增值税价)		
10	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37702.53	0.00	(变压器800kVA)
11	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	39078.05	0.00	(变压器800kVA)
12	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2	42530.35	85060.70	(变压器800kVA)
13	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	48949.58	0.00	(变压器800kVA)
14	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	57064.27	0.00	(变压器800kVA)
15	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	71235.42	0.00	(变压器800kVA)
16	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	94783.46	0.00	(变压器800kVA)
17	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0	137837.52	0.00	(变压器800kVA)
18	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35335.07	0.00	(变压器800kVA)
19	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35358.86	0.00	(变压器800kVA)

133

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								(不含增值税价)		
20	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37137.57	0.00	(变压器800kVA)
21	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	1	38246.75	38246.75	(变压器800kVA)
22	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	41526.85	0.00	(变压器800kVA)
23	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	47579.89	0.00	(变压器800kVA)
24	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55578.41	0.00	(变压器800kVA)
25	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	68005.56	0.00	(变压器800kVA)
26	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	90566.97	0.00	(变压器800kVA)
27	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	24747.69	0.00	(变压器800kVA)
28	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	24852.35	0.00	(变压器800kVA)
29	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25669.15	0.00	(变压器800kVA)

134

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
30	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26076.73	0.00	(变压器 800kVA)
31	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2	27960.11	55920.22	(变压器 800kVA)
32	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29173.94	0.00	(变压器 800kVA)
33	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	32478.49	0.00	(变压器 800kVA)
34	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	38580.37	0.00	(变压器 800kVA)
35	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	46403.05	0.00	(变压器 800kVA)
36	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	59410.71	0.00	(变压器 800kVA)
37	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	5789.98	0.00	(变压器 800kVA)
38	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	6407.85	0.00	(变压器 800kVA)
39	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	9106.39	0.00	(变压器 800kVA)

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
40	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	4	23271.44	93085.76	(变压器 800kVA)
41	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	23626.68	0.00	(变压器 800kVA)
42	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25405.40	0.00	(变压器 800kVA)
43	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26514.56	0.00	(变压器 800kVA)
44	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29714.43	0.00	(变压器 800kVA)
45	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	35607.00	0.00	(变压器 800kVA)
46	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	43220.35	0.00	(变压器 800kVA)
47	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55390.72	0.00	(变压器 800kVA)
48	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	90	2479.45	223150.50	(变压器 800kVA)
49	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	20	2675.56	53511.20	(变压器 800kVA)

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								(不含增值税价)		
50	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=36KA	个	10	5469.09	54690.90	(变压器 800kVA)
51	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=36KA	面	0	7058.03	0.00	(变压器 800kVA)
52	普通馈线-630A-1（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18230.92	0.00	(变压器 800kVA)
53	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18551.27	0.00	(变压器 800kVA)
54	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	20115.80	0.00	(变压器 800kVA)
55	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	21111.67	0.00	(变压器 800kVA)
56	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	23697.84	0.00	(变压器 800kVA)
57	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	36953.91	36953.91	(变压器 800kVA)
58	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	70	217.74	15241.80	(变压器 800kVA)
59	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	10	348.39	3483.90	(变压器 800kVA)



深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								(不含增值税价)		
60	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	40	163.30	6532.00	(变压器 800kVA)
61	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	9	304.84	2743.56	(变压器 800kVA)
62	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	20	27.21	544.20	(变压器 800kVA)
63	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	80	27.21	2176.80	(变压器 800kVA)
64	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10	54.44	544.40	(变压器 800kVA)
65	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0	2239.21	0.00	(变压器 800kVA)
66	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0	2503.46	0.00	(变压器 800kVA)
67	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0	2962.42	0.00	(变压器 800kVA)
68	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	10	3463.18	34631.80	(变压器 800kVA)
69	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0	4275.47	0.00	(变压器 800kVA)
70	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	0	5453.17	0.00	(变压器 800kVA)
71	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0	6703.37	0.00	(变压器 800kVA)
72	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0	9516.61	0.00	(变压器 800kVA)



深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
73	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0	11390.99	0.00	(变压器800kVA)
74	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	10	2085.12	20851.20	(变压器800kVA)
75	其他	三江电气	深圳	/	/	个	0	0.00	0.00	(变压器800kVA)
	小计			福坑站--A 端(变压器800kVA)					907131.11	
福坑站—B 端(变压器 500kVA)										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	2	5077.32	10154.64	(变压器500kVA)
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	1	4819.15	4819.15	(变压器500kVA)
3	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	0	4819.15	0.00	(变压器500kVA)
4	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	4	4940.42	19761.68	(变压器500kVA)
5	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	10	7870.90	78709.00	(变压器500kVA)
6	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	0	9596.29	0.00	(变压器500kVA)
7	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	3786.51	3786.51	(变压器500kVA)
8	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35640.49	0.00	(变压器500kVA)
9	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35672.21	0.00	(变压器500kVA)

139

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
10	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2	37702.53	75405.06	(变压器500kVA)
11	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	39078.05	0.00	(变压器500kVA)
12	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	42530.35	0.00	(变压器500kVA)
13	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	48949.58	0.00	(变压器500kVA)
14	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	57064.27	0.00	(变压器500kVA)
15	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	71235.42	0.00	(变压器500kVA)
16	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	94783.46	0.00	(变压器500kVA)
17	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0	137837.52	0.00	(变压器500kVA)
18	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35335.07	0.00	(变压器500kVA)
19	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	1	35358.86	35358.86	(变压器500kVA)

140

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
20	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37137.57	0.00	(变压器500kVA)
21	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	38246.75	0.00	(变压器500kVA)
22	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	41526.85	0.00	(变压器500kVA)
23	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	47579.89	0.00	(变压器500kVA)
24	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55578.41	0.00	(变压器500kVA)
25	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	68005.56	0.00	(变压器500kVA)
26	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	90566.97	0.00	(变压器500kVA)
27	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	24747.69	0.00	(变压器500kVA)
28	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	24852.35	0.00	(变压器500kVA)
29	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25669.15	0.00	(变压器500kVA)

141

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
30	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26076.73	0.00	(变压器500kVA)
31	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	27960.11	0.00	(变压器500kVA)
32	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29173.94	0.00	(变压器500kVA)
33	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	32478.49	0.00	(变压器500kVA)
34	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	38580.37	0.00	(变压器500kVA)
35	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	46403.05	0.00	(变压器500kVA)
36	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	59410.71	0.00	(变压器500kVA)
37	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	5789.98	0.00	(变压器500kVA)
38	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	6407.85	0.00	(变压器500kVA)
39	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	9106.39	0.00	(变压器500kVA)

142

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
40	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	4	23271.44	93085.76	(变压器 500kVA)
41	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	23626.68	0.00	(变压器 500kVA)
42	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25405.40	0.00	(变压器 500kVA)
43	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26514.56	0.00	(变压器 500kVA)
44	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29714.43	0.00	(变压器 500kVA)
45	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	35607.00	0.00	(变压器 500kVA)
46	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	43220.35	0.00	(变压器 500kVA)
47	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55390.72	0.00	(变压器 500kVA)
48	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	60	2479.45	148767.00	(变压器 500kVA)
49	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	14	2675.56	37457.84	(变压器 500kVA)



深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
50	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=36KA	个	6	5469.09	32814.54	(变压器 500kVA)
51	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=36KA	面	0	7058.03	0.00	(变压器 500kVA)
52	普通馈线-630A-1（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18230.92	0.00	(变压器 500kVA)
53	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18551.27	0.00	(变压器 500kVA)
54	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	20115.80	0.00	(变压器 500kVA)
55	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	21111.67	0.00	(变压器 500kVA)
56	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	23697.84	0.00	(变压器 500kVA)
57	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	36953.91	36953.91	(变压器 500kVA)
58	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	50	217.74	10887.00	(变压器 500kVA)
59	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	10	348.39	3483.90	(变压器 500kVA)



深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								(不含增值税价)		
60	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	20	163.30	3266.00	(变压器500kVA)
61	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	7	304.84	2133.88	(变压器500kVA)
62	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	10	27.21	272.10	(变压器500kVA)
63	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	60	27.21	1632.60	(变压器500kVA)
64	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10	54.44	544.40	(变压器500kVA)
65	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0	2239.21	0.00	(变压器500kVA)
66	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	10	2503.46	25034.60	(变压器500kVA)
67	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0	2962.42	0.00	(变压器500kVA)
68	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	0	3463.18	0.00	(变压器500kVA)
69	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0	4275.47	0.00	(变压器500kVA)
70	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	0	5453.17	0.00	(变压器500kVA)
71	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0	6703.37	0.00	(变压器500kVA)
72	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0	9516.61	0.00	(变压器500kVA)

145



深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								(不含增值税价)		
73	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0	11390.99	0.00	(变压器500kVA)
74	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	6	2085.12	12510.72	(变压器500kVA)
75	其他	三江电气	深圳	/	/	个	0	0.00	0.00	(变压器500kVA)
	小计			福坑站--B 端(变压器500kVA)					636839.15	
安良站--A 端(变压器 1250kVA)										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2500A	主母排：In=2500A	面	2	7024.05	14048.10	(变压器1250kVA)
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2500A	主母排：In=2500A	面	1	6376.53	6376.53	(变压器1250kVA)
3	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2500A	主母排：In=2500A	面	2	6376.53	12753.06	(变压器1250kVA)
4	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2500A	主母排：In=2500A	面	4	6497.80	25991.20	(变压器1250kVA)
5	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2500A	主母排：In=2500A	面	20	10160.97	203219.40	(变压器1250kVA)
6	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2500A	主母排：In=2500A	面	0	11543.02	0.00	(变压器1250kVA)
7	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	3786.51	3786.51	(变压器1250kVA)
8	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35640.49	0.00	(变压器1250kVA)
9	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35672.21	0.00	(变压器1250kVA)

146



深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
10	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37702.53	0.00	(变压器1250kVA)
11	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	39078.05	0.00	(变压器1250kVA)
12	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	42530.35	0.00	(变压器1250kVA)
13	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	48949.58	0.00	(变压器1250kVA)
14	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	2	57064.27	114128.54	(变压器1250kVA)
15	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	71235.42	0.00	(变压器1250kVA)
16	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	94783.46	0.00	(变压器1250kVA)
17	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0	137837.52	0.00	(变压器1250kVA)
18	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35335.07	0.00	(变压器1250kVA)
19	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35358.86	0.00	(变压器1250kVA)

147

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
20	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37137.57	0.00	(变压器1250kVA)
21	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	38246.75	0.00	(变压器1250kVA)
22	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	41526.85	0.00	(变压器1250kVA)
23	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	1	47579.89	47579.89	(变压器1250kVA)
24	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55578.41	0.00	(变压器1250kVA)
25	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	68005.56	0.00	(变压器1250kVA)
26	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	90566.97	0.00	(变压器1250kVA)
27	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	24747.69	0.00	(变压器1250kVA)
28	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	24852.35	0.00	(变压器1250kVA)
29	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25669.15	0.00	(变压器1250kVA)

148

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
30	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26076.73	0.00	(变压器1250kVA)
31	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	27960.11	0.00	(变压器1250kVA)
32	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2	29173.94	58347.88	(变压器1250kVA)
33	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	32478.49	0.00	(变压器1250kVA)
34	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	38580.37	0.00	(变压器1250kVA)
35	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	46403.05	0.00	(变压器1250kVA)
36	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	59410.71	0.00	(变压器1250kVA)
37	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	5876.21	0.00	(变压器1250kVA)
38	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	6491.26	0.00	(变压器1250kVA)
39	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	9192.44	0.00	(变压器1250kVA)



深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
40	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	4	23271.44	93085.76	(变压器1250kVA)
41	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	23626.68	0.00	(变压器1250kVA)
42	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25405.40	0.00	(变压器1250kVA)
43	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26514.56	0.00	(变压器1250kVA)
44	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29714.43	0.00	(变压器1250kVA)
45	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	35607.00	0.00	(变压器1250kVA)
46	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	43220.35	0.00	(变压器1250kVA)
47	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55390.72	0.00	(变压器1250kVA)
48	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=50KA	个	130	2510.12	326315.60	(变压器1250kVA)
49	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=50KA	个	30	2709.24	81277.20	(变压器1250kVA)



深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
50	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=50KA	个	10	5605.74	56057.40	(变压器1250kVA)
51	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=50KA	面	0	7268.27	0.00	(变压器1250kVA)
52	普通馈线-630A-1（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18230.92	0.00	(变压器1250kVA)
53	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18551.27	0.00	(变压器1250kVA)
54	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	20115.80	0.00	(变压器1250kVA)
55	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	21111.67	0.00	(变压器1250kVA)
56	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	23697.84	0.00	(变压器1250kVA)
57	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	36953.91	36953.91	(变压器1250kVA)
58	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	100	217.74	21774.00	(变压器1250kVA)
59	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	12	348.39	4180.68	(变压器1250kVA)

151

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
60	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	58	163.30	9471.40	(变压器1250kVA)
61	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	9	304.84	2743.56	(变压器1250kVA)
62	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	30	27.21	816.30	(变压器1250kVA)
63	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	100	27.21	2721.00	(变压器1250kVA)
64	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10	54.44	544.40	(变压器1250kVA)
65	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0	2239.21	0.00	(变压器1250kVA)
66	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0	2503.46	0.00	(变压器1250kVA)
67	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0	2962.42	0.00	(变压器1250kVA)
68	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	0	3463.18	0.00	(变压器1250kVA)
69	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0	4275.47	0.00	(变压器1250kVA)
70	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	10	5453.17	54531.70	(变压器1250kVA)
71	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0	6703.37	0.00	(变压器1250kVA)
72	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0	9516.61	0.00	(变压器1250kVA)

152

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
73	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0	11390.99	0.00	(变压器1250kVA)
74	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	16	2085.12	33361.92	(变压器1250kVA)
75	其他	三江电气	深圳	/	/	个	0	0.00	0.00	(变压器1250kVA)
	小计			安良站--A 端(变压器1250kVA)					1210065.94	
安良站—B 端(变压器 800kVA)										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	2	5670.45	11340.90	(变压器800kVA)
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	1	5293.66	5293.66	(变压器800kVA)
3	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	0	5293.66	0.00	(变压器800kVA)
4	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	4	5414.93	21659.72	(变压器800kVA)
5	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	14	9078.10	127093.40	(变压器800kVA)
6	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	0	10189.42	0.00	(变压器800kVA)
7	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	3786.51	3786.51	(变压器800kVA)
8	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35640.49	0.00	(变压器800kVA)
9	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35672.21	0.00	(变压器800kVA)

153

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
10	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37702.53	0.00	(变压器800kVA)
11	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	39078.05	0.00	(变压器800kVA)
12	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2	42530.35	85060.70	(变压器800kVA)
13	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	48949.58	0.00	(变压器800kVA)
14	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	57064.27	0.00	(变压器800kVA)
15	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	71235.42	0.00	(变压器800kVA)
16	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	94783.46	0.00	(变压器800kVA)
17	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0	137837.52	0.00	(变压器800kVA)
18	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35335.07	0.00	(变压器800kVA)
19	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35358.86	0.00	(变压器800kVA)

154

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
20	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37137.57	0.00	(变压器800kVA)
21	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	1	38246.75	38246.75	(变压器800kVA)
22	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	41526.85	0.00	(变压器800kVA)
23	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	47579.89	0.00	(变压器800kVA)
24	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55578.41	0.00	(变压器800kVA)
25	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	68005.56	0.00	(变压器800kVA)
26	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	90566.97	0.00	(变压器800kVA)
27	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	24747.69	0.00	(变压器800kVA)
28	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	24852.35	0.00	(变压器800kVA)
29	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25669.15	0.00	(变压器800kVA)

155

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
30	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26076.73	0.00	(变压器800kVA)
31	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	27960.11	0.00	(变压器800kVA)
32	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29173.94	0.00	(变压器800kVA)
33	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	32478.49	0.00	(变压器800kVA)
34	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	38580.37	0.00	(变压器800kVA)
35	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	46403.05	0.00	(变压器800kVA)
36	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	59410.71	0.00	(变压器800kVA)
37	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	5789.98	0.00	(变压器800kVA)
38	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	6407.85	0.00	(变压器800kVA)
39	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	9106.39	0.00	(变压器800kVA)

156

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
40	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	4	23271.44	93085.76	(变压器 800kVA)
41	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	23626.68	0.00	(变压器 800kVA)
42	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25405.40	0.00	(变压器 800kVA)
43	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26514.56	0.00	(变压器 800kVA)
44	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29714.43	0.00	(变压器 800kVA)
45	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	35607.00	0.00	(变压器 800kVA)
46	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	43220.35	0.00	(变压器 800kVA)
47	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55390.72	0.00	(变压器 800kVA)
48	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	90	2479.45	223150.50	(变压器 800kVA)
49	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	14	2675.56	37457.84	(变压器 800kVA)

157

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
50	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=36KA	个	6	5469.09	32814.54	(变压器 800kVA)
51	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=36KA	面	0	7058.03	0.00	(变压器 800kVA)
52	普通馈线-630A-1（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18230.92	0.00	(变压器 800kVA)
53	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18551.27	0.00	(变压器 800kVA)
54	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	20115.80	0.00	(变压器 800kVA)
55	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	21111.67	0.00	(变压器 800kVA)
56	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	23697.84	0.00	(变压器 800kVA)
57	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	36953.91	36953.91	(变压器 800kVA)
58	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	70	217.74	15241.80	(变压器 800kVA)
59	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	2	348.39	696.78	(变压器 800kVA)

158

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								(不含增值税价)		
60	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	38	163.30	6205.40	(变压器800kVA)
61	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	7	304.84	2133.88	(变压器800kVA)
62	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	10	27.21	272.10	(变压器800kVA)
63	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	70	27.21	1904.70	(变压器800kVA)
64	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10	54.44	544.40	(变压器800kVA)
65	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0	2239.21	0.00	(变压器800kVA)
66	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0	2503.46	0.00	(变压器800kVA)
67	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0	2962.42	0.00	(变压器800kVA)
68	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	10	3463.18	34631.80	(变压器800kVA)
69	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0	4275.47	0.00	(变压器800kVA)
70	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	0	5453.17	0.00	(变压器800kVA)
71	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0	6703.37	0.00	(变压器800kVA)
72	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0	9516.61	0.00	(变压器800kVA)

159

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								(不含增值税价)		
73	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0	11390.99	0.00	(变压器800kVA)
74	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	10	2085.12	20851.20	(变压器800kVA)
75	其他	三江电气	深圳	/	/	个	0	0.00	0.00	(变压器800kVA)
	小计			安良站--B 端(变压器800kVA)					798426.25	
西坑站--A 端(变压器 800kVA)										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	2	5670.45	11340.90	(变压器800kVA)
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	1	5293.66	5293.66	(变压器800kVA)
3	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	2	5293.66	10587.32	(变压器800kVA)
4	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	4	5414.93	21659.72	(变压器800kVA)
5	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	14	9078.10	127093.40	(变压器800kVA)
6	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	0	10189.42	0.00	(变压器800kVA)
7	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	3786.51	3786.51	(变压器800kVA)
8	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35640.49	0.00	(变压器800kVA)
9	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35672.21	0.00	(变压器800kVA)

160

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								(不含增值税价)		
10	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37702.53	0.00	(变压器800kVA)
11	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	39078.05	0.00	(变压器800kVA)
12	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2	42530.35	85060.70	(变压器800kVA)
13	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	48949.58	0.00	(变压器800kVA)
14	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	57064.27	0.00	(变压器800kVA)
15	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	71235.42	0.00	(变压器800kVA)
16	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	94783.46	0.00	(变压器800kVA)
17	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0	137837.52	0.00	(变压器800kVA)
18	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35335.07	0.00	(变压器800kVA)
19	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35358.86	0.00	(变压器800kVA)

161

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								(不含增值税价)		
20	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37137.57	0.00	(变压器800kVA)
21	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	1	38246.75	38246.75	(变压器800kVA)
22	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	41526.85	0.00	(变压器800kVA)
23	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	47579.89	0.00	(变压器800kVA)
24	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55578.41	0.00	(变压器800kVA)
25	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	68005.56	0.00	(变压器800kVA)
26	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	90566.97	0.00	(变压器800kVA)
27	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	24747.69	0.00	(变压器800kVA)
28	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	24852.35	0.00	(变压器800kVA)
29	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25669.15	0.00	(变压器800kVA)

162

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
30	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26076.73	0.00	(变压器 800kVA)
31	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2	27960.11	55920.22	(变压器 800kVA)
32	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29173.94	0.00	(变压器 800kVA)
33	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	32478.49	0.00	(变压器 800kVA)
34	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	38580.37	0.00	(变压器 800kVA)
35	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	46403.05	0.00	(变压器 800kVA)
36	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	59410.71	0.00	(变压器 800kVA)
37	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	5789.98	0.00	(变压器 800kVA)
38	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	6407.85	0.00	(变压器 800kVA)
39	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	9106.39	0.00	(变压器 800kVA)

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
40	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	4	23271.44	93085.76	(变压器 800kVA)
41	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	23626.68	0.00	(变压器 800kVA)
42	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25405.40	0.00	(变压器 800kVA)
43	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26514.56	0.00	(变压器 800kVA)
44	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29714.43	0.00	(变压器 800kVA)
45	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	35607.00	0.00	(变压器 800kVA)
46	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	43220.35	0.00	(变压器 800kVA)
47	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55390.72	0.00	(变压器 800kVA)
48	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	90	2479.45	223150.50	(变压器 800kVA)
49	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	20	2675.56	53511.20	(变压器 800kVA)

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
50	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=36KA	个	10	5469.09	54690.90	(变压器 800kVA)
51	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=36KA	面	0	7058.03	0.00	(变压器 800kVA)
52	普通馈线-630A-1（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18230.92	0.00	(变压器 800kVA)
53	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18551.27	0.00	(变压器 800kVA)
54	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	20115.80	0.00	(变压器 800kVA)
55	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	21111.67	0.00	(变压器 800kVA)
56	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	23697.84	0.00	(变压器 800kVA)
57	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	36953.91	36953.91	(变压器 800kVA)
58	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	70	217.74	15241.80	(变压器 800kVA)
59	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	10	348.39	3483.90	(变压器 800kVA)

165

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
60	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	40	163.30	6532.00	(变压器 800kVA)
61	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	9	304.84	2743.56	(变压器 800kVA)
62	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	20	27.21	544.20	(变压器 800kVA)
63	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	80	27.21	2176.80	(变压器 800kVA)
64	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10	54.44	544.40	(变压器 800kVA)
65	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0	2239.21	0.00	(变压器 800kVA)
66	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0	2503.46	0.00	(变压器 800kVA)
67	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0	2962.42	0.00	(变压器 800kVA)
68	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	10	3463.18	34631.80	(变压器 800kVA)
69	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0	4275.47	0.00	(变压器 800kVA)
70	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	0	5453.17	0.00	(变压器 800kVA)
71	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0	6703.37	0.00	(变压器 800kVA)
72	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0	9516.61	0.00	(变压器 800kVA)

166

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
73	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0	11390.99	0.00	(变压器800kVA)
74	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	10	2085.12	20851.20	(变压器800kVA)
75	其他	三江电气	深圳	/	/	个	0	0.00	0.00	(变压器800kVA)
	小计			西坑站--A 端(变压器800kVA)					907131.11	
西坑站—B 端(变压器 630kVA)										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	2	5356.44	10712.88	(变压器630kVA)
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	1	5042.44	5042.44	(变压器630kVA)
3	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	0	5042.44	0.00	(变压器630kVA)
4	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	4	5163.71	20654.84	(变压器630kVA)
5	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	10	8094.19	80941.90	(变压器630kVA)
6	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	0	9875.41	0.00	(变压器630kVA)
7	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	3786.51	3786.51	(变压器630kVA)
8	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35640.49	0.00	(变压器630kVA)
9	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35672.21	0.00	(变压器630kVA)

167

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
10	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37702.53	0.00	(变压器630kVA)
11	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2	39078.05	78156.10	(变压器630kVA)
12	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	42530.35	0.00	(变压器630kVA)
13	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	48949.58	0.00	(变压器630kVA)
14	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	57064.27	0.00	(变压器630kVA)
15	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	71235.42	0.00	(变压器630kVA)
16	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	94783.46	0.00	(变压器630kVA)
17	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0	137837.52	0.00	(变压器630kVA)
18	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35335.07	0.00	(变压器630kVA)
19	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35358.86	0.00	(变压器630kVA)

168

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
20	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	1	37137.57	37137.57	(变压器630kVA)
21	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	38246.75	0.00	(变压器630kVA)
22	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	41526.85	0.00	(变压器630kVA)
23	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	47579.89	0.00	(变压器630kVA)
24	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55578.41	0.00	(变压器630kVA)
25	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	68005.56	0.00	(变压器630kVA)
26	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	90566.97	0.00	(变压器630kVA)
27	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	24747.69	0.00	(变压器630kVA)
28	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	24852.35	0.00	(变压器630kVA)
29	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25669.15	0.00	(变压器630kVA)

169

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
30	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26076.73	0.00	(变压器630kVA)
31	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	27960.11	0.00	(变压器630kVA)
32	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29173.94	0.00	(变压器630kVA)
33	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	32478.49	0.00	(变压器630kVA)
34	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	38580.37	0.00	(变压器630kVA)
35	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	46403.05	0.00	(变压器630kVA)
36	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	59410.71	0.00	(变压器630kVA)
37	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	5789.98	0.00	(变压器630kVA)
38	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	6407.85	0.00	(变压器630kVA)
39	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	9106.39	0.00	(变压器630kVA)

170

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
40	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	4	23271.44	93085.76	(变压器 630kVA)
41	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	23626.68	0.00	(变压器 630kVA)
42	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25405.40	0.00	(变压器 630kVA)
43	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26514.56	0.00	(变压器 630kVA)
44	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29714.43	0.00	(变压器 630kVA)
45	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	35607.00	0.00	(变压器 630kVA)
46	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	43220.35	0.00	(变压器 630kVA)
47	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55390.72	0.00	(变压器 630kVA)
48	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	60	2479.45	148767.00	(变压器 630kVA)
49	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	14	2675.56	37457.84	(变压器 630kVA)

171

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
50	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=36KA	个	6	5469.09	32814.54	(变压器 630kVA)
51	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=36KA	面	0	7058.03	0.00	(变压器 630kVA)
52	普通馈线-630A-1（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18230.92	0.00	(变压器 630kVA)
53	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18551.27	0.00	(变压器 630kVA)
54	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	20115.80	0.00	(变压器 630kVA)
55	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	21111.67	0.00	(变压器 630kVA)
56	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	23697.84	0.00	(变压器 630kVA)
57	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	36953.91	36953.91	(变压器 630kVA)
58	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	50	217.74	10887.00	(变压器 630kVA)
59	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	10	348.39	3483.90	(变压器 630kVA)

172

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								(不含增值税价)		
60	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	20	163.30	3266.00	(变压器630kVA)
61	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	7	304.84	2133.88	(变压器630kVA)
62	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	10	27.21	272.10	(变压器630kVA)
63	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	60	27.21	1632.60	(变压器630kVA)
64	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10	54.44	544.40	(变压器630kVA)
65	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0	2239.21	0.00	(变压器630kVA)
66	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0	2503.46	0.00	(变压器630kVA)
67	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	10	2962.42	29624.20	(变压器630kVA)
68	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	0	3463.18	0.00	(变压器630kVA)
69	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0	4275.47	0.00	(变压器630kVA)
70	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	0	5453.17	0.00	(变压器630kVA)
71	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0	6703.37	0.00	(变压器630kVA)
72	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0	9516.61	0.00	(变压器630kVA)

173



深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								(不含增值税价)		
73	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0	11390.99	0.00	(变压器630kVA)
74	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	6	2085.12	12510.72	(变压器630kVA)
75	其他	三江电气	深圳	/	/	个	0	0.00	0.00	(变压器630kVA)
	小计			西坑站--B 端(变压器630kVA)					649866.09	
西坑停车场--A 端(变压器 1600kVA)										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=3200A	主母排：In=3200A	面	2	9368.49	18736.98	(变压器1600kVA)
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=3200A	主母排：In=3200A	面	1	8252.09	8252.09	(变压器1600kVA)
3	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=3200A	主母排：In=3200A	面	2	8252.09	16504.18	(变压器1600kVA)
4	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=3200A	主母排：In=3200A	面	0	8373.36	0.00	(变压器1600kVA)
5	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=3200A	主母排：In=3200A	面	22	12036.53	264803.66	(变压器1600kVA)
6	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=3200A	主母排：In=3200A	面	0	13887.46	0.00	(变压器1600kVA)
7	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	3786.51	3786.51	(变压器1600kVA)
8	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35640.49	0.00	(变压器1600kVA)
9	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35672.21	0.00	(变压器1600kVA)

174



深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
10	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37702.53	0.00	(变压器1600kVA)
11	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	39078.05	0.00	(变压器1600kVA)
12	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	42530.35	0.00	(变压器1600kVA)
13	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	48949.58	0.00	(变压器1600kVA)
14	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	57064.27	0.00	(变压器1600kVA)
15	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	2	71235.42	142470.84	(变压器1600kVA)
16	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	94783.46	0.00	(变压器1600kVA)
17	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0	137837.52	0.00	(变压器1600kVA)
18	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35335.07	0.00	(变压器1600kVA)
19	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35358.86	0.00	(变压器1600kVA)

175

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
20	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37137.57	0.00	(变压器1600kVA)
21	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	38246.75	0.00	(变压器1600kVA)
22	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	41526.85	0.00	(变压器1600kVA)
23	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	47579.89	0.00	(变压器1600kVA)
24	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	1	55578.41	55578.41	(变压器1600kVA)
25	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	68005.56	0.00	(变压器1600kVA)
26	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	90566.97	0.00	(变压器1600kVA)
27	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	24747.69	0.00	(变压器1600kVA)
28	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	24852.35	0.00	(变压器1600kVA)
29	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25669.15	0.00	(变压器1600kVA)

176

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								(不含增值税价)		
30	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26076.73	0.00	(变压器 1600kVA)
31	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	27960.11	0.00	(变压器 1600kVA)
32	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29173.94	0.00	(变压器 1600kVA)
33	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	32478.49	0.00	(变压器 1600kVA)
34	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	2	38580.37	77160.74	(变压器 1600kVA)
35	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	46403.05	0.00	(变压器 1600kVA)
36	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	59410.71	0.00	(变压器 1600kVA)
37	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	5876.21	0.00	(变压器 1600kVA)
38	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	6491.26	0.00	(变压器 1600kVA)
39	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	9192.44	0.00	(变压器 1600kVA)

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								(不含增值税价)		
40	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	23271.44	0.00	(变压器 1600kVA)
41	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	23626.68	0.00	(变压器 1600kVA)
42	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25405.40	0.00	(变压器 1600kVA)
43	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26514.56	0.00	(变压器 1600kVA)
44	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29714.43	0.00	(变压器 1600kVA)
45	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	35607.00	0.00	(变压器 1600kVA)
46	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	43220.35	0.00	(变压器 1600kVA)
47	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55390.72	0.00	(变压器 1600kVA)
48	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=50KA	个	100	2510.12	251012.00	(变压器 1600kVA)
49	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=50KA	个	25	2709.24	67731.00	(变压器 1600kVA)

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
50	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=50KA	个	26	5605.74	145749.24	(变压器 1600kVA)
51	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=50KA	面	0	7268.27	0.00	(变压器 1600kVA)
52	普通馈线-630A-1（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	4	18230.92	72923.68	(变压器 1600kVA)
53	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18551.27	0.00	(变压器 1600kVA)
54	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	20115.80	0.00	(变压器 1600kVA)
55	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	21111.67	0.00	(变压器 1600kVA)
56	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	23697.84	0.00	(变压器 1600kVA)
57	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	36953.91	36953.91	(变压器 1600kVA)
58	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	90	217.74	19596.60	(变压器 1600kVA)
59	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	0	348.39	0.00	(变压器 1600kVA)

179

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
60	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	50	163.30	8165.00	(变压器 1600kVA)
61	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	20	304.84	6096.80	(变压器 1600kVA)
62	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	20	27.21	544.20	(变压器 1600kVA)
63	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	90	27.21	2448.90	(变压器 1600kVA)
64	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10	54.44	544.40	(变压器 1600kVA)
65	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0	2239.21	0.00	(变压器 1600kVA)
66	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0	2503.46	0.00	(变压器 1600kVA)
67	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0	2962.42	0.00	(变压器 1600kVA)
68	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	0	3463.18	0.00	(变压器 1600kVA)
69	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0	4275.47	0.00	(变压器 1600kVA)
70	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	0	5453.17	0.00	(变压器 1600kVA)
71	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	10	6703.37	67033.70	(变压器 1600kVA)
72	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0	9516.61	0.00	(变压器 1600kVA)

180

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
73	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0	11390.99	0.00	(变压器1600kVA)
74	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	20	2085.12	41702.40	(变压器1600kVA)
75	其他	三江电气	深圳	/	/	个	0	0.00	0.00	(变压器1600kVA)
	小计			西坑停车场--A 端(变压器 1600kVA)					1307795.24	
长江埔站（预留空间）--A 端(变压器 1000kVA)										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	2	6298.40	12596.80	(变压器1000kVA)
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	1	5796.02	5796.02	(变压器1000kVA)
3	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	2	5796.02	11592.04	(变压器1000kVA)
4	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	0	5917.29	0.00	(变压器1000kVA)
5	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	16	9580.46	153287.36	(变压器1000kVA)
6	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	0	10817.37	0.00	(变压器1000kVA)
7	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	3786.51	3786.51	(变压器1000kVA)
8	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35640.49	0.00	(变压器1000kVA)
9	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35672.21	0.00	(变压器1000kVA)

181

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
10	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37702.53	0.00	(变压器1000kVA)
11	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	39078.05	0.00	(变压器1000kVA)
12	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	42530.35	0.00	(变压器1000kVA)
13	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	2	48949.58	97899.16	(变压器1000kVA)
14	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	57064.27	0.00	(变压器1000kVA)
15	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	71235.42	0.00	(变压器1000kVA)
16	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	94783.46	0.00	(变压器1000kVA)
17	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0	137837.52	0.00	(变压器1000kVA)
18	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35335.07	0.00	(变压器1000kVA)
19	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35358.86	0.00	(变压器1000kVA)

182

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
20	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37137.57	0.00	(变压器1000kVA)
21	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	38246.75	0.00	(变压器1000kVA)
22	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	1	41526.85	41526.85	(变压器1000kVA)
23	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	47579.89	0.00	(变压器1000kVA)
24	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55578.41	0.00	(变压器1000kVA)
25	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	68005.56	0.00	(变压器1000kVA)
26	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	90566.97	0.00	(变压器1000kVA)
27	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	24747.69	0.00	(变压器1000kVA)
28	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	24852.35	0.00	(变压器1000kVA)
29	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25669.15	0.00	(变压器1000kVA)

183

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
30	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26076.73	0.00	(变压器1000kVA)
31	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	27960.11	0.00	(变压器1000kVA)
32	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2	29173.94	58347.88	(变压器1000kVA)
33	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	32478.49	0.00	(变压器1000kVA)
34	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	38580.37	0.00	(变压器1000kVA)
35	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	46403.05	0.00	(变压器1000kVA)
36	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	59410.71	0.00	(变压器1000kVA)
37	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	5876.21	0.00	(变压器1000kVA)
38	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	6491.26	0.00	(变压器1000kVA)
39	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	9192.44	0.00	(变压器1000kVA)

184

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
40	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	23271.44	0.00	（变压器 1000kVA）
41	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	23626.68	0.00	（变压器 1000kVA）
42	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25405.40	0.00	（变压器 1000kVA）
43	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26514.56	0.00	（变压器 1000kVA）
44	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29714.43	0.00	（变压器 1000kVA）
45	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	35607.00	0.00	（变压器 1000kVA）
46	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	43220.35	0.00	（变压器 1000kVA）
47	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55390.72	0.00	（变压器 1000kVA）
48	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=50KA	个	90	2510.12	225910.80	（变压器 1000kVA）
49	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=50KA	个	30	2709.24	81277.20	（变压器 1000kVA）

185



深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
50	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=50KA	个	16	5605.74	89691.84	（变压器 1000kVA）
51	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=50KA	面	4	7268.27	29073.08	（变压器 1000kVA）
52	普通馈线-630A-1（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18230.92	0.00	（变压器 1000kVA）
53	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18551.27	0.00	（变压器 1000kVA）
54	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	20115.80	0.00	（变压器 1000kVA）
55	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	21111.67	0.00	（变压器 1000kVA）
56	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	23697.84	0.00	（变压器 1000kVA）
57	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	36953.91	36953.91	（变压器 1000kVA）
58	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	60	217.74	13064.40	（变压器 1000kVA）
59	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	30	348.39	10451.70	（变压器 1000kVA）

186



深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								(不含增值税价)		
60	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	45	163.30	7348.50	(变压器1000kVA)
61	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	10	304.84	3048.40	(变压器1000kVA)
62	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	20	27.21	544.20	(变压器1000kVA)
63	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	90	27.21	2448.90	(变压器1000kVA)
64	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10	54.44	544.40	(变压器1000kVA)
65	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0	2239.21	0.00	(变压器1000kVA)
66	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0	2503.46	0.00	(变压器1000kVA)
67	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0	2962.42	0.00	(变压器1000kVA)
68	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	0	3463.18	0.00	(变压器1000kVA)
69	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	10	4275.47	42754.70	(变压器1000kVA)
70	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	0	5453.17	0.00	(变压器1000kVA)
71	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0	6703.37	0.00	(变压器1000kVA)
72	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0	9516.61	0.00	(变压器1000kVA)

187



深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								(不含增值税价)		
73	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0	11390.99	0.00	(变压器1000kVA)
74	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	10	2085.12	20851.20	(变压器1000kVA)
75	其他	三江电气	深圳	/	/	个	0	0.00	0.00	(变压器1000kVA)
	小计			长江埔站（预留空间）—A 端(变压器1000kVA)					948795.85	
					合计				15126749.36	

注：
1、设备单价：单价及总价均为本项目工地或仓库交货价，包括设备的设计、制造、系统集成、检验测试、系统调试、以及运至合同指定地点的运输、装卸、管理、保险等工作费用以及利润、所有风险金和除增值税外的税金。
2、招标人的设备清单仅为基本技术要求，投标人应根据自己的投标技术方案填报设备（材料）报价，但不能低于招标文件的要求。若出现漏报、少报的，中标后视为已含在合同总价内。

188



12、深圳地铁 12 号线二期工程(高低压柜）-1362.92 万

（1）合同扫描件

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

合 同 编 号 ： STJS-0086/2024

买方：深 圳 市 地 铁 集 团 有 限 公 司

卖方：深 圳 市 三 江 电 气 有 限 公 司

二〇二四年三月

第一部分　合同协议书

买方（又称“甲方”）：**深圳市地铁集团有限公司**

卖方（又称“乙方”）：**深圳市三江电气有限公司**

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，买卖双方就下述工程的设备采购事项协商一致，订立本合同，并自愿恪守。

一、工程概况

1.工程名称：深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购。

2.工程规模：深圳市城市轨道交通 12 号线二期工程线路起自一期线路终点（海上田园东站明挖区间末端），线路先后沿民丰路、蚝乡路、规划沙井路、沙江路敷设，终于既有地铁 11 号线、地铁 6 号线换乘站松岗站。线路全长约 8.05km（右线），采用全地下敷设方式；共设车站 6 座，其中换乘站 1 座，最大站间距约 2.15km（海上田园东站至蚝乡站），最小站间距约 1.08km（西环路站至沙三站），平均站间距约 1.34km。增设停车场一处，规划地块位于东宝河南侧、在建外环高速北侧及广深沿江高速东侧所围合区域，出入线于海上田园东至蚝乡区间及蚝乡站分别引出，采用八字线接轨方案与东宝河停车场衔接。

二、合同范围

1.设备供货范围包括：本次采购的是深圳市 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备；

2.附随义务包括：详见合同条款。

三、交货地点

交货地点：深圳市为工程所在地，具体地点以买方通知为准。

四、合同期限

本合同暂定期限 1765 **日历天**，自**合同签订之日**起，至 2028 **年** 12 **月** 28 **日**止。

五、项目负责人

甲方项目负责人姓名：李爱华

乙方项目负责人姓名：褚可参

六、签约合同价

1.本合同价格形式为 ☑单价合同　☐总价合同

2.本合同的签约合同价为人民币：**大写金额**：壹仟叁佰陆拾贰万玖仟贰佰壹拾元壹角

柒分 ，**小写金额：** 13629210.17 元；其中，**不含税价为** 12061247.94 元；**增值税税额：** 1567962.23 元；**增值税税率** 13 %。

3. 本合同最终结算价以合同约定的评审机构评审结果作为结算的最终结果和支付依据。

最终结算价款以**深圳市财政预算和投资评审中心**的评审结果为准；若政府结算、审计政策和规定调整，按新政策和规定执行。

七、合同文件的组成及优先顺序

1. 组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，本合同文件组成及解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书

（2）中标通知书

（3）投标函及其附录

（4）专用合同条款

（5）通用合同条款

（6）价格清单

（7）项目管理与用户需求（又称“技术规格书”）

（8）图纸（如有）

（9）招标文件及其澄清补遗、投标文件。

2. 如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准；同一内容的文件以最新签署的为准。合同履行中形成的有关变更、洽商、备忘录或补充协议等，均构成合同文件的组成之一，应视其内容与上述合同文件的关系确定解释顺序。

八、合同双方承诺

买方承诺，保证按照本合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款，并履行本合同所约定的全部义务。

卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备、附随义务和质保期服务及修补缺陷，并履行本合同所约定的全部义务。

九、合同生效和终止

本合同协议书经合同双方盖章，且由双方法定代表人或其授权代表签字后成立。合同成立后开始生效，在双方履行完毕合同约定的权利义务时，本合同自行终止。

十、联合体(本项目不适用)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

（本页无正文）

买方（盖章）：	深圳市地铁集团有限公司	**法定代表人或授权代表：**	
住　　所：	深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦	邮政编码：	518026
统一信用代码：	91440300708437873H	电　　话：	0755-23992674
邮　　箱：	755904924410506	传　　真：	0755-23992555
开户银行：	招商银行深圳分行益田支行	开户全名：	深圳市地铁集团有限公司
账　　号：	755904924410506	银行行号：	308584001299
项目主管部门经办人及电话：	李爱华 13500061726	项目主管部门审核人：	罗晓明
合约部门经办人及电话：	王欢 0755-23887157	合约部门审核人及电话：	陈瑞怡
卖方（盖章）：	深圳市三江电气有限公司	**法定代表人或授权代表：**	
住　　所：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋	邮政编码：	518117
统一信用代码：	91440300766388192A	电　　话：	0755-28431718
邮　　箱：	szsanjiang@163.com	传　　真：	28431718
开户银行：	东莞银行股份有限公司深圳龙岗支行	开户全名：	深圳市三江电气有限公司
账　　号：	519000015759183	银行行号：	313584009018
卖方经办人：	褚可参	卖方经办人电话：	13302952023
合同签署地点：	深圳市福田区		
时　　间：	2024 年 3 月 6 日		

（2）合同清单

2 设备价格表

货币单位：元（人民币）

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
12 号线二期工程										
沙浦站--A 端(变压器 1000kVA)										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	2	6298.40	12596.80	(变压器1000kVA)
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	1	5796.02	5796.02	(变压器1000kVA)
3	母联隔离柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	0	5796.02	0.00	(变压器1000kVA)
4	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	2	5796.02	11592.04	(变压器1000kVA)
5	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	4	5917.29	23669.16	(变压器1000kVA)
6	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	10	9580.46	95804.60	(变压器1000kVA)
7	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	0	10817.37	0.00	(变压器1000kVA)
8	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	3786.51	3786.51	(变压器1000kVA)
9	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35640.49	0.00	(变压器1000kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
10	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35672.21	0.00	(变压器1000kVA)
11	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37702.53	0.00	(变压器1000kVA)
12	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	39078.05	0.00	(变压器1000kVA)
13	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	42530.35	0.00	(变压器1000kVA)
14	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	2	48949.58	97899.16	(变压器1000kVA)
15	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	57064.27	0.00	(变压器1000kVA)
16	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	71235.42	0.00	(变压器1000kVA)
17	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	94783.46	0.00	(变压器1000kVA)
18	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0	137837.52	0.00	(变压器1000kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
19	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35335.07	0.00	（变压器 1000kVA）
20	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35358.86	0.00	（变压器 1000kVA）
21	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37137.57	0.00	（变压器 1000kVA）
22	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	38246.75	0.00	（变压器 1000kVA）
23	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	41526.85	0.00	（变压器 1000kVA）
24	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	1	47579.89	47579.89	（变压器 1000kVA）
25	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55578.41	0.00	（变压器 1000kVA）
26	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	68005.56	0.00	（变压器 1000kVA）
27	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	90566.97	0.00	（变压器 1000kVA）



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
28	母联-5000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0	133169.83	0.00	（变压器 1000kVA）
29	母联隔离-630A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	29910.27	0.00	（变压器 1000kVA）
30	母联隔离-800A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	29934.06	0.00	（变压器 1000kVA）
31	母联隔离-1000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	31570.15	0.00	（变压器 1000kVA）
32	母联隔离-1250A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	32788.25	0.00	（变压器 1000kVA）
33	母联隔离-1600A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	37694.44	0.00	（变压器 1000kVA）
34	母联隔离-2000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	43652.91	0.00	（变压器 1000kVA）
35	母联隔离-2500A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	50450.73	0.00	（变压器 1000kVA）



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
36	母联隔离-3200A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	63967.06	0.00	（变压器 1000kVA）
37	母联隔离-4000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	80354.21	0.00	（变压器 1000kVA）
38	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	24747.69	0.00	（变压器 1000kVA）
39	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	24852.35	0.00	（变压器 1000kVA）
40	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25669.15	0.00	（变压器 1000kVA）
41	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2	26076.73	52153.46	（变压器 1000kVA）
42	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	27960.11	0.00	（变压器 1000kVA）
43	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29173.94	0.00	（变压器 1000kVA）
44	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	32478.49	0.00	（变压器 1000kVA）

66



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
45	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	38580.37	0.00	（变压器 1000kVA）
46	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	46403.05	0.00	（变压器 1000kVA）
47	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	59410.71	0.00	（变压器 1000kVA）
48	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	5876.21	0.00	（变压器 1000kVA）
49	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	6491.26	0.00	（变压器 1000kVA）
50	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	9192.44	0.00	（变压器 1000kVA）
51	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	4	23271.44	93085.76	（变压器 1000kVA）
52	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	23626.68	0.00	（变压器 1000kVA）
53	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25405.40	0.00	（变压器 1000kVA）
54	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26514.56	0.00	（变压器 1000kVA）

67



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
55	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29714.43	0.00	（变压器 1000kVA）
56	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	35607.00	0.00	（变压器 1000kVA）
57	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	43220.35	0.00	（变压器 1000kVA）
58	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55390.72	0.00	（变压器 1000kVA）
59	普通馈线-100A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=100A/3P	In=100A/3P Ics=Icu=50KA	个	20	2275.68	45513.60	（变压器 1000kVA）
60	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=50KA	个	64	2510.12	160647.68	（变压器 1000kVA）
61	普通馈线-160A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件+接地故障保护）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=50KA	个	2	4293.30	8586.60	（变压器 1000kVA）
62	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=50KA	个	22	2709.24	59603.28	（变压器 1000kVA）
63	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=50KA	个	4	5605.74	22422.96	（变压器 1000kVA）
64	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=50KA	个	2	7268.27	14536.54	（变压器 1000kVA）

68



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
65	普通馈线-630A（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18230.92	0.00	（变压器 1000kVA）
66	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18551.27	0.00	（变压器 1000kVA）
67	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	20115.80	0.00	（变压器 1000kVA）
68	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	21111.67	0.00	（变压器 1000kVA）
69	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	23697.84	0.00	（变压器 1000kVA）
70	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	36953.91	36953.91	（变压器 1000kVA）
71	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	86	217.74	18725.64	（变压器 1000kVA）
72	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	10	348.39	3483.90	（变压器 1000kVA）
73	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	16	163.30	2612.80	（变压器 1000kVA）

69



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
74	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	11	304.84	3353.24	（变压器1000kVA）
75	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	16	27.21	435.36	（变压器1000kVA）
76	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	36	27.21	979.56	（变压器1000kVA）
77	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10	54.44	544.40	（变压器1000kVA）
78	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0	2239.21	0.00	（变压器1000kVA）
79	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0	2503.46	0.00	（变压器1000kVA）
80	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0	2962.42	0.00	（变压器1000kVA）
81	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	0	3463.18	0.00	（变压器1000kVA）
82	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0	4275.47	0.00	（变压器1000kVA）
83	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	10	5453.17	54531.70	（变压器1000kVA）
84	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0	6703.37	0.00	（变压器1000kVA）
85	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0	9516.61	0.00	（变压器1000kVA）

70

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
86	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0	11390.99	0.00	（变压器1000kVA）
87	密集型母线-5000A	三江电气	深圳	CMC-5000A	额定电流 5000A	m	0	15188.90	0.00	（变压器1000kVA）
88	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	2	2085.12	4170.24	（变压器1000kVA）
_	小计			沙浦站--A 端(变压器1000kVA)					881064.81	
沙浦站—B 端(变压器 630kVA)										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	2	5356.44	10712.88	（变压器630kVA）
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	1	5042.44	5042.44	（变压器630kVA）
3	母联隔离柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	0	5042.44	0.00	（变压器630kVA）
4	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	2	5042.44	10084.88	（变压器630kVA）
5	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	4	5163.71	20654.84	（变压器630kVA）
6	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	12	8094.19	97130.28	（变压器630kVA）
7	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	1	9875.41	9875.41	（变压器630kVA）
8	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	3786.51	3786.51	（变压器630kVA）

71

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
9	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35640.49	0.00	（变压器 630kVA）
10	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35672.21	0.00	（变压器 630kVA）
11	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37702.53	0.00	（变压器 630kVA）
12	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2	39078.05	78156.10	（变压器 630kVA）
13	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	42530.35	0.00	（变压器 630kVA）
14	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	48949.58	0.00	（变压器 630kVA）
15	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	57064.27	0.00	（变压器 630kVA）
16	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	71235.42	0.00	（变压器 630kVA）
17	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	94783.46	0.00	（变压器 630kVA）



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
18	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0	137837.52	0.00	（变压器 630kVA）
19	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35335.07	0.00	（变压器 630kVA）
20	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35358.86	0.00	（变压器 630kVA）
21	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37137.57	0.00	（变压器 630kVA）
22	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	1	38246.75	38246.75	（变压器 630kVA）
23	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	41526.85	0.00	（变压器 630kVA）
24	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	47579.89	0.00	（变压器 630kVA）
25	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55578.41	0.00	（变压器 630kVA）
26	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	68005.56	0.00	（变压器 630kVA）



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
27	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	90566.97	0.00	(变压器630kVA)
28	母联-5000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0	133169.83	0.00	(变压器630kVA)
29	母联隔离-630A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	29910.27	0.00	(变压器630kVA)
30	母联隔离-800A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	29934.06	0.00	(变压器630kVA)
31	母联隔离-1000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	31570.15	0.00	(变压器630kVA)
32	母联隔离-1250A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	32788.25	0.00	(变压器630kVA)
33	母联隔离-1600A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	37694.44	0.00	(变压器630kVA)
34	母联隔离-2000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	43652.91	0.00	(变压器630kVA)



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
35	母联隔离-2500A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	50450.73	0.00	(变压器630kVA)
36	母联隔离-3200A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	63967.06	0.00	(变压器630kVA)
37	母联隔离-4000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	80354.21	0.00	(变压器630kVA)
38	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2	24747.69	49495.38	(变压器630kVA)
39	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	24852.35	0.00	(变压器630kVA)
40	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25669.15	0.00	(变压器630kVA)
41	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26076.73	0.00	(变压器630kVA)
42	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	27960.11	0.00	(变压器630kVA)
43	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29173.94	0.00	(变压器630kVA)



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
44	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	32478.49	0.00	(变压器 630kVA)
45	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	38580.37	0.00	(变压器 630kVA)
46	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	46403.05	0.00	(变压器 630kVA)
47	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	59410.71	0.00	(变压器 630kVA)
48	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	5789.98	0.00	(变压器 630kVA)
49	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	6407.85	0.00	(变压器 630kVA)
50	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	9106.39	0.00	(变压器 630kVA)
51	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	4	23271.44	93085.76	(变压器 630kVA)
52	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	23626.68	0.00	(变压器 630kVA)
53	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25405.40	0.00	(变压器 630kVA)

76



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
54	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26514.56	0.00	(变压器 630kVA)
55	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29714.43	0.00	(变压器 630kVA)
56	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	35607.00	0.00	(变压器 630kVA)
57	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	43220.35	0.00	(变压器 630kVA)
58	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55390.72	0.00	(变压器 630kVA)
59	普通馈线-100A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=100A/3P	In=100A/3P Ics=Icu=36KA	个	20	2235.08	44701.60	(变压器 630kVA)
60	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	40	2479.45	99178.00	(变压器 630kVA)
61	普通馈线-160A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件+接地故障保护）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	2	4207.07	8414.14	(变压器 630kVA)
62	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	12	2675.56	32106.72	(变压器 630kVA)
63	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=36KA	个	2	5469.09	10938.18	(变压器 630kVA)

77



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								（不含增值税价）		
64	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=36KA	个	0	7058.03	0.00	（变压器 630kVA）
65	普通馈线-630A（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18230.92	0.00	（变压器 630kVA）
66	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18551.27	0.00	（变压器 630kVA）
67	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	20115.80	0.00	（变压器 630kVA）
68	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	21111.67	0.00	（变压器 630kVA）
69	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	23697.84	0.00	（变压器 630kVA）
70	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	36953.91	36953.91	（变压器 630kVA）
71	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	54	217.74	11757.96	（变压器 630kVA）
72	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	6	348.39	2090.34	（变压器 630kVA）

78



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								（不含增值税价）		
73	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	16	163.30	2612.80	（变压器 630kVA）
74	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	9	304.84	2743.56	（变压器 630kVA）
75	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	8	27.21	217.68	（变压器 630kVA）
76	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	26	27.21	707.46	（变压器 630kVA）
77	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10	54.44	544.40	（变压器 630kVA）
78	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0	2239.21	0.00	（变压器 630kVA）
79	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0	2503.46	0.00	（变压器 630kVA）
80	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0	2962.42	0.00	（变压器 630kVA）
81	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	10	3463.18	34631.80	（变压器 630kVA）
82	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0	4275.47	0.00	（变压器 630kVA）
83	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	0	5453.17	0.00	（变压器 630kVA）
84	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0	6703.37	0.00	（变压器 630kVA）

79



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
85	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0	9516.61	0.00	（变压器630kVA）
86	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0	11390.99	0.00	（变压器630kVA）
87	密集型母线-5000A	三江电气	深圳	CMC-5000A	额定电流 5000A	m	0	15188.90	0.00	（变压器630kVA）
88	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	2	2085.12	4170.24	（变压器630kVA）
–	小计			沙浦站--B 端（变压器630kVA）					708040.02	
沙三站—A 端（变压器 630kVA）										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	2	5356.44	10712.88	（变压器630kVA）
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	1	5042.44	5042.44	（变压器630kVA）
3	母联隔离柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	0	5042.44	0.00	（变压器630kVA）
4	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	2	5042.44	10084.88	（变压器630kVA）
5	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	4	5163.71	20654.84	（变压器630kVA）
6	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	8	8094.19	64753.52	（变压器630kVA）
7	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	2	9875.41	19750.82	（变压器630kVA）
8	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	3786.51	3786.51	（变压器630kVA）

80

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
9	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35640.49	0.00	（变压器630kVA）
10	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35672.21	0.00	（变压器630kVA）
11	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37702.53	0.00	（变压器630kVA）
12	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2	39078.05	78156.10	（变压器630kVA）
13	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	42530.35	0.00	（变压器630kVA）
14	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	48949.58	0.00	（变压器630kVA）
15	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	57064.27	0.00	（变压器630kVA）
16	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	71235.42	0.00	（变压器630kVA）
17	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	94783.46	0.00	（变压器630kVA）

81

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
18	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0	137837.52	0.00	（变压器 630kVA）
19	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35335.07	0.00	（变压器 630kVA）
20	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35358.86	0.00	（变压器 630kVA）
21	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37137.57	0.00	（变压器 630kVA）
22	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	1	38246.75	38246.75	（变压器 630kVA）
23	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	41526.85	0.00	（变压器 630kVA）
24	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	47579.89	0.00	（变压器 630kVA）
25	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55578.41	0.00	（变压器 630kVA）
26	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	68005.56	0.00	（变压器 630kVA）



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
27	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	90566.97	0.00	（变压器 630kVA）
28	母联-5000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0	133169.83	0.00	（变压器 630kVA）
29	母联隔离-630A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	29910.27	0.00	（变压器 630kVA）
30	母联隔离-800A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	29934.06	0.00	（变压器 630kVA）
31	母联隔离-1000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	31570.15	0.00	（变压器 630kVA）
32	母联隔离-1250A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	32788.25	0.00	（变压器 630kVA）
33	母联隔离-1600A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	37694.44	0.00	（变压器 630kVA）
34	母联隔离-2000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	43652.91	0.00	（变压器 630kVA）



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
35	母联隔离-2500A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	50450.73	0.00	（变压器 630kVA）
36	母联隔离-3200A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	63967.06	0.00	（变压器 630kVA）
37	母联隔离-4000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	80354.21	0.00	（变压器 630kVA）
38	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2	24747.69	49495.38	（变压器 630kVA）
39	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	24852.35	0.00	（变压器 630kVA）
40	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25669.15	0.00	（变压器 630kVA）
41	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26076.73	0.00	（变压器 630kVA）
42	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	27960.11	0.00	（变压器 630kVA）
43	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29173.94	0.00	（变压器 630kVA）

84



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
44	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	32478.49	0.00	（变压器 630kVA）
45	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	38580.37	0.00	（变压器 630kVA）
46	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	46403.05	0.00	（变压器 630kVA）
47	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	59410.71	0.00	（变压器 630kVA）
48	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	5789.98	0.00	（变压器 630kVA）
49	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	6407.85	0.00	（变压器 630kVA）
50	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	9106.39	0.00	（变压器 630kVA）
51	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	4	23271.44	93085.76	（变压器 630kVA）
52	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	23626.68	0.00	（变压器 630kVA）
53	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25405.40	0.00	（变压器 630kVA）

85



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
54	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26514.56	0.00	（变压器 630kVA）
55	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29714.43	0.00	（变压器 630kVA）
56	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	35607.00	0.00	（变压器 630kVA）
57	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	43220.35	0.00	（变压器 630kVA）
58	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55390.72	0.00	（变压器 630kVA）
59	普通馈线-100A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=100A/3P	In=100A/3P Ics=Icu=36KA	个	16	2235.08	35761.28	（变压器 630kVA）
60	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	56	2479.45	138849.20	（变压器 630kVA）
61	普通馈线-160A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件+接地故障保护）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	2	4207.07	8414.14	（变压器 630kVA）
62	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	12	2675.56	32106.72	（变压器 630kVA）
63	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=36KA	个	2	5469.09	10938.18	（变压器 630kVA）

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
64	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=36KA	个	0	7058.03	0.00	（变压器 630kVA）
65	普通馈线-630A（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18230.92	0.00	（变压器 630kVA）
66	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18551.27	0.00	（变压器 630kVA）
67	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	20115.80	0.00	（变压器 630kVA）
68	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	21111.67	0.00	（变压器 630kVA）
69	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	23697.84	0.00	（变压器 630kVA）
70	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	36953.91	36953.91	（变压器 630kVA）
71	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	64	217.74	13935.36	（变压器 630kVA）
72	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	6	348.39	2090.34	（变压器 630kVA）

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
73	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	18	163.30	2939.40	（变压器630kVA）
74	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	9	304.84	2743.56	（变压器630kVA）
75	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	8	27.21	217.68	（变压器630kVA）
76	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	36	27.21	979.56	（变压器630kVA）
77	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10	54.44	544.40	（变压器630kVA）
78	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0	2239.21	0.00	（变压器630kVA）
79	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0	2503.46	0.00	（变压器630kVA）
80	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0	2962.42	0.00	（变压器630kVA）
81	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	10	3463.18	34631.80	（变压器630kVA）
82	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0	4275.47	0.00	（变压器630kVA）
83	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	0	5453.17	0.00	（变压器630kVA）
84	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0	6703.37	0.00	（变压器630kVA）

88

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
85	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0	9516.61	0.00	（变压器630kVA）
86	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0	11390.99	0.00	（变压器630kVA）
87	密集型母线-5000A	三江电气	深圳	CMC-5000A	额定电流 5000A	m	0	15188.90	0.00	（变压器630kVA）
88	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	2	2085.12	4170.24	（变压器630kVA）
_	小计			沙三站--A 端(变压器630kVA)					719045.65	
沙三站--B 端(变压器 1000kVA)										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	2	6298.40	12596.80	（变压器1000kVA）
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	1	5796.02	5796.02	（变压器1000kVA）
3	母联隔离柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	0	5796.02	0.00	（变压器1000kVA）
4	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	2	5796.02	11592.04	（变压器1000kVA）
5	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	4	5917.29	23669.16	（变压器1000kVA）
6	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	14	9580.46	134126.44	（变压器1000kVA）
7	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	2	10817.37	21634.74	（变压器1000kVA）
8	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	3786.51	3786.51	（变压器1000kVA）

89

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
9	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35640.49	0.00	(变压器1000kVA)
10	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35672.21	0.00	(变压器1000kVA)
11	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37702.53	0.00	(变压器1000kVA)
12	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	39078.05	0.00	(变压器1000kVA)
13	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	42530.35	0.00	(变压器1000kVA)
14	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	2	48949.58	97899.16	(变压器1000kVA)
15	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	57064.27	0.00	(变压器1000kVA)
16	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	71235.42	0.00	(变压器1000kVA)
17	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	94783.46	0.00	(变压器1000kVA)



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
18	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0	137837.52	0.00	(变压器1000kVA)
19	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35335.07	0.00	(变压器1000kVA)
20	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35358.86	0.00	(变压器1000kVA)
21	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37137.57	0.00	(变压器1000kVA)
22	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	38246.75	0.00	(变压器1000kVA)
23	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	41526.85	0.00	(变压器1000kVA)
24	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	1	47579.89	47579.89	(变压器1000kVA)
25	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55578.41	0.00	(变压器1000kVA)
26	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	68005.56	0.00	(变压器1000kVA)



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								（不含增值税价）		
27	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	90566.97	0.00	（变压器 1000kVA）
28	母联-5000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0	133169.83	0.00	（变压器 1000kVA）
29	母联隔离-630A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	29910.27	0.00	（变压器 1000kVA）
30	母联隔离-800A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	29934.06	0.00	（变压器 1000kVA）
31	母联隔离-1000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	31570.15	0.00	（变压器 1000kVA）
32	母联隔离-1250A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	32788.25	0.00	（变压器 1000kVA）
33	母联隔离-1600A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	37694.44	0.00	（变压器 1000kVA）
34	母联隔离-2000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	43652.91	0.00	（变压器 1000kVA）

92

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								（不含增值税价）		
35	母联隔离-2500A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	50450.73	0.00	（变压器 1000kVA）
36	母联隔离-3200A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	63967.06	0.00	（变压器 1000kVA）
37	母联隔离-4000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	80354.21	0.00	（变压器 1000kVA）
38	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	24747.69	0.00	（变压器 1000kVA）
39	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	24852.35	0.00	（变压器 1000kVA）
40	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25669.15	0.00	（变压器 1000kVA）
41	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2	26076.73	52153.46	（变压器 1000kVA）
42	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	27960.11	0.00	（变压器 1000kVA）
43	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29173.94	0.00	（变压器 1000kVA）

93

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								(不含增值税价)		
44	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	32478.49	0.00	(变压器 1000kVA)
45	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	38580.37	0.00	(变压器 1000kVA)
46	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	46403.05	0.00	(变压器 1000kVA)
47	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	59410.71	0.00	(变压器 1000kVA)
48	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	5876.21	0.00	(变压器 1000kVA)
49	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	6491.26	0.00	(变压器 1000kVA)
50	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	9192.44	0.00	(变压器 1000kVA)
51	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	4	23271.44	93085.76	(变压器 1000kVA)
52	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	23626.68	0.00	(变压器 1000kVA)
53	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25405.40	0.00	(变压器 1000kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								(不含增值税价)		
54	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26514.56	0.00	(变压器 1000kVA)
55	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29714.43	0.00	(变压器 1000kVA)
56	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	35607.00	0.00	(变压器 1000kVA)
57	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	43220.35	0.00	(变压器 1000kVA)
58	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55390.72	0.00	(变压器 1000kVA)
59	普通馈线-100A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=100A/3P	In=100A/3P Ics=Icu=50KA	个	20	2275.68	45513.60	(变压器 1000kVA)
60	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=50KA	个	64	2510.12	160647.68	(变压器 1000kVA)
61	普通馈线-160A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件+接地故障保护）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=50KA	个	2	4293.30	8586.60	(变压器 1000kVA)
62	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=50KA	个	20	2709.24	54184.80	(变压器 1000kVA)
63	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=50KA	个	4	5605.74	22422.96	(变压器 1000kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								(不含增值税价)		
64	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=50KA	个	2	7268.27	14536.54	(变压器1000kVA)
65	普通馈线-630A（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18230.92	0.00	(变压器1000kVA)
66	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18551.27	0.00	(变压器1000kVA)
67	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	20115.80	0.00	(变压器1000kVA)
68	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	21111.67	0.00	(变压器1000kVA)
69	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	23697.84	0.00	(变压器1000kVA)
70	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	36953.91	36953.91	(变压器1000kVA)
71	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	84	217.74	18290.16	(变压器1000kVA)
72	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	10	348.39	3483.90	(变压器1000kVA)

96

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								(不含增值税价)		
73	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	16	163.30	2612.80	(变压器1000kVA)
74	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	11	304.84	3353.24	(变压器1000kVA)
75	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	16	27.21	435.36	(变压器1000kVA)
76	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	28	27.21	761.88	(变压器1000kVA)
77	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10	54.44	544.40	(变压器1000kVA)
78	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0	2239.21	0.00	(变压器1000kVA)
79	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0	2503.46	0.00	(变压器1000kVA)
80	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0	2962.42	0.00	(变压器1000kVA)
81	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	0	3463.18	0.00	(变压器1000kVA)
82	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0	4275.47	0.00	(变压器1000kVA)
83	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	10	5453.17	54531.70	(变压器1000kVA)
84	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0	6703.37	0.00	(变压器1000kVA)

97

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								(不含增值税价)		
85	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0	9516.61	0.00	(变压器1000kVA)
86	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0	11390.99	0.00	(变压器1000kVA)
87	密集型母线-5000A	三江电气	深圳	CMC-5000A	额定电流 5000A	m	0	15188.90	0.00	(变压器1000kVA)
88	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	2	2085.12	4170.24	(变压器1000kVA)
_	小计			沙三站--B 端(变压器1000kVA)					934949.75	
松岗站--A 端(变压器 1000kVA)										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	2	6298.40	12596.80	(变压器1000kVA)
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	1	5796.02	5796.02	(变压器1000kVA)
3	母联隔离柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	0	5796.02	0.00	(变压器1000kVA)
4	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	2	5796.02	11592.04	(变压器1000kVA)
5	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	4	5917.29	23669.16	(变压器1000kVA)
6	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	12	9580.46	114965.52	(变压器1000kVA)
7	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	0	10817.37	0.00	(变压器1000kVA)
8	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	3786.51	3786.51	(变压器1000kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								(不含增值税价)		
9	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35640.49	0.00	(变压器1000kVA)
10	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35672.21	0.00	(变压器1000kVA)
11	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37702.53	0.00	(变压器1000kVA)
12	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	39078.05	0.00	(变压器1000kVA)
13	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	42530.35	0.00	(变压器1000kVA)
14	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	2	48949.58	97899.16	(变压器1000kVA)
15	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	57064.27	0.00	(变压器1000kVA)
16	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	71235.42	0.00	(变压器1000kVA)
17	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	94783.46	0.00	(变压器1000kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
18	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0	137837.52	0.00	（变压器 1000kVA）
19	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35335.07	0.00	（变压器 1000kVA）
20	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35358.86	0.00	（变压器 1000kVA）
21	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37137.57	0.00	（变压器 1000kVA）
22	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	38246.75	0.00	（变压器 1000kVA）
23	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	41526.85	0.00	（变压器 1000kVA）
24	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	1	47579.89	47579.89	（变压器 1000kVA）
25	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55578.41	0.00	（变压器 1000kVA）
26	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	68005.56	0.00	（变压器 1000kVA）



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
27	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	90566.97	0.00	（变压器 1000kVA）
28	母联-5000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0	133169.83	0.00	（变压器 1000kVA）
29	母联隔离-630A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	29910.27	0.00	（变压器 1000kVA）
30	母联隔离-800A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	29934.06	0.00	（变压器 1000kVA）
31	母联隔离-1000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	31570.15	0.00	（变压器 1000kVA）
32	母联隔离-1250A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	32788.25	0.00	（变压器 1000kVA）
33	母联隔离-1600A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	37694.44	0.00	（变压器 1000kVA）
34	母联隔离-2000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	43652.91	0.00	（变压器 1000kVA）



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
35	母联隔离-2500A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	50450.73	0.00	（变压器1000kVA）
36	母联隔离-3200A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	63967.06	0.00	（变压器1000kVA）
37	母联隔离-4000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	80354.21	0.00	（变压器1000kVA）
38	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	24747.69	0.00	（变压器1000kVA）
39	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	24852.35	0.00	（变压器1000kVA）
40	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25669.15	0.00	（变压器1000kVA）
41	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26076.73	0.00	（变压器1000kVA）
42	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2	27960.11	55920.22	（变压器1000kVA）
43	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29173.94	0.00	（变压器1000kVA）

102



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
44	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	32478.49	0.00	（变压器1000kVA）
45	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	38580.37	0.00	（变压器1000kVA）
46	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	46403.05	0.00	（变压器1000kVA）
47	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	59410.71	0.00	（变压器1000kVA）
48	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	5876.21	0.00	（变压器1000kVA）
49	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	6491.26	0.00	（变压器1000kVA）
50	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	9192.44	0.00	（变压器1000kVA）
51	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	4	23271.44	93085.76	（变压器1000kVA）
52	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	23626.68	0.00	（变压器1000kVA）
53	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25405.40	0.00	（变压器1000kVA）

103



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
54	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26514.56	0.00	（变压器 1000kVA）
55	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29714.43	0.00	（变压器 1000kVA）
56	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	35607.00	0.00	（变压器 1000kVA）
57	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	43220.35	0.00	（变压器 1000kVA）
58	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55390.72	0.00	（变压器 1000kVA）
59	普通馈线-100A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=100A/3P	In=100A/3P Ics=Icu=50KA	个	20	2275.68	45513.60	（变压器 1000kVA）
60	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=50KA	个	64	2510.12	160647.68	（变压器 1000kVA）
61	普通馈线-160A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件+接地故障保护）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	4293.30	0.00	（变压器 1000kVA）
62	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=50KA	个	11	2709.24	29801.64	（变压器 1000kVA）
63	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=50KA	个	3	5605.74	16817.22	（变压器 1000kVA）

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
64	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=50KA	个	2	7268.27	14536.54	（变压器 1000kVA）
65	普通馈线-630A（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18230.92	0.00	（变压器 1000kVA）
66	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18551.27	0.00	（变压器 1000kVA）
67	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	20115.80	0.00	（变压器 1000kVA）
68	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	21111.67	0.00	（变压器 1000kVA）
69	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	23697.84	0.00	（变压器 1000kVA）
70	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	36953.91	36953.91	（变压器 1000kVA）
71	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	56	217.74	12193.44	（变压器 1000kVA）
72	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	9	348.39	3135.51	（变压器 1000kVA）

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
73	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	33	163.30	5388.90	（变压器1000kVA）
74	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	11	304.84	3353.24	（变压器1000kVA）
75	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	16	27.21	435.36	（变压器1000kVA）
76	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	38	27.21	1033.98	（变压器1000kVA）
77	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10	54.44	544.40	（变压器1000kVA）
78	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0	2239.21	0.00	（变压器1000kVA）
79	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0	2503.46	0.00	（变压器1000kVA）
80	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0	2962.42	0.00	（变压器1000kVA）
81	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	0	3463.18	0.00	（变压器1000kVA）
82	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0	4275.47	0.00	（变压器1000kVA）
83	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	10	5453.17	54531.70	（变压器1000kVA）
84	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0	6703.37	0.00	（变压器1000kVA）

106

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
85	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0	9516.61	0.00	（变压器1000kVA）
86	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0	11390.99	0.00	（变压器1000kVA）
87	密集型母线-5000A	三江电气	深圳	CMC-5000A	额定电流 5000A	m	0	15188.90	0.00	（变压器1000kVA）
88	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	0	2085.12	0.00	（变压器1000kVA）
_	小计			松岗站--A 端(变压器1000kVA)					851778.20	
松岗站—B 端(变压器 630kVA)										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	2	5356.44	10712.88	（变压器630kVA）
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	1	5042.44	5042.44	（变压器630kVA）
3	母联隔离柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	0	5042.44	0.00	（变压器630kVA）
4	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	2	5042.44	10084.88	（变压器630kVA）
5	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	4	5163.71	20654.84	（变压器630kVA）
6	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	8	8094.19	64753.52	（变压器630kVA）
7	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	0	9875.41	0.00	（变压器630kVA）
8	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	3786.51	3786.51	（变压器630kVA）

107

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
9	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35640.49	0.00	(变压器630kVA)
10	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35672.21	0.00	(变压器630kVA)
11	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37702.53	0.00	(变压器630kVA)
12	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2	39078.05	78156.10	(变压器630kVA)
13	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	42530.35	0.00	(变压器630kVA)
14	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	48949.58	0.00	(变压器630kVA)
15	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	57064.27	0.00	(变压器630kVA)
16	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	71235.42	0.00	(变压器630kVA)
17	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	94783.46	0.00	(变压器630kVA)

108



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
18	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0	137837.52	0.00	(变压器630kVA)
19	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35335.07	0.00	(变压器630kVA)
20	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35358.86	0.00	(变压器630kVA)
21	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37137.57	0.00	(变压器630kVA)
22	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	1	38246.75	38246.75	(变压器630kVA)
23	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	41526.85	0.00	(变压器630kVA)
24	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	47579.89	0.00	(变压器630kVA)
25	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55578.41	0.00	(变压器630kVA)
26	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	68005.56	0.00	(变压器630kVA)

109



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								(不含增值税价)		
27	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	90566.97	0.00	(变压器630kVA)
28	母联-5000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0	133169.83	0.00	(变压器630kVA)
29	母联隔离-630A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	29910.27	0.00	(变压器630kVA)
30	母联隔离-800A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	29934.06	0.00	(变压器630kVA)
31	母联隔离-1000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	31570.15	0.00	(变压器630kVA)
32	母联隔离-1250A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	32788.25	0.00	(变压器630kVA)
33	母联隔离-1600A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	37694.44	0.00	(变压器630kVA)
34	母联隔离-2000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	43652.91	0.00	(变压器630kVA)



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								(不含增值税价)		
35	母联隔离-2500A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	50450.73	0.00	(变压器630kVA)
36	母联隔离-3200A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	63967.06	0.00	(变压器630kVA)
37	母联隔离-4000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	80354.21	0.00	(变压器630kVA)
38	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2	24747.69	49495.38	(变压器630kVA)
39	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	24852.35	0.00	(变压器630kVA)
40	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25669.15	0.00	(变压器630kVA)
41	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26076.73	0.00	(变压器630kVA)
42	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	27960.11	0.00	(变压器630kVA)
43	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29173.94	0.00	(变压器630kVA)



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
44	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	32478.49	0.00	(变压器 630kVA)
45	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	38580.37	0.00	(变压器 630kVA)
46	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	46403.05	0.00	(变压器 630kVA)
47	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	59410.71	0.00	(变压器 630kVA)
48	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	5789.98	0.00	(变压器 630kVA)
49	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	6407.85	0.00	(变压器 630kVA)
50	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	9106.39	0.00	(变压器 630kVA)
51	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	4	23271.44	93085.76	(变压器 630kVA)
52	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	23626.68	0.00	(变压器 630kVA)
53	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25405.40	0.00	(变压器 630kVA)

112

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
54	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26514.56	0.00	(变压器 630kVA)
55	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29714.43	0.00	(变压器 630kVA)
56	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	35607.00	0.00	(变压器 630kVA)
57	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	43220.35	0.00	(变压器 630kVA)
58	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55390.72	0.00	(变压器 630kVA)
59	普通馈线-100A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=100A/3P	In=100A/3P Ics=Icu=36KA	个	20	2235.08	44701.60	(变压器 630kVA)
60	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	55	2479.45	136369.75	(变压器 630kVA)
61	普通馈线-160A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件+接地故障保护）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	4207.07	0.00	(变压器 630kVA)
62	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	9	2675.56	24080.04	(变压器 630kVA)
63	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=36KA	个	1	5469.09	5469.09	(变压器 630kVA)

113

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								（不含增值税价）		
64	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=36KA	个	0	7058.03	0.00	（变压器630kVA）
65	普通馈线-630A（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18230.92	0.00	（变压器630kVA）
66	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18551.27	0.00	（变压器630kVA）
67	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	20115.80	0.00	（变压器630kVA）
68	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	21111.67	0.00	（变压器630kVA）
69	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	23697.84	0.00	（变压器630kVA）
70	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	36953.91	36953.91	（变压器630kVA）
71	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	63	217.74	13717.62	（变压器630kVA）
72	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	7	348.39	2438.73	（变压器630kVA）

114



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								（不含增值税价）		
73	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	15	163.30	2449.50	（变压器630kVA）
74	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	9	304.84	2743.56	（变压器630kVA）
75	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	12	27.21	326.52	（变压器630kVA）
76	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	26	27.21	707.46	（变压器630kVA）
77	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10	54.44	544.40	（变压器630kVA）
78	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0	2239.21	0.00	（变压器630kVA）
79	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0	2503.46	0.00	（变压器630kVA）
80	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0	2962.42	0.00	（变压器630kVA）
81	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	10	3463.18	34631.80	（变压器630kVA）
82	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0	4275.47	0.00	（变压器630kVA）
83	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	0	5453.17	0.00	（变压器630kVA）
84	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0	6703.37	0.00	（变压器630kVA）

115



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
85	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0	9516.61	0.00	（变压器630kVA）
86	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0	11390.99	0.00	（变压器630kVA）
87	密集型母线-5000A	三江电气	深圳	CMC-5000A	额定电流 5000A	m	0	15188.90	0.00	（变压器630kVA）
88	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	0	2085.12	0.00	（变压器630kVA）
–	小计			松岗站--B 端（变压器630kVA）					679153.04	
蚝乡站—A 端（变压器 630kVA）										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	2	5356.44	10712.88	（变压器630kVA）
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	1	5042.44	5042.44	（变压器630kVA）
3	母联隔离柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	0	5042.44	0.00	（变压器630kVA）
4	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	2	5042.44	10084.88	（变压器630kVA）
5	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	4	5163.71	20654.84	（变压器630kVA）
6	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	6	8094.19	48565.14	（变压器630kVA）
7	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	0	9875.41	0.00	（变压器630kVA）
8	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	3786.51	3786.51	（变压器630kVA）

116



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
9	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35640.49	0.00	（变压器630kVA）
10	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35672.21	0.00	（变压器630kVA）
11	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37702.53	0.00	（变压器630kVA）
12	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2	39078.05	78156.10	（变压器630kVA）
13	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	42530.35	0.00	（变压器630kVA）
14	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	48949.58	0.00	（变压器630kVA）
15	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	57064.27	0.00	（变压器630kVA）
16	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	71235.42	0.00	（变压器630kVA）
17	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	94783.46	0.00	（变压器630kVA）

117



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								(不含增值税价)		
18	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0	137837.52	0.00	(变压器630kVA)
19	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35335.07	0.00	(变压器630kVA)
20	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35358.86	0.00	(变压器630kVA)
21	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37137.57	0.00	(变压器630kVA)
22	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	1	38246.75	38246.75	(变压器630kVA)
23	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	41526.85	0.00	(变压器630kVA)
24	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	47579.89	0.00	(变压器630kVA)
25	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55578.41	0.00	(变压器630kVA)
26	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	68005.56	0.00	(变压器630kVA)



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								(不含增值税价)		
27	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	90566.97	0.00	(变压器630kVA)
28	母联-5000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0	133169.83	0.00	(变压器630kVA)
29	母联隔离-630A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	29910.27	0.00	(变压器630kVA)
30	母联隔离-800A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	29934.06	0.00	(变压器630kVA)
31	母联隔离-1000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	31570.15	0.00	(变压器630kVA)
32	母联隔离-1250A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	32788.25	0.00	(变压器630kVA)
33	母联隔离-1600A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	37694.44	0.00	(变压器630kVA)
34	母联隔离-2000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	43652.91	0.00	(变压器630kVA)



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								(不含增值税价)		
35	母联隔离-2500A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	50450.73	0.00	(变压器630kVA)
36	母联隔离-3200A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	63967.06	0.00	(变压器630kVA)
37	母联隔离-4000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	80354.21	0.00	(变压器630kVA)
38	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2	24747.69	49495.38	(变压器630kVA)
39	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	24852.35	0.00	(变压器630kVA)
40	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25669.15	0.00	(变压器630kVA)
41	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26076.73	0.00	(变压器630kVA)
42	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	27960.11	0.00	(变压器630kVA)
43	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29173.94	0.00	(变压器630kVA)

120



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								(不含增值税价)		
44	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	32478.49	0.00	(变压器630kVA)
45	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	38580.37	0.00	(变压器630kVA)
46	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	46403.05	0.00	(变压器630kVA)
47	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	59410.71	0.00	(变压器630kVA)
48	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	5789.98	0.00	(变压器630kVA)
49	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	6407.85	0.00	(变压器630kVA)
50	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	9106.39	0.00	(变压器630kVA)
51	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	4	23271.44	93085.76	(变压器630kVA)
52	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	23626.68	0.00	(变压器630kVA)
53	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25405.40	0.00	(变压器630kVA)

121



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								（不含增值税价）		
54	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26514.56	0.00	（变压器 630kVA）
55	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29714.43	0.00	（变压器 630kVA）
56	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	35607.00	0.00	（变压器 630kVA）
57	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	43220.35	0.00	（变压器 630kVA）
58	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55390.72	0.00	（变压器 630kVA）
59	普通馈线-100A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=100A/3P	In=100A/3P Ics=Icu=36KA	个	15	2235.08	33526.20	（变压器 630kVA）
60	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	40	2479.45	99178.00	（变压器 630kVA）
61	普通馈线-160A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件+接地故障保护）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	2	4207.07	8414.14	（变压器 630kVA）
62	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	13	2675.56	34782.28	（变压器 630kVA）
63	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=36KA	个	0	5469.09	0.00	（变压器 630kVA）

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								（不含增值税价）		
64	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=36KA	个	0	7058.03	0.00	（变压器 630kVA）
65	普通馈线-630A（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18230.92	0.00	（变压器 630kVA）
66	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18551.27	0.00	（变压器 630kVA）
67	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	20115.80	0.00	（变压器 630kVA）
68	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	21111.67	0.00	（变压器 630kVA）
69	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	23697.84	0.00	（变压器 630kVA）
70	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	36953.91	36953.91	（变压器 630kVA）
71	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	47	217.74	10233.78	（变压器 630kVA）
72	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	6	348.39	2090.34	（变压器 630kVA）

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
73	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	17	163.30	2776.10	（变压器630kVA）
74	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	9	304.84	2743.56	（变压器630kVA）
75	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	11	27.21	299.31	（变压器630kVA）
76	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	34	27.21	925.14	（变压器630kVA）
77	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10	54.44	544.40	（变压器630kVA）
78	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0	2239.21	0.00	（变压器630kVA）
79	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0	2503.46	0.00	（变压器630kVA）
80	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0	2962.42	0.00	（变压器630kVA）
81	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	10	3463.18	34631.80	（变压器630kVA）
82	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0	4275.47	0.00	（变压器630kVA）
83	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	0	5453.17	0.00	（变压器630kVA）
84	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0	6703.37	0.00	（变压器630kVA）

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
85	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0	9516.61	0.00	（变压器630kVA）
86	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0	11390.99	0.00	（变压器630kVA）
87	密集型母线-5000A	三江电气	深圳	CMC-5000A	额定电流 5000A	m	0	15188.90	0.00	（变压器630kVA）
88	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	6	2085.12	12510.72	（变压器630kVA）
_	小计			蚝乡站--A 端(变压器630kVA)					637440.36	
蚝乡站--B 端(变压器 1000kVA)										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	2	6298.40	12596.80	（变压器1000kVA）
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	1	5796.02	5796.02	（变压器1000kVA）
3	母联隔离柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	0	5796.02	0.00	（变压器1000kVA）
4	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	2	5796.02	11592.04	（变压器1000kVA）
5	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	4	5917.29	23669.16	（变压器1000kVA）
6	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	12	9580.46	114965.52	（变压器1000kVA）
7	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	0	10817.37	0.00	（变压器1000kVA）
8	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	3786.51	3786.51	（变压器1000kVA）

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
9	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35640.49	0.00	（变压器1000kVA）
10	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35672.21	0.00	（变压器1000kVA）
11	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37702.53	0.00	（变压器1000kVA）
12	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	39078.05	0.00	（变压器1000kVA）
13	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	42530.35	0.00	（变压器1000kVA）
14	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	2	48949.58	97899.16	（变压器1000kVA）
15	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	57064.27	0.00	（变压器1000kVA）
16	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	71235.42	0.00	（变压器1000kVA）
17	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	94783.46	0.00	（变压器1000kVA）

126



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
18	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0	137837.52	0.00	（变压器1000kVA）
19	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35335.07	0.00	（变压器1000kVA）
20	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35358.86	0.00	（变压器1000kVA）
21	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37137.57	0.00	（变压器1000kVA）
22	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	38246.75	0.00	（变压器1000kVA）
23	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	41526.85	0.00	（变压器1000kVA）
24	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	1	47579.89	47579.89	（变压器1000kVA）
25	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55578.41	0.00	（变压器1000kVA）
26	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	68005.56	0.00	（变压器1000kVA）

127



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								(不含增值税价)		
27	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	90566.97	0.00	(变压器 1000kVA)
28	母联-5000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0	133169.83	0.00	(变压器 1000kVA)
29	母联隔离-630A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	29910.27	0.00	(变压器 1000kVA)
30	母联隔离-800A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	29934.06	0.00	(变压器 1000kVA)
31	母联隔离-1000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	31570.15	0.00	(变压器 1000kVA)
32	母联隔离-1250A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	32788.25	0.00	(变压器 1000kVA)
33	母联隔离-1600A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	37694.44	0.00	(变压器 1000kVA)
34	母联隔离-2000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	43652.91	0.00	(变压器 1000kVA)

128

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								(不含增值税价)		
35	母联隔离-2500A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	50450.73	0.00	(变压器 1000kVA)
36	母联隔离-3200A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	63967.06	0.00	(变压器 1000kVA)
37	母联隔离-4000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	80354.21	0.00	(变压器 1000kVA)
38	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	24747.69	0.00	(变压器 1000kVA)
39	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	24852.35	0.00	(变压器 1000kVA)
40	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25669.15	0.00	(变压器 1000kVA)
41	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26076.73	0.00	(变压器 1000kVA)
42	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2	27960.11	55920.22	(变压器 1000kVA)
43	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29173.94	0.00	(变压器 1000kVA)

129

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								(不含增值税价)		
44	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	32478.49	0.00	(变压器 1000kVA)
45	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	38580.37	0.00	(变压器 1000kVA)
46	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	46403.05	0.00	(变压器 1000kVA)
47	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	59410.71	0.00	(变压器 1000kVA)
48	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	5876.21	0.00	(变压器 1000kVA)
49	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	6491.26	0.00	(变压器 1000kVA)
50	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	9192.44	0.00	(变压器 1000kVA)
51	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	4	23271.44	93085.76	(变压器 1000kVA)
52	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	23626.68	0.00	(变压器 1000kVA)
53	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25405.40	0.00	(变压器 1000kVA)

130



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								(不含增值税价)		
54	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26514.56	0.00	(变压器 1000kVA)
55	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29714.43	0.00	(变压器 1000kVA)
56	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	35607.00	0.00	(变压器 1000kVA)
57	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	43220.35	0.00	(变压器 1000kVA)
58	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55390.72	0.00	(变压器 1000kVA)
59	普通馈线-100A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=100A/3P	In=100A/3P Ics=Icu=50KA	个	21	2275.68	47789.28	(变压器 1000kVA)
60	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=50KA	个	55	2510.12	138056.60	(变压器 1000kVA)
61	普通馈线-160A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件+接地故障保护）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=50KA	个	2	4293.30	8586.60	(变压器 1000kVA)
62	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=50KA	个	17	2709.24	46057.08	(变压器 1000kVA)
63	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=50KA	个	4	5605.74	22422.96	(变压器 1000kVA)

131



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								（不含增值税价）		
64	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=50KA	个	2	7268.27	14536.54	（变压器 1000kVA）
65	普通馈线-630A（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18230.92	0.00	（变压器 1000kVA）
66	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18551.27	0.00	（变压器 1000kVA）
67	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	20115.80	0.00	（变压器 1000kVA）
68	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	21111.67	0.00	（变压器 1000kVA）
69	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	23697.84	0.00	（变压器 1000kVA）
70	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	36953.91	36953.91	（变压器 1000kVA）
71	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	54	217.74	11757.96	（变压器 1000kVA）
72	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	7	348.39	2438.73	（变压器 1000kVA）

132

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								（不含增值税价）		
73	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	38	163.30	6205.40	（变压器 1000kVA）
74	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	11	304.84	3353.24	（变压器 1000kVA）
75	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	16	27.21	435.36	（变压器 1000kVA）
76	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	34	27.21	925.14	（变压器 1000kVA）
77	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10	54.44	544.40	（变压器 1000kVA）
78	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0	2239.21	0.00	（变压器 1000kVA）
79	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0	2503.46	0.00	（变压器 1000kVA）
80	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0	2962.42	0.00	（变压器 1000kVA）
81	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	0	3463.18	0.00	（变压器 1000kVA）
82	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0	4275.47	0.00	（变压器 1000kVA）
83	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	10	5453.17	54531.70	（变压器 1000kVA）
84	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0	6703.37	0.00	（变压器 1000kVA）

133

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
85	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0	9516.61	0.00	（变压器1000kVA）
86	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0	11390.99	0.00	（变压器1000kVA）
87	密集型母线-5000A	三江电气	深圳	CMC-5000A	额定电流 5000A	m	0	15188.90	0.00	（变压器1000kVA）
88	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	8	2085.12	16680.96	（变压器1000kVA）
–	小计			蚝乡站--B 端（变压器1000kVA）					878166.94	
步涌站—A 端（变压器 630kVA）										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	2	5356.44	10712.88	（变压器630kVA）
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	1	5042.44	5042.44	（变压器630kVA）
3	母联隔离柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	0	5042.44	0.00	（变压器630kVA）
4	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	2	5042.44	10084.88	（变压器630kVA）
5	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	4	5163.71	20654.84	（变压器630kVA）
6	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	6	8094.19	48565.14	（变压器630kVA）
7	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	0	9875.41	0.00	（变压器630kVA）
8	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	3786.51	3786.51	（变压器630kVA）

134

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
9	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35640.49	0.00	（变压器630kVA）
10	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35672.21	0.00	（变压器630kVA）
11	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37702.53	0.00	（变压器630kVA）
12	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2	39078.05	78156.10	（变压器630kVA）
13	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	42530.35	0.00	（变压器630kVA）
14	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	48949.58	0.00	（变压器630kVA）
15	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	57064.27	0.00	（变压器630kVA）
16	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	71235.42	0.00	（变压器630kVA）
17	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	94783.46	0.00	（变压器630kVA）

135

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
18	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0	137837.52	0.00	（变压器 630kVA）
19	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35335.07	0.00	（变压器 630kVA）
20	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35358.86	0.00	（变压器 630kVA）
21	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37137.57	0.00	（变压器 630kVA）
22	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	1	38246.75	38246.75	（变压器 630kVA）
23	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	41526.85	0.00	（变压器 630kVA）
24	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	47579.89	0.00	（变压器 630kVA）
25	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55578.41	0.00	（变压器 630kVA）
26	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	68005.56	0.00	（变压器 630kVA）

136

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
27	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	90566.97	0.00	（变压器 630kVA）
28	母联-5000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0	133169.83	0.00	（变压器 630kVA）
29	母联隔离-630A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	29910.27	0.00	（变压器 630kVA）
30	母联隔离-800A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	29934.06	0.00	（变压器 630kVA）
31	母联隔离-1000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	31570.15	0.00	（变压器 630kVA）
32	母联隔离-1250A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	32788.25	0.00	（变压器 630kVA）
33	母联隔离-1600A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	37694.44	0.00	（变压器 630kVA）
34	母联隔离-2000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	43652.91	0.00	（变压器 630kVA）

137

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								(不含增值税价)		
35	母联隔离-2500A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	50450.73	0.00	(变压器630kVA)
36	母联隔离-3200A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	63967.06	0.00	(变压器630kVA)
37	母联隔离-4000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	80354.21	0.00	(变压器630kVA)
38	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	24747.69	0.00	(变压器630kVA)
39	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2	24852.35	49704.70	(变压器630kVA)
40	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25669.15	0.00	(变压器630kVA)
41	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26076.73	0.00	(变压器630kVA)
42	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	27960.11	0.00	(变压器630kVA)
43	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29173.94	0.00	(变压器630kVA)

138



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								(不含增值税价)		
44	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	32478.49	0.00	(变压器630kVA)
45	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	38580.37	0.00	(变压器630kVA)
46	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	46403.05	0.00	(变压器630kVA)
47	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	59410.71	0.00	(变压器630kVA)
48	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	5789.98	0.00	(变压器630kVA)
49	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	6407.85	0.00	(变压器630kVA)
50	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	9106.39	0.00	(变压器630kVA)
51	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	4	23271.44	93085.76	(变压器630kVA)
52	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	23626.68	0.00	(变压器630kVA)
53	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25405.40	0.00	(变压器630kVA)

139



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								（不含增值税价）		
54	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26514.56	0.00	（变压器 630kVA）
55	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29714.43	0.00	（变压器 630kVA）
56	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	35607.00	0.00	（变压器 630kVA）
57	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	43220.35	0.00	（变压器 630kVA）
58	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55390.72	0.00	（变压器 630kVA）
59	普通馈线-100A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=100A/3P	In=100A/3P Ics=Icu=36KA	个	16	2235.08	35761.28	（变压器 630kVA）
60	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	39	2479.45	96698.55	（变压器 630kVA）
61	普通馈线-160A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件+接地故障保护）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	4207.07	0.00	（变压器 630kVA）
62	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	11	2675.56	29431.16	（变压器 630kVA）
63	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=36KA	个	0	5469.09	0.00	（变压器 630kVA）



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								（不含增值税价）		
64	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=36KA	个	0	7058.03	0.00	（变压器 630kVA）
65	普通馈线-630A（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18230.92	0.00	（变压器 630kVA）
66	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18551.27	0.00	（变压器 630kVA）
67	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	20115.80	0.00	（变压器 630kVA）
68	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	21111.67	0.00	（变压器 630kVA）
69	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	23697.84	0.00	（变压器 630kVA）
70	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	36953.91	36953.91	（变压器 630kVA）
71	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	34	217.74	7403.16	（变压器 630kVA）
72	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	4	348.39	1393.56	（变压器 630kVA）



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
73	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	28	163.30	4572.40	（变压器630kVA）
74	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	9	304.84	2743.56	（变压器630kVA）
75	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	12	27.21	326.52	（变压器630kVA）
76	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	34	27.21	925.14	（变压器630kVA）
77	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10	54.44	544.40	（变压器630kVA）
78	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0	2239.21	0.00	（变压器630kVA）
79	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0	2503.46	0.00	（变压器630kVA）
80	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0	2962.42	0.00	（变压器630kVA）
81	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	10	3463.18	34631.80	（变压器630kVA）
82	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0	4275.47	0.00	（变压器630kVA）
83	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	0	5453.17	0.00	（变压器630kVA）
84	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0	6703.37	0.00	（变压器630kVA）

142

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
85	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0	9516.61	0.00	（变压器630kVA）
86	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0	11390.99	0.00	（变压器630kVA）
87	密集型母线-5000A	三江电气	深圳	CMC-5000A	额定电流 5000A	m	0	15188.90	0.00	（变压器630kVA）
88	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	0	2085.12	0.00	（变压器630kVA）
_	小计			步涌站--A 端(变压器630kVA)					609425.44	
步涌站--B 端(变压器 1000kVA)										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	2	6298.40	12596.80	（变压器1000kVA）
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	1	5796.02	5796.02	（变压器1000kVA）
3	母联隔离柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	0	5796.02	0.00	（变压器1000kVA）
4	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	2	5796.02	11592.04	（变压器1000kVA）
5	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	4	5917.29	23669.16	（变压器1000kVA）
6	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	12	9580.46	114965.52	（变压器1000kVA）
7	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	0	10817.37	0.00	（变压器1000kVA）
8	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	3786.51	3786.51	（变压器1000kVA）

143

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
9	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35640.49	0.00	(变压器1000kVA)
10	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35672.21	0.00	(变压器1000kVA)
11	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37702.53	0.00	(变压器1000kVA)
12	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	39078.05	0.00	(变压器1000kVA)
13	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	42530.35	0.00	(变压器1000kVA)
14	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	2	48949.58	97899.16	(变压器1000kVA)
15	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	57064.27	0.00	(变压器1000kVA)
16	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	71235.42	0.00	(变压器1000kVA)
17	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	94783.46	0.00	(变压器1000kVA)

144



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								(不含增值税价)		
18	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0	137837.52	0.00	(变压器1000kVA)
19	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35335.07	0.00	(变压器1000kVA)
20	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35358.86	0.00	(变压器1000kVA)
21	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37137.57	0.00	(变压器1000kVA)
22	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	38246.75	0.00	(变压器1000kVA)
23	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	41526.85	0.00	(变压器1000kVA)
24	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	1	47579.89	47579.89	(变压器1000kVA)
25	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55578.41	0.00	(变压器1000kVA)
26	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	68005.56	0.00	(变压器1000kVA)

145



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
27	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	90566.97	0.00	（变压器 1000kVA）
28	母联-5000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0	133169.83	0.00	（变压器 1000kVA）
29	母联隔离-630A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	29910.27	0.00	（变压器 1000kVA）
30	母联隔离-800A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	29934.06	0.00	（变压器 1000kVA）
31	母联隔离-1000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	31570.15	0.00	（变压器 1000kVA）
32	母联隔离-1250A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	32788.25	0.00	（变压器 1000kVA）
33	母联隔离-1600A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	37694.44	0.00	（变压器 1000kVA）
34	母联隔离-2000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	43652.91	0.00	（变压器 1000kVA）

146

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
35	母联隔离-2500A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	50450.73	0.00	（变压器 1000kVA）
36	母联隔离-3200A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	63967.06	0.00	（变压器 1000kVA）
37	母联隔离-4000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	80354.21	0.00	（变压器 1000kVA）
38	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	24747.69	0.00	（变压器 1000kVA）
39	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	24852.35	0.00	（变压器 1000kVA）
40	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25669.15	0.00	（变压器 1000kVA）
41	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26076.73	0.00	（变压器 1000kVA）
42	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2	27960.11	55920.22	（变压器 1000kVA）
43	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29173.94	0.00	（变压器 1000kVA）

147

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
44	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	32478.49	0.00	（变压器 1000kVA）
45	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	38580.37	0.00	（变压器 1000kVA）
46	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	46403.05	0.00	（变压器 1000kVA）
47	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	59410.71	0.00	（变压器 1000kVA）
48	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	5876.21	0.00	（变压器 1000kVA）
49	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	6491.26	0.00	（变压器 1000kVA）
50	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	9192.44	0.00	（变压器 1000kVA）
51	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	4	23271.44	93085.76	（变压器 1000kVA）
52	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	23626.68	0.00	（变压器 1000kVA）
53	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25405.40	0.00	（变压器 1000kVA）

148



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
54	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26514.56	0.00	（变压器 1000kVA）
55	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29714.43	0.00	（变压器 1000kVA）
56	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	35607.00	0.00	（变压器 1000kVA）
57	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	43220.35	0.00	（变压器 1000kVA）
58	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55390.72	0.00	（变压器 1000kVA）
59	普通馈线-100A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=100A/3P	In=100A/3P Ics=Icu=50KA	个	20	2275.68	45513.60	（变压器 1000kVA）
60	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=50KA	个	52	2510.12	130526.24	（变压器 1000kVA）
61	普通馈线-160A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件+接地故障保护）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	4293.30	0.00	（变压器 1000kVA）
62	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=50KA	个	22	2709.24	59603.28	（变压器 1000kVA）
63	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=50KA	个	4	5605.74	22422.96	（变压器 1000kVA）

149



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								（不含增值税价）		
64	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=50KA	个	2	7268.27	14536.54	（变压器 1000kVA）
65	普通馈线-630A（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18230.92	0.00	（变压器 1000kVA）
66	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18551.27	0.00	（变压器 1000kVA）
67	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	20115.80	0.00	（变压器 1000kVA）
68	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	21111.67	0.00	（变压器 1000kVA）
69	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	23697.84	0.00	（变压器 1000kVA）
70	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	36953.91	36953.91	（变压器 1000kVA）
71	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	54	217.74	11757.96	（变压器 1000kVA）
72	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	6	348.39	2090.34	（变压器 1000kVA）

150

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								（不含增值税价）		
73	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	38	163.30	6205.40	（变压器 1000kVA）
74	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	11	304.84	3353.24	（变压器 1000kVA）
75	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	18	27.21	489.78	（变压器 1000kVA）
76	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	28	27.21	761.88	（变压器 1000kVA）
77	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10	54.44	544.40	（变压器 1000kVA）
78	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0	2239.21	0.00	（变压器 1000kVA）
79	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0	2503.46	0.00	（变压器 1000kVA）
80	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0	2962.42	0.00	（变压器 1000kVA）
81	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	0	3463.18	0.00	（变压器 1000kVA）
82	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0	4275.47	0.00	（变压器 1000kVA）
83	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	20	5453.17	109063.40	（变压器 1000kVA）
84	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0	6703.37	0.00	（变压器 1000kVA）

151

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
85	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0	9516.61	0.00	（变压器1000kVA）
86	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0	11390.99	0.00	（变压器1000kVA）
87	密集型母线-5000A	三江电气	深圳	CMC-5000A	额定电流 5000A	m	0	15188.90	0.00	（变压器1000kVA）
88	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	0	2085.12	0.00	（变压器1000kVA）
–	小计			步涌站--B 端（变压器1000kVA）					910714.01	
西环路站--A 端（变压器 630kVA）										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	2	5356.44	10712.88	（变压器630kVA）
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	1	5042.44	5042.44	（变压器630kVA）
3	母联隔离柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	0	5042.44	0.00	（变压器630kVA）
4	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	2	5042.44	10084.88	（变压器630kVA）
5	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	4	5163.71	20654.84	（变压器630kVA）
6	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	10	8094.19	80941.90	（变压器630kVA）
7	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	0	9875.41	0.00	（变压器630kVA）
8	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	3786.51	3786.51	（变压器630kVA）

152

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
9	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35640.49	0.00	（变压器630kVA）
10	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35672.21	0.00	（变压器630kVA）
11	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37702.53	0.00	（变压器630kVA）
12	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2	39078.05	78156.10	（变压器630kVA）
13	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	42530.35	0.00	（变压器630kVA）
14	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	48949.58	0.00	（变压器630kVA）
15	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	57064.27	0.00	（变压器630kVA）
16	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	71235.42	0.00	（变压器630kVA）
17	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	94783.46	0.00	（变压器630kVA）

153

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
18	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0	137837.52	0.00	（变压器 630kVA）
19	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35335.07	0.00	（变压器 630kVA）
20	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35358.86	0.00	（变压器 630kVA）
21	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37137.57	0.00	（变压器 630kVA）
22	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	1	38246.75	38246.75	（变压器 630kVA）
23	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	41526.85	0.00	（变压器 630kVA）
24	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	47579.89	0.00	（变压器 630kVA）
25	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55578.41	0.00	（变压器 630kVA）
26	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	68005.56	0.00	（变压器 630kVA）

154

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
27	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	90566.97	0.00	（变压器 630kVA）
28	母联-5000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0	133169.83	0.00	（变压器 630kVA）
29	母联隔离-630A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	29910.27	0.00	（变压器 630kVA）
30	母联隔离-800A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	29934.06	0.00	（变压器 630kVA）
31	母联隔离-1000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	31570.15	0.00	（变压器 630kVA）
32	母联隔离-1250A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	32788.25	0.00	（变压器 630kVA）
33	母联隔离-1600A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	37694.44	0.00	（变压器 630kVA）
34	母联隔离-2000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	43652.91	0.00	（变压器 630kVA）

155

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
35	母联隔离-2500A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	50450.73	0.00	（变压器 630kVA）
36	母联隔离-3200A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	63967.06	0.00	（变压器 630kVA）
37	母联隔离-4000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	80354.21	0.00	（变压器 630kVA）
38	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	24747.69	0.00	（变压器 630kVA）
39	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2	24852.35	49704.70	（变压器 630kVA）
40	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25669.15	0.00	（变压器 630kVA）
41	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26076.73	0.00	（变压器 630kVA）
42	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	27960.11	0.00	（变压器 630kVA）
43	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29173.94	0.00	（变压器 630kVA）

156



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
44	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	32478.49	0.00	（变压器 630kVA）
45	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	38580.37	0.00	（变压器 630kVA）
46	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	46403.05	0.00	（变压器 630kVA）
47	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	59410.71	0.00	（变压器 630kVA）
48	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	5789.98	0.00	（变压器 630kVA）
49	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	6407.85	0.00	（变压器 630kVA）
50	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	9106.39	0.00	（变压器 630kVA）
51	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	4	23271.44	93085.76	（变压器 630kVA）
52	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	23626.68	0.00	（变压器 630kVA）
53	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25405.40	0.00	（变压器 630kVA）

157



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
54	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26514.56	0.00	（变压器 630kVA）
55	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29714.43	0.00	（变压器 630kVA）
56	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	35607.00	0.00	（变压器 630kVA）
57	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	43220.35	0.00	（变压器 630kVA）
58	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55390.72	0.00	（变压器 630kVA）
59	普通馈线-100A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=100A/3P	In=100A/3P Ics=Icu=36KA	个	16	2235.08	35761.28	（变压器 630kVA）
60	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	44	2479.45	109095.80	（变压器 630kVA）
61	普通馈线-160A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件+接地故障保护）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	2	4207.07	8414.14	（变压器 630kVA）
62	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	12	2675.56	32106.72	（变压器 630kVA）
63	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=36KA	个	2	5469.09	10938.18	（变压器 630kVA）

158

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
64	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=36KA	个	0	7058.03	0.00	（变压器 630kVA）
65	普通馈线-630A（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18230.92	0.00	（变压器 630kVA）
66	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18551.27	0.00	（变压器 630kVA）
67	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	20115.80	0.00	（变压器 630kVA）
68	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	21111.67	0.00	（变压器 630kVA）
69	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	23697.84	0.00	（变压器 630kVA）
70	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	36953.91	36953.91	（变压器 630kVA）
71	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	54	217.74	11757.96	（变压器 630kVA）
72	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	6	348.39	2090.34	（变压器 630kVA）

159

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
73	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	16	163.30	2612.80	（变压器630kVA）
74	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	9	304.84	2743.56	（变压器630kVA）
75	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	8	27.21	217.68	（变压器630kVA）
76	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	28	27.21	761.88	（变压器630kVA）
77	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10	54.44	544.40	（变压器630kVA）
78	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0	2239.21	0.00	（变压器630kVA）
79	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0	2503.46	0.00	（变压器630kVA）
80	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0	2962.42	0.00	（变压器630kVA）
81	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	10	3463.18	34631.80	（变压器630kVA）
82	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0	4275.47	0.00	（变压器630kVA）
83	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	0	5453.17	0.00	（变压器630kVA）
84	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0	6703.37	0.00	（变压器630kVA）

160

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
85	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0	9516.61	0.00	（变压器630kVA）
86	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0	11390.99	0.00	（变压器630kVA）
87	密集型母线-5000A	三江电气	深圳	CMC-5000A	额定电流 5000A	m	0	15188.90	0.00	（变压器630kVA）
88	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	2	2085.12	4170.24	（变压器630kVA）
_	小计			西环路站--A 端(变压器 630kVA)					683217.45	
西环路站--B 端(变压器 1000kVA)										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	2	6298.40	12596.80	（变压器1000kVA）
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	1	5796.02	5796.02	（变压器1000kVA）
3	母联隔离柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	0	5796.02	0.00	（变压器1000kVA）
4	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	2	5796.02	11592.04	（变压器1000kVA）
5	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	4	5917.29	23669.16	（变压器1000kVA）
6	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	12	9580.46	114965.52	（变压器1000kVA）
7	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	0	10817.37	0.00	（变压器1000kVA）
8	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	3786.51	3786.51	（变压器1000kVA）

161

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
9	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35640.49	0.00	（变压器 1000kVA）
10	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35672.21	0.00	（变压器 1000kVA）
11	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37702.53	0.00	（变压器 1000kVA）
12	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	39078.05	0.00	（变压器 1000kVA）
13	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	42530.35	0.00	（变压器 1000kVA）
14	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	2	48949.58	97899.16	（变压器 1000kVA）
15	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	57064.27	0.00	（变压器 1000kVA）
16	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	71235.42	0.00	（变压器 1000kVA）
17	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	94783.46	0.00	（变压器 1000kVA）



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
18	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0	137837.52	0.00	（变压器 1000kVA）
19	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35335.07	0.00	（变压器 1000kVA）
20	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35358.86	0.00	（变压器 1000kVA）
21	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37137.57	0.00	（变压器 1000kVA）
22	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	38246.75	0.00	（变压器 1000kVA）
23	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	41526.85	0.00	（变压器 1000kVA）
24	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	1	47579.89	47579.89	（变压器 1000kVA）
25	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55578.41	0.00	（变压器 1000kVA）
26	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	68005.56	0.00	（变压器 1000kVA）



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								(不含增值税价)		
27	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	90566.97	0.00	(变压器1000kVA)
28	母联-5000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0	133169.83	0.00	(变压器1000kVA)
29	母联隔离-630A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	29910.27	0.00	(变压器1000kVA)
30	母联隔离-800A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	29934.06	0.00	(变压器1000kVA)
31	母联隔离-1000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	31570.15	0.00	(变压器1000kVA)
32	母联隔离-1250A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	32788.25	0.00	(变压器1000kVA)
33	母联隔离-1600A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	37694.44	0.00	(变压器1000kVA)
34	母联隔离-2000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	43652.91	0.00	(变压器1000kVA)

164

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								(不含增值税价)		
35	母联隔离-2500A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	50450.73	0.00	(变压器1000kVA)
36	母联隔离-3200A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	63967.06	0.00	(变压器1000kVA)
37	母联隔离-4000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	80354.21	0.00	(变压器1000kVA)
38	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	24747.69	0.00	(变压器1000kVA)
39	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	24852.35	0.00	(变压器1000kVA)
40	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25669.15	0.00	(变压器1000kVA)
41	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26076.73	0.00	(变压器1000kVA)
42	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2	27960.11	55920.22	(变压器1000kVA)
43	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29173.94	0.00	(变压器1000kVA)

165

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
44	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	32478.49	0.00	（变压器 1000kVA）
45	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	38580.37	0.00	（变压器 1000kVA）
46	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	46403.05	0.00	（变压器 1000kVA）
47	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	59410.71	0.00	（变压器 1000kVA）
48	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	5876.21	0.00	（变压器 1000kVA）
49	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	6491.26	0.00	（变压器 1000kVA）
50	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	9192.44	0.00	（变压器 1000kVA）
51	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	4	23271.44	93085.76	（变压器 1000kVA）
52	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	23626.68	0.00	（变压器 1000kVA）
53	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25405.40	0.00	（变压器 1000kVA）

166



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
54	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26514.56	0.00	（变压器 1000kVA）
55	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29714.43	0.00	（变压器 1000kVA）
56	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	35607.00	0.00	（变压器 1000kVA）
57	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	43220.35	0.00	（变压器 1000kVA）
58	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55390.72	0.00	（变压器 1000kVA）
59	普通馈线-100A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=100A/3P	In=100A/3P Ics=Icu=50KA	个	20	2275.68	45513.60	（变压器 1000kVA）
60	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=50KA	个	64	2510.12	160647.68	（变压器 1000kVA）
61	普通馈线-160A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件+接地故障保护）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=50KA	个	2	4293.30	8586.60	（变压器 1000kVA）
62	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=50KA	个	22	2709.24	59603.28	（变压器 1000kVA）
63	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=50KA	个	4	5605.74	22422.96	（变压器 1000kVA）

167



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								(不含增值税价)		
64	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=50KA	个	2	7268.27	14536.54	(变压器1000kVA)
65	普通馈线-630A（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18230.92	0.00	(变压器1000kVA)
66	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18551.27	0.00	(变压器1000kVA)
67	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	20115.80	0.00	(变压器1000kVA)
68	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	21111.67	0.00	(变压器1000kVA)
69	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	23697.84	0.00	(变压器1000kVA)
70	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	36953.91	36953.91	(变压器1000kVA)
71	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	86	217.74	18725.64	(变压器1000kVA)
72	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	10	348.39	3483.90	(变压器1000kVA)

168

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								(不含增值税价)		
73	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	16	163.30	2612.80	(变压器1000kVA)
74	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	11	304.84	3353.24	(变压器1000kVA)
75	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	16	27.21	435.36	(变压器1000kVA)
76	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	24	27.21	653.04	(变压器1000kVA)
77	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10	54.44	544.40	(变压器1000kVA)
78	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0	2239.21	0.00	(变压器1000kVA)
79	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0	2503.46	0.00	(变压器1000kVA)
80	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0	2962.42	0.00	(变压器1000kVA)
81	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	0	3463.18	0.00	(变压器1000kVA)
82	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0	4275.47	0.00	(变压器1000kVA)
83	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	10	5453.17	54531.70	(变压器1000kVA)
84	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0	6703.37	0.00	(变压器1000kVA)

169

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
85	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0	9516.61	0.00	（变压器1000kVA）
86	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0	11390.99	0.00	（变压器1000kVA）
87	密集型母线-5000A	三江电气	深圳	CMC-5000A	额定电流 5000A	m	0	15188.90	0.00	（变压器1000kVA）
88	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	2	2085.12	4170.24	（变压器1000kVA）
_	小计			西环路站--B 端（变压器 1000kVA）					903665.97	
东宝河停车场--混合所（变压器 630kVA）										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	2	5356.44	10712.88	（变压器630kVA）
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	1	5042.44	5042.44	（变压器630kVA）
3	母联隔离柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	0	5042.44	0.00	（变压器630kVA）
4	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	2	5042.44	10084.88	（变压器630kVA）
5	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	0	5163.71	0.00	（变压器630kVA）
6	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	10	8094.19	80941.90	（变压器630kVA）
7	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	1	9875.41	9875.41	（变压器630kVA）
8	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	3786.51	3786.51	（变压器630kVA）



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
9	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35640.49	0.00	（变压器630kVA）
10	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35672.21	0.00	（变压器630kVA）
11	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37702.53	0.00	（变压器630kVA）
12	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2	39078.05	78156.10	（变压器630kVA）
13	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	42530.35	0.00	（变压器630kVA）
14	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	48949.58	0.00	（变压器630kVA）
15	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	57064.27	0.00	（变压器630kVA）
16	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	71235.42	0.00	（变压器630kVA）
17	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	94783.46	0.00	（变压器630kVA）



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
18	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0	137837.52	0.00	(变压器630kVA)
19	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35335.07	0.00	(变压器630kVA)
20	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35358.86	0.00	(变压器630kVA)
21	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37137.57	0.00	(变压器630kVA)
22	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	1	38246.75	38246.75	(变压器630kVA)
23	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	41526.85	0.00	(变压器630kVA)
24	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	47579.89	0.00	(变压器630kVA)
25	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55578.41	0.00	(变压器630kVA)
26	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	68005.56	0.00	(变压器630kVA)



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
27	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	90566.97	0.00	(变压器630kVA)
28	母联-5000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0	133169.83	0.00	(变压器630kVA)
29	母联隔离-630A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	29910.27	0.00	(变压器630kVA)
30	母联隔离-800A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	29934.06	0.00	(变压器630kVA)
31	母联隔离-1000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	31570.15	0.00	(变压器630kVA)
32	母联隔离-1250A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	32788.25	0.00	(变压器630kVA)
33	母联隔离-1600A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	37694.44	0.00	(变压器630kVA)
34	母联隔离-2000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	43652.91	0.00	(变压器630kVA)



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
35	母联隔离-2500A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	50450.73	0.00	(变压器630kVA)
36	母联隔离-3200A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	63967.06	0.00	(变压器630kVA)
37	母联隔离-4000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	80354.21	0.00	(变压器630kVA)
38	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	24747.69	0.00	(变压器630kVA)
39	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2	24852.35	49704.70	(变压器630kVA)
40	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25669.15	0.00	(变压器630kVA)
41	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26076.73	0.00	(变压器630kVA)
42	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	27960.11	0.00	(变压器630kVA)
43	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29173.94	0.00	(变压器630kVA)

174



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
44	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	32478.49	0.00	(变压器630kVA)
45	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	38580.37	0.00	(变压器630kVA)
46	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	46403.05	0.00	(变压器630kVA)
47	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	59410.71	0.00	(变压器630kVA)
48	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	5789.98	0.00	(变压器630kVA)
49	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	6407.85	0.00	(变压器630kVA)
50	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=36KA	个	0	9106.39	0.00	(变压器630kVA)
51	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	23271.44	0.00	(变压器630kVA)
52	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	23626.68	0.00	(变压器630kVA)
53	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25405.40	0.00	(变压器630kVA)

175



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								（不含增值税价）		
54	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26514.56	0.00	（变压器 630kVA）
55	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29714.43	0.00	（变压器 630kVA）
56	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	35607.00	0.00	（变压器 630kVA）
57	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	43220.35	0.00	（变压器 630kVA）
58	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55390.72	0.00	（变压器 630kVA）
59	普通馈线-100A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=100A/3P	In=100A/3P Ics=Icu=36KA	个	18	2235.08	40231.44	（变压器 630kVA）
60	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	40	2479.45	99178.00	（变压器 630kVA）
61	普通馈线-160A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件+接地故障保护）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	4	4207.07	16828.28	（变压器 630kVA）
62	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	20	2675.56	53511.20	（变压器 630kVA）
63	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=36KA	个	4	5469.09	21876.36	（变压器 630kVA）

176



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								（不含增值税价）		
64	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=36KA	个	2	7058.03	14116.06	（变压器 630kVA）
65	普通馈线-630A（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18230.92	0.00	（变压器 630kVA）
66	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18551.27	0.00	（变压器 630kVA）
67	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	20115.80	0.00	（变压器 630kVA）
68	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	21111.67	0.00	（变压器 630kVA）
69	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	23697.84	0.00	（变压器 630kVA）
70	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	36953.91	36953.91	（变压器 630kVA）
71	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	62	217.74	13499.88	（变压器 630kVA）
72	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	4	348.39	1393.56	（变压器 630kVA）

177



深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
73	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	20	163.30	3266.00	（变压器630kVA）
74	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	7	304.84	2133.88	（变压器630kVA）
75	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	12	27.21	326.52	（变压器630kVA）
76	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	60	27.21	1632.60	（变压器630kVA）
77	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10	54.44	544.40	（变压器630kVA）
78	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0	2239.21	0.00	（变压器630kVA）
79	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0	2503.46	0.00	（变压器630kVA）
80	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0	2962.42	0.00	（变压器630kVA）
81	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	10	3463.18	34631.80	（变压器630kVA）
82	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0	4275.47	0.00	（变压器630kVA）
83	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	0	5453.17	0.00	（变压器630kVA）
84	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0	6703.37	0.00	（变压器630kVA）

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
85	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0	9516.61	0.00	（变压器630kVA）
86	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0	11390.99	0.00	（变压器630kVA）
87	密集型母线-5000A	三江电气	深圳	CMC-5000A	额定电流 5000A	m	0	15188.90	0.00	（变压器630kVA）
88	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	12	2085.12	25021.44	（变压器630kVA）
_	小计			东宝河停车场--混合所(变压器 630kVA)					651696.90	
东宝河停车场一跟随所一(变压器 2000kVA)										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=4000A	主母排：In=4000A	面	2	11636.15	23272.30	（变压器2000kVA）
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=4000A	主母排：In=4000A	面	1	10066.22	10066.22	（变压器2000kVA）
3	母联隔离柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=4000A	主母排：In=4000A	面	0	10066.22	0.00	（变压器2000kVA）
4	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=4000A	主母排：In=4000A	面	2	10066.22	20132.44	（变压器2000kVA）
5	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=4000A	主母排：In=4000A	面	0	10187.49	0.00	（变压器2000kVA）
6	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=4000A	主母排：In=4000A	面	28	13850.66	387818.48	（变压器2000kVA）
7	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=4000A	主母排：In=4000A	面	0	16155.12	0.00	（变压器2000kVA）
8	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	3786.51	3786.51	（变压器2000kVA）

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
9	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35640.49	0.00	（变压器 2000kVA）
10	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35672.21	0.00	（变压器 2000kVA）
11	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37702.53	0.00	（变压器 2000kVA）
12	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	39078.05	0.00	（变压器 2000kVA）
13	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	42530.35	0.00	（变压器 2000kVA）
14	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	48949.58	0.00	（变压器 2000kVA）
15	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	57064.27	0.00	（变压器 2000kVA）
16	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	71235.42	0.00	（变压器 2000kVA）
17	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	2	94783.46	189566.92	（变压器 2000kVA）

180

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
18	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0	137837.52	0.00	（变压器 2000kVA）
19	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35335.07	0.00	（变压器 2000kVA）
20	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35358.86	0.00	（变压器 2000kVA）
21	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37137.57	0.00	（变压器 2000kVA）
22	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	38246.75	0.00	（变压器 2000kVA）
23	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	41526.85	0.00	（变压器 2000kVA）
24	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	47579.89	0.00	（变压器 2000kVA）
25	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55578.41	0.00	（变压器 2000kVA）
26	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	68005.56	0.00	（变压器 2000kVA）

181

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
27	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	1	90566.97	90566.97	(变压器2000kVA)
28	母联-5000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0	133169.83	0.00	(变压器2000kVA)
29	母联隔离-630A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	29910.27	0.00	(变压器2000kVA)
30	母联隔离-800A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	29934.06	0.00	(变压器2000kVA)
31	母联隔离-1000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	31570.15	0.00	(变压器2000kVA)
32	母联隔离-1250A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	32788.25	0.00	(变压器2000kVA)
33	母联隔离-1600A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	37694.44	0.00	(变压器2000kVA)
34	母联隔离-2000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	43652.91	0.00	(变压器2000kVA)

182

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
35	母联隔离-2500A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	50450.73	0.00	(变压器2000kVA)
36	母联隔离-3200A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	63967.06	0.00	(变压器2000kVA)
37	母联隔离-4000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	80354.21	0.00	(变压器2000kVA)
38	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	24747.69	0.00	(变压器2000kVA)
39	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	24852.35	0.00	(变压器2000kVA)
40	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25669.15	0.00	(变压器2000kVA)
41	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26076.73	0.00	(变压器2000kVA)
42	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	27960.11	0.00	(变压器2000kVA)
43	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2	29173.94	58347.88	(变压器2000kVA)

183

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								(不含增值税价)		
44	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	32478.49	0.00	(变压器 2000kVA)
45	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	38580.37	0.00	(变压器 2000kVA)
46	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	46403.05	0.00	(变压器 2000kVA)
47	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	59410.71	0.00	(变压器 2000kVA)
48	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=70KA	个	0	5956.14	0.00	(变压器 2000kVA)
49	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=70KA	个	0	6578.08	0.00	(变压器 2000kVA)
50	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=70KA	个	0	9435.31	0.00	(变压器 2000kVA)
51	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	23271.44	0.00	(变压器 2000kVA)
52	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	23626.68	0.00	(变压器 2000kVA)
53	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	25405.40	0.00	(变压器 2000kVA)

184

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								(不含增值税价)		
54	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	26514.56	0.00	(变压器 2000kVA)
55	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	29714.43	0.00	(变压器 2000kVA)
56	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	35607.00	0.00	(变压器 2000kVA)
57	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	43220.35	0.00	(变压器 2000kVA)
58	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	55390.72	0.00	(变压器 2000kVA)
59	普通馈线-100A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=100A/3P	In=100A/3P Ics=Icu=70KA	个	40	2385.82	95432.80	(变压器 2000kVA)
60	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=70KA	个	112	2593.96	290523.52	(变压器 2000kVA)
61	普通馈线-160A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件+接地故障保护）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=70KA	个	4	4373.23	17492.92	(变压器 2000kVA)
62	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=70KA	个	60	2802.90	168174.00	(变压器 2000kVA)
63	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=70KA	个	16	5847.23	93555.68	(变压器 2000kVA)

185

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								（不含增值税价）		
64	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=70KA	面	10	7612.38	76123.80	（变压器2000kVA）
65	普通馈线-630A（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	2	18230.92	36461.84	（变压器2000kVA）
66	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18551.27	0.00	（变压器2000kVA）
67	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	20115.80	0.00	（变压器2000kVA）
68	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	21111.67	0.00	（变压器2000kVA）
69	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	23697.84	0.00	（变压器2000kVA）
70	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	36953.91	36953.91	（变压器2000kVA）
71	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	152	217.74	33096.48	（变压器2000kVA）
72	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	40	348.39	13935.60	（变压器2000kVA）

186

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
								（不含增值税价）		
73	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	40	163.30	6532.00	（变压器2000kVA）
74	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	17	304.84	5182.28	（变压器2000kVA）
75	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	24	27.21	653.04	（变压器2000kVA）
76	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	120	27.21	3265.20	（变压器2000kVA）
77	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10	54.44	544.40	（变压器2000kVA）
78	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0	2239.21	0.00	（变压器2000kVA）
79	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0	2503.46	0.00	（变压器2000kVA）
80	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0	2962.42	0.00	（变压器2000kVA）
81	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	0	3463.18	0.00	（变压器2000kVA）
82	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0	4275.47	0.00	（变压器2000kVA）
83	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	0	5453.17	0.00	（变压器2000kVA）
84	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0	6703.37	0.00	（变压器2000kVA）

187

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价	合价	备　注
								（不含增值税价）		
85	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0	9516.61	0.00	(变压器2000kVA)
86	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	20	11390.99	227819.80	(变压器2000kVA)
87	密集型母线-5000A	三江电气	深圳	CMC-5000A	额定电流 5000A	m	0	15188.90	0.00	(变压器2000kVA)
88	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	2	2085.12	4170.24	(变压器2000kVA)
_	小计			东宝河停车场—跟随所一(变压器2000kVA)					1893475.23	
					合计				11941833.77	

注：
1、设备单价：单价及总价均为本项目工地或仓库交货价，包括设备的设计、制造、系统集成、检验测试、系统调试、以及运至合同指定地点的运输、装卸、管理、保险等工作费用以及利润、所有风险金和除增值税外的税金。
2、招标人的设备清单仅为基本技术要求，投标人应根据自己的投标技术方案填报设备（材料）报价，但不能低于招标文件的要求。若出现漏报、少报的，中标后视为已含在合同总价内。

13、清水河重点片区棚户区改造项目（高低压柜+配电箱）-949.87 万元

（1）合同扫描件

清水河重点片区棚户区改造项目高低压柜及三箱采购工程合同

工程地点：深圳市罗湖区

发包人：深圳市罗湖投控置地有限公司

承包人（供货单位）：深圳市三江电气有限公司

签订日期：2024 年 11 月 28 日

1

建筑面积：254146.64 平方米

工程立项批准文号：_____

资金来源：国有资金 100%

2.2 工程承包范围

本次承包内容包括：高压柜（包含柜内元器件）、低压柜（包含柜内元器件）、直流屏（包含柜内元器件）、三箱（动力箱、照明箱、电表箱，包含箱内元器件）供货，电力监控系统（包含监控主机、打印机、UPS、网络交换机、通讯管理机、光纤网线、线管线槽等整个系统材料设备）供货。所有的细目详见合同图纸、工程量清单、技术要求及合同其他文件，发包人在实施过程中根据本工程实际情况有权增减部分内容，承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。

包括但不限于以下内容：

1. 高压柜、低压柜、直流屏、三箱及电力监控系统材料设备供货，包括但不限于：

①高压柜（包含柜内元器件及高压柜之间的搭接铜排）的供货；

②低压柜（包含柜内元器件及低压柜之间的搭接铜排，不包含柴油发电机并车柜）的供货；

③直流屏的供货；

④动力箱（包含风机电源控制箱或柜，不包含水泵控制箱或柜）、照明箱（包含户内配电箱，不包含户内弱电箱）、电表箱（包括电表）供货（包含箱体内元器件及绝缘板、搭接排（如有））；

⑤电力监控系统（包含监控主机、打印机、UPS、网络交换机、通讯管理机、光纤网线、线管线槽等整个系统材料设备）供货。

2. 其他

（1）配合总承包单位进行住户电表的统计、 一户一表的信息采集、报送、验收和封表、送电；配合总承包单位进行安装。

（2）配合总包试验及验收送电；

（3）施工完毕后应提供完整的工程资料，办理设备入网、检测、接驳等供电所需手续，并提供维修和售后服务等；

（4）所有设备选用必须满足深圳供电部门验收标准及合同约定的优质品牌。

注：本项目在实际实施过程中工作内容可能有增加，乙方必须无条件接受甲方提出的变更要求，并按最新的要求调整工作内容。

4. 合同价款

4.1 金额（大写）：人民币玖佰肆拾玖万捌仟陆佰捌拾捌元柒角玖分（暂定）；

（小写）：￥ 9498688.79 元

本合同为综合单价包干合同。本合同第 2 条约定的产品单价与本条约定的货物总价系甲方根据本合同就单位产品和所有产品应向乙方支付的所有费用，包括但不限于样板试制、制作样品、生产（包括为满足甲方工期要求而采取的赶工所发生的一切费用）、开模费、运输（包括为满足甲方工

本合同用中文书写，一式壹拾份，甲方执陆份，乙方执肆份，具同等效力。未尽事宜，双方可通过补充协议另行约定。

甲方：深圳市罗湖投控置地有限公司
法定代表人或授权委托人：
银行帐号：4425 0100 0122 0000 2029
地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号罗湖投资控股大厦塔楼 2 座 2001
电话：0755-22327968
传真：

乙方：深圳市三江电气有限公司
法定代表人或授权委托人：
银行帐号：4102 4100 0400 0670 2
地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
电话：0755-28431718
传真：28431718

（2）合同清单

清水河重点片区棚户区改造项目高低压柜及三箱采购工程

序号	材料设备名称	规格型号	单位	工程量	含税单价（元）	含税总价（元）	拟投入品牌
第二部分：01地块三箱工程							
1	配电箱	1.名称：B3APEMa1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3311.18	3311.18	三江电气
2	配电箱	1.名称：B3APEMb1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3311.18	3311.18	三江电气
3	配电箱	1.名称：B3APEMa2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3219.07	3219.07	三江电气
4	配电箱	1.名称：B3APEMb2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3219.07	3219.07	三江电气
5	配电箱	1.名称：B3AT1-1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3278.10	3278.10	三江电气
6	配电箱	1.名称：B3AT4-3 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3278.10	3278.10	三江电气
7	配电箱	1.名称：B3AT3-1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3278.10	3278.10	三江电气
8	配电箱	1.名称：B3AT1-2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3341.76	3341.76	三江电气
9	配电箱	1.名称：B3AT1-3 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3877.67	3877.67	三江电气

10	配电箱	1.名称：B3AT2-1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3341.76	3341.76	三江电气
11	配电箱	1.名称：B3AT4-1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3997.98	3997.98	三江电气
12	配电箱	1.名称：B3AT4-2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	5263.58	5263.58	三江电气
13	配电箱	1.名称：B3AT1-4 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	5183.79	5183.79	三江电气
14	配电箱	1.名称：B3AT2-2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	5517.48	5517.48	三江电气
15	配电箱	1.名称：B3AT4-4 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	5716.73	5716.73	三江电气
16	配电箱	1.名称：B3AT3-2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	5975.09	5975.09	三江电气
17	配电箱	1.名称：B3ATjx1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	7292.88	7292.88	三江电气
18	配电箱	1.名称：B3ATjx2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	7113.71	7113.71	三江电气
19	配电箱	1.名称：B1APEMa 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2235.64	2235.64	三江电气

20	配电箱	1.名称：B1APEMb 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2235.64	2235.64	三江电气
21	配电箱	1.名称：B1APEMc 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2656.78	2656.78	三江电气
22	配电箱	1.名称：B1APEMd 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2656.78	2656.78	三江电气
23	配电箱	1.名称：B1AT1-1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3902.73	3902.73	三江电气
24	配电箱	1.名称：B1AT1-2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3335.12	3335.12	三江电气
25	配电箱	1.名称：B1AT1-3 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3284.74	3284.74	三江电气
26	配电箱	1.名称：B1AT1-4 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	5727.77	5727.77	三江电气
27	配电箱	1.名称：B1AT1-5 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3245.43	3245.43	三江电气
28	配电箱	1.名称：B1AT2-1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3783.61	3783.61	三江电气
29	配电箱	1.名称：B1AT2-2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3669.74	3669.74	三江电气

30	配电箱	1.名称：B1AT3-1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3959.75	3959.75	三江电气
31	配电箱	1.名称：B1AT5-1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	4936.30	4936.30	三江电气
32	配电箱	1.名称：B1AT5-2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	9409.07	9409.07	三江电气
33	配电箱	1.名称：B1APM1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1453.04	1453.04	三江电气
34	配电箱	1.名称：B1APws1-1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1333.33	1333.33	三江电气
35	配电箱	1.名称：B1APgy1-1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1332.01	1332.01	三江电气
36	配电箱	1.名称：B1APws2-1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1333.33	1333.33	三江电气
37	配电箱	1.名称：B1APws4-1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1333.33	1333.33	三江电气
38	配电箱	1.名称：B1APgy5-1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1332.01	1332.01	三江电气
39	配电箱	1.名称：B1APgy5-2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1332.01	1332.01	三江电气

40	配电箱	1.名称：B1APrda 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2108.76	2108.76	三江电气
41	配电箱	1.名称：B1APrdb 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2108.76	2108.76	三江电气
42	配电箱	1.名称：B1ATrd5-4 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3562.82	3562.82	三江电气
43	配电箱	1.名称：B1ATrd5-5 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3437.10	3437.10	三江电气
44	配电箱	1.名称：B1ATrd5-6 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3437.10	3437.10	三江电气
45	配电箱	1.名称：B1ATrd5-7 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3437.10	3437.10	三江电气
46	配电箱	1.名称：B1ATcf1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3616.46	3616.46	三江电气
47	配电箱	1.名称：B1ATzp1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3851.59	3851.59	三江电气
48	配电箱	1.名称：B1ATzp2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3862.54	3862.54	三江电气
49	配电箱	1.名称：B1ATsp1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2259.88	2259.88	三江电气

50	配电箱	1.名称：B2APEMa 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2134.28	2134.28	三江电气
51	配电箱	1.名称：B2APEMb 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2134.28	2134.28	三江电气
52	配电箱	1.名称：B2APEMc 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1773.67	1773.67	三江电气
53	配电箱	1.名称：B2APEMd 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1773.67	1773.67	三江电气
54	配电箱	1.名称：B2AT1-1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3341.76	3341.76	三江电气
55	配电箱	1.名称：B2AT1-2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3600.12	3600.12	三江电气
56	配电箱	1.名称：B2AT2-1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	7245.22	7245.22	三江电气
57	配电箱	1.名称：B2AT2-2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3284.74	3284.74	三江电气
58	配电箱	1.名称：B2AT2-3 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3398.78	3398.78	三江电气
59	配电箱	1.名称：B2AT3-1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3958.01	3958.01	三江电气

60	配电箱	1.名称：B2AT3-2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3284.74	3284.74	三江电气
61	配电箱	1.名称：B2AT3-3 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3877.67	3877.67	三江电气
62	配电箱	1.名称：B2AT3-4 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3398.50	3398.50	三江电气
63	配电箱	1.名称：B2ATcd 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1747.19	1747.19	三江电气
64	配电箱	1.名称：D-B2ATcd1-1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	13490.56	13490.56	三江电气
65	配电箱	1.名称：D-B2ATcd1-2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	13490.56	13490.56	三江电气
66	配电箱	1.名称：D-B2ATcd1-4 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	13490.56	13490.56	三江电气
67	配电箱	1.名称：D-B2ATcd1-3 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	11063.63	11063.63	三江电气
68	配电箱	1.名称：D-B2ATcd2-2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	11063.63	11063.63	三江电气
69	配电箱	1.名称：D-B2ATcd3-2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	11063.63	11063.63	三江电气

70	配电箱	1.名称：D-B2ATcd3-4 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	11537.41	11537.41	三江电气
71	配电箱	1.名称：D-B2ATcd2-1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	5994.08	5994.08	三江电气
72	配电箱	1.名称：D-B2ATcd2-3 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	7702.79	7702.79	三江电气
73	配电箱	1.名称：D-B2ATcd2-4 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	9413.08	9413.08	三江电气
74	配电箱	1.名称：D-B2ATcd2-5 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	6160.63	6160.63	三江电气
75	配电箱	1.名称：D-B2ATcd2-6 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	12484.97	12484.97	三江电气
76	配电箱	1.名称：D-B2ATcd3-1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	11537.41	11537.41	三江电气
77	配电箱	1.名称：D-B2ATcd3-3 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	12958.75	12958.75	三江电气
78	配电箱	1.名称：D-B2ATcd3-5 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	12011.19	12011.19	三江电气
79	配电箱	1.名称：1-1APMsq 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1755.80	1755.80	三江电气

80	配电箱	1.名称：1-1ALgg 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	6482.97	6482.97	三江电气
81	配电箱	1.名称：1-2APMwh 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2766.99	2766.99	三江电气
82	配电箱	1.名称：3-2APMgg 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3057.15	3057.15	三江电气
83	配电箱	1.名称：2-1AW1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3352.64	3352.64	三江电气
84	配电箱	1.名称：3-1AW1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	6794.31	6794.31	三江电气
85	配电箱	1.名称：3-1APpf1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	885.90	885.90	三江电气
86	配电箱	1.名称：ALs10 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	347.49	347.49	三江电气
87	配电箱	1.名称：ALs15 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	347.49	347.49	三江电气
88	配电箱	1.名称：ALs20 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	353.99	353.99	三江电气
89	配电箱	1.名称：ALs25 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	353.99	353.99	三江电气

90	配电箱	1.名称：ALs35 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	629.55	629.55	三江电气
91	配电箱	1.名称：1-1ATjw 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	347.04	347.04	三江电气
92	配电箱	1.名称：1-1ALbm 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	350.36	350.36	三江电气
93	配电箱	1.名称：1-2ALsq 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	365.29	365.29	三江电气
94	配电箱	1.名称：1-2ALwhl 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	350.36	350.36	三江电气
95	配电箱	1.名称：2-1ALsk 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3915.64	3915.64	三江电气
96	配电箱	1.名称：2-2ALsk 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	6214.71	6214.71	三江电气
97	配电箱	1.名称：2-1ATsj 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1495.84	1495.84	三江电气
98	配电箱	1.名称：2-1ALzl 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1278.95	1278.95	三江电气
99	配电箱	1.名称：2-2ALzl 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1888.84	1888.84	三江电气

100	配电箱	1.名称：2-1ATBsy 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2634.07	2634.07	三江电气
101	配电箱	1.名称：3-1ATBsy 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2646.98	2646.98	三江电气
102	配电箱	1.名称：3-2AP1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	830.21	830.21	三江电气
103	配电箱	1.名称：1-2ALwh2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	749.36	749.36	三江电气
104	配电箱	1.名称：1-2ALwh3 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	663.25	663.25	三江电气
105	配电箱	1.名称：3-1ATxf 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3362.99	3362.99	三江电气
106	配电箱	1.名称：3-1ATaf 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3171.20	3171.20	三江电气
107	配电箱	1.名称：3-1ATkg 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3546.85	3546.85	三江电气
108	配电箱	1.名称：3-2APyc 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3758.97	3758.97	三江电气
109	配电箱	1.名称：3-2ALgg 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1194.83	1194.83	三江电气

110	配电箱	1.名称：3-3ALgg 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1196.53	1196.53	三江电气
111	配电箱	1.名称：1-2ATdt1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1221.97	1221.97	三江电气
112	配电箱	1.名称：3-3ATdt1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1221.97	1221.97	三江电气
113	配电箱	1.名称：1-2ATdt2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2014.14	2014.14	三江电气
114	配电箱	1.名称：2-2ATdt1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2526.48	2526.48	三江电气
115	配电箱	1.名称：1-APEMa1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1476.33	1476.33	三江电气
116	配电箱	1.名称：1-APEMb1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1476.33	1476.33	三江电气
117	配电箱	1.名称：1-1AT1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3313.44	3313.44	三江电气
118	配电箱	1.名称：1-2AT1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3278.10	3278.10	三江电气
119	配电箱	1.名称：3-2AT1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	4067.27	4067.27	三江电气

120	配电箱	1.名称：3-3AT1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3284.74	3284.74	三江电气
121	配电箱	1.名称：3-3AT2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3284.74	3284.74	三江电气
122	配电箱	1.名称：2-1AT1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3939.06	3939.06	三江电气
123	配电箱	1.名称：2-1AT2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3920.75	3920.75	三江电气
124	配电箱	1.名称：2-1APft1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2303.93	2303.93	三江电气
125	配电箱	1.名称：2-3ATdt1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	6223.99	6223.99	三江电气
126	配电箱	1.名称：1-4AW1 ~ 1-13AW1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	10.00	2539.19	25391.90	三江电气
127	配电箱	1.名称：1-15AW1 ~ 1-27AW1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	13.00	2539.19	33009.47	三江电气
128	配电箱	1.名称：1-28AW1 ~ 1-30AW1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	3.00	2539.19	7617.57	三江电气

129	配电箱	1.名称：1-32AW1 ~ 1-40AW1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	9.00	2539.19	22852.71	三江电气
130	配电箱	1.名称：1-41AW1 ~ 1-47AW1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	7.00	2539.19	17774.33	三江电气
131	配电箱	1.名称：1-RATkt1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	6895.21	6895.21	三江电气
132	配电箱	1.名称：1-3ALjg 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1405.21	1405.21	三江电气
133	配电箱	1.名称：1-RALfg 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1405.21	1405.21	三江电气
134	配电箱	1.名称：1-3ATwy 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1143.01	1143.01	三江电气
135	配电箱	1.名称：1-RATxt1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	4602.97	4602.97	三江电气
136	配电箱	1.名称：1-14AT1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3822.17	3822.17	三江电气
137	配电箱	1.名称：1-31AT1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3822.17	3822.17	三江电气

138	配电箱	1.名称：1-RAT1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3822.17	3822.17	三江电气
139	配电箱	1.名称：1-14AT2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3837.11	3837.11	三江电气
140	配电箱	1.名称：1-31AT2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3830.84	3830.84	三江电气
141	配电箱	1.名称：1-14ACF1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1258.99	1258.99	三江电气
142	配电箱	1.名称：1-14ACF2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1258.99	1258.99	三江电气
143	配电箱	1.名称：1-14ACF3 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1258.99	1258.99	三江电气
144	配电箱	1.名称：1-14ACF4 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1258.99	1258.99	三江电气
145	配电箱	1.名称：1-31ACF1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1258.99	1258.99	三江电气
146	配电箱	1.名称：1-31ACF2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1258.99	1258.99	三江电气
147	配电箱	1.名称：1-31ACF3 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1258.99	1258.99	三江电气

148	配电箱	1.名称：1-31ACF4 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1258.99	1258.99	三江电气
149	配电箱	1.名称：1-RACF1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1752.61	1752.61	三江电气
150	配电箱	1.名称：1-RACF2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1752.61	1752.61	三江电气
151	配电箱	1.名称：1-RACF3 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1752.61	1752.61	三江电气
152	配电箱	1.名称：1-RACF4 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1752.61	1752.61	三江电气
153	配电箱	1.名称：1-14ACF5 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1807.26	1807.26	三江电气
154	配电箱	1.名称：1-31ACF5 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1807.26	1807.26	三江电气
155	配电箱	1.名称：1-14ACF6 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1807.26	1807.26	三江电气
156	配电箱	1.名称：1-31ACF6 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1807.26	1807.26	三江电气
157	配电箱	1.名称：1-14ACF7 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1239.32	1239.32	三江电气

158	配电箱	1.名称：1-31ACF7 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1239.32	1239.32	三江电气
159	配电箱	1.名称：2-4AW1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3269.29	3269.29	三江电气
160	配电箱	1.名称：2-6AW1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3269.29	3269.29	三江电气
161	配电箱	1.名称：2-8AW1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3269.29	3269.29	三江电气
162	配电箱	1.名称：2-10AW1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3269.29	3269.29	三江电气
163	配电箱	1.名称：2-12AW1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3269.29	3269.29	三江电气
164	配电箱	1.名称：2-14AW1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3269.29	3269.29	三江电气
165	配电箱	1.名称：2-16AW1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3269.29	3269.29	三江电气
166	配电箱	1.名称：2-18AW1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3269.29	3269.29	三江电气
167	配电箱	1.名称：2-20AW1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3269.29	3269.29	三江电气

168	配电箱	1.名称：2-22AW1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3269.29	3269.29	三江电气
169	配电箱	1.名称：2-24AW1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3269.29	3269.29	三江电气
170	配电箱	1.名称：2-26AW1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3269.29	3269.29	三江电气
171	配电箱	1.名称：2-28AW1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3269.29	3269.29	三江电气
172	配电箱	1.名称：2-30AW1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3269.29	3269.29	三江电气
173	配电箱	1.名称：2-33AW1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3269.29	3269.29	三江电气
174	配电箱	1.名称：2-35AW1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3269.29	3269.29	三江电气
175	配电箱	1.名称：2-37AW1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3269.29	3269.29	三江电气
176	配电箱	1.名称：2-39AW1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3269.29	3269.29	三江电气
177	配电箱	1.名称：2-41AW1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3269.29	3269.29	三江电气

178	配电箱	1.名称：2-43AW1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3269.29	3269.29	三江电气
179	配电箱	1.名称：2-45AW1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3269.29	3269.29	三江电气
180	配电箱	1.名称：2-47AW1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3269.29	3269.29	三江电气
181	配电箱	1.名称：2-RATkt1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	7331.32	7331.32	三江电气
182	配电箱	1.名称：2-RAPa 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	464.91	464.91	三江电气
183	配电箱	1.名称：2-RAP1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	5302.26	5302.26	三江电气
184	配电箱	1.名称：2-RALfg 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1343.72	1343.72	三江电气
185	配电箱	1.名称：2-RATxt1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	4500.92	4500.92	三江电气
186	配电箱	1.名称：2-15AT1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3729.86	3729.86	三江电气
187	配电箱	1.名称：2-32AT1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3729.86	3729.86	三江电气

188	配电箱	1.名称：2-RAT1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3729.86	3729.86	三江电气
189	配电箱	1.名称：2-15AT2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3744.80	3744.80	三江电气
190	配电箱	1.名称：2-32AT2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3744.80	3744.80	三江电气
191	配电箱	1.名称：2-15ACF1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1273.92	1273.92	三江电气
192	配电箱	1.名称：2-15ACF2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1273.92	1273.92	三江电气
193	配电箱	1.名称：2-15ACF3 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1273.92	1273.92	三江电气
194	配电箱	1.名称：2-15ACF4 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1273.92	1273.92	三江电气
195	配电箱	1.名称：2-32ACF1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1273.92	1273.92	三江电气
196	配电箱	1.名称：2-32ACF2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1273.92	1273.92	三江电气
197	配电箱	1.名称：2-32ACF3 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1273.92	1273.92	三江电气

198	配电箱	1.名称：2-32ACF4 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1273.92	1273.92	三江电气
199	配电箱	1.名称：2-RACF1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1767.54	1767.54	三江电气
200	配电箱	1.名称：2-RACF2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1767.54	1767.54	三江电气
201	配电箱	1.名称：2-RACF3 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1767.54	1767.54	三江电气
202	配电箱	1.名称：2-RACF4 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1767.54	1767.54	三江电气
203	配电箱	1.名称：2-15ACF5 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1662.95	1662.95	三江电气
204	配电箱	1.名称：2-32ACF5 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1662.95	1662.95	三江电气
205	配电箱	1.名称：2-15ACF6 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1095.52	1095.52	三江电气
206	配电箱	1.名称：2-32ACF6 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1095.52	1095.52	三江电气
207	配电箱	1.名称：2-15ACF7 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1095.52	1095.52	三江电气

208	配电箱	1.名称：2-32ACF7 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1095.52	1095.52	三江电气
209	配电箱	1.名称：3-4AW1 ~ 3-14AW1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	11.00	2382.87	26211.57	三江电气
210	配电箱	1.名称：3-16AW1 ~ 3-18AW1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	3.00	2382.87	7148.61	三江电气
211	配电箱	1.名称：3-19AW1 ~ 3-31AW1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	13.00	2382.87	30977.31	三江电气
212	配电箱	1.名称：3-33AW1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2382.87	2382.87	三江电气
213	配电箱	1.名称：3-34AW1 ~ 3-48AW1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	15.00	2382.87	35743.05	三江电气
214	配电箱	1.名称：3-RATkt1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	7367.49	7367.49	三江电气
215	配电箱	1.名称：3-RAPa 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1344.81	1344.81	三江电气
216	配电箱	1.名称：3-RAP1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	7576.44	7576.44	三江电气

217	配电箱	1.名称：3-RALfg 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1458.72	1458.72	三江电气
218	配电箱	1.名称：3-15AT1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3729.86	3729.86	三江电气
219	配电箱	1.名称：WDRFAP1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1940.10	1940.10	三江电气
220	配电箱	1.名称：3-32AT1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3729.86	3729.86	三江电气
221	配电箱	1.名称：3-RAT1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3920.26	3920.26	三江电气
222	配电箱	1.名称：3-15AT2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3913.99	3913.99	三江电气
223	配电箱	1.名称：3-32AT2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3561.97	3561.97	三江电气
224	配电箱	1.名称：3-15ACF1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1273.92	1273.92	三江电气
225	配电箱	1.名称：3-15ACF2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1273.92	1273.92	三江电气
226	配电箱	1.名称：3-15ACF3 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1273.92	1273.92	三江电气

227	配电箱	1.名称：3-15ACF4 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1273.92	1273.92	三江电气
228	配电箱	1.名称：3-32ACF1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1273.92	1273.92	三江电气
229	配电箱	1.名称：3-32ACF2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1273.92	1273.92	三江电气
230	配电箱	1.名称：3-32ACF3 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1273.92	1273.92	三江电气
231	配电箱	1.名称：3-32ACF4 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1273.92	1273.92	三江电气
232	配电箱	1.名称：3-RACF1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1767.54	1767.54	三江电气
233	配电箱	1.名称：3-RACF2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1767.54	1767.54	三江电气
234	配电箱	1.名称：3-RACF3 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1767.54	1767.54	三江电气
235	配电箱	1.名称：3-RACF4 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1767.54	1767.54	三江电气
236	配电箱	1.名称：3-15ACF5 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1498.97	1498.97	三江电气

237	配电箱	1.名称：3-32ACF5 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1498.97	1498.97	三江电气
238	配电箱	1.名称：3-15ACF6 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1095.01	1095.01	三江电气
239	配电箱	1.名称：3-32ACF6 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1095.01	1095.01	三江电气
240	配电箱	1.名称：3-15ACF7 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1239.32	1239.32	三江电气
241	配电箱	1.名称：3-32ACF7 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1239.32	1239.32	三江电气
242	配电箱	1.名称：3-RATxt1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	4112.54	4112.54	三江电气
243	配电箱	1.名称：B1ALMa 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1806.00	1806.00	三江电气
244	配电箱	1.名称：B1ALMb 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1806.00	1806.00	三江电气
245	配电箱	1.名称：B3AL1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3575.35	3575.35	三江电气
246	配电箱	1.名称：B3AL2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3556.32	3556.32	三江电气

247	配电箱	1.名称：B3AL3 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3664.97	3664.97	三江电气
248	配电箱	1.名称：B3AL4 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3664.97	3664.97	三江电气
249	配电箱	1.名称：B2AL1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3739.64	3739.64	三江电气
250	配电箱	1.名称：B2AL2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3739.64	3739.64	三江电气
251	配电箱	1.名称：B2AL3 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3739.64	3739.64	三江电气
252	配电箱	1.名称：B1AL1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3664.97	3664.97	三江电气
253	配电箱	1.名称：B1AL2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2931.46	2931.46	三江电气
254	配电箱	1.名称：B1AL5 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3620.16	3620.16	三江电气
255	配电箱	1.名称：B1AL3 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2886.66	2886.66	三江电气
256	配电箱	1.名称：B1ATEMa 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1292.64	1292.64	三江电气

257	配电箱	1.名称：B1ATEMb 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1292.64	1292.64	三江电气
258	配电箱	1.名称：B3ATE4 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2679.91	2679.91	三江电气
259	配电箱	1.名称：B3ATE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2679.91	2679.91	三江电气
260	配电箱	1.名称：B3ATE2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2679.91	2679.91	三江电气
261	配电箱	1.名称：B3ATE3 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2679.91	2679.91	三江电气
262	配电箱	1.名称：B2ATE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2679.91	2679.91	三江电气
263	配电箱	1.名称：B2ATE2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2679.91	2679.91	三江电气
264	配电箱	1.名称：B2ATE3 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2679.91	2679.91	三江电气
265	配电箱	1.名称：B1ATE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2679.91	2679.91	三江电气
266	配电箱	1.名称：B1ATE3 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2679.91	2679.91	三江电气

267	配电箱	1.名称：B1ATE4 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2679.91	2679.91	三江电气
268	配电箱	1.名称：B3ALE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美
269	配电箱	1.名称：B3ALE2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美
270	配电箱	1.名称：B3ALE3 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美
271	配电箱	1.名称：B3ALE4 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美
272	配电箱	1.名称：B2ALE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美
273	配电箱	1.名称：B2ALE2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美
274	配电箱	1.名称：B2ALE3 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美
275	配电箱	1.名称：B1ALE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美
276	配电箱	1.名称：B1ALE3 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美

277	配电箱	1.名称：B1ALE4 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美
278	配电箱	1.名称：1-1ALM1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	837.17	837.17	三江电气
279	配电箱	1.名称：1-1ALs1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	992.24	992.24	三江电气
280	配电箱	1.名称：2-1ALs1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1100.89	1100.89	三江电气
281	配电箱	1.名称：3-1ALs1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1022.11	1022.11	三江电气
282	配电箱	1.名称：1-1ALc1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	992.24	992.24	三江电气
283	配电箱	1.名称：2-2ALs1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	992.24	992.24	三江电气
284	配电箱	1.名称：1-1ATEMa 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	834.03	834.03	三江电气
285	配电箱	1.名称：1-1ATEMb 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	834.03	834.03	三江电气
286	配电箱	1.名称：1-1ATEs1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2679.91	2679.91	三江电气

287	配电箱	1.名称：1-1ALs2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	947.43	947.43	三江电气
288	配电箱	1.名称：1-1ATEs2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2679.91	2679.91	三江电气
289	配电箱	1.名称：2-1ATEs1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2679.91	2679.91	三江电气
290	配电箱	1.名称：3-1ATEs1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2679.91	2679.91	三江电气
291	配电箱	1.名称：1-1ATEc1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2679.91	2679.91	三江电气
292	配电箱	1.名称：1-1ALEs1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美
293	配电箱	1.名称：1-2ALEs1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美
294	配电箱	1.名称：1-1ALEs2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美
295	配电箱	1.名称：1-2ALEs2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美
296	配电箱	1.名称：2-1ALEs1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美

297	配电箱	1.名称：2-2ALEs1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美
298	配电箱	1.名称：3-2ALEs1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美
299	配电箱	1.名称：1-1ALEc1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美
300	配电箱	1.名称：1-1AL1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3455.16	3455.16	三江电气
301	配电箱	1.名称：1-7AL1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2887.55	2887.55	三江电气
302	配电箱	1.名称：1-14AL1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3370.94	3370.94	三江电气
303	配电箱	1.名称：1-14ALE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	515.95	515.95	三江电气
304	配电箱	1.名称：1-25AL1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2932.36	2932.36	三江电气
305	配电箱	1.名称：1-31AL1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3362.10	3362.10	三江电气
306	配电箱	1.名称：1-31ALE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	515.95	515.95	三江电气

307	配电箱	1.名称：1-42AL1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3721.30	3721.30	三江电气
308	配电箱	1.名称：1-15hkALE 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3173.39	3173.39	三江电气
309	配电箱	1.名称：1-32hkALE 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3173.39	3173.39	三江电气
310	配电箱	1.名称：1-RhkALE 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3173.39	3173.39	三江电气
311	配电箱	1.名称：1-3ATE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2730.87	2730.87	三江电气
312	配电箱	1.名称：1-21ATE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2745.81	2745.81	三江电气
313	配电箱	1.名称：1-38ATE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2745.81	2745.81	三江电气
314	配电箱	1.名称：1-2ALE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美
315	配电箱	1.名称：1-5ALE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美
316	配电箱	1.名称：1-10ALE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美

317	配电箱	1.名称：1-14ALEa1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美
318	配电箱	1.名称：1-14ALEa2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美
319	配电箱	1.名称：1-17ALE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美
320	配电箱	1.名称：1-23ALE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美
321	配电箱	1.名称：1-27ALE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美
322	配电箱	1.名称：1-31ALEa1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美
323	配电箱	1.名称：1-31ALEa2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美
324	配电箱	1.名称：1-34ALE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美
325	配电箱	1.名称：1-39ALE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美
326	配电箱	1.名称：1-44ALE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美

327	配电箱	1.名称：2-1AL1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3527.34	3527.34	三江电气
328	配电箱	1.名称：2-7AL1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2887.55	2887.55	三江电气
329	配电箱	1.名称：2-15AL1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3370.94	3370.94	三江电气
330	配电箱	1.名称：2-15ALE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	634.69	634.69	三江电气
331	配电箱	1.名称：2-25AL1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2932.36	2932.36	三江电气
332	配电箱	1.名称：2-32AL1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3317.30	3317.30	三江电气
333	配电箱	1.名称：2-32ALE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	634.69	634.69	三江电气
334	配电箱	1.名称：2-42AL1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3721.30	3721.30	三江电气
335	配电箱	1.名称：2-15hkALE 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3173.39	3173.39	三江电气
336	配电箱	1.名称：2-32hkALE 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3173.39	3173.39	三江电气

337	配电箱	1.名称：2-RhkALE 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3173.39	3173.39	三江电气
338	配电箱	1.名称：2-3ATE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2730.87	2730.87	三江电气
339	配电箱	1.名称：2-21ATE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2745.81	2745.81	三江电气
340	配电箱	1.名称：2-38ATE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2745.81	2745.81	三江电气
341	配电箱	1.名称：2-2ALE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美
342	配电箱	1.名称：2-5ALE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美
343	配电箱	1.名称：2-10ALE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美
344	配电箱	1.名称：2-15ALEa1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美
345	配电箱	1.名称：2-15ALEa2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美
346	配电箱	1.名称：2-17ALE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美

347	配电箱	1.名称：2-23ALE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美
348	配电箱	1.名称：2-27ALE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美
349	配电箱	1.名称：2-32ALEa1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美
350	配电箱	1.名称：2-32ALEa2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美
351	配电箱	1.名称：2-34ALE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美
352	配电箱	1.名称：2-39ALE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美
353	配电箱	1.名称：2-44ALE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美
354	配电箱	1.名称：3-1AL1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3547.70	3547.70	三江电气
355	配电箱	1.名称：3-7AL1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2887.55	2887.55	三江电气
356	配电箱	1.名称：3-15AL1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3674.70	3674.70	三江电气

357	配电箱	1.名称：3-15ALE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	407.30	407.30	三江电气
358	配电箱	1.名称：3-25AL1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2932.36	2932.36	三江电气
359	配电箱	1.名称：3-32AL1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3317.30	3317.30	三江电气
360	配电箱	1.名称：3-32ALE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	407.30	407.30	三江电气
361	配电箱	1.名称：3-42AL1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3775.62	3775.62	三江电气
362	配电箱	1.名称：3-15hkALE 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3173.39	3173.39	三江电气
363	配电箱	1.名称：3-32hkALE 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3173.39	3173.39	三江电气
364	配电箱	1.名称：3-RhkALE 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3173.39	3173.39	三江电气
365	配电箱	1.名称：3-3ATE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2730.87	2730.87	三江电气
366	配电箱	1.名称：3-21ATE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2745.81	2745.81	三江电气

367	配电箱	1.名称：3-38ATE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2745.81	2745.81	三江电气
368	配电箱	1.名称：3-2ALE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美
369	配电箱	1.名称：3-5ALE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美
370	配电箱	1.名称：3-10ALE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美
371	配电箱	1.名称：3-15ALEa1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美
372	配电箱	1.名称：3-15ALEa2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美
373	配电箱	1.名称：3-17ALE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美
374	配电箱	1.名称：3-23ALE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美
375	配电箱	1.名称：3-27ALE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美
376	配电箱	1.名称：3-32ALEa1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美

377	配电箱	1.名称：3-32ALEa2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美
378	配电箱	1.名称：3-34ALE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美
379	配电箱	1.名称：3-39ALE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美
380	配电箱	1.名称：3-44ALE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美
381	配电箱	1.名称：1A-LM14AL 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2642.56	2642.56	三江电气
382	配电箱	1.名称：1A-LM31AL 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2642.56	2642.56	三江电气
383	配电箱	1.名称：1A-LMRAL 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2642.56	2642.56	三江电气
384	配电箱	1.名称：1B-LM15AL 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2642.56	2642.56	三江电气
385	配电箱	1.名称：1B-LM32AL 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2642.56	2642.56	三江电气
386	配电箱	1.名称：1B-LMRAL 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1665.58	1665.58	三江电气

387	配电箱	1.名称：1C-LM15AL 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	3196.45	3196.45	三江电气
388	配电箱	1.名称：1C-LM32AL 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	1665.58	1665.58	三江电气
389	配电箱	1.名称：1C-LMRAL 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	2642.56	2642.56	三江电气
390	配电箱	1.名称：01-LM2AL 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	4028.06	4028.06	三江电气
391	配电箱	1.名称：AL6 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	387.00	586.98	227161.26	三江电气
392	配电箱	1.名称：AL6-1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	126.00	586.98	73959.48	三江电气
393	配电箱	1.名称：AL6-2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	168.00	586.98	98612.64	三江电气
394	配电箱	1.名称：AL8 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	299.00	661.91	197911.09	三江电气
395	配电箱	1.名称：AL10 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	43.00	729.96	31388.28	三江电气
小计						**1979851.85**	

清水河重点片区棚户区改造项目高低压柜及三箱采购工程

序号	材料设备名称	规格型号	单位	工程量	含税单价（元）	含税总价（元）	拟投入品牌
第三部分：02地块高低压柜							
1	高压成套配电柜	1.名称:高压环网柜2A-1AH 2.含柜内元器件及高压柜之间的箱体钢板，及各类多功能仪表等 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.柜内配置暖潮、暖停、遥控元件，可实现三遥配网自动化需求	套	1.00	150554.46	150554.46	三江电气
2	高压成套配电柜	1.名称:高压环网柜2A-2AH 2.含柜内元器件及高压柜之间的箱体钢板，及各类多功能仪表等 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.柜内配置暖潮、暖停、遥控元件，可实现三遥配网自动化需求	套	1.00	150554.46	150554.46	三江电气
3	高压成套配电柜	1.名称:高压环网柜2A-3AH 2.含柜内元器件及高压柜之间的箱体钢板，及各类多功能仪表等 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.柜内配置暖潮、暖停、遥控元件，可实现三遥配网自动化需求	套	1.00	45443.58	45443.58	三江电气
4	高压成套配电柜	1.名称:高压环网柜2A-5AH 2.含柜内元器件及高压柜之间的箱体钢板，及各类多功能仪表等 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.柜内配置暖潮、暖停、遥控元件，可实现三遥配网自动化需求	套	1.00	62801.34	62801.34	三江电气
5	低压开关柜	1.名称:低压配电柜2-1AE1 2.规格:800X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱体钢板，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	54167.39	54167.39	三江电气
6	低压开关柜	1.名称:低压配电柜2-1AE2 2.规格:600X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱体钢板，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	22278.81	22278.81	三江电气
7	低压开关柜	1.名称:低压配电柜2-1AE3 2.规格:600X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱体钢板，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	24201.59	24201.59	三江电气
8	低压开关柜	1.名称:低压配电柜2-1AE4 2.规格:600X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱体钢板，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	25478.38	25478.38	三江电气
9	低压开关柜	1.名称:低压配电柜2-1AE5 2.规格:800X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱体钢板，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	27006.86	27006.86	三江电气
10	低压开关柜	1.名称:低压配电柜2-1AM1 2.规格:800X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱体钢板，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	55570.28	55570.28	三江电气
11	低压开关柜	1.名称:低压配电柜2-1AME 2.规格:800X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱体钢板，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	52189.14	52189.14	三江电气
12	低压开关柜	1.名称:低压配电柜2-1AM2 2.规格:1000X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱体钢板，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	28350.70	28350.70	三江电气
13	低压开关柜	1.名称:低压配电柜2-1AM3 2.规格:1000X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱体钢板，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	26542.60	26542.60	三江电气

14	低压开关柜	1.名称:低压配电柜2-1AH4 2.规格:800X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	41226.94	41226.94	三江电气
15	低压开关柜	1.名称:低压配电柜2-1AH5 2.规格:600X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	30727.20	30727.20	三江电气
16	低压开关柜	1.名称:低压配电柜2-1AH6 2.规格:600X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	34109.89	34109.89	三江电气
17	低压开关柜	1.名称:低压配电柜2-1AH7 2.规格:800X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	23944.01	23944.01	三江电气
18	低压开关柜	1.名称:低压配电柜2-2AH1 2.规格:800X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	55570.20	55570.20	三江电气
19	低压开关柜	1.名称:低压配电柜2-2AH2 2.规格:600X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	52109.14	52109.14	三江电气
20	低压开关柜	1.名称:低压配电柜2-2AH3 2.规格:1000X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	28350.70	28350.70	三江电气
21	低压开关柜	1.名称:低压配电柜2-2AH4 2.规格:1000X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	26542.60	26542.60	三江电气
22	低压开关柜	1.名称:低压配电柜2-2AH4 2.规格:600X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	31801.84	31801.84	三江电气
23	低压开关柜	1.名称:低压配电柜2-2AH5 2.规格:600X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	31516.15	31516.15	三江电气
24	低压开关柜	1.名称:低压配电柜2-2AH6 2.规格:600X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	17503.15	17503.15	三江电气
25	低压开关柜	1.名称:低压配电柜2-2AH7 2.规格:600X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	24310.07	24310.07	三江电气
26	低压开关柜	1.名称:低压配电柜2-2AH8 2.规格:600X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	26097.19	26097.19	三江电气
27	低压开关柜	1.名称:低压配电柜2-2AH9 2.规格:600X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	26799.07	26799.07	三江电气

28	低压开关柜	1.名称:低压配电柜2-2AM10 2.规格:600X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	23059.80	23059.80	三江电气
29	低压开关柜	1.名称:低压配电柜2-3AE1 2.规格:800X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	54167.39	54167.39	三江电气
30	低压开关柜	1.名称:低压配电柜2-3AE2 2.规格:600X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	22535.03	22535.03	三江电气
31	低压开关柜	1.名称:低压配电柜2-3AE3 2.规格:600X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	26166.80	26166.80	三江电气
32	低压开关柜	1.名称:低压配电柜2-3AE4 2.规格:600X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	26542.80	26542.80	三江电气
33	低压开关柜	1.名称:低压配电柜2-3AM1 2.规格:800X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	55570.28	55570.28	三江电气
34	低压开关柜	1.名称:低压配电柜2-3AME 2.规格:800X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	52189.14	52189.14	三江电气
35	低压开关柜	1.名称:低压配电柜2-3AN2 2.规格:1000X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	28350.70	28350.70	三江电气
36	低压开关柜	1.名称:低压配电柜2-3AN3 2.规格:1000X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	26542.60	26542.60	三江电气
37	低压开关柜	1.名称:低压配电柜2-3AM4 2.规格:600X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	32434.25	32434.25	三江电气
38	低压开关柜	1.名称:低压配电柜2-3AM5 2.规格:600X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	32434.25	32434.25	三江电气
39	低压开关柜	1.名称:低压配电柜2-3AM6 2.规格:800X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	21418.96	21418.96	三江电气
40	低压开关柜	1.名称:低压配电柜2-4AM1 2.规格:800X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	55570.28	55570.28	三江电气
41	低压开关柜	1.名称:低压配电柜2-4AME 2.规格:800X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	52189.14	52189.14	三江电气

42	低压开关柜	1.名称:低压配电柜2-4AM2 2.规格:1000E1000E2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	28350.70	28350.70	三江电气
43	低压开关柜	1.名称:低压配电柜2-4AM3 2.规格:1000E1000E2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	26542.60	26542.60	三江电气
44	低压开关柜	1.名称:低压配电柜2-4AM4 2.规格:600E1000E2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	41226.94	41226.94	三江电气
45	低压开关柜	1.名称:低压配电柜2-4AM5 2.规格:600E1000E2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	31661.68	31661.68	三江电气
46	低压开关柜	1.名称:低压配电柜2-4AM6 2.规格:600E1000E2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	33627.10	33627.10	三江电气
47	低压开关柜	1.名称:低压配电柜2-4AM7 2.规格:600E1000E2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	17593.15	17593.15	三江电气
48	低压开关柜	1.名称:低压配电柜2-4AM8 2.规格:600E1000E2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	26171.14	26171.14	三江电气
49	低压开关柜	1.名称:低压配电柜2-4AM9 2.规格:600E1000E2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	26542.80	26542.80	三江电气
50	低压开关柜	1.名称:低压配电柜2-4AM10 2.规格:600E1000E2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	24764.02	24764.02	三江电气
51	低压开关柜	1.名称:低压配电柜2-5AM1 2.规格:800E1000E2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	40572.17	40572.17	三江电气
52	低压开关柜	1.名称:低压配电柜2-5AM2 2.规格:1000E1000E2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	92121.56	92121.56	三江电气
53	低压开关柜	1.名称:低压配电柜2-5AM3 2.规格:600E1000E2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	24476.52	24476.52	三江电气
54	低压开关柜	1.名称:低压配电柜2-5AM4 2.规格:600E1000E2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	21570.87	21570.87	三江电气
55	低压开关柜	1.名称:低压配电柜2-5AM5 2.规格:600E1000E2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	26176.60	26176.60	三江电气

56	低压开关柜	1. 名称:低压配电柜2-5AM5 2. 规格:600X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜棒，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	25270.18	25270.18	三江电气
57	低压开关柜	1. 名称:低压配电柜2-6AM1 2. 规格:800X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜棒，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	28958.46	28958.46	三江电气
58	低压开关柜	1. 名称:低压配电柜2-6AM3 2. 规格:600X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜棒，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	26203.52	26203.52	三江电气
59	低压开关柜	1. 名称:低压配电柜2-6AM4 2. 规格:600X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜棒，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	24623.92	24623.92	三江电气
60	高压成套配电柜	1. 名称:高压开闭柜2A-6AH 2.含柜内元器件及高压柜之间的箱装铜棒，及各类多功能仪表等 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.柜内配置遥测、遥信、遥控元件，可实现三遥配网自动化要求	套	1.00	39416.58	39416.58	三江电气
61	低压开关柜	1. 名称:低压配电柜2-9AM1 2. 规格:800X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜棒，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	24007.30	24007.30	三江电气
62	低压开关柜	1. 名称:低压配电柜2-9AM2 2. 规格:800X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜棒，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	17322.50	17322.50	三江电气
63	低压开关柜	1. 名称:低压配电柜2-9AM3 2. 规格:600X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜棒，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	23355.12	23355.12	三江电气
64	低压开关柜	1. 名称:低压配电柜2-9AM4 2. 规格:600X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜棒，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	20825.56	20825.56	三江电气
65	低压开关柜	1. 名称:低压配电柜2-6AM2 2. 规格:1000X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜棒，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	24837.68	24837.68	三江电气
66	外置式快速复电装置	1.箱体采用小孔钢板箱体或2.0mm厚304不锈钢箱体 或SMC复合材料箱体,防水防尘 箱体外型尺寸(宽*深*高):700*280*600(mm) 2. 进线断路器为固定式塑壳开关,钢材脱扣器整定为101r;额定运行分断能力≥50kA 3. 用户侧面板抽出式采用电缆横合器,面板插拔式应急抽出,四极,每极2孔,每个抽出孔额定电流500A 4. 箱内连接铜排按不小于800A载流量考虑,采用60*8铜排。 5. 箱体应设进出入口处须有软胶护套,进线开关进线侧预留铜铁铜排 6. 每相抽出孔底箱预留2组300mm2单芯电缆接线铜柱 7.含箱内所有元器件 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	4.00	17433.00	69732.00	三江电气
67	直流屏	1. 名称:直流屏 2. 规格：DC110V,容量≥30Ah 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	3.00	9281.58	27844.74	精英
小计						2495824.69	

清水河重点片区棚户区改造项目高低压柜及三箱采购工程

序号	材料设备名称	规格型号	单位	工程量	含税单价（元）	含税总价（元）	拟投入品牌
第四部分：02地块三箱工程							
1	配电箱	1.名称：B1APDMa3 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2045.45	2045.45	三江电气
2	配电箱	1.名称：B1APDMb3 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2045.45	2045.45	三江电气
3	配电箱	1.名称：B1APDMa4 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2433.44	2433.44	三江电气
4	配电箱	1.名称：B1APDM4 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2433.44	2433.44	三江电气
5	配电箱	1.名称：B1APDM5 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2246.33	2246.33	三江电气
6	配电箱	1.名称：B1APDM5 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2246.33	2246.33	三江电气
7	配电箱	1.名称：B1ATG-1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3278.10	3278.10	三江电气
8	配电箱	1.名称：B1ATT-3 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3278.10	3278.10	三江电气
9	配电箱	1.名称：B1ATG-4 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3934.69	3934.69	三江电气
10	配电箱	1.名称：B1ATT-2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3877.67	3877.67	三江电气
11	配电箱	1.名称：B1ATT-1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3997.98	3997.98	三江电气
12	配电箱	1.名称：B1ATT-2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3934.69	3934.69	三江电气
13	配电箱	1.名称：B1ATG-3 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3341.76	3341.76	三江电气
14	配电箱	1.名称：B1ATT-1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3278.10	3278.10	三江电气
15	配电箱	1.名称：B1ATT-1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3877.67	3877.67	三江电气
16	配电箱	1.名称：B1ATT-3 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	5773.75	5773.75	三江电气

17	配电箱	1. 名称：B3AT6-5 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	5716.73	5716.73	三江电气
18	配电箱	1. 名称：B3AT8-3 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3637.75	3637.75	三江电气
19	配电箱	1. 名称：B3AT7-2 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3637.75	3637.75	三江电气
20	配电箱	1. 名称：B3APcdz1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	12647.44	12647.44	三江电气
21	配电箱	1. 名称：B3APcdz2 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	11121.66	11121.66	三江电气
22	配电箱	1. 名称：B3APcdz3 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	12169.20	12169.20	三江电气
23	配电箱	1. 名称：B3APcdz4 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	9491.19	9491.19	三江电气
24	配电箱	1. 名称：B3APcdz5 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	7991.74	7991.74	三江电气
25	配电箱	1. 名称：B3APcdz6 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	6160.63	6160.63	三江电气
26	配电箱	1. 名称：B3APcdz7 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	7240.24	7240.24	三江电气
27	配电箱	1. 名称：B3APcdz8 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	13121.22	13121.22	三江电气
28	配电箱	1. 名称：B3ATjx3 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	6397.03	6397.03	三江电气
29	配电箱	1. 名称：B3ATjx4 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	6038.70	6038.70	三江电气
30	配电箱	1. 名称：B1AFDKa 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3252.11	3252.11	三江电气
31	配电箱	1. 名称：B1AFDKb 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3252.11	3252.11	三江电气
32	配电箱	1. 名称：B1AFDKc 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2404.34	2404.34	三江电气
33	配电箱	1. 名称：B1AFDKd 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2404.34	2404.34	三江电气

34	配电箱	1.名称：DLAT6-1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至竣工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	4807.97	4807.97	三江电气
35	配电箱	1.名称：DLAT6-2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至竣工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	4019.66	4019.66	三江电气
36	配电箱	1.名称：DLAT7-1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至竣工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	4680.43	4680.43	三江电气
37	配电箱	1.名称：DLAT8-1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至竣工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3244.40	3244.40	三江电气
38	配电箱	1.名称：DLAT8-2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至竣工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3812.34	3812.34	三江电气
39	配电箱	1.名称：DLAT8-3 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至竣工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3278.10	3278.10	三江电气
40	配电箱	1.名称：DLAT8-4 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至竣工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3827.68	3827.68	三江电气
41	配电箱	1.名称：DLAT8-5 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至竣工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3335.12	3335.12	三江电气
42	配电箱	1.名称：DLAT10-1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至竣工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3278.10	3278.10	三江电气
43	配电箱	1.名称：DLAT10-2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至竣工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3902.73	3902.73	三江电气
44	配电箱	1.名称：DLAT10-3 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至竣工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	4945.01	4945.01	三江电气
45	配电箱	1.名称：DLAT10-4 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至竣工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3278.10	3278.10	三江电气
46	配电箱	1.名称：DLAT10-5 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至竣工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	4839.30	4839.30	三江电气
47	配电箱	1.名称：DLAT9L 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至竣工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1103.72	1103.72	三江电气
48	配电箱	1.名称：DLATgr6-1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至竣工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1328.91	1328.91	三江电气
49	配电箱	1.名称：DLATgr6-2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至竣工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	795.63	795.63	三江电气
50	配电箱	1.名称：DLATgr7-1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至竣工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1328.91	1328.91	三江电气

51	配电箱	1. 名称：B1APws9-1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1509.40	1509.40	三江电气
52	配电箱	1. 名称：B1APrdc 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2795.30	2795.30	三江电气
53	配电箱	1. 名称：B1APrdd 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2795.30	2795.30	三江电气
54	配电箱	1. 名称：B1ATzp1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3873.49	3873.49	三江电气
55	配电箱	1. 名称：B1ATzp2 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3862.54	3862.54	三江电气
56	配电箱	1. 名称：B1ATzp3 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1893.53	1893.53	三江电气
57	配电箱	1. 名称：B1ATzf1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3615.43	3615.43	三江电气
58	配电箱	1. 名称：B2APEMa 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1672.31	1672.31	三江电气
59	配电箱	1. 名称：B2APEMb 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1672.31	1672.31	三江电气
60	配电箱	1. 名称：B2APEMc 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2422.62	2422.62	三江电气
61	配电箱	1. 名称：B2APEMd 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2422.62	2422.62	三江电气
62	配电箱	1. 名称：B2AT4-1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	4053.05	4053.05	三江电气
63	配电箱	1. 名称：B2AT4-2 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	4291.28	4291.28	三江电气
64	配电箱	1. 名称：B2AT4-3 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	4291.28	4291.28	三江电气
65	配电箱	1. 名称：B2AT5-1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3812.12	3812.12	三江电气
66	配电箱	1. 名称：B2AT5-2 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	4291.28	4291.28	三江电气
67	配电箱	1. 名称：B2AT5-3 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3278.10	3278.10	三江电气

68	配电箱	1.名称：B2AT6-1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3877.67	3877.67	三江电气
69	配电箱	1.名称：B2AT6-2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	5749.76	5749.76	三江电气
70	配电箱	1.名称：B2Atcd 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1696.58	1696.58	三江电气
71	配电箱	1.名称：D2-B2ATc44-1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	11537.41	11537.41	三江电气
72	配电箱	1.名称：D2-B2ATc44-2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	10589.85	10589.85	三江电气
73	配电箱	1.名称：D2-B2ATc44-3 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	9017.41	9017.41	三江电气
74	配电箱	1.名称：D2-B2ATc44-4 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	8497.69	8497.69	三江电气
75	配电箱	1.名称：D2-B2ATc44-5 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3669.78	3669.78	三江电气
76	配电箱	1.名称：4-1AN1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	5477.95	5477.95	三江电气
77	配电箱	1.名称：4-2AN1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	6575.41	6575.41	三江电气
78	配电箱	1.名称：5-1AN1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	7667.30	7667.30	三江电气
79	配电箱	1.名称：5-1APz1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	969.96	969.96	三江电气
80	配电箱	1.名称：5-2AN1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	8246.05	8246.05	三江电气
81	配电箱	1.名称：5-2AN2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	6140.18	6140.18	三江电气
82	配电箱	1.名称：AL1t5 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	306.98	306.98	三江电气
83	配电箱	1.名称：AL1t10 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	347.49	347.49	三江电气
84	配电箱	1.名称：AL1t5 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	347.49	347.49	三江电气

85	配电箱	1.名称：AL±20 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保险期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	353.99	353.99	三江电气
86	配电箱	1.名称：AL±25 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保险期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	353.99	353.99	三江电气
87	配电箱	1.名称：AL±30 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保险期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	357.37	357.37	三江电气
88	配电箱	1.名称：AL±35 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保险期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	629.55	629.55	三江电气
89	配电箱	1.名称：4-1ATBsr 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保险期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2646.98	2646.98	三江电气
90	配电箱	1.名称：4-2ATBsr 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保险期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2646.98	2646.98	三江电气
91	配电箱	1.名称：5-1AP 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保险期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	749.36	749.36	三江电气
92	配电箱	1.名称：5-1AL 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保险期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1026.84	1026.84	三江电气
93	配电箱	1.名称：5-1APb4 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保险期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1274.00	1274.00	三江电气
94	配电箱	1.名称：5-2ATBsr 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保险期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	4541.53	4541.53	三江电气
95	配电箱	1.名称：5-1ATBsr 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保险期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2940.56	2940.56	三江电气
96	配电箱	1.名称：5-1AP1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保险期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1033.54	1033.54	三江电气
97	配电箱	1.名称：5-1AP1-1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保险期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	831.74	831.74	三江电气
98	配电箱	1.名称：5-1aTb11 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保险期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1661.89	1661.89	三江电气
99	配电箱	1.名称：4-1ATsf 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保险期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3362.99	3362.99	三江电气
100	配电箱	1.名称：4-1ATsf 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保险期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3171.20	3171.20	三江电气
101	配电箱	1.名称：5-1APb4 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保险期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1274.00	1274.00	三江电气

102	配电箱	1.名称：4-3aT4t1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1225.10	1225.10	三江电气
103	配电箱	1.名称：4-3aT1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3278.10	3278.10	三江电气
104	配电箱	1.名称：5-1aT1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3877.67	3877.67	三江电气
105	配电箱	1.名称：2-aAT2dL 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1100.70	1100.70	三江电气
106	配电箱	1.名称：2-aT2dL 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1100.70	1100.70	三江电气
107	配电箱	1.名称：5-2aPf1t 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2303.93	2303.93	三江电气
108	配电箱	1.名称：4-2aPf1t 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1339.68	1339.68	三江电气
109	配电箱	1.名称：5-1aTXg 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3473.94	3473.94	三江电气
110	配电箱	1.名称：5-3aT1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3278.10	3278.10	三江电气
111	配电箱	1.名称：3-B1AFj1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2640.60	2640.60	三江电气
112	配电箱	1.名称：3-1ALj2-2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	306.98	306.98	三江电气
113	配电箱	1.名称：3-1ALj2-3 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	306.98	306.98	三江电气
114	配电箱	1.名称：3-2ALj2-1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	306.98	306.98	三江电气
115	配电箱	1.名称：3-B1AL j2-1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	306.98	306.98	三江电气
116	配电箱	1.名称：3-1ALj6-1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	347.49	347.49	三江电气
117	配电箱	1.名称：3-1ALj6-1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	347.49	347.49	三江电气
118	配电箱	1.名称：3-B1AL j12-1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	347.49	347.49	三江电气

119	配电箱	1.名称：3-n1AL115-n2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	9.00	699.76	6297.84	三江电气
120	配电箱	1.名称：3-1AL1-1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	998.12	998.12	三江电气
121	配电箱	1.名称：1ALiz 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	350.36	350.36	三江电气
122	配电箱	1.名称：1APcfl 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	843.98	843.98	三江电气
123	配电箱	1.名称：3BATkt1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1089.30	1089.30	三江电气
124	配电箱	1.名称：3BATkt2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1089.30	1089.30	三江电气
125	配电箱	1.名称：3-B1APM1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	565.00	565.00	三江电气
126	配电箱	1.名称：3-B1AP1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	393.66	393.66	三江电气
127	配电箱	1.名称：3-BFAP1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	4400.53	4400.53	三江电气
128	配电箱	1.名称：3-B1ATb1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1569.60	1569.60	三江电气
129	配电箱	1.名称：3-B1ALiz 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	957.49	957.49	三江电气
130	配电箱	1.名称：3-B1AT1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3124.35	3124.35	三江电气
131	配电箱	1.名称：3-B1APE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1281.01	1281.01	三江电气
132	配电箱	1.名称：3-B1ATE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	391.85	391.85	三江电气
133	配电箱	1.名称：1ATE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	391.85	391.85	三江电气
134	配电箱	1.名称：B3AL5 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3992.23	3992.23	三江电气
135	配电箱	1.名称：B3AL6 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3872.74	3872.74	三江电气

136	配电箱	1. 名称：B3AL7 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保险期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3030.59	3030.59	三江电气
137	配电箱	1. 名称：B3AL8 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保险期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3139.24	3139.24	三江电气
138	配电箱	1. 名称：B2AL4 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保险期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3784.45	3784.45	三江电气
139	配电箱	1. 名称：B2AL7-1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保险期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3021.08	3021.08	三江电气
140	配电箱	1. 名称：B2AL6 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保险期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3586.19	3586.19	三江电气
141	配电箱	1. 名称：B1AL10 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保险期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3694.84	3694.84	三江电气
142	配电箱	1. 名称：B1AL6 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保险期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3184.05	3184.05	三江电气
143	配电箱	1. 名称：B1ALMc 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保险期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1747.75	1747.75	三江电气
144	配电箱	1. 名称：B1ALM4 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保险期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1747.75	1747.75	三江电气
145	配电箱	1. 名称：B1AL7 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保险期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3184.05	3184.05	三江电气
146	配电箱	1. 名称：B2AL7-2 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保险期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3021.08	3021.08	三江电气
147	配电箱	1. 名称：B1AL9 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保险期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3184.05	3184.05	三江电气
148	配电箱	1. 名称：B2AL8 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保险期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3094.43	3094.43	三江电气
149	配电箱	1. 名称：B1ATDKc 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保险期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1406.13	1406.13	三江电气
150	配电箱	1. 名称：B1ATDK4 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保险期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1406.13	1406.13	三江电气
151	配电箱	1. 名称：B1ATE5 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保险期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2679.91	2679.91	三江电气
152	配电箱	1. 名称：B1ATE6 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，置到工程保险期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2679.91	2679.91	三江电气

153	配电箱	1. 名称：B3ATE7 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2679.91	2679.91	三江电气
154	配电箱	1. 名称：B3ATE8 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2679.91	2679.91	三江电气
155	配电箱	1. 名称：B3ATE9 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2679.91	2679.91	三江电气
156	配电箱	1. 名称：B3ATE9-1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2679.91	2679.91	三江电气
157	配电箱	1. 名称：B3ATE9-2 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2679.91	2679.91	三江电气
158	配电箱	1. 名称：B3ATE9i 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2679.91	2679.91	三江电气
159	配电箱	1. 名称：B4ATE7 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2679.91	2679.91	三江电气
160	配电箱	1. 名称：B4ATE8 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2679.91	2679.91	三江电气
161	配电箱	1. 名称：B4ATE9 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2679.91	2679.91	三江电气
162	配电箱	1. 名称：B4ATE10 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2679.91	2679.91	三江电气
163	配电箱	1. 名称：B4ATE6 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2679.91	2679.91	三江电气
164	配电箱	1. 名称：B4ALE5 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2585.50	2585.50	精美
165	配电箱	1. 名称：B4ALE6 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2585.50	2585.50	精美
166	配电箱	1. 名称：B4ALE7 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2585.50	2585.50	精美
167	配电箱	1. 名称：B4ALE8 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2585.50	2585.50	精美
168	配电箱	1. 名称：B4ALE9 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2585.50	2585.50	精美
169	配电箱	1. 名称：B4ALE9-1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2585.50	2585.50	精美

170	配电箱	1.名称：B2ALE5-2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2585.58	2585.58	精美
171	配电箱	1.名称：B2ALE6 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2585.58	2585.58	精美
172	配电箱	1.名称：B1ALE6 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2585.58	2585.58	精美
173	配电箱	1.名称：B1ALE7 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2585.58	2585.58	精美
174	配电箱	1.名称：B1ALE8 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2585.58	2585.58	精美
175	配电箱	1.名称：B1ALE9 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2585.58	2585.58	精美
176	配电箱	1.名称：2-1ALM1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	580.47	580.47	三江电气
177	配电箱	1.名称：5-2ALs1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1076.43	1076.43	三江电气
178	配电箱	1.名称：4-2ALs1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1269.27	1269.27	三江电气
179	配电箱	1.名称：5-1ALc1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1115.82	1115.82	三江电气
180	配电箱	1.名称：2-1ATEMa 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	577.34	577.34	三江电气
181	配电箱	1.名称：2-1ATEMb 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	577.34	577.34	三江电气
182	配电箱	1.名称：4-2ATEs1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2679.91	2679.91	三江电气
183	配电箱	1.名称：5-2ATEs1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2679.91	2679.91	三江电气
184	配电箱	1.名称：5-1ATEc1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2679.91	2679.91	三江电气
185	配电箱	1.名称：4-2ALEs1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2585.58	2585.58	精美
186	配电箱	1.名称：5-2ALEs1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2585.58	2585.58	精美

187	配电箱	1. 名称：5-1ALEc1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至到工程保修期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2585.58	2585.58	精美
188	配电箱	1. 名称：3-B1AL1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至到工程保修期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	962.82	962.82	三江电气
189	配电箱	1. 名称：3-1AL1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至到工程保修期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	962.82	962.82	三江电气
190	配电箱	1. 名称：2A-LM1-3AL 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至到工程保修期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3196.45	3196.45	三江电气
191	配电箱	1. 名称：2A-LM2-2AL 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至到工程保修期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1665.58	1665.58	三江电气
192	配电箱	1. 名称：2A-LM3AL 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至到工程保修期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2642.96	2642.96	三江电气
193	配电箱	1. 名称：2B-LM1-3AL 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至到工程保修期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2690.29	2690.29	三江电气
194	配电箱	1. 名称：2B-LM2-2AL 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至到工程保修期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2642.96	2642.96	三江电气
195	配电箱	1. 名称：2B-LM3AL 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至到工程保修期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2642.96	2642.96	三江电气
196	配电箱	1. 名称：T-LM3AL 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至到工程保修期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1665.58	1665.58	三江电气
197	配电箱	1. 名称：02-LM3AL 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至到工程保修期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	4028.06	4028.06	三江电气
198	配电箱	1. 名称：4-4aM1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至到工程保修期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3233.25	3233.25	三江电气
199	配电箱	1. 名称：4-5aM1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至到工程保修期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3233.25	3233.25	三江电气
200	配电箱	1. 名称：4-6aM1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至到工程保修期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3233.25	3233.25	三江电气
201	配电箱	1. 名称：4-11aM1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至到工程保修期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3233.25	3233.25	三江电气
202	配电箱	1. 名称：4-12aM1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至到工程保修期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3233.25	3233.25	三江电气
203	配电箱	1. 名称：4-16aM1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至到工程保修期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3233.25	3233.25	三江电气

204	配电箱	1. 名称：4-19AP1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3233.25	3233.25	三江电气
205	配电箱	1. 名称：4-20AP1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3233.25	3233.25	三江电气
206	配电箱	1. 名称：4-22AP1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3233.25	3233.25	三江电气
207	配电箱	1. 名称：4-24AP1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3233.25	3233.25	三江电气
208	配电箱	1. 名称：4-25AP1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3233.25	3233.25	三江电气
209	配电箱	1. 名称：4-28AP1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3233.25	3233.25	三江电气
210	配电箱	1. 名称：4-30AP1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3233.25	3233.25	三江电气
211	配电箱	1. 名称：4-33AP1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3233.25	3233.25	三江电气
212	配电箱	1. 名称：4-35AP1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3233.25	3233.25	三江电气
213	配电箱	1. 名称：4-37AP1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3233.25	3233.25	三江电气
214	配电箱	1. 名称：4-39AP1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3233.25	3233.25	三江电气
215	配电箱	1. 名称：4-41AP1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3233.25	3233.25	三江电气
216	配电箱	1. 名称：4-43AP1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3233.25	3233.25	三江电气
217	配电箱	1. 名称：4-45AP1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3233.25	3233.25	三江电气
218	配电箱	1. 名称：4-47AP1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3233.25	3233.25	三江电气
219	配电箱	1. 名称：4-4AP2 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3126.06	3126.06	三江电气
220	配电箱	1. 名称：4-6AP2 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3126.06	3126.06	三江电气

221	配电箱	1.名称：4-9AN2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3128.06	3128.06	三江电气
222	配电箱	1.名称：4-10AN2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3128.06	3128.06	三江电气
223	配电箱	1.名称：4-12AN2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3128.06	3128.06	三江电气
224	配电箱	1.名称：4-16AN2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3128.06	3128.06	三江电气
225	配电箱	1.名称：4-18AN2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3128.06	3128.06	三江电气
226	配电箱	1.名称：4-20AN2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3128.06	3128.06	三江电气
227	配电箱	1.名称：4-22AN2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3128.06	3128.06	三江电气
228	配电箱	1.名称：4-24AN2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3128.06	3128.06	三江电气
229	配电箱	1.名称：4-26AN2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3128.06	3128.06	三江电气
230	配电箱	1.名称：4-28AN2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3128.06	3128.06	三江电气
231	配电箱	1.名称：4-30AN2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3128.06	3128.06	三江电气
232	配电箱	1.名称：4-32AN2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3128.06	3128.06	三江电气
233	配电箱	1.名称：4-35AN2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3128.06	3128.06	三江电气
234	配电箱	1.名称：4-37AN2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3128.06	3128.06	三江电气
235	配电箱	1.名称：4-39AN2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3128.06	3128.06	三江电气
236	配电箱	1.名称：4-41AN2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3128.06	3128.06	三江电气
237	配电箱	1.名称：4-43AN2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3128.06	3128.06	三江电气

238	配电箱	1.名称：4-45AN2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3128.06	3128.06	三江电气
239	配电箱	1.名称：4-47AN2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3128.06	3128.06	三江电气
240	配电箱	1.名称：4-15AT1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3482.22	3482.22	三江电气
241	配电箱	1.名称：4-15AT2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3087.84	3087.84	三江电气
242	配电箱	1.名称：4-32AT1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3482.22	3482.22	三江电气
243	配电箱	1.名称：4-32AT2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3087.84	3087.84	三江电气
244	配电箱	1.名称：4-BAT1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3975.83	3975.83	三江电气
245	配电箱	1.名称：4-BAP1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1355.43	1355.43	三江电气
246	配电箱	1.名称：4-15ACF1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1273.92	1273.92	三江电气
247	配电箱	1.名称：4-15ACF2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1273.92	1273.92	三江电气
248	配电箱	1.名称：4-32ACF1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1273.92	1273.92	三江电气
249	配电箱	1.名称：4-32ACF2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1273.92	1273.92	三江电气
250	配电箱	1.名称：4-BACF1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1273.92	1273.92	三江电气
251	配电箱	1.名称：4-BACF2 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1273.92	1273.92	三江电气
252	配电箱	1.名称：4-BACF3 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1273.92	1273.92	三江电气
253	配电箱	1.名称：4-BACF4 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1273.92	1273.92	三江电气
254	配电箱	1.名称：4-15ACF3 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1273.92	1273.92	三江电气

255	配电箱	1.名称：4-32ACF3 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1273.92	1273.92	三江电气
256	配电箱	1.名称：4-15ACF4 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1273.92	1273.92	三江电气
257	配电箱	1.名称：4-32ACF4 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1273.92	1273.92	三江电气
258	配电箱	1.名称：4-15ACF5 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1802.53	1802.53	三江电气
259	配电箱	1.名称：4-32ACF5 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1802.53	1802.53	三江电气
260	配电箱	1.名称：4-15ACF6 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1254.26	1254.26	三江电气
261	配电箱	1.名称：4-32ACF6 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1254.26	1254.26	三江电气
262	配电箱	1.名称：4-BaCyyy1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	4663.99	4663.99	三江电气
263	配电箱	1.名称：4-BaTx11 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	4244.89	4244.89	三江电气
264	配电箱	1.名称：4-BaTx11 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	11151.30	11151.30	三江电气
265	配电箱	1.名称：4-XbbaLE 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3173.39	3173.39	三江电气
266	配电箱	1.名称：4-32bbaLE 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3173.39	3173.39	三江电气
267	配电箱	1.名称：4-15bbaLE 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3173.39	3173.39	三江电气
268	配电箱	1.名称：4-BaLfg 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1520.20	1520.20	三江电气
269	配电箱	1.名称：4-3aLfg 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1520.20	1520.20	三江电气
270	配电箱	1.名称：4-3aTwy 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1170.14	1170.14	三江电气
271	配电箱	1.名称：4-3aTBtw 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2045.75	2045.75	三江电气

272	配电箱	1.名称：4-1AL1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3238.52	3238.52	三江电气
273	配电箱	1.名称：4-7AL1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2887.55	2887.55	三江电气
274	配电箱	1.名称：4-15AL1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3543.01	3543.01	三江电气
275	配电箱	1.名称：4-32AL1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3436.52	3436.52	三江电气
276	配电箱	1.名称：4-25AL1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2887.55	2887.55	三江电气
277	配电箱	1.名称：4-42AL1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2887.55	2887.55	三江电气
278	配电箱	1.名称：4-3ATE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2715.94	2715.94	三江电气
279	配电箱	1.名称：4-21ATE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2715.94	2715.94	三江电气
280	配电箱	1.名称：4-38ATE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2715.94	2715.94	三江电气
281	配电箱	1.名称：4-15ATE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	422.23	422.23	三江电气
282	配电箱	1.名称：4-32ATE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	422.23	422.23	三江电气
283	配电箱	1.名称：4-2ALE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美
284	配电箱	1.名称：4-5ALE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美
285	配电箱	1.名称：4-10ALE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美
286	配电箱	1.名称：4-15ALE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美
287	配电箱	1.名称：4-23ALE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美
288	配电箱	1.名称：4-27ALE1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2585.58	2585.58	琦美

289	配电箱	1. 名称：4-33ALE1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2585.58	2585.58	精美
290	配电箱	1. 名称：4-39ALE1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2585.58	2585.58	精美
291	配电箱	1. 名称：4-44ALE1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2585.58	2585.58	精美
292	配电箱	1. 名称：4-115ALE1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2585.58	2585.58	精美
293	配电箱	1. 名称：4-121ALE1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2585.58	2585.58	精美
294	配电箱	1. 名称：5-4AW2 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3233.25	3233.25	三江电气
295	配电箱	1. 名称：5-6AW2 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3233.25	3233.25	三江电气
296	配电箱	1. 名称：5-8AW2 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3233.25	3233.25	三江电气
297	配电箱	1. 名称：5-10AW2 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3233.25	3233.25	三江电气
298	配电箱	1. 名称：5-12AW2 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3233.25	3233.25	三江电气
299	配电箱	1. 名称：5-16AW2 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3233.25	3233.25	三江电气
300	配电箱	1. 名称：5-18AW2 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3233.25	3233.25	三江电气
301	配电箱	1. 名称：5-20AW2 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3233.25	3233.25	三江电气
302	配电箱	1. 名称：5-22AW2 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3233.25	3233.25	三江电气
303	配电箱	1. 名称：5-24AW2 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3233.25	3233.25	三江电气
304	配电箱	1. 名称：5-26AW2 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3233.25	3233.25	三江电气
305	配电箱	1. 名称：5-28AW2 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3233.25	3233.25	三江电气

306	配电箱	1. 名称：5-30AN2 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3233.25	3233.25	三江电气
307	配电箱	1. 名称：5-30AN2 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3233.25	3233.25	三江电气
308	配电箱	1. 名称：5-33AN2 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3233.25	3233.25	三江电气
309	配电箱	1. 名称：5-35AN2 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3233.25	3233.25	三江电气
310	配电箱	1. 名称：5-37AN2 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3233.25	3233.25	三江电气
311	配电箱	1. 名称：5-39AN2 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3233.25	3233.25	三江电气
312	配电箱	1. 名称：5-41AN2 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3233.25	3233.25	三江电气
313	配电箱	1. 名称：5-43AN2 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3233.25	3233.25	三江电气
314	配电箱	1. 名称：5-45AN2 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3233.25	3233.25	三江电气
315	配电箱	1. 名称：5-47AN2 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3233.25	3233.25	三江电气
316	配电箱	1. 名称：5-44AN1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3128.06	3128.06	三江电气
317	配电箱	1. 名称：5-46AN1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3128.06	3128.06	三江电气
318	配电箱	1. 名称：5-48AN1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3128.06	3128.06	三江电气
319	配电箱	1. 名称：5-110AN1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3128.06	3128.06	三江电气
320	配电箱	1. 名称：5-112AN1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3128.06	3128.06	三江电气
321	配电箱	1. 名称：5-116AN1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3128.06	3128.06	三江电气
322	配电箱	1. 名称：5-118AN1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3128.06	3128.06	三江电气

323	配电箱	1. 名称：5-20AP1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3128.06	3128.06	三江电气
324	配电箱	1. 名称：5-22AP1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3128.06	3128.06	三江电气
325	配电箱	1. 名称：5-24AP1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3128.06	3128.06	三江电气
326	配电箱	1. 名称：5-26AP1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3128.06	3128.06	三江电气
327	配电箱	1. 名称：5-28AP1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3128.06	3128.06	三江电气
328	配电箱	1. 名称：5-30AP1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3128.06	3128.06	三江电气
329	配电箱	1. 名称：5-32AP1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3128.06	3128.06	三江电气
330	配电箱	1. 名称：5-33AP1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3128.06	3128.06	三江电气
331	配电箱	1. 名称：5-35AP1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3128.06	3128.06	三江电气
332	配电箱	1. 名称：5-37AP1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3128.06	3128.06	三江电气
333	配电箱	1. 名称：5-39AP1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3128.06	3128.06	三江电气
334	配电箱	1. 名称：5-41AP1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3128.06	3128.06	三江电气
335	配电箱	1. 名称：5-43AP1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3128.06	3128.06	三江电气
336	配电箱	1. 名称：5-45AP1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3128.06	3128.06	三江电气
337	配电箱	1. 名称：5-47AP1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3128.06	3128.06	三江电气
338	配电箱	1. 名称：5-14AP2 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2117.55	2117.55	三江电气
339	配电箱	1. 名称：5-14AP1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2114.95	2114.95	三江电气

340	配电箱	1. 名称：5-15AT1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3776.85	3776.85	三江电气
341	配电箱	1. 名称：5-15AT2 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3087.84	3087.84	三江电气
342	配电箱	1. 名称：5-32AT1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3482.22	3482.22	三江电气
343	配电箱	1. 名称：5-32AT2 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3087.84	3087.84	三江电气
344	配电箱	1. 名称：5-BAT1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3975.83	3975.83	三江电气
345	配电箱	1. 名称：5-BAPa 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1670.52	1670.52	三江电气
346	配电箱	1. 名称：5-15ACF1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1273.92	1273.92	三江电气
347	配电箱	1. 名称：5-15ACF2 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1273.92	1273.92	三江电气
348	配电箱	1. 名称：5-15ACF3 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1273.92	1273.92	三江电气
349	配电箱	1. 名称：5-15ACF4 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1273.92	1273.92	三江电气
350	配电箱	1. 名称：5-32ACF1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1273.92	1273.92	三江电气
351	配电箱	1. 名称：5-32ACF2 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1273.92	1273.92	三江电气
352	配电箱	1. 名称：5-32ACF3 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1273.92	1273.92	三江电气
353	配电箱	1. 名称：5-32ACF4 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1273.92	1273.92	三江电气
354	配电箱	1. 名称：5-BACF1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1767.54	1767.54	三江电气
355	配电箱	1. 名称：5-BACF2 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1767.54	1767.54	三江电气
356	配电箱	1. 名称：5-BACF3 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1767.54	1767.54	三江电气

357	配电箱	1.名称：5-BaCF4 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1767.54	1767.54	三江电气
358	配电箱	1.名称：5-15aCB5 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1254.26	1254.26	三江电气
359	配电箱	1.名称：5-32aCB5 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1254.26	1254.26	三江电气
360	配电箱	1.名称：5-15aCB7 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1802.53	1802.53	三江电气
361	配电箱	1.名称：5-32aCB7 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1802.53	1802.53	三江电气
362	配电箱	1.名称：5-BaCzyy1 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	10687.98	10687.98	三江电气
363	配电箱	1.名称：5-BaTa11 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	4244.89	4244.89	三江电气
364	配电箱	1.名称：5-BaTa11 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	11099.23	11099.23	三江电气
365	配电箱	1.名称：5-BbkaLE 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3173.39	3173.39	三江电气
366	配电箱	1.名称：5-32bkaLE 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3173.39	3173.39	三江电气
367	配电箱	1.名称：5-15bkaLE 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3173.39	3173.39	三江电气
368	配电箱	1.名称：5-BaLfg 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1520.20	1520.20	三江电气
369	配电箱	1.名称：5-3aLfg 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1520.20	1520.20	三江电气
370	配电箱	1.名称：5-1aLl 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3199.13	3199.13	三江电气
371	配电箱	1.名称：5-7aLl 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2932.36	2932.36	三江电气
372	配电箱	1.名称：5-15aLl 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3588.61	3588.61	三江电气
373	配电箱	1.名称：5-32aLl 2.含箱内所有元器件 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3401.32	3401.32	三江电气

374	配电箱	1. 名称：5-25AL1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2948.17	2948.17	三江电气
375	配电箱	1. 名称：5-42AL1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2948.17	2948.17	三江电气
376	配电箱	1. 名称：5-3ATE1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2715.94	2715.94	三江电气
377	配电箱	1. 名称：5-21ATE1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2715.94	2715.94	三江电气
378	配电箱	1. 名称：5-39ATE1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2715.94	2715.94	三江电气
379	配电箱	1. 名称：5-15ATE1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	565.44	565.44	三江电气
380	配电箱	1. 名称：5-32ATE1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	565.44	565.44	三江电气
381	配电箱	1. 名称：5-2ALE1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2585.50	2585.50	精美
382	配电箱	1. 名称：5-5ALE1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2585.50	2585.50	精美
383	配电箱	1. 名称：5-10ALE1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2585.50	2585.50	精美
384	配电箱	1. 名称：5-16ALE1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2585.50	2585.50	精美
385	配电箱	1. 名称：5-23ALE1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2585.50	2585.50	精美
386	配电箱	1. 名称：5-27ALE1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2585.50	2585.50	精美
387	配电箱	1. 名称：5-33ALE1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2585.50	2585.50	精美
388	配电箱	1. 名称：5-39ALE1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2585.50	2585.50	精美
389	配电箱	1. 名称：5-44ALE1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2585.50	2585.50	精美
390	配电箱	1. 名称：5-15ALE1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2585.50	2585.50	精美

391	配电箱	1. 名称：5-32ALE1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2585.58	2585.58	精美
392	配电箱	1. 名称：D2BPAF2 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3099.30	3099.30	三江电气
393	配电箱	1. 名称：D3BPAF2 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2234.41	2234.41	三江电气
394	配电箱	1. 名称：D2BPAF1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3349.66	3349.66	三江电气
395	配电箱	1. 名称：D2BPAF2 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3349.66	3349.66	三江电气
396	配电箱	1. 名称：D2BPAF3 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3059.51	3059.51	三江电气
397	配电箱	1. 名称：D3BPAF4 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3883.90	3883.90	三江电气
398	配电箱	1. 名称：D3BPAF5 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3059.51	3059.51	三江电气
399	配电箱	1. 名称：D2BPAFD 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3091.97	3091.97	三江电气
400	配电箱	1. 名称：WADPAF1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1868.67	1868.67	三江电气
401	配电箱	1. 名称：预留箱 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	713.24	713.24	三江电气
402	配电箱	1. 名称：应急通信电源箱 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	445.94	445.94	三江电气
403	配电箱	1. 名称：应急通信设备电源箱 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	442.84	442.84	三江电气
404	配电箱	1. 名称：D2ACB21 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2460.50	2460.50	三江电气
405	配电箱	1. 名称：D2ACB21 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1766.39	1766.39	三江电气
406	配电箱	1. 名称：D2ACB22 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1213.38	1213.38	三江电气
407	配电箱	1. 名称：D2ACB23 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2725.68	2725.68	三江电气

408	配电箱	1. 名称：B2ACP23 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至到工程保修期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	1643.06	1643.06	三江电气
409	配电箱	1. 名称：B3ACB24-1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至到工程保修期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2460.50	2460.50	三江电气
410	配电箱	1. 名称：B3ACP24 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至到工程保修期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2233.92	2233.92	三江电气
411	配电箱	1. 名称：B3ACB24-2 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至到工程保修期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2469.52	2469.52	三江电气
412	配电箱	1. 名称：B3ACB25 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至到工程保修期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2460.50	2460.50	三江电气
413	配电箱	1. 名称：B3ACB25 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至到工程保修期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2070.15	2070.15	三江电气
414	配电箱	1. 名称：B2ALT-1 防护单元一 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至到工程保修期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3790.28	3790.28	三江电气
415	配电箱	1. 名称：B2ALT-2 防护单元三 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至到工程保修期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3790.28	3790.28	三江电气
416	配电箱	1. 名称：B3ALT6 防护单元二 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至到工程保修期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3864.96	3864.96	三江电气
417	配电箱	1. 名称：B3ALT6 防护单元四 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至到工程保修期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	4205.84	4205.84	三江电气
418	配电箱	1. 名称：B3ALT7 防护单元五 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至到工程保修期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3745.48	3745.48	三江电气
419	配电箱	1. 名称：B3ALT8 防护单元四 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至到工程保修期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3814.74	3814.74	三江电气
420	配电箱	1. 名称：2-1APc-dz 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至到工程保修期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	994.19	994.19	三江电气
421	配电箱	1. 名称：B1ALE10 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至到工程保修期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2585.58	2585.58	精美
422	配电箱	1. 名称：3-B1ALEa1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至到工程保修期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2585.58	2585.58	精美
423	配电箱	1. 名称：3-1ALEa1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至到工程保修期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2585.58	2585.58	精美
424	配电箱	1. 名称：B2ALE5-2 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，至到工程保修期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2091.80	2091.80	精美

425	配电箱	1. 名称：BZALB5 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2891.80	2891.80	精美
426	配电箱	1. 名称：15层楼难层消防总箱 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3482.22	3482.22	三江电气
427	配电箱	1. 名称：15层楼难层消防总箱 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	3087.84	3087.84	三江电气
428	配电箱	1. 名称：BZALB5 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2891.80	2891.80	精美
429	配电箱	1. 名称：BZALE7 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2891.80	2891.80	精美
430	配电箱	1. 名称：BZALE8 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2891.80	2891.80	精美
431	配电箱	1. 名称：BZALE4 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2585.58	2585.58	精美
432	配电箱	1. 名称：BZALE5-1 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	1.00	2891.80	2891.80	精美
433	配电箱	1. 名称：AL6 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	774.00	586.98	454322.52	三江电气
434	配电箱	1. 名称：AL8 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	86.00	661.91	56924.26	三江电气
435	配电箱	1. 名称：AL10 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	129.00	729.96	94164.84	三江电气
436	配电箱	1. 名称：AL11 2. 含箱内所有元器件 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保检期满 7. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要	台	43.00	729.96	31388.28	三江电气
小计						1959959.21	

清水河重点片区棚户区改造项目高低压柜及三箱采购工程

序号	材料设备名称	规格型号	单位	工程量	含税单价（元）	含税总价（元）	拟投入品牌
第一部分：01地块高低压柜							
1	高压成套配电柜	1. 名称:高压环网柜1A-1AH 2. 含柜内元器件及高压柜之间的母排铜帽，及各类多功能仪表等，及各类多功能仪表等 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7. 柜内配置暖潮、暖停、遥控元件，可实现三遥配网自动化要求 8. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	150554.46	150554.46	三江电气
2	高压成套配电柜	1. 名称:高压环网柜1A-2AH 2. 含柜内元器件及高压柜之间的母排铜帽，及各类多功能仪表等 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7. 柜内配置暖潮、暖停、遥控元件，可实现三遥配网自动化要求	套	1.00	150554.46	150554.46	三江电气
3	高压成套配电柜	1. 名称:高压环网柜1A-3AH 2. 含柜内元器件及高压柜之间的母排铜帽，及各类多功能仪表等 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7. 柜内配置暖潮、暖停、遥控元件，可实现三遥配网自动化要求	套	1.00	150554.46	150554.46	三江电气
4	高压成套配电柜	1. 名称:高压环网柜1A-4AH 2. 含柜内元器件及高压柜之间的母排铜帽，及各类多功能仪表等 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7. 柜内配置暖潮、暖停、遥控元件，可实现三遥配网自动化要求	套	1.00	62801.34	62801.34	三江电气
5	高压成套配电柜	1. 名称:高压环网柜1A-5AH 2. 含柜内元器件及高压柜之间的母排铜帽，及各类多功能仪表等 3. 含税费含运费 4. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7. 柜内配置暖潮、暖停、遥控元件，可实现三遥配网自动化要求	套	1.00	28688.52	28688.52	三江电气
6	低压开关柜	1. 名称:低压配电柜1-1AE1 2. 规格:800X1000X2200 3. 含柜内元器件及低压柜之间的母排铜帽，及各类多功能仪表等 4. 含税费含运费 5. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	69447.96	69447.96	三江电气
7	低压开关柜	1. 名称:低压配电柜1-1AE2 2. 规格:600X1000X2200 3. 含柜内元器件及低压柜之间的母排铜帽，及各类多功能仪表等 4. 含税费含运费 5. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	21792.64	21792.64	三江电气
8	低压开关柜	1. 名称:低压配电柜1-1AE3 2. 规格:600X1000X2200 3. 含柜内元器件及低压柜之间的母排铜帽，及各类多功能仪表等 4. 含税费含运费 5. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	24741.49	24741.49	三江电气
9	低压开关柜	1. 名称:低压配电柜1-1AE4 2. 规格:600X1000X2200 3. 含柜内元器件及低压柜之间的母排铜帽，及各类多功能仪表等 4. 含税费含运费 5. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	23990.92	23990.92	三江电气
10	低压开关柜	1. 名称:低压配电柜1-1AE5 2. 规格:600X1000X2200 3. 含柜内元器件及低压柜之间的母排铜帽，及各类多功能仪表等 4. 含税费含运费 5. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	23937.72	23937.72	三江电气
11	低压开关柜	1. 名称:低压配电柜1-1AE6 2. 规格:600X1000X2200 3. 含柜内元器件及低压柜之间的母排铜帽，及各类多功能仪表等 4. 含税费含运费 5. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	26083.34	26083.34	三江电气
12	低压开关柜	1. 名称:低压配电柜1-1AM1 2. 规格:800X1000X2200 3. 含柜内元器件及低压柜之间的母排铜帽，及各类多功能仪表等 4. 含税费含运费 5. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	55570.28	55570.28	三江电气
13	低压开关柜	1. 名称:低压配电柜1-1AME 2. 规格:800X1000X2200 3. 含柜内元器件及低压柜之间的母排铜帽，及各类多功能仪表等 4. 含税费含运费 5. 安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6. 含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7. 应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	51305.34	51305.34	三江电气

14	低压开关柜	1.名称:低压配电柜1-1AM2 2.规格:1000X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	28350.70	28350.70	三江电气
15	低压开关柜	1.名称:低压配电柜1-1AM3 2.规格:1000X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	26542.60	26542.60	三江电气
16	低压开关柜	1.名称:低压配电柜1-1AM4 2.规格:600X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	23980.02	23980.02	三江电气
17	低压开关柜	1.名称:低压配电柜1-1AM5 2.规格:800X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	21589.85	21589.85	三江电气
18	低压开关柜	1.名称:低压配电柜1-2AM1 2.规格:800X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	55570.28	55570.29	三江电气
19	低压开关柜	1.名称:低压配电柜1-2AM2 2.规格:800X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	51305.34	51305.34	三江电气
20	低压开关柜	1.名称:低压配电柜1-2AM2 2.规格:1000X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	28350.70	28350.70	三江电气
21	低压开关柜	1.名称:低压配电柜1-2AM3 2.规格:1000X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	26542.60	26542.60	三江电气
22	低压开关柜	1.名称:低压配电柜1-2AM4 2.规格:800X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	41226.94	41226.94	三江电气
23	低压开关柜	1.名称:低压配电柜1-2AM5 2.规格:600X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	23987.25	23987.25	三江电气
24	低压开关柜	1.名称:低压配电柜1-2AM6 2.规格:800X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	21282.00	21282.00	三江电气
25	低压开关柜	1.名称:低压配电柜1-2AM7 2.规格:600X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	21792.64	21792.64	三江电气
26	低压开关柜	1.名称:低压配电柜1-2AM8 2.规格:600X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	24233.77	24233.77	三江电气
27	低压开关柜	1.名称:低压配电柜1-2AM9 2.规格:600X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	25800.17	25800.17	三江电气

28	低压开关柜	1.名称:低压配电柜1-2AH10 2.规格:600X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	23937.72	23937.72	三江电气
29	低压开关柜	1.名称:低压配电柜1-2AH11 2.规格:600X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	27419.57	27419.57	三江电气
30	低压开关柜	1.名称:低压配电柜1-2AE1 2.规格:800X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	47335.56	47335.56	三江电气
31	低压开关柜	1.名称:低压配电柜1-2AE2 2.规格:600X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	21923.25	21923.25	三江电气
32	低压开关柜	1.名称:低压配电柜1-2AE3 2.规格:600X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	23262.88	23262.88	三江电气
33	低压开关柜	1.名称:低压配电柜1-2AE4 2.规格:600X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	28172.59	28172.59	三江电气
34	低压开关柜	1.名称:低压配电柜1-3AH1 2.规格:800X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	55570.28	55570.28	三江电气
35	低压开关柜	1.名称:低压配电柜1-3AH2 2.规格:800X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	51325.59	51325.59	三江电气
36	低压开关柜	1.名称:低压配电柜1-3AH2 2.规格:1000X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	28350.70	28350.70	三江电气
37	低压开关柜	1.名称:低压配电柜1-3AH3 2.规格:1000X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	26542.60	26542.60	三江电气
38	低压开关柜	1.名称:低压配电柜1-3AH4 2.规格:800X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	41226.94	41226.94	三江电气
39	低压开关柜	1.名称:低压配电柜1-3AH5 2.规格:600X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	23980.02	23980.02	三江电气
40	低压开关柜	1.名称:低压配电柜1-3AH6 2.规格:600X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	24880.31	24880.31	三江电气
41	低压开关柜	1.名称:低压配电柜1-3AH7 2.规格:800X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	21610.82	21610.82	三江电气

42	低压开关柜	1.名称:低压配电柜1-4AH1 2.规格:800X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的接驳铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	55570.28	55570.28	三江电气
43	低压开关柜	1.名称:低压配电柜1-4AH2 2.规格:800X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的接驳铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	51305.94	51305.94	三江电气
44	低压开关柜	1.名称:低压配电柜1-4AH2 2.规格:1000X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的接驳铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	28350.70	28350.70	三江电气
45	低压开关柜	1.名称:低压配电柜1-4AH3 2.规格:1000X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的接驳铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	26542.60	26542.60	三江电气
46	低压开关柜	1.名称:低压配电柜1-4AH4 2.规格:600X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的接驳铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	23980.02	23980.02	三江电气
47	低压开关柜	1.名称:低压配电柜1-4AH5 2.规格:600X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的接驳铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	26233.99	26233.99	三江电气
48	低压开关柜	1.名称:低压配电柜1-4AH6 2.规格:800X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的接驳铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	19341.02	19341.02	三江电气
49	低压开关柜	1.名称:低压配电柜1-4AH7 2.规格:600X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的接驳铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	21923.25	21923.25	三江电气
50	低压开关柜	1.名称:低压配电柜1-4AH8 2.规格:600X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的接驳铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	23262.88	23262.88	三江电气
51	低压开关柜	1.名称:低压配电柜1-4AH9 2.规格:600X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的接驳铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	29151.57	29151.57	三江电气
52	低压开关柜	1.名称:低压配电柜1-4AH10 2.规格:600X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的接驳铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	27538.24	27538.24	三江电气
53	低压开关柜	1.名称:低压配电柜1-5AH1 2.规格:800X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的接驳铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	48986.45	48986.45	三江电气
54	低压开关柜	1.名称:低压配电柜1-5AH2 2.规格:1000X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的接驳铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	51325.59	51325.59	三江电气
55	低压开关柜	1.名称:低压配电柜1-5AH3 2.规格:1000X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的接驳铜排，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	28350.70	28350.70	三江电气

56	低压开关柜	1.名称:低压配电柜1-5AM4 2.规格:600X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装钢板，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	26542.60	26542.60	三江电气
57	低压开关柜	1.名称:低压配电柜1-5AM5 2.规格:600X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装钢板，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	25931.91	25931.91	三江电气
58	低压开关柜	1.名称:低压配电柜1-5AM6 2.规格:600X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装钢板，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	17174.50	17174.50	三江电气
59	低压开关柜	1.名称:低压配电柜1-5AM7 2.规格:600X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装钢板，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	25020.17	25020.17	三江电气
60	低压开关柜	1.名称:低压配电柜1-6AM1 2.规格:800X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装钢板，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	31350.42	31350.42	三江电气
61	低压开关柜	1.名称:低压配电柜1-6AM2 2.规格:1000X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装钢板，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	28404.18	28404.18	三江电气
62	低压开关柜	1.名称:低压配电柜1-6AM3 2.规格:600X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装钢板，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	27853.90	27853.90	三江电气
63	低压开关柜	1.名称:低压配电柜1-6AM4 2.规格:600X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装钢板，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	27643.79	27643.79	三江电气
64	低压开关柜	1.名称:低压配电柜1-6AM5 2.规格:600X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装钢板，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	27897.82	27897.82	三江电气
65	低压开关柜	1.名称:低压配电柜1-7AM1 2.规格:800X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装钢板，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	31350.42	31350.42	三江电气
66	低压开关柜	1.名称:低压配电柜1-7AM2 2.规格:1000X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装钢板，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	28404.18	28404.18	三江电气
67	低压开关柜	1.名称:低压配电柜1-7AM3 2.规格:600X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装钢板，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	26494.57	26494.57	三江电气
68	低压开关柜	1.名称:低压配电柜1-7AM4 2.规格:600X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装钢板，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	27913.16	27913.16	三江电气
69	低压开关柜	1.名称:低压配电柜1-7AM5 2.规格:600X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装钢板，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	27854.43	27854.43	三江电气

70	低压开关柜	1. 名称:低压配电柜1-8AH1 2. 规格:800X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装钢板，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	22530.12	22530.12	三江电气
71	低压开关柜	1. 名称:低压配电柜1-8AH2 2. 规格:800X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装钢板，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	16950.09	16950.09	三江电气
72	低压开关柜	1. 名称:低压配电柜1-8AH3 2. 规格:600X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装钢板，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	21744.38	21744.38	三江电气
73	低压开关柜	1. 名称:低压配电柜1-8AH4 2. 规格:600X1000X2200 3.含柜内元器件及低压柜之间的箱装钢板，及各类多功能仪表等 4.含税费含运费 5.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 6.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 7.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规	套	1.00	21940.87	21940.87	三江电气
74	外置式快速复电装置	1、箱体采用冷轧钢板箱体或2.0mm厚304不锈钢箱体 或ONE复合材料箱体,防水防尘 箱体外型尺寸(宽*深*高)：700*280*600(mm) 2、进线断路器为固定式塑壳开关,瞬时脱扣值整定为10In；额定运行分断能力≥50ka 3、用户侧面板插座采用电度模合器,面板插座式应急插座,四联,每排2孔,每个插座孔额定电流500A 4、箱内连接铜排容尽小于800A额度整电流，采用60*8铜排。 5、每度出线进入口处须有软塑胶护套，进线开关进线铜质铠装铜排 6.每相插座孔底板预留2组300mm2单芯电度输线铜棒 7.含箱内所有元器件 8.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	5.00	17433.00	87165.00	三江电气
75	低压柜空柜	1. 名称:低压柜空柜 2. 规格:600X1000X2200 3.含税费含运费 4.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	1.00	10517.20	10517.20	三江电气
76	直流屏	1.名称:直流屏 2.规格：DC110V,容量≥30Ah 3.含税费含运费 4.安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由承包人承担 5.含免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训 6.应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	台	2.00	9281.58	18563.16	精英
小计						2747126.12	

14、深业山水东城花园项目（7-8 栋）配电箱供货-712.44 万元

（1）合同扫描件

深业山水东城花园项目（7-8 栋）配电箱供货合同

项目名称：深业山水东城花园项目（7-8栋）配电箱供货

合同编号：nkdc2022n083

甲方：深圳市农科东城置业有限公司

乙方：深圳市三江电气有限公司

签订地点：深圳市坪山区碧岭街道锦龙大道和振碧路交汇处西南角

为了明确甲乙双方责任，保证双方经济利益，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同范围、标的名称、规格、数量、单价

1.1 合同范围：本次招标范围是深业山水东城花园项目（7-8 栋）配电箱供货。包括但不限于配电箱设备供货、包装并运输至工地现场指定地点及卸货、维护、售后服务等、配合安装、配合调试以及配合各种政府证件的报审和验收等相应所有工作（具体详见图纸及清单）。

1.2 规格型号：详见本合同附件。

1.3 供货厂家名称：深圳市三江电气有限公司

地　址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋

1.4 合同价款：

合同含税总价款¥7,124,366.74 元，其中合同有效签约金额¥6,614,366.74 元，暂列金额¥410,000.00 元，监造费¥100,000.00 元；

合同有效签约金额¥6,614,366.74，其中税率为：13 %，税额合计：760,944.85 元，税票类型：增值税专用发票。

注：（1）详细的报价请查阅合同附件投标报价清单，对照投标的分项报价表的价格下浮率为 7.16%（详见附件：澄清函）；

（2）配电箱综合单价包含货物原价、货物运杂费、运输损耗费、采购、利润、规费、税金、保险、风险、运至施工现场甲方指定地点及卸货、维护、售后服务等、以及包括保修期内备品备件及其他保修费用、因供货质量问题引起的维修和更换等费用；配合政府各种证件的报审和验收等的各项费用，配合安装及调试等。

1.5 供货期：90 日历天。深化图纸经确认之日起 10 天内按甲方提出的进度

1

要求箱(柜)体分批货到现场，已提供箱体的 45 天内全套配电箱(柜)芯货到现场。其余配电箱按照甲方要求分批配电箱全套货到场。

1.6 合同货物之包装乙方应能保证合同货物能够经受多次搬运、装卸和长途运输，不因任何包装问题而导致货物受损、丢失。

1.7 乙方对因其包装疏忽而导致的合同货物的损坏和丢失负责。

1.8 特殊约定：材料设备保管费为货物安装单位履行管理、收货确认、验收、卸货管理，由甲方直接支付给货物安装单位；因货物安装单位的原因导致供货数量不符和因其保管不善及安装不当造成的质量缺陷或供应延迟等问题，由货物安装单位承担责任。

第二条 合同界面

2.1 智能照明模块的采购、安装及调试不在配电箱供货范围。

2.2 疏散照明配电箱在配电箱供货范围，内置模块需满足总包单位已定模块“珠海西默、深圳赋安、紫光新锐、沈阳宏宇”的其一。

2.3 住宅的分户电表不在本次供货范围内。

第三条 货物的质量

3.1 乙方提供的货物必须符合现行国家标准、深圳市建设行政主管部门要求以及甲方规定的标准要求。

3.2 货物交货前，甲方有权对货物进行检验。甲方的任何检验不免除或减轻乙方的质量责任。

3.3 由于货物质量、数量、规格等问题发生的一切更换、修理等费用由乙方负责并承担。造成甲方损失的，乙方须赔偿。

第四条 货物的交货

4.1 乙方有义务提供货物运输、仓储、保管、使用及安装过程中的注意事项。

4.2 交货方式及地点：按甲方指定时间送到甲方指定地点(设备类货物需安装调试验收合格并经甲方书面确认)，由乙方负责卸货。

4.3 收货人及联系方式：。(该现场管理人员签收的双方签字确认的供货单为有效供货单，其他人签收均视为无效)

4.4 装卸及运输过程中的风险由乙方承担。

4.5 送货数量以甲方实际签收数量为准。

4.6 其他需补充的条款：__/__。

第五条新增配电箱定价、货款的结算及支付方式

5.1新增配电箱定价、货款的结算

5.1.1 新增配电箱定价：

（1）新增配电箱在报价中有同类或类似的配电箱单价，参照其执行；

（2）新增配电箱在报价中无类似的配电箱单价：按“配电箱报价明细表”中的单价进行组价；如无相同的箱体及开关元器件，可在报价区间采用内插法进行定价；

（3）辅材费参考相同回路的配电箱报价，或不同回路的报价区间采用内插法进行定价；

5.1.2配电箱货款的结算：

（1）工程量根据经甲方、乙方、监理单位三方代表签字验收的《设备材料验收单》实际供货数量，单价按合同单价计取（本工程除非合同文件另有约定外，构成合同价款项目的单价不因任何原因调整）。属货物安装单位超额订购或使用的配电箱用量由货物安装单位承担，甲方不支付相关费用。

（2）设备供货结算总价=《设备材料验收单》供货数量*合同单价+变更金额+奖罚±其他。

（3）乙方向甲方提交设备供货结算及完整的结算资料的时间要求为本工程验收合格完工后30天内。

5.2 货款支付方式

5.2.1 结算要求：项目完成竣工验收后30日内与乙方办理结算手续；

5.2.2 乙方必须提交的支持性资料包括但不限于：

◆增值税发票或符合当地税务部门要求的发票；

◆甲方接收人签署的与发票金额相对应的送货单和送货清单；

5.3 货款支付方式：银行转账。本合同价含税及运费。

5.3.1合同签订后并提交预付款保函后，甲方支付合同价款（扣除暂列金额、监造费）的20%作为预付款；

5.3.2货到工地且配合总包单位安装并经甲方书面确认后支付该批供货总产值的65%；

5.3.3项目完成竣工验收后，支付至已供货总产值的95%；

5.3.4办理结算手续后，支付至结算价的97%，3%做为质保金，竣工验收两年后无息返还。

5.4 质保金条款：双方约定质保金为结算价款的3%，质保金由甲方在支付货款时扣留。质保期为验收合格后24个月，在质保期限满后1个月内，扣除甲方垫付相关维修及赔偿费用后返还剩余质保金。

5.5 在甲方向乙方支付合同价款前，乙方应向甲方开具符合要求的发票，乙方必须确保发票票面信息全部真实，相关材料品目、价款等内容与本合同相一致，乙方还应提供税务机关核发的增值税专用发票领购簿供甲方查验，以证明发票的真伪。否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

5.6 其他需补充的条款：/。

第六条货物的验收及异议的处理

6.1 验收方式：乙方在交货时随货物提供送货单，甲方对货物数量和外观质量、包装完整性等核对无误后，签署送货单。甲方对送货单的签署不免除乙方对材料本身质量的责任。甲方签署送货单后，材料的所有权和保管风险由乙方转移到甲方。

6.2 货物交货时，乙方必须随货物向甲方提交质量保证书一式 1 份，如因检验周期等原因不能随货提交质保资料的，乙方应向甲方说明原因，并取得甲方书面同意。

6.3 当发生验收异议时，乙方在接到甲方通知后，必须在 2 天内给甲方书面答复，否则，即视为同意甲方的处理结果，并同意承担相应的责任。

第七条 乙方的违约责任

7.1 乙方所交货物、规格型号、质量和数量不符合合同规定的，如果甲方同意利用，则按质论价；如果甲方不同意利用的，由乙方负责包换或包修，并承担由此发生的一切费用。同时甲方也有权解除合同，乙方须承担违约责任并赔偿甲

方损失。

7.2 因货物包装不符合合同规定的，乙方应负责重新包装，并承担因此发生的运输等费用。因包装不符合规定造成货物损坏或丢失的，乙方应当重新交货并赔偿甲方损失。

7.3 因乙方未按甲方要求进行安装调试导致货物无法正常利用，乙方应无条件重新安装调试，且应当赔偿甲方因此造成的一切损失。

7.4 乙方逾期交货，每天应向甲方支付逾期交货违约金3000元，同时甲方有权解除合同，乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。

第八条甲方的违约责任

由于甲方原因发生的规格、数量、材质的变更时，甲方负责已到货和已生产货物的处理，乙方在不增加损失的情况下无条件配合甲方。

第九条 不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，由双方协商延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十条 合同的变更和终止

10.1 甲乙双方可协商变更、终止合同，由此造成的损失双方协商解决。

10.2 国家法律法规规定的合同终止条件出现时，合同可以终止，但须书面通知对方。

第十一条 其它

11.1 按本合同规定应该偿付的各种费用，应当在责任明确后十天内支付。

11.2 乙方在运输过程中及进入甲方区域时，必须遵守国家、地方和甲方区域相关的安全、环境和职业健康管理规定。若因乙方原因造成罚款、扣分等情况，由乙方自行承担。

11.3 乙方负责所有交货前和执行本合同相关的保险，保险费用已经包含在材料价格中。

11.4 乙方对货物具有完全的商业及知识产权，乙方保证甲方不受由于使用乙方提供的货物（包括技术）及服务而引起的对任何第三方的侵权。如果发生在

任何第三方的侵权指控，乙方负责与第三方交涉，甲方不承担任何费用。甲方所购产品的知识产权归乙方所有，甲方由于使用乙方产品，必须使用乙方知识产权的，双方协商该产品知识产权的许可内容和使用范围，乙方完全授权甲方拥有所购产品知识产权的使用权。

11.5 本合同所称“损失”、“一切损失”、“所有损失”，包括但不限于：（1）甲方因乙方的违约行为所遭受的直接损失和间接损失；（2）甲方为减少或弥补违约行为所遭受的直接损失和间接损失发生的合理费用；（3）甲方为要求乙方赔偿直接损失和间接损失而发生的法律费用(包括但不限于律师费、保全费、担保费、鉴定费、公证费等诉讼费用)；（4）甲方之预期收益；（5）本协议中约定的违约金不足以弥补另一方损失的，乙方应继续赔偿。

11.6 解决合同纠纷的方式：凡因履行合同所发生的一切争议，甲、乙双方应友好协商解决；协商不成，向项目所在地人民法院申请仲裁。

11.7 另需补充的其它条款：___/___。

本合同自双方签字盖章之日起生效。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，签订补充规定或协议，双方提供的各种与本合同有关的规定、协议、证明等文件资料，必须由法定代表人或授权委托人签字并加盖原合同签订章后才具备法律效力。本合同一式 捌 份，甲方执 陆 份，乙方执 贰 份。

甲方（采购方）：深圳市农科东城置业有限公司

法定代表人：

签订时间：

委托代理人：

地址：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道南 2-10 号

电话：0755-89668807

开户行：中国民生银行股份有限公司深圳坪山支行

帐号：630181703

税号：91440300MA5F7HCU6T

乙方（供货方）：深圳市三江电气有限公司

法定代表人：

签订时间：2022.9.22

委托代理人：2022.9.22

地 址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋

电 话：13603011557

开户行：中国建设银行股份有限公司深圳龙兴支行

帐 号：44250100001400001105

税 号：914403007663881924

（2）合同清单

投标分项报价表						
投标人名称：深圳市三江电气有限公司						
序号	位置	设备名称	单位	数量	单价（元/台）	合价（元）
1	7栋1单元	T接箱	台	53	678.10	35,939.30
2	7栋1单元	7-1-2AW、 7-1-4AW 、7-1-6AW 、7-1-8AW 、7-1-10AW、 7-1-12AW 、7-1-14AW 、7-1-17AW 、7-1-19AW、 7-1-21AW、 7-1-23AW、 7-1-25AW 、7-1-27AW 、7-1-29AW、 7-1-31AW 、7-1-34AW 、 7-1-36AW、 7-1-38AW 、7-1-40AW 、7-1-42AW、 7-1-44AW	台	21	7,862.14	165,104.94
3	7栋1单元	AL-2	台	135	1,630.20	220,077.00
4	7栋1单元	AL-3	台	176	1,635.48	287,844.48
5	7栋1单元	7-1-48AW	台	1	4,549.40	4,549.40
6	7栋1单元	7-1-46AW	台	1	8,868.44	8,868.44
7	7栋1单元	7-1-1FAL、 7-1-16FAL 、7-1-33FAL、 7-1-WDFAL	台	4	1,458.49	5,833.96
8	7栋1单元	7-1-5AL	台	1	6,770.64	6,770.64
9	7栋1单元	7-1-13AL	台	1	6,178.52	6,178.52
10	7栋1单元	7-1-18AL	台	1	6,292.64	6,292.64
11	7栋1单元	7-1-26AL	台	1	6,292.64	6,292.64
12	7栋1单元	7-1-35AL	台	1	6,292.64	6,292.64
13	7栋1单元	7-1-43AL	台	1	6,292.64	6,292.64
14	7栋1单元	7-1-WDDAT	台	1	14,000.17	14,000.17
15	7栋1单元	AL-5	台	2	3,135.91	6,271.82
16	7栋1单元	7-1-WDXDAT	台	1	13,791.82	13,791.82
17	7栋1单元	7-1-16ALE2 、7-1-33ALE2 、7-1-WDALE2	台	3	6,382.97	19,148.91
18	7栋1单元	7-1-3ALE 、7-1-11ALE、 7-1-20ALE 、7-1-28ALE 、7-1-37ALE 、7-1-45ALE	台	6	5,877.08	35,262.48
19	7栋1单元	7-1-3、11、20、28、37、45ALEP1	台	6	4,133.62	24,801.72
20	7栋1单元	7-1-3、11、20、28、37、45ALEP2	台	6	4,133.62	24,801.72
21	7栋1单元	7-1-3、11、20、28、37、45ALEP3	台	6	4,133.62	24,801.72
22	7栋1单元	7-1-WDYYAP	台	1	8,102.21	8,102.21
23	7栋1单元	7-1-16ALE1、 7-1-33ALE1	台	2	6,010.28	12,020.56
24	7栋1单元	7-1-16ALEP 、7-1-33ALEP	台	2	4,133.62	8,267.24
25	7栋1单元	7-1-16VAP、7-1-16VAPE	台	2	2,451.35	4,902.70
26	7栋1单元	7-1-33VAP、7-1-33VAPE	台	2	2,451.35	4,902.70
27	7栋1单元	7-1-WDVAP、7-1-WDVAPE	台	2	1,794.66	3,589.32
28	7栋1单元	7-1-16FVAT1、7-1-16FVAT3、7-1-33FVAT1、7-1-33FVAT3	台	4	6,936.75	27,747.00
29	7栋1单元	7-1-16FVAT2、7-1-33FVAT2	台	2	7,213.85	14,427.70
30	7栋1单元	7-1-16FVAT4、7-1-33FVAT4	台	2	6,241.37	12,482.74
31	7栋1单元	7-1-16FVAT5 、7-1-33FVAT5、 7-1-WDFVAT1 、7-1-WDFVAT2 、7-1-WDFVAT3	台	5	6,533.26	32,666.30
32	7栋2单元	T接箱	台	53	678.10	35,939.30
33	7栋2单元	7-2-2AW、 7-2-4AW、7-2-6AW 、7-2-8AW 、7-2-10AW、 7-2-12AW、 7-2-14AW 、7-2-17AW 、7-2-19AW 、7-2-21AW 、7-2-23AW、 7-2-25AW、 7-2-27AW 、7-2-29AW、 7-2-31AW 、7-2-34AW 、7-2-36AW 、7-2-38AW 、7-2-40AW、 7-2-42AW 、7-2-44AW 、7-2-46AW	台	22	9,302.17	204,647.74
34	7栋2单元	AL-2	台	276	1,630.20	449,935.20
35	7栋2单元	AL-3	台	46	1,639.53	75,418.38
36	7栋2单元	7-2-1FAL 、7-2-16FAL 、7-2-33FAL 、7-2-WDFAL	台	4	1,458.49	5,833.96
37	7栋2单元	7-2-48AW	台	1	7,578.34	7,578.34
38	7栋2单元	7-2-5AL	台	1	6,770.64	6,770.64
39	7栋2单元	7-2-13AL	台	1	6,178.52	6,178.52
40	7栋2单元	7-2-18AL	台	1	6,292.64	6,292.64
41	7栋2单元	7-2-26AL	台	1	6,292.64	6,292.64
42	7栋2单元	7-2-35AL	台	1	6,292.64	6,292.64
43	7栋2单元	7-2-43AL	台	1	6,292.64	6,292.64
44	7栋2单元	7-2-WDDAT	台	1	14,000.17	14,000.17
45	7栋2单元	7-2-WDYYAP	台	1	8,102.21	8,102.21
46	7栋2单元	7-2-WDXDAT	台	1	13,791.82	13,791.82
47	7栋2单元	7-2-16ALE2 、7-2-33ALE2 、7-2-WDALE2	台	3	6,382.97	19,148.91

投标分项报价表						
投标人名称：深圳市三江电气有限公司						
序号	位置	设备名称	单位	数量	单价（元/台）	合价（元）
48	7栋2单元	7-2-3ALE 、7-2-11ALE 、7-2-20ALE 、7-2-28ALE、 7-2-37ALE 、7-2-47ALE	台	6	5,823.80	34,942.80
49	7栋2单元	7-2-3、11、20、28、37、47ALEP1	台	6	4,133.62	24,801.72
50	7栋2单元	7-2-3、11、20、28、37、47ALEP2	台	6	4,133.62	24,801.72
51	7栋2单元	7-2-3、11、20、28、37、47ALEP3	台	6	4,133.62	24,801.72
52	7栋2单元	7-2-16ALE1、7-2-33ALE1	台	2	5,995.62	11,991.24
53	7栋2单元	7-2-16ALEP、7-2-33ALEP	台	2	4,133.62	8,267.24
54	7栋2单元	7-2-16VAP、7-2-16VAPE	台	2	1,794.66	3,589.32
55	7栋2单元	7-2-33VAP、7-2-33VAPE	台	2	2,123.01	4,246.02
56	7栋2单元	7-2-WDVAP、7-2-WDVAPE	台	2	2,523.30	5,046.60
57	7栋2单元	7-2-16FVAT1	台	1	7,227.27	7,227.27
58	7栋2单元	7-2-16FVAT2	台	1	8,091.50	8,091.50
59	7栋2单元	7-2-16FVAT3、7-2-33FVAT1	台	2	6,935.40	13,870.80
60	7栋2单元	7-2-33FVAT2	台	1	7,213.85	7,213.85
61	7栋2单元	7-2-33FVAT4	台	1	6,241.37	6,241.37
62	7栋2单元	7-2-WDFWAT	台	1	7,266.23	7,266.23
63	7栋2单元	7-2-33FVAT3	台	1	8,090.15	8,090.15
64	7栋2单元	7-2-WDFVAT1、7-2-WDFVAT2、7-2-WDFVAT3	台	3	6,533.26	19,599.78
65	8栋1单元	T接箱	台	51	622.71	31,758.21
66	8栋1单元	8-1-2AW、 8-1-4AW 、8-1-6AW、 8-1-8AW、 8-1-10AW、 8-1-12AW 、8-1-14AW 、8-1-17AW 、8-1-19AW 、8-1-21AW 、8-1-23AW 、8-1-25AW 、8-1-27AW 、8-1-29AW 、8-1-31AW 、8-1-34AW 、8-1-36AW、 8-1-38AW 、8-1-40AW 、8-1-42AW 、8-1-44AW 、8-1-46AW	台	22	7,591.95	167,022.90
67	8栋1单元	AL-2	台	176	1,630.20	286,915.20
68	8栋1单元	AL-3	台	132	1,635.48	215,883.36
69	8栋1单元	8-1-1FAL、 8-1-16FAL 、8-1-33FAL 、8-1-WDFAL	台	4	1,458.49	5,833.96
70	8栋1单元	8-1-5AL	台	1	6,770.64	6,770.64
71	8栋1单元	8-1-13AL	台	1	6,178.52	6,178.52
72	8栋1单元	8-1-18AL	台	1	6,292.64	6,292.64
73	8栋1单元	8-1-26AL	台	1	6,292.64	6,292.64
74	8栋1单元	8-1-35AL	台	1	6,292.64	6,292.64
75	8栋1单元	8-1-43AL	台	1	6,292.64	6,292.64
76	8栋1单元	8-1-WDDAT	台	1	14,000.17	14,000.17
77	8栋1单元	8-1-33FVAT3	台	1	8,175.32	8,175.32
78	8栋1单元	8-1-WDXDAT	台	1	13,791.82	13,791.82
79	8栋1单元	8-1-16ALE2、 8-1-33ALE2、 8-1-WDALE2	台	3	6,382.97	19,148.91
80	8栋1单元	8-1-3ALE、 8-1-11ALE 、8-1-20ALE 、8-1-28ALE、 8-1-37ALE 、8-1-45ALE	台	6	5,877.08	35,262.48
81	8栋1单元	8-1-3、11、20、28、37、45ALEP1	台	6	4,133.62	24,801.72
82	8栋1单元	8-1-3、11、20、28、37、45ALEP2	台	6	4,133.62	24,801.72
83	8栋1单元	8-1-3、11、20、28、37、45ALEP3	台	6	4,133.62	24,801.72
84	8栋1单元	8-1-WDYYAP	台	1	8,102.21	8,102.21
85	8栋1单元	8-1-16ALE1、 8-1-33ALE1	台	2	5,995.62	11,991.24
86	8栋1单元	8-1-16ALEP、8-1-33ALEP	台	2	4,133.62	8,267.24
87	8栋1单元	8-1-16VAP、 8-1-16VAPE	台	2	2,451.35	4,902.70
88	8栋1单元	8-1-33VAP、 8-1-33VAPE	台	2	2,123.01	4,246.02
89	8栋1单元	8-1-WDVAP 、8-1-WDVAPE	台	2	1,794.66	3,589.32
90	8栋1单元	8-1-16FVAT1 、8-1-33FVAT1	台	2	6,936.75	13,873.50
91	8栋1单元	8-1-16FVAT2 、8-1-16FVAT3 、8-1-33FVAT2	台	3	7,299.02	21,897.06
92	8栋1单元	8-1-16FVAT5 、8-1-33FVAT4	台	2	6,241.37	12,482.74
93	8栋1单元	8-1-WDFVAT1、 8-1-WDFVAT2 、8-1-WDFVAT3	台	3	6,618.41	19,855.23
94	8栋1单元	8-1-16FVAT4	台	1	6,256.16	6,256.16
95	8栋2单元	T接箱	台	51	622.71	31,758.21
96	8栋2单元	8-2-2AW、 8-2-4AW、 8-2-6AW 、8-2-8AW 、8-2-10AW 、8-2-12AW 、8-2-14AW 、8-2-17AW 8-2-19AW、 8-2-21AW 、8-2-23AW 、8-2-25AW 、8-2-27AW、 8-2-29AW 、8-2-31AW 、8-2-34AW 、8-2-36AW 、8-2-38AW 、8-2-40AW 、8-2-42AW 、 8-2-44AW、 8-2-46AW	台	22	7,862.14	172,967.08

投标分项报价表

投标人名称：深圳市三江电气有限公司

序号	位置	设备名称	单位	数量	单价（元/台）	合价（元）
97	8栋2单元	AL-2	台	132	1,630.20	215,186.40
98	8栋2单元	AL-3	台	176	1,635.48	287,844.48
99	8栋2单元	8-2-1FAL 、8-2-16FAL、 8-2-33FAL 、8-2-WDFAL	台	4	1,458.49	5,833.96
100	8栋2单元	8-2-5AL	台	1	6,770.64	6,770.64
101	8栋2单元	8-2-13AL	台	1	6,178.52	6,178.52
102	8栋2单元	8-2-18AL	台	1	6,292.64	6,292.64
103	8栋2单元	8-2-26AL	台	1	6,292.64	6,292.64
104	8栋2单元	8-2-35AL	台	1	6,292.64	6,292.64
105	8栋2单元	8-2-43AL	台	1	6,292.64	6,292.64
106	8栋2单元	8-2-WDDAT	台	1	14,000.17	14,000.17
107	8栋2单元	8-2-WDXDAT	台	1	13,608.17	13,608.17
108	8栋2单元	8-2-16ALE2 、8-2-33ALE2 、8-2-WDALE2	台	3	6,382.97	19,148.91
109	8栋2单元	8-2-3ALE、 8-2-11ALE 、8-2-20ALE 、8-2-28ALE、 8-2-37ALE 、8-2-45ALE	台	6	5,877.08	35,262.48
110	8栋2单元	8-2-3、11、20、28、37、45ALEP1	台	6	4,133.62	24,801.72
111	8栋2单元	8-2-3、11、20、28、37、45ALEP2	台	6	4,133.62	24,801.72
112	8栋2单元	8-2-3、11、20、28、37、45ALEP3	台	6	4,133.62	24,801.72
113	8栋2单元	8-2-WDYYAP	台	1	8,102.21	8,102.21
114	8栋2单元	8-2-16ALE1 、8-2-33ALE1	台	2	5,995.62	11,991.24
115	8栋2单元	8-2-16ALEP、8-2-33ALEP	台	2	4,133.62	8,267.24
116	8栋2单元	8-2-16VAP、 8-2-16VAPE	台	2	2,451.35	4,902.70
117	8栋2单元	8-2-33VAP 、8-2-33VAPE	台	2	2,451.35	4,902.70
118	8栋2单元	8-2-WDVAP 、8-2-WDVAPE	台	2	1,794.66	3,589.32
119	8栋2单元	8-2-16FVAT1、 8-2-16FVAT4、 8-2-33FVAT1、8-2-33FVAT4	台	4	6,936.75	27,747.00
120	8栋2单元	8-2-16FVAT2、 8-2-33FVAT2	台	2	7,299.02	14,598.04
121	8栋2单元	8-2-16FVAT5 、8-2-33FVAT5	台	2	6,241.37	12,482.74
122	8栋2单元	8-2-16FVAT3、 8-2-33FVAT3 、8-2-WDFVAT1 、8-2-WDFVAT2、 8-2-WDFVAT3	台	5	6,618.41	33,092.05
123	8栋3单元	T接箱	台	51	622.71	31,758.21
124	8栋3单元	8-3-2AW 、8-3-4AW 、8-3-6AW 、8-3-8AW、 8-3-10AW、 8-3-12AW、 8-3-14AW、 8-3-17AW 、8-3-19AW 、8-3-21AW、 8-3-23AW、 8-3-25AW 、8-3-27AW、 8-3-29AW、 8-3-31AW、 8-3-34AW 、 8-3-36AW、 8-3-38AW、 8-3-40AW 、8-3-42AW	台	20	7,079.77	141,595.40
125	8栋3单元	AL-4	台	1	2,732.57	2,732.57
126	8栋3单元	AL-3	台	254	1,635.48	415,411.92
127	8栋3单元	8-3-46AW	台	1	4,292.63	4,292.63
128	8栋3单元	8-3-44AW	台	1	8,225.88	8,225.88
129	8栋3单元	8-3-1FAL 、8-3-16FAL、 8-3-33FAL、 8-3-WDFAL	台	4	1,458.49	5,833.96
130	8栋3单元	8-3-5AL	台	1	6,770.64	6,770.64
131	8栋3单元	8-3-13AL	台	1	6,178.52	6,178.52
132	8栋3单元	8-3-18AL	台	1	6,292.64	6,292.64
133	8栋3单元	8-3-26AL	台	1	6,292.64	6,292.64
134	8栋3单元	8-3-35AL	台	1	6,292.64	6,292.64
135	8栋3单元	8-3-43AL	台	1	6,292.64	6,292.64
136	8栋3单元	8-3-WDDAT	台	1	14,000.17	14,000.17
137	8栋3单元	AL-6	台	1	3,328.49	3,328.49
138	8栋3单元	8-3-WDXDAT	台	1	13,014.50	13,014.50
139	8栋3单元	8-3-16ALE2、 8-3-33ALE2 、8-3-WDALE2	台	3	6,382.97	19,148.91
140	8栋3单元	8-3-3ALE 、8-3-11ALE、 8-3-20ALE、 8-3-28ALE、 8-3-37ALE 、8-3-43ALE	台	6	5,877.08	35,262.48
141	8栋3单元	8-3-3、11、20、28、37、43ALEP1	台	6	4,133.62	24,801.72
142	8栋3单元	8-3-3、11、20、28、37、43ALEP2	台	6	4,133.62	24,801.72
143	8栋3单元	8-3-3、11、20、28、37、43ALEP3	台	6	4,133.62	24,801.72
144	8栋3单元	8-3-WDYYAP	台	1	8,102.21	8,102.21
145	8栋3单元	8-3-16ALE1 、8-3-33ALE1	台	2	5,995.62	11,991.24
146	8栋3单元	8-3-16ALEP、8-3-33ALEP	台	2	4,133.62	8,267.24
147	8栋3单元	8-3-16VAP、 8-3-16VAPE	台	2	2,451.35	4,902.70
148	8栋3单元	8-3-33VAP、8-3-33VAPE	台	2	2,451.35	4,902.70
149	8栋3单元	8-3-WDVAP、8-3-WDVAPE	台	2	2,050.11	4,100.22

投标分项报价表

投标人名称：深圳市三江电气有限公司

序号	位置	设备名称	单位	数量	单价（元/台）	合价（元）
150	8栋3单元	8-3-16FVAT4 、8-3-16FVAT5 、8-3-33FVAT4 、8-3-33FVAT5 、8-3-WDFVAT1	台	5	7,299.02	36,495.10
151	8栋3单元	8-3-16FVAT1、 8-3-33FVAT1	台	2	6,241.37	12,482.74
152	8栋3单元	8-3-16FVAT3、 8-3-33FVAT3	台	2	6,936.75	13,873.50
153	8栋3单元	8-3-16FVAT2、 8-3-33FVAT2	台	2	6,935.40	13,870.80
154	8栋3单元	8-3-WDFVAT2	台	1	8,751.71	8,751.71
155	地下室2期	02-BJ1-3EAP1、 02-BJ1-3EAP2 、02-BJ1-3EAP3 、 02-BJ1-3EAP4 、02-BJ1-3EAP5 、02-BJ1-3EAP6 、02-BJ1-3EAP7、 02-BJ1-4EAP1 、02-BJ1-4EAP2 、02-BJ1-4EAP3 、02-BJ1-4EAP4 、02-BJ1-4EAP5 、02-BJ1-4EAP6 、02-BJ2-1EAP1 、02-BJ2-1EAP2 、02-BJ2-4EAP1 、02-BJ2-4EAP2、02-BJ2-5EAP1、02-BJ2-5EAP2 、02-BJ2-5EAP3、 02-BJ2-5EAP4	台	21	37,250.10	782,252.10
156	地下室2期	02-BJ1-3EAP8	台	1	32,939.12	32,939.12
157	地下室2期	02-BJ2-1EAP3	台	1	25,201.80	25,201.80
158	地下室2期	02-BJ2-4EAP3	台	1	21,184.70	21,184.70
159	地下室2期	02-BJ1-4EAP7	台	1	16,448.75	16,448.75
160	地下室2期	02-BJ2-5EAP5	台	1	29,895.09	29,895.09
161	地下室2期	02-BJ1-DXAT	台	1	7,376.80	7,376.80
162	地下室2期	02-BJ1-11DXAL、 02-BJ1-12DXAL 、02-BJ1-13DXAL 、02-BJ1-14DXAL、 02-BJ1-15DXAL	台	5	1,818.23	9,091.15
163	地下室2期	02-BJ2-1WAT	台	1	18,800.55	18,800.55
164	地下室2期	02-BJ2-1WAC1 、02-BJ2-1WAC2	台	2	6,667.70	13,335.40
165	地下室2期	02-BJ2-1FAC	台	1	6,173.04	6,173.04
166	地下室2期	02-BJ1-4WAC 、02-BJ1-5WAC2	台	2	1,362.73	2,725.46
167	地下室2期	02-BJ2-1WAC3	台	1	1,301.35	1,301.35
168	地下室2期	02-BJ1-SAW1	台	1	6,800.57	6,800.57
169	地下室2期	02-BJ1-SAW2	台	1	6,356.46	6,356.46
170	地下室2期	02-BJ1-SAW3	台	1	6,674.62	6,674.62
171	地下室2期	02-BJ1-SAW5	台	1	5,142.00	5,142.00
172	地下室2期	02-BJ1-SAW4	台	1	6,812.96	6,812.96
173	地下室2期	02-BJ1-SAW6	台	1	4,808.16	4,808.16
174	地下室2期	02-BJ1-SAW7	台	1	6,701.62	6,701.62
175	地下室2期	02-BJ1-SAW8	台	1	5,769.14	5,769.14
176	地下室2期	02-BJ1-SAW9	台	1	5,673.04	5,673.04
177	地下室2期	02-BJ1-SAW10	台	1	6,054.65	6,054.65
178	地下室2期	SAL1	台	3	178.07	534.21
179	地下室2期	SAL2	台	8	178.07	1,424.56
180	地下室2期	SAL3	台	32	178.07	5,698.24
181	地下室2期	SAL4	台	13	179.61	2,334.93
182	地下室2期	SAL5	台	14	191.28	2,677.92
183	地下室2期	SAL6	台	1	198.71	198.71
184	地下室3期	SAL7	台	1	198.71	198.71
185	地下室2期	02-BJ1-2VAP 、02-BJ1-2VAPE	台	2	2,796.99	5,593.98
186	地下室2期	02-BJ1-3VAP 、02-BJ1-3VAPE	台	2	3,220.89	6,441.78
187	地下室2期	02-BJ1-4VAP、 02-BJ1-4VAPE	台	2	3,427.94	6,855.88
188	地下室2期	02-B1-4VAP 、02-B1-4VAPE	台	2	3,427.94	6,855.88
189	地下室2期	02-BJ2-3VAP、 02-BJ2-3VAPE	台	2	2,687.25	5,374.50
190	地下室2期	02-BJ2-5VAP 、02-BJ2-5VAPE	台	2	4,247.77	8,495.54
191	地下室2期	02-BJ2-2VAP 、02-BJ2-2VAPE	台	2	5,561.15	11,122.30
192	地下室2期	02-BJ1-5VAP 、02-BJ1-5VAPE	台	2	5,357.55	10,715.10
193	地下室2期	02-B1-2VAP、 02-B1-2VAPE	台	2	6,679.18	13,358.36
194	地下室2期	02-1-11FVAT1、 02-1-12FVAT1 、02-1-13FVAT1 、 02-1-14FVAT1、02-1-15FVAT1	台	5	6,301.67	31,508.35
195	地下室2期	02-BJ1-2FVAT1、02-BJ2-5FVAT1	台	2	6,726.77	13,453.54
196	地下室2期	02-BJ1-2FVAT2 、02-BJ1-5FVAT2 、02-BJ2-2FVAT1 、02-B1-1FVAT1 、02-B1-1FVAT2 、02-B1-2FVAT1 、02-B1-4FVAT1	台	7	6,726.77	47,087.39
197	地下室2期	02-BJ1-3FVAT1	台	1	7,394.65	7,394.65
198	地下室2期	02-BJ1-3FVAT2、 02-BJ1-4FVAT2	台	2	6,866.42	13,732.84
199	地下室2期	02-BJ1-3FVAT3	台	1	7,976.70	7,976.70
200	地下室2期	02-BJ1-3FVAT4	台	1	9,011.83	9,011.83
201	地下室2期	02-BJ1-4FVAT1	台	1	7,394.65	7,394.65
202	地下室2期	02-BJ1-4FVAT3、02-BJ2-5FVAT3	台	2	7,868.36	15,736.72

投标分项报价表

投标人名称：深圳市三江电气有限公司

序号	位置	设备名称	单位	数量	单价（元/台）	合价（元）
203	地下室2期	02-BJ1-4FVAT4	台	1	8,196.95	8,196.95
204	地下室2期	02-BJ1-4FVAT5、 02-BJ1-5FVAT5	台	2	7,475.12	14,950.24
205	地下室2期	02-BJ2-3FVAT1、 02-BJ2-3FVAT2、02-BJ1-5FVAT1	台	3	6,618.41	19,855.23
206	地下室2期	02-BJ1-5FVAT3 、02-BJ2-3FVAT3	台	2	7,556.84	15,113.68
207	地下室2期	02-B1-4FVAT2	台	1	7,976.70	7,976.70
208	地下室2期	02-BJ1-5FVAT4	台	1	7,149.57	7,149.57
209	地下室2期	02-BJ2-1FVAT3	台	1	6,700.12	6,700.12
210	地下室2期	02-BJ2-1FVAT4	台	1	7,894.99	7,894.99
211	地下室2期	02-BJ2-1FVAT5	台	1	7,357.95	7,357.95
212	地下室2期	02-BJ2-2FVAT2	台	1	6,726.77	6,726.77
213	地下室2期	02-BJ2-2FVAT3 、02-B1-2FVAT3、 02-B1-3FVAT2	台	3	7,448.48	22,345.44
214	地下室2期	02-BJ2-2FVAT4	台	1	8,818.16	8,818.16
215	地下室2期	02-BJ2-3FVAT4	台	1	8,935.34	8,935.34
216	地下室2期	02-BJ2-4FVAT1	台	1	6,835.12	6,835.12
217	地下室2期	02-BJ2-4FVAT2	台	1	6,518.39	6,518.39
218	地下室2期	02-BJ2-5FVAT4	台	1	10,092.09	10,092.09
219	地下室2期	02-B1-1FVAT3	台	1	7,941.34	7,941.34
220	地下室2期	02-B1-1FVAT4	台	1	6,591.78	6,591.78
221	地下室2期	02-B1-1FVAT5	台	1	6,618.41	6,618.41
222	地下室2期	02-BJ2-1FVAT1	台	1	6,758.08	6,758.08
223	地下室2期	02-B1-2FVAT2	台	1	6,835.12	6,835.12
224	地下室2期	02-B1-2FVAT4	台	1	6,973.66	6,973.66
225	地下室2期	02-B1-4FVAT3	台	1	8,203.85	8,203.85
226	地下室2期	02-B1-3FVAT1	台	1	7,254.99	7,254.99
227	地下室2期	02-BJ2-5FVAT1	台	1	6,974.78	6,974.78
228	地下室2期	02-BJ2-5FVAT1	台	2	6,835.12	13,670.24
229	地下室2期	02-BJ2-5FVAT2	台	1	11,386.28	11,386.28
230	地下室2期	02-BJ2-1FVAT2	台	1	6,974.78	6,974.78
231	地下室2期	02-B1-1WAP、 02-B1-1WAPE	台	2	4,815.76	9,631.52
232	地下室2期	02-B1-1WAT 、02-B1-2WAT、 02-B1-3WAT	台	3	6,168.47	18,505.41
233	地下室2期	02-BJ1-2WAT	台	1	5,752.21	5,752.21
234	地下室2期	02-BJ2-1WAT2	台	1	5,951.77	5,951.77
235	地下室2期	02-B1-4WAT	台	1	6,696.71	6,696.71
236	地下室2期	02-BJ1-2WAC1、 02-BJ1-2WAC2 、02-BJ1-5WAC1、 02-B1-1WAC1、 02-B1-1WAC2 、02-B1-1WAC3、 02-B1-1WAC4、 02-B1-2WAC1 、02-B1-2WAC2、02-B1-2WAC3、 02-B1-2WAC4、 02-B1-3WAC1、02-B1-3WAC2、 02-B1-3WAC3、 02-B1-4WAC1、02-B1-4WAC2 、02-B1-4WAC3 、02-B1-4WAC4、02-B1-4WAC5	台	19	1,664.07	31,617.33
237	地下室2期	02-BJ2-4FWAT、 02-BJ2-5FWAT	台	2	6,667.70	13,335.40
238	地下室2期	02-BJ1-5WAT	台	1	5,752.21	5,752.21
239	地下室2期	02-B1-01FWAT1、02-B1-01FWAT2、02-B1-02FWAT	台	3	6,733.70	20,201.10
240	地下室2期	02-BJ2-3WAT、 02-BJ2-4WAT 、02-BJ2-5WAT	台	3	5,752.21	17,256.63
241	地下室2期	02-BJ2-3WAC1、 02-BJ2-3WAC2 、02-BJ2-4WAC1、 02-BJ2-4WAC2 、02-BJ2-5WAC1 、02-BJ2-5WAC2	台	6	1,596.53	9,579.18
242	地下室2期	02-BJ1-KAPZ	台	1	2,208.48	2,208.48
243	地下室2期	02-BJ1-GYAPZ	台	1	1,479.83	1,479.83
244	地下室2期	02-BJ1-4GYAP	台	1	2,114.04	2,114.04
245	地下室2期	02-BJ2-1GYAP	台	1	2,043.67	2,043.67
246	地下室2期	02-BJ2-1YSAP	台	1	2,891.19	2,891.19
247	地下室2期	02-BJ1-1KAP、 02-BJ1-5KAP 、02-BJ1-7KAP	台	3	2,168.89	6,506.67
248	地下室2期	02-BJ1-FAP、02-BJ1-FAPE	台	2	2,136.53	4,273.06
249	地下室2期	02-BJ1-1AT	台	1	6,259.53	6,259.53
250	地下室2期	02-BJ1-1FAC、02-BJ1-7FAC1	台	2	1,193.53	2,387.06
251	地下室2期	02-BJ1-7AT	台	1	5,752.21	5,752.21
252	地下室2期	02-BJ1-6AT	台	1	6,367.89	6,367.89

投标分项报价表						
投标人名称：深圳市三江电气有限公司						
序号	位置	设备名称	单位	数量	单价（元/台）	合价（元）
253	地下室2期	02-BJ1-4FAC	台	1	789.94	789.94
254	地下室2期	02-BJ1-7FAC2	台	1	1,205.29	1,205.29
255	地下室2期	02-BJ1-5FAC	台	1	658.15	658.15
256	地下室2期	02-BJ1-5AT	台	1	6,158.26	6,158.26
257	地下室2期	02-BJ1-2LAP1	台	1	2,793.22	2,793.22
258	地下室2期	02-BJ1-2LAP2	台	1	3,103.52	3,103.52
259	地下室2期	02-BJ1-3LAP1	台	1	3,431.87	3,431.87
260	地下室2期	02-BJ1-3LAP2	台	1	3,431.87	3,431.87
261	地下室2期	02-BJ1-5LAP1	台	1	2,136.53	2,136.53
262	地下室2期	02-BJ1-5LAP2	台	1	2,136.53	2,136.53
263	地下室2期	02-BJ1-1AL、 02-BJ1-6AL、 02-BJ1-7AL	台	3	754.37	2,263.11
264	地下室2期	02-BJ2-2AL1、02-B1-1AL1、02-B1-2AL1、02-B1-3AL1、02-B1-4AL1	台	5	791.47	3,957.35
265	地下室2期	02-BJ2-2AL2、02-B1-1AL2、02-B1-2AL2、02-B1-3AL2、02-B1-4AL2	台	5	1,407.85	7,039.25
266	地下室2期	02-BJ1-2AL1、02-BJ2-1AL1、02-BJ2-5AL1	台	3	791.47	2,374.41
267	地下室2期	02-BJ1-2AL2、02-BJ2-1AL2、02-BJ2-5AL2	台	3	1,434.48	4,303.44
268	地下室2期	02-BJ1-3AL1、02-BJ1-4AL1、02-BJ1-5AL1、02-BJ2-4AL1、02-BJ2-3AL1	台	5	791.47	3,957.35
269	地下室2期	02-BJ1-3AL2、02-BJ1-4AL2、02-BJ1-5AL2、02-BJ2-4AL2、02-BJ2-3AL2	台	5	1,434.48	7,172.40
270	地下室2期	02-B1-1AL1	台	1	791.47	791.47
271	地下室2期	02-B1-1AL2	台	1	1,293.71	1,293.71
272	地下室2期	02-B1-2AL1	台	1	791.47	791.47
273	地下室2期	02-B1-2AL2	台	1	1,293.71	1,293.71
274	地下室2期	02-B1-3AL1、02-B1-4AL1	台	2	791.47	1,582.94
275	地下室2期	02-B1-3AL2、02-B1-4AL2	台	2	1,267.07	2,534.14
276	地下室2期	02-BJ1-2XLAP、 02-BJ1-2XLAPE	台	2	2,799.51	5,599.02
277	地下室2期	02-BJ1-3XLAP1 、02-BJ1-3XLAPE1	台	2	3,265.74	6,531.48
278	地下室2期	02-BJ1-5XLAP、 02-BJ1-5XLAPE	台	2	1,504.18	3,008.36
279	地下室2期	02-BJ1-3XLAP2、 02-BJ1-3XLAPE2	台	2	4,561.07	9,122.14
280	地下室2期	02-BJ1-3XLAP2、 02-BJ1-3XLAPE2	台	2	4,561.07	9,122.14
281	地下室2期	02-BJ1-2ALE、 02-BJ1-3ALE 、02-BJ1-4ALE	台	3	5,588.79	16,766.37
282	地下室2期	02-BJ2-4ALE、 02-B1-1ALE 、02-B1-2ALE 、02-B1-3ALE 、02-B1-4ALE	台	5	5,588.79	27,943.95
283	地下室2期	02-BJ1-1ALE、 02-BJ1-6ALE、 02-BJ1-7ALE	台	3	5,782.85	17,348.55
284	地下室2期	02-BJ1-5ALE 、02-BJ2-2ALE 、02-BJ2-3ALE	台	3	5,588.79	16,766.37
285	地下室2期	02-BJ2-1ALE 、02-BJ2-5ALE	台	2	5,588.79	11,177.58
286	地下室2期	02-BJ1-2ALE-FP、02-BJ1-3ALE-FP、02-BJ1-4ALE-FP	台	3	4,133.62	12,400.86
287	地下室2期	02-BJ2-4ALE-FP、02-B1-1ALE-FP、02-B1-2ALE-FP、02-B1-3ALE-FP、02-B1-4ALE-FP	台	5	4,133.62	20,668.10
288	地下室2期	02-BJ1-1ALE-FP、02-BJ1-6ALE-FP、02-BJ1-7ALE-FP	台	3	4,133.62	12,400.86
289	地下室2期	02-BJ1-5ALE-FP、02-BJ2-2ALE-FP、02-BJ2-3ALE-FP	台	3	4,133.62	12,400.86
290	地下室2期	02-BJ2-1ALE-FP、02-BJ2-5ALE-FP	台	2	5,804.65	11,609.30
	总 计					7,124,366.74

三、管理体系

（一）、质量管理体系认证证书



ISO9001

HEAD CERTIFICATION

质量管理体系认证证书

证书编号：04623Q11084R4M

兹证明:

深圳市三江电气有限公司

统一社会信用代码：91440300766388192 4

质量管理体系符合:

GB/T19001-2016 / ISO9001:2015 标准

证书覆盖范围:

CCC 许可范围内母线槽、配电箱（配电板）、低压成套开关设备的生产；高压成套配电开关控制设备、电线桥架的生产及服务

注册地址/实际地理地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋

颁证日期：2023-12-28
有效期至：2026-12-27
初次颁证日期：2012-04-12

证书签发人

IAF MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT
CNAS
中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C046-M

北京海德国际认证有限公司 证书专用章

此认证证书的有效性以左下角二维码扫描结果为准。
同时可登陆国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)
也可登陆认证机构网站(www.hicchina.com.cn)查询。
审核报告和监督审核结论通知书在认证机构网站下载(www.hicchina.com.cn)获取。
注:获证组织必须定期接受监督审核，并与监督审核结论通知书一并使用方为有效。

北京海德国际认证有限公司
中国・北京・朝阳区北苑东路19号院7号楼701室 (100012)

（二）、环境管理体系认证证书



注册号：07624E1173R2M-GD/001

北京中润兴认证有限公司
Beijing Zhongrunxing Certification Co.,Ltd.

环境管理体系认证证书

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询

兹 证 明

深圳市三江电气有限公司

统一社会信用代码：91440300766381924L

注册地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋

经营地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋

环境管理体系符合

GB/T24001-2016/ISO14001:2015

该环境管理体系认证所覆盖的范围为：

CCC 许可范围内母线槽、配电箱（配电板）、低压成套开关设备的生产；高压成套配电开关控制设备、电缆桥架的生产及销售所涉及的相关环境管理活动

获证客户在证书有效期内每年至少接受一次本认证机构的监督审核，此证书方可持续有效，本证书有效性请登录**www.zrxbj.com** 查询。

颁证日期：2024 年 07 月 24 日　　有效期：2027 年 08 月 30 日

北京中润兴认证有限公司

地址：北京市朝阳区和平街东小城路12号3号楼304室

签发人：

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT
IAF

CNAS
中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C076-M

证书查询

（三）、职业健康管理体系认证证书



注册号：07624S1047R2M-GD/001

北京中润兴认证有限公司 Beijing Zhongrunxing Certification Co.,Ltd.

职业健康安全管理体系认证证书

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询

兹 证 明

深圳市三江电气有限公司

统一社会信用代码：91440300766388192A

注册地址： 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横江工业区2号B栋

经营地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横江工业区2号B栋

职业健康安全管理体系符合

GB/T 45001-2020/ISO45001:2018

该职业健康安全管理体系认证所覆盖的范围为：

CCC 许可范围内母线槽、配电箱（配电板）、低压成套开关设备的生产；高压成套配电开关控制设备、电缆桥架的生产及销售所涉及的相关职业健康安全管理活动

获证客户在证书有效期内每年至少接受一次本认证机构的监督审核，此证书方可持续有效，本证书有效性请登录www.zrxbj.com查询。

颁证日期：2024 年 07 月 24 日　　有效期：2027 年 08 月 30 日

北京中润兴认证有限公司

地址：北京市朝阳区和平街东小城路12号 3号楼504室

签发人：

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

CNAS 中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C076-M

证书查询

（四）、知识产权合规管理体系认证证书



知识产权合规管理体系认证证书

证书号：49824IP05315R1M

兹证明

深圳市三江电气有限公司

注册地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋

经营地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋

知识产权管理体系符合标准：GB/T 29490-2023

通过认证的范围如下：

高压成套配电开关控制设备、电线桥架，CCC许可范围内母线槽、配电箱（配电板）、低压成套开关设备、消防控制设备的研发、生产、销售的知识产权管理

注：认证注册范围不包括未获得有效的国家规定的相关行政许可、资质许可的产品/服务范围。

初次发证日期：2021年12月23日　　有效期至：2027年12月22日

本次发证日期：2024年12月24日

证书有效性通过年度监督保持，年度监督结果见监督审核合格通知书、本公司网站或在中国国家认证认可监督管理委员会官方网站查询。

签发：刘振民

中审认证

中审（深圳）认证有限公司

地址：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6007号安徽大厦1307-1308（518040）

中国国家认证认可监督管理委员会网址 http://www.cnca.gov.cn

中审（深圳）认证有限公司网址 http://www.zsszrz.com

（五）、商品售后服务五星级评价体系证书



注册号：23SC0027R1M-GD/001

服务认证证书

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询

兹 证 明

深圳市三江电气有限公司

统一社会信用代码：91440300783881924

注册地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋

经营地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋（异地网点除外）

服务能力达到

GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》

五星级

认证范围

高低压成套设备、配电箱、母线槽、桥架的售后服务（含安装、调试、[illegible]、维修）

获证客户在证书有效期内每年至少接受一次本认证机构的监督审核，并将监督审核合格标志粘贴于证书指定位置，此证书方可持续有效。本证书有效性请登录www.zrxbj.com查询。

颁证日期：2023 年 08 月 22 日　　有效期：2026 年 12 月 02 日

北京中润兴认证有限公司

地址：北京市朝阳区和平街东[illegible]路12号3号楼804室

签发人：

四、履约评价及认证证书

（一）、履约好评明细表

变配电工程类					
序号	获奖年度	获奖证书	颁发单位	供货型号	备注
1	2023年	深业山水东城花园项目（1-6 栋）高低压变配电工程-表扬信	深圳市农科东城置业有限公司	高低压柜供货及施工	
2	2023年	宝龙专业特新产业园项目高低压变配电安装工程-感谢信	深圳市建设（集团）有限公司	高低压柜供货及施工	
3	2023年	安居鸿栖台项目高低压工程-表扬信	安居鸿栖台项目部	高低压柜供货及施工	
4	2021年	河套项目 C2 工区优秀班组称号	中建科工集团有限公司	高低压柜供货及施工	
5	2023年	阜外深圳医院三期工程安置房及人才住房项目-表扬信	深圳市建工集团股份有限公司	高低压柜供货及施工	
6	2024年	国显科技大厦项目高低压变配电工程-履约情况反馈表	深圳市国显科技有限公司	高低压柜供货及施工	
设备类					
序号	获奖年度	获奖证书	颁发单位	供货型号	备注
7	2021年	（深圳市城市轨道交通 12 号线工程 B 段)2021 年年度优秀设备供货商	深圳地铁集团有限公司	低压柜供货	
	2021年	（深圳市城市轨道交通 12 号线工程 B 段）-深圳地铁集团 2021 年年度设备供货商-优秀项目经理	深圳地铁集团有限公司	低压柜供货	
	2023年	（深圳市城市轨道交通 12 号线工程 B 段）运行证明及好评	深圳市 12 号线轨道交通有限公司	低压柜供货	
8	2023年	深圳市城市轨道交通 12 号线共建管廊工程机电安装工区（表扬信）	四川中润泰达建设工程有限公司	三箱	
9	2022年	仁恒海棠公园二期商业配电箱项目（售后服务感谢信）	海南仁恒陆侨投资有限公司	三箱	
10	2022年	海口华润三期万象城项目配电箱（售后服务感谢信）	华润置地发展(海南)有限公司	三箱	
11	2023年	海南省海口市琼山区滨江新城二期 QS0325006 地块项目（住宅部分）配电箱供应工程-感谢信	海口市润合房地产有限公司	三箱	
12	2023年	华润置地深汕半山府一期项目-感谢信	华润置地深汕半山府一期项目部	三箱	
13	2023年	天集磁海项目一期 B 区项目-表扬信	广东富盈建设有限公司	三箱	
14	2023年	悦海幸福里花园项目-表扬信	上海浦联建设有限公司	三箱	

15	2023年	深圳市坪山区万樾府项目-表扬信	湖北三石机电设备安装有限公司	三箱	
16	2023年	汕头海湾三期置地公馆项目-感谢信	汕头润侨地产发展有限公司	三箱	
17	2023年	华强金融大厦项目-表扬信	深圳华强前海置地有限公司	三箱	
18	2023年	深润大厦-表扬信	华润置地深南发展(深圳)有限公司	三箱	
19	2023年	东莞华润置地中心项目 16#地块-表扬信	华润置地（东莞）有限公司	三箱	
20	2023年	华强科创广场项目-表扬信-表扬信	华强科创广场工程项目部	三箱	
21	2023年	汕头大学医院院附属肿瘤医院易地重建项目（实验楼）IDC 设备（第一期）表扬信	深圳睿建智维信息技术有限公司	三箱	
22	2024年	蛇口花园城项目-表扬信	深圳市恒源动力设备有限公司	三箱	
23	2024年	招商臻城花园项目-表扬信	广东新皓建设工程有限公司	密集型母线槽	
24	2024年	华润广州南沙新区明珠湾项目-表扬信	广州市润慧房地产开发有限公司	配电箱：XM	
25	2025年	深圳地铁建设集团有限公司关于 2024 年开通参建单位及个人表彰的通报	深圳市地铁建设集团有限公司党群综合部	低压柜供货	
26	2025年	12 号线二期 2024 年度地铁开通优秀贡献个人（褚可参）	深圳市地铁建设集团有限公司	低压柜供货	
27	2025年	龙岗河干流碧道非示范段园建 III 标段-表扬信	深圳市卓润建设工程有限公司	三箱	
28	2025年	环西丽湖绿道(一期)非示范段项目施工总承包 III 标段-表扬信	深圳市胜霖机电设备有限公司	高低压柜供货	
29	2025年	洪都拉斯学校项目-表扬信	深圳市华艺阳光建设科技集团有限公司	三箱	
30	2025年	中金大厦项目自用办公区精装修工程一标段-表扬信	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	三箱	

（二）、履约好评项目合同及 3C 认证证书

1）、深业山水东城花园项目（1-6 栋）高低压变配电工程

（1）、表扬信

表 扬 信

深圳市三江电气有限公司

贵司与我司自年初签订合同至今，工作积极、攻坚克难，完成了用电报装方案。在面对周边临时道路进线困难、坡道设置特殊导致等等疑难问题时快速转变思路，优化调整方案，为送电创造了良好的基础。表现出了优秀的工作能力和强烈的工作责任心。

特向贵单位表示感谢并致函表扬!

深圳市农科东城置业有限公司

2023 年 10 月 23 日

（2）、合同扫描件

中 标 通 知 书

标段编号：2020-440317-47-03-016244018001

标段名称：深业山水东城花园项目（1-6栋）高低压变配电工程

建设单位：深圳市农科东城置业有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市三江电气有限公司

中标价：1686.923640万元

中标工期：212天

项目经理(总监)：石宇峰

本工程于 2022-07-09 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2022-09-14 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：2022-09-19

查验码：3609907315486028

查验网址：zjj.sz.gov.cn/zsjy

SFD-2015-06

工程编号：_____

合同编号：nkdc2022n097

深圳市建设工程

施工（单价）合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：深业山水东城花园项目（1-6 栋）高低压变配电工程

工程地点：深圳市坪山区碧岭街道锦龙大道和振碧路交汇处西南角

发 包 人：深圳市农科东城置业有限公司

承 包 人：深圳市三江电气有限公司

2015 年版

第一部分　协议书

发包人(全称)：深圳市农科东城置业有限公司

承包人(全称)：深圳市三江电气有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：深业山水东城花园项目（1-6 栋）高低压变配电工程

工程地点：深圳市坪山区碧岭街道锦龙大道和振碧路交汇处西南角

核准（备案）证编号：

工程规模及特征：本工程在半地下一层设置 8 座变配电所，总用电负荷 13010KVA，共安装 SC(B)14 干式低损变压器 12 台（7X1250KVA+3X1000KVA+2X630KVA）；中压配电采用 10 台环网柜，低压选用 GCK 型配电柜 127 台。（安装方式及数量，以设计图纸、深化图纸为准）。

资金来源：财政投入%；国有资本__100__%；集体资本%；民营资本%；外商投资%；混合经济%；其他%。

二、工程承包范围

1.市政公用及配套专业工程、其他工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

□七通一平工程万平方米	□电信管道工程米
□挡墙护坡工程长：米；宽：米；高：米	□电力管道工程米
□软基处理工程万平方米	□污水处理厂及配套工程立方米/d
□水厂及配套工程立方米/d	□污泥处理厂及配套工程立方米/d
□给水管道工程米	□泵站工程平方米
□道路工程长：米宽：米	□隧道工程长：米宽：米高：米
□桥梁工程座	□道路改造工程长：米宽：米
□排水箱涵工程长：米宽：米高：米	□路灯照明工程座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程米
□交通安全设施工程米	□燃气工程米

□其它:

2.房屋建筑及配套专业工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

□地基与基础工程（□基础□基坑支护□边坡□土石方□其它）；		
□主体结构工程（□钢筋混凝土□钢结构□网架□索膜结构□其它）；		
□装饰装修工程（□金属门窗□幕墙：平方米□其它）；		
□通风与空调　　(□通风□空调□其它）；		
□建筑给水排水及供暖（□室内给、排水系统□室外给、排水系统□其它）；		
☑建筑电气工程　　(□室外电气□电气照明☑其它）；		
□智能建筑	(□综合布线系统□信息网络系统□其它）；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□室外工程（□室外设施□附属建筑 □室外环境）。		
□燃气工程（户数：户；庭院管：米）		

3.二次装饰装修工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

□幕墙及系统门窗工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调 (□通风□空调□其它);				
□建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统□室外给、排水系统□其它）；				
□智能建筑 (□综合布线系统□信息网络系统□其它）；				
□装饰装修 (□抹灰□涂饰□饰面板（砖）□吊顶□其它）；				
□其它:				

4.其他工程

三、合同工期

计划开工日期：2022 年 8 月 15 日（具体日期以发包人发出开工令之日起计）；

计划竣工日期：2023 年 3 月 15 日

合同工期为 212 日历天

招标工期总日历天数天。

5

定额工期总日历天数 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为% (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准：达到国家、省、市及行业现行有关工程建设技术标准中的合格标准，标准不一致的，以较严格者为准。

五、签约合同价

含税总价：人民币（大写壹仟陆佰捌拾陆万玖仟贰佰叁拾陆元肆角整）(¥16,869,236.40 元)；

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写贰拾捌万玖仟零玖拾玖元柒角叁分） (¥289,099.73 元)；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写/） (¥/元)；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写/） (¥/元)；

⑷暂列金额：

人民币（大写壹佰壹拾伍万元整） (¥1,150,000.00 元)。

本项目增值税税率为 9%，若合同执行过程中因国家税务局原因调整税率，以不含税价不变为原则调整合同总价。

合同价款调整原则如下：

Y1=X+(Y-X)/(1+原适用税率)*(1+新适用税率)

其中：Y1=新税率下合同结算含税金额

X =新税率前已开票含税金额

Y =原税率下合同结算含税金额。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：

工人工资款支付专用账户开户银行：

工人工资款支付专用账户号：

七、组成合同的文件

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执贰份。

发包人：(公章)

深圳市农科东城置业有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

91440300MA5F7HCU6T

地址：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道南 2-10 号

邮政编码：518118

法定代表人：陈宏达

委托代理人：

电话：0755-89668807

传真：

电子信箱：

开户银行：中国民生银行股份有限公司深圳坪山支行

账号：630181703

承包人：(公章)

深圳市三江电气有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

914403007663881924

地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋

邮政编码：518117

法定代表人：周玉龙

委托代理人：

电话：0755-28431618

传真：

电子信箱：szsanjiang@163.com

开户银行：中国农业银行深圳龙岗中心城支行

账号：4102 4100 0400 0670 2

（3）、（中压）全绝缘全密封充气式环网柜（SJRM6-24/T630-20）-认证证书

产品认证证书

证书编号：CQC22021366844

发证日期：2022年11月10日
有效期至：2027年11月09日

委托人名称及注册地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
制造商名称及注册地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
生产企业名称及生产地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
产品名称和系列、规格、型号	全绝缘全密封充气式环网柜(3.6kV～40.5 kV交流金属封闭开关设备和控制设备) SJRM6-24/T630-20:Ur=24kV;Ir=630A;50Hz;外壳IP4X;Ik/Ip:(主回路)20kA,4s/50kA、(接地回路)17.3kA,2s/43.3kA(试验报告编号:XG22040104);SJRM6-24/T125-31.5:Ur=24kV;Ir=125A;50Hz; 外壳IP4X;Itransfer/Isc=1750A/31.5kA(试验报告编号：XG22040105)
产品标准和技术要求	GB/T 3906-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合CQC11-448422-2021认证规则的要求，特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

签发：谢肇煦

中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

http://www.cqc.com.cn　　中国·北京·南四环西路188号9区 100070　　电话：+86 10 83886666

C 0538496

深圳市三江电气有限公司

（4）、（中压）10kV 环网柜（RM6-12(F)/T125-31.5）-型式试验报告



实验室名称：国家电器产品质量监督检验中心

Lab Name: China National Center for Quality Supervision and Test of Electrical Apparatus Products

№ 18Q2506-S

检验（试验）报告

Test Report

委 托 单 位：深圳市三江电气有限公司
Client:

产 品 名 称：全绝缘全密封充气式环网柜
Name of Product:

产 品 型 号：RM6-12（F）/125-31.5
Product Type:

检 验 类 别：型式试验
Test Category:

本实验室对出具的检验（试验）结果负责，未经实验室书面同意，不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.



报告编号：18Q2506-S　　第6页　共75页

国家电器产品质量监督检验中心	检 验 报 告	RM6-12（F）/125-31.5 全绝缘全密封充气式环网柜

检 验 结 论

实施的检验项目及检验结果		
依据标准	GB/T3906-2006《3.6 kV～40.5 kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》中 6.2、6.4、6.5、6.7、6.8、6.9、6.10、6.101、6.102、6.103	
	GB/T1985-2014《高压交流隔离开关和接地开关》中 6.102	
	GB/T16926-2009《高压交流负荷开关-熔断器组合电器》中 6.101、6.102、6.103、6.104	
	DL/T593-2016《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》中附录 M	
	GB/T2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 A:低温》	
	GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 B:高温》	
检验结论	经过对深圳市三江电气有限公司生产的 RM6-12（F）/125-31.5 全绝缘全密封充气式环网柜的检验，所检项目符合上述依据标准相应条款及产品技术文件的规定，检验结果合格。 注：本结论仅对送试样品负责。	

编制：[illegible]　校对：[illegible]　审核：徐秀红　批准：[illegible]

日期：2018-10-10　日期：2018-10-10　日期：2018-10-11　日期：2018-10-11

SJJ-GT004

（5）、（低压）（GCK)4000A-3C 声明

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2024980301009804

深圳市三江电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

深圳市三江电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：	深圳市三江电气有限公司
生产者地址：	广东省深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
依据的强制性产品认证规则：	CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：	抽出式开关柜（低压成套开关设备）
产品系列、型号、规格：	（见附页）
依据的标准：	GB/T 7251.2-2023
生产企业名称：	深圳市三江电气有限公司
生产企业地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋

联系人：周玉龙
电话：1871859****
电子邮箱：642192595@qq.com
指定签字人：

自我声明时间：2024-02-19
自我声明地点：广东深圳
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

第1页/共2页

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2024980301009804

产品系列、型号、规格：

GCK 主母线：InA=4000A～1600A，Icw=80kA；配电母线：Ing=1000A～400A，Icw=30kA；Un=400V，Ui=690V；50Hz；IP40、IP30；户内型

联系人：周玉龙
电话：1871859****
电子邮箱：6421925950@qq.com
指定签字人：

自我声明时间：2025-02-18
自我声明地点：广东深圳
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

（6）、（低压）（GCK)4000A-型式试验报告

报告编号：03401-V2024CQC107501-1278190

240008349761

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0983

CQC 产品认证
型 式 试 验 报 告

□新申请□变更□监督□复审 ■其他：核查

申请编号：V2024CQC107501-1278190

产品名称：抽出式开关柜

型　　号：GCK

检测机构：湖南电科院检测集团有限公司

湖南电科院检测集团有限公司
检验检测专用章

报告编号：03401-V2024CQC107501-1278190　　第 1 页　共 30 页

型 式 试 验 报 告

申请编号：V2024CQC107501-1278190 样品名称：抽出式开关柜 型　　号：GCK 商　　标：/ 样品数量：/ 样品来源：/ 样品生产序号：/ 收样日期：/ 完成日期：2025 年 1 月 20 日	委托人：深圳市三江电气有限公司 委托人地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋 生产者：深圳市三江电气有限公司 生产者地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋 生产企业：深圳市三江电气有限公司 生产企业地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋

试验依据标准：GB/T 7251.2-2023《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分：成套电力开关和控制设备》

试验结论：　　合　格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：


产品型号：GCK
额定电压（Un）:400V
额定绝缘电压（Ui）：690V
额定频率（fn）：50Hz
主母线的额定电流（InA）：4000A～1600A
配电母线的组额定电流（Ing）：1000A～400
主母线的额定短时耐受电流（Icw）：80kA
配电母线的额定短时耐受电流（Icw）：30kA
户内型/户外型：户内型
外壳防护等级：IP40、IP30

主检：吴江	签名：吴江	日期：2025-01-20	
审核：向东	签名：向东	日期：2025-01-20	湖南省建筑科学研究院检测集团有限公司（检测机构名称）盖章） 2025 年 1 月 20 日
签发：徐艳	签名：徐艳	日期：2025-01-20	
备注	变更信息详见附件表 1。		

TRF000001.77　　2023-11-07

2）、宝龙专业特新产业园项目高低压变配电安装工程

（1）、感谢信

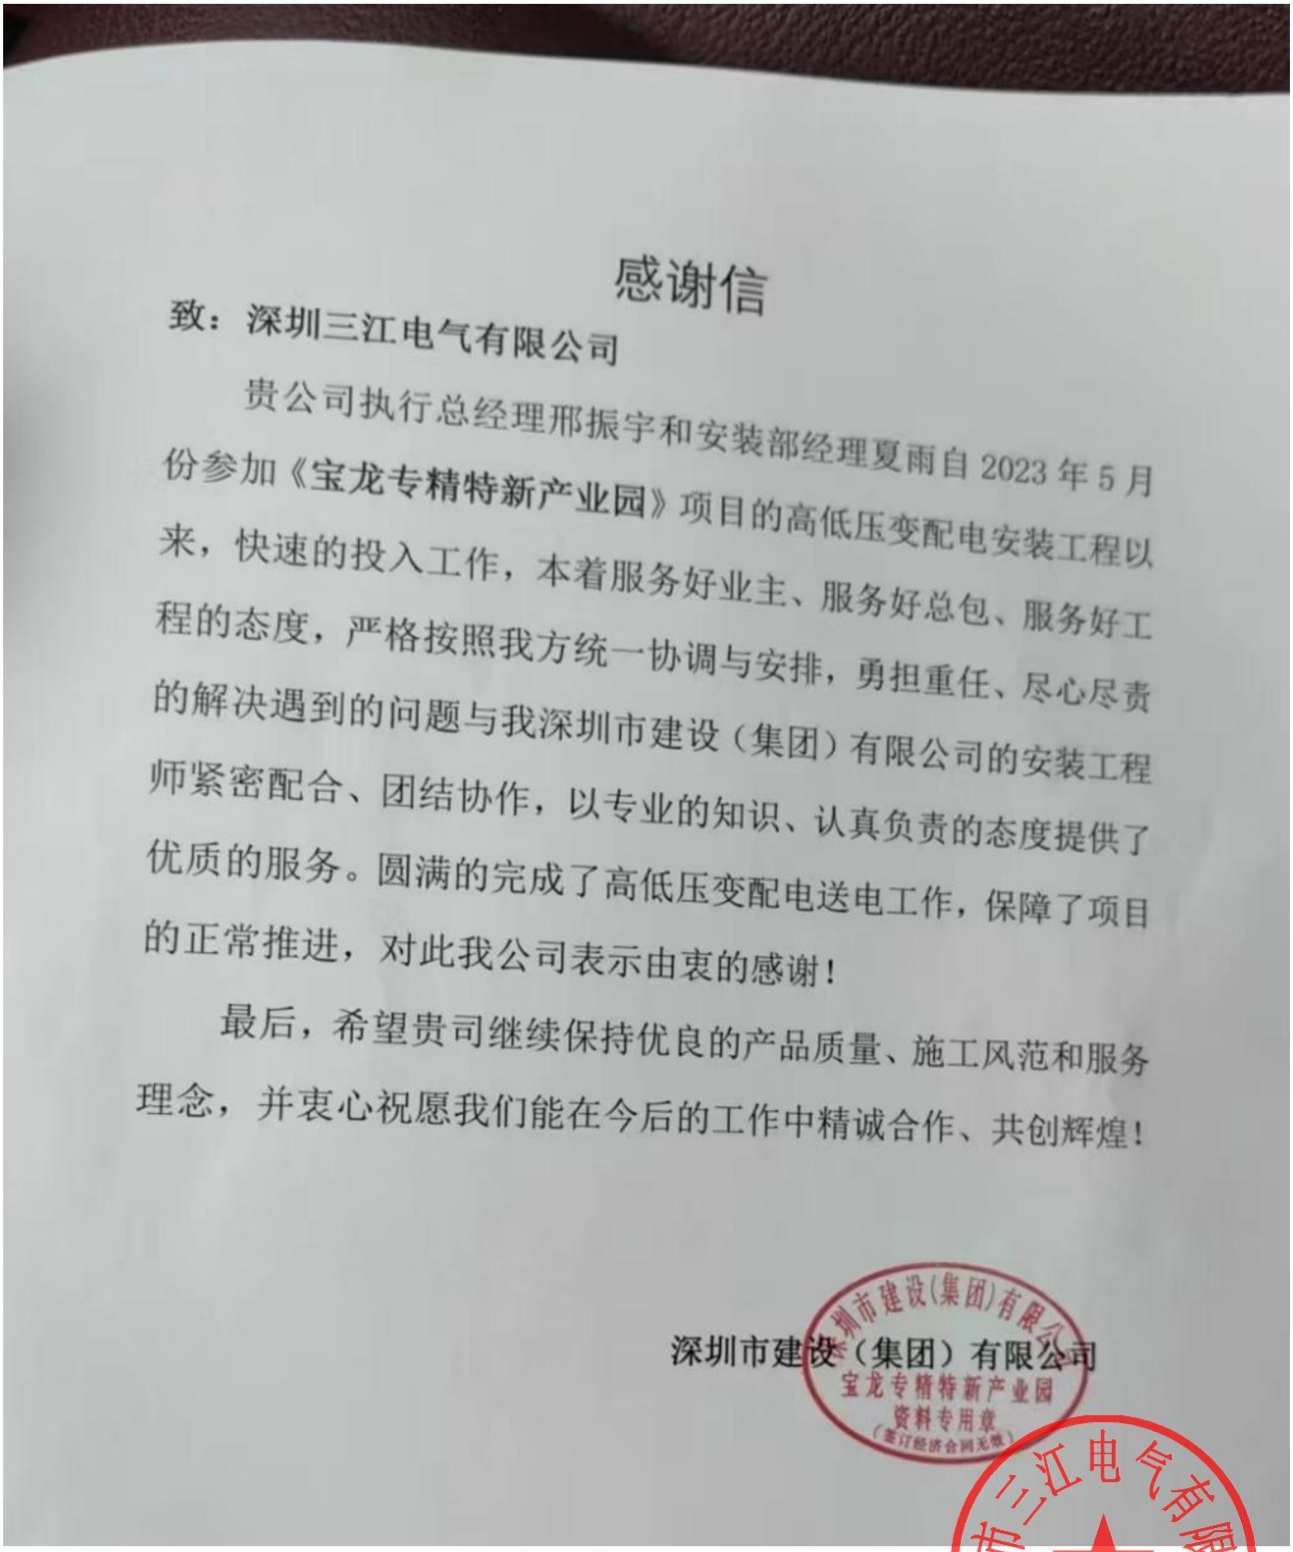

感谢信

致：深圳三江电气有限公司

贵公司执行总经理邢振宇和安装部经理夏雨自2023年5月份参加《宝龙专精特新产业园》项目的高低压变配电安装工程以来，快速的投入工作，本着服务好业主、服务好总包、服务好工程的态度，严格按照我方统一协调与安排，勇担重任、尽心尽责的解决遇到的问题与我深圳市建设（集团）有限公司的安装工程师紧密配合、团结协作，以专业的知识、认真负责的态度提供了优质的服务。圆满的完成了高低压变配电送电工作，保障了项目的正常推进，对此我公司表示由衷的感谢！

最后，希望贵司继续保持优良的产品质量、施工风范和服务理念，并衷心祝愿我们能在今后的工作中精诚合作、共创辉煌！

深圳市建设（集团）有限公司

深圳市建设(集团)有限公司 宝龙专精特新产业园 资料专用章 (签订经济合同无效)

深圳市三江电气有限公司

（2）、合同扫描件

深建工合字[2023]138

合同编号：_____

宝龙专精特新产业园项目2栋施工总承包工程

高低压配电设备采购及安装工程专业分包合同

甲　　方：深圳市建设（集团）有限公司

乙　　方：深圳市三江电气有限公司

签 约 地 点：深圳市福田区

日　　期：2023 年 5 月 日

1

高低压配电设备采购及安装工程专业分包合同

甲　方：深圳市建设（集团）有限公司

乙　方：深圳市三江电气有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商一致，订立本合同，以资共同遵守。

第一条　工程概况

1、工程名称：宝龙专精特新产业园项目 2 栋施工总承包工程；

2、工程地点：广东省深圳市龙岗区宝同路与宝龙三路交汇处 ；

3、工程规模：本项目为 D2 地块，总建筑面积为 12.6 万 m2；主要由 1 栋厂房及附属裙楼组层，1 栋厂房层数为 10 层，建筑高度 52.2m，地块设有一层地下室；安装容量约 12731.5KW，变压器合计 9915KVA。

第二条　工程承包范围及内容

承包范围：本项目用电设计容量为 **9915** kVA，工程内容包括但不限于：外线供电方案办理、内外线图纸深化设计、供电局审图、报装手续的办理、内外线图纸范围内所有设备材料采购安装、系统调试、供电检测、验收、通电及售后服务等工作。

具体承包内容：

1、方案、报装、验收、通电：乙方负责外线供电方案申报办理、外线及红线内高低压配电房图纸深化设计（盖章）、高压供电报装手续的办理、申请、供电局审图并通过、系统调试、供电检测、验收、通电及售后服务等全过程的所有工作。其中，针对高压外线、开闭所两部分由乙方自行提供供电局认可的并能一次性通过验收的方案并进行报价，此部分如后期发生变更签证及产生费用，均由乙方承担，结算不再调整。如报建需增加项目，也由乙方自行负责解决。

2、完成从市政提供电源点起至项目红线内开关房止的所有内容（包含但不局限于高压电缆敷设、路面及绿化破除恢复、临时施工护栏搭设、顶管工程、预埋套管敷设、电井设置、电缆沟（含电缆支架、电缆沟盖板）等）。如因施工导致原市政预埋管线设施发生损坏，由乙方自行负责。

为准，价格按实际审定且甲方确认后再做相应调整。

（4）高低压配电房内防火封堵由乙方完成。

12、若施工过程中因招标范围未表述清楚上述工程内容引起分歧的，以甲方书面界定的范围为准。

13、甲方有权根据工程需要增加或减少承包范围，乙方不得有任何异议。

第三条　承包方式

1、本工程按以下 B 方式承包：

A、按承包范围施工图纸内容总价包干方式，包含乙方为完成本合同工程施工图纸内容所发生的一切费用，结算时除合同约定可调整的因素外，总价不再调整，乙方须提供税率为_____%的增值税　专用　发票。

B、固定不含税综合单价包干(具体单价详见附件《宝龙专精特新产业园 2 栋项目高低压配电设备采购及安装工程专业分包工程量清单》)，结算时工程量按合同约定计量方式计量，对于不含税综合单价因乙方在报价时已综合考虑各种因素，结算时不含税综合单价不因任何条件的变化而进行调整，如出现增值税税率调整，根据乙方提供的增值税税率及税额据实办理结算。乙方提供税率为 13（高低压配电设备采购）、9（安装工程）%的增值税　专用　发票。

第四条　合同造价

1、合同暂定总价：不含税（小写）¥ 6,023,808.34 元，（大写）：陆佰零贰万叁仟捌佰零捌元叁角肆分；

含税价（小写）¥ 6,769,347.61 元，（大写）：陆佰柒拾陆万玖仟叁佰肆拾柒元陆角壹分。

本合同总价组成包含高低压配电设备采购及安装工程，具体合同价款划分如下：

1、高低压配电设备采购价款：不含税（小写）：¥ 5,085,179.50 元，（大写）：伍佰零捌万伍仟壹佰柒拾玖元伍角；含税价（小写）：¥ 5,746,251.78 元，（大写）：伍佰柒拾肆万陆仟贰佰伍拾壹元柒角捌分。税率 13 %；

2、安装工程价款：不含税（小写）：¥ 938,628.84 元，（大写）：玖拾叁万捌仟陆佰贰拾捌元捌角肆分；含税价（小写）：¥ 1,023,095.83 元，（大写）：壹佰零贰万叁仟零玖拾伍元捌角叁分。税率 9 %；

2、合同单价及工程量详见：宝龙专精特新产业园项目 2 栋高低压配电设备采购及安装工程专业分包 工程量清单。

附件十：施工现场扬尘管理协议

附件十一：质量管理协议书

附件十二：生活区管理制度

附件十三：项目人员进退场管理制度

附件十四：《工程质量缺陷保修书》

附件十五：《工程主要材料设备品牌表》

（以下无正文）

甲方（盖章）：深圳市建设（集团）有限公司

法定代表人

或委托代理人（签字）：

日期：　　年　　月　　日

乙方（盖章）：

法定代表人

或委托代理人（签字）：

日期：　　年　　月　　日

（3）、（低压）（GCK)4000A-3C 声明

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2024980301009804

深圳市三江电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

深圳市三江电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：	深圳市三江电气有限公司
生产者地址：	广东省深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
依据的强制性产品认证规则：	CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：	抽出式开关柜（低压成套开关设备）
产品系列、型号、规格：	（见附页）
依据的标准：	GB/T 7251.2-2023
生产企业名称：	深圳市三江电气有限公司
生产企业地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋

联系人：周玉龙
电话：1871859****
电子邮箱：642192595@qq.com
指定签字人：

自我声明时间：2024-02-19
自我声明地点：广东深圳
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

第1页/共2页

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2024980301009804

产品系列、型号、规格：

GCK 主母线：InA=4000A～1600A，Icw=80kA；配电母线：Ing=1000A～400A，Icw=30kA；Un=400V，Ui=690V；50Hz；IP40、IP30；户内型

联系人：周玉龙
电话：1871859****
电子邮箱：6421925950@qq.com
指定签字人：

自我声明时间：2025-02-18
自我声明地点：广东深圳
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

（4）、（低压）（GCK)4000A-型式试验报告

报告编号：03401-V2024CQC107501-1278190

240008349761

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0983

CQC 产品认证
型 式 试 验 报 告

□新申请□变更□监督□复审 ■其他：核查

申请编号：V2024CQC107501-1278190

产品名称：抽出式开关柜

型　　号：GCK

检测机构：湖南电科院检测集团有限公司

湖南电科院检测集团有限公司 检验检测专用章

深圳市三江电气有限公司

报告编号：03401-V2024CQC107501-1278190　　第 1 页　共 30 页

型 式 试 验 报 告

申请编号：V2024CQC107501-1278190 样品名称：抽出式开关柜 型　　号：GCK 商　　标：/ 样品数量：/ 样品来源：/ 样品生产序号：/ 收样日期：/ 完成日期：2025 年 1 月 20 日	委托人：深圳市三江电气有限公司 委托人地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋 生产者：深圳市三江电气有限公司 生产者地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋 生产企业：深圳市三江电气有限公司 生产企业地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋

试验依据标准：GB/T 7251.2-2023《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分：成套电力开关和控制设备》

试验结论：　　合　格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

产品型号：GCK
额定电压（Un）:400V
额定绝缘电压（Ui）：690V
额定频率（fn）：50Hz
主母线的额定电流（InA）：4000A～1600A
配电母线的组额定电流（Ing）：1000A～400
主母线的额定短时耐受电流（Icw）：80kA
配电母线的额定短时耐受电流（Icw）：30kA
户内型/户外型：户内型
外壳防护等级：IP40、IP30

主检：吴江	签名：吴江	日期：2025-01-20	湖南省建筑科学研究院检测集团有限公司 （检测机构名称）（盖章） 2025 年 1 月 20 日
审核：向东	签名：向东	日期：2025-01-20	
签发：徐艳	签名：徐艳	日期：2025-01-20	

备注	变更信息详见附件表 1。

TRF000001.77　　2023-11-07

3）、安居鸿栖台项目高低压工程

（1）、表扬信

表 扬 信

致深圳市三江电气有限公司


贵司与我司自年初签订《安居鸿栖台项目高低压工程分包合同》合同以来，生产经理余琦、执行总经理邢振宇、项目经理夏玉宏快速的投入工作，本着服务好业主、服务好项目的态度，严格按照我方统一协调与安排，勇担重任、恪尽职守解决报装方案和供电方案的问题，共计报了多种方案供我司选择，特别是在面对周边道路进线困难、坡道设置特殊，燃气公司、宝安供电局多部门多次协商，解决疑难问题快速转变思路，优化调整方案，为最终送电创造了良好的基础。表现出了优秀的工作能力和强烈的工作责任心，攻坚克难最终完成了最佳用电送电方案。

特向贵单位表示感谢并致函表扬!

安 居 鸿 栖 台 项 目 部

2023 年 12 月 18 日

（2）、合同扫描件

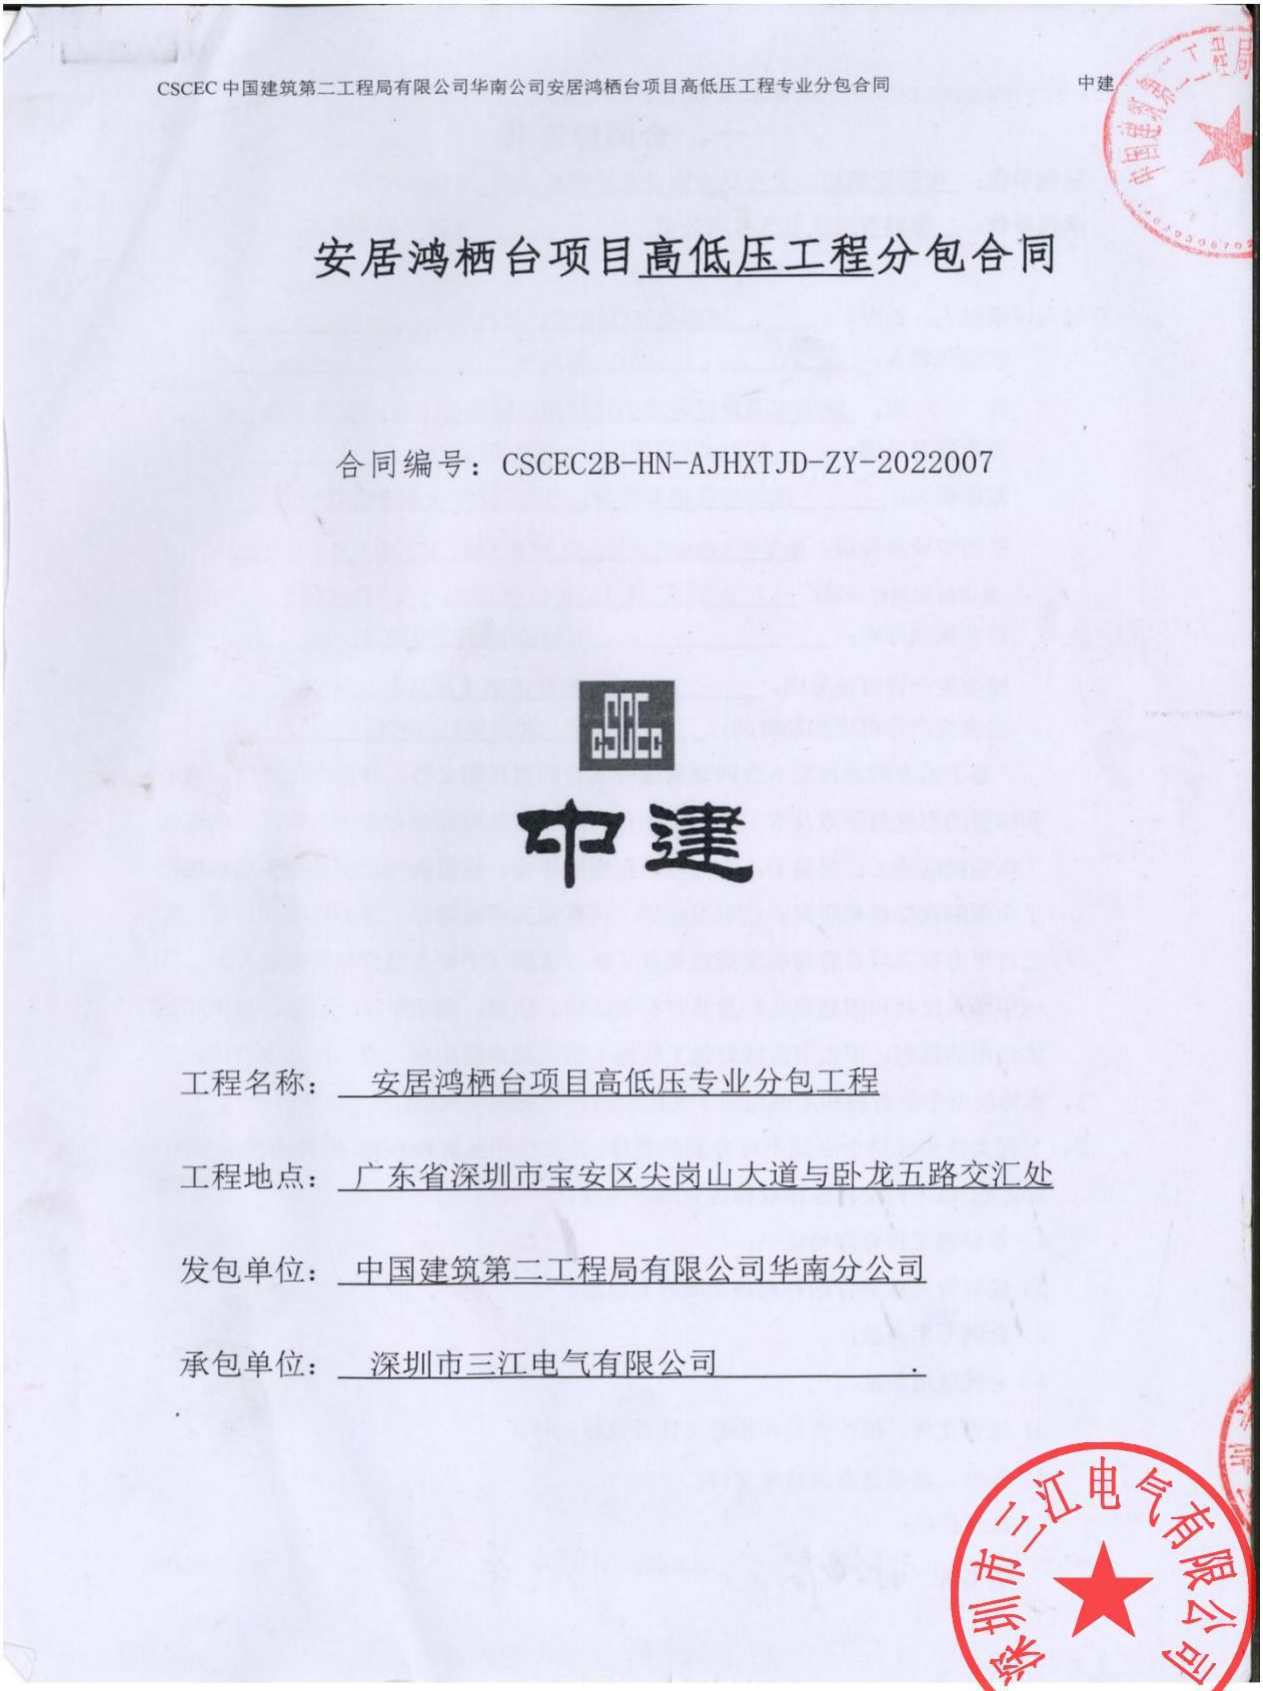

CSCEC 中国建筑第二工程局有限公司华南公司安居鸿栖台项目高低压工程专业分包合同 中建

安居鸿栖台项目高低压工程分包合同

合同编号：CSCEC2B-HN-AJHXTJD-ZY-2022007

中建

工程名称：安居鸿栖台项目高低压专业分包工程

工程地点：广东省深圳市宝安区尖岗山大道与卧龙五路交汇处

发包单位：中国建筑第二工程局有限公司华南分公司

承包单位：深圳市三江电气有限公司

一、 合同协议书

发包单位： 中国建筑第二工程局有限公司华南分公司（以下简称甲方）

承包单位： 深圳市三江电气有限公司（以下简称乙方）

分包人（承包人，乙方）：深圳市三江电气有限公司.

法定代表人：周玉龙.

住　　所：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋.

资质证书号码：(D344241549)/6-1-00200-2021.

发证机关：深圳市住房和建设局/国家能源局南方监督局.

资质专业及等级：输变电工程专业承包三级/承装（修、试）电力施工许可证.

复审时间及有效期：2021 年 10 月 28 日至 2023 年 11 月 02 日.

营业执照号码：914403007663881924.

安全生产许可证号码：（粤）JZ 安许证字【2021】225453 延.

安全生产许可证到期时间：2024年11月30日.

鉴于乙方同意按照本合同要求履行其合同责任和义务，并保证以诚信、敬业和积极的态度与甲方及本工程涉及的任何第三方保持充分有效的合作，以确保本工程的圆满竣工；另鉴于乙方已对工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并已对甲方有关项目管理制度规定充分了解。依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

1、本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。

2、下列文件构成整个合同不可分割的整体，各文件相互解释补充，若有不明确或不一致之处，以下列文件法律解释优先顺序为准。

1）本分包工程合同协议书；

2）经双方同意签订的补充条款或补充信息；

3）合同专用条款；

4）合同通用条款；

5）投标文件、报价资料和招标文件及议标文件；

6）标准、规范及有关技术文件；

7）施工图纸；

甲方小签：　　乙方小签：

项目施工情况，参照甲方现场平面布置图，在充分考虑本工程结构特点、工程工期、抢工、现场道路、水平垂直运输、部分区域塔吊无法覆盖、场地狭窄、材料倒运、生活区与施工区分开等施工难度及其他一切情况，确定上述合同价。结算按经甲方确定的图纸及乙方实际完成的施工部位建筑面积计算，建筑面积计算规则按国家最新标准执行。

□ 总价下浮合同：合同总价款（含税价）为____元（大写：____），其中不含税价款为___元，增值税率为__%，税额为____元。业主结算总价下浮___%，其中安全生产费暂定为____元（占合同总价的 2%），后附安全生产费用清单及考核支付办法。即：包人工、材料（除甲供外）、机械（塔吊、施工电梯除外）、包税金、包质量、包工期、包环境保护、包职业健康安全与文明施工。乙方经实地考察安居鸿栖台项目施工情况，参照甲方现场平面布置图，在充分考虑本工程结构特点、工程工期、抢工、现场道路、水平垂直运输、部分区域塔吊无法覆盖、场地狭窄、材料倒运、生活区与施工区分开等施工难度及其他一切情况，确定上述合同价。结算总价按经甲方确定实际完成的施工部位的结算金额乘以下浮率计算。

4、工期：

计划开工日期：本分包工程暂定于 2022 年 1 月 25 日开工；

计划完工日期：本分包工程暂定于 2023 年 6 月 25 日完工；

合同工期总日历天数为：150 天。

具体开工日期以甲方签发的开工指令为准。

工期节点要求：____/_____。

5、工程质量标准

本分包工程质量标准双方约定为： 符合国家现行的验收标准，质量合格 ，并要求达到质量奖项的评定标准。

6、甲、乙双方在此立约：保证按照本合同的约定，承担和履行各自的全部责任和义务。

7、本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效，在除违约责任导致合同中期解除情况下，工程经竣工验收合格、工程结算办理完毕、保修期满、合同总价款及保修金全部结清后合同自动终止。

8、本协议书一式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份，具有同等法律效力。乙方签订本协议是已熟知甲方及甲方项目各项管理制度与流程程序，并自愿遵守甲方的各项管理制度与流程程序。

甲方小签：李程 孙健康 乙方小签：罗光革

8）有标价的工程量与设备材料清单；

9）进行过程中的有关信件（含业主与监理的有关通知及工程会议纪要）、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）；

10）甲方的工程、质量、安全、商务、物资、财务的制度和管理办法；

11）甲方与建设单位（项目业主）总承包合同文件相关内容；

12）其他构成本分包合同的相关资料与文件。

除非另有约定，合同履行过程中双方共同签署的补充协议、会议纪要、备忘录及其他文件，以及经确认的双方往来文件也视为本合同组成部分。

3、合同类型：（请选择：将选定的条款涂黑 ■）

本工程的合同价款采用下列第 种方式计算。

■总价合同：合同总价款（含税价）为 8325588.21 元（大写：捌佰叁拾贰万伍仟伍佰捌拾捌元贰角整），其中不含税价款为 7638154.32 元，增值税率为 9 %，税额为 687433.89 元。除电缆外，其余部分总价包干，其中安全生产费用暂定为 166511.77 元，（占合同总价的 2%），后附安全生产费用清单及考核支付办法。即：包人工、材料（除甲供外）、机械（塔吊、施工电梯除外）、包税金、包质量、包工期、包环境保护、包职业健康安全与文明施工。实施过程中各方提出的设计修改与变更，其涉及的费用增减在±3%以内都包含在总价之中，费用增减在±3%以外的按约定单价（无相似单价按约定计费方法计算）按实结算。

□ 单价合同：合同总价款（含税价）为____元（大写：____），其中不含税价款为___元，增值税率为__%，税额为____元。单价包干，其中安全生产费暂定为 元（占合同总价的 2%），后附安全生产费用清单及考核支付办法。即：包人工、材料（除甲供外）、机械（塔吊、施工电梯除外）、包税金、包质量、包工期、包环境保护、包职业健康安全与文明施工。乙方经实地考察安居鸿栖台项目施工情况，参照甲方现场平面布置图，在充分考虑本工程结构特点、工程工期、抢工、现场道路、水平垂直运输、部分区域塔吊无法覆盖、场地狭窄、材料倒运、生活区与施工区分开等施工难度及其他一切情况，确定上述合同价。结算按经甲方确定的图纸及乙方实际完成工程量乘以合同单价计算。

□ 平米包干合同：合同总价款（含税价）为____元（大写：____），其中不含税价款为___元，增值税率为__%，税额为____元。平米单价包干，其中安全生产费暂定为____元（占合同总价的 2%），后附安全生产费用清单及考核支付办法。即：包人工、材料（除甲供外）、机械（塔吊、施工电梯除外）、包税金、包质量、包工期、包环境保护、包职业健康安全与文明施工。乙方经实地考察安居鸿栖台

甲方小签：李程 永强 乙方小签：

CSCEC 中国建筑第二工程局有限公司华南公司安居鸿栖台项目高低压工程专业分包合同　　中建

序号	项 目	甲 方	乙 方
1	单位名称	中国建筑第二工程局有限公司华南分公司	深圳市三江电气有限公司
2	法定（授权）代表人		
3	注册地址	深圳市福田区福保街道福保社区市花路南侧长富金茂大厦 1 号楼 2601	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
4	邮寄地址	深圳市宝安区西乡尖岗山大道与卧龙五路交汇处	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
5	邮政编码	518000	518117
6	开户银行	中国银行中建大厦支行	交通银行深圳横岗支行
7	开户帐号	744 557 937 710	105584000755
8	纳税人识别号	91440300736262054W	914403007663881924
9	联系人		邢振雨
10	联系电话	82290711	13005457364
11	联系传真	82290711	0755-28431718
12	联系邮箱		szsanjiang@163.com
13	签署地点	深圳市福田区	深圳市福田区
14	签署时间	2023.1.1	2023.1.1

甲方小签：　　乙方小签：

（3）、（低压）（GCK)4000A-3C 声明

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2024980301009804

深圳市三江电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

深圳市三江电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：	深圳市三江电气有限公司
生产者地址：	广东省深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
依据的强制性产品认证规则：	CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：	抽出式开关柜（低压成套开关设备）
产品系列、型号、规格：	（见附页）
依据的标准：	GB/T 7251.2-2023
生产企业名称：	深圳市三江电气有限公司
生产企业地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋

联系人：周玉龙
电话：1871859****
电子邮箱：642192595@qq.com
指定签字人：

自我声明时间：2024-02-19
自我声明地点：广东深圳
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

第1页/共2页

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2024980301009804

产品系列、型号、规格：

GCK 主母线：InA=4000A～1600A，Icw=80kA；配电母线：Ing=1000A～400A，Icw=30kA；Un=400V，Ui=690V；50Hz；IP40、IP30；户内型

联系人：周玉龙
电话：1871859****
电子邮箱：6421925950@qq.com
指定签字人：

自我声明时间：2025-02-18
自我声明地点：广东深圳
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

（4）、（低压）（GCK)4000A-型式试验报告

报告编号：03401-V2024CQC107501-1278190

240008349761

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0983

CQC 产品认证
型 式 试 验 报 告

□新申请□变更□监督□复审 ■其他：核查

申请编号：V2024CQC107501-1278190

产品名称：抽出式开关柜

型　　号：GCK

检测机构：湖南电科院检测集团有限公司

湖南电科院检测集团有限公司 检验检测专用章

湖南三江电气有限公司

报告编号：03401-V2024CQC107501-1278190　　第 1 页　共 30 页

型 式 试 验 报 告

申请编号：V2024CQC107501-1278190 样品名称：抽出式开关柜 型　　号：GCK 商　　标：/ 样品数量：/ 样品来源：/ 样品生产序号：/ 收样日期：/ 完成日期：2025 年 1 月 20 日	委托人：深圳市三江电气有限公司 委托人地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋 生产者：深圳市三江电气有限公司 生产者地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋 生产企业：深圳市三江电气有限公司 生产企业地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋

试验依据标准：GB/T 7251.2-2023《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分：成套电力开关和控制设备》

试验结论：　　合　格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

产品型号：GCK
额定电压（Un）:400V
额定绝缘电压（Ui）：690V
额定频率（fn）：50Hz
主母线的额定电流（InA）：4000A～1600A
配电母线的组额定电流（Ing）：1000A～400
主母线的额定短时耐受电流（Icw）：80kA
配电母线的额定短时耐受电流（Icw）：30kA
户内型/户外型：户内型
外壳防护等级：IP40、IP30

主检：吴江	签名：吴江	日期：2025-01-20	湖南省科学院检测集团有限公司 （检测机构名称）盖章） 2025 年 1 月 20 日
审核：向东	签名：向东	日期：2025-01-20	
签发：徐艳	签名：徐艳	日期：2025-01-20	
备注	变更信息详见附件表 1。		

TRF000001.77　　2023-11-07

深圳市三江电气有限公司

4）、（中央援建香港应急医院）河套项目 C2 工区优秀班组称号

（1）、优秀班组称号




中央援港
同心抗疫
中央援港
同心抗疫

（2）、合同扫描件

合同编号：ZJKG/HN/2022-009/FBHT/007-4

河套项目
高低压变配电
专业工程分包合同

中建

承 包 人：中建科工集团有限公司

分 包 人：深圳市三江电气有限公司

签约地点：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路3331号中建科工大厦38层3801

签约时间：2022 年 3 月 4 日

分包工程名称：河套项目高低压变配电专业分包工程

分包工程地点：广东省深圳市福区福田南路西侧皇岗口岸对面河套区域

分包工程承包范围：经业主、设计院、监理及甲方认可的施工图纸、工程变更、施工规范及施工方案内的高低压变配电工程（不含埋管及电缆井），包含但不限于界面划分内所有工作事宜。附件一为暂定的标段划分，具体以图纸、界面划分及甲方最新的要求为准，乙方应严格遵守发包人或甲方下发的工期指令，因乙方施工进度、质量、安全等未能满足甲方要求，甲方可自行缩减乙方工程承包范围，或另行委托第三方施工或进行整改，产生的费用及损失由乙方承担，乙方对此无任何异议，并承担此部分施工内容的缺陷保修责任。

分包工程承包方式：包人工、包材料、包辅材、包机具、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包验收、包税金、包维稳、包防疫、工完场清、场容、场貌达到甲方和业主及当地政府有关部门的要求等，乙方包括完成对应工程所需的一切工作内容。

二、分包合同价款

本分包合同为定额下浮合同，下浮率 12.6%，该下浮率不因合同价款及业主对清单、技术、图纸要求或乙方的承包范围调整而改变。

合同暂定价款为：人民币（大写）叁佰柒拾捌万元，¥ 3780000;其中不含税价款为¥3467889.91 ，增值税率为 9 %，税金为¥312110.09 。最终结算金额：业主最终审定乙方施工范围内对应的结算费用*（1-11%）-乙方承担的费用及奖罚款。

合同价款已包含甲方向乙方明确的施工标段范围内的全部工作，包括但不限于人工费、材料费（含辅材）、水电费、机械费、防疫费、运输费、转运费、损耗、措施费（含样板等）、垃圾清理费、管理费、风险、税金、利润、保险、试验（含材料检验试验费）、验收费、银行垫资费用、安全文明施工费、成品保护费、返修整改费、赶工抢工费、夜间施工费、物价上涨及政策性文件规定引起的所有风险费用等。

其中：

CSCEC 中建

甲方：中建科工集团有限公司	乙方：深圳市三江电气有限公司
住所：深圳市南山区粤海街道中心路 3331 号中建科工大厦 3801 室	住所：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
法定代表人：王宏	法定代表人：周玉龙
委托代理人：	委托代理人：祝锦棠
电话：	电话：0755-28431818
传真：	传真：
开户银行：	开户银行：中国农业银行深圳龙岗中心城支行
账号：	账号：41024100040006702
邮政编码：	邮政编码：

5

（3）、（低压）施耐德 BlokSeT 授权柜 4000A-3C 声明

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980301005443

深圳市三江电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

深圳市三江电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：	深圳市三江电气有限公司
生产者地址：	广东省深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
依据的强制性产品认证规则：	CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：	低压成套开关设备
产品系列、型号、规格：	（见附页）
依据的标准：	GB/T 7251.2-2023
生产企业名称：	深圳市三江电气有限公司
生产企业地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋

联系人：周玉龙　　自我声明时间：2025-02-19
电话：1871859****　　自我声明地点：广东深圳
电子邮箱：6421925950@qq.com
指定签字人：　　生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

第1页/共2页

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980301005443

产品系列、型号、规格：

BlokSeT主母线:InA=4000A～1600A(50Hz)、(60Hz时其额定电流是50Hz额定电流的95%),Icw=80kA;配电母线:Ing=1800A～400A(50Hz)、(800A以上时60Hz额定电流是50Hz额定电流的95%,800A及以下60Hz额定电流同50Hz额定电流),Icw=50kA;Un=400V、380V,Ui=1000V(进线柜、馈电柜)/800V(控制柜);50Hz、60Hz;IP43、IP42、IP41、IP40、IP30;户内型

联系人：周玉龙
电话：1871859****
电子邮箱：642192595@qq.com
指定签字人：

自我声明时间：2025-02-19
自我声明地点：广东深圳
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

（4）、（低压）施耐德 BlokSeT 授权柜 4000A-型式试验报告

报告编号：03401-V2024CQC107501-1277606

240008349761

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0983

CQC 产品认证
型 式 试 验 报 告

□新申请□变更□监督□复审 ■其他：核查

申请编号：V2024CQC107501-1277606

产品名称：低压成套开关设备

型　　号：BlokSeT

检测机构：湖南电科院检测集团有限公司

报告编号：03401-V2024CQC107501-1277606　　第 1 页　共 21 页

型 式 试 验 报 告

申请编号：V2024CQC107501-1277606 样品名称：低压成套开关设备 型　　号：BlokSeT 商　　标：/ 样品数量：/ 样品来源：/ 样品生产序号：/ 收样日期：/ 完成日期：2025 年 1 月 20 日	委托人：深圳市三江电气有限公司 委托人地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋 生产者：深圳市三江电气有限公司 生产者地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋 生产企业：深圳市三江电气有限公司 生产企业地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋

试验依据标准：GB/T 7251.2-2023《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分：成套电力开关和控制设备》

试验结论：　　合　格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
产品型号：BlokSeT
额定电压（Un）：400V、380V
额定绝缘电压（Ui）：1000V(进线柜、馈电柜)800V(控制柜)
额定频率（fn）：50Hz、60Hz
主母线的额定电流（InA）：4000A～1600A(800A 以上时 60Hz 额定电流是 50Hz 额定电流的 95%:800A 以下 60Hz 额定电流同 50Hz 额定电流)
配电母线的组额定电流（Ing）：1800A～400A(800A 以上时 60Hz 额定电流是 50Hz 额定电流的 95%:800A 以下 60Hz 额定电流同 50Hz 额定电流)
主母线的额定短时耐受电流（Icw）：80kA
配电母线的额定短时耐受电流（Icw）：50kA
户内型/户外型：户内型
外壳防护等级：IP43、IP42、IP41、IP40、IP30

主检：吴江	签名：吴江	日期：2025-01-20	湖南电科院检测集团有限公司 （检测机构名称、盖章） 2025 年 1 月 20 日
审核：向东	签名：向东	日期：2025-01-20	
签发：徐艳	签名：徐艳	日期：2025-01-20	
备注	变更信息详见附件表 1。		

TRF000001.77　　2023-11-07

5）、阜外深圳医院三期工程安置房及人才住房项目

（1）、表扬信

表 扬 信

致:深圳市三江电气有限公司

贵司与我司自年初签订《阜外深圳医院三期工程安置房及人才住房项目工程》合同以来，快速的投入工作，本着服务好业主、服务好项目的态度，严格按照我方统一协调与安排，勇担重任、恪尽职守解决报装方案和供电方案的问题，共计报告多种方案供我司选择，特别是在面对周边道路进线困难、坡道设置特殊，与地铁公司、燃气公司、南山供电局多部门多次协商，解决疑难问题快速转变思路，优化调整方案，为最终送电创造了良好的基础。表现出了优秀的工作能力和强烈的工作责任心，攻坚克难最终完成了最佳用电送电方案。

特向贵单位表示感谢并致函表扬!

深圳市建工集团股份有限公司

阜外深圳医院三期工程安置房及人才住房项目项目部

2023 年 12 月 8 日

（2）、合同扫描件

深圳市建工集团股份有限公司
安装专业分包合同

深圳建工
建 筑 未 来

合 同 编 号：2022-集团直属-阜外医院三期-分-高低压配电专业-020

分包工程名称：阜外深圳医院三期工程安置房及人才住房项目高低压配电专业分包工程

总 承 包 单 位：深圳市建工集团股份有限公司

分 包 单 位：深圳市三江电气有限公司

高低压配电 安装工程专业分包合同

合同编号：2022-集团直属-阜外医院三期-分-高低压配电专业-020

总承包单位（以下简称甲方）：深圳市建工集团股份有限公司

分包单位（以下简称乙方）：深圳市三江电气有限公司

鉴于建设单位 深圳市振业（集团）股份有限公司（以下称“建设单位”）与甲方已经签订阜外深圳医院三期工程安置房及人才住房项目施工总承包工程合同（以下称“总承包合同”），依照中华人民共和国有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方双方就 阜外深圳医院三期工程安置房及人才住房项目高低压配电专业分包工程 安装工程事项经协商达成一致签订本合同，以兹双方共同遵守。

一、工程概况

工程名称：阜外深圳医院三期工程安置房及人才住房项目施工总承包工程高低压配电安装工程

工程地点：深圳市南山区

建筑面积：约 69090m2

建筑层数：地下 4 层 地上 45 层

建筑高度：147.37m

结构类型：框架-剪力墙结构

二、工程承包范围及内容

包含阜外深圳医院三期工程安置房及人才住房项目施工总承包工程施工图纸范围内全部高低压配电安装工程的施工，具体包括但不限于以下内容：

1、包含相关设备安装时的二次开洞、封堵及垃圾清运等工作，严格按照总包单位要求做到工完场清。

2、包含施工范围内的检验检测及验收工作；

3、包含本施工范围内所有试验、清洁、材料搬运、成品、半成品保护等工作。

4、包含三次以内的仓库迁移（含第 3 次，每次为搭建和重新安装及材料搬运）、

	2. 电梯井及机房内排气扇由水电班组施工，其余为本专业单位施工。
燃气工程	1. 燃气报警的电源预留由水电班组施工，其余为本专业单位施工。 2. 燃气报警系统由水电班组进行预留预埋。 3. 燃气套管由水电班组进行预留预埋。
市政工程	1、市政给排水接驳由本专业进行施工。 2、给水施工至架空层及地下室一层内墙 20cm 处预留法兰接口，套管封堵由本专业进行封堵，套管预埋由水电进行施工。

三、工期

1、总工期

1.1 合同工期总日历天数为：546 天；该合同工期为固定工期（竣工验收合格日期已含在该工期限定时间内），应在上述工期限定时间内考虑政府规定的不可进行夜间或节假日施工、高考、中考、大型社会活动、交通管制、降雨、大风、雾霾等因素对工期的影响。除非合同另有约定或甲方事先书面同意，上述工期在任何情况下不予延长。

1.2 开工日期：本分包工程定于 2022 年 5 月 1 日开工（如实际开工日期发生变化则以甲方书面开工通知或开工报告为准）；

1.3 竣工日期：本分包工程定于 2023 年 10 月 28 日竣工（可根据开工日期相应顺延）；

2、节点工期：必须按甲方总进度计划要求及时提供各个节点的工作面，乙方应积极配合甲方的施工，在各个施工节点施工工期满足甲方的进度要求。

3、工程进度及工期约定：满足现场主体工程进度要求，如因分包人原因引起的工期延误，每影响一天罚款 5000.00 元，从当月进度款中扣除，由此造成的损失由乙方承担。

3.1 开工：乙方应按合同约定的日期开工，或以甲方书面开工通知或开工报告 为准。

3.2 延期开工：经甲方书面许可可以延期开工。

3.3 进度：乙方必须按甲方确认的进度计划组织施工，接受甲方对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，乙方应按甲方的要求提出赶工措施，经甲方确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与进度计划不符，乙方无权就赶工措施提出造价请求。乙方应积极配合甲方要求安排劳务人员及时进场，若未在规定期限进场或劳动力无法满足实际要求，每延误一天应当向甲方支付违约金 2000 元。

3.4 施工期顺延：出现下列情况时，经甲方书面批准，工期可以顺延。

3.4.1 不可抗力造成工程延误；

3.4.2 甲方根据现场变更的实际情况书面同意的工期延长；

3.4.3 由于甲方自身原因导致对工程进度关键线路造成影响的（必须要有足够的证明材料），乙方可以向甲方及时申请工期签证。

3.5 暂停施工：因乙方工程质量严重与质量要求不符或乙方施工有严重的安全隐患，甲方有权要求乙方暂停施工进行整顿，由此造成的工期延误、费用支出由乙方负责；因建设单位和甲方原因所造成的工程暂停施工，乙方应予以接受，并不得提出任何的经济补偿和损失索赔。暂停施工期间，乙方应对施工人员做妥善安排，不得发生上访、围攻等现象，否则将视为乙方违约。

3.6 如建设单位提出工期变化要求，乙方必须执行。

4、工期奖罚：

乙方应积极配合甲方进度计划要求，若按要求完成相应里程碑节点（里程碑节点可以根据项目实际情况制定并作为合同附件），每提前一天奖励 / 元；若因乙方自身问题（如劳动力安排不合理、施工工效低等）导致甲方要求的工期节点未完成，每延误一天向甲方支付违约金 5000 元。

四、承包方式

本工程按以下承包方式：

以审计单位最终审定的对应本合同工程结算价（不含规费、措施费）下浮 26.5% 作为最终结算总价；乙方提供税率为 9% 的增值税 专用 发票，税款部分，如国家税率调整，则按照乙方开具增值税专用发票时所适用的国家税率作相应调整。

合同造价明细详见附件一：《工程投标报价书》。

五、合同造价

1、本合同暂定合同总价（不含增值税）：人民币 3020110.59 元（大写：叁佰零贰万零壹佰壹拾元伍角玖分）；合同总价（含增值税）人民币 3291920.54 元（大写：叁佰贰拾玖万壹仟玖佰贰拾元伍角肆分）；增值税（税率 9 %）：人民币 271809.95 元（大写：贰拾柒万壹仟捌佰零玖元玖角伍分）。

2、本合同造价包含完成上述承包范围内全部施工内容所发生的所有费用，包括但

4、本合同自签字盖章后生效，双方履行完合同全部义务后本合同自动失效。

二十四、合同附件

1、附件一：《工程投标报价书》

2、附件二：《甲方提供材料、机械、设备表》

3、附件三：《工程签证单审批表》

（其他附件）

（以下无正文）

甲方：（公章）

住　　所：

法定代表人：

委托代理人：

开 户 银 行：

帐　　号：

乙方：（公章）

住　　所：

法定代表人：

委托代理人：

开 户 银 行：

帐　　号：

（3）、（低压）施耐德 BlokSeT 授权柜 4000A-3C 声明

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980301005443

深圳市三江电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

深圳市三江电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：	深圳市三江电气有限公司
生产者地址：	广东省深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
依据的强制性产品认证规则：	CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：	低压成套开关设备
产品系列、型号、规格：	（见附页）
依据的标准：	GB/T 7251.2-2023
生产企业名称：	深圳市三江电气有限公司
生产企业地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋

联系人：周玉龙　　自我声明时间：2025-02-19
电话：1871859****　　自我声明地点：广东深圳
电子邮箱：6421925950@qq.com
指定签字人：　　生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

第1页/共2页

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980301005443

产品系列、型号、规格：

BlokSeT主母线:InA=4000A～1600A(50Hz)、(60Hz时其额定电流是50Hz额定电流的95%),Icw=80kA;配电母线:Ing=1800A～400A(50Hz)、(800A以上时60Hz额定电流是50Hz额定电流的95%,800A及以下60Hz额定电流同50Hz额定电流),Icw=50kA;Un=400V、380V,Ui=1000V(进线柜、馈电柜)/800V(控制柜);50Hz、60Hz;IP43、IP42、IP41、IP40、IP30;户内型

联系人：周玉龙
电话：1871859****
电子邮箱：642192595@qq.com
指定签字人：

自我声明时间：2025-02-19
自我声明地点：广东深圳
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

（4）、（低压）施耐德 BlokSeT 授权柜 4000A-型式试验报告

报告编号：03401-V2024CQC107501-1277606

240008349761

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0983

CQC 产品认证
型 式 试 验 报 告

□新申请□变更□监督□复审 ■其他：核查

申请编号：V2024CQC107501-1277606

产品名称：低压成套开关设备

型　　号：BlokSeT

检测机构：湖南电科院检测集团有限公司

湖南电科院检测集团有限公司
检验检测专用章

报告编号：03401-V2024CQC107501-1277606　　第 1 页　共 21 页

型 式 试 验 报 告

申请编号：V2024CQC107501-1277606 样品名称：低压成套开关设备 型　　号：BlokSeT 商　　标：/ 样品数量：/ 样品来源：/ 样品生产序号：/ 收样日期：/ 完成日期：2025 年 1 月 20 日	委托人：深圳市三江电气有限公司 委托人地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋 生产者：深圳市三江电气有限公司 生产者地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋 生产企业：深圳市三江电气有限公司 生产企业地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋

试验依据标准：GB/T 7251.2-2023《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分：成套电力开关和控制设备》

试验结论：　　合　格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

产品型号：BlokSeT

额定电压（Un）：400V、380V

额定绝缘电压（Ui）：1000V(进线柜、馈电柜)800V(控制柜)

额定频率（fn）：50Hz、60Hz

主母线的额定电流（InA）：4000A～1600A(800A 以上时 60Hz 额定电流是 50Hz 额定电流的 95%:800A 以下 60Hz 额定电流同 50Hz 额定电流)

配电母线的组额定电流（Ing）：1800A～400A(800A 以上时 60Hz 额定电流是 50Hz 额定电流的 95%:800A 以下 60Hz 额定电流同 50Hz 额定电流)

主母线的额定短时耐受电流（Icw）：80kA

配电母线的额定短时耐受电流（Icw）：50kA

户内型/户外型：户内型

外壳防护等级：IP43、IP42、IP41、IP40、IP30

主检：吴江	签名：吴江	日期：2025-01-20	湖南电科院检测集团有限公司 （检测机构名称、盖章） 2025 年 1 月 20 日
审核：向东	签名：向东	日期：2025-01-20	
签发：徐艳	签名：徐艳	日期：2025-01-20	
备注	变更信息详见附件表 1。		

TRF000001.77　　2023-11-07

6）、国显科技大厦项目高低压变配电工程

（1）、履约情况反馈表

履约情况反馈表

建设单位名称：深圳市国显科技有限公司

采购项目名称			国显科技大厦高低压变配电工程	项目编号	2020-440307-39-03-017441015
中标供应商名称			深圳市三江电气有限公司	供应商联系人及电话	石岩 15989352836
中标金额			1321.973732 万元	合同履约时间	自 2024 年 8 月 19 日至 2024 年 9 月 20 日
履约情况评价	总体评价		☑ 优	□ 良	□ 中	□ 差
	分项评价	质量方面	☑ 优	□ 良	□ 中	□ 差
		价格方面	☑ 优	□ 良	□ 中	□ 差
		服务方面	☑ 优	□ 良	□ 中	□ 差
		时间方面	☑ 优	□ 良	□ 中	□ 差
		环境保护	☑ 优	□ 良	□ 中	□ 差
		其他	评价等级为： ☑ 优	□ 良	□ 中	□ 差
具体情况说明			已完成合同所有内容，并验收合格。			
建设单位意见（公章）			日期： 2024 年 9 月 20 日			

说明：
1. 履约情况评价分为优、良、中、差四个等级，请在对应的框前打“√”，然后在“具体情况说明”一栏详细说明有关情况。

（2）、合同扫描件

国显科技大厦项目高低压变配电工程承包合同

合同编号：SZSJ-GXKJ-SGCB20230186

国显科技大厦项目高低压变配电工程

承包合同

工程名称：国显科技大厦项目高低压变配电工程

甲方（发包人）：深圳市国显科技有限公司

乙方（承包人）：深圳市三江电气有限公司

签订时间：2024 年 6 月

签订地点：深圳市龙岗区

合同协议书

发包人（全称）：【深圳市国显科技有限公司】（以下简称甲方）

承包人（全称）：【深圳市三江电气有限公司】（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就国显科技大厦项目高低压变配电工程发包作业承包事项协商一致，达成如下协议，双方共同遵守。

一、工程概况

1.1 工程名称：国显科技大厦项目高低压变配电工程

1.2 工程地点：深圳市龙岗区坪地街道

1.3 承包方式：包含供配电设施施工图纸深化设计、报批报建及全部工程费用及施工验收、通电、检测、移交等所产生的相关费用，包括但不限于：人工费、材料费、机械费、施工费、机械进场费、管理费、利润、税金、水电费、材料检测费、技术措施费、机械厂内转移、临时施工便道、施工场地处理、各项保险、供送电检测验收费、材料价格上涨等所有费用。最终以双方确认的工程量*合同单价进行结算。

1.4 工程承包范围：本工程范围内的【变配电工程】（以下简称本工程）。施工范围及数量为暂定，实际施工过程中有可能存在承包人根据实际施工情况增加或减少分包人的施工内容。

二、工期

2.1 计划开工日期：2023 年 08 月 01 日，具体以甲方发出的进场通知单为准。

2.2 计划完工日期：2024 年 07 月 20 日，以本工程最终通过验收时间为准。

2.3 合同工期总日历天数：355 日历天，合同工期总日历天数与

根据前述计划开工、完工日期计算的天数不一致的，以合同工期总日历天数为准。

2.4 本分包合同工期已综合考虑法定节假日（特别是中秋、春节等重要节假日）、非极端不利天气、中高考、两会及其他政府会议、农忙、扰民与民扰、城管管制、甲方或建设方或政府部门领导检查、观摩、工地现状、空气污染预警、环保政策要求、交叉施工、配合施工的等待时间等对工期产生的影响。

三、签约合同价与合同价格形式

3.1 签约合同价（含增值税）为：固定总价人民币（大写）**壹仟叁佰贰拾壹万玖仟柒佰叁拾柒元叁角贰分（13,219,737.32 元）**。其中，不含增值税合同价款为人民币（大写）**壹仟贰佰壹拾贰万捌仟壹佰玖拾玖元叁角捌分 （12,128,199.38 元）**，增值税为人民币（大写）**壹佰零玖万壹仟伍佰叁拾柒元玖角肆分（1,091,537.94 元）**，税率 9%。

3.2 本合同约定的不含税价格不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计的价格相应调整，以开具发票时间为准。

3.3 合同价格形式：本合同价格根据图纸和清单固定总价包干，除甲方认可的设计变更、签证等工程量另行结算外，本合同价格不再因任何因素变更。具体价格详见附件一《工程量清单》。

四、合同文件组成及解释顺序

4.1、本合同协议书；

4.2、其他合同文件；

4.3、技术标准和要求；

4.4、图纸；

4.5、已标价工程量清单。

二十二、合同份数

22.1 本合同包括附件一式肆份，双方各执贰份，均具同等法律效力。

22.2 本合同中涉及附件均与本合同具有同等法律效力。

二十三、合同附件

附件一：《工程量清单》

（以下无正文）

【合同签署页】

甲方盖章	乙方盖章
单位名称：深圳市国显科技有限公司	单位名称：深圳市三江电气有限公司
法定代表人：欧木兰	法定代表人：周玉龙
签约代表人：	签约代表人：
税号：91440300795430564O	税号：91440300766388192A
电话：	电话：0755-28431718
开户银行：	开户银行：中国农业银行深圳龙岗中心城支行
帐号：	帐号：410 2410 0040 0067 02
单位地址：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同富路 9 号厂房 C、D	单位地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋

（3）、（低压）施耐德 BlokSeT 授权柜 4000A-3C 声明

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980301005443

深圳市三江电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

深圳市三江电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：	深圳市三江电气有限公司
生产者地址：	广东省深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
依据的强制性产品认证规则：	CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：	低压成套开关设备
产品系列、型号、规格：	（见附页）
依据的标准：	GB/T 7251.2-2023
生产企业名称：	深圳市三江电气有限公司
生产企业地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋

联系人：周玉龙　　自我声明时间：2025-02-19
电话：1871859****　　自我声明地点：广东深圳
电子邮箱：6421925950@qq.com
指定签字人：　　生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

第1页/共2页

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980301005443

产品系列、型号、规格：

BlokSeT主母线:InA=4000A～1600A(50Hz)、(60Hz时其额定电流是50Hz额定电流的95%),Icw=80kA;配电母线:Ing=1800A～400A(50Hz)、(800A以上时60Hz额定电流是50Hz额定电流的95%,800A及以下60Hz额定电流同50Hz额定电流),Icw=50kA;Un=400V、380V,Ui=1000V(进线柜、馈电柜)/800V(控制柜);50Hz、60Hz;IP43、IP42、IP41、IP40、IP30;户内型

联系人：周玉龙
电话：1871859****
电子邮箱：642192595@qq.com
指定签字人：

自我声明时间：2025-02-19
自我声明地点：广东深圳
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

（4）、（低压）施耐德 BlokSeT 授权柜 4000A-型式试验报告

报告编号：03401-V2024CQC107501-1277606

240008349761

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0983

CQC 产品认证
型 式 试 验 报 告

□新申请□变更□监督□复审 ■其他：核查

申请编号：V2024CQC107501-1277606

产品名称：低压成套开关设备

型　　号：BlokSeT

检测机构：湖南电科院检测集团有限公司

湖南电科院检测集团有限公司
检验检测专用章

报告编号：03401-V2024CQC107501-1277606　　第 1 页　共 21 页

型 式 试 验 报 告

申请编号：V2024CQC107501-1277606 样品名称：低压成套开关设备 型　　号：BlokSeT 商　　标：/ 样品数量：/ 样品来源：/ 样品生产序号：/ 收样日期：/ 完成日期：2025 年 1 月 20 日	委托人：深圳市三江电气有限公司 委托人地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋 生产者：深圳市三江电气有限公司 生产者地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋 生产企业：深圳市三江电气有限公司 生产企业地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋

试验依据标准：GB/T 7251.2-2023《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分：成套电力开关和控制设备》

试验结论：　　合　格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

产品型号：BlokSeT

额定电压（Un）：400V、380V

额定绝缘电压（Ui）：1000V(进线柜、馈电柜)800V(控制柜)

额定频率（fn）：50Hz、60Hz

主母线的额定电流（InA）：4000A～1600A(800A 以上时 60Hz 额定电流是 50Hz 额定电流的 95%:800A 以下 60Hz 额定电流同 50Hz 额定电流)

配电母线的组额定电流（Ing）：1800A～400A(800A 以上时 60Hz 额定电流是 50Hz 额定电流的 95%:800A 以下 60Hz 额定电流同 50Hz 额定电流)

主母线的额定短时耐受电流（Icw）：80kA

配电母线的额定短时耐受电流（Icw）：50kA

户内型/户外型：户内型


外壳防护等级：IP43、IP42、IP41、IP40、IP30

主检：吴江	签名：吴江	日期：2025-01-20	湖南电科院检测集团有限公司 （检测机构名称、盖章） 2025 年 1 月 20 日
审核：向东	签名：向东	日期：2025-01-20	
签发：徐艳	签名：徐艳	日期：2025-01-20	
备注	变更信息详见附件表 1。		

TRF000001.77　　2023-11-07

7）、（深圳市城市轨道交通 12 号线工程 B 段）

（1）、深圳地铁集团 2021 年年度优秀设备供货商

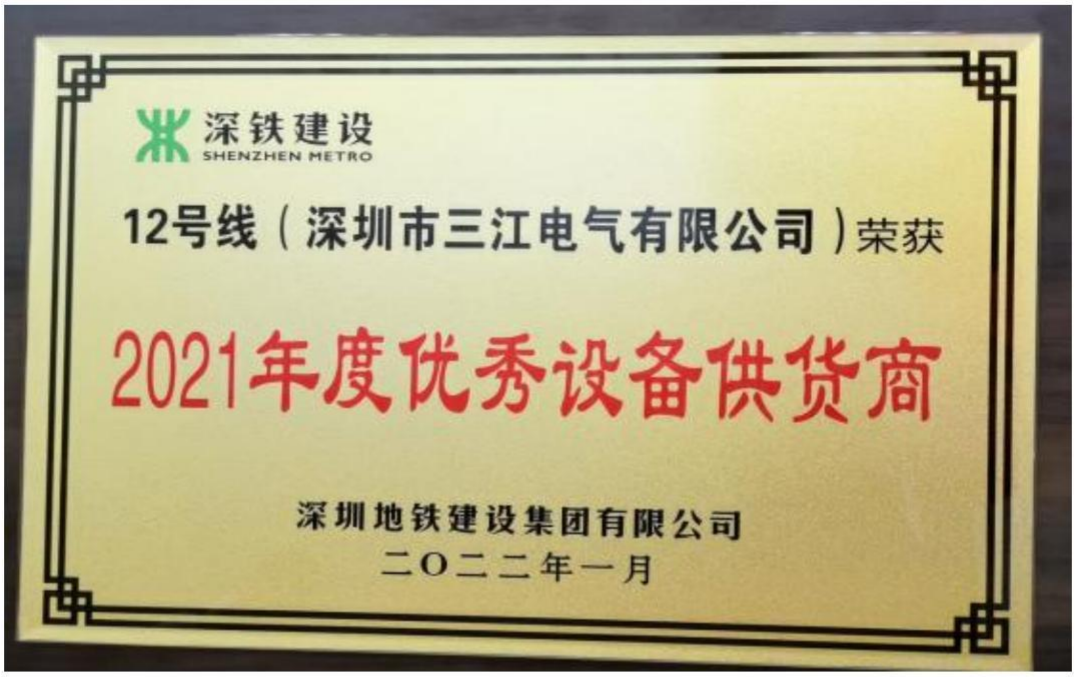

（2）、深圳地铁集团 2021 年度设备供货商-优秀项目经理



荣誉证书

卢巧章（深圳市三江电气有限公司）同志：

被评为深圳地铁2021年度设备供货商

优秀项目经理

特发此证，以资鼓励。

深圳地铁建设集团有限公司

二〇二一年一月

（3）、运行证明及好评

证　明

兹证明，深圳市三江电气有限公司承担我深圳地铁四期工程 12 号线工程 0.4kV 低压开关柜系统设备采购项目，合同金额：3316.40 万元，该项目包含 15 个车站，1 个停车场，4 个自然形成空间，2 个主所，提供了 0.4kV 低压开关柜系统的设备采购、供货、安装督导、调试、验收、开通、培训、售后服务等工作。

在此项目中邢振宇担任项目经理、褚可参担任项目负责人、沈令加担任技术总监、朱国威担任售后负责人，项目团队克服作业环境复杂、新冠疫情等诸多困难，统筹资源、积极协调，先后通过了消防验收、安全评价、初期运营前安全评估等各项验收，高标准、高效率的完成了调试工作，为 12 号线高质量顺利开通做出了突出贡献，该项目于 2022 年 11 月顺利开通运营，系统功能满足设计要求。自开通运营以来，系统运行稳定、良好。

深圳市十二号线轨道交通有限公司

2023 年 4 月 20 日

（4）、合同扫描件

副 本

深圳市城市轨道交通 12 号线工程 B 段

0.4kV 低压开关柜设备采购合同

合同编号：STJS-DT412-SB009/2021

（上册）

买方：深圳市地铁集团有限公司

卖方：深圳市三江电气有限公司

二〇二一年四月

1 价格总表

货币单位：人民币（元）

序号	项目		金额（元）	税率	备 注
1.1	设备费		29058386.67	不含税	
1.2	备品备件及专用工具、仪器仪表费		290284.27	不含税	按本线路设备合价的 1%提报。
1.3	增值税		3815327.22	13%	（1.1+1.2）×13%
总价		小写	33163998.16		1.1 至 1.3 之和
		大写	叁仟叁佰壹拾陆万叁仟玖佰玖拾捌元壹角陆分		

1、报价采用人民币报价。

2、**投标总价**是投标人完成合同全部承诺的责任和义务的报酬。在投标过程中不接受免费提供或免费赠送。如出现，则在评标期间按其它投标人该项报价中最高的报价加价进行评标；并且如若中标，在合同实施过程中必须继续“免费提供或免费赠送”；

3、在投标期间所有的优惠报价或降价，中标后均必须按比例下调单价（服务费除外）。

4、**备品备件**与**专用工具**按该线路设备合价的 1%提报，买方保留在备品备件与专用工具总价不变的前提下调整备品备件及专用工具清单的权力。

5、不同业务可能涉及的**税率**不同，因此在投标时，应对于不同的服务内容价格（包括含税价和不含税价）以及税率需进行分项表述，如果没有清楚表述或表述的税率不符合国家税法规定的，统一按 13%的增值税率计。

6、设备、备品备件及专用工具、仪器仪表费报价均为不含税价。

程 79

四、用语含义

本协议书中有关用语含义与本合同“通用条款”、“专用条款”中分别赋予它们的定义相同。

五、卖方承诺

由于买方将按本协议第二条所述向卖方支付合同价款，卖方在此立约，保证全部按照本合同规定向买方提供货物、安装和服务，并修补缺陷。

六、买方承诺

作为对所提供货物、安装和服务以及修补缺陷的报酬，买方在此立约，保证按合同规定的方式和时间向卖方支付合同价款。

七、合同份数

本合同一式 17 份，买方执 12 份，卖方执 5 份，每份具有同等法律效力。

八、合同生效

本合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。

业主(公章)：	深圳市地铁集团有限公司	法定代表人或授权代表：	
住　　所：	深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦		
电　　话：	0755-23992600	传　　真：	0755-23992555
开户银行：	招行益田支行	开户全名：	深圳市地铁集团有限公司
账　　号：	755904924410506	邮政编码：	518026
项目主管部门经办人及电话：	0755-23996818	项目主管部门审核人：	
合约部门经办人及电话：	0755-23992954 程英俊	合约部门审核人：	
承包商(公章)：	深圳市三江电气有限公司	法定代表人或授权代表：	
住　　所：	广东省深圳市坪地镇坪西社区澳头村横坑工业区 2 号 B 栋		
电　　话：	0755-28431818	传　　真：	0755-28431718
开户银行：	深圳农行龙岗中心城支行	开户全名：	深圳市三江电气有限公司
账　　号：	41024100040006702	联行号：	103584002414
承包商经办人：		承包商经办人电话：	13798503178
合同签署地点：	深圳		
时　　间：	2021 年 4 月 6 日		

（5）、（低压）施耐德 BlokSeT 授权柜 4000A-3C 声明

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980301005443

深圳市三江电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

深圳市三江电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：	深圳市三江电气有限公司
生产者地址：	广东省深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
依据的强制性产品认证规则：	CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：	低压成套开关设备
产品系列、型号、规格：	（见附页）
依据的标准：	GB/T 7251.2-2023
生产企业名称：	深圳市三江电气有限公司
生产企业地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋

联系人：周玉龙
电话：1871859****
电子邮箱：6421925950@qq.com
指定签字人：

自我声明时间：2025-02-19
自我声明地点：广东深圳
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

第1页/共2页

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980301005443

产品系列、型号、规格：

BlokSeT主母线:InA=4000A～1600A(50Hz)、(60Hz时其额定电流是50Hz额定电流的95%),Icw=80kA;配电母线:Ing=1800A～400A(50Hz)、(800A以上时60Hz额定电流是50Hz额定电流的95%,800A及以下60Hz额定电流同50Hz额定电流),Icw=50kA;Un=400V、380V,Ui=1000V(进线柜、馈电柜)/800V(控制柜);50Hz、60Hz;IP43、IP42、IP41、IP40、IP30;户内型

联系人：周玉龙
电话：1871859****
电子邮箱：642192595@qq.com
指定签字人：

自我声明时间：2025-02-19
自我声明地点：广东深圳
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

（6）、（低压）施耐德 BlokSeT 授权柜 4000A-型式试验报告

报告编号：03401-V2024CQC107501-1277606

CMA 240008349761

ilac-MRA CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0983

CQC 产品认证
型 式 试 验 报 告

□新申请□变更□监督□复审 ■其他：核查

申请编号：V2024CQC107501-1277606

产品名称：低压成套开关设备

型　　号：BlokSeT

检测机构：湖南电科院检测集团有限公司

湖南电科院检测集团有限公司 检验检测专用章

CQC

报告编号：03401-V2024CQC107501-1277606　　第 1 页　共 21 页

型 式 试 验 报 告

申请编号：V2024CQC107501-1277606 样品名称：低压成套开关设备 型　　号：BlokSeT 商　　标：/ 样品数量：/ 样品来源：/ 样品生产序号：/ 收样日期：/ 完成日期：2025 年 1 月 20 日	委托人：深圳市三江电气有限公司 委托人地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋 生产者：深圳市三江电气有限公司 生产者地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋 生产企业：深圳市三江电气有限公司 生产企业地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋

试验依据标准：GB/T 7251.2-2023《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分：成套电力开关和控制设备》

试验结论：　　合　格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

产品型号：BlokSeT

额定电压（Un）：400V、380V

额定绝缘电压（Ui）：1000V(进线柜、馈电柜)800V(控制柜)

额定频率（fn）：50Hz、60Hz

主母线的额定电流（InA）：4000A～1600A(800A 以上时 60Hz 额定电流是 50Hz 额定电流的 95%:800A 以下 60Hz 额定电流同 50Hz 额定电流)

配电母线的组额定电流（Ing）：1800A～400A(800A 以上时 60Hz 额定电流是 50Hz 额定电流的 95%:800A 以下 60Hz 额定电流同 50Hz 额定电流)

主母线的额定短时耐受电流（Icw）：80kA

配电母线的额定短时耐受电流（Icw）：50kA

户内型/户外型：户内型

外壳防护等级：IP43、IP42、IP41、IP40、IP30

主检：吴江	签名：吴江	日期：2025-01-20	湖南电科院检测集团有限公司 （检测机构名称、盖章） 2025 年 1 月 20 日
审核：向东	签名：向东	日期：2025-01-20	
签发：徐艳	签名：徐艳	日期：2025-01-20	
备注	变更信息详见附件表 1。		

TRF000001.77　　2023-11-07

8）、深圳市城市轨道交通 12 号线共建管廊工程机电安装工区

（1）、表扬信

表扬信

致：深圳市三江电气有限公司

由贵司生产的“深圳市城市轨道交通 12 号线共建管廊工程机电安装工区”的配电箱，供货期间，贵司按时按质配合项目供货以及处理售后问题，首先感谢贵司一直以来对我司项目的积极配合与支持。其次，对贵司销售部（王丽敏）在供货期间处理问题及时、配合度高、服务等各方面提出表扬，最后祝贵司事业蒸蒸日上。

此致敬礼！

四川中润泰达建设工程有限公司

2023 年 6 月 16 日

（2）、合同扫描件

合同编号：CRDH02-SZ16GL-WZ-jdsb-2024-0004

深圳市16号线共建管廊综合机电安装工程项目

物资采购合同

项目经理部名称：中国铁建电气化局集团第二工程有限公司深圳市16号线共建管廊综合机电安装工程项目部

买方（甲方）：中国铁建电气化局集团第二工程有限公司

卖方（乙方）：深圳市三江电气有限公司

2024年05月15日

签约时间：_____年___月____日

签约地点：太原

合同协议书

竞谈编号：CRCC-NFWZ-2024-11　　合同号：CRDH02-SZ16GL-WZ-jdsb-2024-0004

买方：**中国铁建电气化局集团第二工程有限公司**

项目名称：**中国铁建电气化局集团第二工程有限公司深圳市16号线共建管廊综合机电安装工程项目部**

卖方：深圳市三江电气有限公司

根据CRCC-NFWZ-2024-11竞谈文件、中标通知书或成交通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就第GD-01包号（项目编号：SZ16GL）物资的采购和供应，买卖双方同意按以下合同条件签署买卖合同并共同遵守。

1.合同中的名词及术语与以下涉及的合同条款中定义的名词及术语意义相同。

2．本合同协议书及所附下列文件均为构成合同不可分割的部分。

（1）投标文件（含经评标委员会接受的澄清和补充资料）；

（2）招标文件（含答疑修改等资料）或竞谈文件；

（3）中标通知书或成交通知书；

（4）合同条款；

（5）物资采购清单；

（6）经双方确认的技术文件、会议纪要、承诺书、补遗、澄清资料；

（7）交货批次及交货时间通知书；

（8）本合同其他条款和上述文件提到的其他有关文件。

上述文件应相互补充和相互解释，在不明确或矛盾时，应按以上顺序在先者为准。

3．本合同含税总价为人民币1630000.00元，大写壹佰陆拾叁万元整，其中不含税总价为人民币1442477.88元，大写壹佰肆拾肆万贰仟肆佰柒拾柒元捌角捌分，增值税税额为人民币187522.12元，大写壹拾捌万柒仟伍佰贰拾贰元壹角贰分。遇到税率调整，不含税金额不变，税率相应调整，乙方开具的发票不等于甲方应支付的货款，具体金额以双方实际结算为准。（详见《物资采购清单》）。

本合同为单价合同，买方可根据现场施工需要对货物数量进行增减，但货物单价不变，最终结算价款以买方实际接受的货物数量为准，双方根据最终结算数量应及时签订补充合同。

本合同价格包括合同货物等费用，还包括合同货物运抵买方指定地点前的税费、包装运杂费（含保险）、设计联络费、设备就位费（即现场卸车费）、验收配合费、维护保养费、上道检测费（即货物到达施工现场后买方根据施工需要检测的试验费由卖方支付），工厂监造费、安装指导费、技术服务费（含培训）、安装开通调试费、保险费等，以及卖方在执行本合同时发生的其他所有费用。

4．交货期限：卖方应于本合同签订后30日内按买方要求全部供货，具体交货批次和交货时间以买方通知为准。

5. 卖方保证按合同规定向买方提供符合合同要求的物资，买方按下列一种或多种方式结合支付，支票□、网银支付☑、电汇凭证□、商业汇票□、中国铁建财务有限公司承兑汇票☑、供应链债务凭证□。

6. 卖方纳税人身份为：一般纳税人（一般纳税人/小规模纳税人/其他）；卖方向买方提供增值税专用发票（增值税专用发票/增值税普通发票）。

7. 本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

8. 对合同有其他任何修改或补充，应签订补充协议。补充协议应为书面形式，且需经双方代表签字和加盖合同专用章，其构成合同文件的一部分，与本合同具有同等的法律效力。

9. 本合同正本一式 2 份，买卖双方各执 1 份；副本 4 份，买方执 3 份，卖方执 1 份。副本与正本具有同等法律效力。在条件允许的情况下双方同意采用电子合同形式签订。

10. 本合同经买卖双方法定代表人（企业负责人）或授权代理人签字并加盖合同专用章时生效。合同有效期自合同生效之日起，至合同双方责任和义务履行完毕之日止。

（以下为合同签署页，无正文）

甲方：（盖章）中国铁建电气化局集团第一工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：
（签字）刘波

项目负责人：刘波
现场联系人：侯军锋
组织机构代码：91140000783260676W
地　址：太原市尖草坪区昌盛西街 18 号

邮政编码：030023
电　话：17729179932
传　真：/
电子信箱：sz16glwzcg@163.com
开户银行：建行太原柴村支行
账　号：14001835508050500356
签字日期：2024年05月15日

乙方：（盖章）深圳市三江电气有限公司

法定代表人或其委托代理人：
（签字）周玉龙

项目负责人：周玉龙
现场联系人：周玉龙
组织机构代码：914403007663881924
地　址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋

邮政编码：518117
电　话：13603011557
传　真：/
电子信箱：szsanjiang@163.com
开户银行：农业深圳龙岗中心城支行
账　号：41024100040006702
签字日期：2024年05月15日

（3）、配电箱（XM）认证证书

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2010010301450479

发证日期：2021 年 03 月 12 日
有效期至：2031 年 03 月 12 日

委托人名称及注册地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
制造商名称及注册地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
生产企业名称及生产地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
产品名称和系列、规格、型号	配电箱 （配电板） XM InA=250A～10A,Icw=6kA;Ue=380V、220V,Ui=400V;50Hz;IP30-操作面 IP20C,户内型
产品标准和技术要求	GB/T 7251.3-2017
认证模式	型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

授权签字人：　　主任：

中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

http://www.cqc.com.cn　　中国・北京・南四环西路188号9区 100070　　电话：+86 10 83886666

C(2) 0010552

（4）、配电箱试验报告 XM

报告编号： 03401-20191085C-S

CMA 161821340518

CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0983

国家强制性产品认证

试验报告

□新申请 ■变更 □监督 □复审 □其他：

申请编号： A2019CCC0301-3145442

（任务编号）

产品名称： 配电箱

型　　号： XM

检测机构： 湖南电器检测所有限公司

CQC

报告编号：03401-20191085C-S　　第 1 页 共 50 页

安全型式试验报告

申请编号：（任务编号）	A2019CCC0301-3145442	委托人：	深圳市三江电气有限公司
样品名称：	配电箱		
型号规格：	XM	委托人地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
商标：	/		
样品数量：	1台	生产者：	深圳市三江电气有限公司
样品生产序号：	1905001	生产者地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
收样日期：	2019年6月11日	生产企业：	深圳市三江电气有限公司
完成日期：	2019年6月24日		
样品来源：	企业送样	生产企业地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
抽样通知书编号：/			

试验依据标准：GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板（DBO）》

试验结论：合 格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

型号：XM
额定工作电压（Ue）：380V、220V
额定绝缘电压（Ui）： 400V
频率：50Hz
主母线额定电流（In）：250A～10A
主母线额定短时耐受电流（Icw）：6kA
防护等级：IP30-操作面IP20C
户内型/户外型：户内型

主检：	徐艳	签名：	徐艳	日期：19.6.24
审核：	薛正山	签名：	薛正山	日期：19.6.24
签发：	李斌	签名：	李斌	日期：19.6.24

湖南电器检测所有限公司
（检测机构名称、盖章）
2019年6月24日

备注		变更前	变更后
	标准变更：	GB 7251.3-2006	GB/T 7251.3-2017
	电流范围变更：	250A～32A	250A～10A
	Ue变更：	380V/220V	380V、220V
	防护等级变更：	IP30	IP30-操作面IP20C
	安全件变更：	C-040-10A1721-S报告	见本报告
	原CCC证书编号	2010010301450479	
	原安全型式试验报告编号	见C-040-10A1721-S报告	
	原检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司	
	本报告需与原检测报告一起阅读方有效。所用关键元器件的额定电压等级应不低于实际送样的系统额定电压等级。		

TRF01C-010.53-2007　　2011-5-24

9）、仁恒海棠公园二期商业配电箱项目-甲方评价

（1）、感谢信

售后服务感谢信

致：深圳市三江电气有限公司

我司与贵司签订的“仁恒海棠公园二期商业配电箱采购合同”履约至今，首先，感谢贵司长期以来对我司项目的积极配合与支持；其次，对贵司售后李强的服务提出赞扬，处理问题态度积极，专业能力及处理问题速度符合我方要求，在此，对其提出表扬，希望贵司能够一如既往的提供优质服务与配合。

海南仁恒陆侨投资有限公司

海棠公园项目部

2022 年 4 月 7 日

（2）、合同扫描件

采购合同(Y+1)

仁恒置地 YANLORD LAND

合同编号： HT-hkrh-JYF.02-cb-2021-0030

仁恒海棠公园二期商业项目 配电箱 采购合同

甲 方（买方）： 海南金中鸿实业发展有限公司

乙 方（卖方）： 深圳市三江电气有限公司

签 订 日 期： 年 月 日

2021年 8月 30日

第 1页 共 22页

仁恒海棠公园二期商业 项目 配电箱 采购合同

甲　方（买方）：海南金中鸿实业发展有限公司
责任联系人：周强强
指定联系地址：海南省海口市龙华区滨海街道 105 号百方广场写字楼 14B 房
联系电话：18689559606

乙　方（卖方）：深圳市三江电气有限公司
责任联系人：周玉龙
指定联系地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
联系电话：13603011557

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规及行业规范的规定及仁恒置地（海南）有限公司与深圳市三江电气有限公司签订的《 配电三箱 战略合作协议》，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方购买 配电箱 （以下称“产品”）事宜，签订本合同，以兹共同遵守。

第 1 条 产品的名称、规格、型号、数量和价格

1.1　产品名称、规格、型号、数量、价格清单详见附件一。

1.2　产品数量为暂定数量，乙方同意根据甲方实际需货量多退少补，最终结算总价是按照甲方要求之实际供应数量及合同固定单价结算。因增值税是价外税，故合同有效期内，任何因包括但不限于法律、行政法规、政府政策修订或变化导致上述增值税税率调整的，则从税率调整之日起，对于尚未向甲方开具增值税专用发票的应付款项，除不含增值税价格保持不变外，增值税税率、税额及含增值税价格要做相应调整。

1.3　本合同属固定单价（不含增值税）合同，包括但不限于产品连所有配件供应、加工、包装、内陆运输、上下车费、按照国家/国际标准要求或合同约定进行测试检验等的费用、保险、利润和国家规定的任何收费、商检费、质检费、除增值税外各项税金（不限于进口设备关税、企业所得税等）及汇率之变动、专利费、空运、清关费、国外及本地存仓费等，还包括因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训等费用，并充分考虑了包括原材料价格变动、运输风险在内的一切风险因素。除甲方要求变更外，结算单价以合同单价为准，结算不作调整。

1.4　在本合同中除合同价（含增值税）以外收取（或扣除）的任何费用金额，包括但不限于变更费用、手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、代收款项、代垫款项及其它各种性质的费用，若无特别说明，均为含增值税金额。

1.5　其他：　无　。

第 2 条 交货时间、地点及运输

2.1　交货时间：预计首批供货时间 2021/ 9/1 。实际供货时间、型号及数量等信息以甲方书面《供货通知书》为准，乙方不得以预计供货安排与实际供货安排不同而提出任何赔偿或违约金请求。乙方应按甲方通知要求的时间和数量分批送抵甲方指定地点；乙方不按甲方通知的时间提前送至的产品，甲方有权拒收，乙方须承担由此而产生的存仓、保管及保险等费用。

预付款	无				无
到货验收款	甲方在该批次货品到货交接验收合格并收到齐全的付款资料（含到货金额的全额合法有效增值税专用发票）之后 15 个工作日内	60%	13%	按照实际供货批次金额计算	乙方该批次到货产品总价 60%
安装验收款	该批次产品安装通过验收后，甲方收到乙方提交的齐全的付款资料（包括付款申请、安装验收合格确认书）后 15 个工作日内	25%	13%	按照实际供货安装批次金额计算	若非因产品质量等乙方原因致使产品自交货验收之日起 6 个月届满后，仍无法进行或无法通过安装验收的，甲方收到乙方付款申请后 15 个工作日内
竣工结算款	本项目竣工验收合格且甲方收到乙方提供的结算付款资料（包括乙方的付款申请、结算金额的全额有效增值税专用发票等）后 20 个工作日内	12%	13%	按照实际结算金额计算	
质量保证金	质保期届满后，经甲方确认无质量问题后的一个月内	3%			具体由甲方客户关系部房修职能负责处理
总计暂定合同价款即总价税总额（含税）：￥903811.13（大写：玖拾万零叁仟捌佰壹拾壹元壹角叁分），不含税总额￥799832.86元，税金￥103978.27元，税率13%。					

6.2 乙方应于付款前 15 个工作日向甲方提交付款申请书，并于付款前 7 个工作日向甲方提交合法有效的当期应付款项等额的增值税专用发票（注：发票的开具要求按甲方财务制度，并满足甲方增值税进项抵扣要求）、税务机关核发的增值税专用发票领购簿供甲方查验，以证明发票的真伪，否则甲方有权不予支付当期合同款项并顺延付款时间，并不视为违约，且不承担违约责任。

6.3 乙方按合同约定收取价外费用的，需依法开具增值税专用发票。

6.4 甲方以银行转账的方式向乙方支付合同相应价款，双方保证其提供的纳税人识别号、银行账户等基本信息真实合法；乙方为一般纳税人的，须向甲方提交一般纳税人资格认定书复印件；甲方不承担因乙方提供信息不准确导致的付款迟延风险或其他风险，双方确认基本信息如下：

	甲方	乙方
名称	海南金中鸿实业发展有限公司	深圳市三江电气有限公司
纳税人识别号	91460000681154063P	914403007663881924

【此页为签署页，无正文】

在签署本合同时，各当事人对合同的所有条款已经阅悉，均无异议，并对当事人之间的法律关系、有关权利、义务和责任的条款的法律含义有准确无误的理解。

甲方（签字或盖章）：

法定/授权代表人：

乙方（签字或盖章）：

法定/授权代表人：

（3）、配电箱（XM）认证证书

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2010010301450479

发证日期：2021 年 03 月 12 日
有效期至：2031 年 03 月 12 日

委托人名称及注册地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
制造商名称及注册地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
生产企业名称及生产地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
产品名称和系列、规格、型号	配电箱 （配电板） XM InA=250A～10A,Icw=6kA;Ue=380V、220V,Ui=400V;50Hz;IP30-操作面 IP20C,户内型
产品标准和技术要求	GB/T 7251.3-2017
认证模式	型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

授权签字人：　　主任：

中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

http://www.cqc.com.cn　　中国・北京・南四环西路188号9区 100070　　电话：+86 10 83886666

C(2) 0010552

（4）、配电箱试验报告 XM

报告编号： 03401-20191085C-S

CMA 161821340518

CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0983

国家强制性产品认证

试验报告

□新申请 ■变更 □监督 □复审 □其他：

申请编号： A2019CCC0301-3145442

（任务编号）

产品名称： 配电箱

型　　号： XM

检测机构： 湖南电器检测所有限公司

CQC

报告编号：03401-20191085C-S　　第 1 页 共 50 页

安全型式试验报告

申请编号：（任务编号）	A2019CCC0301-3145442	委托人：	深圳市三江电气有限公司
样品名称：	配电箱		
型号规格：	XM	委托人地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
商标：	/		
样品数量：	1台	生产者：	深圳市三江电气有限公司
样品生产序号：	1905001	生产者地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
收样日期：	2019年6月11日	生产企业：	深圳市三江电气有限公司
完成日期：	2019年6月24日		
样品来源：	企业送样	生产企业地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
抽样通知书编号：/			

试验依据标准：GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板（DBO）》

试验结论：合 格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

型号：XM
额定工作电压（Ue）：380V、220V
额定绝缘电压（Ui）： 400V
频率：50Hz
主母线额定电流（In）：250A～10A
主母线额定短时耐受电流（Icw）：6kA
防护等级：IP30-操作面IP20C
户内型/户外型：户内型

主检：	徐艳	签名：	徐艳	日期： 19.6.24
审核：	薛正山	签名：	薛正山	日期： 19.6.24
签发：	李斌	签名：	李斌	日期： 19.6.24

湖南电器检测所有限公司
（检测机构名称、盖章）
2019年6月24日

备注		变更前	变更后
	标准变更：	GB 7251.3-2006	GB/T 7251.3-2017
	电流范围变更：	250A～32A	250A～10A
	Ue变更：	380V/220V	380V、220V
	防护等级变更：	IP30	IP30-操作面IP20C
	安全件变更：	C-040-10A1721-S报告	见本报告
	原CCC证书编号	2010010301450479	
	原安全型式试验报告编号	见C-040-10A1721-S报告	
	原检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司	
	本报告需与原检测报告一起阅读方有效。所用关键元器件的额定电压等级应不低于实际送样的系统额定电压等级。		

TRF01C-010.53-2007　　2011-5-24

10）、海口华润三期万象城项目配电箱-甲方评价

（1）、感谢信

售后服务感谢信

致:深圳市三江电气有限公司

我司与贵司签订的海口华润三期万象城项目配电箱供应合同。首先，感谢贵司长期以来对我司项目的积极配合与大力支持，无论设备供货还是售后服务都积极响应与配合，及时处理问题。做到有求必应，有题必解；其次，对贵司现场售后服务人员李强同志的服务提出赞扬，处理问题及时并到位，各方面都做的相当满意。

在此，我们项目对贵司及售后人员提出表扬，同时也希望贵司能够一如既往的提供优质服务与配合，感谢贵司！

海口华润中心万象城项目部

2022 年 6 月 28 日

（2）、合同扫描件

华润置地
品质给城市更多改变

协议编号：CRCSZ-ZB-CG-19026

华润置地华南大区

海口华润时光里项目配电箱供应工程合同

合同编号：CRCC-HKSGL-II 类-035

签约日期：2022 年 02 月

深圳市三江电气有限公司

第一部分 合同协议书

甲方（全称）：华润置地（海南）有限公司
乙方（全称）：深圳市三江电气有限公司

依照《中华人民共和国合同法》及华润（深圳）有限公司与深圳市三江电气有限公司签订的《华润（深圳）有限公司2019-2021年度非标配电箱集中采购合作协议》（编号：CRCSZ-ZB-CG-19026）及其补充协议（如有），结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，签订本合同。

1. 工程内容和承包范围

1.1. 工程内容：配电箱供应。

1.2. 承包范围：所订产品（非标配电箱及其配套的全套附件等）的制作、供应、包装、运输（含保险费）、卸货（指货到工地，产品从车上卸到业主方指定的可停车地面），提供安装技术指导并在安装完成后配合承包单位调

1.3. 试、验收、培训、质保期保障及其它相关服务。

1.4. 总承包单位：中建三局集团有限公司。

1.5. 监理单位：北京远达国际工程管理咨询有限公司。

1.6. 安装单位：_____。

1.7. 质量监督检验单位：_____。

2. 设备/材料清单

甲方向乙方订购以下产品，单价须与集中采购合同（编号：CRCSZ-ZB-CG-19026）中约定的价格一致，双方另有约定的除外：详见附件8-工程量清单。

备注：本合同乙方同意根据甲方实际需货量多退少补。

3. 合同价款

合同金额（大写）：人民币壹佰陆拾陆万零捌佰贰拾玖元壹角伍分；（小写）￥1,660,829.15元，其中合同金额:（不含增值税）为人民币壹佰肆拾陆万玖仟柒佰陆拾元叁角壹分（RMB￥：1,469,760.31元），按13%税率计算的增值税税金总额 为人民币：壹拾玖万壹仟零陆拾捌元捌角肆分 RMB￥：191,068.84元）。如果合同执行过程中本工程适用的增值税税率按国家政策作出调整的，无论如何，本工程不含税的总价及单价/价款维持不变，但执行新的增值税税率后未开票的不含税价，需按新的增值税税率开具增值税专用发票，并相应调整含税价。最终合同价款结算的原则如下：

$$Y1 = X1 + \frac{(Y - X1)}{(1 + \text{原适用税率})} \times (1 + \text{新适用税率})$$

Y1 = 新税率下分包合同结算含税金额；
X1 = 新税率前已开票含税金额；
Y = 原税率下分包合同结算含税金额
合同中约定的甲方需向乙方支付的任何奖励款/违约金/赔偿金等，均已向包含增值税（适用新税率的，自动适用新税率），乙方应按本合同总价内约定的增值税税率（适用新税率的，按新税率）向甲方提供增值税专用发票后，甲方会支付奖励款/违约金/赔 偿金等；而乙方须向甲方支付的任何罚款/违约金/赔偿金等，亦均包含增值税（适用新 税率的，自动适用新税率），直接从含税合同总价中扣减，而此部分金额无需再向甲方 开具增值税发票。

本合同单价包干合同。本合同第2条约定的产品单价与本条约定的货物总价系甲方根据本合同就单位产品和所有产品应向乙方支付的所有费用，包括但不限于样板试制、样品、生产（包括为满足甲方工期要求，而采取的赶工所发生的一切费用）、开模费、运输（包括为满足甲方工期要求，而采取的包括但不限于汽运、船运、航空等运输方式所发生的一切费用）、装卸、保险、经销、关税、商检、企业经营管理费、利润、国内税收（包括但不限于增值税）、地方政府收费（包括公司、项目所在地政府及其他管理机关）、预期的市场价格的涨跌、汇率的变动、国家与地方政府政策发生改变、在限定的货期内完成供货的所有费用，还包括现场协调、现场配合验收、抽样测试、按要求送检、技术指导和培训，以及可能发生的退换费用等为完成本工程供应所需的一切费用，除此以外，甲方无需再向乙方支付其他任何费用或税金。

4. 组成合同的文件及优先解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序依次为：

1) 本合同协议书
2) 本合同专用条款
3) 本合同通用条款
4) 图纸和（或）样板

5) 标准、规范及有关技术文件

6) 合同附件

5. 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

6. 乙方向甲方承诺按照合同约定进行供货并在质量保修期内承担设备/材料质量保修责任；甲方向乙方承诺按照合同约定的方式支付设备/材料合同价款。

7. **合同生效**

合同订立时间：2022 年 02 月。

合同订立地点：海南省海口市。

本合同双方约定由双方法人代表或授权代表在下面签署并加盖公章后生效。

本合同用中文书写，一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，具同等效力。未尽事宜，按原已签署的集采协议及补充协议约定执行。如本合同条款约定如与集采协议条款约定有冲突，以本合同约定为准。

甲方：华润置地（海南）有限公司
法定代表人或授权委托人：
银行帐号：2662 5258 0041
地址：海南省海口市金贸东路 5 号华润中心一期（营销中心）
电话：0898-36651852
传真：

乙方：深圳市三江电气有限公司
法定代表人或授权委托人：
银行帐号：410 2410 0040 0067 02
地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
电话：0755-28431718
传真：0755-28431818

（3）、配电箱（XM）认证证书

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2010010301450479

发证日期：2021 年 03 月 12 日
有效期至：2031 年 03 月 12 日

委托人名称及注册地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
制造商名称及注册地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
生产企业名称及生产地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
产品名称和系列、规格、型号	配电箱 （配电板） XM InA=250A～10A,Icw=6kA;Ue=380V、220V,Ui=400V;50Hz;IP30-操作面 IP20C,户内型
产品标准和技术要求	GB/T 7251.3-2017
认证模式	型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

授权签字人：　　主任：

中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

http://www.cqc.com.cn　　中国・北京・南四环西路188号9区　100070　　电话：+86 10 83886666

C(2) 0010552

（4）、配电箱试验报告 XM

报告编号： 03401-20191085C-S

CMA 161821340518

CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0983

国家强制性产品认证

试验报告

□新申请 ■变更 □监督 □复审 □其他：

申请编号： A2019CCC0301-3145442

（任务编号）

产品名称： 配电箱

型　　号： XM

检测机构： 湖南电器检测所有限公司

CQC

报告编号：03401-20191085C-S　　第 1 页 共 50 页

安全型式试验报告

申请编号：（任务编号）	A2019CCC0301-3145442	委托人：	深圳市三江电气有限公司
样品名称：	配电箱		
型号规格：	XM	委托人地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
商标：	/		
样品数量：	1台	生产者：	深圳市三江电气有限公司
样品生产序号：	1905001	生产者地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
收样日期：	2019年6月11日	生产企业：	深圳市三江电气有限公司
完成日期：	2019年6月24日		
样品来源：	企业送样	生产企业地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
抽样通知书编号：/			

试验依据标准：GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板（DBO）》

试验结论：合 格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

型号：XM
额定工作电压（Ue）：380V、220V
额定绝缘电压（Ui）： 400V
频率：50Hz
主母线额定电流（In）：250A～10A
主母线额定短时耐受电流（Icw）：6kA
防护等级：IP30-操作面IP20C
户内型/户外型：户内型

主检：	徐艳	签名：	徐艳	日期： 19.6.24
审核：	薛正山	签名：	薛正山	日期： 19.6.24
签发：	李斌	签名：	李斌	日期： 19.6.24

湖南电器检测所有限公司
（检测机构名称、盖章）
2019年6月24日

备注		变更前	变更后
	标准变更：	GB 7251.3-2006	GB/T 7251.3-2017
	电流范围变更：	250A～32A	250A～10A
	Ue变更：	380V/220V	380V、220V
	防护等级变更：	IP30	IP30-操作面IP20C
	安全件变更：	C-040-10A1721-S报告	见本报告
	原CCC证书编号	2010010301450479	
	原安全型式试验报告编号	见C-040-10A1721-S报告	
	原检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司	
	本报告需与原检测报告一起阅读方有效。所用关键元器件的额定电压等级应不低于实际送样的系统额定电压等级。		

TRF01C-010.53-2007　　2011-5-24

11）、海南省海口市琼山区滨江新城二期 QS0325006 地块项目-感谢信

（1）、感谢信

售后服务感谢信


致：深圳市三江电气有限公司

我司与贵司签订的“海南省海口市琼山区滨江新城二期 QS0325006 地块项目（住宅部分）配电箱供应工程”合同。首先，感谢贵司一直以来对我司项目的积极配合与支持。无论设备交货还是售后服务都积极响应与配合，及时解决处理问题。其次，对此次贵司售后人员（杨军）配合及服务各方面提出赞扬，处理问题及时也很到位，各方面都做的相当满意。在此，我们项目对贵司及售后提出表扬，同时也希望贵司能够一如既往的提供优质服务与配合。感谢贵司！

海口市润合房地产有限公司

2023 年 02 月 23 日

（2）、合同扫描件

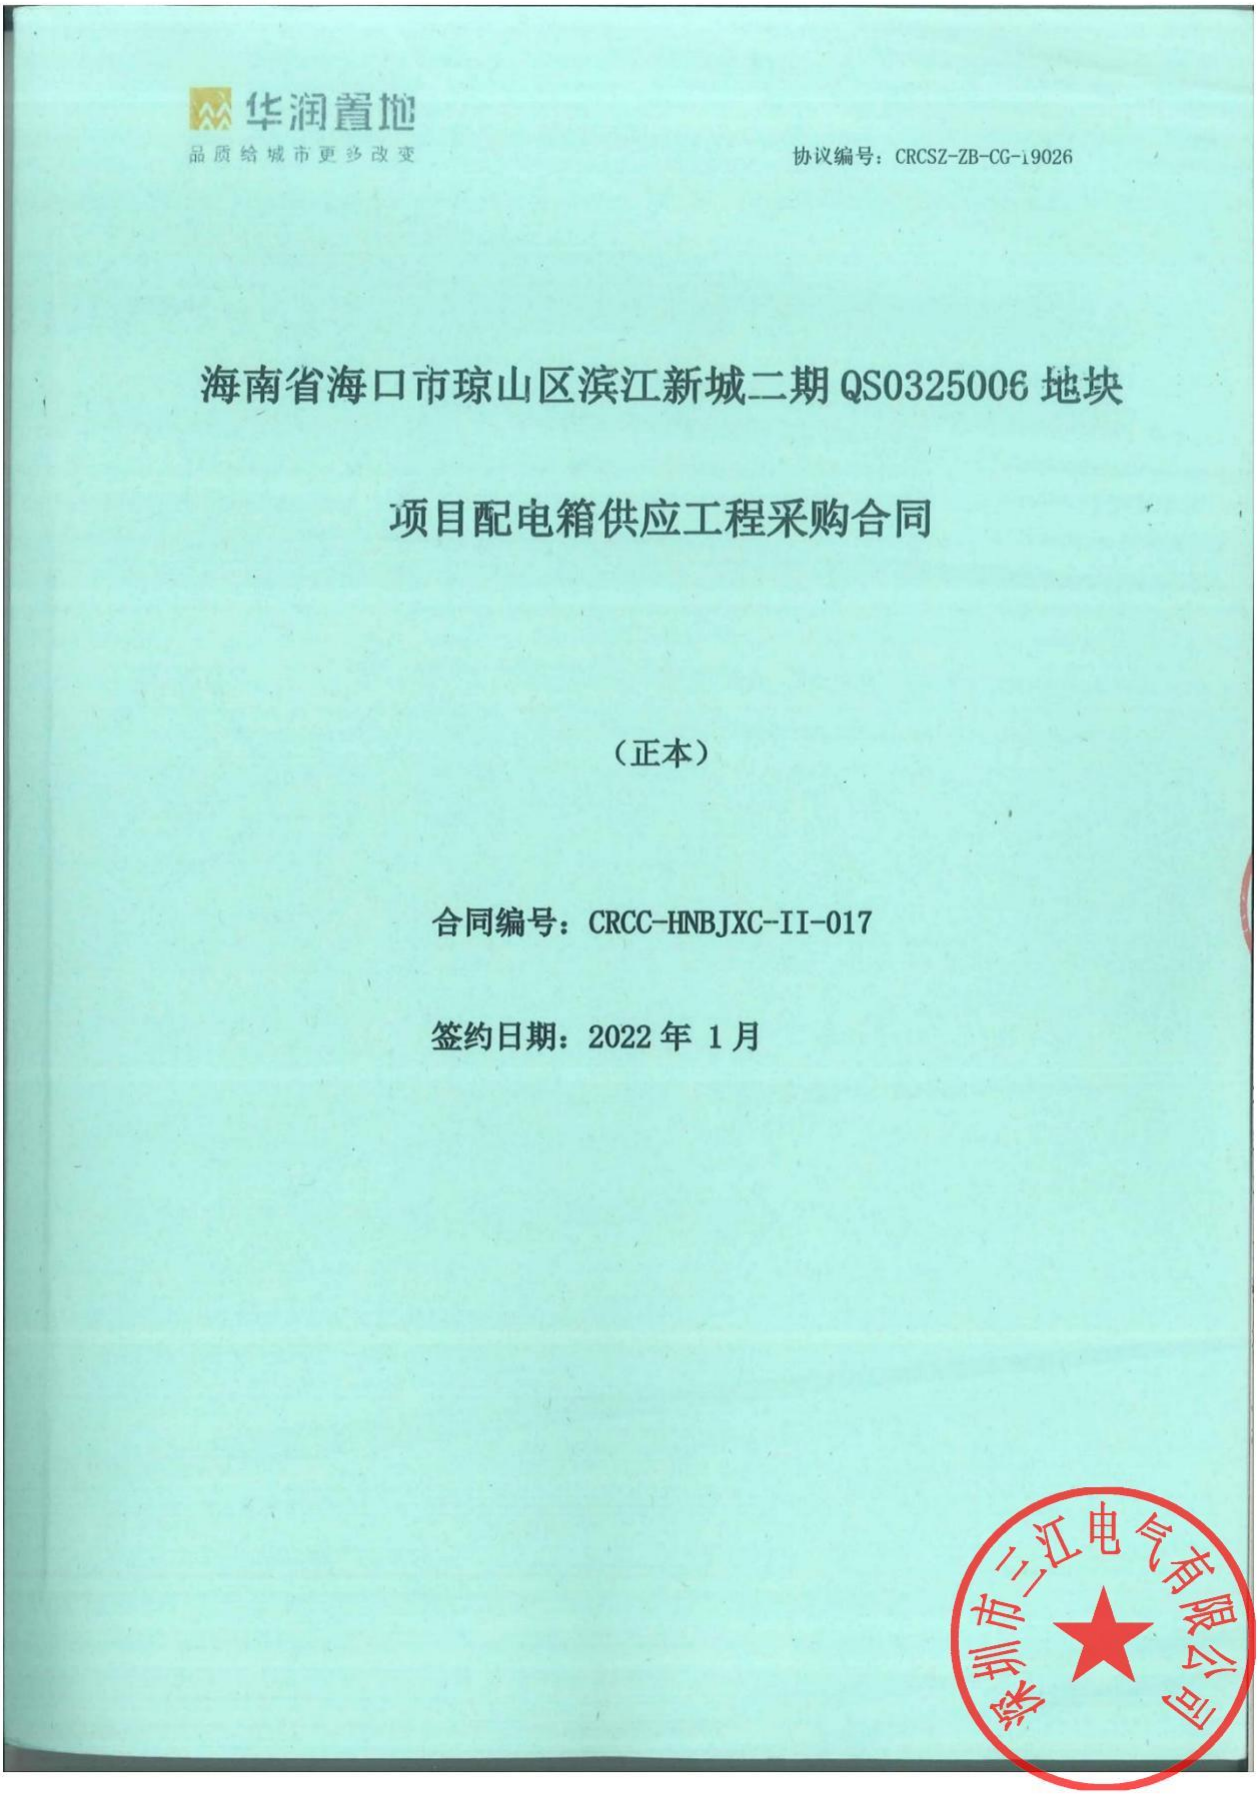

华润置地
品质给城市更多改变

协议编号：CRCSZ-ZB-CG-19026

海南省海口市琼山区滨江新城二期 QS0325006 地块

项目配电箱供应工程采购合同

（正本）

合同编号：CRCC-HNBJXC-II-017

签约日期：2022 年 1 月

第一部分 合同协议书

甲方（全称）：海口市润合房地产有限公司
乙方（全称）：深圳市三江电气有限公司

依照《中华人民共和国合同法》及华润（深圳）有限公司与 深圳市三江电气有限公司签订的《华润（深圳）有限公司 2019-2021 年度非标配电箱供应 集中采购合作协议》（编号：CRCSZ-ZB-CG-19026 ）及其补充协议（如有），结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，签订本合同。

1. 工程内容和承包范围

1.1. 工程内容：海口市琼山区滨江新城二期 QS0325006 地块配电箱供应工程 。
1.2. 承包范围：海口市琼山区滨江新城二期 QS0325006 地块配电箱的供应 。
1.3. 总承包单位：中国建筑第五工程局有限公司 。
1.4. 监理单位：北京远达国际工程管理咨询有限公司 。
1.5. 安装单位：中国建筑第五工程局有限公司 。
1.6. 质量监督检验单位：/ 。

2. 设备/材料清单

甲方向乙方订购以下产品，单价须与集中采购合同（编号：CRCSZ-ZB-CG-19026）中约定的价格一致，双方另有约定的除外：

本工程设备/材料清单详见合同附件 8：工程量清单

备注：本合同乙方同意根据甲方实际需货量多退少补。

3. 合同价款

含 13 %增值税金额（大写）：人民币 壹佰玖拾捌万柒仟零贰圆叁角伍分；（小写￥： 1,987,002.35 元）；其中不含增值税合同金额（小写）￥： 1,758,409.16 元；增值税金额（小写）￥： 228,593.19 元。

其中：

13% 增值税为签订合同时政府规定的增值税税率，如果合同签署后或合同执行过程中本工程适用的增值税税率按国家政策作出调整的，无论如何，本工程不含税的总价及单价/价款维持不变，但执行新的增值税税率后未开票的不含税价，需按新的增值税税率开具增值税专用发票，并相应调整含税价。最终合同价款结算的原则如下：

事宜，按原已签署的集采协议及补充协议约定执行。如本合同条款约定如与集采协议条款约定有冲突，以本合同约定为准。

甲方：海口市润合房地产有限公司
法定代表人或授权委托人：
银行帐号：
地址：
电话：
传真：

乙方：深圳市三江电气有限公司
法定代表人或授权委托人：
银行帐号：
地址：
电话：
传真：

（3）、配电箱（XM）认证证书

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2010010301450479

发证日期：2021 年 03 月 12 日
有效期至：2031 年 03 月 12 日

委托人名称及注册地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
制造商名称及注册地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
生产企业名称及生产地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
产品名称和系列、规格、型号	配电箱 （配电板） XM InA=250A～10A,Icw=6kA;Ue=380V、220V,Ui=400V;50Hz;IP30-操作面 IP20C,户内型
产品标准和技术要求	GB/T 7251.3-2017
认证模式	型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

授权签字人：　　主任：

中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

http://www.cqc.com.cn　　中国・北京・南四环西路188号9区 100070　　电话：+86 10 83886666

C(2) 0010552

（4）、配电箱试验报告 XM

报告编号： 03401-20191085C-S

CMA 161821340518

CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0983

国家强制性产品认证

试验报告

□新申请 ■变更 □监督 □复审 □其他：

申请编号： A2019CCC0301-3145442

（任务编号）

产品名称： 配电箱

型　　号： XM

检测机构： 湖南电器检测所有限公司

CQC

报告编号：03401-20191085C-S　　第 1 页 共 50 页

安全型式试验报告

申请编号：（任务编号）	A2019CCC0301-3145442	委托人：	深圳市三江电气有限公司
样品名称：	配电箱		
型号规格：	XM	委托人地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
商标：	/		
样品数量：	1台	生产者：	深圳市三江电气有限公司
样品生产序号：	1905001	生产者地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
收样日期：	2019年6月11日	生产企业：	深圳市三江电气有限公司
完成日期：	2019年6月24日		
样品来源：	企业送样	生产企业地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
抽样通知书编号：/			

试验依据标准：GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板（DBO）》

试验结论：合 格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

型号：XM
额定工作电压（Ue）：380V、220V
额定绝缘电压（Ui）： 400V
频率：50Hz
主母线额定电流（In）：250A～10A
主母线额定短时耐受电流（Icw）：6kA
防护等级：IP30-操作面IP20C
户内型/户外型：户内型

主检：	徐艳	签名：	徐艳	日期： 19.6.24
审核：	薛正山	签名：	薛正山	日期： 19.6.24
签发：	李斌	签名：	李斌	日期： 19.6.24

湖南电器检测所有限公司
（检测机构名称、盖章）
2019年6月24日

备注		变更前	变更后
	标准变更：	GB 7251.3-2006	GB/T 7251.3-2017
	电流范围变更：	250A～32A	250A～10A
	Ue变更：	380V/220V	380V、220V
	防护等级变更：	IP30	IP30-操作面IP20C
	安全件变更：	C-040-10A1721-S报告	见本报告
	原CCC证书编号	2010010301450479	
	原安全型式试验报告编号	见C-040-10A1721-S报告	
	原检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司	
	本报告需与原检测报告一起阅读方有效。所用关键元器件的额定电压等级应不低于实际送样的系统额定电压等级。		

TRF01C-010.53-2007　　2011-5-24

12）、华润置地深汕半山府一期项目-甲方评价

（1）、感谢信

售后服务感谢信

致:深圳市三江电气有限公司

深汕半山润府项目一期非标配电箱供应工程由贵司承接。首先，感谢贵司长期以来对我司项目的积极配合与支持，无论在业务还是售后服务上都给与有力支持。其次，对贵司售后人员李强的服务提出赞扬，做事认真，态度积极，处理问题及时到位。在此，我们项目对贵司及售后提出表扬，同时也希望贵司能够一如既往的提供优质服务与配合。感谢贵司！

华润置地深汕半山润府一期项目部

2023 年 04 月 03 日

（2）、合同扫描件

合同编号:SZSJ-2021072901

配 电 箱 购 销 合 同

需方(甲方):深圳市建工集团股份有限公司

供方(乙方):深圳市三江电气有限公司

项目 名称:深汕半山润府项目一期

工程 地址:深汕合作区

签订 时间:2021 年 07 月 31 日

购 销 合 同

需方(甲方)：深圳市建工集团股份有限公司　　项目名称：深汕半山润府项目

供方(乙方)：深圳市三江电气有限公司　　签定日期:2021 年 07 月 31 日

根据《中华人民共和国民法典》甲乙双方就深汕半山润府项目配电箱订购事宜，经双方协商一致，现达成如下条款，订立本合同，双方共同意认真履行。

一、配电箱名称、规格型号、数量、金额见下表：

序号	产品名称	规格型号	单位	数量	单价	金额（元）	备注
1	配电箱	台	台	41		125,754.65	
	合计					125,754.65	
	人民币(大写):壹拾贰万伍仟柒佰伍拾肆元陆角伍分						

二、质量及技术要求：

供方所供配电箱质量应符合相关的国家质量标准和行业质量标准。

三、设备供应办法及要求：

1、主要元配件（如有）技术数据依据需方提供的建筑设计院的电气施工图纸。

2、按设计院施工图纸及设计要求装配。

3、按实际供货数量结算；如需增减配电箱，按先认价后供货的原则执行，认价后签订增补协议。

4、如图纸中存在技术问题，供需双方应友好协商解决。

5、配电箱、控制箱提前 45 天通知乙方，户内箱提前 20 天前通知乙方。

四、产品包装、交货方式、交货地点、运输、验收、存放及安装：

1、普通纸箱包装，费用由供方负担。

2、由供方送货到工地，供方负责卸货，需方清点、验收。同时提供检验报告合格证。

3、供方按需方指定交货地点(大型货车能抵达的交货地点)　车板　交货(不含二次搬运、不含下地下室、不含垂直运输）。

4、货到需方指定地点后，供需双方根据合同供货范围进行清点验收，货物经需方清点验收后风险由其需方承担（风险包括但不限于丢失、损坏及不可抗力）。

5、需方清点验收合格后，应由需方特约指定人员赖部长联系方式 13682698773 在签收送货单上签名，如因特殊原因不能到场签收，那么可以书面委托需方其他人员签名，或者暂由

需方其他人员签名，事后书面确认。

6、货物交付后，需方应将货物放置在干燥易储存的地点，避免潮湿、震荡。搬运时应轻拿轻放。

7、需方在安装时应严格的遵照专业标准由持有相应的专业操作证人员严格按照《产品安装说明书》中的指示和警告进行安装（《产品质量说明书》附在货物箱内，请供方仔细查阅），杜绝非专业人士操作。

五、交货日期：

合同生效后，双方确认最终图纸，且乙方收到甲方生产通知单后45天内供货完毕。

六、合同价款及支付方式：

1、本合同暂定总价款为：人民币壹拾贰万伍仟柒佰伍拾肆元陆角伍分元整（￥125,754.65元），含13%的税。设备的含税综合单价及合同暂定总价详见附件一《报价清单》。本合同结算总金额以甲方最后实际验收的设备数量为结算依据，合同内的部品数量变更，设备综合单价不变，合同结算总金额按甲方最终实际验收的设备数量进行结算。

2、乙方账户信息：

收款人：深圳市三江电气有限公司

银行账号：0002 3504 6628

开户银行：深圳农村商业银行龙岗新生支行

3、本合同价款的支付采取以下方式

①、预付款：合同签订3日内，需方应支付合同总价的50%作为定金；

②、发货款：需方支付总货款的100%后3日内供方安排发货至项目所在地；若供方延迟交货则罚款1000元/天；

③、质保金：本合同标的物无质保金，质保24个月（质保期时间自货物交付之日计算）。

④、需方支付货款，供方须提供等量金额的合法正规发票（13%增值税专用发票）且要保证发票的真实有效性；

七、技术指导及售后服务：

1、元器件质量保证期间是24个月，自货物交付之日计算。需方正常使用情况下，质保期内电器元件出现问题，由供方负责免费更换或维修。如需方人为因素（如不正当操作等）、第三方以及第三方设备介入因素、不确定的自然因素（如天灾人祸等）引起产品出现问题，如需更换或维修费用由需方承担。供方在保修期满后，对所供设备进行终身免费维护，但材料费用由需方支付。

2、若供方元器件质量问题则导致损失均由其承担。

八、违约责任：

1、本合同生效后，如需方单方面变更或终止合同、违反合同付款方式及本合同的其他约定的，应向供方支付合同总价款 20%的违约金。前述违约金不足以弥补供方因此遭受到的损失的，需方应另行赔偿。

2、需方在收到货物后不按照约定付款的，除支付上述违约金外，还应向供方支付延期支付利息（标准为全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的两倍）。需方拒不支付货款时，货物的所有权由供方收回，供方有权对该批货物进行任何处分，货物在谁处则风险由谁承担。供方同意继续履行合同的不受货物所有权收回限制，但需方应支付上述违约金及延期支付利息。

3、如因需方提供的电气施工图纸所引起的知识产权纠纷，责任由其需方承担，与供方无关。

4、因需方不遵照本合同第四条第 6、7 款约定及产品安装说明书上指示与警告安装的，供方不承担因此而造成的一切损失。

5、因需方违约，需方除应支付上述违约金、货款外，还应赔偿供方为维护自身合法权益所支出的所有费用（包括但不限于诉讼费、律师费、取证费等）。

6、需方在下达生产通知单后，提出技术更改而造成相关费用及损失的由甲方负责。

7、需方延迟付款达 15 天，供方有权将货物自行处理，需方无异议。

九、其他事项：

1、供需双方在执行合同过程中发生纠纷时，应友好协商，协商不成供需双方应向供方所在地的人民法院起诉。

2、如需增加购买供方货品，签订补充协议形式进行，其他条款依据本协议执行。

十、本合同一式肆份，供方贰份，需方贰份，自合同双方签字盖章之日起生效，有效期至全部款项付清止。

十一、附件：合同清单

【正文完】

【以下无正文】

需方（甲 方）盖章	供方（乙 方）盖章
单位名称:深圳市建工集团股份有限公司	单 位 名 称:深圳市三江电气有限公司
法定代表人：	法定代表人：
签约代表人：	签约代表人：
电　　话：0755-83619888	电　　话：0755-28431818
传　　真：	传　　真：0755-28431718
纳税人识别号：91440300192189548K	纳税人识别号：91440300766388192M
开 户 银 行：中国光大银行股份有限公司深	开 户 银 行：深圳农村商业银行龙岗新生支行

圳水贝支行 账　　号：083903120100304005554 单 位 地 址：	账　　号：0002 3504 6628 单 位 地 址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋

深圳市三江电气有限公司

深汕半山润府项目一期配电箱汇总表

序号	内容	汇总
1	箱体汇总	111,287.30
2	税金（13%）	14,467.35
合计		125,754.65

（3）、配电箱（XM）认证证书

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2010010301450479

发证日期：2021 年 03 月 12 日
有效期至：2031 年 03 月 12 日

委托人名称及注册地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
制造商名称及注册地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
生产企业名称及生产地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
产品名称和系列、规格、型号	配电箱 （配电板） XM InA=250A～10A,Icw=6kA;Ue=380V、220V,Ui=400V;50Hz;IP30-操作面 IP20C,户内型
产品标准和技术要求	GB/T 7251.3-2017
认证模式	型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

授权签字人：　　主任：

中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

http://www.cqc.com.cn　　中国・北京・南四环西路188号9区 100070　　电话：+86 10 83886666

C(2) 0010552

（4）、配电箱试验报告 XM

报告编号： 03401-20191085C-S

161821340518

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0983

国家强制性产品认证

试验报告

□新申请 ■变更 □监督 □复审 □其他：

申请编号： A2019CCC0301-3145442

（任务编号）

产品名称： 配电箱

型　　号： XM

检测机构： 湖南电器检测所有限公司

报告编号：03401-20191085C-S　　第 1 页 共 50 页

安全型式试验报告

申请编号：（任务编号）	A2019CCC0301-3145442	委托人：	深圳市三江电气有限公司
样品名称：	配电箱		
型号规格：	XM	委托人地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
商标：	/		
样品数量：	1台	生产者：	深圳市三江电气有限公司
样品生产序号：	1905001	生产者地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
收样日期：	2019年6月11日	生产企业：	深圳市三江电气有限公司
完成日期：	2019年6月24日		
样品来源：	企业送样	生产企业地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
抽样通知书编号：/			

试验依据标准：GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板（DBO）》

试验结论：合 格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

型号：XM
额定工作电压（Ue）：380V、220V
额定绝缘电压（Ui）： 400V
频率：50Hz
主母线额定电流（In）：250A～10A
主母线额定短时耐受电流（Icw）：6kA
防护等级：IP30-操作面IP20C
户内型/户外型：户内型

主检：	徐艳	签名：	徐艳	日期： 19.6.24
审核：	薛正山	签名：	薛正山	日期： 19.6.24
签发：	李斌	签名：	李斌	日期： 19.6.24

湖南电器检测所有限公司
（检测机构名称、盖章）
2019年6月24日

备注		变更前	变更后
	标准变更：	GB 7251.3-2006	GB/T 7251.3-2017
	电流范围变更：	250A～32A	250A～10A
	Ue变更：	380V/220V	380V、220V
	防护等级变更：	IP30	IP30-操作面IP20C
	安全件变更：	C-040-10A1721-S报告	见本报告
	原CCC证书编号	2010010301450479	
	原安全型式试验报告编号	见C-040-10A1721-S报告	
	原检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司	
	本报告需与原检测报告一起阅读方有效。所用关键元器件的额定电压等级应不低于实际送样的系统额定电压等级。		

TRF01C-010.53-2007　　2011-5-24

13）、天集磁海项目一期 B 区项目-甲方评价

（1）、表扬信

表扬信

致：深圳市三江电气有限公司

我司与贵司签订的“天集磁海项目一期 B 区”配电箱已如期交付，满足了项目的工期施工要求，在此，对公司全力的支持表示感谢！

本次合作，我方看到了贵司对本项目的高度重视及配合，严把质量关，确保工程施工进度，同时表扬贵司（王丽敏）在工作中工作严谨服务周到。同时希望贵司一如既往的提供优质服务和配合！

顺祝商祺

此致敬礼！

广东富盈建设有限公司

2023 年 6 月 26 日

（2）、合同扫描件

合同编号： GZXS-SZSJ-PDX-20220331

材料购销合同书

甲　　方：广州翔韶贸易有限公司

乙　　方：深圳市三江电气有限公司

签定日期：2022 年 03 月 31 日

签定地点：广州

材料购销合同书

甲方（购方）：广州翔韶贸易有限公司
地址：广州市黄埔区鹤景路 449 号 301 室
电话：020-32202208

乙方（销方）：深圳市三江电气有限公司
地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
电话：0755-28431718

购销双方经友好协商，由甲方购买，乙方供应以下条款内规定的货物，双方需按以下合同条款正确地执行合同直至合同终止。

第一条　货物及付款详细事项

产品符合国家标准或者行业标准,每批送货附有产品检验报告和合格证（主要元器件也需要附上形式试验报告和合格证）

1、供应商/品牌：深圳市三江电气有限公司

2、交货地点及方法：交货地点为甲方承建的 天集磁海产业园项目，项目地址： 东莞市黄江镇生态路天集集汇谷生活区 B 区 1 号门 ，乙方按甲方指定交货地点(货车能抵达的交货地点） 车板 交货(不含二次搬运、不含下地下室、不含垂直运输)。

3、单价和总金额：合同清单数量为暂定数量（以甲方实际签收数量为准），产品单价为固定价格，由于技术上的处理导致箱子价格的变动需要双方重新确认。本次合同金额为 **1399420.07** 元（大写：壹佰叁拾玖万玖仟肆佰贰拾元零柒分），如需增减配电箱，按先认价后供货的原则执行，认价后签订增补协议。乙方分批送货，结算价格按合同价格执行。产品的报价含 13%的增值税。

4、交货期

合同生效后，双方确认最终图纸，且乙方收到甲方生产通知单后 45 天内供货完毕。乙方必须按照业主签名通过的优化图纸组装产品和调试，保证达到使用要求并通过业主验收。

5、签收出货单及结算方式

A.甲方以微信、电子邮件、邮寄等方式下达当批《订货单》给乙方，乙方严格按照甲方的《订货单》要求到货时间及产品品牌、型号、厚度、数量进行生产和配送产品到达甲方指定的收货地址。甲方根据乙方《送货单》、国家相关单位出具的产品检测报告、产品合格证清单进行收货事宜。产品经过项目验收核实无误后，由甲方委托的收货人（ 梁崇光 ），电话

13703052312）或（张昔可，电话 13560610770）签字。(《送货单》包含的内容：品牌、型号、厚度、单位、数量、单价、总金额)。另《送货单》必须盖有乙方公章才为有效结算单据。乙方不按甲方《订货单》发货的，甲方有权不予签收。

B.预付款为合同总额的的 20%。

C.结算方式：分批货到工地一个月内付至 85%，配电箱调试完成（或货到工地 4 个月）付至 97%，3%质保 1 年（质保期自交付之日起计算）。

D、我司委托广东富盈建设有限公司向贵司进行付款，相应的增值税发票开给广东富盈建设有限公司，双方对账确认结算金额，按货款比例抵扣预付款，在收到发票后三天内付款(遇节假日相应顺延)。

甲方开票信息如下：

公司名称：广东富盈建设有限公司

纳税识别号：91440300735000159R

地址、电话：深圳市罗湖区金碧路 46 号原办公楼六楼 605 0755-82949885

开户行及账号：建设银行深圳分行景田支行　44201600600052523570

乙方收款信息如下：

单位名称：深圳市三江电气有限公司

开户银行及账号：深圳农村商业银行新生支行　0002 3504 6628

纳税识别号：91440300766388192A

地址及电话：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋 0755-28431718

6、产品调换和注意事项

甲方在验收货物时发现品牌、规格、型号、数量与订单不符，或质量不符合要求，甲方有权拒收。甲方应及时通知乙方，乙方应在收到通知 72 小时内无条件调换,所产生的运输费和装卸费由乙方承担。

第二条　保修及技术条款

1、质保期：质保期为自交付之日起计算起壹年整。

2、在保修期内出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后四十八小时内派员到达现场予以处理，四十八小时内给出解决问题方案；不能立即排除故障的，须以书面形式向甲方说明问题所在、解决问题的措施及时间安排。如甲方急需使用故障产品的，乙方应在 24 小时内提供不低于故障产品产品规格、型号、档次的备用产品供甲方使用，直至故障产品完全修复。如乙方超过约定期限未能提供更换产品的，甲方可自行向第三方购买同品牌产品进行维修；

173	配电箱	B1ALE1	台	1	3485.81	3485.81	0-EW-0235
174	配电箱	B1ALE2	台	1	3485.81	3485.81	0-EW-0235
175	配电箱	B1ALE3	台	1	3485.81	3485.81	0-EW-0235
176	配电箱	B1ALE4a	台	1	3485.81	3485.81	0-EW-0235
177	配电箱	B1ALE4b	台	1	3485.81	3485.81	0-EW-0235
178	配电箱	B1ALE5a	台	1	3485.81	3485.81	0-EW-0235
179	配电箱	B1ALE5b	台	1	3485.81	3485.81	0-EW-0235
180	配电箱	B1ALE7	台	1	3485.81	3485.81	0-EW-0235
181	配电箱	B1ALE8a	台	1	3485.81	3485.81	0-EW-0235
182	配电箱	B1ALE8b	台	1	3485.81	3485.81	0-EW-0235
183	配电箱	B1ALE9	台	1	3485.81	3485.81	0-EW-0235
184	配电箱	B1ALE10	台	1	3485.81	3485.81	0-EW-0235
185	配电箱	B1ALE11	台	1	3485.81	3485.81	0-EW-0235
186	配电箱	B1ALE12	台	1	3505.92	3505.92	0-EW-0235
187	配电箱	B1ALE13	台	1	3546.14	3546.14	0-EW-0235
188	配电箱	11-WDALgg	台	1	2461.85	2461.85	新增
189	配电箱	TAL3	台	1	8337.26	8337.26	新增
190	配电箱	3A-WDALgg	台	1	2727.86	2727.86	新增
191	配电箱	3B-15ALgg2 3B-5ALgg2	台	2	658.23	1316.46	新增
—							
	总 计		台	1248		1399420.07	

总计（人民币元）	￥1,399,420.07
大写（人民币元）	壹佰叁拾玖万玖仟肆佰贰拾元零柒分
报价说明：	
一、 本配电箱（柜）体板材均按照我司常规板材；所有配电箱（柜）体尺寸仅供参考，由体以实际设计图双方确认的为准；箱体全部按普通冷板生产，若要按不锈钢板生产，箱体价格要重新报价；	

二、	本报价双电源自动转换开关选用上海行创 STS2 系列产品，塑壳断路器选用上海行创 STM3--50KA 分断能力 系列产品，小型断路器选用上海行创 SUB1 系列产品，小型漏电断路器选用上海行创 SUB1L 系列产品；(关于本项目图纸无设计具体型号参数的断路器，本报价均按额定电流 63A 及以上的断路器采用塑壳断路器,小于 63A 的采用小型断路器，且采用 C 型脱扣器，请知悉。)
三、	本报价交流接触器、热继电器分别选用上海行创 SUC1、SUR1 系列产品；
四、	本报价不含所有电表，仅含其安装费(由贵司提供电表材料至我司工厂，我司负责安装。)；
五、	本报价电表箱 14-AW1、14-AW2 的 1 极塑壳断路器均采用 C 型的 1 极小型断路器代替，请知悉。
六、	本报价不含电气火灾监控模块及消防电源监控模块及其配套的电流互感器，仅预留安装位置且不含其安装；
七、	本报价浪涌保护器及 SPD 专用后备保护器均采用国优产品；
八、	其余元器件及辅材按国产名牌优质产品配置；
九、	本报价根据需方的一次系统图纸及要求报价。
十、	本报价数量如与实际不符则应以工地数量为准，价格以表中单价作相应增减。
十一、	产品质量符合 IEC 标准及国家相关标准，并符合当地供电部门验收要求。
十二、	供方协助需方通电调试。
十三、	产品质量“三包”，保修期壹年。
十四、	此报价含税、含包装运输费，以上价格均为人民币元；

（3）、配电箱（XM）认证证书

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2010010301450479

发证日期：2021 年 03 月 12 日
有效期至：2031 年 03 月 12 日

委托人名称及注册地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
制造商名称及注册地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
生产企业名称及生产地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
产品名称和系列、规格、型号	配电箱 （配电板） XM InA=250A～10A,Icw=6kA;Ue=380V、220V,Ui=400V;50Hz;IP30-操作面 IP20C,户内型
产品标准和技术要求	GB/T 7251.3-2017
认证模式	型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

授权签字人：　　主任：

中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

http://www.cqc.com.cn　　中国・北京・南四环西路188号9区 100070　　电话：+86 10 83886666

C(2) 0010552

（4）、配电箱试验报告 XM

报告编号： 03401-20191085C-S

161821340518

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0983

国家强制性产品认证

试验报告

□新申请 ■变更 □监督 □复审 □其他：

申请编号： A2019CCC0301-3145442

（任务编号）

产品名称： 配电箱

型　　号： XM

检测机构： 湖南电器检测所有限公司

报告编号：03401-20191085C-S　　第 1 页 共 50 页

安全型式试验报告

申请编号：（任务编号）	A2019CCC0301-3145442	委托人：	深圳市三江电气有限公司
样品名称：	配电箱		
型号规格：	XM	委托人地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
商标：	/		
样品数量：	1台	生产者：	深圳市三江电气有限公司
样品生产序号：	1905001	生产者地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
收样日期：	2019年6月11日	生产企业：	深圳市三江电气有限公司
完成日期：	2019年6月24日		
样品来源：	企业送样	生产企业地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
抽样通知书编号：/			

试验依据标准：GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板（DBO）》

试验结论：合 格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

型号：XM
额定工作电压（Ue）：380V、220V
额定绝缘电压（Ui）： 400V
频率：50Hz
主母线额定电流（In）：250A～10A
主母线额定短时耐受电流（Icw）：6kA
防护等级：IP30-操作面IP20C
户内型/户外型：户内型

主检：徐艳　签名：徐艳　日期：19.6.24
审核：薛正山　签名：薛正山　日期：19.6.24
签发：李斌　签名：李斌　日期：19.6.24

湖南电器检测所有限公司
（检测机构名称、盖章）
2019年6月24日

备注		变更前	变更后
	标准变更：	GB 7251.3-2006	GB/T 7251.3-2017
	电流范围变更：	250A～32A	250A～10A
	Ue变更：	380V/220V	380V、220V
	防护等级变更：	IP30	IP30-操作面IP20C
	安全件变更：	C-040-10A1721-S报告	见本报告
	原CCC证书编号	2010010301450479	
	原安全型式试验报告编号	见C-040-10A1721-S报告	
	原检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司	
	本报告需与原检测报告一起阅读方有效。所用关键元器件的额定电压等级应不低于实际送样的系统额定电压等级。		

TRF01C-010.53-2007　　2011-5-24

14）、悦海幸福里花园项目-甲方评价

（1）、表扬信

表扬信

致：深圳市三江电气有限公司

我司与贵司签订的“悦海幸福里花园项目”配电箱已如期交付，满足了项目的工期施工要求，在此，对公司全力的支持表示感谢！

本次合作，我方看到了贵司对本项目的高度重视及配合，严把质量关，确保工程施工进度，同时表扬贵司（王丽敏）在工作中工作严谨，服务周到。同时希望贵司一如既往的提供优质服务和配合！

顺祝商祺

此致敬礼！

上海浦联建设有限公司

2023 年 6 月 16 日

（2）、合同扫描件

三江电气 SAN JIANG ELECTRIC　　共享安全·节能用电世界

配电箱购销合同

项目名称：悦海幸福里花园项目	合同编号：SJ/X-20250515008
甲方（需方）：珠海市豪逸实业有限公司	乙方（供方）：深圳市三江电气有限公司
地址：珠海市香洲区情侣南路 388 号 1 栋会所 215-1 房	地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
联系人：符培锦	联系人：邢振雨
电话：13926459987	电话：13005457364
传真：/	传真：/
税号：9144040072598991XA	税号：914403007663881924
开户行：	开户行：中国农业银行深圳龙岗中心城支行
账号：	账号：4102 4100 0400 0670 2
签订日期：2025 年 5 月 15 日	签约地点：深圳市龙岗区
付款方式：预付 30%，货到现场并改造完毕付至 97%，3%质保一年	

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就甲方向乙方采购 悦海幸福里花园项目配电箱 事宜，一致同意签署本合同。

序号	名称	规格及型号	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备　注
1	公共照明配电箱	1-1/9/17ALg1	台	3	106.21	318.63	现场改造
2	公共照明配电箱	2-1/9ALg1	台	2	106.21	212.42	现场改造
3	公共照明配电箱	3-1/9ALg1	台	2	106.21	212.42	现场改造
4	公共照明配电箱	5-1/9ALg1	台	2	106.21	212.42	现场改造
5	公共照明配电箱	6-1/9ALg1	台	2	106.21	212.42	现场改造
6	公共照明配电箱	7-1/9ALg1	台	2	106.21	212.42	现场改造
7	公共照明配电箱	1-1ALg1a	台	1	549.62	549.62	新增
8	配电箱	1-B1ALg1a	台	1	556.26	556.26	新增
9	配电箱	1-B2ALg1a	台	1	556.26	556.26	新增
10	公共照明配电箱	2-1ALg1a	台	1	549.62	549.62	新增
11	配电箱	2-B1ALg1a	台	1	556.26	556.26	新增
12	配电箱	2-B2ALg1a	台	1	556.26	556.26	新增
13	公共照明配电箱	3-1ALg1a	台	1	549.62	549.62	新增
14	配电箱	3-B1ALg1a	台	1	556.26	556.26	新增
15	配电箱	3-B2ALg1a	台	1	556.26	556.26	新增
16	公共照明配电箱	5-1ALg1a	台	1	549.62	549.62	新增
17	配电箱	5-B1ALg1a	台	1	556.26	556.26	新增
18	配电箱	5-B2ALg1a	台	1	556.26	556.26	新增

第 1 页 共 16 页

三江电气 SAN JIANG ELECTRIC 共享安全·节能用电世界

19	公共照明配电箱	6-1ALg1a	台	1	549.62	549.62	新增
20	配电箱	6-B1ALg1a	台	1	556.26	556.26	新增
21	配电箱	6-B2ALg1a	台	1	556.26	556.26	新增
22	公共照明配电箱	7-1ALg1a	台	1	546.87	546.87	新增
23	配电箱	7-B1ALg1a	台	1	556.26	556.26	新增
24	配电箱	7-B2ALg1a	台	1	474.47	474.47	新增
25	现场改造（人工/差旅费用）	现场改造（人工/差旅费用）	台	2	1600.00	3200.00	现场改造费用
26	污水提升没备配电箱	B2APts231	台	1	1368.10	1368.10	新增
27	污水提升设备配电箱	B2APts261	台	1	1241.23	1241.23	新增
	总 计		台	35		17078.36	
总计（人民币元）		¥17,078.36					
大写（人民币元）		壹万柒仟零柒拾捌元叁角陆分					
报价说明：							
一、	本配电箱（柜）体选用施耐德 Prisma 授权箱，尺寸仅供参考，具体以实际设计图双方确认的为准；						
二、	本报价微断选用施耐德的 iC65 系列；微断漏电选用施耐德的 iC65+VEA 系列；人工/差旅费用仅含（广东省内，工作日，时间为白天），如需晚上工作则需在单价基础上*1.5 倍，周六日工作则需在单价基础上*2 倍，法定节假日工作则需在单价基础上*3 倍						
三、	不含智能照明模块，仅预留安装位置；						
四、	其余元器件及辅材按国产名牌优质产品配置；						
五、	本报价根据需方的一次系统图纸及要求报价。						
六、	本报价数量如与实际不符则应以工地数量为准，价格以表中单价作相应增减；						
七、	产品质量符合 IEC 标准及国家相关标准，并符合当地供电部门验收要求；						
八、	供方协助需方通电调试；						
九、	产品质量“三包”，保修期壹年；						
十、	此报价含税、含包装运输费，以上价格均为人民币元；						

1、本合同含税单价包括：货物价值、运输费、税费、包装费。

2、本合同为固定单价，甲方有权根据自身需求调整采购数量，并相应调整合同总价。

3、货物原厂原包装,且应符合国家相关规范、标准，采取防潮、防雨、防震等保护措施，以确保产品安全无损的运达交货地点。

4、收货地址及验收：乙方送货到甲方指定地点，甲方负责卸货，双方清点验收，乙方随货提供检验报告、合格证。

5、交货期约定：合同生效后，自甲方书面确认图纸、向乙方下达书面物资需求计划/排产单且支付预付款后45天内供货。

6、如产品由甲方或甲方指定的第三方安装，则乙方可提供指导安装服务。

7、合同价款及支付方式:本合同暂定总金额为:人民币壹万柒仟零柒拾捌元叁角陆分(￥17078.36元)，含增值税税率13%,不含增值税合同总价为15113.59元，增值税金额为1964.77元。合同签订后5日内，甲方向乙方支付至合同总金额的30%后，乙方安排货物生产；货物生产完毕，乙方将货物分批送至甲方指定地并完成改造工作后，甲方支付至合同总金额的97%；本合同标的物预留总金额的3%作为质保金，质保期满14日内无息支付。如甲方逾期付款，乙方有权暂停供货、售后等相关服务。

8、乙方应向甲方开具并提供合法有效等额的增值税专用发票,如遇国家政策调整增值税率，则合同约定的含税总价不变，增值税率和增值税金根据国家政策调整，已开票部分不论甲方是否已经支付款项，不随税收政策调整而调整，且在最终结算时已开票部分也不作调整。

9、质保期：本产品国内质保期12个月，从货物交付之日起计算。

10、若甲方要求乙方延期发货且累计超过10天的，视同货物在甲方首次要求延期之日起已经交付，甲方应向乙方支付全部货款，同时应支付乙方货值0.1%/日的仓储费用，且货物质保期从甲方要求延期的次日起计算；甲方要求延期交货时间超过20天的，乙方有权提前单方面解除或者终止合同，甲方应承担合同总额30%的违约金。甲方要求乙方延迟发货，并不免除甲方根据法律规定及合同约定向乙方支付相应款项的义务、承担货物损毁灭失的风险及承担相关违约责任，包括但不限于：延迟提货导致货物因不可抗力灭失、自然损耗、环境对货物造成的腐蚀、质保期权的丧失、工程验收逾期、第三方及业主方的追偿责任以及乙方为维护自身合法权益支出的所有费用（包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、鉴定费、取证费、保全费、公告费、差旅费等）。

11、甲方不按照约定付款的，应向乙方支付逾期支付利息（标准为全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的两倍,起算时间从货物签收后第21天起计算）。若乙方通过诉讼或仲裁才得以实现债权的，甲方须支付乙方为实现债权所支出的所有费用（包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、鉴定费、

取证费、保全费、公告费、差旅费等）。

12、属于甲方提供的材料，应满足本项目质量标准和实现标的物的使用目的，不存在等级、品质或使用价值降低、效用减弱的瑕疵，且应在乙方要求的时间内送达。乙方不为甲供材料（包括但不限于元器件）提供质量保证。因甲供材料存在质量缺陷、权利瑕疵、送达不及时等一切非乙方原因导致的不利后果均由甲方承担，给乙方造成声誉受损等不良影响的，乙方有权要求甲方消除影响、赔偿全部损失。

13、本合同一式贰份，双方各执壹份，自双方签字盖章之日起生效，合同传真件或复印件或扫描件与原件具有同等法律效力。合同未尽事宜，双方协商后可签定补充协议。

14、因本合同履行过程中的一切纠纷，双方应友好协商解决，协商不成的，可向乙方所在地人民法院提起诉讼解决。

（以下无正文）

甲方盖章：

法定代表人：

日期：2025 年 5 月 15 日

乙方盖章：

法定代表人：

（3）、配电箱（XM）认证证书

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2010010301450479

发证日期：2021 年 03 月 12 日
有效期至：2031 年 03 月 12 日

委托人名称及注册地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
制造商名称及注册地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
生产企业名称及生产地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
产品名称和系列、规格、型号	配电箱 （配电板） XM InA=250A～10A,Icw=6kA;Ue=380V、220V,Ui=400V;50Hz;IP30-操作面 IP20C,户内型
产品标准和技术要求	GB/T 7251.3-2017
认证模式	型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

授权签字人：　　主任：

中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

http://www.cqc.com.cn　　中国・北京・南四环西路188号9区 100070　　电话：+86 10 83886666

C(2) 0010552

（4）、配电箱试验报告 XM

报告编号： 03401-20191085C-S

161821340518

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0983

国家强制性产品认证

试验报告

□新申请 ■变更 □监督 □复审 □其他：

申请编号： A2019CCC0301-3145442

（任务编号）

产品名称： 配电箱

型　　号： XM

检测机构： 湖南电器检测所有限公司

报告编号：03401-20191085C-S　　第 1 页 共 50 页

安全型式试验报告

申请编号：（任务编号）	A2019CCC0301-3145442	委托人：	深圳市三江电气有限公司
样品名称：	配电箱		
型号规格：	XM	委托人地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
商标：	/		
样品数量：	1台	生产者：	深圳市三江电气有限公司
样品生产序号：	1905001	生产者地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
收样日期：	2019年6月11日	生产企业：	深圳市三江电气有限公司
完成日期：	2019年6月24日		
样品来源：	企业送样	生产企业地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
抽样通知书编号：/			

试验依据标准：GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板（DBO）》

试验结论：合 格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

型号：XM
额定工作电压（Ue）：380V、220V
额定绝缘电压（Ui）： 400V
频率：50Hz
主母线额定电流（In）：250A～10A
主母线额定短时耐受电流（Icw）：6kA
防护等级：IP30-操作面IP20C
户内型/户外型：户内型

主检：	徐艳	签名：	徐艳	日期： 19.6.24
审核：	薛正山	签名：	薛正山	日期： 19.6.24
签发：	李斌	签名：	李斌	日期： 19.6.24

湖南电器检测所有限公司
（检测机构名称、盖章）
2019年6月24日

备注		变更前	变更后
	标准变更：	GB 7251.3-2006	GB/T 7251.3-2017
	电流范围变更：	250A～32A	250A～10A
	Ue变更：	380V/220V	380V、220V
	防护等级变更：	IP30	IP30-操作面IP20C
	安全件变更：	C-040-10A1721-S报告	见本报告
	原CCC证书编号	2010010301450479	
	原安全型式试验报告编号	见C-040-10A1721-S报告	
	原检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司	
	本报告需与原检测报告一起阅读方有效。所用关键元器件的额定电压等级应不低于实际送样的系统额定电压等级。		

TRF01C-010.53-2007　　2011-5-24

15）、深圳坪山万樾府项目-甲方评价

（1）、表扬信

表 扬 信

致：深圳市三江电气有限公司

深圳坪山万樾府项目以全面交付。感谢贵司一直以来对我项目的积极配合与支持。对此项目业务员晏荣敏的配合服务特别提出表扬，无论是设备交货还是售后服务都积极响应，及时沟通解决问题，使项目如期顺利交付。同时作为三石合作伙伴希望贵公司一如既往地支持我司，继续发扬优良作风。最后祝贵司蒸蒸日上，愿双方合作愉快！

致辞

敬礼！

湖北三石机电设备安装有限公司

2023 年 6 月 22 日

（2）、合同扫描件

深圳市坪山区万樾府项目

非标配电箱采购合同

合同编号：KRHY-036

签约日期：　　年　　月　　日

合同目录

第一部分 合同协议书

第二部分 通用条款

第三部分 专用条款

第四部分 合同附件

合同附件 1：工程量清单
合同附件 2：材料设备订单
合同附件 3：保函格式（预付款保函及履约保函）
合同附件 4：质量保修书
合同附件 5：技术要求
合同附件 6：关于设计变更、工程指令及签证的协议
合同附件 7：签证申报承诺函
合同附件 8：合同结算工作指引
合同附件 9：承诺函
合同附件 10：工程款支付作业指引
合同附件 11：廉洁合作协议
合同附件 12：供方 EHS 诚信承诺书
合同附件 13：图纸

第一部分 合同协议书

甲方：深圳市矿润房地产开发有限公司
乙方：深圳市三江电气有限公司

依照《中华人民共和国合同法》及华润（深圳）有限公司与 深圳市三江电气有限公司 签订的《华润（深圳）有限公司 2019-2021年度 非标配电箱供应 集中采购合作协议》（编号： CRCSZ-ZB-CG-19026 ）及其补充协议（如有），结合本工程具体情况， 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，签订本合同。

1. 工程内容和承包范围

1.1. 工程内容： 深圳市坪山区万樾府项目非标配电箱采购
1.2. 承包范围： 深圳市坪山区万樾府项目非标配电箱供应，具体详技术要求
1.3. 总承包单位： 中国建筑第七工程局有限公司
1.4. 监理单位： 北京远达国际工程管理咨询有限公司
1.5. 安装单位： 中国建筑第七工程局有限公司
1.6. 质量监督检验单位：_____。

2. 设备/材料清单

甲方向乙方订购合同附件1所包含的产品，单价须与集中采购合同（编号：CRCSZ-ZB-CG-19026 ）中约定的价格一致，双方另有约定的除外；清单详见合同附件1。

备注：本合同乙方同意根据甲方实际需货量多退少补。

3. 合同价款

含 13% 增值税金额（大写）：人民币 贰佰玖拾陆万玖仟捌佰柒拾元柒角叁分；（小写）￥：2,969,870.73元 。

本合同为综合单价合同。本合同第 2 条约定的产品单价与本条约定的货物总价系甲方根据本合同就单位产品和所有产品应向乙方支付的所有费用， 包括但不限于样板试制、样品、生产（包括为满足甲方工期要求，而采取的赶工所发生的一切费用）、开模费、运输（包括为满足甲方工期要求，而采取的包括但不限于汽运、船运、航空等运输方式所发生的一切费用）、装卸、保险、经销、关税、商检、企业经营管理费、利润、国内税收（包括但不限于增值税）、地方政府收费（包括公司、项目所在地政府及其他管理机关）、预期的市场价格的涨跌、汇率的变动、国家与地方政府政策发生改变、在限定的货期内完成供货的所有费用，还包括现场协调、现场配合验收、抽样测试、按要求送检、技术指导和培训，以及可能发生的退换费用等为完成本工程供应所需的一切费用，除此以外，甲方无需再向乙方支付其他任何费用或税金。

4. 组成合同的文件及优先解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序依次为：

1) 本合同协议书
2) 本合同专用条款
3) 本合同通用条款
4) 图纸和（或）样板
5) 标准、规范及有关技术文件
6) 合同附件

5. 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

6. 乙方向甲方承诺按照合同约定进行供货并在质量保修期内承担设备/材料质量保修责任；甲方向乙方承诺按照合同约定的方式支付设备/材料合同价款。

7. 合同生效

合同订立时间：_____。

合同订立地点：深圳市坪山区。

本合同双方约定由双方法人代表或授权代表在下面签署并加盖公章后生效。

本合同用中文书写，一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，具同等效力。未尽事宜，按原已签署的集采协议及补充协议约定执行。如本合同条款约定如与集采协议条款约定有冲突，以本合同约定为准。

甲方：

法定代表人或授权委托人：

银行帐号：

地址：

电话：

传真：

乙方：

法定代表人或授权委托人：

银行帐号：

地址：

电话：

传真：

（3）、配电箱（XM）认证证书

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2010010301450479

发证日期：2021 年 03 月 12 日
有效期至：2031 年 03 月 12 日

委托人名称及注册地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
制造商名称及注册地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
生产企业名称及生产地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
产品名称和系列、规格、型号	配电箱 （配电板） XM InA=250A～10A,Icw=6kA;Ue=380V、220V,Ui=400V;50Hz;IP30-操作面 IP20C,户内型
产品标准和技术要求	GB/T 7251.3-2017
认证模式	型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

授权签字人：　　主任：

中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

http://www.cqc.com.cn　　中国・北京・南四环西路188号9区 100070　　电话：+86 10 83886666

C(2) 0010552

（4）、配电箱试验报告 XM

报告编号： 03401-20191085C-S

CMA 161821340518

CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0983

国家强制性产品认证

试验报告

□新申请 ■变更 □监督 □复审 □其他：

申请编号： A2019CCC0301-3145442

（任务编号）

产品名称： 配电箱

型　　号： XM

检测机构： 湖南电器检测所有限公司

CQC

报告编号：03401-20191085C-S　　第 1 页 共 50 页

安全型式试验报告

申请编号：（任务编号）	A2019CCC0301-3145442	委托人：	深圳市三江电气有限公司
样品名称：	配电箱		
型号规格：	XM	委托人地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
商标：	/		
样品数量：	1台	生产者：	深圳市三江电气有限公司
样品生产序号：	1905001	生产者地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
收样日期：	2019年6月11日	生产企业：	深圳市三江电气有限公司
完成日期：	2019年6月24日		
样品来源：	企业送样	生产企业地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
抽样通知书编号：/			

试验依据标准：GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板（DBO）》

试验结论：合 格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

型号：XM
额定工作电压（Ue）：380V、220V
额定绝缘电压（Ui）： 400V
频率：50Hz
主母线额定电流（In）：250A～10A
主母线额定短时耐受电流（Icw）：6kA
防护等级：IP30-操作面IP20C
户内型/户外型：户内型

主检：	徐艳	签名：	徐艳	日期： 19.6.24
审核：	薛正山	签名：	薛正山	日期： 19.6.24
签发：	李斌	签名：	李斌	日期： 19.6.24


湖南电器检测所有限公司
（检测机构名称、盖章）
2019年6月24日

备注		变更前	变更后
	标准变更：	GB 7251.3-2006	GB/T 7251.3-2017
	电流范围变更：	250A～32A	250A～10A
	Ue变更：	380V/220V	380V、220V
	防护等级变更：	IP30	IP30-操作面IP20C
	安全件变更：	C-040-10A1721-S报告	见本报告
	原CCC证书编号	2010010301450479	
	原安全型式试验报告编号	见C-040-10A1721-S报告	
	原检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司	
	本报告需与原检测报告一起阅读方有效。所用关键元器件的额定电压等级应不低于实际送样的系统额定电压等级。		

TRF01C-010.53-2007　　2011-5-24

16）、汕头海湾三期置地公馆项目-甲方评价

（1）、感谢信

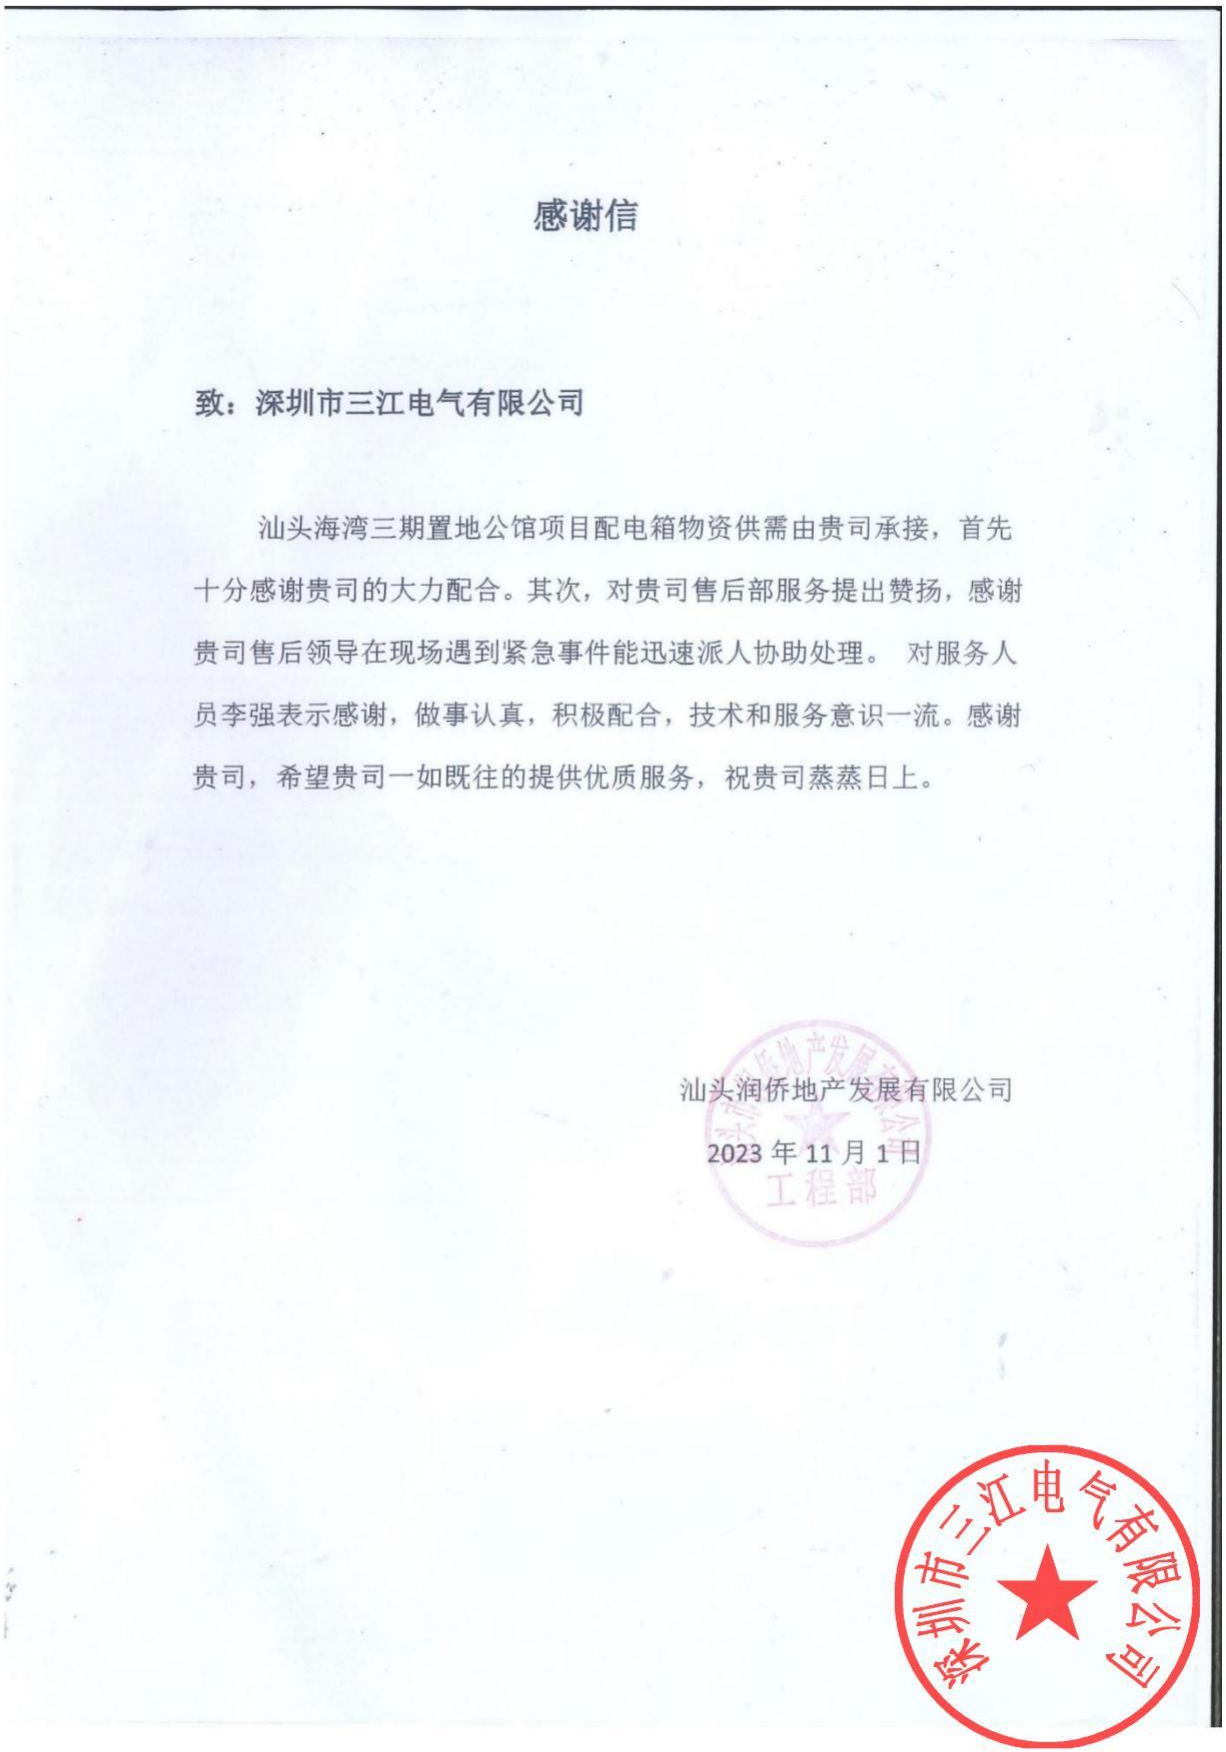

感谢信

致：深圳市三江电气有限公司

汕头海湾三期置地公馆项目配电箱物资供需由贵司承接，首先十分感谢贵司的大力配合。其次，对贵司售后部服务提出赞扬，感谢贵司售后领导在现场遇到紧急事件能迅速派人协助处理。 对服务人员李强表示感谢，做事认真，积极配合，技术和服务意识一流。感谢贵司，希望贵司一如既往的提供优质服务，祝贵司蒸蒸日上。

汕头润侨地产发展有限公司

2023 年 11 月 1 日

工程部

（2）、合同扫描件

正本

合同编号：CRLRQRED-CD-HRHWZX03-SG-21014

汕头华润海湾中心项目

三期商业（置地公馆）配电箱

供应合同

合 同 文 件

2021 年 10 月

发 包 方： 汕头市润侨地产发展有限公司

供应单位 ： 深圳市三江电气有限公司

第一部分 合同协议书

甲方（全称）：汕头市润侨地产发展有限公司
乙方（全称）：深圳市三江电气有限公司

依照《中华人民共和国合同法》及华润（深圳）有限公司与深圳市三江电气有限公司有限公司签订的《华润（深圳）有限公司 2019-2021 年度非标配电箱供应采购合作协议》（编号：**CRCSZ-ZB-CG-19026**）及其补充协议（如有），结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，签订本合同。

1. 工程内容和承包范围

1.1. 工程内容：非标配电箱及其配套附件的制作、供应、包装、运输、卸货、调试、验收等。

1.2. 承包范围：非标配电箱供应及指导安装。

1.3. 总承包单位：厦门第一建筑工程集团有限公司。

1.4. 监理单位：深圳科宇工程顾问有限公司。

1.5. 安装单位：华润建筑有限公司
深圳恒安消防工程有限公司。

1.6. 质量监督检验单位：/。

2. 设备/材料清单

甲方向乙方订购以下产品，单价须与集中采购合同（编号：**CRCSZ-ZB-CG-19026**）。中约定的价格一致，双方另有约定的除外：工程量清单详见附件 8.

3. 合同价款

含 13%增值税金额（大写）：人民币叁佰肆拾玖万肆仟柒佰陆拾柒元叁角玖分；（暂定）；（小写）￥：3,494,767.39 元

其中，不含税价款（人民币）：3,092,714.50 元；
（大写）：叁佰零玖万贰仟柒佰壹拾肆元伍角；

其中，税金价款（人民币）：402,052.89 元；
（大写）：肆拾万零贰仟零伍拾贰元捌角玖分。

本合同为综合单价。本合同第 2 条约定的产品单价与本条约定的货物总价系甲方根据本合同就单位产品和所有产品应向乙方支付的所有费用，包括但不限于样板试制、样品、生产（包括为满足甲方工期要求，而采取的赶工所发生的一切

费用）、开模费、运输（包括为满足甲方工期要求，而采取的包括但不限于汽运、船运、航空等运输方式所发生的一切费用）、装卸、保险、经销、关税、商检、企业经营管理费、利润、国内税收（包括但不限于增值税）、地方政府收费（包括公司、项目所在地政府及其他管理机关）、预期的市场价格的涨跌、汇率的变动、国家与地方政府政策发生改变、在限定的货期内完成供货的所有费用，还包括现场协调、现场配合验收、抽样测试、按要求送检、技术指导和培训，以及可能发生的退换费用等为完成本工程供应所需的一切费用，除此以外，甲方无需再向乙方支付其他任何费用或税金。

4. 组成合同的文件及优先解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序依次为：

1) 本合同协议书
2) 本合同专用条款
3) 本合同通用条款
4) 图纸和（或）样板
5) 标准、规范及有关技术文件
6) 合同附件

5. 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
6. 乙方向甲方承诺按照合同约定进行供货并在质量保修期内承担设备/材料质量保修责任；甲方向乙方承诺按照合同约定的方式支付设备/材料合同价款。

7. 合同生效

合同订立时间：2021.11.5。

合同订立地点：深圳。

本合同双方约定由双方法人代表或授权代表在下面签署并加盖公章后生效。

本合同用中文书写，一式柒份，甲方执伍份，乙方执贰份，具同等效力。未尽事宜，按原已签署的集采协议及补充协议约定执行。如本合同条款约定如与集采协议条款约定有冲突，以本合同约定为准。

甲方：	乙方：
法定代表人或授权委托人：	法定代表人或授权委托人：
银行帐号：	银行帐号：
地址：	地址：
电话：	电话：
传真：	传真：

（3）、配电箱（XM）认证证书

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2010010301450479

发证日期：2021 年 03 月 12 日
有效期至：2031 年 03 月 12 日

委托人名称及注册地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
制造商名称及注册地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
生产企业名称及生产地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
产品名称和系列、规格、型号	配电箱 （配电板） XM InA=250A～10A,Icw=6kA;Ue=380V、220V,Ui=400V;50Hz;IP30-操作面 IP20C,户内型
产品标准和技术要求	GB/T 7251.3-2017
认证模式	型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

授权签字人：　　主任：

中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

http://www.cqc.com.cn　　中国・北京・南四环西路188号9区 100070　　电话：+86 10 83886666

C(2) 0010552

（4）、配电箱试验报告 XM

报告编号： 03401-20191085C-S

CMA 161821340518

CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0983

国家强制性产品认证

试验报告

□新申请 ■变更 □监督 □复审 □其他：

申请编号： A2019CCC0301-3145442

（任务编号）

产品名称： 配电箱

型　　号： XM

检测机构： 湖南电器检测所有限公司

CQC

报告编号：03401-20191085C-S　　第 1 页 共 50 页

安全型式试验报告

申请编号：（任务编号）	A2019CCC0301-3145442	委托人：	深圳市三江电气有限公司
样品名称：	配电箱		
型号规格：	XM	委托人地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
商标：	/		
样品数量：	1台	生产者：	深圳市三江电气有限公司
样品生产序号：	1905001	生产者地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
收样日期：	2019年6月11日	生产企业：	深圳市三江电气有限公司
完成日期：	2019年6月24日		
样品来源：	企业送样	生产企业地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
抽样通知书编号：/			

试验依据标准：GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板（DBO）》

试验结论：合 格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

型号：XM
额定工作电压（Ue）：380V、220V
额定绝缘电压（Ui）： 400V
频率：50Hz
主母线额定电流（In）：250A～10A
主母线额定短时耐受电流（Icw）：6kA
防护等级：IP30-操作面IP20C
户内型/户外型：户内型

主检：	徐艳	签名：	徐艳	日期： 19.6.24
审核：	薛正山	签名：	薛正山	日期： 19.6.24
签发：	李斌	签名：	李斌	日期： 19.6.24

湖南电器检测所有限公司
（检测机构名称、盖章）
2019年6月24日

备注		变更前	变更后
	标准变更：	GB 7251.3-2006	GB/T 7251.3-2017
	电流范围变更：	250A～32A	250A～10A
	Ue变更：	380V/220V	380V、220V
	防护等级变更：	IP30	IP30-操作面IP20C
	安全件变更：	C-040-10A1721-S报告	见本报告
	原CCC证书编号	2010010301450479	
	原安全型式试验报告编号	见C-040-10A1721-S报告	
	原检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司	
	本报告需与原检测报告一起阅读方有效。所用关键元器件的额定电压等级应不低于实际送样的系统额定电压等级。		

TRF01C-010.53-2007　　2011-5-24

17）、华强金融大厦项目

（1）、表扬信

表扬信

致：深圳市三江电气有限公司

由贵公司生产制作的“华强金融大厦项目”配电柜已如期交付，满足了项目的工期施工需求，在此，对公司全力的支持表示感谢！

在项目合作中，贵公司龚纯女士充份了解到项目的使用需要，在公司各部门给以积极的协调，加班加点生产如期供货，特别给予感谢！

本次合作，我方看到了贵司对本项目的高度重视，及时调配劳务资源，严把质量关，确保了工程安全和施工进度。

希望贵司发扬一切以客户为中心的优良作风，祝愿贵司以后的日子里宏图大展，事业蒸蒸日上！

此致

敬礼！

深圳华强前海置地有限公司

华强金融大厦项目工程部

2023年12月27日

（2）、合同扫描件



华强金融大厦项目配电箱供货合同

合同编号：

华强金融大厦项目配电箱供货合同

工程名称：华强金融大厦项目配电箱供货合同

工程地点：深圳市前海桂湾三路与梦海大道交汇处

需 求 方：深圳利昌隆供应链管理有限公司

供 应 方：深圳市三江电气有限公司

签订日期：2021 年 7 月 25 日

1 / 38

第一部分 协 议 书

需求方（以下简称需方）：深圳利昌隆供应链管理有限公司

供应方（以下简称供方）：深圳市三江电气有限公司

为保障供、需双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规，依据深圳利昌隆供应链管理有限公司 与 深圳市三江电气有限公司签订的《2020-2022年度合资配电箱战略采购合作协议》（以下简称：战略采购合作协议），经供需双方友好协商，就华强金融大厦项目采购事宜达成一致，特订立本合同：

1、 工程项目

1.1 工程名称：华强金融大厦项目配电箱供货

1.2 工程地点：深圳市前海桂湾三路与梦海大道交汇处

1.3 承包范围：华强金融大厦项目 范围内的 配电箱 供货。

2、 合同价格与结算方式

2.1 合同总价为：RMB 2040784.62 元（大写：人民币：贰佰零肆万零柒佰捌拾肆元陆角贰分，其中税率为 13%，税金为：RMB 234780.53 元，不含税金为：RMB1806004.09 元），合资电气元件选用品牌：施耐德 Schneider Electric，具体货物清单见附件 6 《设备价格清单》。

2.2 如本合同执行过程中国家税率调整，则本合同供货清单的单价也相应调整，即：调整后单价=不含税单价【原合同单价/（1+原增值税税率 13%）】+现行增值税税额【不含税单价*调整后增值税税率】。国家税率调整之日起已按本合同约定开具发票的按本合同原单价执行，未按本合同约定开具发票的按税率调整后单价执行。

2.3 结算方式：结算金额=验收合格的货物*合同单价。

2.4 以上价格系需方根据本供货合同应向供方支付的所有费用，项目采购合同的供货价格均为综合包干单价，包括但不限于应为经需方设计选型、设计院复核、三方确定之设备运至各项目工地之指定位置，直至通过政府消防、环保等主管部门验收合格，交至物业管理公司，完成约定保修期所有约定保修工作的综合单价，包括设备本体（所有部件及材料）、包装费、运输装卸费、机组从卸车地面至发机房之间的二次运输及就位(含吊装费)、劳务费、管理费、施工设备使用费、主要材料费、辅助材料费、送检及费用、因质量问题引起的维修和更换费用、现场保管费、成品保护、服务（参与设计、调试、试运行、以及安装完毕后对物业人员的技术指导、培训

华强金融大厦项目配电箱供货合同

（签字盖章页）

需　求　方：（公章）

法定代表人：

委托代理人：

地　　址：

电　　话：

传　　真：

邮政编码：

供　应　方：（公章）

法定代表人：

委托代理人：

地　　址：

电　　话：

传　　真：

邮政编码：

开户银行：

帐　　号：

签订日期：2021 年 5 月 25 日

（3）、配电箱（XM）认证证书

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2010010301450479

发证日期：2021 年 03 月 12 日
有效期至：2031 年 03 月 12 日

委托人名称及注册地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
制造商名称及注册地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
生产企业名称及生产地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
产品名称和系列、规格、型号	配电箱 （配电板） XM InA=250A～10A,Icw=6kA;Ue=380V、220V,Ui=400V;50Hz;IP30-操作面 IP20C,户内型
产品标准和技术要求	GB/T 7251.3-2017
认证模式	型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

授权签字人：　　主任：

中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

http://www.cqc.com.cn　　中国・北京・南四环西路188号9区 100070　　电话：+86 10 83886666

C(2) 0010552

（4）、配电箱试验报告 XM

报告编号： 03401-20191085C-S

CMA 161821340518

CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0983

国家强制性产品认证

试验报告

□新申请 ■变更 □监督 □复审 □其他：

申请编号： A2019CCC0301-3145442

（任务编号）

产品名称： 配电箱

型　　号： XM

检测机构： 湖南电器检测所有限公司

CQC

报告编号：03401-20191085C-S　　第 1 页 共 50 页

安全型式试验报告

申请编号：（任务编号）	A2019CCC0301-3145442	委托人：	深圳市三江电气有限公司
样品名称：	配电箱		
型号规格：	XM	委托人地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
商标：	/		
样品数量：	1台	生产者：	深圳市三江电气有限公司
样品生产序号：	1905001	生产者地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
收样日期：	2019年6月11日	生产企业：	深圳市三江电气有限公司
完成日期：	2019年6月24日		
样品来源：	企业送样	生产企业地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
抽样通知书编号：/			

试验依据标准：GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板（DBO）》

试验结论：合 格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

型号：XM
额定工作电压（Ue）：380V、220V
额定绝缘电压（Ui）： 400V
频率：50Hz
主母线额定电流（In）：250A～10A
主母线额定短时耐受电流（Icw）：6kA
防护等级：IP30-操作面IP20C
户内型/户外型：户内型

主检：	徐艳	签名：	徐艳	日期： 19.6.24
审核：	薛正山	签名：	薛正山	日期： 19.6.24
签发：	李斌	签名：	李斌	日期： 19.6.24

湖南电器检测所有限公司
（检测机构名称、盖章）
2019年6月24日

备注		变更前	变更后
	标准变更：	GB 7251.3-2006	GB/T 7251.3-2017
	电流范围变更：	250A～32A	250A～10A
	Ue变更：	380V/220V	380V、220V
	防护等级变更：	IP30	IP30-操作面IP20C
	安全件变更：	C-040-10A1721-S报告	见本报告
	原CCC证书编号	2010010301450479	
	原安全型式试验报告编号	见C-040-10A1721-S报告	
	原检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司	
	本报告需与原检测报告一起阅读方有效。所用关键元器件的额定电压等级应不低于实际送样的系统额定电压等级。		

TRF01C-010.53-2007　　2011-5-24

18）、深润大厦

（1）、表扬信

华润置地
CR LAND

表扬信

深圳市三江电气有限公司：

深润大厦项目于 2023 年 12 月 23 日以优异的成绩完成机电交付检。感谢贵司一直以来对我项目的积极配合与支持。对此项目业务员晏荣敏、售后服务人员李强的配合服务特别提出表扬，无论是设备交货还是售后服务都积极响应，及时沟通配合解决问题，做事认真，技术和服务意识一流，使项目如期顺利完成交付检。感谢贵司派出的售前支持和售后服务人员，希望贵司在今后的合作中继续密切配合，一如既往的提供优质服务，再创辉煌。

华润置地深南发展（深圳）有限公司

2023 年 12 月 25 日

（2）、合同扫描件

华润置地深圳大区深润大厦

配电箱采购合同

合同编号：CRLSZ-SNYH-CG-20220002

签约日期： 2022 年 4 月

甲方：华润置地深南发展（深圳）有限公司

乙方：深圳市三江电气有限公司

华润置地深圳大区深润大厦

配电箱采购合同

合同编号：CRLSZ-SNYH-CG-20220002

签约日期： 2022 年 4 月

甲方：华润置地深南发展（深圳）有限公司

乙方：深圳市三江电气有限公司

第一部分 合同协议书

甲方（全称）：华润置地深南发展（深圳）有限公司
乙方（全称）：深圳市三江电气有限公司

依照《中华人民共和国民法典》及华润（深圳）有限公司与深圳市三江电气有限公司签订的《华润（深圳）有限公司 2019-2021 年度非标配电箱供应集中采购合作协议》（编号：CRCSZ-ZB-CG-19026 ）及其补充协议（如有），结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，签订本合同。

1. 工程内容和承包范围

1.1. 工程内容：配电箱供应。

1.2. 承包范围：非标配电箱供应（不包含消防水泵、生活水泵控制柜）。
包含：所订产品（非标配电箱及其配套的全套附件等）的制作、供应、包装、运输（含保险费）、卸货（指货到工地，产品从车上卸到业主方指定的可停车地面），提供安装技术指导并在安装完成后配合承包单位调试、验收、培训、质保期保障及其它相关服务。

1.3. 总承包单位：中建三局集团有限公司 。

1.4. 监理单位：深圳市中海建设监理有限公司 。

1.5. 安装单位：中建二局第一建筑工程有限公司 。

1.6. 质量监督检验单位：_____/_____。

2. 设备/材料清单

甲方向乙方订购（供货清单明细详见《合同附件 8：工程量清单》）产品，单价须与集中采购合同（编号：CRCSZ-ZB- CG-19026）中约定的价格一致，双方另有约定的除外：

序号	名称	规格、型号	单位	数量	单价（元）	合 价 （元）
1	-	-	-	-	-	-

3. 合同价款

含 13 %增值税金额（大写）：人民币 贰佰伍拾壹万叁仟贰佰贰拾捌元贰角肆分；（小写）￥：2,513,228.24 元，本合同价款乃按现金转账等即时支付的方式考虑，按此方式付款时，合同价款不因此而调整。

本合同为综合单价包干合同。本合同第 2 条约定的产品单价与本条约定的货物总价系甲方根据本合同就单位产品和所有产品应向乙方支付的所有费用，包括但不限于样板试制、样品、生产（包括为满足甲方工期要求，而采取的赶工所发

生的一切费用）、开模费、运输（包括为满足甲方工期要求，而采取的包括但不限于汽运、船运、航空等运输方式所发生的一切费用）、装卸、保险、经销、关税、商检、企业经营管理费、利润、国内税收（包括但不限于增值税）、地方政府收费（包括公司、项目所在地政府及其他管理机关）、预期的市场价格的涨跌、汇率的变动、国家与地方政府政策发生改变、在限定的货期内完成供货的所有费用，还包括现场协调、现场配合验收、抽样测试、按要求送检、技术指导和培训，以及可能发生的退换费用等为完成本工程供应所需的一切费用，除此以外，甲方无需再向乙方支付其他任何费用或税金。

4. 组成合同的文件及优先解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序依次为：

1） 本合同协议书
2） 本合同专用条款
3） 本合同通用条款
4） 图纸和（或）样板
5） 标准、规范及有关技术文件
6） 合同附件

5. 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

6. 乙方向甲方承诺按照合同约定进行供货并在质量保修期内承担设备/材料质量保修责任；甲方向乙方承诺按照合同约定的方式支付设备/材料合同价款。

7. 合同生效

合同订立时间：2022 年 4 月。

合同订立地点：广东省深圳市。

本合同双方约定由双方法人代表或授权代表在下面签署并加盖公章后生效。

本合同用中文书写，一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，具同等效力。未尽事宜，按原已签署的集采协议及补充协议约定执行。如本合同条款约定如与集采协议条款约定有冲突，以本合同约定为准。

甲方：华润置地深南发展(深圳)有限公司
法定代表人或授权委托人：
银行帐号：
地址：
电话：
传真：

乙方：深圳市三江电气有限公司
法定代表人或授权委托人：
银行帐号：
地址：
电话：
传真：

（3）、配电箱（XM）认证证书

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2010010301450479

发证日期：2021 年 03 月 12 日
有效期至：2031 年 03 月 12 日

委托人名称及注册地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
制造商名称及注册地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
生产企业名称及生产地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
产品名称和系列、规格、型号	配电箱 （配电板） XM InA=250A～10A,Icw=6kA;Ue=380V、220V,Ui=400V;50Hz;IP30-操作面 IP20C,户内型
产品标准和技术要求	GB/T 7251.3-2017
认证模式	型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

授权签字人：　　主任：

中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

http://www.cqc.com.cn　　中国・北京・南四环西路188号9区　100070　　电话：+86 10 83886666

C(2) 0010552

（4）、配电箱试验报告 XM

报告编号： 03401-20191085C-S

CMA 161821340518

CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0983

国家强制性产品认证

试验报告

□新申请 ■变更 □监督 □复审 □其他：

申请编号： A2019CCC0301-3145442

（任务编号）

产品名称： 配电箱

型　　号： XM

检测机构： 湖南电器检测所有限公司

CQC

报告编号：03401-20191085C-S　　第 1 页 共 50 页

安全型式试验报告

申请编号：（任务编号）	A2019CCC0301-3145442	委托人：	深圳市三江电气有限公司
样品名称：	配电箱		
型号规格：	XM	委托人地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
商标：	/		
样品数量：	1台	生产者：	深圳市三江电气有限公司
样品生产序号：	1905001	生产者地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
收样日期：	2019年6月11日	生产企业：	深圳市三江电气有限公司
完成日期：	2019年6月24日		
样品来源：	企业送样	生产企业地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
抽样通知书编号：/			

试验依据标准：GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板（DBO）》

试验结论：合 格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

型号：XM
额定工作电压（Ue）：380V、220V
额定绝缘电压（Ui）： 400V
频率：50Hz
主母线额定电流（In）：250A～10A
主母线额定短时耐受电流（Icw）：6kA
防护等级：IP30-操作面IP20C
户内型/户外型：户内型

主检：	徐艳	签名：	徐艳	日期： 19.6.24
审核：	薛正山	签名：	薛正山	日期： 19.6.24
签发：	李斌	签名：	李斌	日期： 19.6.24

湖南电器检测所有限公司
（检测机构名称、盖章）
2019年6月24日

备注		变更前	变更后
	标准变更：	GB 7251.3-2006	GB/T 7251.3-2017
	电流范围变更：	250A～32A	250A～10A
	Ue变更：	380V/220V	380V、220V
	防护等级变更：	IP30	IP30-操作面IP20C
	安全件变更：	C-040-10A1721-S报告	见本报告
	原CCC证书编号	2010010301450479	
	原安全型式试验报告编号	见C-040-10A1721-S报告	
	原检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司	
	本报告需与原检测报告一起阅读方有效。所用关键元器件的额定电压等级应不低于实际送样的系统额定电压等级。		

TRF01C-010.53-2007　　2011-5-24

19）、东莞华润置地中心项目 16#地块

（1）、表扬信

表 扬 信

致：深圳市三江电气有限公司

东莞华润置地中心项目 16#地块项目已全面交付。感谢贵司一直以来对我项目的积极配合与支持。对此项目业务员晏荣敏的配合服务特别提出表扬，无论是售前、排产过程中，还是送发货及售后服务都积极响应，及时沟通解决问题。同时希望贵司能够一如寄往的提供优质服务。最后祝贵司蒸蒸日上，愿双方合作愉快！


顺祝

商祺！

华润置地（东莞）有限公司

2023 年 12 月 30 日

（2）、合同扫描件

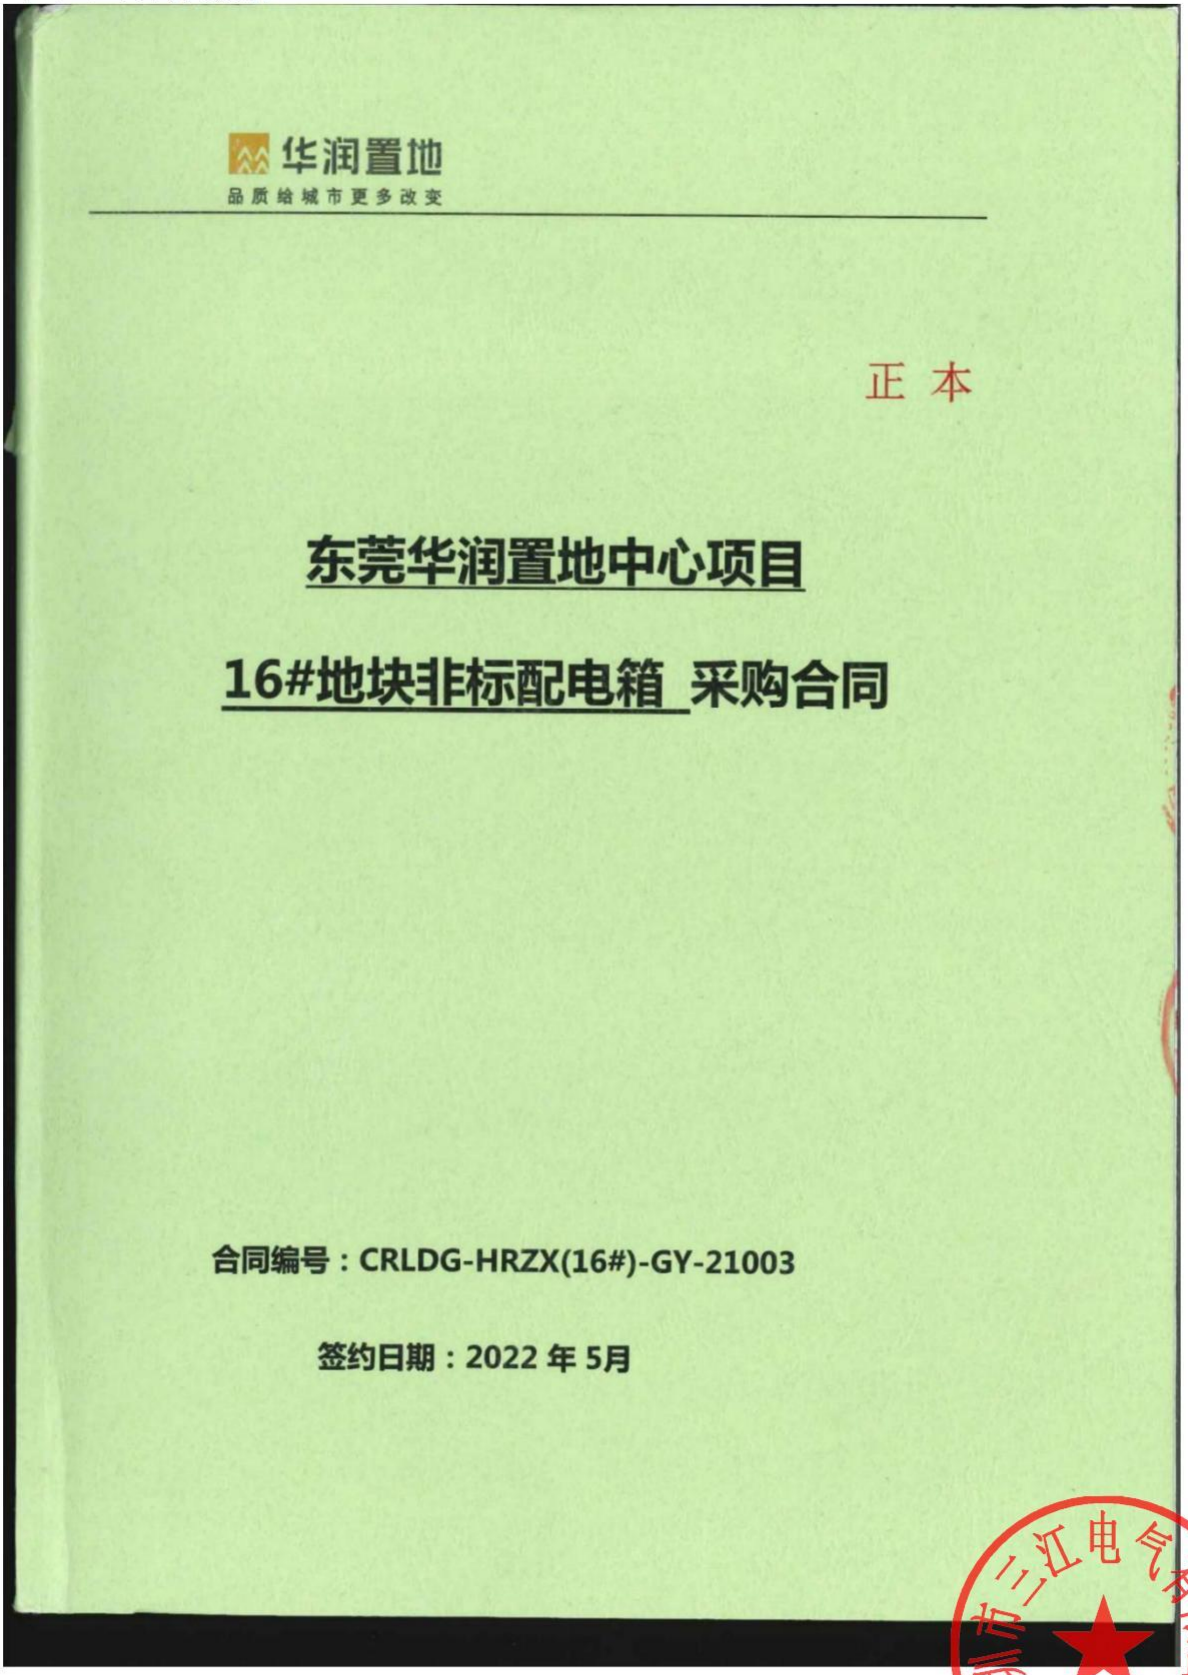

华润置地
品质铸城市更多改变

正 本

东莞华润置地中心项目

16#地块非标配电箱 采购合同

合同编号：CRLDG-HRZX(16#)-GY-21003

签约日期：2022 年 5月

华润置地
品质给城市更多改变

东莞华润置地中心项目
16#地块非标配电箱 采购合同

合同编号：CRLDG-HRZX(16#)-GY-21003

签约日期：2022 年 5月

第一部分 合同协议书

甲方（全称）：华润置地（东莞）有限公司
乙方（全称）：深圳市三江电气有限公司

依照《中华人民共和国合同法》及华润（深圳）有限公司与深圳市三江电气有限公司签订的《华润（深圳）有限公司 2019-2021 年度 非标配电箱供应 集中采购合作协议》（编号：CRCSZ-ZB-CG-19026），结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，签订本合同。

1. 工程内容和承包范围

1.1 工程内容：本次工程非标配电箱供应（不包含消防水泵控制柜）。

1.2 承包范围：非标配电箱供应（不包含消防水泵控制柜）。内容包含：所订产品（非标配电箱及其配套的全套附件等）的制作、供应、包装、运输（含保险费）、卸货（指货到工地，产品从车上卸到业主方指定的可停车地面），提供安装技术指导并在安装完成后配合承包单位调试、验收、培训、质保期保障及其它相关服务。

1.3 总承包单位：深圳市建工集团股份有限公司。

1.4 监理单位：广东粤建工程项目管理有限公司。

1.5 安装单位：深圳市建工集团股份有限公司。

1.6 质量监督检验单位：/。

2. 设备/材料清单

甲方向乙方订购以下产品，单价须与集中采购合同《华润（深圳）有限公司 2019-2021 年度 非标配电箱供应 集中采购合作协议》（编号：CRCSZ-ZB-CG-19026）中约定的价格一致，双方另有约定的除外：

（具体设备/材料清单查看附件9：工程量清单）

3. 合同价款

含13%税金总金额（大写）：人民币 壹佰伍拾叁万贰仟零壹拾贰元陆角肆分（暂定）；（小写）¥：1,532,012.64 元；其中不含税金额为¥：1,355,763.40 元，税金金额为¥：176,249.24 元。

本合同为 综合单价 合同。本合同第 2 条约定的产品单价与本条约定的货物总价系甲方根据本合同就单位产品和所有产品应向乙方支付的所有费用，包括但不限于样板试制、样品、生产（包括为满足甲方工期要求，而采取的赶工

所发生的一切费用）、开模费、运输（包括为满足甲方工期要求，而采取的包括但不限于汽运、船运、航空等运输方式所发生的一切费用）、装卸、保险、经销、关税、商检、企业经营管理费、利润、国内税收（包括但不限于增值税）、地方政府收费（包括公司、项目所在地政府及其他管理机关）、预期的市场价格的涨跌、汇率的变动、国家与地方政府政策发生改变、在限定的货期内完成供货的所有费用，还包括现场协调、现场配合验收、抽样测试、按要求送检、技术指导和培训，以及可能发生的退换费用等为完成本工程供应所需的一切费用，除此以外，甲方无需再向乙方支付其他任何费用或税金。

4. 组成合同的文件及优先解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序依次为：

1） 本合同协议书
2） 本合同专用条款
3） 本合同通用条款
4） 图纸和（或）样板
5） 标准、规范及有关技术文件
6） 合同附件

5. 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

6. 乙方向甲方承诺按照合同约定进行供货并在质量保修期内承担设备/材料质量保修责任；甲方向乙方承诺按照合同约定的方式支付设备/材料合同价款。

7. 合同生效

合同订立时间：2022年5月。

合同订立地点：东莞华润置地中心项目16#地块项目（具体地点详见技术要求）。

本合同双方约定由双方法人代表或授权代表在下面签署并加盖公章后生效。

本合同用中文书写，正本一式两份，两方各执一份；副本一式六份，两方各执三份，具同等效力。未尽事宜，按原已签署的集采协议及补充协议约定执行。如本合同条款约定如与集采协议条款约定有冲突，以本合同约定为准。

甲方：
法定代表人或授权委托人：
银行帐号：
地址：
电话：
传真：

乙方：
法定代表人或授权委托人：
银行帐号：
地址：
电话：
传真：

（3）、配电箱（XM）认证证书

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2010010301450479

发证日期：2021 年 03 月 12 日
有效期至：2031 年 03 月 12 日

委托人名称及注册地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
制造商名称及注册地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
生产企业名称及生产地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
产品名称和系列、规格、型号	配电箱 （配电板） XM InA=250A～10A,Icw=6kA;Ue=380V、220V,Ui=400V;50Hz;IP30-操作面 IP20C,户内型
产品标准和技术要求	GB/T 7251.3-2017
认证模式	型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

授权签字人：　　主任：

中国质量认证中心

http://www.cqc.com.cn　　中国・北京・南四环西路188号9区　100070　　电话：+86 10 83886666

C(2) 0010552

（4）、配电箱试验报告 XM

报告编号： 03401-20191085C-S

161821340518

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0983

国家强制性产品认证

试验报告

□新申请 ■变更 □监督 □复审 □其他：

申请编号： A2019CCC0301-3145442

（任务编号）

产品名称： 配电箱

型　　号： XM

检测机构： 湖南电器检测所有限公司

报告编号：03401-20191085C-S　　第 1 页 共 50 页

安全型式试验报告

申请编号：（任务编号）	A2019CCC0301-3145442	委托人：	深圳市三江电气有限公司
样品名称：	配电箱		
型号规格：	XM	委托人地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
商标：	/		
样品数量：	1台	生产者：	深圳市三江电气有限公司
样品生产序号：	1905001	生产者地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
收样日期：	2019年6月11日	生产企业：	深圳市三江电气有限公司
完成日期：	2019年6月24日		
样品来源：	企业送样	生产企业地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
抽样通知书编号：/			

试验依据标准：GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板（DBO）》

试验结论：合 格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

型号：XM
额定工作电压（Ue）：380V、220V
额定绝缘电压（Ui）： 400V
频率：50Hz
主母线额定电流（In）：250A～10A
主母线额定短时耐受电流（Icw）：6kA
防护等级：IP30-操作面IP20C
户内型/户外型：户内型

主检：徐艳　签名：徐艳　日期：19.6.24
审核：薛正山　签名：薛正山　日期：19.6.24
签发：李斌　签名：李斌　日期：19.6.24

湖南电器检测所有限公司
（检测机构名称、盖章）
2019年6月24日

备注		变更前	变更后
	标准变更：	GB 7251.3-2006	GB/T 7251.3-2017
	电流范围变更：	250A～32A	250A～10A
	Ue变更：	380V/220V	380V、220V
	防护等级变更：	IP30	IP30-操作面IP20C
	安全件变更：	C-040-10A1721-S报告	见本报告
	原CCC证书编号	2010010301450479	
	原安全型式试验报告编号	见C-040-10A1721-S报告	
	原检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司	
	本报告需与原检测报告一起阅读方有效。所用关键元器件的额定电压等级应不低于实际送样的系统额定电压等级。		

TRF01C-010.53-2007　　2011-5-24

20）、华强科创广场项目-表扬信

（1）、表扬信

表扬信

深圳市三江电气有限公司：

由贵公司生产制作的华强科创广场项目配电箱已如期交付，满足了项目竣工验收工期需求，在此对贵公司的全力支持表示感谢！

在项目合作中，贵公司龚纯女士充份了解到项目的需求，并积极协调解决过程问题，加班加点生产供货，尤其是在本项目消防验收过程中积极配合，对此，我方给予特别表扬与感谢！

本次合作，我方看到了贵司对本项目的高度重视，及时调配各项资源，为本项目竣工验收完成做出了积极支持。

顺祝商祺！

华强科创广场工程项目部

2023年12月25日

（2）、合同扫描件

合同编号：

华强科创广场项目配电箱
供货合同

工程名称：华强科创广场项目配电箱供货

工程地点：深圳市福田区梅秀路与泰科路交汇处

需 求 方：深圳利昌隆供应链管理有限公司

供 应 方：深圳市三江电气有限公司

签订日期：2021 年 11 月 ___ 日

第一部分 协 议 书

需求方（以下简称需方）：深圳利昌隆供应链管理有限公司

供应方（以下简称供方）：深圳市三江电气有限公司

为保障供、需双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规，依据深圳利昌隆供应链管理有限公司 与 深圳市三江电气有限公司签订的《2020-2022年度合资配电箱战略采购合作协议》（以下简称：战略采购合作协议），经供需双方友好协商，就华强科创广场项目采购事宜达成一致，特订立本合同：

1、 工程项目

1.1 工程名称：华强科创广场项目配电箱供货

1.2 工程地点：深圳市福田区梅秀路与泰科路交汇处

1.3 承包范围：华强科创广场项目 范围内的 配电箱 供货。

2、 合同价格与结算方式

2.1 合同总价为：RMB 3077158.11 元（大写：人民币：叁佰零柒万柒仟壹佰伍拾捌元壹角壹分，其中税率为 13%，税金为：RMB354009.34 元，不含税金为：RMB2723148.77 元），合资电气元件选用品牌：施耐德 Schneider Electric，国产电气元件选用品牌：泰永，具体货物清单见附件 6 《设备价格清单》。

2.2 如本合同执行过程中国家税率调整，则本合同供货清单的单价也相应调整，即：调整后单价=不含税单价【原合同单价/（1+原增值税税率 13%）】+现行增值税税额【不含税单价*调整后增值税税率】。国家税率调整之日起已按本合同约定开具发票的按本合同原单价执行，未按本合同约定开具发票的按税率调整后单价执行。

2.3 结算方式：结算金额=验收合格的货物*合同单价。

2.4 以上价格系需方根据本供货合同应向供方支付的所有费用，项目采购合同的供货价格均为综合包干单价，包括但不限于应为经需方设计选型、设计院复核、三方确定之设备运至各项目工地之指定位置，直至通过政府消防、环保等主管部门验收合格，交至物业管理公司，完成约定保修期所有约定保修工作的综合单价，包括设备本体（所有部件及材料）、包装费、运输装卸费、机组从卸车地面至发机房之间的二次运输及就位(含吊装费)、劳务费、管理费、施工设备使用费、主要材料费、辅助材料费、送检及费用、因质量问题引起的维修和更换费用、现场保管费、成品保护、服务（参与设计、调试、试运行、以及安装完毕后对物业人员的技术指导、培训

维保客服、整机或部件更换等）、保险、利润、各项税费（包括设备的关税和增值税、安装的建安税）、政策性文件规定及《战略合作协议》、《华强科创广场项目配电箱供货合同》包含的所有风险、责任义务等各项应有费用，以及供方给予需方的所有优惠。供方的价格还包括工程所需的所有测量放线，脚手架、施工水电费、施工用电管线以及其自身产生的施工垃圾清理、运输等的费用。

2.5 货物数量结算原则：根据双方约定的数量和范围由供方、需方、设备安装单位及监理对货物外观、规格型号、数量进行验收，验收合格由以上四方在货物交接单上签字（货物交接单格式见附件 1），验收合格的货物数量作为结算依据，不合格的货物由供方负责更换或维修至通过需方验收；结算价格按合同单价执行，合同单价不因任何因素进行调整。

3、 供货及验收

3.1 到货日期为 2021 年 9 月 15 日（具体以需方通知为准）。

3.2 供货：供方必须将包装完好且质量合格的货物按需方要求交付至指定的地点，货到现场后供方应配合需方开箱查验；批量供货期:45 天，补货期： 25 天，补货前双方需完善相关手续。

3.3 验收：货到需方指定的地点时，需方、安装单位及监理应在当内进行验收。验收合格后，各方按本合同附件 1 办理货物交接手续。验收时如发现破损、质量不合格或与需求不符的，需方有权拒收及退货，由此产生的所有责任及损失由供方承担。

3.4 验收合格前，货物丢失、损坏的风险由供方承担；验收合格后，货物丢失、损坏的风险由需方承担。

4、 交货地点

4.1 需方指定的交货地点为： 华强科创广场项目工地 。

5、 付款方式

5.1 预付款支付：无预付款。

5.2 到货款支付：分批发货分批支付当批货款的 80%。需方应在供需双方、设备安装单位及监理单位验收确认当批次货物后 15 个工作日内，支付当批验收合格货款的 80%作为到货货款。

5.3 结算款：全部配电箱安装完毕，通过需方组织的相关验收、办理完结算手续，并提供齐全的付款资料和 5%的银行质量保函后，且供方交齐所有资料及结算总额全部发票支付至结算货款的 100%。

（签字盖章页）

需　求　方：（公章）	供　应　方：（公章）
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
地　　址：	地　　址：
电　　话：	电　　话：
传　　真：	传　　真：
邮政编码：	邮政编码：
	开户银行：
	帐　　号：

签订日期：2021 年____月____日

（3）、配电箱（XM）认证证书

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2010010301450479

发证日期：2021 年 03 月 12 日
有效期至：2031 年 03 月 12 日

委托人名称及注册地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
制造商名称及注册地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
生产企业名称及生产地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
产品名称和系列、规格、型号	配电箱 （配电板） XM InA=250A～10A,Icw=6kA;Ue=380V、220V,Ui=400V;50Hz;IP30-操作面 IP20C,户内型
产品标准和技术要求	GB/T 7251.3-2017
认证模式	型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

授权签字人：　　主任：

中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

http://www.cqc.com.cn　　中国・北京・南四环西路188号9区 100070　　电话：+86 10 83886666

C(2) 0010552

（4）、配电箱试验报告 XM

报告编号： 03401-20191085C-S

161821340518

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0983

国家强制性产品认证

试验报告

□新申请 ■变更 □监督 □复审 □其他：

申请编号： A2019CCC0301-3145442

（任务编号）

产品名称： 配电箱

型　　号： XM

检测机构： 湖南电器检测所有限公司

报告编号：03401-20191085C-S　　第 1 页 共 50 页

安全型式试验报告

申请编号：（任务编号）	A2019CCC0301-3145442	委托人：	深圳市三江电气有限公司
样品名称：	配电箱		
型号规格：	XM	委托人地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
商标：	/		
样品数量：	1台	生产者：	深圳市三江电气有限公司
样品生产序号：	1905001	生产者地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
收样日期：	2019年6月11日	生产企业：	深圳市三江电气有限公司
完成日期：	2019年6月24日		
样品来源：	企业送样	生产企业地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
抽样通知书编号：/			

试验依据标准：GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板（DBO）》

试验结论：合 格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

型号：XM
额定工作电压（Ue）：380V、220V
额定绝缘电压（Ui）： 400V
频率：50Hz
主母线额定电流（In）：250A～10A
主母线额定短时耐受电流（Icw）：6kA
防护等级：IP30-操作面IP20C
户内型/户外型：户内型

主检：	徐艳	签名：	徐艳	日期： 19.6.24
审核：	薛正山	签名：	薛正山	日期： 19.6.24
签发：	李斌	签名：	李斌	日期： 19.6.24

湖南电器检测所有限公司
（检测机构名称、盖章）
2019年6月24日

备注		变更前	变更后
	标准变更：	GB 7251.3-2006	GB/T 7251.3-2017
	电流范围变更：	250A～32A	250A～10A
	Ue变更：	380V/220V	380V、220V
	防护等级变更：	IP30	IP30-操作面IP20C
	安全件变更：	C-040-10A1721-S报告	见本报告
	原CCC证书编号	2010010301450479	
	原安全型式试验报告编号	见C-040-10A1721-S报告	
	原检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司	
	本报告需与原检测报告一起阅读方有效。所用关键元器件的额定电压等级应不低于实际送样的系统额定电压等级。		

TRF01C-010.53-2007　　2011-5-24

21）、汕头大学医院院附属肿瘤医院易地重建项目（实验楼）IDC 设备（第一期）

（1）、感谢信

感谢信

致：深圳市三江电气有限公司

贵我双方就“汕头大学医学院附属肿瘤医院易地重建项目(实验楼)IDC 设备(第一期)”签订配电箱供货合同，配电箱供货过程中，贵司王丽敏积极配合项目，在双方全体员工共同努力下，保质保量地配合我司完成项目要求的节点目标，保障了项目的正常推进，赢得了业主及相关各方的认可,对此我公司表示由衷的感谢!

最后，希望贵司继续保持优良的产品质量、服务理念，并衷心祝愿我们能在今后的工作中精诚合作、共创辉煌!

顺祝商祺

深圳睿建智维信息技术有限公司

2023 年 10 月 20 日

（2）、合同扫描件

扫扫有惊喜

合同编号:SJ-20221107001

配 电 箱 购 销 合 同

需方(需方)：深圳睿建智维信息技术有限公司

供方(供方)：深圳市三江电气有限公司

项目　名称：汕头大学医学院附属肿瘤医院易地重建项目（实验楼）IDC 设备（第一期）供应及安装专业承包工程

工程　地址：广东省汕头市大学路 243 号汕头大学南侧

签订　时间：2022 年 11 月 07 日

销 售 合 同

需方(需方)：深圳睿建智维信息技术有限公司

供方(供方)：深圳市三江电气有限公司

项目名称： 汕头大学医学院附属肿瘤医院易地重建项目（实验楼）IDC 设备（第一期）供应及安装专业承包工程

签定日期：2022 年 11 月 07 日

根据《中华人民共和国民法典》需供双方就**汕头大学医学院附属肿瘤医院易地重建项目（实验楼）IDC 设备（第一期）供应及安装专业承包工程**项目配电箱订购事宜，经双方协商一致，现达成如下条款，订立本合同，双方共同意认真履行。

一、配电箱名称、规格型号、数量、金额等详细信息见附件 3《物资清单》：

二、质量及技术要求：

供方所供配电箱质量应符合相关的国家质量标准和行业质量标准，若存在违反上述标准的情况，需安排人员在五日内整改完毕，且不收取费用。

三、设备供应办法及要求：

1、主要元配件（如有）技术数据依据需方提供的建筑设计院的电气施工图纸。

2、按设计院施工图纸及设计要求装配。

3、按实际供货数量结算；如需增减配电箱，按先认价后供货的原则执行，认价后签订增补协议。

4、如图纸中存在技术问题，供需双方应友好协商解决。

5、供方收到需方确认的图纸及排产单（物资需求计划）并将相应货物生产后，会以书面形式（发货通知函）通知需方收货，在发货通知函送达需方三日后，需方未经供方书面同意而拒收货物的，视为货物已交付，满足合同约定请款条件的，需方仍需按约定支付相应货款。

6、电箱的系统回路有增减或箱体尺寸变化，按变更后经双方确认的金额计价。

四、产品包装、交货方式、交货地点、运输、验收、存放及安装：

1、普通包装，费用由供方负担。

2、由供方送货到工地，需方负责卸货、清点、验收。同时提供检验报告合格证。

3、供方按需方指定交货地点(即项目大型货车能抵达的地面）车板（落地）交货(不含任何形式的二次搬运、不含卸货至地下室、不含垂直运输）。

4、货到需方指定地点后，供需双方根据合同供货范围进行清点验收，货物经需方清点验收后风险由其需方承担（风险包括但不限于丢失、损坏及不可抗力）。

5、需方清点验收合格后，应由需方特约指定人员郑绍清联系方式 18688826367 在签收送货单上签名，如因特殊原因不能到场签收，那么可以书面委托需方其他人员签名，或者暂由需方其他人员签名，事后书面确认。

6、货物交付后，需方应将货物放置在干燥的地点，避免潮湿、震荡。搬运时应轻拿轻放。

7、需方在安装时应严格的遵照专业标准由持有相应的专业操作证人员严格按照《产品安装说明书》中的指示和警告进行安装（《产品质量说明书》附在货物箱内，请供方仔细查阅），杜绝非专业人士操作。

五、交货日期:

合同生效后，双方确认最终图纸，且供方收到需方书面生产通知单（物资需求计划/排产单）后 40 天内分批供货。

六、合同价款及支付方式:

1、本合同暂定总价款为：人民币肆拾陆万伍仟元整（￥465,000.00 元),增值税率为 13%。设备的含税综合单价及合同暂定总价详见附件 3《**物资清单**》。本合同结算总金额以需方最后实际验收的设备数量为结算依据，合同内的产品数量变更，设备综合单价不变，合同结算总金额按需方最终实际验收的设备数量进行结算。

2、如因国家政策调整导致税率增减，合同执行中税率发生变化的，含税总价不变，税率按如下原则执行：新税率调整前已供货的按原税率执行开具发票，新税率调整后供货的按调整后的新税率开具发票（新税率是指相对合同税率 13%调整后的实际税率）。实际执行当中，如遇国家税率下调，发票按本条前述原则执行开票，最终结算需方不得以税率调整为由向供方主张调减结算金额。

3、供方账户信息:

收款人： 深圳市三江电气有限公司

银行账号：4000 0560 1910 0326 579

开户银行：中国工商银行股份有限公司深圳华为支行

4、本合同价款的支付采取以下方式

（1）预付款：本合同签订后 7 日内需方预付至合同总金额的 30%给供方；

前述违约金不足以支付需方实际损失的，需方应另行赔偿。

九、其他事项：

1、供需双方在执行合同过程中发生纠纷时，应友好协商，协商不成供需双方应向供方所在地的人民法院起诉。

2、如需增加购买供方货品，签订补充协议形式进行，其他条款依据本协议执行。

十、本合同一式肆份，需方执贰份，供方执贰份，各份均具有同等法律效力，**自合同双方签字盖章之日起生效，有效期至全部款项付清止。**

需方文件邮寄地址及收件人： 深圳市南山区招商街道沿山社区南海大道 1065 号南山大厦 705，尤乃峰，0755-86170999。

供方文件收件地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋。

十一、附件 1：《发货通知》 附件 2：《需方授权委托书》 **附件 3：《物资清单》**

【正文完】

需方（章）：深圳睿建智维信息技术有限公司 法定代表人：尤乃峰 单位地址： 深圳市南山区招商街道沿山社区南海大道 1065 号南山大厦 705 联系电话：0755-86170999 开户银行：招商银行股份有限公司深圳滨海支行 帐号：755931069510101 税号：9144 0300 MA5D FYK6 9W 时间：2022 年 11 月 07 日	供方（章）：深圳市三江电气有限公司 法定代表人：周玉龙 单位地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋 联系电话：0755--28431618 开户银行：中国工商银行股份有限公司深圳华为支行 帐号：4000 0560 1910 0326 579 税号：9144 0300 7663 8819 24 时间：2022 年 11 月 07 日

（3）、配电箱（XM）认证证书

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2010010301450479

发证日期：2021 年 03 月 12 日
有效期至：2031 年 03 月 12 日

委托人名称及注册地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
制造商名称及注册地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
生产企业名称及生产地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
产品名称和系列、规格、型号	配电箱 （配电板） XM InA=250A～10A,Icw=6kA;Ue=380V、220V,Ui=400V;50Hz;IP30-操作面 IP20C,户内型
产品标准和技术要求	GB/T 7251.3-2017
认证模式	型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

授权签字人：　　主任：

中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

http://www.cqc.com.cn　　中国・北京・南四环西路188号9区 100070　　电话：+86 10 83886666

C(2) 0010552

（4）、配电箱试验报告 XM

报告编号： 03401-20191085C-S

CMA 161821340518

CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0983

国家强制性产品认证

试验报告

□新申请 ■变更 □监督 □复审 □其他：

申请编号： A2019CCC0301-3145442

（任务编号）

产品名称： 配电箱

型　　号： XM

检测机构： 湖南电器检测所有限公司

CQC

报告编号：03401-20191085C-S　　第 1 页 共 50 页

安全型式试验报告

申请编号：（任务编号）	A2019CCC0301-3145442	委托人：	深圳市三江电气有限公司
样品名称：	配电箱		
型号规格：	XM	委托人地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
商标：	/		
样品数量：	1台	生产者：	深圳市三江电气有限公司
样品生产序号：	1905001	生产者地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
收样日期：	2019年6月11日	生产企业：	深圳市三江电气有限公司
完成日期：	2019年6月24日		
样品来源：	企业送样	生产企业地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
抽样通知书编号：/			

试验依据标准：GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板（DBO）》

试验结论：合 格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

型号：XM
额定工作电压（Ue）：380V、220V
额定绝缘电压（Ui）： 400V
频率：50Hz
主母线额定电流（In）：250A～10A
主母线额定短时耐受电流（Icw）：6kA
防护等级：IP30-操作面IP20C
户内型/户外型：户内型

主检：徐艳　签名：徐艳　日期：19.6.24
审核：薛正山　签名：薛正山　日期：19.6.24
签发：李斌　签名：李斌　日期：19.6.24

湖南电器检测所有限公司
（检测机构名称、盖章）
2019年6月24日

备注		变更前	变更后
	标准变更：	GB 7251.3-2006	GB/T 7251.3-2017
	电流范围变更：	250A～32A	250A～10A
	Ue变更：	380V/220V	380V、220V
	防护等级变更：	IP30	IP30-操作面IP20C
	安全件变更：	C-040-10A1721-S报告	见本报告
	原CCC证书编号	2010010301450479	
	原安全型式试验报告编号	见C-040-10A1721-S报告	
	原检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司	
	本报告需与原检测报告一起阅读方有效。所用关键元器件的额定电压等级应不低于实际送样的系统额定电压等级。		

TRF01C-010.53-2007　　2011-5-24

22）、蛇口花园城项目

（1）、感谢信

感谢信

致：深圳市三江电气有限公司

自“蛇口花园城项目”电气改造工程开工以来，在贵司大力配合以及项目部全体员工的共同努力下，保质保量地配合我方完成要求的节点目标，赢得了业主及相关各方的认可。

在配电箱供货过程中，贵司对本项目高度重视:严把质量关、及时供货、高度配合，配电箱于2023年12月31日全部通电调试顺利，在此，我司对贵司全体员工以及项目对接人员王丽敏全力支持表示感谢 ！

顺祝商祺

深圳市恒源动力设备有限公司

2024年1月23日

（2）、合同扫描件

低压柜/配电箱采购合同

合同编号 NO:

签 约 日 期：2022 年 10 月 27 日

甲方： 深圳市恒源动力设备有限公司

电话：13670077077

地 址：深圳市宝安西乡街道蚝业社区兴业路 2005 号宝安互联网产业基地 C 栋 730

邮编：518000

经办人：

乙方： 深圳市三江电气有限公司

电话：0755-28431618

地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋

邮编：518117

经办人：

依据《中华人民共和国民法典》，甲、乙双方经过充分协商，就蛇口花园城项目电气改造工程低压柜、配电箱 有关事宜达成如下条款，以便双方共同遵守。

1、 订购内容（设备材料的名称、规格型号、数量、质量及品牌）：

详见附件报价清单（深圳市三江电气有限公司报价汇总表、报价明细表）

报价说明：

1) 本报价价格含13% VAT增值税专用发票。

2) 现场调试服务费包含在合同总价中。

3) 本报价的运输方式为汽运至现场。

4) 我公司标准交货周期为合同签订，图纸确认后且收到预付款之日起开始计算40天；项目产品具体交货期南区部分首批货不迟于2022年12月10日。

5) 不含电力监控仪表。不包含智能照明模块、不含火灾监控模块。

6) 本报价主要元器件品牌见附件技术要求。双电源及变频器以报价为准。

7) 付款方式：定金为合同总额的20%；货到现场60天内付至合同总额97%。

二、合同价款：

报价含 13%增值税，合同价格为人民币（大写）壹佰零叁万壹仟肆佰零陆元叁角捌分（￥1,031,406.38）。

三、质量技术要求及验收方法：

1、乙方提供《产品合格证》、《质量保证书》、《质量检验报告》；

2、特殊材料还要提供当地政府部门允许使用改项材料的文件；

3、质量标准：按照国家相关标准验收达到_合格_。

四、付款方式：

1、本合同签订后，7 个工作日内甲方向乙方支付本合同总金额的_20_ %作为定金，即人民币（大写）贰拾万零陆仟贰佰捌拾壹元贰角捌分（¥206,281.28 元）；

2、货到现场 60 天内付至合同总额（或分批交货金额）的 97%；

4、 如果甲方和乙方在合同执行中约定分批交付的，甲方应当在每一批货到现场后的 60 日内支付该批次的价款。

5、质保金付款：质保金为本合同总金额的 3%；厂商提供二年质保(质保期自货物交付之日起计算）。

6、除非甲乙双方另有约定，本合同所有款项的支付方式为银行电汇、银行承兑；

7、上述付款时间均是在甲方在取得通过认证的增值税专用发票后开始计算（最长不超过发票提交给甲方后的 10 天）。

8、甲方可以支票、银行网银、银行承兑等形式支付货款等形式支付货款。

五、交货、包装及运输：

1、发货地点：深圳

2、交货地点：按甲方指定的深圳地点（大型汽车能到达的地面落地（车板）交货 ，不含下至地下任何楼层及离送货车辆能到达的地方 50 米距离的储存地、不含运输至地面上的任何楼层）。

3、交货时间： 图纸确认后且收到预付款之日起开始计算 40 天；项目产品具体交货期以订单为准。

4、乙方将货物运至交货地点。并于到货前 24 小时将到货名称、型号、数量、外形尺寸、单重及注意事项等，以书面形式通知甲方。若乙方在未和甲方沟通的情况下提前送货到现场，甲方工地无处可存放该批材料，甲方有权拒收，因此造成的损失由乙方自行承担。

5、乙方交货时需提供原厂出具的本批次材料的清单、合格证、质量证明书、检测报告，以及产品装箱单、安装说明书等技术资料，否则，甲方有权拒绝收货、付款，由此产生的损失由乙方承担。

6、在材料交货验收时，甲方会同监理（业主）对材料外观进行抽检，根据本合同第三款约定的质量技术要求及所列标准核对乙方提供的质量证明文件中的各种技术参数的符合性。甲方及监理（业主）的收货验收仅作为材料感官合格的依据，不能解除乙方对材料内在质量所负的责任。

7、甲方随时有权对乙方所供材料送至有检验资质的第三方进行检验。如检验合格，检验费用由甲方承担；如检验不合格，检验费用由乙方承担，甲方有权就不合适产品对乙方进行索赔。甲、乙双方约定由乙方送检的材料，乙方承担相关检验费用。

8、包装要求：应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。包装应适用于远距离运输，防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场；由于包装不善引起货物的锈蚀、损坏和损失均由乙

附件一、公司资质文件。

附件二、招标答疑

附件三、答疑调整图

附件四、补充说明

附件五、该项目的招标图纸及招标文件，生产图纸和招标图纸有出入的地方见《图纸问题回复》

附件六、技术标准和要求

附件七、承包人供应材料设备品牌限定表

附件八、材料清单

十二、免责条款：

本合同因不可抗力而无法履行时，双方按国家有关法律规定处理。

十三、其它约定事项：

本合同未尽事宜，双方可以另签补充协议，补充协议与本合同有同等效力。

本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，本合同由双方授权代表于 2022 年 10 月 27 日在深圳龙岗区签订。合同经双方签署并加盖各自公章或合同专用章后立即生效。都具有同等法律效力。本合同生效后，任何一方若无故解除合同，则应承担违约赔偿责任。

甲　　方:深圳市恒源动力设备有限公司	乙　　方：深圳市三江电气有限公司
单位名称(章)：	单位名称(章)：
单位地址：深圳市宝安西乡街道蚝业社区兴业路2005号宝安互联网产业基地C栋730	单 位 地 址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
法定代表人：罗登瑜	法定代表人：周玉龙
委托代理人：	委托代理人：
电　　话：　13670077077	电　　话：0755-28431618
传　　真：　/	传　　真：　/
开户银行：　中国民生银行深圳分行营业部	开户银行：中国工商银行股份有限公司深圳华为支行
帐　　号：170113271	帐　　号：4000 0560 1910 0326 579
税　　号：91440300MA5GH3ML38	税　　号：914403007663881924
邮 政 编 码：518000	邮 政 编 码：518117

（3）、配电箱（XM）认证证书

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2010010301450479

发证日期：2021 年 03 月 12 日
有效期至：2031 年 03 月 12 日

委托人名称及注册地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
制造商名称及注册地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
生产企业名称及生产地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
产品名称和系列、规格、型号	配电箱 （配电板） XM InA=250A～10A,Icw=6kA;Ue=380V、220V,Ui=400V;50Hz;IP30-操作面 IP20C,户内型
产品标准和技术要求	GB/T 7251.3-2017
认证模式	型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

授权签字人：　　主任：

中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

http://www.cqc.com.cn　　中国・北京・南四环西路188号9区　100070　　电话：+86 10 83886666

C(2) 0010552

（4）、配电箱试验报告 XM

报告编号： 03401-20191085C-S

CMA 161821340518

CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0983

国家强制性产品认证

试验报告

□新申请 ■变更 □监督 □复审 □其他：

申请编号： A2019CCC0301-3145442

（任务编号）

产品名称： 配电箱

型　　号： XM

检测机构： 湖南电器检测所有限公司

CQC

报告编号：03401-20191085C-S　　第 1 页 共 50 页

安全型式试验报告

申请编号：（任务编号）	A2019CCC0301-3145442	委托人：	深圳市三江电气有限公司
样品名称：	配电箱		
型号规格：	XM	委托人地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
商标：	/		
样品数量：	1台	生产者：	深圳市三江电气有限公司
样品生产序号：	1905001	生产者地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
收样日期：	2019年6月11日	生产企业：	深圳市三江电气有限公司
完成日期：	2019年6月24日		
样品来源：	企业送样	生产企业地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
抽样通知书编号：/			

试验依据标准：GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板（DBO）》

试验结论：合 格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

型号：XM
额定工作电压（Ue）：380V、220V
额定绝缘电压（Ui）： 400V
频率：50Hz
主母线额定电流（In）：250A～10A
主母线额定短时耐受电流（Icw）：6kA
防护等级：IP30-操作面IP20C
户内型/户外型：户内型

主检：	徐艳	签名：	徐艳	日期： 19.6.24
审核：	薛正山	签名：	薛正山	日期： 19.6.24
签发：	李斌	签名：	李斌	日期： 19.6.24

湖南电器检测所有限公司
（检测机构名称、盖章）
2019年6月24日

备注		变更前	变更后
	标准变更：	GB 7251.3-2006	GB/T 7251.3-2017
	电流范围变更：	250A～32A	250A～10A
	Ue变更：	380V/220V	380V、220V
	防护等级变更：	IP30	IP30-操作面IP20C
	安全件变更：	C-040-10A1721-S报告	见本报告
	原CCC证书编号	2010010301450479	
	原安全型式试验报告编号	见C-040-10A1721-S报告	
	原检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司	
	本报告需与原检测报告一起阅读方有效。所用关键元器件的额定电压等级应不低于实际送样的系统额定电压等级。		

TRF01C-010.53-2007　　2011-5-24

23）、招商臻城花园项目

（1）、表扬信

表扬信

致：深圳市三江电气有限公司

招商臻城花园项目母线槽自订货以来，在贵司（王丽敏）和项目全体人员的共同努力下，保质保量完成项目进度，本次合作，我方看到了贵司对本项目的高度重视及配合，服务周到。

此外，我司对贵司的售后服务表示非常满意。贵司团队提供的及时、专业的服务，确保了我司的设备稳定运行，减少了我司的后顾之忧。这种全方位的服务让我司感受到了贵司对客户的真诚关心和负责的态度。同时希望贵司一如既往的提供优质服务和配合！在此，对公司全力的支持表示感谢！

顺祝商祺

2024.01.20

广东新皓建设工程有限公司

（2）、合同扫描件

母线　　《购销合同》

合同编号：XHJS-CL-2022-10-001

需　方：广东新皓建设工程有限公司（以下简称甲方）

供　方：深圳市三江电气有限公司（以下简称乙方）

签订地点：深圳市南山区

依据中华人民共和国《民法典》，甲乙双方经过充分协商，就招商臻城花园项目高低压配电工程（以下简称本工程）材料的购销有关事宜达成如下条款，以便双方共同遵守。

一、**材料**：本合同内所指材料包括但不限于工程所需的原材料、成品、半成品、设备及零配件、备品等。

二、**合同标的物**：

1、本工程所需母线。

2、合同暂定**含税总价为**人民币（大写）：壹佰壹拾陆万零肆佰零捌元肆角柒分（小写：￥1,160,408.47元）。

3、材料的名称、规格型号、数量、价格、标准等详见如下清单报价。

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	单价	含税总价（元）	备注
1	封闭式密集型母线槽	CMC-1250A/5P	米	76.65	1673.79	128296.00	含连接器
2	封闭式密集型母线槽	CMC-1600A/5P	米	197.8	2080.50	411522.90	含连接器
3	封闭式密集型母线槽	CMC-2000A/5P	米	28.63	2677.34	76652.24	含连接器
4	封闭式密集型母线槽	CMC-2500A/5P	米	37.52	3172.78	119042.71	含连接器
5	耐火密集型母线槽	SJ-NHMC-2000A/5P	米	17.48	3484.86	60915.35	含连接器
6	耐火密集型母线槽	SJ-NHMC-3200A/5P	米	12.52	6774.59	84817.87	含连接器
7	进线箱	1250A/5P	台	14	3904.17	54658.38	含搭接排、软连接
8	进线箱	1600A/5P	台	26	4850.76	126119.76	含搭接排、软连接
9	进线箱	2000A/5P	台	6	6587.15	39522.90	含搭接排、软连接
10	进线箱	2500A/5P	台	4	8479.70	33918.80	含搭接排、软连接
11	进线箱	3200A/5P	台	2	12470.78	24941.56	含搭接排、软连接
含税价合计（大写）：		**壹佰壹拾陆万零肆佰零捌元肆角柒分**			**小写**	**1160408.47**	

含税价合计：1,160,408.47 元（大写：壹佰壹拾陆万零肆佰零捌元肆角柒分）；其中不含价：1,026,910.15 元（大写：壹佰零贰万陆仟玖佰壹拾元壹角伍分），增值税率：13%，税金：133,498.32 元（大写：壹拾叁万叁仟肆佰玖拾捌元叁角贰分）。

2、备注：1、本报价含税，含材料费、加工费、运货费、（不含安装费、卸货费）。

3、水平弯、始端头、垂直弯按轴线长度加 300mm 计算；Z 字弯按轴线长度加 400mm 计算。

4、产品需厂家供货证明，产品合格证，检测报告，另附详细的技术规格书。产品材质、性能、 规格等需满足技术要求、图纸、国家标准规范及甲方、龙岗供电局验收要求。

5、合同清单中材料的数量为暂定数量，甲、乙双方结算数量以实际供货数量为准。最终结算金额=实际供货数量*合同单价-110,000 元（110000元分两次扣除）。

第 1 页 共 8 页

三、合同清单中材料单价为综合包干单价，包含以下

（1）材料原价、包装费、销售税金、保险费、市场波动等风险；

（2）运抵项目施工现场的运输费用；

（3）随机备品、配件、工具等；

（4）产品的出厂试验、检验费用。

四、合同清单中未确定综合包干单价的材料，乙方在供货前，甲、乙双方应书面确定综合包干单价并作为本合同附件。若甲、乙双方未确定综合包干单价而乙方供货的，由乙方承担所有责任及费用。

五、合同清单中材料的数量为暂定数量，甲、乙双方结算数量以实际供货数量为准。

六、交货时间及地点

接甲方分期分批的书面（包括传真、电子邮件、函件、会议纪要等）通知2日内，乙方送货至甲方工地指定地点（臻城花园项目）大型货车能到达的地面。。乙方应严格保证供货周期，若发生延迟供货，无论是因为乙方生产延误，或因乙方所交运的物流延迟送货等一切原因所造成，乙方均应无条件承担延迟供货的违约责任。

若乙方在未和甲方沟通的情况下提前送货到现场，甲方工地无处可存放该批材料，甲方有权拒收，因此造成的损失由乙方自行承担。

发货时间：合同生效之日起15天，包括法定节假日。（具体发货时间以甲方通知为准）

七、包装

包装应适用于远距离运输，防潮、防震、防锈，确保货物安全无损运抵现场；由于包装不善引起货物的锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。包装物必须是无毒且无污染的。

八、包括在综合单价内的随机备品、配件、工具等的规格、型号、数量及供应办法：根据甲方通知供应。

九、质量保证及服务

1、乙方应保证材料（设备）是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，符合国家有关标准。乙方应保证其提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

2、乙方应严格按照约定的质量标准，按照国家验收标准达到**合格**提供材料，在满足工程图纸设计要求的前提下，双方进行材料的验收。

3、乙方提供的必须是甲方指定生产商函件确定，并与合同清单相符生产的品牌的产品。产品全新且未使用过，配套齐全，完全符合标准规定的质量、规格、性能及环境保护要求。

4、如乙方提供的材料因其质量与合同规定的不相符或其设计及调试、售后服务等缺陷给甲方及业主造成

二十二、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。

甲方（章）：广东新皓建设工程有限公司	乙方（章）：深圳市三江电气有限公司
地址：深圳市南山区招商街道兴工路美年广场3栋408	地址：深圳龙岗坪西社区横坑工业区2号B栋
邮　　编：518067	邮　　编：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电　　话：0755-88876899	电　　话：
纳税人识别号：91440400MA53GA1D67	纳税人识别号：91440300766388192A
开户银行：	开户银行：中国农业银行股份有限公司深圳龙岗中心城支行
银行账户：	银行账户：41024100040006702
日　　期：2022年10月11日	日　　期：2022年10月11日

（3）、密集型母线槽（CMC）6300A-3C 声明

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2021980301003512

深圳市三江电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

深圳市三江电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：	深圳市三江电气有限公司
生产者地址：	广东省深圳市龙岗区深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
依据的强制性产品认证规则：	CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：	密集型母线槽
产品系列、型号、规格：	（见附页）
依据的标准：	GB/T 7251.6-2015
生产企业名称：	深圳市三江电气有限公司
生产企业地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋

联系人：罗三元
电话：18128838691
电子邮箱：szsanjiang@163.com
指定签字人：

自我声明时间：2021-05-24
自我声明地点：广东深圳
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

第1页/共2页

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2021980301003512

产品系列、型号、规格：

CMC 母线干线单元:InA=6300A～4000A,Icw=100kA;Ue=1000V、690V、400V,Ui=1000V;50Hz;IP65、IP55、IP54、IP44,有防止火焰蔓延特性,户内型

联系人：罗三元
电话：18128838691
电子邮箱：szsanjiang@163.com
指定签字人：

自我声明时间：2021-05-24
自我声明地点：广东深圳
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

（4）、密集型母线槽（CMC）6300A-型式试验报告(变更后）

报告编号：C-06601-2022853

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1058

210020349370

CQC 产品认证

型 式 试 验 报 告

□新申请 ■变更 □监督 □复审 □其他

申请编号：V2022CQC107501-992161

产品名称：密集型母线槽

型　　号：CMC

检测机构：遵义市产品质量检验检测院

国家低压电器产品质量检验检测中心（贵州）



报告编号：C-06601-2022853　　第 1页共 11 页

型 式 试 验 报 告

申请编号：V2022CQC107501-992161 样品名称：密集型母线槽 型　　号：CMC 商　　标：/ 样品数量：/ 样品来源：/ 样品生产序号：/ 收样日期：/ 完成日期：2022.09.28	委托人：深圳市三江电气有限公司 委托人地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋 生产者：深圳市三江电气有限公司 生产者地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋 生产企业：深圳市三江电气有限公司 生产企业地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋

试验依据标准：GB/T 7251.6-2015《低压成套开关设备和控制设备第 6 部分：母线干线系统（母线槽）》

试验结论：合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

产品型号：CMC
额定工作电压（Ue）：1000V、690V、400V
额定绝缘电压（Ui）：1000V
频率（f_n）：50Hz
母线干线单元的额定电流（InA）：6300A～4000A
分接单元的额定电流（Inc）：/
母线干线单元的额定短时耐受电流（Icw）：100kA
分接单元的额定限制短路电流（Icc）：/
户内型/户外型：户内型
外壳防护等级：IP65、IP55、IP54、IP44
有防止火焰蔓延特性

主检：柳　松　　签名：柳松　　日期：2022.09.28

审核：陶新建　　签名：陶新建　　日期：2022.09.28

签发：秦志坚　　签名：秦志坚　　日期：2022.09.28

（检测机构名称、盖章）
2022 年 09 月 28 日

备注

变更信息	变更前	变更后
安全件变更	见 C-06601-2021229 报告	见本报告
原 CQC 证书编号	CQC21107295570	
原安全型式试验报告编号	C-06601-2021229	
原变更报告编号	/	
原检测机构	遵义市产品质量检验检测院	
本报告需与原检测报告一起阅读方有效		

24）、华润广州南沙新区明珠湾项目

（1）、表扬信

表 扬 信

致：深圳市三江电气有限公司

您好!

龙腾霄汉开新宇，鹊立枝头报福音!新的一年即将来临，我们怀着感恩的心情向您致以亲切的问候和诚挚的谢意：感谢您在这一年里对我们的支持与厚爱!

饮水思源，我们深知，本项目能够顺利进行，离不开您的关注、信任、支持和参与。值此新年来临之际，感谢贵司特别是龚纯女士在过去的日子里对我们的鼎力支持，谨以此信函表答对您的衷心感谢!

同时希望在后期您们也能够一如既往的支持和帮助我们!

最后，祝您及您的家人新春愉快、身体健康、合家幸福!祝贵司事业蒸蒸日上，财源广进。愿您在新的一年里继续前行，不断超越自我，实现更大的成就。感谢有您，期待未来更美好的合作。

广州市润意房地产开发有限公司

华润广州南沙新区明珠湾项目

2024年1月31日

（2）、合同扫描件

合同编号:SZSJ-202111290001

低 压 柜 购 销 合 同

需方(甲方):深圳市和城建设工程有限公司

供方(乙方):深圳市三江电气有限公司

项目名称:华润广州南沙新区明珠湾项目永电工程（大地块发电机房低压电气）

工程 地址:广东省广州市

签订 时间:2021 年 11 月 29 日

购 销 合 同

需方(甲方): 深圳市和城建设工程有限公司

供方(乙方): 深圳市三江电气有限公司

根据《中华人民共和国民法典》甲乙双方就华润广州南沙新区明珠湾项目低压柜订购事宜，经双方协商一致，现达成如下条款，订立本合同，双方共同意认真履行。

一、配电箱名称、规格型号、数量、金额见下表:

序号	名称	规格及型号	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备　注
低压柜							
1	低压进线柜	F1	台	1	28949.00	28949.00	1000*2200*1000
2	低压出线柜	F2	台	1	23718.00	23718.00	600*2200*1000
3	低压出线柜	F3	台	1	24615.00	24615.00	600*2200*1000
4	低压出线柜	F4	台	1	24664.00	24664.00	600*2200*1000
5	低压出线柜	F5	台	1	23790.00	23790.00	600*2200*1000
6	低压出线柜	F6	台	1	24264.00	24264.00	600*2200*1000
	总 计		台	6		150000.00	
总计（人民币元）		¥150,000.00					
大写（人民币元）		壹拾伍万圆整					

二、质量及技术要求:

1.供方依据需方提供设计图纸自行深化设计，满足需方技术要求；所供产品质量符合相关的国家质量标准和行业质量标准。

三、设备供应办法及要求:

1、双方确认深化图纸后 30 天内完成供货。

四、产品包装、交货方式、交货地点、运输、验收、存放及安装:

1、普通纸箱包装，费用由供方负担。

2、由供方送货到工地，同时提供检验报告合格证；需方卸货、清点、验收。

3、供方按需方指定交货地点(大型货车能抵达的交货地点) 车板 交货(不含二次搬运、不含下地下室、不含垂直运输）。

4、货到需方指定地点后，供需双方根据合同供货范围进行清点验收，货物经需方清点验收后风险由需方承担（风险包括但不限于丢失、损坏及不可抗力）。

5、需方清点验收合格后，应由需方特约指定人员 郑少伟 联系方式 13006668111 在供方送货单上签名确认以示收货，如因特殊原因不能到场签收，那么可以书面委托需方其他人

员签名，或者暂由需方其他人员签名，事后书面确认。

6、货物交付后，需方应将货物放置在干燥易储存的地点，避免潮湿、震荡。搬运时应轻拿轻放。

7、需方在安装时应由持专业操作证的人员遵照专业标准实施，杜绝非专业人士操作。

五、交货日期：

合同生效后，双方确认最终图纸后 30 天内供货完毕。

六、合同价款及支付方式：

1、本合同内设备综合单价包干，合同内的部品数量变更，设备综合单价不变，合同结算总金额按甲方最终实际验收的设备数量进行结算。暂定总价款为：人民币壹拾伍万圆整（￥150，000.00 元），含 13%增值税。

2、供方账户信息：

收款人：深圳市三江电气有限公司

银行账号：4102 4100 0400 06702

开户银行：中国农业银行股份有限公司深圳龙岗中心城支行

3、本合同价款的支付采取以下方式

①、预付款：合同签订 3 日内，需方应支付合同总价的 20%作为定金；

②、发货款：所供货物运至现场，通电后均为验收合格 7 日内支付至总货款的 100%；

③、质保金：本合同无质保金，合同标的物元器件质保 1 年（质保期时间自货物交付之日计算）。

七、技术指导及售后服务：

元器件质量保证期间是 12 个月，自货物交付之日计算。需方正常使用情况下，质保期内电器元件出现问题，由供方负责免费更换或维修。如需方人为因素（如不正当操作等）或不确定的自然因素（如天灾人祸等）引起产品出现问题，如需更换或维修费用由需方承担。供方在保修期满后，对所供设备进行终身免费维护，但材料费用由需方支付。

无论质保期是否届满，因需方及第三方使用不当或第三方设备介入，引起的产品故障，由甲方负责维修。

八、违约责任：

1、本合同生效后，如需方单方面变更或终止合同、违反合同付款方式及本合同的其他约定的，应向供方支付合同总价款 20%的违约金。前述违约金不足以弥补供方因此遭受到的损失的，需方应另行赔偿。

2、需方在收到货物后不按照约定付款的，除支付上述违约金外，还应向供方支付延期支付利息（标准为全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的两倍）。需方拒不支付货款时，货物的所有权由供方收回，供方有权对该批货物进行任何处分，货物在谁处则风险

由谁承担。供方同意继续履行合同的不受货物所有权收回限制，但需方应支付上述违约金及延期支付利息。

3、如因需方提供的电气施工图纸所引起的知识产权纠纷，责任由其需方承担，与供方无关。

4、因需方不遵照本合同第四条第 6、7 款约定及产品安装说明书上指示与警告安装的，供方不承担因此而造成的一切损失。

5、因需方违约，需方除应支付上述违约金、货款外，还应赔偿供方为维护自身合法权益所支出的所有费用（包括但不限于诉讼费、律师费、取证费等）。

6、需方在下达生产通知单后，提出技术更改而造成相关费用及损失的由需方负责。

九、其他事项：

1、供需双方在执行合同过程中发生纠纷时，应友好协商，协商不成供需双方应向供方所在地的人民法院起诉。

2、如需增加购买供方货品，按先认价后供货的原则，签订补充协议形式进行，其他条款依据本协议执行。

十、本合同一式肆份，供方贰份，需方贰份，自合同双方签字盖章之日起生效，有效期至全部款项付清止。

十一、附件：合同清单

【正文完】

【以下无正文】

需方（甲 方）盖章	供方（乙 方）盖章
单 位 名 称:深圳市和城建设工程有限公司 法定代表人 ： 签约代表人 ： 电　　话： 传　　真： 纳税人识别号： 开 户 银 行： 账　　号： 单 位 地 址：	单 位 名 称:深圳市三江电气有限公司 法定代表人 ： 签约代表人 ： 电　　话：0755-28431818 传　　真：0755-28431718 纳税人识别号：91440300766388192 4 开 户 银 行：中国农业银行股份有限公司深圳龙岗中心城支行 账　　号：41024100040006702 单 位 地 址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋

（3）、配电箱（XM）认证证书

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2010010301450479

发证日期：2021 年 03 月 12 日
有效期至：2031 年 03 月 12 日

委托人名称及注册地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
制造商名称及注册地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
生产企业名称及生产地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
产品名称和系列、规格、型号	配电箱 （配电板） XM InA=250A～10A,Icw=6kA;Ue=380V、220V,Ui=400V;50Hz;IP30-操作面 IP20C,户内型
产品标准和技术要求	GB/T 7251.3-2017
认证模式	型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

授权签字人：　　主任：

中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

http://www.cqc.com.cn　　中国・北京・南四环西路188号9区 100070　　电话：+86 10 83886666

C(2) 0010552

（4）、配电箱试验报告 XM

报告编号： 03401-20191085C-S

CMA 161821340518

CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0983

国家强制性产品认证

试验报告

□新申请 ■变更 □监督 □复审 □其他：

申请编号： A2019CCC0301-3145442

（任务编号）

产品名称： 配电箱

型　　号： XM

检测机构： 湖南电器检测所有限公司

CQC

报告编号：03401-20191085C-S　　第 1 页 共 50 页

安全型式试验报告

申请编号：（任务编号）	A2019CCC0301-3145442	委托人：	深圳市三江电气有限公司
样品名称：	配电箱		
型号规格：	XM	委托人地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
商标：	/		
样品数量：	1台	生产者：	深圳市三江电气有限公司
样品生产序号：	1905001	生产者地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
收样日期：	2019年6月11日	生产企业：	深圳市三江电气有限公司
完成日期：	2019年6月24日		
样品来源：	企业送样	生产企业地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
抽样通知书编号：/			

试验依据标准：GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板（DBO）》

试验结论：合 格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

型号：XM
额定工作电压（Ue）：380V、220V
额定绝缘电压（Ui）： 400V
频率：50Hz
主母线额定电流（In）：250A～10A
主母线额定短时耐受电流（Icw）：6kA
防护等级：IP30-操作面IP20C
户内型/户外型：户内型

主检：徐艳　签名：徐艳　日期：19.6.24
审核：薛正山　签名：薛正山　日期：19.6.24
签发：李斌　签名：李斌　日期：19.6.24

湖南电器检测所有限公司
（检测机构名称、盖章）
2019年6月24日

备注		变更前	变更后
	标准变更：	GB 7251.3-2006	GB/T 7251.3-2017
	电流范围变更：	250A～32A	250A～10A
	Ue变更：	380V/220V	380V、220V
	防护等级变更：	IP30	IP30-操作面IP20C
	安全件变更：	C-040-10A1721-S报告	见本报告
	原CCC证书编号	2010010301450479	
	原安全型式试验报告编号	见C-040-10A1721-S报告	
	原检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司	
	本报告需与原检测报告一起阅读方有效。所用关键元器件的额定电压等级应不低于实际送样的系统额定电压等级。		

TRF01C-010.53-2007　　2011-5-24

25）、深圳地铁建设集团有限公司关于 2024 年开通参建单位及个人表彰的通报

（1）、贡献突出单位

深圳地铁建设集团有限公司文件

深铁建设〔2025〕22 号

深圳地铁建设集团有限公司关于 2024 年开通参建单位及个人表彰的通报

各参建单位:

深圳地铁 3 号线四期、7 号线二期、11 号线二期（岗厦北站（不含）-华强南站）、12 号线二期、13 号线南段、5 号线上水径停车场、11 号线机场北停车场等“五线两场”工程于 2024 年 12 月 28 日顺利开通，为深圳加快建设多层次城市交通网络，实现深圳“双区”驱动和“先行示范”目标注入强劲动力。

在建设过程中，各参建单位与深铁建设勠力同心、并肩作战，克服征地拆迁、管线迁改、穿越岩溶、多专业交叉施

- 1 -

工等诸多困难，安全、优质、高效地完成各项建设任务。

为表彰在工程建设过程中做出辛苦努力及贡献的单位和个人，激励各参建单位在深圳地铁后续建设任务中继续保持昂扬的斗志，争先创优，再创佳绩，本着表彰和鼓励原则，现决定对73个单位/标段和312个个人进行表彰。通报如下:

一、突出贡献单位（28个）

中铁建南方建设投资有限公司（3号线四期）

中铁南方投资集团有限公司（11号线二期）

中电建南方建设投资有限公司（12号线二期）

中国建筑股份有限公司（13号线一期）

中铁十二局集团有限公司（3号线四期土建）

中铁十一局集团有限公司（3号线四期土建）

中铁十二局集团有限公司（3号线四期站后）

中铁电气化局集团有限公司（3号线信号改造）

中国水利水电第十一工程局有限公司（7号线二期）

中铁二局集团有限公司（11号线二期）

中国水利水电第十一工程局有限公司(12号线二期土建)

中国水利水电第七工程局有限公司(12号线二期安装装修)

中铁五局集团有限公司（12号线二期铺轨）

中铁上海工程局集团有限公司（上水径停车场）

中铁二院工程集团有限责任公司（13号线）

中铁华铁工程设计集团有限公司（3541标监理）

广州地铁工程咨询有限公司（3号线四期及信号改造设

深圳键桥轨道交通有限公司（11 号线二期）
浙江上风高科专风实业股份有限公司（11 号线二期）
深圳市三江电气有限公司（12 号线二期）
广东美的暖通设备有限公司（12 号线二期）
天津凯发电气股份有限公司（12 号线二期）
国电南瑞科技股份有限公司（12 号线二期）
北京声迅电子股份有限公司（12 号线二期）
交控科技股份有限公司（12 号线二期）
上海凯士比泵有限公司（13 号线）
深圳市市政设计研究院有限公司（3 号线四期环保检测）
广东普天防雷检测有限责任公司（7 号线二期防雷检测）
深圳市建研检测有限公司（11 号线二期节能检测）
中国安全生产科学研究院（12 号线二期安全评价）
华测检测认证集团股份有限公司（13 号线环保检测）

三、突出贡献个人（45 人）

张　宇	邵　昱	李　钢	陈焕志	侯　刚
郭　勤	王玉祥	杨　威	吴海冰	庄丽娟
孟向阳	田　华	翟　宁	周远海	刘宗彬
缪佳敏	张　昆	杨　剑	赵志坚	黄　涛
骆　晓	陈　亮	郑福昌	李泽明	聂江林
袁少波	吕庆龙	龙伟义	彭　浩	周　浩
胡　桥	黄育斌	谢泽辉	张仓海	赖　淳
苗　威	周　磊	谢贵生	石红兵	邓青山
刘　文	胡军勇	耿玉洁	李振宇	高稳成

欧阳栋　区家胜　刘继雄　姚双林　梁　晨
付　伟　王宝真　巫成伟　覃海斌　边志文
熊唯书　吴向峰　吴　炜　李玉彬　陈小林
刘春杰　杨　林　王新科　李　辉　尹长明
曹克记　冯春生　张小平　陈庆龙　周　宁
林光灿　朱龙威　梅　可　邓汉明　朱炯毅
武广元　路帅锋

希望获奖单位和个人戒骄戒躁，继续保持昂扬的斗志，全力以赴，在深圳轨道交通建设中，再接再厉、顽强拼搏，再树新标杆，助推粤港澳大湾区和先行示范区建设！

特此通报。

深圳地铁建设集团有限公司
2025年1月14日

深圳地铁建设集团有限公司党群综合部　　2025年1月14日印发
（共印1份）

（2）、合同扫描件

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

合 同 编 号 ： STJS-0086/2024

买方：深 圳 市 地 铁 集 团 有 限 公 司

卖方：深 圳 市 三 江 电 气 有 限 公 司

二〇二四年三月

第一部分　合同协议书

买方（又称“甲方”）：**深圳市地铁集团有限公司**

卖方（又称“乙方”）：**深圳市三江电气有限公司**

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，买卖双方就下述工程的设备采购事项协商一致，订立本合同，并自愿恪守。

一、工程概况

1. 工程名称：深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购。

2. 工程规模：深圳市城市轨道交通 12 号线二期工程线路起自一期线路终点（海上田园东站明挖区间末端），线路先后沿民丰路、蚝乡路、规划沙井路、沙江路敷设，终于既有地铁 11 号线、地铁 6 号线换乘站松岗站。线路全长约 8.05km（右线），采用全地下敷设方式；共设车站 6 座，其中换乘站 1 座，最大站间距约 2.15km（海上田园东站至蚝乡站），最小站间距约 1.08km（西环路站至沙三站），平均站间距约 1.34km。增设停车场一处，规划地块位于东宝河南侧、在建外环高速北侧及广深沿江高速东侧所围合区域，出入线于海上田园东至蚝乡区间及蚝乡站分别引出，采用八字线接轨方案与东宝河停车场衔接。

二、合同范围

1. 设备供货范围包括：本次采购的是深圳市 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备；

2. 附随义务包括：详见合同条款。

三、交货地点

交货地点：深圳市为工程所在地，具体地点以买方通知为准。

四、合同期限

本合同暂定期限 1765 **日历天**，自**合同签订之日**起，至 2028 **年** 12 **月** 28 **日**止。

五、项目负责人

甲方项目负责人姓名：李爱华

乙方项目负责人姓名：褚可参

六、签约合同价

1. 本合同价格形式为 ☑单价合同　□总价合同

2. 本合同的签约合同价为人民币：**大写金额**：壹仟叁佰陆拾贰万玖仟贰佰壹拾元壹角

柒分 ，**小写金额**：13629210.17 元；其中，**不含税价为** 12061247.94 元；**增值税税额**：1567962.23 元；**增值税税率** 13 %。

3. 本合同最终结算价以合同约定的评审机构评审结果作为结算的最终结果和支付依据。

最终结算价款以**深圳市财政预算和投资评审中心**的评审结果为准；若政府结算、审计政策和规定调整，按新政策和规定执行。

七、合同文件的组成及优先顺序

1. 组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，本合同文件组成及解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书

（2）中标通知书

（3）投标函及其附录

（4）专用合同条款

（5）通用合同条款

（6）价格清单

（7）项目管理与用户需求（又称“技术规格书”）

（8）图纸（如有）

（9）招标文件及其澄清补遗、投标文件。

2. 如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准；同一内容的文件以最新签署的为准。合同履行中形成的有关变更、洽商、备忘录或补充协议等，均构成合同文件的组成之一，应视其内容与上述合同文件的关系确定解释顺序。

八、合同双方承诺

买方承诺，保证按照本合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款，并履行本合同所约定的全部义务。

卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备、附随义务和质保期服务及修补缺陷，并履行本合同所约定的全部义务。

九、合同生效和终止

本合同协议书经合同双方盖章，且由双方法定代表人或其授权代表签字后成立。合同成立后开始生效，在双方履行完毕合同约定的权利义务时，本合同自行终止。

十、联合体(本项目不适用)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

（本页无正文）

买方(盖章)：	深圳市地铁集团有限公司	**法定代表人或授权代表：**	
住　　所：	深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦	邮政编码：	518026
统一信用代码：	91440300708437873H	电　　话：	0755-23992674
邮　　箱：	755904924410506	传　　真：	0755-23992555
开户银行：	招商银行深圳分行益田支行	开户全名：	深圳市地铁集团有限公司
账　　号：	755904924410506	银行行号：	308584001299
项目主管部门经办人及电话：	李爱华 13500061726	项目主管部门审核人：	罗晓明
合约部门经办人及电话：	王欢 0755-23887157	合约部门审核人及电话：	陈瑞怡
卖方(盖章)：	深圳市三江电气有限公司	**法定代表人或授权代表：**	
住　　所：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区坳坑工业区 2 号 B 栋	邮政编码：	518117
统一信用代码：	91440300766388192A	电　　话：	0755-28431718
邮　　箱：	szsanjiang@163.com	传　　真：	28431718
开户银行：	东莞银行股份有限公司深圳龙岗支行	开户全名：	深圳市三江电气有限公司
账　　号：	519000015759183	银行行号：	313584009018
卖方经办人：	褚可参	卖方经办人电话：	13302952023
合同签署地点：	深圳市福田区		
时　　间：	2024 年 3 月 6 日		

（3）、（低压）施耐德 BlokSeT 授权柜 4000A-3C 声明

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980301005443

深圳市三江电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

深圳市三江电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：	深圳市三江电气有限公司
生产者地址：	广东省深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
依据的强制性产品认证规则：	CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：	低压成套开关设备
产品系列、型号、规格：	（见附页）
依据的标准：	GB/T 7251.2-2023
生产企业名称：	深圳市三江电气有限公司
生产企业地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋

联系人：周玉龙　　自我声明时间：2025-02-19
电话：1871859****　　自我声明地点：广东深圳
电子邮箱：6421925950@qq.com
指定签字人：　　生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

第1页/共2页

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980301005443

产品系列、型号、规格：

BlokSeT主母线:InA=4000A～1600A(50Hz)、(60Hz时其额定电流是50Hz额定电流的95%),Icw=80kA;配电母线:Ing=1800A～400A(50Hz)、(800A以上时60Hz额定电流是50Hz额定电流的95%,800A及以下60Hz额定电流同50Hz额定电流),Icw=50kA;Un=400V、380V,Ui=1000V(进线柜、馈电柜)/800V(控制柜);50Hz、60Hz;IP43、IP42、IP41、IP40、IP30;户内型

联系人：周玉龙
电话：1871859****
电子邮箱：642192595@qq.com
指定签字人：

自我声明时间：2025-02-19
自我声明地点：广东深圳
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

（4）、（低压）施耐德 BlokSeT 授权柜 4000A-型式试验报告

报告编号：03401-V2024CQC107501-1277606

240008349761

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0983

CQC 产品认证
型 式 试 验 报 告

□新申请□变更□监督□复审 ■其他：核查

申请编号：V2024CQC107501-1277606

产品名称：低压成套开关设备

型　　号：BlokSeT

检测机构：湖南电科院检测集团有限公司

报告编号：03401-V2024CQC107501-1277606　　第 1 页　共 21 页

型 式 试 验 报 告

申请编号：V2024CQC107501-1277606 样品名称：低压成套开关设备 型　　号：BlokSeT 商　　标：/ 样品数量：/ 样品来源：/ 样品生产序号：/ 收样日期：/ 完成日期：2025 年 1 月 20 日	委托人：深圳市三江电气有限公司 委托人地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋 生产者：深圳市三江电气有限公司 生产者地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋 生产企业：深圳市三江电气有限公司 生产企业地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋

试验依据标准：GB/T 7251.2-2023《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分：成套电力开关和控制设备》

试验结论：　　合　格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

产品型号：BlokSeT

额定电压（Un）：400V、380V

额定绝缘电压（Ui）：1000V(进线柜、馈电柜)800V(控制柜)

额定频率（fn）：50Hz、60Hz

主母线的额定电流（InA）：4000A～1600A(800A 以上时 60Hz 额定电流是 50Hz 额定电流的 95%:800A 以下 60Hz 额定电流同 50Hz 额定电流)

配电母线的组额定电流（Ing）：1800A～400A(800A 以上时 60Hz 额定电流是 50Hz 额定电流的 95%:800A 以下 60Hz 额定电流同 50Hz 额定电流)

主母线的额定短时耐受电流（Icw）：80kA

配电母线的额定短时耐受电流（Icw）：50kA

户内型/户外型：户内型

外壳防护等级：IP43、IP42、IP41、IP40、IP30

主检：吴江	签名：吴江	日期：2025-01-20	湖南电科院检测集团有限公司 （检测机构名称、盖章） 2025 年 1 月 20 日
审核：向东	签名：向东	日期：2025-01-20	
签发：徐艳	签名：徐艳	日期：2025-01-20	
备注	变更信息详见附件表 1。		

TRF000001.77　　2023-11-07

26）、12 号线二期 2024 年度地铁开通优秀贡献个人（褚可参）

（1）、优秀贡献个人（褚可参）


荣誉证书

褚可参（深圳市三江电气有限公司（12号线二期））同志：

被评为2024年度地铁开通

优秀贡献个人

特发此证，以资鼓励。

深圳地铁建设集团有限公司

二〇二五年一月

（2）、合同扫描件

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

合 同 编 号 ： STJS-0086/2024

买方：深 圳 市 地 铁 集 团 有 限 公 司

卖方：深 圳 市 三 江 电 气 有 限 公 司

二〇二四年三月

第一部分　合同协议书

买方（又称“甲方”）：**深圳市地铁集团有限公司**

卖方（又称“乙方”）：**深圳市三江电气有限公司**

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，买卖双方就下述工程的设备采购事项协商一致，订立本合同，并自愿恪守。

一、工程概况

1. 工程名称：深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购。

2. 工程规模：深圳市城市轨道交通 12 号线二期工程线路起自一期线路终点（海上田园东站明挖区间末端），线路先后沿民丰路、蚝乡路、规划沙井路、沙江路敷设，终于既有地铁 11 号线、地铁 6 号线换乘站松岗站。线路全长约 8.05km（右线），采用全地下敷设方式；共设车站 6 座，其中换乘站 1 座，最大站间距约 2.15km（海上田园东站至蚝乡站），最小站间距约 1.08km（西环路站至沙三站），平均站间距约 1.34km。增设停车场一处，规划地块位于东宝河南侧、在建外环高速北侧及广深沿江高速东侧所围合区域，出入线于海上田园东至蚝乡区间及蚝乡站分别引出，采用八字线接轨方案与东宝河停车场衔接。

二、合同范围

1. 设备供货范围包括：本次采购的是深圳市 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备；

2. 附随义务包括：详见合同条款。

三、交货地点

交货地点：深圳市为工程所在地，具体地点以买方通知为准。

四、合同期限

本合同暂定期限 1765 **日历天**，自**合同签订之日**起，至 2028 **年** 12 **月** 28 **日**止。

五、项目负责人

甲方项目负责人姓名：李爱华

乙方项目负责人姓名：褚可参

六、签约合同价

1. 本合同价格形式为 ☑单价合同　□总价合同

2. 本合同的签约合同价为人民币：**大写金额**：壹仟叁佰陆拾贰万玖仟贰佰壹拾元壹角

柒分 ，**小写金额：** 13629210.17 元；其中，**不含税价为** 12061247.94 元；**增值税税额：** 1567962.23 元；**增值税税率** 13 %。

3. 本合同最终结算价以合同约定的评审机构评审结果作为结算的最终结果和支付依据。

最终结算价款以**深圳市财政预算和投资评审中心**的评审结果为准；若政府结算、审计政策和规定调整，按新政策和规定执行。

七、合同文件的组成及优先顺序

1. 组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，本合同文件组成及解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书

（2）中标通知书

（3）投标函及其附录

（4）专用合同条款

（5）通用合同条款

（6）价格清单

（7）项目管理与用户需求（又称“技术规格书”）

（8）图纸（如有）

（9）招标文件及其澄清补遗、投标文件。

2. 如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准；同一内容的文件以最新签署的为准。合同履行中形成的有关变更、洽商、备忘录或补充协议等，均构成合同文件的组成之一，应视其内容与上述合同文件的关系确定解释顺序。

八、合同双方承诺

买方承诺，保证按照本合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款，并履行本合同所约定的全部义务。

卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备、附随义务和质保期服务及修补缺陷，并履行本合同所约定的全部义务。

九、合同生效和终止

本合同协议书经合同双方盖章，且由双方法定代表人或其授权代表签字后成立。合同成立后开始生效，在双方履行完毕合同约定的权利义务时，本合同自行终止。

十、联合体(本项目不适用)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

（本页无正文）

买方(盖章)：	深圳市地铁集团有限公司	**法定代表人或授权代表：**	
住　　所：	深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦	邮政编码：	518026
统一信用代码：	91440300708437873H	电　　话：	0755-23992674
邮　　箱：	755904924410506	传　　真：	0755-23992555
开户银行：	招商银行深圳分行益田支行	开户全名：	深圳市地铁集团有限公司
账　　号：	755904924410506	银行行号：	308584001299
项目主管部门经办人及电话：	李爱华 13500061726	项目主管部门审核人：	罗晓明
合约部门经办人及电话：	王欢 0755-23887157	合约部门审核人及电话：	陈瑞怡
卖方(盖章)：	深圳市三江电气有限公司	**法定代表人或授权代表：**	
住　　所：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋	邮政编码：	518117
统一信用代码：	91440300763881924	电　　话：	0755-28431718
邮　　箱：	szsanjiang@163.com	传　　真：	28431718
开户银行：	东莞银行股份有限公司深圳龙岗支行	开户全名：	深圳市三江电气有限公司
账　　号：	519000015759183	银行行号：	313584009018
卖方经办人：	褚可参	卖方经办人电话：	13302952023
合同签署地点：	深圳市福田区		
时　　间：	2024 年 3 月 6 日		

（3）、（低压）施耐德 BlokSeT 授权柜 4000A-3C 声明

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980301005443

深圳市三江电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

深圳市三江电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：	深圳市三江电气有限公司
生产者地址：	广东省深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
依据的强制性产品认证规则：	CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：	低压成套开关设备
产品系列、型号、规格：	（见附页）
依据的标准：	GB/T 7251.2-2023
生产企业名称：	深圳市三江电气有限公司
生产企业地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋

联系人：周玉龙　　自我声明时间：2025-02-19
电话：1871859****　　自我声明地点：广东深圳
电子邮箱：6421925950qq.com
指定签字人：　　生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

第1页/共2页

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980301005443

产品系列、型号、规格：

BlokSeT主母线:InA=4000A～1600A(50Hz)、(60Hz时其额定电流是50Hz额定电流的95%),Icw=80kA;配电母线:Ing=1800A～400A(50Hz)、(800A以上时60Hz额定电流是50Hz额定电流的95%,800A及以下60Hz额定电流同50Hz额定电流),Icw=50kA;Un=400V、380V,Ui=1000V(进线柜、馈电柜)/800V(控制柜);50Hz、60Hz;IP43、IP42、IP41、IP40、IP30;户内型

联系人：周玉龙
电话：1871859****
电子邮箱：642192595@qq.com
指定签字人：

自我声明时间：2025-02-19
自我声明地点：广东深圳
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

（4）、（低压）施耐德 BlokSeT 授权柜 4000A-型式试验报告

报告编号：03401-V2024CQC107501-1277606

240008349761

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0983

CQC 产品认证
型 式 试 验 报 告

□新申请□变更□监督□复审 ■其他：核查

申请编号：V2024CQC107501-1277606

产品名称：低压成套开关设备

型　　号：BlokSeT

检测机构：湖南电科院检测集团有限公司

湖南电科院检测集团有限公司
检验检测专用章

报告编号：03401-V2024CQC107501-1277606　　第 1 页　共 21 页

型 式 试 验 报 告

申请编号：V2024CQC107501-1277606 样品名称：低压成套开关设备 型　　号：BlokSeT 商　　标：/ 样品数量：/ 样品来源：/ 样品生产序号：/ 收样日期：/ 完成日期：2025 年 1 月 20 日	委托人：深圳市三江电气有限公司 委托人地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋 生产者：深圳市三江电气有限公司 生产者地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋 生产企业：深圳市三江电气有限公司 生产企业地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋

试验依据标准：GB/T 7251.2-2023《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分：成套电力开关和控制设备》

试验结论：　　合　格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

产品型号：BlokSeT

额定电压（Un）：400V、380V

额定绝缘电压（Ui）：1000V(进线柜、馈电柜)800V(控制柜)

额定频率（fn）：50Hz、60Hz

主母线的额定电流（InA）：4000A～1600A(800A 以上时 60Hz 额定电流是 50Hz 额定电流的 95%:800A 以下 60Hz 额定电流同 50Hz 额定电流)

配电母线的组额定电流（Ing）：1800A～400A(800A 以上时 60Hz 额定电流是 50Hz 额定电流的 95%:800A 以下 60Hz 额定电流同 50Hz 额定电流)

主母线的额定短时耐受电流（Icw）：80kA

配电母线的额定短时耐受电流（Icw）：50kA

户内型/户外型：户内型

外壳防护等级：IP43、IP42、IP41、IP40、IP30

主检：吴江	签名：吴江	日期：2025-01-20	湖南电科院检测集团有限公司 （检测机构名称、盖章） 2025 年 1 月 20 日
审核：向东	签名：向东	日期：2025-01-20	
签发：徐艳	签名：徐艳	日期：2025-01-20	
备注	变更信息详见附件表 1。		

TRF000001.77　　2023-11-07

27）、龙岗河干流碧道非示范段园建 III 标段

（1）、表扬信

表扬信

致：深圳市三江电气有限公司

在《龙岗河干流碧道非示范段园建 III 标段》的配电箱采购中，龚纯同志展现出了极高的专业素养和敬业精神。项目初期，他耐心细致地了解我们的需求，结合场地实际情况与用电要求，提供了配电箱合理的摆放位置和尺寸方案，并逐一分析利弊，帮助我们做出了最优选择。在生产制造环节，严格把控质量，对每一个生产流程都进行监督检查，确保交付的配电箱符合国家相关标准与我们的特殊要求。

过程中，遇到线路复杂等突发问题，他凭借丰富的经验和精湛的技术，迅速找到解决方案，保障了项目顺利推进，避免了工期延误。不仅如此，他还主动为我们的工作人员进行配电箱使用与维护培训，讲解通俗易懂，操作示范清晰明了，展现出了极强的服务意识。

再次对龚纯同志提出表扬，同时也感谢贵公司培养出如此优秀的员工！希望未来能继续与贵公司保持良好合作，携手共创更多佳绩！

深圳市卓润建设工程有限公司

2025 年 6 月 5 日

（2）、合同扫描件

卓润建设

配电箱 购销合同

合同编号：ZRJSYJSB-20250330-001

需方单位： 深圳市卓润建设工程有限公司 **（以下简称甲方）**

供方单位： 深圳市三江电气有限公司 **（以下简称乙方）**

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为规范合同当事人的交易行为，保护合同双方的合法权益，保证产品质量和工程建设正常进行，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

第一条、材料（设备）供应

1、工程名称： 2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建设部分）龙岗河干流碧道非示范段园建III标段-机电工程

2、工程地点： 深圳市龙岗区

第二条、标的名称、品牌、规格、数量及价格

序号	名称	规格及型号	单位	数量（暂定）	单价（元）	合价（元）	备注
1-1	景观照明配电箱	LS-AL7	台	1	13177.92	13177.92	箱体涵盖100mm高、4.5mm以上厚箱底槽钢，箱体材质为2mm厚镀锌钢板，箱内配置元器件种类、参数、功能、数量等以图纸设计为准。
1-2	景观照明配电箱	LS-AL8	台	1	8740.84	8740.84	
1-3	景观照明配电箱	LS-AL9	台	1	12530.51	12530.51	
1-4	景观照明配电箱	LS-AL10	台	1	12593.38	12593.38	
1-5	景观照明配电箱	LS-AL11	台	1	11219.25	11219.25	
1-6	停车场动力配电箱	AP-CD6、7	台	2	10630.21	21260.42	
合计金额				7		79522.32	

备注：以上价格含运含税，乙方根据甲方提供的图纸及品牌资料要求，做出以上报价（各箱体所配置元件器详见合同附件1：报价汇总表及报价明细表）。箱体外观乙方需保证平整，颜色、规格、款式以甲乙双方确认的样品为准（详见合同附件2：甲乙双方确认箱体样品图片）。

1、以上单价为固定单价，包括但不限于货物的制作、供应、包装（出厂），运输（含损耗）、装卸、检测等费用，固定单价不因任何因素的影响而调整单价。

2、合同暂定金额： 79522.32 元（大写： 柒万玖仟伍佰贰拾贰元叁角贰分 元整），含 13 %增值税专用发票，不含增值税总金额为 70373.73 元，增值税

金额为 9148.59 元，税率随法律法规的调整而调整，但税法政策调整前已开具的发票不做调整。

3、具体数量以甲方需求供应，结算数量以最终实际交收合格数量为准。

第三条、产品的质量标准

1、产品质量标准：材料（设备）质量满足国家最新标准，或满足行业和地区的最新标准及要求，没有上述标准的，或虽有上述标准，但甲方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。

2、甲方在材料（设备）到场验收时未发现质量问题，但在使用时或使用后发现确实因该批材料质量未达到标准要求而引起的工程质量问题，乙方承担由此造成的所有经济损失。

第四条、产品的包装、交货及验收

1、本合同所采购的物资按出厂包装。

2、供货方式：甲方应在供货前 1 天通知乙方，乙方须在收到通知、甲方签字确认的图纸以及预付款后 28 天内按质按量供货。

3、交货地点：2021 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建设部分）龙岗河干流碧道非示范段园建III标段-机电工程 项目工地货车能到达的地点，由 乙 方卸车。

4、交货验收：乙方送货到交货地点后，甲方指定验收人员对产品的规格、尺寸偏差、外观质量、数量及质量证明资料等进行查验。若产品符合合同约定，则甲方指定的验收人员共同在《送货单》、《物资确认单》上签字确认，并以此作为双方结算的有效依据；**《送货单》、《物资确认单》必须由至少两名甲方指定的验收人员签字方为有效，**同时，乙方必须随货提供产品相关质量合格资料（包括但不限于合格证、检测报告等），否则，甲方有权拒绝签收。如乙方所供产品的规格、品种、质量等不符合合同约定，甲方有权拒收货物，乙方应立即将该货物全部运离现场，否则甲方有权清理出场并由乙方自行承担产品的丢失、损毁风险。同时，乙方应在供货期限内无条件重新更换符合标准的货物，并承担因此发生的一切费用；造成甲方工程延误或其他损失的，由乙方负责赔偿。**发生质量不合格情形的，乙方还需另外承担不合格货物总价值 20%的违约金。**

5、货物交甲方验收前的一切风险由乙方承担，甲方不承担任何责任。

第五条、付款方式及付款条件

1、材料（设备）货款的支付：甲方支付乙方下单材料数量对应金额的 20%定金，乙方收到定金后按照甲方需求安排生产，甲方支付剩余 80%货款后乙方安排车辆将材料送达甲方指定地点。乙方须向甲方开具合法有效的税率为 13% 的增值税专用发票。

2、若乙方未按约定时间进行对账结算，可视为乙方自愿放弃当批次请款计

划，对账结算及付款顺延且甲方不承担付款延误责任。

3、付款条件：乙方在甲方付款前，必须向甲方出具数额等同于当期结算金额并且是在近期一个月内开具的合法有效的增值税专用发票，否则付款时间顺延且甲方不承担延期付款责任。

4、乙方账户信息：

4.1、账户名称：深圳市三江电气有限公司

4.2、开户银行：中国农业银行深圳龙岗中心城支行

4.3、账户号码：4102 4100 0400 0670 2

第六条、结算方式

1、材料到工地现场验收合格后，以双方签字实际进场的合格数量作为结算依据。

2、结算金额按甲方审核流程，过程审核数据不作为最终审定，最终结算金额经甲方审定完毕出具工程(材料)造价结算定案表或双方结算确认协议书为准。

第七条、违约责任

1、由于乙方原因，乙方逾期交货，应向甲方偿付违约金。违约金按逾期交货货款的每天千分之一计算，按天累计，并承担甲方因此造成的一切损失费用。逾期交货如超过五天以上按不能交货条款约定处理。

2、如因乙方原因不能交货的，甲方有权单方面解除合同，乙方无条件在甲方发出解除合同 48 小时内退还已收货款，如不按时退款，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每拖延一天，按乙方已收货款的千分之一计算，按天累计；同时乙方还应向甲方赔偿由于不能交货的违约金，违约金按合同价款的 30%计算，并且承担因此造成甲方的一切损失费用。

3、由于乙方未及时提供材料进场验收所需资料（包括但不限于产品合格证、出厂检验报告等相关资料），视为乙方违约，违约金按该批材料货款的 30%计算，并甲方有权追究乙方因此造成甲方的一切损失。

4、如因乙方供应的材料（设备）存在质量问题的，除按第四条款第 4 项处罚外，乙方还需承担甲方由于质量引起的一切损失（包括但不限于造成停工、返工、整改产生的费用、建设单位对甲方的经济处罚等等）。

5、乙方开具的增值税发票不合格的，应在接到甲方要求后的 5 个工作日内重新开具合格的增值税发票并送达至甲方，乙方自行承担相关费用，如果甲方丢失增值税专用发票、发票联或抵扣联，乙方必须向甲方提供专用发票记帐联复印件及乙方主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》或《丢失货物运输业增值税专用发票已报税证明单》。如乙方提供的发票为虚假或非法发票，乙方承担合同金额 25%的违约金，并由乙方承担一切不利后果，且甲方有权保留追究乙方的经济和法律责任。

第八条、售后服务

1、本合同项下产品的质量保证期应当符合国家及行业的相关规定，除元器件质保期为 1 年外，其余质保期均为 2 年（质保期自产品交付之日起），质保期内无偿包修包换（除非人为破坏外），且更换产品的质量必须不低于合同约定的标准，且质保期内乙方为甲方提供免费检修服务。

2、质量保证期内乙方免费提供质量缺陷产品的维修、更换等服务。乙方必须在接到甲方提出书面要求后 24 小时内给予书面答复。且应指派人员到现场，将有质量缺陷的产品进行维修、更换，由此产生的一切费用由乙方承担。否者，视为乙方违约，甲方可直接委托第三方更换、维修，因此造成的费用甲方按直接支付给第三方维修费用总额的 1.5 倍直接在货款或保修金内扣除，不足抵扣部分费用甲方有权向乙方追讨，且甲方为了维权追讨所产生相关损失（包括诉讼费、赔偿费、保全费、律师费等）由乙方承担。

第九条、廉洁条款

1、甲方管理人员及工作人员不得以任何理由向乙方索要、收受乙方礼品、礼金、贵重物品、回扣、好处费、感谢费等，一经查实甲方公司将予以通报批评及处罚。

2、乙方不准以任何理由向甲方管理人员及工作人员赠送礼品、礼金、贵重物品、回扣、好处费、感谢费等；不准以任何理由为甲方管理人员报销应由对方或个人支付的费用。每发现一次，罚款 5000 元，并列入公司失信单位或个人。

第十条、解决争议方式

凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，可以向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十一条、其他条款

1、乙方供货过程（施工现场内外）、运输过程、装卸过程所产生的风险及任何费用均由乙方承担，造成自有人员或第三者等一切安全责任事故由乙方承担。

2、乙方应确保所供应的材料(设备)已取得知识产权或已获得相关授权，如因知识产权问题引发的纠纷导致甲方需承担责任、费用及损失的(包括但不限于：侵权责任、诉讼费用、诉讼赔偿、因此导致的业主罚款等）均由乙方承担。

3、当累计产值金额超过合同暂定总价，需另行协商签订补充协议，否则超出部分的金额不予结算。

4、甲方项目部项目章、资料专用章其效力仅限于对本工程技术资料的确认，不得用于签订经济合同或确认与经济有关的事项，如发生此类合同或确认一律无效。

5、在合同有效期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同，如有未尽事

卓润建设

宜，双方经协商一致可另行作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

6、若甲方对货物提出质量异议的，双方可共同委托第三方检测机构进一步检测，相关费用由责任方承担。

7、若甲方要求乙方延期发货且累计超过 10 天的，视同货物在甲方首次要求延期之日起已经交付，甲方应向乙方支付全部货款，同时应支付乙方货值 0.1%/日的仓储费用，且货物质保期从甲方要求延期的次日起计算；甲方要求延期交货时间超过 20 天的，乙方有权提前单方面解除或者终止合同，甲方应承担合同总额 30%的违约金。甲方要求乙方延迟发货，并不免除甲方根据法律规定及合同约定向乙方支付相应款项的义务、承担货物损毁灭失的风险及承担相关违约责任，包括但不限于：延迟提货导致货物因不可抗力灭失、自然损耗、环境对货物造成的腐蚀、质保期权的丧失、工程验收逾期、第三方及业主方的追偿责任以及乙方为维护自身合法权益支出的所有费用（包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、鉴定费、取证费、保全费、公告费、差旅费等）。

8、本合同自双方代表签字盖章之日起生效。

9、本合同一式 叁 份，甲方执 贰 份，乙方执 壹 份，均具同等法律效力。

10、其他： /

（以下无正文）

甲方：
深圳市卓润建设工程有限公司
法定代表人或委托代理人：
联系电话：0755-83536525

乙方：
深圳市三江电气有限公司
法定代表人或委托代理人：
联系人及电话：0755-28431718
签约地点：深圳龙岗区
签约时间：2025 年 3 月 29 日

（3）、配电箱（XM）认证证书

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2010010301450479

发证日期：2021 年 03 月 12 日
有效期至：2031 年 03 月 12 日

委托人名称及注册地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
制造商名称及注册地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
生产企业名称及生产地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
产品名称和系列、规格、型号	配电箱 （配电板） XM InA=250A～10A,Icw=6kA;Ue=380V、220V,Ui=400V;50Hz;IP30-操作面 IP20C,户内型
产品标准和技术要求	GB/T 7251.3-2017
认证模式	型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

授权签字人：　　主任：

中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

http://www.cqc.com.cn　　中国・北京・南四环西路188号9区 100070　　电话：+86 10 83886666

C(2) 0010552

（4）、配电箱试验报告 XM

报告编号： 03401-20191085C-S

161821340518

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0983

国家强制性产品认证

试验报告

□新申请 ■变更 □监督 □复审 □其他：

申请编号： A2019CCC0301-3145442

（任务编号）

产品名称： 配电箱

型　　号： XM

检测机构： 湖南电器检测所有限公司

报告编号：03401-20191085C-S　　第 1 页 共 50 页

安全型式试验报告

申请编号：（任务编号）	A2019CCC0301-3145442	委托人：	深圳市三江电气有限公司
样品名称：	配电箱		
型号规格：	XM	委托人地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
商标：	/		
样品数量：	1台	生产者：	深圳市三江电气有限公司
样品生产序号：	1905001	生产者地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
收样日期：	2019年6月11日	生产企业：	深圳市三江电气有限公司
完成日期：	2019年6月24日		
样品来源：	企业送样	生产企业地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
抽样通知书编号：/			

试验依据标准：GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板（DBO）》

试验结论：合 格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

型号：XM
额定工作电压（Ue）：380V、220V
额定绝缘电压（Ui）： 400V
频率：50Hz
主母线额定电流（In）：250A～10A
主母线额定短时耐受电流（Icw）：6kA
防护等级：IP30-操作面IP20C
户内型/户外型：户内型

主检：	徐艳	签名：	徐艳	日期： 19.6.24
审核：	薛正山	签名：	薛正山	日期： 19.6.24
签发：	李斌	签名：	李斌	日期： 19.6.24

湖南电器检测所有限公司
（检测机构名称、盖章）
2019年6月24日

备注		变更前	变更后
	标准变更：	GB 7251.3-2006	GB/T 7251.3-2017
	电流范围变更：	250A～32A	250A～10A
	Ue变更：	380V/220V	380V、220V
	防护等级变更：	IP30	IP30-操作面IP20C
	安全件变更：	C-040-10A1721-S报告	见本报告
	原CCC证书编号	2010010301450479	
	原安全型式试验报告编号	见C-040-10A1721-S报告	
	原检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司	
	本报告需与原检测报告一起阅读方有效。所用关键元器件的额定电压等级应不低于实际送样的系统额定电压等级。		

TRF01C-010.53-2007　　2011-5-24

28）、环西丽湖绿道(一期)非示范段项目施工总承包 III 标段

（1）、表扬信

表扬信

致：深圳市三江电气有限公司

由贵司供货的《环西丽湖绿道(一期)非示范段项目施工总承包III标段》，自供货以来，在贵司各部门特别是龚纯女士的积极配合下，项目进展较为顺利，从项目初期的报价、图深化、到箱变的生产、运输，再到最终的安装调试，每一个环节都能全程跟进，时刻保持与我司的紧密联系。面对项目时间紧、任务重的挑战，能够积极协调各方资源，及时解决了生产进度、技术参数等方面的问题，确保箱变按时、高质量交付，为项目顺利推进奠定了坚实基础。

此次合作的圆满成功，让我们对贵公司的综合实力有了更深刻的认识与信赖。期待未来能与贵公司继续携手，开展更多合作，共同创造更多佳绩！在此，我代表环西丽湖绿道(一期)非示范段项目施工总承包III标段项目部对深圳市三江电气有限公司表示由衷的感谢，最后祝贵司事业蒸蒸日上，愿双方合作愉快。

深圳市胜霖机电设备有限公司

2025 年 6 月 3 日

（2）、合同扫描件

扫扫有惊喜

版本号：SJ/X-2024.03

合同编号:SJ/X-2024.03.20241106009

环西丽湖绿道(一期)非示范段项目施工总承包III标段项目

箱变购销合同

甲方（买受人）:深圳市胜霖机电设备有限公司

乙方（出卖人）:深圳市三江电气有限公司

项目名称：环西丽湖绿道(一期)非示范段项目施工总承包III标段

工程地址：深圳市南山区

签订时间：2024 年 11 月 06 日

签订地点：深圳市龙岗区

环西丽湖绿道(一期)非示范段项目施工总承包Ⅲ标段项目

箱变购销合同

甲方(买受人)：深圳市胜霖机电设备有限公司

乙方(出卖人)：深圳市三江电气有限公司

根据《中华人民共和国民法典》相关规定，甲乙、双方在平等自愿、诚实信用的基础上，就环西丽湖绿道(一期)非示范段项目施工总承包Ⅲ标段项目箱变购销事宜订立本合同，以兹共同遵守。

第一条 交货地点、数量、暂定金额及供货时间

1.1、交货地点：甲方指定的地点（4.2 米及以上货车能到达的可安全停靠的地面，不含下地下楼层、不含一楼以上楼面）交货(搬运距离不超过大型货车能到达的可安全停靠点 20 米）。

1.2、供货总量（暂定）：详见《物资清单》，实际供货量以双方验收的数量为准。

1.3、合同价款暂定为：总价人民币叁拾捌万元整(￥380000.00 元)，含增值税 13%，其中：不含增值税总价 336283.19 元，增值税税额 43716.81 元。如遇国家政策调整增值税率，则合同约定的含税总价不变，增值税率和增值税金根据国家政策调整，已开票部分不论甲方是否已经支付款项，不随税收政策调整而调整，且在最终结算时已开票部分也不作调整。

1.4、供货时间：合同签订生效后，自双方书面确认最终图纸、甲方向乙方下达物资需求计划/排产单且支付预付款后 30 天内供货。

第二条 产品的名称、品种、规格、数量、价格及要求（详见附件 3：《物资清单》）

序号	名称	规格及型号	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
1	125KVA 箱变外箱		套	1	102979.93	102979.93	
1-1	高压进线柜	G1	套	1	9859.24	9859.24	
1-2	高压出线柜	G2	套	1	12136.20	12136.20	
1-3	直流屏	20AH DC110V	台	1	7058.58	7058.58	
1-4	变压器	SCB13-125kVA	台	1	1821.57	1821.57	不含变压器，仅含安装费
1-5	进线柜	D1	台	1	10023.90	10023.90	
1-6	出线柜	D2	台	1	8638.82	8638.82	
1-7	电容器柜	D3	台	1	8836.09	8836.09	
1-8	分路负荷监控柜		台	1	6130.71	6130.71	
1-9	箱变外壳及辅材		台	1	38474.82	38474.82	
2	125KVA 箱变外箱		套	1	136872.48	136872.48	
1-10	高压进线柜	G1	套	1	11908.50	11908.50	
1-11	高压出线柜	G2	套	1	15893.18	15893.18	
1-12	高压出线柜	G3	套	1	10656.17	10656.17	

1-13	高压出线柜	G4	套	1	12136.20	12136.20	
1-14	直流屏	20AH DC110V	台	1	7058.58	7058.58	
1-15	变压器	SCB13-125kVA	台	1	1821.57	1821.57	不含变压器，仅含安装费
1-16	进线柜	D1	台	1	10023.90	10023.90	
1-17	出线柜	D2	台	1	8638.82	8638.82	
1-18	电容器柜	D3	台	1	8836.09	8836.09	
1-19	分路负荷监控柜		台	1	6130.71	6130.71	
1-20	箱变外壳及辅材		台	1	43768.76	43768.76	
3	160KVA 箱变外箱		套	1	124912.05	124912.05	
1-21	高压进线柜	G1	套	1	11908.50	11908.50	
1-22	高压出线柜	G2	套	1	15893.18	15893.18	
1-23	高压出线柜	G3	套	1	12136.20	12136.20	
1-24	直流屏	20AH DC110V	台	1	7058.58	7058.58	
1-25	变压器	SCB13-160kVA	台	1	1821.57	1821.57	不含变压器，仅含安装费
1-26	进线柜	D1	台	1	10049.17	10049.17	
1-27	出线柜	D2	台	1	9059.27	9059.27	
1-28	电容柜	D3	台	1	9533.85	9533.85	
1-29	分路负荷监控柜		台	1	6130.71	6130.71	
1-30	箱变外壳及辅材		台	1	41321.02	41321.02	
4	现场负控柜接线调试费用		项	1	15235.54	15235.54	
	总 计			44		380000.00	
总计（人民币元）	¥380,000.00						
大写（人民币元）	叁拾捌万元整						
报价说明：							
一、	本报价高压柜选用供方 RM6 充气柜系列产品；不含变压器，由需方提供至供方，供方包箱变内安装；						
二、	本报价低压柜柜型选用供方 GGD 型柜体，高度调整为 2 米。所有柜体尺寸仅供参考，具体以实际设计图双方确认的为准；						
三、	本报价进线柜采用固定式塑壳断路器+刀开关方案，塑壳断路器选用指明 SZM1E/SZM1 系列产品；出线柜仅设一个总刀开关，取消每个回路设刀开关方案。						
四、	本报价电容电抗选用国优产品；						
五、	本报价外壳材料 2.0 厚镀锌钢板+喷涂，内部为覆铝锌钢板或冷轧板喷涂，防护等级 IP44，底座 12#槽钢，简易包装。						
六、	其余元器件及辅材按国产名牌优质产品配置；						
七、	本报价根据需方的一次系统图纸及要求报价。						
八、	本报价数量如与实际不符则应以工地数量为准，价格以表中单价作相应增减。						
九、	产品质量符合 IEC 标准及国家相关标准，并符合当地供电部门验收要求。						
十、	供方协助需方通电调试。						
十一、	产品质量“三包”，保修期壹年。						
十二、	本报价含税、含包装运输费，以上价格均为人民币元；						
十三、	付款方式：预付款 50%，发货前 100%付清；						

注：□单价不含税；☑单价含税。

2.1、以上数量为暂定，最终结算按双方验收的供货量进行结算。

2.2、单价含税，增值税率为 13 %。

2.3、乙方向甲方提供增值税（☑专用发票□普通发票）。

2.4、计价方式：

采用固定价：本合同单价为固定综合单价，单价含运输、普通包装费、增值税税金等费用。本单价除合同另有约定外，供货期间材料涨跌不做调整。

第三条 技术标准、质量要求、品牌要求

3.1、乙方所供货物质量应符合相关的国家质量标准和行业质量标准、符合甲方提供的深化设计电气施工图纸，并符合项目所在市部门验收标准。质保期内乙方做好产品的售后服务。

3.2、乙方所供的产品主要元配件参考甲方品牌要求，甲方没有品牌要求的，按乙方设计执行，最终以甲方确认的《物资清单》为准。

第四条 订货、送货、交货要求

4.1、甲方应提前 30 天以书面形式向乙方下达物资需求计划，包括数量、规格、使用位置（如有）等信息。

4.2、乙方提供的送货单据中必须注明所送货物的品名、规格型号、单位、数量等详细信息，填写的送货信息必须规范、准确。

4.3、乙方收到甲方确认的图纸及排产单（物资需求计划）并将相应货物生产后，（如有需要）会以书面形式（附件 1：发货通知函）通知甲方收货，在发货通知函送达甲方三日后，甲方未经乙方书面同意而拒收货物的，视为货物已交付，满足合同约定请款条件的，甲方仍需按约定支付相应货款。货物所有权待甲方付清所有货款后转移至甲方。

甲方声明：我方知晓附件《发货通知》是在乙方通知甲方做好待收货准备信息后，甲方响应时使用，本通知作为合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4.4、按实际供货数量结算；如增加供货，按先认价后供货的原则执行，认价后签订增补协议，除补充协议另有约定外其他条款依据本合同执行。

4.5、本合同中甲方提供材料（如有）的约定：

4.5.1、属于甲方提供的材料，应在乙方要求的时间内到达，否则因甲方材料延迟到达造成的乙方交期延误带来的违约责任，由甲方自行承担，乙方概不负责；甲方提供的材料到达乙方处，由甲方负责卸货、转运至乙方指定位置。

4.5.2、甲方提供的材料必须符合国家标准，满足本项目质量标准和实现标的物的使用目的，不存在等级、品质或使用价值降低、效用减弱的瑕疵，因甲方提供的材料的引起的所有责任由甲方自行承担。

4.5.3、甲方应对其提供的材料拥有完全自主或可自由处分的权利，保证材料不受他人追夺以及不存在未告知权利负担的义务，第三人不能对标的物主张任何权利，因甲方提供的材料造成的所有权、专利权、商标

12.1、合同生效后，除双方约定或不可抗力外，不得无故解除和变更。

12.2、因不可抗力不能履行合同时应当及时通知对方。

第十三条、其他事项：

13.1、甲乙双方在执行合同过程中发生纠纷时，双方应友好协商，协商不成双方均可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

13.2、本合同签订前，甲方须向乙方提供如下主体资料复印件并盖公章，以供核验：营业执照、法人代表人身份证明及委托授权书、被委托人身份证正反面复印件、增值税一般纳税人资格证书（认定书）、税务登记证、银行开户许可证及开票信息表等。

13.3、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

第十四条、本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。

附件 1：《发货通知函》；

附件 2：《收货人授权委托书》；

附件 3：《物资清单》。

（以下无正文）

签署页

甲方（需 方）盖章	乙方（供 方）盖章
单 位 名 称：深圳市胜霖机电设备有限公司	单 位 名 称:深圳市三江电气有限公司
法定代表人 ：谭海荣	法定代表人 ：周玉龙
签约代表人 ：	签约代表人 ：
税号：91440300279426470E	税号：91440300766388192A
电 话： 0755-28118840	电 话：0755-28431718
开 户 银 行：深圳农商银行上塘支行	开 户 银 行：中国农业银行深圳龙岗中心城支行
帐 号：000113153351	帐 号：410 2410 0040 0067 02
单位地址：/合同邮寄地址:深圳市龙华区福城街道章阁社区樟吉路 15 号耀航科技园 3 栋 101	单位地址：/合同邮寄地址:深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋

（3）、（中压）全绝缘全密封充气式环网柜（SJRM6-24/T630-20）-认证证书

产品认证证书

证书编号：CQC22021366844

发证日期：2022年11月10日
有效期至：2027年11月09日

委托人名称及注册地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
制造商名称及注册地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
生产企业名称及生产地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
产品名称和系列、规格、型号	全绝缘全密封充气式环网柜(3.6kV～40.5 kV交流金属封闭开关设备和控制设备) SJRM6-24/T630-20:Ur=24kV;Ir=630A;50Hz;外壳IP4X;Ik/Ip:(主回路)20kA,4s/50kA、(接地回路)17.3kA,2s/43.3kA(试验报告编号:XG22040104);SJRM6-24/T125-31.5:Ur=24kV;Ir=125A;50Hz; 外壳IP4X;Itransfer/Isc=1750A/31.5kA(试验报告编号：XG22040105)
产品标准和技术要求	GB/T 3906-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合CQC11-448422-2021认证规则的要求，特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

签发：谢肇煦

中国质量认证中心


CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

http://www.cqc.com.cn　　中国·北京·南四环西路188号9区 100070　　电话：+86 10 83886666

C 0538496

深圳市三江电气有限公司

（4）、（中压）10kV 环网柜（RM6-12(C)/630-25）-型式试验报告

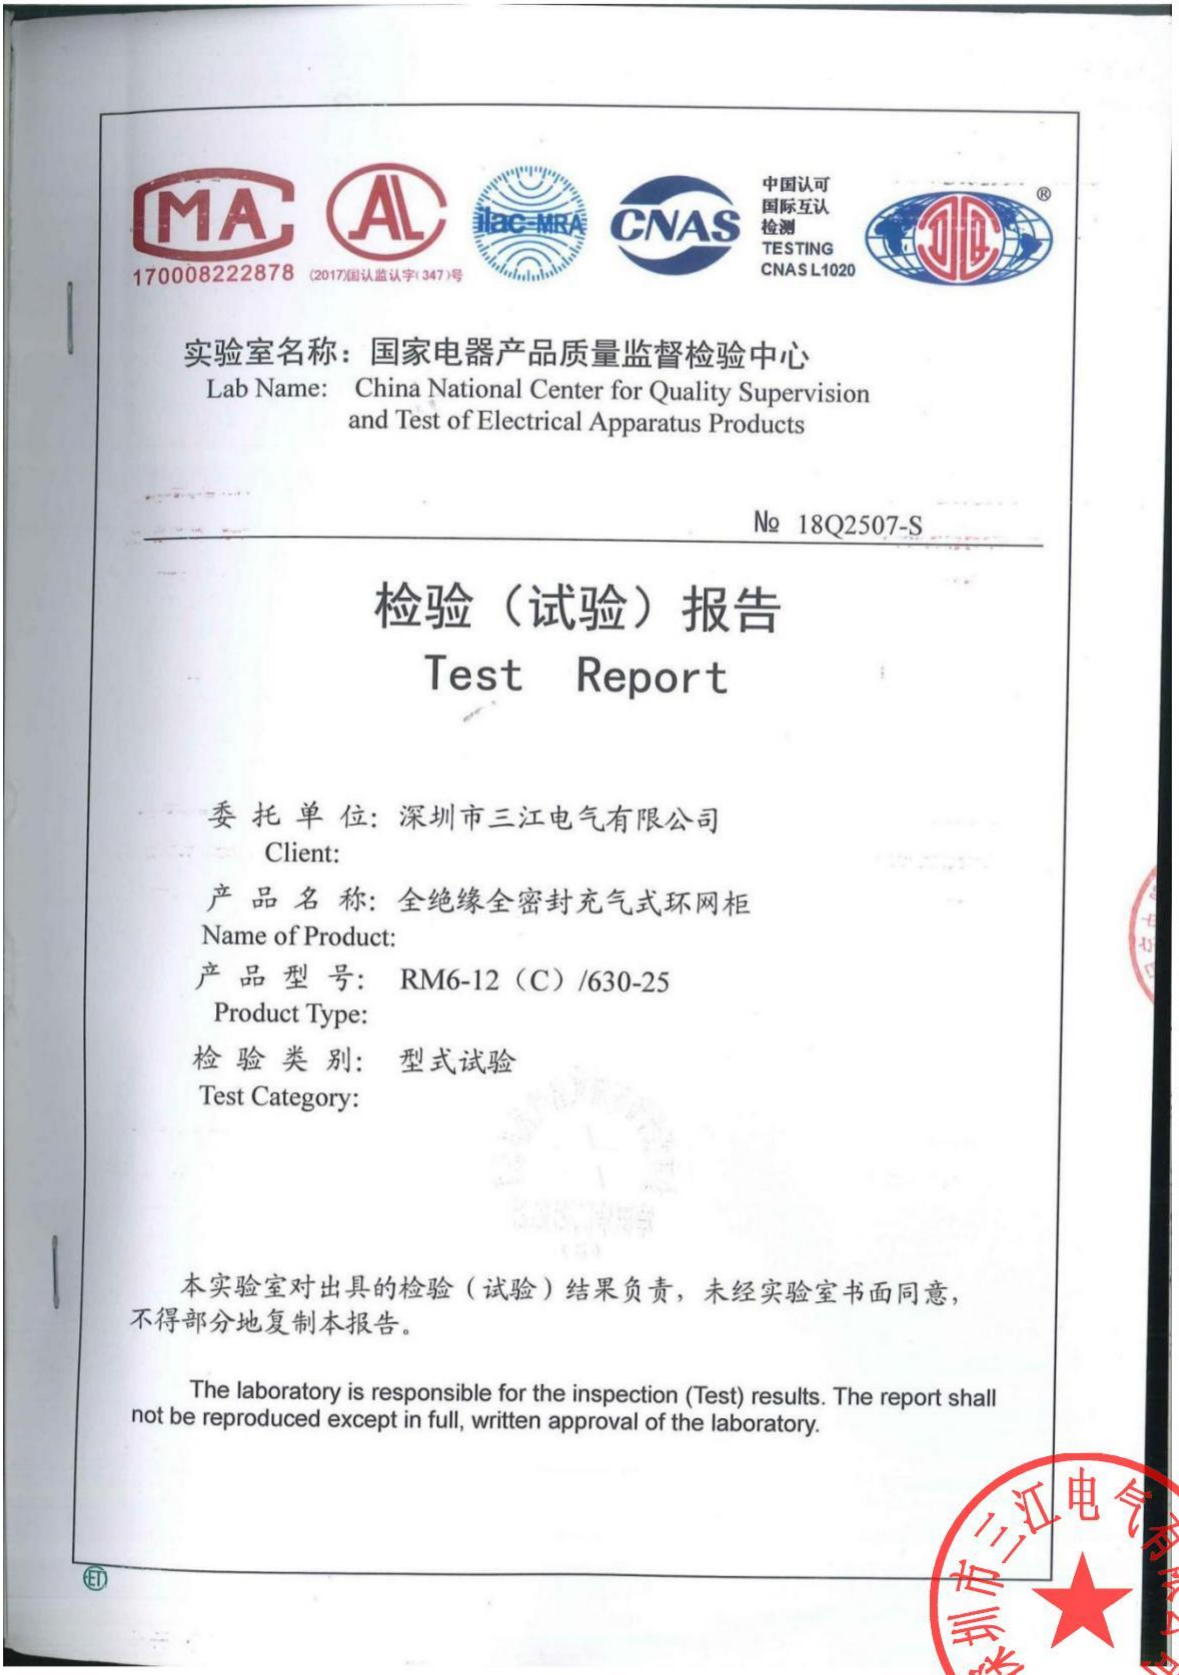

170008222878 (2017)国认监认字(347)号

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

实验室名称：国家电器产品质量监督检验中心
Lab Name: China National Center for Quality Supervision and Test of Electrical Apparatus Products

№ 18Q2507-S

检验（试验）报告
Test Report

委 托 单 位：深圳市三江电气有限公司
Client:

产 品 名 称：全绝缘全密封充气式环网柜
Name of Product:

产 品 型 号：RM6-12（C）/630-25
Product Type:

检 验 类 别：型式试验
Test Category:

本实验室对出具的检验（试验）结果负责，未经实验室书面同意，不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

报告编号：18Q2507-S　　第 6 页　共 225 页

国家电器产品质量监督检验中心	检 验 报 告	RM6-12（C）/630-25 全绝缘全密封充气式环网柜

检 验 结 论

实施的检验项目及检验结果	充气隔室的气体状态测量试验[水分含量＜150μL/L]	合格
	充气隔室的压力耐受试验[设计压力：0.07MPa]	合格
	短时耐受电流和峰值耐受电流试验[主回路：4s　25kA　63kA 峰值]	合格
	[接地开关接地回路：4s　25kA　63kA 峰值]	合格
	[接地连接回路：2s　21.75kA　54.8kA 峰值]	合格
	辅助和控制回路的附加试验（绝缘试验）	合格
	辅助和控制回路的附加试验（接地金属部件的接地连续性试验）	合格
	辅助和控制回路的附加试验[2 级]（辅助触头动作特性的验证）	合格
依据标准	GB/T 3906-2006《3.6 kV～40.5 kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》中 6.2、6.4、6.6、6.7、6.8、6.9、6.10、6.101、6.102、6.103	
	GB/T 3804-2017《3.6 kV～40.5 kV 高压交流负荷开关》中 6.101、6.102	
	GB/T 1985-2014《高压交流隔离开关和接地开关》中 6.101、6.102	
	GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 A：低温》	
	GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温》	
	DL/T 593-2016《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》中 6.5、附录 M	
检验结论	经过对深圳市三江电气有限公司生产的 RM6-12（C）/630-25 全绝缘全密封充气式环网柜进行了型式试验检验，检验结果符合上述依据标准相应条款及产品技术文件的规定，检验结果合格。 注：本结论仅对送试样品负责。	

编制：吴金叫　日期：2018-10-10　校对：刘俊强　日期：2018-10-10　审核：张晶年　日期：2018-10-12　批准：[illegible]　日期：2018-10-12

JJ-GT004

（5）、（低压）（GGD）4000A-认证证书

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2017010301025038

发证日期：2020年04月18日
有效期至：2032年04月29日

委托人名称及注册地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
制造商名称及注册地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
生产企业名称及生产地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
产品名称和系列、规格、型号	固定式开关柜(低压成套开关设备) GGD 主母线:InA=4000A～1600A,Icw=80kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP40、IP30
产品标准和技术要求	GB/T7251.12-2013
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

授权签字人 郑坤泉　签发 谢肇熙

中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

http://www.cqc.com.cn　中国·北京·南四环西路188号9区 100070　电话：+86 10-83886666

C(2) 0180968

深圳市三江电气有限公司

（6）、（低压）（GGD）4000A-型式试验报告

报告编号：　03401-20171077C-S

CMA 161821340518

CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0983

国家强制性产品认证

试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他：

申请编号：A2017CCC0301-2705878

（任务编号）

产品名称：固定式开关柜

型　　号：GGD

检测机构：湖南电器检测所有限公司

湖南电器检测所有限公司 检验检测专用章

CQC

深圳市三江电气有限公司

报告编号：03401-20171077C-S　　第 1 页 共 63 页

安全型式试验报告

申请编号：	A2017CCC0301-2705878		
（任务编号）		委托人：	深圳市三江电气有限公司
样品名称：	固定式开关柜		
型号规格：	GGD	委托人地址：	广东省深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
商标：	/		
样品数量：	3台	生产者：	深圳市三江电气有限公司
样品生产序号：	1709001	生产者地址：	广东省深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
收样日期：	2017年10月10日	生产企业：	深圳市三江电气有限公司
完成日期：	2017年10月16日		
样品来源：	企业送样	生产企业地址：	广东省深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
抽样通知书编号：/			

试验依据标准：GB/T 7251.12-2013
《低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备》

试验结论：合 格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

产品型号： GGD
额定工作电压（Ue）：380V
额定绝缘电压（Ui）：660V
频率（f_n）：50Hz
主母线的额定电流（InA）：4000A～1600A
配电母线的额定电流（Inc）：/
主母线的额定短时耐受电流（Icw）：80kA
配电母线的额定短时耐受电流（Icw）/
户内型/户外型：户内型
外壳防护等级： IP40、IP30

主检：	徐艳	签名：徐艳	日期：	17.10.16
审核：	薛正山	签名：薛正山	日期：	17.10.16
签发：	李斌	签名：李斌	日期：	17.10.16

湖南电器检测所有限公司
（检测机构名称）专用章
2017年10月16日

备注：该系列产品防护等级有IP40、IP30当防护等级为IP30时，其产品外部结构与送试样机完全一致。

TRF01C-010.51-2013　　2014-5-21

深圳市三江电气有限公司

29）、洪都拉斯学校项目

（1）、表扬信

表 扬 信

尊敬的三江电气有限公司：

由贵司供货的洪都拉斯学校项目，自订货以来，在贵公司项目经理熊雪蓉女士的大力配合下，面临工期紧张等困难，积极协调各方资源，有效解决问题，确保工程进度和质量符合要求。保质保量地完成了我方要求的节点目标。贵公司表现出来的无私奉献和一心为业主的服务理念给我司留下了深刻印象，赢得了业主及各方面的高度称赞。

对此，我们对贵公司真正为我方着想，对我方工作的大力支持深表感谢，希望贵公司继续保持优良的服务，并衷心祝愿我们在今后的工作中能精诚合作，共铸辉煌！

深圳市华艺阳光建设科技集团有限公司

2025 年 6 月 4 日

（2）、合同扫描件

购销合同

供方：深圳市三江电气有限公司　　合同编号：
需方：深圳市华艺阳光建设科技集团有限公司　　签订时间：2025.2.20

1、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额及供货时间：

产品名称	规格	计量单位	数量	含税单价（RMB）	总金额（RMB）
定制配电箱	1ALZ	台	7	¥6,616.93	¥46,318.51
定制配电箱	1AP-SX1-RZJ	台	7	¥1,892.94	¥13,250.58
定制配电箱	1AP-SX2-SCJ	台	7	¥2,792.62	¥19,548.34
定制配电箱	1AP-SX3-RZP	台	7	¥2,397.51	¥16,782.57
定制配电箱	1AP-SX4-TY	台	7	¥1,174.93	¥8,224.51
定制配电箱	1AP-SWSYS	台	7	¥1,222.69	¥8,558.83
定制配电箱	1AP-JF1	台	7	¥703.14	¥4,921.98
定制配电箱	1AL-LLJS	台	7	¥566.52	¥3,965.64
定制配电箱	1AL-GG	台	7	¥1,333.49	¥9,334.43
定制配电箱	1AP-BXS	台	7	¥793.29	¥5,553.03
定制配电箱	1AL-RD	台	7	¥602.56	¥4,217.92
				合计：	¥140,676.34
合计金额（大写）：壹拾肆万零陆佰柒拾陆元叁角肆分				含13%增值税专用发票	
不含增值税合同总价：124492.34元，增值税金额为16184.00元					

2、交货地点、方式：由供方送货(国家主管部门规定有送货办法的，按规定的办法执行；没有规定送货办法的，按双方协议执行)；交货地点： 广东省惠州市惠阳区平潭镇怡发三路龙翔科技园-洪都拉斯援建学校模块项目装修机电专业分包工程 项目部 罗石俊13902680326 ；供方应在需方通知的时间内完成交货，并附上双方约定的、记录货物相关事项的资料。

3、质量要求：按货物的标准，按照（国家标准、行业标准、企业标准）执行。
主元件说明：
A、塑壳断路器选用华通机电CFM1系列热磁式产品，分断能力35kA，额定电流为315A/400A的2P塑壳断路器按3P塑壳外观定制；
B、小型(漏电)断路器额定电流63A及以下选用华通机电CFB2s（LE）系列产品，额定电流63A以上选用华通机电CFB1-125(LE)系列产品，配电箱1AL-GG进线开关为160A/2P微断，因电流过大改为塑壳断路器；
C、负荷隔离开关选用华通机电CFH1系列产品；
D、浪涌及后备保护器选用国优品牌产品；

4、验收方法：验收方法：所有货物由供方送到交货地点且需方确认收货后，由供需双方共同对货物的包装、外观、数量、商标、型号、规格及性能等进行验收；验收标准执行合同规定的货物质量标准。产品质量符合IEC标准及国家相关标准，并符合当地供电部门验收要求

5、结算方式：合同签订后5日内，需方向供方支付合同总金额的30%后，供方安排货物生产；需方支付至合同总金额的100%后，供方安排将货物分批送至需方指定地。如需方逾期付款，供方有权暂停供货、售后等相关服务

6、运输方式及费用：运输费用等由供方负责。

7、交货时间：合同生效后，自需方书面确认图纸、向供方下达书面物资需求计划/排产单且支付预付款后45天内供货

8、质保期：本产品国内质保期12个月，从货物交付之日起计算，不包含中国境外使用时的质保服务，如确需供方至现场维保，供方有权额外收取费用。

9、若需方要求供方延期发货且累计超过10天的，视同货物在需方首次要求延期之日起已经交付，需方应向供方支付全部货款，同时应支付供方人民币140元/日的仓储费用，且货物质保期从需方要求延期的次日起计算。需方要求供方延迟发货，并不免除需方根据法律规定及合同约定向供方支付相应款项的义务、承担货物损毁灭失的风险及承担相关违约责任。

10、解决合同纠纷的方法：双方约定在合同履行过程中产生争议时，共同友好协商解决，若协商不成时，任何一方均可向需方公司所在地的人民法院起诉。

11、合同一式两份，供、需双方各执一份，供、需双方签字盖章有效。

12、合同签约地：深圳市

需方	供方
单位名称（章）：深圳市华艺阳光建设科技集团有限公司	单位名称（章）：深圳市三江电气有限公司
单位地址：深圳市龙岗区坂田五和大道（南）36号星景苑201	单位地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
电话：0755-89988666	电话：
开户行：深圳福田银座村镇银行股份有限公司坂田支行	开户行：中国农业银行深圳龙岗中心城支行
帐号：630394103400030	帐号：41024100040006702
税号：91440300788312658X	税号：91440300766388192A
联系人：叶利跃	联系人：龚纯
电话：13927940872	电话：15602909295

（3）、配电箱（XM）认证证书

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2010010301450479

发证日期：2021 年 03 月 12 日
有效期至：2031 年 03 月 12 日

委托人名称及注册地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
制造商名称及注册地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
生产企业名称及生产地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
产品名称和系列、规格、型号	配电箱 （配电板） XM InA=250A～10A,Icw=6kA;Ue=380V、220V,Ui=400V;50Hz;IP30-操作面 IP20C,户内型
产品标准和技术要求	GB/T 7251.3-2017
认证模式	型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

授权签字人：　　主任：

中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

http://www.cqc.com.cn　　中国・北京・南四环西路188号9区 100070　　电话：+86 10 83886666

C(2) 0010552

（4）、配电箱试验报告 XM

报告编号： 03401-20191085C-S

CMA 161821340518

CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0983

国家强制性产品认证

试验报告

□新申请 ■变更 □监督 □复审 □其他：

申请编号： A2019CCC0301-3145442

（任务编号）

产品名称： 配电箱

型　　号： XM

检测机构： 湖南电器检测所有限公司

CQC

报告编号：03401-20191085C-S　　第 1 页 共 50 页

安全型式试验报告

申请编号：（任务编号）	A2019CCC0301-3145442	委托人：	深圳市三江电气有限公司
样品名称：	配电箱		
型号规格：	XM	委托人地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
商标：	/		
样品数量：	1台	生产者：	深圳市三江电气有限公司
样品生产序号：	1905001	生产者地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
收样日期：	2019年6月11日	生产企业：	深圳市三江电气有限公司
完成日期：	2019年6月24日		
样品来源：	企业送样	生产企业地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
抽样通知书编号：/			

试验依据标准：GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板（DBO）》

试验结论：合 格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

型号：XM
额定工作电压（Ue）：380V、220V
额定绝缘电压（Ui）： 400V
频率：50Hz
主母线额定电流（In）：250A～10A
主母线额定短时耐受电流（Icw）：6kA
防护等级：IP30-操作面IP20C
户内型/户外型：户内型

主检：徐艳　签名：徐艳　日期：19.6.24
审核：薛正山　签名：薛正山　日期：19.6.24
签发：李斌　签名：李斌　日期：19.6.24

湖南电器检测所有限公司
（检测机构名称、盖章）
2019年6月24日

备注		变更前	变更后
	标准变更：	GB 7251.3-2006	GB/T 7251.3-2017
	电流范围变更：	250A～32A	250A～10A
	Ue变更：	380V/220V	380V、220V
	防护等级变更：	IP30	IP30-操作面IP20C
	安全件变更：	C-040-10A1721-S报告	见本报告
	原CCC证书编号	2010010301450479	
	原安全型式试验报告编号	见C-040-10A1721-S报告	
	原检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司	
	本报告需与原检测报告一起阅读方有效。所用关键元器件的额定电压等级应不低于实际送样的系统额定电压等级。		

TRF01C-010.53-2007　　2011-5-24

30）、中金大厦项目自用办公区精装修工程一标段

（1）、表扬信

表扬信

深圳市三江电气有限公司：

由贵司供货的中金大厦项目自用办公区精装修工程一标段，自订货以来，在贵司项目经理熊雪蓉和项目部全体人员的共同努力下，保质保量地完成了我方要求的节点目标，赢得了业主及相关各方的认可。在供货过程中，我方看到了贵司对本项目的高度重视，面对工期紧张等不利因素，及时调配各方资源，并严把质量关、确保配电箱及时到场满足我方施工进度。另外，在供货和售后服务方面也体现了贵司较强的履约能力和专业水准。

在此，我代表苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司中金大厦项目自用办公区精装修工程一标段项目部对贵司表示由衷的感谢，希望贵司一如既往地大力支持本司，继续发扬优良作风。最后祝贵司事业蒸蒸日上，愿双方合作愉快。

此致

敬礼！

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

中金大厦项目自用办公区精装修工程一标段

2025 年 7 月 10 日

（2）、合同扫描件

合同编号 CRLSZ-ZJDS-SG-23001

【中金大厦项目高低压变配电工程】

专业工程承包合同

发包人（甲方）：华润（深圳）有限公司

专业工程承包人（乙方）：深圳市三江电气有限公司

2023 年【2】月

第一部分　合同协议书

发包人（甲方）：华润（深圳）有限公司

地址：深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 B 座 25 楼

法定代表人：蒋慕川

联系人：刘辉章

联系电话：13538096456

电子邮箱：liuhuizhang3@crland.com.cn

传真：

专业工程承包人（乙方）：深圳市三江电气有限公司

地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋

法定代表人：周玉龙

联系人：周玉龙

联系电话：13603011557

电子邮箱：szsanjiang@163.com

传真：0755-28431718

鉴于：

1. 专业工程承包人已明确知悉：就中金大厦项目（原名“中投证券大厦项目”，下称“本项目”），2019 年 12 月，业主单位【中国中金财富证券有限公司】（以下简称“业主单位”）与发包人签署《中投证券大厦项目代建合同》，聘请发包人实施代建，并且专业工程承包人已认真查阅、理解招标文件的全部内容，并对业主单位授予发包人的权利无任何异议。

2. 专业工程承包人愿意按照本协议的条件承揽本项目的施工。

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则， 各方经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

质检站第三方检查得分排名争取进入红榜；质量目标：确保深圳市优质工程，争创省优及国优奖项。

五、合同价款

本合同签约合同价（含税）为：人民币（大写）捌佰叁拾贰万零伍佰零陆元壹分（¥ 8320506.01 元），不含税金额为：人民币（大写）柒佰陆拾叁万叁仟肆佰玖拾壹元柒角伍分（¥ 7633491.75 元），增值税税率为 9 %，税金为：人民币（大写）陆拾捌万柒仟零壹拾肆元贰角陆分（¥ 687014.26 元）。

其中：

(1)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）＿＿＿＿／＿＿＿＿（¥＿＿＿＿／＿＿＿＿元）；

(2)专业工程暂估价金额：

人民币（大写）＿＿＿＿／＿＿＿＿（¥＿＿＿＿／＿＿＿＿元）；

(3)暂列金额：

人民币（大写）＿＿＿＿／＿＿＿＿（¥＿＿＿＿／＿＿＿＿元），

（4）BIM 技术应用费用：

人民币（大写）＿＿＿＿／＿＿＿＿（¥＿＿＿＿／＿＿＿＿元）。

本合同采用合同总价包干的合同形式。除本合同另有约定外，合同总价及合同单价一经发包人和专业工程承包人签订合同确定后不作调整。

合同价款包含的风险范围为：完成该项目的合同内容，包人工、材料、机械，包质量、包工期、包环境保护、包职业健康、管理费、利润、税金等一切施工所需之费用、安全文明措施费、增值税及附加税、所得税等一切税费均由专业工程承包人自行承担，且已包含于签约合同价之内。

本合同项下款项的支付主体为：

□业主单位支付，款项的申请、审批和支付流程按本合同补充条款的约定执行。

☑发包人支付，发包人为该项目工程款项拨付的唯一义务人。

支付方式

1、预付款的支付

本工程的开工预付款为：签约合同价（扣除暂列金额、专业工程暂估价、材料设备暂估价）的 10%（该等金额已包含安全文明施工措施费预付款）。

（本页为签字页，无正文）

发 包 人：（公章）	承 包 人：（公章）
住　　所：	住　　所：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电　　话：	电　　话：
传　　真：	传　　真：
开 户 银 行：	开 户 银 行：
账　　号：	账　　号：
邮 政 编 码：	邮 政 编 码：

（3）、配电箱（XM）认证证书

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2010010301450479

发证日期：2021 年 03 月 12 日
有效期至：2031 年 03 月 12 日

委托人名称及注册地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
制造商名称及注册地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
生产企业名称及生产地址	深圳市三江电气有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
产品名称和系列、规格、型号	配电箱 （配电板） XM InA=250A～10A,Icw=6kA;Ue=380V、220V,Ui=400V;50Hz;IP30-操作面 IP20C,户内型
产品标准和技术要求	GB/T 7251.3-2017
认证模式	型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

授权签字人：　　主任：

中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

http://www.cqc.com.cn　　中国・北京・南四环西路188号9区 100070　　电话：+86 10 83886666

C(2) 0010552

（4）、配电箱试验报告 XM

报告编号： 03401-20191085C-S

161821340518

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0983

国家强制性产品认证

试验报告

□新申请 ■变更 □监督 □复审 □其他：

申请编号： A2019CCC0301-3145442

（任务编号）

产品名称： 配电箱

型　　号： XM

检测机构： 湖南电器检测所有限公司

报告编号：03401-20191085C-S　　第 1 页 共 50 页

安全型式试验报告

申请编号：（任务编号）	A2019CCC0301-3145442	委托人：	深圳市三江电气有限公司
样品名称：	配电箱		
型号规格：	XM	委托人地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
商标：	/		
样品数量：	1台	生产者：	深圳市三江电气有限公司
样品生产序号：	1905001	生产者地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
收样日期：	2019年6月11日	生产企业：	深圳市三江电气有限公司
完成日期：	2019年6月24日		
样品来源：	企业送样	生产企业地址：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
抽样通知书编号：/			

试验依据标准：GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板（DBO）》

试验结论：合 格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

型号：XM
额定工作电压（Ue）：380V、220V
额定绝缘电压（Ui）： 400V
频率：50Hz
主母线额定电流（In）：250A～10A
主母线额定短时耐受电流（Icw）：6kA
防护等级：IP30-操作面IP20C
户内型/户外型：户内型

主检：	徐艳	签名：	徐艳	日期： 19.6.24
审核：	薛正山	签名：	薛正山	日期： 19.6.24
签发：	李斌	签名：	李斌	日期： 19.6.24

湖南电器检测所有限公司
（检测机构名称、盖章）
2019年6月24日

备注		变更前	变更后
	标准变更：	GB 7251.3-2006	GB/T 7251.3-2017
	电流范围变更：	250A～32A	250A～10A
	Ue变更：	380V/220V	380V、220V
	防护等级变更：	IP30	IP30-操作面IP20C
	安全件变更：	C-040-10A1721-S报告	见本报告
	原CCC证书编号	2010010301450479	
	原安全型式试验报告编号	见C-040-10A1721-S报告	
	原检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司	
	本报告需与原检测报告一起阅读方有效。所用关键元器件的额定电压等级应不低于实际送样的系统额定电压等级。		

TRF01C-010.53-2007　　2011-5-24

五、项目管理机构

（一）、主要管理人员情况表

投标人：深圳市三江电气有限公司

名称	姓名	职务	职称	主要简历、经验及承担过的项目
项目负责人	陈国俊	项目经理	一级建造师、助理工程师	1.主要简历:姓名：陈国俊，性别：男，年龄：39岁，学历：大专，专业：检测技术及应用，职称证书：一级建造师/安全B证 2.工作经验：从事电气行业6年 （1）南方科技大学科研大楼项目-高低压变配电工程 （2)中山大学深圳建设工程项目施工总承包（III标）项目 （3）深圳技术大学建设项目（一期）施工总承包III标-高低压变配电工程项目 （4）中央援建香港应急医院河套项目 （5）龙胜地铁上盖项目高低压柜 （6）国显科技大厦项目高低压变配电工程 （7）深圳龙岗区启迪协信科技园三期（2.2-2.3区）高低压配电工程
项目技术负责人	汤杰	技术负责人	高级工程师	1.主要简历:姓名：汤杰，性别：男，年龄：40岁，学历：本科，专业：电气工程及其自动化，职称证书：高级工程师 2.工作经验：从事电气行业13年 （1）华润城润玺二期花园 （2）前海信息枢纽大厦项目变配电工程（数据中心） （3）深圳坪山天健和悦府项目东区、西区 （4）赤湾地铁站城市综合体项目 （5）南方科技大学科研大楼项目-高低压变配电工程
主要督导安装、调试指导	谯书	主要督导安装、调试指导	一级建造师 中级工程师	1.主要简历:姓名：谯书，性别：男，年龄：52岁，学历：硕士研究生，专业：工商管理，职称证书：一级建造师、安全B证、中级工程师 2.工作经验：从事电气行业12年 3.承担过的项目如下： （1）中金大厦项目高低压变配电工程 （2）深圳自然博物馆项目主体工程(机电)高低压配电工程 （3）深业山水东城花园项目（1-6栋）高低

				压变配电工程 （4）南方科技大学科研大楼项目-高低压变配电工程 （5）深圳坪山天健和悦府项目东区、西区
工程设计人员	谢志强	工程设计人员	一级建造师	1.主要简历:姓名：谢志强，性别：男，年龄：47岁，学历：大专，专业：给水与排水工程，职称证书：一级建造师/安全B证 2.工作经验：从事电气行业10年 3.承担过的项目如下： （1）华润城润玺二期花园 （2）前海信息枢纽大厦项目变配电工程（数据中心） （3）深圳坪山天健和悦府项目东区、西区 （4）赤湾地铁站城市综合体项目 （5）南方科技大学科研大楼项目-高低压变配电工程
工程设计人员	成京林	工程设计人员	一级建造师	1.主要简历:姓名：成京林，性别：男，年龄：48岁，学历：本科，专业：工商企业管理，职称证书：一级建造师/安全B证 2.工作经验：从事电气行业16年 3.承担过的项目如下： （1）华润城润玺二期花园 （2）前海信息枢纽大厦项目变配电工程（数据中心） （3）深圳坪山天健和悦府项目东区、西区 （4）赤湾地铁站城市综合体项目 （5）深圳市城市轨道交通12号线工程B段
工程设计人员	肖辉杰	项目工程师	一级建造师	1.主要简历:姓名：肖辉杰，性别：男，年龄：42岁，学历：大专，专业：检测技术及应用，职称证书：一级建造师/安全B证 2.工作经验：从事电气行业6年 3.承担过的项目如下： （1）龙岗区第二人民医院迁址重建工程（布吉罗岗地块）项目 （2）平安财险大厦项目 （3）深圳地铁12号线二期工程 （4）清水河重点片区棚户区改造项目 （5）赤湾地铁站城市综合体项目
工程设计人员	石宇峰	项目工程师	一级建造师	1.主要简历:姓名：石宇峰，性别：男，年龄：40岁，学历：本科，专业：热能与动力工程（制冷与空调），职称证书：一级建造师/安全B证 2.工作经验：从事电气行业9年 3.承担过的项目如下：

				（1）深圳市城市轨道交通 12 号线工程 B 段 （2）中山大学·深圳建设工程项目施工总承包（iii标）高低压设备工程 （3）前海信息枢纽大厦项目变配电工程（数据中心） （4）赤湾地铁站城市综合体项目 （5）玖尚公寓项目高低压配电工程（设备技术支持、维护指导） （6）深业山水东城花园项目（1-6 栋）高低压变配电工程（项目经理）
工程设计人员	胡晓欢	项目工程师	一级建造师	1. 主要简历:姓名：胡晓欢，性别：男，年龄：54 岁，学历：大专，专业：电信工程系程控交换,职称证书：一级建造师/安全 B 证 2. 工作经验：从事电气行业 6 年 3. 承担过的项目如下： （1）南宁香港街项目 （2）深圳市体育中心安装项目 （3）塘尾第一工业区城市更新 4#地块项目 （4）深圳地铁 16 号线二期工程 （5）龙华综合医院 （6）比亚迪巴西园区配电设备(5、6、8、27 号厂房)
工程设计人员	张平香	工程设计人员	电气设计	1. 主要简历:姓名：张平香，性别：女，年龄：38 岁，学历：大专，专业：应用电子技术 2. 工作经验：从事电气行业 13 年 3. 承担过的项目如下： （1）深圳市城市轨道交通 12 号线工程 B 段 （2）深圳国际会展中心（一期）机电承包工程 （3）南方科技大学科研大楼项目-高低压变配电工程 （4)深圳地铁南翠华府主体及配套工程施工总承包工程项目 （5）深铁前海时代广场项目 4 号地块 （6）柬埔寨新金边国际机场项目 （7）比亚迪巴西零部件园区(25、28、29、30 号厂房及 2#综合站房)

工程造价	穆点	工程造价	一级建造师、 一级造价师	1.主要简历:姓名：穆点，性别:女，年龄：43岁，学历：本科，专业：信息与计算科学，职称证书：一级建造师、一级造价师、安全B证 2.工作经验：从事电气行业4年 3.承担过的项目如下： （1）华润城润玺二期花园 （2）前海信息枢纽大厦项目变配电工程（数据中心） （3）深圳坪山天健和悦府项目东区、西区 （4）赤湾地铁站城市综合体项目 （5）南方科技大学科研大楼项目-高低压变配电工程
质量负责人	沈令加	质量负责人	助理工程师	1.主要简历:姓名：沈令加，性别：男，年龄：41岁，学历：大专，专业：计算机控制技术（工业自动化），职称证书：助理工程师 2.工作经验：从事电气行业13年 3.承担过的项目如下： （1）深圳市城市轨道交通12号线工程B段（质量负责人） （2）中山大学·深圳建设工程项目施工总承包（III标）高低压安装工程（质量负责人） （3）深圳坪山天健和悦府项目东区、西区 （4）赤湾地铁站城市综合体项目 （5）南方科技大学科研大楼项目-高低压变配电工程 （6）华润城润玺二期花园 （7）前海信息枢纽大厦项目变配电工程（数据中心）
计划负责人	余全坤	计划负责人	助理工程师	1.主要简历:姓名：余全坤，性别：男，年龄：51岁，学历：高中，专业：机电一体化技术。职称证书：助理工程师 2.工作经验：从事电气行业23年 3.承担过的项目如下： （1）深圳市城市轨道交通12号线工程B段 （2）中山大学·深圳建设工程项目施工总承包（III标）高低压安装工程 （3）深圳大学西丽校区建设工程（二期）项目I标段 （4）比亚迪巴西零部件园区(25、28、29、30号厂房及2#综合站房) （5）南方科技大学科研大楼项目-高低压变配电工程 （6）深圳国际会展中心（一期）机电承包工

				程 （7）前海信息枢纽大厦项目变配电工程（数据中心） （8）赤湾地铁站城市综合体项目
劳资专管员	罗三元	劳资专管员	/	1.主要简历:姓名：罗三元，性别：女，年龄：45 岁，学历：高中，专业：机电工程，证书：劳资专管员 2.工作经验：从事电气行业 3 年 3.承担过的项目如下： （1）深圳自然博物馆项目主体工程(机电)高低压配电工程 （2）光明润宏（02-08、2-11 地块）变配电工程 （3)深圳市儿童医院科教综合楼建设项目施工总承包高低压变配电分包工程 （4）湖贝项目 A6 地块变配电工程 （5）前海信息枢纽大厦项目变配电工程（数据中心） （6）深铁前海时代广场项目 4 号地块 （7）深圳自然博物馆项目主体工程(机电)高低压配电工程
材料员	周顺利	材料员	/	1.主要简历:姓名：周顺利，性别：男，年龄：44 岁，学历：高中，证书：材料员 2.工作经验：从事电气行业 8 年 3.承担过的项目如下： （1）深圳自然博物馆项目主体工程(机电)高低压配电工程 （2）光明润宏（02-08、2-11 地块）变配电工程 （3)深圳市儿童医院科教综合楼建设项目施工总承包高低压变配电分包工程 （4）湖贝项目 A6 地块变配电工程 （5）深圳自然博物馆项目主体工程(机电)高低压配电工程 （6）国显科技大厦项目高低压变配电工程
资料员	龙柳凤	资料员	/	1.主要简历:姓名：龙柳凤，性别：女，年龄：34 岁，学历：高中，证书：材料员 2.工作经验：从事电气行业 8 年 3.承担过的项目如下： （1）深圳自然博物馆项目主体工程(机电)高低压配电工程 （2）光明润宏（02-08、2-11 地块）变配电工程 （3)深圳市儿童医院科教综合楼建设项目施

				工总承包高低压变配电分包工程 （4）湖贝项目 A6 地块变配电工程 （5）深圳自然博物馆项目主体工程(机电)高低压配电工程 （6）国显科技大厦项目高低压变配电工程
高压电工作业员	陈意	高压电工作业员	/	1.主要简历:姓名：陈意，性别：男，年龄：42 岁，学历：高中，证书：安装电工 2.工作经验：从事电气行业 7 年 3.承担过的项目如下： （1）深圳自然博物馆项目主体工程(机电)高低压配电工程 （2）光明润宏（02-08、2-11 地块）变配电工程 （3)深圳市儿童医院科教综合楼建设项目施工总承包高低压变配电分包工程 （4）湖贝项目 A6 地块变配电工程 （5）深圳自然博物馆项目主体工程(机电)高低压配电工程 （6）国显科技大厦项目高低压变配电工程
施工员	杨军	安装电工	/	1.主要简历:姓名：杨军，性别：男，年龄：37 岁，学历：高中，证书：安装电工 2.工作经验：从事电气行业 7 年 3.承担过的项目如下： （1）深圳自然博物馆项目主体工程(机电)高低压配电工程 （2）光明润宏（02-08、2-11 地块）变配电工程 （3)深圳市儿童医院科教综合楼建设项目施工总承包高低压变配电分包工程 （4）湖贝项目 A6 地块变配电工程 （5）深圳自然博物馆项目主体工程(机电)高低压配电工程 （6）国显科技大厦项目高低压变配电工程
施工员	邓达富	安装电工	/	1.主要简历:姓名：邓达富，性别：男，年龄：39 岁，学历：高中，证书：安装电工 2.工作经验：从事电气行业 7 年 3.承担过的项目如下： （1）深圳自然博物馆项目主体工程(机电)高低压配电工程 （2）光明润宏（02-08、2-11 地块）变配电工程 （3)深圳市儿童医院科教综合楼建设项目施工总承包高低压变配电分包工程 （4）湖贝项目 A6 地块变配电工程

				（5）深圳自然博物馆项目主体工程(机电)高低压配电工程 （6）国显科技大厦项目高低压变配电工程
施工员	钟展明	施工员	/	1.主要简历:姓名:钟展明，性别：男，年龄：34 岁，学历：高中，证书：安装电工 2.工作经验：从事电气行业 5 年 3.承担过的项目如下： （1）深圳自然博物馆项目主体工程(机电)高低压配电工程 （2）光明润宏（02-08、2-11 地块）变配电工程 （3)深圳市儿童医院科教综合楼建设项目施工总承包高低压变配电分包工程 （4）湖贝项目 A6 地块变配电工程 （5）深圳自然博物馆项目主体工程(机电)高低压配电工程 （6）国显科技大厦项目高低压变配电工程

提示：项目主要参与人员主要指：项目负责人，项目技术负责人，项目主要设计生产技术人员、项目计划负责人和项目质量负责人、安装督导负责人等。

（二）、主要管理人员资格证明

1、项目经理资格证明（陈国俊）

（1）学历



普通高等学校

毕业证书

学生 陈国俊 性别 男 ，1987 年 07 月 28 日生，于 2005 年 09 月至 2008 年 07 月在本校 检测技术及应用 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：淮安信息职业技术学院 校（院）长：

证书编号：128051200806301763 二〇〇八 年 七 月 一

（2）职称



陈国俊 于 二〇一二 年 十 月，经 东莞市机电工程 初级专业技术资格 评审委员会评审通过，具备 机电一体化 助理工程师 资格。特发此证

广东省专业技术资格证书 专用章

粤初职证字第 12003005803311号

发证机关：东莞市人力资源局 职称专用章

二〇一二年 十月 三十日

（3）执业资格



一级建造师
Constructor

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级建造师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：陈国俊
证件号码：320123198707285216
性　　别：男
出生年月：1987年07月
专　　业：机电工程
批准日期：2024年09月08日
管 理 号：03420240944000003552

使用有效期：2026年02月04日
-2026年08月03日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：陈国俊

性　　别：男

出生日期：1987年07月28日

注册编号：粤1442024202500883

聘用企业：深圳市三江电气有限公司

注册专业：机电工程(有效期：2025-01-23至2028-01-22)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

陈国俊

个人签名：陈国俊

签名日期：2026.2.4

中华人民共和国
住房和城乡建设部
签发日期：2025年01月23日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号:粤建安B（2023）0013881



姓　　名：陈国俊

性　　别：男

出 生 年 月：1987年07月28日

企 业 名 称：深圳市三江电气有限公司

职　　务：项目经理

初次领证日期：2023年06月16日

有　效　期：2026年04月13日　　至 2029年06月15日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2026 年 04 月 13 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

（4）社保缴费证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈国俊　　社保电脑号：801484742　　身份证号码：320123198707285216　　页码：1

参保单位名称：深圳市三江电气有限公司　　单位编号：240964　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	18.88	2360	18.88	4.72
2025	02	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	18.88	2360	18.88	4.72
2025	03	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	04	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	05	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	06	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	07	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	08	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	09	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	10	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	11	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	12	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	01	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	02	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	03	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	04	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	05	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	06	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
合计				13480.32	6740.16			1817.46	605.88			605.88		360.32		360.32	90.08

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e42df89597i ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
240964	深圳市三江电气有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年7月16日
社保费缴纳清单
证明专用章

2、项目技术负责人（汤杰）

（1）学历



普通高等学校


毕业证书

学生 汤杰 性别 男，一九八六 年 六 月 四 日生，于 二〇〇四 年 九 月至二〇〇八 年 七 月在本校 电气工程及其自动化 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课任，成绩合格，准予毕业。

校 名：安徽理工大学 校（院）长：

证书编号：103611200805004195 二〇〇八 年 七 月 一 日

（2）职称

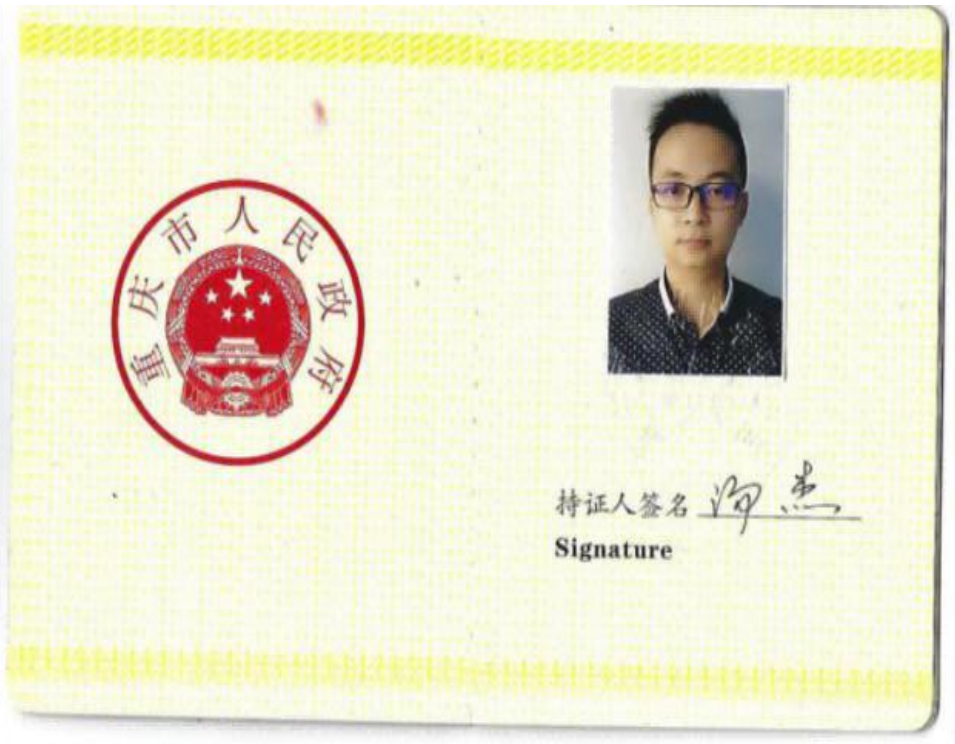
重庆市人民政府
持证人签名
Signature


姓 名 汤杰
Full Name
性 别 男
Gender
出生年月 1986 年 06 月
Date of Birth
身份证号码 511024198606043530
ID No.
编号： 021401005816
No.
专业名称 电气
Subject
资格名称 高级工程师
Qualification
批准时间 2019.12.5
Date of Approval
批准文号 渝职改办[2020]1号
No. of Approval
发证时间 2020.4.15
Date of Issue
Competent Department

（3）社保缴费证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：汤杰　　社保电脑号：804983945　　身份证号码：511024198606043530　　页码：1

参保单位名称：深圳市三江电气有限公司　　单位编号：240964　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	18.88	2360	18.88	4.72
2025	02	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	18.88	2360	18.88	4.72
2025	03	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	04	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	05	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	06	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	07	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	08	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	09	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	10	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	11	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	12	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	01	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	02	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	03	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	04	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	05	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	06	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
合计				13480.32	6740.16			1817.46	605.88			605.88		360.32		360.32	90.08

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e42df88801g ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
240964	深圳市三江电气有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年7月16日
社保费缴纳清单
证明专用章

3、主要督导安装、调试指导资格证明（谯书）

（1）学历



硕士学位证书

谯书，男，1974年10月28日生。在华南理工大学完成了工商管理硕士专业学位培养计划，成绩合格。根据《中华人民共和国学位条例》的规定，授予工商管理硕士学位。

校长

华南理工大学

学位评定委员会主席

证书编号：Z1056132014003357

二〇一四年六月二十四日

（专业学位证书）

（2）职称



（颁证部门钢印）

姓名 谯书

性别 男

出生年月 1974年10月28日

工作单位 昆明一建建设集团有限公司

专业名称 机电工程

资格名称 工程师

评审组织 昆明市机电工程中级工程师评审委员会

资格认定时间 2016年12月

发证时间 2016年12月

证书编号 001611292

（3）执业资格



姓名:
Full Name 谯书
性别:
Sex 男
出生年月:
Date of Birth 1974年10月
专业类别:
Professional Type 机电工程
批准日期:
Approval Date 2012年09月23日
签发单位盖章:
Issued by
签发日期: 2013 年 02 月 06 日
Issued on

持证人签名:
Signature of the Bearer

管理号: 12441734064415144
File No.:

（4）社保缴费证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：谯书　　社保电脑号：608312399　　身份证号码：513027197410280733　　页码：1

参保单位名称：深圳市三江电气有限公司　　单位编号：240964　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	18.88	2360	18.88	4.72
2025	02	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	18.88	2360	18.88	4.72
2025	03	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	04	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	05	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	06	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	07	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	08	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	09	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	10	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	11	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	12	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	01	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	02	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	03	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	04	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	05	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	06	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
合计				13480.32	6740.16			1817.46	605.88			605.88		360.32		360.32	90.08

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e42df887bdw ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。


7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
240964	深圳市三江电气有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年7月16日
社保费缴纳清单
证明专用章

4、工程设计人员资格证明（谢志强）

（1）学历

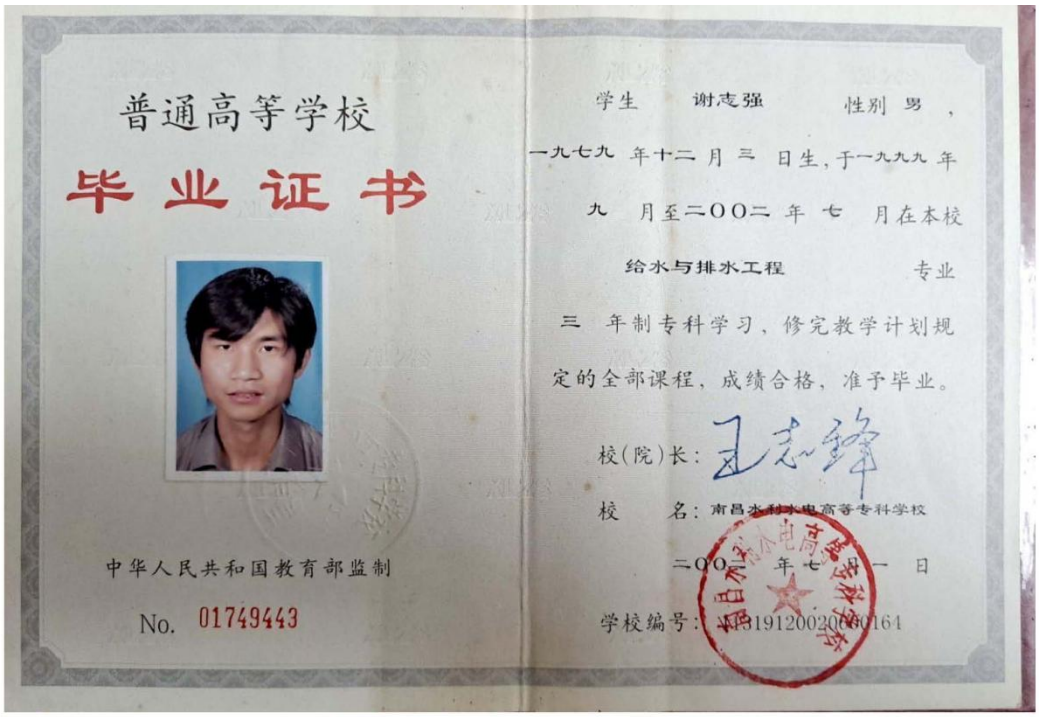

普通高等学校

毕业证书

中华人民共和国教育部监制

No. 01749443

学生 谢志强 性别 男，

一九七九 年十二 月 三 日生，于一九九九 年

九 月至二〇〇二 年 七 月在本校

给水与排水工程 专业

三 年制专科学习，修完教学计划规

定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：

校 名：南昌水利水电高等专科学校

二〇〇二 年 七 月 一 日

学校编号：[illegible]

（2）执业资格



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级建造师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Constructor.

中华人民共和国人力资源和社会保障部

Approved & authorized by
Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China

中华人民共和国住房和城乡建设部

Approved & authorized by
Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China

编号：JJ 00416866
No.



持证人签名：
Signature of the Bearer

管理号：20160344034201344990900732 3
File No.

姓名：
Full Name 谢志强

性别：
Sex 男

出生年月：
Date of Birth 1979年12月

专业类别：
Professional Type 机电工程

批准日期：
Approval Date 2016年09月25日

签发单位盖章：
Issued by

广东省人力资源和社会保障厅 专业技术人员资格考试证书专用章(1)

签发日期：
Issued on

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2017）0009152



姓　　名：谢志强

性　　别：男

出 生 年 月：1979年12月03日

企 业 名 称：深圳市三江电气有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2017年11月29日

有　效　期：2023年10月27日　至 2026年11月28日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2017年11月29日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

（3）社保缴费证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：谢志强　　社保电脑号：638834463　　身份证号码：362428197912031410　　页码：1

参保单位名称：深圳市三江电气有限公司　　单位编号：240964　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	18.88	2360	18.88	4.72
2025	02	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	18.88	2360	18.88	4.72
2025	03	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	04	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	05	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	06	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	07	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	08	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	09	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	10	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	11	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	12	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	01	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	02	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	03	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	04	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	05	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	06	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
合计				13480.32	6740.16			1817.46	605.88			605.88		360.32		360.32	90.08

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e42df88fa1g ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
240964	深圳市三江电气有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章
打印日期：2026年7月16日

5、工程设计人员资格证明（成京林）

（1）学历



高等教育自学考试

毕 业 证 书

姓　　名:成京林

身份证号:441882780211601

证书编号:65440101391227676

参加　　工商企业管理　　专业 本科　高等教育自学考试，全部课程成绩合格，经审定，准予毕业。

高等教育自学考试委员会

2010 年12 月30 日

高 等 院 校

2010 年12 月30 日

中华人民共和国教育部高等教育自学考试办公室监制

No.01-10 01245202

（2）执业资格


持证人签名：
Signature of the Bearer
管理号：
File No.：10441734094404552
姓名：
Full Name 成京林
性别：
Sex 男
出生年月：
Date of Birth 1978年02月
专业类别：
Professional Type 机电工程
批准日期：
Approval Date 2010年05月12日
签发单位：
Issued by
签发日期：
Issued on 2011 年 02 月 21 日


本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级建造师的执业资格。
This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Constructor.
Approved & authorized by
Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China
Approved & authorized by
Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China
编号：
No.：0319145

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2013）0003439



姓　　名：成京林

性　　别：男

出 生 年 月：1978年02月11日

企 业 名 称：深圳市三江电气有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2013年09月13日

有　效　期：2025年08月28日　　至 2028年09月12日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025 年 08 月 28 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

（3）社保缴费证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：成京林　　社保电脑号：623326510　　身份证号码：441882197802116017　　页码：1

参保单位名称：深圳市三江电气有限公司　　单位编号：240964　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	18.88	2360	18.88	4.72
2025	02	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	18.88	2360	18.88	4.72
2025	03	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	04	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	05	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	06	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	07	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	08	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	09	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	10	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	11	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	12	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	01	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	02	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	03	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	04	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	05	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	06	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
合计				13480.32	6740.16			1817.46	605.88			605.88		360.32		360.32	90.08

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e42df888ec3 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
240964	深圳市三江电气有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年7月16日
社保费缴纳清单
证明专用章

6、工程设计人员资格证明（肖辉杰）

（1）学历



普通高等学校

毕业证书

学生 肖辉杰 性别男，一九八四年 一 月 二十三日生，于 二〇〇三年 九 月至 二〇〇六年 七 月在本校 检测技术及应用 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：西安航空技术高等专科学校 校（院）长：

证书编号：117361200606000894

二〇〇六 年 七 月 一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

中华人民共和国教育部监制

（2）执业资格



一级建造师
Constructor

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级建造师的执业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：肖辉杰
证件号码：440582198401230035
性　　别：男
出生年月：1984年01月
专　　业：机电工程
批准日期：2019年09月22日
管 理 号：20190903444000656 2

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号: 粤建安B（2020）0008452



姓　　名： 肖辉杰

性　　别： 男

出 生 年 月： 1984年01月23日

企 业 名 称： 深圳市三江电气有限公司

职　　务： 项目负责人（项目经理）

初次领证日期： 2020年11月16日

有　效　期： 2023年11月01日　　至 2026年11月15日

发 证 机 关： 广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期： 2020年11月16日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

（3）社保缴费证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：肖辉杰　　社保电脑号：811800438　　身份证号码：440582198401230035　　页码：1

参保单位名称：深圳市三江电气有限公司　　单位编号：240964　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	18.88	2360	18.88	4.72
2025	02	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	18.88	2360	18.88	4.72
2025	03	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	04	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	05	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	06	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	07	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	08	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	09	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	10	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	11	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	12	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	01	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	02	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	03	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	04	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	05	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	06	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
合计				13480.32	6740.16			1817.46	605.88			605.88		360.32		360.32	90.08

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e42df88981e ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
240964	深圳市三江电气有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章
打印日期：2026年7月16日

7、工程设计人员资格证明（石宇峰）

（1）学历



普通高等学校

毕业证书


学生 石宇峰 性别男，一九八六年 六 月 十九 日生，于二〇〇四年 九 月至二〇〇八年 七 月在本校 热能与动力工程（制冷与空调） 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：仲恺农业工程学院 校（院）长：

证书编号：113471200805000815 二〇〇八年 七 月 一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

（2）执业资格

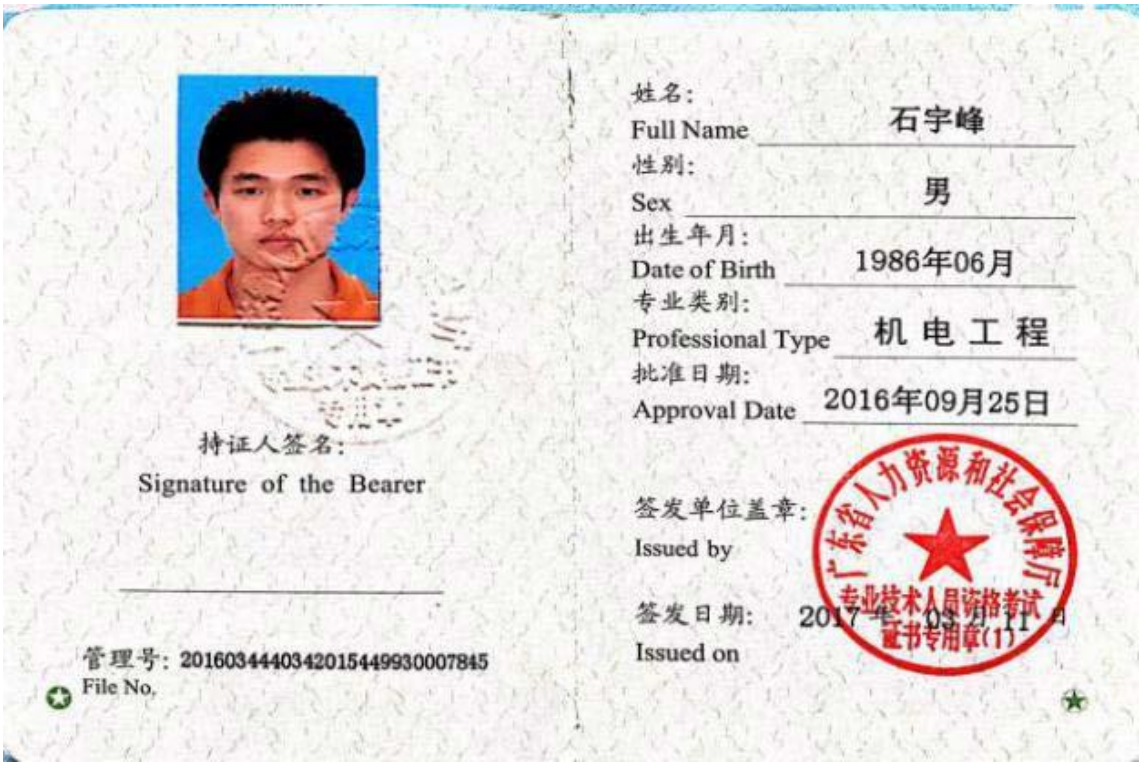

持证人签名:
Signature of the Bearer

管理号: 20160344403420154499300078 45
File No.

姓名:
Full Name 石宇峰
性别:
Sex 男
出生年月:
Date of Birth 1986年06月
专业类别:
Professional Type 机电工程
批准日期:
Approval Date 2016年09月25日

签发单位盖章:
Issued by
广东省人力资源和社会保障厅 专业技术人员资格考试证书专用章(1)

签发日期: 2017年03月11日
Issued on



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级建造师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Constructor.

中华人民共和国人力资源和社会保障部

approved & authorized by
Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China

中华人民共和国住房和城乡建设部

approved & authorized by
Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China

编号: JJ 00416455
No.

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2018）0006978



姓　　名：石宇峰

性　　别：男

出 生 年 月：1986年06月19日

企 业 名 称：深圳市三江电气有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2018年09月11日

有 效 期：2024年09月02日　　**至** 2027年09月10日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 09 月 02 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

（3）社保缴费证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：石宇峰　　社保电脑号：805168149　　身份证号码：441481198606192473　　页码：1

参保单位名称：深圳市三江电气有限公司　　单位编号：240964　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	18.88	2360	18.88	4.72
2025	02	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	18.88	2360	18.88	4.72
2025	03	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	04	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	05	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	06	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	07	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	08	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	09	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	10	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	11	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	12	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	01	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	02	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	03	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	04	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	05	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	06	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
合计				13480.32	6740.16			1817.46	605.88			605.88		360.32		360.32	90.08

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e42df8895d5 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
240964	深圳市三江电气有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章
打印日期：2026年7月16日

8、工程设计人员资格证明（胡晓欢）

（1）学历



普通高等学校

毕业证书

学生胡晓欢性别男 现年23岁

于一九九二年九月至一九九五年七月在

本校电信工程系 程控交换 专业

三年制专科学习，修完教学计划规定的

全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名

校(院)长王越槐

一九九五年七月二日

中华人民共和国国家教育委员会印制

NO: 0396781

证书编号：950830333

（2）执业资格



一级建造师

本证明表明持有人已参加一级建造师相应专业类别考试并取得合格成绩。本证明作为注册时增加执业岗位专业类别的依据。

人力资源和社会保障部人事考试中心

人力资源和社会保障部
人事考试中心

姓　　名：胡晓欢
证件号码：652401197211140912
性　　别：男
出生年月：1972年11月
专　　业：机电工程
批准日期：2020年09月20日
管 理 号：20200903444000006775

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2020）0010270



姓　　名：胡晓欢

性　　别：男

出 生 年 月：1972年11月14日

企 业 名 称：深圳市三江电气有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2020年12月07日

有　效　期：2023年11月09日　　至 2026年12月06日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年 11 月 09 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

（3）社保缴费证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：胡晓欢　　社保电脑号：639321467　　身份证号码：652401197211140912　　页码：1

参保单位名称：深圳市三江电气有限公司　　单位编号：240964　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	240964	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	18.88	2360	18.88	4.72
2025	02	240964	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	18.88	2360	18.88	4.72
2025	03	240964	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	04	240964	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	05	240964	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	06	240964	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	07	240964	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	08	240964	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	09	240964	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	10	240964	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	11	240964	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	12	240964	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	01	240964	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	02	240964	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	03	240964	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	04	240964	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	05	240964	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	06	240964	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
合计				14322.84	6740.16			6461.52	2423.16			605.88		360.32		360.32	90.08

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e42df87ee7f ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
240964	深圳市三江电气有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章
打印日期：2026年7月16日

9、工程设计人员（张平香）

（1）学历



普通高等学校

学生 张平香 性别 女，一九八八年十一月九 日生，于二〇〇七年 九 月至二〇一〇年 七 月在本校 应用电子技术 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：江西旅游商贸职业学院 校（院）长：

证书编号：129321201006002206 二〇一〇年 七 月 十 日

（2）执业资格



持证人签名
Signature of the holder

姓 名：张平香
Full Name

性 别：女
Gender

身份证号：360782198811092086
ID No.

岗位名称：预算员
Position Title

技能等级：—
Skill Level

证书编号：20211103632
Certificate No.

注册编号：2021113632
Registration No.

发证单位盖章：东省建筑职业技能鉴定中心 培训专用章
Issued by

签发日期：2021年11月08日
Issued Date

（3）社保缴费证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张平香　　社保电脑号：623639795　　身份证号码：360782198811092086　　页码：1

参保单位名称：深圳市三江电气有限公司　　单位编号：240964　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	240964	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	18.88	2360	18.88	4.72
2025	02	240964	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	18.88	2360	18.88	4.72
2025	03	240964	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	04	240964	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	05	240964	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	06	240964	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	07	240964	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	08	240964	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	09	240964	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	10	240964	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	11	240964	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	12	240964	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	01	240964	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	02	240964	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	03	240964	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	04	240964	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	05	240964	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	06	240964	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
合计				13528.07	6740.16			6461.52	2423.16			605.88		360.32		360.32	90.08

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e42df8bf99z ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
240964	深圳市三江电气有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年7月16日
社保费缴纳清单
证明专用章

10、造价工程师（穆点）

（1）学历



普通高等学校

毕业证书

学生 穆点 性别 女，一九八三年 二 月二十二日生，于二〇〇四年 九 月至二〇〇八年 六 月在本校 信息与计算科学 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：廊坊师范学院 校（院）长：李彦瑞

证书编号：101001200805000819 二〇〇八年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

（2）执业资格



136

姓　　名：穆　点

身份证号码：130181198302228529

性　　别：女

专　　业：安装工程

聘用单位：深圳中电瑞达智能技术有限公司

证书编号：建[造]14184400016404

初始注册日期：2018 年 08 月 13 日

颁发机关盖章：中华人民共和国住房和城乡建设部 标准定额司

发证日期：2022 年 8 月 15 日



变更注册登记栏

现聘用单位：　　现聘用单位：

注册受理机关　　注册受理机关
公　章　　公　章
年　月　日　　年　月　日

现聘用单位：　　现聘用单位：

穆点

深圳市三江电气有限公司

注册受理机关　　注册受理机关
公　章　　公　章
年　月　日　　2023 年 3 月 3 日

变更注册登记栏

现聘用单位：　　现聘用单位：

注册受理机关　　注册受理机关
公　章　　公　章
年　月　日　　年　月　日

现聘用单位：　　现聘用单位：

注册受理机关　　注册受理机关
公　章　　公　章
年　月　日　　年　月　日

（3）社保缴费证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：穆点　　社保电脑号：809172323　　身份证号码：130181198302228529　　页码：1

参保单位名称：深圳市三江电气有限公司　　单位编号：240964　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	18.88	2360	18.88	4.72
2025	02	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	18.88	2360	18.88	4.72
2025	03	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	04	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	05	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	06	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	07	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	08	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	09	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	10	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	11	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	12	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	01	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	02	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	03	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	04	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	05	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	06	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
合计				13480.32	6740.16			1817.46	605.88			605.88		360.32		360.32	90.08

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e42df896864 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
240964	深圳市三江电气有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年7月16日
社保费缴纳清单
证明专用章

11、质量负责人（沈令加）

（1）学历



普通高等学校

毕业证书

学生 沈令加 性别 男，一九八五 年 五 月二十五日生，于二〇〇五 年 九 月至二〇〇八 年 六 月在本校 计算机控制技术（工业自动化） 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广州南洋理工职业学院 校（院）长：


证书编号：13716120080600520 9

二〇〇八 年 六 月二十七 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省教育厅监制

（2）职称

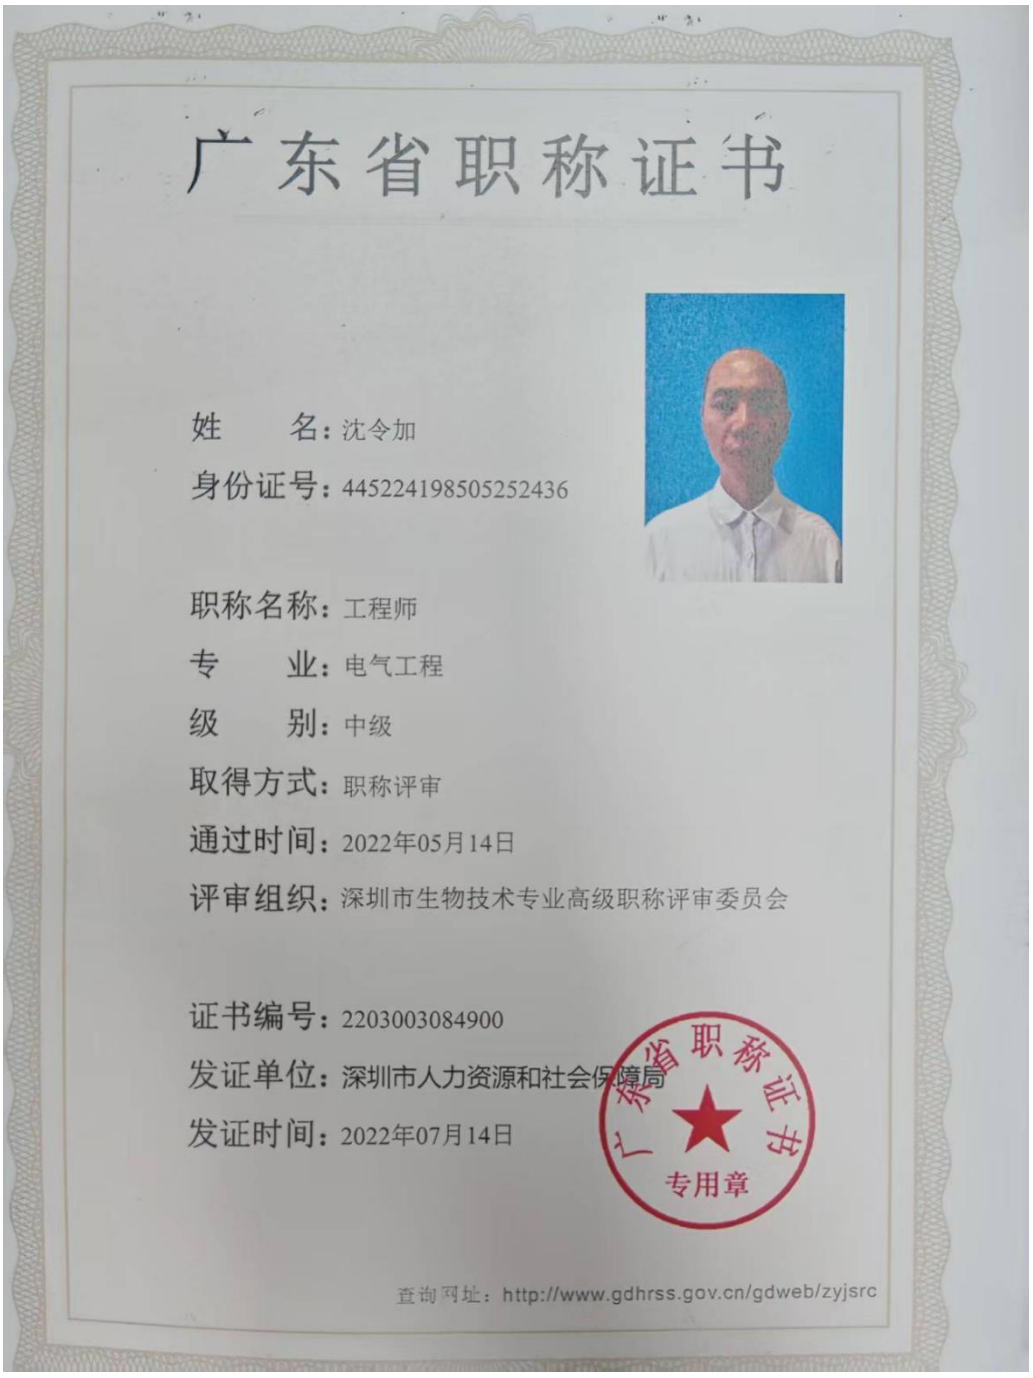

广东省职称证书

姓　　名：沈令加

身份证号：445224198505252436

职称名称：工程师

专　　业：电气工程

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月14日

评审组织：深圳市生物技术专业高级职称评审委员会

证书编号：2203003084900

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月14日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

（3）执业资格



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2021）0150059

姓　　名：沈令加

性　　别：男

出 生 年 月：1985年05月25日

企 业 名 称：深圳市三江电气有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2021年12月16日

有 效 期：2024年12月11日　至 2027年12月15日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 12 月 11 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

（4）社保缴费证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：沈令加　　社保电脑号：802787624　　身份证号码：445224198505252436　　页码：1

参保单位名称：深圳市三江电气有限公司　　单位编号：240964　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	240964	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	18.88	2360	18.88	4.72
2025	02	240964	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	18.88	2360	18.88	4.72
2025	03	240964	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	04	240964	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	05	240964	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	06	240964	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	07	240964	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	08	240964	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	09	240964	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	10	240964	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	11	240964	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	12	240964	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	01	240964	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	02	240964	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	03	240964	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	04	240964	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	05	240964	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	06	240964	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
合计				14322.84	6740.16			6461.52	2423.16			605.88		360.32		360.32	90.08

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e42df8b993n ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
240964	深圳市三江电气有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年7月16日
社保费缴纳清单
证明专用章

12、计划负责人资格证明（余全坤）

（1）职称



广东省专业技术资格证 专用章

粤初职证字第 05002070900356 号

余全坤 于 二〇〇五 年 十 月，经 东莞市机电工程 初级专业技术资格 评审委员会评审通过，具备 机电工程助理工程师 资格。特发此证

发证机关：东莞市人事局

东莞市人事局 职称专用章

二〇〇五 年 十二 月 三十 日

（2）社保缴费证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：余全坤　　社保电脑号：632830982　　身份证号码：421126197510083337　　页码：1

参保单位名称：深圳市三江电气有限公司　　单位编号：240964　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	18.88	2360	18.88	4.72
2025	02	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	18.88	2360	18.88	4.72
2025	03	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	04	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	05	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	06	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	07	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	08	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	09	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	10	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	11	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	12	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	01	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	02	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	03	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	04	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	05	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	06	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
合计				13480.32	6740.16			1817.46	605.88			605.88		360.32		360.32	90.08

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e42df8be265 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
240964	深圳市三江电气有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章
打印日期：2026年7月16日

13、劳资专管员（罗三元）

（1）执业资格



持证人签名
Signature of the holder

证书编号：091587920240100266 3
Certificate No.

注册编号：091587920241002663
Registration No.

姓　名：罗三元
Full Name

性　别：女
Gender

身份证号：430181198101202665
ID No.

职业工种：劳资专管员
Occupation Trade

级　别：—
Rank

发证单位盖章：
Issued by

签发日期：2024年10月10日
Issued Date

（2）社保缴费证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：罗三元　　社保电脑号：600557237　　身份证号码：430181198101202665　　页码：1

参保单位名称：深圳市三江电气有限公司　　单位编号：240964　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	18.88	2360	18.88	4.72
2025	02	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	18.88	2360	18.88	4.72
2025	03	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	04	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	05	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	06	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	07	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	08	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	09	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	10	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	11	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	12	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	01	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	02	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	03	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	04	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	05	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	06	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
合计				13480.32	6740.16			1817.46	605.88			605.88		360.32		360.32	90.08

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e42df8bc5e8 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
240964	深圳市三江电气有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年7月16日
社保费缴纳清单
证明专用章

14、材料员（周顺利）

（1）执业资格



持证人签名
Signature of the holder

证书编号：20211103651
Certificate No.

注册编号：2021113651
Registration No.

姓　名：周顺利
Full Name

性　别：男
Gender

身份证号：430423198201165817
ID No.

岗位名称：材料员
Position Title

技能等级：—
Skill Level

发证单位盖章：
Issued by

签发日期：2021年11月
Issued Date

（2）社保缴费证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周顺利　　社保电脑号：649743581　　身份证号码：430423198201165817　　页码：1

参保单位名称：深圳市三江电气有限公司　　单位编号：240964　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	18.88	2360	18.88	4.72
2025	02	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	18.88	2360	18.88	4.72
2025	03	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	04	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	05	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	06	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	07	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	08	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	09	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	10	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	11	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	12	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	01	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	02	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	03	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	04	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	05	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	06	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
合计				13480.32	6740.16			1817.46	605.88			605.88		360.32		360.32	90.08

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e42df8bbbb7 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
240964	深圳市三江电气有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年7月16日
社保费缴纳清单
证明专用章

15、资料员（龙柳凤）

（1）学历



成人高等教育

毕业证书

学生 龙柳凤 性别女，一九九二 年 九 月 八 日生，于二〇二一 年 三 月至二〇二三 年 六 月在本校 工程造价 专业 业余 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：深圳职业技术学院 校（院）长：

批准文号：粤府函[1994]92号

证书编号：111135202306000908

二〇二三 年 六 月 三十 日

广东省教育厅监制

（2）执业资格



持证人签名
Signature of the holder

证书编号：20211103641
Certificate No.

注册编号：2021113641
Registration No.

姓 名：龙柳凤
Full Name

性 别：女
Gender

身份证号：452228199209085548
ID No.

岗位名称：资料员
Position Title

技能等级：—
Skill Level

发证单位盖章：
Issued by

签发日期：2021年11月9日
Issued Date

广东省建筑职业技能鉴定中心 培训专用章

（3）社保缴费证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：龙柳凤　　社保电脑号：648684202　　身份证号码：452228199209085548　　页码：1

参保单位名称：深圳市三江电气有限公司　　单位编号：240964　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	18.88	2360	18.88	4.72
2025	02	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	18.88	2360	18.88	4.72
2025	03	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	04	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	05	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	06	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	07	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	08	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	09	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	10	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	11	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	12	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	01	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	02	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	03	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	04	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	05	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	06	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
合计				13480.32	6740.16			1817.46	605.88			605.88		360.32		360.32	90.08

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e42df8b8c0n ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
240964	深圳市三江电气有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年7月16日
社保费缴纳清单
证明专用章

16、高压电工作业员（陈意）

（1）执业资格



（2）社保缴费证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈意　　社保电脑号：648809143　　身份证号码：421126198410205717　　页码：1

参保单位名称：深圳市三江电气有限公司　　单位编号：240964　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	18.88	2360	18.88	4.72
2025	02	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	18.88	2360	18.88	4.72
2025	03	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	04	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	05	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	06	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	07	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	08	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	09	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	10	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	11	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	12	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	01	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	02	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	03	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	04	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	05	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	06	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
合计				13480.32	6740.16			1817.46	605.88			605.88		360.32		360.32	90.08

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e42df8da1w ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
240964	深圳市三江电气有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年7月16日
社保费缴纳清单
证明专用章

17、安装电工（杨军）

（1）执业资格



（2）社保缴费证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨军　　社保电脑号：801470392　　身份证号码：430724198902280036　　页码：1

参保单位名称：深圳市三江电气有限公司　　单位编号：240964　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	18.88	2360	18.88	4.72
2025	02	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	18.88	2360	18.88	4.72
2025	03	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	04	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	05	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	06	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	07	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	08	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	09	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	10	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	11	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	12	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	01	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	02	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	03	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	04	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	05	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	06	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
合计				13480.32	6740.16			1817.46	605.88			605.88		360.32		360.32	90.08

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e42df8bac9g ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
240964	深圳市三江电气有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年7月16日
社保费缴纳清单
证明专用章

18、施工员（邓达富）

（1）执业资格



（2）社保缴费证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：邓达富　　社保电脑号：644877824　　身份证号码：44078219870405191 6　　页码：1

参保单位名称：深圳市三江电气有限公司　　单位编号：240964　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	18.88	2360	18.88	4.72
2025	02	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	18.88	2360	18.88	4.72
2025	03	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	04	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	05	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	06	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	07	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	08	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	09	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	10	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	11	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	12	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	01	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	02	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	03	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	04	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	05	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	06	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
合计				13480.32	6740.16			1817.46	605.88			605.88		360.32		360.32	90.08

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e42df8ba9ch ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
240964	深圳市三江电气有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章
打印日期：2026年7月16日

19、施工员（钟展明）

（1）执业资格



（2）社保缴费证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：钟展明　　社保电脑号：644561534　　身份证号码：452127199206212730　　页码：1

参保单位名称：深圳市三江电气有限公司　　单位编号：240964　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	18.88	2360	18.88	4.72
2025	02	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	18.88	2360	18.88	4.72
2025	03	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	04	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	05	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	06	240964	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	07	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	08	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	09	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	10	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	11	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	12	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	01	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	02	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	03	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	04	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	05	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	06	240964	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
合计				13480.32	6740.16			1817.46	605.88			605.88		360.32		360.32	90.08

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e42df8b926r ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
240964	深圳市三江电气有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年7月16日
社保费缴纳清单
证明专用章

六、其他（资信标书要求第 1-第 8 项内容）

（一）、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：深圳市三江电气有限公司

单位性质：有限责任公司

地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋

成立时间：2004 年 09 月 17 日

经营期限：5000 年 1 月 1 日

姓名：周玉龙 性别：男 年龄：50 职务：董事长

系 深圳市三江电气有限公司 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：深圳市三江电气有限公司 （盖单位章）

2026 年 07 月 16 日

附：法人身份证照片正反面



（二）、投标函

1、投标函

投标函

致：深圳市深业龙兴地产有限公司

根据贵方的项目编号为 2507-440311-04-01-599576009 的龙华 A815-0036 宗地、龙华 A815-0037 宗地项目高低压柜及三箱供货工程（批量招标）项目的招标文件及本次招标的补遗文件，我方已详细审核了全部招标文件及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

1.我方保证遵守中华人民共和国、深圳市有关招标投标的法律、法规和与招标投标有关的规定；保证遵从深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）各项管理制度，自觉维护深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）正常秩序；保证服从招标有关议程事项安排，服从招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标资料并接受处罚。

2.我方已按招标文件规定的形式和金额提交投标担保，并且保证所提交的保证金是从我方基本账户汇出，银行保函是由我方基本账户开户银行所在网点或其上级银行机构出具，担保公司保函、保证保险的保费通过我方基本账户支付。如不按上述原则提交投标担保，贵方有权取消我方的中标资格或单方面终止合同，因此造成的责任由我方承担。

3.我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。

4.如果我方中标，我方保证在 273 天内完成供货（或者我方保证在/天内完成供货及安装，其中：供货期 20 日历天，安装期/日历天），并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5．如果我方中标，我方将按照规定提交由招标人认可的，并在招标文件中规定金额的履约保函。

6．我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不

一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7．我方保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查有虚假，同意作无效或废标处理，并被没收投标担保；若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标担保。

本投标函同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标人名称：深圳市三江电气有限公司

投标人代表：周玉龙

联系地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋

联系电话：0755-28431818

日期：2026 年 07 月 16 日

2、投标保证保险保险凭证

业务来源：传统直销业务
业务员名称：廖韬 执业证号：00002544030000002019000163

永安财产保险股份有限公司

永安建设工程投标保证保险保险单

鉴于投保人已向保险人递交投保申请及附件，并同意按约定交纳保险费，本公司依照承保险别及其对应条款和特别约定，承担保险责任。

保险单号：24403002059011260003001

投保人： 深圳市三江电气有限公司
证件类型：统一社会信用代码　　证件号码：914403007663881924
联系电话：13603011557　　联系地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
被保险人： 深圳市深业龙兴地产有限公司
证件类型：统一社会信用代码　　证件号码：91440300MAET1GG341
联系电话：18575689106　　联系地址：深圳市龙华区民治街道北站社区华侨城创想大厦1栋A520
项目名称： 龙华A815-0036宗地、龙华A815-0037宗地项目高低压柜及三箱供货工程（批量招标）
投保日期：2026年07月02日　　招标项目编号：
标段名称：龙华A815-0036宗地、龙华A815-0037宗地项目高低压柜及三箱供货工程（批量招标）
工程地址：深圳市龙华区福龙路与洁玉街交汇处东南侧A815-0036地块、A815-0037地块　　标段编号：2507-440311-04-01-599576009001
预计工期：　　投保人资质：不分类

主险：

保险责任	保险金额	保费
投标保证保险	150000.00	250.00

附加险：

保险责任	保险金额	保费

保险金额总计：（大写） 壹拾伍万元整　　¥：150000.00
保险费总计：（大写） 贰佰伍拾元整　　¥：250.00
保险期间： 自北京时间 2026年07月06日 00:00:00 时起至 2027年02月05日 23:59:59 时止　　共计 215 天
特别约定：
详见《建设工程投标保证保险特别约定清单》

主险适用条款：《永安建设工程投标保证保险（2020版）条款》（C0000253141202002280143 1）
附加险适用条款：
承保区域：中华人民共和国　　司法管辖：中华人民共和国管辖（港澳台除外）　　保险合同争议解决方式：诉讼

明示告知：
1.请详细审阅投保须知、内容、相关条款，特别是保险责任、责任免除、特别约定和合同解除等事宜。
2.收到正式保险单后请详细审阅保单上各项内容，如有错漏请及时书面通知更正。
3.根据保险法第十六条 投保人故意或者因重大过失未履行如实告知义务的，足以影响保险人决定是否同意承保或者提高保险费率的，保险人有权解除合同。投保人故意不履行如实否知义务的，保险人对于合同解除前发生的保险事故，不承担赔偿或者给付保险金的责任，并不退还保险费。投保人因重大过失未履行如实告知义务，对保险事故的发生有严重影响的，保险人对于合同解除前发生的保险事故，不承担赔偿或者给付保险金的责任，但退还保险费。

签单日期：2026年07月02日　　签单机构（签章）
签单公司地址：深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦B座1301号-F区
业务经办：廖韬　　制单人：江艾萱　　核保人：
全国统一客户热线：95502　　保单查询地址：www.yaic.com.cn　　永安财产保险股份有限公司（印章）
重要提示：本保单的承保理赔信息可通过登录www.yaic.com.cn或致电95502。

保单专用章

投标保证保险保险凭证

编号：YASZTBBHft202607020011

深圳市深业龙兴地产有限公司（招标人）：

鉴于深圳市三江电气有限公司（以下简称投标人）参加龙华 A815-0036 宗地、龙华 A815-0037 宗地项目高低压柜及三箱供货工程（批量招标）项目投标（标段编号：2507-440311-04-01-599576009001），应投标人申请，根据招标文件，我方愿就投标人履行招标文件约定的义务以保证保险的方式向贵方提供如下保险服务：

一、保险的范围及保险金额

我方在投标人发生以下情形时承担保险责任：

1. 投标人在招标文件规定的投标有效期内未经贵方许可撤回投标文件；

2. 投标人中标后因自身原因未在招标文件规定的时间内与贵方签订合同；

3. 投标人中标后未按照招标文件的规定提供履约保证；

4. 招标文件规定的投标人应支付投标保证金的其他情形。

本保证保险的保证期间为该项目的投标有效期（或延长的投标有效期）后 28 日历天（含 28 日），延长投标有效期无须通知我方。我方保证的金额为人民币 150,000.00 元（大写：壹拾伍万元整）。

二、代偿的安排

贵方要求我方承担保险责任的，应向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的银行账号，并附投标人违约造成贵方损失情况的证明材料。

我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在 10 个工作日内进行核定并按照本保险凭证的承诺承担保险责任。

三、保险凭证的生效

本保险凭证自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章之日起生效。

附：《永安财产保险股份有限公司永安建设工程投标保证保险(2020 版)条款(注册编号:C00002531412020022801431)》及保单

保险人：永安财产保险股份有限公司深圳分公司（盖章）

法定代表人或授权代理人：

2026 年 07 月 02 日

建设工程投标保证保险特别约定清单

本清单为建设工程投标保证保险的有效组成部分。

第1页共1页

特别约定
1. 永安保险公司服务电话：95502。 2. 我公司最近季度的偿付能力信息请详见我公司官网。 3. 本保证保险的保证期间为该工程的投标有效期(或延长的投标有效期)后28日(含28日),延长投标有效期无须通知我方 4. 在本保证保险的保证期间内，如果被保证人出现下列情形之一，受益人可以向我方提起索赔： 1). 被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标； 2). 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签署施工合同 3). 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保。 5. 在本保证保险的保证期间内，我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后，将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向被保险人支付本保证保险的保险金额。 6. 受益人的索赔通知应当说明索赔理由，并必须在本保证保险的保证期间内以专人送达或邮寄送达的方式送达我方。 7. 本保证保险项下的权利不得转让 8. 本保证保险的保证期间届满，或我方已向受益人支付本保证保险的保险金额，我方的保证责任免除 9. 本保证保险适用中华人民共和国法律 10. 我公司最近季度的综合偿付能力充足率、分类监管评级信息，请在我司网站http://www.yalic.com.cn/payinfo中进行查看。11. 尊敬的客户，如有疑问或问题，可拨打永安保险公司客服(投诉)电话95502，也可以向当地的保险行业协会或保险监管机关反映，必要时还可以根据合同约定，申请仲裁或向法院起诉。 保单专用章 (4) 6101032477725

永安财产保险股份有限公司

永安建设工程投标保证保险（2020 版）条款

（注册号：C0000253141202002280143 1）

总则

第一条 本保险合同由保险条款、投保单、保险单、保险凭证以及批单组成。凡涉及 本保险合同的约定，均应采用书面形式。

第二条 本保险合同的投保人是指，根据《建设工程招标文件》要求向建设工程招标人进行工程施工、服务、（货物）采购、勘察（设计）、施工监理等投标行为，依法具有履行相应工程资质的当事人，即从事上述业务活动的建设工程投标人。

第三条 本保险合同的被保险人是指根据《建设工程招标文件》要求向建设工程投标人进行建设工程招标、确定中标人、与中标人签订建设工程相关合同的当事人，即建设工程招标人、建设工程发包人、建设工程的业主。

第四条 未经保险人书面同意，投保人不得将本保险合同项下的权利转让或设定担保。

保险责任

第五条 根据中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》 在保险期间内投保人在向被保险人招标建设工程投标的过程中发生以下列明的保险事故，给被保险人造成经济损失的，被保险人可向保险人提出索赔，保险人依据本保险合同的约定，在保险金额内承担损失赔偿责任：

（一）从投标截止日起至投标文件有效期满前，投保人未经被保险人同意或者违反《建 设工程招标文件》撤销投标文件；

（二）投保人与其他投标人相互串通投标；

（三）投保人弄虚作假；

（四）中标后未按《建设工程招标文件》的要求签署建设工程相关合同；

（五）建设工程招标文件》规定的其他有关投标实质性违约情形。

永安财产保险股份有限公司深圳分公司 保单专用章 (2) 6101032477 25

责任免除

第六条 出现下列任一情形时，保险人不承担赔偿保险金的责任：

（一）被保险人的招标活动违反《中华人民共和国招标投标法》等法规规定；

（二）被保险人未履行《建设工程招标文件》条款规定义务的；

（三）因被保险人的原因，导致投保人不能履行投标人义务的；

（四）被保险人变更《建设工程招标文件》未经保险人书面同意确认的；

（五）非因投保人原因，投保人与被保险人订立的《建设工程施工合同》被解除的；

（六）投保人或其雇员与被保险人或其雇员采用欺诈、恶意串通、贿赂或变相贿赂等手段订立建设工程相关合同；

（七）投保人或其雇员与被保险人或其雇员恶意串通，违反《建设工程招标文件》的约定，损害保险人利益的。

第七条 下列原因造成的损失、费用和责任，保险人不负责赔偿：

（一）战争、敌对行动、军事行为、武装冲突、罢工、骚乱、暴动、恐怖活动或恐怖 袭击；

（二）核辐射、核爆炸、核污染及其他放射性污染；

（三）大气污染、土地污染、水污染及其他各种污染；

（四）政府征用、行政行为或司法行为；

（五）洪水、台风、地震、海啸等自然灾害以及其它不可抗力原因；

（六）被保险人及其代表的故意、重大过失或犯罪行为。

第八条 下列损失、费用和责任，保险人不负责赔偿：

（一）被保险人根据《建设工程招标文件》应该承担的责任，以及为收集、确认、证 明投保人违反《建设工程招标文件》约定，造成损失所产生的任何费用；

（二）被保险人与投保人就《建设工程招标文件》产生纠纷所致的任何法律费用，包 括但不限于诉讼或仲裁费、财产保全或证据保全费、强制执行费、评估费、拍卖费、鉴定 费、律师费、差旅费、调查取证费等；

（三）被保险人以外的第三人的任何损失；

（四）罚款、罚金及惩罚性赔偿；

（五）精神损害赔偿；

（六）不可归责于投保人的情形；

（七）按本保险合同中载明的免赔率（额）计算的免赔额；

（八）因不可抗力导致《建设工程招标文件》无法履行，由投保人和被保险人商定或确定的利益分配、费用承担、损失分担等，以及因此产生的一切损失；

（九）其他不属于本保险责任范围内的损失、费用和责任。

保险金额和免赔率

第九条 本保险合同的保险金额以被保险人发布的《建设工程招标文件》的有关要求为 基础，由投保人与保险人协商确定，并在保险合同中载明。

第十条 每次保险事故免赔率（额）由投保人与保险人在签订保险合同时协商确定，并在保险合同中载明。

保险期间

第十一条 除另有约定外，保险期间自投保人向被保险人投标之日起或保险单载明的保险起期之日起（二者以后发生者为准），至《建设工程施工合同》签约之日止，最长不超过一年。

本保险合同保险期限届满或提前终止，被保险人应立即将本保险合同原件退还保险人，被保险人未履行此义务，本保险合同仍在保险期限届满或提前终止之日失效。

保险人义务

第十二条 订立本保险合同时，采用保险人提供的格式条款的，保险人向投保人提供 的投保单应当附格式条款，保险人应当向投保人说明本保险合同的内容。对本保险合同中免 除保险人责任的条款，保险人在订立本保险合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证 上作出足以引起投保人注意的提示并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明；未作提示或者明确说明的，该条款不产生效力。

第十三条 本保险合同成立后，保险人应当及时向投保人签发保险单或其他保险凭证。

第十四条 保险人按照本保险合同的约定认为被保险人提供的有关索赔的证明和资料不完整的，应当及时一次性通知投保人、被保险人补充提供。

第十五条 保险人收到被保险人的赔偿保险金的请求后应当及时作出是否属于保险 责任的核定；情形复杂的，应当在三十日内作出核定，但本保险合同另有约定的除外。

保险人应当将核定结果通知被保险人;对属于保险责任的,在与被保险人达成赔偿保险 金的协议后十日内,履行赔偿保险金义务。本保险合同对赔偿保险金的期限有约定的,保险 人应当按照约定履行赔偿保险金的义务。保险人依照前款约定作出核定后,对不属于保险责 任的,应当自作出核定之日起三日内向被保险人发出拒绝赔偿保险金通知书,并说明理由。

第十六条 保险人自收到赔偿保险金的请求和有关证明、资料之日起六十日内,对 其赔偿保险金的数额不能确定的,应当根据已有证明和资料可以确定的数额先予支付;保险 人最终确定赔偿的数额后,应当支付相应的差额。

第十七条 保险人、被保险人为查明和确定保险事故的性质、原因和保险标的的损失 所支付的必要的、合理的费用,由保险人承担。

投保人、被保险人义务

第十八条 订立本保险合同,保险人就投保风险的有关情况以及投保人、被保险人的有关情况提出询问的,投保人应当如实告知。

投保人故意或者因重大过失未履行前款规定的如实告知义务,足以影响保险人决定是否同意承保或者提高保险费率的,保险人有权解除合同。

前款规定的合同解除权,自保险人知道或应该知道解除事由之日起,超过三十日不行使而消灭。发生保险事故的,保险人应当承担赔偿保险金的责任。**投保人故意不履行如实告知义务的,保险人对于合同解除前发生的保险事故,不承担赔偿保险金的责任,并不退还保险费。**

投保人因重大过失未履行如实告知义务的,对保险事故的发生有严重影响的,保险人对于合同解除前发生的保险事故,不承担赔偿保险金的责任,但应当退还保险费。保险人在合同订立时已经知道投保人未如实告之情况的,保险人不得解除合同;发生保险事故的,保险人应当承担赔偿保险金的责任。

第十九条 除本保险合同另有约定外投保人应当在本保险合同成立时一次性交清本保险合同约定的全部保险费,并按保险单的约定向保险人缴纳保证金,或应保险人的要求提 供反担保。**投保人未按约定交付保险费和保证金,或者未提供必要的反担保的,对于保险费 或保证金交付前或投保人提供必要反担保前发生的保险事故,保险人不承担赔偿责任。**

第二十条 发生保险事故且保险人赔偿后保险人有权在投保人缴纳的保证金中先行扣除并有权处置投保人提供的反担保,同时对不足清偿保险人赔款的部分,有权根据本保险合同第二十八条继续向投保人或者担保人进行追偿。

第二十一条 申请投保时投保人应如实提供保险人要求的必要证明资料,并接受保险人对其资质进行审查。除另有约定外,投保人投保时应向保险人提供以下资料:

(一)投保人基础资料、资质证明材料及近三年财务报表;

(二)投保人与被保险人签订的《建设工程招标文件》及其备案证明等;

(三)被保险人相关信息材料文件;

(四)保险人要求提供的其他相关材料。

第二十二条 投保人有义务配合保险人实施核查。在保险人核查期间,投保人必须配合保险人或由保险人雇佣的审计人员或其他独立方对其提出的信息和文件进行准确的核查。

第二十三条 在保险期间内,被保险人应及时检查并协助保险人了解《建设工程招标文 件》的执行情况,被保险人如发现投保人存在违约风险,或有任何其他可能导致本保险合同 风险显著增加的情况,**被保险人应采取措施降低或消除上述风险,并应按照本保险合同约 定及时通知保险人。**

第二十四条 投保人发生违约,被保险人应及时做好记录,并及时书面通知保险人。

第二十五条 知道保险事故发生后:

（一）被保险人应该尽力采取必要、合理的措施，防止或减少损失，否则，对因此扩 大的损失，保险人不负责赔偿；

（二）投保人、被保险人应及时通知保险人，并书面说明事故发生的原因、经过、损 失情况和处理情况；故意或者因重大过失未及时通知，致使保险事故的性质、原因、损失 程度等难以确定的，保险人对无法确定的部分，不承担赔偿责任，但保险人通过其他途径 已经及时知道或者应当及时知道保险事故发生的除外；对涉及违法、犯罪的，投保人或被 保险人应立即向公安机关报案。

第二十六条 被保险人提出索赔申请时，应向保险人提供下列书面证明和资料：

（一）索赔申请书；

（二）保险单正本；

（三）《建设工程招标文件》副本及相关文件；

（四）投保人违约相关证明；

（五）被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明 和资料；

（六）保险人合理要求的有效的、作为请求赔偿依据的其他证明材料。

被保险人未履行前款约定的索赔材料提供义务，导致保险人无法核实损失情况的，保险人对无法核实的部分不承担赔偿责任。

赔偿处理

第二十七条 被保险人发生保险责任范围内的损失，保险人按以下方式计算赔偿金额：赔偿金额=保险损失金额×(1-免赔率) 或 赔偿金额=保险损失金额-免赔额

发生保险事故时，如果被保险人的损失在有相同保障的其他保险合同或类似合同项下也能够获得赔偿，则保险人按照本保险合同的保险金额与其他保险合同或类似合同及本保险合同的保险金额总和的比例承担赔偿责任。

第二十八条 应由其他保险人或担保人承担的赔偿金额，本保险人不负责垫付。若被保险人未如实告知导致保险人多支付的赔偿金额，保险人有权向被保险人追回多支付的部分。

第二十九条 发生保险责任范围内的损失，保险人自向被保险人赔偿保险金之日起， 在赔偿金额范围内代位行使被保险人对投保人请求赔偿的权利，被保险人应当向保险人提供必要的文件和所知道的有关情况，积极协助保险人向投保人进行追偿。

被保险人已经从投保人处取得赔偿的，保险人赔偿保险金时，应相应扣减被保险人已从投保人处取得的赔偿金额。

第三十条 保险事故发生后，在保险人未赔偿保险金之前，被保险人放弃对投保人请求赔偿权利的，保险人不承担赔偿责任；保险人向被保险人赔偿保险金后，被保险人未 经保险人同意放弃对投保人请求赔偿权利的，该行为无效；由于被保险人故意或者因重大过 失致使保险人不能行使代位请求赔偿的权利的，保险人可以扣减或者要求返还相应的保险金。

第三十一条 未发生保险事故，被保险人谎称发生了保险事故，向保险人提出赔偿请 求的，保险人有权解除保险合同，并不退还保险费。投保人、被保险人故意制造保险事故的，保险人有权解除保险合同，不承担赔偿责任，也不退还保险费。

保险事故发生后，投保人、被保险人以伪造、变造的有关证明、资料或者其他证据， 编造虚假的事故原因或夸大损失程度的，保险人对其虚报的部分不承担赔偿责任。

投保人、被保险人有前三款规定行为之一，致使保险人支付保险金或者支出费用的， 应当退回或者赔偿。

第三十二条 保险人受理报案、向被保险人提供建议等行为，均不构成保险人对赔偿责 任的承诺。

第三十三条 被保险人向保险人请求赔偿保险金的诉讼时效期间为二年，自其知道或者应当知道保险事故发生之日起计算。

合同终止

第三十四条 在最先发生下列情形时，本保险合同终止：

（一）保险期间届满；

（二）投保人未中标；

（三）保险人根据本保险合同支付的保险赔偿总金额已经达到保险单所载明的保险金额。

争议处理

第三十五条 因履行本保险合同发生的争议，由当事人协商解决。协商不成的，提交 保险单载明的仲裁机构仲裁；保险单未载明仲裁机构且争议发生后未达成仲裁协议的，依法 向中华人民共和国人民法院起诉。

第三十六条 本保险合同争议处理适用中华人民共和国法律（不包括港澳台地区法律）

其他事项

第三十七条 经投保人和保险人双方协商一致在保险期间内未经被保险人书面同意，投保人不得退保。

保单专用章

释义

第三十八条 本保险合同涉及下列术语时，适用下列释义：

（一）**建设工程投标人**：指依法向建设工程招标人投标、中标，与招标人签订建设工程相关合同，具有相应工程施工承包、勘察（设计）、施工监理等资质之一的当事人，即建设工程投标人。

（二）**建设工程相关合同**：指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，包括《建设工程施工合同》（含《建设工程房屋建筑工程合同》、《建设工程市政公用工程施工项目合同》等）、《建设工程施工监理合同》（含《建设工程房屋建筑工程监理合同》、《建设工程市政公用工程施工监理合同》等）、《建设工程（服务）合同》、《建设工程（货物）采购合同》、《建设工程勘察（设计）合同》等。构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

（三）**建设工程招标文件**：包括《建设工程施工招标文件》、《建设工程施工监理招标文件》、《建设工程（服务）招标文件》、《建设工程（货物）采购招标文件》、《建设工程勘察（设计）招标文件》等。

回执打印

中国建设银行网上银行电子回执

币别：人民币元　日期：20260701　凭证号：108484617469　账户明细编号-交易流水号：790-442000014FAKPPMAOSI

付款人	全　称	深圳市三江电气有限公司	收款人	全　称	永安财产保险股份有限公司深圳分公司
	账　号	**44250100001400001105**		账　号	**4000023029200285196**
	开户行	中国建设银行股份有限公司深圳龙兴支行		开户行	中国工商银行深圳市分行
大写金额	**贰佰伍拾元整**		小写金额	**250.00**	
用　途	龙华A815-0036宗地、龙华A815-0037宗地项目高低压柜及三箱供货工程（批量投标）		钞汇标志	钞	
摘　要	电子转账				

中国建设银行股份有限公司 深圳龙兴支行 业务专用章

基本存款账户信息

账户名称：深圳市三江电气有限公司

账户号码：44250100001400001105

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳龙兴支行

法定代表人：
（单位负责人）　周玉龙

基本存款账户编号：J5840001108404

2021 年 10 月 12 日

（三）、资信条款响应表

资信条款响应表

投标人名称：深圳市三江电气有限公司

序号	条款号	招标需求	投标内容	说 明
1	/	/	/	/

重要提示：

只列出发生偏离的项目，没有列出的将被视为完全响应。

（四）、合同要求响应表

合同条款响应表

投标人名称：深圳市三江电气有限公司

序号	招标文件条目号	招标文件合同条款	投标文件合同条款	说明
/	/	/	/	/

重要提示：只列出发生偏离的项目，没有列出的将被视为完全响应。

（五）、联合体共同投标协议

我司非联合体投标，此项不适用。

（六）、投标资格证明文件

投标人名称：深圳市三江电气有限公司

1、投标人基本情况

2、经年检的营业执照副本

3、制造商的资格声明

4、经销商（作为代理）的资格声明

5、制造商出具的授权函

6、主要技术人员情况表

7、相关项目的业绩表

8、中小企业声明函扫描件；

9、其他：

重要提示：

上述证明文件是投标中非常重要的文件，投标人必须全面、准确地提供，并保证其真实性，否则将对投标人产生非常不利的影响，甚至将直接导致废标。

1、投标人基本情况表

投标人：深圳市三江电气有限公司

企业名称	深圳市三江电气有限公司	主管部门	深圳市市场监督管理局
经济类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	资质等级	1. 电子与智能化工程专业承包贰级 2. 输变电工程专业承包贰级 3. 建筑机电安装工程专业承包贰级 4. 承装（修、试）类电力设施三级许可证 5. 施工劳务不分等级
单位简介	深圳市三江电气有限公司成立于 2004 年 9 月，是一家集电力设备研发、设计、制造、销售、安装、运维为一体的国家和深圳高新技术企业、深圳市“专精特新”企业；公司主要生产多系列，多层次的高、低压成套产品，母线槽、电缆桥架等，同时承接 110KV 以下电力施工安装工程；公司现拥有专业人员约 100 人，厂房占地面积约 1 万平方米，自购地惠州惠城区东兴开发区三江科技园项目 60000 平方米现正规划建设中。 公司配备标准化生产车间与专业检测设备，构建高、低压成套设备、母线槽、电缆桥架、箱式变电站等完整产品线，可承接 110kV 以下电力施工安装工程。 资质与体系齐全，通过质量管理、环境管理、职业健康安全管理等多项体系认证，拥有输变电工程专业承包二级、建筑机电安装工程专业承包二级、电子与智能化工程专业承包二级、电力设施承装修三级资质，同时各产品均取得国家质量认证中心 3C 证书和实验报告：涉及高压系列、低压系列、三箱系列、母线槽系列和消防电气控制专置系列。三江电气还拥有多项知识产权：发明专利、外观专利、实用新型专利，注册商标和软件著作权。产品与服务覆盖轨道交通、市政基建、工业厂房等领域，服务网络立足粤港澳大湾区，逐步拓展海外市场，是区域内配电系统与电力工程服务的骨干企业。 三江电气在酒店、商业综合体、超高层建筑、医院、学校、体育馆、工矿企业、		

<table>
<tr><td></td><td colspan="5">国家电网、南方电网、大型电厂、数据中心、高速公路、轨道交通及国家大型重点工程等方面彰显自身实力，业务覆盖全国 24 个省、直辖市。近三年累计签订合同达 760 份之多，销售业绩约 14 亿，涉及产品有高低压柜、列头柜、配电箱、母线槽、电缆桥架等；如深圳国际会展中心、平安金融大厦、世茂深港国际中心、等项目均是由三江电气提供的供配电设备。支持三江业绩突飞猛进的战略合作伙伴：华润置地、万科地产、中航地产、人才安居、保利地产、前海人寿、中国建筑、中交房地产集团有限公司、远洋地产、金融街、融创、卓越集团、佳兆业、深圳华强集团有限公司；同时三江电气还强势进驻政府品牌库，如：深圳市地铁集团、深圳市工务署、深圳市前海自贸区等。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">单位概况</td><td>职工总人数</td><td colspan="2">100 人</td><td>工程技术人员</td><td>12 人</td></tr>
<tr><td>生产工人</td><td colspan="2">40 人</td><td>经 营 人 员</td><td>15 人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">固定资产</td><td rowspan="2">878.89 万元</td><td rowspan="2">资金性质</td><td>生产性</td><td>41407.23 万元</td></tr>
<tr><td>非生产性</td><td>258.21 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">流动资金</td><td rowspan="2">41407.23 万元</td><td rowspan="2">资金来源</td><td>自有资金</td><td>34593.7 万元</td></tr>
<tr><td>银行贷款</td><td>4214.03 万元</td></tr>
<tr><td>主要资质证书</td><td colspan="5">取得国家高新技术企业证书、知识产权管理体系认证证书、商品售后服务五星级评价体系证书、AAA 诚信经营示范单位、企业信用等级证书（AAA 级）、企业资信等级证书（AAA 级）、质量服务诚信单位（AAA 级）、重服务守信用企业（AAA 级）、重合同守信用企业（AAA 级）、重质量守信用企业（AAA 级）、同时拥有产品专利 58 件</td></tr>
<tr><td>质量保证体系</td><td colspan="5">类型：质量管理体系证书 证书号：04623Q11084R4M
类型：环境管理体系证书 证书号：07621E4053R1M-GD/001
类型：职业健康管理体系证书 证书号：07624S1047R2M-GD/001
类型：知识产权管理体系证书 证书号：49824IP05315R1M
类型：商品售后服务五星级评价体系证书 证书号：23SC0027R1M-gd/001</td></tr>
<tr><td rowspan="4">经济指标</td><td colspan="2">年 份</td><td>销售收入（万元）</td><td colspan="2">利润（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">2023 年</td><td>36070.73</td><td colspan="2">3877.75</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024 年</td><td>37881.56</td><td colspan="2">4146.15</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025 年</td><td>38307.16</td><td colspan="2">4233.31</td></tr>
</table>

（一）、三江电气企业简介

1、企业介绍

深圳市三江电气有限公司位于深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区，成立于2004年9月，是一家集电力设备研发、设计、制造、销售、安装、运维为一体的国家和深圳高新技术企业、深圳市“专精特新”企业；公司主要生产多系列，多层次的高、低压成套产品，母线槽、电缆桥架等，同时承接110KV以下电力施工安装工程；公司现拥有专业人员约100人，厂房占地面积约1万平方米，自购地惠州惠城区东兴开发区三江科技园项目60000平方米现正规划建设中。

三江电气自成立以来专注于电气行业，先后通过：质量管理、环境管理、职业健康安全管理、知识产权和售后服务管理体系五星认证。取得了输变电工程专业承包二级、建筑机电安装工程专业承包二级、电子与智能化工程专业承包二级、电力设施承装修三级资质，同时各产品均取得国家质量认证中心3C证书和实验报告：涉及高压系列、低压系列、三箱系列、母线槽系列和消防电气控制专置系列。三江电气还拥有多项知识产权：发明专利、外观专利、实用新型专利，注册商标和软件著作权。

三江电气始终站在行业的前沿，和国内外先进技术接轨，与施耐德、ABB、西门子、GE、伊顿等国际知名跨国公司建立了长期合作关系，并取得了施耐德公司Blokset低压柜、Prisma E低压柜、MVnex高压柜；西门子公司NXAirS 高压柜、SIVACON 8PT低压柜、GE公司PV-12高压柜、伊顿公司xEnergy低压柜等柜型授权证书。

三江电气以“智能研发，创新发展”为理念，运用自主的研发途径，对产品需求进行深刻挖掘，使产品不断升级换代。公司专注于高品质的产品生产，以“精益求精”为目标不断努力。引进国内外智能化生产设备，优化运行生产线，搭建智能信息共享平台，实现标准化、流程化、数字化与智能化运作，使每个产品都在高标准、严要求、精细化的质量要求下得以生产。

公司同时拥有一支技术精湛的专业施工队伍，多年来积累了丰富的电力施工经验，在安装、调试、运维等方面实施严格的管理制度，确保每一项工程的安全、高效交付使用。截至目前，已经完成了深圳市城市轨道交通12号线工程B段、深圳自然博物馆项目、前海深港青年梦工场、南方科技大学科研大楼项目、中央援建香港应急医院河套项目、深铁珑境项目（二、三期）、龙胜车辆段上盖、中山大学.深圳（光明校区）、深圳技术大学、深圳大学南校区、深圳职业技术学院、深圳大学西丽校区（二期）I标段、湖贝项目A6地块、深汕高中园、香港大学深圳医院二期、光明润宏、深业山水东城花园、中金大厦、邦凯科技园、宝能科技园、

深圳幸福之家、六金广场、金利通金融中心、深圳龙岗区启迪协信科技园、华强创意产业园五期（6 栋）、聚龙医院、前海人寿广西医院项目、西安空港企业总部商务中心等项目的设备供货和现场施工安装服务。

三江电气在酒店、商业综合体、超高层建筑、医院、学校、体育馆、工矿企业、国家电网、南方电网、大型电厂、数据中心、高速公路、轨道交通及国家大型重点工程等方面彰显自身实力，业务覆盖全国 24 个省、直辖市。近三年累计签订合同达 760 份之多，销售业绩约 14 亿，涉及产品有高低压柜、列头柜、配电箱、母线槽、电缆桥架等；如深圳国际会展中心、平安金融大厦、世茂深港国际中心、等项目均是由三江电气提供的供配电设备。支持三江业绩突飞猛进的战略合作伙伴：华润置地、万科地产、中航地产、人才安居、保利地产、前海人寿、中国建筑、中交房地产集团有限公司、远洋地产、金融街、融创、卓越集团、佳兆业、深圳华强集团有限公司；同时三江电气还强势进驻政府品牌库，如：深圳市地铁集团、深圳市工务署、深圳市前海自贸区等。

三江电气的发展不仅仅只靠产品说话，“以人为本、关爱员工”是三江电气永续经营的管理理念，时刻关注员工的长期发展，为员工提供舒适的工作环境、生活环境：成立员工活动中心、党建活动中心，定期或不定期为员工进行岗位培训，户外拓展，健康体检，给每位员工享受成果和尊重。

三江电气在创造社会价值、赢得社会认可的同时，时刻不忘做有社会责任的企业：为身患重病的员工家属捐款、教育扶贫、春节慰问、童心港湾等社会公益活动中都有三江人的身影，2020 年面对突如其来的新冠肺炎疫情向深圳市防疫指挥部、龙岗区卫健局、龙岗青年企业家协会、龙岗女企业家协会、坪地商会、华北电力大学等社会团体捐资捐物合计约 30 万元，2021 年河南洪灾再次慷慨解囊捐款约 12 万元支持灾区人民的灾后重建工作。三江电气董事总经理桑娟娟经常说：作为企业家，把企业做好是我的责任！把员工照顾好也是我的责任！回馈社会更是我的责任！

管理创造价值！创新成就未来！服务提升优势！品质至上！服务至上！是三江电气的发展理念！团结、创新、务实、奋进是三江电气矢志不渝的追求！三江倍加珍惜每一分荣誉，坚持"质量第一、客户至上、以质兴业、以优取胜"的经营宗旨，不断将性能优良的电气产品服务于社会！

办公地址：

广东省深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号　建筑面积：4300 ㎡

深圳工厂地址 1:

广东省深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 1 号　建筑面积：4980 ㎡

三江工业园惠州地址：

广东省惠州市水口东兴开发区 A-02-1-2#，建筑面积 60000 平方米，预计 2026 年底投入使用。

三江惠州工业园位于惠州市水口东兴工业区，共计三栋厂房，一栋宿舍楼，是国家高新技术企业，产业无污染，是环保型工业，符合水口街道引资条件，三江惠州新工业园区的落户，将对水口经济发展起到一定促进作用。

惠州厂房图





俯视图



宿舍楼



1）办公地址-租赁合同证明

地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号
建筑面积：4300 ㎡

租赁合同

出租方(甲方)：深圳市坪西股份合作公司澳头分公司
地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区龙岭南路 14 号 801
负责人：萧庆辉
承租方(乙方)：深圳市三江电气有限公司
地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号
法定代表人：周玉龙
身份证号码：321081197604201619
地址：江苏省仪征市真州镇茶篷村三合组 23 号

依据《中华人民共和国民法典》等相关规定，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

第一条 甲方将位于深圳市龙岗区坪地街道坪西社区澳头居民小组横坑工业区 2 号工业厂房（厂房一至四层、宿舍四层、门卫室、低压配电电机房，面积共计 4300 平方米）（以下简称“租赁房屋”）续租给乙方使用。

第二条 乙方租用租赁房屋的期限为 3 年，自 2025 年 7 月 1 日起至 2028 年 6 月 30 日止。

第三条 租赁用途：高低压配电机箱经营。乙方确保按照合同约定的用途承租和使用租赁房屋。在合同期内，未经甲方同意乙方不得擅自改变租赁房屋用途；乙方不得利用租赁房屋从事违法犯罪行为，否则由此产生的责任概由乙方承担。乙方签订本合同时，确认已经知悉租赁房屋的房产性质、建设工程规划（未取得不动产权登记，未取得建设工程规划许可）及消防情况，并愿为租赁此房屋作该用途承担全部责任，包括不得向甲方请求赔偿因合同无效受到的装饰装修现值、经营等损失。

第四条 所租赁厂房、宿舍、门卫室、电机房 4300 平方米，每月租金以每平方米 19 元计算，租金每月为 81700 元。前述租金含税，甲方收到乙方租金后，由甲方开具税票。

除租金外，双方约定，乙方同意向深圳市坪西股份合作公司支付其规定的有偿服务费，不论乙方是否需要甲方实质管理，该有偿服务费均应依约每月支付。

第五条 乙方应于本合同签订之日向甲方支付首月（2025 年 7 月）租金，金额为 81700 元。

第六条 租金支付方式为每月一付，乙方应于每月 5 日之前向甲

第 1 页 共 5 页

乙方逾期不迁离或不返还租赁厂房的，甲方有权要求乙方支付逾期搬离时间内本合同约定的租金、管理费两倍的占有费、管理费。

第二十三条 本合同约定之租赁期限届满，乙方需继续或者优先租赁厂房的，应于租赁期届满之日前三个月向甲方提出书面续租请求，否则，视为乙方放弃相关权利。

甲、乙双方就新的租赁达成协议的，应重新订立书面合同，未签订书面协议的，视为租赁合同终止、解除，双方未达成新的租赁法律关系。

第二十四条 本合同约定的各项条款，甲乙双方均须自觉履行，如有一方违约，按合同约定承担相应违约责任。

第二十五条 根据本合同的需要发出的通知或文件，可以书面形式（如信函）进行；按本合同载明的地址送给对方，均视为已经送达。在合同期内如果一方地址发生改变，应以书面形式通知对方，经对方确认后，以新地址为准。（甲方联系地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区龙岭南路 14 号 801，联系人：萧庆辉，电话：89942988；乙方联系地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 1 号，联系人：周玉龙，电话：13603011557）。

第二十六条 甲、乙双方可就本合同未尽事宜在附页中另行约定；附页之内容作为本合同的一部分，经双方签章后与本合同具有同等效力。

本合同内容与甲、乙双方向房屋租赁管理部门登记\备案的合同内容有不一致的地方，以本合同内容为准。

第二十七条 甲、乙双方就履行本合同发生纠纷，应通过协商解决；协商解决不成的，可向租赁房屋所在地人民法院提起诉讼。

第二十八条 本合同自甲乙双方签字或者盖章并由乙方向甲方实际支付押金之时起生效。

第二十九条 本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：

甲方代表（签字）：萧庆辉 赵云霞

日期：2025 年 6 月 27 日

乙方（盖章）：

乙方代表（签字）：

日期：2025 年 6 月 27 日

2）深圳工厂 1-租赁合同证明

地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 1 号
建筑面积：4980 ㎡

租赁合同

出租方(甲方)：深圳市坪西股份合作公司澳头分公司
地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区龙岭南路 14 号 801
负责人：萧庆辉
承租方(乙方)：深圳市三江电气有限公司
地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 1 号
法定代表人：周玉龙
身份证号码：321081197604201619
地址：江苏省仪征市真州镇宋营村三合组 23 号

依据《中华人民共和国民法典》等相关规定，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

第一条 甲方将位于深圳市龙岗区坪地街道坪西社区澳头居民小组横坑工业区 1 号工业厂房（厂房一至四层、宿舍四层、门卫室、低压配电电机房、消防栓房，面积共计 4300 平方米，简易铁皮棚 680 平方米）（以下简称“租赁房屋”）出租给乙方使用。

第二条 乙方租用租赁房屋的期限为 3 年，自 2025 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止。

第三条 租赁用途：高低压配电机箱经营。乙方确保按照合同约定的用途承租和使用租赁房屋。在合同期内，未经甲方同意乙方不得擅自改变租赁房屋用途；乙方不得利用租赁房屋从事违法犯罪行为，否则由此产生的责任概由乙方承担。乙方签订本合同时，确认已经知悉租赁房屋的房产性质、建设工程规划（未取得不动产权登记，未取得建设工程规划许可）及消防情况，并愿为租赁此房屋作该用途承担全部责任，包括不得向甲方请求赔偿因合同无效受到的装饰装修现值、经营等损失。

第四条 所租赁厂房、宿舍、门卫室、电机房 4300 平方米，每月租金以每平方米 19 元计算，租金每月为 81700 元。所租简易铁皮棚 680 平方米，每月租金以每平方米 8 元计算，租金每月为 5440 元。合计租金每月为 87140 元。以上费用均含税，甲方收到乙方租金后，由甲方开具税票。

除租金外，双方约定，乙方同意向深圳市坪西股份合作公司支付其规定的有偿服务费，不论乙方是否需要甲方实质管理，该有偿服务费均应依约每月支付。

第五条 乙方应于本合同签订之日向甲方支付首月（2025 年 1 月）

第 1 页 共 5 页

乙方逾期不迁离或不返还租赁厂房的，甲方有权要求乙方支付逾期搬离时间内本合同约定的租金、管理费两倍的占有费、管理费。

第二十三条 本合同约定之租赁期限届满，乙方需继续或者优先租赁厂房的，应于租赁期届满之日前三个月向甲方提出书面续租请求，否则，视为乙方放弃相关权利。

甲、乙双方就新的租赁达成协议的，应重新订立书面合同，未签订书面协议的，视为租赁合同终止、解除，双方未达成新的租赁法律关系。

第二十四条 本合同约定的各项条款，甲乙双方均须自觉履行，如有一方违约，按合同约定承担相应违约责任。

第二十五条 根据本合同的需要发出的通知或文件，可以书面形式（如信函）进行；按本合同载明的地址送给对方，均视为已经送达。在合同期内如果一方地址发生改变，应以书面形式通知对方，经对方确认后，以新地址为准。（甲方联系地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区龙岭南路14号801，联系人：萧庆辉，电话：13713981193；乙方联系地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区1号，周玉龙，电话：13603011557）。

第二十六条 甲、乙双方可就本合同未尽事宜在附页中另行约定；附页之内容作为本合同的一部分，经双方签章后与本合同具有同等效力。

本合同内容与甲、乙双方向房屋租赁管理部门登记\备案的合同内容有不一致的地方，以本合同内容为准。

第二十七条 甲、乙双方就履行本合同发生纠纷，应通过协商解决；协商解决不成的，可向租赁房屋所在地人民法院提起诉讼。

第二十八条 本合同自甲乙双方签字或者盖章并由乙方向甲方实际支付保证金之时起生效。

第二十九条 本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：　　乙方（盖章）：

甲方代表（签字）：萧庆辉　　乙方代表（签字）：

日期：2024年12月25日　　日期：2024年12月25日

3）三江工业园惠州厂房-证明文件

地址:广东省惠州市水口东兴开发区 A-02-1-2#

在建,总占地面积：21832.4 ㎡；建筑面积：60000 ㎡ ； 建设内容包含：高科技生产厂房三栋、现代化办公写字楼二栋和多元化宿舍楼一栋；建筑密度达到 40%以上，容积率约 3.5；项目总投资约 3 亿元，其中：土建投资约 2.1 亿元，设备及技术技术投资 0.9 亿元；公司引进高科技产品、采用最先进的机器设备，运用先进化管理软件，实现智能制造工厂。



惠府 国用（2007）第3021700263号

土地使用权人	惠州市皓丰实业有限公司		
座　落	惠州市水口东兴开发区A-02-1-2#		
地　号		图　号	2560.50-556.00
地类（用途）	工业用地	取得价格	
使用权类型	出让	终止日期	2057年4月7日
使用权面积	21832.4 M²	其中 独用面积	M²
		分摊面积	M²

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规，为保护土地使用权人的合法权益，对土地使用权人申请登记的本证所列土地权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。

惠州市人民政府（章）
2007年1月16日

宗地图　单位：m.m²

宗地编号：
地籍图号:2560.50-556.00
权利人:惠州市皓丰实业有限公司

绘图日期2007年1月16日　1:2380　绘图员：邓俊盛
审核日期2007.1.16　审核员：



惠府 国用

土地使用权人	
座　落	
地　号	
地类（用途）	
使用权类型	
使用权面积	

根据
人民共和
和国城市
保护土地
用权人申
审查核实，

界址点坐标表

点号	X	Y	边长
1	2561045.071	556124.573	
2	2561014.349	556304.018	182.06
3	2561132.217	556324.200	119.58
4	2561163.625	556144.913	182.02
1	2561045.071	556124.573	120.29
S=21832.36 平方米 合32.7485亩			

记　事

1、该宗用地规划控制指标为：容积率≤1.5，建筑密度≤38%。

登记机关　　证书监制机关

惠州市国土资源局（章）
年 月 日
土地登记专用章

中华人民共和国国土资源部
土地证书管理专用章

No



统一社会信用代码
91441302762938169O

营业执照
（副本）（副本号:1-1）

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　惠州市皓丰实业有限公司
类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人　桑娟娟
经营范围　电器元件、金属材料、高低压配电设备、智能化设备、楼宇智能化系统软硬件的技术开发与销售；高低压配电柜、配电箱、母线槽、电缆桥架生产、销售及安装；楼宇智能化工程；建筑智能化工程；弱电工程；安防工程。（生产项目另设分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）〓
注册资本　人民币贰佰万元
成立日期　2004年06月02日
营业期限　长期
住　　所　惠州市三环南路18号金山湖花园第5栋3单元14层01号房

登记机关　惠州市惠城区市场监督管理局

2019 年 7 月 26 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　　市场主体应当于每年 1月1日 至 6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告　　国家市场监督管理总局监制

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息　许可经营信息　股东信息　成员信息　变更信息　股权质押信息　法院冻结信息　经营异常信息　严重违法失信信息

深圳市三江电气有限公司股东信息

股东名称	出资额(万元)	股东属性	股东类别
周玉龙	580.176	自然人	自然人股东
桑娟娟	557.424	自然人	自然人股东
深圳市昱恒鑫投资有限责任公司	2787.12	本地企业	企业法人
深圳市琛智达投资有限责任公司	1763.28	本地企业	企业法人

2、企业概况

1.一般情况			
公司法定名称	深圳市三江电气有限公司		
公司曾用名	深圳市三江电器有限公司		
产品品牌	三江电气		
公司地址	深圳市龙岗区坪地镇坪西澳头村横坑工业区 2 号 B 栋		
省份-城市-邮编	广东省深圳市 518117		
联系人	周玉龙	联系电话	13603011557
传真	0755-28431718	电子信箱	szsanjiang@163.com
公司网页	http://www.szsanjiang.com		
珠三角地区服务机构名称、地址	深圳市三江电气有限公司		
A.机构性质(框内打勾)	☑总公司☐子公司☐部门		
公司地址:	深圳市龙岗区坪地镇坪西澳头村横坑工业区 2 号 B 栋		
B.经营性质	私营有限责任公司		
营业范围	电力电子元器件制造；变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备制造；高压成套配电开关控制设备、低压成套配电开关控制设备、配电箱（柜）、电缆桥架、母线槽、高/低压预装式变电站、消防控制设备、水电站控制设备的生产、销售、安装及售后维修服务；电力设计；充电桩运营及技术服务；建筑、装修工程配套设计及安装；电力输送设施安装工程服务；输配电控制设备制造、上门安装与技术服务；电子与智能化工程专业承包服务。输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
经营(代理)品牌	深圳三江电气		
C.公司所有制（框内打勾）	☐国营☑私营/集体☐中外合资☐外商独资		
D.公司创立日期	2004 年 9 月 17 日	E.注册资金	5688 万元

2.公司人员情况			
员工总人数	100 人	技术工人	40 人
管理人员	15 人	工程技术人员	12 人
品控人员	6 人	研发人员	5 人
商务人员	8 人	现场安装人员	12 人
计划人员	6 人	客服人员	2 人

其他职能人员	若干	法务人员	1 人
大专及以上学历比例	30%	生产班制	☑一班制□二班制□三班制


3. 主要管理人员情况

总经理	桑娟娟	销售总监	邢振雨	安装部经理	谯书	商务经理	罗光荣
品质经理	沈令加	技术总工	汤杰	运营中心经理	余全坤	售后高工	朱国威
法务	赵锰	信息化管理	林方钰				

4. 公司实力

企业规模	小型企业	年生产能力	6-10 亿元人民币
企业信誉	优良	近三年	2023 年 36070.73 万元
			2024 年 37881.56 万元
			2025 年 38307.16 万元
工厂占地面积	公司现有深圳厂房面积 9280 ㎡，惠州市新工厂占地面积：21832.4 ㎡，建筑面积约 60000 ㎡	仓储面积	4000 ㎡（含分公司）

管理架构

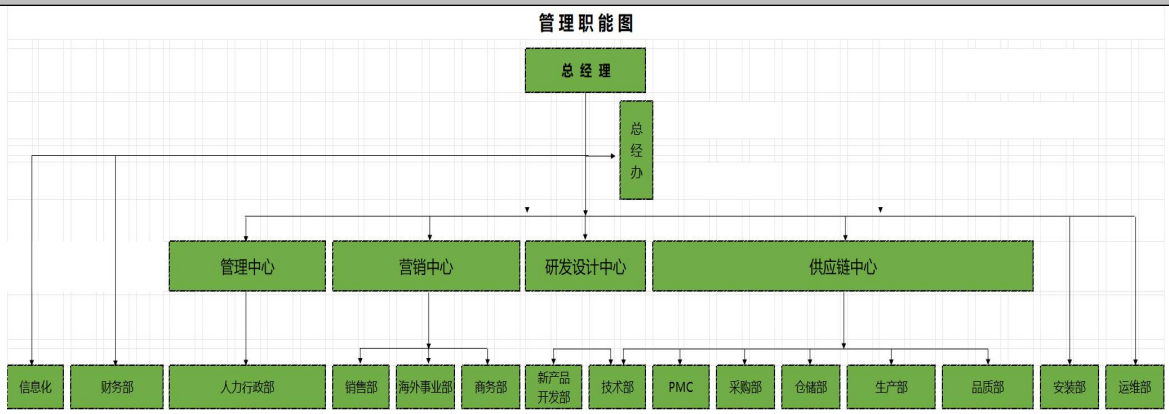




深圳市建筑工务署
深圳地铁 SHENZHEN METRO
深铁置业 SHENZHEN METRO
华润置地 CR Land
天健集团 Tagen Group
招商蛇口 美好生活承载者
万科 让建筑赞美生命
鹏瑞地产 PARKLAND
中国建筑
前海人寿
深圳华强集团有限公司
金融街控股
星河集团
kaisa 佳兆业
保利地产
宝能集团
SUNAC 融创
中国平安 专业·价值
仁恒置地 YANLORD LAND
勤诚达 KEENSTAR
SHIMAO 世茂集团
卓越集团 Excellence Group
远洋地产 SINO-OCEAN
中交地产股份有限公司 CCCG Real Estate Co., Ltd.
中航地产 AVIC REAL ESTATE
人才安居 TALENTS HOUSING

5. 企业产品情况			
产品名称	产品名称	市场价位	认证
箱变	箱式变电站 YB-12/0.4-1250	中高端产品	国家质量认证中心
中压产品	NXAirS LP 中压柜(西门子授权) MVnex 中压柜（施耐德授权柜） HXGN15-12(F)/T630-20 箱型固定式交流金属封闭开关设备 HXGN15-12(F)/T125-31.5 箱型固定式交流金属封闭开关设备 SJRM6-24/T630-20 全绝缘全密封充气式环网柜 RM6-12(C)/630-25）全绝缘全密封充气式环网柜 RM6-12(F)/T125-31.5 全绝缘全密封充气式环网柜 KYN61-40.5-2500-31.5 中压成套开关设备 KYN 口-24/T1600-31.5 系列中压成套开关设备 KYN28A-12(Z)/T1250-31.系列中压成套开关设备	中高端产品	国家质量认证中心
低压产品	Blokset 低压配电柜(施耐德授权) XEnergy 低压柜(伊顿授权) SIVACON 8PT 低压柜(西门子授权) GCK 低压成套开关设备 GGD 低压成套开关设备 GGJ 低压成套开关设备 GCS 低压成套开关设备 MNS 低压成套开关设备 SPC 智能低压开关设备	中高端产品	国家质量认证中心
各类三箱	Prisma E 低压配电箱(施耐德授权) XM 配电箱 XL-21 动力柜 XM 户内配电箱 WXM 户外配电箱 SMC-JXM 计量箱 SDY 双电源箱 PZ30 照明配电箱	中高端产品	国家质量认证中心
各类母线槽	SJ-CCX3 防火密集型母线槽 SJ-CCX3 密集型母线槽 CMC 防火密集型母线槽 CMC 密集型母线槽 SJ-NHMC 耐火母线槽 SJ-NHMC 密集型母线槽	中高端产品	国家质量认证中心

电缆桥架	粉末静电喷涂桥架 热镀梓桥架 槽式喷塑桥架 槽式镀锌桥架 槽式防火桥架 槽热镀锌桥架	托盘式喷塑桥架 托盘式镀锌桥架 梯式镀锌桥架 梯式喷塑桥架	中高端产品	国家质量认证中心

6.质保体系

A. 主要原材料检测

序号	材料名称	检测项目	指标	检测方法	使用检测仪器
1	铜、铝	电导率		电阻法	涡流导电仪
2	钢板	厚度		测距	螺旋测微仪（千分尺）
3	绝缘材料	耐压值		通电	耐压测试仪
4	元器件				

B. 产品主要检测项目

序号	检测项目	指标	检测方法	检测标准	使用检测仪器
1	电气间隙	低压产品：小于 63A 时，≥6mm； 大于 63A 时，≥12mm； 中压产品：≥120mm.	测距	GB/T 7251.3-2017	直尺
2	接地连续性	接地电阻≤0.01Ω	通电	GB/T 7251.3-2017	接地电阻测试仪
3	耐压	低压产品：≥2000V 中压产品：≥42000V	通电	GB/T 7251.3-2017	耐压测试仪
4	设备模拟运行	符合图纸设计要求	通电	GB/T 7251.3-2017	调试台

7.生产、检测设备

A. 主要生产设备

序号	设备名称	型号与规格	品牌	数量	备注
1	剪板机(数控)	100T/3200	中亚机床	2	
2	冲床(数控)	ET-300	江苏金方圆	2	
3	冲床(普通)	125T	中亚机床	1	
4	冲床(普通)	63T	中亚机床	3	
5	冲床(普通)	40T	中亚机床	3	
6	冲床(普通)	25T	中亚机床	5	
7	冲床(普通)	25T	中亚机床	2	
8	冲床(普通)	16T	中亚机床	1	
9	折弯机(数控)	60T/2500	江苏金方圆	2	

10	折弯机(普通)	100T/3200	中亚机床	1	
11	自动喷涂加工设备		深圳市朋潇自动化设备有限公司	1	
12	自动滚筒生产线	L25*W1m*H0.15m	东莞市锦翔自动化设备有限公司	8	
13	全自动电脑剥线折弯机（四驱）	BV-25	深圳市奔际电子设备有限公司	5	
14	平面气动打标机	LX-90	利霞	3	
15	激光雕刻机	CP6590	啄木鸟	3	
16	气压自动加工生产设备			2	
17	保护焊机	NB-250	益利	1	
18	保护焊机	NB-315	益利	1	
19	点焊机	DV-N-16	益利	3	
21	电焊机	ZX7-20011	益利	5	
22	种钉机	JLR-150011	常州戚野堰金达	1	
23	等离子切割机	CUT-40	益利	1	
24	空压机	Y160M-4	菲尔盛	2	
25	空压机	Y132M-4	菲尔盛	1	
26	液压母线折弯机	2W300	昆明开关厂	2	
27	台床		杭州西湖台钻有限公司	1	
28	激光切割机	CFFP-3015	江苏亚威创科源激光设备有限公司	1	
29	数控母线冲剪机	CNC-BP-50	山东山和数控设备有限公司	1	

B．主要检测设备

序号	设备名称	型号与规格	品牌	数量	备注
1	耐压测试仪	TNC671	陕西泰里曼机电有限公司	2	
2	接地电阻测试仪	YD2668-04B	常州扬子电子有限公司	2	
3	钢卷尺	0-5M	木田	10	
4	绝缘电阻测试仪	HZ-10	武汉赫兹电力设备有限公司	2	
5	数字万用表	VC890D	胜利仪表	10	
6	数显卡尺	0~300mm	上海台海工量具有限公司	5	
7	数字涂层测厚仪	S8102	深圳禾检测设备有限公司	3	
8	划格仪	QFR	上海垒固仪器有限公司	1	
9	低压综合试验台	自制（1）450V/200A	自制	3	

10	回路电阻测试仪	THL-50	陕西泰里曼机电有限公司	2	
11	高压升压控制台	HZJC/30Kva	武汉市合众电气设备制造有限公司	1	
12	高压试验变压器	YDJ-30/100		1	
13	漆膜弯曲试验仪	QYT-32	/	2	
14	声光高压验电器	GDY-Ⅱ型	浙江乐清市冀泰电力工具厂	1	
15	秒表	KTA228	KTJ	2	
16	红外线温度测试仪	GM320	香港标智	3	
17	放电棒	FDB-2	/	2	
18	大电流发生器	DDG-1500A	武汉赫兹电力设备有限公司	1	
19	高压耐压仪	YDJ、HC-3	武汉赫兹电力设备有限公司	1	
20	气体检漏仪	TIFXP-1A	武汉赫兹电力设备有限公司	1	
21	三相继电继保测试仪	HZJB-330	武汉赫兹电力设备有限公司	2	
22	断路器特性测试仪	HGKC-6	武汉赫兹电力设备有限公司	2	
23	互感器伏安特性测试仪	HZFA-II	武汉赫兹电力设备有限公司	1	
24	保护接地电路连续性测试仪	TG2702V-1	宁波同高电子科技有限公司	1	
25	高压通电试验台	HZGK	武汉赫兹电力设备有限公司	1	
26	局部放电测试仪	HZJF-2018	武汉赫兹电力设备有限公司	1	
27	绝缘电阻表	ZC25-3	杭州东顺仪器仪表有限公司	2	
28	噪音计	GM1357	BENETECH	1	
29	SF6 气体水分测量仪	HZW-II	武汉赫兹电力设备有限公司	1	
30	扭力扳手	DL-NL20	东莞市东良实业有限公司	20	

3、三江电气优势

一、拥有全套原装进口的数控加工设备，加工能力及精确度在同行业中处于领先；

二、形成了一支稳定、经验丰富的技术研发队伍，每年均开发出两个以上新产品投入市场；

三、与 ABB、施耐德、西门子等国际大公司长期保持良好的技术合作关系，不断汲取国际先进技术、先进工艺，使三江电气站在行业的前列。

A 技术优势

经多年苦心钻研及不懈努力，本公司近年创造并实施了下列一系列新技术，全面用于产品设计制造与工艺指导中。它们包括：

1．提高安全性的双重隔离技术；

2．提高使用方便性的侧板多功能技术；

3．增加巡视、检修安全的照明、防护技术；

4．提高安装可靠性及防止外界不安全因素的电缆进、出端密封技术；

5．提高高温环境下运行可靠性的辅助散热技术；

6．防止安装过程中人为意外损坏的产品顶部抗压技术；

7．提高工业美感，增加值守人员工作兴奋度的美化技术；

8．防止年久失修及资料遗失的保存储备技术；

9．提高运行安全度及方便性的巡检便捷技术；

10．为用户今后增容而留有余地的扩展技术；

在这一系列实用技术的保障下，我公司产品突出了性能的可靠，技术指标的先进与使用的安全、维修的快捷方便。

B 工艺优势

本公司拥有多台套先进的德国、日本等进口数控加工设备及检测设备，拥有十分完整、成熟的十大专业工艺，它们是：

1．柜体制作（钣金）工艺：本公司全部采用 CAD 先进设计和数控加工设备，能十分精准地制作各种规格型号的柜体和精密零件；

2．全行业唯一的九道工序的黑色金属除锈磷化表面处理的工艺：提高了黑色金属表面经除锈脱脂后的清洗洁净度，有效地保证了磷化工艺质量；

3．表面涂覆工艺：采用塑料粉末及先进的回收装置的喷涂设备，配以热风自动循环、烘烤温度可精确调节的 66m3 大烘房，确保了产品（及部件）的表面涂覆质量达到国家标准；

4．密封工艺：对于防护等级有要求的产品，本公司采用了专门的密封工艺（弹簧橡胶材料+过滤网组+柔性粘接材料）；

5．链接工艺：产品上可开闭的部位，本公司采取了西门子复合铰链加弹性卡环（卡指）相配合，并在相应部位进行特殊连结的链接工艺。使我公司产品的可动部位开启灵活，旋转角度远大于 110°。检修、观察视线开阔；关闭后上下平整、密实、紧贴、框架轻柔无金属碰撞现象；运输过程中、运行过程中紧闭无颤抖、无噪音、无自动松开（敞开）异常；

6．母排搪锡工艺：采用了长铜排封闭加热搪锡新工艺以及分段搪锡特殊工艺，系同行中崭新的工艺；

7．母排弯制、下料、打孔及麻点校平工艺；

8．母排连接、搭接、紧固采用了特殊紧固办法配合特殊规格紧固件、连接件而形成的新连接工艺：确保大电流柜的母排温升不超标；

9．二次线连接、插接、紧固工艺：在二次线连接中，采用先进的液压及冷压方法，以及先进的预压力工具和新颖的预绝缘端头材料，形成截面为 0.75~4mm2 软硬导线的牢固连接新工艺，确保产品的二次回路连接可靠，检修、拆装也十分方便；

10．铭牌、标识、制作、安装工艺：本公司的所有产品上安装的铭牌、标识，除了采用先进、可靠的材料以外，还采用最可靠的铆接，粘接及热封多重结合新工艺，采用不锈钢螺钉确保所有标识铭牌不因运输、安装、振动及年代久远而丢失模糊和脆裂。



多年的经验积累，悠久的制造历史，精良的加工设备，再融入我们十大新技术、十大新工艺，必然会制造出具有下列显著特点的高低压成套产品：

★安全备至的实用性极强的“新五防”功能——防尘、防潮、防腐、防热、防爆！

★十分可靠的技术性能——高海拔、高湿热、多灰尘使用场合,用户近三年无一例质量投诉！

★三江电气家电化——漂亮的外观，悦目的色彩，惬意会心的人性设计！

4、公司内景、展厅、工厂图片

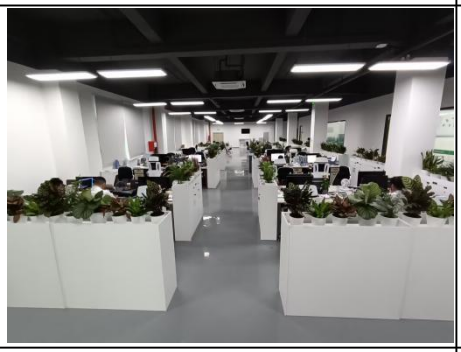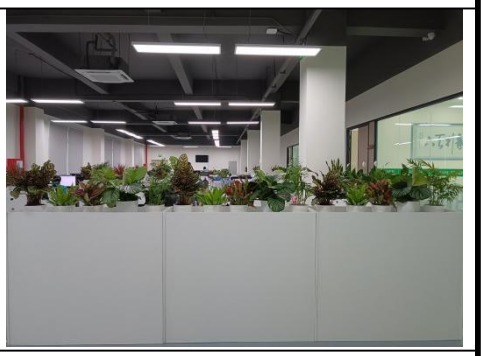公司前台	办公环境	办公环境
		
会议室	工厂展厅	工厂展厅
		
工厂（高压组装车间）	工厂（低压组装车间）	工厂（低压组装车间）
		
		

工厂（三箱组装车间）	工厂（三箱组装车间）	工厂（三箱组装车间）
		
		
钣金车间	钣金车间	工厂（母线组装车间）
		

5、公司主要产品

三江电气 SANJIANG ELECTRIC 产品系列

授权柜系列
High Voltage Series

施耐德



Prisma E低压开关柜



Blokset低压开关柜



MVnex 中压开关柜



SIVACON-8PT低压开关柜



NXAirS高压柜

西门子

三江电气 SANJIANG ELECTRIC 产品系列

高压系列
High Voltage Series



SF6充气柜

适用于电力系统的小型二次变电所、开闭所、箱式变电站、住宅小区、工矿企业、大型商场，特别适用于机场、地铁、铁路等对用电要求较高的场合



KYN28-12高压柜

广泛用于发电厂、变配电站、厂矿企业及大中型商用民用建筑。

额定电压从7.2KV至12KV
额定短路开断电流最大至50KA
馈线及母线额定电流至4000A



XGN15-12高压环网柜

主要用于电压为3kV、6kV、10kV，频率为50Hz的三相交流电力系统中环网供电和电能分配单元。环网柜的主开关与柜体为固定安装，主回路系统的各隔室均有压力释放装置和通道，各隔室均可靠接地，而且封闭完善，外壳防护等级达到IP3X



XGN-12型高压环网柜

适用于厂矿、住宅小区、高层建筑、学校、公园等三相交流额定电压12kV、额定频率50Hz的配电系统，作为接受和分配电能之用，可用于环网供电和终端供电，亦适用于装入箱式变电站，是城市电网改造和建设所需的新一代高压电器产品。

低压系列
Low Voltage Series



GCS型交流低压抽出式开关柜

适用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等行业的配电系统。

三相交流50(60)Hz

额定工作电压400V

额定电流为6300A及以下配电装置



GCK(L)型低压抽出式开关柜

适用于发电厂、冶金轧钢、石油化工、轻工纺织、港口码头、大楼宾馆场所作

最大工作电压到660V

最大工作电流至3150A

馈线及母线额定电流至4000A



GGD型交流低压固定式开关柜

GGD型交流低压固定式开关柜适用于发电厂、变电站、工矿企业等电力用户

交流50Hz

额定工作电压380V

额定工作电流3150A



GGJ型低压无功功率补偿柜

广泛应用于冶金、矿山、建材、机械制造、轻工、化工、港口等行业，尤其适用于负荷变化较大的工矿。

额定电压：AC400V


工作频率：50Hz

三江电气 SANJIANG ELECTRIC 产品系列

三箱系列



JXM电表箱



光伏箱



暗电箱



XM照明配电箱



XM照明箱




消防电气控制装置

三江电气 SANJIANG ELECTRIC

产品系列

母线槽系列
Busway Series





SJ系列耐火型母线槽


采用合理的“三明治”相线紧密叠压结构设计，
母线槽外形紧凑，体积小，具有阻抗低、
电压降低、动热稳定性好的优点。
外壳采用冷成型薄钢型材混合组成。
接头采用专用耐火型绝缘组件，连接可靠方便
适用于额定电压690V以下，额定工作电流
250-5000A、频率50-60HZ的输配电系统。经过多
年的试验和工业通电运行，其电气性、耐火性、
金属结构性均达到了国内先进水平。

SJ-CCX3系列密集型母线系统

符合G7251.2-2006标准
额定工作电压690V
额定绝缘电压1000V
工作频率50~60Hz
额定工作电流250~6300A，分接电流最大1600A 防护
等级有IP42、IP54
适用于三相四线制、三相五线制等供配电系统。
广泛应用于数据中心、大型商业广场、高层建筑
、体育场馆、工业厂房、医院等场合。

桥架系列
Bridge Series








抗震支架系列
Seismic Support Series





6、数字化工厂展示

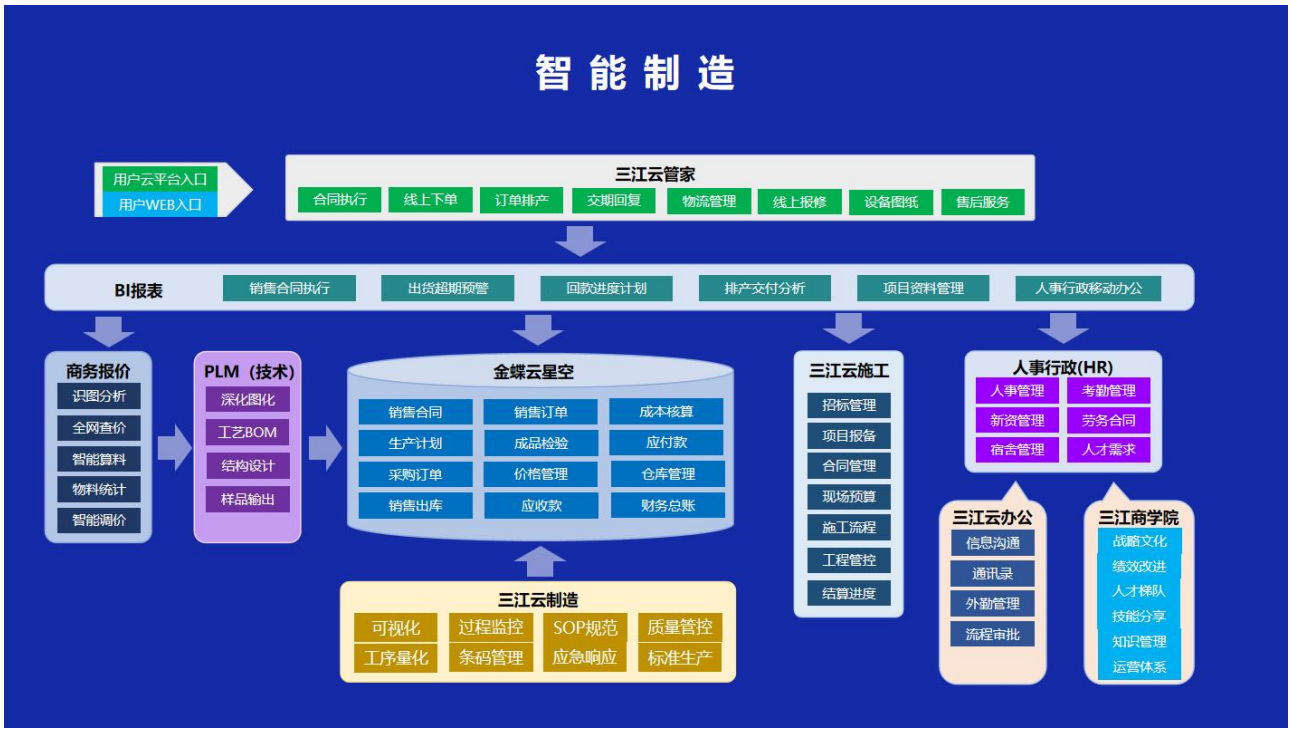

数字化框架




用更专业的数据智能解决方案，让企业管理简单起来



APP下单及查询



客户可以通过云管家登录账号查看账号关联的项目进行合同内下订单，同在下单的时候可以及时看到合同的的执行情况，及计划交付情况。

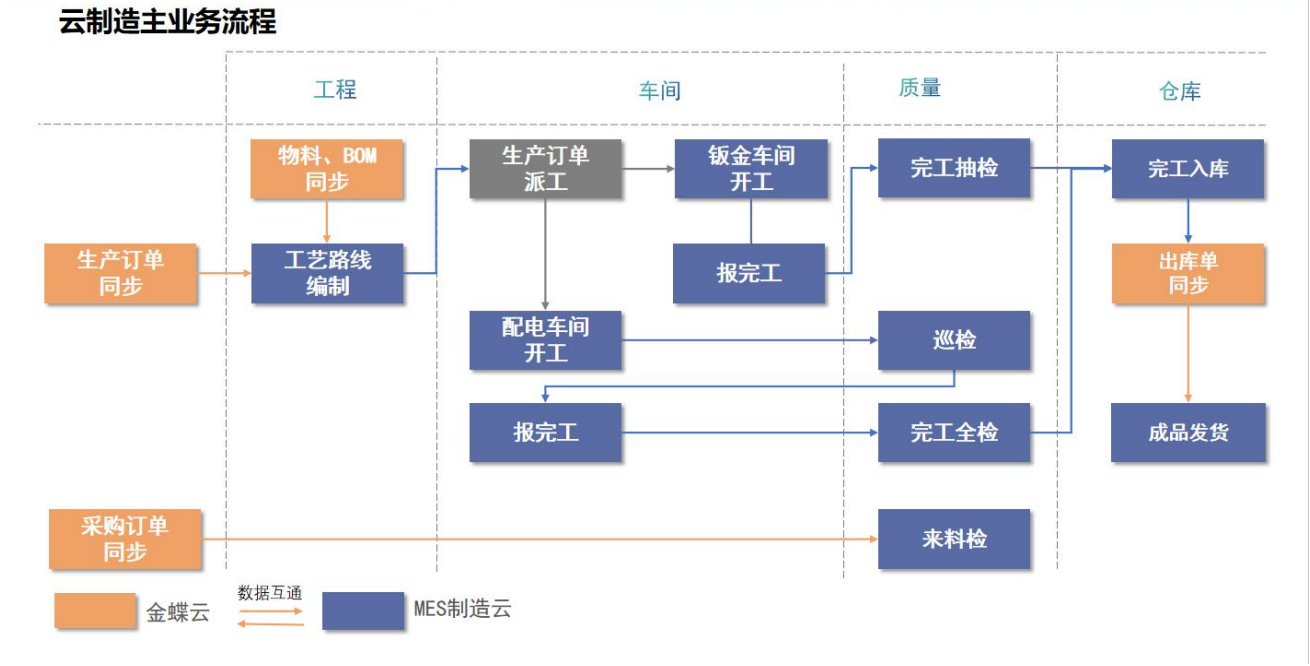
云制造主业务流程
工程
车间
质量
仓库
物料、BOM同步
生产订单派工
钣金车间开工
完工抽检
完工入库
生产订单同步
工艺路线编制
报完工
出库单同步
配电车间开工
巡检
报完工
完工全检
成品发货
采购订单同步
来料检
金蝶云
数据互通
MES制造云


最近更新: 2022/12/01 14:29
车间生产监控大屏
退出全屏
工单产出分析 近10天
不良品分析 近10天
工单概览
任务执行进度 今天

云售后服务内容



云售后服务处理过程



云售后客户评价



7、设备全生命周期管理系统




投标人：深圳市三江电气有限公司

生产设备：产品数据全周期管理系统




在电气行业竞争日益激烈的当下，深圳市三江电气有限公司凭借自主研发的产品全生命周期数据管理系统——三江电气云追溯系统与三江智慧云平台，成功解决行业诸多痛点，为行业数字化转型树立了标杆。接下来，将为您详细展示这一系统的强大功能与独特优势。

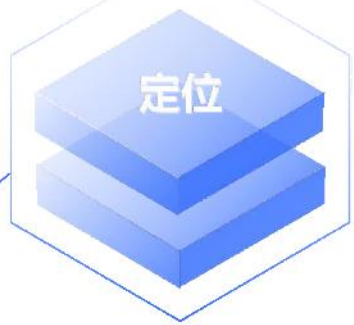


一、系统核心架构与定位

三江智慧云平台深度聚焦工业设备制造行业，以产品管理二维码（智慧物联码）作为核心管理入口，构建起覆盖产品全生命周期的大数据管理体系。该平台贯穿生产制造、设备交付、设备投运三个关键阶段，通过精细化、移动化、物联网化的业务数据管理与采集，实现数据的高效收集、存储、逻辑计算及统计分析，并将处理后的信息精准推送、展示到相关业务环节，以数据驱动企业实现高效、创新管理。而三江电气云追溯系统则是这一体系中，为客户提供便捷信息查询与服务的重要窗口，二者相辅相成，共同打造企业产品全生命周期数字化管理平台，构建企业核心数字资产。

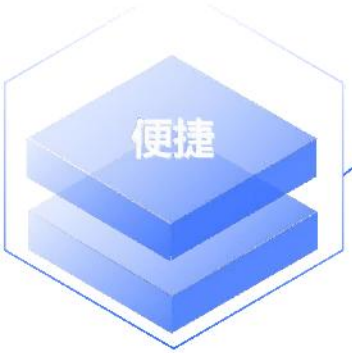

二、客户便捷查询功能

客户仅需通过云平台扫描柜体上的二维码，即可轻松获取丰富且全面的产品信息。在设备基本信息板块，客户能详细了解设备的各项参数，如频率为 50Hz，遵循标准代号 GB/T7251.3 - 2018，防护等级达 IP42，以及客户编号、名称、出厂日期、项目名称、产品名称、型号、额定电压等关键信息，同时还能精准定位设备安装位置，如广东省深圳市龙岗区特区建工深圳建设宝龙专精特新产业园项目 2 栋。在产品相关资料查询界面，合同资料、型号资料、当前设备资料一应俱全，涵盖工程图纸、核心部件溯源信息、各类设备说明书等重要文档，例如宝龙专精低压配电系统生产图、施耐德断路器详细资料等，为客户提供全方位的资料支持。并且，通过直链部件厂商系统，可快速验证核心部件真伪，确保产品质量可靠。

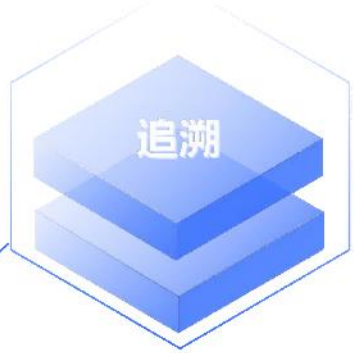

三、强大的质量追溯与管理功能

系统在质量追溯方面表现卓越，能够实现生产质量全程可溯。从设备生产相关信息，到设备内主用料清单列表，再到元器件追溯，每一个环节都有详细记录。以核心部件溯源为例，客户可清晰查看施耐德断路器等核心部件的型号、描述、序列号等信息，如断路器 Com Pact NSX160N, 50 kA (415 VAC), TMD 脱扣单元 125 A, 3P3D，序列号 TC22492A150744，确保产品质量有源可查。在生产制造过程中，三江智慧云平台的质量品控溯源管理（手机 MES）发挥关键作用，对关键工序进行精准溯源，实时采集质量品控数据，一旦出现质量问题，能够迅速启动整改流程，保障产品质量稳定可靠，全方位提升服务质量。

三江电气
SAN JIANG ELECTRIC

四、高效的售后服务体系



（一）便捷的报修服务

客户通过云追溯系统可实现快速在线报修。在企业服务上报界面，报修单位、项目名称、设备序号、GPS定位等信息自动关联，客户只需选择服务反馈类型，如跳闸、验收、接线等多种常见问题类型，并填写简单描述、报修人员姓名、联系电话以及到岗日期，还可上传相关图片作为辅助说明，即可完成报修流程，实现企业与客户的无缝连接，大大提升客户服务体验。

（二）完善的售后流程管理

售后管理系统实现了客户、产品、服务、备件、统计等一体化管理。从客户报修开始，系统自动生成工单，派工平台根据工单内容精准指派服务人员，服务人员接单后与客户预约服务时间，随后展开服务。在服务过程中，详细记录处理过程，包括处理措施、使用备件等信息，并通过回单填写上传服务前后带水印照片进行对比，确保服务质量可查。服务完成后，进行客户满意度回访，收集客户反馈，如是否解决问题、是否有私自收费行为等，全方位提升服务质量。


（三）全面的售后统计分析

售后统计功能为企业管理提供有力支持。系统可生成多种类型的报表，如客户报表、绩效报表等，涵盖日报、周报、月报、年报等不同时间维度，以及网点统计、员工统计、服务数量分类统计等多个角度。通过这些报表，企业能够清晰了解各项目、各客户的服务情况，如深圳市地铁集团有限公司在一定时间段内的工单总数、上门维修次数等，便于企业优化服务资源配置，提升服务效率与质量。

深圳市三江电气有限公司的产品全生命周期数据管理系统，以其强大的功能、便捷的操作和完善的服务体系，为电气行业产品信息管理与服务模式带来了全新变革，是企业提升竞争力、实现数字化转型的理想选择。


三江电气
SAN JIANG ELECTRIC

三江智构，数驱协同，高效迅捷。

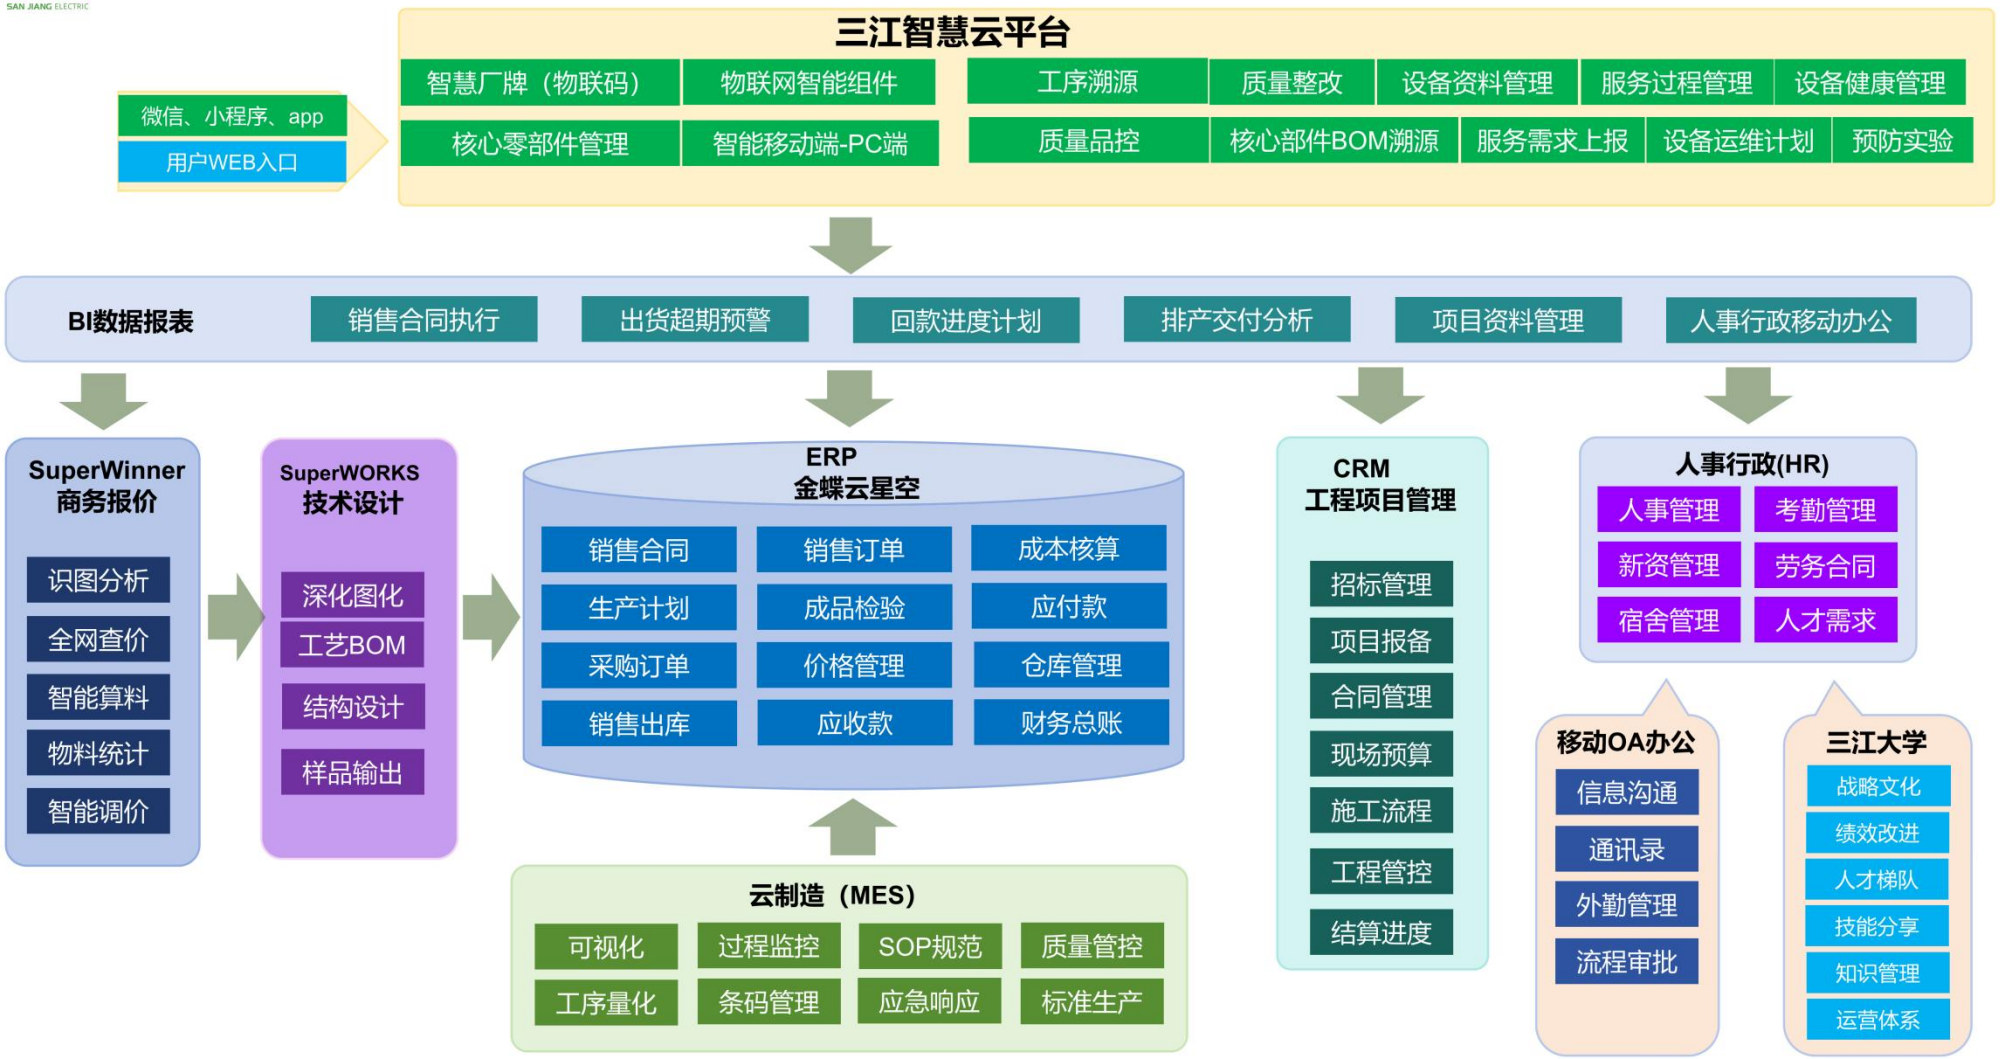


三江电气

ERP系统，护航数据安全，协同办公高效。

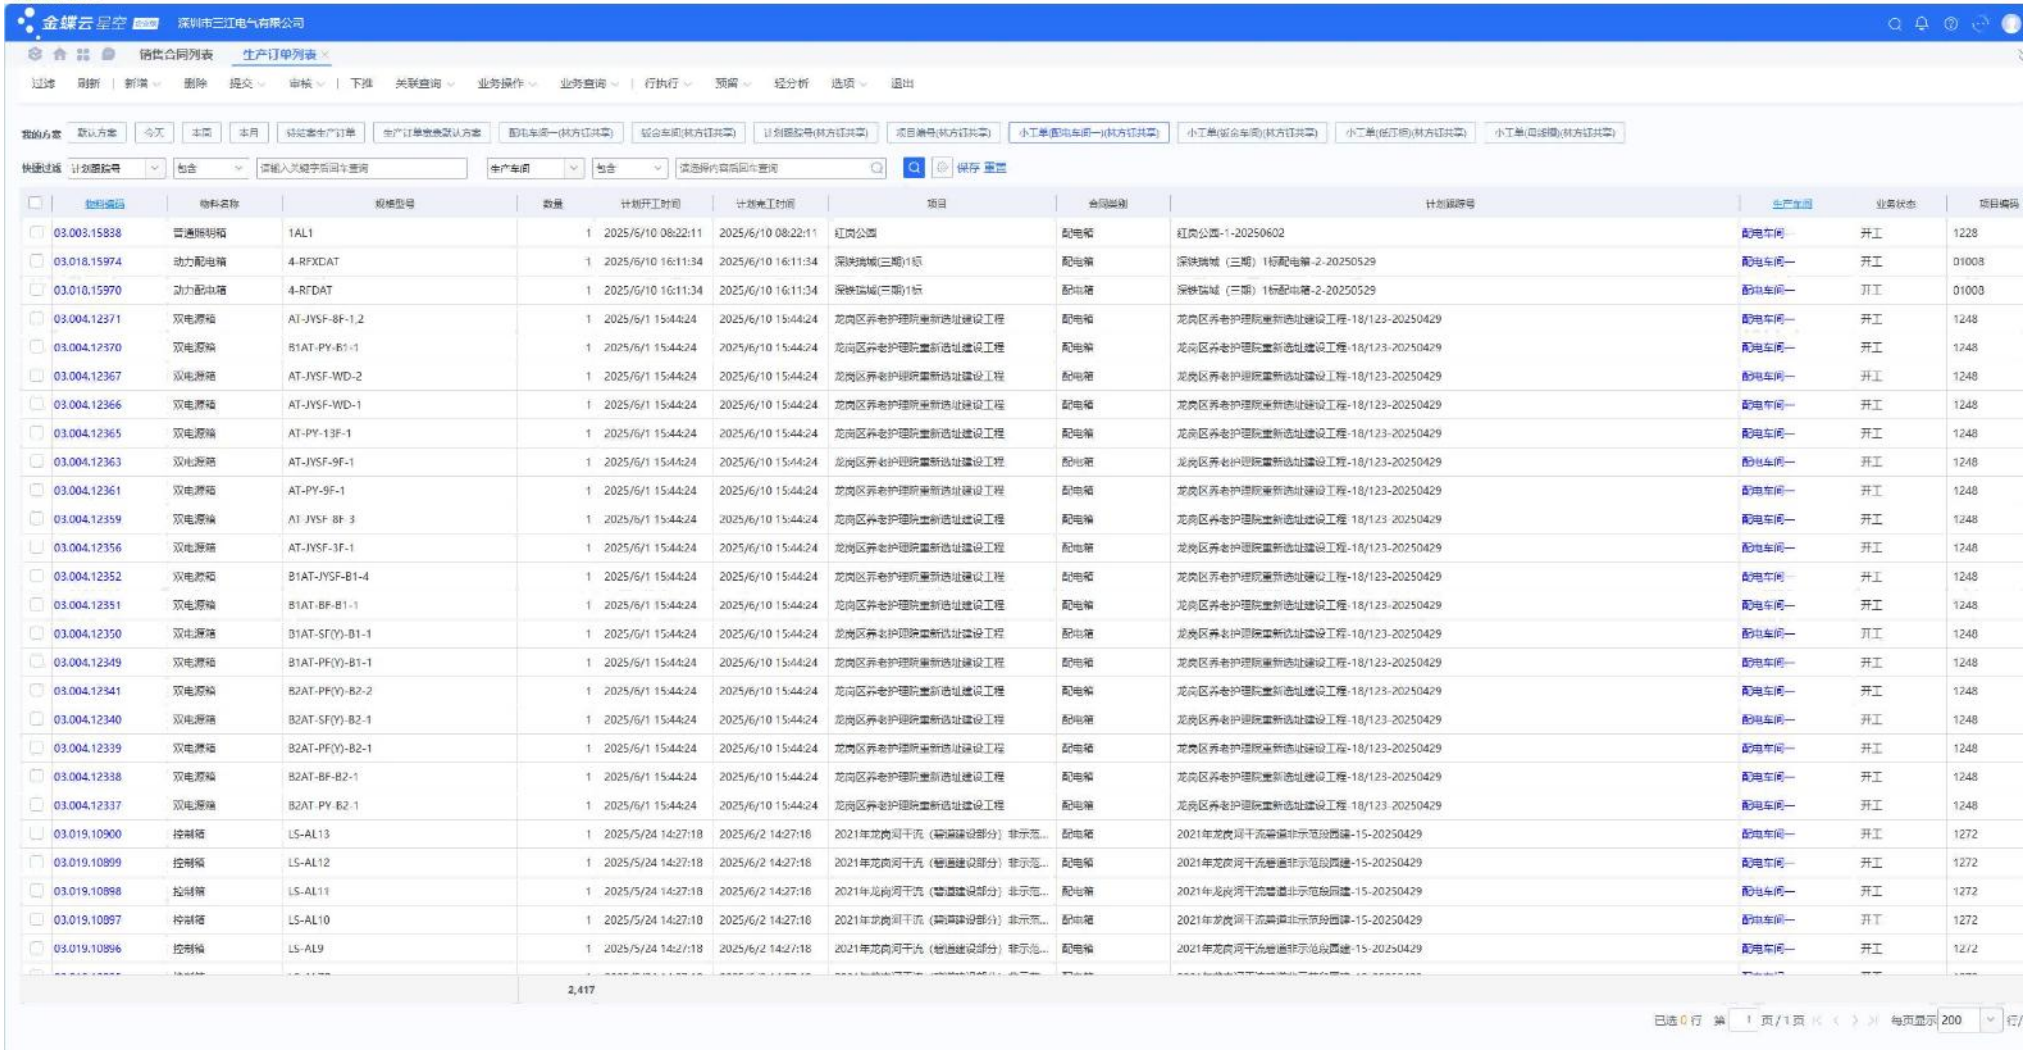


MES系统，让生产透明，质量交期皆可控。

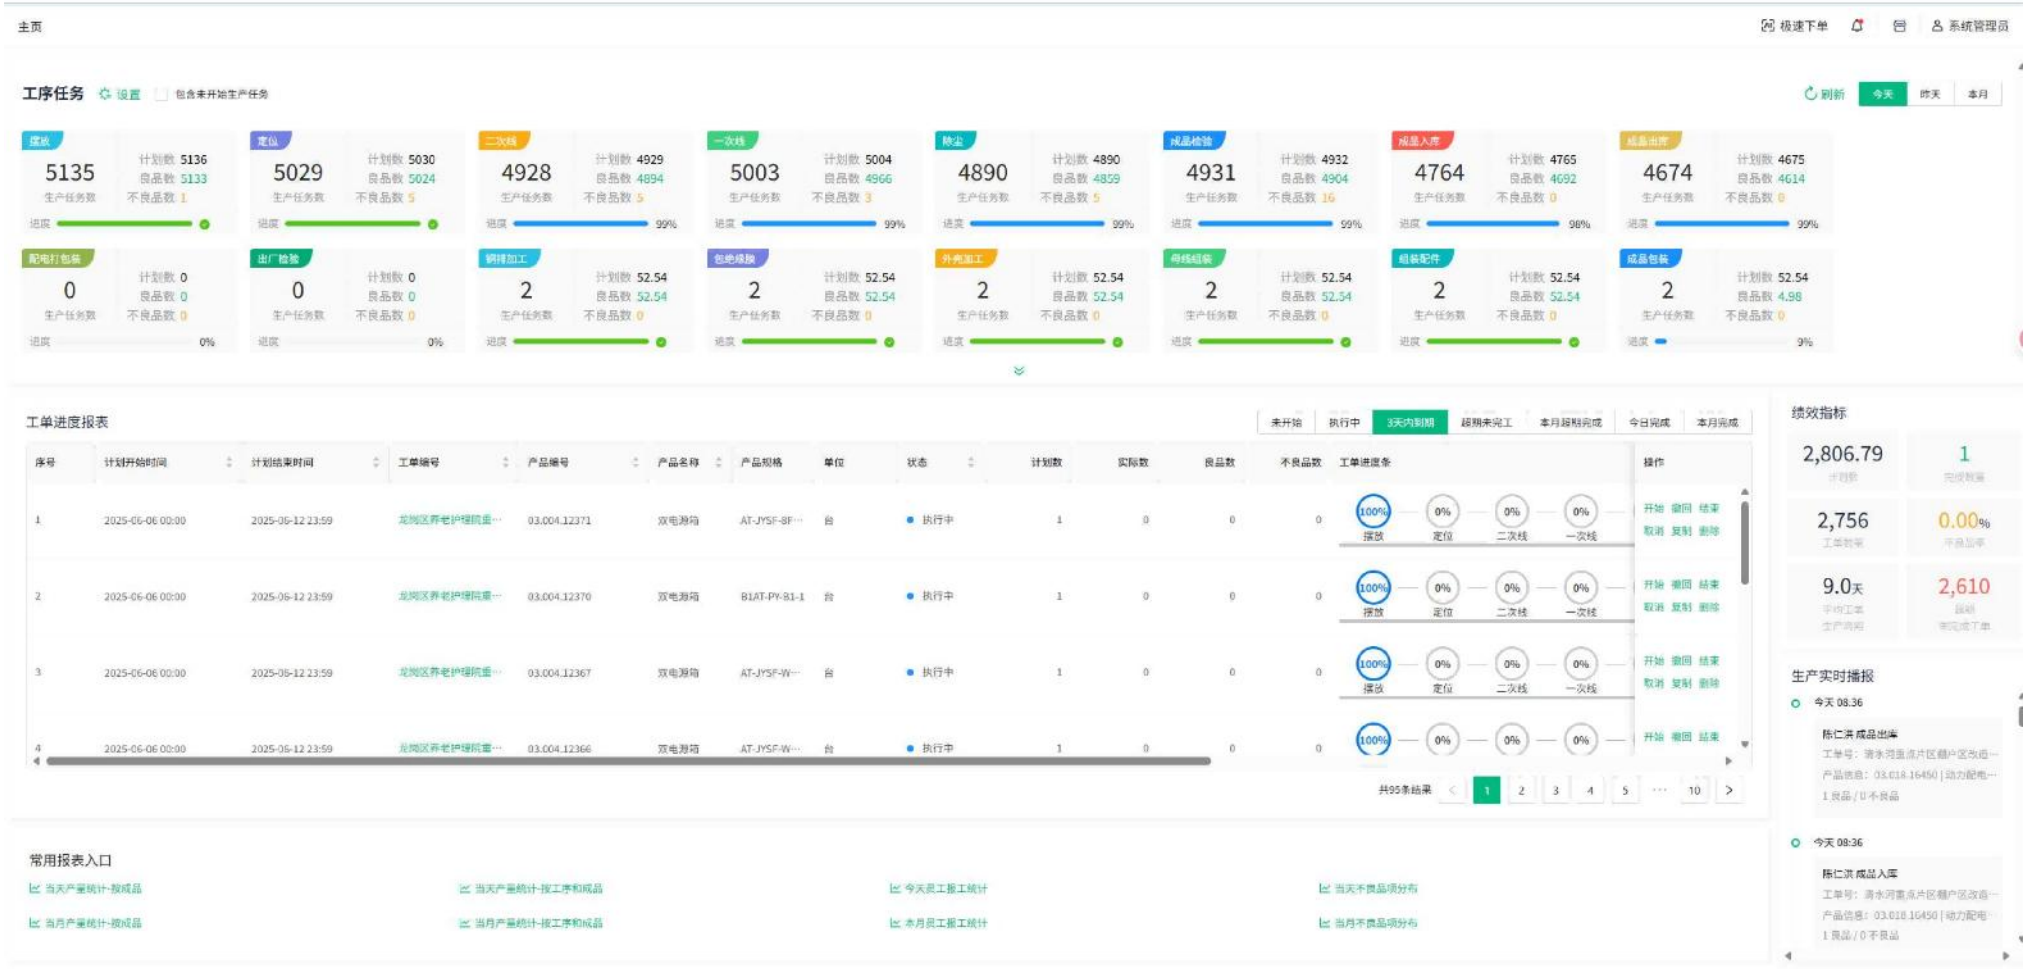


三江电气

MES系统，让生产透明，质量交期皆可控。

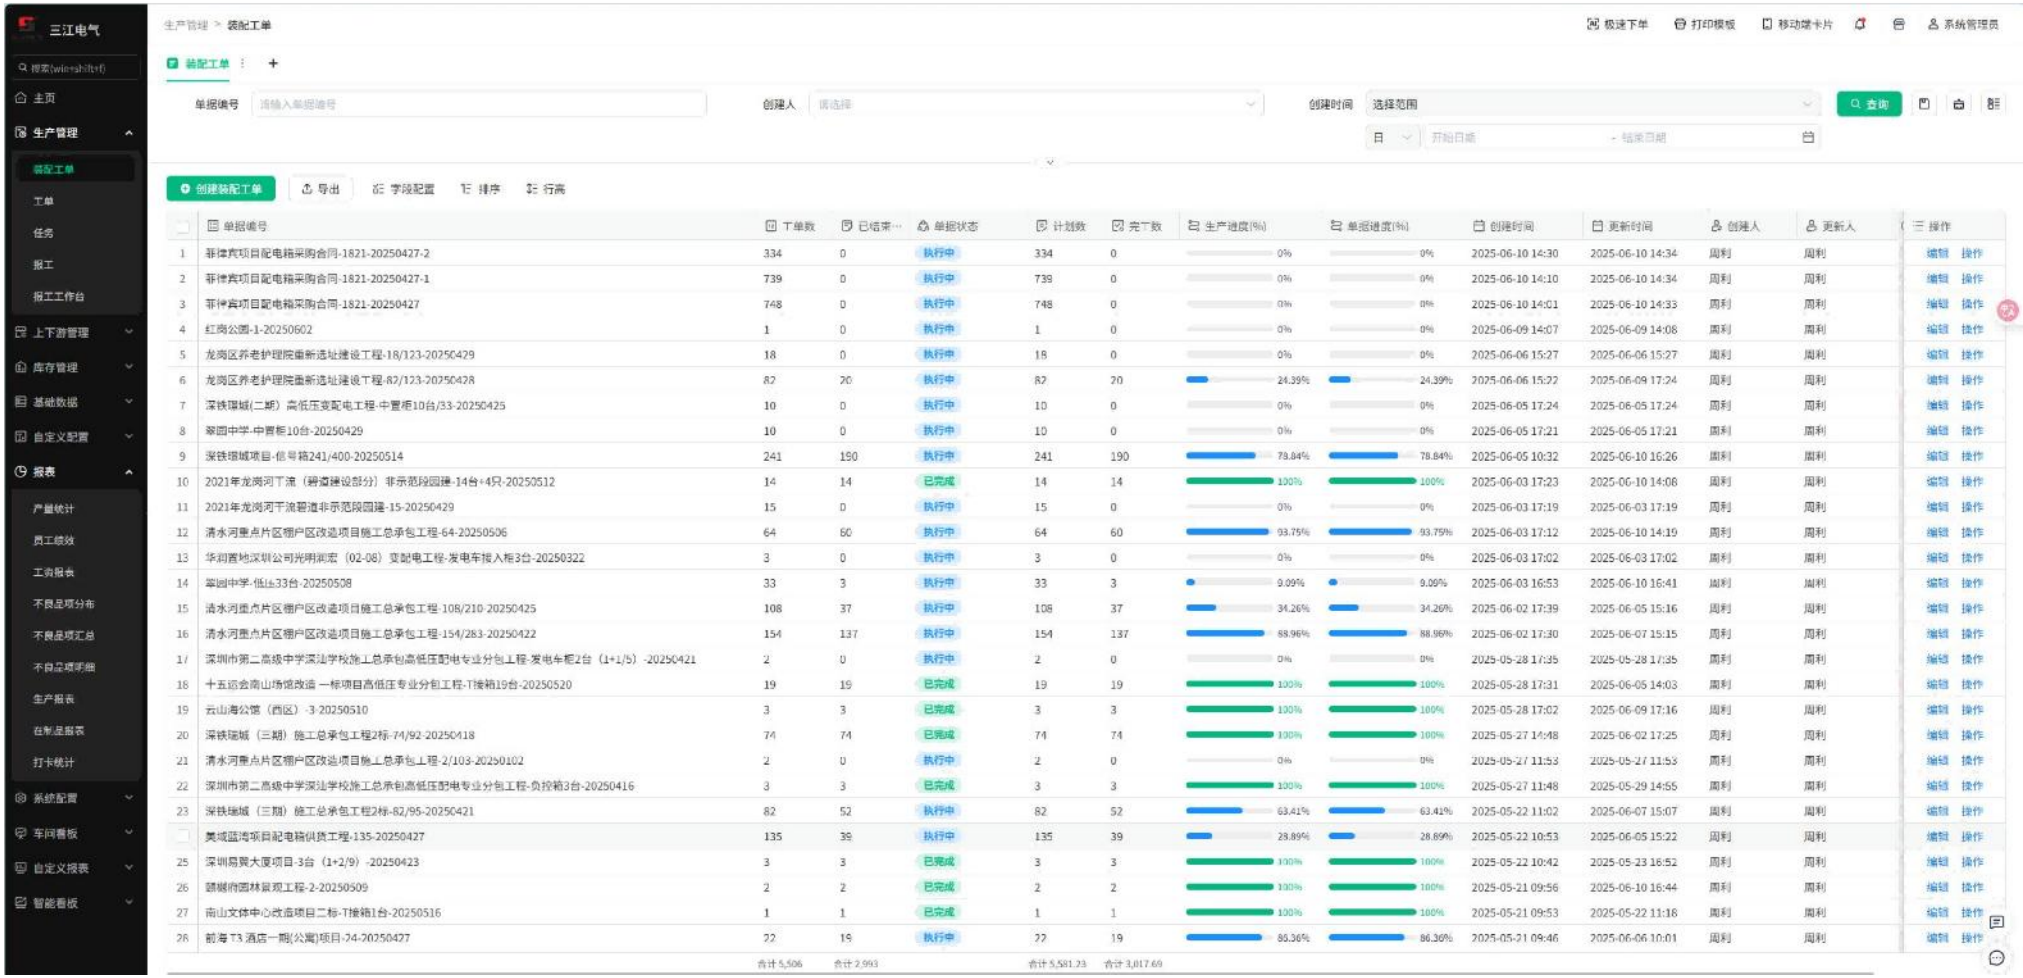

三江电气

智慧工地CRM系统，让施工流程化，质量交期皆可控。

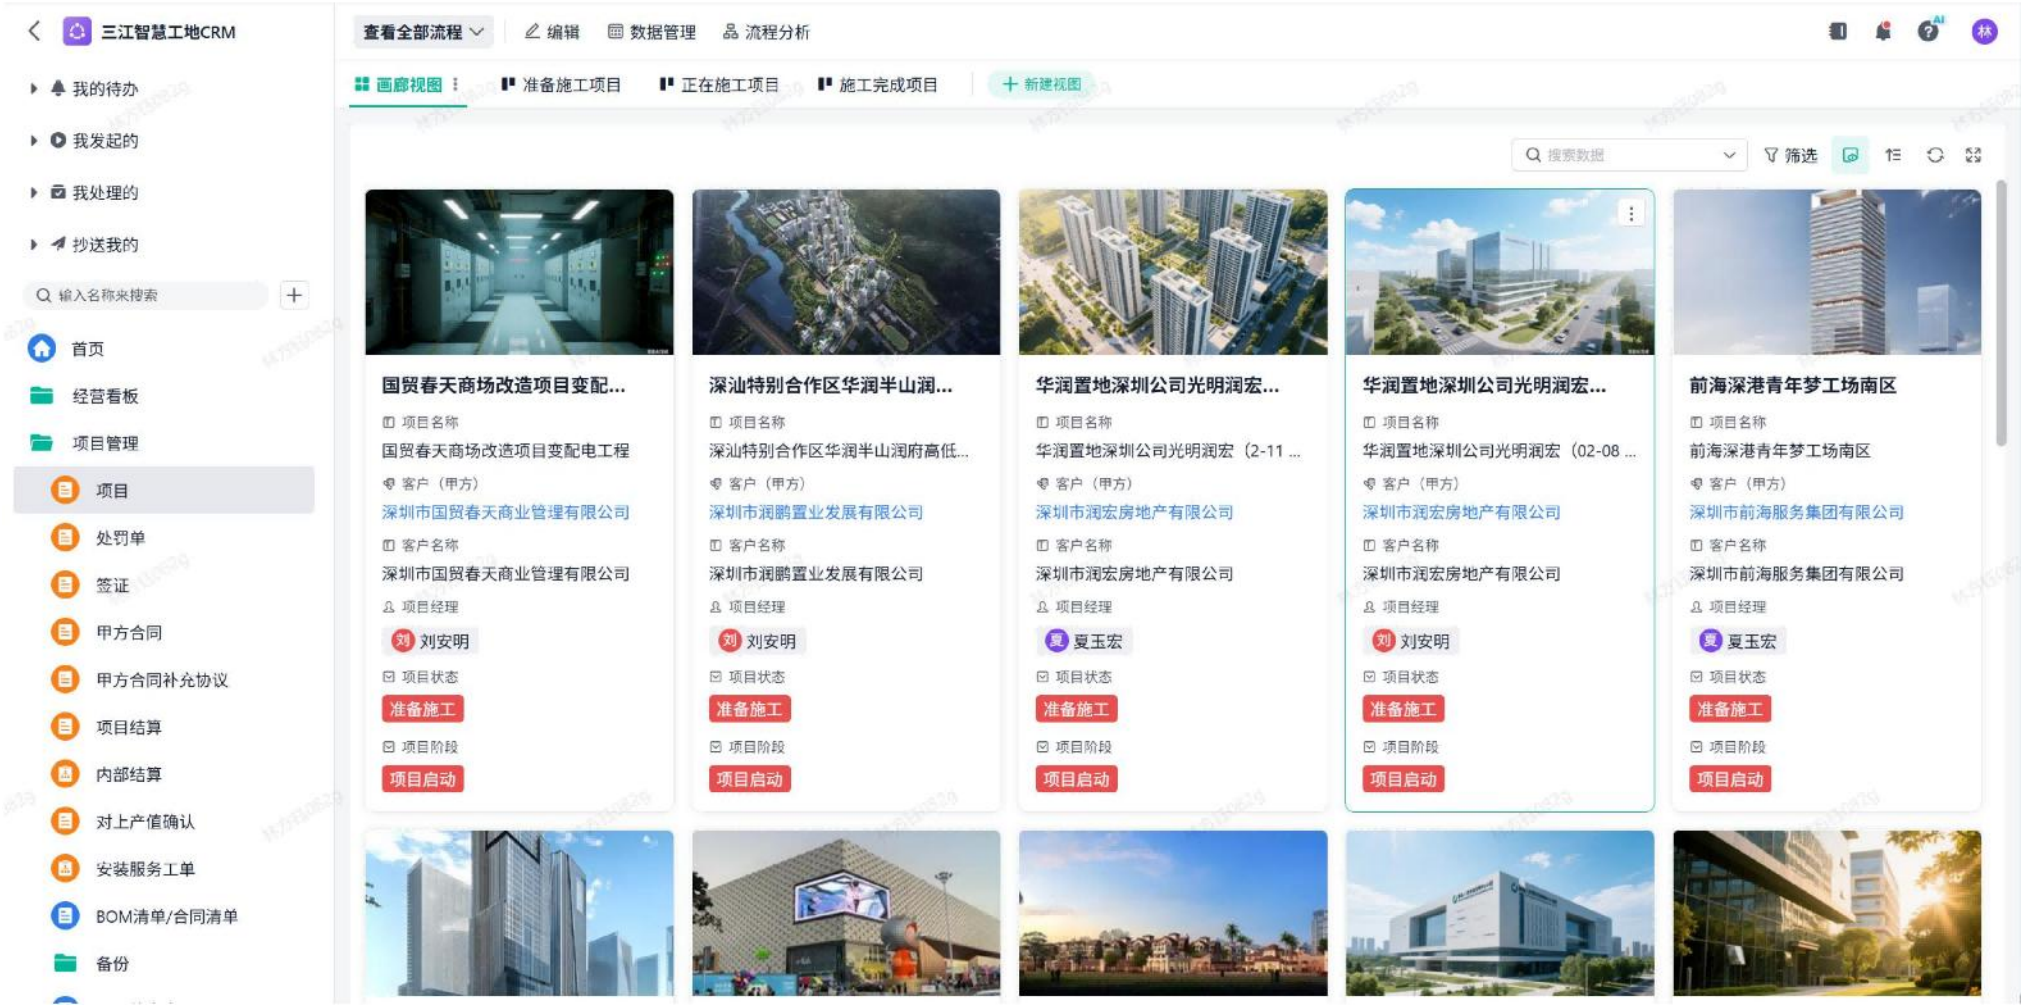

三江电气

智慧工地CRM，日志日录工作迹，随时复盘明晰。

2025060601074

打印 12/20

流水号
2025060601074

业务类型
安装部总经理日志

项目
项目名称 华润置地深圳公司光明润宏（02-08 地块）变配电工程

项目名称
华润置地深圳公司光明润宏（02-08 地块）变配电工程

填报日期
2025-06-06

需协调工作

今日工作内容
①润宏01.02地块光伏材料退场，逆变器进场找总包采购部、工程部、安全部、项目经理签字，②润宏07.08地块光伏进场找总包材料部、工程部、安全部、生产经理签字，③与甲方高对接供电方案，供电局答应下周一出，对接外网高压路由。

现场照片


761e10bc-1a9c-4ac... .jpeg
825.09 KB


cf2935dd-8a5e-421... .jpeg
1.54 MB


a1e5d3f2-b5c0-4d1... .jpeg
1.38 MB


165ea608-366f-4c2... .jpeg
1.47 MB

数据日志 评论

2025-06-06 21:48
夏玉宏 创建
2025060601074


智慧工地CRM，日志日录工作迹，随时复盘明晰。



产品全生命周期管理，让生产透明，质量交期皆可控。

定位：产品数据全周期管理系统

三江智慧云平台深耕工业设备制造疆界，以产品管理二维码（智慧物联码）为钥匙，核心覆盖生产制造之质量品控溯源（手机MES）、设备交付的云端服务管理、投运后的物联网运维管理。历经三阶段：精细化、移动化、物联网化的数据管控与采集，构筑产品全生命周期的大数据管理体系。平台集数据收集、存储、逻辑运算及统计分析于一体，精准推送信息至相关业务，以数据为引擎，驱动企业高效创新管理。三江智慧云平台，助力企业构建产品全生命周期的数字化管理平台，铸就企业核心数字资产。此平台不仅优化了管理流程，更以精粹的数据洞察，引领企业步入智能化、高效化的管理新篇章。每一环节皆显智慧之光，每一数据皆为企业之翼，共绘企业数字化转型的宏伟蓝图。

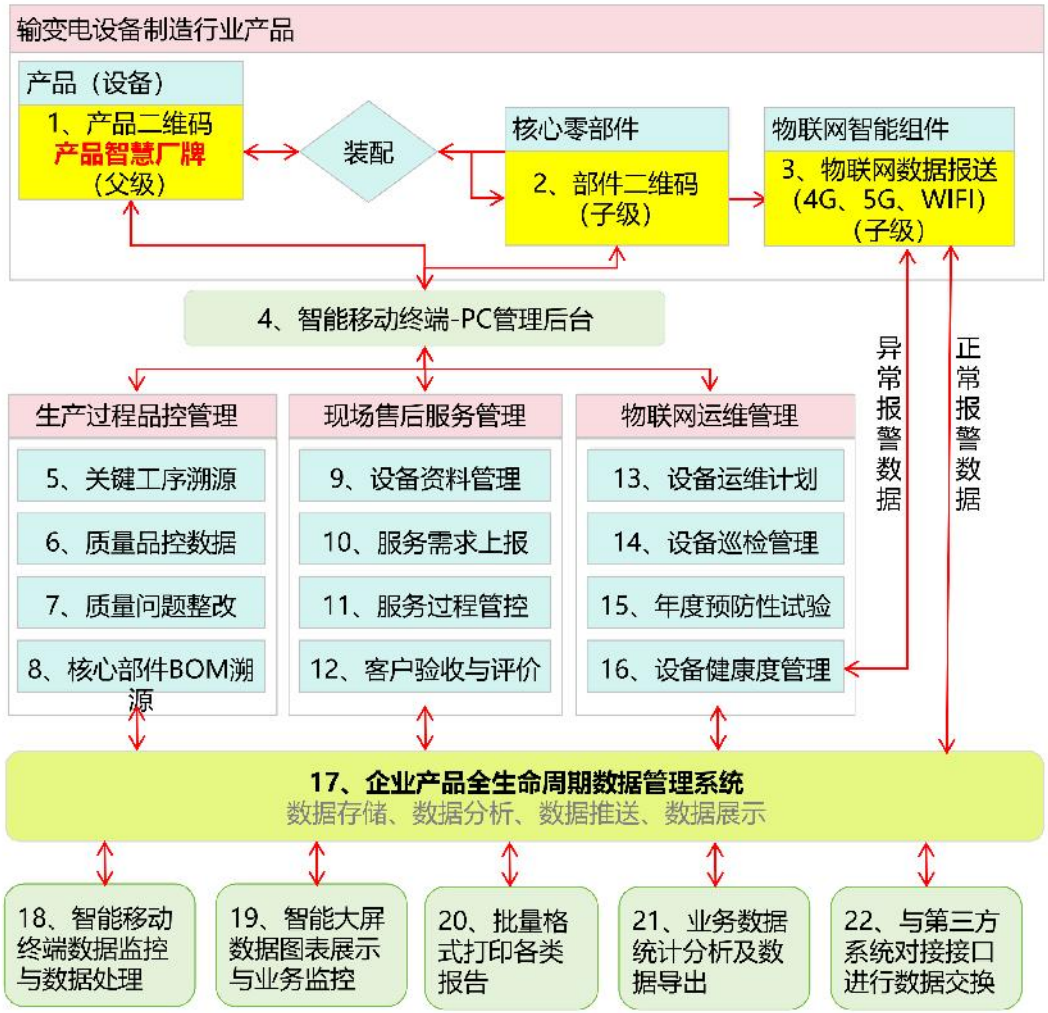

客户配电房统管策略



| 宝龙专精特新产业园



宝龙2栋配电房
合同编号：XSHT001012
完成时间：2023-07-05
安装位置：2栋地下一层

宝龙专精特新产业园项目2栋高低压配电设备采购及安装工程



| 全部

2栋1号配电房
编号：1
项目：宝龙专精特新产业园项目2...
客户：深圳市建设（集团）有限公司

2栋2号配电房
编号：2
项目：宝龙专精特新产业园项目2...
客户：深圳市建设（集团）有限公司

三江电气
SAN JIANG ELECTRIC

配电房资产详情，设备信息随时览。



箱体编号：11AA01
产品型号：XM
额定电压：400V
额定频率：50Hz
出厂编号：SJ2023060828

箱体编号：1AE01
产品型号：GCK
额定电压：AC380V
额定频率：50Hz
出厂编号：SJ2023060885

箱体编号：1AE02
产品型号：GCK
额定电压：AC380V
额定频率：50Hz
出厂编号：SJ2023060886

箱体编号：1AE03
产品型号：GCK
额定电压：AC380V
额定频率：50Hz
出厂编号：SJ2023060887

箱体编号：1AE04
产品型号：GCK
额定电压：AC380V
额定频率：50Hz
出厂编号：SJ2023060888

三江电气
SAN JIANG

每台设备皆配身份二维码





扫码即入，扫码瞬间，信息跃然屏上：
展示内容涵盖：设备概况、企业风采、服务上报详情、产品资料库、质量追溯轨迹、报修服务记录。
（客制化服务：为客户定制加密保护，专属密码验证，确保资料私密。密码灵活修改，按需而定。）

三江电气
SAN JIANG ELECTRIC

可全面查阅或便捷操作以下信息：

01 设备安装时的精确GPS定位详情，便于追踪与管理

02 详尽的设备生产相关资讯，了解制造全过程

03 各类图纸与专业技术资料，辅助维修与升级

04 清晰的设备主料清单，掌握核心部件信息

05 高效的元器件追溯系统，确保零件来源可追溯

06 便捷的在线报修服务，快速响应设备故障



地址：深圳市龙岗区坪地镇坪西澳头村横坑工业区2栋
电话：13500066679

三江电气
SAN JIANG ELECTRIC

设备信息精细记载

1. 设备详情概览：
2. 客户编号录存客户名称记载
3. 项目名称标明
4. 产品名称详列
5. 产品单位注明
6. 箱体编号记录
7. 设备序列号追踪
8. 产品型号呈现
9. 额定电压标明
10. 频率载录
11. 标准代号列示
12. 防护等级界定
13. 出厂日期记载
14. 保修期限明示
15. 安装位置标明设备详情概览：还包括设备的运行状态显示，故障诊断记录，以及维护保养历史。



客户编号	489070
客户名称	深圳市建设（集团）有限公司
项目名称	宝龙专精特新产业园项目2栋高低压配电设备采购及安装工程
产品名称	低压开关柜(屏)
产品单位	台
箱体编号	11AA01
设备序号	SJ2023060828
产品型号	XM
额定电压	400V
频率	50Hz
标准代号	GB/T7251.3-2018
防护等级	IP42
出厂日期	2023-07-05
保修到期	2024-07-04
安装位置	广东省深圳市龙岗区特区建工深圳建设宝龙专精特新产业园项目2栋

三江电气
SAN JIANG ELECTRIC

产品资料速查












客户可借由云平台，扫描箱体二维码，即查图纸、检验报告、部件溯源、安装视频及合格证等详尽信息。

三江电气
SAN JIANG ELECTRIC

图纸资讯探寻



高清缩放CAD图纸无损

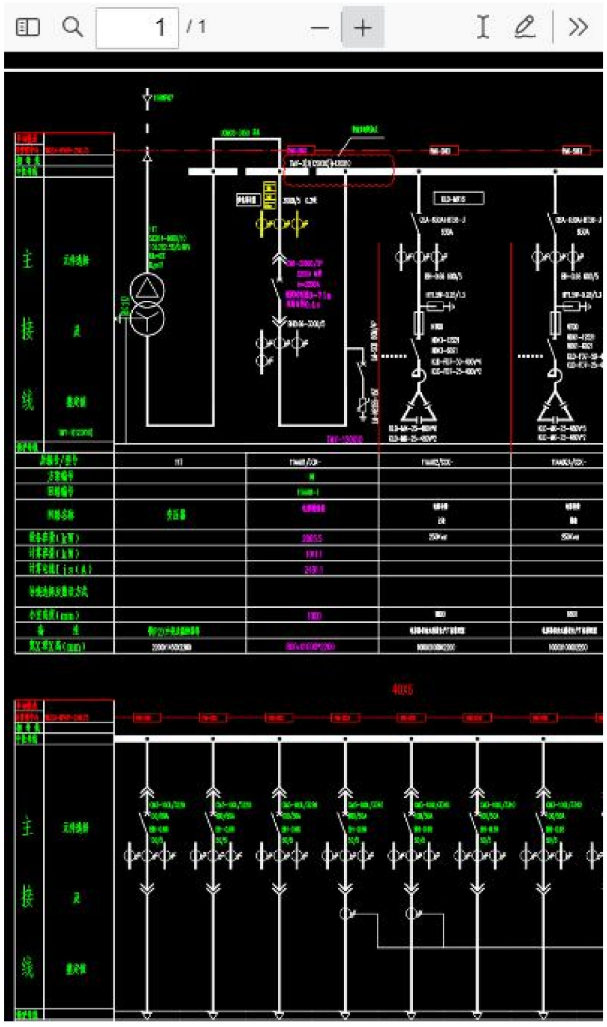

三江电气
SAN JIANG ELECTRIC

设备核心部件概览

产品相关资料

抽出式开关柜GCK&2011010301456815中英文证书II型自愿认证.pdf
2023年07月31日

抽出式开关柜GCK2500-自我申明.pdf
2023年07月31日

多功能仪表工程材料供应商资质审批表.xls
2023年07月31日

材料报审-明细.xls
2023年08月01日

宝龙专精特新产业园项目低压柜产品明细.xls
2023年09月21日


	A	B	C	D	E	F	G
1	宝龙专精特新产业园项目2栋 高低压柜组价分析表						
2	序号	名称		规格型号	单位	数量	备注/品牌
3	30	低压开关柜(屏)		11AA01	台	1	SCB14-1600
4				单台元件及清单			
5	①	主要元器件	框架断路器	NDW1A-32C/32/3/KM2/D2F2B2/Q23/A4	台	1	上海良信
6			电流互感器	BH-0.66 ϕ100II 3000/5 0.2级	只	4	国优产品
7			电流互感器	LMZ2-0.66 ϕ125 3000/5 0.2级	只	3	国优产品
8			多功能仪表	PMC-S963	只	1	深圳中电
9			多功能电子表	DTSD866 1.5(6)A 3*220/380V	只	1	国优产品
10			后备保护器	SCB-15/4P	只	1	国优产品
11			浪涌保护器	4P Iimp≥12.5kA 10/350	只	1	国优产品
12			一次电缆	RVR-35平方	米	8	国优产品
13			元件合计				
14	②	铜排	铜排-柜顶主母排	TMY-100*10*2	公斤	42.72	国优产品
15			铜排-N排	TMY-100*10*1	公斤	7.12	国优产品
16			铜排-PE排	TMY-100*10*1	公斤	7.12	国优产品
17			铜排-柜内排	TMY-100*10*2	公斤	160.20	国优产品
18			铜排-柜内垂直PE排	TMY-100*10*1	公斤	19.58	国优产品
19	③	其它附件		③ = ① × 费率			
20	④	柜体		GCK 800*1000*2200	台	1	三江电气

三江电气

企业概况查询



服务全球，多语切换自如

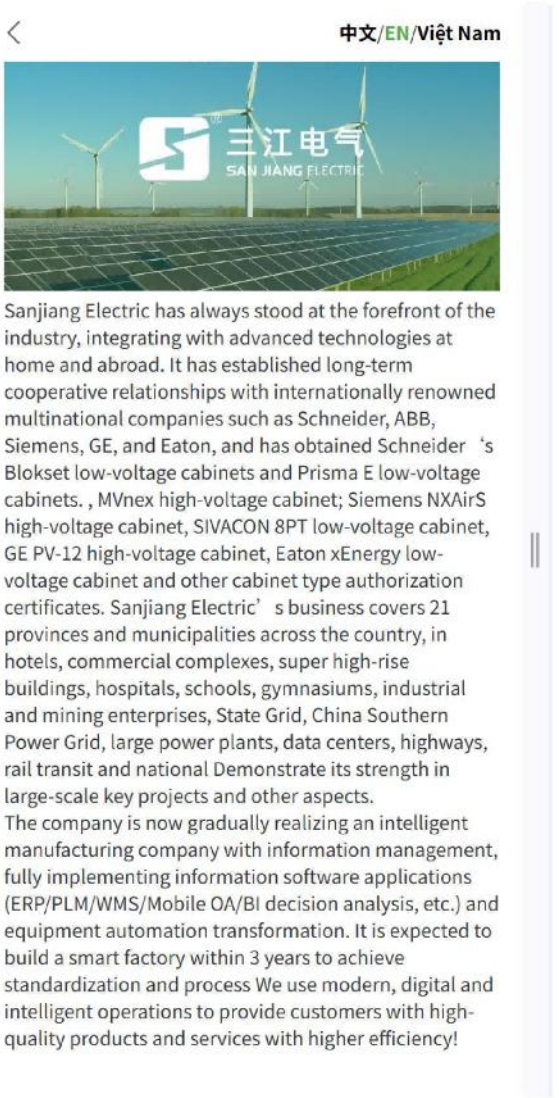

三江电气
SAN JIANG ELECTRIC

品质溯源查询

质量追溯信息

服务商	产品名称	工序岗位	操作时间
三江电气	低压开关柜(屏)	摆放	2023-06-21
三江电气	低压开关柜(屏)	二次线	2023-06-27
三江电气	低压开关柜(屏)	定位	2023-06-28
三江电气	低压开关柜(屏)	一次线	2023-07-03
三江电气	低压开关柜(屏)	除尘	2023-07-03
三江电气	低压开关柜(屏)	成品检验	2023-07-05
三江电气	低压开关柜(屏)	成品入库	2023-07-05
三江电气	低压开关柜(屏)	成品出库	2023-07-05

自上线至交付，皆可溯

工序详情

出厂编号	SJ2023060828
工作岗位	成品检验
工作内容	成品检验
操作人姓名	郑华华
操作时间	2023年07月05日
生产阶段	完成
客户名称	深圳市建设（集团）有限公司
产品编号	02.007.01136
GPS定位	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区

三江电气
SAN JIANG ELECTRIC

企业服务上报





客户为先，
便捷高效，
速应需求。



三江电气
SAN JIANG ELECTRIC

服务维修记录查询



每次维修皆有记录



三江电气
SAN JIANG ELECTRIC

售后服务管理



客户报修系统，无缝链接企业与客户，优化服务体验。售后管理系统，集客户、产品、服务、备件、统计于一体，实现全方位高效管理。

三江电气
SAN JIANG ELECTRIC

提供标准及定制服务

上门维修

上门安装

上门保养


返厂维修

远程支持

上门巡检

三江电气

强大售后系统与客户报修无缝对接，智效双全！

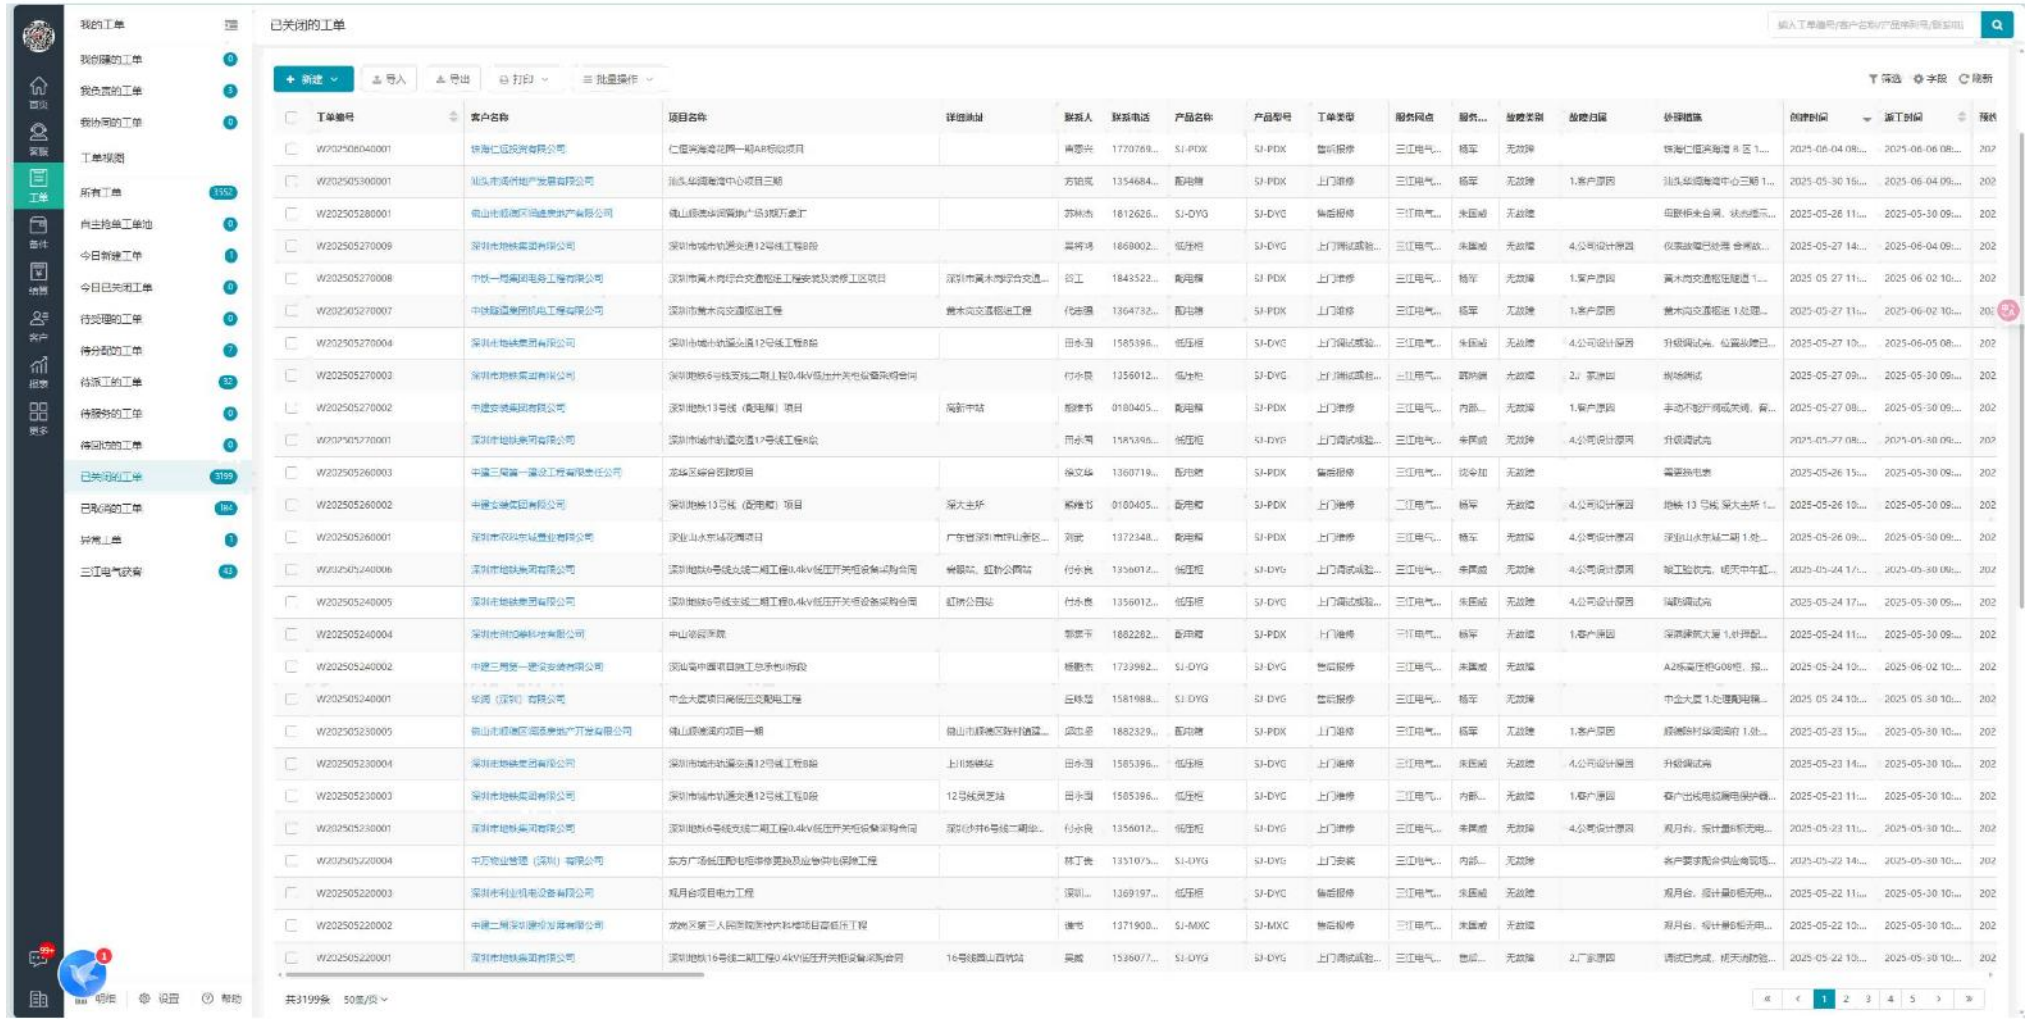

三江电气
SAN JIANG ELECTRIC

依需快速响应客户

工单信息

工单编号	W202305290002
客户名称	深圳市天荣盛房地产开发有限公司酒店管理分公司
项目名称	天汇四期（03）配电箱设备供货
产品类别	配电箱
产品名称	配电箱
产品型号	SJ-PDX
在保状态	保内
派工平台	内部员工
判断报修方式	3.电话指导分析
服务请求模式	客户报修
服务请求	变频器调试出现了一个问题，今天（5.29日）解决不了，需要明天和智能化单位的工程师再一起碰一下情况 收起
服务内容	28.变频器调试
服务详情	变频器调试出现了一个问题，今天（5.29日）解决不了，需要明天和智能化单位的工程师再一起碰一下情况 收起

客户报修详情



三江电气
SAN JIANG ELECTRIC

售后全程数字化精细管理



三江电气

精准记录售后历程

工单详情

删除 打印

工单信息

工单编号	W202305290002
客户名称	深圳市天荣盛房地产开发有限公司酒店管理分公司
项目名称	天汇四期（03）配电箱设备供货
产品类别	配电箱
产品名称	配电箱
产品型号	SJ-PDX
在保状态	保内
派工平台	内部员工
判断报修方式	3.电话指导分析
服务请求模式	客户报修
服务请求	变频器调试出现了一个问题，今天（5.29... 展开
服务内容	28.变频器调试
服务详情	变频器调试出现了一个问题，今天（5.29... 展开
客户报修数量	
已完成数量(台)	
此单服务数量(台)	
客户报修未完成量(台)	
客户报修未完成量原因说明	

处理过程 | 回单信息 | 收费清单 | 客户评价

基本信息

服务人员	李强	回单时间	2023-05-30 20:34:46
产品及型号	配电箱（SJ-PDX）	在保状态	保内
故障归属	1.客户原因	客户原因	
厂家原因(元品件问题)		公司生产原因	
公司设计原因		维修/调试台数	12
箱体编号	2023.5.30 天汇四期 1.配合自动化调试，设置施耐德变频器参数完成。	处理结果	调试完成
未完成事项原因		异常待处理	无
坏料退仓	无	差旅费用项	餐费,交通费
费用明细	餐补50.00，交通费26.00	出差费用总计	76.00
处理措施	2023.5.30 天汇四期 1.配合自动化调试，设置施耐德变频器参数完成。		

服务前图片（共 5 项）

#	图片展示
1	

服务后图片（共 5 项）

#	图片展示
1	

三江电气

服务回执，客户验收签字确认



三江电气
SAN JIANG ELECTRIC

客户满意度回访：客户满意，我们恒久动力之源。



三江电气

售后客服报表精统每位客户服务信息



（二）、营业执照及注册资金



统一社会信用代码
91440300766388192 4

营业执照

（副本）

名　　称　深圳市三江电气有限公司

类　　型　有限责任公司

法定代表人　周玉龙

成立日期　2004年09月17日

住　　所　深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋

重要提示
1. 商事主体的经营范围由章程确定，经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局

2025 年 05 月 13 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　　国家市场监督管理总局监制

首页 | 企业信息填报 | 信息公告 | 重点领域企业 | 导航 | 18344...

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

深圳市三江电气有限公司 存续（在营、开业、在册）

发送报告
信息分享
信息打印

统一社会信用代码： 914403007663881924
注册号：
法定代表人： 周玉龙
登记机关： 深圳市市场监督管理局
成立日期： 2004年09月17日

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

营业执照信息

· **统一社会信用代码：** 914403007663881924
· **企业名称：** 深圳市三江电气有限公司
· **注册号：**
· **法定代表人：** 周玉龙
· **类型：** 有限责任公司
· **成立日期：** 2004年09月17日
· **注册资本：** 5688.000000万人民币
· **核准日期：** 2026年03月10日
· **登记机关：** 深圳市市场监督管理局
· **登记状态：** 存续（在营、开业、在册）
· **住所：** 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋

· **经营范围：** 一般经营项目：电器元件、金属材料的购销、楼宇智能化系统软硬件的技术开发与销售（不含专营、专控、专卖商品）；低、低压电力器材及配件、变压器、发电机的的销售。电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；软件销售；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；环保咨询服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；在线能源监测技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电机制造；发电机及发电机组销售；电机及其控制系统研发；发电机及发电机组制造；环境应急技术装备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；储能技术服务；智能输配电及控制设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：电力电子元器件制造；变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备制造；高压成套配电开关控制设备、低压成套配电开关控制设备、配电箱（柜）、电缆桥架、母线槽、高/低压预装式变电站、消防控制设备、水电站控制设备的生产、销售、安装及售后维修服务；电力设计；充电桩运营及技术服务；建筑、装修工程配套设计及安装；电力输送设施安装工程服务；输配电控制设备制造、上门安装与技术服务；电子与智能化工程专业承包服务。输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

（三）、施工资质等级证书

1、承装（修、试）类电力设施三级许可证



承装(修、试)电力设施许可证

许可证编号:6-1-00200-2021

单 位 名 称：深圳市三江电气有限公司　　住所：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋

法定代表人：周玉龙　　许可类别和等级：承装类三级 承修类三级 承试类三级

统一社会信用代码：91440300766388192A

有效期限自　2021年04月30日　始

至　2027年04月29日　止

许可机关　2021年04月30日

国家能源局印制

2、建筑业企业资质证书（建筑机电安装工程专业承包二级、输变电工程专业承包二级）



建筑业企业资质证书

证书编号：D344241549

企　业　名　称：深圳市三江电气有限公司

统一社会信用代码：91440300766384924

法　定　代　表　人：周玉龙

注　册　地　址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋

有　效　期：至2030年09月22日

（请扫码查看各项资质有效期）

资　质　等　级：电子与智能化工程专业承包二级
输变电工程专业承包二级
建筑机电安装工程专业承包二级
******

先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号，进入“粤建办事”扫码查验

发证机关：深圳市住房和建设局

发证日期：2025年09月22日

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：https://jzsc.mohurd.gov.cn
广东省建设行业数据开放平台查询网址：https://ykypt.gdcic.net

3、建筑业企业资质证书（施工劳务不分等级）



建筑业企业资质证书

证书编号：DL34410067

企　业　名　称：深圳市三江电气有限公司

统一社会信用代码：91440300766388192 4

法　定　代　表　人：周玉龙

注　册　地　址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋

有　效　期：至2027年05月16日

资　质　等　级：施工劳务不分等级

******

先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号，进入“粤建办事”扫码查验

发证机关：深圳市龙岗区住房和建设局

发证日期：2022年05月16日

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn
广东省建设行业数据开放平台查询网址：http://data.gdcic.net/dop

（四）、安全生产许可证



统一社会信用代码：91440300766388192 4

安全生产许可证

编号：（粤）JZ安许证字[2023]021373

企 业 名 称：深圳市三江电气有限公司

法 定 代 表 人：周玉龙

单 位 地 址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋

经 济 类 型：有限责任公司

许 可 范 围：建筑施工

有 效 期：2024年09月30日 至 2027年09月30日

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2024 年 09 月 30 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

（五）、体系认证证书

1、质量管理体系认证证书

ISO9001

HEAD CERTIFICATION

质量管理体系认证证书

证书编号：04623Q11084R4M

兹证明:

深圳市三江电气有限公司

统一社会信用代码：91440300766388192 4

质量管理体系符合:

GB/T19001-2016 / ISO9001:2015 标准

证书覆盖范围:

CCC 许可范围内母线槽、配电箱（配电板）、低压成套开关设备的生产；高压成套配电开关控制设备、电线桥架的生产及服务

注册地址/实际地理地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋

颁证日期：2023-12-28
有效期至：2026-12-27
初次颁证日期：2012-04-12

证书签发人

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF CNAS

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C046-M

北京海德国际认证有限公司 证书专用章

此认证证书的有效性以左下角二维码扫描结果为准。
同时可登陆国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)
也可登陆认证机构网站(www.hicchina.com.cn)查询。
审核报告和监督审核结论通知书在认证机构网站下载(www.hicchina.com.cn)获取。
注:获证组织必须定期接受监督审核，并与监督审核结论通知书一并使用方为有效。

北京海德国际认证有限公司

中国・北京・朝阳区北苑东路19号院7号楼701室 (100012)

2、环境管理体系认证证书



注册号：07624E1173R2M-GD/001

北京中润兴认证有限公司
Beijing Zhongrunxing Certification Co.,Ltd.

环 境 管 理 体 系 认 证 证 书

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询

兹 证 明

深圳市三江电气有限公司

统一社会信用代码：91440300663881924

注册地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋

经营地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋

环境管理体系符合

GB/T24001-2016/ISO14001:2015

该环境管理体系认证所覆盖的范围为：

CCC 许可范围内母线槽、配电箱（配电板）、低压成套开关设备的生产；高压成套配电开关控制设备、电缆桥架的生产及销售所涉及的相关环境管理活动

获证客户在证书有效期内每年至少接受一次本认证机构的监督审核，此证书方可持续有效，本证书有效性请登录**www.zrxbj.com** 查询。

颁证日期：2024 年 07 月 24 日　　有效期：2027 年 08 月 30 日

北京中润兴认证有限公司

地址：北京市朝阳区和平街东土城路12号3号楼504室

签发人：

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

CNAS 中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C076-M

I 贴标处　II 贴标处　III 贴标处

证书查询

3、职业健康管理体系认证证书



注册号：07624S1047R2M-GD/001

北京中润兴认证有限公司
Beijing Zhongrunxing Certification Co.,Ltd.

职业健康安全管理体系认证证书

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询

兹 证 明

深圳市三江电气有限公司

统一社会信用代码：91440300763881924J

注册地址： 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋

经营地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋

职业健康安全管理体系符合

GB/T 45001-2020/ISO45001:2018

该职业健康安全管理体系认证所覆盖的范围为：

CCC 许可范围内母线槽、配电箱（配电板）、低压成套开关设备的生产；高压成套配电开关控制设备、电缆桥架的生产及销售所涉及的相关职业健康安全管理活动

获证客户在证书有效期内每年至少接受一次本认证机构的监督审核，此证书方可持续有效，本证书有效性请登录www.zrxbj.com 查询。

颁证日期：2024 年 07 月 24 日　　有效期：2027 年 08 月 30 日

北京中润兴认证有限公司

地址：北京市朝阳区和平街东土城路12号3号楼304室

签发人：

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

CNAS 中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C076-M

证书查询

4、知识产权合规管理体系认证证书



知识产权合规管理体系认证证书

证书号：49824IP05315R1M

兹证明

深圳市三江电气有限公司

注册地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋

经营地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋

知识产权管理体系符合标准：GB/T 29490-2023

通过认证的范围如下：

高压成套配电开关控制设备、电线桥架、CCC许可范围内母线槽、配电箱（配电板）、低压成套开关设备、消防控制设备的研发、生产、销售的知识产权管理

注：认证注册范围不包括未获得有效的国家规定的相关行政许可、资质许可的产品/服务范围。

初次发证日期：2021年12月23日　　有效期至：2027年12月22日

本次发证日期：2024年12月24日

证书有效性通过年度监督保持，年度监督结果见监督审核合格通知书、本公司网站或在中国国家认证认可监督管理委员会官方网站查询。

签发：刘振民

中审认证

中审（深圳）认证有限公司

地址：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6007号安徽大厦1307-1308（518040）

中国国家认证认可监督管理委员会网址 http://www.cnca.gov.cn

中审（深圳）认证有限公司网址 http://www.zsszrz.com

5、商品售后服务五星级评价体系证书



注册号：23SC0027R1M-GD/001

★★★★★

服务认证证书

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询

兹 证 明

深圳市三江电气有限公司

统一社会信用代码：91[illegible]

注册地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区[illegible]栋

经营地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2[illegible]栋（不含地网点除外）

服务能力达到

GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》

[illegible]

认证范围

高低压成套设备、配电箱、母线槽、桥架的售后服务（安装、调试、培训、维修）

获证客户在证书有效期内每年至少接受一次本认证机构的监督审核，并将监督审核合格标志粘贴于证书指定位置，此证书方可持续有效。本证书有效性请登录www.zrxbj.com查询。

颁证日期：2023 年 08 月 22 日　　有效期：2026 年 12 月 02 日

北京中润兴认证有限公司

地址：北京市朝阳区和平街东[illegible]路12号3号楼804室

签发人：

（六）、企业相关资信证书

1、AAA 级信用企业



2、企业资信等级证书（AAA 级）



3、质量服务诚信单位证书（AAA 级）



4、企业信用等级证书（AAA 级）



5、守信承诺单位证书（AAA 级）



6、诚信企业家证书


版权登记号：国作登字-2021-F-00046039
信用编码：CCYX02231118557JM(1-3)
诚信企业家证书
CREDIT RATING CERTIFICATE
周玉龙
深圳市三江电气有限公司
深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
所建立的信用评价体系经审核符合企业信用体系评价标准
适用条款的要求认定为：
诚信企业家
统一社会信用代码：914403007663881924
评价执行标准：Q/3200100CCYX-2019
证书签发日期：2024年04月21日
注册截止日期：2027年04月20日
年检标签处
年检标签处
创诚永信信用评价（南京）有限公司
全国中小企业信用公示查询平台（http://www.credits-china.com/）
中国企业信用信息网（www.creditchina315.com）
中国招标投标网（www.cecbid.org.cn）

7、诚信经营示范单位证书（AAA 级）




8、诚信供应商等级证书（AAA 级）



9、国家高新技术企业证书


高新技术企业
证书
企业名称：深圳市三江电气有限公司
证书编号：GR202544203933
发证时间：二〇二五年十二月二十五日
有 效 期：三年
批准机关：
深圳市工业和信息化局
深圳市财政局
国家税务总局深圳市税务局

10、创新型中小企业

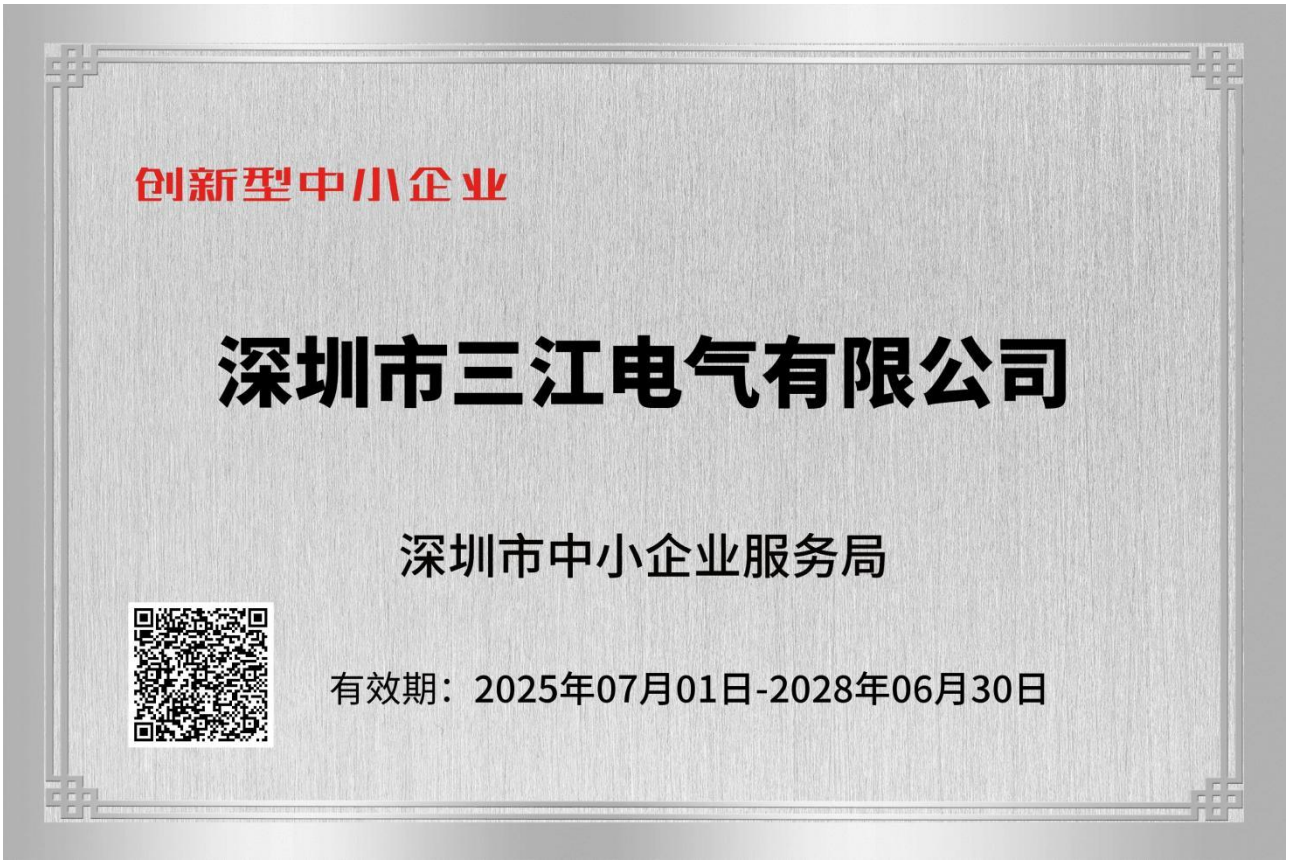

11、专精特新中小企业



12、软件企业证书



软件企业证书

经评估，深圳市三江电气有限公司符合《软件企业评估标准》（T/SIA002-2019），评估为软件企业，特发此证。

证书编号：深RQ-2026-0047
发证日期：2026-04-30
有 效 期 ：一年

依据2025年度的财务数据
评估机构：深圳市软件行业协会
发证机构：中国软件行业协会

13、深圳行业领袖百强企业荣誉证书



荣誉证书

深圳市三江电气有限公司：

贵公司荣获2023年度“深圳行业领袖百强企业”称号，特发此证，以资鼓励。

深圳市行业领袖企业发展促进会　深圳商报
二〇二三年十一月

（七）、近三年审计报告

1、2023 年审计报告

深圳市三江电气有限公司
2023年度
审 计 报 告

深中创会审字[2024]第B061b号

深圳中创会计师事务所（普通合伙）

深圳中创会计师事务所（普通合伙）

关于深圳市三江电气有限公司的

审计报告

（二〇二三年度）

目 录

项 目	页码
一. 审计报告	1-2
二. 资产负债表	3-4
三. 利润表	5
四. 现金流量表	6
五. 所有者权益变动表	7-8
六. 会计报表附注	9-21
七. 会计师事务所营业执照、执业许可证	22-23

深圳中创会计师事务所（普通合伙）
SHENZHEN ZHONGCHUANG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
地址：深圳市罗湖区桂园街道松园社区笋岗东路3013号长虹大厦1502、1503、1504　电话：0755-28833171

审 计 报 告

深中创会审字[2024]第B061b号

深圳市三江电气有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的深圳市三江电气有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2023年12月31日资产负债表，2023年度利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合

理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

深圳中创会计师事务所（普通合伙）　　中国注册会计师

中国.深圳　　中国注册会计师

二〇二四年三月四日

深圳市三江电气有限公司
资产负债表
二〇二三年十二月三十一日

单位：人民币元

项　　目	附注	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金	附注6	8,512,647.58	9,014,853.47
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		1,562,000.00	1,085,000.00
应收账款	附注7	226,154,842.69	193,420,155.74
应收款项融资		-	-
预付款项	附注8	6,021,545.35	5,201,876.27
其他应收款	附注9	8,015,445.24	8,602,456.47
存货		45,021,546.61	42,154,625.74
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		**295,288,027.47**	**259,478,967.69**
非流动资产：			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		3,012,485.17	2,632,145.14
在建工程	附注10	201,546.82	150,146.47
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		311,000.05	311,000.05
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		**3,525,032.04**	**3,093,291.66**
资产合计		**298,813,059.51**	**262,572,259.35**

深圳市三江电气有限公司
资产负债表(续)
二〇二三年十二月三十一日

单位：人民币元

项　　目	附注	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款	附注11	7,535,420.47	8,587,064.54
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	附注12	18,455,255.97	18,978,092.46
预收款项	附注13	1,837,204.76	1,605,486.17
合同负债		-	-
应付职工薪酬	附注14	3,015,725.00	2,815,485.00
应交税费		365,621.75	330,154.56
其他应付款	附注15	2,654,700.00	3,012,500.00
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		**33,863,927.95**	**35,328,782.73**
非流动负债：			
长期借款	附注16	1,968,000.00	2,504,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		**1,968,000.00**	**2,504,000.00**
负债合计		**35,831,927.95**	**37,832,782.73**
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	附注17	30,890,000.00	30,890,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		-	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润	附注18	232,091,131.56	193,849,476.62
所有者权益（或股东权益）合计		**262,981,131.56**	**224,739,476.62**
负债和所有者权益（或股东权益）合计		**298,813,059.51**	**262,572,259.35**

深圳市三江电气有限公司
利 润 表
二〇二三年度

单位：人民币元

项 目	附注	本年累计数	上年累计数
一、营业收入	附注19	**360,707,343.11**	**322,060,127.78**
减:营业成本	附注20	288,986,276.73	253,288,875.72
税金及附加		1,399,356.93	1,159,416.46
销售费用		17,002,108.49	15,475,900.15
管理费用		18,407,676.71	17,624,538.70
研发费用		-	-
财务费用		1,667,032.31	1,563,071.88
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
加:其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		**33,244,891.94**	**32,948,324.87**
加:营业外收入	附注21	6,015,165.54	5,620,481.47
减:营业外支出	附注22	482,561.03	482,561.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		**38,777,496.45**	**38,086,245.31**
减:所得税费用		535,841.51	478,545.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		**38,241,654.94**	**37,607,700.17**
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		38,241,654.94	37,607,700.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		**-**	-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2.其他债权投资公允价值变动		-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
4.其他债权投资信用减值准备		-	-
5.现金流量套期储备		-	-
6.外币财务报表折算差额		-	-
六、综合收益总额		**38,241,654.94**	**37,607,700.17**
七、每股收益		**-**	-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

深圳市三江电气有限公司
现 金 流 量 表
二〇二三年度

单位：人民币元

项　　目	行次	本年度	上年度
一、经营活动产生现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	327,727,374.75	310,200,264.98
收到的税费返还	2	-	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	9,192,299.61	5,174,281.47
经营活动现金流入小计	4	336,919,674.36	315,374,546.45
购买商品、接受劳务支付的现金	5	279,739,166.22	264,588,259.85
支付给职工以及为职工支付现金	6	22,940,951.60	16,962,784.48
支付的各项税费	7	4,489,854.09	4,160,731.65
支付的其他与经营活动有关的现金	8	27,746,115.22	26,302,713.40
经营活动现金流出小计	9	334,916,087.13	312,014,489.38
经营活动产生的现金流量净额	10	2,003,587.23	3,360,057.07
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	11	-	-
取得投资收益收到的现金	12	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	15	-	-
投资活动现金流入小计	16	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	918,149.05	167,449.93
投资支付的现金	18	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	20	-	-
投资活动现金流出小计	21	918,149.05	167,449.93
投资活动产生的现金流量净额	22	-918,149.05	-167,449.93
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	23	-	
取得借款收到的现金	24	-	
收到其他与筹资活动有关的现金	25	-	
筹资活动现金流入小计	26	-	-
偿还债务支付的现金	27	1,587,644.07	2,482,316.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	29	-	-
筹资活动现金流出小计	30	1,587,644.07	2,482,316.41
筹资活动产生的现金流量净额	31	-1,587,644.07	-2,482,316.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32		
五、现金及现金等价物净增加额	33	-502,205.89	710,290.73
加：期初现金及现金等价物余额	34	9,014,853.47	8,304,562.74
六、期末现金及现金等价物余额	35	8,512,647.58	9,014,853.47

深圳市三江电气有限公司
所有者权益（或股东权益）增减变动表
（二〇二三年度）

单位：人民币元

项　　目	行次	本　年　金　额										
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
一. 上年年末余额	01	30,890,000.00									193,849,476.62	224,739,476.62
加：会计政策变更	02											
前期差错更正	03											
其他	04											
二. 本年年初余额	05	30,890,000.00									193,849,476.62	224,739,476.62
三. 本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	06										38,241,654.94	38,241,654.94
（一）综合收益总额	07										38,241,654.94	38,241,654.94
（二）所有者投入和减少资本	08											
1. 所有者投入的普通股	09											
2. 其他权益工具持有者投入资本	10											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11											
4. 其他	12											
（三）利润分配	13											
1. 提取盈余公积	14											
2. 对所有者（或股东）的分配	15											
3. 其他	16											
（四）所有者权益内部结转	17											
1. 资本公积转增资本（或股本）	18											
2. 盈余公积转增资本（或股本）	19											
3. 盈余公积弥补亏损	20											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	21											
5. 其他综合收益结转留存收益	22											
6. 其他	23											
四. 本年年末余额	24	30,890,000.00									232,091,131.56	262,981,131.56

深圳市三江电气有限公司
所有者权益（或股东权益）增减变动表
（二〇二三年度）

单位：人民币元

项　　目	行次	上　年　金　额										
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
一. 上年年末余额	01	30,890,000.00									156,241,776.45	187,131,776.45
加：会计政策变更	02											
前期差错更正	03											
其他	04											
二. 本年年初余额	05	30,890,000.00									156,241,776.45	187,131,776.45
三. 本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	06										37,607,700.17	37,607,700.17
（一）综合收益总额	07										37,607,700.17	37,607,700.17
（二）所有者投入和减少资本	08											
1. 所有者投入的普通股	09											
2. 其他权益工具持有者投入资本	10											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11											
4. 其他	12											
（三）利润分配	13											
1. 提取盈余公积	14											
2. 对所有者（或股东）的分配	15											
3. 其他	16											
（四）所有者权益内部结转	17											
1. 资本公积转增资本（或股本）	18											
2. 盈余公积转增资本（或股本）	19											
3. 盈余公积弥补亏损	20											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	21											
5. 其他综合收益结转留存收益	22											
6. 其他	23											
四. 本年年末余额	24	30,890,000.00									193,849,476.62	224,739,476.62

深圳市三江电气有限公司
会计报表附注
（二〇二三年度）

单位：人民币元

附注1. 公司概况：

1、公司成立背景：

本公司经深圳市市场监督管理局批准，于2004年9月17日正式成立的有限责任公司，领有统一社会信用代码为91440300766388192 4的企业法人营业执照，截止2023年12月31日的最新工商信息：法定代表人为周玉龙,注册资本为人民币10,888.00万元，经营期限为永续经营；公司注册地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋。

2、经营范围：

一般经营项目： 电器元件、金属材料的购销、楼宇智能化系统软硬件的技术开发与销售（不含国家专营、专控、专卖商品）；高、低压电力器材及配件、变压器、发电机的的销售。电力电子元器件销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；机械电气设备销售；软件销售；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；环保咨询服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；在线能源监测技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电机制造；发电机及发电机组销售；电机及其控制系统研发；发电机及发电机组制造；环境应急技术装备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；储能技术服务；智能输配电及控制设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可经营项目： 以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：

电力电子元器件制造；变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备制造；高压成套配电开关控制设备、低压成套配电开关控制设备、配电箱（柜）、电缆桥架、母线槽、高/低压预装式变电站、消防控制设备、水电站控制设备的生产、销售、安装及售后维修服务；电力设计；充电桩运营及技术服务；建筑、装修工程配套设计及安装；电力输送设施安装工程服务；输配电控制设备制造、上门安装与技术服务；电子与智能化工程专业承包服务。输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

附注2. 财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》及其具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

附注3、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量等有关信息。

附注4.重要会计政策及会计估计的说明

1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3、记账基础和计价原则

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

4、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5、外币业务核算方法

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

6、应收款项坏账准备

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）坏账准备的计提方法

①单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

A．信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

种类	确定组合的依据
账龄分析组合	无明显减值迹象的应收款项，相同账龄的应收款项具有类似信用风险的特征
合并范围内关联方组合	对受本公司控制的子公司的应收款项不计提坏账准备
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析组合	账龄分析法

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的计提方法

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独进行减值测试的非重大应收款项的特征，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

（3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

7、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、运输费和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制和定期盘存制相结合的方法。

（5）周转材料的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

8、固定资产及折旧

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（2）固定资产的分类、计价方法及折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率、折旧方法如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	残值率(%)	年折旧率(%)	折旧方法
房屋及建筑物	20	5	4.75	年限平均法
机器设备	10	5	9.50	年限平均法
运输设备	4	5	23.75	年限平均法
办公设备	5	5	19.00	年限平均法
电子及其他设备	3	5	31.67	年限平均法

残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

（3）固定资产减值测试方法和减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、12“非流动非金融资产减值”。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法及折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，租赁期占租赁资产使用寿命的大部分，本公司有权选择是否取得其最终所有权。

租赁开始日将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（5）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生之时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

9、在建工程

在建工程按实际成本计价，自交付使用之日起结转固定资产，相关的借款利息和汇兑损益在项目完工交付使用前计入在建工程成本，之后计入当期损益。

公司在期末按以下方法对在建工程计提减值准备，如长期停建并且在可预计的未来不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他有证据表明在建工程已发生了减值，按可回收金额与账面价值的差额计提在建工程减值准备。

10、无形资产

（1）无形资产的确认及计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

（2）无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（3）研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（4）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、12“非流动非金融资产减值”。

11、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用， 包括固定资产修理支出、租入固定资产改良支出及摊销期限在一年以上的其他待摊费用。

12、非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资、商誉等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回。

13、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、辞退福利、内退补偿等与获得职工提供的服务相关的支出。

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

14、收入

在履行了合同中的履约义务，即客户取得相关商品或服务控制权时确认收入：

商品销售，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关收入已取得了收款权利时，确认营业收入的实现。

提供劳务，均为在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时，确认营业收入的实现

他人使用本公司资产，以与交易相关的经济利益能够流入公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认他人使用本公司的资产收入的实现。

15、所得税的会计处理方法

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（5）所得税的汇算清缴方式

本公司根据主管税务机关核定，所得税采取分季预缴，年终汇算清缴方式。在年终汇算清缴时，少缴的所得税税额，在下一年度内缴纳；多缴纳的所得税税额，在下一年度内抵缴。

16、主要会计政策、会计估计变更情况及其影响

（1）重要会计政策变更

本报告期内无会计政策变更。

（2）重要会计估计变更

本报告期内无会计估计变更。

附注5、税项

主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入、服务收入	适用税率
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

（1）企业所得税纳税形式：查账征收。

（2）企业所得税会计处理方法：资产负债表债务法。

附注6：货币资金

项　　目	期末余额	期初余额
货币资金	8,512,647.58	9,014,853.47
合　　计	8,512,647.58	9,014,853.47

附注7：应收账款

账　　龄	期末余额	比 例（%）	期初余额	比 例（%）
1年以内及以上	226,154,842.69	100.00	193,420,155.74	100.00
合　　计	226,154,842.69	100.00	193,420,155.74	100.00
净　　值	226,154,842.69	-	193,420,155.74	-

附注8：预付款项

账　　龄	期末余额	比 例（%）	期初余额	比 例（%）
1年以内及以上	6,021,545.35	100.00	5,201,876.27	100.00
合　　计	6,021,545.35	100.00	5,201,876.27	100.00

附注9：其他应收款

账　　龄	期末余额	比 例（%）	期初余额	比 例（%）
1年以内及以上	8,015,445.24	100.00	8,602,456.47	100.00
合　　计	8,015,445.24	100.00	8,602,456.47	100.00
净　　值	8,015,445.24	-	8,602,456.47	-

附注10：在建工程

项　　目	期初余额	期末余额
在建工程	150,146.47	201,546.82
合　　计	150,146.47	201,546.82

附注11：短期借款

项　　目	期末余额	期初余额
短期借款	7,535,420.47	8,587,064.54

合　　计	7,535,420.47	8,587,064.54

附注12：　应付账款

账　　龄	期末余额	比 例（%）	期初余额	比 例（%）
1年以内及以上	18,455,255.97	100.00	18,978,092.46	100.00
合　　计	18,455,255.97	100.00	18,978,092.46	100.00

附注13：预收款项

账　　龄	期末余额	比 例（%）	期初余额	比 例（%）
1年以内及以上	1,837,204.76	100.00	1,605,486.17	100.00
合　　计	1,837,204.76	100.00	1,605,486.17	100.00

附注14：应付职工薪酬

项　目	期末余额	期初余额
工资、奖金、津贴和补贴	3,015,725.00	2,815,485.00
合　　计	3,015,725.00	2,815,485.00

附注15：其他应付款

账　　龄	期末余额	比 例（%）	期初余额	比 例（%）
1年以内及以上	2,654,700.00	100.00	3,012,500.00	100.00
合　　计	2,654,700.00	100.00	3,012,500.00	100.00

附注16：长期借款

项　　目	期末余额	期初余额
长期借款	1,968,000.00	2,504,000.00
合　　计	1,968,000.00	2,504,000.00

附注17：实收资本（或股本）

投资者名称	应缴注册资本		实缴注册资本	
	金额（人民币）	比例(%)	金额(人民币)	占应缴比例(%)
桑娟娟	53,351,200.00	49.00	15,136,100.00	13.90

周玉龙	55,528,800.00	51.00	15,753,900.00	14.47
合　　计	108,880,000.00	100.00	30,890,000.00	28.37

附注18：未分配利润

项　　目	2023年度
上年期末余额	193,849,476.62
加：会计政策变更	-
前期差错更正	-
其他因素调整	-
本期年初余额	193,849,476.62
加：本期净利润转入	38,241,654.94
减：本期提取法定盈余公积	-
本期提取任意盈余公积	-
本期分配普通股股利	-
本期期末余额	232,091,131.56
其中：董事会已批准的现金股利数	-

附注19：营业收入

项　　目	主营业务收入		其他业务收入	
营业收入	360,707,343.11	322,060,127.78	-	-
合　　计	360,707,343.11	322,060,127.78	-	-

附注20：营业成本

项　　目	主营业务成本		其他业务成本	
营业成本	288, 986, 276. 73	253, 288, 875. 72		
合　　计	288,986,276.73	253,288,875.72	-	

附注21：营业外收入

项　　目	本年发生额	上年发生额
其他	6,015,165.54	5,620,481.47

合　　计	6,015,165.54	5,620,481.47

附注22：营业外支出

项　　目	本年发生额	上年发生额
其他	482,561.03	482,561.03
合　　计	482,561.03	482,561.03

附注23：现金流量情况

补充资料	2023年度	2022年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	38,241,654.94	37,607,700.17
加：计提的信用减值准备	-	
加：计提的资产减值准备	-	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	486,408.67	74,878.10
使用权资产折旧	-	
无形资产摊销	-	
长期待摊费用摊销	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-	
固定资产报废损失（减：收益）	-	
公允价值变动损失（减：收益）	-	
财务费用	-	
投资损失（减：收益）	-	
递延所得税资产减少（减：增加）	-	
递延所得税负债增加（减：减少）	-	
存货的减少（减：增加）	-2,866,920.87	-6,652,157.49
经营性应收项目的减少（减：增加）	-33,444,344.80	-14,754,124.36
经营性应付项目的增加（减：减少）	-413,210.71	-12,916,239.35
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	2,003,587.23	3,360,057.07

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	-	
债务转为资本	-	
一年内到期的可转换公司债券	-	
融资租入固定资产	-	
3、现金及现金等价物增加情况	-	
现金的期末余额	8,512,647.58	9,014,853.47
减：现金的期初余额	9,014,853.47	8,304,562.74
加：现金等价物的期末余额	-	
减：现金等价物的期初余额	-	
现金及现金等价物的净增加额	-502,205.89	710,290.73

附注24：或有事项

本公司本年度无需要关注的或有事项。

附注25：资产负债表日后事项

本公司本年度未发生资产负债表日后事项。

附注26：财务报表注释期间说明

以上注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初数”指2023年1月1日，“期末数”指2023年12月31日，“本期发生额”指2023年度。

统一社会信用代码

91440300MA5EXRG20N

营业执照

（副 本）

名　　称　深圳中创会计师事务所（普通合伙）

类　　型　普通合伙

执行事务合伙人　王爱华

成立日期　2018年01月02日

主要经营场所　深圳市罗湖区桂园街道松园社区笋岗东路3013号长虹大厦1502、1503、1504

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局

2022年 01月 04日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所
执业证书

名　　称：深圳中创会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：王爱华

主任会计师：

经营场所：深圳市罗湖区桂园街道松园社区笋岗东路3013号长虹大厦1502、1503、1504

组织形式：普通合伙

执业证书编号：47470273

批准执业文号：深财会[2018]76号

批准执业日期：2018年7月6日

证书序号：0016843

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：深圳市财政局

二〇二二年一月十日

中华人民共和国财政部制

2、2024 年审计报告

深圳南粤会计师事务所（普通合伙）
关于深圳市三江电气有限公司的
审　计　报　告
二〇二四年度

目　　录

一、审计报告　1
二、已审财务报表
1. 资产负债表　2-3
2. 利润表　4
3. 所有者权益变动表　5
4. 现金流量表　6-7
5. 会计报表附注　8-12
三、本所执业许可证及营业执照复印件

深圳南粤会计师事务所（普通合伙）

电话:0755-84820379

审计报告

深南粤会审字[2025]第N027号

深圳市三江电气有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市三江电气有限公司（以下简称贵公司）2024年财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表、2024年度的利润表、2024年度的所有者权益变动表、2024年度现金流量表以及2024年度财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，深圳市三江电气有限公司财务报表已经按照《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了深圳市三江电气有限公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。

深圳南粤会计师事务所（普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中 国 ● 深圳

报告日期：二〇二五年二月二十六日

深圳市三江电气有限公司
资产负债表

2024-12-31　　单位：人民币元

资 产	注释	期初数	期末数
流动资产：			
货币资金	1	8,512,647.58	20,268,846.25
交易性金融资产			
应收票据		1,562,000.00	2,535,500.00
应收账款	2	226,154,842.69	260,192,526.73
预付款项	3	6,021,545.35	9,708,742.62
应收补贴款			
其他应收款	4	8,015,445.24	18,815,923.77
存货		45,021,546.61	57,778,663.48
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		295,288,027.47	369,300,202.85
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		3,012,485.17	2,847,270.81
在建工程		201,546.82	101,546.82
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
无形资产		311,000.05	311,000.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,525,032.04	3,259,817.68
资产总计		298,813,059.51	372,560,020.53

（所附注释是财务报表的组成部分）

深圳市三江电气有限公司
资产负债表（续）

2024-12-31　　单位：人民币元

负债和股东权益	注释	期初数	期末数
流动负债：			
短期借款	5	7,535,420.47	38,773,802.29
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	6	18,455,255.97	20,871,699.45
预收款项	7	1,837,204.76	1,257,604.62
应付职工薪酬		3,015,725.00	3,348,762.00
应交税费		365,621.75	456,072.81
应付股利			
其他应付款	8	2,654,700.00	2,027,600.00
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		33,863,927.95	66,735,541.17
非流动负债：			
长期借款		1,968,000.00	1,968,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,968,000.00	1,968,000.00
负债合计		35,831,927.95	68,703,541.17
所有者权益：			
实收资本		30,890,000.00	30,890,000.00
资本公积			
减：库存股			
盈余公积			
未分配利润	9	232,091,131.56	272,966,479.36
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益			
少数股东权益			
所有者权益合计		262,981,131.56	303,856,479.36
负债和所有者权益总计		298,813,059.51	372,560,020.53

（所附注释是财务报表的组成部分）

深圳市三江电气有限公司
利润表

2024年度　　单位：人民币元

项目	注释	本年累计
一、营业总收入		378,815,628.73
其中:营业收入	10	378,815,628.73
二、营业总成本		343,901,771.60
其中:营业成本	11	303,494,010.33
营业税金及附加		1,469,607.66
销售费用		17,855,650.96
管理费用		19,331,781.73
财务费用		1,750,720.92
资产减值损失		
加：公允价值变动收益		
投资收益		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
三、营业利润		34,913,857.13
加：营业外收入		7,350,186.71
减：营业外支出		802,593.41
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额		41,461,450.43
减：所得税费用		586,102.64
五、净利润		40,875,347.79

（所附注释是财务报表的组成部分）

深圳市三江电气有限公司

所有者权益变动表

2024年度

单位：人民币元

项　　目	所有者权益						所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	30,890,000.00	-		-	232,091,131.56	-	262,981,131.56
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	0.01	-	0.01
二、本年年初余额	30,890,000.00	-	-	-	232,091,131.57	-	262,981,131.57
三、本年增减变动金额（减少以“（）”号填列）	-	-	-	-	40,875,347.79	-	40,875,347.79
（一）净利润	-	-	-	-	40,875,347.79	-	40,875,347.79
（二）直接计入股东权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-	-
1．可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	-
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-	-	-
3．与计入股东权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	40,875,347.79	-	40,875,347.79
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1．所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2．对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	30,890,000.00	-	-	-	272,966,479.36	-	303,856,479.36

（所附注释是财务报表的组成部分）

-

1091

深圳市三江电气有限公司
SHEN ZHEN SAN JIANG ELECTRIC CO.,Ltd.
资信标文件

深圳市三江电气有限公司
现金流量表

2024年度　　单位：人民币元

项 目	本年累计
一、经营活动产生的现金流量：	
销售商品、提供劳务收到的现金	344,198,344.55
收到的税费返还	
收到其他与经营活动有关的现金	
经营活动现金流入小计	344,198,344.55
购买商品、接受劳务支付的现金	302,223,256.54
支付给职工以及为职工支付的现金	
支付的各项税费	
支付其他与经营活动有关的现金	29,487,754.59
经营活动现金流出小计	331,711,011.13
经营活动产生的现金流量净额	12,487,333.42
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资收到的现金	
取得投资收益收到的现金	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
收到其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流入小计	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,000.00
投资支付的现金	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
支付其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流出小计	100,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-100,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资收到的现金	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	
取得借款收到的现金	
收到其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流入小计	-
偿还债务支付的现金	631,134.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	
支付其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流出小计	631,134.75
筹资活动产生的现金流量净额	-631,134.75
四、汇率变动对现金的影响	-
五、现金及现金等价物净增加额	11,756,198.67
加：年初现金及现金等价物余额	8,512,647.58
年末现金及现金等价物余额	20,268,846.25

（所附注释是财务报表的组成部分）

深圳市三江电气有限公司
现金流量表(续)

2024年度　　单位：人民币元

补充资料	本年累计
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	40,875,347.79
加:计提的资产减值准备	
固定资产折旧	265,214.36
无形资产摊销	
长期待摊费用摊销	
待摊费用减少(减:增加)	-
预提费用增加(减:减少)	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	
固定资产报废损失	
财务费用	
投资损失(减:收益)	
递延税款贷项目的减少(减:借项)	
存货的减少(减:增加)	-12,757,116.87
经营性应收项目的减少(减:增加)	-49,498,859.84
经营性应付项目的增加(减:减少)	32,871,613.22
其他	731,134.76
经营活动产生的现金流量净额	12,487,333.42
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	
融资租入固定资产	
3. 现金及现金等价物净增加情况：	
现金的期末余额	20,268,846.25
减:现金的期初余额	8,512,647.58
加:现金等价物的期末余额	
减:现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物净增加额	11,756,198.67

(所附注释是财务报表的组成部分)

深圳市三江电气有限公司

二〇二四年度财务报表附注

附注一、公司简介

深圳市三江电气有限公司(以下简称本公司)系经深圳市市场监督管理局批准,由周玉龙、桑娟娟投资成立的有限责任公司，注册资本人民币10888.00万元，于2004年09月17日取得统一社会信用代码为914403007663881924《营业执照》。

公司经营范围：一般经营项目是：电器元件、金属材料的购销、楼宇智能化系统软硬件的技术开发与销售（不含国家专营、专控、专卖商品）；高、低压电力器材及配件、变压器、发电机的的销售。电力电子元器件销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；机械电气设备销售；软件销售；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；环保咨询服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；在线能源监测技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电机制造；发电机及发电机组销售；电机及其控制系统研发；发电机及发电机组制造；环境应急技术装备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；储能技术服务；智能输配电及控制设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：电力电子元器件制造；变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备制造；高压成套配电开关控制设备、低压成套配电开关控制设备、配电箱（柜）、电缆桥架、母线槽、高/低压预装式变电站、消防控制设备、水电站控制设备的生产、销售、安装及售后维修服务；电力设计；充电桩运营及技术服务；建筑、装修工程配套设计及安装；电力输送设施安装工程服务；输配电控制设备制造、上门安装与技术服务；电子与智能化工程专业承包服务。输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公司经营地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋

经营场所：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋

法人代表：周玉龙

附注二. 财务报表的编制基准和遵循企业会计准则的声明

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合中国会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

附注三. 主要会计政策、会计估计和财务报表的编制方法

（1）本公司执行《企业会计准则》及财政部的有关规定。

（2）会计年度：

本公司采用公历年为会计年度，即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。

（3）记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

（4）记账基础和计价原则：

会计核算以权责发生制为记账基础。资产以历史成本为计价原则。

（5）外币业务核算方法及外币财务报表的折算方法：

外币交易在初始确认时，采用固定汇率将外币金额折算为记账本位币金额。在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率（中间价）进行调整。对于采用市场汇率折算，因资产负债表日汇率与初始确认时采用的汇率不同而产生的汇兑差额，在筹建期间及固定资产构建期间有关汇兑差额资本化外，其他汇兑损益作为当期损益记入财务费用。

（6）现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物，是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（7）金融工具的确认和计量：

金融工具分类

本公司的金融资产划分为：

a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

b. 持有至到期投资；c. 贷款和应收款项；d. 可供出售金融资产。

本公司的金融负债划分为：

a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

b. 其他金融负债

各类金融工具重分类

企业将尚未到期的某项持有至到期投资在本会计年度内出售或重分类为可供出售金融资产的金额，相对于该类投资在出售或重分类前的总额较大时，应当将该类投资剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。

企业在初始确认时将某金融资产或某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债后，不能重分类为其他类金融资产或金融负债；其他类金融资产或金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

金融工具确认和后续计量

A 交易性金融资产

交易性金融资产按照取得时的历史成本（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利息）作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。

持有期间将取得的红利所得记入投资收益，不调整交易性金融资产的账面价值。

处置时，其处置价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益。

B 持有至到期投资

持有至到期投资按照取得时的历史成本（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利息）进行初始计量，相关的交易费用计入初始确认金额。

持有期间将取得的分配所得确认为投资收益。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益。

C 可供出售金融资产

可供出售金融资产按照取得时的历史成本（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利息）进行初始计量，相关的交易费用计入初始确认金额。

持有期间将取得的分配所得确认为投资收益。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益。

（8）存货核算方法

存货购进以历史成本计价，发出材料和产成品按加权平均法计价。

（9）固定资产及折旧

固定资产以历史成本计价，并从其投入使用的次月起，采用直线法提取折旧，估计残值为原值的5%，按原值计算之各类固定资产年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	年折旧率
房屋建筑物	20	4.75%
机器设备	10	9.50%
运输设备	5	19.00%
电子设备及其他	3-5	19.00%-31.67%

（10）销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

（一）企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（二）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施有效控制；

（三）相关的经济利益很可能流入企业；

（四）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（11）所得税

所得税按应付税款法核算。

附注四、 报告使用说明

本报告仅以贵单位确认提供的有关资料为依据，不得用于股东或投资方或贵单位的任何纠纷，也不得用于任何诉讼；对未提供资料的其他事项及对本报告使用不当或用于投资及贷款而造成的不当后果与本事务所无关。

附注五、 税项

主要的税种及相关税率列示如下：

税 项	计税依据	税率
增值税（销项税）	应税收入	13%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

附注六、财务报表主要项目注释（以下事项如无特别说明，货币单位均为人民币元）

1、货币资金

项　　目	年初数	年末数
货币资金	8,512,647.58	20,268,846.25
合　　计	8,512,647.58	20,268,846.25

2、应收账款

账　龄	年初数	年末数
1年以内	226,154,842.69	260,192,526.73
合　计	226,154,842.69	260,192,526.73

3、预付账款

账　龄	年初数	年末数
1年以内	6,021,545.35	9,708,742.62
合　计	6,021,545.35	9,708,742.62

4、其他应收款

账　龄	年初数	年末数
1年以内	8,015,445.24	18,815,923.77
合　计	8,015,445.24	18,815,923.77

5、　　短期借款

账　龄	年初数	年末数
1年以内	7,535,420.47	38,773,802.29
合　计	7,535,420.47	38,773,802.29

6、应付账款

账　龄	年初数	年末数
1年以内	18,455,255.97	20,871,699.45
合　计	18,455,255.97	20,871,699.45

7、预收账款

账　龄	年初数	年末数
1年以内	1,837,204.76	1,257,604.62
合　计	1,837,204.76	1,257,604.62

8、其他应付款

账　龄	年初数	年末数
1年以内	2,654,700.00	2,027,600.00
合　计	2,654,700.00	2,027,600.00

9、未分配利润

年末余额	272,966,479.36
其中：年初未分配利润	232,091,131.56
加：本年利润	40,875,347.79
其他转入	0.01
减：本年股东分配利润	-
提取盈余公积金	-
其中：法定公益金	-
年末未分配利润	272,966,479.36

10、营业收入

项　目	上年数	本年数
主营业务收入	-	378,815,628.73
合　计	-	378,815,628.73

11、营业成本

项　目	上年数	本年数
主营业务成本	-	303,494,010.33
合　计	-	303,494,010.33

附注七、 或有事项

本公司本年度没有需要说明的或有事项。

附注八、 承诺事项

本公司本年度没有需要说明的承诺事项。

附注九、 资产负债表日后事项中的非调整事项

本公司本年度没有需要说明的资产负债表日后事项中的非调整事项。



会计师事务所

执业证书

名　　称：深圳南粤会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：董越波

主任会计师：

经营场所：深圳市福田区福田街道彩田南路中深花园 B 座 1813

组织形式：普通合伙

执业证书编号：47470164

批准执业文号：深财会[2006]1 号

批准执业日期：2006 年 1 月 12 日

此复印件仅作为报告书附件使用,再次复印无效!

证书序号：0012476

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：深圳市财政局

二〇二〇年七月三十一日

中华人民共和国财政部制

统一社会信用代码
91440300783945536D

营业执照

（副 本）

名　　称　深圳南粤会计师事务所（普通合伙）

类　　型　合伙企业

执行事务合伙人　董越波

成立日期　2006年01月19日

主要经营场所　深圳市福田区福田街道彩田南路中深花园B座1813

此复印件仅作为报告书附件使用，再次复印无效！

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局福田局

2020年 07月 24日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

3、2025 年审计报告

深圳广桦会计师事务所（普通合伙）

关于深圳市三江电气有限公司的

审计报告

（二〇二五年度）

目 录

项 目	页码
一. 审计报告	1-2
二. 资产负债表	3-4
三. 利润表	5
四. 现金流量表	6
五. 所有者权益变动表	7-8
六. 会计报表附注	9-19
七. 会计师事务所营业执照、执业许可证	20-21

深圳广桦会计师事务所（普通合伙）

地址：深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区人民南路3005号深房广场B1702　　电话：0755-82057591

审 计 报 告

编号：深广桦会审字[2026]第GBa220号

深圳市三江电气有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的深圳市三江电气有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2025年12月31日资产负债表，2025年度利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

深圳广桦会计师事务所（普通合伙）　　中国注册会计师

中国.深圳　　中国注册会计师

二〇二六年三月十日

深圳市三江电气有限公司
资产负债表
二〇二五年十二月三十一日

单位：人民币元

项　　目	附注	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金	附注6	22,108,616.84	20,268,846.25
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据	附注7	3,018,000.00	2,535,500.00
应收账款	附注8	289,470,664.82	260,192,526.73
应收款项融资		-	-
预付款项	附注9	9,530,476.17	9,708,742.62
其他应收款	附注10	20,368,371.56	18,815,923.77
存货		69,576,199.43	57,778,663.48
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		**414,072,328.82**	**369,300,202.85**
非流动资产：			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		2,582,056.45	2,847,270.81
在建工程		101,546.82	101,546.82
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		311,000.05	311,000.05
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用			-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		**2,994,603.32**	**3,259,817.68**
资产合计		**417,066,932.14**	**372,560,020.53**

深圳市三江电气有限公司
资产负债表(续)
二〇二五年十二月三十一日

单位：人民币元

项　　目	附注	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款	附注11	40,268,347.68	38,773,802.29
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	附注12	21,205,846.25	20,871,699.45
预收款项	附注13	1,627,930.41	1,257,604.62
合同负债		-	-
应付职工薪酬	附注14	3,521,966.00	3,348,762.00
应交税费		462,762.87	456,072.81
其他应付款	附注15	2,171,060.00	2,027,600.00
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		**69,257,913.21**	**66,735,541.17**
非流动负债：			
长期借款	附注16	1,872,000.00	1,968,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		**1,872,000.00**	**1,968,000.00**
负债合计		**71,129,913.21**	**68,703,541.17**
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		30,890,000.00	30,890,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		-	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润	附注17	315,047,018.93	272,966,479.36
所有者权益（或股东权益）合计		**345,937,018.93**	**303,856,479.36**
负债和所有者权益（或股东权益）合计		**417,066,932.14**	**372,560,020.53**

深圳市三江电气有限公司
利 润 表
二〇二五年度

单位：人民币元

项　　目	附注	本年累计数	上年累计数
一、营业收入	附注18	**383,071,569.42**	**378,815,628.73**
减:营业成本	附注19	306,827,123.93	303,494,010.33
税金及附加		1,479,236.99	1,469,607.66
销售费用		18,060,156.45	17,855,650.96
管理费用		19,485,065.62	19,331,781.73
研发费用		-	-
财务费用		1,760,813.24	1,750,720.92
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
加:其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		**35,459,173.18**	**34,913,857.13**
加:营业外收入	附注20	7,532,107.18	7,350,186.71
减:营业外支出	附注21	658,206.76	802,593.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		**42,333,073.60**	**41,461,450.43**
减:所得税费用		252,534.03	586,102.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		**42,080,539.57**	**40,875,347.79**
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		42,080,539.57	40,875,347.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		**-**	**-**
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2.其他债权投资公允价值变动		-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
4.其他债权投资信用减值准备		-	-
5.现金流量套期储备		-	-
6.外币财务报表折算差额		-	-
六、综合收益总额		**42,080,539.57**	**40,875,347.79**
七、每股收益		**-**	**-**
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

深圳市三江电气有限公司
现 金 流 量 表
二〇二五年度

单位：人民币元

项　　目	行次	本年度	上年度
一、经营活动产生现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	353,681,257.12	344,198,344.55
收到的税费返还	2	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3	53,211,399.75	-
经营活动现金流入小计	4	406,892,656.87	344,198,344.55
购买商品、接受劳务支付的现金	5	318,112,246.63	302,223,256.54
支付给职工以及为职工支付现金	6	6,119,871.20	-
支付的各项税费	7	42,663,746.13	-
支付的其他与经营活动有关的现金	8	39,555,567.71	29,487,754.59
经营活动现金流出小计	9	406,451,431.67	331,711,011.13
经营活动产生的现金流量净额	10	441,225.20	12,487,333.42
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	11	-	-
取得投资收益收到的现金	12	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	15	-	-
投资活动现金流入小计	16	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	-	100,000.00
投资支付的现金	18	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	20	-	-
投资活动现金流出小计	21	-	100,000.00
投资活动产生的现金流量净额	22	-	-100,000.00
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	23	-	-
取得借款收到的现金	24	1,494,545.39	-
收到其他与筹资活动有关的现金	25	-	-
筹资活动现金流入小计	26	1,494,545.39	-
偿还债务支付的现金	27	96,000.00	631,134.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	29	-	-
筹资活动现金流出小计	30	96,000.00	631,134.75
筹资活动产生的现金流量净额	31	1,398,545.39	-631,134.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32		
五、现金及现金等价物净增加额	33	1,839,770.59	11,756,198.67
加：期初现金及现金等价物余额	34	20,268,846.25	8,512,647.58
六、期末现金及现金等价物余额	35	22,108,616.84	20,268,846.25

深圳市三江电气有限公司
所有者权益（或股东权益）增减变动表
（二〇二五年度）

单位：人民币元

项　　目	行次	本年金额										
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	01	30,890,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	272,966,479.36	303,856,479.36
加：会计政策变更	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	05	30,890,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	272,966,479.36	303,856,479.36
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,080,539.57	42,080,539.57
（一）综合收益总额	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,080,539.57	42,080,539.57
（二）所有者投入和减少资本	08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	24	30,890,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	315,047,018.93	345,937,018.93

深圳市三江电气有限公司
所有者权益（或股东权益）增减变动表(续)
（二〇二五年度）

单位：人民币元

项　　目	行次	上　年　金　额										
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	01	30,890,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	232,091,131.56	262,981,131.56
加：会计政策变更	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01
二、本年年初余额	05	30,890,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	232,091,131.57	262,981,131.57
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,875,347.79	40,875,347.79
（一）综合收益总额	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,875,347.79	40,875,347.79
（二）所有者投入和减少资本	08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	24	30,890,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	272,966,479.36	303,856,479.36

深圳市三江电气有限公司
会计报表附注
（二〇二五年度）

单位：人民币元

附注1. 公司概况：

1、公司成立背景：

本公司经深圳市市场监督管理局批准，于2004年9月17日正式成立的有限责任公司，领有统一社会信用代码为91440300766388192 4的企业法人营业执照，截止2025年12月31日的最新工商信息：法定代表人为周玉龙,注册资本为人民币1,137.60万元，经营期限为永续经营；公司注册地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋。

2、经营范围：

一般经营项目：电器元件、金属材料的购销、楼宇智能化系统软硬件的技术开发与销售（不含国家专营、专控、专卖商品）；高、低压电力器材及配件、变压器、发电机的的销售。电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；软件销售；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；环保咨询服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；在线能源监测技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电机制造；发电机及发电机组销售；电机及其控制系统研发；发电机及发电机组制造；环境应急技术装备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；储能技术服务；智能输配电及控制设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可经营项目：以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营:电力电子元器件制造；变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备制造；高压成套配电开关控制设备、低压成套配电开关控制设备、配电箱（柜）、电缆桥架、母线槽、高/低压预装式变电站、消防控制设备、水电站控制设备的生产、销售、安装及售后维修服务；电力设计；充电桩运营及技术服务；建筑、装修工程配套设计及安装；电力输送设施安装工程服务；输配电控制设备制造、上门安装与技术服务；电子与智能化工程专业承包服务。输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

附注2. 财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》及其具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

附注3、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量等有关信息。

附注4. 重要会计政策及会计估计的说明

1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3、记账基础和计价原则

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

4、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5、外币业务核算方法

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

6、应收款项坏账准备

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）坏账准备的计提方法

①单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

种类	确定组合的依据
账龄分析组合	无明显减值迹象的应收款项，相同账龄的应收款项具有类似信用风险的特征
合并范围内关联方组合	对受本公司控制的子公司的应收款项不计提坏账准备
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析组合	账龄分析法

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的计提方法

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独进行减值测试的非重大应收款项的特征，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

（3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

7、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、运输费和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制和定期盘存制相结合的方法。

（5）周转材料的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

8、固定资产及折旧

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（2）固定资产的分类、计价方法及折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率、折旧方法如下：

固定资产类别	折旧年限/年	残值率(%)	年折旧率(%)	折旧方法
房屋及建筑物	20	5	4.75	年限平均法
机器设备	10	5	9.50	年限平均法
运输设备	4	5	23.75	年限平均法
办公设备	5	5	19.00	年限平均法
电子及其他设备	3	5	31.67	年限平均法

残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

（3）固定资产减值测试方法和减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、12“非流动非金融资产减值”。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法及折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，租赁期占租赁资产使用寿命的大部分，本公司有权选择是否取得其最终所有权。

租赁开始日将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（5）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生之时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

9、在建工程

在建工程按实际成本计价，自交付使用之日起结转固定资产，相关的借款利息和汇兑损益在项目完工交付使用前计入在建工程成本，之后计入当期损益。

公司在期末按以下方法对在建工程计提减值准备，如长期停建并且在可预计的未来不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他有证据表明在建工程已发生了减值，按可回收金额与账面价值的差额计提在建工程减值准备。

10、无形资产

（1）无形资产的确认及计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

（2）无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（3）研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（4）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、12“非流动非金融资产减值”。

11、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，包括固定资产修理支出、租入固定资产改良支出及摊销期限在一年以上的其他待摊费用。

12、非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资、商誉等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回。

13、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、辞退福利、内退补偿等与获得职工提供的服务相关的支出。

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

14、收入

在履行了合同中的履约义务，即客户取得相关商品或服务控制权时确认收入：

商品销售，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关收入已取得了收款权利时，确认营业收入的实现。

提供劳务，均为在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时，确认营业收入的实现。

他人使用本公司资产，以与交易相关的经济利益能够流入公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认他人使用本公司的资产收入的实现。

15、所得税的会计处理方法

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（5）所得税的汇算清缴方式

本公司根据主管税务机关核定，所得税采取分季预缴，年终汇算清缴方式。在年终汇算清缴时，少缴的所得税税额，在下一年度内缴纳；多缴纳的所得税税额，在下一年度内抵缴。

16、主要会计政策、会计估计变更情况及其影响

（1）重要会计政策变更

本报告期内无会计政策变更。

（2）重要会计估计变更

本报告期内无会计估计变更。

17、报告使用限制说明

本报告仅以本公司确认提供的有关资料为依据，不得用于股东、投资方或本公司的任何纠纷，也不得用于任何司法程序或作为法律诉讼中的证据。如因用于上述事项或投资、贷款而造成的不当后果，与执行本审计业务的会计师事务所及其注册会计师无关。

附注5、税项

主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入、服务收入	13%/6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

（1）企业所得税纳税形式：查账征收。

（2）企业所得税会计处理方法：资产负债表债务法。

附注6：货币资金

项　　目	期末余额	期初余额
货币资金	22,108,616.84	20,268,846.25
合　　计	22,108,616.84	20,268,846.25

附注7：应收票据

项　　目	期末余额	期初余额
应收票据	3,018,000.00	2,535,500.00
合　　计	3,018,000.00	2,535,500.00

附注8：应收账款

账　　龄	期末余额	比 例（%）	期初余额	比 例（%）
1年以内	289,470,664.82	100.00	260,192,526.73	100.00
合　　计	289,470,664.82	100.00	260,192,526.73	100.00
净　　值	289,470,664.82	-	260,192,526.73	-

附注9：预付款项

账　　龄	期末余额	比 例（%）	期初余额	比 例（%）
1年以内	9,530,476.17	100.00	9,708,742.62	100.00
合　　计	9,530,476.17	100.00	9,708,742.62	100.00

附注10：其他应收款

账　　龄	期末余额	比 例（%）	期初余额	比 例（%）
1年以内	20,368,371.56	100.00	18,815,923.77	100.00
合　　计	20,368,371.56	100.00	18,815,923.77	100.00
净　　值	20,368,371.56	-	18,815,923.77	-

附注11：短期借款

项　　目	期末余额	期初余额
短期借款	40,268,347.68	38,773,802.29
合　　计	40,268,347.68	38,773,802.29

附注12：　应付账款

账　　龄	期末余额	比 例（%）	期初余额	比 例（%）
1年以内	21,205,846.25	100.00	20,871,699.45	100.00
合　　计	21,205,846.25	100.00	20,871,699.45	100.00

附注13：预收款项

账　　龄	期末余额	比 例（%）	期初余额	比 例（%）
1年以内	1,627,930.41	100.00	1,257,604.62	100.00
合　　计	1,627,930.41	100.00	1,257,604.62	100.00

附注14：应付职工薪酬

项　目	期末余额	期初余额
工资、奖金、津贴和补贴	3,521,966.00	3,348,762.00
合　　计	3,521,966.00	3,348,762.00

附注15：其他应付款

账　　龄	期末余额	比 例（%）	期初余额	比 例（%）
1年以内	2,171,060.00	100.00	2,027,600.00	100.00
合　　计	2,171,060.00	100.00	2,027,600.00	100.00

附注16：长期借款

项　　目	期末余额	期初余额
长期借款	1,872,000.00	1,968,000.00
合　　计	1,872,000.00	1,968,000.00

附注17：未分配利润

项　　目	2025年度	2024年度
上年期末余额	272,966,479.36	232,091,131.56
加：会计政策变更	-	-
前期差错更正	-	-
其他因素调整	-	0.01
本期年初余额	272,966,479.36	232,091,131.57
加：本期净利润转入	42,080,539.57	40,875,347.79
减：本期提取法定盈余公积	-	-
本期提取任意盈余公积	-	-
本期分配普通股股利	-	-
本期期末余额	315,047,018.93	272,966,479.36
其中：董事会已批准的现金股利数	-	-

附注18：营业收入

项　　目	主营业务收入		其他业务收入	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
营业收入	383,071,569.42	378,815,628.73	-	-
合　　计	383,071,569.42	378,815,628.73	-	-

附注19：营业成本

项　　目	主营业务成本		其他业务成本	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
营业成本	306,827,123.93	303,494,010.33	-	-
合　　计	306,827,123.93	303,494,010.33	-	-

附注20：营业外收入

项　　目	本年发生额	上年发生额
营业外收入	7,532,107.18	-

合　　计	7,532,107.18	-

附注21：营业外支出

项　　目	本年发生额	上年发生额
营业外支出	658,206.76	-
合　　计	658,206.76	-

附注22：现金流量情况

补充资料	2025年度	2024年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	42,080,539.57	40,875,347.79
加：计提的信用减值准备	-	-
加：计提的资产减值准备	-	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	265,214.36	265,214.36
使用权资产折旧	-	-
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-	-
固定资产报废损失（减：收益）	-	-
公允价值变动损失（减：收益）	-	-
财务费用	-	-
投资损失（减：收益）	-	-
递延所得税资产减少（减：增加）	-	-
递延所得税负债增加（减：减少）	-	-
存货的减少（减：增加）	-11,797,535.95	-12,757,116.87
经营性应收项目的减少（减：增加）	-31,134,819.43	-49,498,859.84
经营性应付项目的增加（减：减少）	1,027,826.65	32,871,613.22
其他	-	731,134.76
经营活动产生的现金流量净额	441,225.20	12,487,333.42
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资和入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物增加情况	-	-
现金的期末余额	22,108,616.84	20,268,846.25
减：现金的期初余额	20,268,846.25	8,512,647.58
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物的净增加额	1,839,770.59	11,756,198.67

附注23：或有事项

本公司本年度无需要关注的或有事项。


附注24：资产负债表日后事项

本公司本年度未发生资产负债表日后事项。


附注25：财务报表注释期间说明

以上注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初数”指2025年1月1日，“期末数”指2025年12月31日，“本期发生额”指2025年度。


年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
Full name
Sex
Date of birth
Working unit
Identity card No.
1970-07-01
41302819700701001X

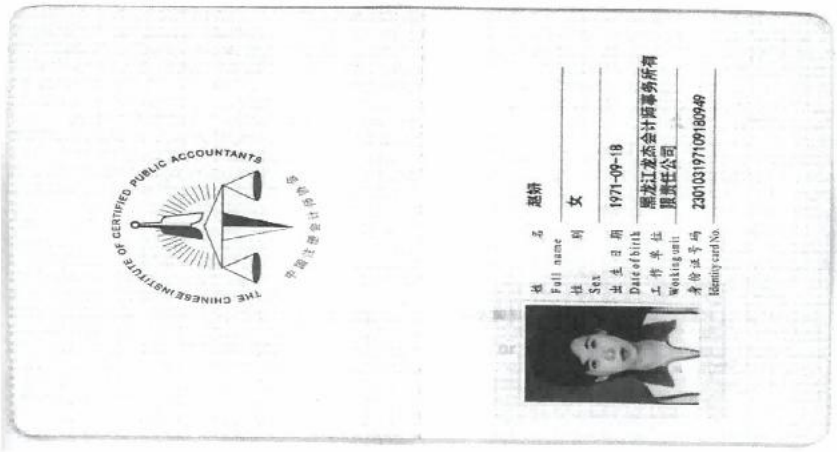
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
姓名 Full name 赵妍
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1971-09-18
工作单位 Working unit 黑龙江龙杰会计师事务所有限责任公司
身份证号码 Identity card No. 230103197109180949


年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
赵妍2022年检二维码
年 月 日
/y /m /d
8
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
年 月 日
/y /m /d
9

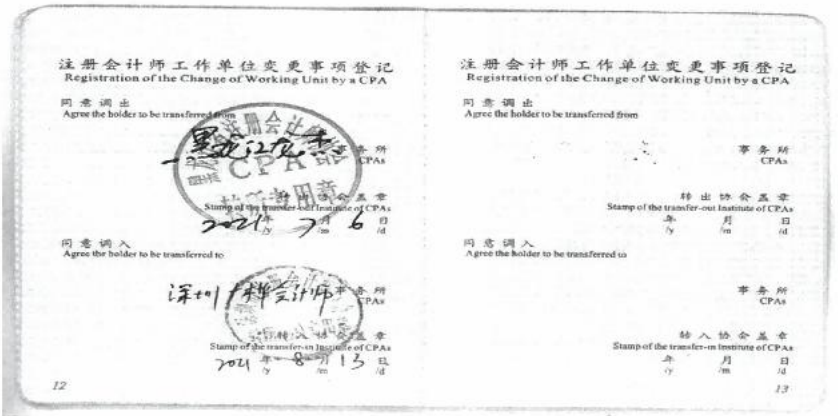
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred from
事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2021 年 7 月 6 日
/y /m /d
同意调入
Agree the holder to be transferred to
深圳 事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2021 年 8 月 13 日
/y /m /d
12
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred from
事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d
同意调入
Agree the holder to be transferred to
事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d
13



统一社会信用代码
91440300MA5EDNHQ3T

营业执照

（副 本）

名　　称　深圳广桦会计师事务所（普通合伙）

类　　型　普通合伙

执行事务合伙人　杜奇

成立日期　2017年03月10日

主要经营场所　深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区人民南路3005号深房广场B1702

重要提示
1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局罗湖分局

2024 年 01 月 26 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名　　称：深圳广桦会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：杜奇

主任会计师：

经营场所：深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区人民南路 3005 号深房广场 B1702

组织形式：普通合伙

执业证书编号：47470343

批准执业文号：深财会[2021]11 号

批准执业日期：2021 年 2 月 9 日

证书序号：0012599

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：深圳市财政局

二〇二一年 七月二十五日

中华人民共和国财政部制

2、经年检的营业执照副本



统一社会信用代码
91440300766388192 4

营业执照

（副本）

名　　称　深圳市三江电气有限公司

类　　型　有限责任公司

法定代表人　周玉龙

成立日期　2004年09月17日

住　　所　深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋

重要提示
1. 商事主体的经营范围由章程确定，经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局

2025 年 05 月 13 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

3、制造商的资格声明


1、名称及概况：

(1)制造厂家名称：深圳市三江电气有限公司

(2)地址及邮编：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋/518100

(3)成立和注册日期：2004 年 09 月 17 日

(4)主管部门：

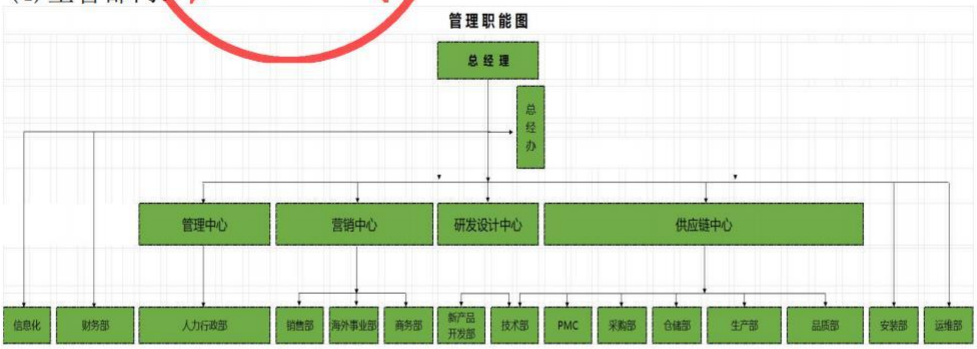

(5)企业性质：私营/有限责任公司

(6)法人代表：周玉龙

(7)职员人数：100

一般工人：40 人 技术人员：12 人 品控人员：6 人 现场安装人员：10 人

研发人员：5 人 管理人员：13 人 客 服：4 人 其他人员：若干

(8)近期资产负债表（到 2025 年 12 月 31 日止）

(1)固定资产：

原值：878.89 万元净值：258.21 万元

(2)流动资金：41407.23 万元

(3)长期负债：187.2 万元

(4)短期负债：4026.83 万元

(5)资金来源

自有资金：34593.7 万元银行贷款：4214.03 万元

(6)资金类型：

生产资金：41407.23 万元非生产资金：258.21 万元

2、(1)关于制造投标货物的设施及其他情况：

工厂名称地址　生产的项目　年生产能力　职工人数

1.1 工厂名称及地址：深圳市三江电气有限公司/深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋

1.2 生产的项目：高低压柜/配电箱

1.3 年生产能力：（1）高低压柜 18000 台/每年；（2）配电箱：100000 台/每年

1.4 职工人数：100 人

(2)本制造厂不生产，而须从其他制造厂购买的主要零部件制造厂家名称和地址主要零部件名称

序号	材料设备品牌	品牌	厂家生产地址
1	框架断路器 系列：TGWK	天正	厂家：浙江天正电气股份有限公司 生产地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
2	塑壳断路器 系列：TGMK		
3	微断断路器 系列：TGBK		
4	双电源 系列：TGLD		
5	（住宅户内箱体元器件）断路器/微断配套的漏电保护模块、自复式过欠压保护器	施耐德	厂家：施耐德梅兰日兰低压(天津)有限公司 生产地址：中国天津经济技术开发区睦宁路 66 号
6	SPD 浪涌保护器、隔离开关、接触器、热继电器	天正	厂家：浙江天正电气股份有限公司 生产地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
7	干式变压器	中电电气	厂家：中电电气（江苏）变压器制造有限公司 生产地址：江苏扬中经济技术开发区港隆路 188 号
8	电容电抗/有源滤波	Tysenkld（帝森克罗德）	厂家：帝森克罗德集团有限公司 生产地址：昆山市周市镇爵子路 666 号
9	DTU 柜	南京电研	厂家：南京电研电力自动化股份有限公司 生产地址：南京江宁区开源路 298 号

10	限流式电气防火保护器	武汉涵睿祺	厂家：武汉涵睿祺科技有限公司 生产地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道特 1 号国际企业中心三期 1 栋 3 层 04 号-B1435
11	多功能仪表	安科瑞	厂家：安科瑞电气股份有限公司 生产地址：江苏江阴南闸镇东盟路 5 号
12	EPS 电源	浙江中贵	厂家：浙江中贵电气科技有限公司 生产地址：浙江省温州市乐清市乐清经济开发区滨海南四路 58 号 B 幢三楼

3、制造厂家生产此投标货物的历史（年数）：22 年

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：名称和地址销售项目和数量

序号	客户名称	建设地点	项目名称	供货台数
1	深圳市地铁集团有限公司	广东深圳	深惠城际大鹏支线工程低压开关柜、低压配电箱设备及服务、深圳地铁 6 号线支线二期工程、深圳地铁 7 号线二期工程、深圳地铁 12 号线二期工程、深圳地铁 16 号线二期工程、深铁璟城(二期）高低压变配电工程、深铁珑境项目（二、三期）高低压变配电工程、深铁前海国际枢纽中心 T2 和 T10 栋高低压变配电采购与安装工程、深铁熙府项目 (D 地块)低压变配电工程、深铁源著里项目配电箱采购供货工程	高低压柜、三箱：16224 台
2	中建集团	广东深圳	赤湾地铁站城市综合体项目/地铁 13 号线三箱采购项目/笋岗西路下沉隧道机电安装工程/龙华区中心医院西区外科大楼项目/南方科技大学校园建设工程（二期）三标/机场开发区西区四期 A116-0009 地块施工总承包工程/机场开发区西区六期项目（领航城领逸大楼）/深圳国际交流学校建设项目/皇岗口岸临时旅检场地建设工程设计施工一体化工程（EPC）项目/坪山区沙墩学校项目勘察设计施工总承包工程/尖岗山壹号花园（1-11 栋，16-18 栋）施 工总承包项目/中央援建香港应急医院河套项目/深圳市体育中心安装项目	高低压柜、三箱：39746 台
		柬埔寨	柬埔寨新金边国际机场项目	低压柜、三箱：936 台
3	华润置地	华南大区	华润城润玺二期花园/崇左市城南区商业综合体项目住宅一期项目/华润置地福州万象城四期 MIXC#楼、TA 楼及其地下室/华润笋岗中心项目/海南华润石梅湾住宅项目九里二期/华润笋岗万象广场项目/华润银湖三九片区新建幼儿园项目/珠海华润公元九里雅居/惠州曦江润府一期售楼处精装修/华润万象城四期（MIXC#楼）/华南大区海口华润中心三期/东莞松山湖万象汇广场/华润笋岗中心商业/华润置地江南中心项目/柳州静兰湾/ 柳州柳东华润住宅二期 A11 地块/华润置地佛山顺德润府项目/珠海华润置地广场 1 期项目 EF 地块配电箱供应工程/海口鲁启·智慧谷 C 区项目展示中心项目等	高低压柜、三箱：67392 台

4	东扬（深圳）商贸有限公司	菲律宾	菲律宾项目	三箱：6974台
5	广东电白建设集团有限公司	广东深圳	深汕锐博特创新产业园主体施工总承包工程机电工程、深汕高中园项目施工总承包Ⅰ标段工程水电安装工程	三箱：6847台
6	深圳市东深工程有限公司	广东深圳	深铁前海时代广场项目4号地块	三箱：4548台
7	建工集团	广东深圳	深圳福永兴围九年一贯制学校、航城学校改扩建工程、云山海公馆施工总承包（东区）、云山海公馆施工总承包（西区）、第二高级中学项目、警察公寓项目	高低压柜、三箱：4187台
8	特区建工集团	广东深圳	宝龙专精特新产业园项目2栋施工总承包工程高低压配电设备采购及安装工程、天健地产深圳区域（前海悦湾府）项目、深圳光明D1-5-1-1地块人才房项目（光明和瑞府）、深圳坪山天健和悦府项目东区、西区、深铁瑞城（三期）施工总承包工程2标	高低压柜、三箱：2341台
9	深圳市农科东城置业有限公司（深业集团）	广东省深圳市	深业山水东城花园项目（1-6栋）高低压变配电工程、深业山水东城花园项目（7-8栋）配电箱供货	高低压柜、三箱：2710台
10	阿富汗卡特国有公司、深圳市三江电气有限公司、亿迪科技（深圳）有限公司	阿富汗	阿富汗配电项目	三箱：1986台
11	招商集团	广东深圳、湛江	蛇口片区电网技改380V低压开关柜、湛江招商国际邮轮城项目J地块写字楼	低压柜、三箱：1558台
12	中铁集团	广东深圳	深汕高中园项目施工总承包Ⅰ标段、深圳市黄木岗综合交通枢纽工程设备安装及装修工区项目工程、深圳市黄木岗枢纽安装装修工区二分部安装工程、深汕高中园Ⅰ标段高低压施工	高低压柜、三箱：1016台
13	深圳市旭合轩科技新材料有限公司	广东深圳	翠园中学项目	高低压柜、三箱：1995台
14	四川商投投资有限责任公司/深圳市金匠智慧建筑科技有限公司	巴西	比亚迪巴西园区配电设备(5、6、8、27号厂房)、比亚迪巴西零部件园区(25、28、29、30号厂房及2#综合站房)、比亚迪巴西零部件园区(9号厂房)、比亚迪巴西零部件园区(14号厂房)、比亚迪巴西零部件园区(27号厂房)、比亚迪巴西零部件园区(27号厂房4~5号新增产线)	低压柜：592台
15	扬州苣瑞贸易有限公司	广东深圳	深铁瑞城（三期）施工总承包工程1标	三箱：3401台
16	深圳市彩源达科技有限公司	广东深圳	龙华新区民治办事处梅林关更新单元01-01地块	三箱：2140台
17	东莞立冠装饰工程有限公司	广东深圳	滨海湾外国语学校项目	三箱：2866台
18	深圳市泰运通房地产开发有限公司	广东深圳	龙岗区龙城街道G01048-0153宗地项目泰瑞府	三箱：2274台
19	深圳市深安企业有限公司	广东深圳	深汕高中园项目施工总承包II标段项目、横岗文体广场改造工程	三箱：1961台
20	深圳市博大建设集团有限公司	广东深圳	广东医科大学湛江海东校区一标段工程施工总承包项目机电工程、深圳中心公园生态修复与功能完善一期工程A区景观提升工程Ⅰ标段工程、南山区妇幼保	高低压柜、三箱：1657台

			健院 2023 年创三甲一揽子工程	

出口销售额：无

5、近三年的年营业额：

年份　　国内　　出口　　总额

2023 年营业额：国内（36070.73 万元）出口（无）总额（36070.73 万元）

2024 年营业额：国内（37881.56 万元）出口（无）总额（37881.56 万元）

2025 年营业额：国内（38307.16 万元）出口（无）总额（38307.16 万元）

6、易损件制造商的名称和地址：

部件名称　　制造商

_____/_____

_____/_____

7、有关开户银行的名称和地址：

7.1、公司名称：深圳市三江电气有限公司

7.2、纳税人识别号：91440300766388192 4

7.3、开户行：中国建设银行股份有限公司深圳龙兴支行

7.4、开户帐号：44250100001400001105

7.5、电话：0755-28431818

7.6、开户银行的电话：0755-89612216

7.7、联系人：张小姐　　电话：0755-28431818（13316878733）

8、其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造商：深圳市三江电气有限公司

投标人授权代表：周玉龙

投标人授权代表的职务：董事长

电话号：0755-28431818　　传真号：0755-28431718

日期：2026 年 07 月 16 日

4、主要技术人员情况表

详见章节五、项目管理机构 P898-P960 页

5、相关项目的业绩表

详见章节二、业绩情况 P4-P630 页

6、中小企业声明函扫描件

中小企业声明函

本企业参加深圳市深业龙兴地产有限公司的龙华 A815-0036 宗地、龙华 A815-0037 宗地项目高低压柜及三箱供货工程（批量招标）招标投标活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

高低压柜及三箱；制造商为深圳市三江电气有限公司，从业人员 100 人，营业收入为 38307.16 万元，资产总额为 41706.69 万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的划分标准，属于 建筑业（本招标项目所属行业） 行业的 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：深圳市三江电气有限公司

日期：2026 年 07 月 16 日

备注： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。招标人在同等条件下优先选择符合条件的中小企业中标的，投标人属于中小企业且提供声明函后，方可适用该条款。