标段编号： 2018-440309-48-01-716617002001

深圳市建设工程其他招标投标文件

标段名称： 长圳路（松白路-东长路）市政工程-（茅洲河-东长路）市政工程检测

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 深圳市盐田港建筑工程检测有限公司

日期： 2026年10月28日

长圳路（松白路-东长路）市政工程-（茅洲河-东长路）市政工程检测项目

投标文件

资信标书

项目编号：2018-440309-48-01-716617002001

投标人名称：深圳市盐田港建筑工程检测有限公司

投标人代表：龚嘉强

投标日期：2026年10月28日

投标函

致深圳市光明区建筑工务署（招标人）：

根据已收到贵方的 长圳路（松白路-东长路）市政工程-（茅洲河-东长路）市政工程检测（招标项目名称）招标文件，我单位经考察现场和研究上述招标文件后，我方愿以招标文件前附表规定的付费方法及标准，接受贵方招标文件所提出的任务要求。

1. 我方已详细审核了全部招标文件，包括澄清、修改、补充文件（如有时）及有关附件，对招标文件的要求完全理解。

2. 我方认同招标文件规定的评审规则，遵守评标委员会的裁决结果，并且不会采取妨碍项目进展的行为。我方理解你方没有必须接受你方可能收到的最低标或任何投标的义务。

3. 我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期限内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收。

4. 我方保证所提交的保证金是从我单位基本账户汇出，银行保函是由我单位基本账户开户银行所在网点或其上级银行机构出具，担保公司保函、保证保险的保费是通过我单位基本账户支付，如不按上述原则提交投标担保，招标人有权取消我单位的中标资格或单方面终止合同，因此造成的责任由我单位承担。

5. 如果我方中标，我方保证按照招标文件规定的时间完成任务，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

6. 如果我方中标，我方将按照投标文件承诺组建项目组，由投标文件所承诺的人员完成本项目的全部工作。如未经招标人同意更换项目组成员，招标人有权取消我单位的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我单位承担。

7. 如果我方中标，我方将按照招标文件中规定的金额提交经招标人认可的履约保函。

8. 我方保证投标文件内容无任何虚假。若评定标过程中查有虚假，同意作无效或废标处理，并被没收投标担保；若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标担保。

9. 在正式合同签署并生效之前，贵方的中标通知书和本投标函将成为约束双方的合同文件的组成部分。

本投标函同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标人名称：深圳市盐田港建筑工程检测有限公司

法定代表人：周小桃

授权委托人：龚嘉强

单位地址：深圳市龙华区福城街道兆利花园 224 号　邮编：518110

联系电话：0755-21036780　传真：0755-21036480

日　　期：2026 年 10 月 28 日

2

一、投标人资信标情况汇总表

其他

（投标人认为应补充提供的其他文件资料或说明）

投标人资信标情况汇总表

一、企业基本情况	
单位名称	深圳市盐田港建筑工程检测有限公司
投标人具备的资质	建设工程质量检测机构资质证书（综合资质） 检验检测机构资质认定证书（CMA） 中国合格评定国家认可委员会检验机构认可证书 中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书 质量管理体系认证证书 环境管理体系认证证书 职业健康安全管理体系认证证书

二、企业承接业绩情况（不超过 5 项）

序号	工程项目名称	主要合同内容	合同金额（万元）	合同签订日期（年、月、日）
1	侨城东路北延通道工程二标段常规试验检测	工程材料、钢结构、地基基础、道路工程、桥梁与隧道。	2304.847562	2025 年 1 月 9 日
2	东部过境快速完善工程检测合同	原材料及实体检测。	585.17017	2026 年 7 月 15 日
3	深东大道（创智路至新福路）建设工程第三方检测III标	道路工程、交通工程、桥梁工程、电气及燃气工程等检测	387.0144	2025 年 3 月 11 日
4	深莞先进制造走廊黎光片区配套道路工程-试验检测	工程用原材料试验检测、常规现场试验检测	232.994134	2025 年 4 月 17 日
5	8 号、17 号、18 号、19 号地块配套工程项目施工总承包	地基基础检测、常用建筑材料检测、主体结构工程检测、市政道路检测、钢结构检测、其他。	200.3708	2024 年 8 月 29 日

备注：1.上述提到的期限详见《资信标要求一览表》，该表未明确的，按“从截标之日起倒推”计取；

2.要求投标人提供以上资料的原件扫描件，扫描件必须清晰可辨（原件备查）。

1、投标人具备的资质

营业执照



统一社会信用代码
91440300752548124E

营业执照

名　　称　深圳市盐田港建筑工程检测有限公司
类　　型　有限责任公司
法定代表人　周小桃
成立日期　2003年08月06日
住　　所　深圳市龙华区福城街道兆利花园224号

重要提示
1. 商事主体的经营范围由章程确定，经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告，企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局
2022年08月24日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　　国家市场监督管理总局监制

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

深圳市盐田港建筑工程检测有限公司的基本信息

统一社会信用代码：	91440300752548124E
注册号：	440301109398992
商事主体名称：	深圳市盐田港建筑工程检测有限公司
住所：	深圳市龙华区福城街道兆利花园224号
法定代表人：	周小桃
认缴注册资本（万元）：	1000
经济性质：	有限责任公司
成立日期：	2003-08-06
营业期限：	自2003-08-06起至2053-08-06止
核准日期：	2025-03-26
年报情况：	2013年报已公示、 2014年报已公示、 2015年报已公示、 2016年报已公示、 2017年报已公示、 2018年报已公示、 2019年报已公示、 2020年报已公示、 2021年报已公示、 2022年报已公示、 2023年报已公示、 2024年报已公示、 2025年报已公示
主体状态：	存续（在营、开业、在册）
分支机构：	深圳市盐田港建筑工程检测有限公司东莞分公司(开业（存续）),深圳市盐田港建筑工程检测有限公司盐田分公司(开业（存续）),深圳市盐田港建筑工程检测有限公司汕尾分公司(开业（存续）)
备注：	

变更（备案）通知书

22207498789

深圳市盐田港建筑工程检测有限公司：

我局已于二〇二二年八月二十四日对你企业申请的（法定代表人信息）变更予以核准；对你企业的（升级换照、董事成员、指定联系人）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

升级换照：

备案前董事成员： 董刚（执行董事）

备案后董事成员： 周小桃（执行董事）

备案前指定联系人： 姓名：董刚 电话： 邮箱：13602689770@163.com

备案后指定联系人： 姓名：周小桃 电话：15989459161 邮箱：15989459161@qq.com

变更前法定代表人信息： 董刚

变更后法定代表人信息： 周小桃

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。

深圳市市场监督管理局

二〇二二年八月二十四日

注册业务专用章

（电子）

资质证书

建设工程质量检测机构资质证书（综合资质）



建设工程质量检测机构资质证书

编号：（粤）建检综字第20250012号

机　构　名　称： 深圳市盐田港建筑工程检测有限公司

统一社会信用代码： 91440300752548124E

登　记　地　址： 深圳市龙华区福城街道兆利花园224号

资　质　类　别： 综合资质

法　定　代　表　人： 周小桃

技　术　负　责　人： 何环洲　　**质量负责人：** 黄秀如

首次发证日期： 2025年7月11日　　**有　效　期　至：** 2030年7月11日

检测场所地址：

1. 广东省汕尾市城区汕尾市城区霞洋村西四巷一横5号；
2. 广东省深圳市龙华区深圳市龙华区福城街道兆利花园224号；
3. 广东省深圳市深汕特别合作区汕尾市海丰县鹅埠镇顺飞财富大厦A101；
4. 广东省深圳市宝安区深圳市宝安区沙井街道沙一社区鼎丰科技园6栋。

备注：《检测能力附表》和《检测报告批准人附表》附后

发证机关： 广东省住房和城乡建设厅

发证日期： 2026 年 7 月 21 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市盐田港建筑工程检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检综字第2025012号

检测场所地址1：广东省汕尾市城区汕尾市城区霞洋村西四巷一横5号　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	混凝土及拌合用水	抗压强度	/	
主体结构及装饰装修	混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度	混凝土强度(回弹法)、砂浆强度(贯入法)、砖强度(回弹法)	/	
	钢筋及保护层厚度	钢筋保护层厚度	钢筋数量、间距	
	植筋锚固力	锚固承载力	/	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市盐田港建筑工程检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检综字第2025012号

检测场所地址2：广东省深圳市龙华区深圳市龙华区福城街道兆利花园224号　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、氯离子含量	保水率、氧化镁含量、碱含量、三氧化硫含量	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	骨料、集料	细骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量（人工砂）、压碎指标（人工砂）、氯离子含量	表观密度、吸水率、坚固性、碱活性、硫化物和硫酸盐含量、轻物质含量、有机物含量、贝壳含量	
		粗骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	坚固性、碱活性、表观密度、堆积密度、空隙率	
		轻集料:/	筒压强度、堆积密度、吸水率、粒型系数、筛分析	
	砖、砌块、瓦、墙板	抗压强度、抗折强度	干密度、吸水率、抗冻性能	
	混凝土及拌合用水	抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量、拌合用水（氯离子含量）	限制膨胀率、抗冻性能、表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、静力受压弹性模量、抑制碱-骨料反应有效性、碱含量、配合比设计、拌合用水（pH值、硫酸根离子含量、不溶物含量、可溶物含量）	
	混凝土外加剂	减水率、pH 值、密度（或细度）、抗压强度比、凝结时间（差）、含气量、固体含量（或含水率）、限制膨胀率、泌水率比、氯离子含量	相对耐久性指标、含气量1h经时变化量（坍落度、含气量）、硫酸钠含量、收缩率比、碱含量	
	混凝土掺合料	细度、烧失量、需水量比、比表面积、活性指数、流动度比、氯离子含量	含水率、三氧化硫含量、放射性	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率、拉伸粘结强度（抹灰、砌筑）	分层度、配合比设计、凝结时间、抗渗性能	
	土	最大干密度、最优含水率、压实系数	/	
	防水材料及防水密封材料	防水卷材:可溶物含量、拉力、延伸率（或最大力时延伸率）、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度	接缝剥离强度、搭接缝不透水性	
		防水涂料:固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率	涂膜抗渗性、浸水168h后拉伸强度、浸水168h后断裂伸长率、耐水性、抗压强度、抗折强度、粘结强度、抗渗性	
		防水密封材料及其他防水材料:/	耐热性、低温柔性、拉伸粘结性、施工度、表干时间、挤出性、弹性恢复率、浸水后定伸粘结性、流动性、滴失量、拉伸强度、撕裂强度、硬度、7d膨胀率、最终膨胀率、耐水性、体积膨胀倍率、压缩永久变形、低温弯折、剥离强度、浸水168h后的剥离强度保持率、拉力、延伸率、固体含量、7d粘结强度、7d抗渗性、拉伸模量、定伸粘结性、断裂伸长率、剪切性能、剥离性能	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市盐田港建筑工程检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检综字第2025012号

检测场所地址2：广东省深圳市龙华区深圳市龙华区福城街道兆利花园224号　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	瓷砖及石材	吸水率、弯曲强度	放射性	
	塑料及金属管材*	塑料管材:/	静液压强度、落锤冲击试验、外观质量、截面尺寸、纵向回缩率、简支梁冲击、拉伸屈服应力、维卡软化温度、热变形温度、拉伸断裂伸长率、拉伸强度、烘箱试验、坠落试验	
		金属管材:/	屈服强度、抗拉强度、伸长率、厚度偏差、截面尺寸	
	预制混凝土构件*	/	承载力、挠度、裂缝宽度、抗裂检验、外观质量、构件尺寸、保护层厚度	
	预应力钢绞线*	/	整根钢绞线最大力、最大力总伸长率、抗拉强度、0.2%屈服力、弹性模量	
	预应力混凝土用锚具夹具及连接器*	/	尺寸、硬度	
	预应力混凝土用波纹管*	金属波纹管:/	外观质量、尺寸、局部横向荷载	
		塑料波纹管:/	环刚度、局部横向载荷、抗冲击性能、拉伸性能	
	材料中有害物质*	/	放射性、游离甲醛、氨	
	加固材料*	/	抗拉强度、抗剪强度、不挥发物含量(结构胶粘剂)	
	焊接材料*	/	抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、化学成分	
主体结构及装饰装修	混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度	混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法)、砂浆强度(推出法/筒压法/砂浆片剪切法/回弹法/点荷法/贯入法)、砖强度(回弹法)	砌体抗压强度(原位轴压法/扁顶法)、砌体抗剪强度(原位单剪法/原位单砖双剪法)	
	钢筋及保护层厚度	钢筋保护层厚度	钢筋数量、间距、直径、锈蚀状况	
	植筋锚固力	锚固承载力	/	
	构件位置和尺寸*（涵盖砌体、混凝土、木结构）	/	截面尺寸、垂直度、平整度、构件挠度	
	外观质量及内部缺陷*	/	外观质量、内部缺陷	
	结构构件性能*（涵盖砌体、混凝土、木结构）	/	静载试验	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市盐田港建筑工程检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检综字第2025012号

检测场所地址2：广东省深圳市龙华区深圳市龙华区福城街道兆利花园224号　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
主体结构及装饰装修	装饰装修工程*	/	后置埋件现场拉拔力、饰面砖粘结强度、抹灰砂浆拉伸粘接强度	
	室内环境污染物*	/	甲醛、氨、TVOC、苯、氡、甲苯、二甲苯、土壤中的氡	
钢结构	钢材及焊接材料	屈服强度、抗拉强度、伸长率、厚度偏差	断面收缩率、硬度、冲击韧性、冷弯性能、钢材元素含量（钢材化学分析 C、S、P）	
	焊缝	外观质量、内部缺陷探伤(射线法/超声法)	尺寸	
	钢结构防腐及防火涂装	涂层厚度	涂料粘结强度、涂料抗压强度、涂层附着力	
	高强度螺栓及普通紧固件	抗滑移系数、硬度	紧固轴力、扭矩系数、最小拉力载荷（普通紧固件）	
	构件位置与尺寸*	/	垂直度、结构挠度、截面尺寸	
地基基础	地基及复合地基	承载力(静载试验/动力触探试验)	压实系数(环刀法/灌砂法)、密实度(动力触探试验/标准贯入试验)、变形模量(原位测试)、增强体强度(钻芯法)	
	桩的承载力	水平承载力(静载试验)、竖向抗压承载力(静载试验/自平衡/高应变法)、竖向抗拔承载力(抗拔静载试验)	/	
	桩身完整性	桩身完整性(低应变法/声波透射法/钻芯法)	/	
	锚杆抗拔承载力	拉拔试验	/	
	地下连续墙*	/	墙身完整性(声波透射法/钻芯法)、墙身混凝土强度(钻芯法)	
建筑节能	保温、绝热材料	导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、吸水率、传热系数及热阻、单位面积质量、拉伸粘结强度	/	
	粘接材料	拉伸粘接强度	/	
	增强加固材料	力学性能、抗腐蚀性能	网孔中心距偏差、钢丝网丝径、单位面积质量、断裂伸长率	
	保温砂浆	抗压强度、干密度、导热系数	/	
	抹面材料	拉伸粘结强度、压折比（或柔韧性）	/	
	隔热型材	抗拉强度、抗剪强度	/	
	建筑外窗	/	玻璃的太阳得热系数、可见光透射比、中空玻璃密封性能	
	节能工程	外墙节能构造及保温层厚度(钻芯法)、保温板与基层的拉伸粘结强度、锚固件的锚固力、外窗气密性能	室内平均温度、风口风量、通风与空调系统总风量、风道系统单位风量耗功率、照度与照明功率密度	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市盐田港建筑工程检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检综字第2025012号

检测场所地址2：广东省深圳市龙华区深圳市龙华区福城街道兆利花园224号　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑节能	电线电缆	导体电阻值	燃烧性能	
	反射隔热材料*	/	半球发射率、太阳光反射比	
	供暖通风空调节能工程用材料、构件和设备*	风机盘管机组:/	供冷量、供热量、风量、水阻力、噪声及输入功率	
		绝热材料:/	导热系数或热阻、密度、吸水率	
	配电与照明节能工程用材料、构件和设备*	照明光源:/	照明光源初始光效	
		照明设备:/	功率、功率因数	
建筑幕墙	密封胶	邵氏硬度、结构胶标准条件下的拉伸粘结强度、相容性、剥离粘结性、石材用密封胶的污染性	耐候胶标准状态下的拉伸模量、石材用密封胶的拉伸模量	
	幕墙玻璃	传热系数、可见光透射比、太阳得热系数、中空玻璃的密封性能	/	
	幕墙	后置埋件抗拔承载力	/	
市政工程材料	土、无机结合稳定材料	含水率、液限、塑限、击实、粗粒土和巨粒土最大干密度、承载比（CBR）试验、无侧限抗压强度、水泥或石灰剂量	塑性指数、不均匀系数、颗粒分析、有机质含量、易溶盐含量	
	土工合成材料	拉伸强度、延伸率、梯形撕裂强度、CBR顶破强力、厚度、单位面积质量	垂直渗透系数、刺破强力	
	掺合料（粉煤灰、钢渣）	SiO2含量、Al2O3 含量、Fe2O3含量、烧失量、细度、比表面积	游离氧化钙含量、压碎值、颗粒组成	
	沥青及乳化沥青	针入度、软化点、延度、质量变化、残留针入度比、残留延度、破乳速度、标准黏度、蒸发残留物、弹性恢复	运动黏度、针入度指数、蜡含量、闪点、动力黏度、溶解度、密度、粒子电荷、1.18mm筛筛上残留物、恩格拉黏度、与粗集料的粘附性	
	沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维	粗集料:压碎值、洛杉矶磨耗损失、表观相对密度、吸水率、沥青黏附性、颗粒级配	坚固性、软弱颗粒或软石含量、磨光值、针片状颗粒含量、<0.075mm颗粒含量	
		细集料:表观相对密度、砂当量、颗粒级配	棱角性、坚固性、含泥量、亚甲蓝值	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市盐田港建筑工程检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检综字第2025012号

检测场所地址2：广东省深圳市龙华区深圳市龙华区福城街道兆利花园224号　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
市政工程材料	沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维	矿粉：表观相对密度、亲水系数、塑性指数、加热安定性、筛分、含水率	/	
		木质纤维：长度、灰分含量、吸油率	pH值、含水率	
	沥青混合料	马歇尔稳定度、流值、矿料级配、油石比、密度	动稳定度、残留稳定度、冻融劈裂强度比、配合比设计	
	路面砖及路缘石	抗压强度、抗折强度、防滑性能、耐磨性	透水系数、吸水率	
	检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩	抗压强度、试验荷载、残余变形	/	
	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、氯离子含量	保水率、氧化镁含量、碱含量、三氧化硫含量	
	骨料、集料	细骨料：颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量（人工砂）、压碎指标（人工砂）、氯离子含量	表观密度、吸水率、坚固性、碱活性、硫化物和硫酸盐含量、轻物质含量、有机物含量、贝壳含量	
		粗骨料：颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	坚固性、碱活性、表观密度、堆积密度、空隙率	
		轻集料：/	筒压强度、堆积密度、吸水率、粒型系数、筛分析	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	外加剂	减水率、pH值、密度（或细度）、抗压强度比、凝结时间（差）、含气量、固体含量（或含水率）、限制膨胀率、泌水率比、氯离子含量	相对耐久性指标、含气量1h经时变化量（坍落度、含气量）、硫酸钠含量、收缩率比、碱含量	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率、拉伸粘接强度（抹灰、砌筑）	分层度、配合比设计、凝结时间、抗渗性能	
	混凝土	抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量	限制膨胀率、抗冻性能、表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、静力受压弹性模量、抑制碱-骨料反应有效性、碱含量、配合比设计	
	防水材料及防水密封材料	防水卷材：可溶物含量、拉力、延伸率（或最大力 时延伸率）、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度	接缝剥离强度、搭接缝不透水性	
		胶粘剂：/	剪切性能、剥离性能	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市盐田港建筑工程检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检综字第202500012号

检测场所地址2：广东省深圳市龙华区深圳市龙华区福城街道兆利花园224号　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
市政工程材料	防水材料及防水密封材料	胶粘带:/	剪切性能、剥离性能	
		防水涂料:固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率	涂膜抗渗性、浸水168h后拉伸强度、浸水168h后断裂伸长率、抗压强度、抗折强度、粘结强度、抗渗性	
		防水密封材料及其他防水材料:/	耐热性、低温柔性、拉伸粘结性、施工度、表干时间、挤出性、弹性恢复率、浸水后定伸粘结性、流动性、溃失量、拉伸强度、撕裂强度、硬度、7d膨胀率、最终膨胀率、耐水性、体积膨胀倍率、压缩永久变形、低温弯折、剥离强度、浸水168h后的剥离强度保持率、拉力、延伸率、固体含量、7d粘结强度、7d抗渗性、拉伸模量、定伸粘结性、断裂伸长率	
	水	氯离子含量	pH值、硫酸根离子含量、不溶物含量、可溶物含量、凝结时间差、抗压强度比、碱含量	
	石灰*	/	有效氧化钙和氧化镁含量、氧化镁含量、未消化残渣含量、含水率、细度	
	石材*	/	干燥压缩强度、水饱和压缩强度、干燥弯曲强度、水饱和弯曲强度、体积密度、吸水率	
	螺栓、锚具夹具及连接器*	/	抗滑移系数、尺寸、硬度、紧固轴力、扭矩系数、最小拉力载荷（普通紧固件）	
道路工程	沥青混合料路面	厚度、压实度、弯沉值	平整度、渗水系数、抗滑性能	
	基层及底基层	厚度、压实度、弯沉值	平整度、无侧限抗压强度	
	土路基	弯沉值、压实度	土基回弹模量	
	排水管道工程*	/	地基承载力、回填土压实度、背后土体密实性、严密性试验	
	水泥混凝土路面*	/	平整度、构造深度、厚度	
桥梁及地下工程	桥梁结构与构件	静态应变（应力）、动态应变（应力）、位移、模态参数（频率、振型、阻尼比）、索力、承载能力、桥梁线形、动态挠度、静态挠度、结构尺寸、轴线偏位、竖直度、混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法)、混凝土碳化深度、钢筋位置及保护层厚度、氯离子含量	外观质量、内部缺陷、风速、温度、加速度、速度、冲击性能、混凝土电阻率、钢筋锈蚀状况	
	隧道主体结构	断面尺寸、锚杆拉拔力、衬砌厚度、衬砌及背后密实状况、墙面平整度、钢筋网格尺寸、锚杆长度、锚杆锚固密实度、管片几何尺寸、错台、椭圆度、混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法)、钢筋位置及保护层厚度	外观质量、内部缺陷、衬砌内钢筋间距、仰拱厚度、钢筋锈蚀状况	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市盐田港建筑工程检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检综字第2025012号

检测场所地址2：广东省深圳市龙华区深圳市龙华区福城街道兆利花园224号　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
桥梁及地下工程	桥梁及附属物*	/	桥面系外观质量、桥梁上部外观质量、桥梁下部外观质量、桥梁附属设施外观质量	
	桥梁伸缩装置*	/	焊缝尺寸、焊缝探伤	
	隧道环境*	/	风速	
	人行天桥及地下通道*	/	自振频率、桥面线形、地基承载力、尺寸	
	综合管廊主体结构*	/	衬砌厚度、衬砌密实性、墙面平整度、衬砌内钢筋间距、混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法)、钢筋保护层厚度、钢筋锈蚀状况	
	涵洞主体结构*	/	外观质量、地基承载力、回填土压实度、混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法)、钢筋保护层厚度、断面尺寸、接缝宽度、错台、钢筋锈蚀状况	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市盐田港建筑工程检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检综字第2025012号

检测场所地址3：广东省深圳市深汕特别合作区汕尾市海丰县鹅埠镇顺飞财富大厦A101　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、氯离子含量	碱含量、三氧化硫含量	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	骨料、集料	细骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量（人工砂）、压碎指标（人工砂）、氯离子含量	表观密度、吸水率、坚固性、碱活性、硫化物和硫酸盐含量、轻物质含量、有机物含量、贝壳含量	
		粗骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	坚固性、碱活性、表观密度、堆积密度、空隙率	
	砖、砌块、瓦、墙板	抗压强度、抗折强度	干密度、吸水率	
	混凝土及拌合用水	抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量、拌合用水（氯离子含量）	表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、静力受压弹性模量、碱含量、配合比设计、拌合用水（pH值、硫酸根离子含量、不溶物含量、可溶物含量）	
	混凝土外加剂	减水率、pH 值、密度（或细度）、抗压强度比、凝结时间（差）、含气量、固体含量（或含水率）、限制膨胀率、泌水率比、氯离子含量	含气量1h经时变化量（坍落度、含气量）、硫酸钠含量、收缩率比、碱含量	
	混凝土掺合料	细度、烧失量、需水量比、比表面积、活性指数、流动度比、氯离子含量	含水率、三氧化硫含量	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率	分层度、配合比设计、凝结时间	
	土	最大干密度、最优含水率、压实系数	/	
主体结构及装饰装修	混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度	混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法)	/	
	钢筋及保护层厚度	钢筋保护层厚度	钢筋数量、间距、直径	
	植筋锚固力	锚固承载力	/	
	构件位置和尺寸*（涵盖砌体、混凝土、木结构）	/	截面尺寸	
	装饰装修工程*	/	后置埋件现场拉拔力、饰面砖粘结强度、抹灰砂浆拉伸粘接强度	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市盐田港建筑工程检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检综字第202500012号

检测场所地址3：广东省深圳市深汕特别合作区汕尾市海丰县鹅埠镇顺飞财富大厦A101　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
市政工程材料	土、无机结合稳定材料	含水率、液限、塑限、击实、粗粒土和巨粒土最大干密度、承载比（CBR）试验、无侧限抗压强度、水泥或石灰剂量	塑性指数、不均匀系数、0.6mm以下颗粒含量、颗粒分析	
	掺合料（粉煤灰、钢渣）	烧失量、细度、比表面积	游离氧化钙含量	
	沥青及乳化沥青	针入度、软化点、延度、质量变化、残留针入度比、残留延度、标准黏度、弹性恢复	闪点、溶解度、密度、1.18mm筛筛上残留物、与粗集料的粘附性	
	沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维	粗集料：压碎值、表观相对密度、吸水率、沥青黏附性、颗粒级配	坚固性、针片状颗粒含量、<0.075mm颗粒含量	
		细集料：表观相对密度、砂当量、颗粒级配	坚固性、含泥量、亚甲蓝值	
		矿粉：表观相对密度、亲水系数、塑性指数、加热安定性、筛分、含水率	/	
	沥青混合料	马歇尔稳定度、流值、矿料级配、油石比、密度	残留稳定度、配合比设计	
	路面砖及路缘石	抗压强度、抗折强度、防滑性能	透水系数、吸水率	
	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、氯离子含量	碱含量、三氧化硫含量	
	骨料、集料	细骨料：颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量（人工砂）、压碎指标（人工砂）、氯离子含量	表观密度、吸水率、坚固性、碱活性、硫化物和硫酸盐含量、轻物质含量、有机物含量、贝壳含量	
		粗骨料：颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	坚固性、碱活性、表观密度、堆积密度、空隙率	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	外加剂	减水率、pH值、密度（或细度）、抗压强度比、凝结时间（差）、含气量、固体含量（或含水率）、限制膨胀率、泌水率比、氯离子含量	含气量1h经时变化量（坍落度、含气量）、硫酸钠含量、收缩率比、碱含量	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率	分层度、配合比设计、凝结时间	
	混凝土	抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量	表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、静力受压弹性模量、碱含量、配合比设计	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市盐田港建筑工程检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检综字第2025012号

检测场所地址3：广东省深圳市深汕特别合作区汕尾市海丰县鹅埠镇顺飞财富大厦A101　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
市政工程材料	水	氯离子含量	pH值、硫酸根离子含量、不溶物含量、可溶物含量、凝结时间差、抗压强度比、碱含量	
	石材*	/	干燥压缩强度、水饱和压缩强度、吸水率	
道路工程	沥青混合料路面	厚度、压实度、弯沉值	平整度、渗水系数、抗滑性能	
	基层及底基层	厚度、压实度、弯沉值	平整度	
	土路基	弯沉值、压实度	土基回弹模量	
	排水管道工程*	/	地基承载力、回填土压实度、严密性试验	
	水泥混凝土路面*	/	平整度、构造深度、厚度	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市盐田港建筑工程检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检综字第202500012号

检测场所地址4：广东省深圳市宝安区深圳市宝安区沙井街道沙一社区鼎丰科技园6栋　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、氯离子含量	保水率、氧化镁含量、碱含量、三氧化硫含量	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	骨料、集料	细骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量（人工砂）、压碎指标（人工砂）、氯离子含量	表观密度、吸水率、坚固性、碱活性、硫化物和硫酸盐含量、轻物质含量、有机物含量、贝壳含量	
		粗骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	坚固性、碱活性、表观密度、堆积密度、空隙率	
		轻集料:/	堆积密度、吸水率、粒型系数、筛分析	
	砖、砌块、瓦、墙板	抗压强度、抗折强度	干密度、吸水率	
	混凝土及拌合用水	抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量、拌合用水（氯离子含量）	限制膨胀率、表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、抑制碱-骨料反应有效性、碱含量、配合比设计、拌合用水（pH值、硫酸根离子含量、不溶物含量、可溶物含量）	
	混凝土外加剂	减水率、pH 值、密度（或细度）、抗压强度比、凝结时间（差）、含气量、固体含量（或含水率）、限制膨胀率、泌水率比、氯离子含量	含气量1h经时变化量（坍落度、含气量）、硫酸钠含量、收缩率比、碱含量	
	混凝土掺合料	细度、烧失量、需水量比、比表面积、活性指数、流动度比、氯离子含量	含水率、三氧化硫含量	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率	分层度、配合比设计、凝结时间、抗渗性能	
	土	最大干密度、最优含水率	/	
	预应力钢绞线*	/	整根钢绞线最大力、最大力总伸长率、抗拉强度、0.2%屈服力、弹性模量	
	焊接材料*	/	抗拉强度、屈服强度、断后伸长率	
建筑节能	保温、绝热材料	/	燃烧性能	
	建筑外窗	气密性能、水密性能、抗风压性能	传热系数	
建筑幕墙	幕墙	气密性能、水密性能、抗风压性能、层间变形性能	耐撞击性能	
市政工程材料	土、无机结合稳定材料	含水率、液限、塑限、击实、承载比（CBR）试验、无侧限抗压强度、水泥或石灰剂量	塑性指数、不均匀系数、0.6mm以下颗粒含量、颗粒分析、易溶盐含量	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市盐田港建筑工程检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检综字第20250012号

检测场所地址4：广东省深圳市宝安区深圳市宝安区沙井街道沙一社区鼎丰科技园6栋　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
市政工程材料	掺合料（粉煤灰、钢渣）	Si02含量、Al203 含量、Fe203含量、烧失量、细度、比表面积	游离氧化钙含量	
	沥青混合料	密度	/	
	路面砖及路缘石	抗压强度、抗折强度	吸水率	
	检查井盖、水箅、混凝土模块、防撞墩、隔离墩	抗压强度、试验荷载、残余变形	/	
	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、氯离子含量	保水率、氧化镁含量、碱含量、三氧化硫含量	
	骨料、集料	细骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量（人工砂）、压碎指标（人工砂）、氯离子含量	表观密度、吸水率、坚固性、碱活性、硫化物和硫酸盐含量、轻物质含量、有机物含量、贝壳含量	
		粗骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	坚固性、碱活性、表观密度、堆积密度、空隙率	
		轻集料:/	堆积密度、吸水率、粒型系数、筛分析	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	外加剂	减水率、pH值、密度（或细度）、抗压强度比、凝结时间（差）、含气量、固体含量（或含水率）、限制膨胀率、泌水率比、氯离子含量	含气量1h经时变化量（坍落度、含气量）、硫酸钠含量、收缩率比、碱含量	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率	分层度、配合比设计、凝结时间、抗渗性能	
	混凝土	抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量	限制膨胀率、表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、抑制碱-骨料反应有效性、碱含量、配合比设计	
	水	氯离子含量	pH值、硫酸根离子含量、不溶物含量、可溶物含量、凝结时间差、抗压强度比、碱含量	
道路工程	沥青混合料路面	厚度、压实度、弯沉值	平整度、渗水系数、抗滑性能	
	基层及底基层	厚度、压实度、弯沉值	平整度、无侧限抗压强度	
	土路基	弯沉值、压实度	土基回弹模量	
	排水管道工程*	/	回填土压实度、严密性试验	
	水泥混凝土路面*	/	平整度、构造深度、厚度	

检验检测机构资质认定证书（CMA）



检验检测机构

资质认定证书

证书编号：202319122052

名称：深圳市盐田港建筑工程检测有限公司

地址：深圳市龙华区福城街道兆利花园 224 号

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。

资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力（含食品）及授权签字人见证书附表

发证日期：2025 年 05 月 14 日

有效期至：2029 年 06 月 07 日

发证机关：

许可使用标志

CMA

202319122052

注：需要延续证书有效期的，应当在证书届满有效期 3 个月前提出申请，不再另行通知。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

新增项目

检验检测机构

资 质 认 定 证 书 附 表

CMA

202319122052

机构名称：深圳市盐田港建筑工程检测有限公司

发证日期：2025年12月26日

有效期至：2029年06月07日

发证机关：广东省市场监督管理局

注销场所人员（备案制）

中国合格评定国家认可委员会检验机构认可证书



中国合格评定国家认可委员会

检验机构认可证书

（注册号：CNAS IB0734）

兹证明：

深圳市盐田港建筑工程检测有限公司

（法人：深圳市盐田港建筑工程检测有限公司）

广东省深圳市龙华区福城街道兆利花园 224 号，518110

符合 ISO/IEC 17020:2012《各类检验机构运行的基本准则》（CNAS-CI01《检验机构能力认可准则》）A 类的要求，具备承担本证书附件所列检验服务的能力，予以认可。

获认可的能力范围见标有相同认可注册号的证书附件，证书附件是本证书组成部分。

生效日期：2025-04-03

截止日期：2031-04-02

中国合格评定国家认可委员会授权人 张朝华

中国合格评定国家认可委员会（CNAS）经国家认证认可监督管理委员会（CNCA）授权，负责实施合格评定国家认可制度。
CNAS是国际实验室认可合作组织（ILAC）和亚太认可合作组织（APAC）的互认协议成员。
本证书的有效性可登录www.cnas.org.cn获认可的机构名录查询。

中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书



中国合格评定国家认可委员会

实验室认可证书

（注册号：CNAS L10665）

兹证明：

深圳市盐田港建筑工程检测有限公司

（法人：深圳市盐田港建筑工程检测有限公司）

广东省深圳市龙华区福城街道兆利花园224号，518110

符合ISO/IEC 17025：2017《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》）的要求，具备承担本证书附件所列服务能力，予以认可。

获认可的能力范围见标有相同认可注册号的证书附件，证书附件是本证书组成部分。

生效日期：2024-01-19

截止日期：2030-01-18

中国合格评定国家认可委员会授权人 张朝华

中国合格评定国家认可委员会（CNAS）经国家认证认可监督管理委员会（CNCA）授权，负责实施合格评定国家认可制度。
CNAS是国际实验室认可合作组织（ILAC）和亚太认可合作组织（APAC）的互认协议成员。
本证书的有效性可登陆www.cnas.org.cn获认可的机构名录查询。

质量管理体系认证证书



认证证书

质量管理体系
GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015

深圳市盐田港建筑工程检测有限公司

证书编号：	24CN34510156Q
统一社会信用代码：	91440300752548124E
注册地址：	深圳市龙华区福城街道兆利花园 224 号
办公及经营地址：	广东省深圳市龙华区福城街道兆利花园 224 号 B 栋 1 楼、2 楼、3 楼、5 楼
认证范围：	资质范围内主体结构及装饰装修、地基基础、建筑幕墙 道路工程、桥梁及地下工程、建筑材料及构配件 钢结构、建筑节能、市政工程材料检测 （多场所见附件）

IAF 34

兹证明以上组织建立和实施的质量管理体系符合标准要求。
本证书在国家规定的各行政、资质许可范围及有效期内使用有效。在证书有效期内须每年接受一次监督审核并经审核合格，此证书方继续有效。本证书可在本机构网站（www.acmchina.com）和中国国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）查询。

初次注册日期：	2022 年 09 月 14 日
发 证 日 期：	2025 年 09 月 26 日
证书有效期至：	2028 年 09 月 13 日

证书有效性查询

授权人签字

ACM INTERNATIONAL CERTIFICATION LIMITED, 63 St Mary Axe, London, England, EC3A 8AA, United Kingdom
中国总部：艾西姆认证（上海）有限公司，中国上海市闵行区外环路 352 号 2 幢 B201 室（201199）
电话：+86 21-64305860 传真：+86 21-64881096 网址：www.acmchina.com E-mail: info@acmcert.com.cn

环境管理体系认证证书

认证证书

环境管理体系
GB/T 24001-2016 / ISO 14001:2015

深圳市盐田港建筑工程检测有限公司

证书编号：	24CN34510157E
统一社会信用代码：	91440300752548124E
注册地址：	深圳市龙华区福城街道兆利花园 224 号
办公及经营地址：	广东省深圳市龙华区福城街道兆利花园 224 号 B 栋 1 楼、2 楼、3 楼、5 楼
认证范围：	资质范围内主体结构及装饰装修、地基基础、建筑幕墙 道路工程、桥梁及地下工程、建筑材料及构配件 钢结构、建筑节能、市政工程材料检测 （多场所见附件）

IAF 34

兹证明以上组织建立和实施的环境管理体系符合标准要求。
本证书在国家规定的各行政、资质许可范围及有效期内使用有效。在证书有效期内须每年接受一次监督审核并经审核合格，此证书方继续有效。本证书可在本机构网站（www.acmchina.com）和中国国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）查询。

初次注册日期：	2022 年 09 月 14 日
发 证 日 期：	2025 年 09 月 26 日
证书有效期至：	2028 年 09 月 13 日

证书有效性查询

授权人签字

ACM INTERNATIONAL CERTIFICATION LIMITED, 63 St Mary Axe, London, England, EC3A 8AA, United Kingdom
中国总部：艾西姆认证（上海）有限公司，中国上海市闵行区外环路 352 号 2 幢 B201 室（201199）
电话：+86 21-64305860 传真：+86 21-64881096 网址：www.acmchina.com E-mail: info@acmcert.com.cn

职业健康安全管理体系认证证书

认证证书

职业健康安全管理体系
GB/T 45001-2020 / ISO 45001:2018

深圳市盐田港建筑工程检测有限公司

证书编号：	24CN34510158S
统一社会信用代码：	91440300752548124E
注册地址：	深圳市龙华区福城街道兆利花园 224 号
办公及经营地址：	广东省深圳市龙华区福城街道兆利花园 224 号 B 栋 1 楼、2 楼、3 楼、5 楼
认证范围：	资质范围内主体结构及装饰装修、地基基础、建筑幕墙 道路工程、桥梁及地下工程、建筑材料及构配件 钢结构、建筑节能、市政工程材料检测 （多场所见附件）

IAF 34

兹证明以上组织建立和实施的职业健康安全管理体系符合标准要求。
本证书在国家规定的各行政、资质许可范围及有效期内使用有效。在证书有效期内须每年接受一次监督审核并经审核合格，此证书方继续有效。本证书可在本机构网站（www.acmchina.com）和中国国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）查询。

初次注册日期：	2022 年 09 月 14 日
发 证 日 期：	2025 年 09 月 26 日
证书有效期至：	2028 年 09 月 13 日

证书有效性查询

授权人签字

ACM INTERNATIONAL CERTIFICATION LIMITED, 63 St Mary Axe, London, England, EC3A 8AA, United Kingdom
中国总部：艾西姆认证（上海）有限公司，中国上海市闵行区外环路 352 号 2 幢 B201 室（201199）
电话：+86 21-64305860 传真：+86 21-64881096 网址：www.acmchina.com E-mail: info@acmcert.com.cn

二、社保信息真实性承诺函签署情况

社保信息真实性承诺函

致招标人：深圳市光明区建筑工务署

我单位参加 长圳路（松白路-东长路）市政工程-（茅洲河-东长路）市政工程检测 的招投标活动，现郑重承诺如下：

（1）本承诺函所附项目负责人、投标员的社保信息材料（包括但不限于社保缴费记录、参保证明等证明文件）均真实、合法、有效，其社会保险由我单位依法缴纳，与实际缴费情况一致。

（2）我单位法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员均不存在在本次投标活动中的其他投标单位缴纳社会保险的情形。

(3) 如上述承诺内容不实，我单位自愿按本项目招标文件及国家、省、市相关规定接受处理，并承担因此产生的一切法律后果。

本承诺函与所附社保信息材料共同构成我单位投标文件的组成部分，具有同等法律效力。

承诺人（公章）：深圳市盐田港建筑工程检测有限公司

法定代表人（签字或签章）：

承诺日期： 2026 年 10 月 28 日

项目负责人、投标员的社保信息材料：

项目负责人--邓初晴社保证明文件

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：邓初晴　　社保电脑号：606290133　　身份证号码：522628198311050021　　页码：1

参保单位名称：深圳市盐田港建筑工程检测有限公司　　单位编号：110022　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	01	110022	10320.0	1754.4	825.6	1	10320	619.2	206.4	1	10320	51.6	10320	41.28	10320	82.56	20.64
2026	02	110022	10320.0	1754.4	825.6	1	10320	619.2	206.4	1	10320	51.6	10320	41.28	10320	82.56	20.64
2026	03	110022	10320.0	1754.4	825.6	1	10320	619.2	206.4	1	10320	51.6	10320	41.28	10320	82.56	20.64
2026	04	110022	10320.0	1754.4	825.6	1	10320	619.2	206.4	1	10320	51.6	10320	41.28	10320	82.56	20.64
2026	05	110022	10320.0	1754.4	825.6	1	10320	619.2	206.4	1	10320	51.6	10320	41.28	10320	82.56	20.64
2026	06	110022	10320.0	1754.4	825.6	1	10320	619.2	206.4	1	10320	51.6	10320	41.28	10320	82.56	20.64
2026	07	110022	20000.0	3400.0	1600.0	1	20000	1200.0	400.0	1	20000	100.0	20000	80.0	20000	160.0	40.0
2026	08	110022	20000.0	3400.0	1600.0	1	20000	1200.0	400.0	1	20000	100.0	20000	80.0	20000	160.0	40.0
2026	09	110022	20000.0	3400.0	1600.0	1	20000	1200.0	400.0	1	20000	100.0	20000	80.0	20000	160.0	40.0
2026	10	110022	20000.0	3400.0	1600.0	1	20000	1200.0	400.0	1	20000	100.0	20000	80.0	20000	160.0	40.0
合计				24126.4	11353.6			8515.2	2838.4			709.6		567.68		1135.36	283.84

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339282c7d38e1623 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
110022	深圳市盐田港建筑工程检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年10月27日

社保费缴纳清单 证明专用章

投标员--龚嘉强社保证明文件

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：龚嘉强　　社保电脑号：803102570　　身份证号码：441481199907203353　　页码：1

参保单位名称：深圳市盐田港建筑工程检测有限公司　　单位编号：110022　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	01	110022	5510.0	881.6	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2800	11.2	2800	22.4	5.6
2026	02	110022	5510.0	881.6	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2800	11.2	2800	22.4	5.6
2026	03	110022	5510.0	881.6	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2800	11.2	2800	22.4	5.6
2026	04	110022	5510.0	881.6	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2800	11.2	2800	22.4	5.6
2026	05	110022	5510.0	881.6	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2800	11.2	2800	22.4	5.6
2026	06	110022	5510.0	881.6	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2800	11.2	2800	22.4	5.6
2026	07	110022	5521.0	883.36	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5300	21.2	5300	42.4	10.6
2026	08	110022	5521.0	883.36	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5300	21.2	5300	42.4	10.6
2026	09	110022	5521.0	883.36	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5300	21.2	5300	42.4	10.6
2026	10	110022	5521.0	883.36	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5300	21.2	5300	42.4	10.6
合计				8823.04	4411.52			4036.2	1345.4			336.4		152.0		304.0	76.0

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339282cb9a3befb8 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
110022	深圳市盐田港建筑工程检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年10月28日

社保费缴纳清单 证明专用章

三、企业承接业绩情况

企业承接业绩情况（不超过 5 项）				
序号	工程项目名称	主要合同内容	合同金额 （万元）	合同签订日期 （年、月、日）
1	侨城东路北延通道工程二标段常规试验检测	工程材料、钢结构、地基基础、道路工程、桥梁与隧道。	2304.847562	2025 年 1 月 9 日
2	东部过境快速完善工程检测合同	原材料及实体检测。	585.17017	2026 年 7 月 15 日
3	深东大道（创智路至新福路）建设工程第三方检测Ⅲ标	道路工程、交通工程、桥梁工程、电气及燃气工程等检测	387.0144	2025 年 3 月 11 日
4	深莞先进制造走廊黎光片区配套道路工程-试验检测	工程用原材料试验检测、常规现场试验检测	232.994134	2025 年 4 月 17 日
5	8 号、17 号、18 号、19 号地块配套工程项目施工总承包	地基基础检测、常用建筑材料检测、主体结构工程检测、市政道路检测、钢结构检测、其他。	200.3708	2024 年 8 月 29 日

1、侨城东路北延通道工程二标段常规试验检测

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号： 4403832024010001001

标段名称： 侨城东路北延通道工程等5个项目常规试验检测批量招标

建设单位： 深圳市交通公用设施建设中心

招标方式： 公开招标

中标单位： 深圳市鑫泰检测有限公司；深圳市天健工程技术有限公司；深圳市盐田港建筑工程检测有限公司

中标价： 6392.037562万元

中标价补充说明： A包：深圳市鑫泰检测有限公司，中标价:3032.04万元，下浮率：40.51%；B包：深圳市盐田港建筑工程检测有限公司，中标价:2304.847562万元，下浮率 C包：深圳市天健工程技术有限公司，中标价:1055.15万元，下浮率：41.38%。

中标工期（天）： 按招标文件执行

项目经理（总监）：

本工程于 2024-09-24 在深圳公共资源交易中心 交易集团建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

打印日期：2024-12-09

合同关键页

合同编号：QCPLBY-2025-0004

深圳市交通公用设施建设中心
交通建设工程常规试验检测合同

工程名称：侨城东路北延通道工程二标段常规试验检测

委托方（甲方）：深圳市交通公用设施建设中心

受托方（乙方）：深圳市盐田港建筑工程检测有限公司

1

委托方（甲方）：深圳市交通公用设施建设中心

受托方（乙方）：深圳市盐田港建筑工程检测有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量检测管理办法》及其他法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就 侨城东路北延通道工程二标段 工程常规试验检测工作事宜协商一致，达成以下条款，以资共同遵守。

一、工程基本信息

1. 建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

联系人：李梦缘　　电话：13682687970

2. 施工单位：深圳中铁建湾区投资建设有限公司

联系人：刘广均　　电话：13823761251

3. 监理单位：（云基智慧工程股份有限公司//英泰克工程顾问（上海）有限公司//天津新亚太工程建设监理有限公司）

联系人：严拥军　　电话：13826584880

4.检测单位：深圳市盐田港建筑工程检测有限公司

联系人：邱群聪，　电话：15019403459

4. 工程概况：二标段自高峰水库起向南至留仙大道，全长约 6.5km，主体工程设置跨高峰水库桥一座（桥长约 1.02km）、3#隧道长约 3.45km、4#隧道长约 2.48km，设宝鹏地下立交一座。

二、检测内容及价格

1. 检测内容：详见经甲方审批通过的施工检测方案。

2. 检测依据：根据相关法律、法规、规章及政策、技术标准规范、设计文件要求等，以委托单约定为准。

3. 检测数量：详见合同附件清单，最终以经甲方、乙方、施工单位及监理单位四方确认的实际检测数量为准。

4. 检测价格：乙方投标报价中的工程量清单项目单价即为构成签约合同价的项目单价。除本合同另有约定，构成签约合同价的项目单价一经甲方和乙方签订合同确定后不作调整。

未填写项目单价的，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价中，甲方不再另行支付。具体项目的项目单价详见合同附件清单。

三、项目负责人

项目负责人姓名：崔海丽；执业资格证书号：201712005300；职称：高级工程师（道路与桥梁）。

四、双方的主要义务

（一）甲方的主要义务：

1. 督促相关单位按照标准规范和相关要求进行取样、送样、委托和见证，并保证样品的真实性。

2. 现场检测时，检测条件要具备相关规定要求并提供必要的协助。

3. 甲方负责提供检测所需的设计文件及变更文件等相关资料，并负责协调、联系、接洽相关的检测工作。

4. 甲方不得以任何方式干预乙方检测工作的公正性。

5. 按照本合同约定支付费用。

（二）乙方的主要义务：

1. 按期完成甲方委托，按期提交检测报告。

2. 严格按相关标准规范进行检测，确保数据及检测结果公正、准确、真实、完整、合法。若因乙方提交的成果存在瑕疵引发问题，由乙方承担所有责任。

3. 除按规定需上报或上传的检测信息外，对甲方的资料信息进行保密。

4. 向甲方提供必要的检测咨询服务。

5. 乙方不得承接与本项目存在利益冲突的业务，乙方与本项目的施工、监理单位，以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系。乙方已经承接或将要承接本项目相关主体的业务的，可能存在前述利益冲突或利害关系的，应向甲方沟通处理。

6. 未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下工作内容分包任何第三方。乙方取得甲方书面同意后进行分包的，第三方的资格能力与其所承接的工作内容相适应。乙方就所分包的工作承担连带责任。

7. 乙方不得转包，不得将全部工作肢解之后以分包名义进行发包，不得以包代管。

8. 乙方应自行承担检测工作的安全生产责任。乙方在检测中导致己方或第三方发生人身财产损失的，由乙方自负其责。

9. 乙方应对甲方或本项目所涉的非公开信息长期承担保密责任。本条为独立条款，合同无效、被撤销、终止或者解除的，不影响本条的法律效力，乙方仍应当承担保密义务及约定的法律责任。

五、工地试验室

乙方应设置现场工地试验室。工地试验室的检测能力、检测项目及参数、仪器设备、人员配置必须满足国家、广东省、深圳市交通运输工程质量监督管理机构的规定。设置现场工地试验室的费用已包含在签约合同价中，乙方不得向甲方要求增加任何相关费用。乙方设置的现场工地试验室至少须满足以下要求：

（一）智慧工地试验室要求

（1）工地试验室应在合同签订之日起3个月内完成建设，并达到投入使用条件；

（2）工地试验室应位于项目中心线2公里（含）以内；

（3）工地试验室（含无人试验室）工作区总面积不小于300㎡，其中用于试验检测用房的面积不少于80%，且需满足智能化试验检测要求；

（4）拟建的无人试验室应实现钢筋拉伸、混凝土抗压、混凝土抗渗、混凝土试块养护等试验检测活动的无人化操作；

（5）拟投入的所有试验检测设备的功能、数量不得低于行业强制性要求和本项目试验检测活动的需要。

（二）工地试验室人员配备

工地试验室常驻人员可以是招标文件《资信要求一览表》中拟派的项目团队成员（含项目负责人），持交通运输行业试验检测资格证书总人数不得少于12人，其中不少于2人应具有公路水运工程试验检测师资格证书。未经甲方同意，乙方不得擅自更换服务人员。

（三）工程实体智慧化检测（包括但不限于）：

（1）路面检测参数：路面厚度、路面平整度、路面弯沉等；

（2）桥涵检测参数：混凝土回弹强度、钢筋保护层厚度等；

（3）隧道检测参数：衬砌回弹、锚杆拉拔、断面尺寸等。

2. 需乙方现场抽样或现场检测，甲方须提前通知乙方。

3. 每次送样或乙方现场抽样（或乙方现场检测），由检测内容提供单位、送检单位等填写检测委托单，明确样品或待检项目的相关信息及检测要求。

4. 乙方应在约定的时限内向甲方出具检测结果，并提供 4 份有效的检测报告。检测报告应当符合相关规定、标准规范及工程质量主管部门的要求，满足甲方工程验收所需。

5. 检测报告出具后，检测样品若有约定，双方应按事先约定的方式进行处置。

七、履行期限

本合同的履行期限自合同签订之日开始，乙方应当在甲方要求的时限内完成检测工作。至结清检测费用，本合同即告终止。

八、合同价款和支付方式

（一）检测费用总价暂定人民币 23,048,475.62 元（大写：贰仟叁佰零肆万捌仟肆佰柒拾伍元陆角贰分），中标下浮率[redacted]合同价款已经包括税金等乙方履行本合同所需的全部费用，除双方另有约定外，甲方不再承担其他支付义务。

注：侨城东路北延通道工程等 5 个项目常规试验检测批量招标包含 7 个项目，产生 3 家中标单位，本项目中标单位填报的下浮率 42.05%为针对所有项目的综合下浮率，经计算，本项目中标下浮率为[redacted] 计算公式为：1-（本项目中标价/本项目招标控制价）=1-[redacted]

（二）本合同检测费用采用固定单价合同形式，工作量按实计取，如项目实施过程中发生新增检测项目，新增检测项目需《建设中心交通建设工程质量常规检测工作指引(试行)》进行审批。新增检测项目单价按《省物价局关于交通建设工程现场检测和工程材料试（检）验收费问题的复函》（粤价函[2012]1490 号）（优先采用）及《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协[2015]8 号）中相关检测项目指导价×（1-中标下浮率）作为新增单价。

（三）因合同检测项目和频率发生变化，费用超过检测费用暂定总价的，该检测方案需按《建设中心交通建设工程质量常规检测工作指引(试行)》进行审批。合同最终结算价以深圳市财政预算和投资评审中心评审结果为准。

（四）支付方式

甲方：深圳市交通公用设施建设中心　　乙方：深圳市盐田港建筑工程检测有限公司

（盖章）　　（盖章）

甲方代表：　　乙方代表：

地　　址：　　地　　址：

签订日期：2021.19

投标报价表-侨城东路北延通道工程二标段常规试验检测

序号	编号	检测类别	检测项目	工程部位	检测参数	检测频率	单位	检测工程量	单价（元）	总价	备注	收费依据
1	一	工程材料	土	二标段范围	含水率	每种材料每10000m³试验1次	次	31				粤价函〔2012〕1490号10.1
2					液限							粤价函〔2012〕1490号10.6
3					塑限							
4					击实							粤价函〔2012〕1490号10.12
5					粗粒土和巨粒土最大干密度							粤建检协〔2015〕8号1.20.3
6					承载比(CBR)试验							粤价函〔2012〕1490号10.13
7					无侧限抗压强度							粤价函〔2012〕1490号10.17
8					水泥或料石灰							粤价函〔2012〕1490号9.6

序号	编号	检测类别	检测项目	工程部位	检测参数	检测频率	单位	检测工程量	单价（元）	总价	备注	收费依据
					剂量							
9					塑性指数							粤建检协〔2015〕8号10.8.4
10					不均匀系数							粤价函〔2012〕1490号10.5
11					0.6m以下颗粒含量							
12					颗粒分析							
13					有机质含量							粤价函〔2012〕1490号10.20
14					易溶盐含量							粤价函〔2012〕1490号10.21
15	一	工程材料	无机结合稳定材料	二标段范围	含水率	每种材料每2000㎡试验1次	次	8				粤价函〔2012〕1490号8.1
16					液限							粤价函〔2012〕1490号10.6
17					塑限							

序号	编号	检测类别	检测项目	工程部位	检测参数	检测频率	单位	检测工程量	单价（元）	总价	备注	收费依据
18					击实							粤价函〔2012〕1490号9.1
19					粗粒土和巨粒土最大干密度							粤建检协〔2015〕8号1.20.3
20					承载比(CBR)试验							粤价函〔2012〕1490号10.13
21					无侧限抗压强度							粤价函〔2012〕1490号9.2
22					水泥或料石灰剂量							粤价函〔2012〕1490号9.6
23					塑性指数							粤建检协〔2015〕8号10.8.4
24					不均匀系数							
25					0.6m以下颗粒含量							粤价函〔2012〕1490号10.5

序号	编号	检测类别	检测项目	工程部位	检测参数	检测频率	单位	检测工程量	单价（元）	总价	备注	收费依据
26					颗粒分析							
27					有机质含量							粤价函〔2012〕1490号10.20
28					易溶盐含量							粤价函〔2012〕1490号10.21
29					拉伸强度							粤建检协〔2015〕8号10.18.10
30					延伸率							粤建检协〔2015〕8号4.38.5
31					梯形撕裂强度							粤建检协〔2015〕8号10.18.11
32					CBR顶破强力							粤价函〔2012〕1490号14.5
33					厚度							粤价函〔2012〕1490号14.2
34					单位面积质量							粤价函〔2012〕1490号14.1
35					垂直渗透系数							粤价函〔2012〕1490号14.8
36					刺破强力							粤价函〔2012〕1490号14.6
29	一	工程材料	土工合成材料	二标段范围	拉伸强度	土工格栅：每批数量不得超过500卷 土工布：同批次同规格的产品（含累计）100卷为一批	批	土工格栅：2 土工布：22				
30					延伸率							
31					梯形撕裂强度							
32					CBR顶破强力							
33					厚度							
34					单位面积质量							
35					垂直渗透系数							
36					刺破强力							

序号	编号	检测类别	检测项目	工程部位	检测参数	检测频率	单位	检测工程量	单价（元）	总价	备注	收费依据
37			掺合料（粉煤灰）	二标段范围	SiO2 含量	每 500t 检验 1 次	次	57				粤价函（2012）1490 号 P9 3.4
38					Al03 含量							粤价函（2012）1490 号 P9 3.4
39					Fe203 含量							粤价函（2012）1490 号 P9 3.4
40					烧失量							粤价函（2012）1490 号 P9 3.3
41					细度							粤价函（2012）1490 号 P9 3.1
42					比表面积							粤建检协（2015）8 号 4.13.3
43	一	工程材料	掺合料（粉煤灰）		游离氧化钙含量							粤建检协（2015）8 号 4.13.12
44					安定性							粤建检协（2015）8 号 4.13.7
45					三氧化硫							粤价函（2012）1490 号 P9 3.4
46			粗集料	二标段范	压碎值	400m³或 600t 为一	次	511				粤价函（2012）1490 号 p8 2.8

41

序号	编号	检测类别	检测项目	工程部位	检测参数	检测频率	单位	检测工程量	单价（元）	总价	备注	收费依据
47				围	洛杉矶磨耗损失	验收批						粤价函（2012）1490 号 p8 2.9
48					表观相对密度							粤价函（2012）1490 号 p8 2.14
49					吸水率							粤价函（2012）1490 号 p8 2.2
50					沥青黏附性							粤价函（2012）1490 号 p7 1.14
51					颗粒级配							重复
52					坚固性							粤价函（2012）1490 号 p8 2.7
53					软弱颗粒或软石含量							粤价函（2012）1490 号 p8 2.10
54	一	工程材料	粗集料	二标段范围	磨光值							粤价函（2012）1490 号 p8 2.11
55					针片状颗粒含量							粤价函（2012）1490 号 p8 2.5

42

序号	编号	检测类别	检测项目	工程部位	检测参数	检测频率	单位	检测工程量	单价（元）	总价	备注	收费依据
56					＜0.075mm颗粒含量							粤价函〔2012〕1490号P8 2.1
57					砂当量							粤价函〔2012〕1490号2.18
58					棱角性							粤建检协〔2015〕8号4.4.23
59					坚固性							粤价函〔2012〕1490号p8 2.7
60					含泥量							粤价函〔2012〕1490号P22 2.4
61					泥块含量							
62					亲水系数							粤建检协〔2015〕8号10.8.3
63					塑性指数							粤建检协〔2015〕8号10.8.4
64					加热安定性							粤建检协〔2015〕8号10.8.5
65					筛分							粤价函〔2012〕1490号P8 2.1

序号	编号	检测类别	检测项目	工程部位	检测参数	检测频率	单位	检测工程量	单价（元）	总价	备注	收费依据
66					含水率							粤价函〔2012〕1490号P8 2.3
67					氯离子含量							粤建检协〔2015〕8号4.5.16
68					碱活性							粤价函〔2012〕1490号P22 2.5
69					硫化物和硫酸盐含量							粤建检协〔2015〕8号4.5.15
70					轻物质含量							粤价函〔2012〕1490号2.21
71	一	工程材料	粗集料	二标段范围	有机物含量							粤价函〔2012〕1490号2.6
72					贝壳含量							粤建检协〔2015〕8号4.4.19
73					堆积密度							粤建检协〔2015〕8号4.5.3
74					空隙率							粤价函〔2012〕1490号P22 2.4
75					筒压强度							粤建检协〔2015〕8号4.6.11

序号	编号	检测类别	检测项目	工程部位	检测参数	检测频率	单位	检测工程量	单价（元）	总价	备注	收费依据
76					粒型系数							粤建检协（2015）8号4.6.7
77					筛分析							粤建检协（2015）8号4.6.1
78			细集料	二标段范围	压碎值	400m³或600t为一验收批	批	394				粤价函（2012）1490号2.8
79					洛杉矶磨耗损失							粤价函（2012）1490号2.9
80					表观相对密度							粤价函（2012）1490号2.14
81					吸水率							粤价函（2012）1490号2.15
82					沥青黏附性							粤价函（2012）1490号p7 1.14
83					颗粒级配							重复
84	一	工程材料	细集料	二标段范围	坚固性							粤价函（2012）1490号2.23
85					软弱颗粒或软石含量							粤价函（2012）1490号2.10

序号	编号	检测类别	检测项目	工程部位	检测参数	检测频率	单位	检测工程量	单价（元）	总价	备注	收费依据
86					磨光值							粤价函（2012）1490号2.11
87					针片状颗粒含量							粤价函（2012）1490号2.5
88					＜0.075mm颗粒含量							粤价函（2012）1490号2.13
89					砂当量							粤价函（2012）1490号2.18
90					棱角性							粤建检协（2015）8号4.4.23
91					坚固性							粤价函（2012）1490号2.23
92					含泥量							粤价函（2012）1490号2.17
93					泥块含量							粤价函（2012）1490号 2.10
94					亲水系数							粤建检协（2015）8号10.8.3

序号	编号	检测类别	检测项目	工程部位	检测参数	检测频率	单位	检测工程量	单价（元）	总价	备注	收费依据
95					塑性指数							粤建检协（2015）8号10.8.4
96					加热安定性							粤建检协（2015）8号10.8.5
97					筛分							粤价函（2012）1490号2.13
98					含水率							粤价函（2012）1490号2.16
99					氯离子含量							粤建检协（2015）8号4.4.15
100	一	工程材料	细集料	二标段范围	碱活性							粤价函（2012）1490号P22 2.5
101					硫化物和硫酸盐含量							粤建检协（2015）8号4.5.15
102					轻物质含量							粤价函（2012）1490号2.21
103					有机物含量							粤建检协（2015）8号4.5.14
104					贝壳含量							粤建检协（2015）8号4.4.19

序号	编号	检测类别	检测项目	工程部位	检测参数	检测频率	单位	检测工程量	单价（元）	总价	备注	收费依据
105					堆积密度							粤建检协（2015）8号4.4.3
106					空隙率							粤价函（2012）1490号P22 2.4
107					筒压强度							粤建检协（2015）8号4.6.11
108					粒型系数							粤建检协（2015）8号4.6.7
109					筛分析							粤建检协（2015）8号4.6.1
110					压碎值							粤价函（2012）1490号2.8
111					洛杉矶磨耗损失							粤价函（2012）1490号2.9
112	一	工程材料	矿粉	二标段范围	表观相对密度	每200t检验1次	次	3				粤价函（2012）1490号2.14
113					吸水率							粤价函（2012）1490号2.15
114					沥青黏附性							粤价函（2012）1490号p7 1.14

序号	编号	检测类别	检测项目	工程部位	检测参数	检测频率	单位	检测工程量	单价（元）	总价	备注	收费依据
115					颗粒级配							重复
116					坚固性							粤价函〔2012〕1490号2.23
117					软弱颗粒或软石含量							粤价函〔2012〕1490号2.10
118					磨光值							粤价函〔2012〕1490号2.11
119					针片状颗粒含量							粤价函〔2012〕1490号2.5
120					＜0.075mm颗粒含量							粤价函〔2012〕1490号2.13
121					砂当量							粤价函〔2012〕1490号2.18
122					棱角性							粤建检协〔2015〕8号4.4.23
123					坚固性							粤价函〔2012〕1490号2.23

序号	编号	检测类别	检测项目	工程部位	检测参数	检测频率	单位	检测工程量	单价（元）	总价	备注	收费依据
124					含泥量							粤价函〔2012〕1490号2.17
125					泥块含量							粤价函〔2012〕1490号 2.10
126					亲水系数							粤建检协〔2015〕8号10.8.3
127					塑性指数							粤建检协〔2015〕8号10.8.4
128					加热安定性							粤建检协〔2015〕8号10.8.5
129	一	工程材料	矿粉	二标段范围	筛分							粤价函〔2012〕1490号10.8.1
130					含水率							粤价函〔2012〕1490号2.16
131					氯离子含量							粤建检协〔2015〕8号4.4.15
132					碱活性							粤价函〔2012〕1490号P22 2.5
133					硫化物和硫酸盐含量							粤建检协〔2015〕8号4.5.15

序号	编号	检测类别	检测项目	工程部位	检测参数	检测频率	单位	检测工程量	单价（元）	总价	备注	收费依据
134					轻物质含量							粤价函（2012）1490号2.21
135					有机物含量							粤建检协（2015）8号4.5.14
136					贝壳含量							粤建检协（2015）8号4.4.19
137					堆积密度							粤建检协（2015）8号4.4.3
138					空隙率							粤价函（2012）1490号P22 2.4
139					筒压强度							粤建检协（2015）8号4.6.11
140	一	工程材料	矿粉	二标段范围	粒型系数							粤建检协（2015）8号4.6.7
141					筛分析							粤建检协（2015）8号4.6.1
142					抗压强度							粤建检协（2015）8号10.13.3
143			检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩	二标段范围	试验荷载	500套为一批	批	检查井盖：3 水篦：3				粤建检协（2015）8号10.13.17
144					残余变形							粤建检协（2015）8号10.16.2

序号	编号	检测类别	检测项目	工程部位	检测参数	检测频率	单位	检测工程量	单价（元）	总价	备注	收费依据
145					凝结时间							粤价函（2012）1490号6.2
146					安定性							粤价函（2012）1490号6.3
147					胶砂强度							粤价函（2012）1490号P10 6.4
148					氯离子含量							粤建检协（2015）8号4.1.23
149					氧化镁含量							粤建检协（2015）8号4.1.19
150	一	工程材料	水泥	二标段范围	碱含量	每批/散装500t或袋装200t	批	714				粤建检协（2015）8号4.1.20
151					三氧化硫含量							粤建检协（2015）8号4.1.16
152					标准稠度用水量							粤价函（2012）1490号新增5.1
153					烧失量							粤建检协（2015）8号4.1.17
154					细度							粤价函（2012）1490号6.1

序号	编号	检测类别	检测项目	工程部位	检测参数	检测频率	单位	检测工程量	单价（元）	总价	备注	收费依据
155			钢筋（含焊接与机械连接）	二标段范围	屈服强度	钢筋原材：60t/批	批	2006				粤建检协（2015）8号4.16.1
156					抗拉强度	钢筋原材：60t/批 机械连接：500个/批 焊接：300个/批		钢筋：2006 机械连接：1434 焊接：1762				
157					断后伸长率							
158					最大力下总延伸率							粤建检协（2015）8号4.16.4
159	一	工程材料	钢筋（含焊接与机械连接）	二标段范围	反向弯曲	钢筋原材：60t/批		2006				粤价函（2012）1490号8.2
160					重量偏差							粤建检协（2015）8号4.16.2
161					残余变形							粤建检协（2015）8号4.18.4

序号	编号	检测类别	检测项目	工程部位	检测参数	检测频率	单位	检测工程量	单价（元）	总价	备注	收费依据
162					弯曲性能						已包含在屈服强度、抗拉强度、断后伸长率单价中	粤建检协（2015）8号4.16.1
163			外加剂	二标段范围	减水率	每50t检验1次	次	145				粤价函（2012）1490号新增10.1
164					pH值							粤价函（2012）1490号新增11.4
165					密度（或细度）							粤价函（2012）1490号11.2
166					抗压强度比							粤价函（2012）1490号新增10.5
167					凝结时间（差）							粤价函（2012）1490号新增10.4

序号	编号	检测类别	检测项目	工程部位	检测参数	检测频率	单位	检测工程量	单价（元）	总价	备注	收费依据
168					含气量							粤建检协（2015）8号4.11.21
169					固体含量（或含水率）							粤价函（2012）1490号11.1
170					限制膨胀率							粤建检协（2015）8号4.11.25
171					泌水率比							粤建检协（2015）8号4.11.16
172					氯离子含量							粤价函（2012）1490号11.7
173					相对耐久性指标							粤建检协（2015）8号4.11.34
174	一	工程材料	外加剂	二标段范围	含气量							重复
175					1h 经时变化量（坍落度、含气量）							粤建检协（2015）8号4.11.23

序号	编号	检测类别	检测项目	工程部位	检测参数	检测频率	单位	检测工程量	单价（元）	总价	备注	收费依据
176					硫酸钠含量							粤价函（2012）1490号11.8
177					收缩率比							粤价函（2012）1490号新增10.6
178					碱含量							粤建检协（2015）8号4.11.10
179			砂浆	二标段范围	抗压强度	250m³/组	组	51				粤价函（2012）1490号7.15
180					稠度							粤价函（2012）1490号新增6.4
181					保水率							粤建检协（2015）8号4.1.9
182					分层度							粤价函（2012）1490号新增6.5
183					凝结时间							粤价函（2012）1490号新增6.6
184					配合比设计	每种类型抽检至少1次；原材料有变化时，须重新设计	次	14				粤价函（2012）1490号7.16
185			混凝土	二标段范围	抗压强度	100m³/组	组	15171				粤价函（2012）1490号7.6

序号	编号	检测类别	检测项目	工程部位	检测参数	检测频率	单位	检测工程量	单价（元）	总价	备注	收费依据
186					抗渗等级	200m/组（暗挖）；500m3/组（明挖）		594				粤价函〔2012〕1490号7.14
187					配合比设计	每种类型抽检至少1次；原材料有变化时，须重新设计	次	44				粤价函〔2012〕1490号P10 7.1
188			防水材料（防水卷材）	二标段范围	可溶物含量	同一类型，规格最大代表数量为10000㎡	次	85				粤建检协〔2015〕8号4.38.2
189					拉力							粤建检协〔2015〕8号4.38.5
190					延伸率（或最大力时延伸率）							
191	一	工程材料			低温柔度							粤建检协〔2015〕8号4.38.7
192			防水材料（防水卷材）		热老化后低温柔度							参考粤建协〔2015〕8号4.38.7
193					不透水性							粤建检协〔2015〕8号4.38.3
194					耐热度							粤建检协〔2015〕8号4.38.4

57

序号	编号	检测类别	检测项目	工程部位	检测参数	检测频率	单位	检测工程量	单价（元）	总价	备注	收费依据
195					断裂拉伸强度							粤建检协〔2015〕8号4.12.25
196					断裂伸长率							
197					撕裂强度							粤建检协〔2015〕8号4.38.6
198					接缝剥离强度							粤建检协〔2015〕8号4.39.13
199					搭接缝不透水性						重复	重复
200					剪切性能							粤建检协〔2015〕8号4.39.8
201					剥离性能							粤建检协〔2015〕8号4.38.8
202					厚度							粤建检协〔2015〕8号4.38.9
203					长度							
204	一	工	防水材料		宽度							

58

序号	编号	检测类别	检测项目	工程部位	检测参数	检测频率	单位	检测工程量	单价（元）	总价	备注	收费依据
205		程材料	（防水卷材）		平直度							
206					平整度							
207			防水材料（防水涂料）	二标段范围	固体含量	涂层厚度100m2/次，原材50t/次	批	涂层厚度96次原材1次				粤建检协（2015）8号4.40.2
208					拉伸强度							粤建检协（2015）8号4.39.3
209					不透水性							粤建检协（2015）8号4.40.9
210					粘结强度							粤建检协（2015）8号4.40.6
211					涂层厚度							粤价函（2012）1490号P18 7.4
212					低温弯折							粤建检协（2015）8号4.40.8
213					加热伸缩率							粤建检协（2015）8号4.40.16
214					干燥时间							粤建检协（2015）8号4.12.24
215					撕裂强度							粤建检协（2015）8号4.40.4

59

序号	编号	检测类别	检测项目	工程部位	检测参数	检测频率	单位	检测工程量	单价（元）	总价	备注	收费依据
216			螺栓、锚具夹具及连接器	二标段范围	抗滑移系数	螺栓3000个每批，管片螺栓200环每批；锚具2000套每批连接器、夹具500套每批	批	螺栓：556 锚具：5 连接器、夹具：25				粤价函（2012）1490号7.3
217					静载锚固性能							粤价函（2012）1490号13.1
218			螺栓、锚具夹具及连接器		硬度							粤建协（2015）8号4.23.2
219					紧固轴力							粤建协（2015）8号4.19.6
220					扭矩系数							粤建协（2015）8号4.19.5
221					最小拉力载荷（普通紧固件）							粤建协（2015）8号4.19.3
222			塑料管材	二标段范围	静液压强度	d<75mm时，每批数量不超过80000m；75 mm<d<160mm，每批数量不超过50000m；当160mm<d<315 mm时，每批数量不超过30000m。	批	8				粤建协（2015）8号4.43.13
223					落锤冲击试验							粤价函（2012）1490号16.14
224					纵向回缩率							粤价函（2012）1490号16.5
225					简支梁冲击							粤建协（2015）8号4.43.7

60

序号	编号	检测类别	检测项目	工程部位	检测参数	检测频率	单位	检测工程量	单价（元）	总价	备注	收费依据
226					拉伸屈服应力							粤建协（2015）8号4.43.3
227					密度							粤建协（2015）8号4.43.15
228					爆破压力							粤建协（2015）8号4.44.3
229					管环							粤建协（2015）8号4.44.4
230					剥离力							粤建协（2015）8号4.44.23
231					氧化诱导时间							粤建协（2015）8号4.43.12
232					维卡软化温度							粤价函（2012）1490号16.6
233					热变形温度							粤建协（2015）8号4.44.24
234	一	工程材料	塑料管材		拉伸断裂伸长率						已包含在拉伸屈服力单价	粤建协（2015）8号4.43.3

61

序号	编号	检测类别	检测项目	工程部位	检测参数	检测频率	单位	检测工程量	单价（元）	总价	备注	收费依据
											中	
235					拉伸弹性模量							粤建协（2015）8号4.43.3
236					拉伸强度							粤价函（2012）1490号16.1
237					灰分							粤建协（2015）8号410.9.12
238					烘箱试验							粤建协（2015）8号4.43.12
239					坠落试验							粤建协（2015）8号4.43.11
240			金属管材	二标段范围	屈服强度	60t每批	批	319				粤建协（2015）8号 4.25.3
241					抗拉强度							
242					伸长率							
243					厚度偏差							粤价函（2012）1490号16.11
244					截面尺寸							

62

序号	编号	检测类别	检测项目	工程部位	检测参数	检测频率	单位	检测工程量	单价（元）	总价	备注	收费依据
245	一	工程材料	预应力钢绞线	二标段范围	整根钢绞线最大力	100t 每批	批	5				粤建协（2015）8 号 4.21.3
246					最大力总伸长率							
247					抗拉强度							
248					0.2%屈服力							
249					弹性模量							粤建协（2015）8 号 4.21.4
250					松弛率							粤建协（2015）8 号 4.21.5
251					公称直径							粤建协（2015）8 号 4.21.1
252			预应力混凝土用波纹管	二标段范围	外观质量	5000 米每批	批	1				粤价函（2012）1490 号新增 15.5
253					局部横向荷载							粤价函（2012）1490 号新增 15.3
254					环刚度							粤价函（2012）1490 号新增 15.1

63

序号	编号	检测类别	检测项目	工程部位	检测参数	检测频率	单位	检测工程量	单价（元）	总价	备注	收费依据
255					柔韧性							粤价函（2012）1490 号新增 15.4
256					抗冲击性能							粤价函（2012）1490 号新增 15.2
257					平均内径							粤建检协（2015）8 号 10.17.1
258					壁厚							
259					不圆度							粤建检协（2015）8 号 4.44.11
260	二	钢结构	钢材及焊接材料	二标段范围	屈服强度	60t 每批	批	1025				粤建检协（2015）8 号 4.16.1
261					抗拉强度							
262					伸长率							
263					厚度偏差							粤建检协（2015）8 号 4.16.11
264					断面收缩率							粤建检协（2015）8 号 4.16.8
265					硬度							粤价函（2012）1490 号 8.3

64

序号	编号	检测类别	检测项目	工程部位	检测参数	检测频率	单位	检测工程量	单价（元）	总价	备注	收费依据
266					冲击韧性							粤建检协（2015）8号4.16.5
267					冷弯性能						已包含在屈服强度、抗拉强度、伸长率单价中	粤建检协（2015）8号4.16.1
268					钢材元素含量							粤建协（2015）8号4.16.10
269			钢结构防腐及防火涂装	二标段范围	涂料粘结强度	500t(P类)/次、1000t(F类)/次	次	2				粤建协（2015）8号4.35.14
270					涂料抗压强度							粤价函（2012）1490号15.8
271			构件位置与尺	二标段范	垂直度	全数检查	次	9				粤价函（2012）1490号5.2

序号	编号	检测类别	检测项目	工程部位	检测参数	检测频率	单位	检测工程量	单价（元）	总价	备注	收费依据
272			寸	围	弯曲矢高							粤建协（2015）8号4.16.1
273					侧向弯曲							粤建协（2015）8号4.16.1
274	二	钢结构	构件位置与尺寸		结构挠度							粤建检协（2015）8号2.17.7
275					轴线位置							深圳市城市轨道交通12号线工程第三方检测合同
276					标高							深圳市城市轨道交通12号线工程第三方检测合同
277					截面尺寸							粤建检协（2015）8号2.17.10
278	三	地基基础	地基及复合地基	二标段范围	地基土强度			66				检测站询价
279	四	道路工程	基层及底基层	二标段范围	厚度	每1000m2测1次	次	208				粤价函（2012）1490号P3 2.4
280					压实度	每1000m2测1次						粤价函（2012）1490号2.2
281					弯沉值	每车道，每20m测1处		380				粤价函（2012）1490号P3 2.3

序号	编号	检测类别	检测项目	工程部位	检测参数	检测频率	单位	检测工程量	单价（元）	总价	备注	收费依据
282					平整度	每车道，每 20m 测 1 处						粤价函（2012）1490 号 P3 2.1
283					无侧限抗压强度	5000m³ 一次	次	33				粤价函（2012）1490 号 9.2
284			土路基		弯沉值	每车道，每 20m 测 1 处	次	240				粤价函（2012）1490 号 P3 1.3
285					压实度	每 1000m2 测 1 次	次	18				粤价函（2012）1490 号 1.2
286					土基回弹模量	每车道，每 20m 测 1 处	次	240				粤价函（2012）1490 号 5.1
287			排水管道工程	二标段范围	回填土压实度	两井之间或 1000m2 每层每侧 1 次(每组 3 点)	次	717				粤价函（2012）1490 号 1.2
288					背后土体密实性							参考粤建协（2015）8 号 10.1.4
289					严密性试验	不超过 5 个连续井段	次	40				参考粤建协（2015）8 号 4.43.14
290	五	桥梁与隧	隧道主体结构	二标段范围	锚杆拉拔力	总量 1%不少于 3 根	根	11612				深圳市交通工程试验检测中心有限公司
291					钢筋网格尺寸							粤价函（2012）1490 号 5.5

序号	编号	检测类别	检测项目	工程部位	检测参数	检测频率	单位	检测工程量	单价（元）	总价	备注	收费依据
292		道			锚杆长度							粤价函（2012）1490 号 6.5
293					锚杆锚固密实度							
294	六	桥梁与隧道	隧道主体结构		防水层施工质量(缝宽、搭接宽度、固定点间距、气密性)	每 20m/次	次	875				深圳市城市轨道交通 12 号线工程第三方检测合同
295					衬砌内钢筋间距	总构件 30%且不少于 6 处	次	538				粤价函（2012）1490 号 5.2.55
296					喷射混凝土强度	两、三车道每 10 延米，拱顶、边墙各 1 组，其它工程每 50~100m³ 一组	次	3430				粤价函（2012）1490 号 P17 6.4
297					喷层厚度	每 10m 检查 1 个断面，每个断面从拱		1751				粤价函（2012）1490 号 P6 7.2

序号	编号	检测类别	检测项目	工程部位	检测参数	检测频率	单位	检测工程量	单价（元）	总价	备注	收费依据
298					喷层与围岩接触情况	顶中线起每 3m 测 1 点						
总价合计										23048475.62		

备注:1.请投标人结合项目特点及市场价自行填报单价和总价,总价=检测工程量×单价。

2.如投标人所填报的总价与按检测工程量×单价计算的金额不一致，则以单价为准，调整总价，且投标人不得因此提出任何异议。

3.如投标人所填报的总价合计与按各分项总价计算的金额不一致,则以各分项总价为准，调整总价合计，且投标人不得因此提出任何异议。

4.未填写单价的，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价中，招标人不再另行支付，由此导致的损失应由投标人自行承担。

2、东部过境快速完善工程检测合同

中标通知书

查验码：JY20251219017382　　查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html

中 标 通 知 书

标段编号：4403832025020001001

标段名称：东部过境快速完善工程等4个合同段常规试验检测批量招标

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

招标方式：公开招标

中标单位：太科技术有限公司；铁科院（深圳）检测工程有限公司；深圳市盐田港建筑工程检测有限公司；深圳市港嘉工程检测有限公司

中标价：995.197699万元

中标价补充说明：A标：深圳市盐田港建筑工程检测有限公司；中标价（万元）：585.17017；下浮率（%）：；B标：深圳市港嘉工程检测有限公司；中标价（万元）：100.697686；下浮率（%）：42%；C标：太科技术有限公司；中标价（万元）：141.247943；下浮率（%）：41%；D标：铁科院（深圳）检测工程有限公司；中标价（万元）：168.0819；下浮率（%）：39.3%。

中标工期（天）：按招标文件执行

项目经理（总监）：

本工程于2025-11-20在深圳公共资源交易中心 交易集团建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在30日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构（签章）：


法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

打印日期：2026-03-20

合同关键页

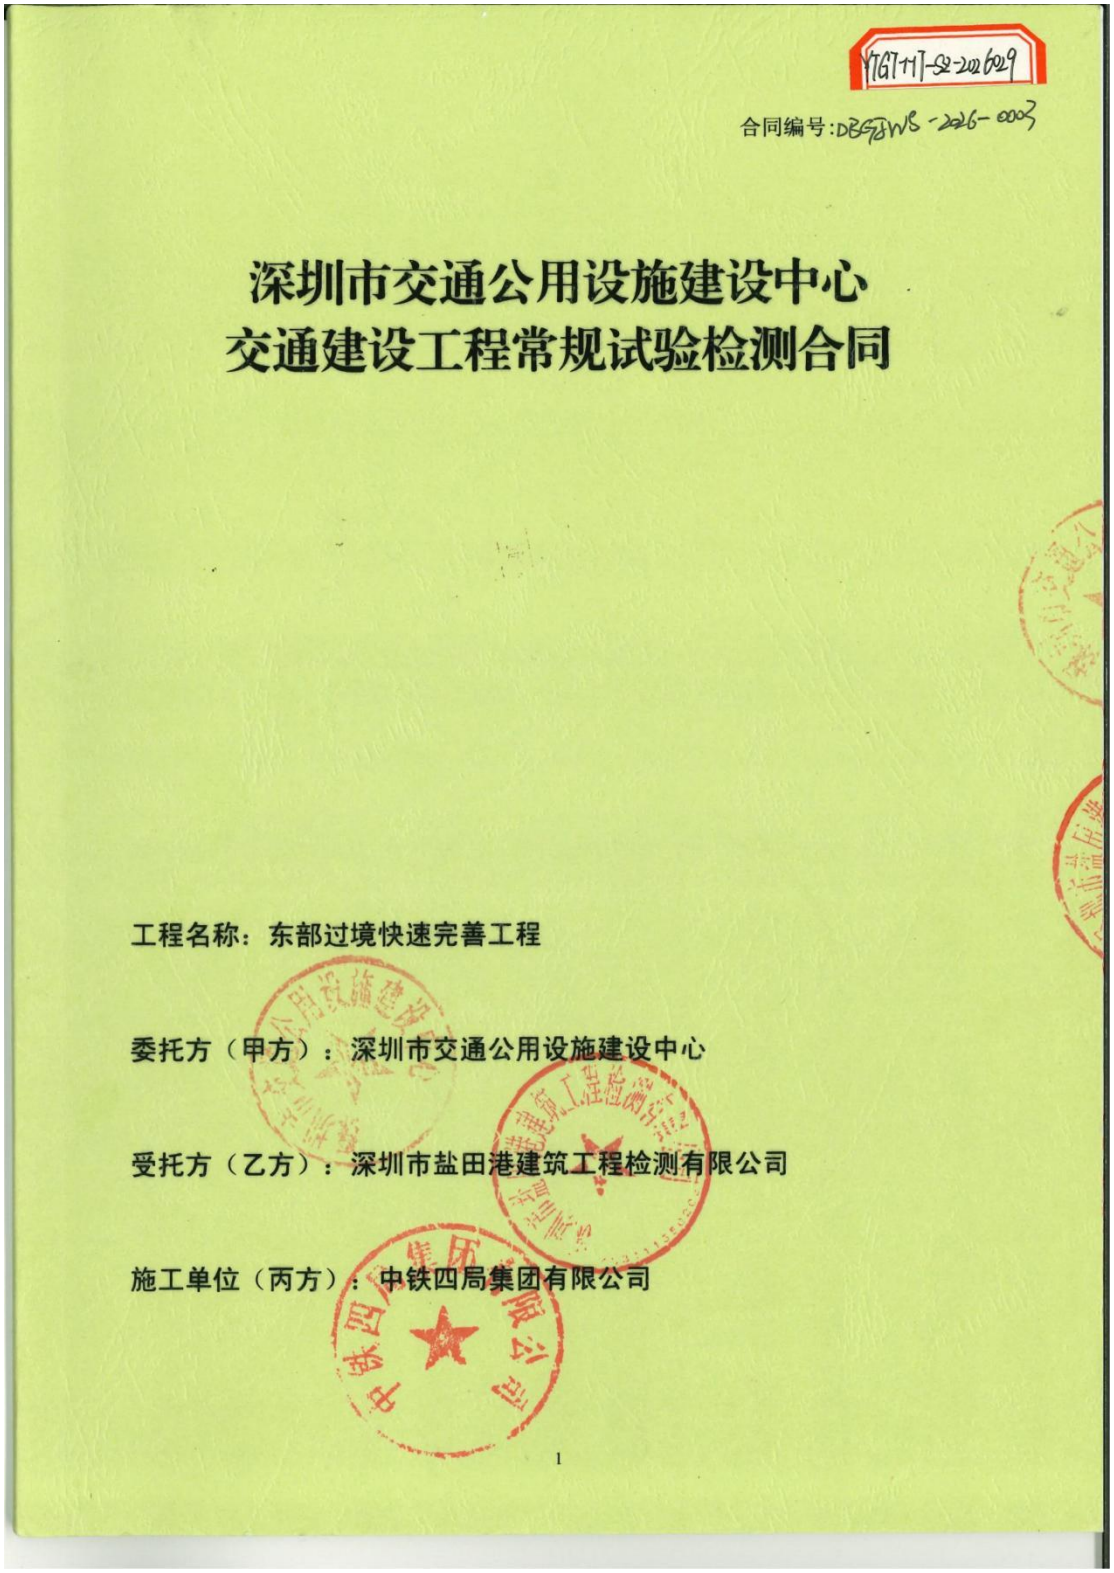

合同编号：DBGJWS-2026-0003

深圳市交通公用设施建设中心
交通建设工程常规试验检测合同

工程名称：东部过境快速完善工程

委托方（甲方）：深圳市交通公用设施建设中心

受托方（乙方）：深圳市盐田港建筑工程检测有限公司

施工单位（丙方）：中铁四局集团有限公司

1

委托方（甲方）：深圳市交通公用设施建设中心

受托方（乙方）：深圳市盐田港建筑工程检测有限公司

施工单位（丙方）：中铁四局集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量检测管理办法》及其他法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙丙三方就 东部过境快速完善工程常规试验检测 工程常规试验检测工作事宜协商一致，达成以下条款，以资共同遵守。

一、工程基本信息

1. 建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

联系人： 汤小泓 电话：18998943299

2. 施工单位：中铁四局集团有限公司

联系人：徐信惠 电话：18679200972

3. 监理单位：江苏润通项目管理有限公司

联系人：王莹莹 电话： 17354919005

4. 工程概况：项目起于K10+820(梧桐立交与西坑立交衔接处)，终于惠盐(深汕)高速金钱坳立交，路线全长21.4公里，设计速度80公里/小时。

二、检测内容及价格

1. 检测内容：详见经甲方审批通过的施工检测方案（附件五）。

2. 检测依据：根据相关法律、法规、规章及政策、技术标准规范、设计文件要求等，以委托单约定为准。

3. 检测数量：详见合同附件六工程量清单，最终以经甲方、乙方、丙方及监理单位四方确认的实际检测数量为准。

4. 检测价格：乙方投标报价中的工程量清单项目单价即为构成签约合同价的项目单价。除本合同另有约定，构成签约合同价的项目单价一经甲方和乙方签订合同确定后不作调整。未填写项目单价的，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价中，甲方不再另行支付。具体项目的项目单价详见合同附件六工程量清单。

三、项目负责人

（三）丙方的主要义务：

1. 现场检测时，检测条件要具备相关规定要求并提供必要的协助。

2. 丙方负责提供检测所需的设计文件及变更文件等相关资料，并负责协调、联系、接洽相关的检测工作。

3. 复核确认检测频次及费用（除因停工、复工额外增加检测内容），配合甲方完成计量款项扣除手续。

五、检测程序

1. 由丙方按规定将受检样品或受检项目委托乙方实施检测，甲方或监理单位按规定进行见证。

2. 需乙方现场抽样或现场检测，甲方须提前通知乙方。

3. 每次送样或乙方现场抽样（或乙方现场检测），由检测内容提供单位、送检单位等填写检测委托单，明确样品或待检项目的相关信息及检测要求。

4. 乙方应在约定的时限内向甲方出具检测结果，并提供 4 份有效的检测报告。检测报告应当符合相关规定、标准规范及工程质量主管部门的要求，满足甲方工程验收所需。

5. 检测报告出具后，检测样品若有约定，各方应按事先约定的方式进行处置。

六、履行期限

本合同的履行期限自合同签订之日开始，乙方应当在甲方要求的时限内完成检测工作。至结清检测费用，本合同即告终止。

七、合同价款和支付方式

（一）检测费用总价暂定人民币 5,851,701.70 元（大写：伍佰捌拾伍万壹仟柒佰零壹元柒角整），中标下浮率 [redacted]。合同价款已经包括税金等乙方履行本合同所需的全部费用，除三方另有约定外，甲方不再承担其他支付义务。

（二）本合同检测费用采用固定单价合同形式，工作量按实计取，如项目实施过程中发生新增检测项目，新增检测项目需《建设中心交通建设工程质量常规检测工作指引(试行)》进行审批。新增检测项目单价按《省物价局关于交通建设工程现场检测和工程材料试（检）验收费问题的复函》（粤价函[2012]1490 号）（优先采用）及《广东省房屋建筑和市政工程

甲方：深圳市交通公用设施建设中心　　乙方：深圳市盐田港建筑工程检测有限公司

（盖章）　　（盖章）

甲方代表：　　乙方代表：

地　　址：　　地　　址：


丙方：中铁四局集团有限公司

（盖章）

丙方代表：


地　　址：

签订日期：2026.7.15

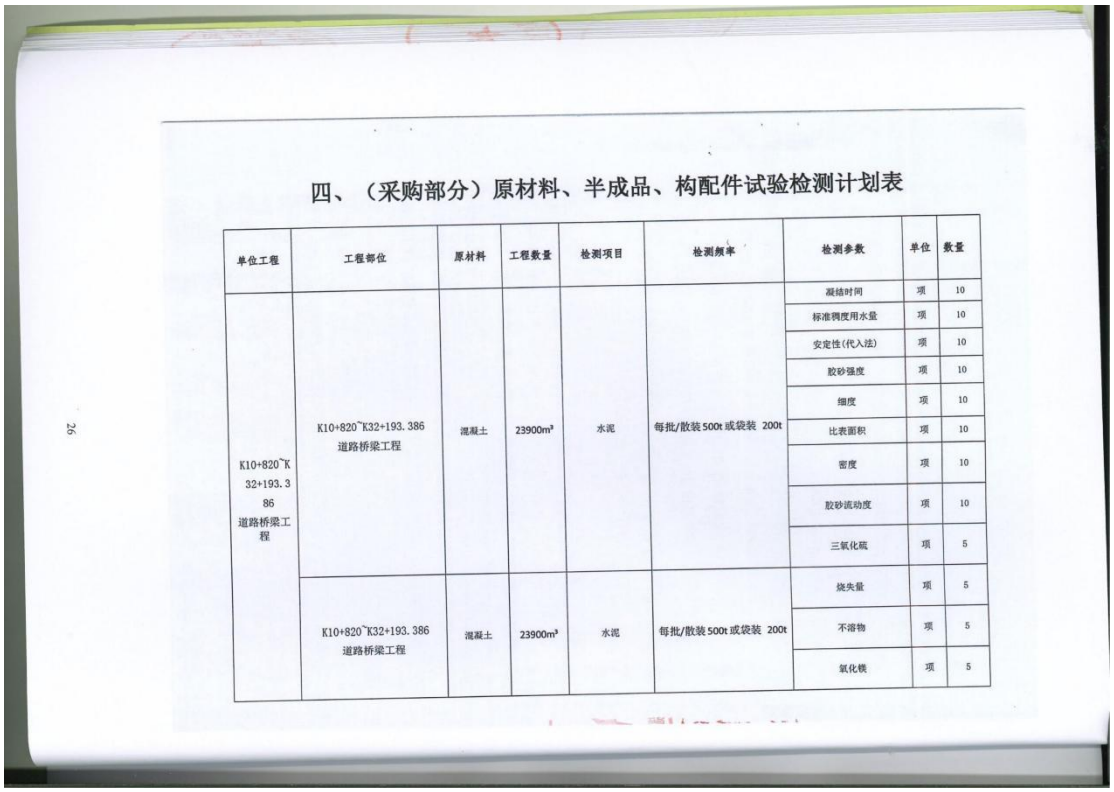

四、（采购部分）原材料、半成品、构配件试验检测计划表

单位工程	工程部位	原材料	工程数量	检测项目	检测频率	检测参数	单位	数量
K10+820~K32+193.386道路桥梁工程	K10+820~K32+193.386道路桥梁工程	混凝土	23900m³	水泥	每批/散装500t或袋装200t	凝结时间	项	10
						标准稠度用水量	项	10
						安定性(代入法)	项	10
						胶砂强度	项	10
						细度	项	10
						比表面积	项	10
						密度	项	10
						胶砂流动度	项	10
						三氧化硫	项	5
	K10+820~K32+193.386道路桥梁工程	混凝土	23900m³	水泥	每批/散装500t或袋装200t	烧失量	项	5
						不溶物	项	5
						氧化镁	项	5

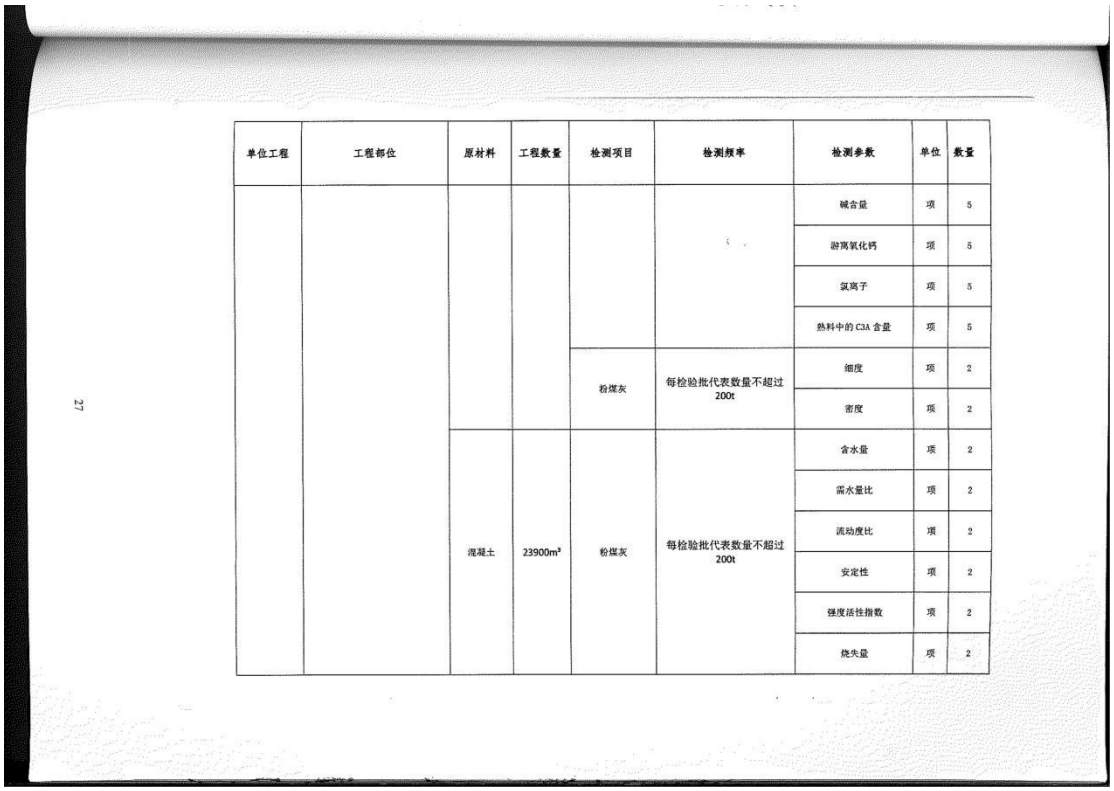

单位工程	工程部位	原材料	工程数量	检测项目	检测频率	检测参数	单位	数量
						碱含量	项	5
						游离氧化钙	项	5
						氯离子	项	5
						熟料中的C3A含量	项	5
				粉煤灰	每检验批代表数量不超过200t	细度	项	2
						密度	项	2
		混凝土	23900m³	粉煤灰	每检验批代表数量不超过200t	含水量	项	2
						需水量比	项	2
						流动度比	项	2
						安定性	项	2
						强度活性指数	项	2
						烧失量	项	2

单位工程	工程部位	原材料	工程数量	检测项目	检测频率	检测参数	单位	数量
						三氧化硫含量	项	2
						氧化钙含量	项	2
						游离氧化钙	项	2
				粉煤灰	每检验批代表数量不超过200t	碱含量	项	2
						氯离子含量	项	2
K10+820~K32+193.386道路桥梁工程	K10+820~K32+193.386道路桥梁工程	混凝土	23900m³	细集料	每批次/每 400m³或 600t	颗粒级配	项	5
						（表观）密度	项	5
						堆积密度	项	5
						吸水率	项	5
						含水率	项	5
						含泥量	项	5
						泥块含量	项	5
						坚固性	项	5
						有机物含量	项	5

28

单位工程	工程部位	原材料	工程数量	检测项目	检测频率	检测参数	单位	数量
K10+820~K32+193.386道路桥梁工程	K10+820~K32+193.386道路桥梁工程	混凝土	23900m³	细集料	每批次/每 400m³或 600t	轻物质含量	项	5
						云母含量	项	5
						硫化物及硫酸盐	项	5
						氯离子含量	项	5
						碱活性	项	5
						石粉含量	项	5
						亚甲蓝值	项	5
						砂当量	项	5
				粗集料	每批次/每 400m³或 600t	颗粒级配	项	10
						（表观）密度	项	10
						堆积密度	项	10
						空隙率	项	10
						吸水率	项	10
						含水率	项	10
						含泥量	项	10
						泥块含量	项	10
K10+820~K32+193.386道路桥梁工程	K10+820~K32+193.386道路桥梁工程	混凝土	23900m³	粗集料	每批次/每 400m³或 600t	坚固性	项	10
						压碎指标	项	10
						针片状含量	项	10
						有机物含量	项	10

29

单位工程	工程部位	原材料	工程数量	检测项目	检测频率	检测参数	单位	数量
						硫化物及硫酸盐	项	10
						氯离子含量	项	10
						碱活性	项	10
			23900m³	混凝土试块	每 100m3 或每一台班检测 1 组	砼抗压（C15-C40）	项	500
					/	砼抗渗（P6）	项	5
			1750t	钢材	每批次进场检验一次，每检验批代表数量不得超过 60T，超过 60T 部分，每增加 40T（或不足 40T 的余数），增加一个拉伸试验试样和一个冷弯试验试样	力学性能	项	30
						重量	项	30
K10+820~K32+193.386 道路桥梁工程	K10+820~K32+193.386 道路桥梁工程	混凝土	9000 个	钢筋焊接	以 300 个同牌号钢筋、同型式接头作为一批	抗拉强度	项	30
			15000 个	钢筋机械连接	同一施工条件下采用同一批材料的同等级同型式同规格接头，以 500 个为一验收批进行检验与验收，不足 500 个也作为一个验收批。	极限抗拉强度	项	30
			/	混凝土用水	/	pH 值	项	1
						不溶物	项	1
						可溶物	项	1

30

单位工程	工程部位	原材料	工程数量	检测项目	检测频率	检测参数	单位	数量
						氯化物	项	1
						硫酸盐	项	1
K10+820~K32+193.386 道路桥梁工程	K10+820~K32+193.386 道路桥梁工程	混凝土	100t	外加剂	每 50t 检验 1 次	密度	项	2
						含固量	项	2
						含水率	项	2
						氯离子	项	2
						碱含量	项	2
						pH 值	项	2
						硫酸钠含量	项	2
						减水率	项	2
						泌水率比	项	2
						凝结时间差	项	2
						压力泌水率比	项	2
						抗压强度比	项	2
						含气量	项	2
						坍落度 1h 经时变化量	项	2

31

单位工程	工程部位	原材料	工程数量	检测项目	检测频率	检测参数	单位	数量
K10+820~K32+193.386 道路桥梁工程	K10+820~K32+193.386 道路桥梁工程	混凝土	23900m³	混凝土配合比验证	每种类型抽检至少1次；原材料有变化时，须重新设计	配合比设计、验证（C15-C40）	项	5
						坍落度	项	5
						含气量	项	5
						凝结时间	项	5
						泌水率	项	5
						表观密度	项	5
			50t	钢绞线	每50t检验1次	抗拉性能	项	1
						弹性模量	项	1
						松弛率	项	1

32

五、（招标部分）原材料、半成品、构配件检测参数及频率

1. 原材料检测参数及频率

单位工程	工程部位	原材料	工程数量	检测项目	检测频率	检测参数	单位	数量
道路工程	K10+820~K32+193.386 路基工程	混凝土	23900m³	砂	每批次/每400m³或600t	含泥量	项	30
						泥块含量	项	30
						级配筛分	项	30
						堆积密度及空隙率	项	30
						表观密度	项	30
						细度模数	项	30
						氯离子含量	项	30
				碎石	每批次/每400m³或600t	含泥量	项	45
						泥块含量	项	45
						级配筛分	项	45
						针片状颗粒含量（规准仪法）	项	45
						压碎值	项	45
						堆积密度及空隙率	项	45
						表观密度	项	45
				水泥	每批/散装500t或袋装200t	标准稠度	项	16
						凝结时间	项	16

33

单位工程	工程部位	原材料	工程数量	检测项目	检测频率	检测参数	单位	数量
道路工程	K10+820~K32+193.386 路基工程	混凝土	23900m³	水泥	每批/散装 500t 或袋装 200t	安定性(雷氏法)	项	16
						胶砂强度	项	16
						比表面积(细度)	项	16
						密度	项	16
						水泥快速检测	项	16
						胶砂流动度	项	16
				粉煤灰	每检验批代表数量不超过 200t	含水量	项	3
						细度	项	3
						需水量比	项	3
						抗压强度比	项	3
				外加剂	每 50t 检验 1 次	减水率	项	2
						凝结时间之差	项	2
						抗压强度比	项	2
		土工布	20000m²	防渗土工布	同一厂家、品种、批号的土工合成材料，每 10000 m² 为一批，不足 10000 m² 也按一批计	断裂伸长率、标准强度对应伸	项	2
						CBR 顶破强度	项	2
						撕破强力	项	2
						厚度	项	2
						等效孔径	项	2
						垂直渗透系数	项	2
						单位面积质量	项	2
						幅宽	项	2

单位工程	工程部位	原材料	工程数量	检测项目	检测频率	检测参数	单位	数量
道路工程	K10+820~K32+193.386 路基工程	填土	56800m³	土	每批次/每 5000m³ 检测一次	筛分	项	12
						天然含水率	项	12
						界限含水率	项	12
						有机质含量	项	12
						硫酸盐含量	项	12
						击实试验	项	12
						CBR	项	12
	K10+820~K32+193.386 路基工程	水泥稳定级配碎石	2390582 m²	4%水泥稳定级配碎石	每 2000 m³ 检测 1 组	水泥剂量	项	1195
					每 2000 m³ 检测 1 组	7 天无侧限抗压	项	1195
					每种材料检测 1 组	配合比设计	项	2
	K10+820~K32+193.386 路基工程	土工格栅	30000 m²	土工格栅	同一厂家、品种、批号的土工合成材料，每 10000 m² 为一批，不足 10000 m² 也按一批计	单位面积质量及偏差	项	3
						CBR 顶破强力	项	3
						等效孔径	项	3
						垂直渗透系数	项	3
						撕破强力	项	3

单位工程	工程部位	原材料	工程数量	检测项目	检测频率	检测参数	单位	数量
道路工程	K10+820~K32+193.386 路基工程	C15 砼	4220m³	混凝土配合比验证	每种类型抽检至少1次；原材料有变化时，须重新设计	混凝土配合比验证	项	3
		C20 砼	5300m³	混凝土配合比验证	每种类型抽检至少1次；原材料有变化时，须重新设计	混凝土配合比验证	项	3
		C25 砼	2900m³	混凝土配合比验证	每种类型抽检至少1次；原材料有变化时，须重新设计	混凝土配合比验证	项	3
		C30 砼	4550m³	混凝土配合比验证	每种类型抽检至少1次；原材料有变化时，须重新设计	混凝土配合比验证	项	3
		C35 砼	4450m³	混凝土配合比验证	每种类型抽检至少1次；原材料有变化时，须重新设计	混凝土配合比验证	项	3
	K10+820~K32+193.386 路基工程	级配碎石	717000m³	级配碎石	每批次/每2000m³检测一次	目标配合比设计	项	3
						混合料击实	项	358
						颗粒级配	项	358
						针片状颗粒含量	项	358
						压碎值	项	358
						软弱颗粒含量	项	358
						扁平细长碎石含量	项	358

36

单位工程	工程部位	原材料	工程数量	检测项目	检测频率	检测参数	单位	数量
	K10+820~K32+193.386 路基工程	钢筋	1800t	钢筋原材	每批次进场检验一次，每检验批代表数量不得超过60T，超过60T部分，每增加40T(或不足40T的余数)，增加一个拉伸试验试样和一个冷弯试验试样	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、冷弯	项	30
						强屈比、超屈比	项	30
						最大力总伸长率	项	30
						反向弯曲	项	30
						重量偏差	项	30
		钢筋接头	2000个	钢筋焊接	以300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批	拉伸试验	项	7
						冷弯		
		混凝土试块	23900m³	混凝土强度	每100m3或每一台班检测1组	抗压强度	项	239

37

单位工程	工程部位	原材料	工程数量	检测项目	检测频率	检测参数	单位	数量
桥梁工程	K10+820~K32+193.386 桥梁工程	混凝土	198800m³	砂	每批次/每 400m³ 或 600t	含泥量	项	267
						泥块含量	项	267
						级配筛分	项	267
						堆积密度及空隙率	项	267
						表观密度	项	267
						细度模数	项	267
						氯离子含量	项	267
				碎石	每批次/每 400m³ 或 600t	含泥量	项	401
						泥块含量	项	401
						级配筛分	项	401
						针片状颗粒含量（规准仪法）	项	401
						压碎值	项	401
						堆积密度及空隙率	项	401
						表观密度	项	401

38

单位工程	工程部位	原材料	工程数量	检测项目	检测频率	检测参数	单位	数量
桥梁工程	K10+820~K32+193.386 桥梁工程	混凝土	198800m³	水泥	每批/散装 500t 或袋装 200t	标准稠度	项	140
						凝结时间	项	140
						安定性（雷氏法）	项	140
						胶砂强度	项	140
						比表面积（细度）	项	140
						密度	项	140
						水泥快速检测	项	140
						胶砂流动度	项	140
				粉煤灰	每检验批代表数量不超过 200t	含水量	项	28
						细度	项	28
						需水量比	项	28
						抗压强度比	项	28
				外加剂	每 50t 检验 1 次	减水率	项	28
						凝结时间之差	项	28
						抗压强度比	项	28
		C30 砼	56000m³	混凝土配合比验证	每种类型抽检至少 1 次；原材料有变化时，须重新设计	混凝土配合比验证	项	20
		C35 砼	58765m³	混凝土配合比验证	每种类型抽检至少 1 次；原材料有变化时，须重新设计	混凝土配合比验证	项	20
		C40 砼	40800m³	混凝土配合比验证	每种类型抽检至少 1 次；原材料有变化时，须重新设计	混凝土配合比验证	项	20

39

单位工程	工程部位	原材料	工程数量	检测项目	检测频率	检测参数	单位	数量
桥梁工程	K10+820~K32+193.386 桥梁工程	C45 砼	570m³	混凝土配合比 验证	每种类型抽检至少 1 次；原材料有变化时，须重新设计	混凝土配合比验证	项	20
		C50 砼	42600m³	混凝土配合比 验证	每种类型抽检至少 1 次；原材料有变化时，须重新设计	混凝土配合比验证	项	20
		M10 水泥砂浆	4500m³	混凝土配合比 验证	每种类型抽检至少 1 次；原材料有变化时，须重新设计	混凝土配合比验证	项	20
		M15 水泥砂浆	2000m³	混凝土配合比 验证	每种类型抽检至少 1 次；原材料有变化时，须重新设计	混凝土配合比验证	项	20
		混凝土试块	198800m³	混凝土强度	每 100m³ 或每一台班检测 1 组	抗压强度	项	1988
		钢筋	18635t	钢筋	按同一牌号、同一规格、同一炉罐、同交货状态的≤60t 钢筋为一验收批，超过 60t 部分，每增加 40t 应增加一个拉伸试验和一个弯曲试验	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、冷弯	项	300
						强屈比、超屈比	项	300
						最大力总伸长率	项	300
						反向弯曲	项	300
						重量偏差	项	300
		钢筋接头	204000 个	钢筋焊接	以 300 个同牌号钢筋、同型 式接头作为一批	拉伸试验	项	500

单位工程	工程部位	原材料	工程数量	检测项目	检测频率	检测参数	单位	数量
路面工程	K10+820~K32+193.386 路面工程	路面沥青	442500m3	细集料	使用前测 2 个样品，过程中每 2000m³ 测两个样品	筛分	项	177
						表观相对密度	项	177
						坚固性	项	177
						含泥量	项	177
						砂当量	项	177
						亚甲蓝值	项	177
						棱角性	项	177
				粗集料	使用前测 2 个样品，过程中每 2000m³ 测两个样品	筛分	项	211
						压碎值	项	211
						表观相对密度	项	211
						吸水率	项	211
						坚固性	项	211
						针片状颗粒含量	项	211
						含泥量	项	211
						软弱颗粒含量	项	211
				矿粉	每批一次，一批不超过 100 吨	表观密度	项	221
						含水量	项	221
						亲水系数	项	221
						塑性指数	项	221
						加热安定性	项	221
				改性沥青	每批一次，一批不超过 200 吨	针入度	项	113
						针入度指数	项	113
						延度	项	113
						闪点	项	113
						溶解度	项	113
						弹性恢复 25℃	项	113
						稳定性离析	项	113
						软化点	项	113
						密度	项	113
				沥青混合料	每一台班至少一次	混合料检验	项	600
					每标号一次	配合比设计	项	6
			452400m²	乳化改性沥青	每批一次，一批不超过 200 吨	针入度	项	134
						延度	项	134
						软化点	项	134

六、（招标部分）实体检测计划表

单位工程	工程部位	工程量	检测项目	检测参数	检测频率	单位	数量
道路工程	K10+820~K32+193.386 道路工程	58000m²	土路基	压实度	每 1000m² 每压实层测 3 处	处	780
				弯沉	每车道每 20m 测 1 点	点	1100
		2390000m²	水泥稳定级配碎石土	压实度	每 1000m² 每压实层测 1 处	处	2390
				弯沉	每车道每 20m 测 1 点	点	8400
				厚度(钻芯法)	每 1000m² 测 1 处	处	2390
		30000m²	特殊路基处理	压实度	每 1000m² 每压实层测 3 处	处	78
		157 个	挡土墙地基	地基承载力	每道挡土墙测 3 点	点	471
		12000m³	挡土墙回填	压实度	每压实层每 200m 检测 2 处	点	120
		2950000m²	沥青路面	压实度	每层每 1000m² 检测 1 点	项	2950
				厚度	每层每 1000m² 检测 1 点	项	2950
				弯沉	每车道每 20m 测 1 点	项	8400
				平整度	每车道每 200m 测 2 处	项	1680
				摩擦系数	每车道每 200m 测 1 处	项	840
				构造深度	每车道每 200m 测 1 处	项	840
				渗水系数	每车道每 200m 测 1 处	项	840

单位工程	工程部位	工程量	检测项目	检测参数	检测频率	单位	数量
桥梁工程	K10+820~K32+193.386 桥梁工程	4199 个	墩柱、盖梁、箱梁	混凝土回弹强度	抽检数量不得少于同批构件总数的 30%且构件数量不得少于 10 件	构件	4199
		2830	墩柱、盖梁、箱梁	钢筋保护层厚度	对梁类、板类，应各抽取构件数量的 2%且不少于 5 个构件进行检测；当有悬挑构件时，抽取构件中悬挑梁类、板类所占比例均不宜小于 50%。	构件	2830
		82 个桥台	台背回填	压实度	每压实层每 50m² 测 1 点	点	3200

附件六：合同工程量清单

3、东部过境快速完善工程常规试验检测-投标报价清单（另册）

东部过境快速完善工程常规试验检测-投标报价清单

序号	子目名称	检测工作量		检测工作量		单价（元）	检测费用（元）
				数量	单位		
1	水泥混凝土	混凝土配合比	混凝土配合比设计、验证(C15-C40)				11456.00
			含气量				5728.00
			凝结时间				3436.80
			泌水率				3436.80
			压力泌水率				4582.40
			抗渗P6				5728.00
			碱含量、氯离子含量或三氧化硫含量计算书				17184.00
			混凝土抗压强度				687.20
		砂浆配合比	砂浆(净浆)配合比设计、验证				3093.12
			稠度				1031.04
			分层度				1546.56
			凝结时间				2577.60
			抗压强度				2577.60
		水泥	凝结时间				8992.96
			标准稠度用水量				8992.96
			安定性(代用法)				8992.96
			胶砂强度				35971.84
			细度				13489.44
			比表面积				17985.92
			密度				13489.44
			胶砂流动度				17985.92
			三氧化硫				687.36
			烧失量				687.36
			不溶物				687.36
			氧化镁				687.36
			碱含量				687.36
			游离氧化钙				687.36
			氯离子				687.36
			熟料中的C3A含量				687.36
		砂	颗粒级配				34024.32
			密度				17012.16
			含泥量				25518.24
			泥块含量				25518.24
			有机物含量				34024.32
			轻物质含量				34024.32
			云母含量				34024.32
		碎石	颗粒级配				51093.76
			密度				25546.88
			堆积密度				25546.88
			空隙率				25546.88
			吸水率				25546.88
			含泥量				38320.32
			泥块含量				38320.32
			针片状颗粒含量				51093.76
			压碎值				76640.64
			氯离子含量				687.36
			碱活性				6873.60
			密度				1374.72
			含固量				1832.96
			含水率				1374.72
			氯离子				2749.44
			碱含量				2749.44
			PH值	16	项	57.23	916.48

			自由膨胀率		18329.60
22	保护层	保护层	/		497476.80
23	地基承载力	地基承载力	触探		22052.80
24	压实度	压实度	灌砂法		56707.20
25	回弹强度	回弹强度	回弹强度		1029321.60
26	沥青混合料路面	沥青混合料路面	厚度		243440.00
			压实度		73032.00
			弯沉值		1026240.00
			平整度		14603.00
			渗水系数		38947.00
			抗滑性能		58420.50
合价					5851701.70

3、深东大道（创智路至新福路）建设工程第三方检测Ⅲ标

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号： 2019-440399-48-01-107946006001

标段名称： 深东大道（创智路至新福路）建设工程第三方检测Ⅲ标

建设单位： 深圳市深汕特别合作区建筑工务署

招标方式： 公开招标

中标单位： 深圳市盐田港建筑工程检测有限公司

中标价： 387.0144万元

中标工期（天）： 按照招标文件要求执行

项目经理（总监）：

本工程于 2024-11-28 在深圳公共资源交易中心 交易集团建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

打印日期：2025-02-14

查验码：JY20250122257221

查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html

合同关键页

正 本

合同编号：SSGW-SDCX-ZLJC003

深圳市深汕特别合作区

建设工程第三方检测合同

项目名称：深东大道（创智路至新福路）建设工程

合同名称：深东大道（创智路至新福路）建设工程第三方检测Ⅲ标

甲　　方：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

乙　　方：深圳市盐田港建筑工程检测有限公司

日　　期：2025 年 3 月

合同编号：SSGW-SDCX-ZLJC003

深圳市深汕特别合作区

建设工程第三方检测合同

项目名称：深东大道（创智路至新福路）建设工程

合同名称：深东大道（创智路至新福路）建设工程第三方检测Ⅲ标

甲　　方：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

乙　　方：深圳市盐田港建筑工程检测有限公司

日　　期：2025 年 3 月

甲方（发包人）：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

乙方（承包人）：深圳市盐田港建筑工程检测有限公司

甲方委托乙方承担 深东大道（创智路至新福路）建设工程第三方检测Ⅲ标 工作。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法律法规，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程检测质量，经甲方、乙方协商一致，签订本合同。

一、工程概况

1.项目名称：深东大道（创智路至新福路）建设工程

2.项目地点：深汕特别合作区

3.项目概况：深东大道（创智路至新福路）建设工程起于在建创智路，终至现状新福路，沿线与同心路、创新大道、创富路、创元路、新明路、新风路、新安路、新园路、新田路衔接，全长 8.1 公里，采用城市快速路标准，主线双向 8 车道，设计速度 80 公里/小时，部分路段设置双向 4 车道/单向 2 车道辅道，设计速度 40 公里/小时。新建隧道 2 座，矩形明洞 1 座，总长约 2.26 公里；新建桥梁总面积约 10.81 万平方米；新建菱形立交 3 座、喇叭形立交 1 座。本次招标的标段工程桩号 K4+860~K8+072，全长约 3.21km，主要包含矩形明洞 1 座，长约 170m；主线桥 7 座，总长 2276.4m；匝道桥 4 座，总长 537.04m；辅道桥 4 座，总长 118.3m；2 座立交，分别为创元路立交、新园路立交；路基总长约 1.85km；涵洞 2 座（含车行通道 51.8m、人行通道 46m，箱涵 1 座 163.63m）；明渠 1 座，总长 262.15m。

4.项目总投资：政府投资 100%

二、检测内容及要求

1.检测内容：本次招标的标段工程桩号 K4+860~K8+072，全长约 3.21km，主要包含矩形明洞 1 座，长约 170m；主线桥 7 座，总长 2276.4m；匝道桥 4 座，总长 537.04m；辅道桥 4 座，总长 118.3m；2 座立交，分别为创元路立交、新园路立交；路基总长约 1.85km；涵洞 2 座（含车行通道 51.8m、人行通道 46m，箱涵 1 座 163.63m）；明渠 1 座，总长 262.15m。**第三方检测内容包括但不限于：道路工程、交通工程、桥梁工程、电气及燃气工程等，但不包含原材料检测。**

注：检测项目以设计图纸、竣工验收、相关规范及技术要求为准，承包人不能拒绝执行为完成本次招标范围内全部工程检测而需执行的可能遗漏的工作，发包人具有根据项目实际建设进度调整发包范围的权利，承包人对此不得提出异议。

2.检测要求：按设计及相关规范的要求。

三、检测时间

以收到中标通知书之日起算至所有检测任务完成（经批准的检测方案工作内容）且检测范围内的

工程均通过竣工验收，并提交合同规定的全部检测成果文件为止。

四、合同价款及报酬支付

1.合同价款

1.1 本合同中标下浮率为 。

1.2 本次检测合同暂定总价为（大写）叁佰捌拾柒万零壹佰肆拾肆元整（小写：￥3870144.00）。合同暂定总价中基本费用为 80%（大写）叁佰零玖万陆仟壹佰壹拾伍元贰角（小写：￥3096115.2）；绩效费用为 20%（大写）柒拾柒万肆仟零贰拾捌元捌角（小写：￥774028.8）。

1.3 检测费用包括不限于人工费、人员保险费、社会福利、各种津贴及加班、现场费用（包括办公及生活设施、设备、通讯费用）、检测费用、工具机械使用费、技术资料提供费用、技术指导和工人培训费、检测措施费、各类专家费、管理费、配合费、利润、税金、出具检测报告、不可预见费用等所有检测相关费用，以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务。

2. 结算原则

2.1 工程检测费用按经甲方确认的实际完成工程量×投标单价结算。投标清单没有的单价，优先参考粤价函【2012】1490 号文，粤价函【2012】1490 号文中没有的检测项目单价，参考粤建协【2015】8 号文，并按中标下浮率确定。

2.2 对于因乙方原因导致的检测费用的增加由乙方负责承担。

2.3 最终结算金额以政府相关审定部门审定金额为准；并不超合同价。

3. 检测费用支付

3.1 委托合同价格分为基本酬金（占 80%）和绩效酬金（占 20%）两部分，其中绩效酬金根据履约评价结果支付及结算，履约评价结果分为优秀、良好、中等、合格、基本合格、不合格六档，对应的绩效酬金支付及结算比例为：优秀及良好 100%，中等 80%、合格 60%、基本合格 50%、不合格 0%。

(1)本项目不设预付款。

(2)基本酬金进度支付：乙方每两个月起按照合同要求提供请款资料，经造价咨询单位、建设单位初步审定后支付完成产值的 70%，累计支付金额达到合同总价（暂定）或预计结算价两者取小值的 70%时暂停支付；请款前应完成检测方案专家评审；请款资料应包括检测委托单或记录、对应检测报告等，未出具检测报告的不计入当次支付工程量。

(3)完成全部检测工作后，甲方对乙方进行最终履约评价，根据评价结果支付全部的绩效酬金。经政府相关部门审定后，支付至审定工程结算额的 100%。

3.2 若因政府原因取消或终止本项目，甲方不做金钱或实物的赔偿，乙方不得以此为由追究业主的赔偿责任。甲方将根据乙方实际完成的检测工作阶段、内容、工作量进行费用结算。

3.3 因政府其他部门核批导致付款延迟的，乙方不得因此要求甲方承担相关责任。乙方有义务提供

5.由于检测结论错误，致使对工程主体、建筑物内设施设备、相关人员生命财产安全造成破坏的，乙方除应承担相关法律责任和免收直接损失部分的工程检测费外，还应赔偿因此给甲方造成的损失。

6.本项目澄清会谈纪要解释顺序优于本合同条款。

十二、争议及解决

双方约定，因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，甲方、乙方应及时协商解决，当协商或调解不成的，依法向 甲方所在地 人民法院提起诉讼。

十三、附则

本合同一式 壹拾贰 份，正本 贰 份，甲方执 壹 份、乙方执 壹 份；副本 壹拾 份，甲方执 陆 份、乙方执 肆 份，具有同等法律效力。

甲方：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

（盖章）

法定代表人或

其授权委托人（签章）：

地　　址：

邮政编码：

电　　话：

乙方：深圳市盐田港建筑工程检测有限公司

（盖章）

法定代表人或

其授权委托人（签章）：

地　　址：深圳市龙华区福城街道兆利花园 224 号

邮政编码：518110

电　　话：0755-29998878

开户银行：中国建设银行深圳福前支行

银行账号：4425 0110 1909 0000 0537

签订时间：2025 年 3 月 11 日

4、深东大道（创智路至新福路）建设工程第三方检测Ⅲ标

合同关键页

YTGT-HT-SZ-2025085

甲方合同编号：_____

乙方合同编号：_____

工程试验（检测）合同

工 程 名 称：深莞先进制造走廊黎光片区配套道路工程-试验检测

工 程 地 点：深圳市龙华区

委 托 人：深圳市政集团有限公司

受 托 人：深圳市盐田港建筑工程检测有限公司

签 约 地 点：深圳市龙华区

签 订 日 期：2025 年 4 月 17 日

工程试验（检测）合同

委托人：【深圳市政集团有限公司】（以下简称甲方）

法定代表人：【陈 俭】

住所：【深圳市龙华区民治街道北站社区华侨城创想大厦 2 栋 2001】

受托人：【深圳市盐田港建筑工程检测有限公司】（以下简称乙方）

法定代表人：【周小桃】

住所：【深圳市龙华区福城街道兆利花园 224 号】

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方承担【深莞先进制造走廊黎光片区配套道路工程】（以下简称工程）试验（检测）事项协商一致，双方达成合同条款如下：

第 1 条 工程情况

1.1 工程名称：【深莞先进制造走廊黎光片区配套道路工程-试验检测】。

1.2 工程地点：【深圳市】。

1.3 工程概况：【工程用原材料试验检测、常规现场试验检测】。

1.4 工作范围：【甲方根据现场实际情况以分工文或工作任务单的方式明确乙方具体的工作范围】

1.5 自本合同签订之日起，甲方送检材料无评定依据，乙方要求甲方提供工程设计图纸等相关技术资料时，甲方应在【 10 】个工作日内提交技术资料。

第 2 条 试验（检测）项目

2.1 甲方委托乙方试验（检测）的项目包括：

[√] **材料试验检测；**

[√] **常规现场检测；**

[×] **其他：【无】。**

第 3 条 试验（检测）标准、政策法规

3.1 所有检验项目依据国家、省、市及行业的现行有关规范、标准、设计要求及主

4.1 自本合同签订之日起，乙方应按要求完成本合同第 2 条约定内容的试验（检测）工作，并将本合同项下全部试验（检测）事项的成果提交给甲方，并对其准确性和可靠性负责。

4.2 试验（检测）成果提交要求：

乙方应向甲方交付全部试验（检测）成果

序号	成果名称	数量	备注
1	检测报告	一式【贰】份	含【/】版本电子档。 含【/】版本光盘。

甲方如需增加试验（检测）成果份数，乙方应提供相应的份数。

第 5 条 试验（检测）样品的运输

试验（检测）样品的运输方式及运输费用采用以下第【 2 】种方式：

[×] **第一种方式：**甲方负责将检测样品送至乙方检测场所，乙方按有关规定对检测后的样品进行留样。

[√] **第二种方式：**乙方到项目（工程）现场收取检测样品，乙方承担抽样及运输费用。乙方按有关规定对试验（检测）后的样品进行留样。

[×] **其他方式：**【无】

第 6 条 试验（检测）费用的计取

6.1 试验（检测）费用计取

经双方商定，检测数量按现场实际检测数量计算，检测服务费单价参考（2015 年《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》），检测单价按照[illegible]的下浮率（检测单价=即原价×0.47 ）进行计取。

暂定含税合同价人民币（小写）： 2329941.34 元；

（大写）： 贰佰叁拾贰万玖仟玖佰肆拾壹元叁角肆分。

暂定未含税合同价人民币（小写）：2198057.87 元；

（大写）：贰佰壹拾玖万捌仟零伍拾柒元捌角柒分。

税金：本合同选择计税方法为：一般增值税计税方法（请选择填写：一般计税方法或简易计税方法）

① 选择一般增值税计税方法的税额为￥：131883.47 元，税率为：6 %（请选择

（此页无正文，为签字盖章页）

甲方：深圳市政集团有限公司

（公章）

法定代表人：

授权代理人：

电话：

传真：

地址：深圳市龙华区民治街道北站社区华侨城创想大厦 2 栋 2001

开户行：中国建设银行深圳田背支行

账户名称：深圳市政集团有限公司

账号：44201514500051004022

纳税人识别号：914403001921903971

日期：2025 年____月____日

乙方：深圳市盐田港建筑工程检测有限公司

（公章）

法定代表人：

授权代理人：

电话：0755-21036780

传真：0755-21036480

地址：深圳市龙华区福城街道兆利花园 224 号

开户行：中国建设银行深圳福前支行

账户名称：深圳市盐田港建筑工程检测有限公司


账号：44250110190900000537

纳税人识别号：91440300752548124E

日期：____年____月____日

5、8 号、17 号、18 号、19 号地块配套工程项目施工总承包

合同关键页

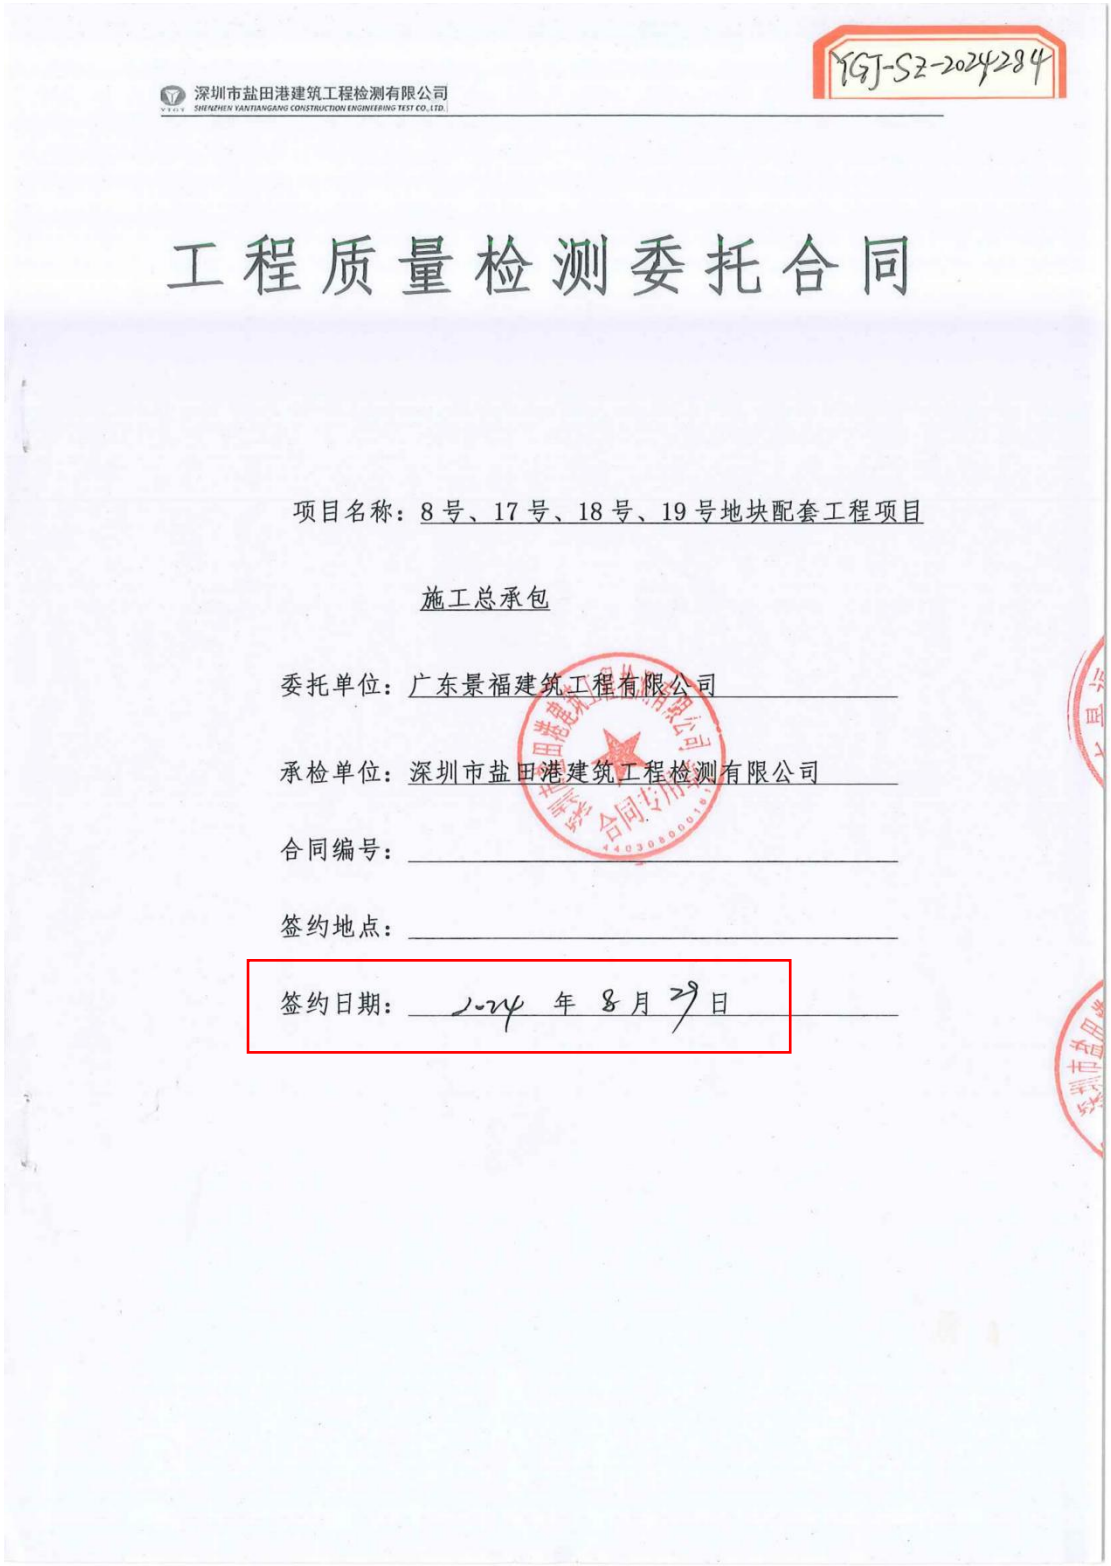

深圳市盐田港建筑工程检测有限公司
SHENZHEN YANTIANGANG CONSTRUCTION ENGINEERING TEST CO.,LTD.

YGJ-SZ-2024284

工程质量检测委托合同

项目名称：8 号、17 号、18 号、19 号地块配套工程项目施工总承包

委托单位：广东景福建筑工程有限公司

承检单位：深圳市盐田港建筑工程检测有限公司

合同编号：

签约地点：

签约日期：2024 年 8 月 29 日

工程质量检测委托合同

甲方：广东景福建筑工程有限公司；

乙方：深圳市盐田港建筑工程检测有限公司；

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确甲乙双方在合同履行过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商一致，签订本合同，供甲、乙双方共同遵守。

一、工程概况

（一）、工程名称：8号、17号、18号、19号地块配套工程项目施工总承包；

（二）、工程地点：深圳市深汕特别合作区；

（三）、工程性质：☐房建 ☑市政 ☐轨道交通 ☐其他

（四）、检测单位项目负责人：何雷建

二、委托内容：

甲方委托乙方检测的检测项目包括（以电子版“√”为准）：

☑地基基础检测
☑常用建筑材料检测
☑主体结构工程检测
☐建筑节能检测
☐室内环境检测
☑市政道路检测
☑钢结构检测

□建筑幕墙

☑其他。

具体的检测项目、数量及检测参数由甲方委托的实际要求为准。

三、合同价款和支付方式

1、收费标准：[redacted]，单次进场不少于3根；②桩基检测(除静载/压板外)：按照粤建检协【2015】8号广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价_[redacted]收取，其中单次进场钻芯不少于60米；③其它类别检测项目收费按照粤建检协【2015】8号广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价_[redacted]收取，其中钢结构单次现场检测折后不足3000元检测费按最低3000元收取。收费标准中注明需要加工制样或拌制的样品，加工制样费和拌制费不打折。收费标准中未注明加工制样费或拌制费的样品和特殊检测参数，委托方送检时应按照国家、地方相关标准规定交付给乙方符合试验检测要求的样品；如委托方送检的样品不符合试验规范要求，委托方可自行加工，但加工要求必须符合国家、地方相关试验标准；如委托方自行加工的样品不符合试验规范要求，乙方有权拒收样品；如由乙方代为加工，费用按市场价收取，由委托方和检测费一起支付，加工制样费和拌制费不打折。

2、合同总价：暂定200.3708万元（大写：贰佰万零叁仟柒佰零捌元），结算以实际委托为准，含6%增值税发票。

3、特殊检测项目，其收费标准按不高于同类项目市场信息价格的原则双方补充商定。

有未尽事宜，双方签订补充协议。当双方发生争执时，首先应根据《中华人民共和国民法典》及其它相关法律的有关条款友好协商解决；协商不成，应提交甲方所在地法院解决，由诉讼解决纠纷，发生的相关诉讼费用以及律师等其他费用，由双方各自承担，任何情况下不得向对方主张。

十、合同生效

本合同自双方签字盖章后成立并生效。本合同内双方的义务履行完成，合同自行解除。

本合同一式四份，具有同等效力，甲方、乙方各执二份。

甲　　方（盖章）：广东景福建筑工程有限公司

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

签字日期：

乙　　方（盖章）：深圳市盐田港建筑工程检测有限公司

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

签字日期：