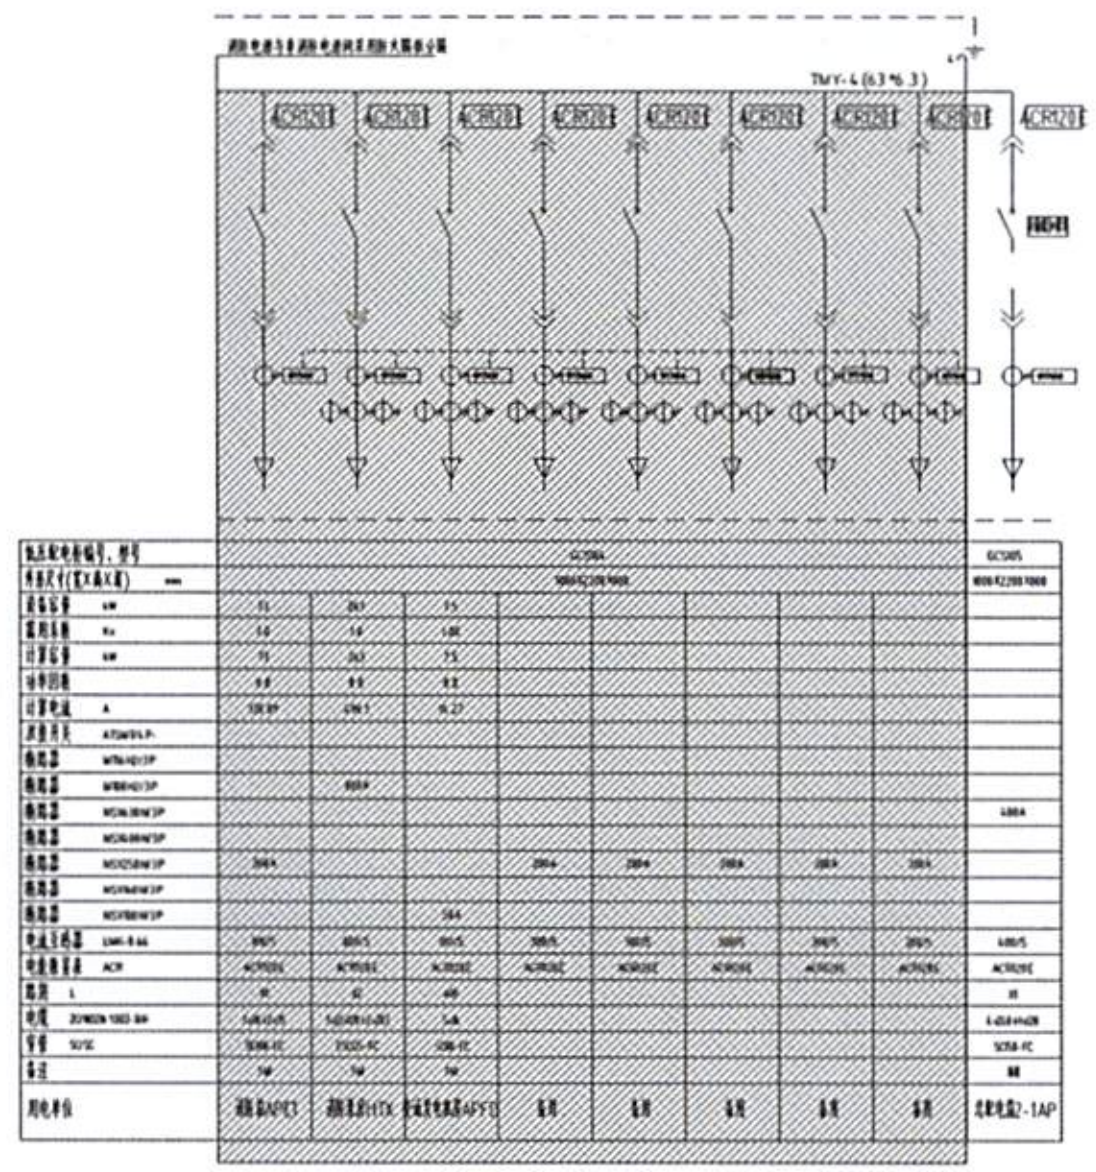

说明:
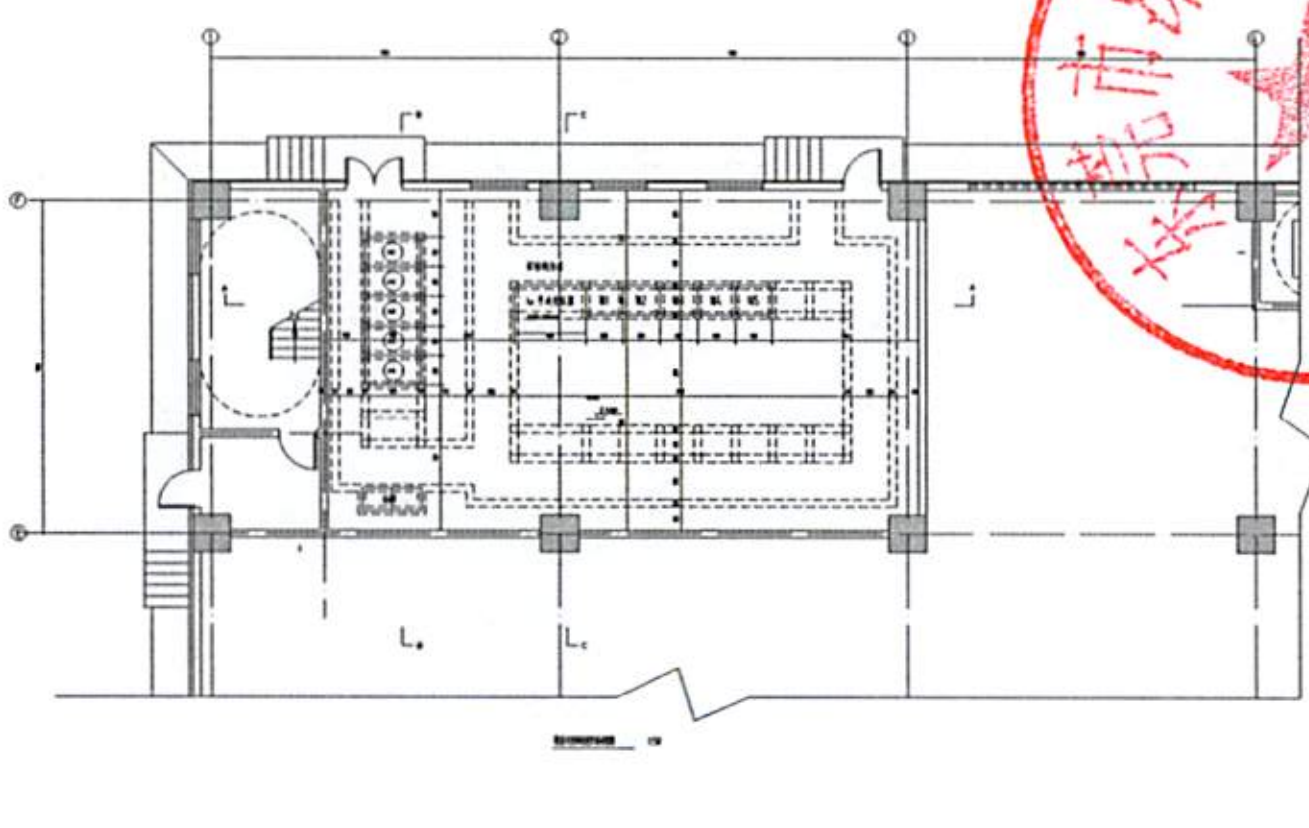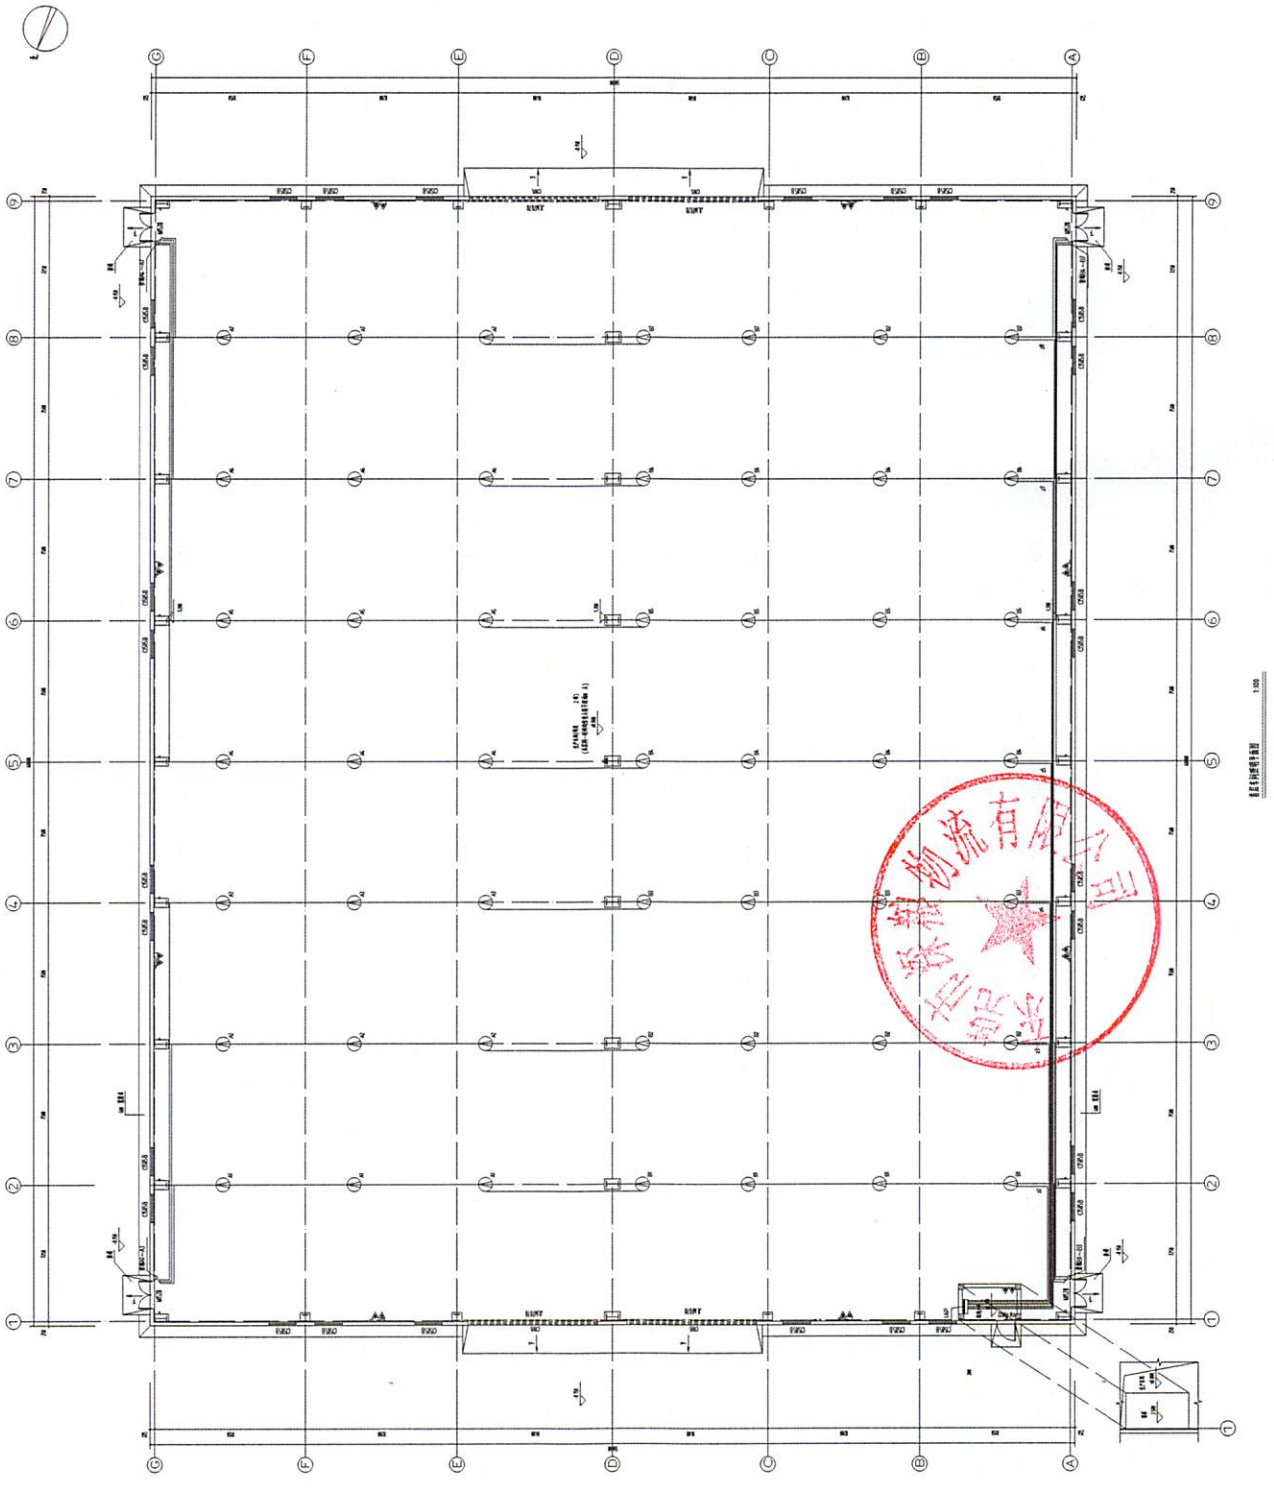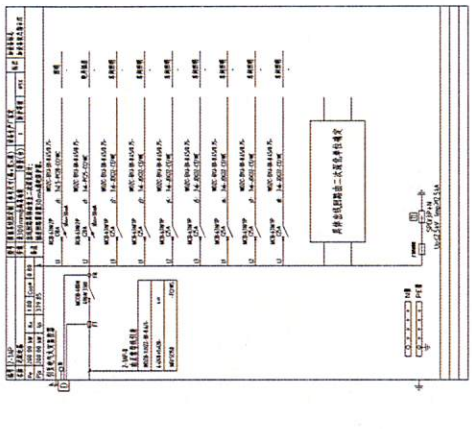
1. 控制回路电源电压:DC 220V
2. 储能电机电源电压:DC 220V
3. 进线柜、馈线柜分别采用电缆进、出线方式。
4. 变压器出线低压侧总开关及母线联络开关设过载长延时、短路短延时、短路瞬时保护;第二级配出回路设过载长延时、短路瞬时保护。过载长延时整定电流为Ir,大于5S,短路短延时整定电流为Ir 且0.3S或0.1S,短路瞬时整定电流为10Ir。
5. TUR11-25(3P+N/275)为低压配电开关柜浪涌保护器,Iimp≥15KA,Up≤1800V,10/350μs。
6. 各消防设备、风机水泵、应急照明出线回路不应设置过负荷保护。
7. 各柜子尺寸为参考尺寸,具体型号由设备厂家配合提供。